

Legenda:

- Usina com reservatório
- Usina a fio d'água
- Estação fluviométrica

Jordão			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
27/09/25	95,79	115	14
28/09/25	90,39	107	11
29/09/25	86,65	100	11

Fundão		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
27/09/25	99	98
28/09/25	84	86
29/09/25	84	85

Santa Clara			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
27/09/25	102,75	81	91
28/09/25	102,59	70	75
29/09/25	102,59	71	71

UHE Itaipu Hotel Cataratas	
Data	Q diária (m³/s)
27/09/25	2.410
28/09/25	2.020
29/09/25	1.435
30/09/25	1.353
Atualizado em: 30/09/25 09:00	

Salto Caxias		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
27/09/25	943	1.659
28/09/25	1.369	1.195
29/09/25	1.164	1.100

Salto Osório		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
27/09/25	457	604
28/09/25	1.223	1.197
29/09/25	761	889

Data	Vazão Transferida (m³/s)
27/09/25	119
28/09/25	112
29/09/25	100


Baixo Iguaçu		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
27/09/25	1.689	1.755
28/09/25	1.246	1.156
29/09/25	1.193	1.168

Salto Santiago			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
27/09/25	87,80	1.060	507
28/09/25	87,21	887	1.164
29/09/25	87,46	787	672

Segredo			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
27/09/25	95,46	891	890
28/09/25	94,63	654	802
29/09/25	96,29	675	702

Foz do Areia			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
27/09/25	99,00	551	787
28/09/25	99,21	604	510
29/09/25	99,18	495	511

## Estação Fluviométrica - Hotel Cataratas

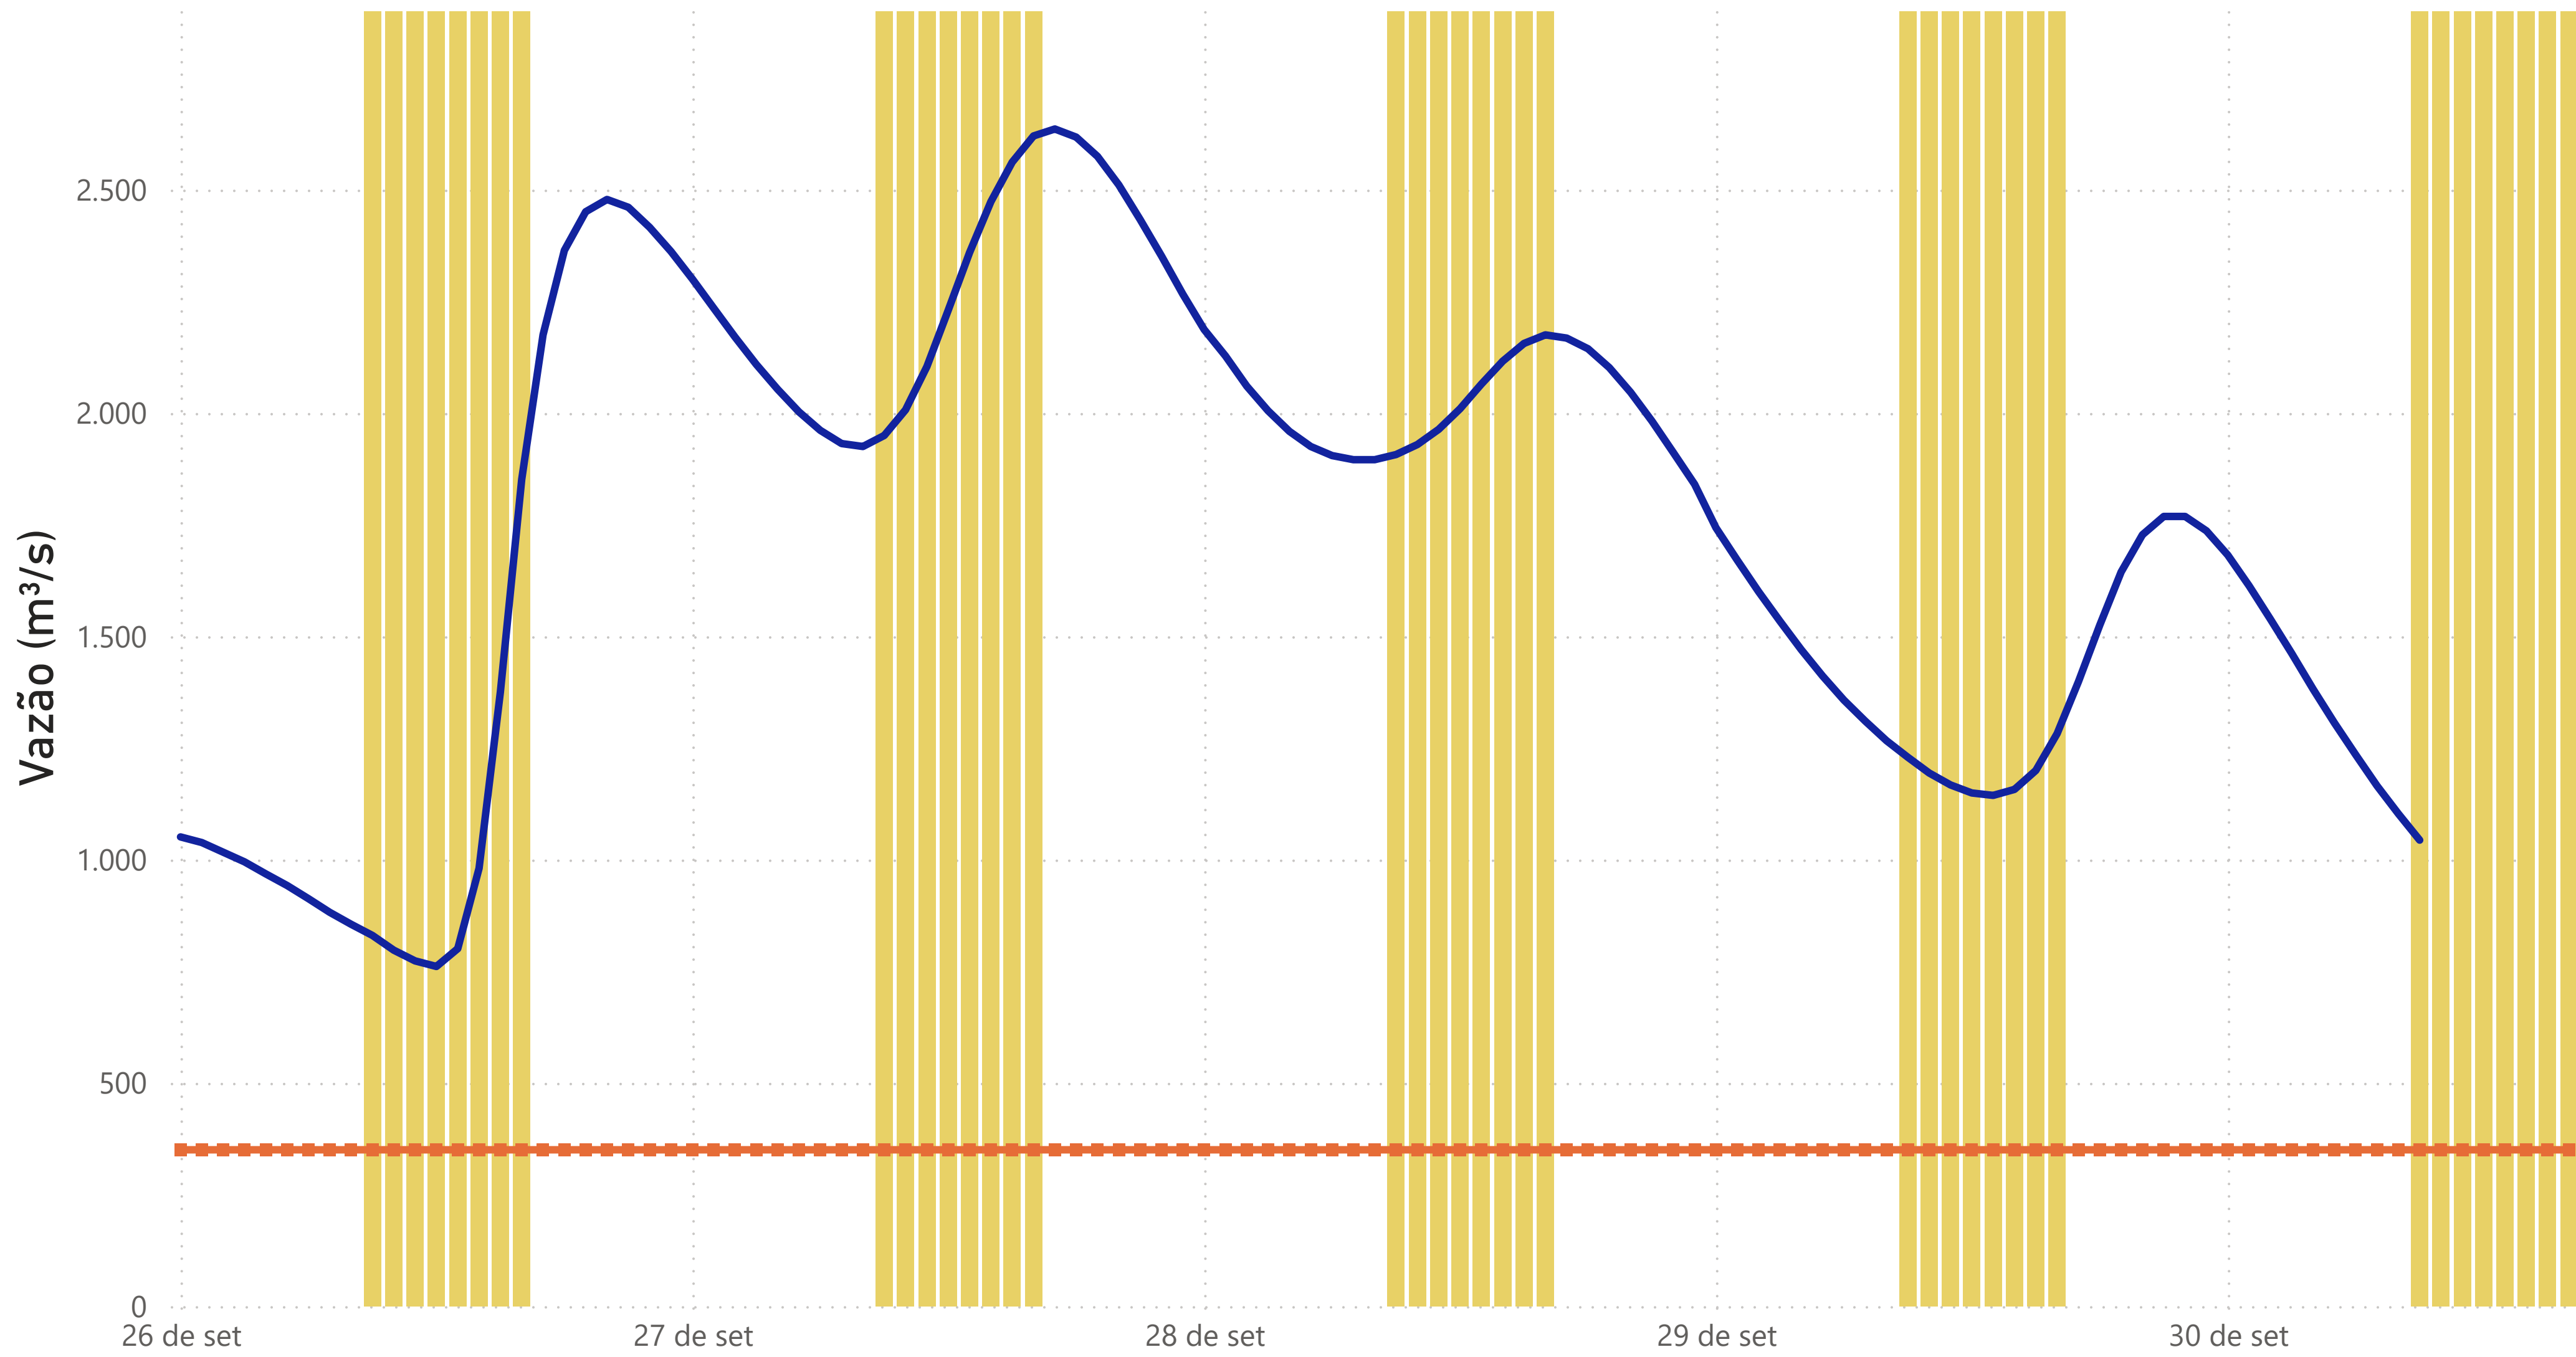

● Funcionamento do Parque Nacional do Iguaçu (das 9h às 16h) ● Vazão (m³/s) ■ Vazão mínima para beleza cênica (350 m³/s)

