

Legenda:

- Usina com reservatório
- Usina a fio d'água
- Estação fluviométrica

Jordão			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
03/10/25	95,39	124	11
04/10/25	99,09	139	11
05/10/25	102,02	142	13

Fundão		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
03/10/25	106	103
04/10/25	120	117
05/10/25	128	125

Santa Clara			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
03/10/25	103,15	94	92
04/10/25	103,40	110	103
05/10/25	103,48	115	113

UHE Itaipu Hotel Cataratas	
Data	Q diária (m³/s)
03/10/25	1.384
04/10/25	1.781
05/10/25	1.571
06/10/25	1.268
Atualizado em: 06/10/25 09:00	

Salto Caxias		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
03/10/25	969	1.096
04/10/25	788	661
05/10/25	1.053	894

Salto Osório		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
03/10/25	606	517
04/10/25	338	351
05/10/25	412	565

Data	Vazão Transferida (m³/s)
03/10/25	113
04/10/25	117
05/10/25	120


Baixo Iguaçu		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
03/10/25	1.391	1.353
04/10/25	1.158	1.230
05/10/25	1.155	1.090

Salto Santiago			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
03/10/25	88,96	1.011	571
04/10/25	90,33	941	290
05/10/25	92,05	1.243	425

Segredo			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
03/10/25	90,92	625	940
04/10/25	95,05	904	837
05/10/25	96,90	1.090	1.128

Foz do Areia			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
03/10/25	99,57	556	399
04/10/25	99,32	591	701
05/10/25	98,75	639	891

Estação Fluviométrica - Hotel Cataratas

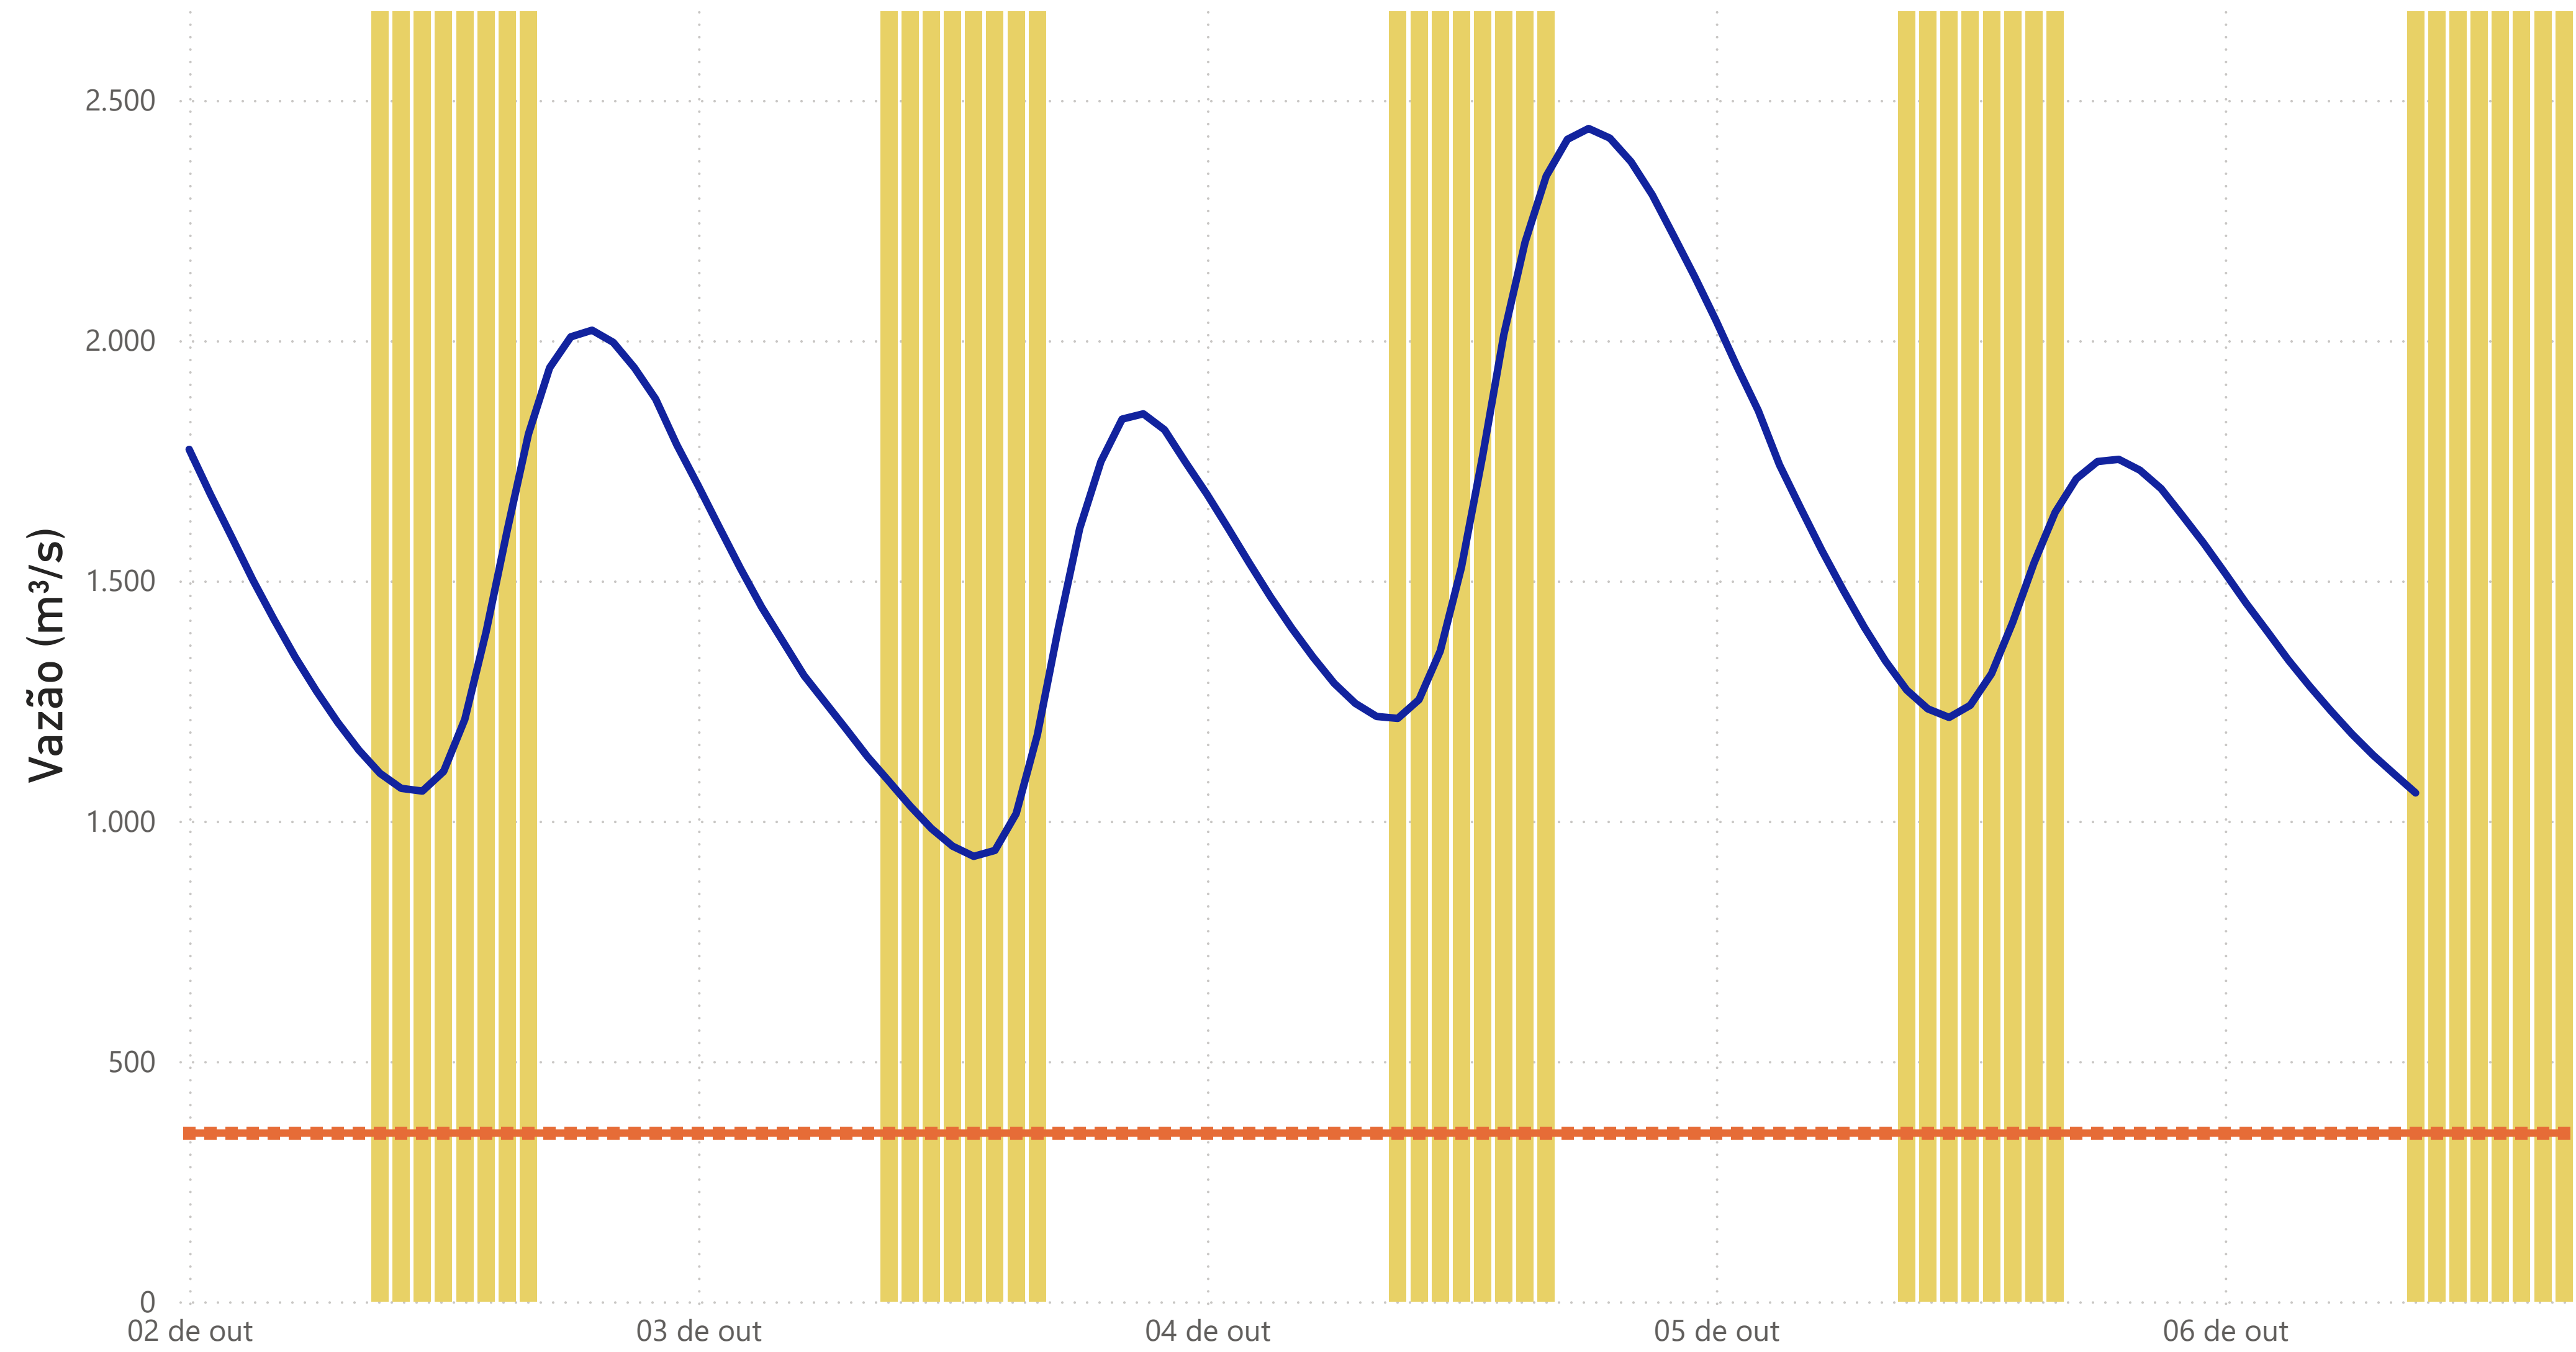

● Funcionamento do Parque Nacional do Iguaçu (das 9h às 16h) ● Vazão (m^3/s) ■ Vazão mínima para beleza cênica (350 m^3/s)

