

Legenda:

- Usina com reservatório
- Usina a fio d'água
- Estação fluviométrica

Jordão			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
04/10/25	99,09	139	11
05/10/25	102,02	142	13
06/10/25	101,48	143	21

Fundão		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
04/10/25	120	117
05/10/25	128	125
06/10/25	116	126

Santa Clara			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
04/10/25	103,40	110	103
05/10/25	103,48	115	113
06/10/25	103,07	91	103

UHE Itaipu Hotel Cataratas	
Data	Q diária (m³/s)
04/10/25	2.054
05/10/25	1.571
06/10/25	1.374
07/10/25	1.335
Atualizado em: 07/10/25 09:00	

Salto Caxias		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
04/10/25	788	661
05/10/25	1.053	894
06/10/25	961	1.056

Salto Osório		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
04/10/25	338	351
05/10/25	412	565
06/10/25	802	604

Data	Vazão Transferida (m³/s)
04/10/25	117
05/10/25	120
06/10/25	124


Baixo Iguaçu		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
04/10/25	1.158	1.230
05/10/25	1.155	1.090
06/10/25	1.199	1.216

Salto Santiago			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
04/10/25	90,33	941	290
05/10/25	92,05	1.243	425
06/10/25	92,74	1.083	754

Segredo			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
04/10/25	95,05	904	837
05/10/25	96,90	1.090	1.128
06/10/25	95,87	864	1.034

Foz do Areia			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
04/10/25	99,32	591	701
05/10/25	98,75	639	891
06/10/25	98,75	680	680

Estação Fluviométrica - Hotel Cataratas

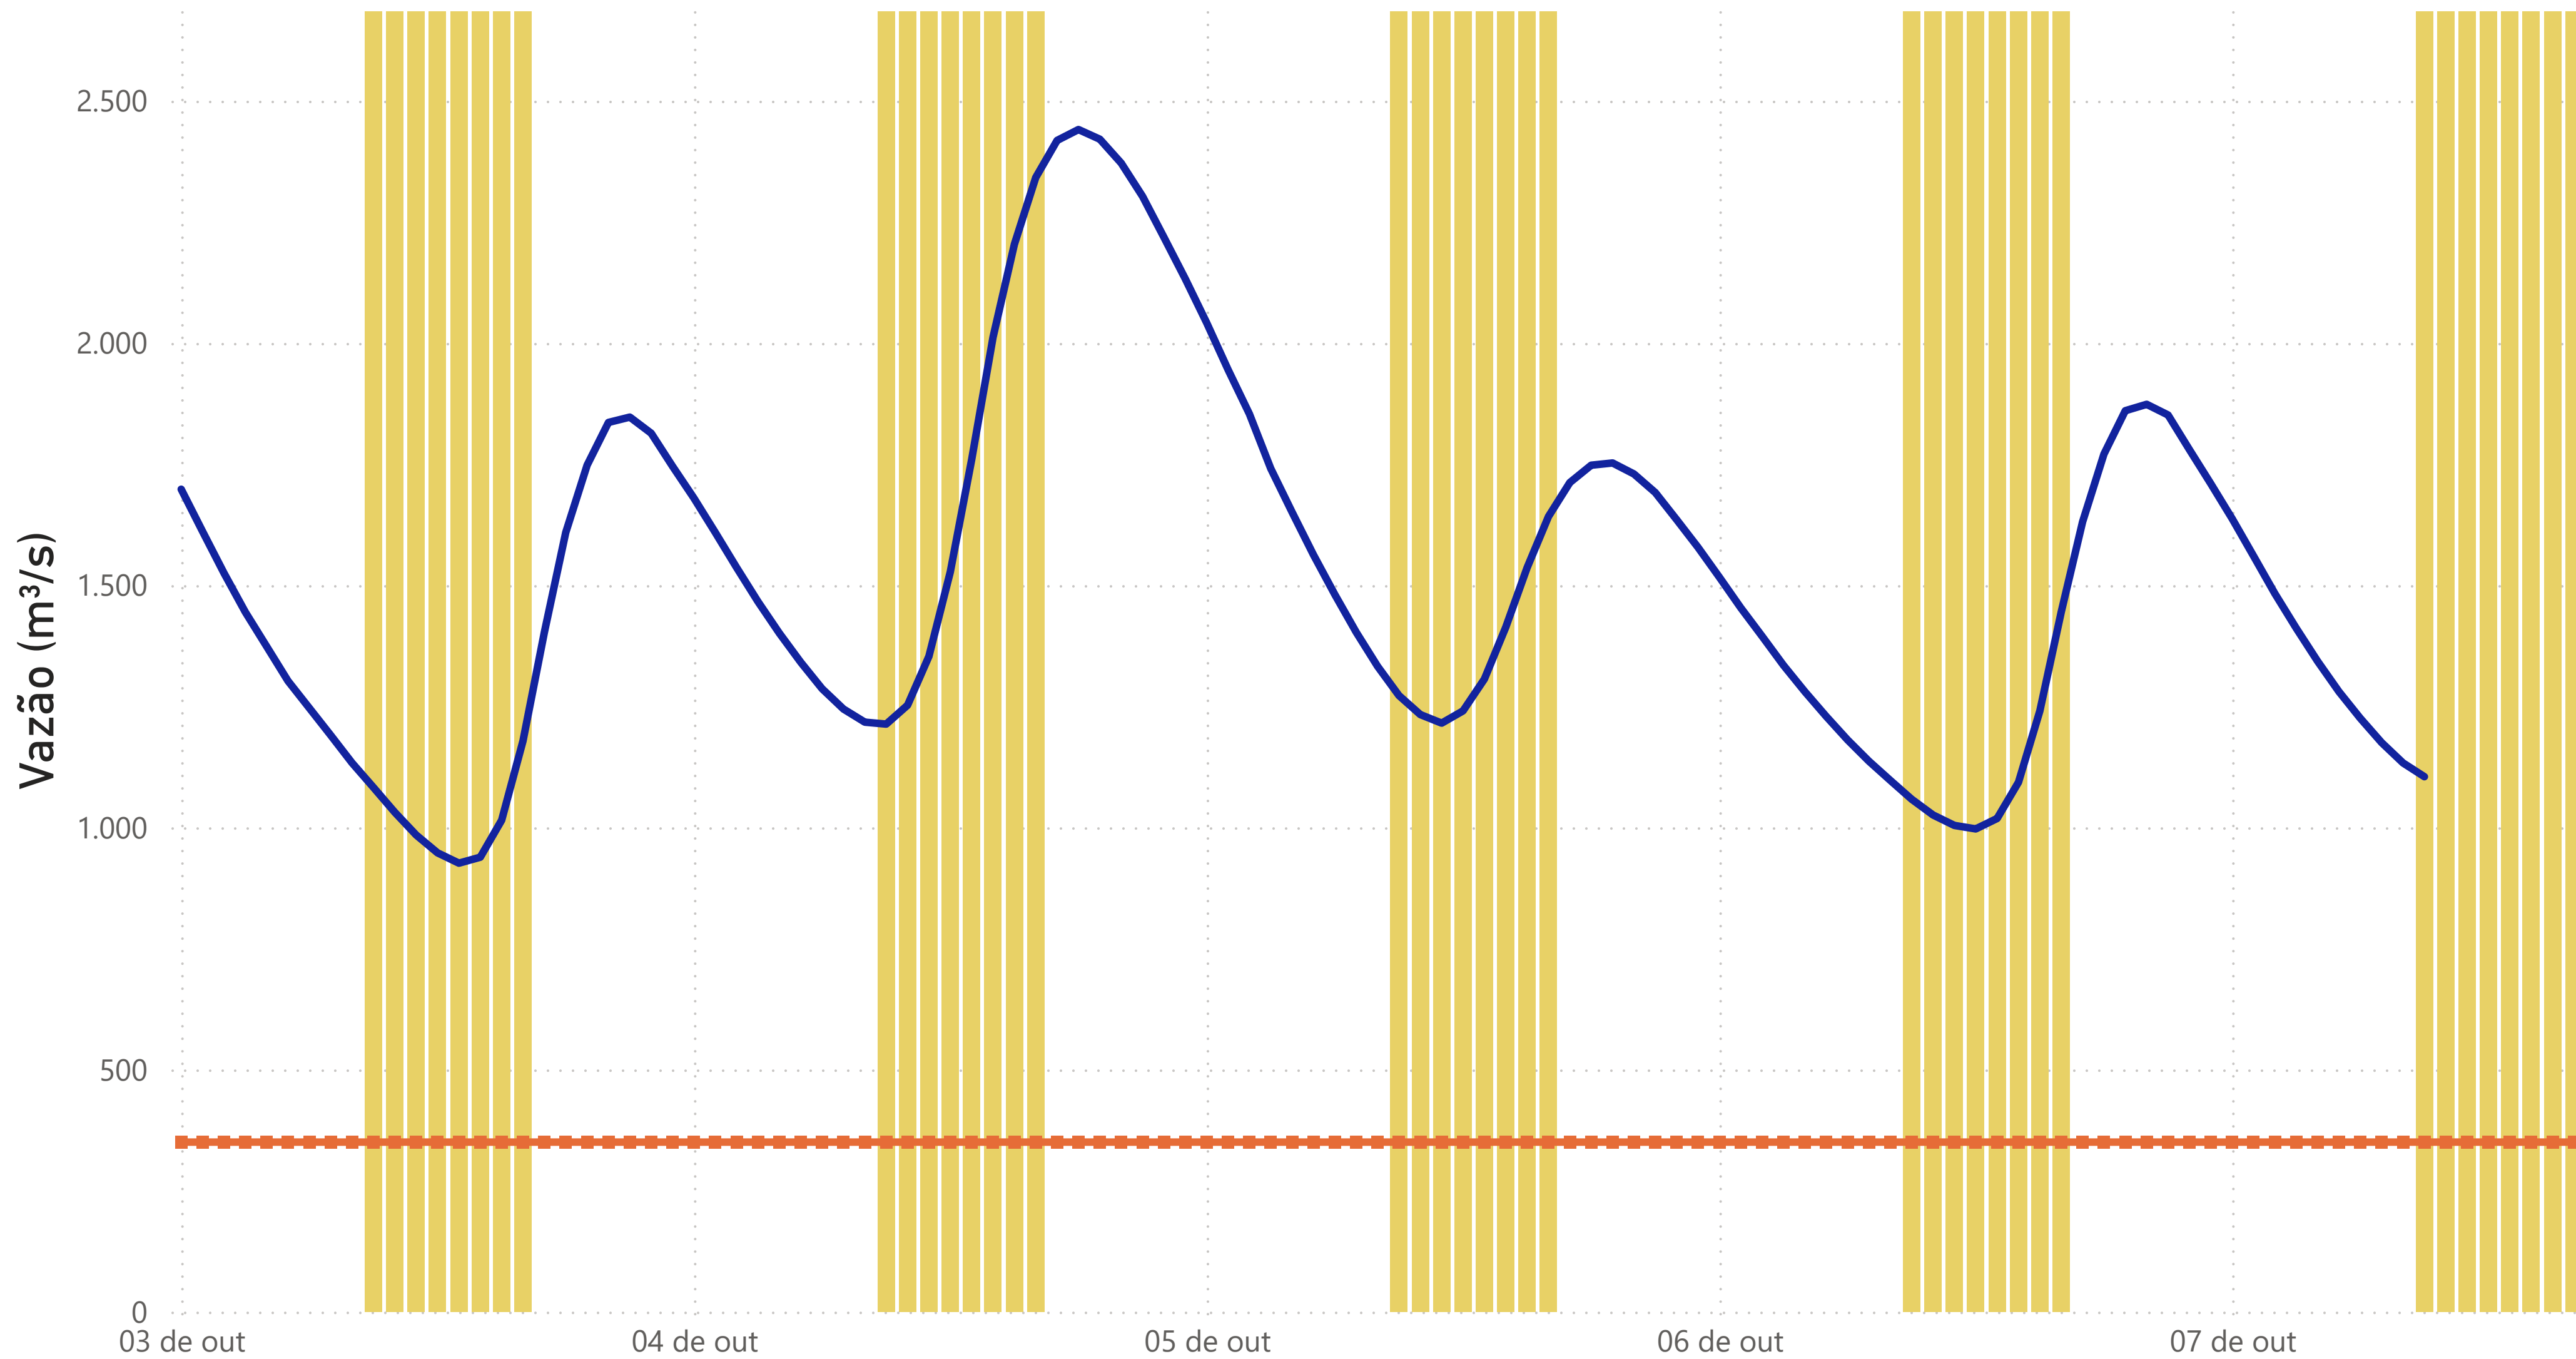

● Funcionamento do Parque Nacional do Iguaçu (das 9h às 16h) ● Vazão (m³/s) ■ Vazão mínima para beleza cênica (350 m³/s)

