

Legenda:

- Usina com reservatório
- Usina a fio d'água
- Estação fluviométrica

Jordão			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
06/10/25	101,47	143	21
07/10/25	96,31	118	12
08/10/25	94,18	121	11

Fundão		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
06/10/25	116	126
07/10/25	103	100
08/10/25	113	105

Santa Clara			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
06/10/25	103,07	91	103
07/10/25	102,83	82	89
08/10/25	102,10	72	94

UHE Itaipu Hotel Cataratas	
Data	Q diária (m³/s)
06/10/25	1.482
07/10/25	1.605
08/10/25	1.798
09/10/25	1.522
Atualizado em: 09/10/25 09:00	

Salto Caxias		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
06/10/25	961	1.056
07/10/25	1.256	1.415
08/10/25	902	902

Salto Osório		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
06/10/25	802	604
07/10/25	832	883
08/10/25	497	503

Data	Vazão Transferida (m³/s)
06/10/25	124
07/10/25	121
08/10/25	116


Baixo Iguaçu		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
06/10/25	1.199	1.216
07/10/25	1.605	1.632
08/10/25	1.138	1.090

Salto Santiago			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
06/10/25	92,74	1.083	754
07/10/25	93,48	1.157	804
08/10/25	94,33	877	475

Segredo			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
06/10/25	95,87	864	1.034
07/10/25	89,27	650	1.063
08/10/25	92,98	830	781

Foz do Areia			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
06/10/25	98,75	680	680
07/10/25	99,25	702	482
08/10/25	99,32	708	677

Estação Fluviométrica - Hotel Cataratas

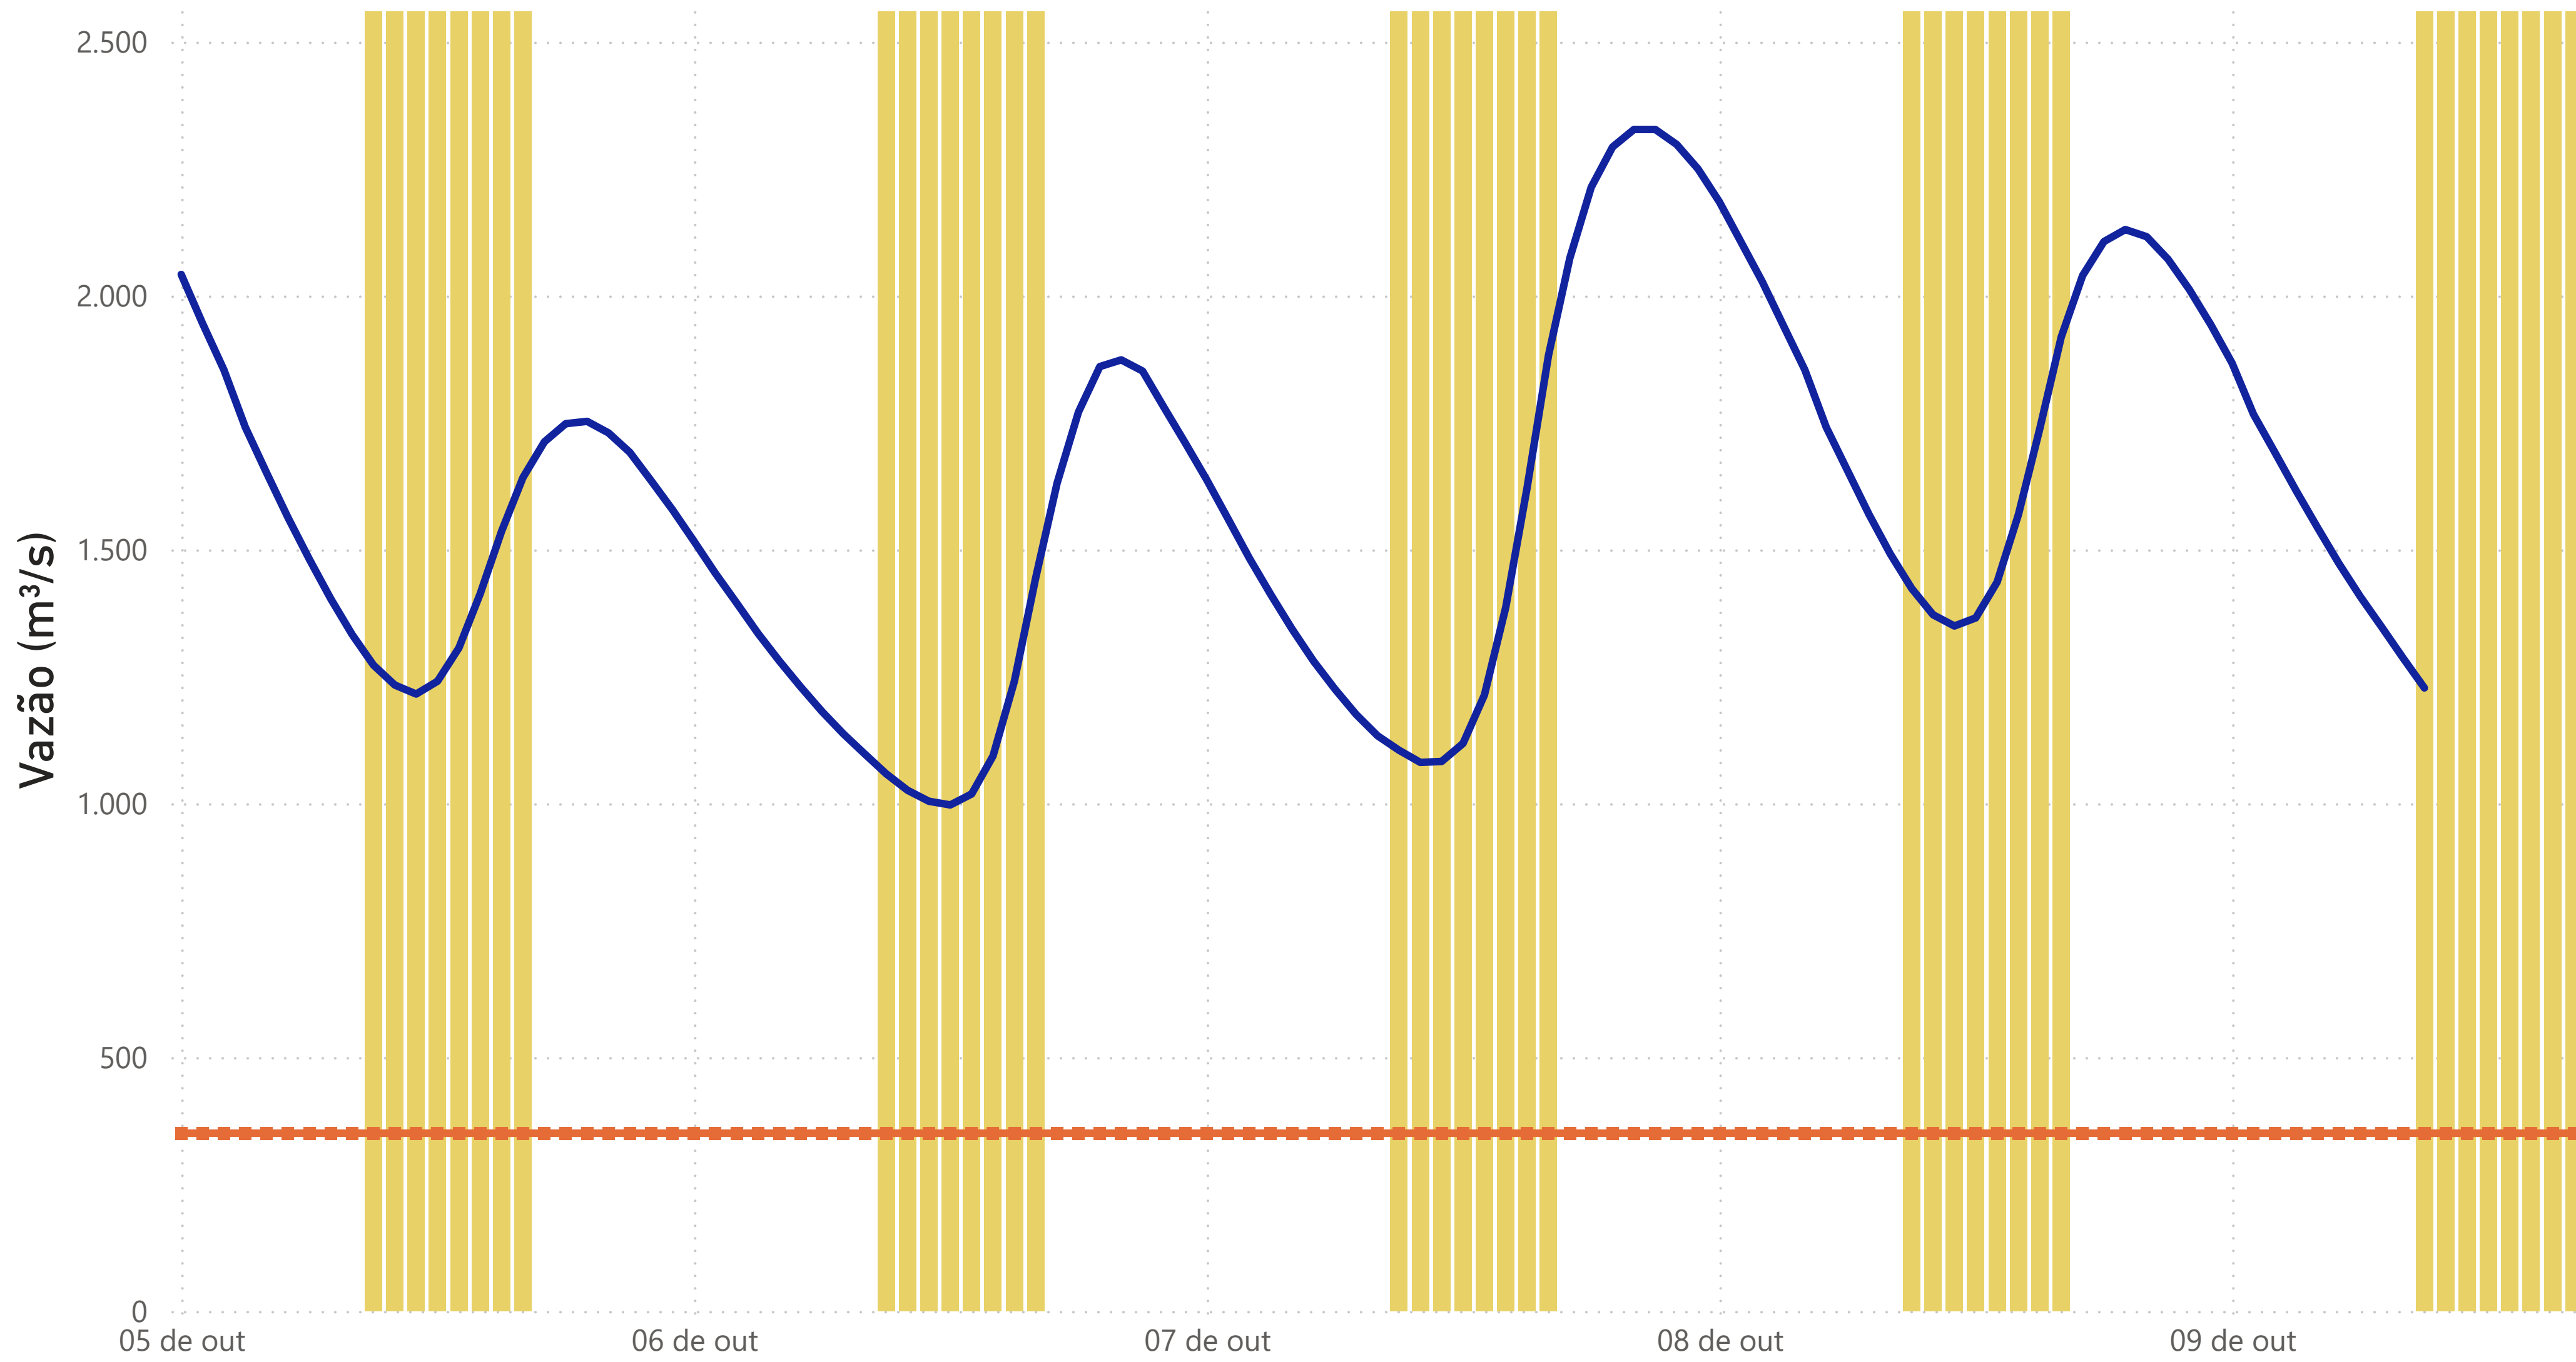

● Funcionamento do Parque Nacional do Iguaçu (das 9h às 16h) ● Vazão (m^3/s) ■ Vazão mínima para beleza cênica (350 m^3/s)

