

Legenda:

- Usina com reservatório
- Usina a fio d'água
- Estação fluviométrica

Jordão			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
07/10/25	96,31	118	12
08/10/25	94,20	121	11
09/10/25	92,99	124	11

Fundão		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
07/10/25	103	100
08/10/25	113	105
09/10/25	100	102

Santa Clara			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
07/10/25	102,83	82	89
08/10/25	102,10	72	94
09/10/25	101,86	81	88

UHE Itaipu Hotel Cataratas	
Data	Q diária (m³/s)
07/10/25	1.797
08/10/25	1.798
09/10/25	1.341
10/10/25	1.193
Atualizado em: 10/10/25 09:00	

Salto Caxias		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
07/10/25	1.256	1.415
08/10/25	902	902
09/10/25	855	744

Salto Osório		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
07/10/25	832	883
08/10/25	497	503
09/10/25	436	468

Data	Vazão Transferida (m³/s)
07/10/25	121
08/10/25	116
09/10/25	116


Baixo Iguaçu		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
07/10/25	1.605	1.632
08/10/25	1.138	1.090
09/10/25	892	819

Salto Santiago			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
07/10/25	93,48	1.157	804
08/10/25	94,33	877	475
09/10/25	95,22	864	437

Segredo			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
07/10/25	89,27	650	1.063
08/10/25	92,98	830	781
09/10/25	93,60	729	817

Foz do Areia			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
07/10/25	99,25	702	482
08/10/25	99,32	708	677
09/10/25	99,68	717	560

Estação Fluviométrica - Hotel Cataratas

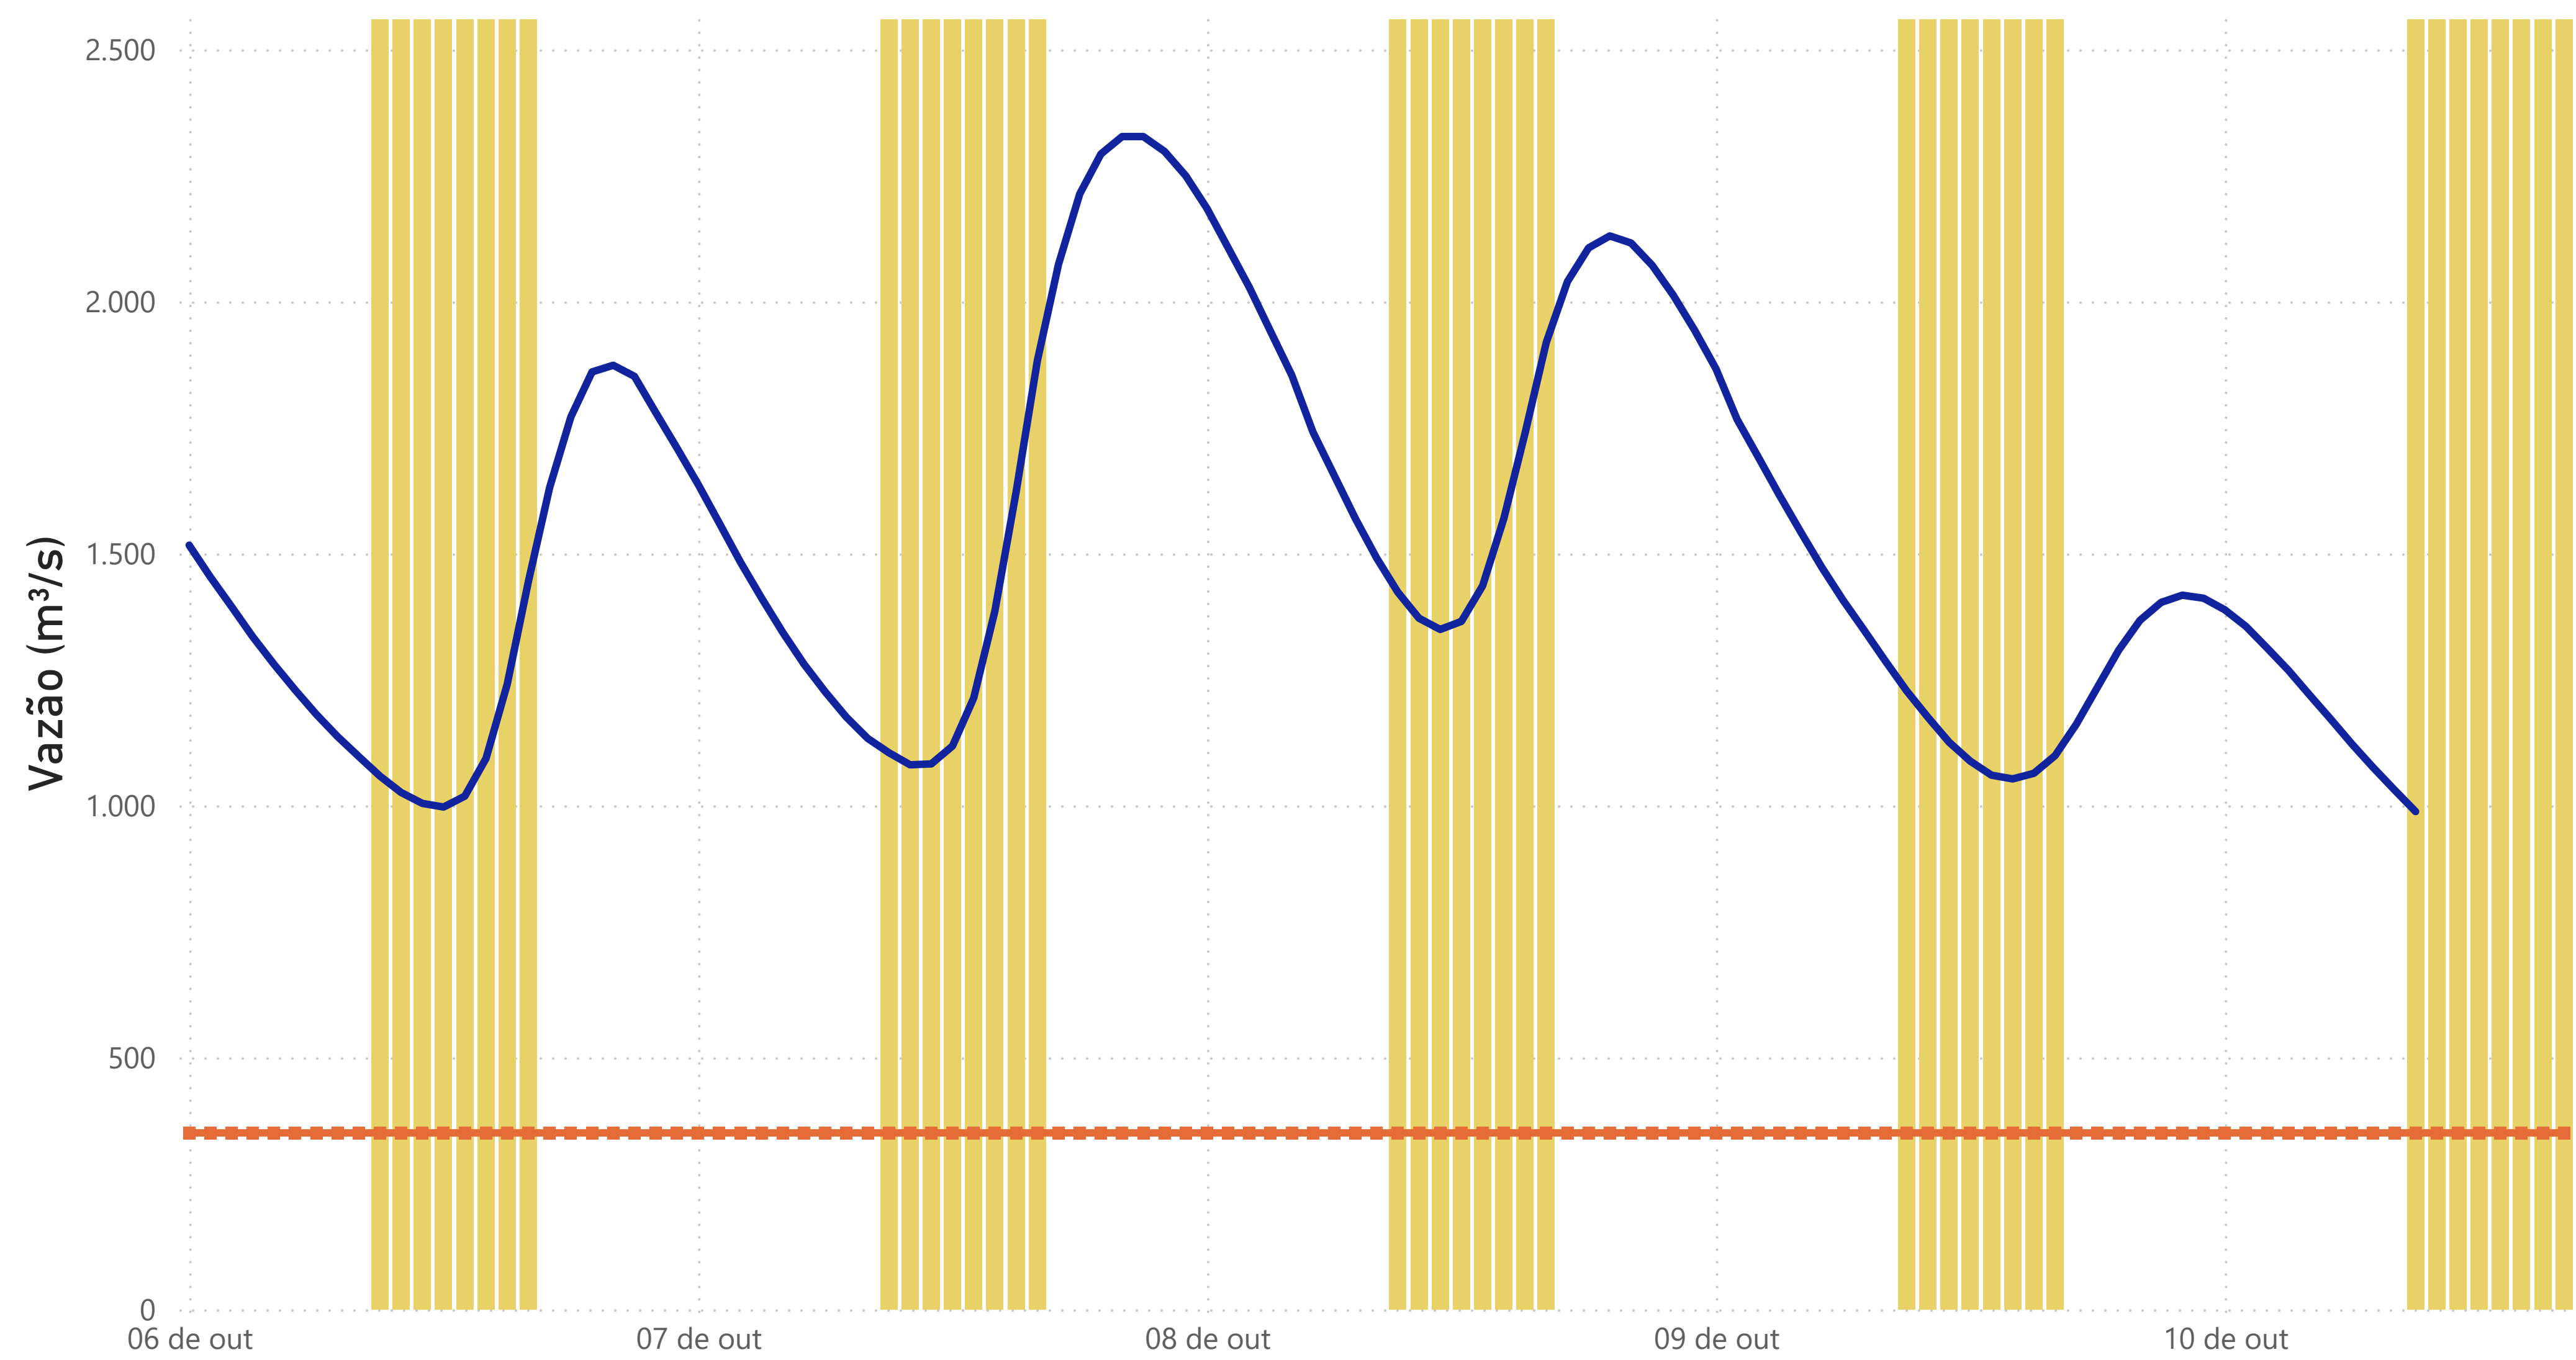

● Funcionamento do Parque Nacional do Iguaçu (das 9h às 16h) ● Vazão (m³/s) ■ Vazão mínima para beleza cênica (350 m³/s)

