

Legenda:

- Usina com reservatório
- Usina a fio d'água
- Estação fluviométrica

Jordão			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
11/10/25	94,88	125	11
12/10/25	102,02	150	11
13/10/25	107,26	239	88

Fundão		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
11/10/25	115	116
12/10/25	118	115
13/10/25	205	198

Santa Clara			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
11/10/25	101,05	101	99
12/10/25	101,86	115	90
13/10/25	104,04	251	185

UHE Itaipu Hotel Cataratas	
Data	Q diária (m³/s)
11/10/25	4.027
12/10/25	3.168
13/10/25	4.708
14/10/25	5.843
Atualizado em: 14/10/25 09:00	

Salto Caxias		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
11/10/25	2.278	2.881
12/10/25	3.648	2.918
13/10/25	4.327	4.486

Salto Osório		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
11/10/25	1.986	1.941
12/10/25	2.706	2.668
13/10/25	2.650	2.714

Data	Vazão Transferida (m³/s)
11/10/25	117
12/10/25	118
13/10/25	136


Baixo Iguaçu		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
11/10/25	2.769	2.769
12/10/25	2.994	2.915
13/10/25	4.858	4.903

Salto Santiago			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
11/10/25	94,48	1.774	1.821
12/10/25	94,48	2.381	2.381
13/10/25	93,83	1.918	2.225

Segredo			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
11/10/25	97,94	1.380	1.396
12/10/25	89,27	1.472	1.975
13/10/25	91,95	1.349	1.365

Foz do Areia			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
11/10/25	97,82	755	1.101
12/10/25	97,35	767	972
13/10/25	97,86	1.038	818

Estação Fluviométrica - Hotel Cataratas

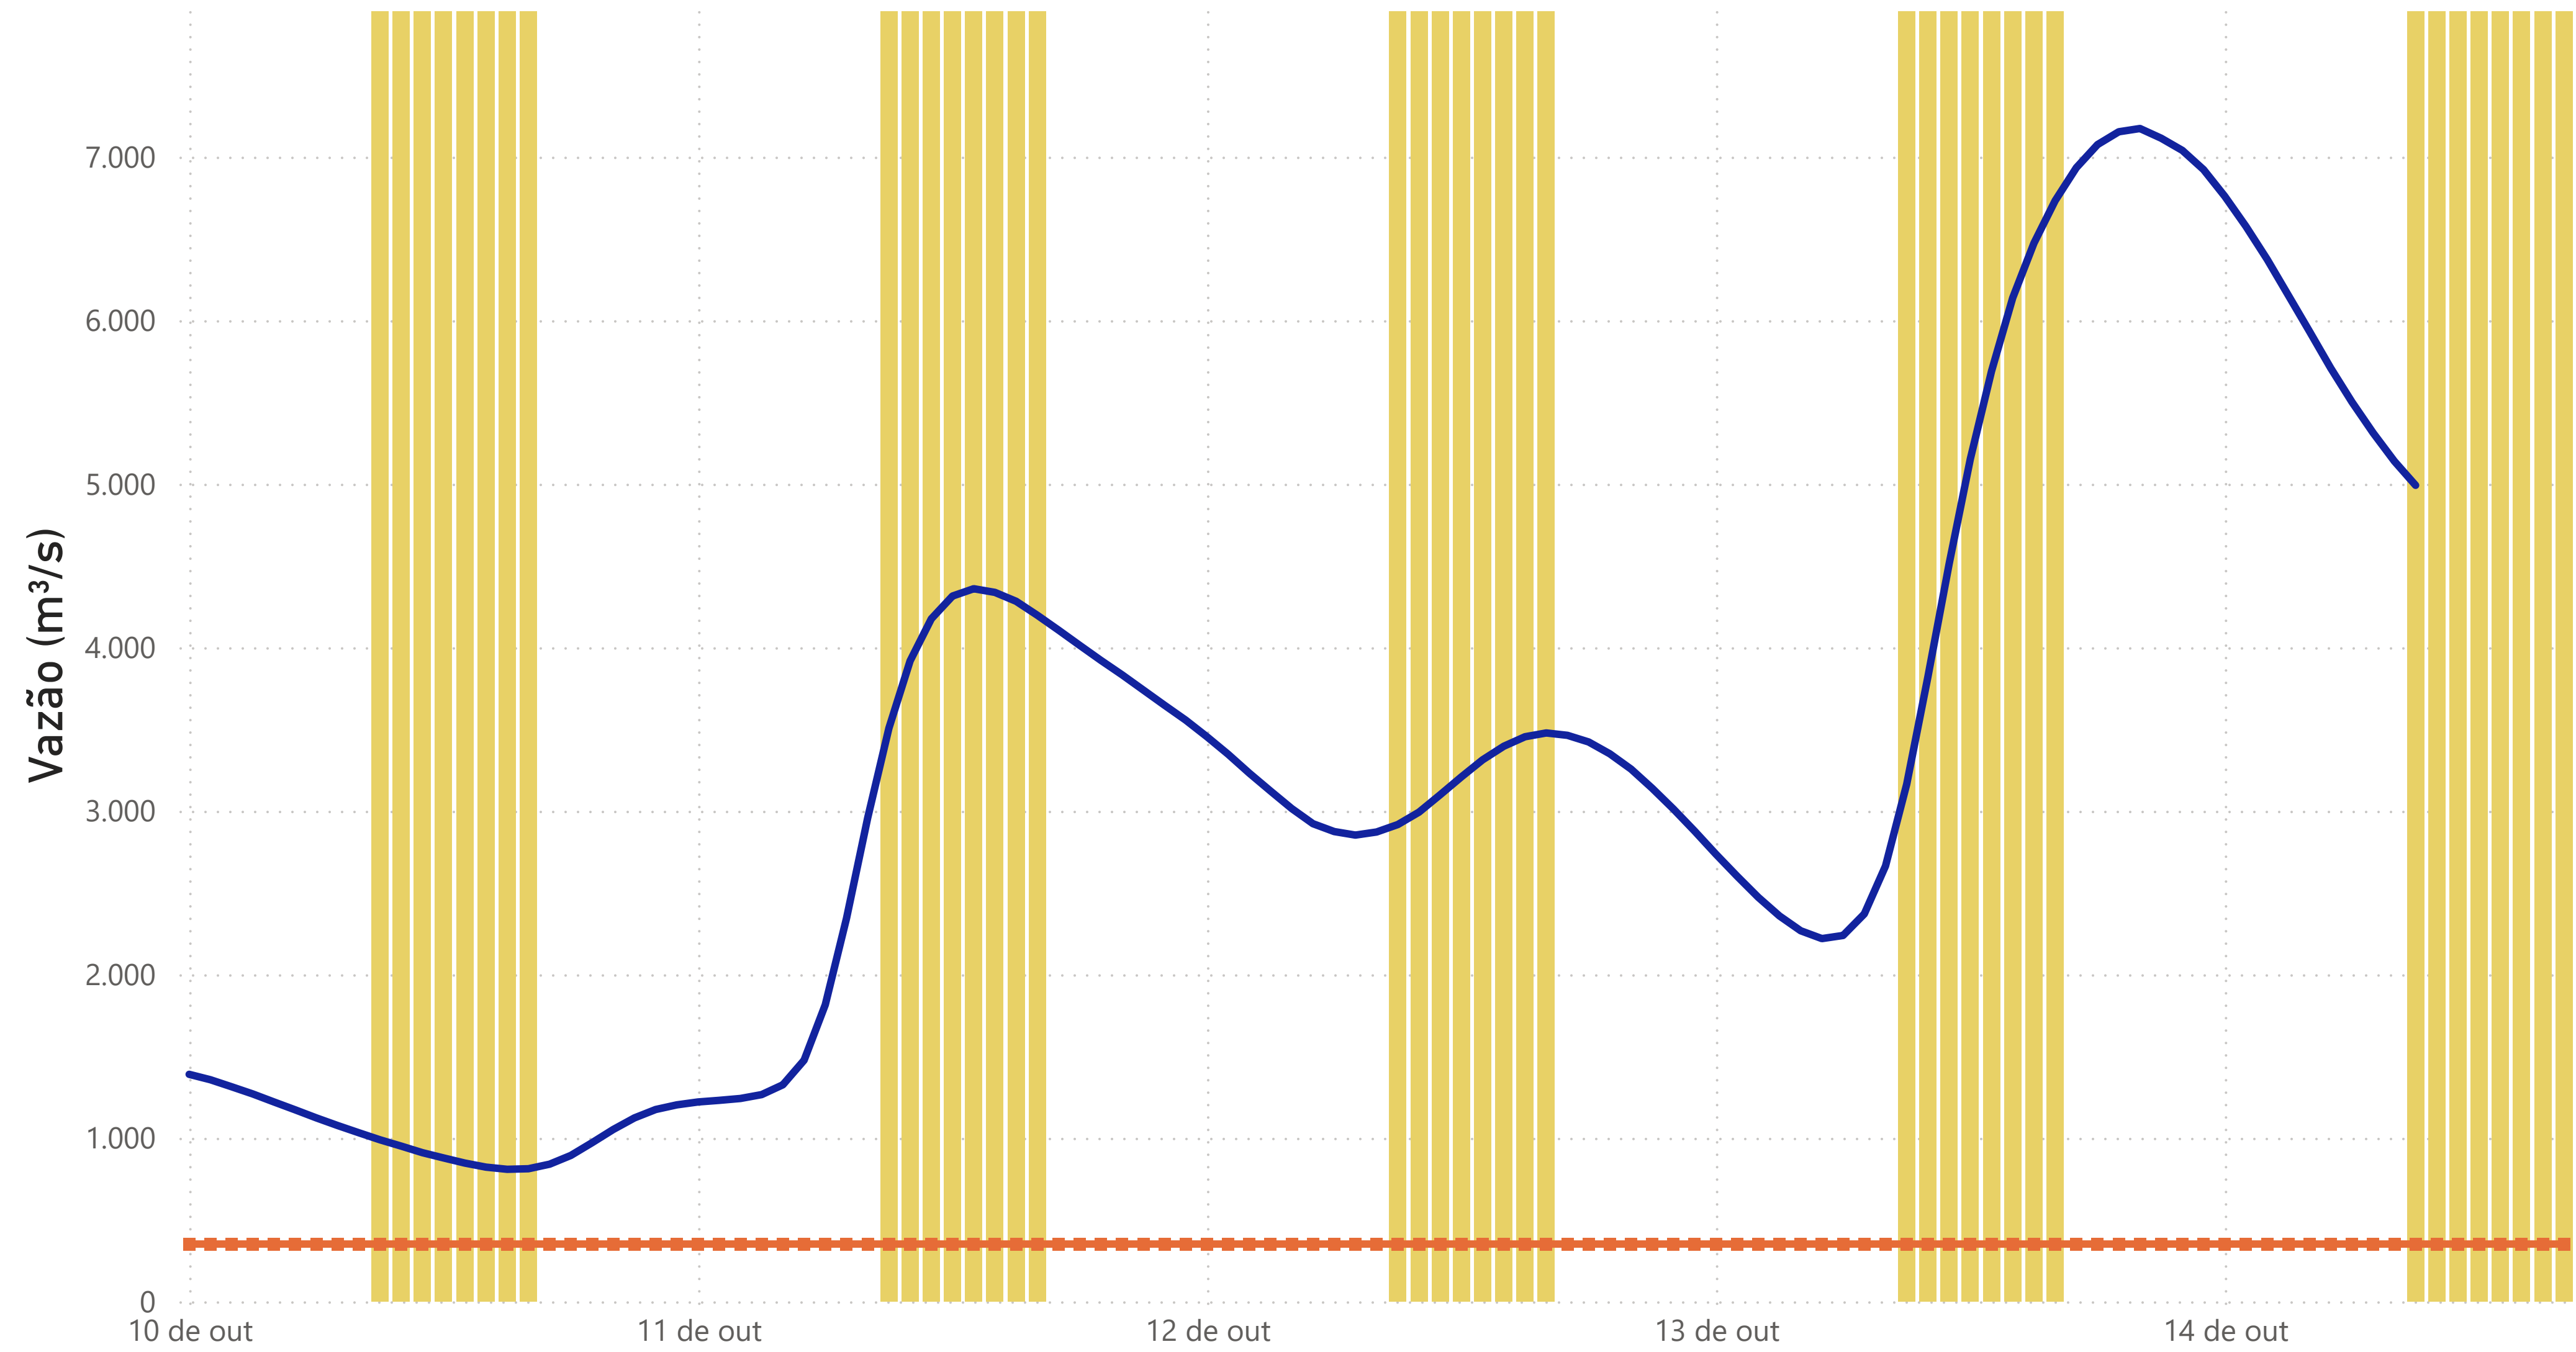

● Funcionamento do Parque Nacional do Iguaçu (das 9h às 16h) ● Vazão (m^3/s) ■ Vazão mínima para beleza cênica (350 m^3/s)

