

Legenda:

- Usina com reservatório
- Usina a fio d'água
- Estação fluviométrica

Jordão			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
18/10/25	106,55	239	101
19/10/25	106,43	254	118
20/10/25	104,30	229	103

Fundão		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
18/10/25	217	211
19/10/25	229	229
20/10/25	211	209

Santa Clara			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
18/10/25	103,72	240	196
19/10/25	103,56	197	202
20/10/25	102,59	152	181

UHE Itaipu Hotel Cataratas	
Data	Q diária (m³/s)
18/10/25	3.815
19/10/25	3.691
20/10/25	3.245
21/10/25	3.154
Atualizado em: 21/10/25 09:00	

Salto Caxias		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
18/10/25	2.628	2.596
19/10/25	2.490	1.997
20/10/25	2.301	2.206

Salto Osório		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
18/10/25	1.502	1.348
19/10/25	1.129	1.277
20/10/25	1.259	1.285

Data	Vazão Transferida (m³/s)
18/10/25	133
19/10/25	136
20/10/25	132


Baixo Iguaçu		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
18/10/25	3.030	3.030
19/10/25	2.676	2.576
20/10/25	2.626	2.736

Salto Santiago			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
18/10/25	96,67	2.249	1.345
19/10/25	97,12	1.279	1.064
20/10/25	97,27	1.187	1.115

Segredo			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
18/10/25	89,68	1.200	1.744
19/10/25	91,75	909	952
20/10/25	91,95	759	881

Foz do Areia			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
18/10/25	98,18	992	787
19/10/25	98,78	856	588
20/10/25	99,36	744	492

Estação Fluviométrica - Hotel Cataratas

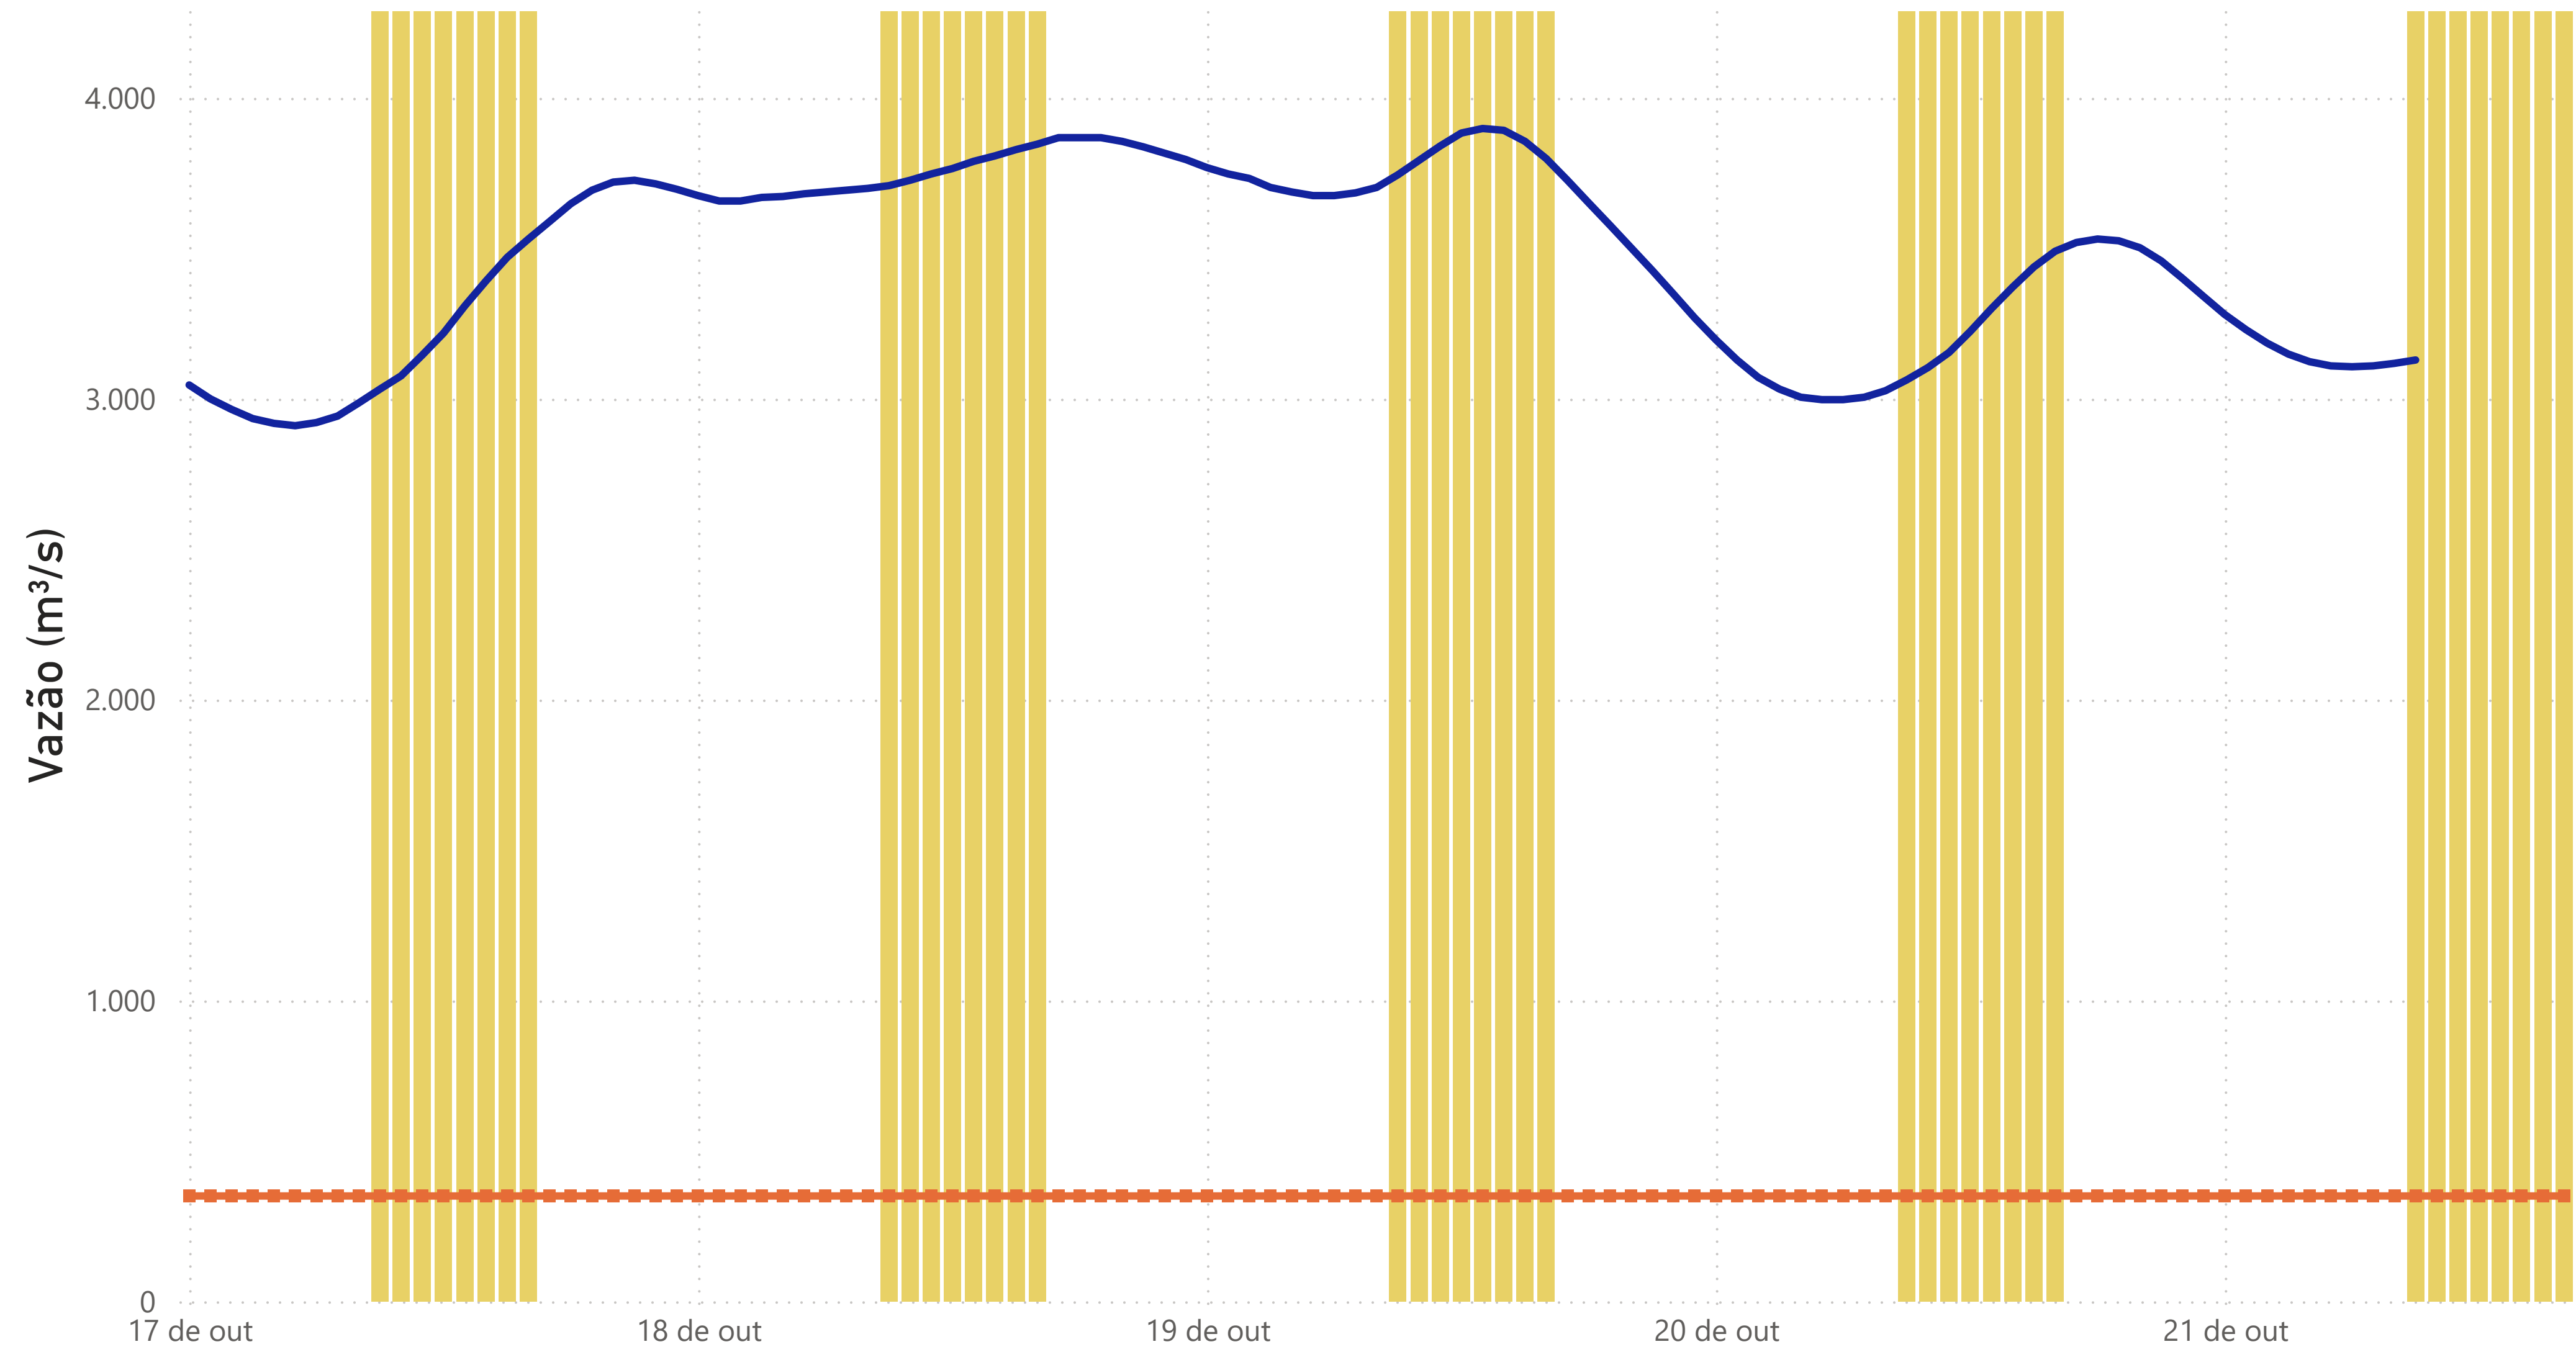

● Funcionamento do Parque Nacional do Iguaçu (das 9h às 16h) ● Vazão (m³/s) ■ Vazão mínima para beleza cênica (350 m³/s)

