

Legenda:

- Usina com reservatório
- Usina a fio d'água
- Estação fluviométrica

Jordão			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
09/11/25	106,67	295	162
10/11/25	105,76	263	132
11/11/25	104,68	236	102

Fundão		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
09/11/25	294	292
10/11/25	250	254
11/11/25	228	228

Santa Clara			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
09/11/25	105,17	254	266
10/11/25	104,85	212	222
11/11/25	104,04	181	206

UHE Itaipu Hotel Cataratas	
Data	Q diária (m³/s)
09/11/25	2.288
10/11/25	2.610
11/11/25	2.478
12/11/25	1.678
Atualizado em: 12/11/25 09:00	

Salto Caxias		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
09/11/25	1.643	2.088
10/11/25	1.980	2.012
11/11/25	1.654	1.241

Salto Osório		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
09/11/25	1.217	967
10/11/25	1.390	1.429
11/11/25	1.229	1.229

Data	Vazão Transferida (m³/s)
09/11/25	132
10/11/25	134
11/11/25	137


Baixo Iguaçu		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
09/11/25	2.163	2.105
10/11/25	2.211	2.333
11/11/25	1.383	1.390

Salto Santiago			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
09/11/25	99,49	1.497	1.160
10/11/25	99,04	1.083	1.300
11/11/25	98,94	1.107	1.155

Segredo			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
09/11/25	96,29	996	913
10/11/25	91,95	550	742
11/11/25	84,73	470	791

Foz do Areia			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
09/11/25	97,18	697	697
10/11/25	98,00	627	265
11/11/25	99,00	615	174

Estação Fluviométrica - Hotel Cataratas

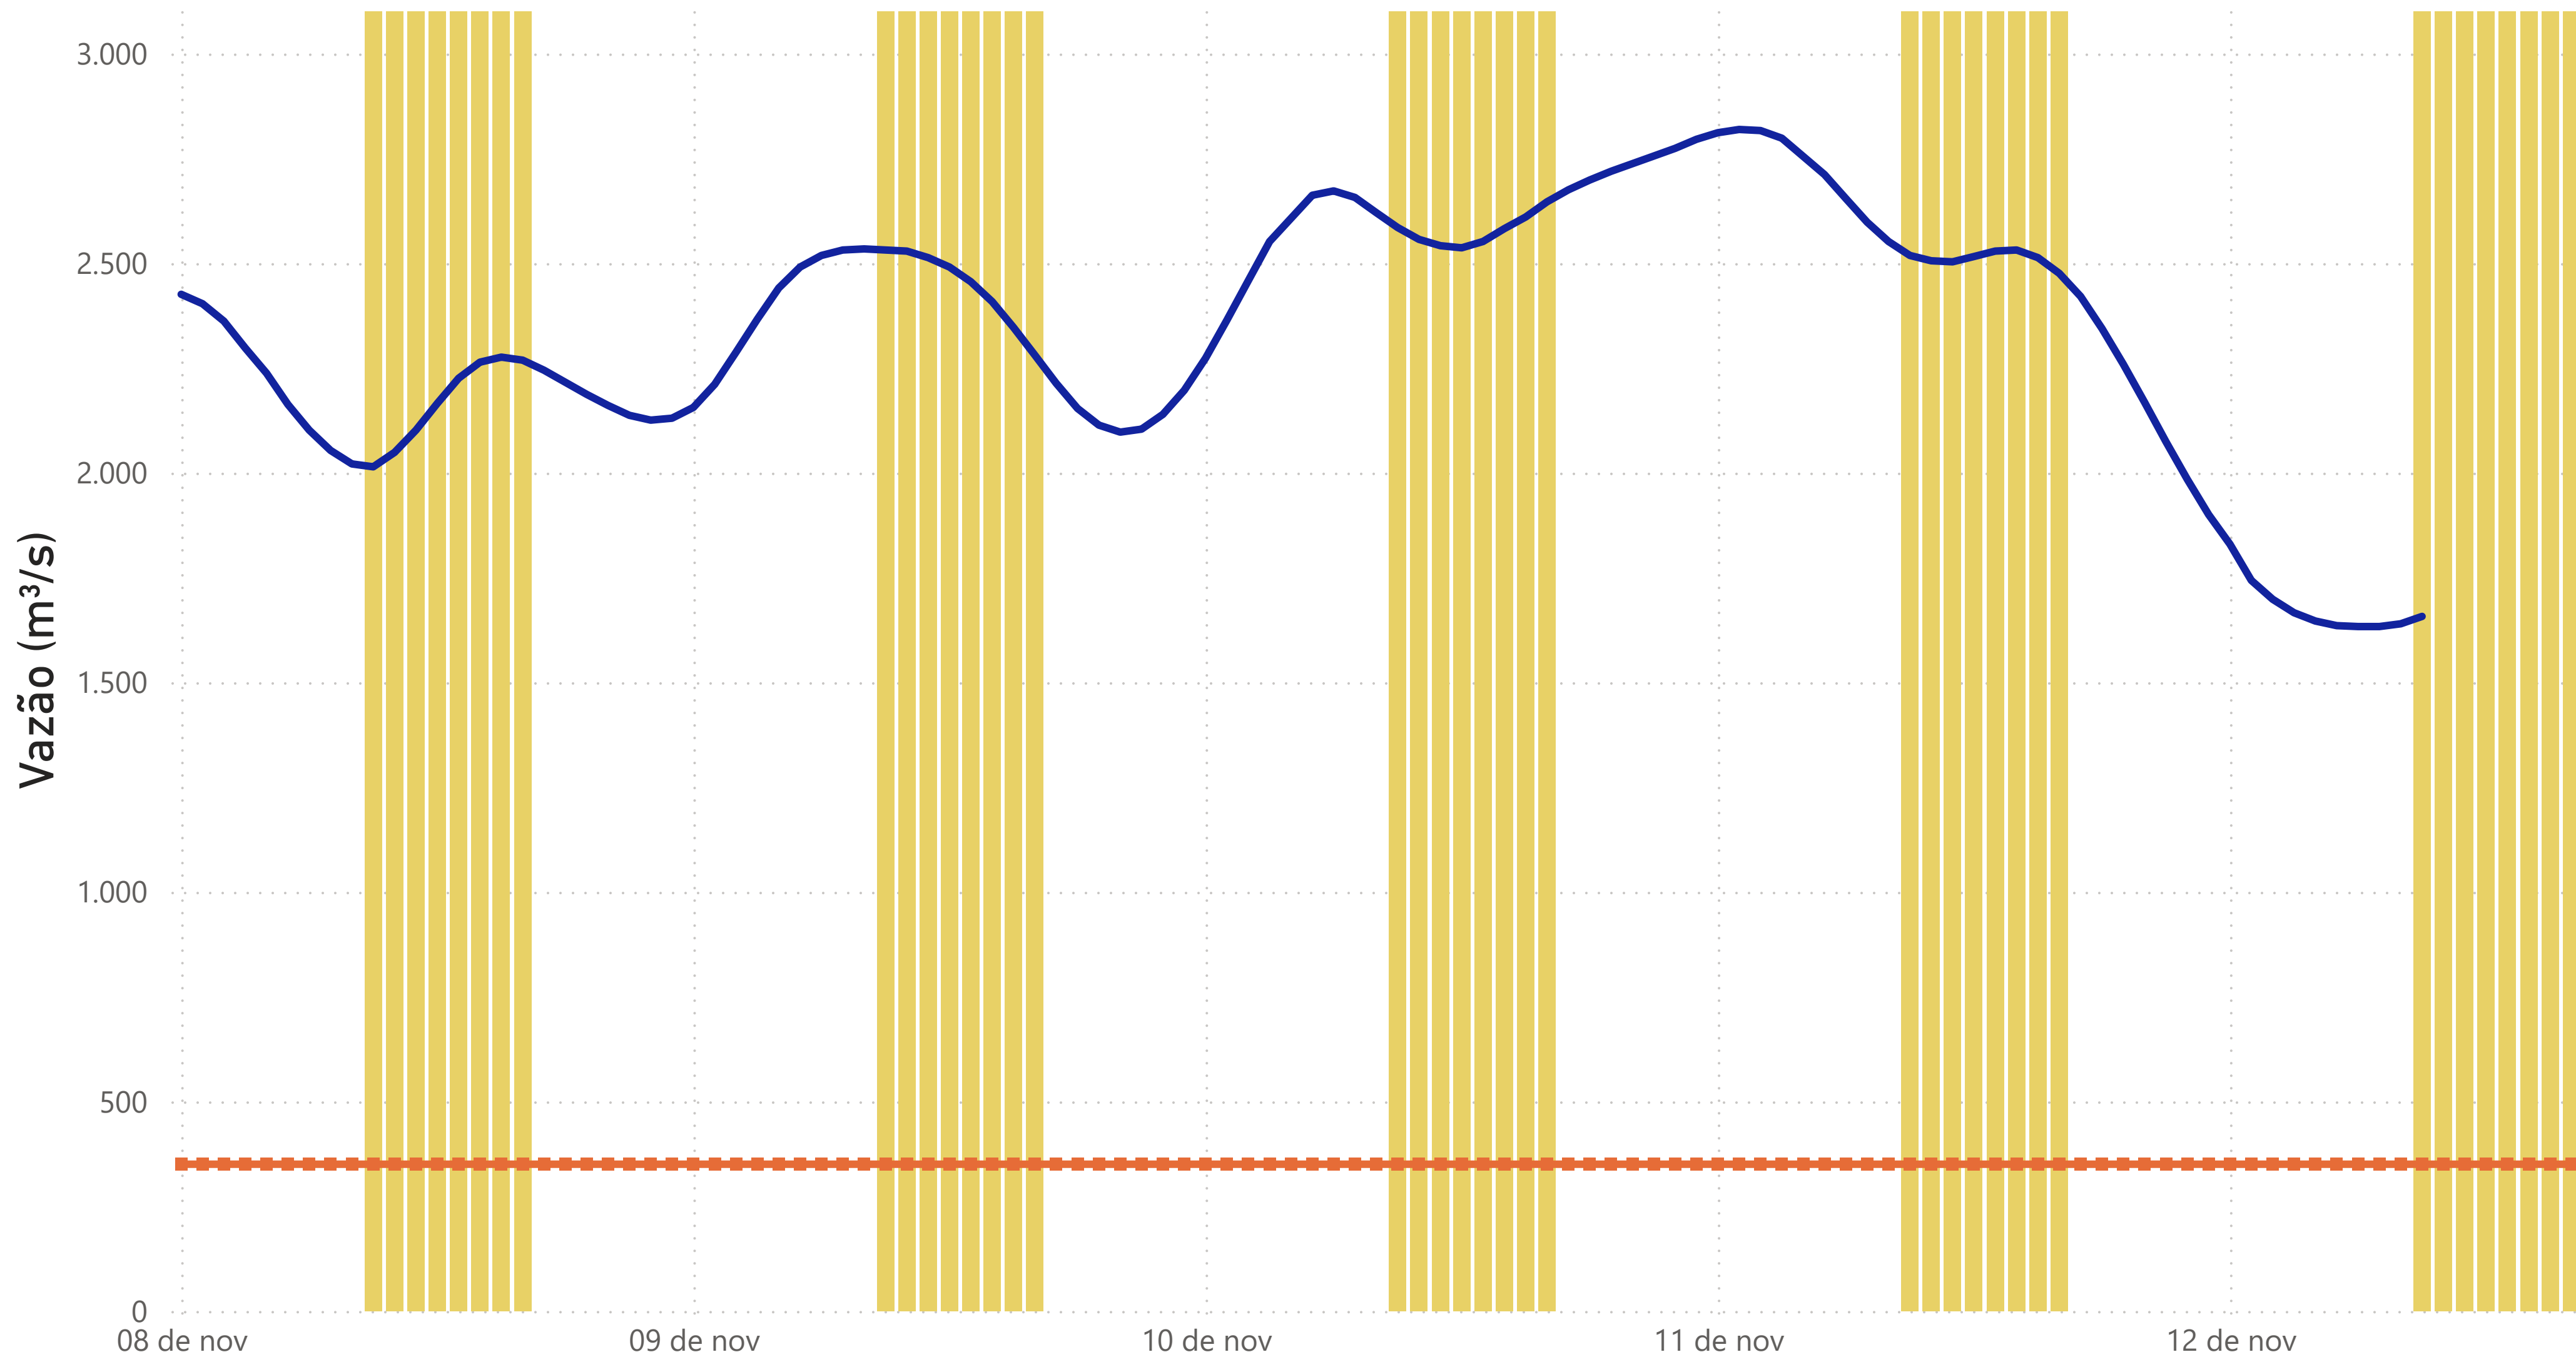

● Funcionamento do Parque Nacional do Iguaçu (das 9h às 16h) ● Vazão (m³/s) ■ Vazão mínima para beleza cênica (350 m³/s)

