

Legenda:

- Usina com reservatório
- Usina a fio d'água
- Estação fluviométrica

Jordão			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
24/11/25	102,02	188	35
25/11/25	96,98	136	21
26/11/25	97,62	144	11

Fundão		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
24/11/25	175	182
25/11/25	125	124
26/11/25	127	132

Santa Clara			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
24/11/25	100,32	120	159
25/11/25	100,49	124	119
26/11/25	100,24	116	123

UHE Itaipu Hotel Cataratas	
Data	Q diária (m³/s)
24/11/25	2.172
25/11/25	2.049
26/11/25	1.671
27/11/25	1.650
Atualizado em: 27/11/25 09:00	

Salto Caxias		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
24/11/25	1.299	1.712
25/11/25	1.577	1.355
26/11/25	1.428	1.126

Salto Osório		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
24/11/25	971	939
25/11/25	1.042	1.176
26/11/25	1.061	1.131

Data	Vazão Transferida (m³/s)
24/11/25	133
25/11/25	130
26/11/25	131


Baixo Iguaçu		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
24/11/25	1.948	1.894
25/11/25	1.508	1.484
26/11/25	1.293	1.303

Salto Santiago			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
24/11/25	98,48	1.039	943
25/11/25	98,23	924	1.044
26/11/25	97,83	857	1.049

Segredo			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
24/11/25	88,86	665	880
25/11/25	86,17	553	801
26/11/25	83,70	481	721

Foz do Areia			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
24/11/25	93,67	466	512
25/11/25	93,70	443	428
26/11/25	93,81	422	376

## Estação Fluviométrica - Hotel Cataratas

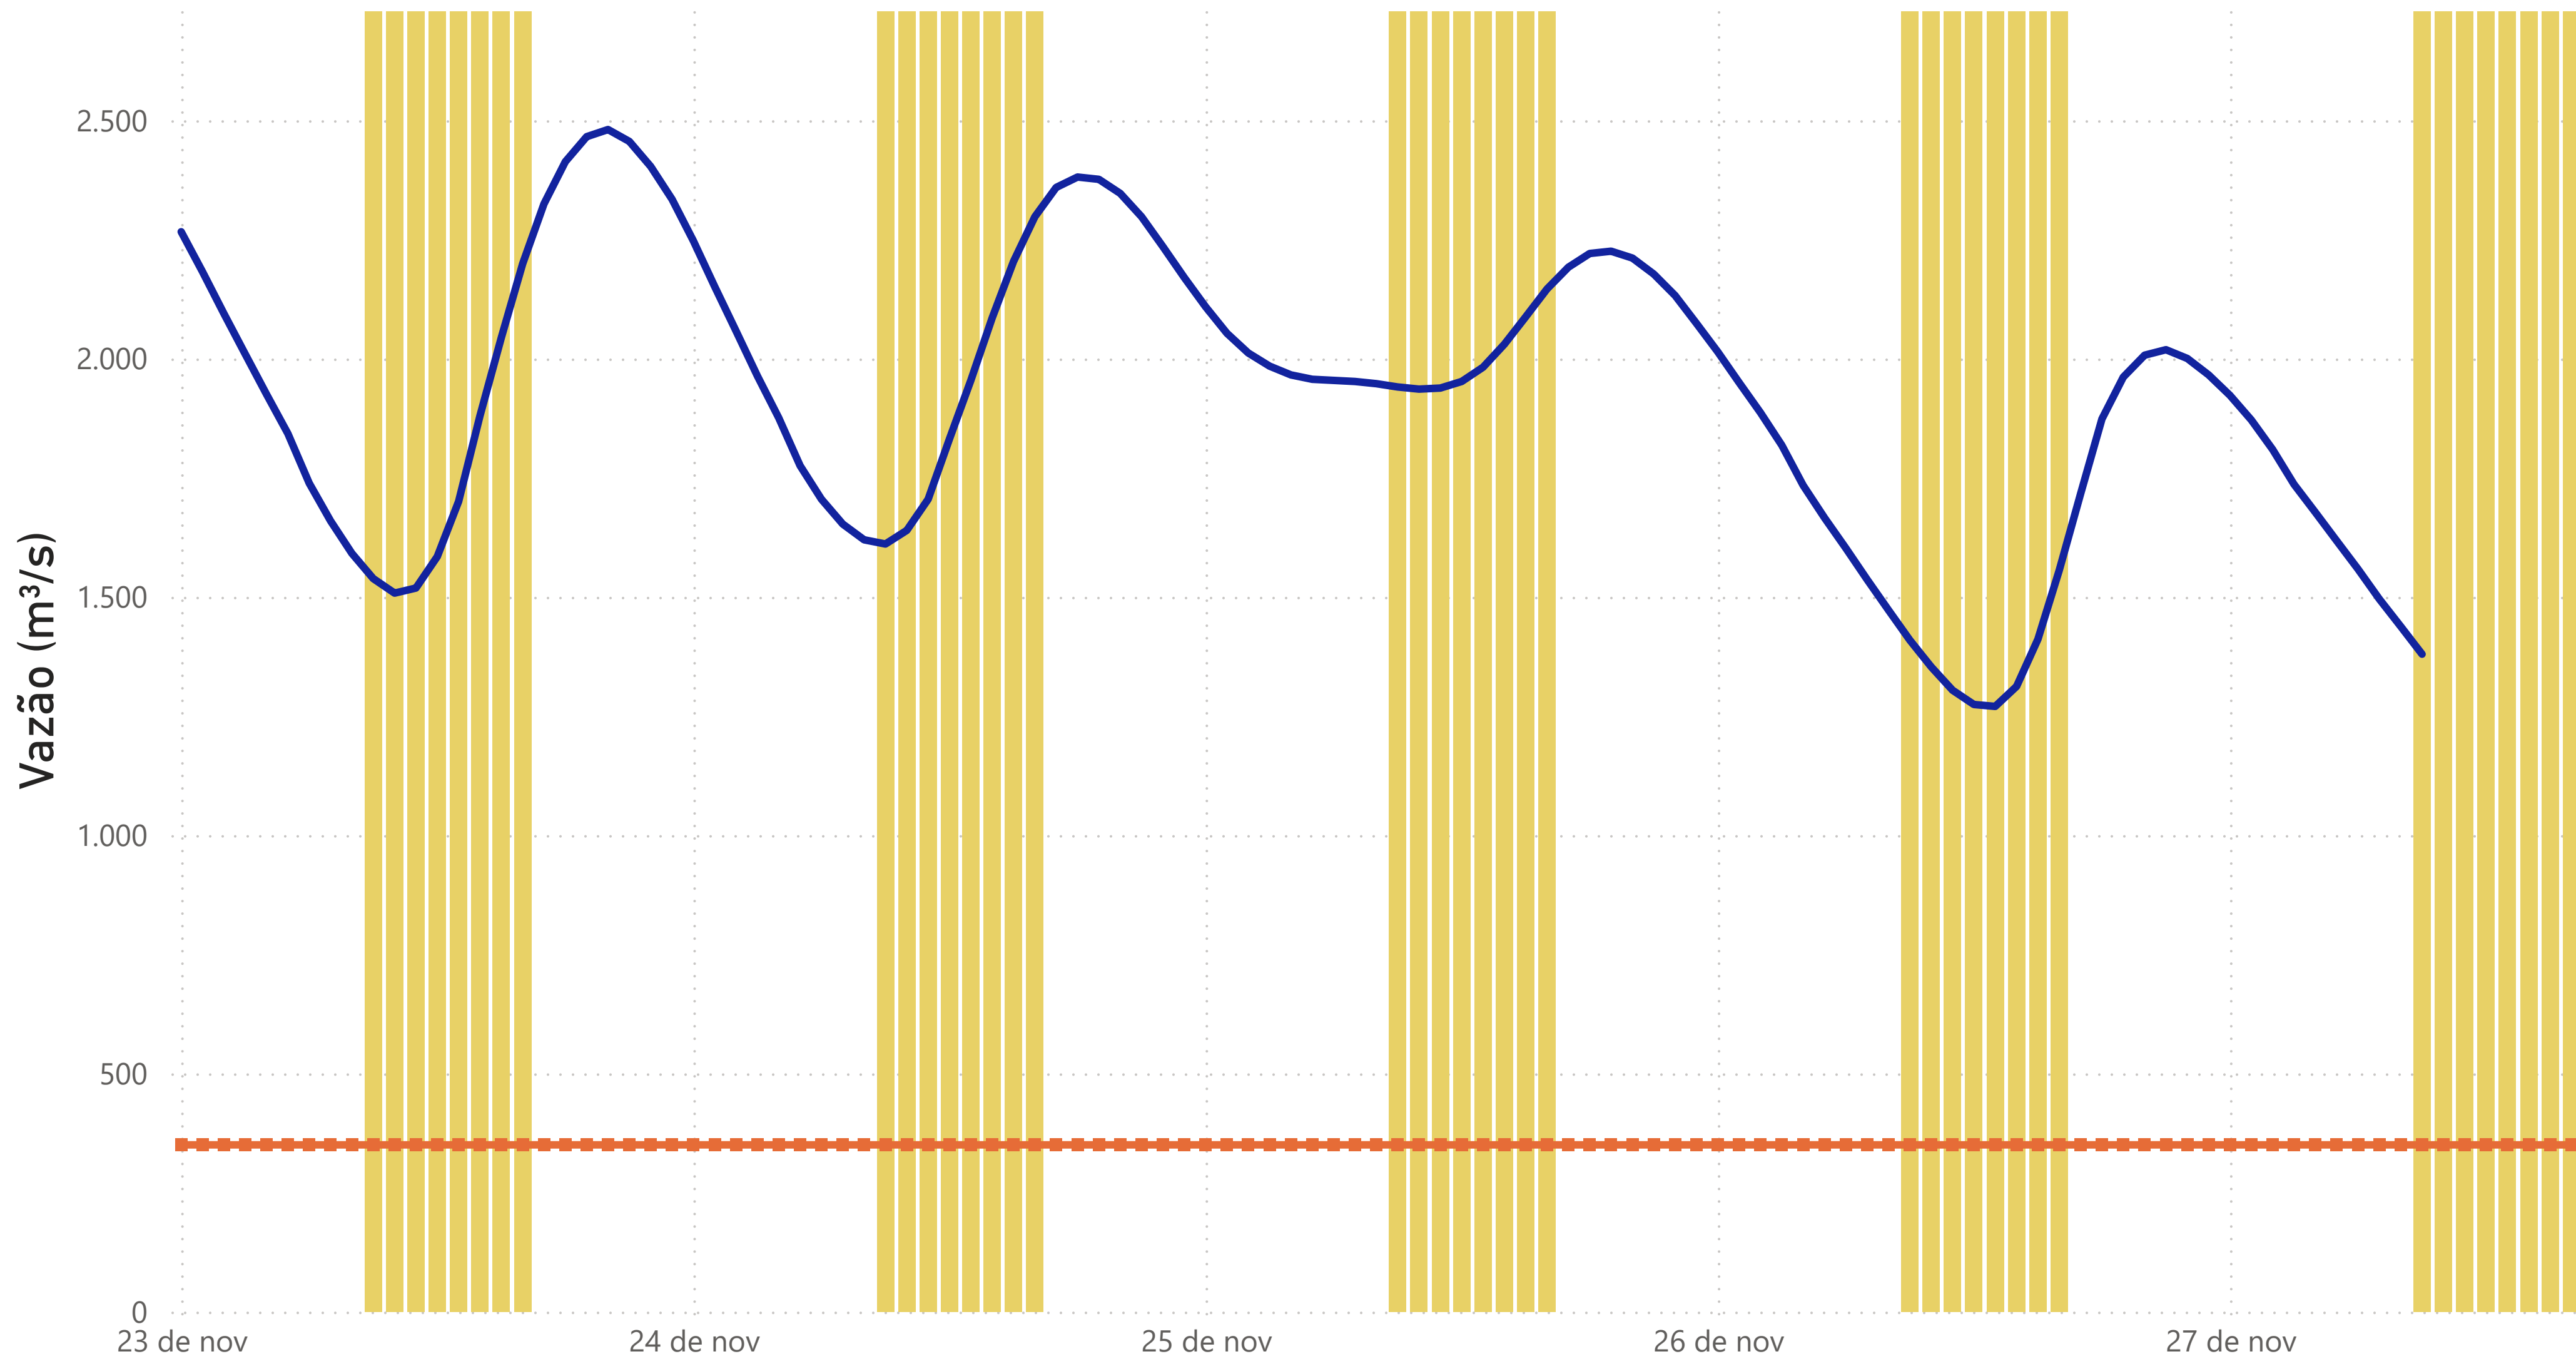

● Funcionamento do Parque Nacional do Iguaçu (das 9h às 16h) ● Vazão (m³/s) ■ Vazão mínima para beleza cênica (350 m³/s)

