

Legenda:

- Usina com reservatório
- Usina a fio d'água
- Estação fluviométrica

Jordão			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
01/12/25	88,81	165	11
02/12/25	95,51	155	11
03/12/25	100,67	154	12

Fundão		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
01/12/25	149	155
02/12/25	145	142
03/12/25	141	145

Santa Clara			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
01/12/25	98,05	87	144
02/12/25	96,78	94	133
03/12/25	95,21	87	135

UHE Itaipu Hotel Cataratas	
Data	Q diária (m³/s)
01/12/25	1.655
02/12/25	1.659
03/12/25	1.668
04/12/25	1.964
Atualizado em: 04/12/25 08:00	

Salto Caxias		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
01/12/25	1.474	1.426
02/12/25	1.607	1.290
03/12/25	1.588	1.461

Salto Osório		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
01/12/25	1.313	1.204
02/12/25	1.443	1.366
03/12/25	1.292	1.305

Data	Vazão Transferida (m³/s)
01/12/25	114
02/12/25	124
03/12/25	127


Baixo Iguaçu		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
01/12/25	1.579	1.521
02/12/25	1.340	1.364
03/12/25	1.605	1.505

Salto Santiago			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
01/12/25	98,18	1.295	1.343
02/12/25	97,93	1.235	1.355
03/12/25	97,68	1.156	1.276

Segredo			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
01/12/25	81,63	1.274	1.160
02/12/25	87,41	1.278	1.145
03/12/25	94,02	1.191	1.025

Foz do Areia			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
01/12/25	90,04	343	1.188
02/12/25	88,22	347	1.148
03/12/25	86,51	374	1.126

## Estação Fluviométrica - Hotel Cataratas

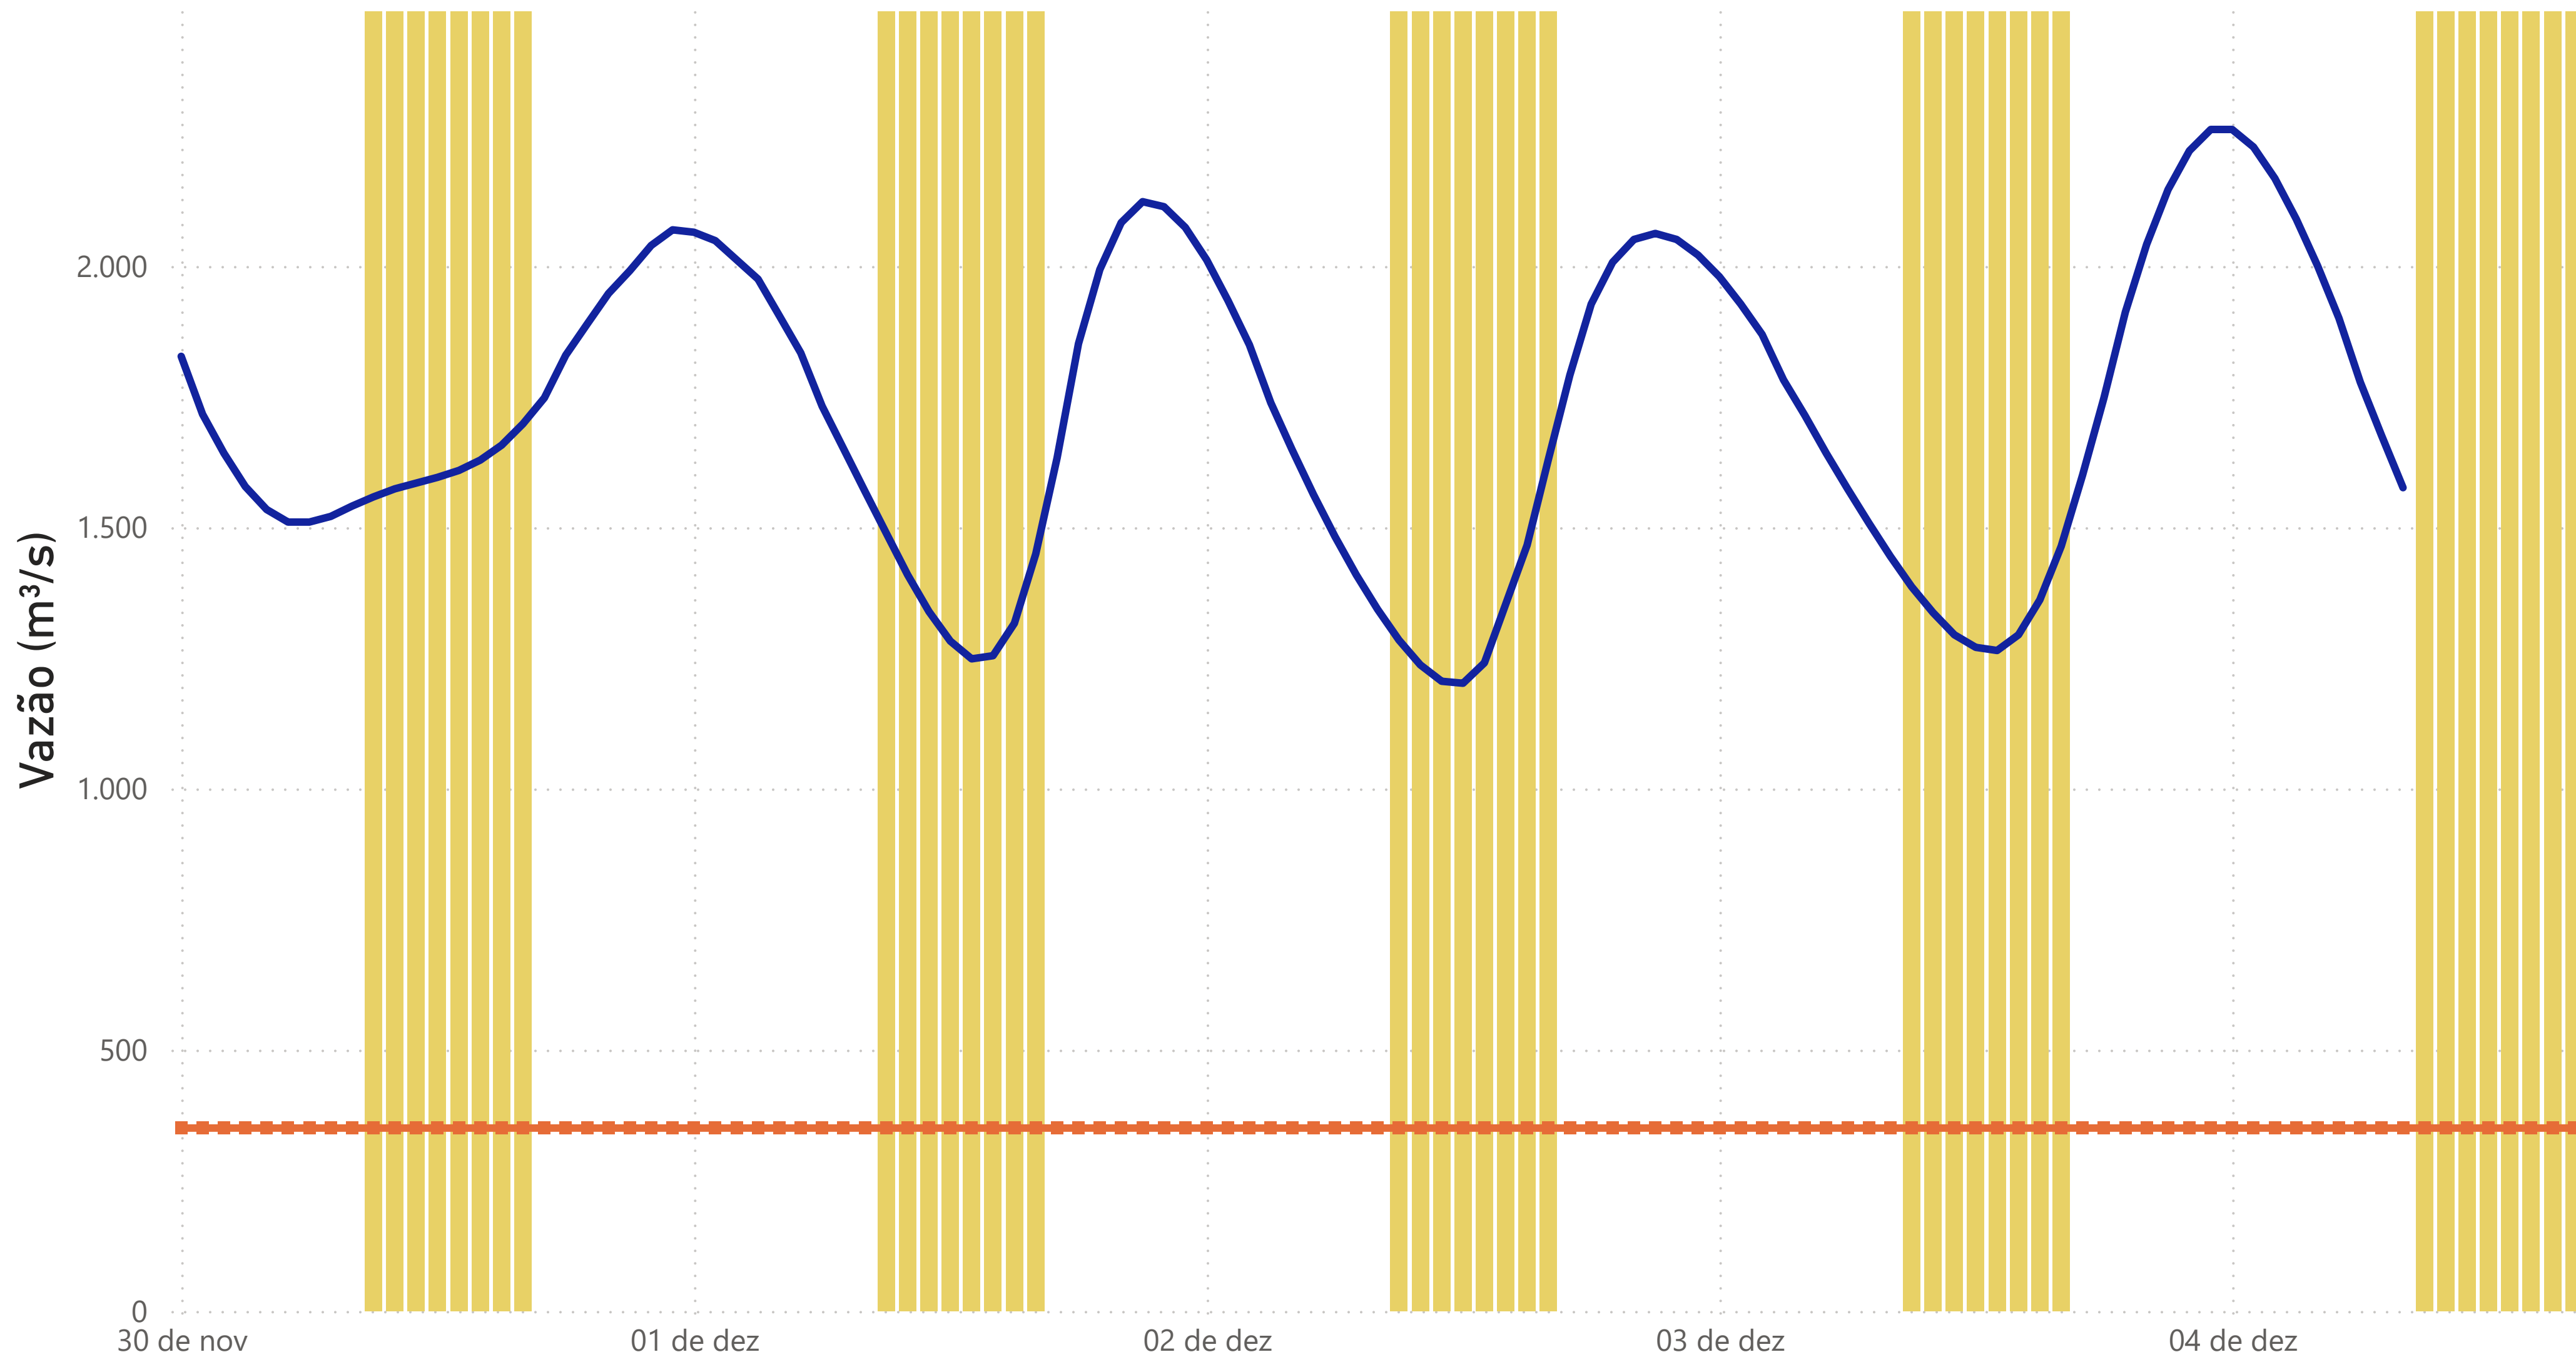

● Funcionamento do Parque Nacional do Iguaçu (das 9h às 16h) ● Vazão (m³/s) ■ Vazão mínima para beleza cênica (350 m³/s)

