

Legenda:

- Usina com reservatório
- Usina a fio d'água
- Estação fluviométrica

Jordão			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
02/12/25	95,51	155	11
03/12/25	100,67	154	12
04/12/25	98,57	136	16

Fundão		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
02/12/25	145	142
03/12/25	141	145
04/12/25	125	126

Santa Clara			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
02/12/25	96,78	94	133
03/12/25	95,21	87	135
04/12/25	93,86	80	121

UHE Itaipu Hotel Cataratas	
Data	Q diária (m³/s)
02/12/25	1.890
03/12/25	1.668
04/12/25	1.629
05/12/25	1.881
Atualizado em: 05/12/25 14:00	

Salto Caxias		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
02/12/25	1.607	1.290
03/12/25	1.588	1.461
04/12/25	1.818	1.596

Salto Osório		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
02/12/25	1.443	1.366
03/12/25	1.292	1.305
04/12/25	1.397	1.582

Data	Vazão Transferida (m³/s)
02/12/25	124
03/12/25	127
04/12/25	126


Baixo Iguaçu		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
02/12/25	1.340	1.364
03/12/25	1.605	1.505
04/12/25	1.765	1.963

Salto Santiago			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
02/12/25	97,93	1.235	1.355
03/12/25	97,68	1.156	1.276
04/12/25	97,53	1.356	1.428

Segredo			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
02/12/25	86,79	1.374	1.145
03/12/25	94,02	1.346	1.025
04/12/25	92,98	1.194	1.240

Foz do Areia			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
02/12/25	88,22	347	1.148
03/12/25	86,51	374	1.126
04/12/25	85,13	363	973

Estação Fluviométrica - Hotel Cataratas

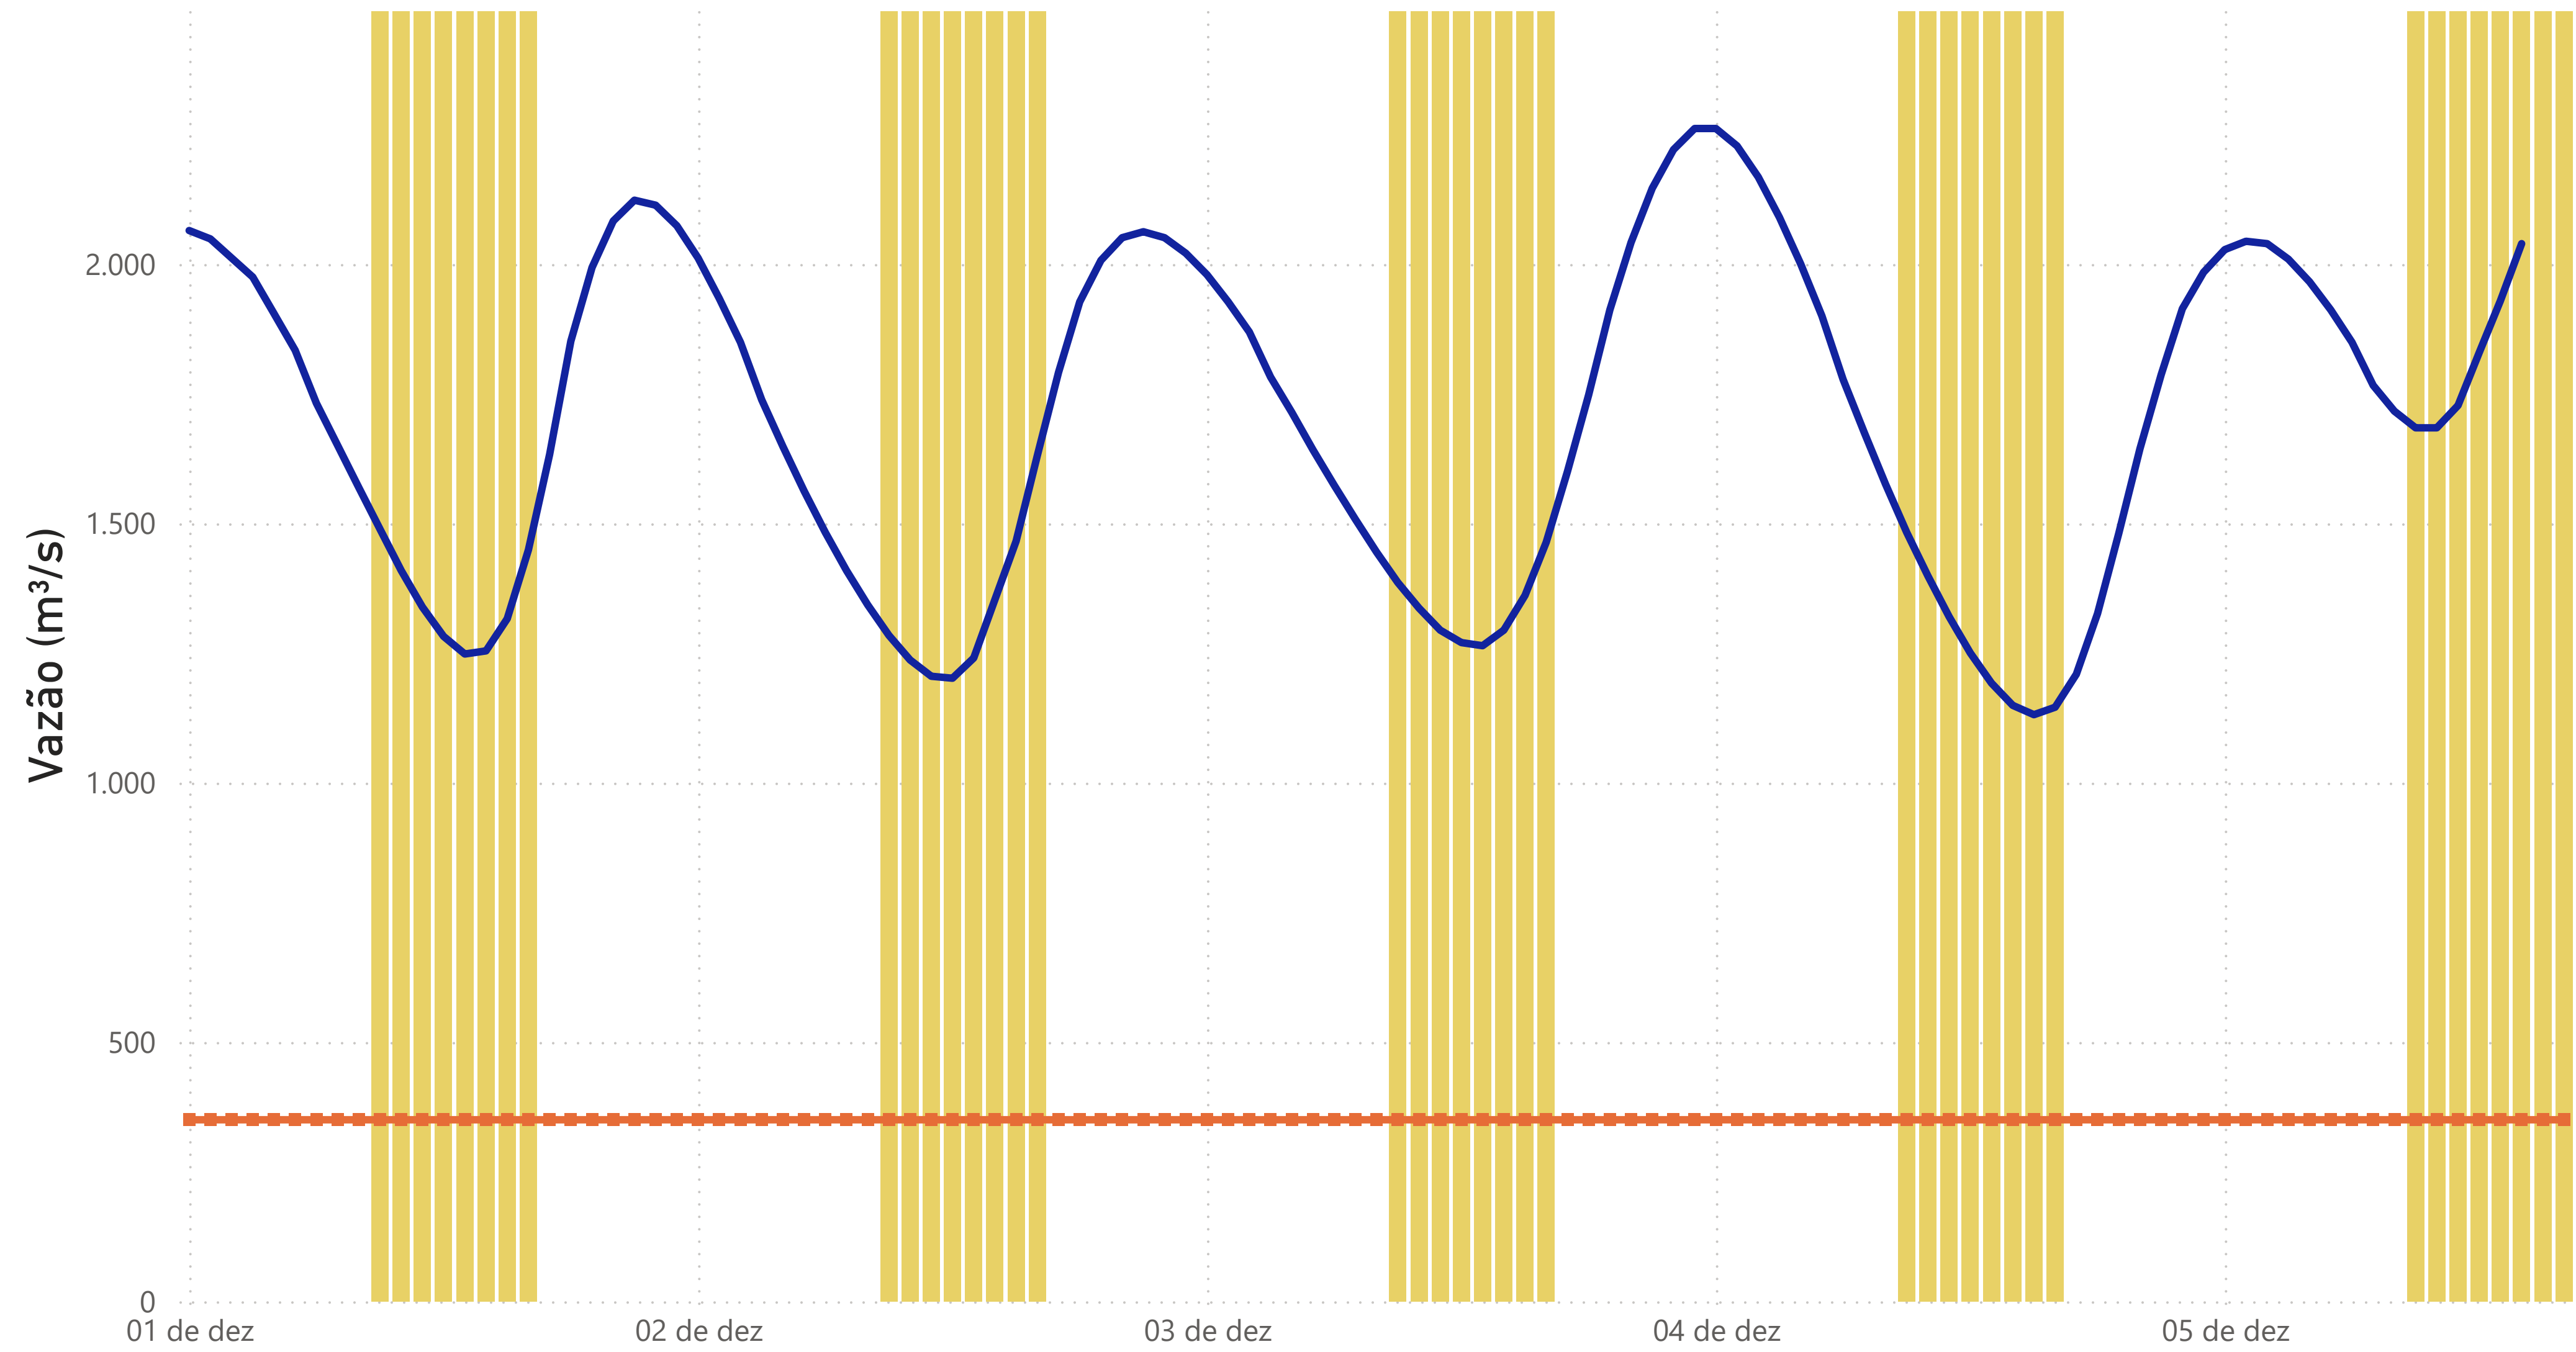

● Funcionamento do Parque Nacional do Iguaçu (das 9h às 16h) ● Vazão (m³/s) ■ Vazão mínima para beleza cênica (350 m³/s)

