

Legenda:

- Usina com reservatório
- Usina a fio d'água
- Estação fluviométrica

Jordão			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
06/12/25	93,69	120	20
07/12/25	88,81	115	11
08/12/25	98,02	163	11

Fundão		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
06/12/25	114	117
07/12/25	105	103
08/12/25	140	137

Santa Clara			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
06/12/25	90,17	70	102
07/12/25	88,89	62	101
08/12/25	86,13	67	151

UHE Itaipu Hotel Cataratas	
Data	Q diária (m³/s)
06/12/25	1.946
07/12/25	1.780
08/12/25	1.810
09/12/25	1.630
Atualizado em: 09/12/25 09:00	

Salto Caxias		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
06/12/25	2.075	2.107
07/12/25	1.863	1.752
08/12/25	1.455	1.471

Salto Osório		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
06/12/25	1.298	1.317
07/12/25	1.287	1.402
08/12/25	1.434	1.249

Data	Vazão Transferida (m³/s)
06/12/25	124
07/12/25	118
08/12/25	125


Baixo Iguaçu		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
06/12/25	1.711	1.704
07/12/25	1.645	1.679
08/12/25	1.625	1.537

Salto Santiago			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
06/12/25	97,27	1.305	1.305
07/12/25	97,02	1.200	1.320
08/12/25	96,47	1.180	1.442

Segredo			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
06/12/25	87,62	698	1.189
07/12/25	87,62	1.041	1.158
08/12/25	84,32	850	1.122

Foz do Areia			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
06/12/25	82,89	331	640
07/12/25	81,67	359	896
08/12/25	80,82	346	718

Estação Fluviométrica - Hotel Cataratas

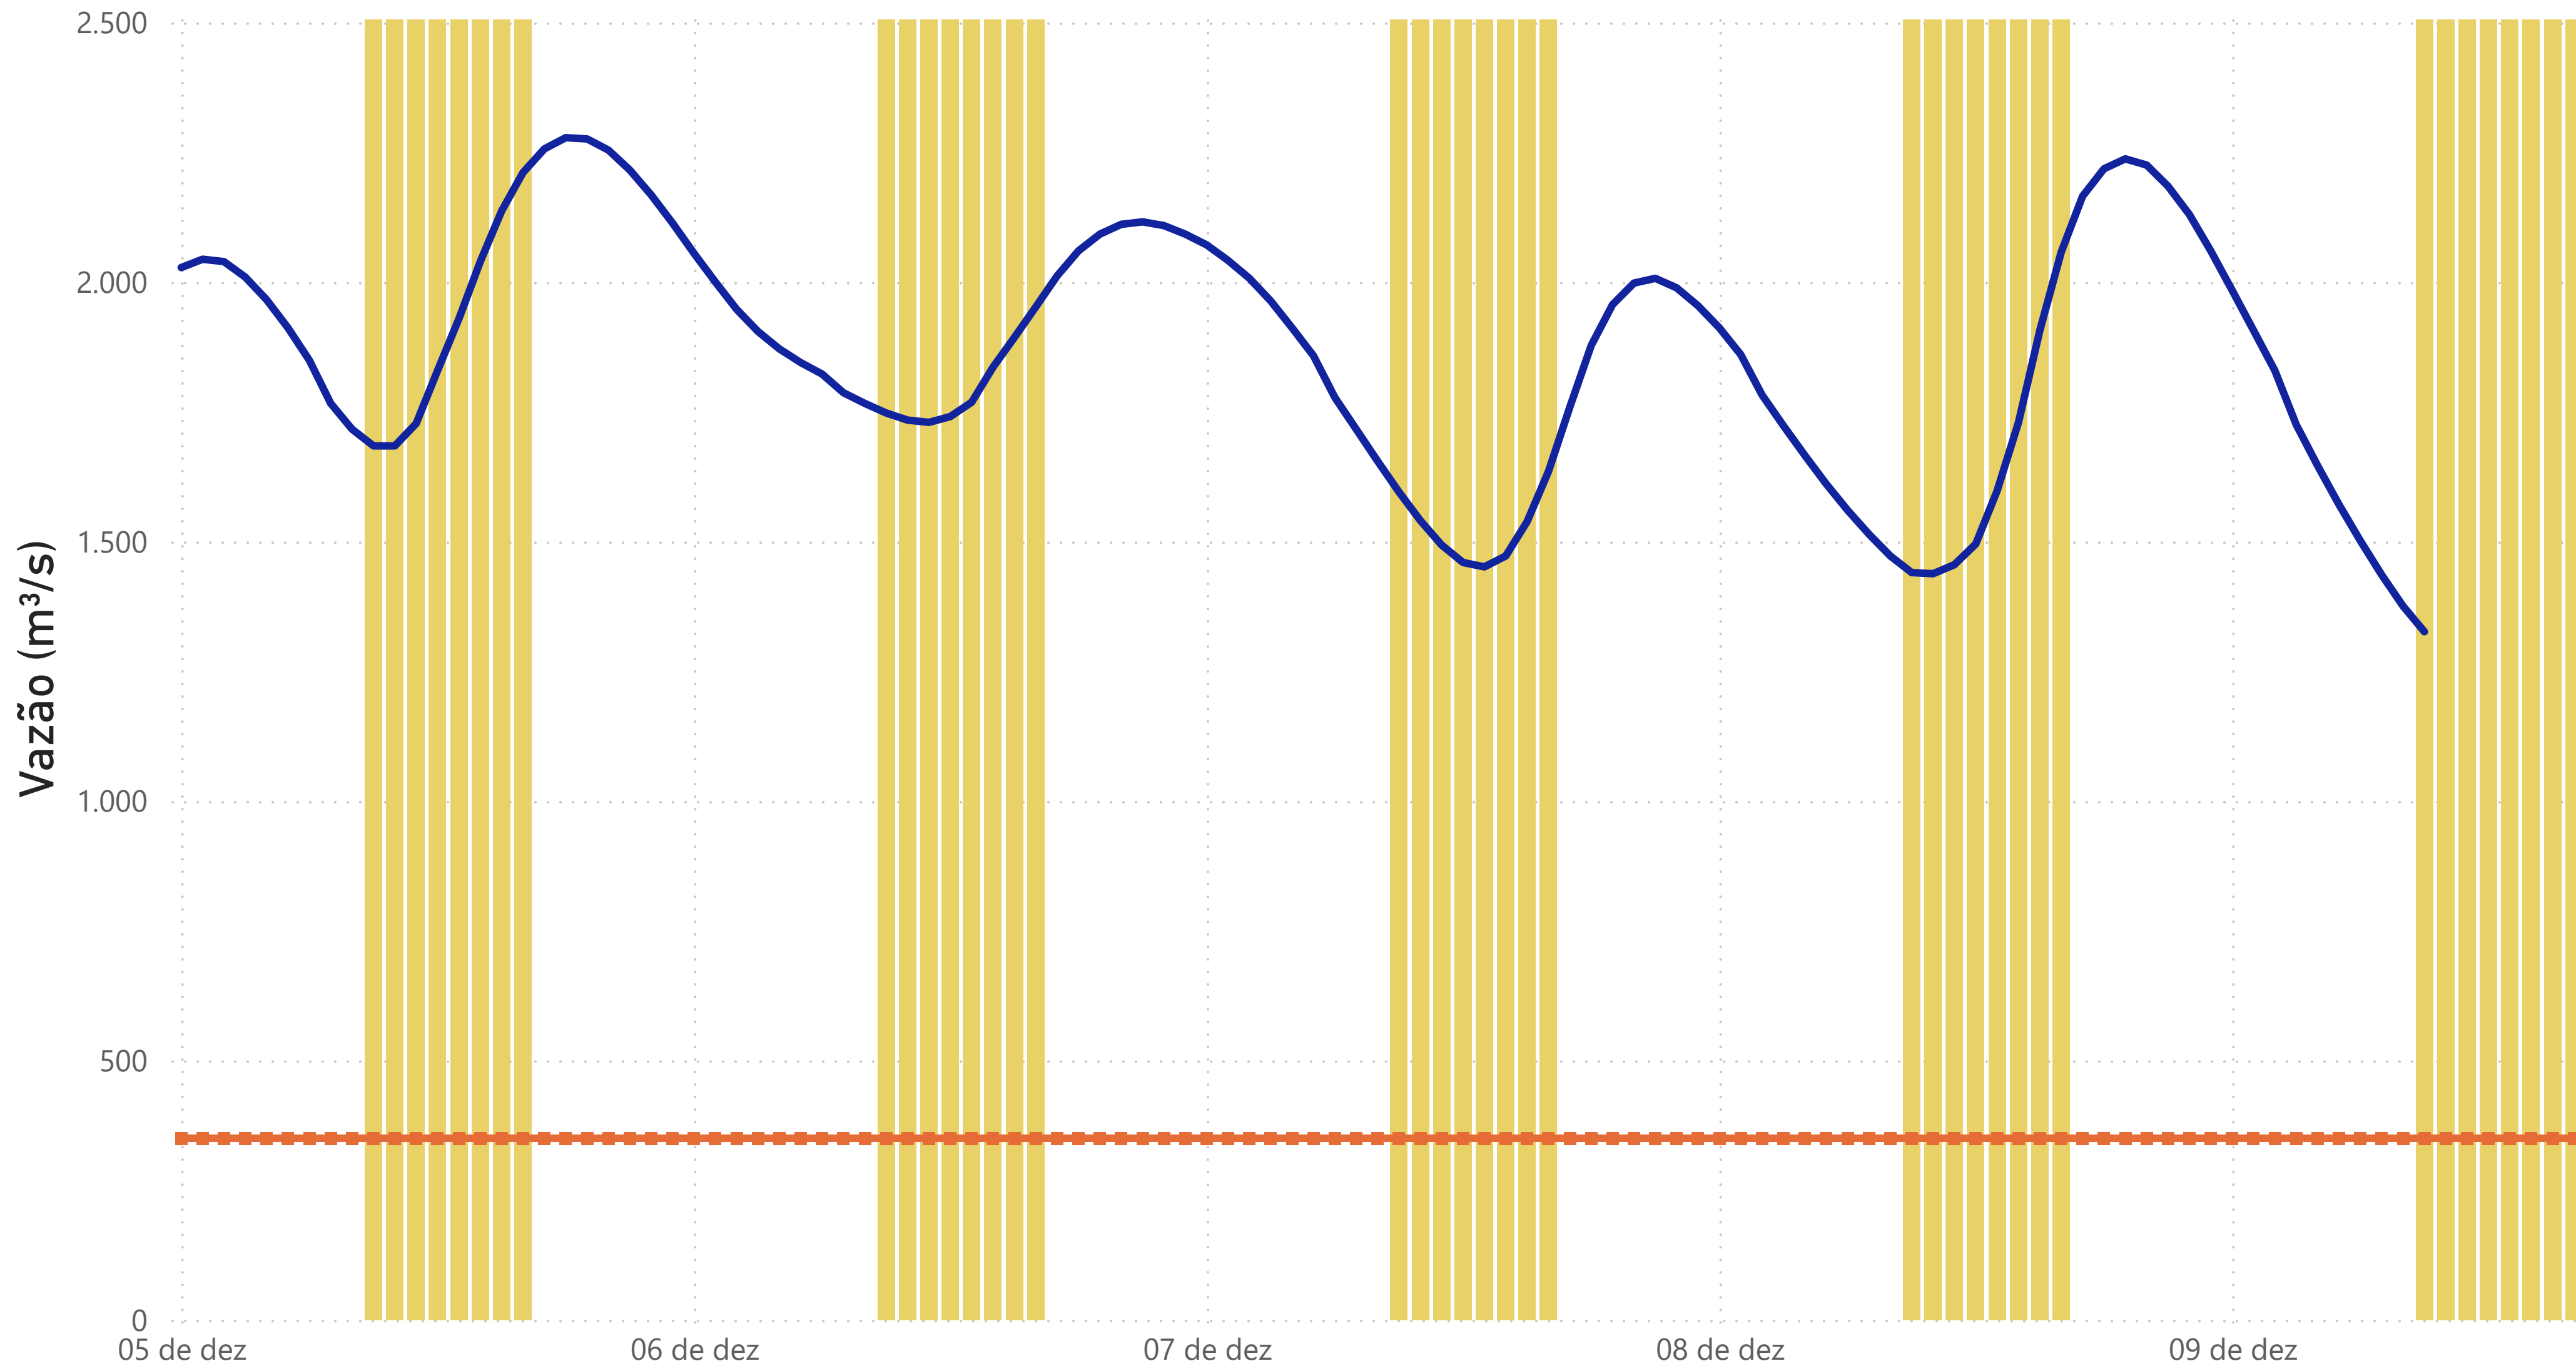

● Funcionamento do Parque Nacional do Iguaçu (das 9h às 16h) ● Vazão (m³/s) ■ Vazão mínima para beleza cênica (350 m³/s)

