

Legenda:

- Usina com reservatório
- Usina a fio d'água
- Estação fluviométrica

Jordão			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
07/12/25	88,81	115	11
08/12/25	98,02	163	11
09/12/25	102,26	179	27

Fundão		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
07/12/25	105	103
08/12/25	140	137
09/12/25	159	162

Santa Clara			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
07/12/25	88,89	62	101
08/12/25	86,13	67	151
09/12/25	84,50	98	147

UHE Itaipu Hotel Cataratas	
Data	Q diária (m³/s)
07/12/25	1.857
08/12/25	1.810
09/12/25	1.825
10/12/25	2.413
Atualizado em: 10/12/25 14:00	

Salto Caxias		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
07/12/25	1.863	1.752
08/12/25	1.455	1.471
09/12/25	1.439	1.931

Salto Osório		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
07/12/25	1.287	1.402
08/12/25	1.434	1.249
09/12/25	1.141	1.237

Data	Vazão Transferida (m³/s)
07/12/25	118
08/12/25	125
09/12/25	140


Baixo Iguaçu		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
07/12/25	1.645	1.679
08/12/25	1.625	1.537
09/12/25	2.182	2.240

Salto Santiago			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
07/12/25	97,02	1.200	1.320
08/12/25	96,47	1.180	1.442
09/12/25	96,57	1.194	1.146

Segredo			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
07/12/25	87,62	1.158	1.158
08/12/25	84,32	975	1.122
09/12/25	75,70	646	1.028

Foz do Areia			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
07/12/25	81,67	359	896
08/12/25	80,82	346	718
09/12/25	81,26	511	318

Estação Fluviométrica - Hotel Cataratas

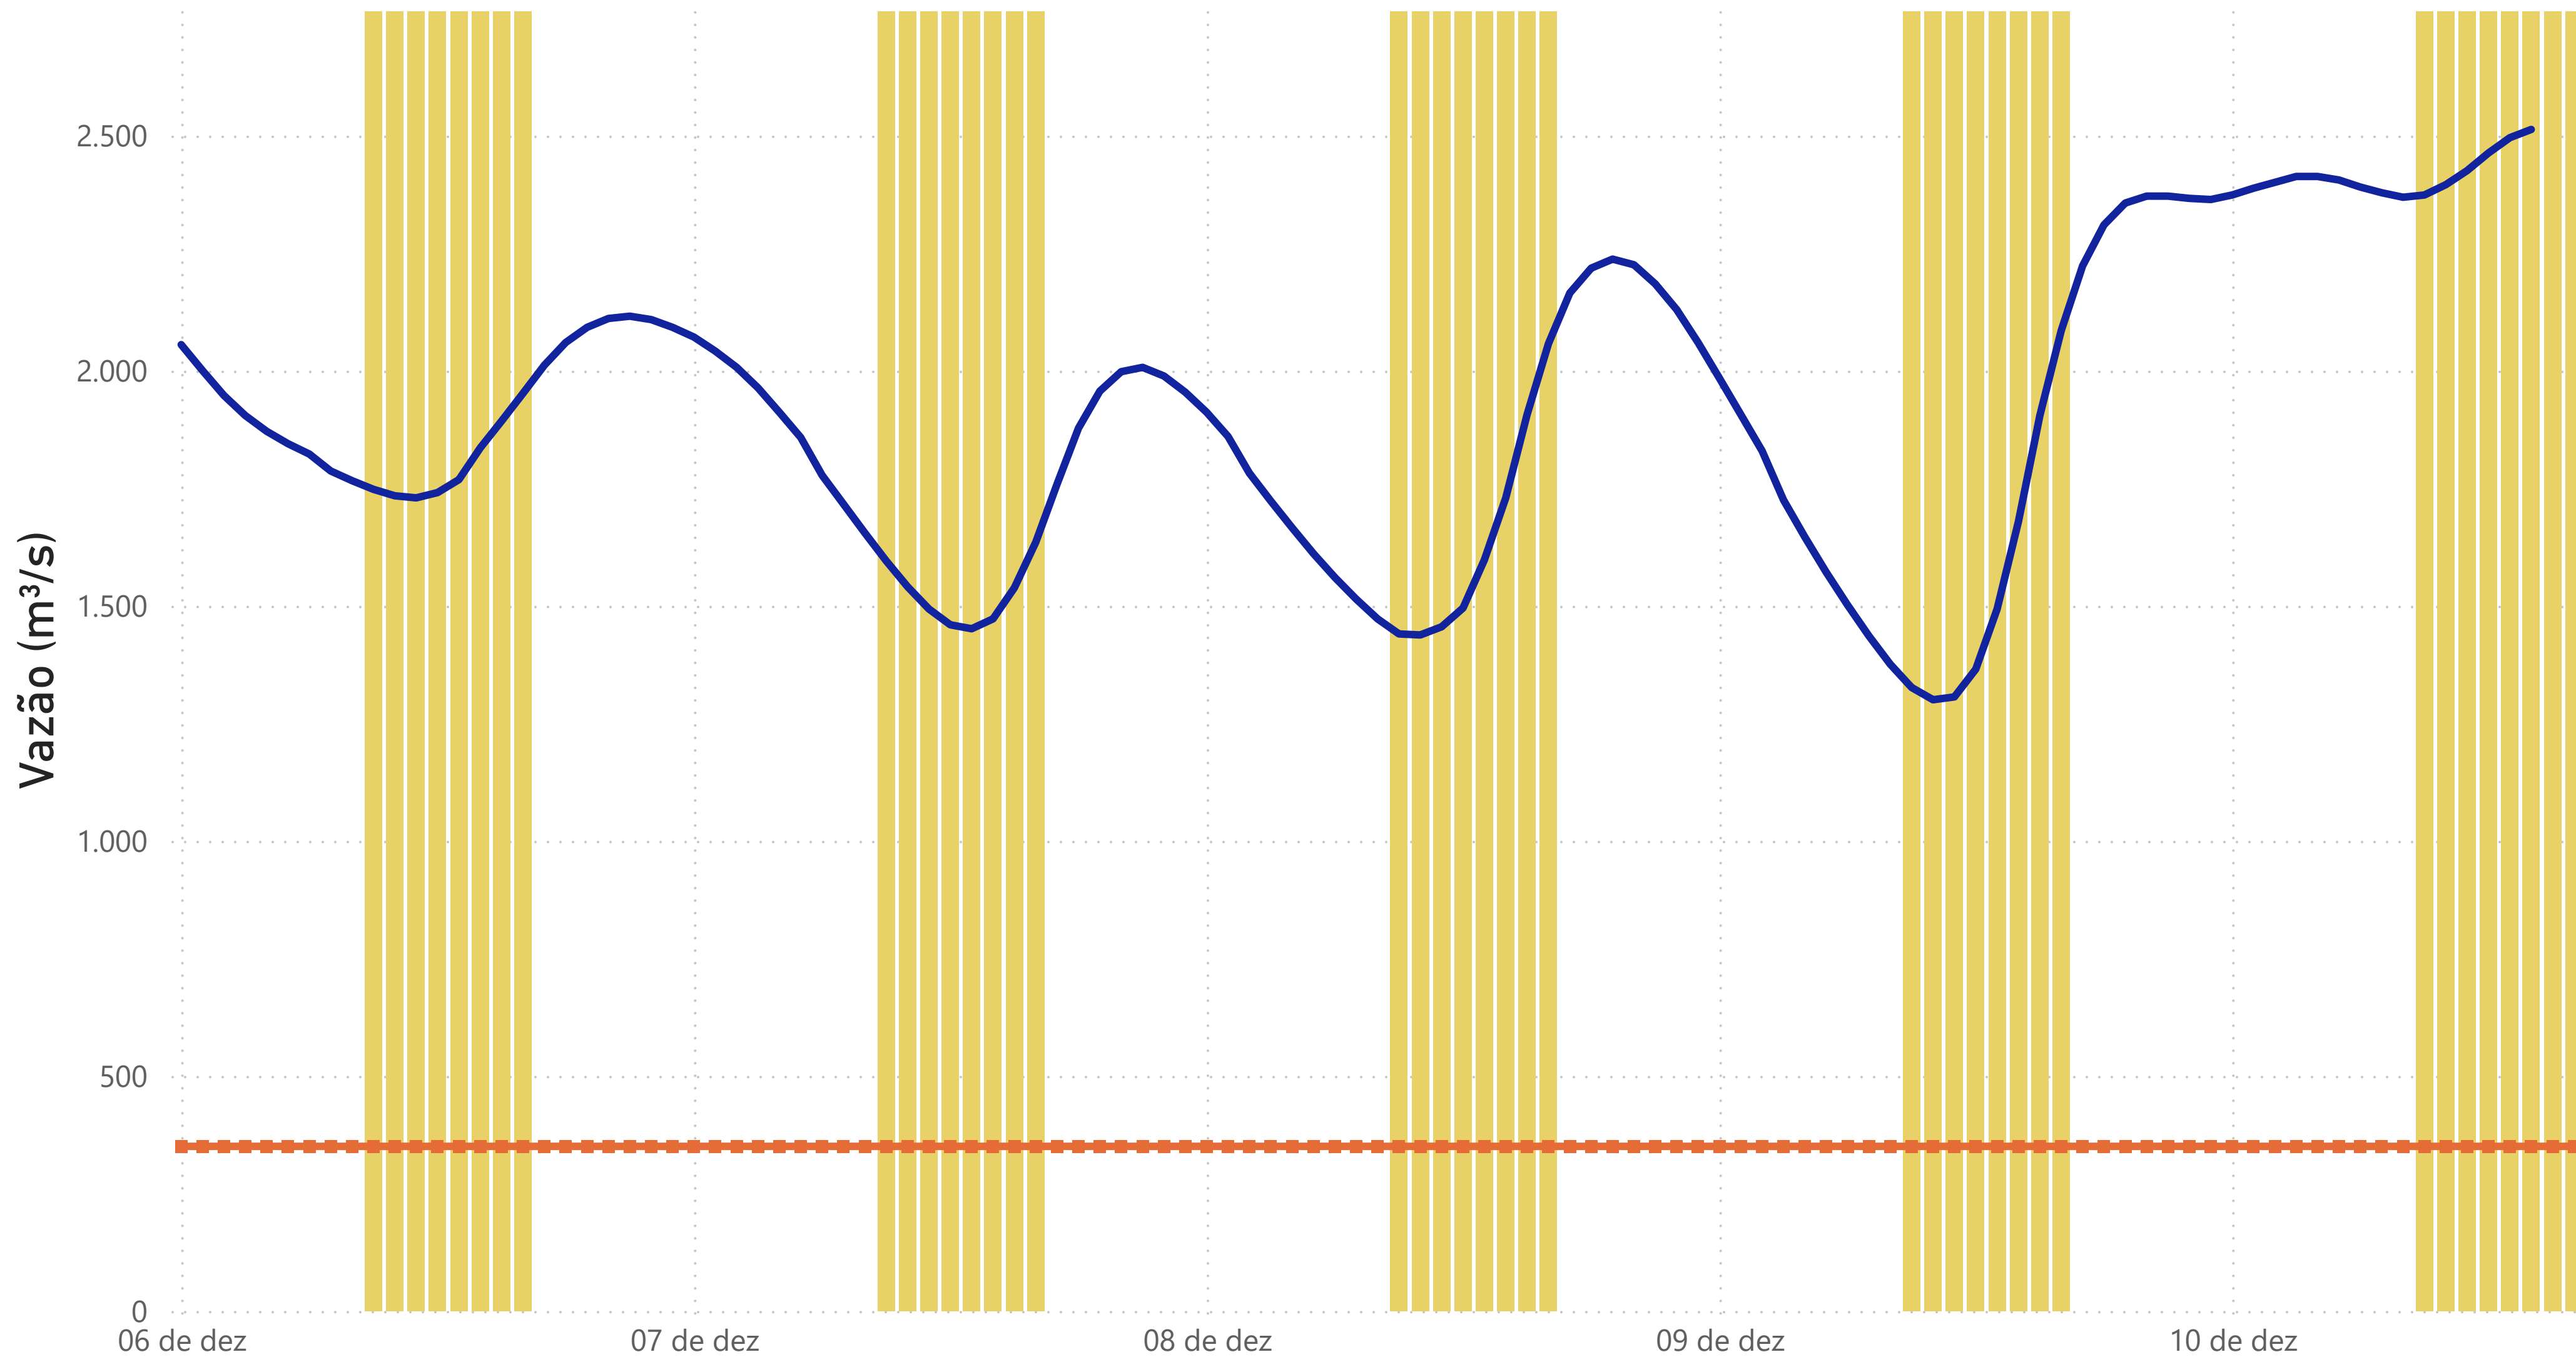

● Funcionamento do Parque Nacional do Iguaçu (das 9h às 16h) ● Vazão (m³/s) ■ Vazão mínima para beleza cênica (350 m³/s)

