

Legenda:

- Usina com reservatório
- Usina a fio d'água
- Estação fluviométrica

Jordão			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
08/12/25	98,02	163	11
09/12/25	102,26	179	27
10/12/25	97,49	150	23

Fundão		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
08/12/25	140	137
09/12/25	159	162
10/12/25	126	130

Santa Clara			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
08/12/25	86,13	67	151
09/12/25	84,50	98	147
10/12/25	85,70	154	118

UHE Itaipu Hotel Cataratas	
Data	Q diária (m³/s)
08/12/25	1.959
09/12/25	1.825
10/12/25	2.393
11/12/25	1.867
Atualizado em: 11/12/25 09:00	

Salto Caxias		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
08/12/25	1.455	1.471
09/12/25	1.439	1.931
10/12/25	1.366	1.699

Salto Osório		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
08/12/25	1.434	1.249
09/12/25	1.141	1.237
10/12/25	1.207	1.175


Data	Vazão Transferida (m³/s)
08/12/25	125
09/12/25	140
10/12/25	141

Baixo Iguaçu		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
08/12/25	1.625	1.537
09/12/25	2.182	2.240
10/12/25	1.802	1.758

Salto Santiago			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
08/12/25	96,47	1.180	1.442
09/12/25	96,57	1.194	1.146
10/12/25	95,87	895	1.228

Segredo			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
08/12/25	84,32	850	1.122
09/12/25	75,70	506	1.028
10/12/25	75,91	617	748

Foz do Areia			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
08/12/25	80,82	346	718
09/12/25	81,26	511	318
10/12/25	81,20	442	470

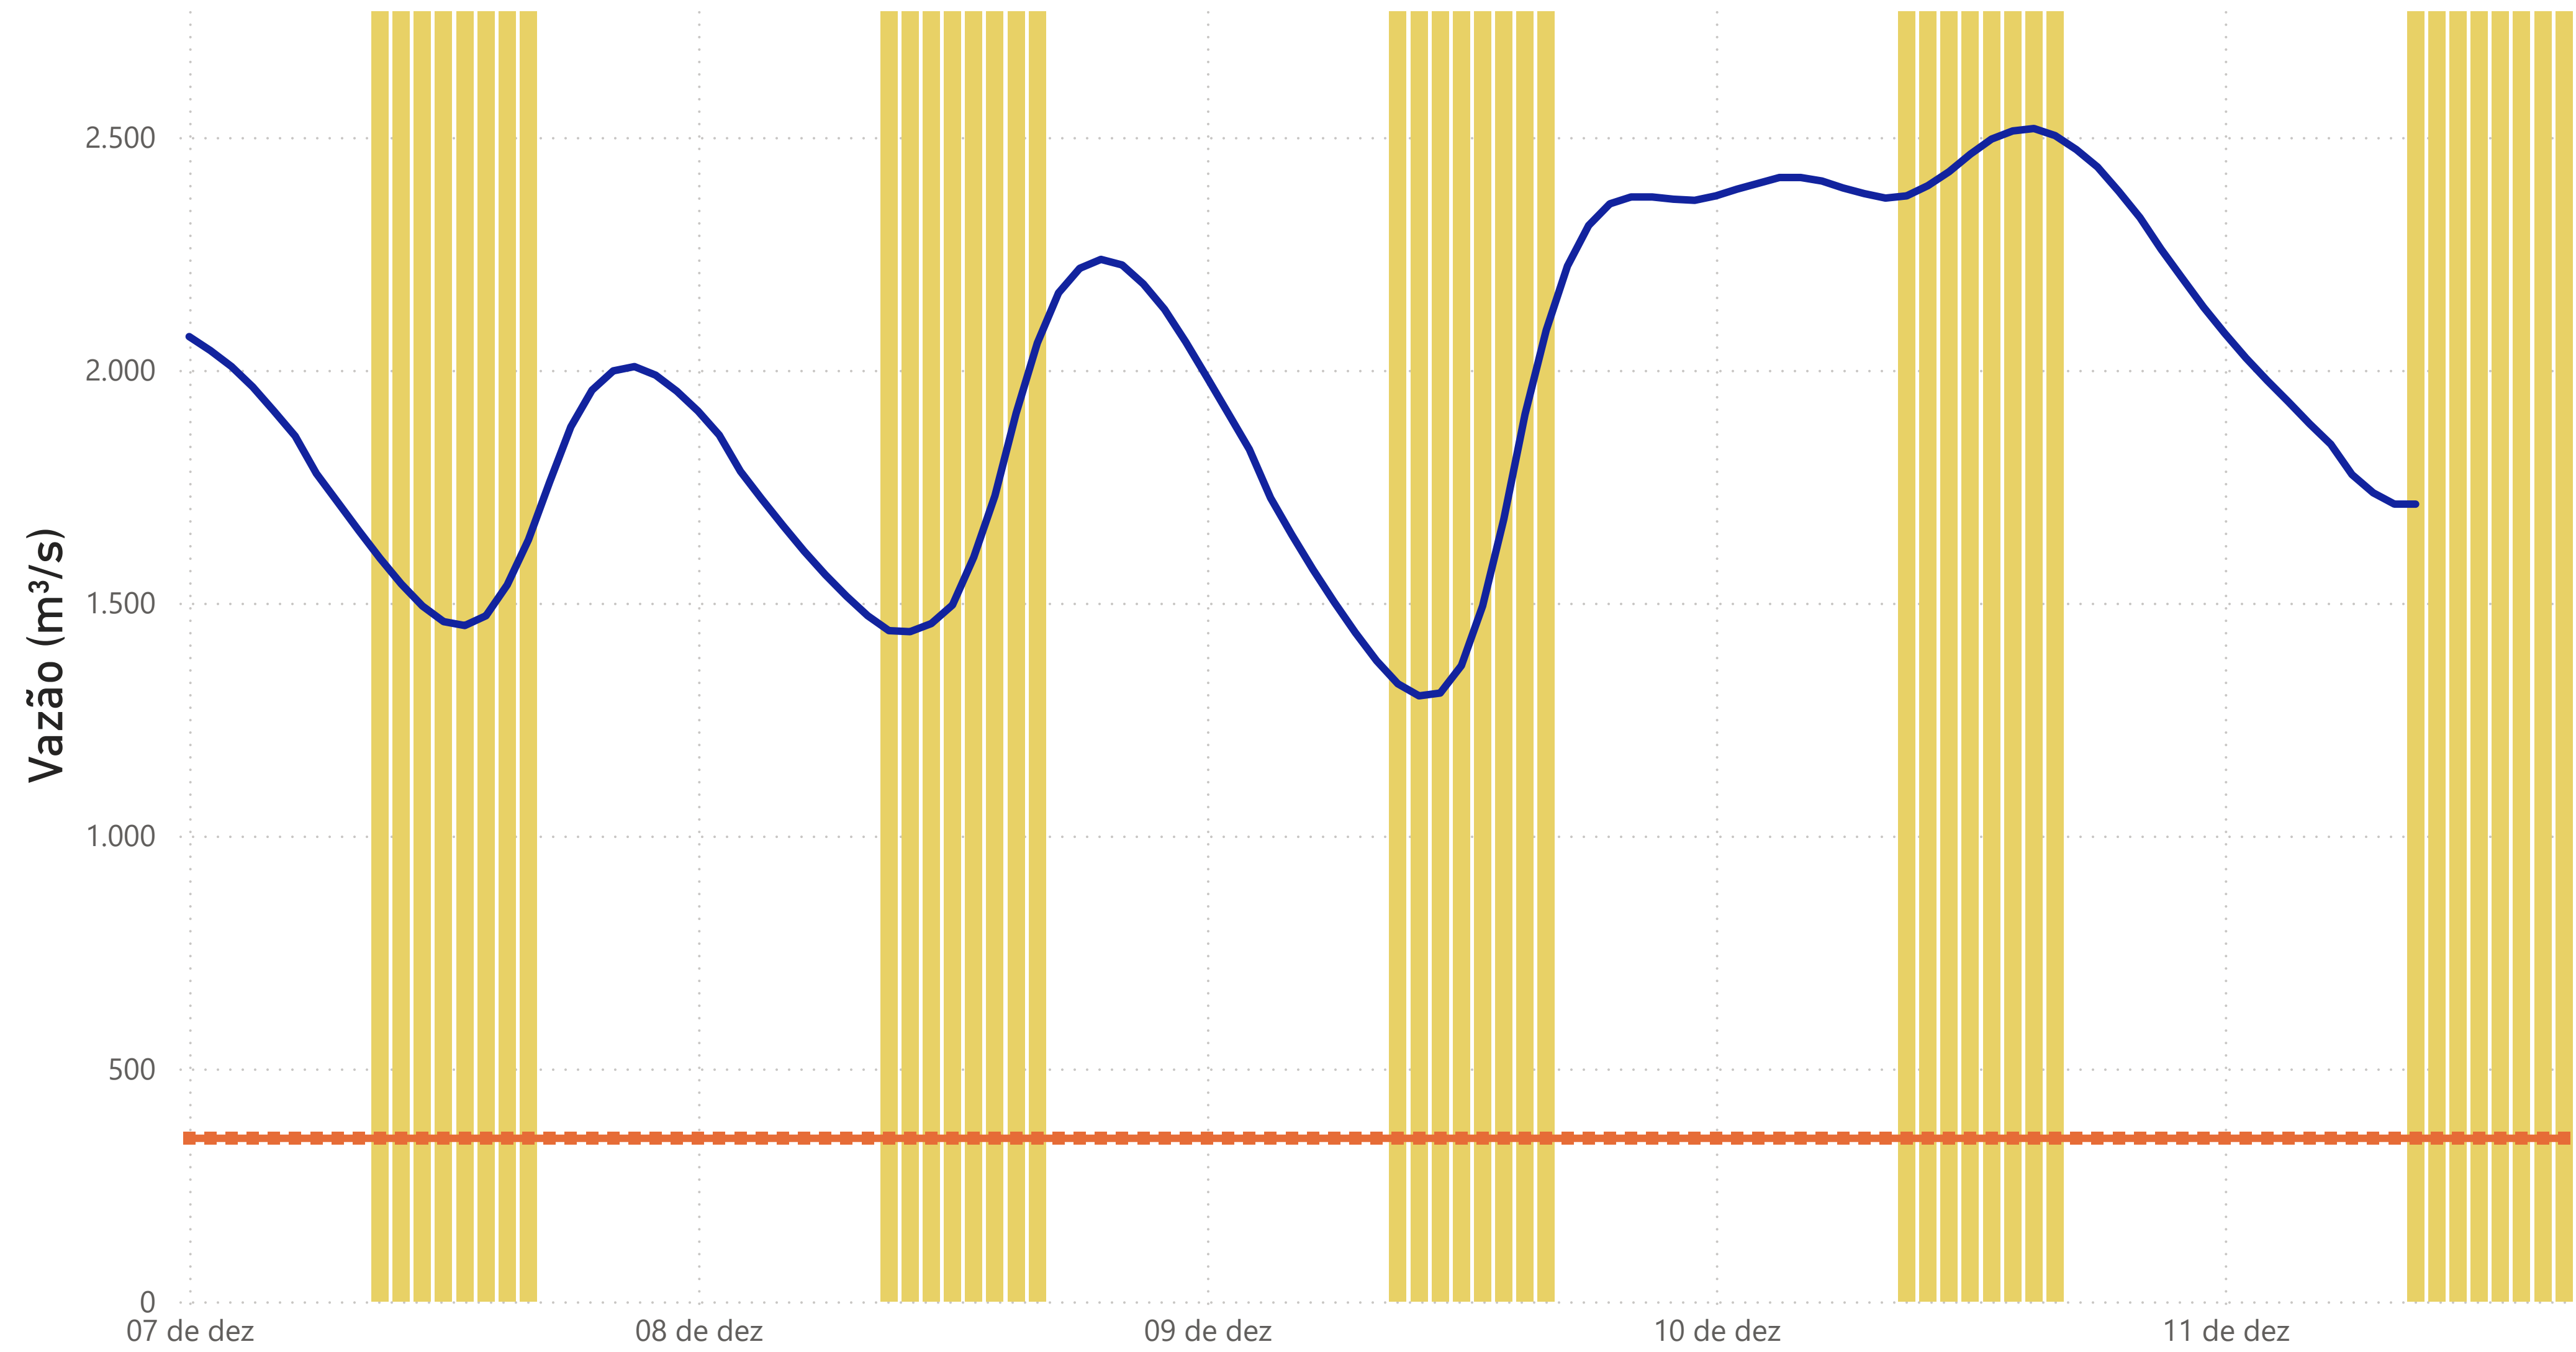

● Funcionamento do Parque Nacional do Iguaçu (das 9h às 16h) ● Vazão (m³/s) ■ Vazão mínima para beleza cênica (350 m³/s)

