

Legenda:

- Usina com reservatório
- Usina a fio d'água
- Estação fluviométrica

Jordão			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
09/12/25	102,26	179	27
10/12/25	97,50	150	23
11/12/25	92,33	129	11

Fundão		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
09/12/25	159	162
10/12/25	126	130
11/12/25	117	111

Santa Clara			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
09/12/25	84,50	98	147
10/12/25	85,70	154	118
11/12/25	86,41	134	112

UHE Itaipu Hotel Cataratas	
Data	Q diária (m³/s)
09/12/25	1.964
10/12/25	2.393
11/12/25	2.101
12/12/25	2.003
Atualizado em: 12/12/25 09:00	

Salto Caxias		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
09/12/25	1.439	1.931
10/12/25	1.366	1.699
11/12/25	1.671	1.893

Salto Osório		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
09/12/25	1.141	1.237
10/12/25	1.207	1.175
11/12/25	1.254	1.426

Data	Vazão Transferida (m³/s)
09/12/25	140
10/12/25	141
11/12/25	133


Baixo Iguaçu		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
09/12/25	2.182	2.240
10/12/25	1.802	1.758
11/12/25	1.817	1.817

Salto Santiago			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
09/12/25	96,57	1.194	1.146
10/12/25	95,87	895	1.228
11/12/25	95,22	950	1.259

Segredo			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
09/12/25	75,70	506	1.028
10/12/25	75,91	617	748
11/12/25	75,50	712	863

Foz do Areia			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
09/12/25	81,26	511	318
10/12/25	81,20	442	470
11/12/25	80,70	387	607

Estação Fluviométrica - Hotel Cataratas

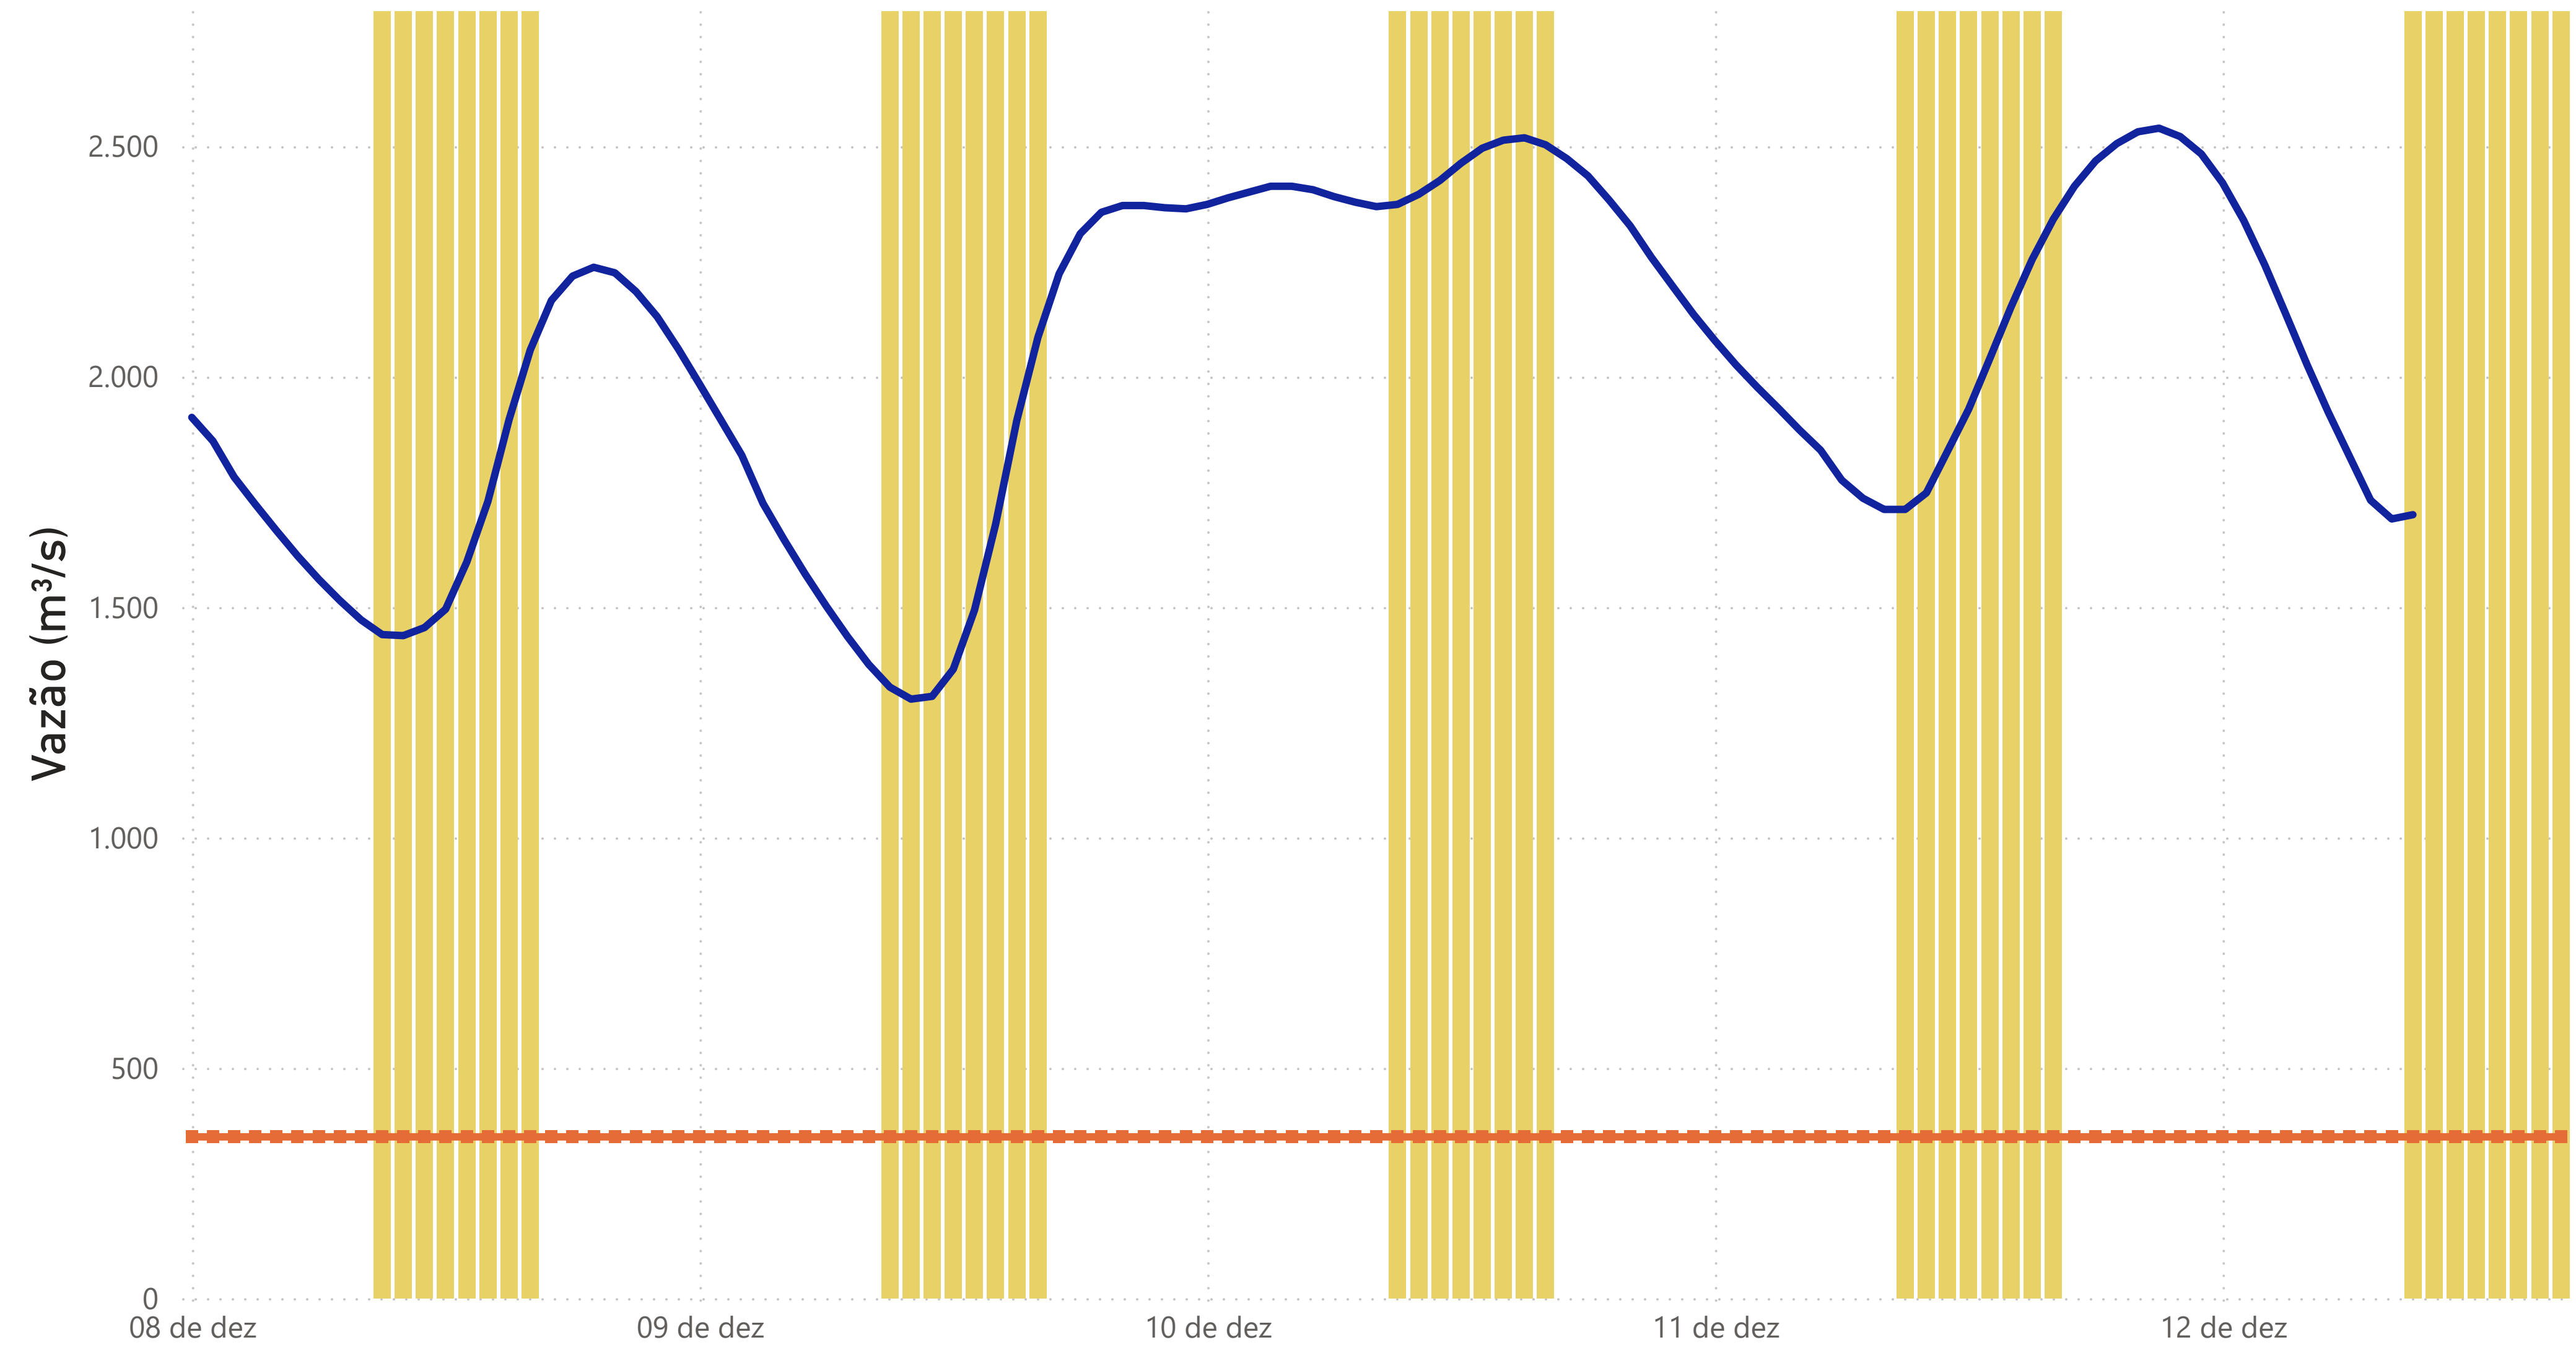

● Funcionamento do Parque Nacional do Iguaçu (das 9h às 16h) ● Vazão (m³/s) ■ Vazão mínima para beleza cênica (350 m³/s)

