

Legenda:

- Usina com reservatório
- Usina a fio d'água
- Estação fluviométrica

Jordão			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
12/12/25	90,79	131	11
13/12/25	88,17	124	11
14/12/25	81,83	111	11

Fundão		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
12/12/25	114	111
13/12/25	107	108
14/12/25	86	87

Santa Clara			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
12/12/25	86,27	104	108
13/12/25	86,84	110	93
14/12/25	87,83	118	88

UHE Itaipu Hotel Cataratas	
Data	Q diária (m³/s)
12/12/25	2.374
13/12/25	2.277
14/12/25	1.448
15/12/25	1.547
Atualizado em: 15/12/25 09:00	

Salto Caxias		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
12/12/25	1.772	1.883
13/12/25	1.590	956
14/12/25	1.521	998

Salto Osório		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
12/12/25	1.427	1.446
13/12/25	1.411	1.316
14/12/25	1.370	1.197

Rio Jordão

Túnel de derivação

Data	Vazão Transferida (m³/s)
12/12/25	125
13/12/25	121
14/12/25	118


Baixo Iguaçu		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
12/12/25	1.709	1.770
13/12/25	962	955
14/12/25	1.006	1.009

Salto Santiago			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
12/12/25	94,62	1.132	1.416
13/12/25	94,03	1.131	1.415
14/12/25	93,68	1.189	1.354

Segredo			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
12/12/25	82,25	1.137	961
13/12/25	80,40	769	973
14/12/25	76,31	743	1.042

Foz do Areia			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
12/12/25	79,24	384	1.023
13/12/25	78,60	376	658
14/12/25	78,09	388	616

## Estação Fluviométrica - Hotel Cataratas

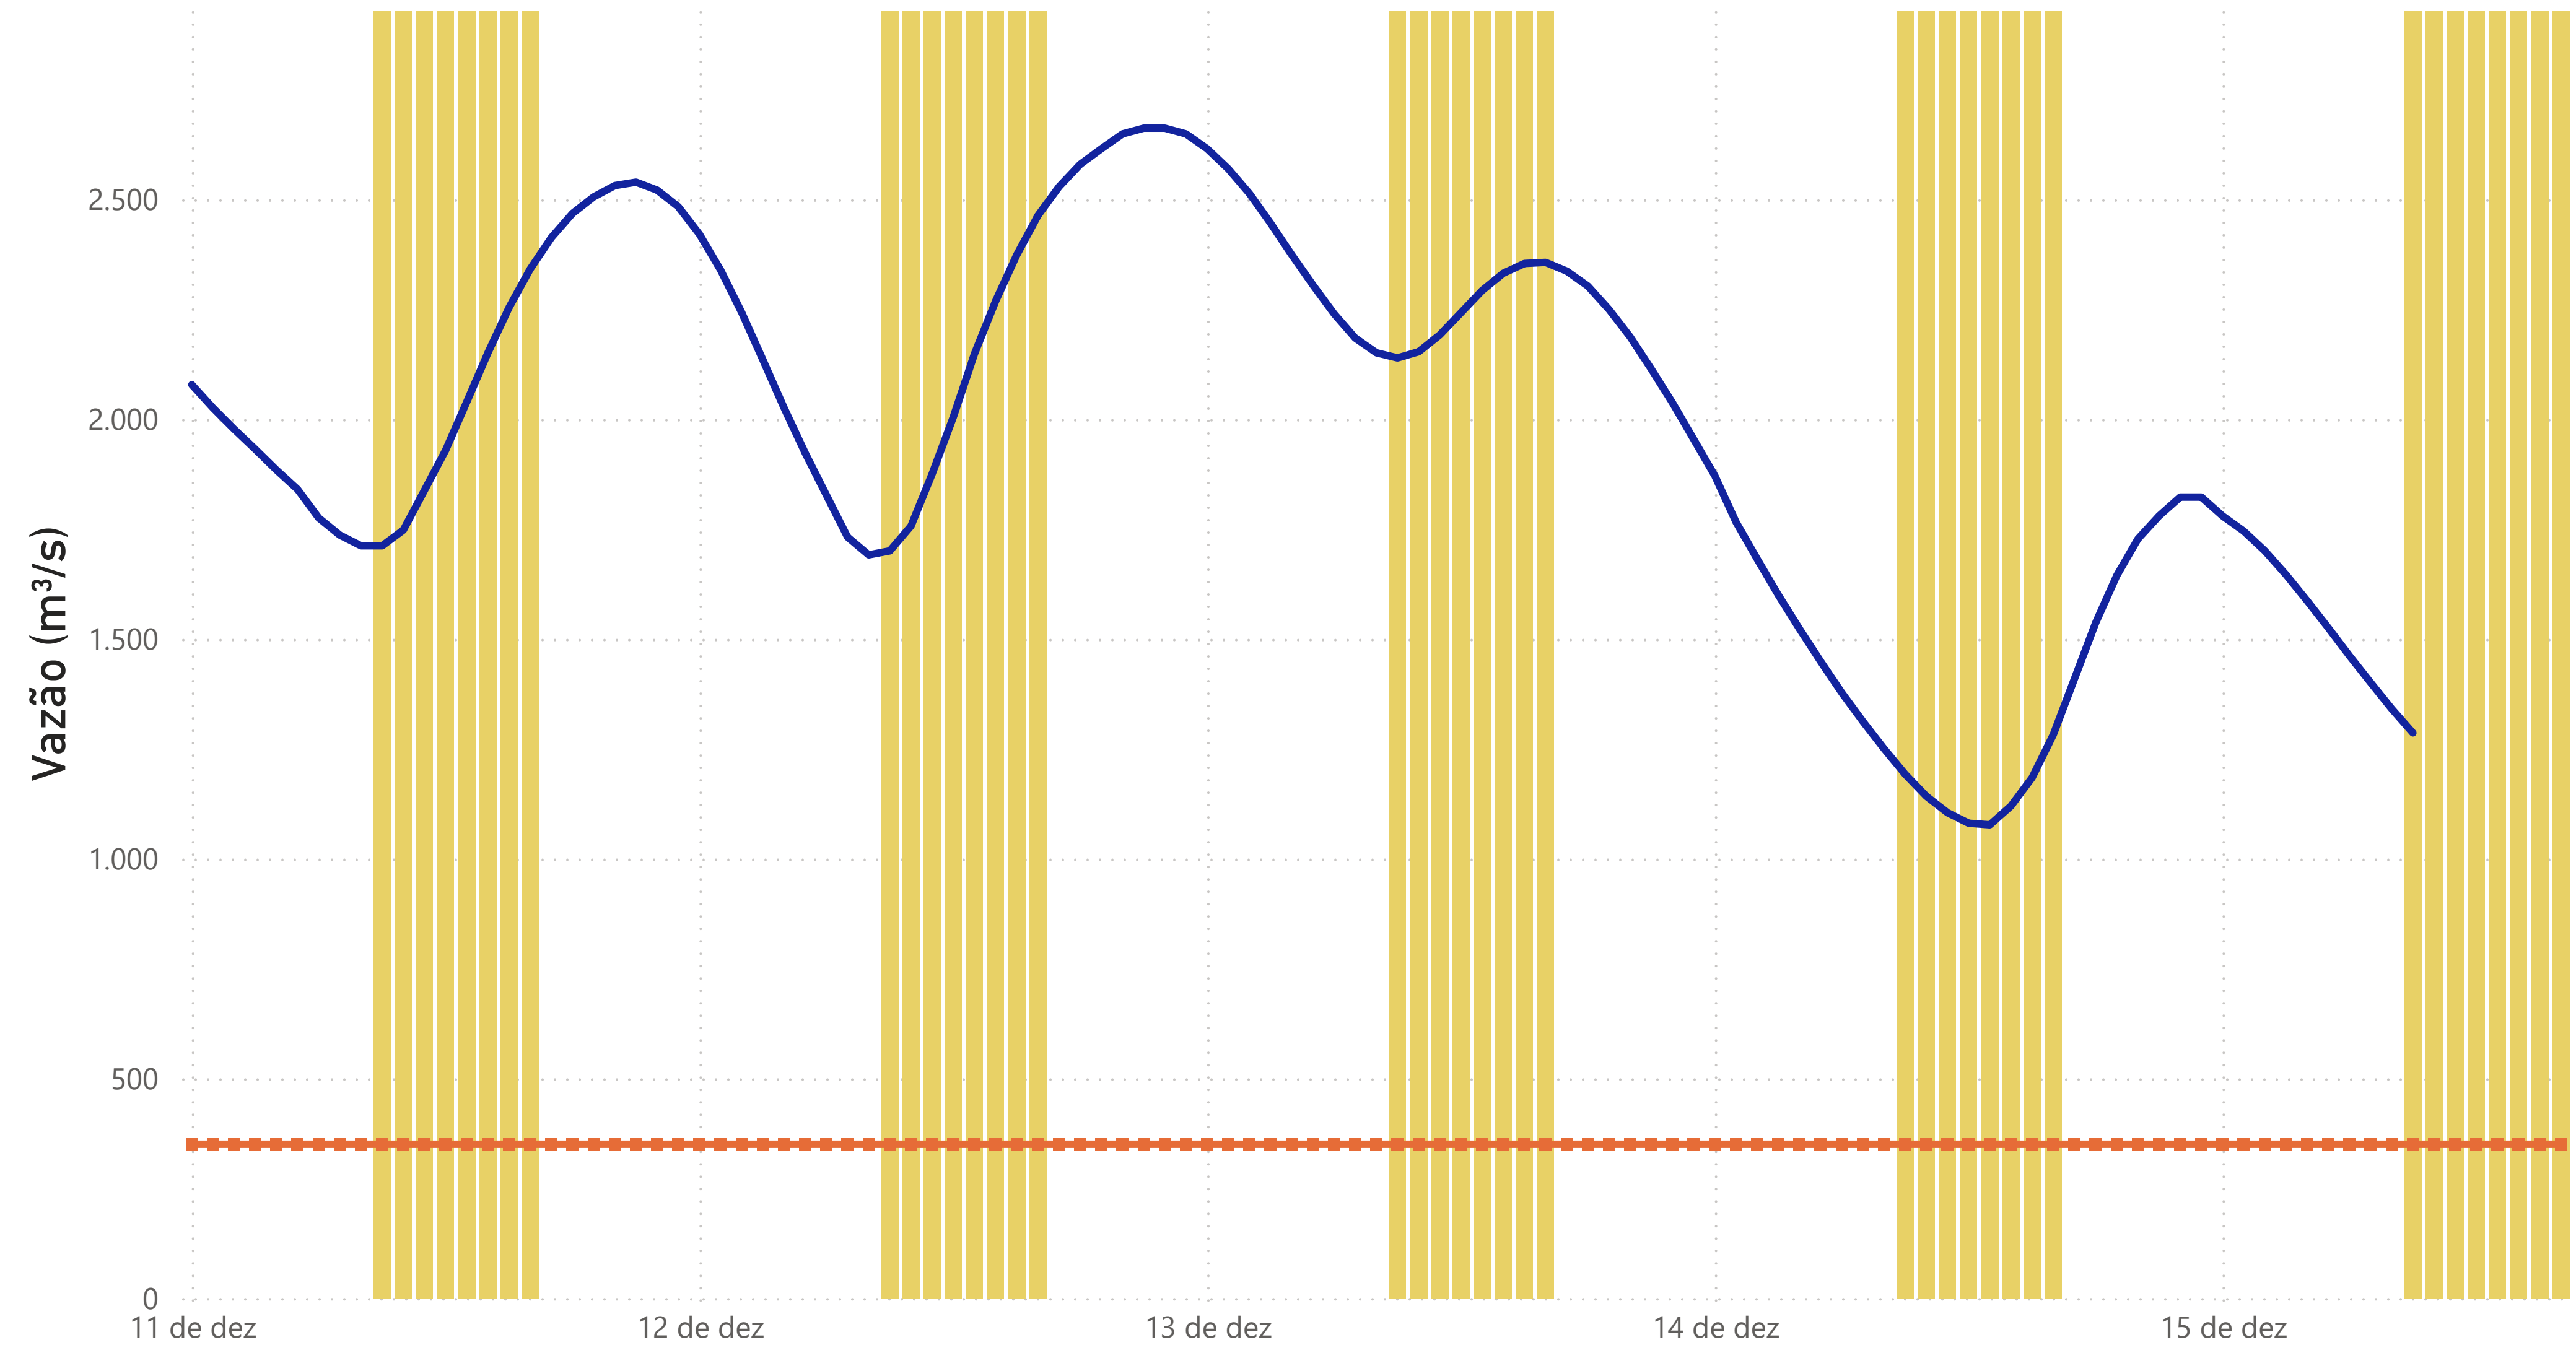

● Funcionamento do Parque Nacional do Iguaçu (das 9h às 16h) ● Vazão (m³/s) ■ Vazão mínima para beleza cênica (350 m³/s)

