

Legenda:

- Usina com reservatório
- Usina a fio d'água
- Estação fluviométrica

Jordão			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
19/12/25	77,13	79	11
20/12/25	64,43	70	10
21/12/25	56,38	68	10

Fundão		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
19/12/25	59	62
20/12/25	64	60
21/12/25	52	50

Santa Clara			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
19/12/25	82,03	72	57
20/12/25	82,45	69	56
21/12/25	82,73	62	53

UHE Itaipu Hotel Cataratas	
Data	Q diária (m³/s)
19/12/25	2.379
20/12/25	1.886
21/12/25	1.378
22/12/25	1.663
Atualizado em: 22/12/25 09:00	

Salto Caxias		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
19/12/25	1.347	1.648
20/12/25	1.487	1.106
21/12/25	1.320	1.241

Salto Osório		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
19/12/25	1.071	1.135
20/12/25	1.279	1.305
21/12/25	1.095	1.140


Data	Vazão Transferida (m³/s)
19/12/25	113
20/12/25	97
21/12/25	81

Baixo Iguaçu		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
19/12/25	1.604	1.517
20/12/25	1.123	1.091
21/12/25	1.001	1.043

Salto Santiago			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
19/12/25	91,07	630	1.122
20/12/25	90,48	1.034	1.314
21/12/25	89,79	820	1.146

Segredo			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
19/12/25	74,08	604	591
20/12/25	66,76	477	899
21/12/25	63,10	521	764

Foz do Areia			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
19/12/25	76,18	293	528
20/12/25	75,92	266	384
21/12/25	75,50	253	436

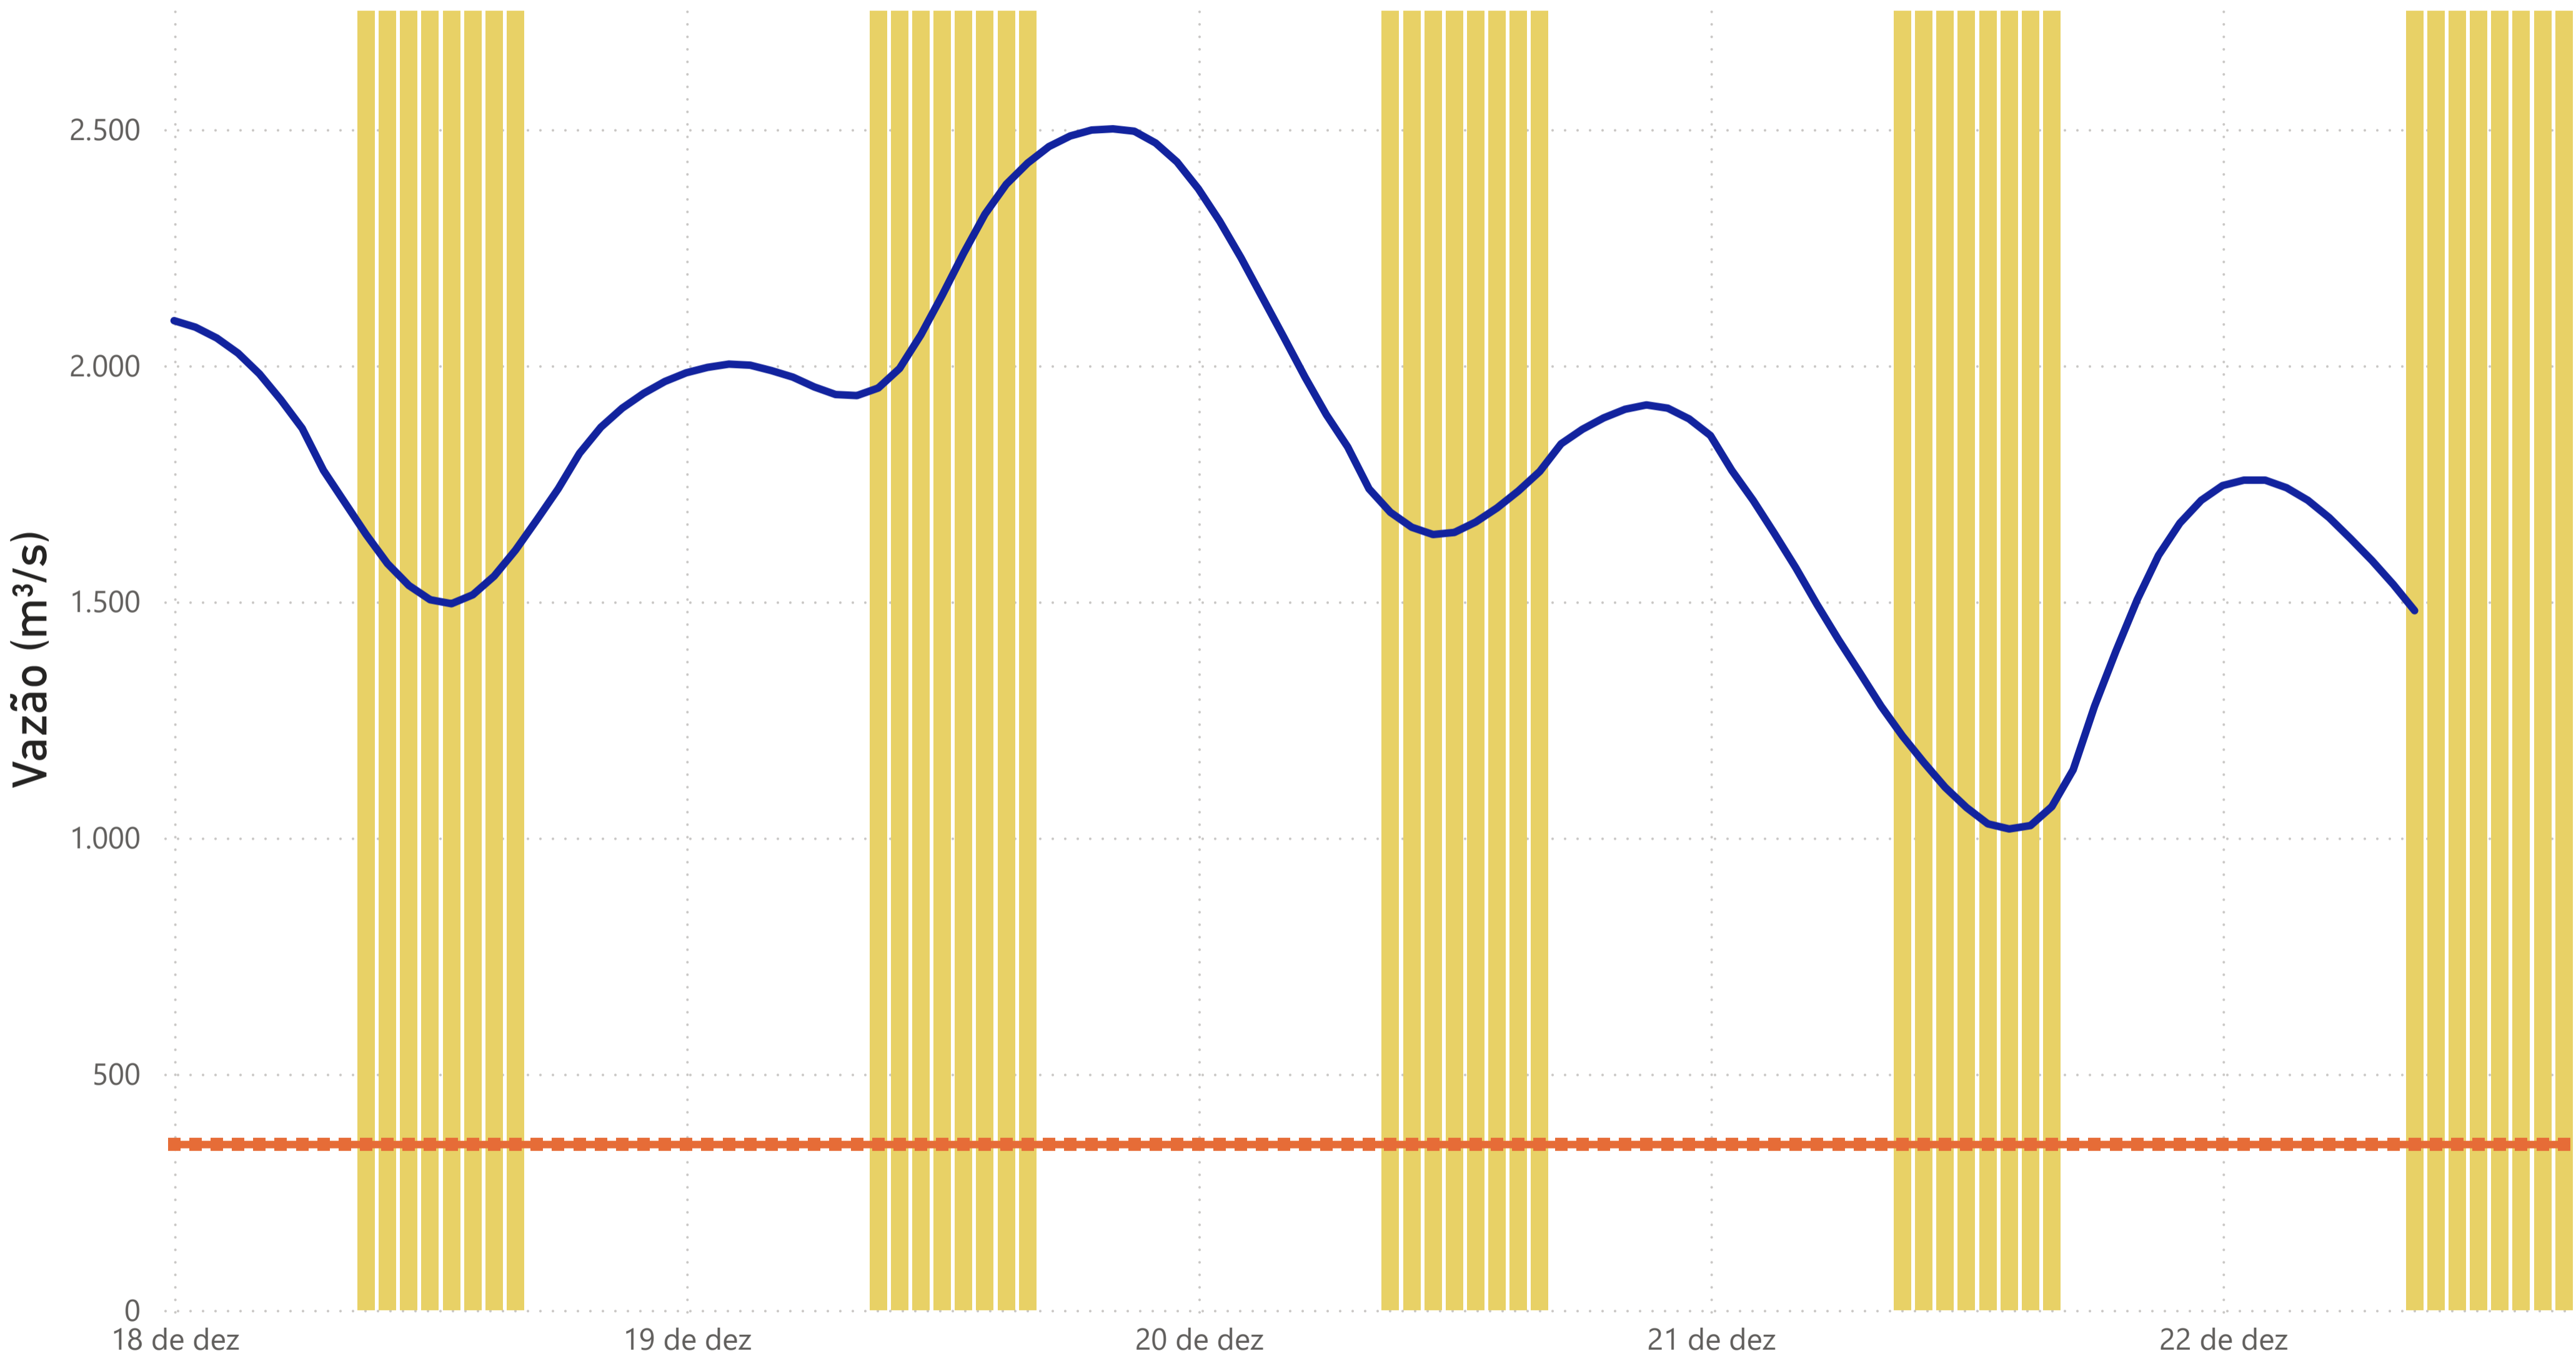

● Funcionamento do Parque Nacional do Iguaçu (das 9h às 16h) ● Vazão (m³/s) ■ Vazão mínima para beleza cênica (350 m³/s)

