

Legenda:

- Usina com reservatório
- Usina a fio d'água
- Estação fluviométrica

Jordão			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
26/12/25	57,36	98	10
27/12/25	58,36	101	10
28/12/25	61,70	109	10

Fundão		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
26/12/25	90	89
27/12/25	91	88
28/12/25	95	101

Santa Clara			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
26/12/25	76,65	64	83
27/12/25	76,31	78	88
28/12/25	75,35	68	97

UHE Itaipu Hotel Cataratas	
Data	Q diária (m³/s)
26/12/25	1.530
27/12/25	1.699
28/12/25	2.019
29/12/25	1.944
Atualizado em: 29/12/25 09:00	

Salto Caxias		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
26/12/25	1.583	1.520
27/12/25	1.564	1.707
28/12/25	1.287	1.366

Salto Osório		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
26/12/25	1.378	1.391
27/12/25	1.261	1.363
28/12/25	1.397	1.103

Data	Vazão Transferida (m³/s)
26/12/25	91
27/12/25	88
28/12/25	89


Baixo Iguaçu		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
26/12/25	1.385	1.296
27/12/25	1.586	1.621
28/12/25	1.283	1.382

Salto Santiago			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
26/12/25	86,30	1.121	1.420
27/12/25	86,25	1.254	1.277
28/12/25	85,09	887	1.437

Segredo			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
26/12/25	60,25	1.086	1.140
27/12/25	63,91	1.217	1.142
28/12/25	66,35	817	798

Foz do Areia			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
26/12/25	69,84	248	977
27/12/25	67,83	242	1.128
28/12/25	66,71	236	731

Estação Fluviométrica - Hotel Cataratas

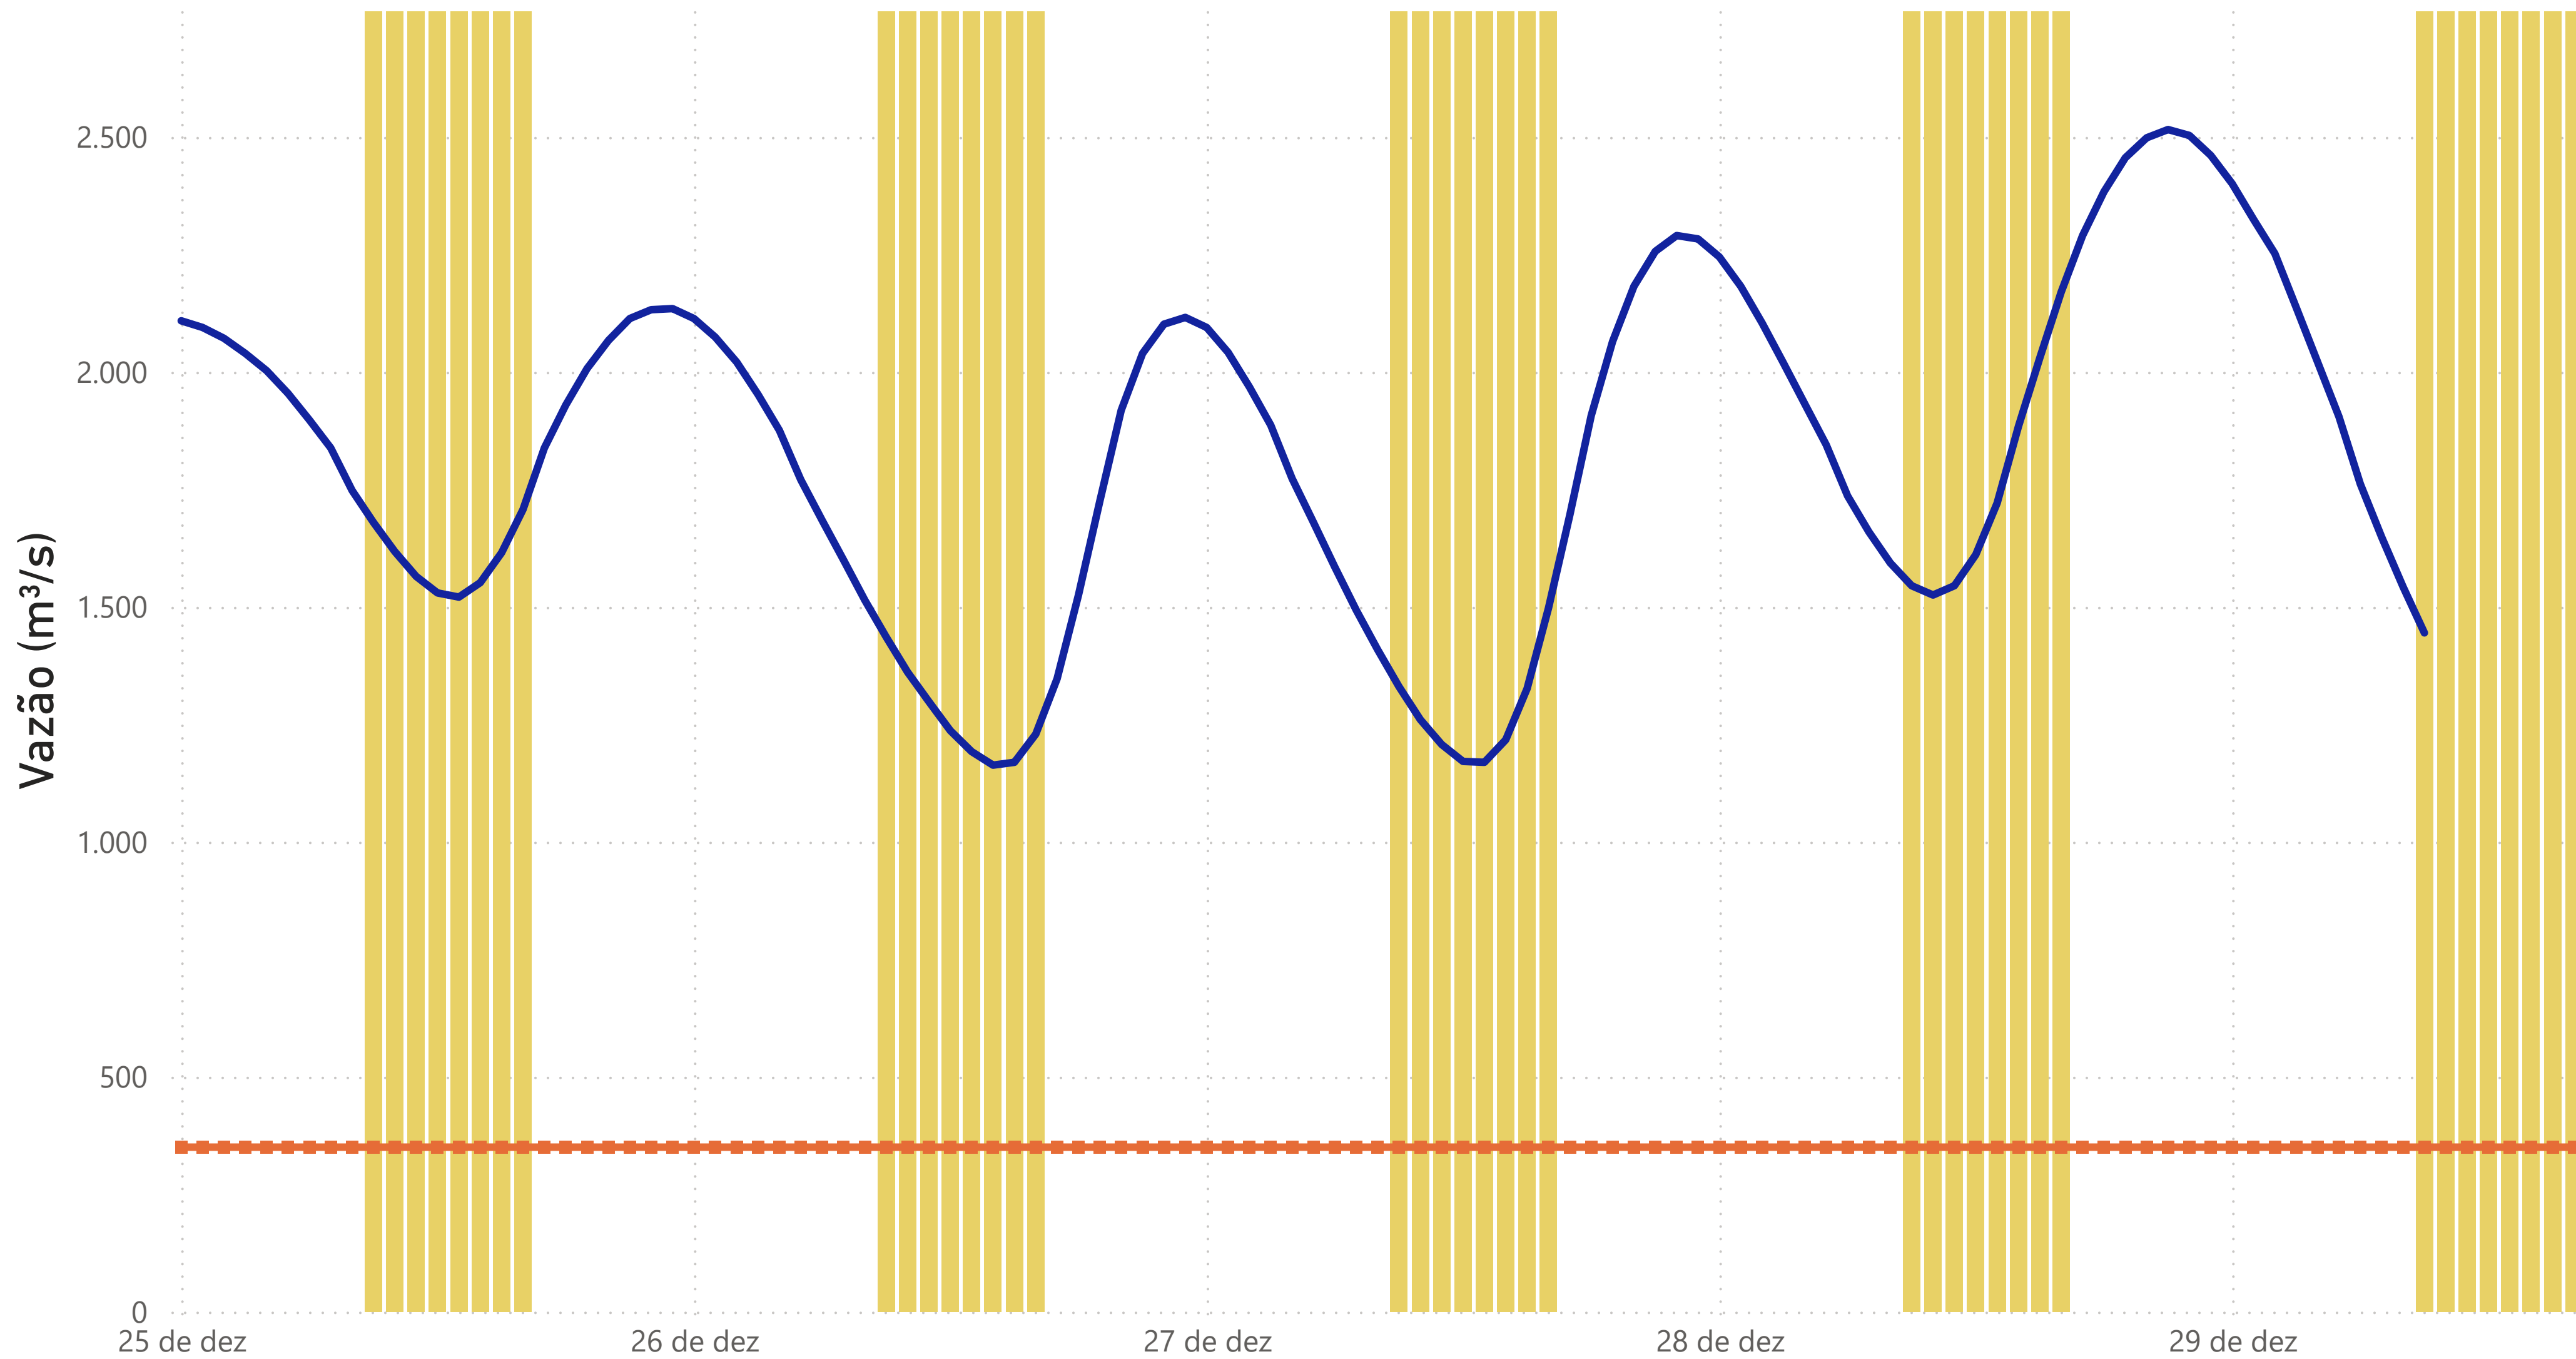

● Funcionamento do Parque Nacional do Iguaçu (das 9h às 16h) ● Vazão (m^3/s) ■ Vazão mínima para beleza cênica (350 m^3/s)

