

Legenda:

- Usina com reservatório
- Usina a fio d'água
- Estação fluviométrica

Jordão			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
05/01/26	64,83	78	10
06/01/26	60,86	82	10
07/01/26	61,82	97	10

Fundão		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
05/01/26	62	59
06/01/26	90	80
07/01/26	59	70

Santa Clara			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
05/01/26	67,37	51	63
06/01/26	66,03	45	86
07/01/26	65,43	43	61

UHE Itaipu Hotel Cataratas	
Data	Q diária (m³/s)
05/01/26	1.514
06/01/26	1.499
07/01/26	1.615
08/01/26	1.380
Atualizado em: 08/01/26 09:00	

Salto Caxias		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
05/01/26	1.465	1.370
06/01/26	1.488	1.345
07/01/26	1.063	1.126

Salto Osório		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
05/01/26	1.445	1.240
06/01/26	1.197	1.300
07/01/26	880	906

Data	Vazão Transferida (m³/s)
05/01/26	90
06/01/26	84
07/01/26	84


Baixo Iguaçu		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
05/01/26	1.430	1.274
06/01/26	1.329	1.428
07/01/26	1.059	984

Salto Santiago			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
05/01/26	81,99	1.163	1.434
06/01/26	81,38	943	1.236
07/01/26	80,95	691	893

Segredo			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
05/01/26	75,70	796	1.058
06/01/26	70,62	578	887
07/01/26	71,23	589	645

Foz do Areia			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
05/01/26	60,28	402	704
06/01/26	59,84	317	510
07/01/26	59,27	297	547

Estação Fluviométrica - Hotel Cataratas

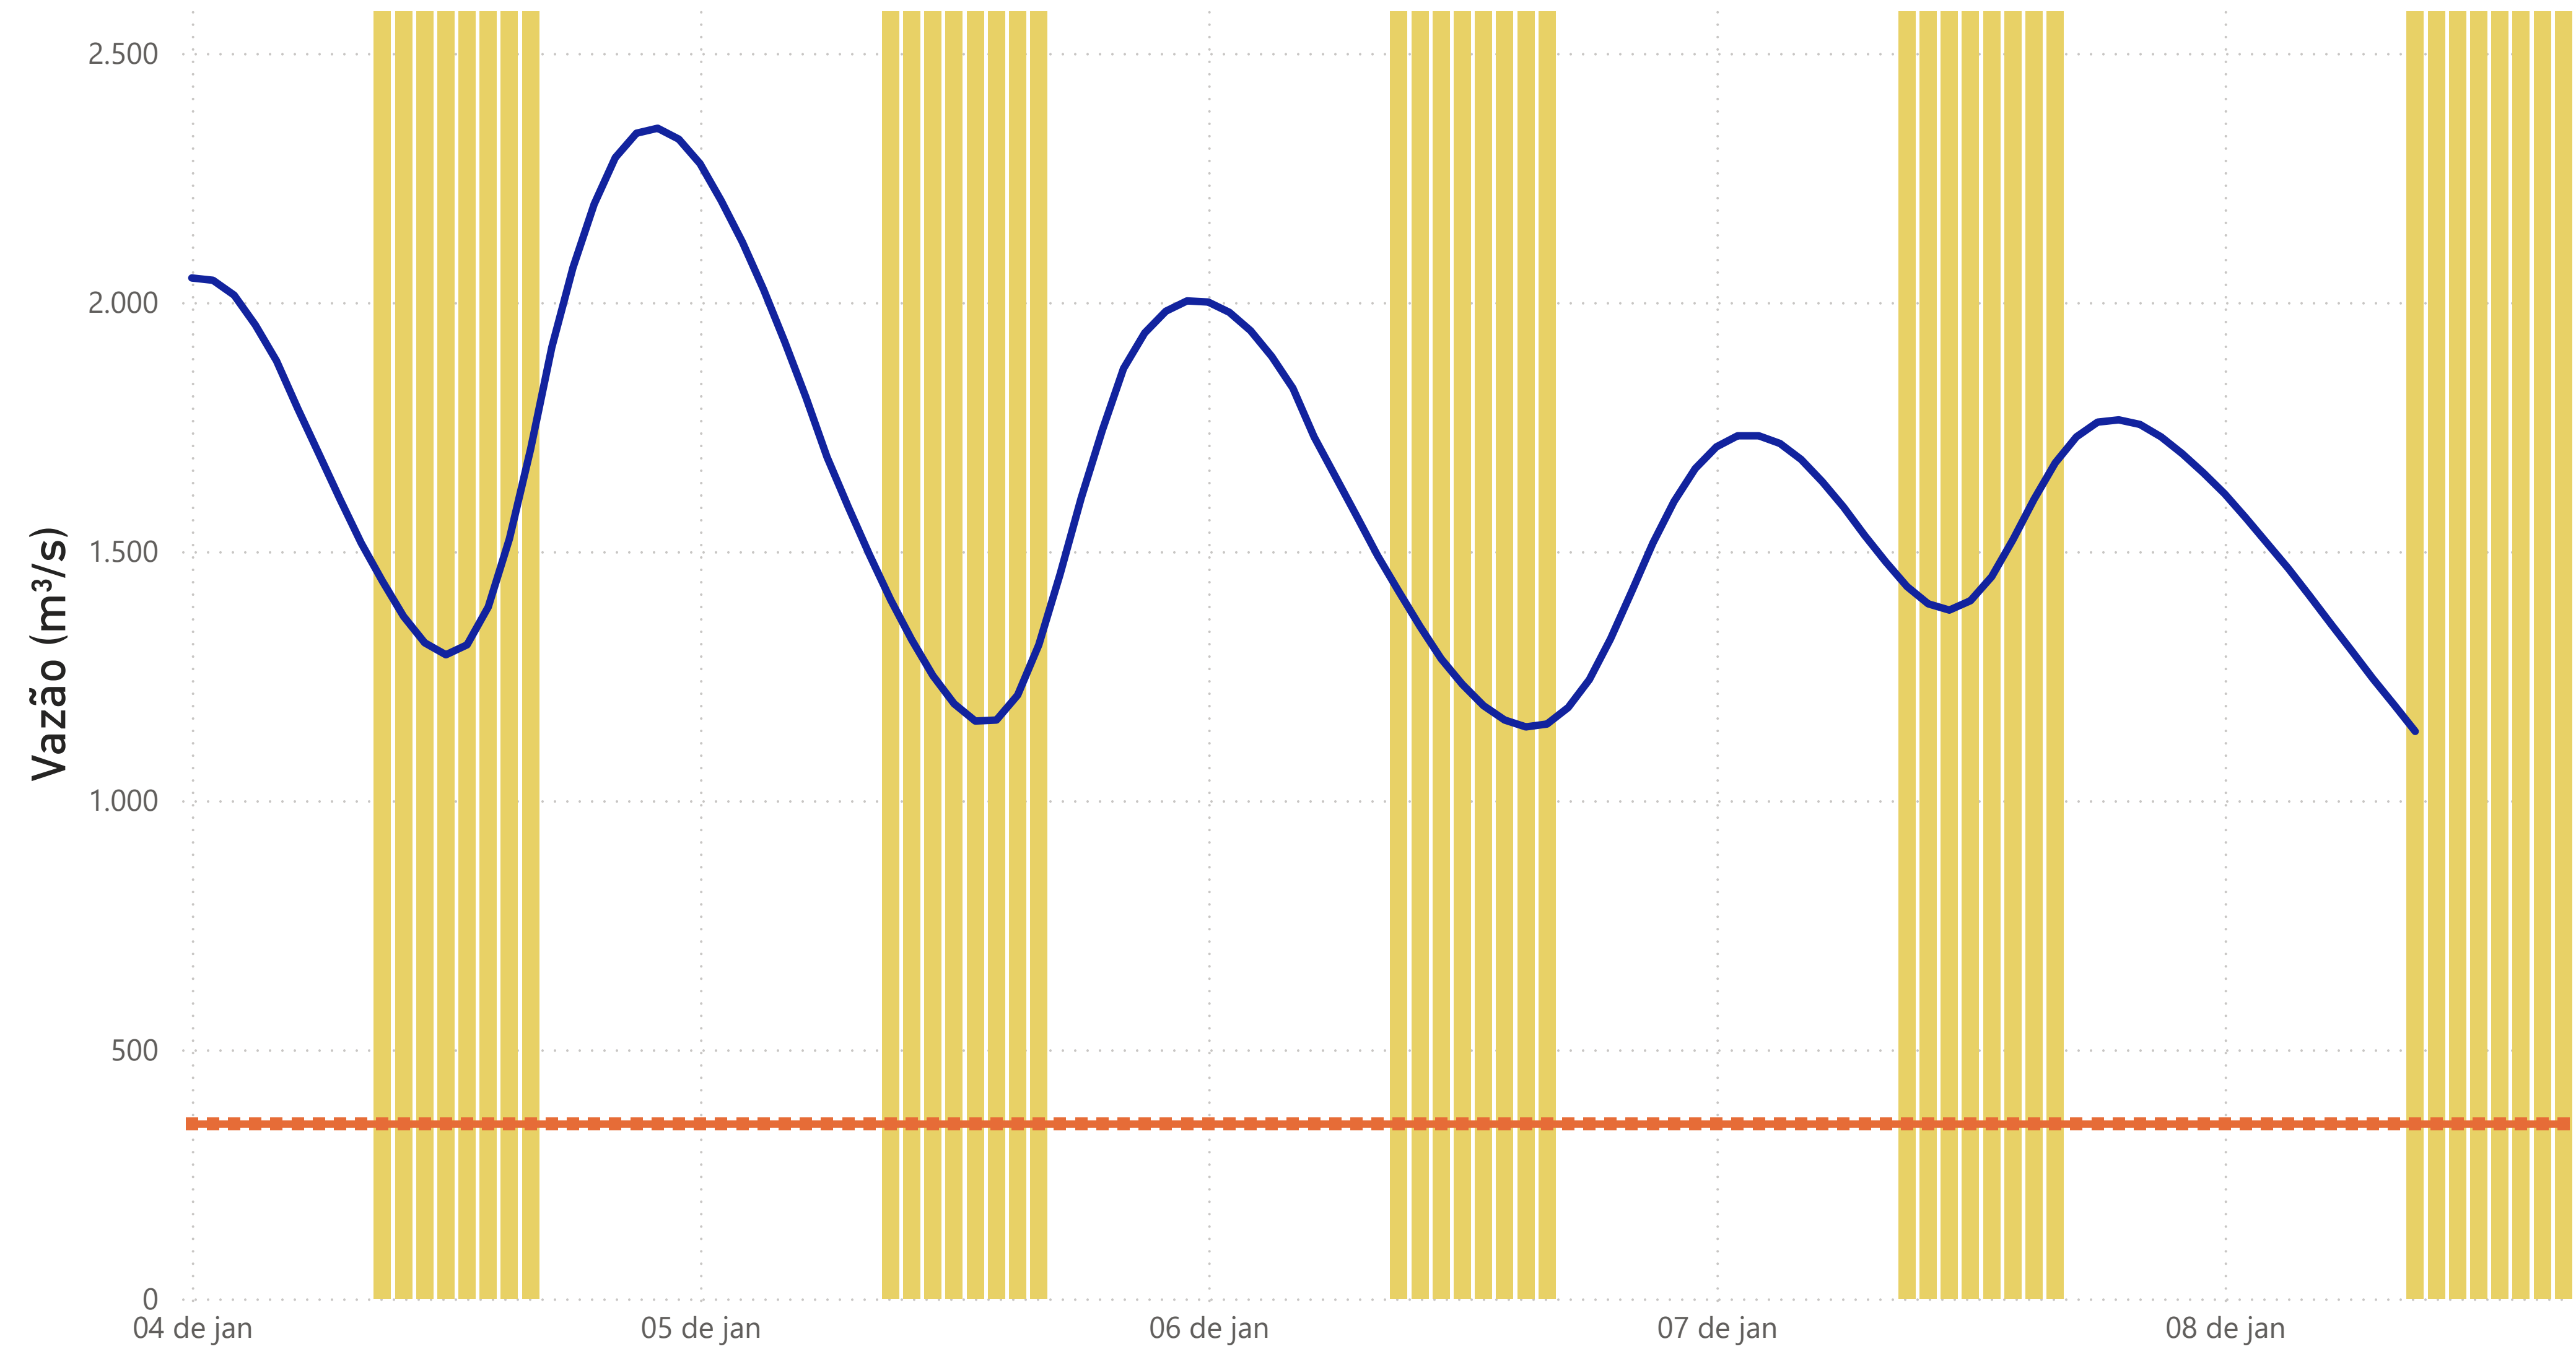

● Funcionamento do Parque Nacional do Iguaçu (das 9h às 16h) ● Vazão (m^3/s) ■ Vazão mínima para beleza cênica (350 m^3/s)

