




Legenda:

-  Usina com reservatório
-  Usina a fio d'água
-  Estação fluviométrica

UHE Itaipu Hotel Cataratas	
Data	Q diária (m ³ /s)
07/03/26	854
08/03/26	807
09/03/26	716
10/03/26	529

Atualizado em:
10/03/26 14:00

Salto Caxias		
Data	Aflu (m ³ /s)	Deflu (m ³ /s)
07/03/26	519	614
08/03/26	497	402
09/03/26	905	540

Salto Osório		
Data	Aflu (m ³ /s)	Deflu (m ³ /s)
07/03/26	547	509
08/03/26	584	443
09/03/26	901	895

Jordão			
Data	V.U. (%)	Aflu (m ³ /s)	Deflu (m ³ /s)
07/03/26	23,46	61	10
08/03/26	20,33	57	10
09/03/26	20,68	43	10

Fundão		
Data	Aflu (m ³ /s)	Deflu (m ³ /s)
07/03/26	73	69
08/03/26	30	41
09/03/26	39	34

Santa Clara			
Data	V.U. (%)	Aflu (m ³ /s)	Deflu (m ³ /s)
07/03/26	36,07	30	65
08/03/26	36,57	33	18
09/03/26	36,90	41	31

Data	Vazão Transferida (m ³ /s)
07/03/26	38
08/03/26	56
09/03/26	32

Baixo Iguaçu		
Data	Aflu (m ³ /s)	Deflu (m ³ /s)
07/03/26	659	734
08/03/26	415	412
09/03/26	581	601

Salto Santiago			
Data	V.U. (%)	Aflu (m ³ /s)	Deflu (m ³ /s)
07/03/26	44,75	485	580
08/03/26	43,98	241	603
09/03/26	43,19	469	849

Segredo			
Data	V.U. (%)	Aflu (m ³ /s)	Deflu (m ³ /s)
07/03/26	28,86	462	366
08/03/26	31,03	260	164
09/03/26	29,06	372	459

Foz do Areia			
Data	V.U. (%)	Aflu (m ³ /s)	Deflu (m ³ /s)
07/03/26	21,72	192	374
08/03/26	21,83	205	153
09/03/26	21,66	205	283

Rio Paraná


Rio Iguaçu

Rio Jordão


Túnel de derivação

Acompanhamento dos reservatórios da Bacia do rio Iguaçu

Estação Fluviométrica - Hotel Cataratas

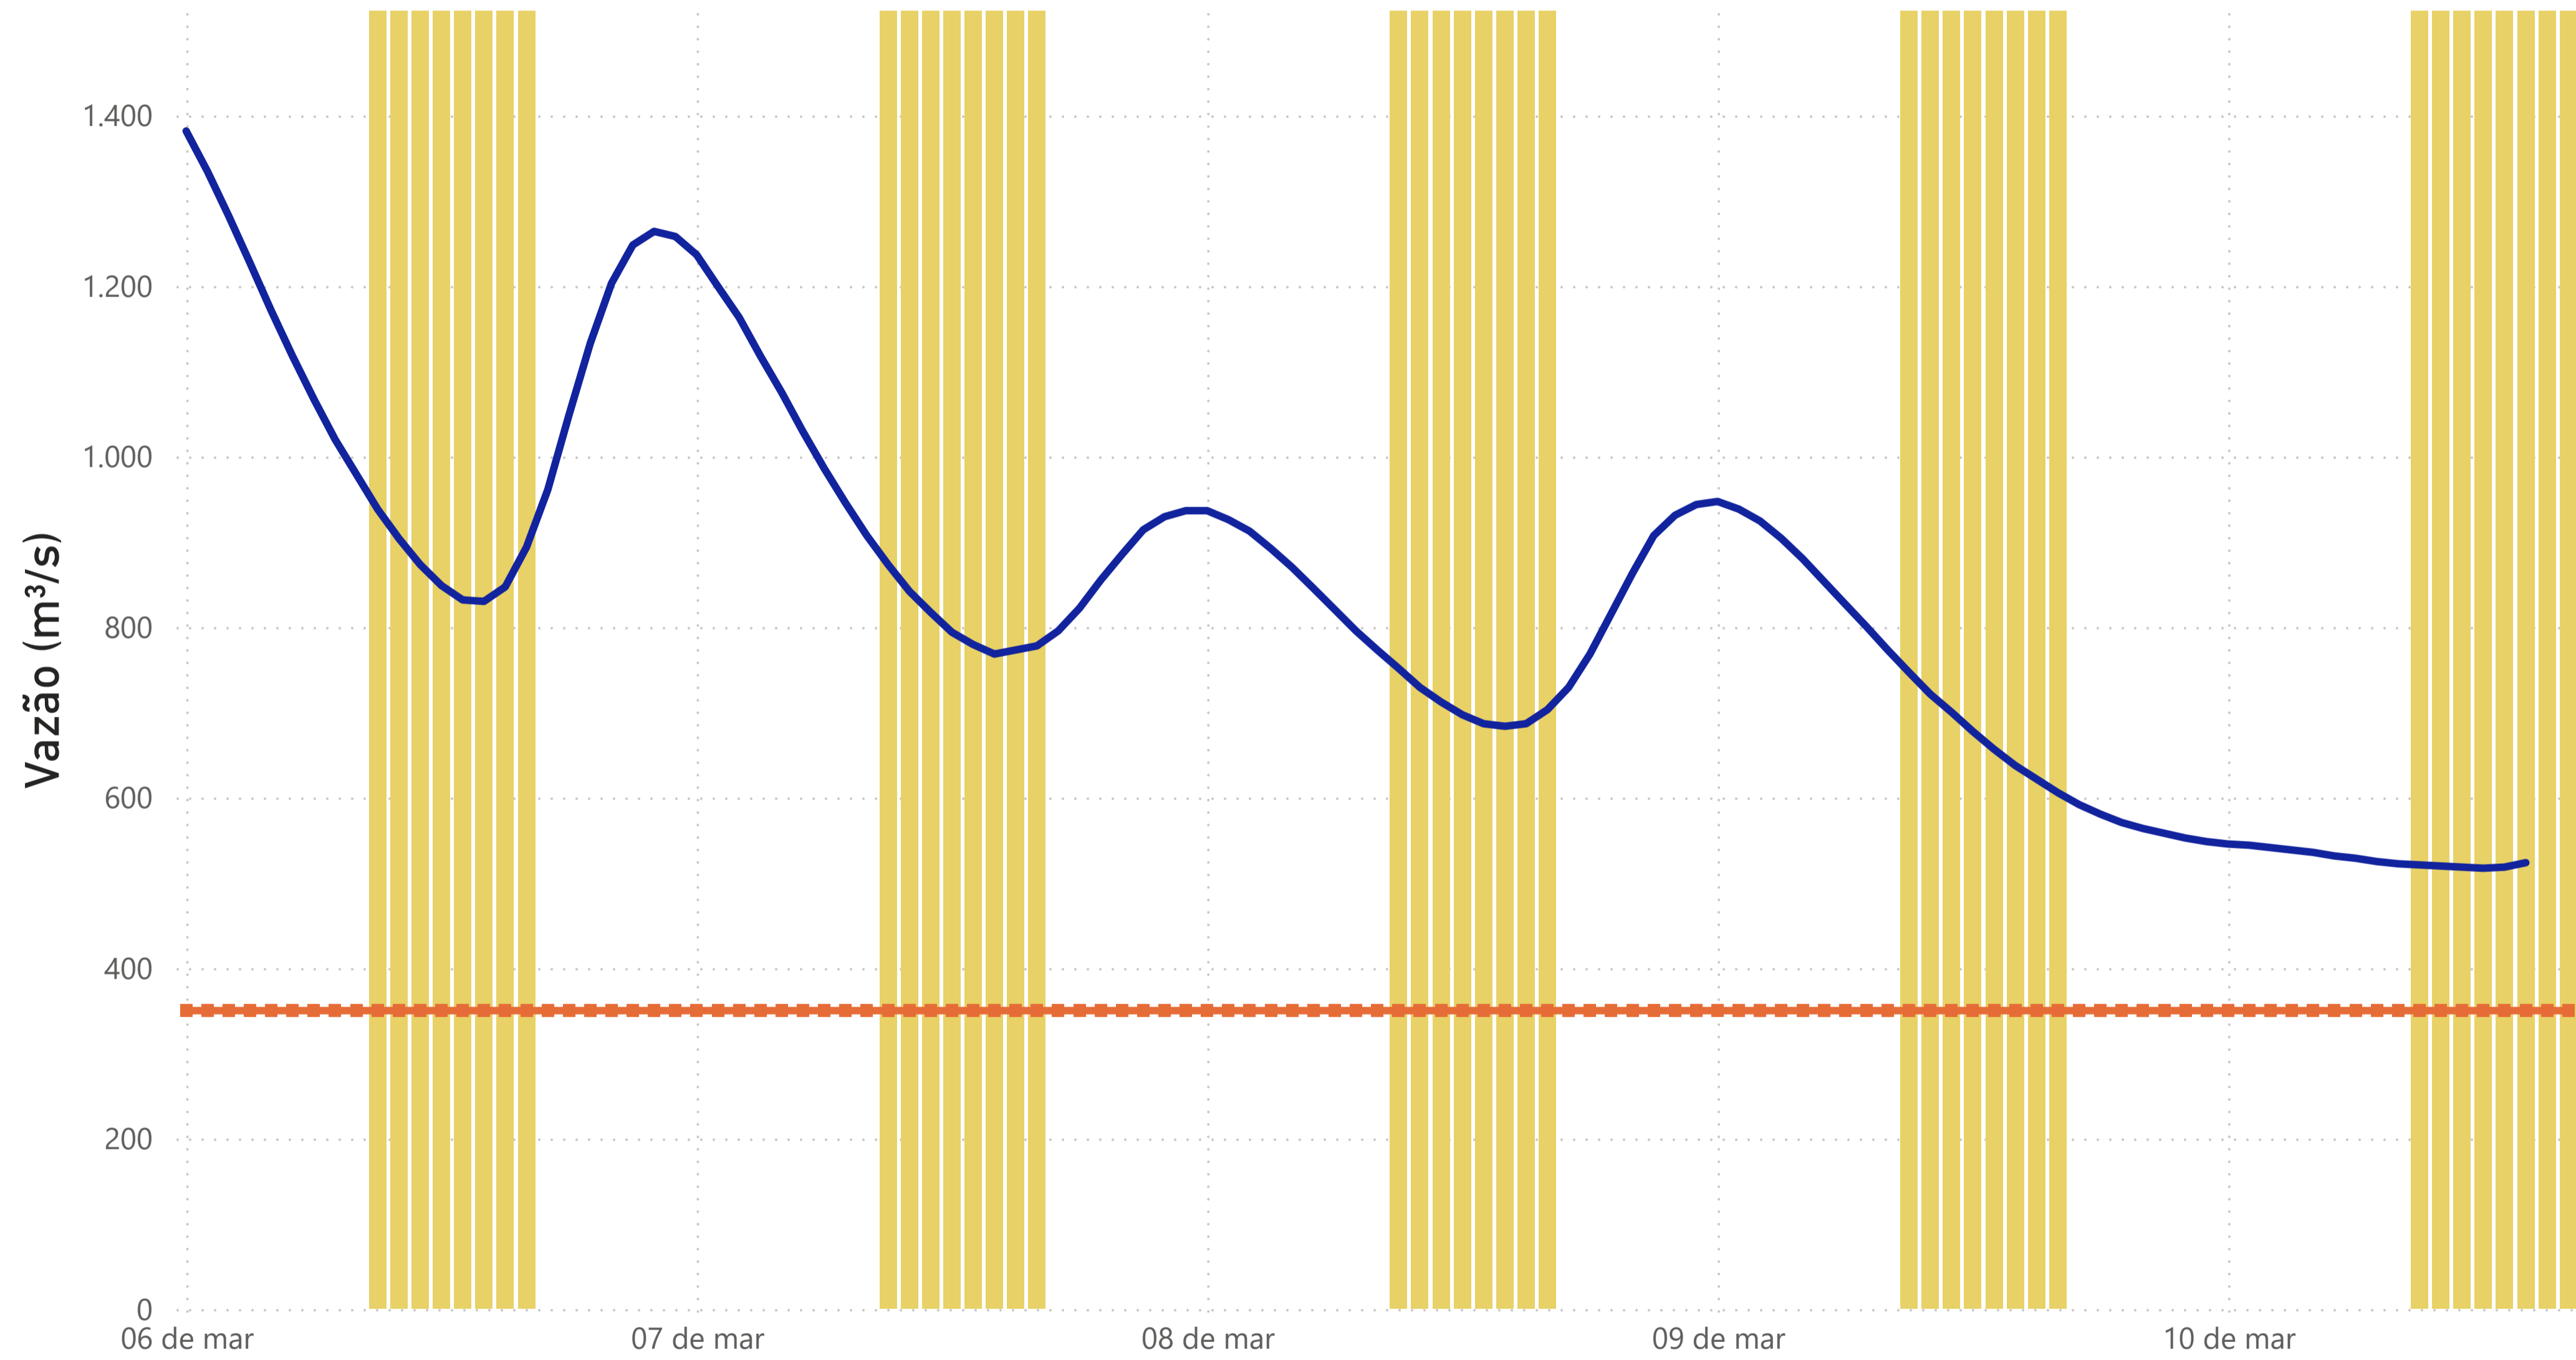

● Funcionamento do Parque Nacional do Iguaçu (das 9h às 16h) ● Vazão (m³/s) ■ Vazão mínima para beleza cênica (350 m³/s)

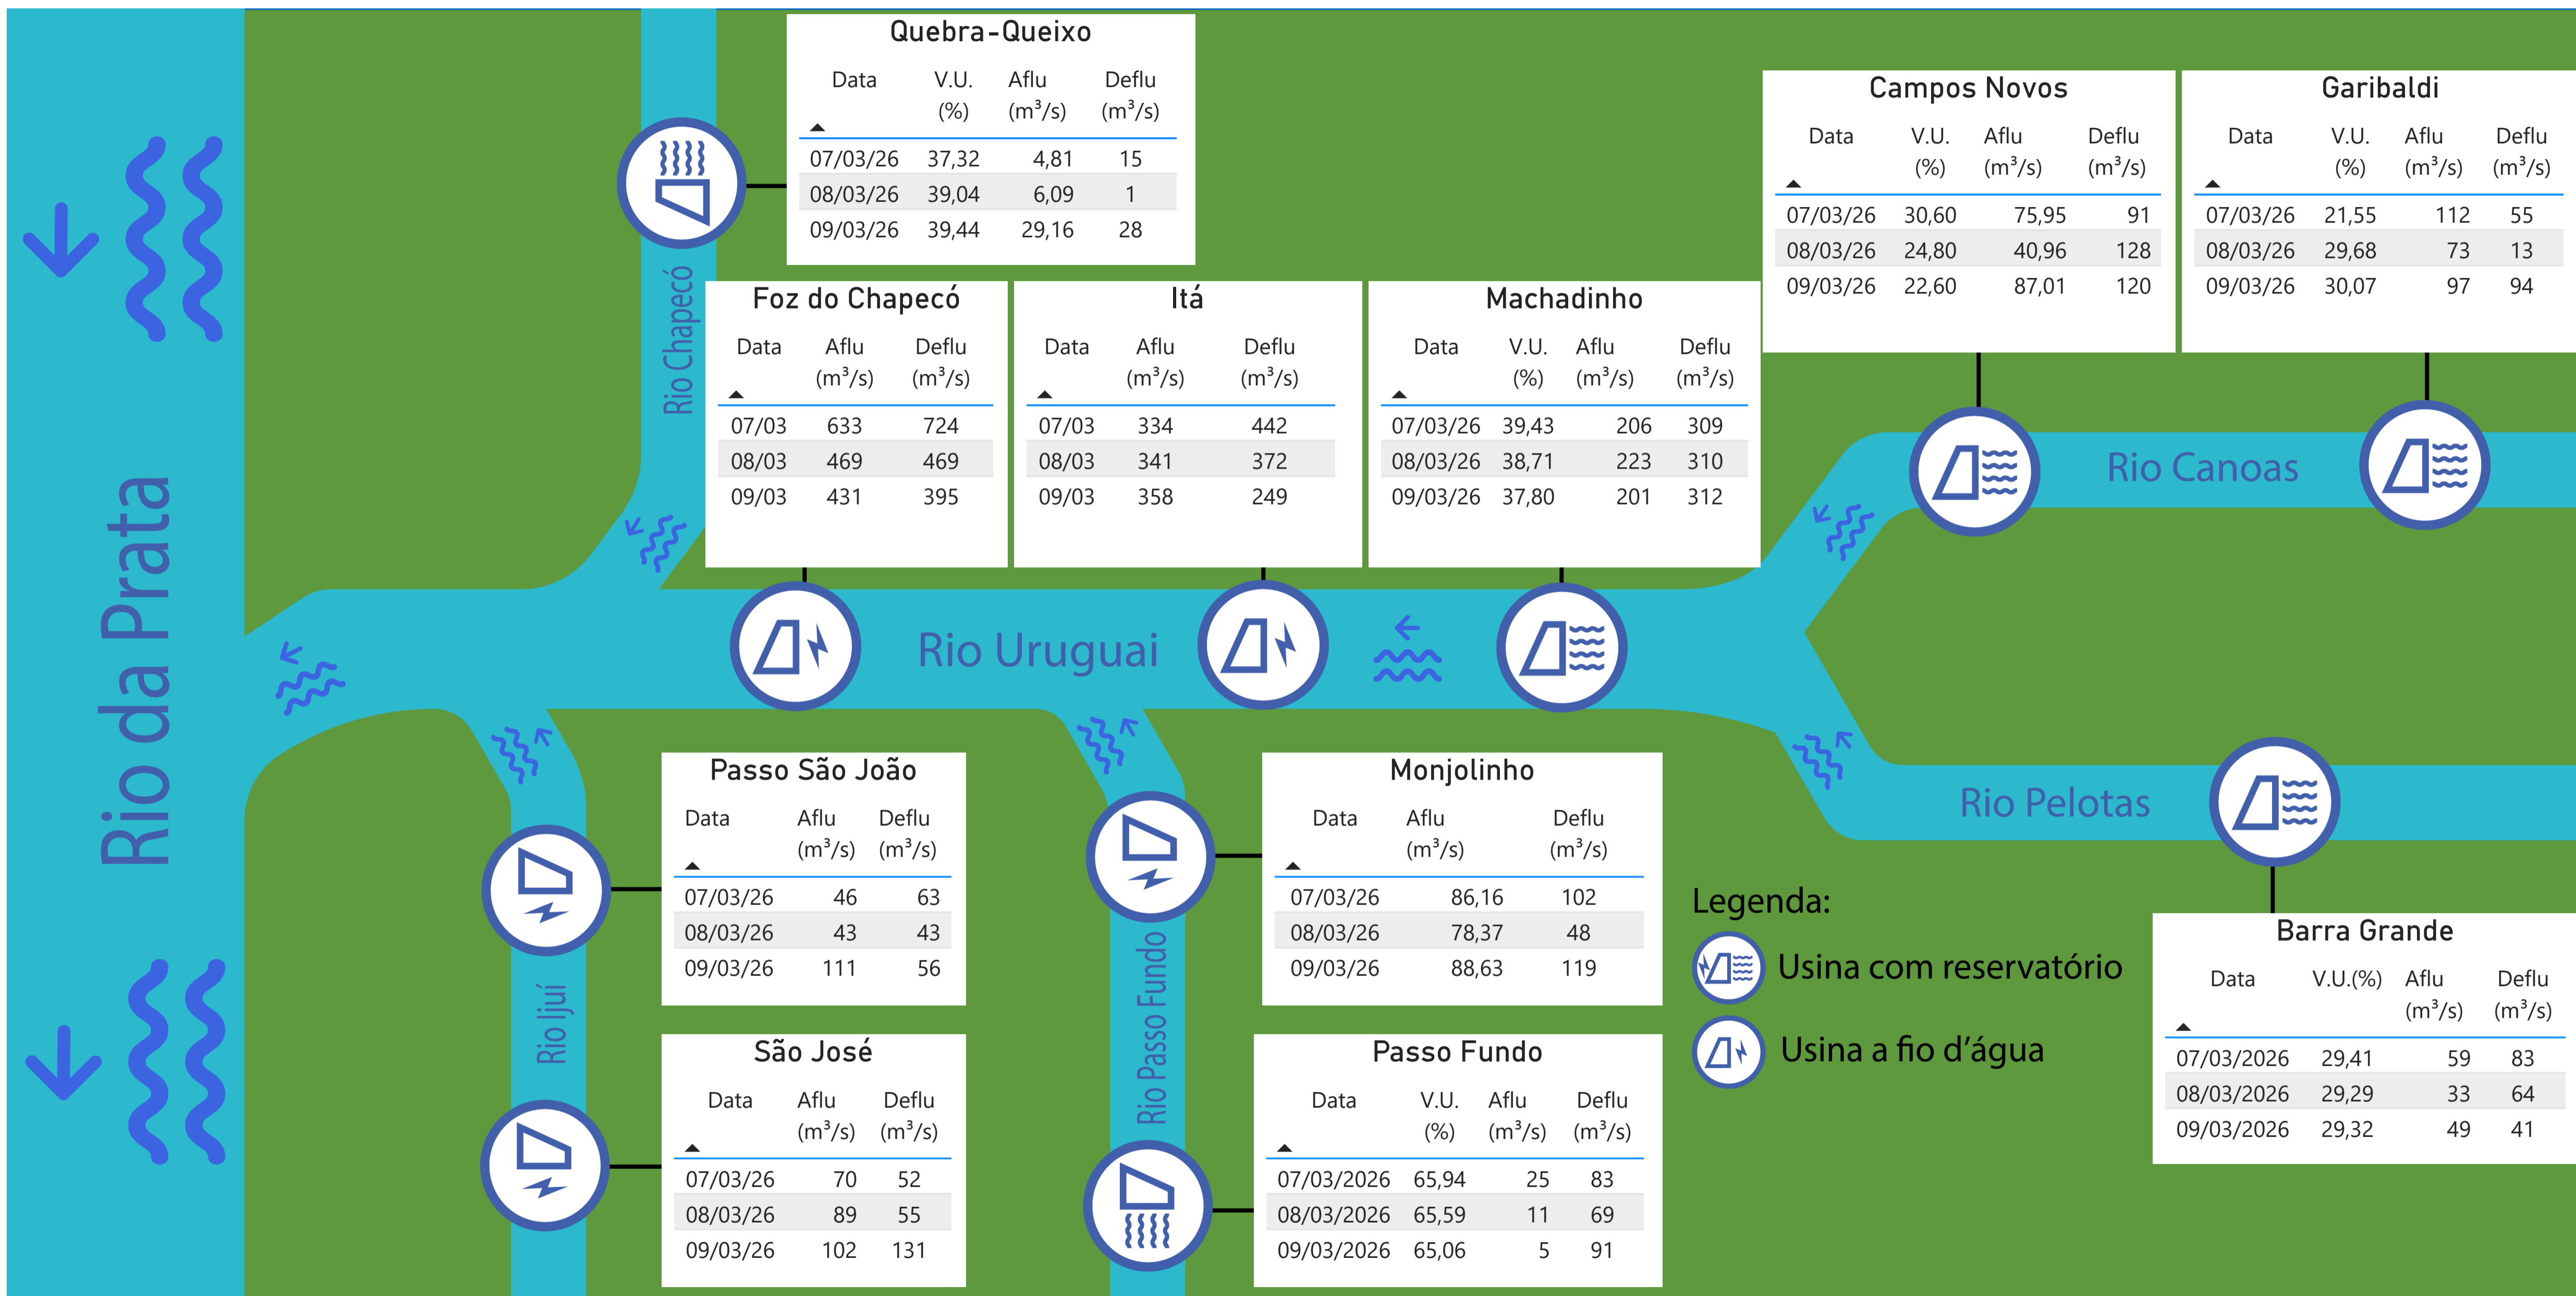

Quebra-Queixo

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
07/03/26	37,32	4,81	15
08/03/26	39,04	6,09	1
09/03/26	39,44	29,16	28

Foz do Chapecó

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
07/03	633	724
08/03	469	469
09/03	431	395

Itá

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
07/03	334	442
08/03	341	372
09/03	358	249

Machadinho

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
07/03/26	39,43	206	309
08/03/26	38,71	223	310
09/03/26	37,80	201	312

Campos Novos

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
07/03/26	30,60	75,95	91
08/03/26	24,80	40,96	128
09/03/26	22,60	87,01	120

Garibaldi

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
07/03/26	21,55	112	55
08/03/26	29,68	73	13
09/03/26	30,07	97	94

Passo São João

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
07/03/26	46	63
08/03/26	43	43
09/03/26	111	56

Monjolinho

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
07/03/26	86,16	102
08/03/26	78,37	48
09/03/26	88,63	119

São José

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
07/03/26	70	52
08/03/26	89	55
09/03/26	102	131

Passo Fundo

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
07/03/2026	65,94	25	83
08/03/2026	65,59	11	69
09/03/2026	65,06	5	91

Legenda:
 Usina com reservatório
 Usina a fio d'água

Barra Grande

Data	V.U.(%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
07/03/2026	29,41	59	83
08/03/2026	29,29	33	64
09/03/2026	29,32	49	41