

Gostaríamos de saber qual a sua opinião quanto a esse boletim. Assim, você nos ajuda a melhorar os nossos produtos. Basta clicar [aqui](#) e responder a 2 perguntas. Obrigado!

Legenda:

- Usina com reservatório
- Usina a fio d'água
- Estação fluviométrica

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
19/04/24	55,22	79	10
20/04/24	48,95	64	10
21/04/24	45,18	57	10

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
19/04/24	49	47
20/04/24	30	33
21/04/24	24	22

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
19/04/24	57,56	148	37
20/04/24	60,52	112	22
21/04/24	62,83	96	26

Data	Q diária (m³/s)
19/04/24	2.056
20/04/24	1.402
21/04/24	974
22/04/24	1.084

Atualizado em:  
22/04/24 11:00

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
19/04/24	920	936
20/04/24	692	644
21/04/24	507	571

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
19/04/24	406	342
20/04/24	211	237
21/04/24	190	216

Data	Vazão Transferida (m³/s)
19/04/24	90
20/04/24	72
21/04/24	57

Rio Paraná

Rio Iguaçu

Rio Jordão

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
19/04/24	1.087	1.129
20/04/24	685	716
21/04/24	598	618


Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
19/04/24	59,64	482	318
20/04/24	59,73	194	153
21/04/24	59,98	233	110

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
19/04/24	59,85	302	311
20/04/24	61,07	150	167
21/04/24	63,10	157	124


Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
19/04/24	59,73	1.033	151
20/04/24	61,84	948	19
21/04/24	63,71	882	59

# Acompanhamento dos reservatórios da Bacia do rio Iguaçu

Estação Fluviométrica UHE Itaipu Hotel Cataratas

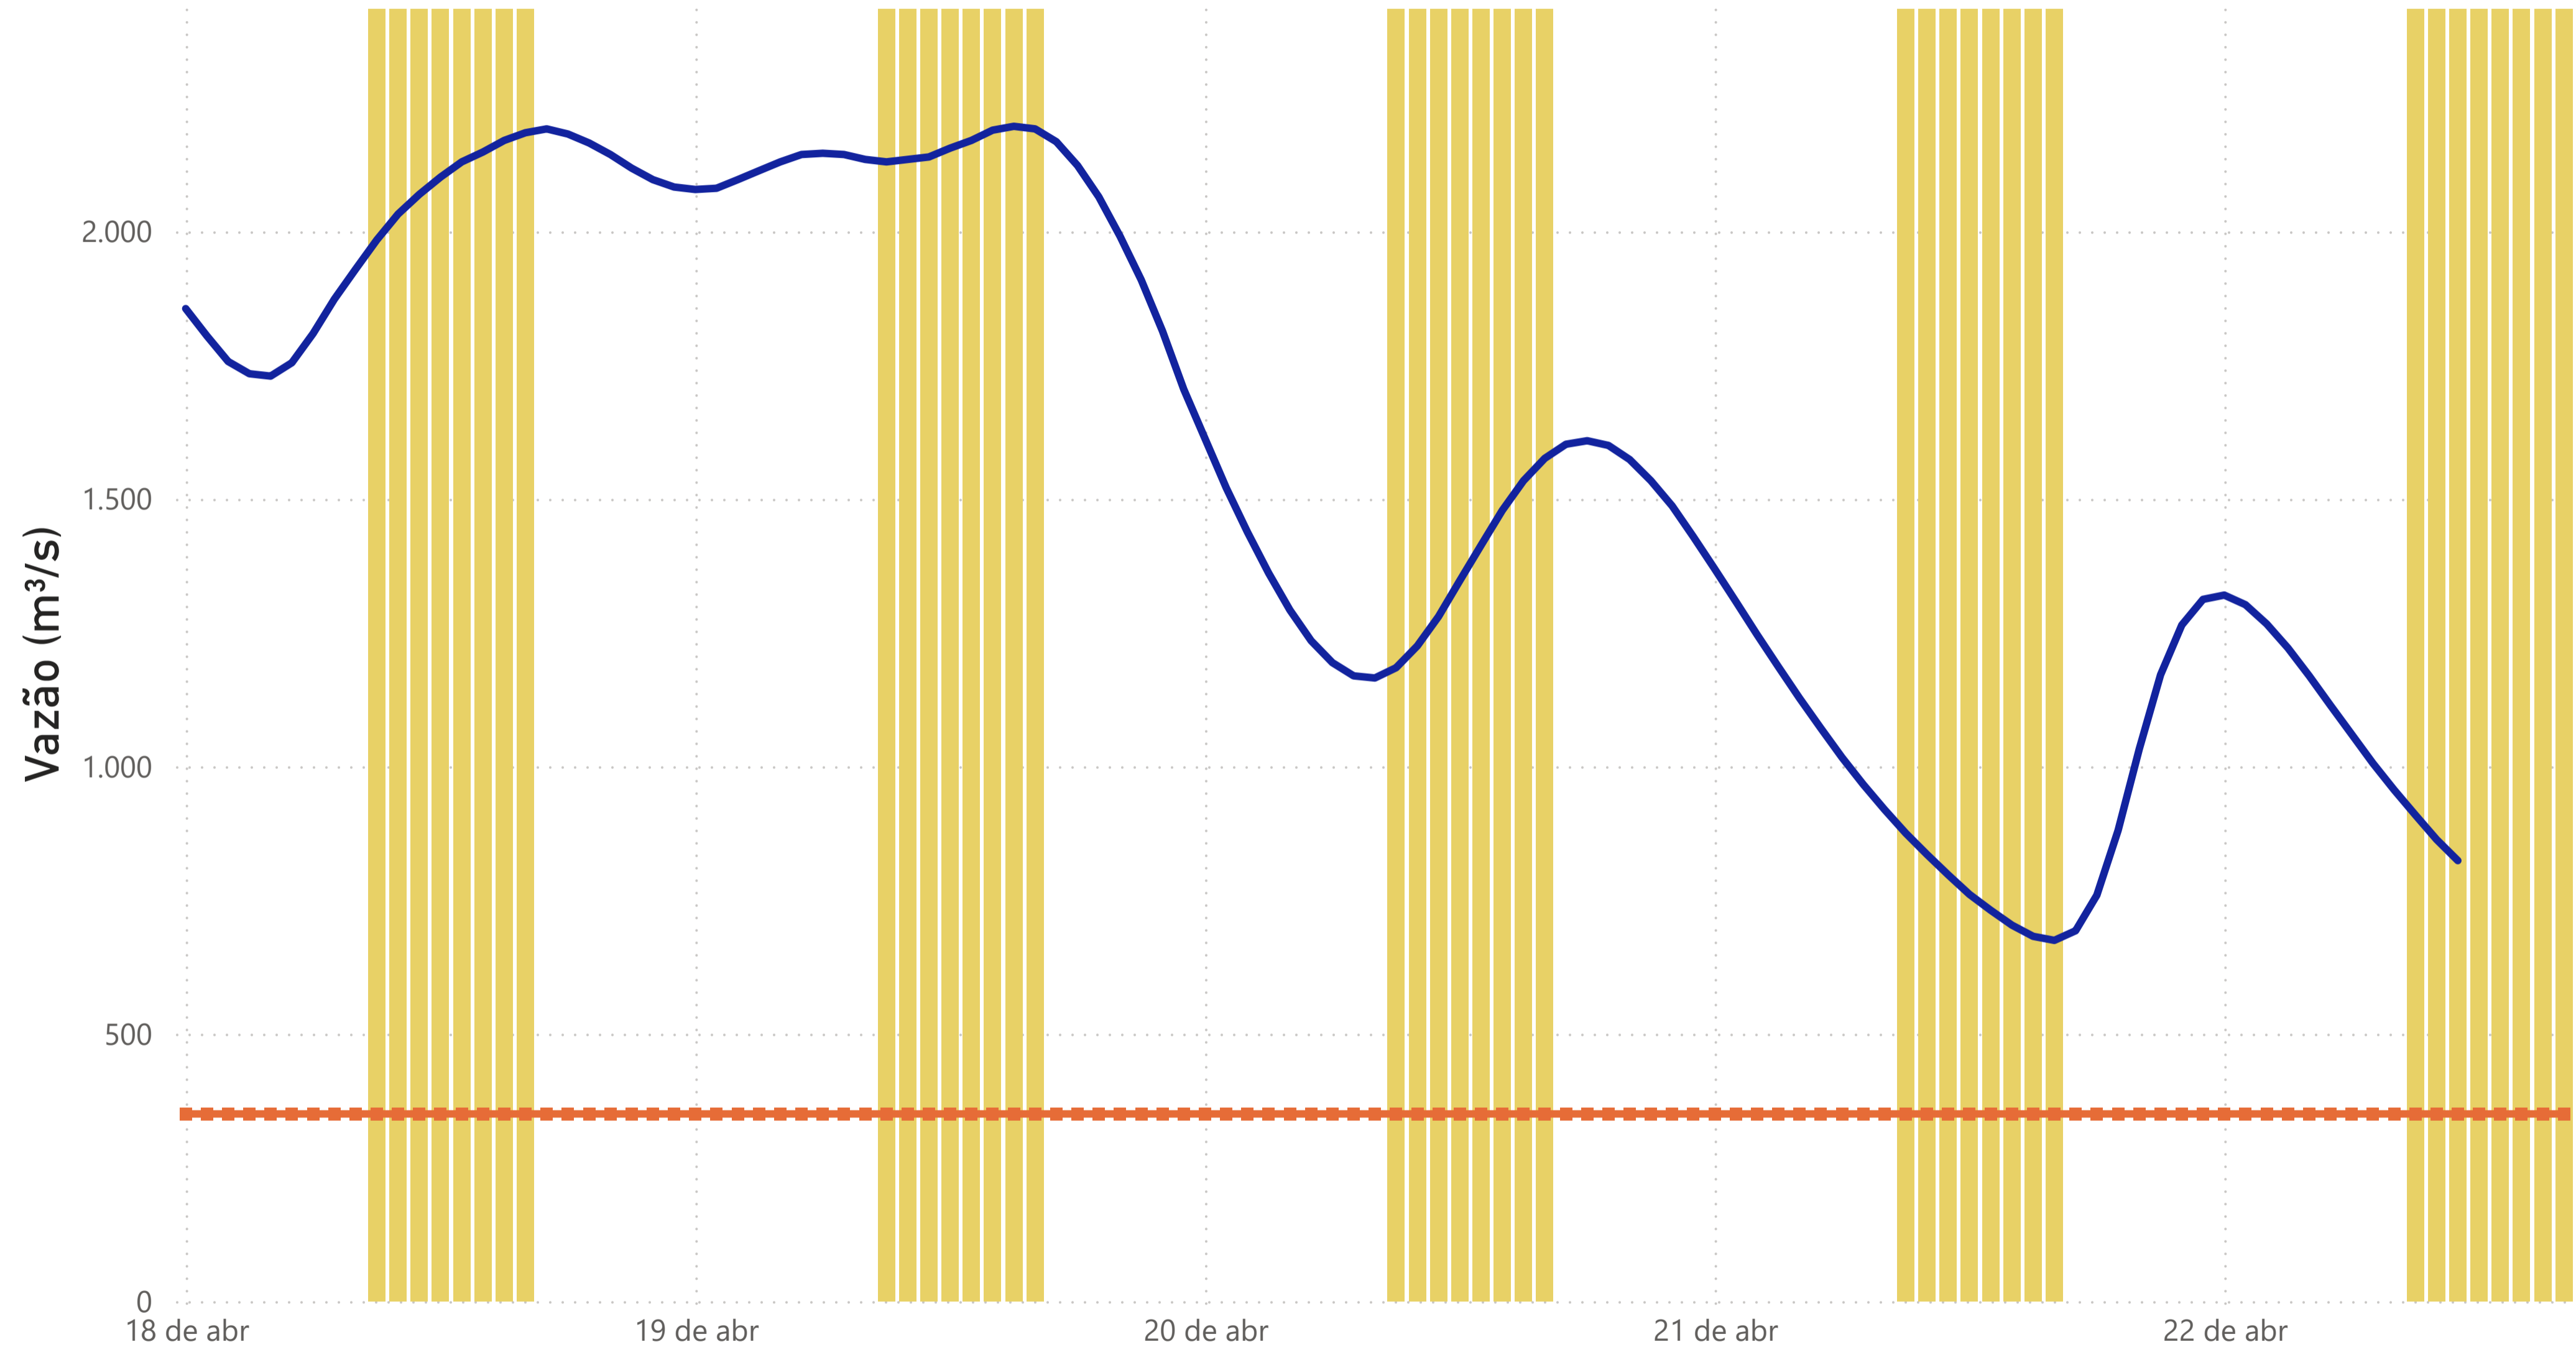

● Funcionamento do Parque Nacional do Iguaçu (das 9h às 16h) ● Vazão (m³/s) ■ Vazão mínima para beleza cênica (350 m³/s)

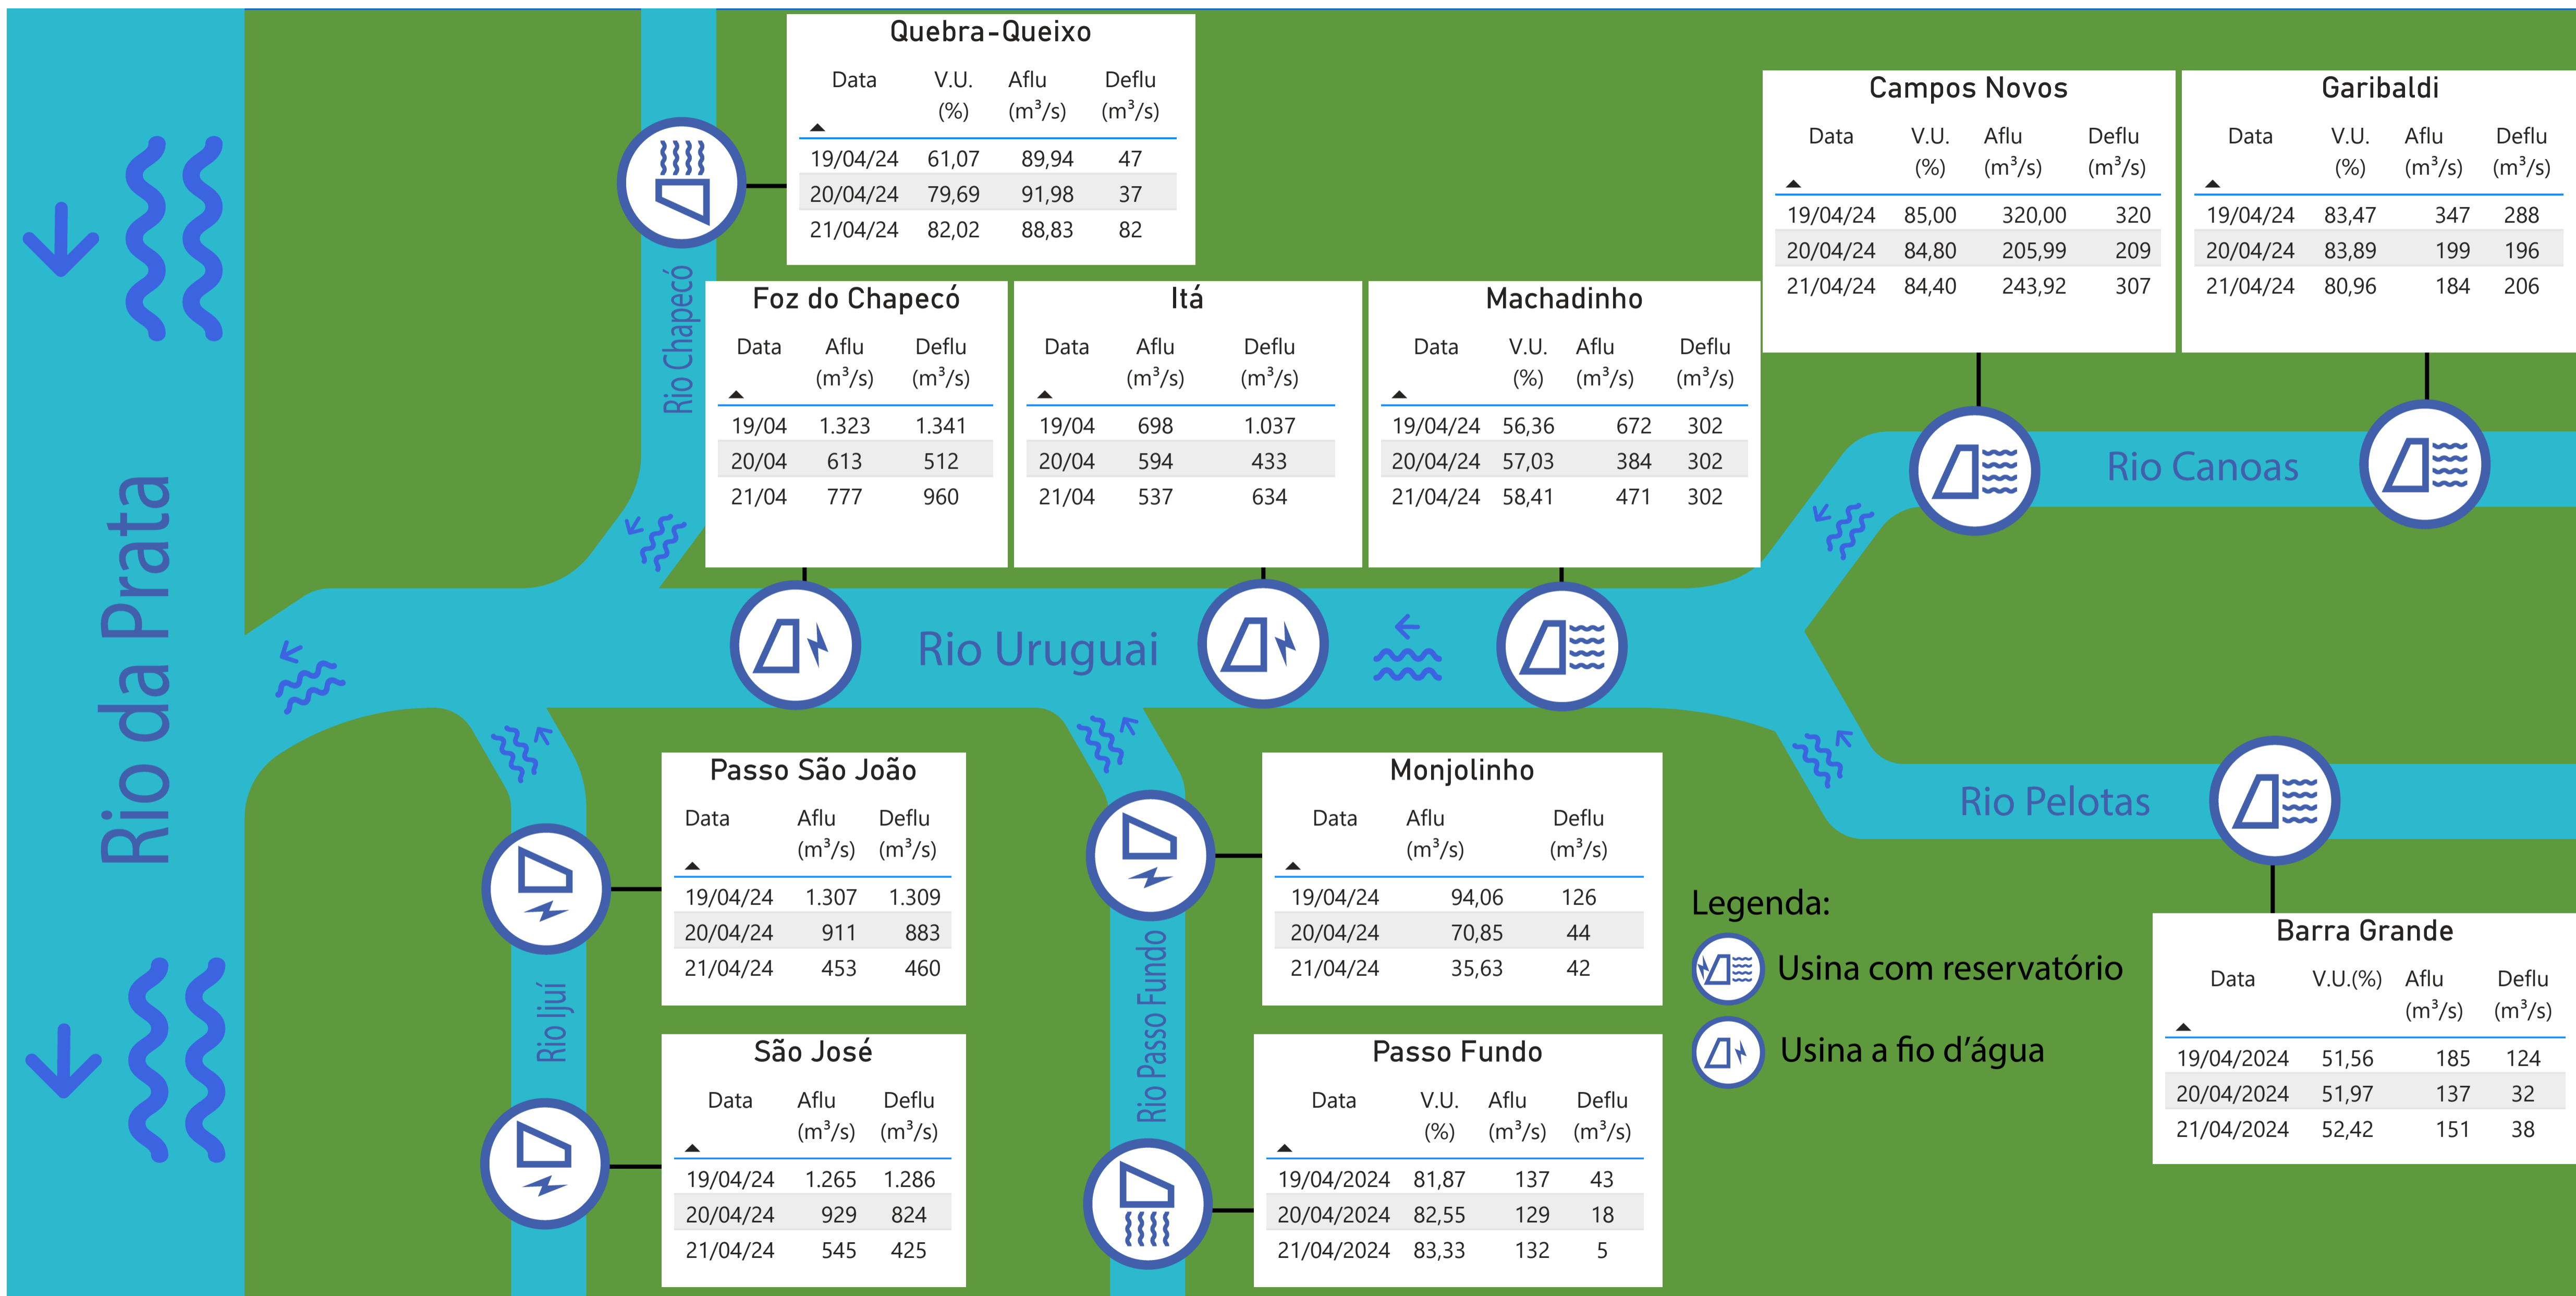

**Quebra-Queixo**

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
19/04/24	61,07	89,94	47
20/04/24	79,69	91,98	37
21/04/24	82,02	88,83	82

**Campos Novos**

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
19/04/24	85,00	320,00	320
20/04/24	84,80	205,99	209
21/04/24	84,40	243,92	307

**Garibaldi**

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
19/04/24	83,47	347	288
20/04/24	83,89	199	196
21/04/24	80,96	184	206

**Foz do Chapecó**

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
19/04	1.323	1.341
20/04	613	512
21/04	777	960

**Itá**

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
19/04	698	1.037
20/04	594	433
21/04	537	634

**Machadinho**

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
19/04/24	56,36	672	302
20/04/24	57,03	384	302
21/04/24	58,41	471	302

**Passo São João**

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
19/04/24	1.307	1.309
20/04/24	911	883
21/04/24	453	460

**Monjolinho**

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
19/04/24	94,06	126
20/04/24	70,85	44
21/04/24	35,63	42

**São José**

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
19/04/24	1.265	1.286
20/04/24	929	824
21/04/24	545	425

**Passo Fundo**

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
19/04/2024	81,87	137	43
20/04/2024	82,55	129	18
21/04/2024	83,33	132	5

**Barra Grande**

Data	V.U.(%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
19/04/2024	51,56	185	124
20/04/2024	51,97	137	32
21/04/2024	52,42	151	38

**Legenda:**  
 Usina com reservatório  
 Usina a fio d'água