

Legenda:

-  Usina com reservatório
-  Usina a fio d'água
-  Estação fluviométrica

Jordão			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
13/10/24	44,86	54	10
14/10/24	50,18	76	10
15/10/24	54,23	74	10

Fundão		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
13/10/24	17	21
14/10/24	54	52
15/10/24	53	50

Santa Clara			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
13/10/24	46,21	128	15
14/10/24	47,85	96	46
15/10/24	48,80	79	50

UHE Itaipu Hotel Cataratas	
Data	Q diária (m³/s)
13/10/24	1.449
14/10/24	1.384
15/10/24	1.479
16/10/24	1.881
Atualizado em: 16/10/24 09:00	

Salto Caxias		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
13/10/24	1.245	704
14/10/24	1.234	1.075
15/10/24	1.225	1.591

Salto Osório		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
13/10/24	407	407
14/10/24	478	612
15/10/24	695	752

Rio Jordão

Túnel de derivação

Data	Vazão Transferida (m³/s)
13/10/24	63
14/10/24	50
15/10/24	51

Rio Iguaçu

Baixo Iguaçu		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
13/10/24	1.043	1.009
14/10/24	1.005	1.019
15/10/24	1.604	1.570

Salto Santiago			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
13/10/24	85,43	376	353
14/10/24	85,77	586	426
15/10/24	85,67	622	668


Segredo			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
13/10/24	61,68	357	240
14/10/24	65,95	615	474
15/10/24	71,64	685	483

Foz do Areia			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
13/10/24	38,42	1.049	110
14/10/24	39,40	911	480
15/10/24	40,21	874	515


Acompanhamento dos reservatórios da Bacia do rio Iguaçu

Data do Boletim
16/10/2024

Estação Fluviométrica - Hotel Cataratas

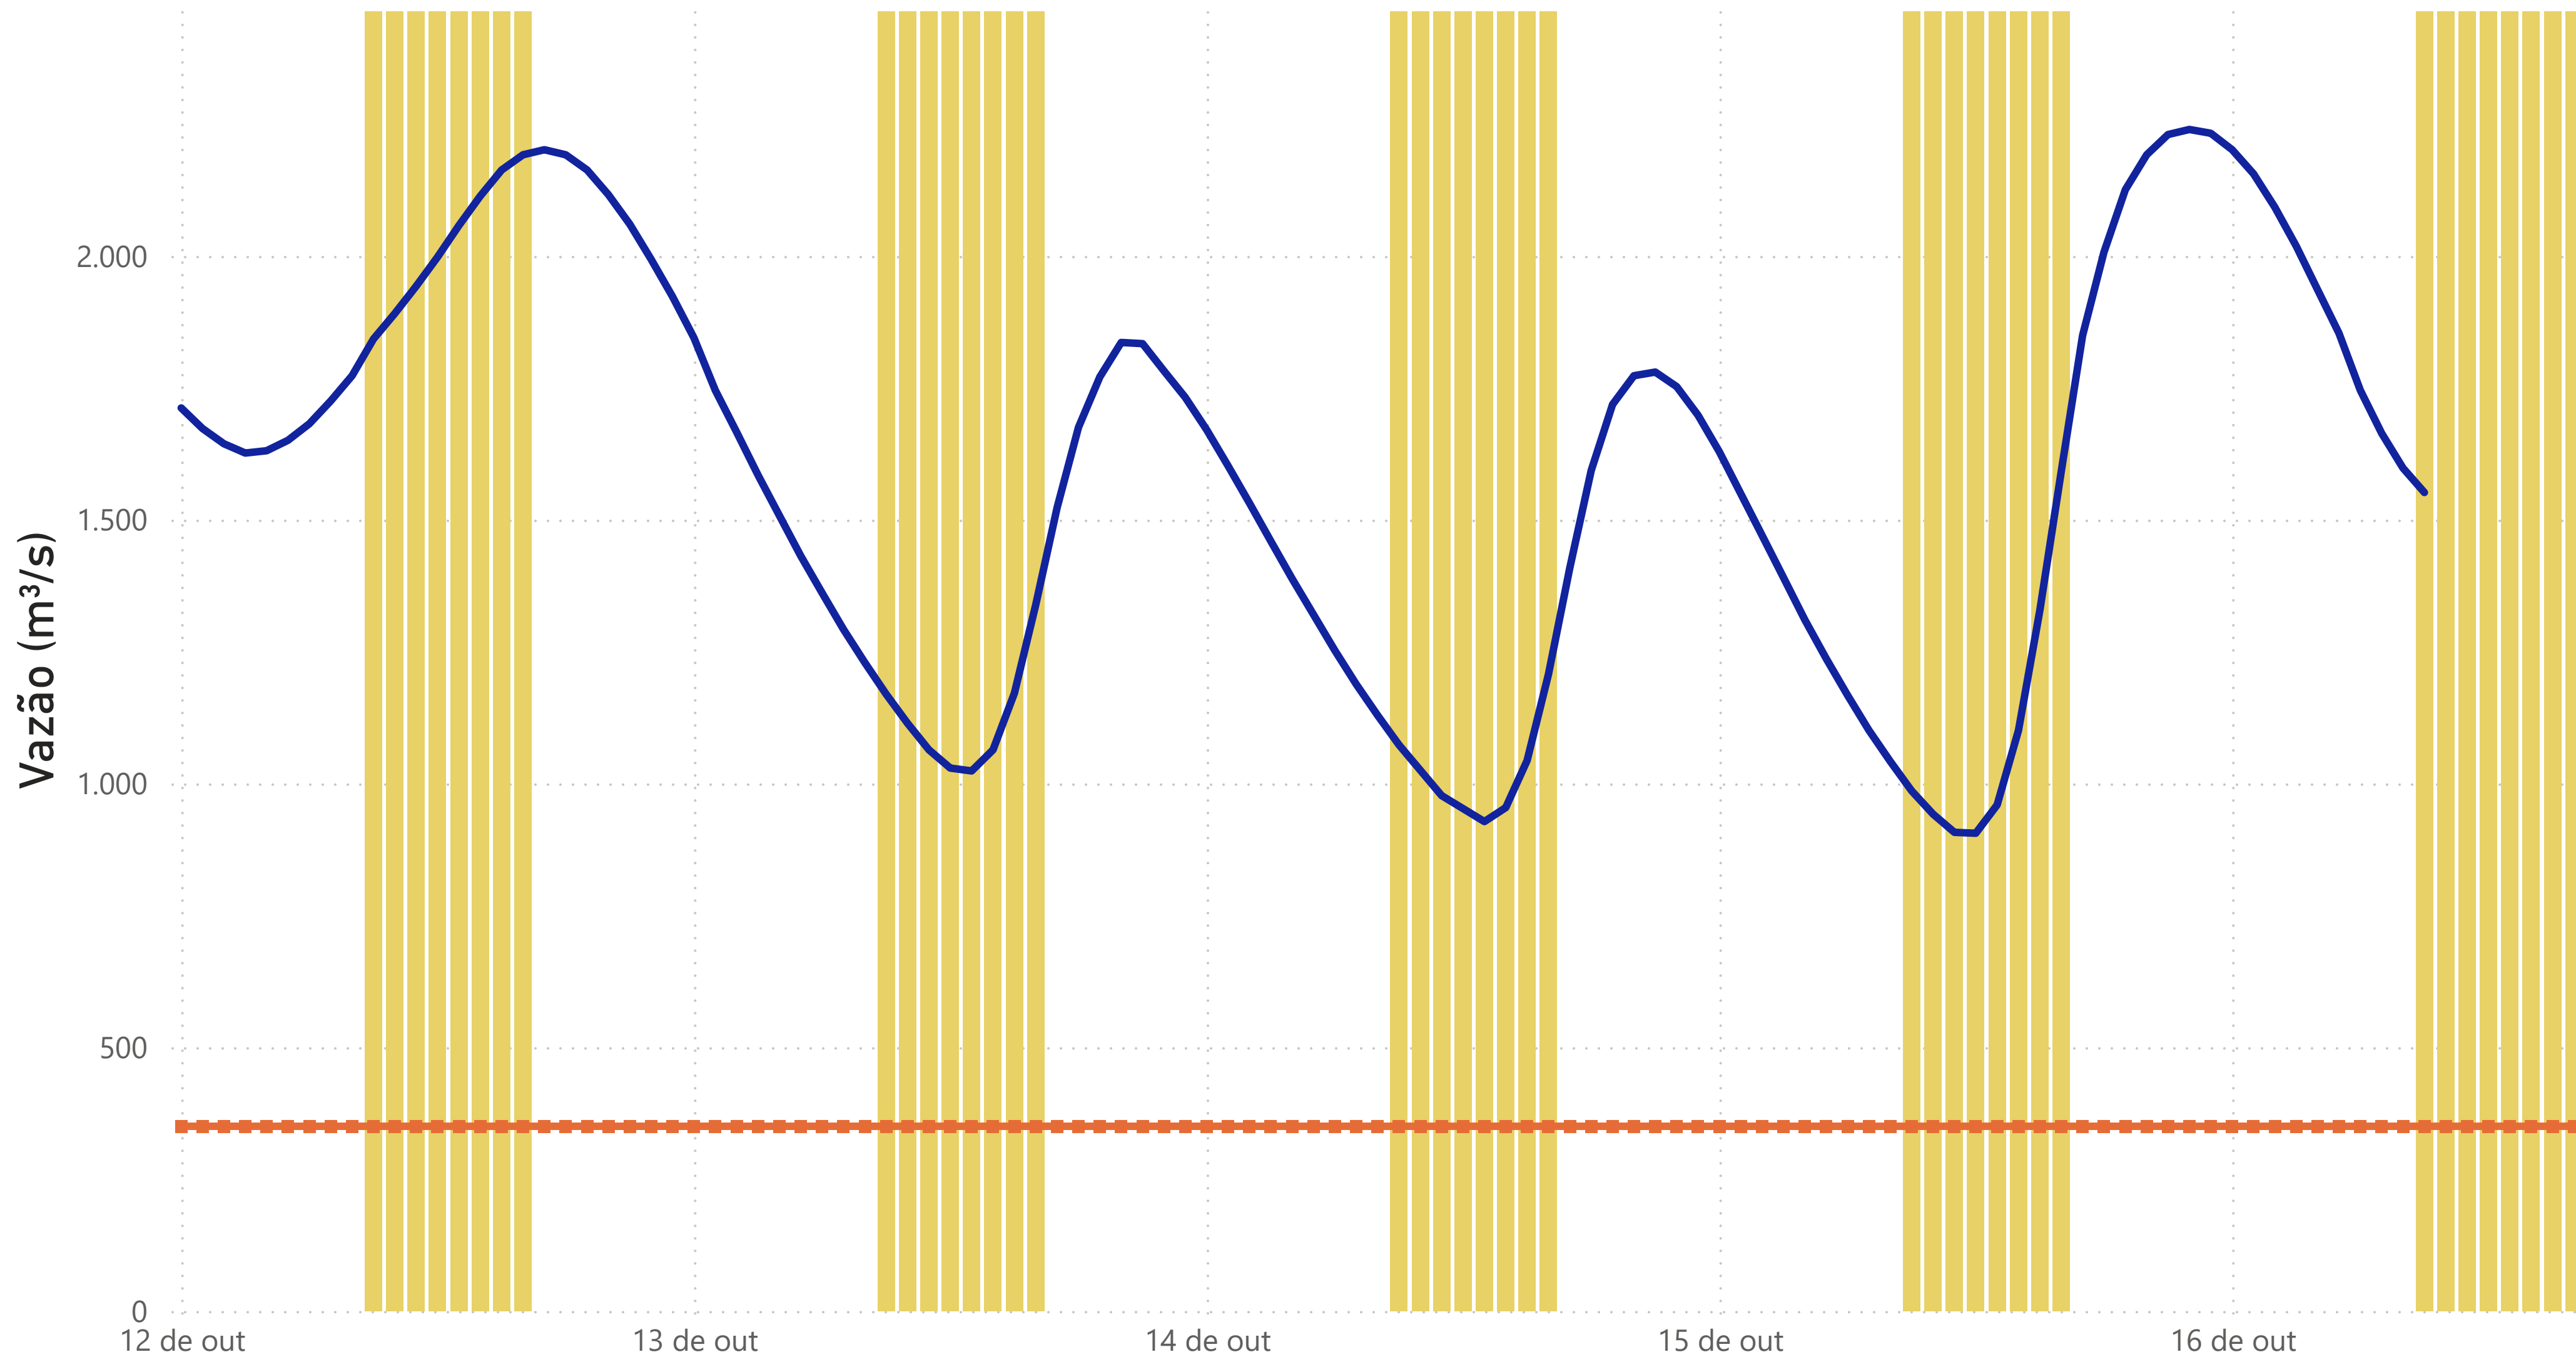

● Funcionamento do Parque Nacional do Iguaçu (das 9h às 16h) ● Vazão (m³/s) ■ Vazão mínima para beleza cênica (350 m³/s)

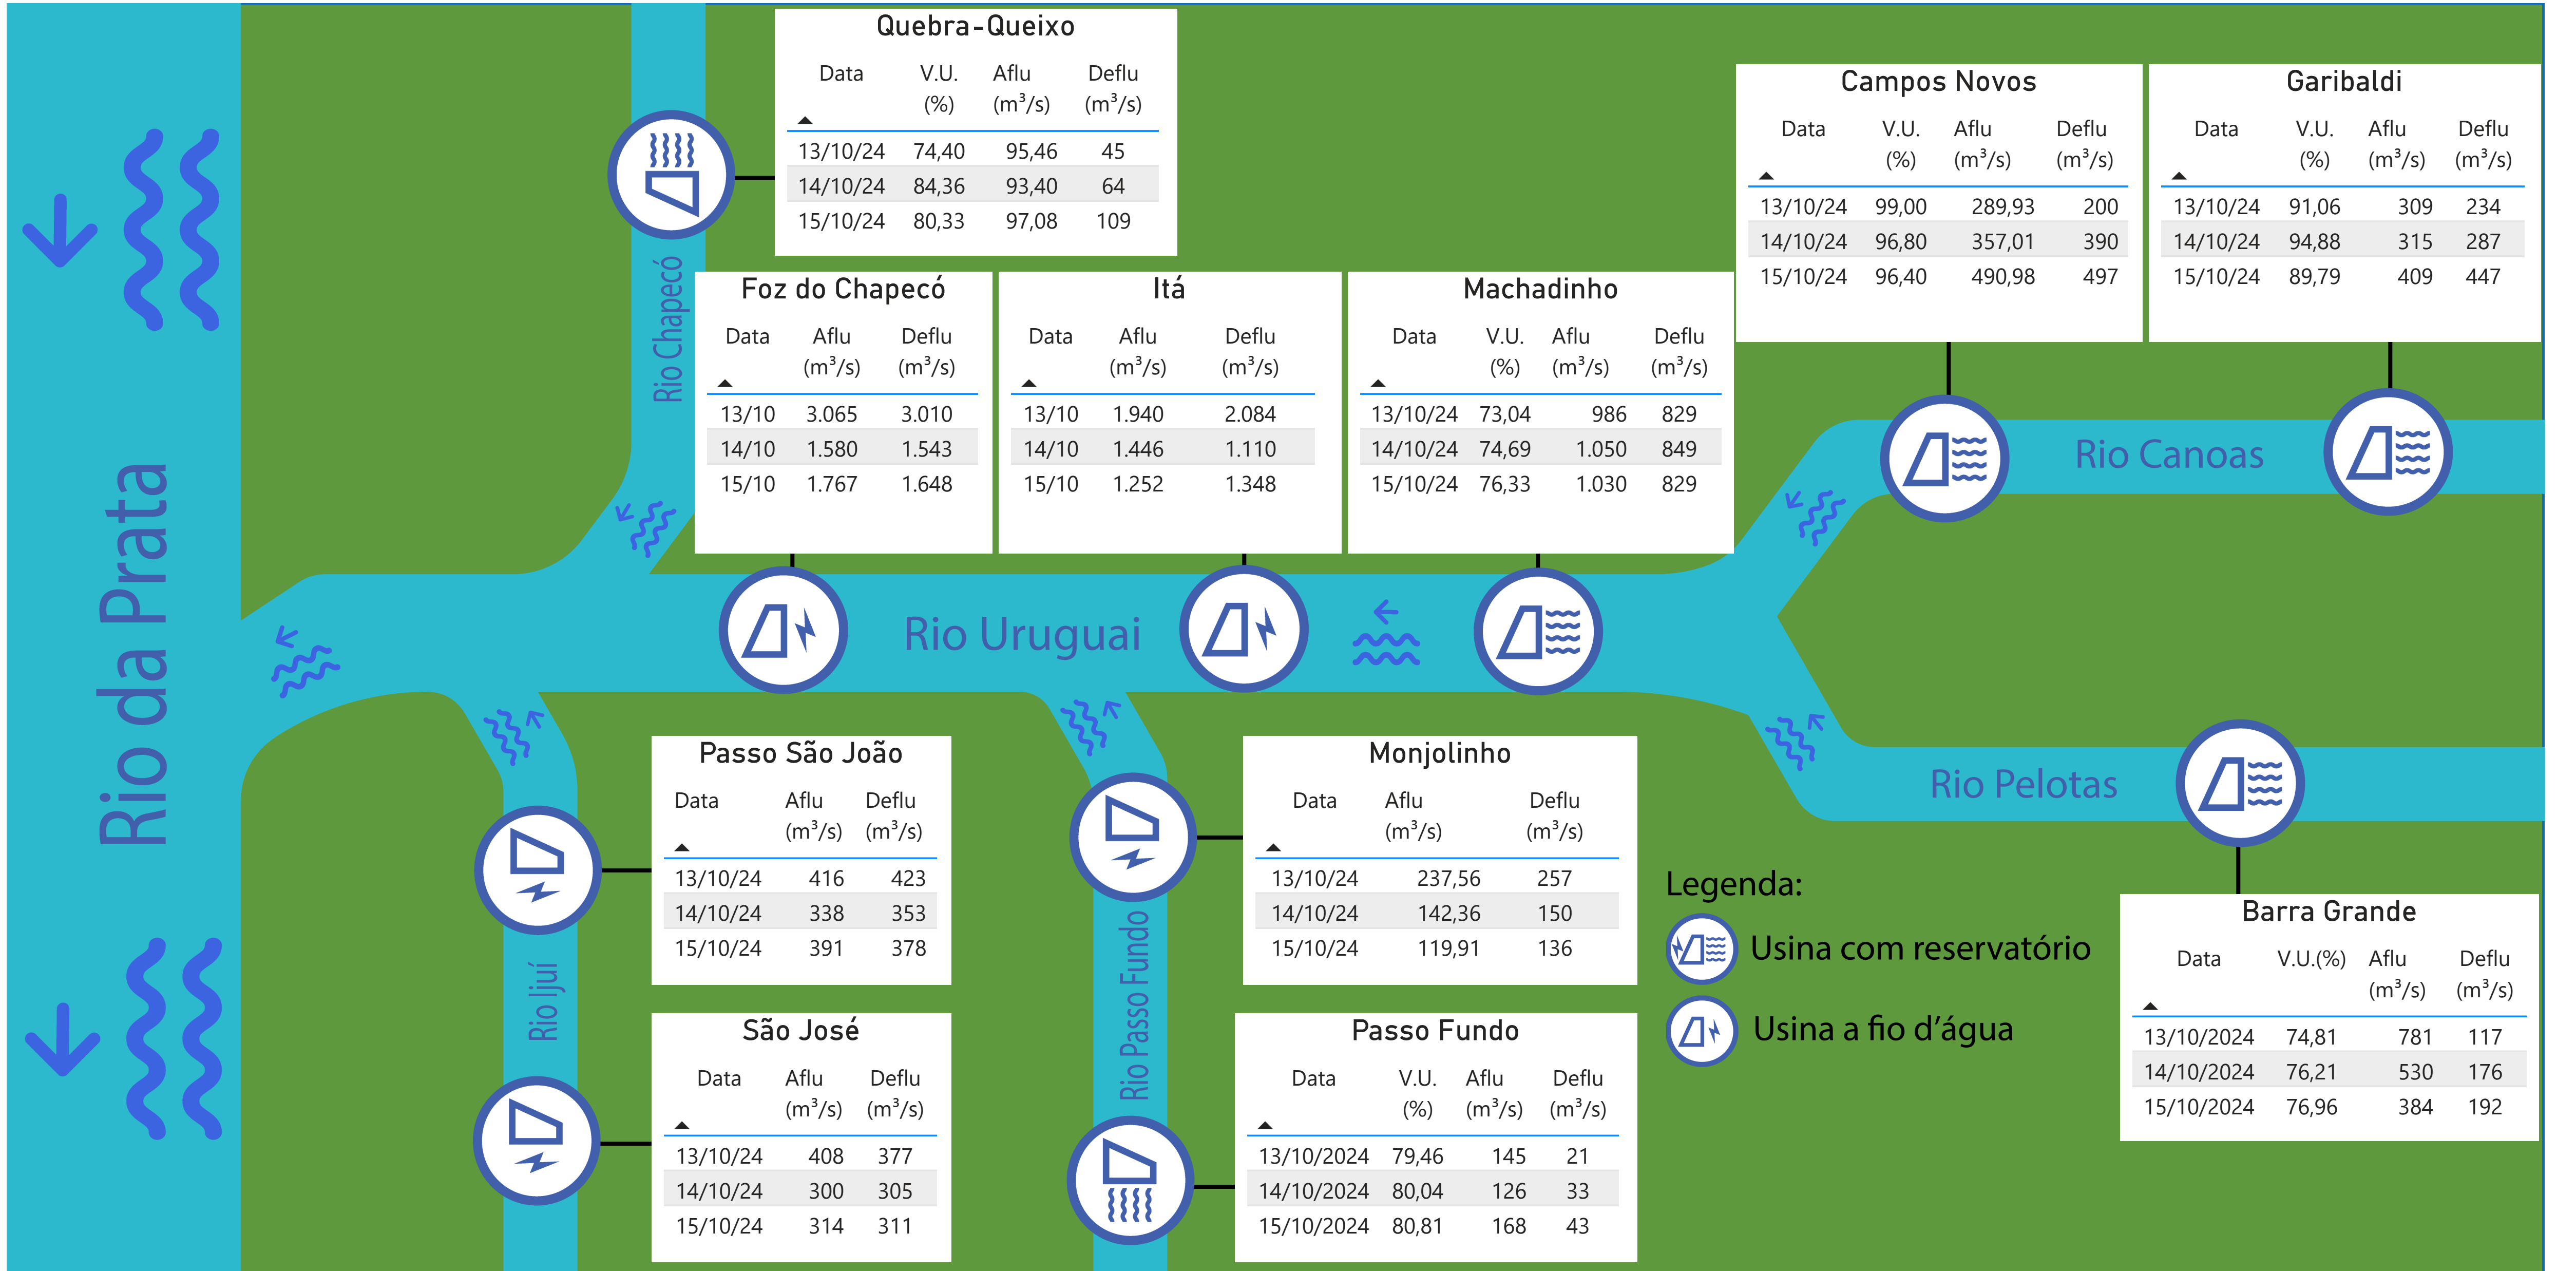

Quebra-Queixo			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
13/10/24	74,40	95,46	45
14/10/24	84,36	93,40	64
15/10/24	80,33	97,08	109

Foz do Chapecó		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
13/10	3.065	3.010
14/10	1.580	1.543
15/10	1.767	1.648

Itá		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
13/10	1.940	2.084
14/10	1.446	1.110
15/10	1.252	1.348

Machadinho			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
13/10/24	73,04	986	829
14/10/24	74,69	1.050	849
15/10/24	76,33	1.030	829

Campos Novos			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
13/10/24	99,00	289,93	200
14/10/24	96,80	357,01	390
15/10/24	96,40	490,98	497

Garibaldi			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
13/10/24	91,06	309	234
14/10/24	94,88	315	287
15/10/24	89,79	409	447

Passo São João		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
13/10/24	416	423
14/10/24	338	353
15/10/24	391	378

Monjolinho		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
13/10/24	237,56	257
14/10/24	142,36	150
15/10/24	119,91	136

São José		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
13/10/24	408	377
14/10/24	300	305
15/10/24	314	311

Passo Fundo			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
13/10/2024	79,46	145	21
14/10/2024	80,04	126	33
15/10/2024	80,81	168	43

Barra Grande			
Data	V.U.(%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
13/10/2024	74,81	781	117
14/10/2024	76,21	530	176
15/10/2024	76,96	384	192

- Legenda:
- Usina com reservatório
 - Usina a fio d'água