

Legenda:



Usina com reservatório



Usina a fio d'água

Saiba mais sobre [as condições de operação do Sistema Hídrico do Rio Paranapanema](#)

Rio Paraná

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
12/01	1.404	1.355
13/01	1.123	1.074
14/01	1.450	1.079
15/01	1.329	1.379

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)	V.U. (%)
12/01	1.089	1.385	73,57
13/01	1.046	1.046	73,57
14/01	771	948	73,30
15/01	807	1.397	72,41

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
12/01	497	497
13/01	341	371
14/01	312	299
15/01	342	305

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
12/01	437	451
13/01	325	322
14/01	303	308
15/01	371	347

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
12/01	385	380
13/01	272	268
14/01	183	191
15/01	383	383

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
12/01	171	173
13/01	154	152
14/01	169	165
15/01	167	167

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
12/01	1.350	1.266
13/01	1.050	906
14/01	1.024	1.369
15/01	1.363	1.255

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)	V.U. (%)
12/01	184	349	65,02
13/01	188	350	62,92
14/01	170	214	62,35
15/01	175	351	60,07

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
12/01	429	438
13/01	353	323
14/01	265	299
15/01	378	361


Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)	V.U. (%)
12/01	225	405	69,11
13/01	228	271	68,99
14/01	227	184	69,11
15/01	178	392	68,51

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)	V.U. (%)
12/01	69	161	60,24
13/01	87	161	60,04
14/01	143	161	59,99
15/01	24	162	59,62


Rio Paranapanema

Rio Tibagi

UHE Jurumirim

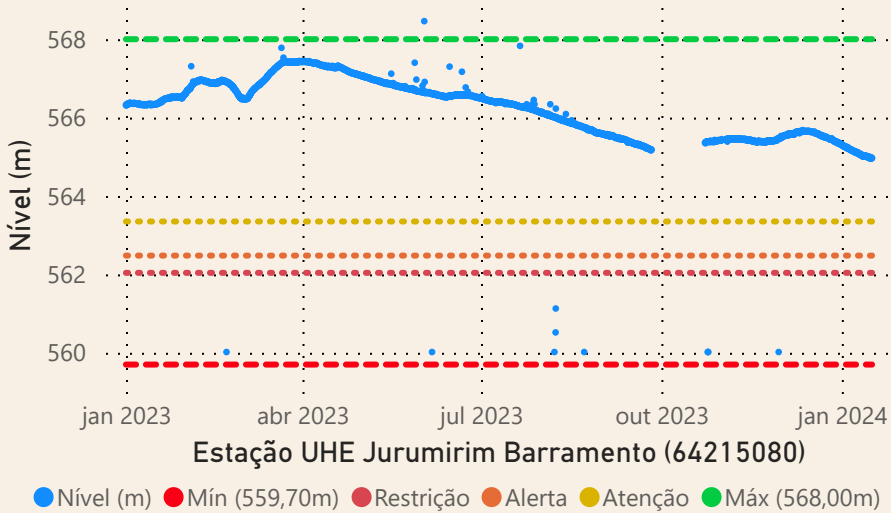


UHE Jurumirim

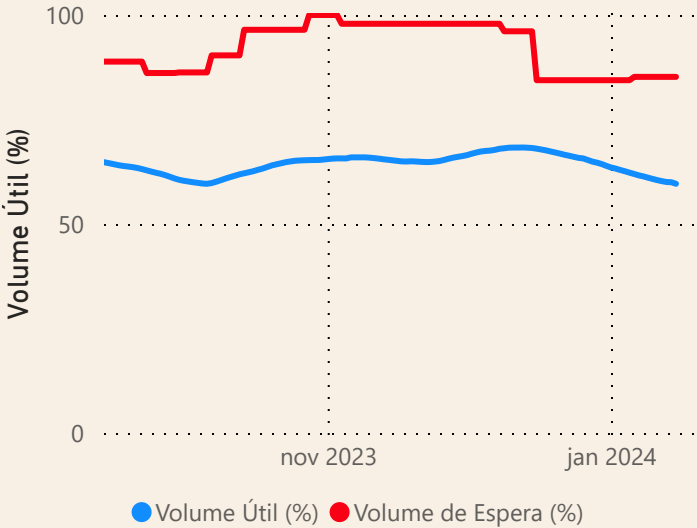


Faixa de Operação
Normal

Vazão defluente máxima média semanal
Sem restrição


Localização do reservatório

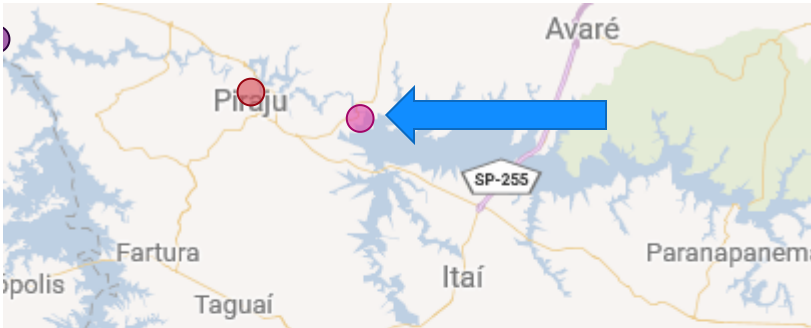

UHE Jurumirim

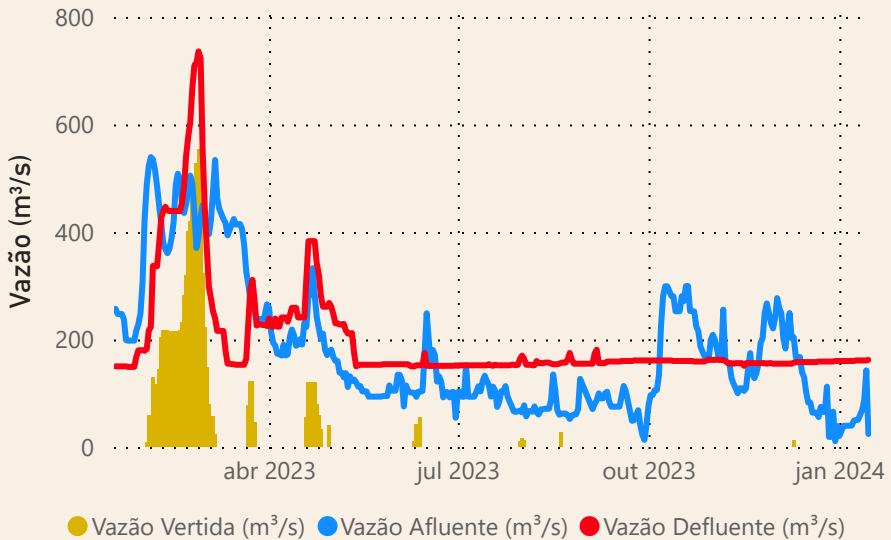

Data	Qnatural mensal (m³/s)	MLT (%)	MLT (m³/s)
jan/2023	238	73%	327
fev/2023	447	125%	359
mar/2023	377	124%	305
abr/2023	229	106%	215
mai/2023	136	71%	190
jun/2023	142	70%	203
jul/2023	116	67%	174
ago/2023	92	63%	146
set/2023	89	56%	158
out/2023	215	114%	188
nov/2023	173	95%	183
dez/2023	146	64%	230
jan/2024	59	18%	327

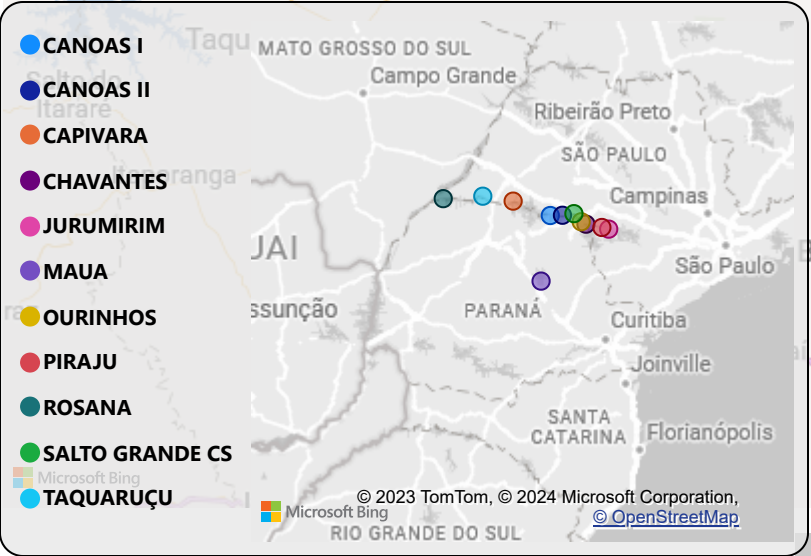


Saiba mais sobre as condições de operação do Sistema Hídrico do Rio Paranapanema

Fonte: ONS e Hidro-Telemetria


Superintendência de Operações e Eventos Críticos
Coordenação de Operação de Reservatórios e Sistemas Hídricos

*Dados consistidos sujeitos a novas revisões

UHE Chavantes

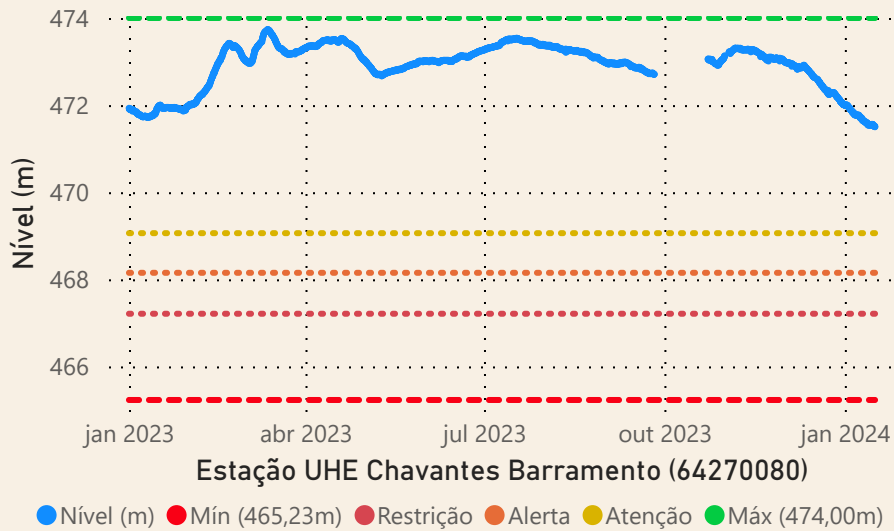


UHE Chavantes

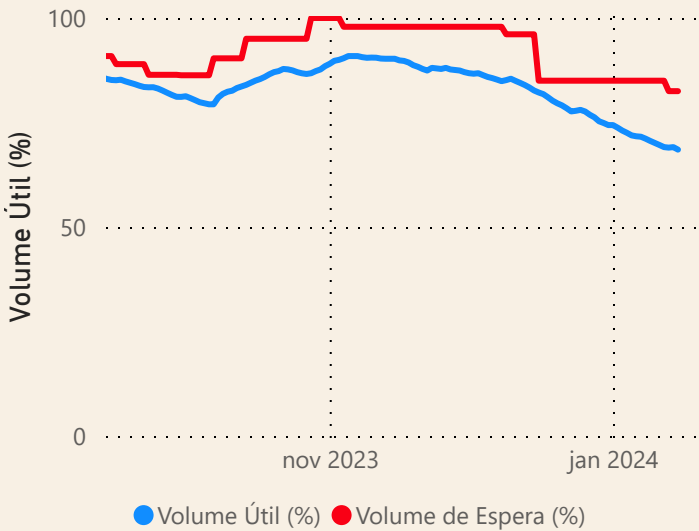


Faixa de Operação
Normal

Vazão defluente máxima média semanal
Sem restrição


Localização do reservatório

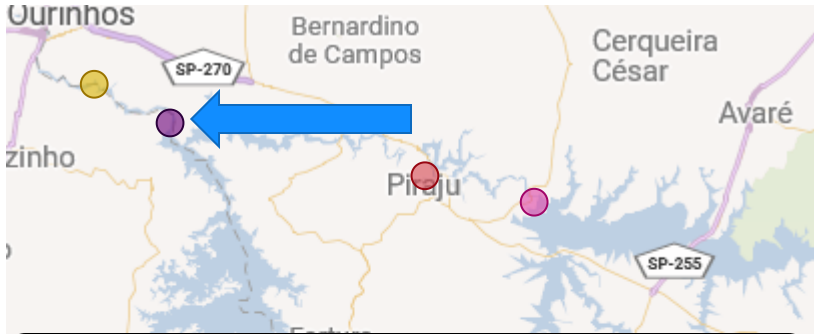

UHE Chavantes

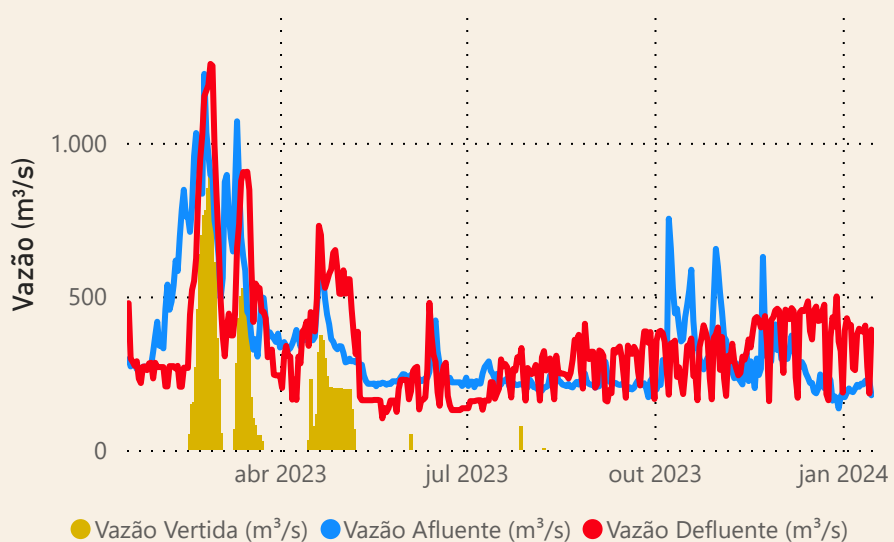

Data	Qnatural Mensal (m³/s)	MLT (%)	MLT (m³/s)
jan/2023	373	73%	508
fev/2023	720	135%	533
mar/2023	708	160%	443
abr/2023	355	111%	320
mai/2023	218	73%	298
jun/2023	254	80%	318
jul/2023	200	73%	274
ago/2023	163	72%	227
set/2023	157	62%	254
out/2023	438	144%	304
nov/2023	336	117%	287
dez/2023	257	74%	349
jan/2024	97	19%	508

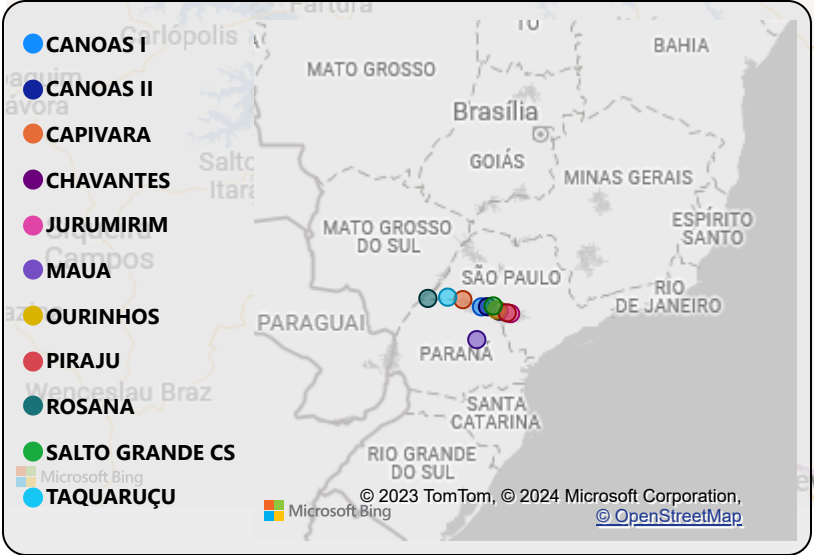


Saiba mais sobre as condições de operação do Sistema Hídrico do Rio Paranapanema

Fonte: ONS e Hidro-Telemetria


Superintendência de Operações e Eventos Críticos
Coordenação de Operação de Reservatórios e Sistemas Hídricos

*Dados consistidos sujeitos a novas revisões

UHE Capivara

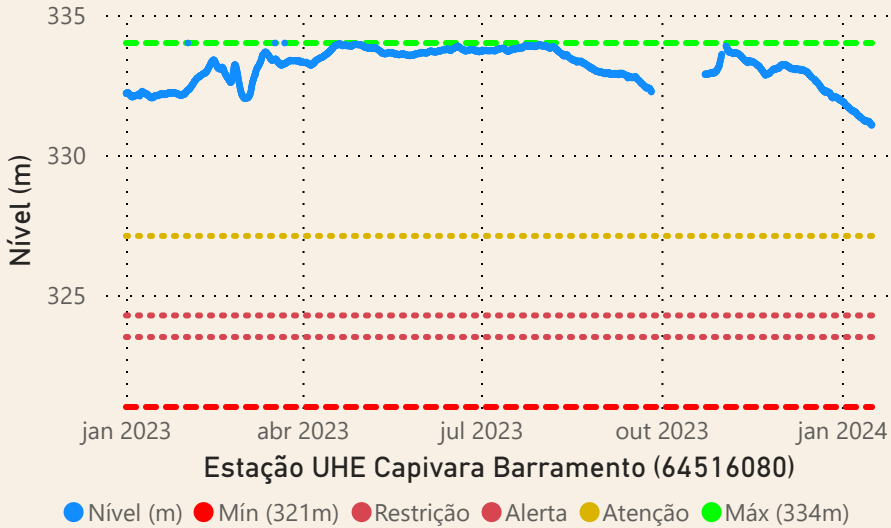

UHE Capivara

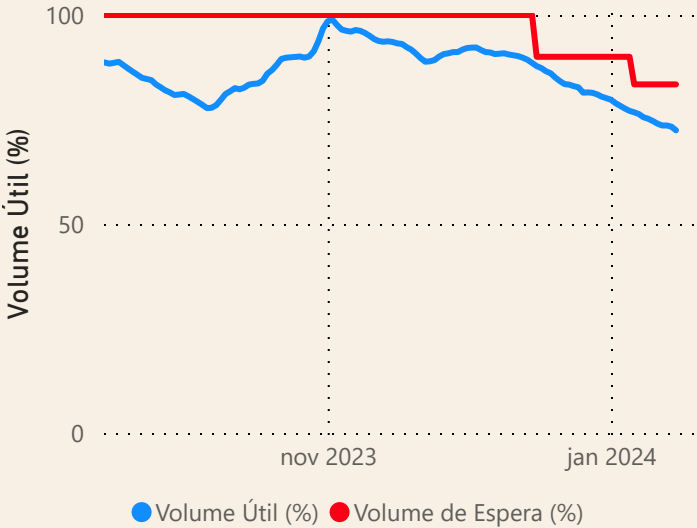

Faixa de Operação

Normal


Vazão defluente máxima média semanal

Sem restrição

Localização do reservatório



UHE Capivara

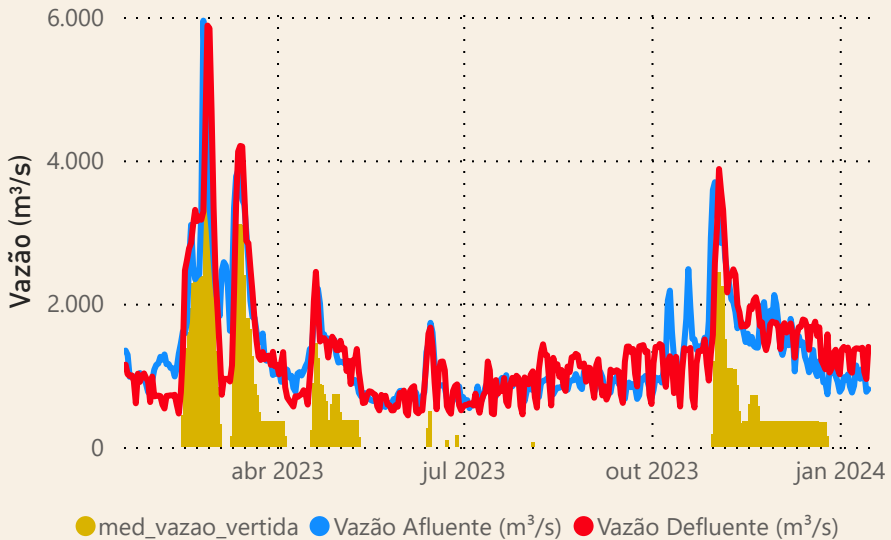

Data	Qnatural Mensal (m³/s)	MLT (%)	MLT (m³/s)
jan/2023	1107	73%	1516
fev/2023	2271	147%	1548
mar/2023	2425	189%	1281
abr/2023	1254	129%	972
mai/2023	776	79%	980
jun/2023	925	84%	1101
jul/2023	779	80%	969
ago/2023	768	96%	799
set/2023	707	80%	880
out/2023	1639	149%	1103
nov/2023	2109	208%	1016
dez/2023	1135	103%	1102
jan/2024	518	34%	1516

