


Boletim de Acompanhamento dos Reservatórios Contemplados pelo Projeto de Integração do Rio São Francisco - PISF

Data do boletim: 03/07/2026

Superintendência de Operações e Eventos Críticos
Coordenação de Operação de Reservatórios e Sistemas Hídricos

DIAGRAMA ESQUEMÁTICO

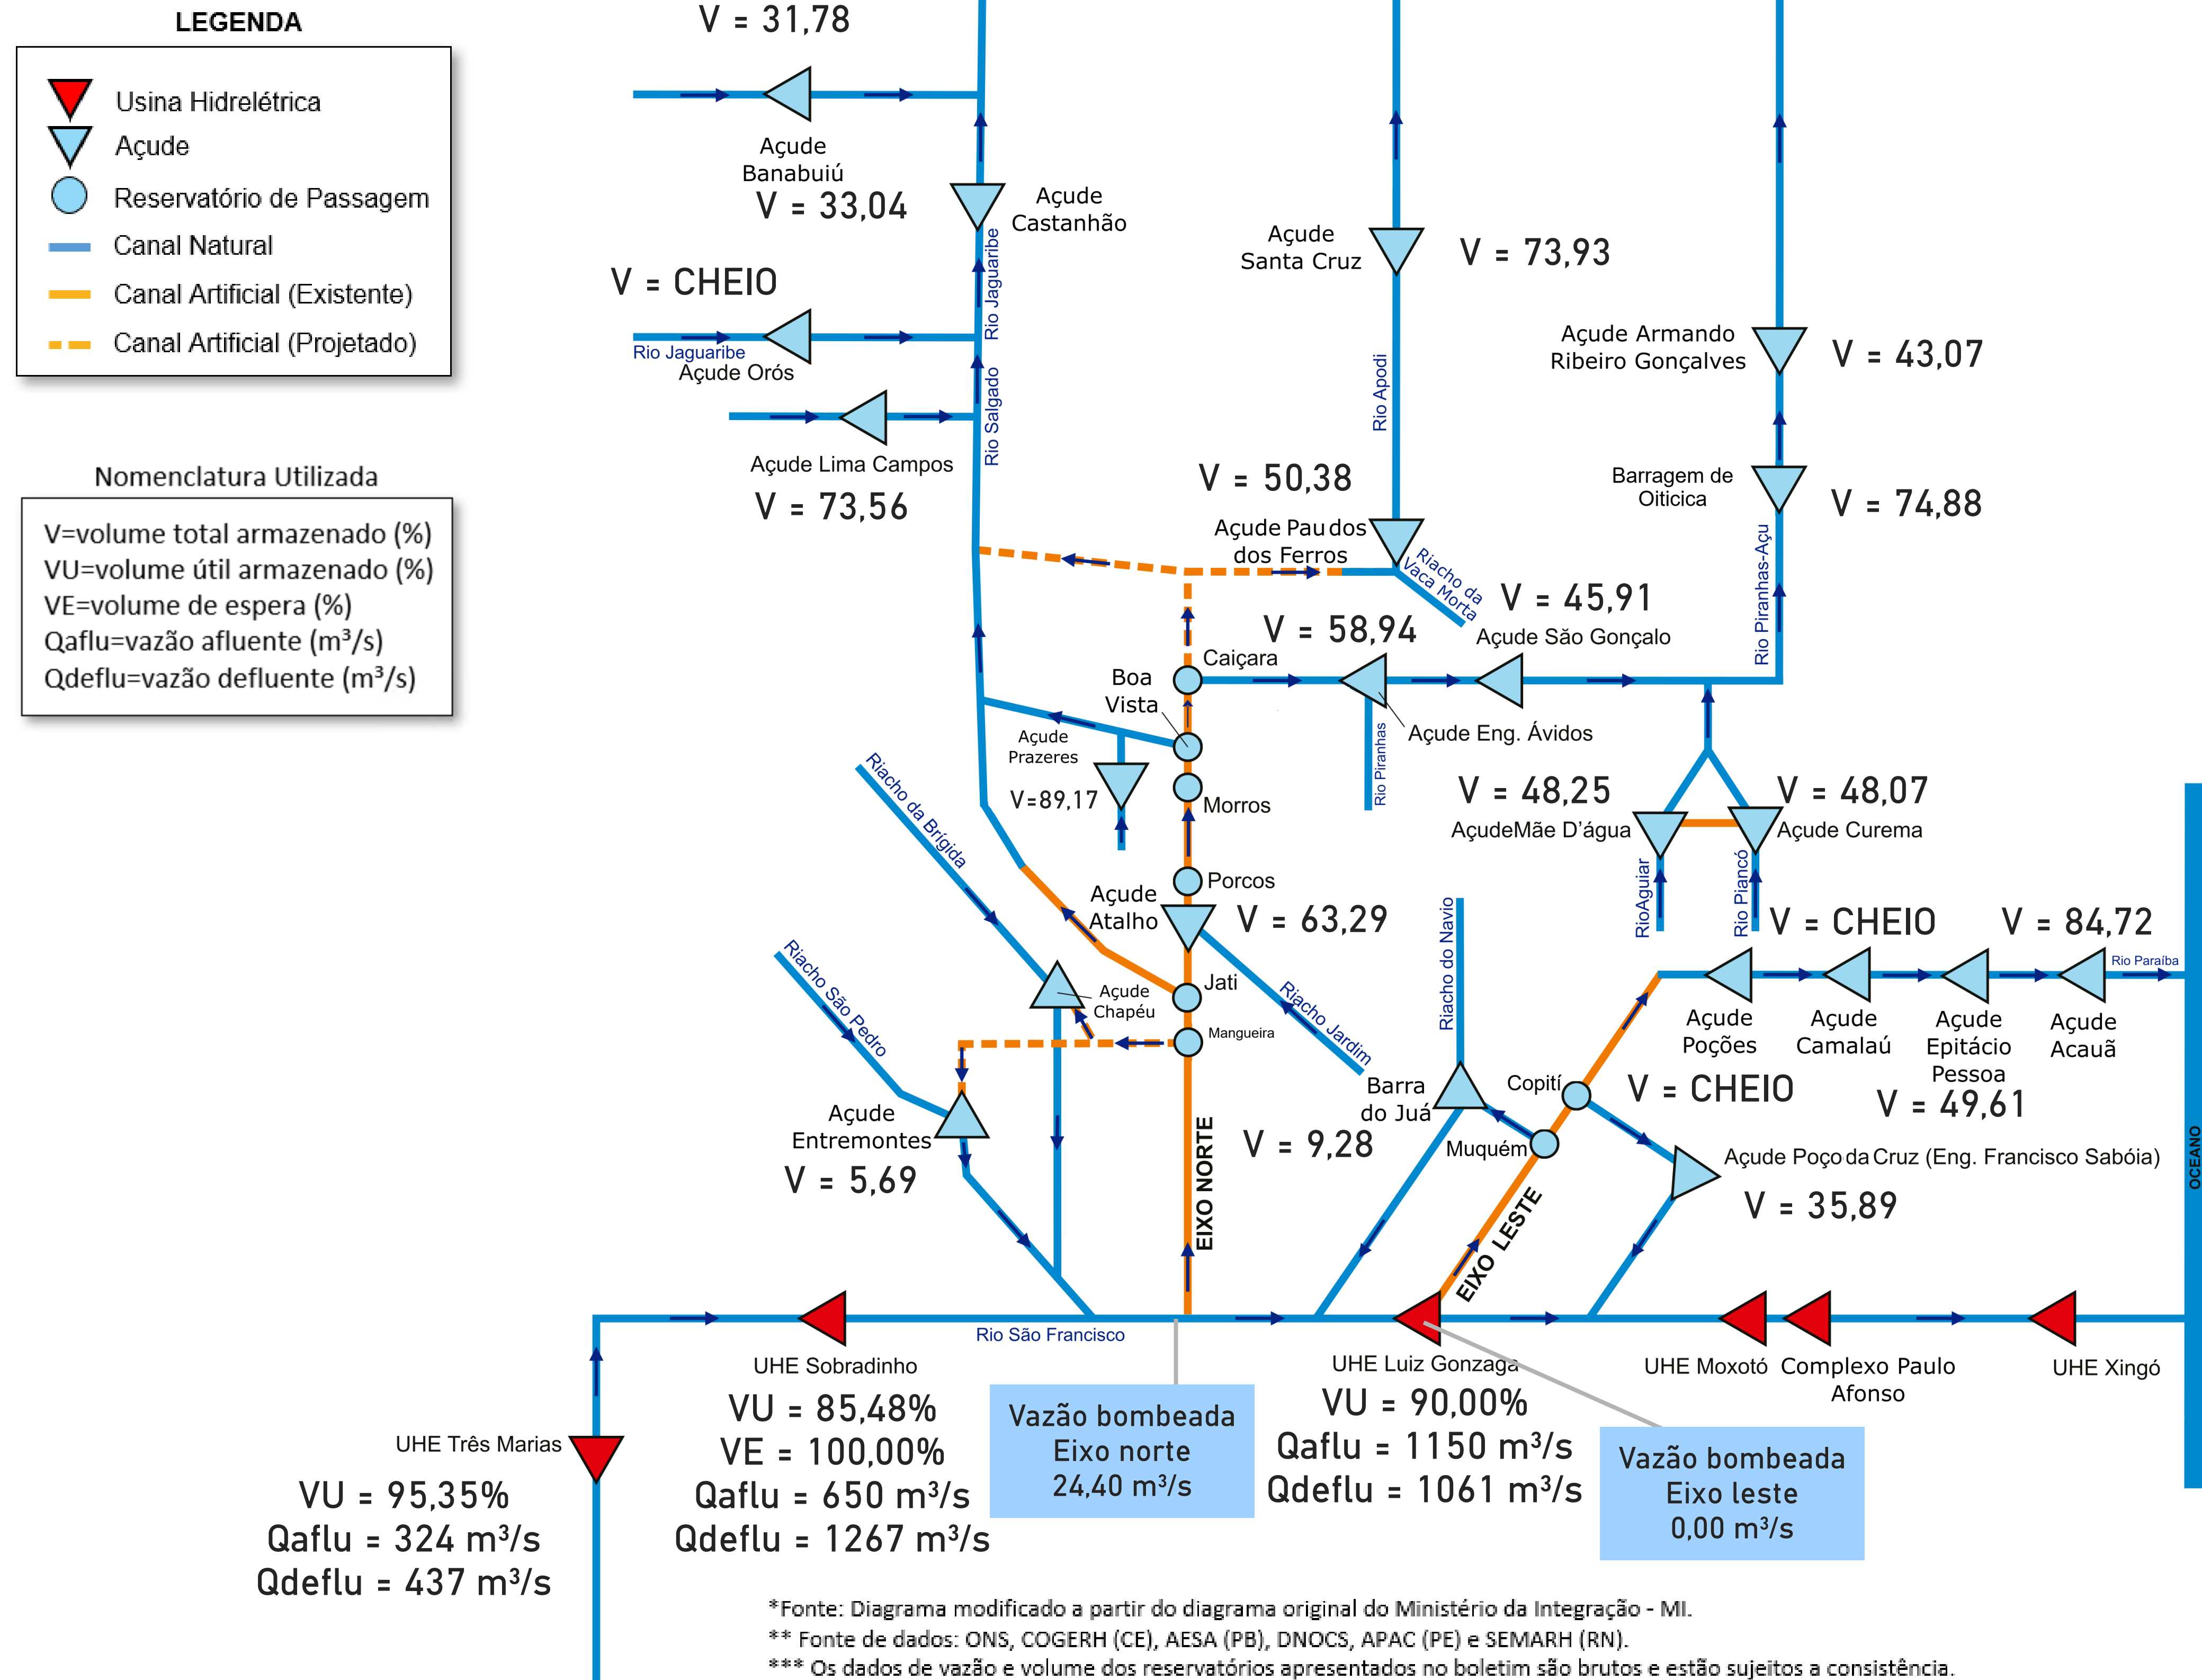

RESERVATÓRIO	ESTADO	BACIA	MUNICÍPIO	CAPACIDADE (hm³)	VOLUME (hm³)	VOLUME (%)	DATA DA INFORMAÇÃO
ACAUÃ	PB	ALTO PARAÍBA	ITATUBA	253,00	214,33	84,72	03/07/2026
ATALHO	CE	SALGADO	BREJO SANTO	72,60	45,92	63,29	01/07/2026
BANABUIÚ	CE	BANABUIÚ	BANABUIÚ	1.601,00	508,85	31,78	03/07/2026
BARRA DO JUÁ	PE	PAJEÚ	FLORESTA	71,50	6,63	9,28	03/07/2026
CAMALAU	PB	ALTO PARAÍBA	CAMALAU	48,10	CHEIO	CHEIO	03/07/2026
CASTANHÃO	CE	MÉDIO JAGUARIBE	ALTO SANTO	6.700,00	2.213,72	33,04	03/07/2026
CUREMA	PB	PIANCÓ	COREMAS	744,10	357,72	48,07	03/07/2026
ENG. ARMANDO RIBEIRO GONÇALVES	RN	PIRANHAS/AÇU	AÇU	2.373,10	1.021,97	43,07	01/07/2026
ENGENHEIRO ÁVIDOS	PB	ALTO PIRANHAS	CAJAZEIRAS	293,60	173,05	58,94	03/07/2026
ENGENHEIRO FRANCISCO SABOIA	PE	MOXOTÓ	IBIMIRIM	483,60	173,59	35,89	03/07/2026
ENTREMONTES	PE	BRÍGIDA	PARNAMIRIM	258,60	14,72	5,69	03/07/2026
EPITÁCIO PESSOA	PB	ALTO PARAÍBA	BOQUEIRÃO	466,50	231,43	49,61	03/07/2026
LIMA CAMPOS	CE	SALGADO	ICÓ	66,40	48,83	73,56	03/07/2026
LUIZ GONZAGA (ITAPARICA)*	PE/BA	SÃO FRANCISCO	JATOBÁ/GLÓRIA	10.782,00	10.427,00	90,00	02/07/2026
MÃE D'ÁGUA	PB	PAJEÚ	COREMAS	545,00	262,95	48,25	03/07/2026
OITICICA	RN	PIRANHAS/AÇU	JUCURUTU	683,40	511,72	74,88	03/07/2026
ORÓS	CE	ALTO JAGUARIBE	ORÓS	1.940,00	CHEIO	CHEIO	03/07/2026
PAU DOS FERROS	RN	APODI/MOSSORÓ	PAU DOS FERROS	54,80	27,63	50,38	03/07/2026
POÇÕES	PB	ALTO PARAÍBA	MONTEIRO	29,90	CHEIO	CHEIO	03/07/2026
PRAZERES	CE	SALGADO	BARRO	32,50	28,98	89,17	03/07/2026
SANTA CRUZ DO APODI	RN	APODI	APODI	599,70	443,36	73,93	02/07/2026
SÃO GONÇALO	PB	ALTO PIRANHAS	SOUSA	40,60	18,63	45,91	03/07/2026
SOBRADINHO*	BA	SÃO FRANCISCO	CASA NOVA / SOBRADINHO	34.117,00	29.955,00	85,48	02/07/2026
TRÊS MARIAS*	MG	SÃO FRANCISCO	TRÊS MARIAS	19.528,00	18.817,39	95,35	02/07/2026

* Nos reservatórios das UHE’s no Rio São Francisco a coluna “VOLUME (%)” representa a porcentagem do volume útil armazenado nos reservatórios.

** Fonte de dados: ONS, COGERH (CE), AESA (PB), DNOCS, APAC (PE) e SEMARH (RN).

*** Os dados de vazão e volume dos reservatórios apresentados no boletim são brutos e estão sujeitos a consistência.

Eixo	Vazão Média Diária Bombeada (m³/s)	Data da Informação
Leste	0,00	02/07/2026
Norte	24,40	01/07/2026