

Acompanhamento do Sistema Cantareira

Data do boletim
07/01/2026

Reservatório	Mínimo Operacional Cota (m)	Mínimo Operacional Vol (hm ³)	Máximo Operacional Cota (m)	Máximo Operacional Vol (hm ³)	Volume Útil Total (hm ³)
Jaguari/Jacareí	820,80	239,45	844,00	1.047,49	808,04
Cachoeira	811,72	46,92	821,88	116,57	69,65
Atibainha	781,88	199,20	786,72	295,46	96,26
Paiva Castro	743,80	25,32	745,61	32,93	7,61
Total		510,89		1.492,45	981,56

* A Resolução ANA/DAEE 925/2017 delimitou, para fins de operação, o Sistema Cantareira como o conjunto dos reservatórios Jaguari-Jacareí, Cachoeira, Atibainha e Paiva Castro.

Reservatório	Situação em 31/12/2025				Situação em 07/01/2026			
	Cota (m)	Volume Acumulado (hm ³)	Volume Útil Acumulado (hm ³)	% Volume Útil	Cota (m)	Volume Acumulado (hm ³)	Volume Útil Acumulado (hm ³)	% Volume Útil
Jaguari/Jacareí	826,84	385,81	146,36	18,11	826,67	381,13	141,68	17,53
Cachoeira	816,72	76,46	29,54	42,42	816,78	76,87	29,95	43,00
Atibainha	783,01	220,02	20,82	21,63	783,14	222,48	23,28	24,19
Paiva Castro	744,15	26,69	1,37	18,01	744,18	26,81	1,49	19,58
Total		708,99	198,10	20,18%		707,29	196,40	20,01%

Período Úmido

Em cumprimento ao Art. 6º da Resolução Conjunta ANA/DAEE nº 925/2017 e pelo fato de o Sistema Cantareira ter apresentado, em 31 de dezembro de 2025, 20,18% de seu volume útil, a faixa de operação do Sistema Cantareira a ser considerada para fins de definição das vazões a serem praticadas, no mês de janeiro de 2026, será a Faixa 4: Restrição




AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS
E SANEAMENTO BÁSICO

Acompanhamento do Sistema Cantareira

Data do boletim
07/01/2026

Evolução do Volume Útil (%) do Sistema Cantareira desde 1982

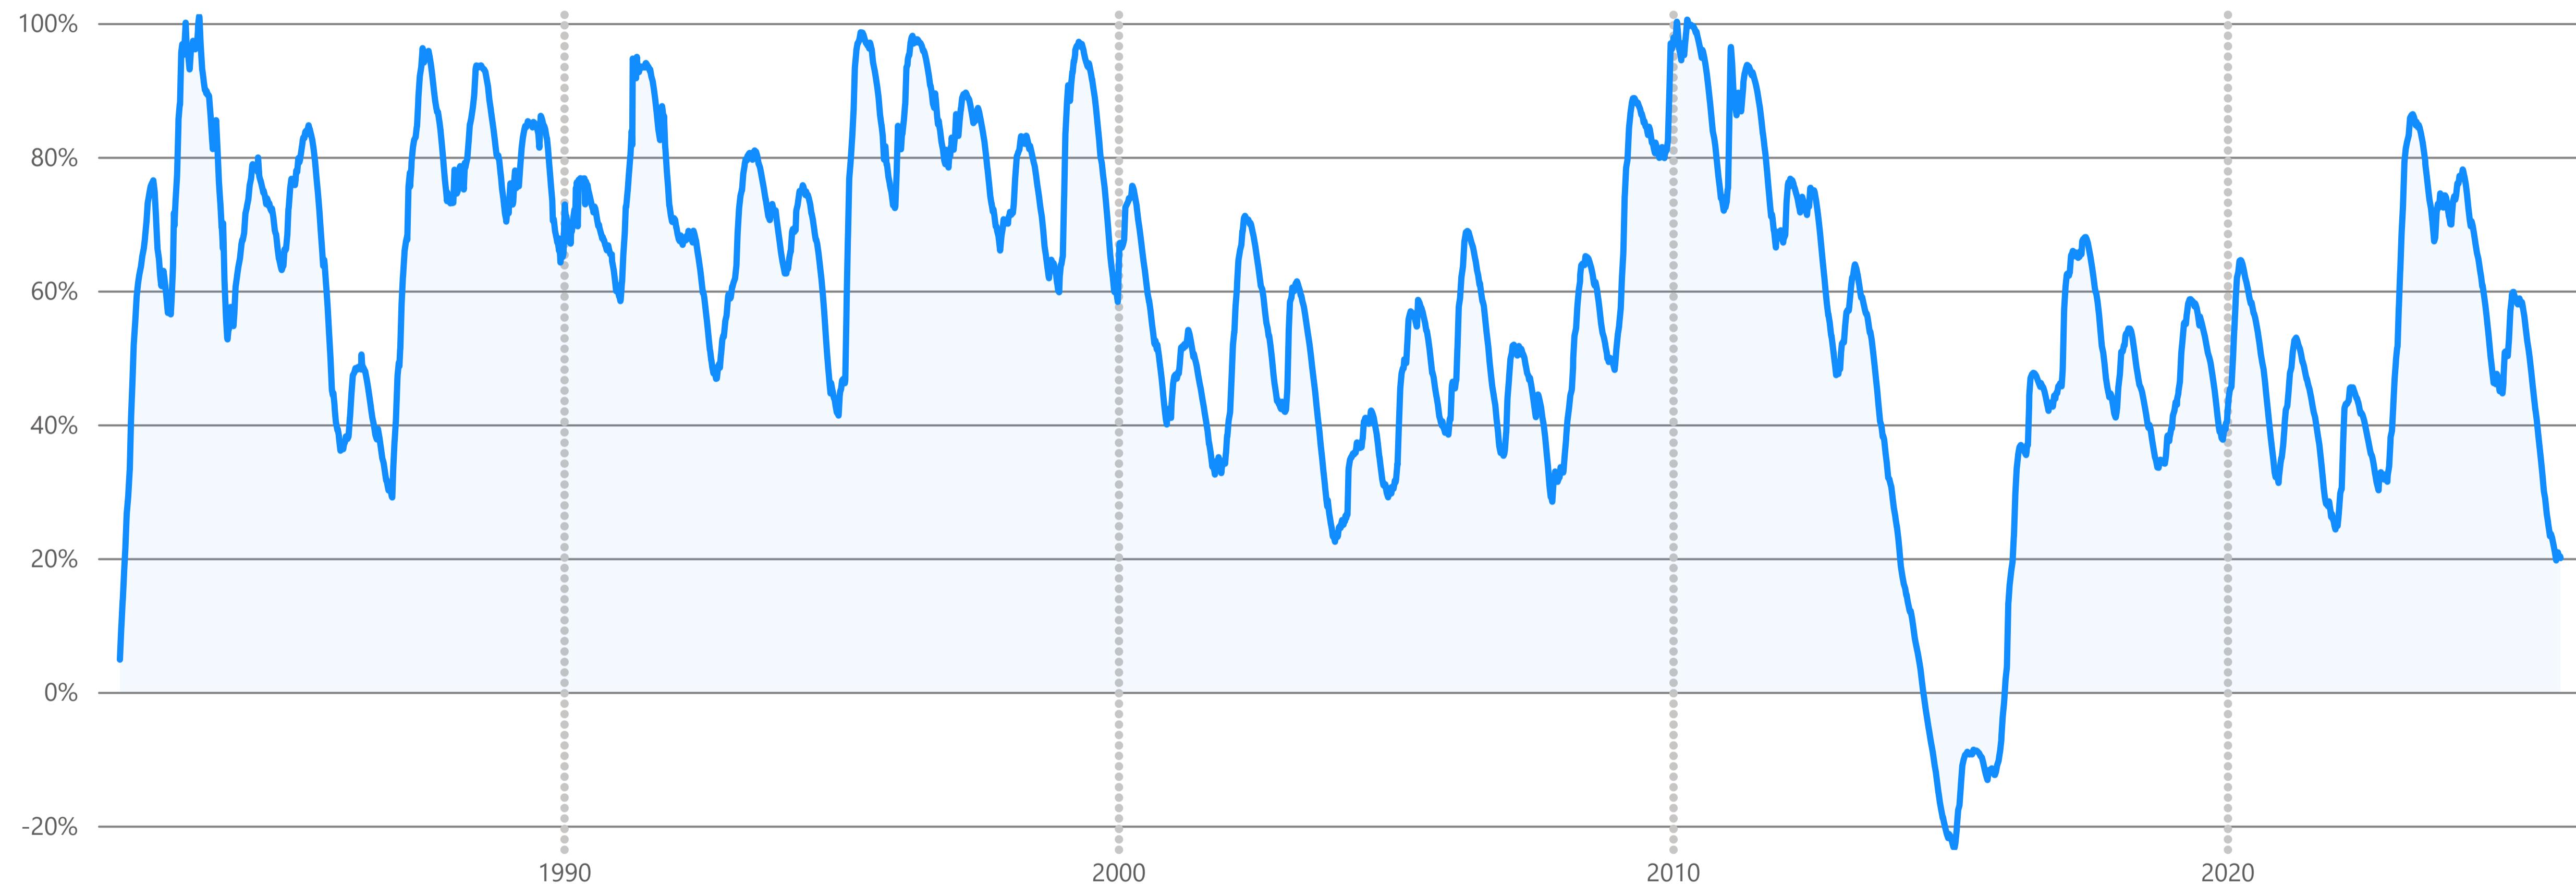

Hoje, o volume útil armazenado no Sistema Cantareira é de 20,01%.
Em 07/01/2025, era de 50,86%

Acompanhamento do Sistema Cantareira

Data do boletim
07/01/2026



$$\text{Vazão de retirada do Sistema Cantareira (m}^3/\text{s}) = 31,52$$

$$= \text{Vazão de transferência para a Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) na Elevatória de Santa Inês (m}^3/\text{s}) + \text{Soma das vazões defluentes dos reservatórios Jaguari, Jacareí, Cachoeira e Atibainha (m}^3/\text{s})$$

22,00 + 9,42 = 31,52

$$+ \text{Vazão defluente do reservatório Paiva Castro (m}^3/\text{s})$$

0,10





Acompanhamento do Sistema Cantareira

Data do boletim
07/01/2026

Histórico das Afluências Médias Mensais

Afluência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	MÉDIA
-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------

Máxima	144,90	174,68	126,96	105,29	98,40	181,51	86,72	67,48	117,35	98,50	90,08	120,75	112,18
--------	--------	--------	--------	--------	-------	--------	-------	-------	--------	-------	-------	--------	--------

Média	68,12	70,97	64,31	45,71	36,16	33,75	27,05	23,04	24,02	29,31	33,55	50,61	42,21
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Mínima	11,51	10,47	18,91	14,96	10,14	10,03	6,43	5,84	5,53	5,21	8,82	15,98	11,31
--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	-------	-------

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	MÉDIA
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------

1953	26,93	34,54	29,85	34,64	23,76	20,66	17,62	16,29	16,17	17,54	26,02	31,53	24,63
------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

2014	15,44	10,47	18,91	17,16	10,14	10,03	6,43	8,22	8,96	5,21	8,82	15,98	11,31
------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	-------	-------

2015	11,51	40,67	42,59	18,06	14,01	16,18	11,31	5,84	18,29	14,77	27,06	52,33	22,72
------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-------

2024	40,98	41,83	39,44	24,11	19,62	13,84	13,78	12,96	7,82	14,80	24,03	44,15	24,77
------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	-------	-------	-------	-------

2025	32,78	56,78	25,39	32,15	17,36	15,25	13,12	9,10	9,17	12,27	16,86	19,74	21,41
------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	------	-------	-------	-------	-------

2026	14,53												
------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	MÉDIA
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------

1953	40%	49%	46%	76%	66%	61%	65%	71%	67%	60%	78%	62%	58%
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

2014	23%	15%	29%	38%	28%	30%	24%	36%	37%	18%	26%	32%	27%
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----


2015	17%	57%	66%	40%	39%	48%	42%	25%	76%	50%	81%	103%	54%
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----

2024	60%	59%	61%	53%	54%	41%	51%	56%	33%	50%	72%	87%	59%
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

2025	48%	80%	39%	70%	48%	45%	48%	39%	38%	42%	50%	39%	51%
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

2026	21%												
------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Evolução das Afluências Médias Mensais

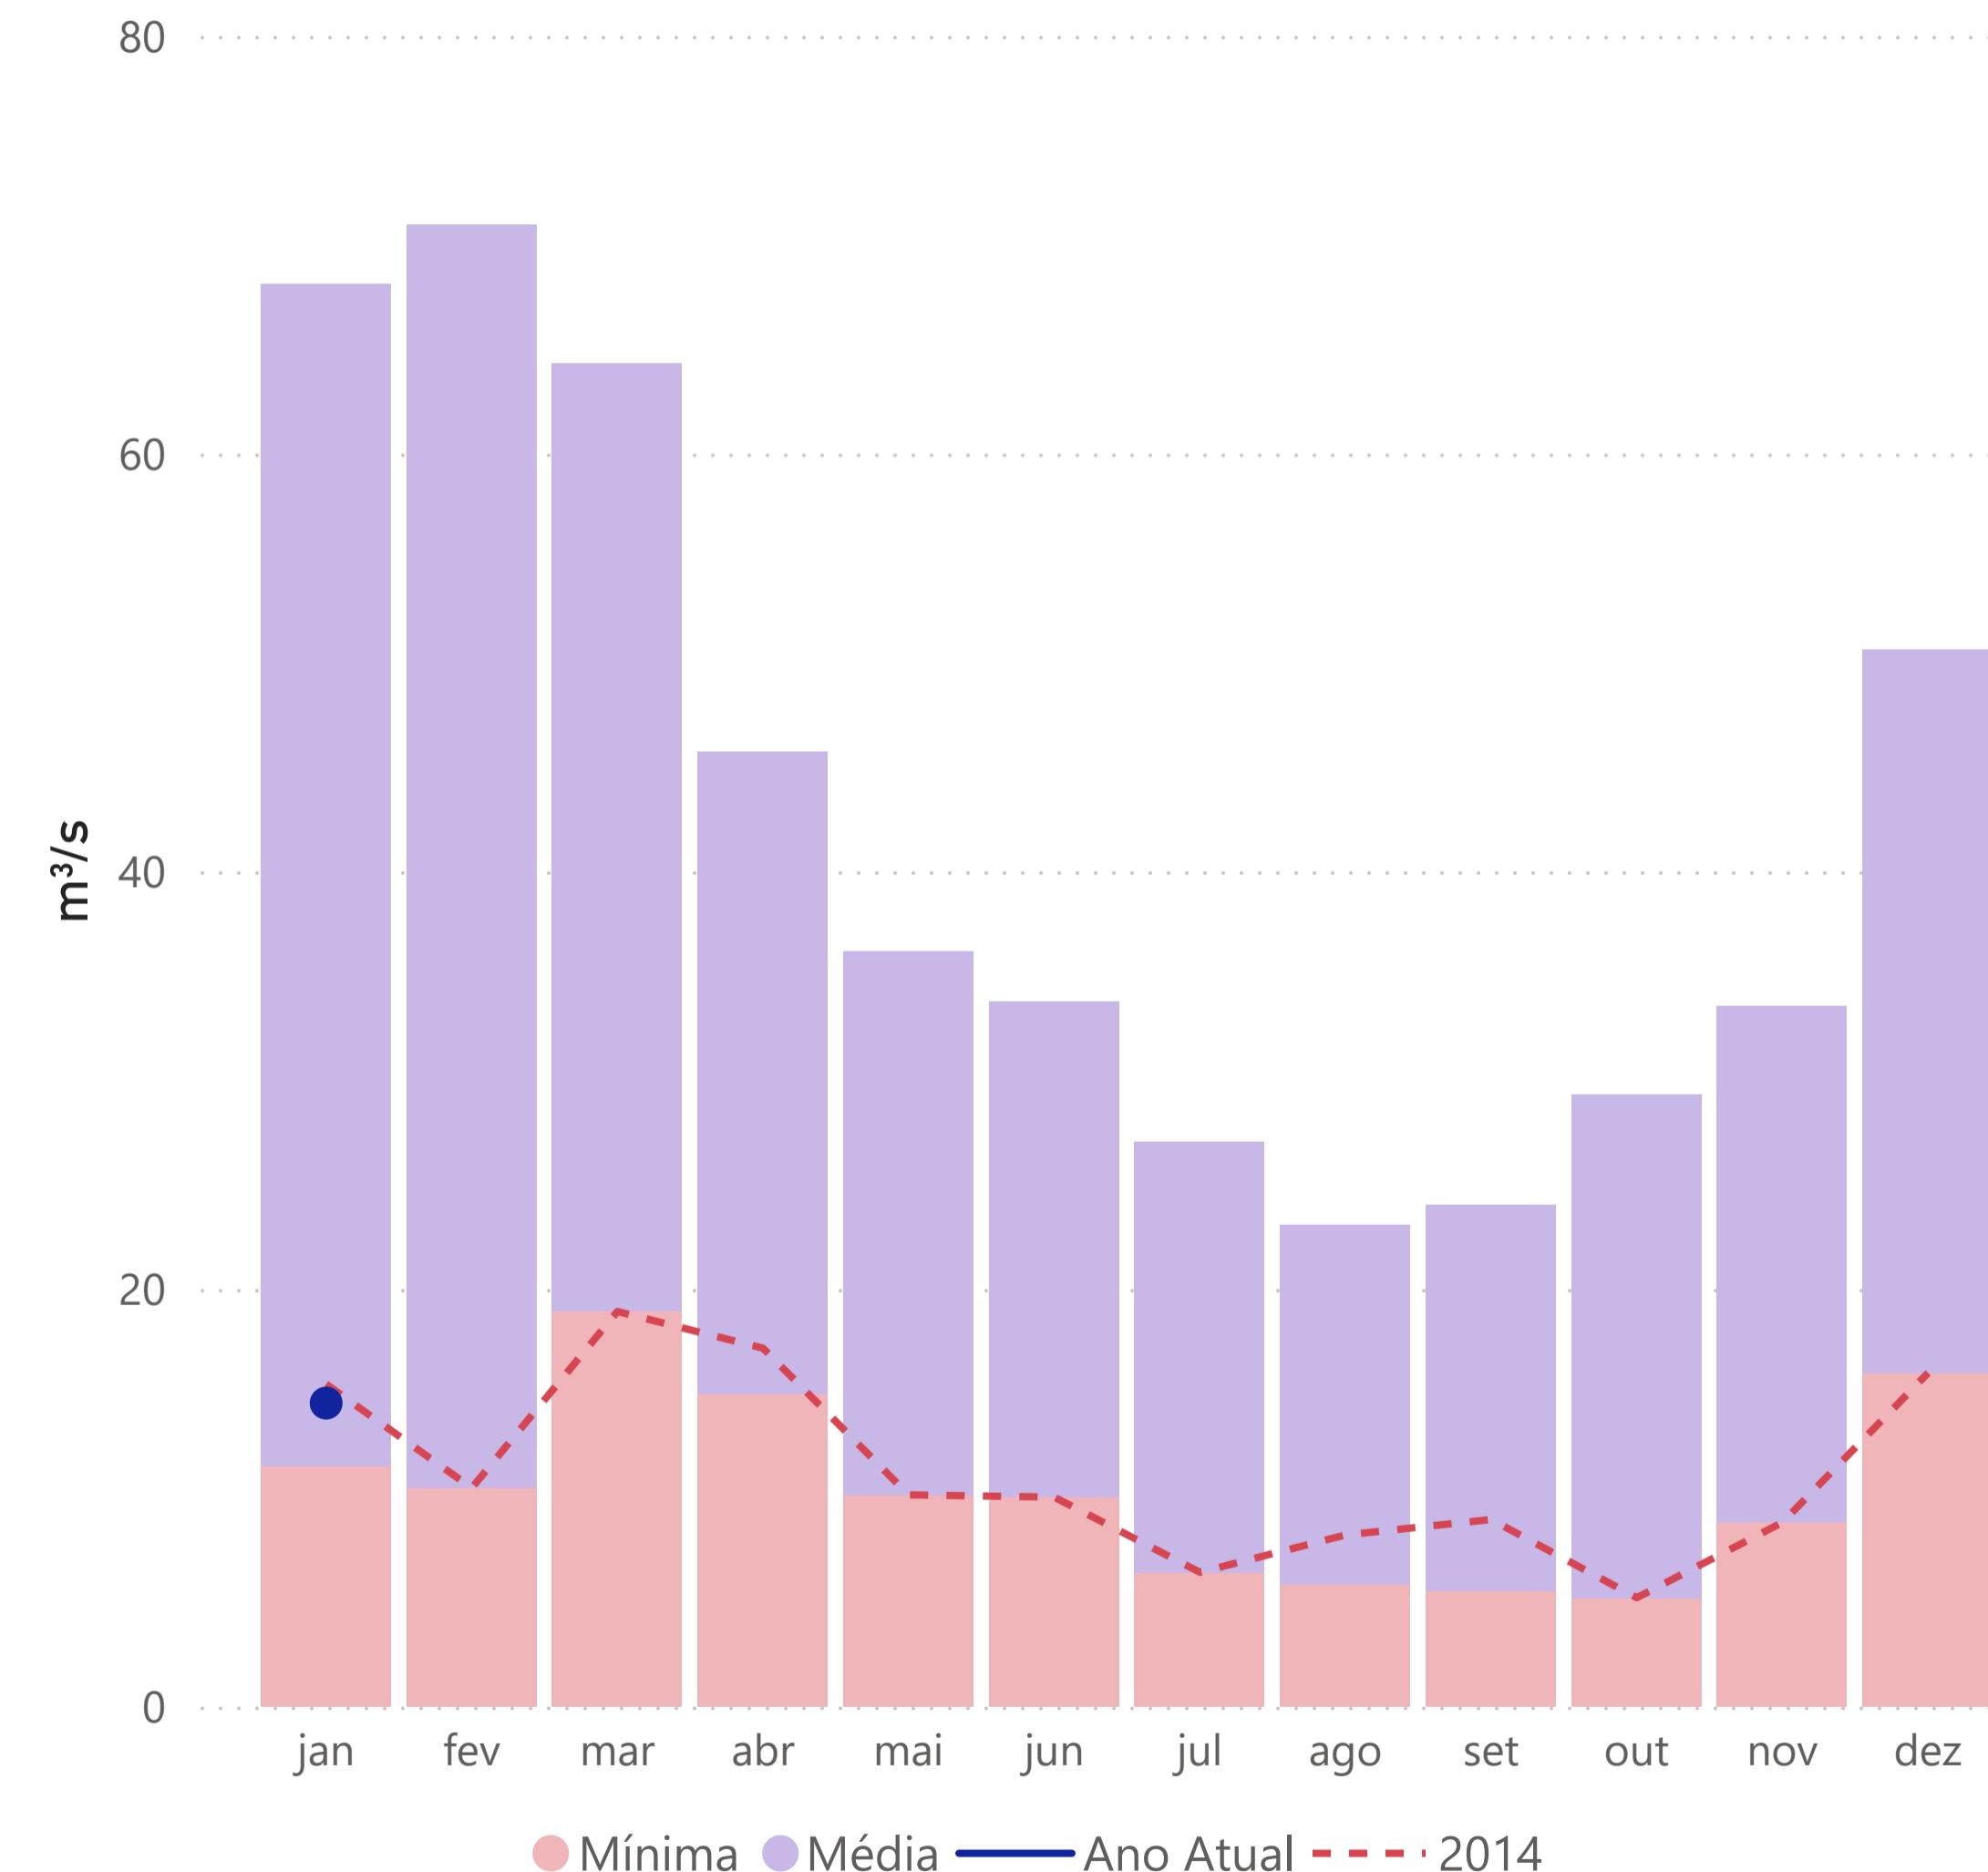




Acompanhamento do Sistema Cantareira

Data do boletim
07/01/2026

Estação Elevatória de Santa Inês

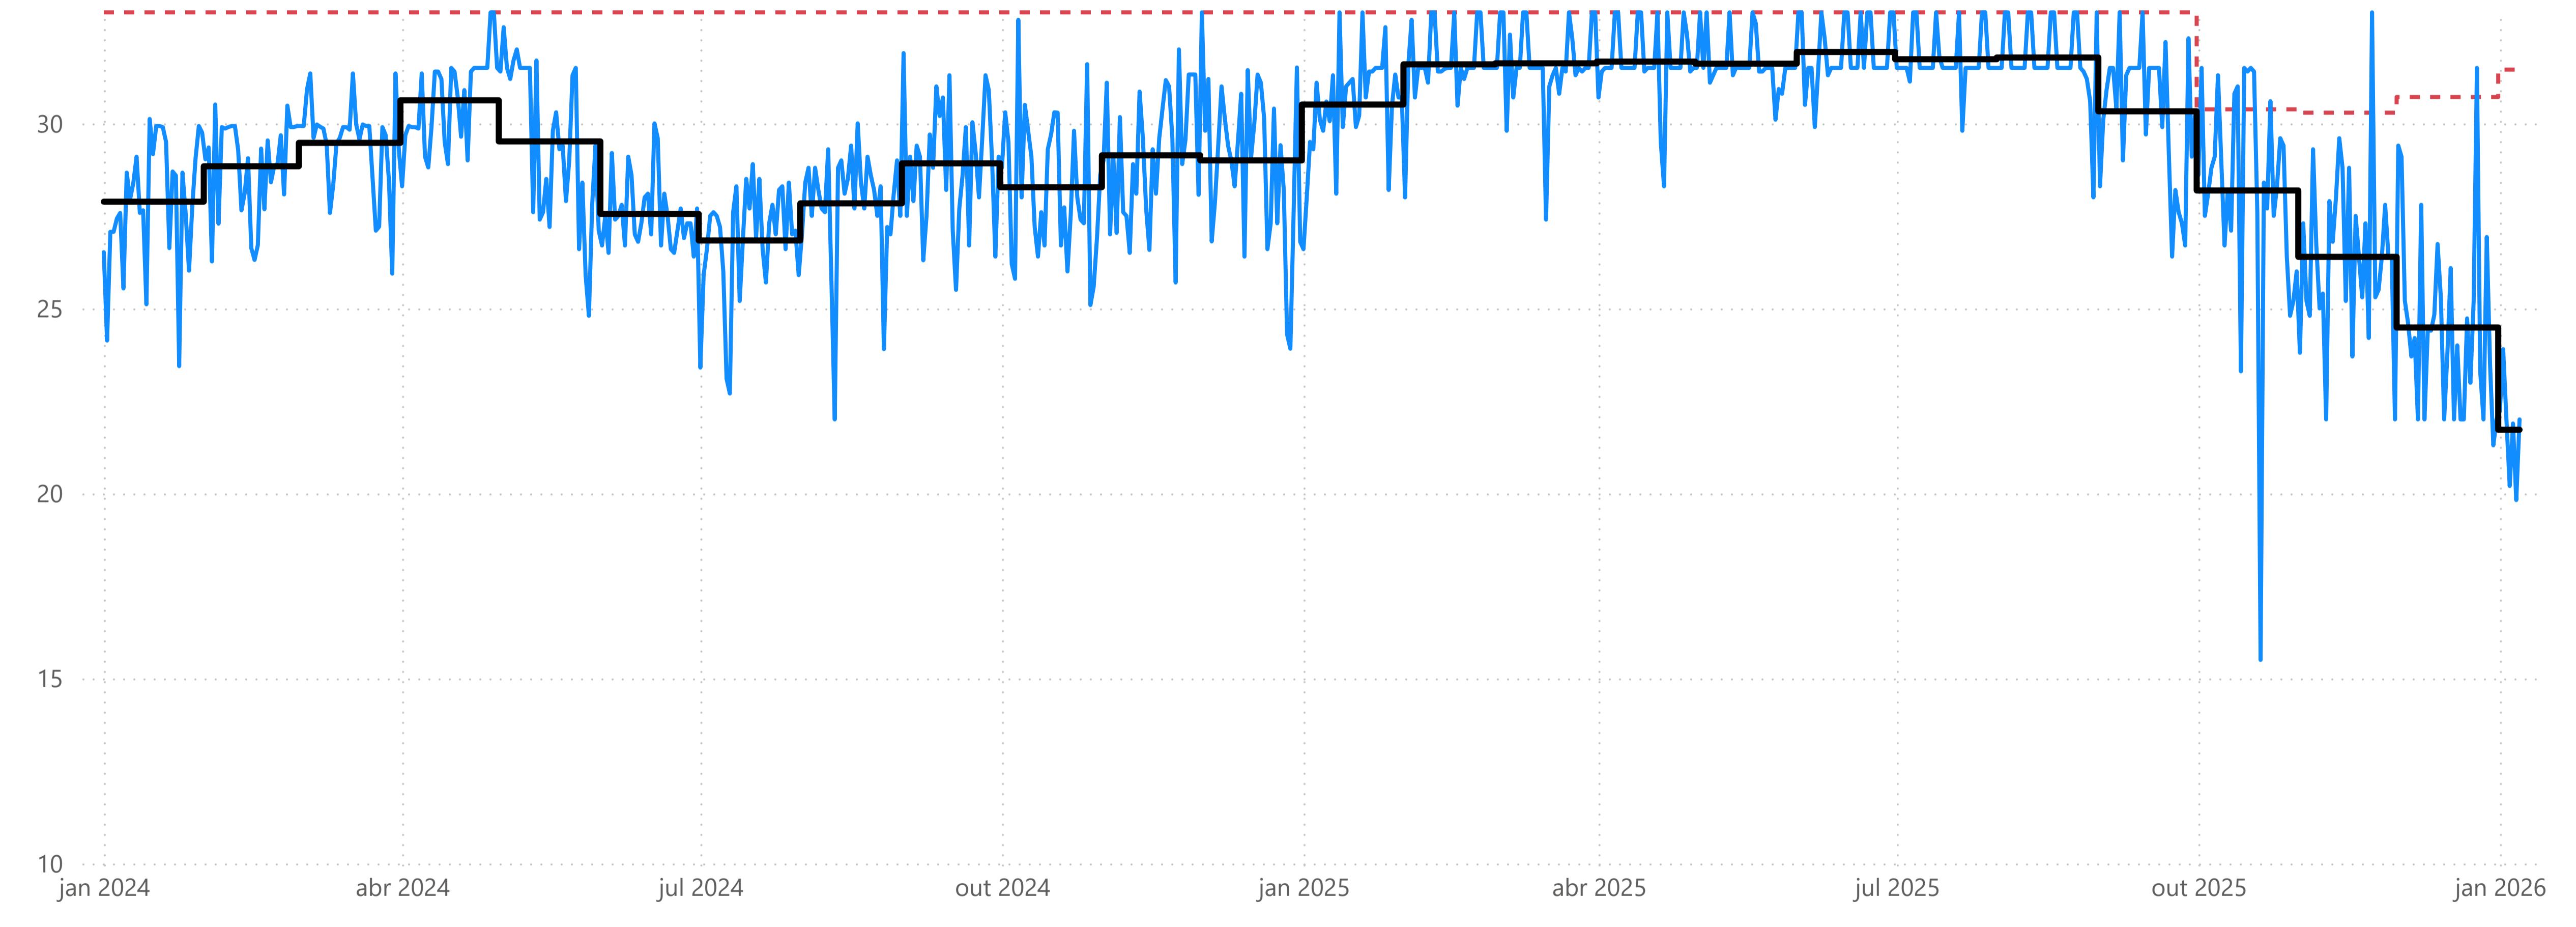

Situação

Vazão (m³/s): Média Diária Praticada Média Mensal Praticada *Média Mensal Faixa (§1º) Média Mensal Transposta (§2º) * Média Mensal Autorizada **

Período Úmido Faixa 4: Restrição

22,00

21,72

23,00

8,45

31,45




AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS
E SANEAMENTO BÁSICO

Acompanhamento do Sistema Cantareira

Data do boletim
07/01/2026

Posto de controle de Buenópolis (3D-009T), no rio Jaguari

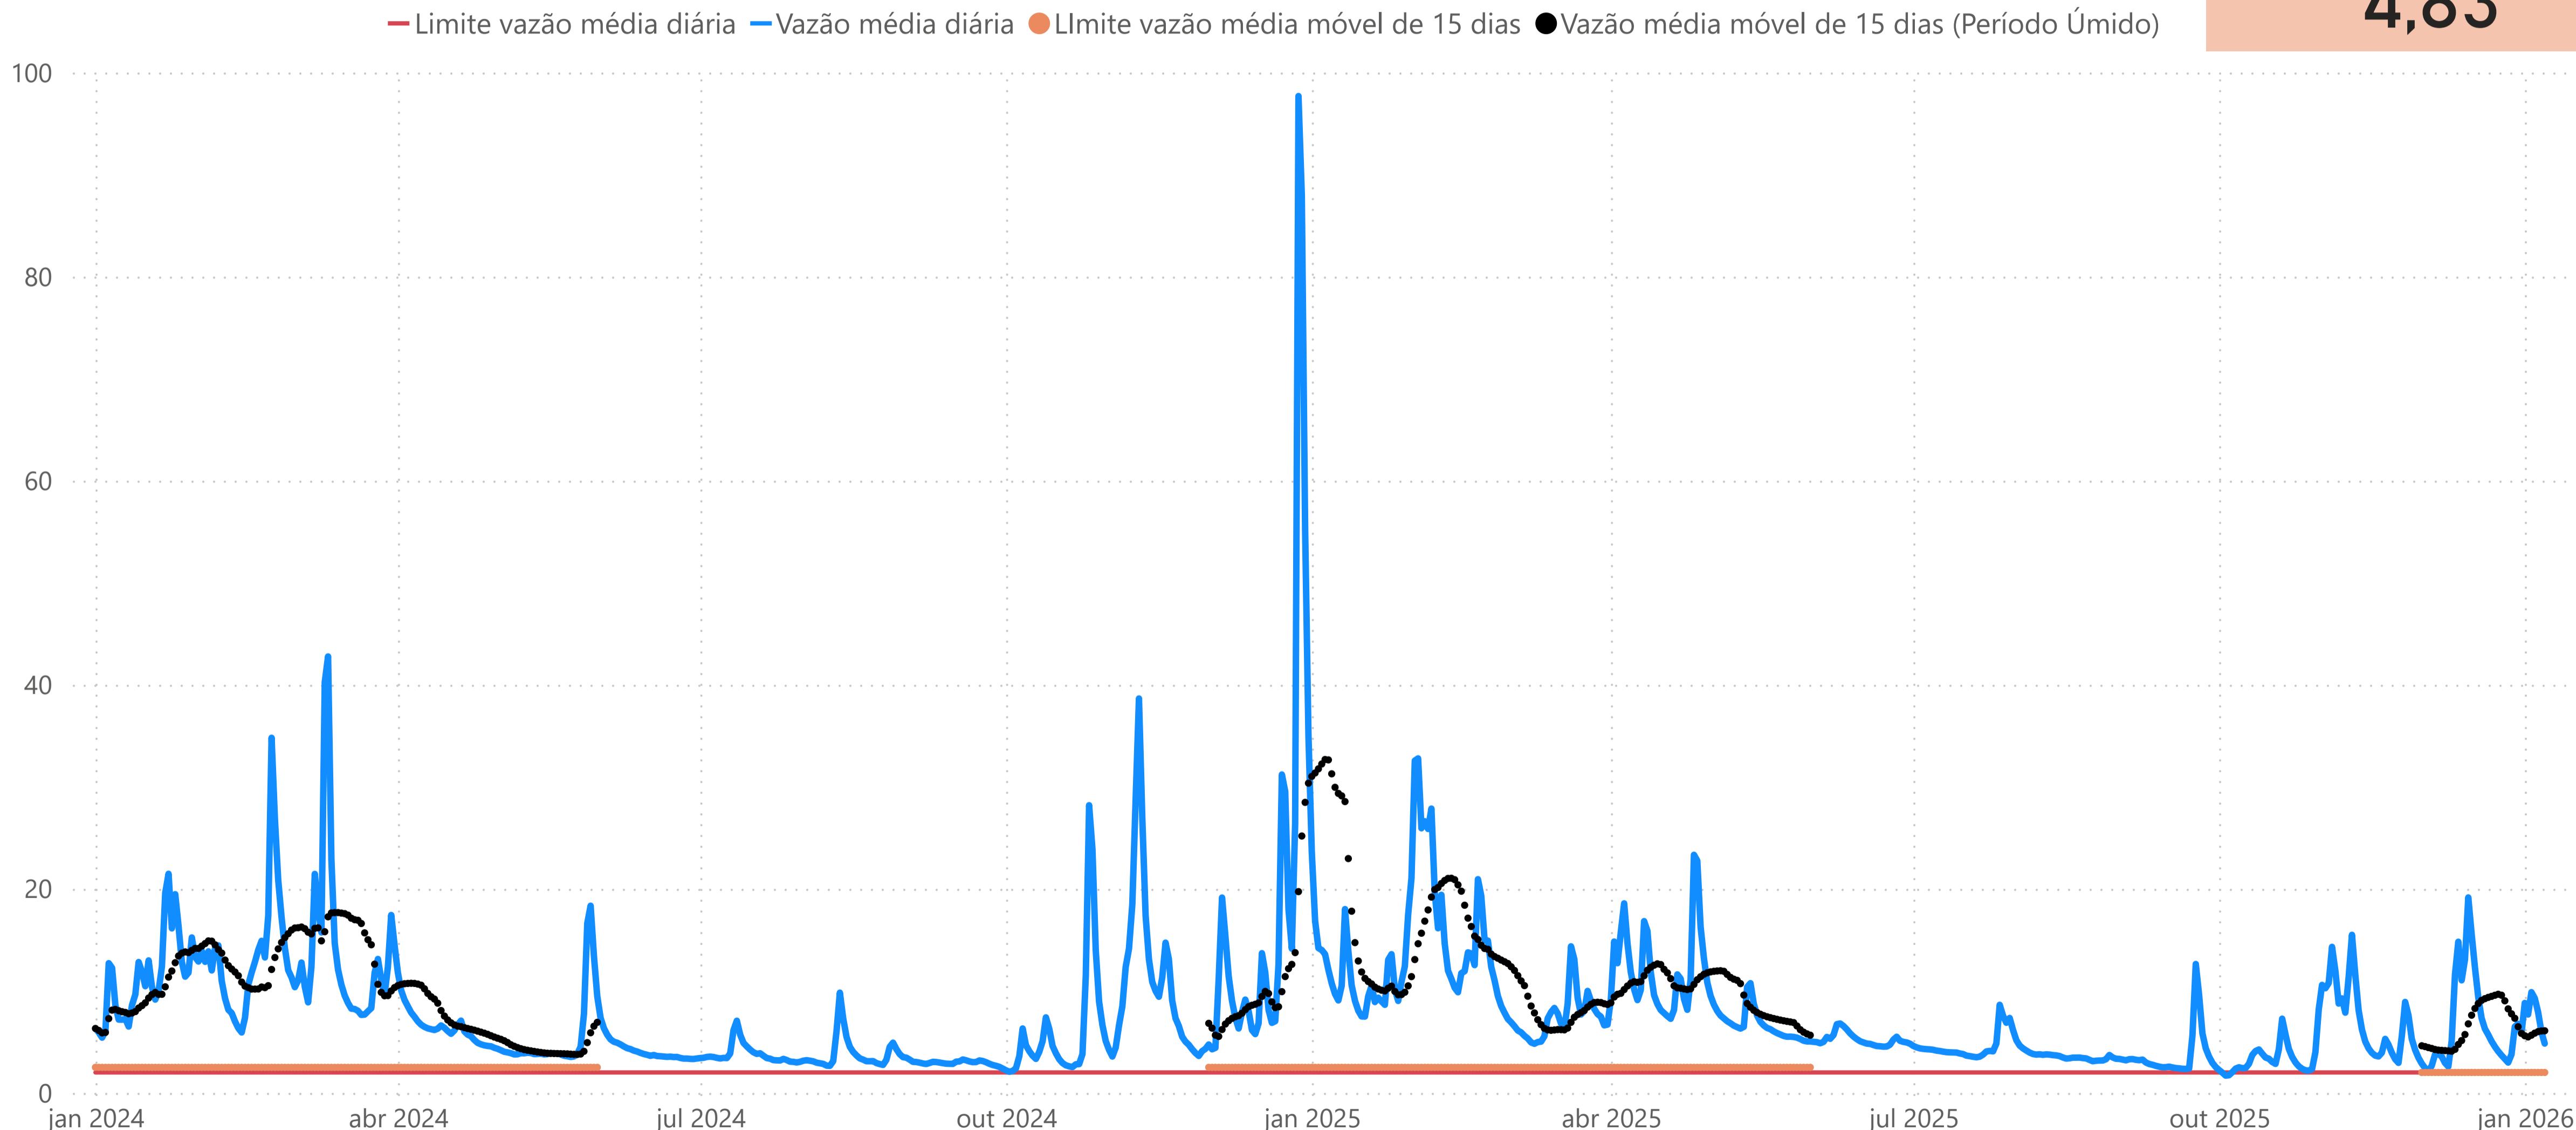



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS
E SANEAMENTO BÁSICO

Acompanhamento do Sistema Cantareira


Data do boletim
07/01/2026

Posto de controle de Atibaia (3E-063T), no rio Atibaia

— Limite vazão média diária — Vazão média diária ● Limite vazão média móvel de 15 dias ● Vazão média móvel de 15 dias (Período Úmido)

Média Diária (m^3/s)

5,10

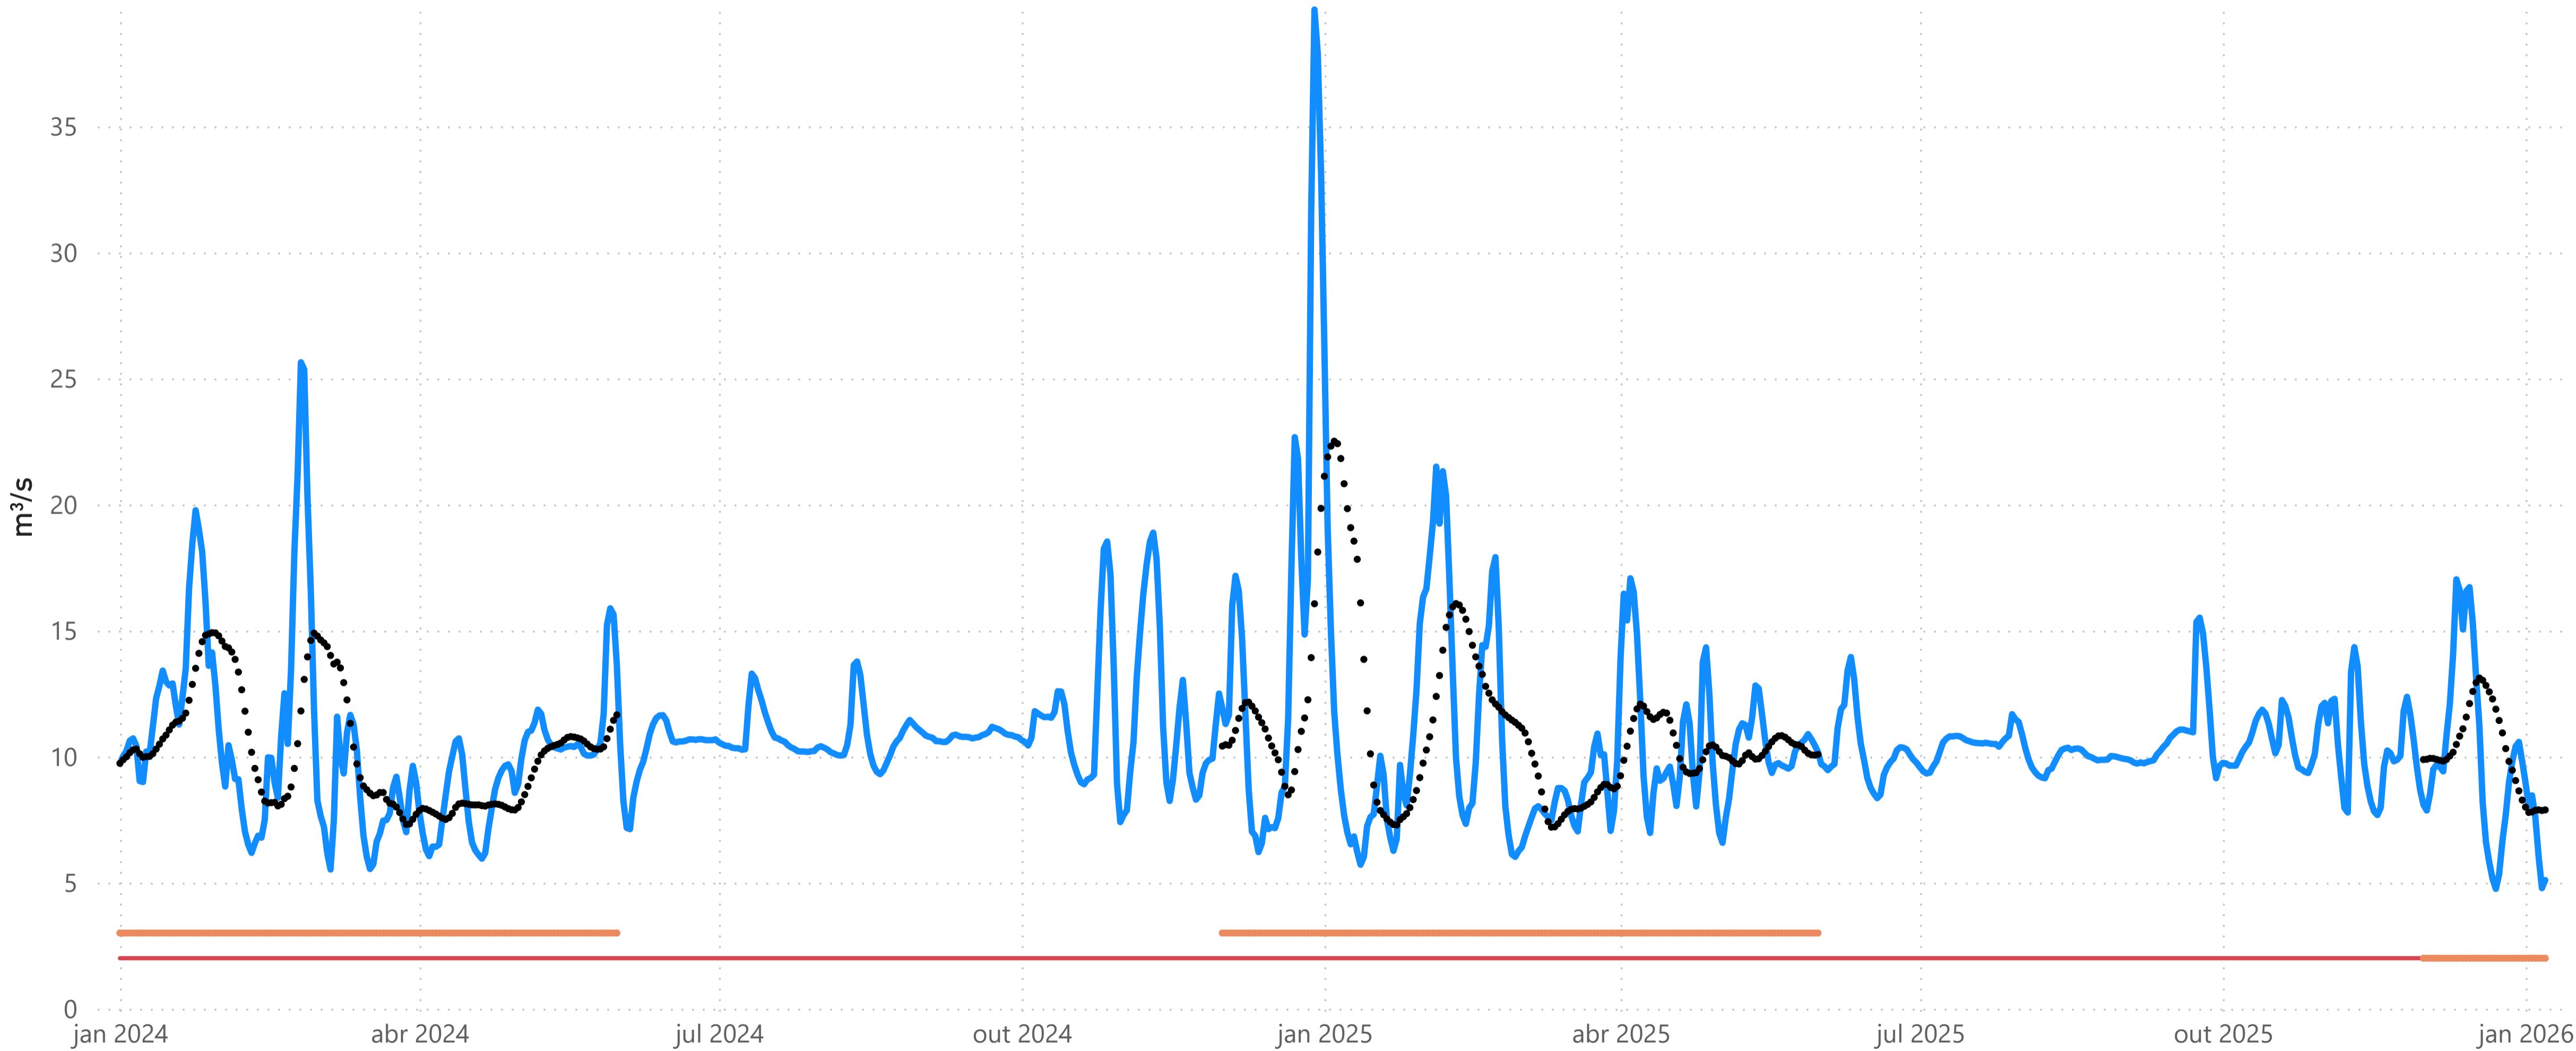



Acompanhamento do Sistema Cantareira

Data do boletim
07/01/2026

Posto de controle de Captação de Valinhos (3D-007T), no rio Atibaia

