



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS
E SANEAMENTO BÁSICO

Acompanhamento do Sistema Cantareira

Data do boletim

26/11/2024

Reservatório	Mínimo Operacional Cota (m)	Mínimo Operacional Vol (hm³)	Máximo Operacional Cota (m)	Máximo Operacional Vol (hm³)	Volume Útil Total (hm³)
Jaguari/Jacareí	820,80	239,45	844,00	1.047,49	808,04
Cachoeira	811,72	46,92	821,88	116,57	69,65
Atibainha	781,88	199,20	786,72	295,46	96,26
Paiva Castro	743,80	25,32	745,61	32,93	7,61
Total		510,89		1.492,45	981,56

* A Resolução ANA/DAEE 925/2017 delimitou, para fins de operação, o Sistema Cantareira como o conjunto dos reservatórios Jaguari-Jacareí, Cachoeira, Atibainha e Paiva Castro.

Período Seco

Em cumprimento ao Art. 6º da Resolução Conjunta ANA/DAEE nº 925/2017 e pelo fato de o Sistema Cantareira ter apresentado, em 31 de outubro de 2024, 46,54% de seu volume útil, a faixa de operação do Sistema Cantareira a ser considerada para fins de definição das vazões a serem praticadas, no mês de novembro de 2024, será a Faixa 2: Atenção

	Situação em 31/10/2024				Situação em 26/11/2024			
Reservatório	Cota (m)	Volume Acumulado (hm³)	Volume Útil Acumulado (hm³)	% Volume Útil	Cota (m)	Volume Acumulado (hm³)	Volume Útil Acumulado (hm³)	% Volume Útil
Jaguari/Jacareí	834,95	650,61	411,16	50,88	834,75	643,07	403,62	49,95
Cachoeira	815,76	70,14	23,22	33,34	815,89	70,98	24,06	34,54
Atibainha	783,01	220,02	20,82	21,63	783,06	220,97	21,77	22,61
Paiva Castro	744,22	26,97	1,65	21,69	744,21	26,93	1,61	21,16
Total		967,75	456,86	46,54%		961,94	451,05	45,95%


Saiba mais sobre os termos técnicos da operação dos reservatórios no [Glossário do Sistema de Acompanhamento de Reservatórios - SAR da ANA](#)

Superintendência de Operações e Eventos Críticos
Coordenação de Operação de Reservatórios e Sistemas Hídricos

Fonte: Sabesp


*Dados consistidos sujeitos a novas revisões

Evolução do Volume Útil (%) do Sistema Cantareira desde 1982

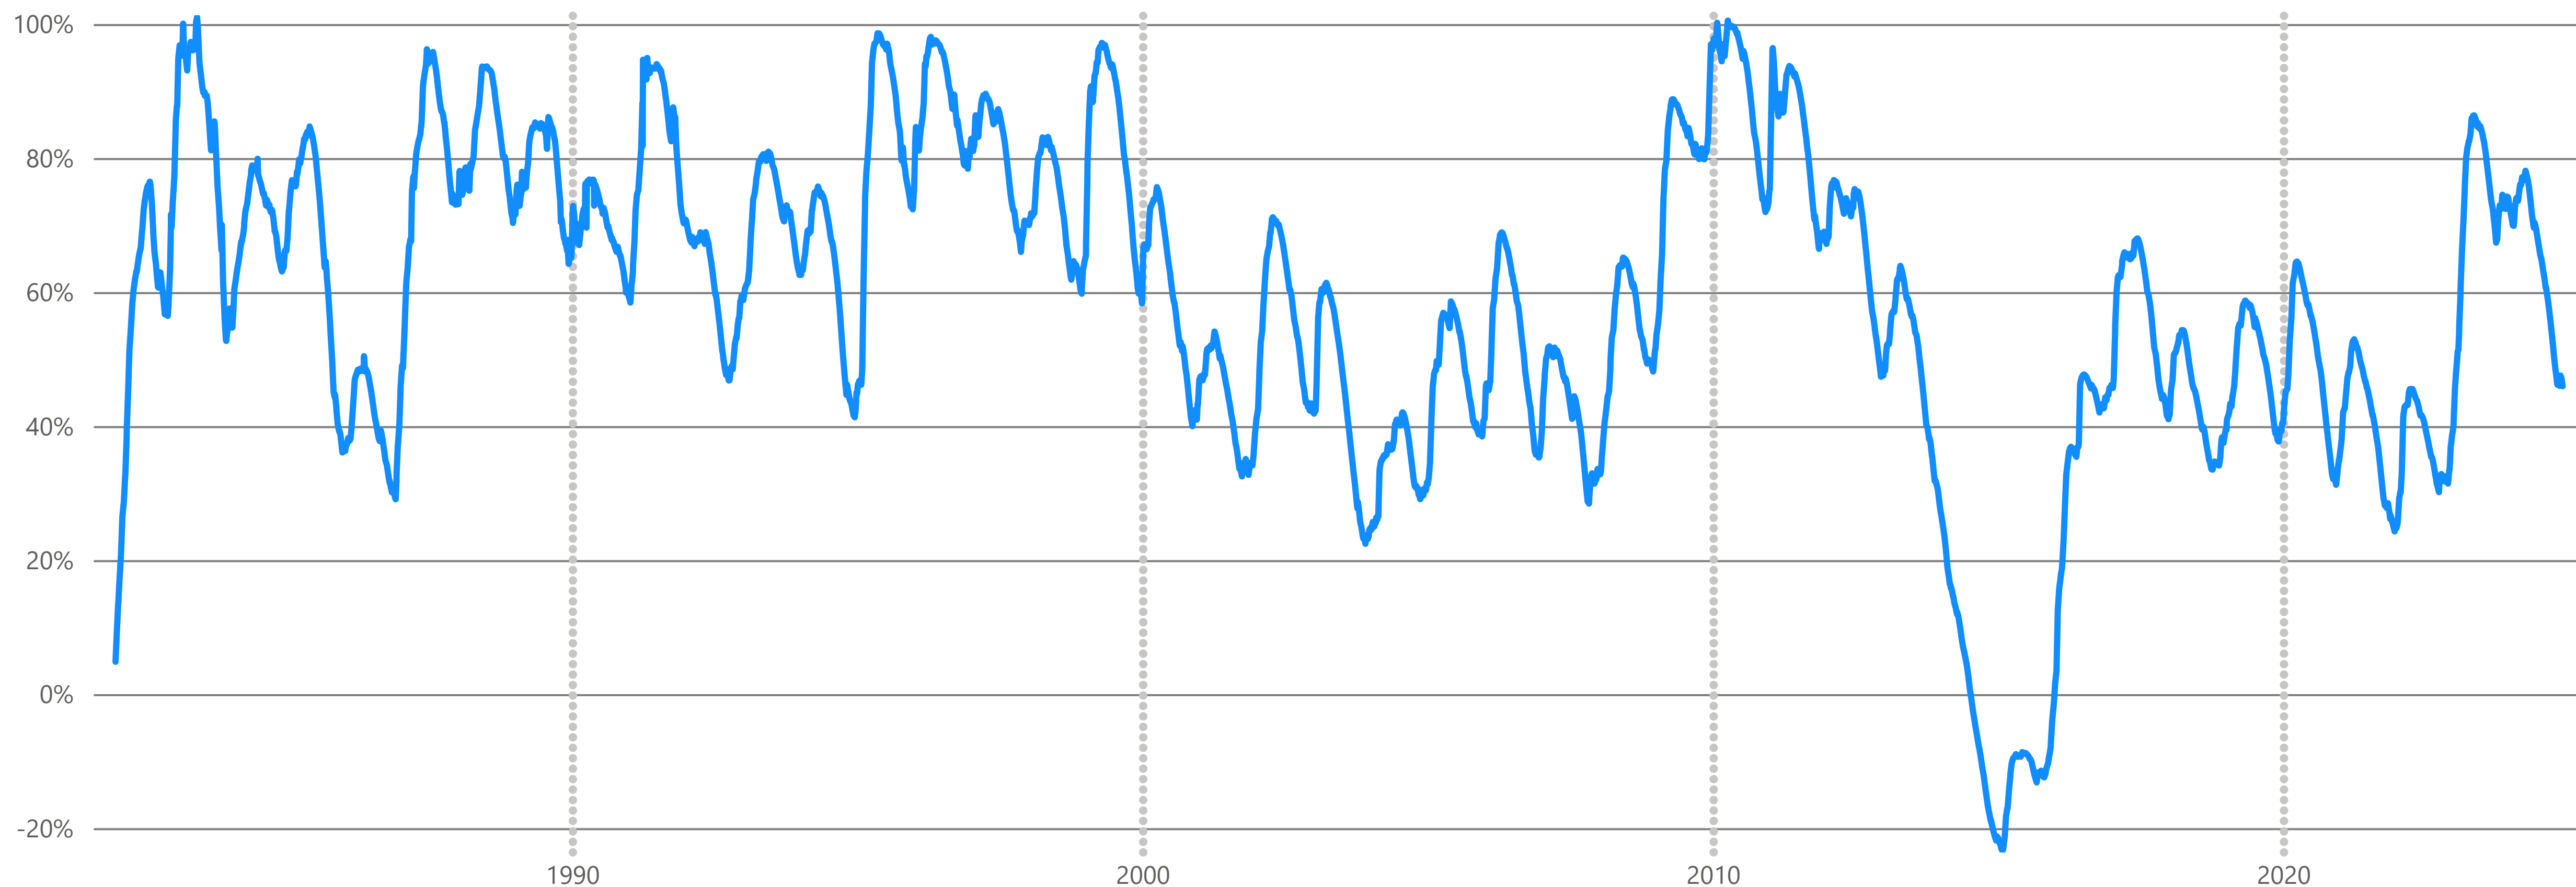

Até hoje, decorrido 99% do Período Seco de 2024, o volume utilizado pelas Bacias PCJ foi de 147,53 hm³ (93% da garantia de 158,1 hm³)

Hoje, o volume útil armazenado no Sistema Cantareira é de 45,95%.
Em 26/11/2023, era de 72,57%

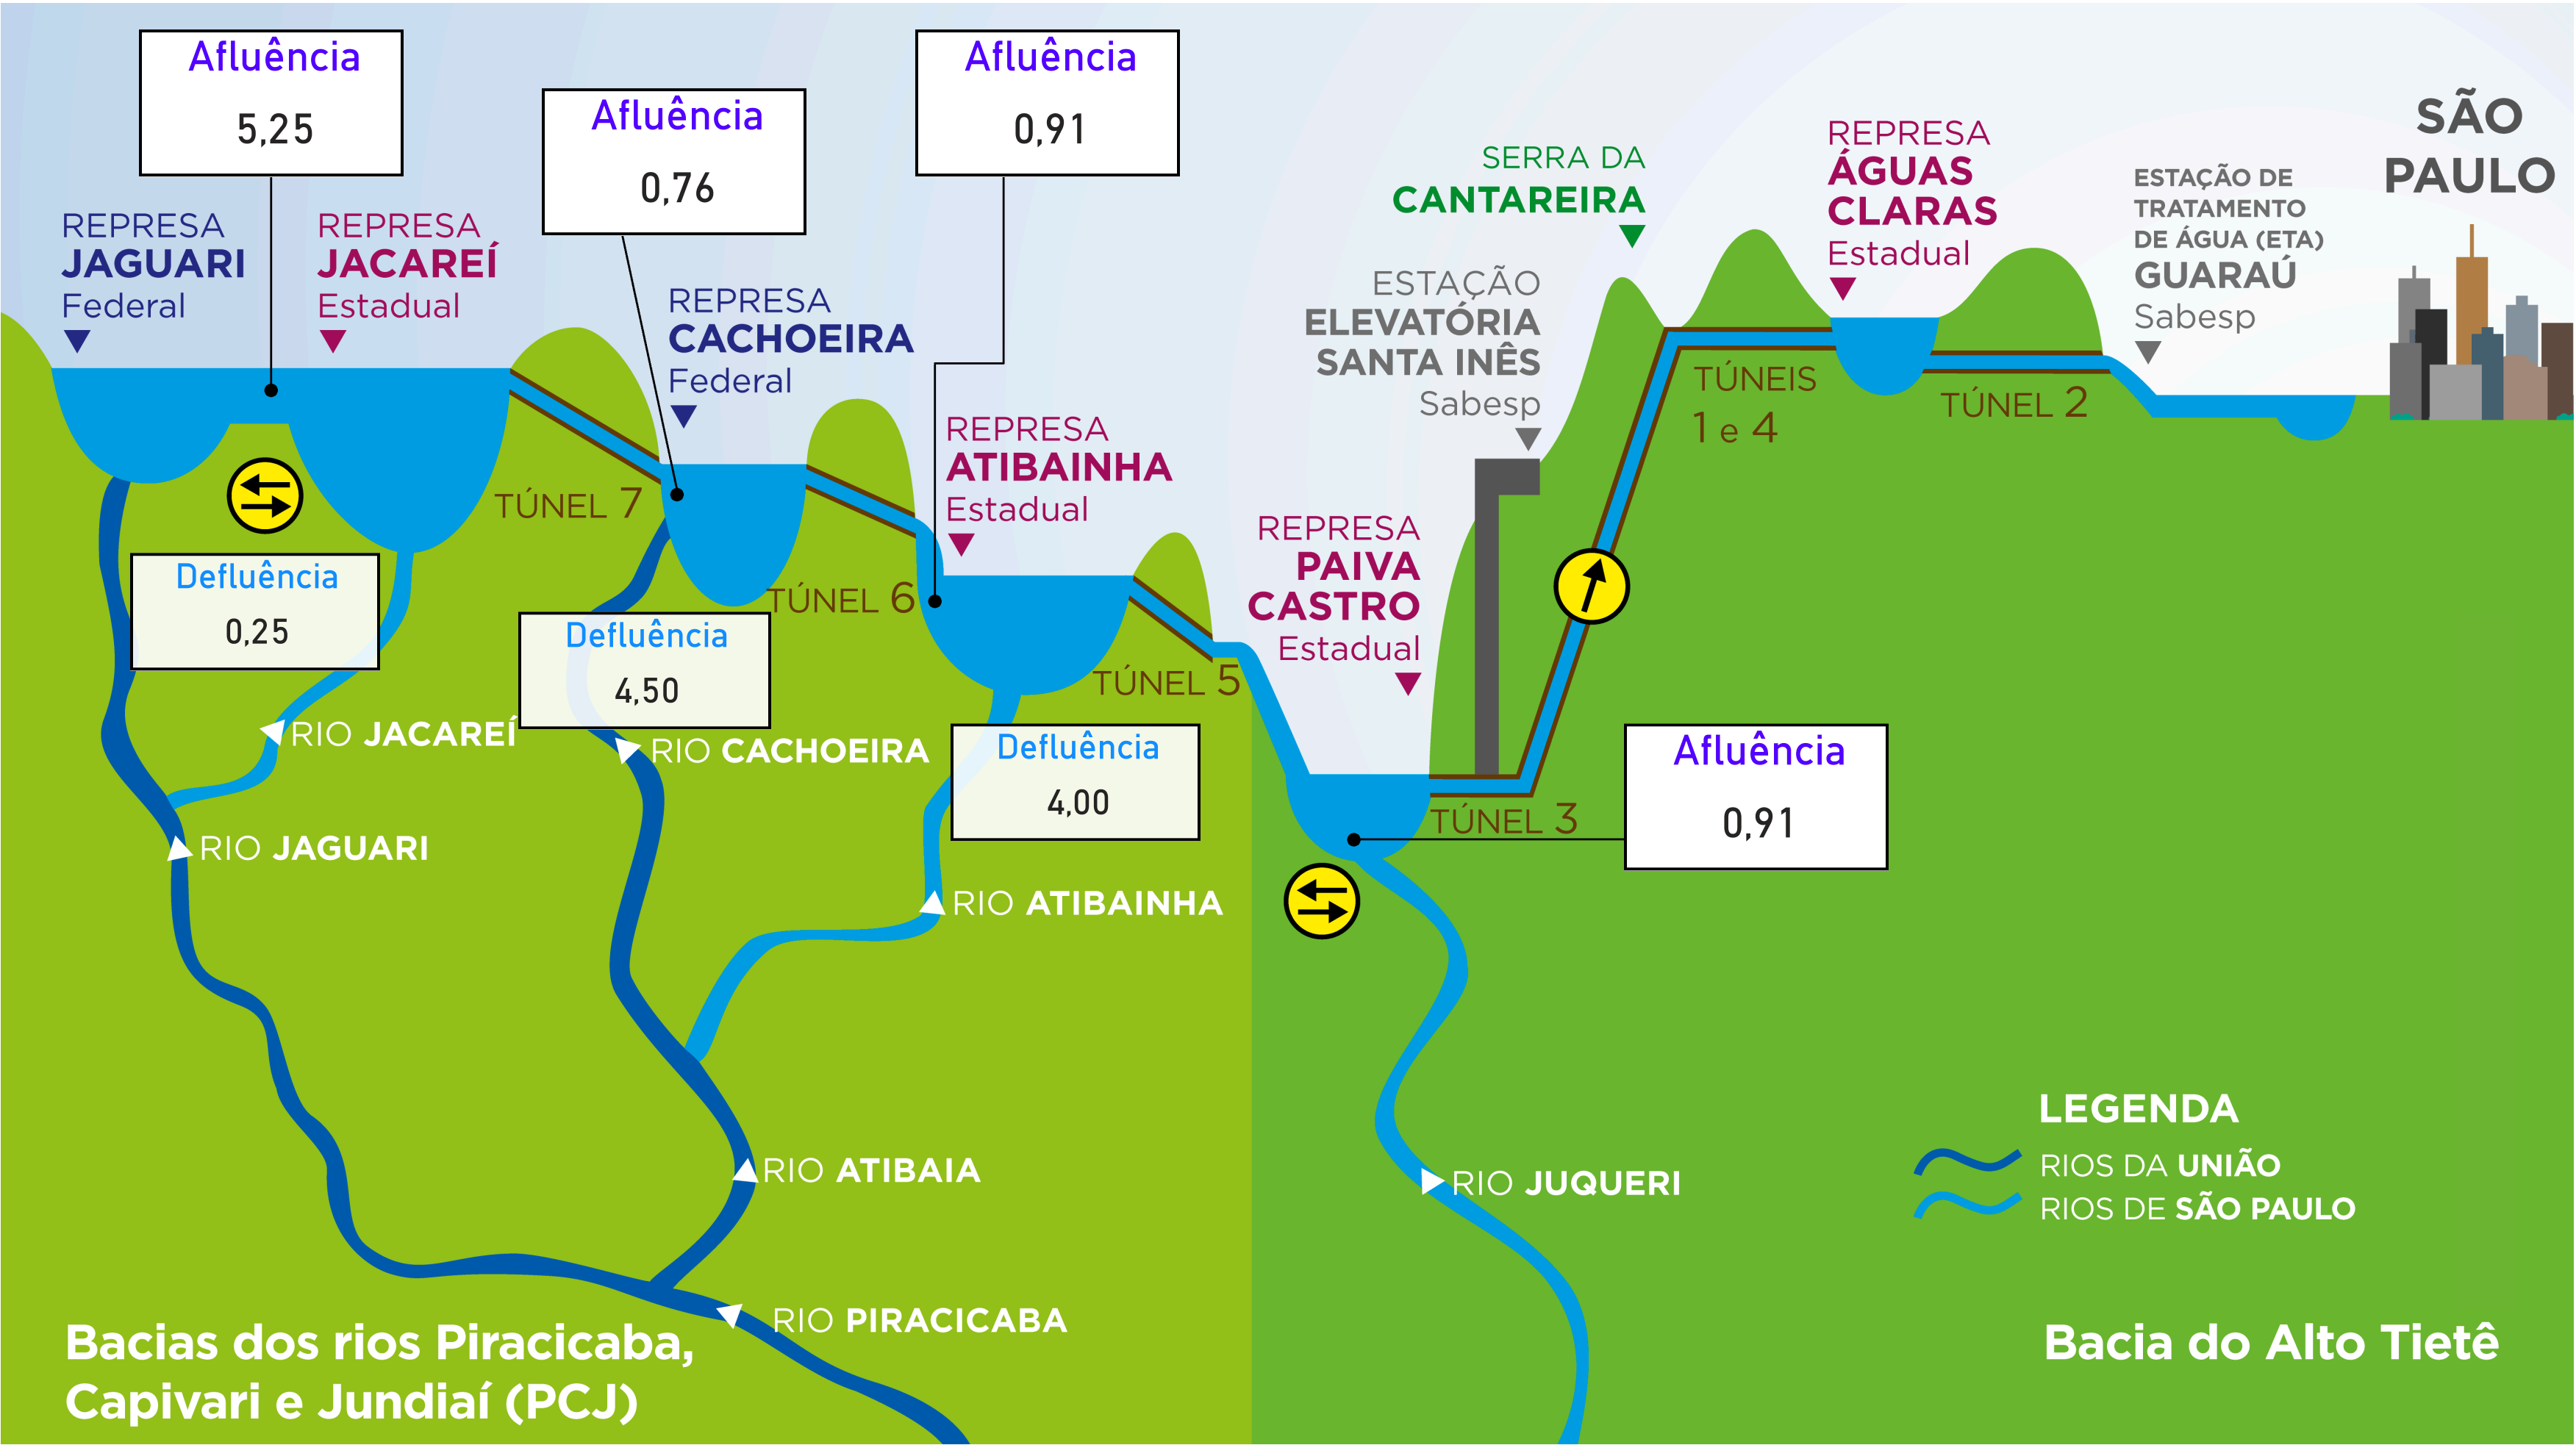

Vazão de retirada do Sistema Cantareira (m³/s)	=	Vazão de transferência para a Região Metropolitana de São paulo (RMSP) na Elevatória de Santa Inês (m³/s)	+	Soma das vazões defluentes dos reservatórios Jaguarí, Jacaré, Cachoeira e Atibainha (m³/s)	+	Vazão defluente do reservatório Paiva Castro (m³/s)
38.41		29.56		8.75		0.10

Superintendência de Operações e Eventos Críticos
Coordenação de Operação de Reservatórios e Sistemas Hídricos

Transposição da Bacia do rio Paraíba do Sul		Operação no mês atual	
		Dia	Vazão Média Bombeada
Operação no ano atual		1	7,54
		2	7,53
		3	7,55
		4	7,43
		5	7,52
		6	7,51
		7	7,51
		8	7,52
		9	7,48
		10	7,51
		11	7,52
		12	7,52
Mês	Vazão Média Bombeada (m³/s)	13	7,51
janeiro	0,01	14	7,51
fevereiro	0,02	15	7,51
março	0,03	16	7,51
abril	0,00	17	7,50
maio	3,69	18	7,47
junho	7,73	19	7,48
julho	7,80	20	7,37
agosto	7,73	21	7,49
setembro	7,64	22	7,43
outubro	7,49	23	7,48
novembro	7,49	24	7,47
		25	7,45
		26	7,46
Total	4,49		


Histórico das Afluências Médias Mensais

Afluência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	MÉDIA
Máxima	144,90	174,68	126,96	105,29	98,40	181,51	86,72	67,48	117,35	98,50	90,08	120,75	112,18
Média	68,12	70,97	64,31	45,71	36,16	33,75	27,05	23,04	24,02	29,31	33,55	50,61	42,21
Mínima	11,51	10,47	18,91	14,96	10,14	10,03	6,43	5,84	5,53	5,21	8,82	15,98	11,31


Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	MÉDIA
1953	26,93	34,54	29,85	34,64	23,76	20,66	17,62	16,29	16,17	17,54	26,02	31,53	24,63
1954	48,51	73,61	44,27	30,67	40,04	28,37	21,17	17,11	14,56	21,57	13,97	30,04	31,99
2014	15,44	10,47	18,91	17,16	10,14	10,03	6,43	8,22	8,96	5,21	8,82	15,98	11,31
2015	11,51	40,67	42,59	18,06	14,01	16,18	11,31	5,84	18,29	14,77	27,06	52,33	22,72
2023	59,43	93,63	70,96	43,87	25,79	27,25	16,95	13,72	16,16	49,89	38,38	25,52	39,78
2024	40,98	41,83	39,44	24,11	19,62	13,86	13,78	12,96	7,82	14,80	25,65		

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	MÉDIA
1953	40%	49%	46%	76%	66%	61%	65%	71%	67%	60%	78%	62%	58%
1954	71%	104%	69%	67%	111%	84%	78%	74%	61%	74%	42%	59%	76%
2014	23%	15%	29%	38%	28%	30%	24%	36%	37%	18%	26%	32%	27%
2015	17%	57%	66%	40%	39%	48%	42%	25%	76%	50%	81%	103%	54%
2023	87%	132%	110%	96%	71%	81%	63%	60%	67%	170%	114%	50%	94%
2024	60%	59%	61%	53%	54%	41%	51%	56%	33%	51%	76%		

Evolução das Afluências Médias Mensais

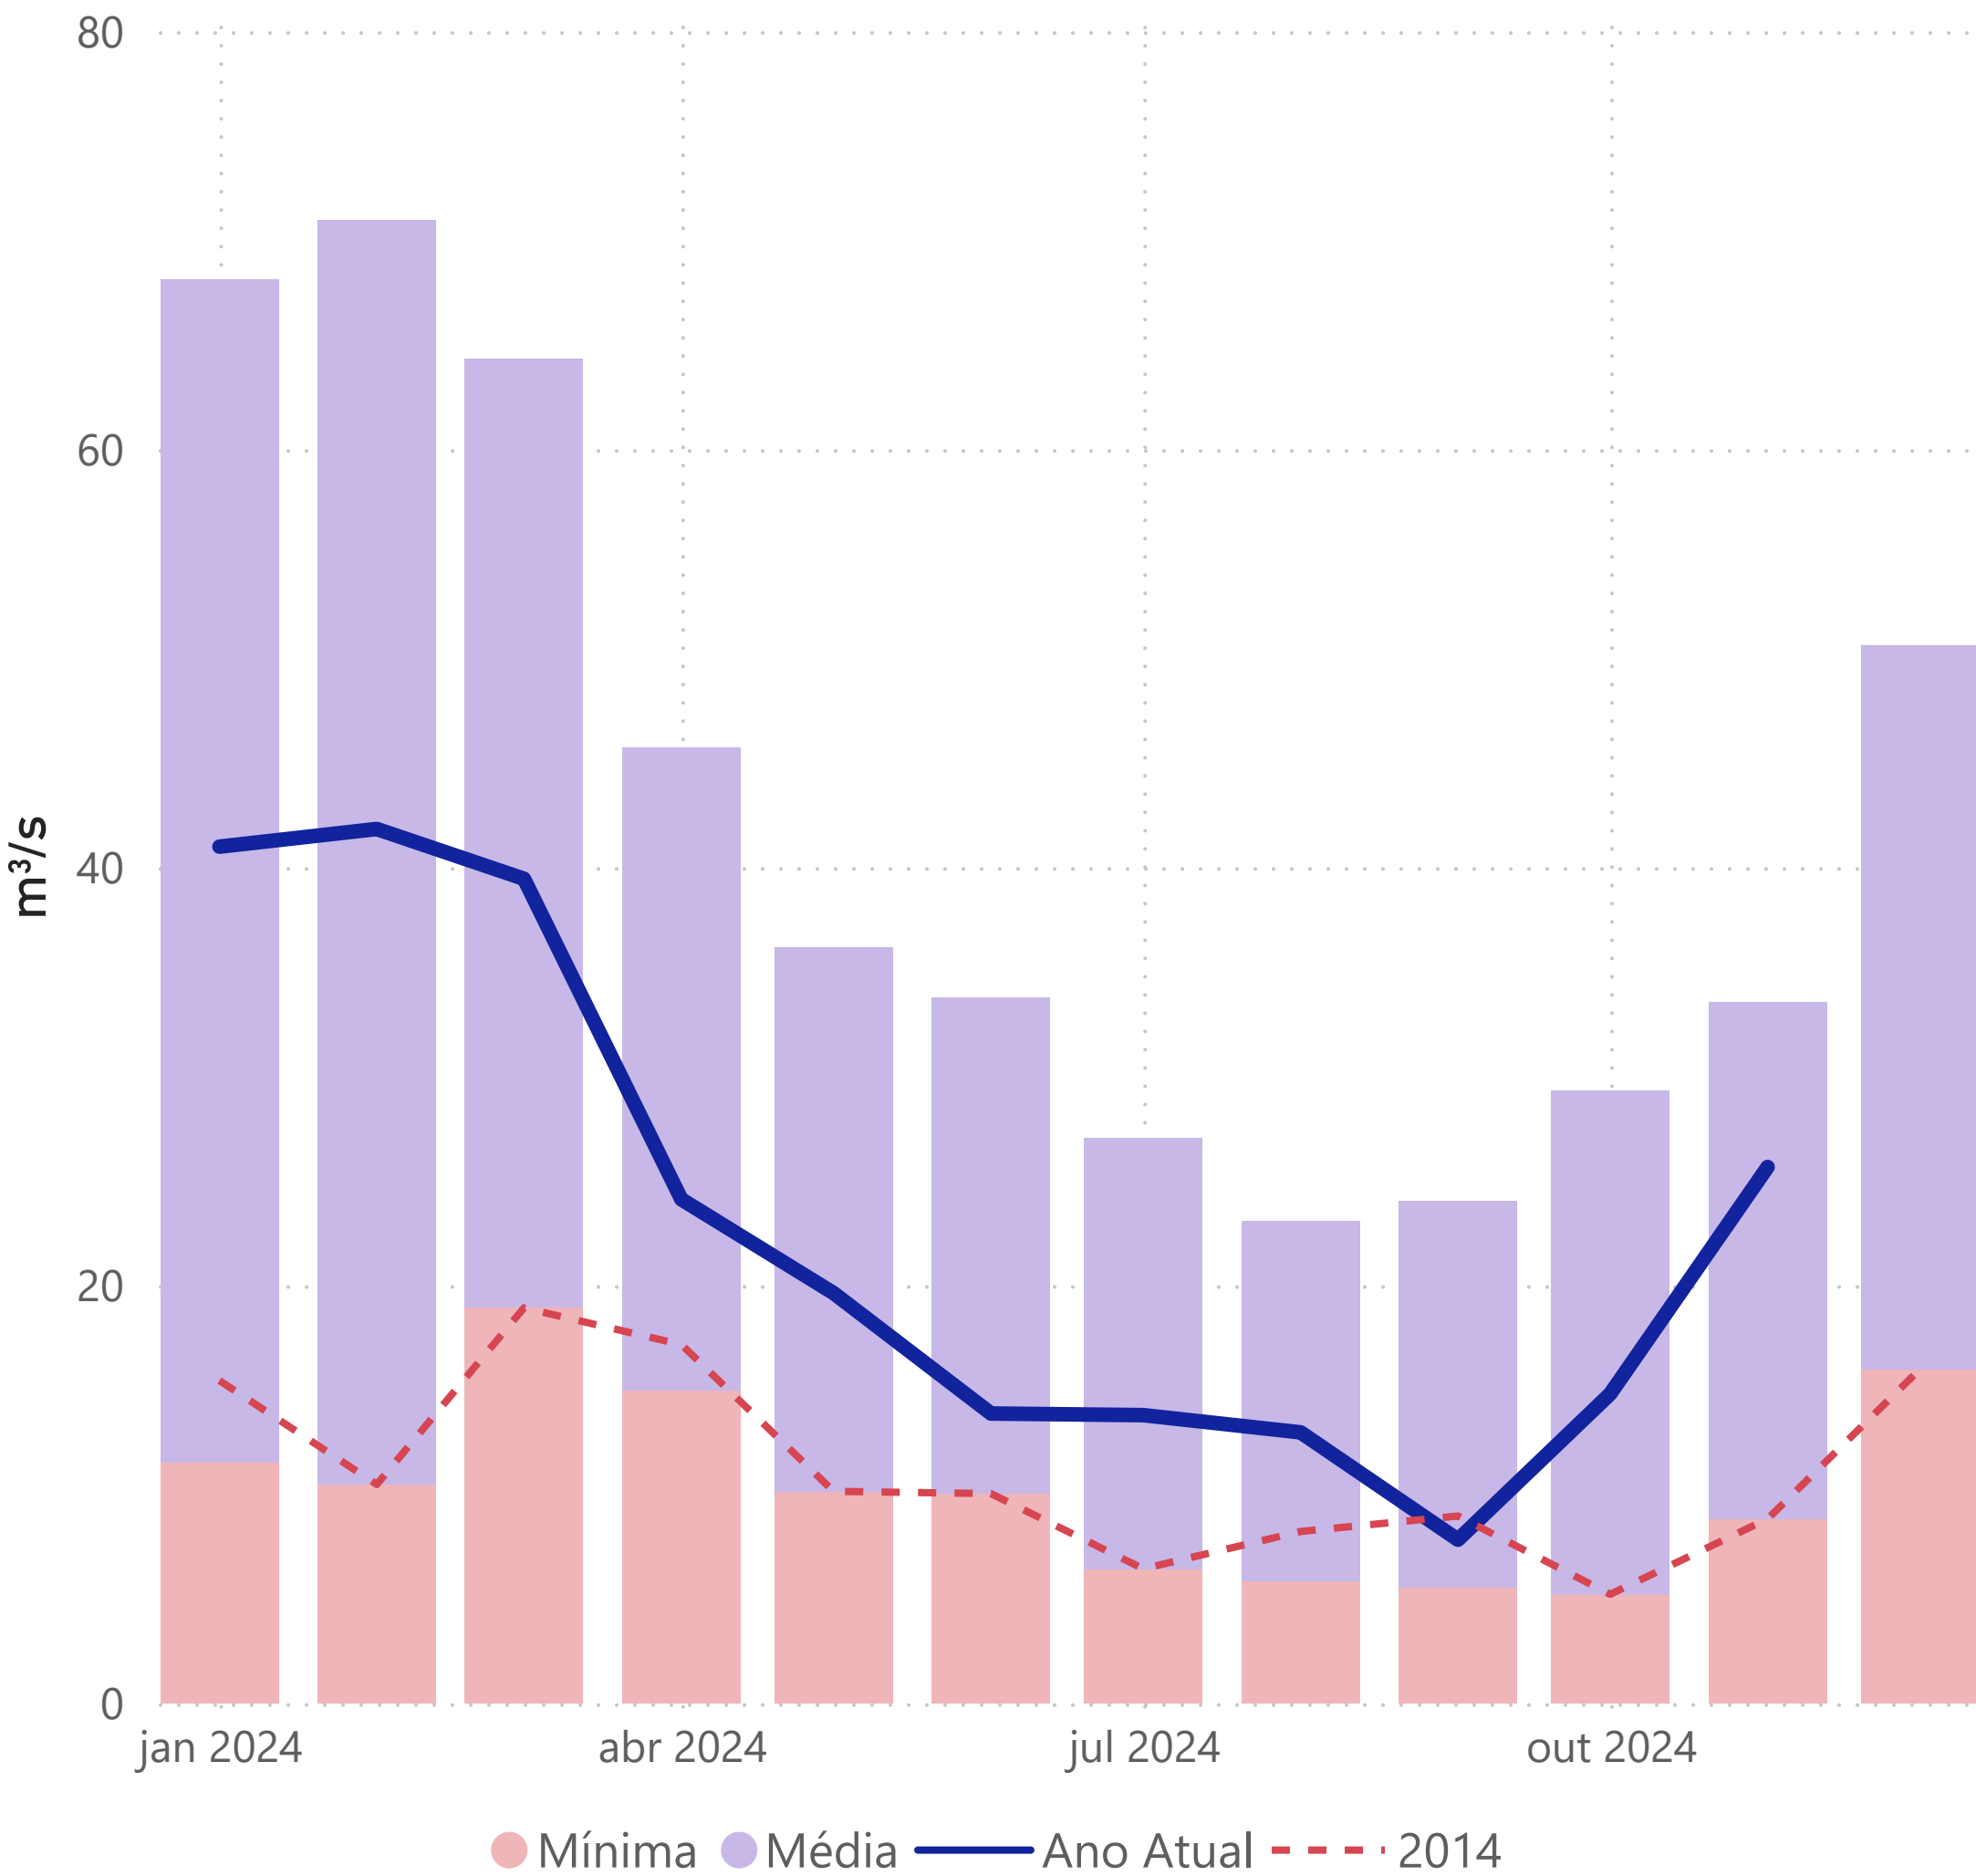

Estação Elevatória de Santa Inês

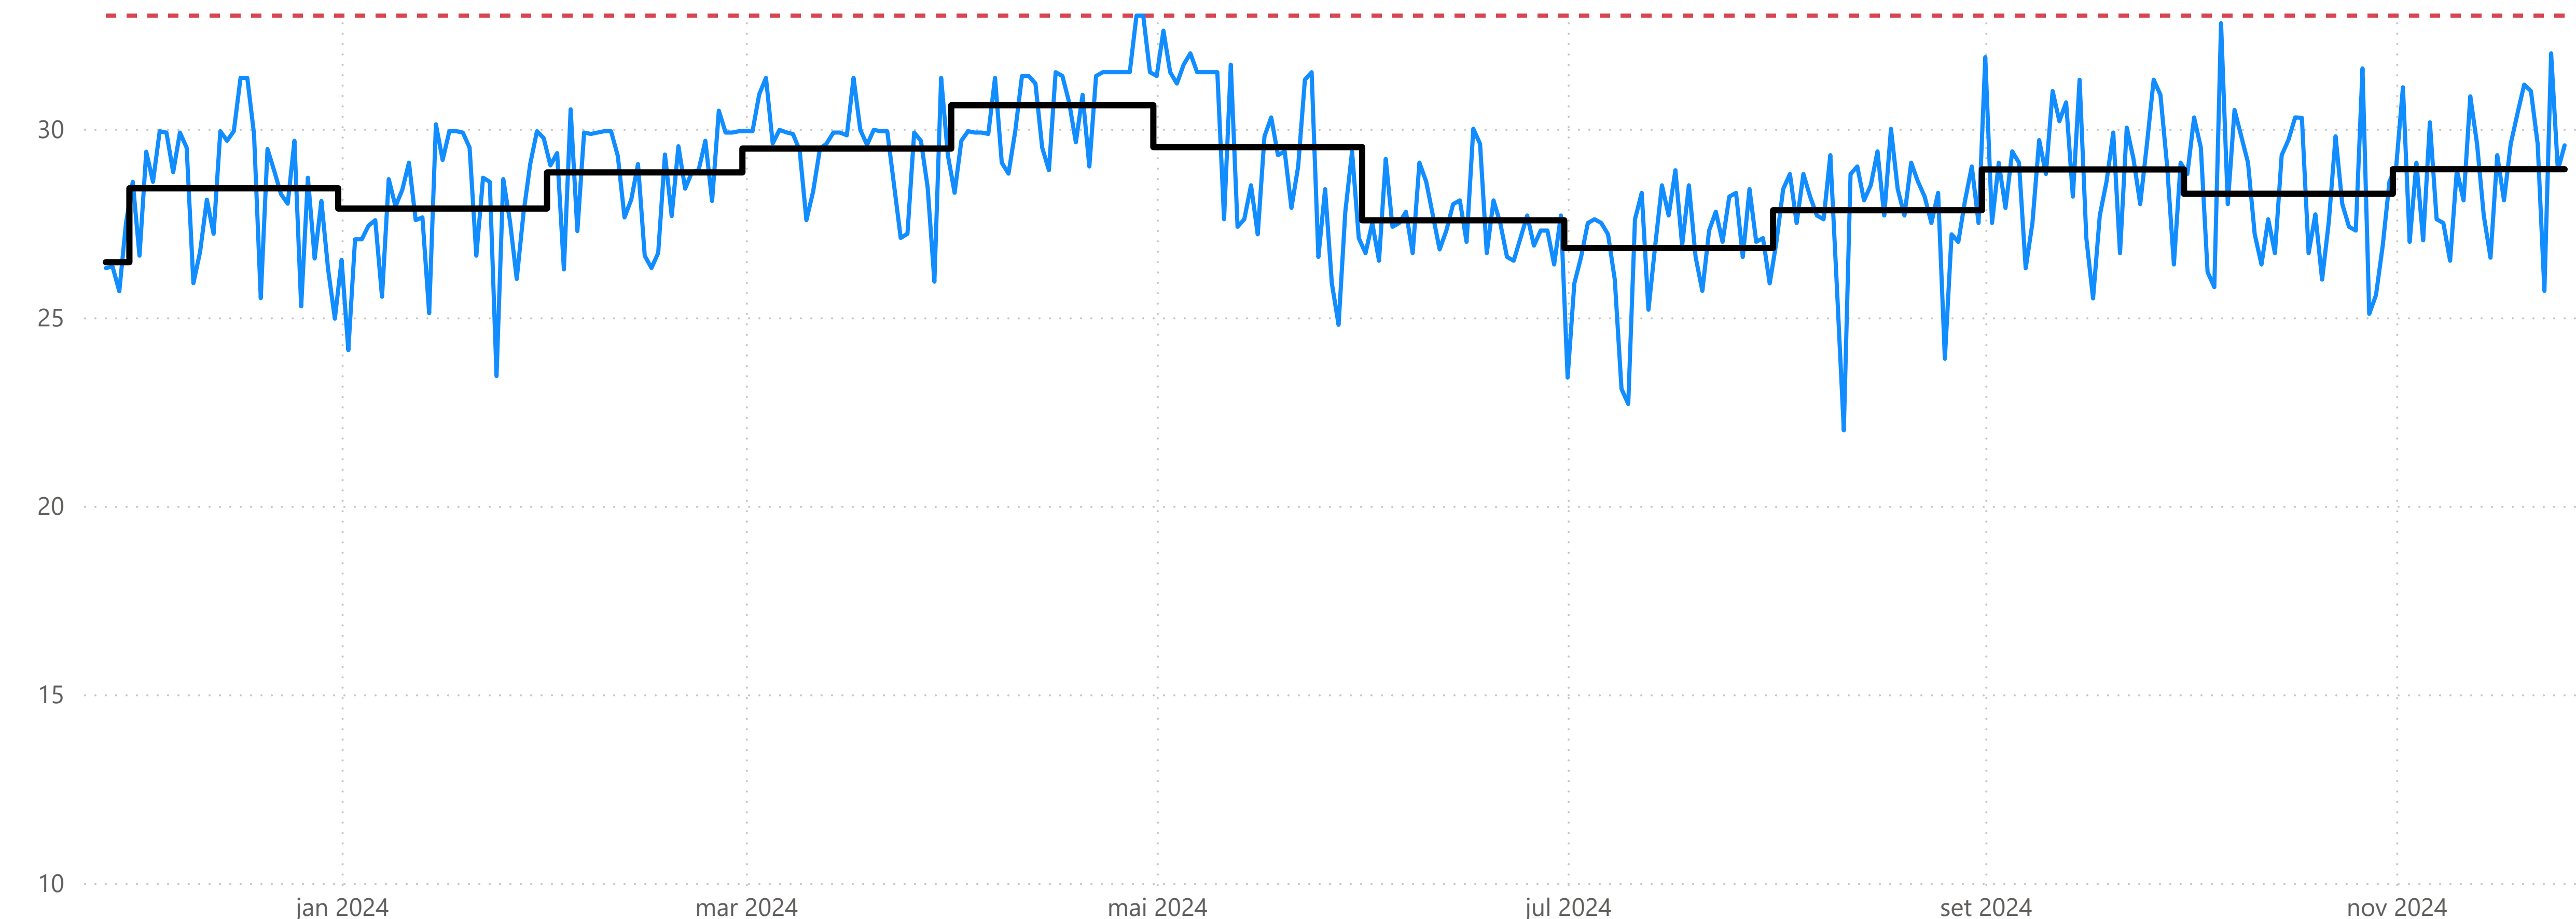

Situação

Vazão (m³/s): Média Diária Praticada Média Mensal Autorizada Média Mensal Praticada

Período Seco Faixa 2: Atenção

29,56

33,00


28,93

Posto de controle de Buenópolis (3D-009T), no rio Jaguari

Média Diária (m³/s)

4,28

— Limite vazão média diária — Vazão média diária ● Limite vazão média móvel de 15 dias ● Vazão média móvel de 15 dias (Período Úmido)

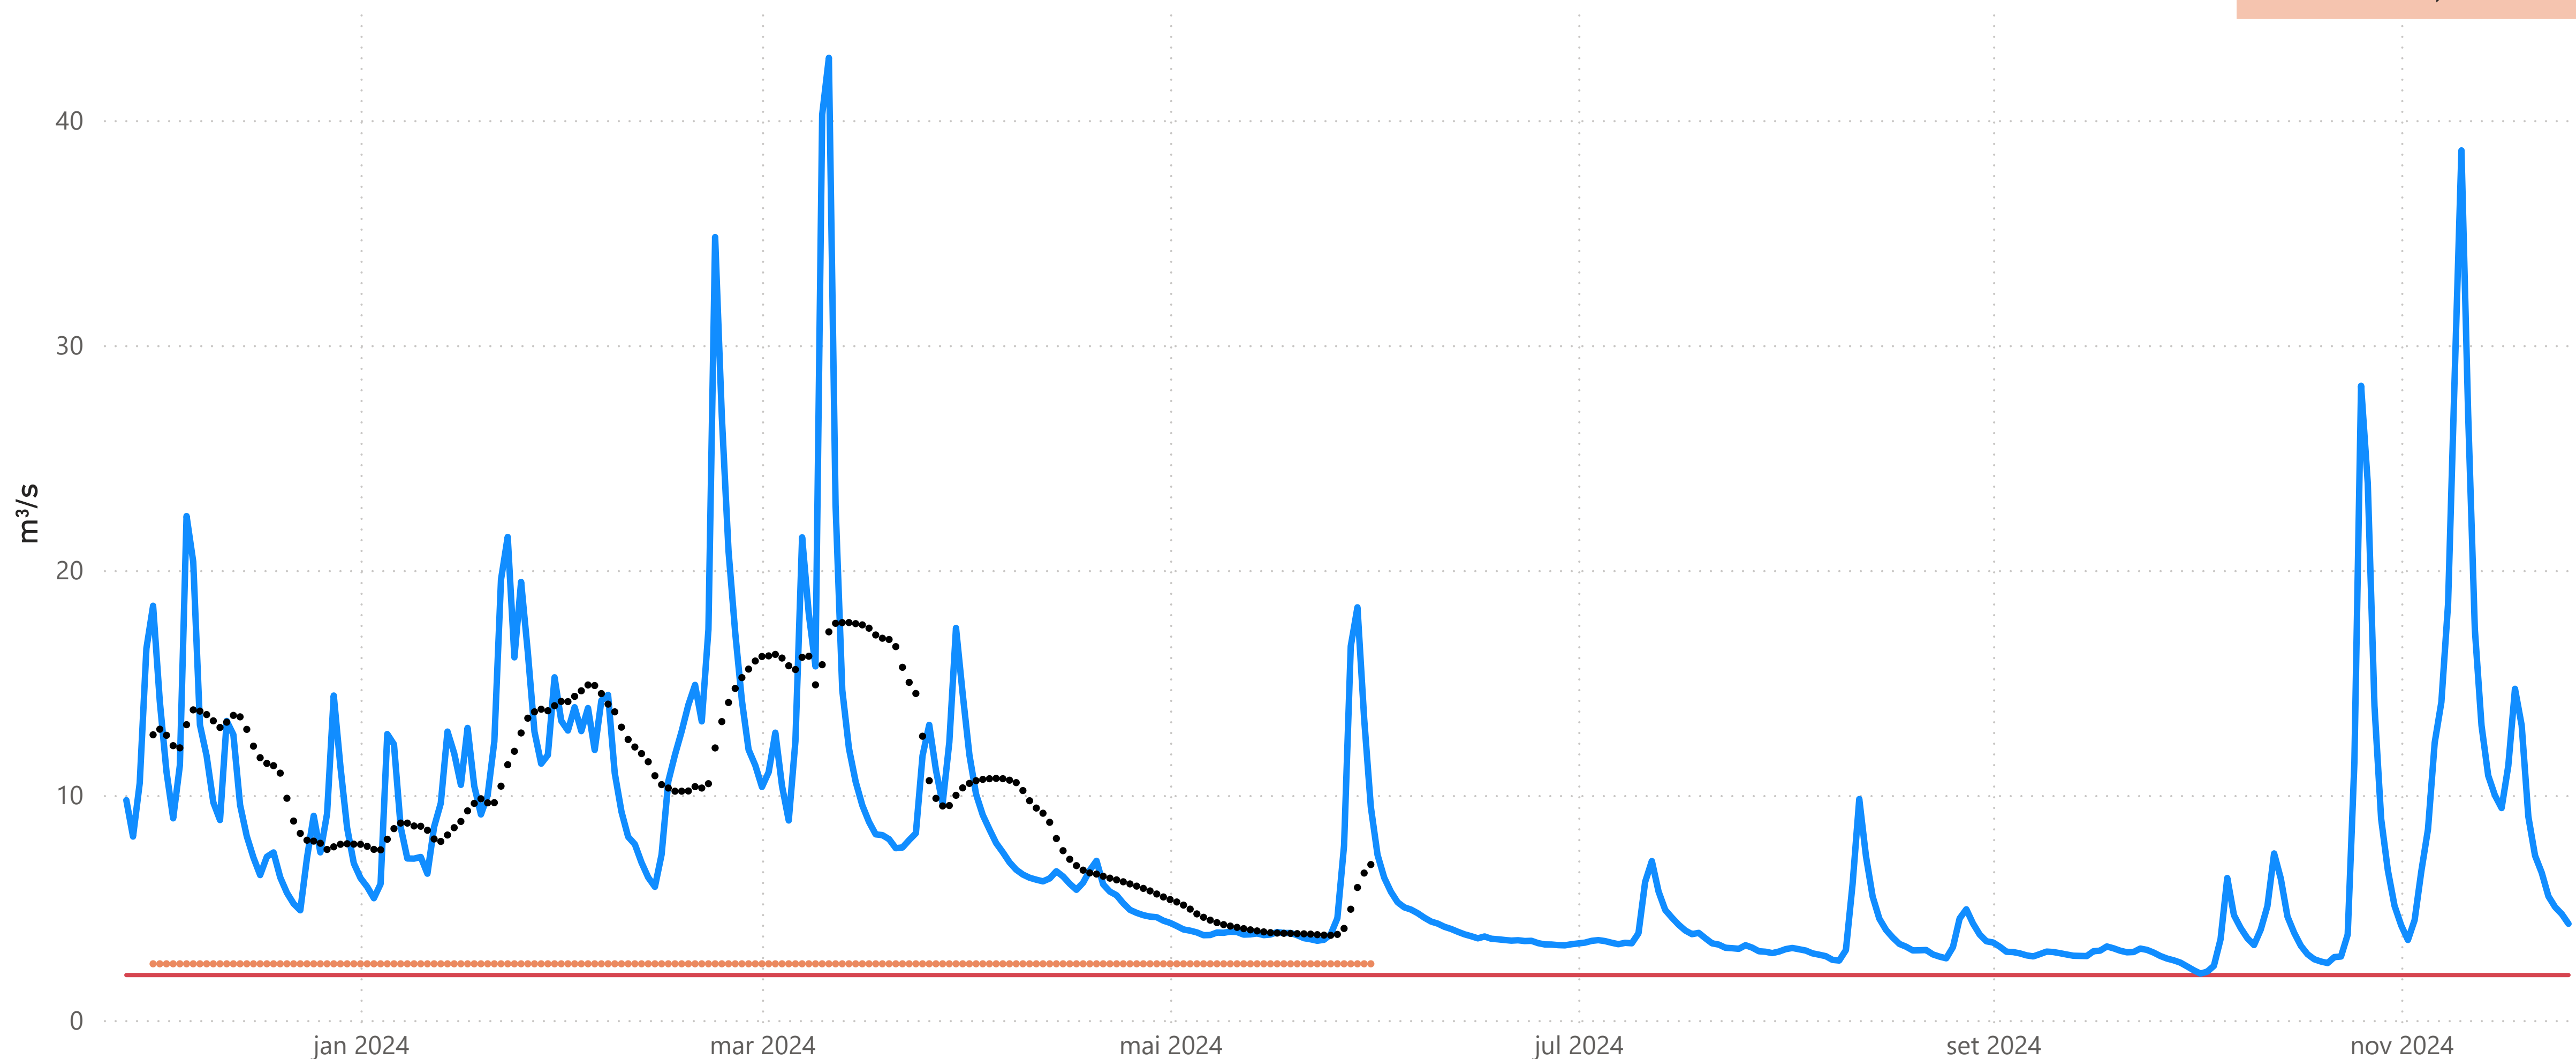


Posto de controle de Atibaia (3E-063T), no rio Atibaia

Média Diária (m³/s)

9,73

— Limite vazão média diária — Vazão média diária ● Limite vazão média móvel de 15 dias ● Vazão média móvel de 15 dias (Período Úmido)

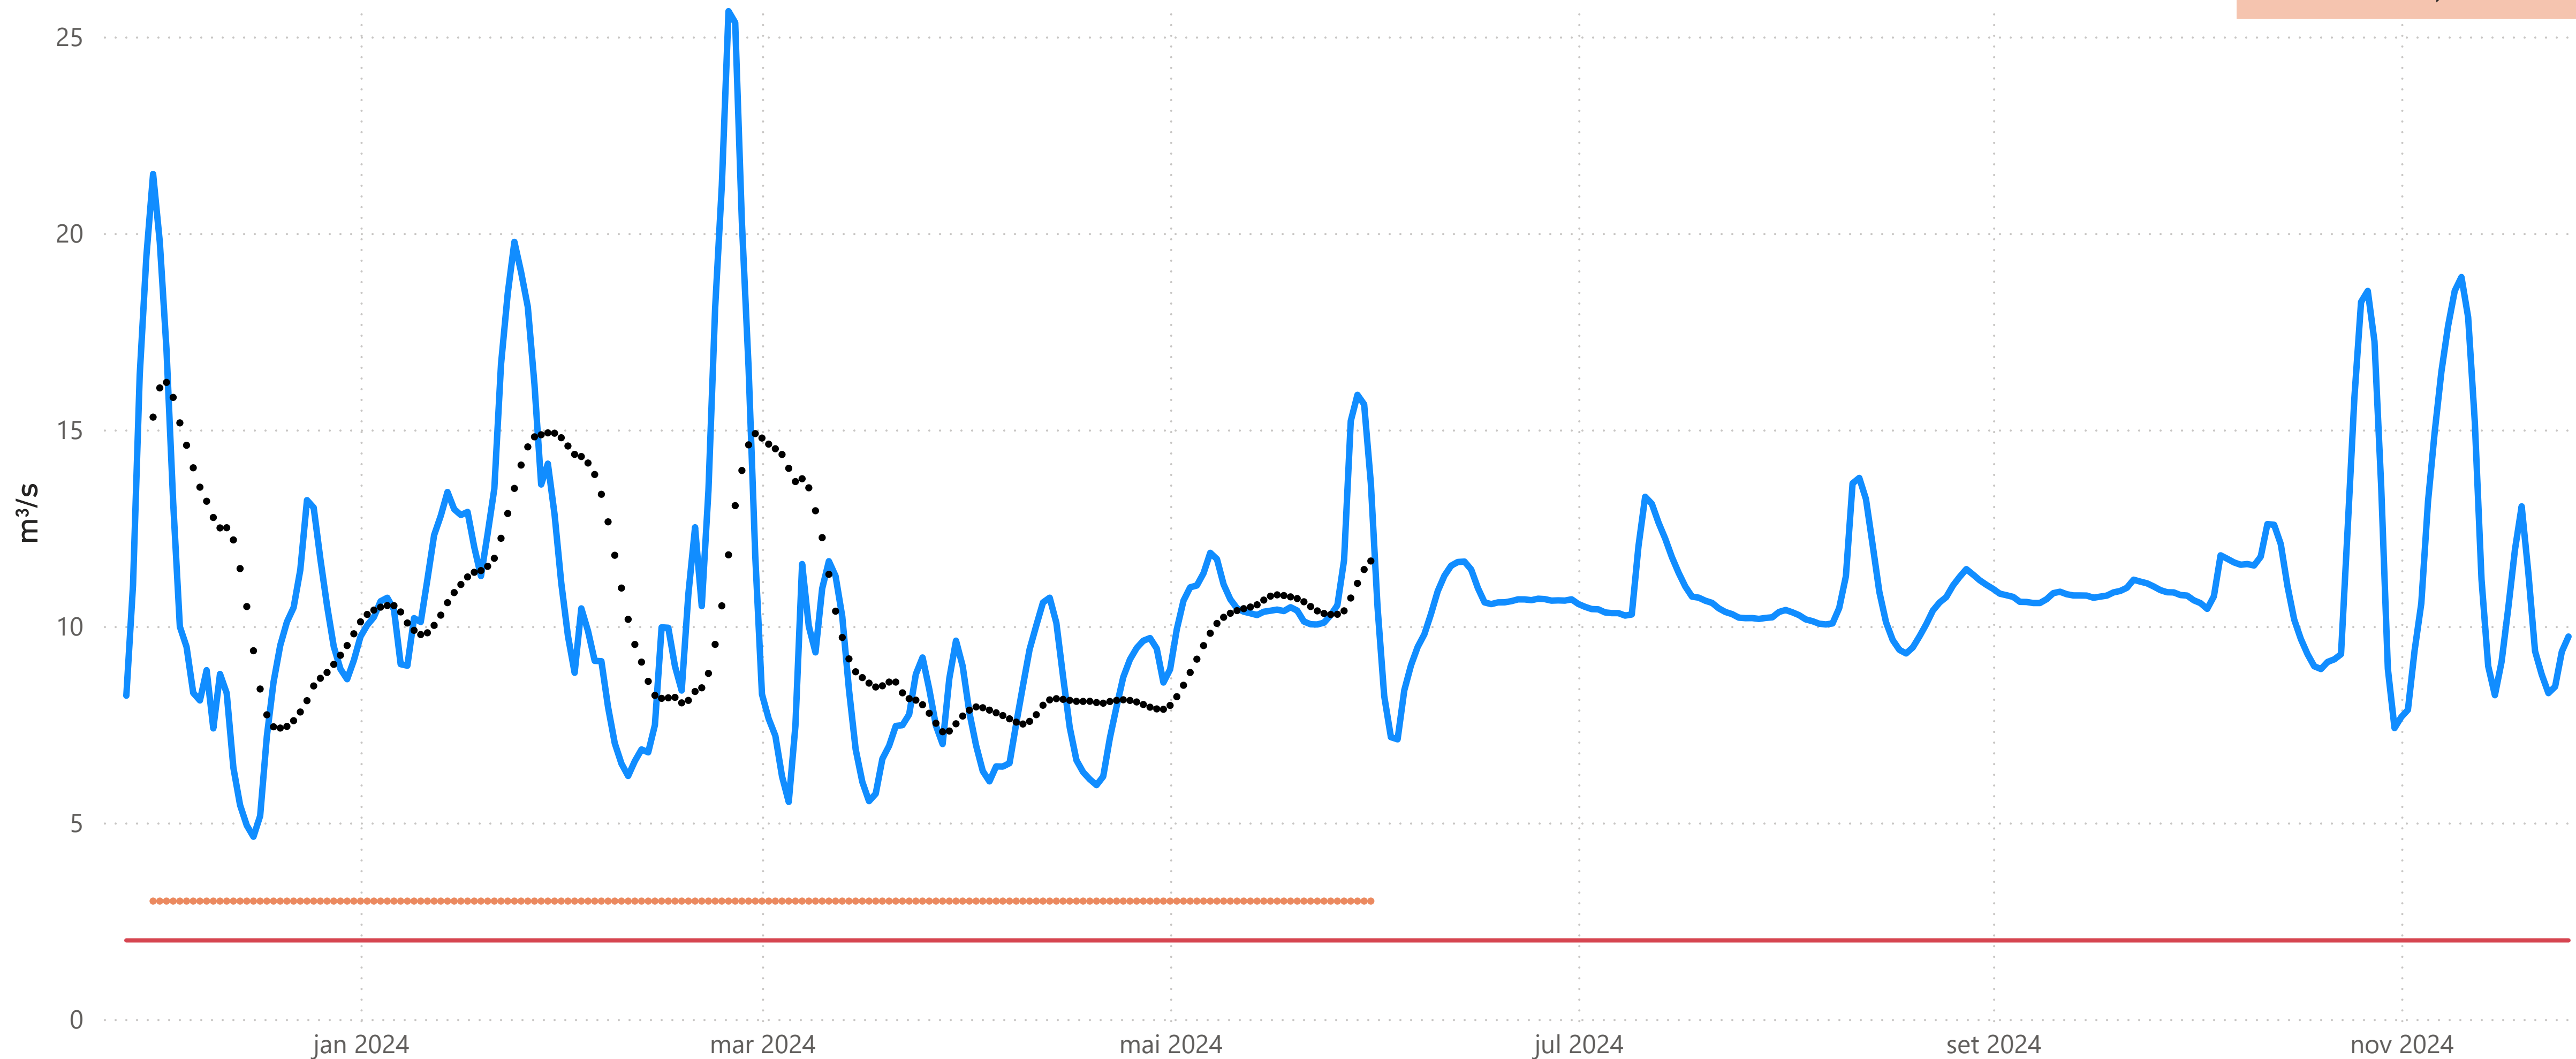

Posto de controle de Captação de Valinhos (3D-007T), no rio Atibaia

Média Diária (m³/s)

10,70

— Limite média diária — Vazão média diária ● Limite média móvel de 15 dias ● Vazão média móvel de 15 dias (Período Úmido)

