

julho de 2025

## DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DO SISTEMA CANTAREIRA



Em cumprimento ao Art. 6º da Resolução Conjunta ANA/DAEE nº 925/2017 e pelo fato de o Sistema Cantareira ter apresentado, em 30 de junho de 2025, 47,33% de seu volume útil, a faixa de operação do Sistema Cantareira considerada para fins de definição das vazões praticadas no mês de julho de 2025 foi a **Faixa 2: Atenção**

Reservatório	Mínimo Operacional Cota (m)	Mínimo Operacional Vol (hm <sup>3</sup> )	Máximo Operacional Cota (m)	Máximo Operacional Vol (hm <sup>3</sup> )	Volume Útil Total (hm <sup>3</sup> )
Atibainha	781,88	199,20	786,72	295,46	96,26
Cachoeira	811,72	46,92	821,88	116,57	69,65
Jaguari/Jacareí	820,80	239,45	844,00	1.047,49	808,04
Paiva Castro	743,80	25,32	745,61	32,93	7,61
Sistema Equivalente		510,89		1.492,45	981,56

# Boletim Mensal de Acompanhamento do Sistema Cantareira


## Resumo - Sistema Cantareira

junho de 2025


### Operação desde fevereiro de 2025

	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jul/25
Vazão Defluente Média (m <sup>3</sup> /s)	1,54	5,86	3,39	7,50	6,78
Vazão Afluente Média (m <sup>3</sup> /s)	56,78	25,39	32,15	17,36	15,25
% da MLT	79,97	39,68	69,88	48,22	44,84
					48,58
	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jul/25
Variação de Volume Útil (%)		-1,80%	0,14%	-5,37%	-5,37%
Volume Util	59,73%	57,94%	58,07%	52,70%	47,33%
					41,22%

### Volume Útil (%) no final de julho desde 2015

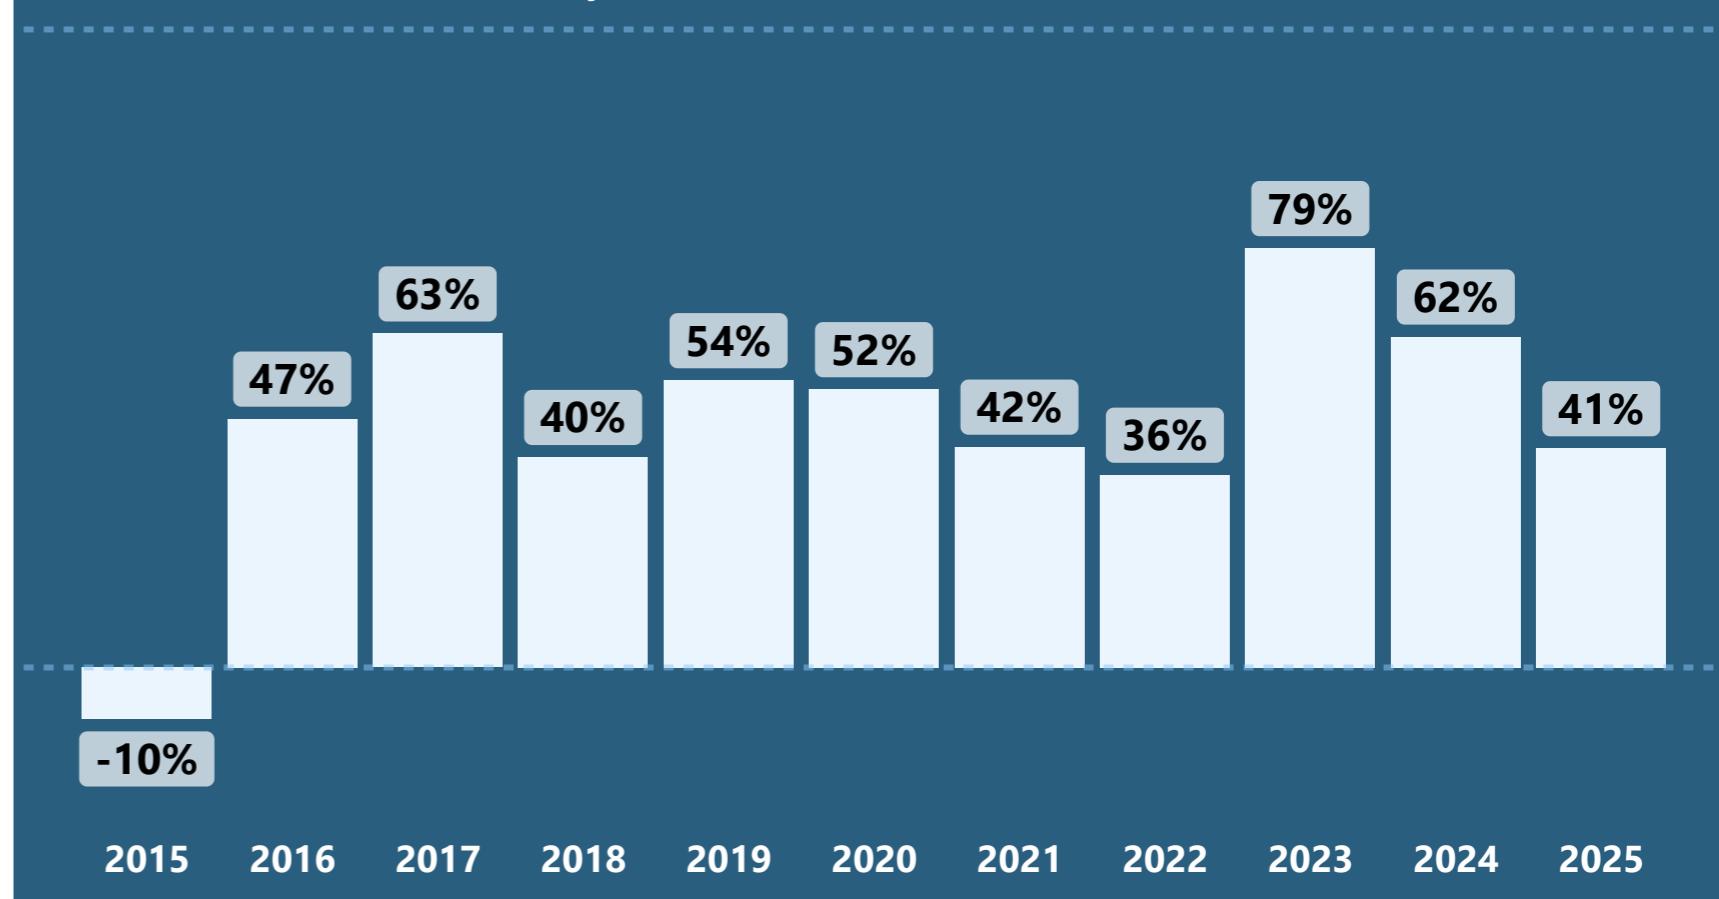

### Vazão Afluente observada x Média de Longo Término

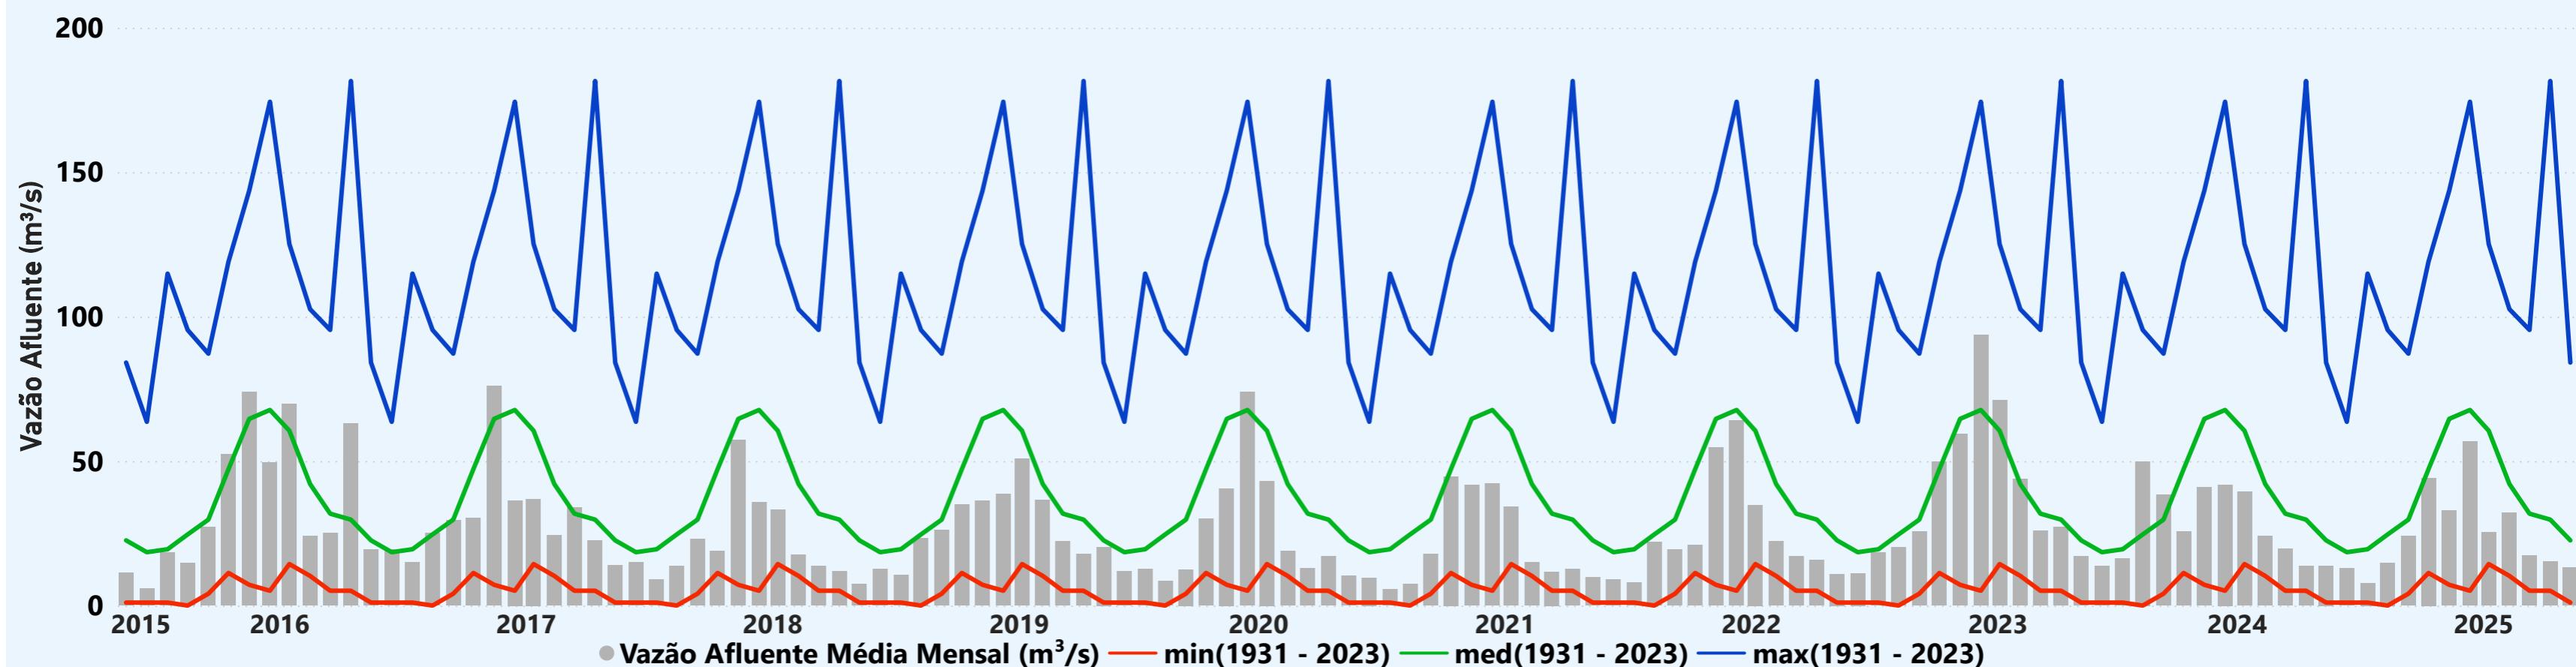


# Boletim Mensal de Acompanhamento do Sistema Cantareira

## Vazões - Sistema Cantareira

junho de 2025


### Operação desde 2015

- Vazão Defluente ( $m^3/s$ )
- Vazão Afluente ( $m^3/s$ )

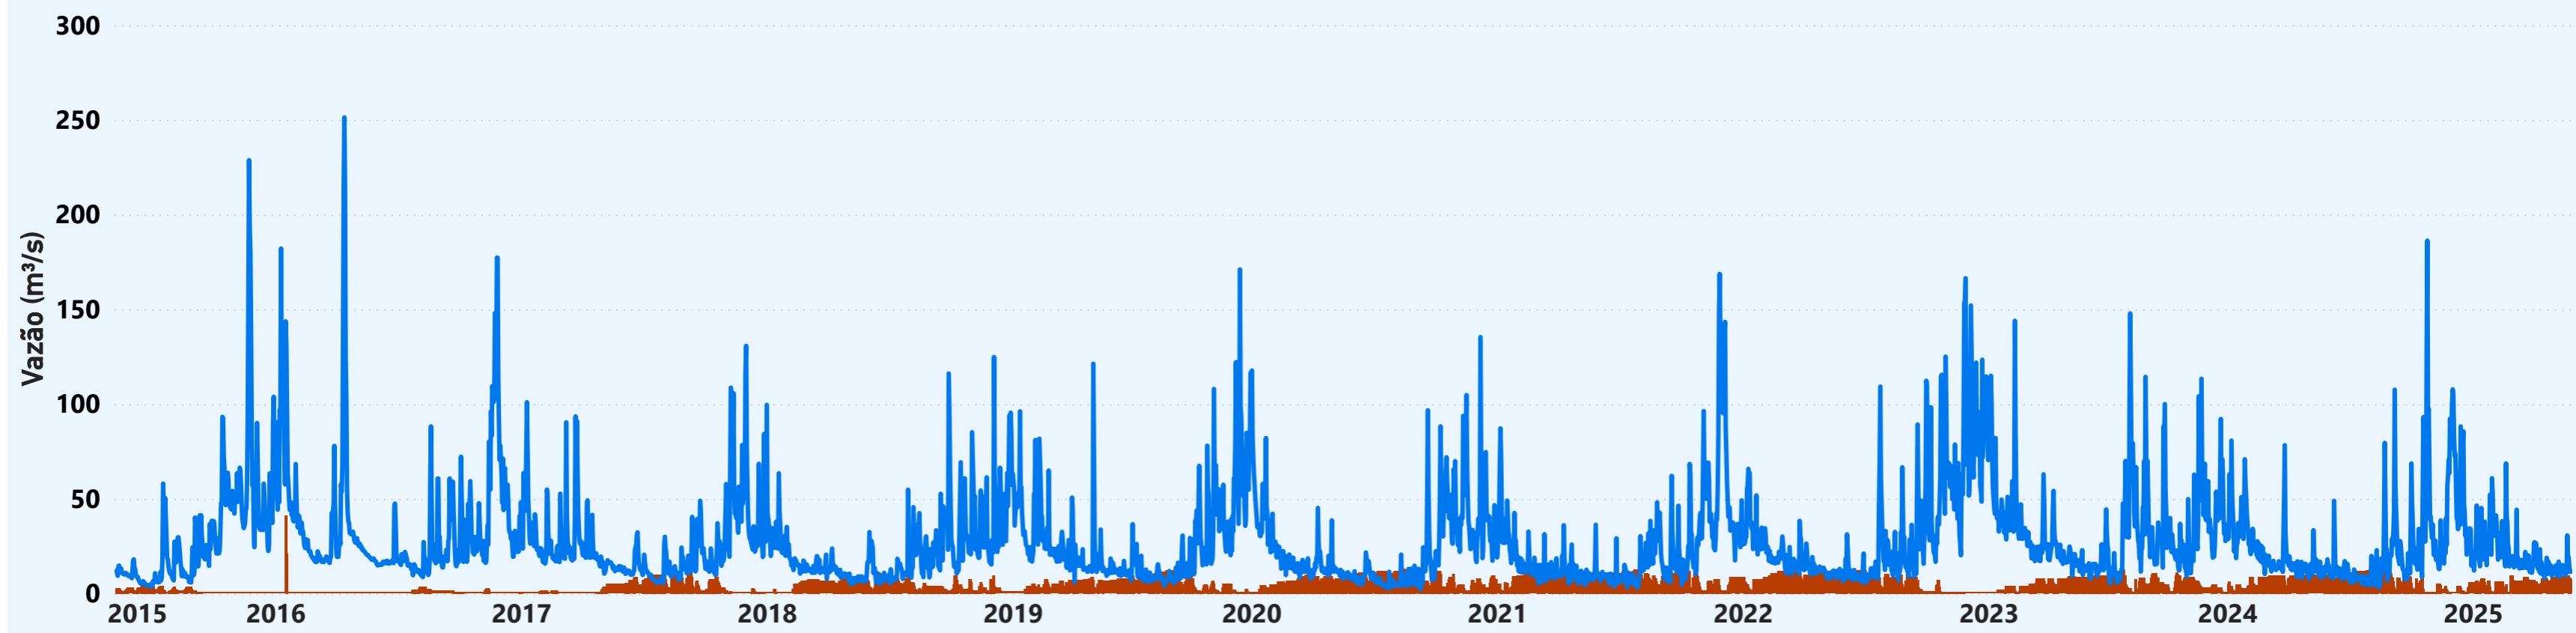

### Operação nos últimos 12 meses

- Vazão Defluente ( $m^3/s$ )
- EESI
- Vazão Afluente ( $m^3/s$ )

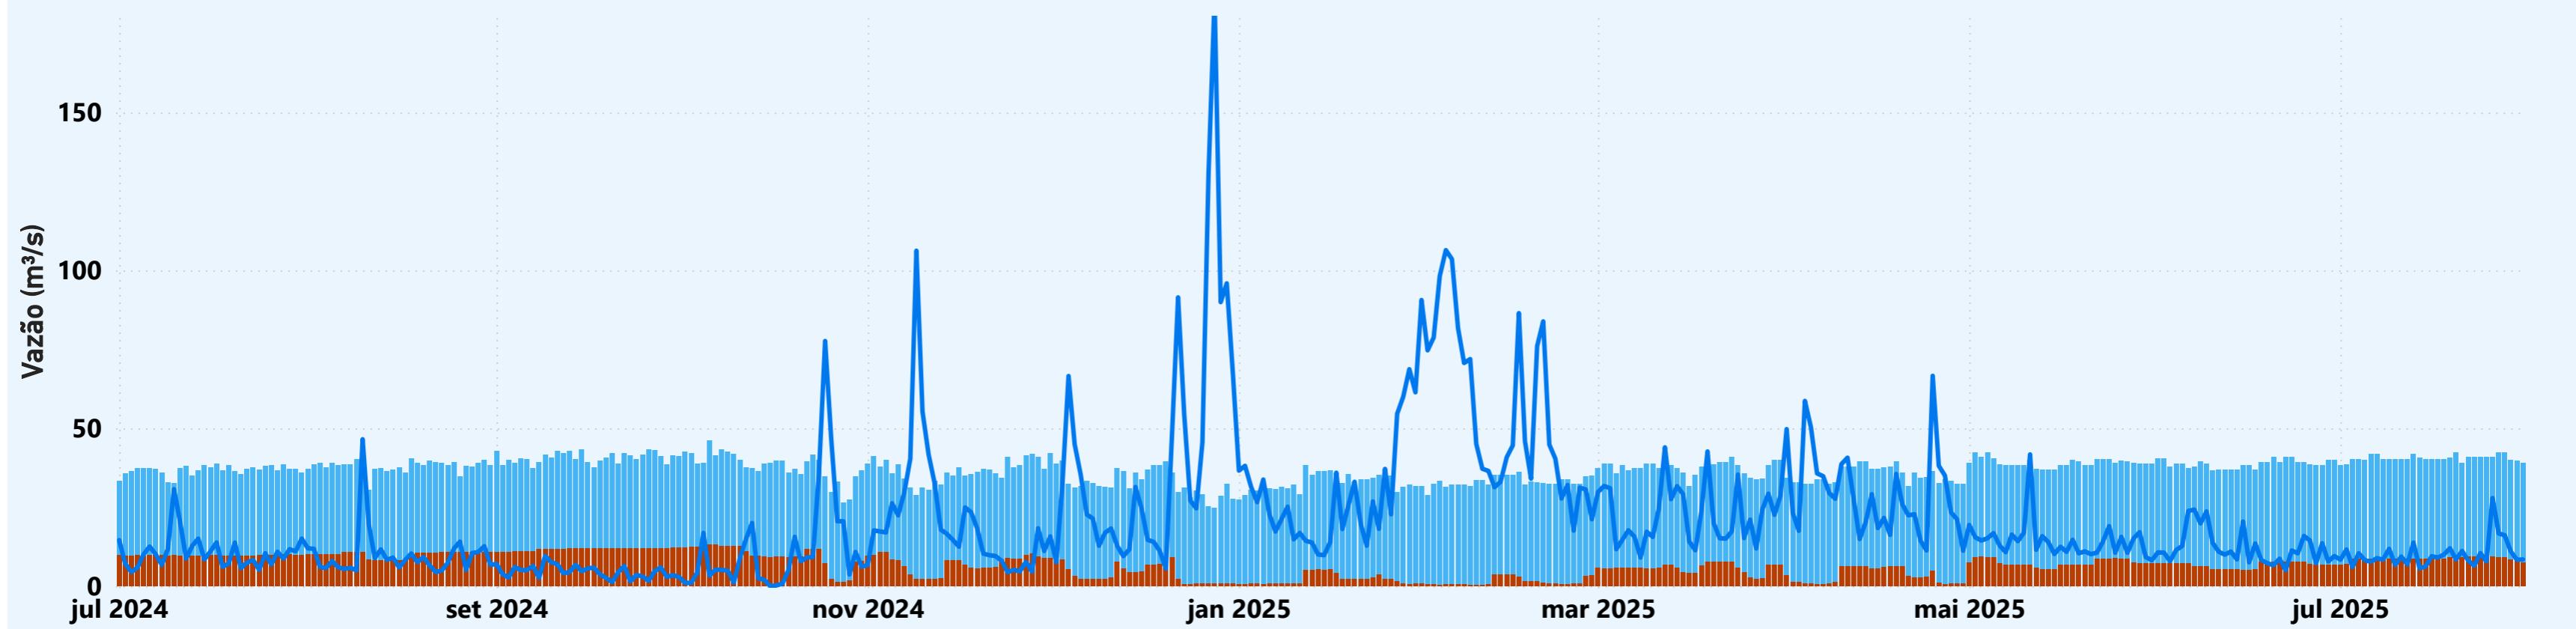


# Boletim Mensal de Acompanhamento do Sistema Cantareira


## Volume Útil - Sistema Cantareira

julho de 2025

Operação desde 2015

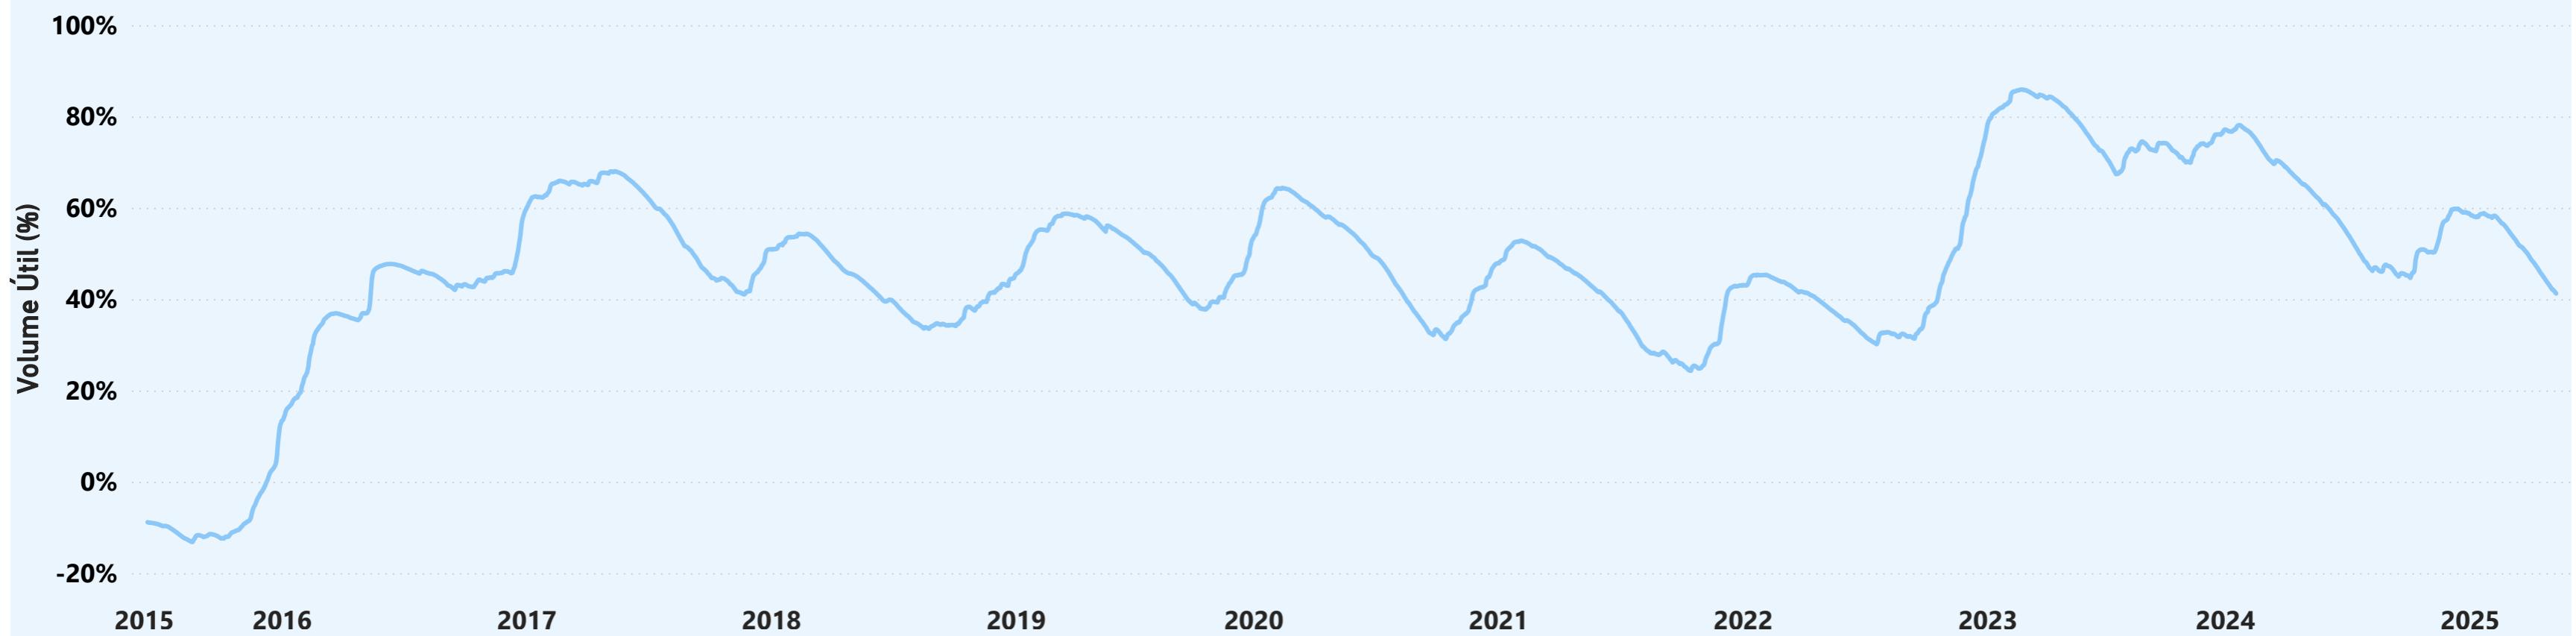

Operação nos últimos 12 meses

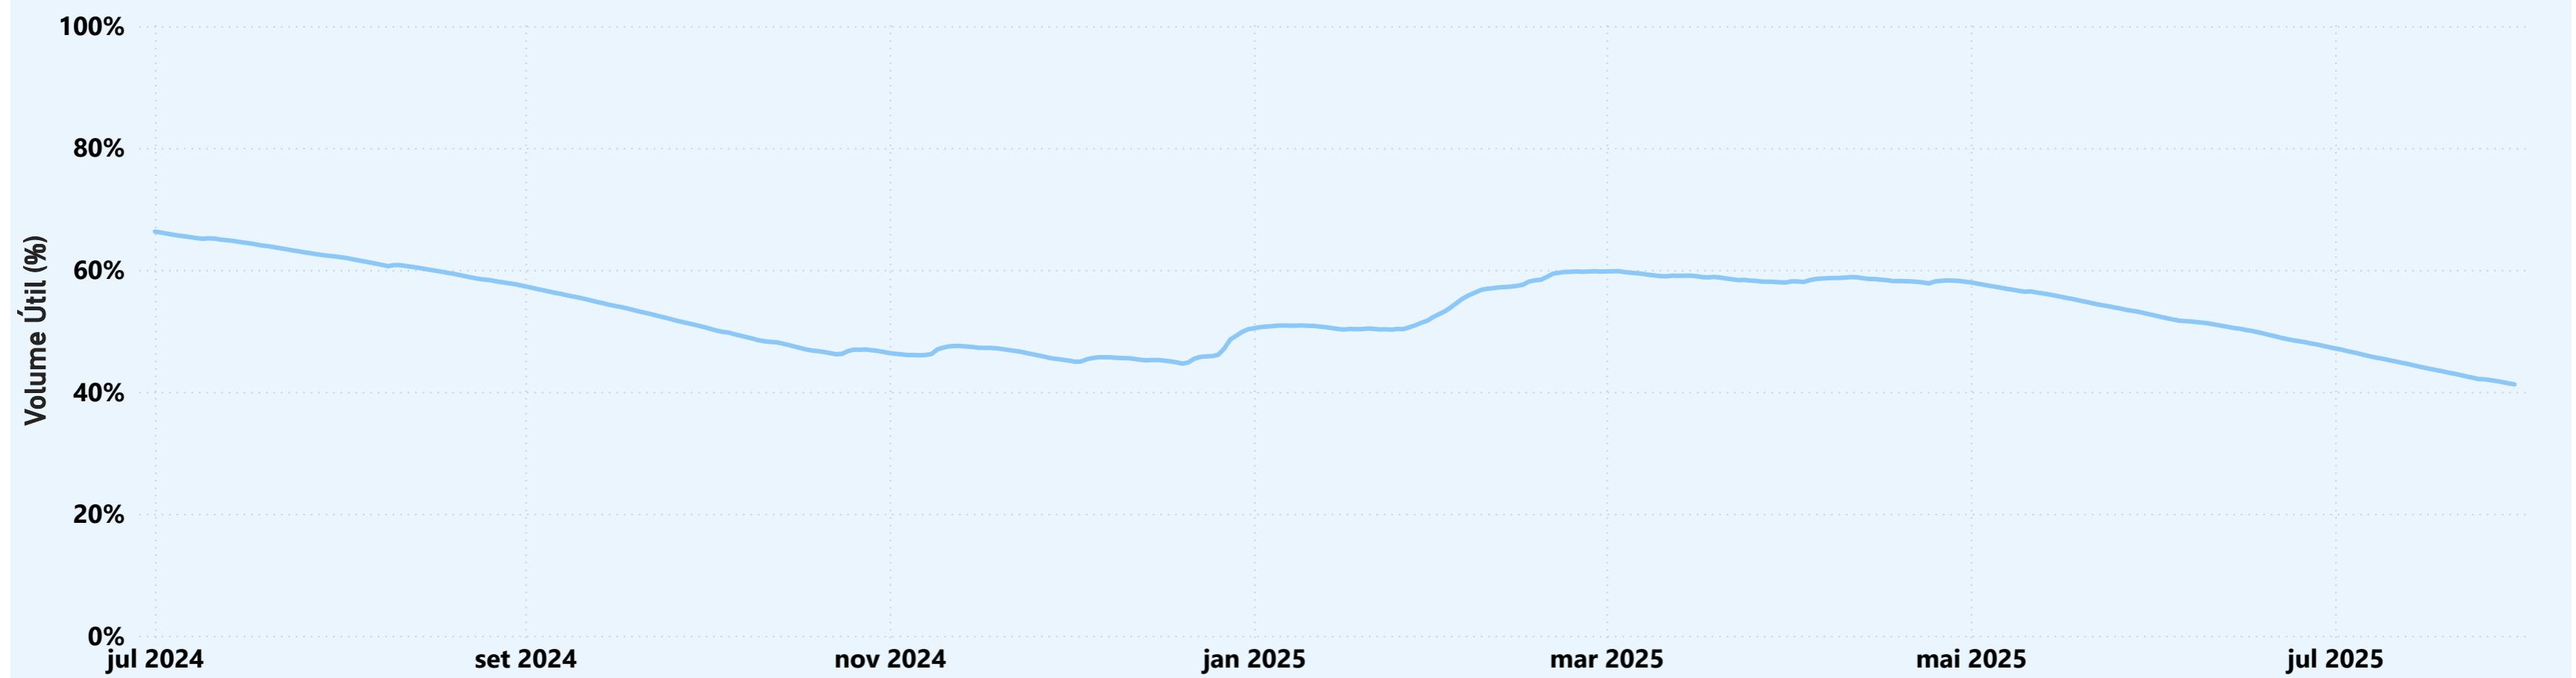


# Boletim Mensal de Acompanhamento do Sistema Cantareira


## Reservatório Jaguari/Jacareí

junho de 2025

### Operação nos últimos 12 meses

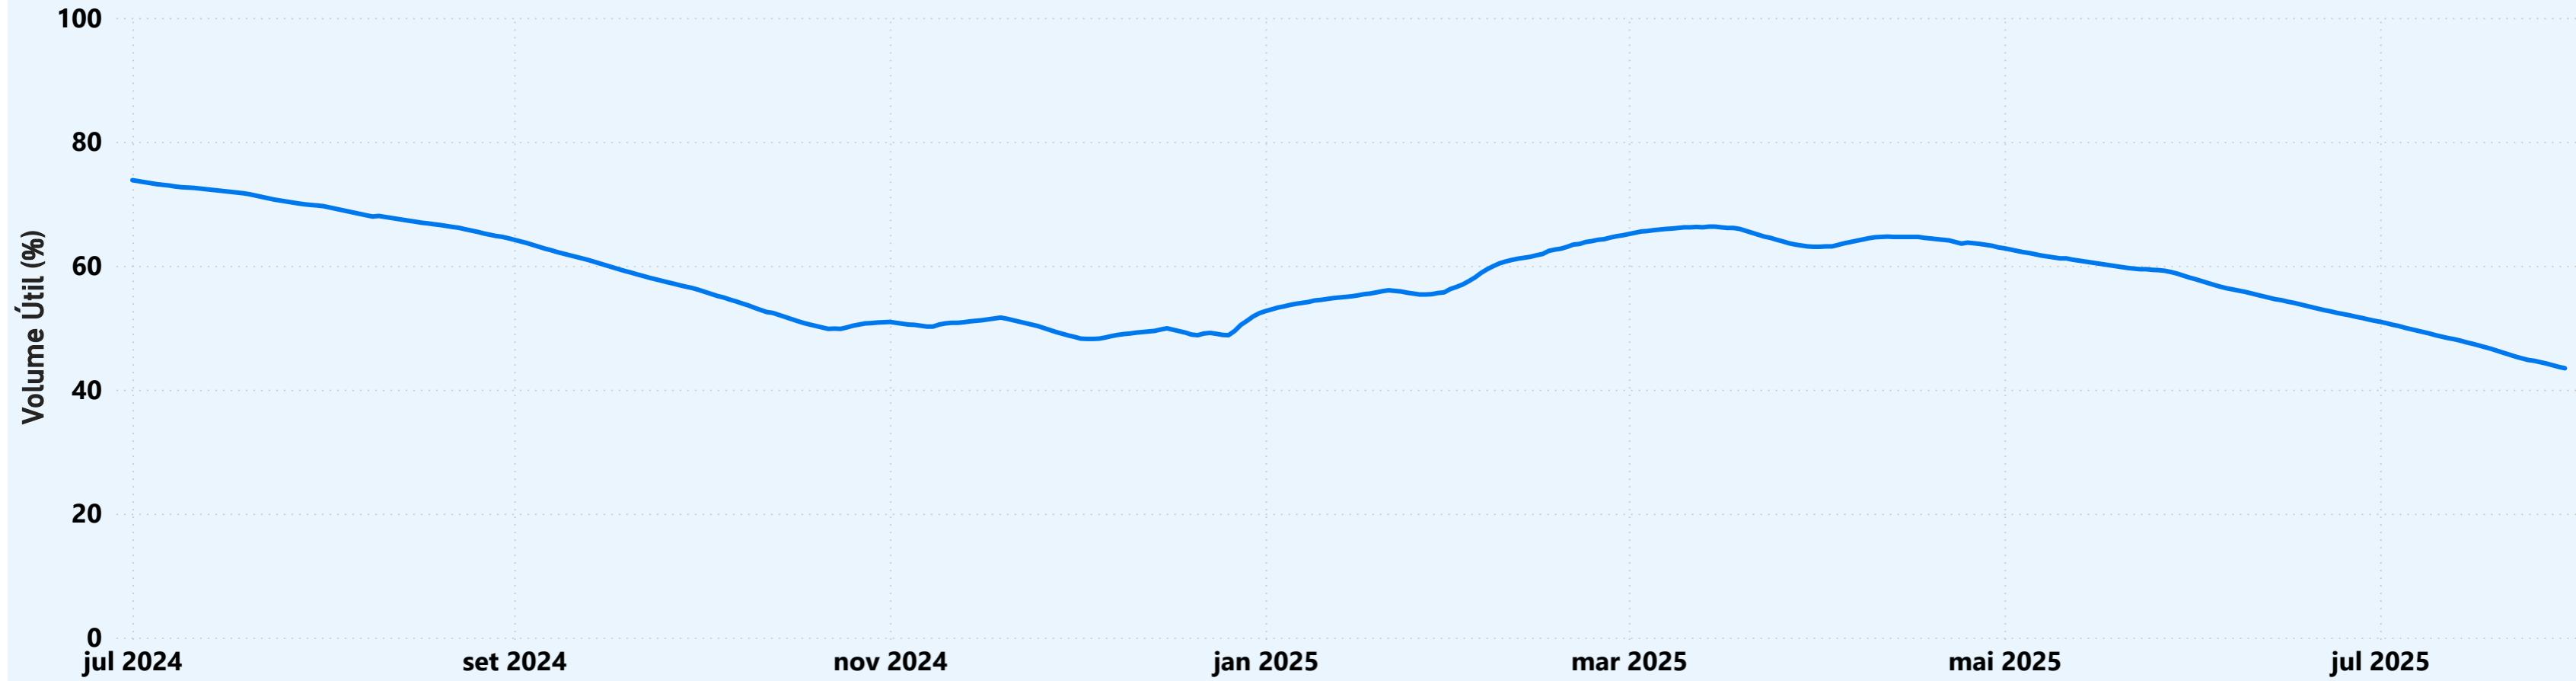


### Operação no mês de julho de 2025

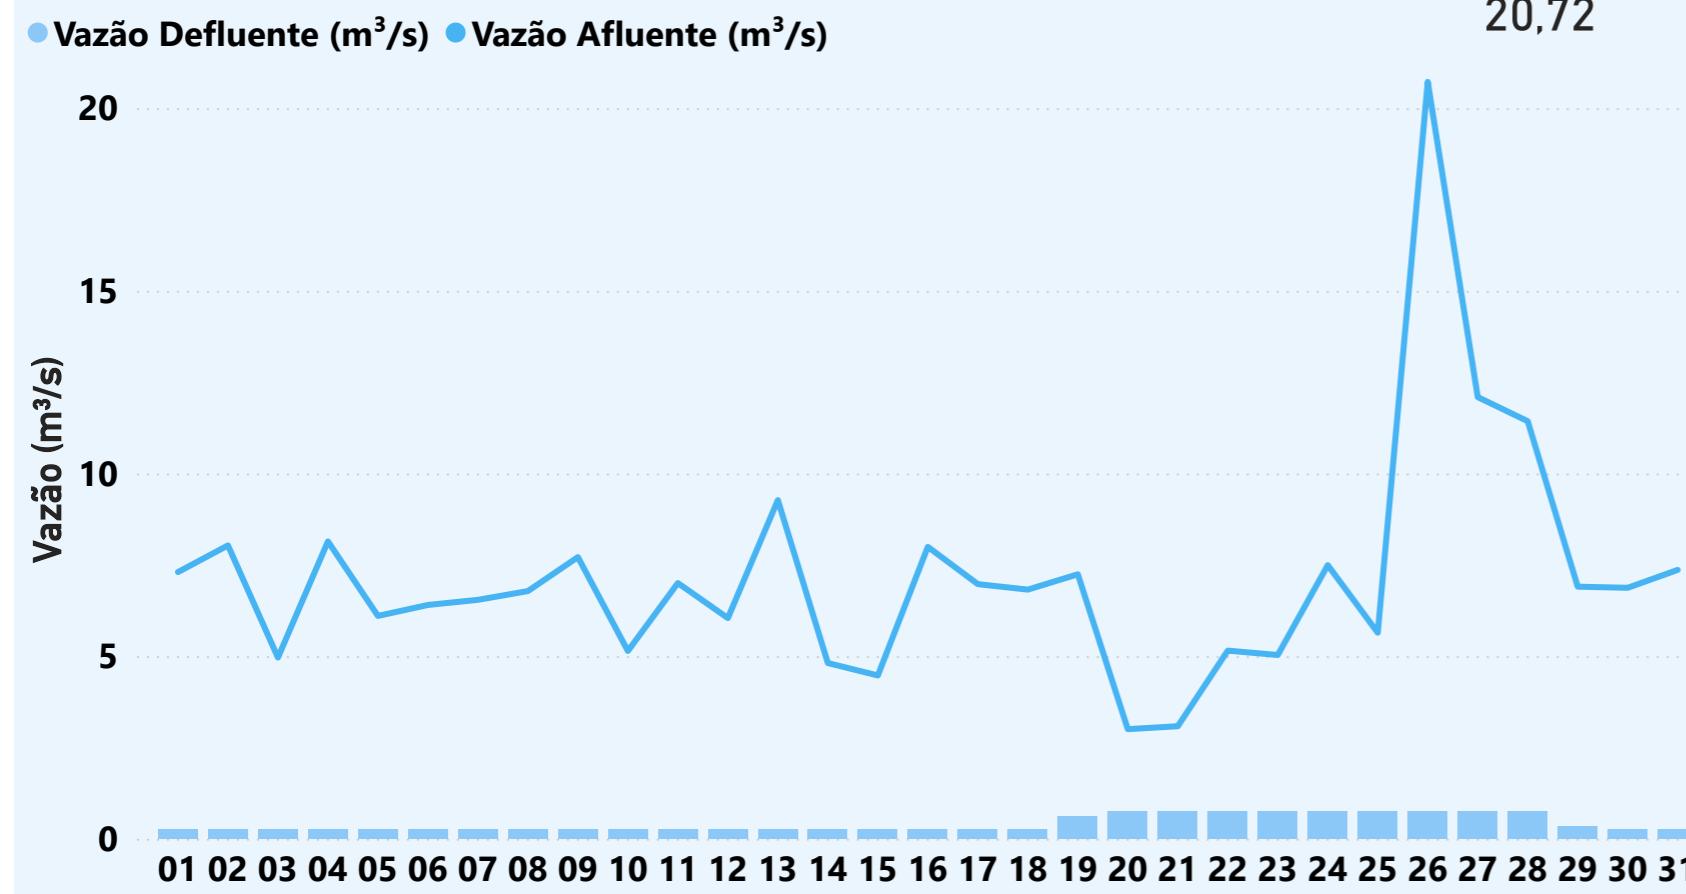

Vazão Afluente Máxima  
20,72

### Volume Útil no final do mês de fevereiro nos últimos 10 anos

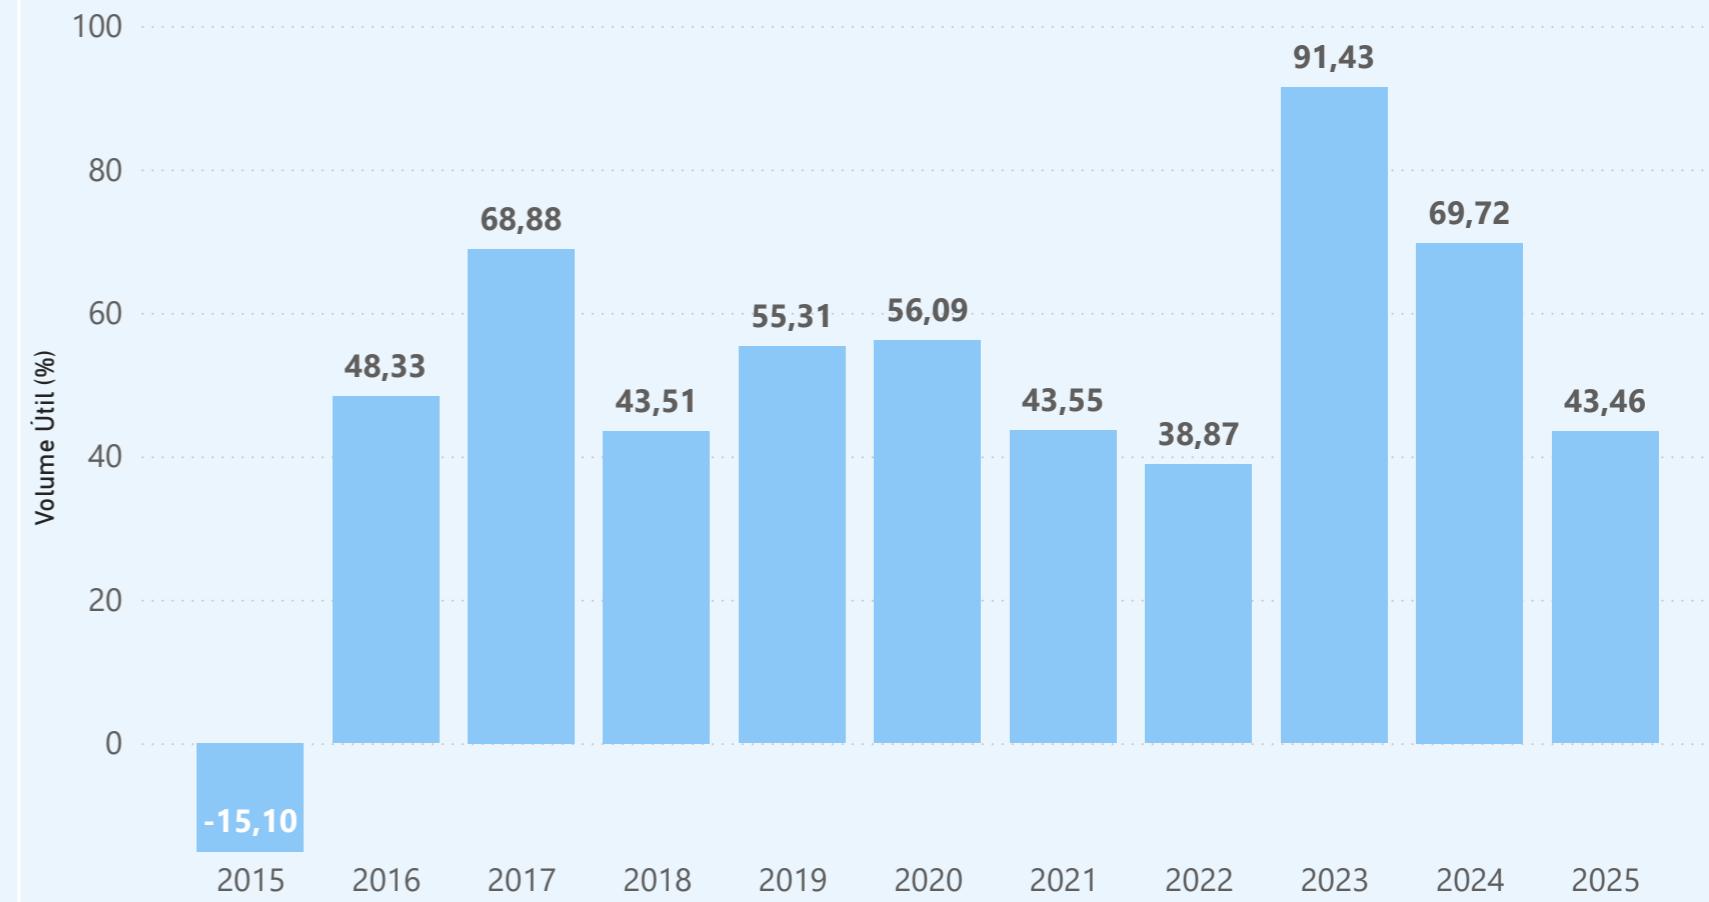

# Boletim Mensal de Acompanhamento do Sistema Cantareira


## Reservatório Cachoeira

julho de 2025

### Operação nos últimos 12 meses



### Operação no mês de julho de 2025

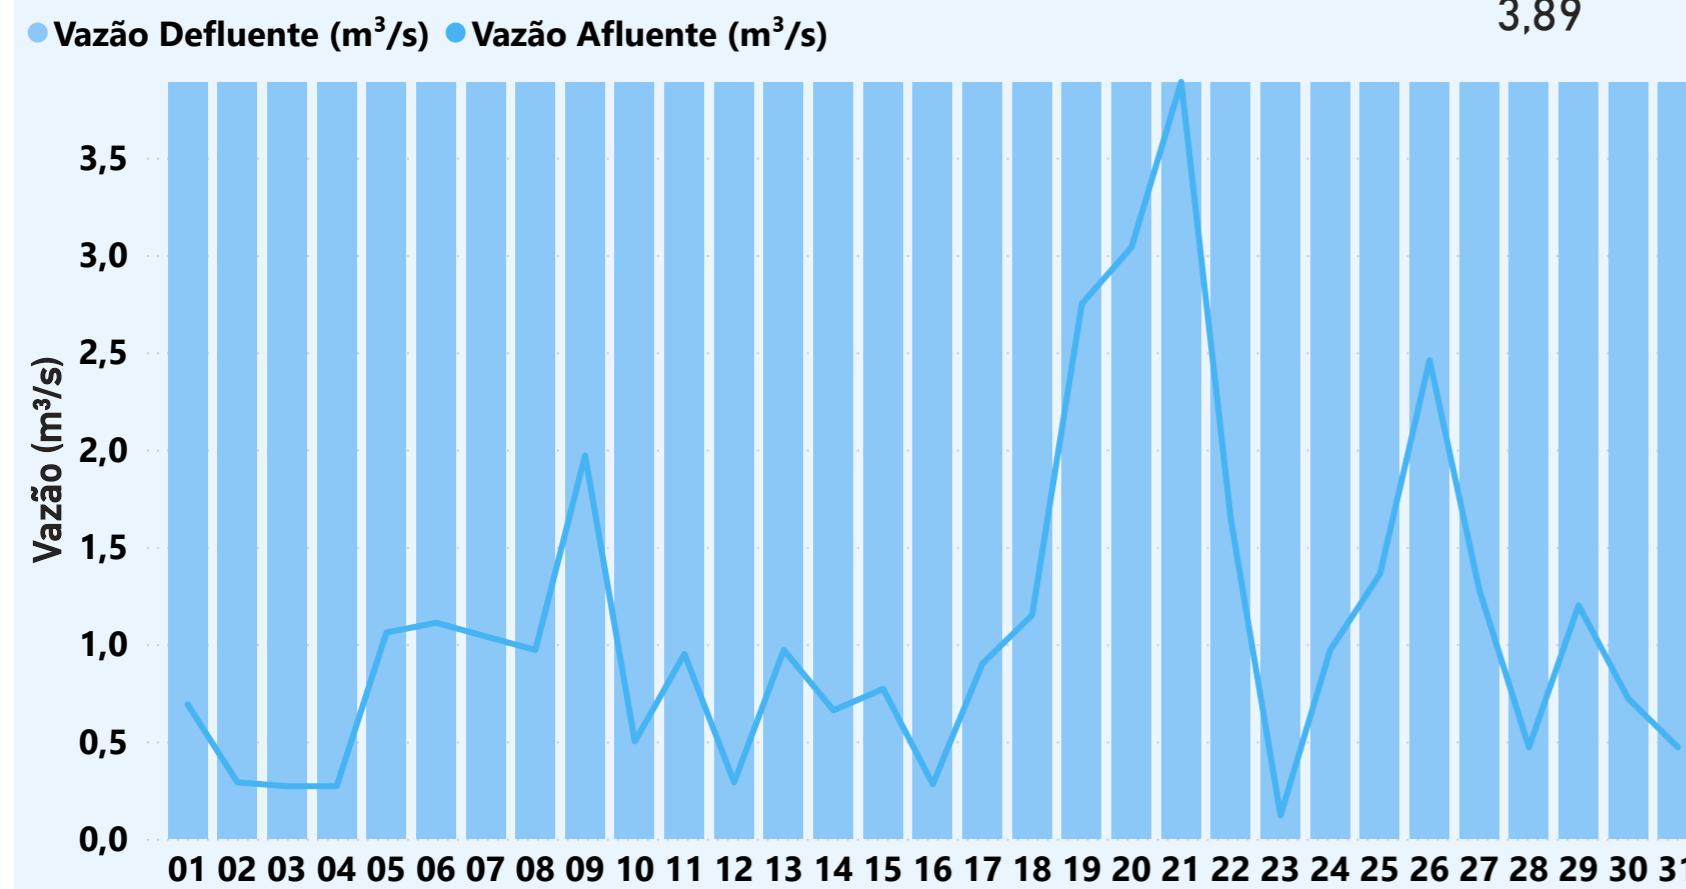

Vazão Afluente Máxima  
**3,89**

### Volume Útil no final do mês de fevereiro nos últimos 10 anos



# **Boletim Mensal de Acompanhamento do Sistema Cantareira**

# Reservatório Atibainha


julho de 2025

## **Operação nos últimos 12 meses**




Operação no mês de julho de 2025

- Vazão Defluente ( $m^3/s$ ) ● Vazão Afluente ( $m^3/s$ )

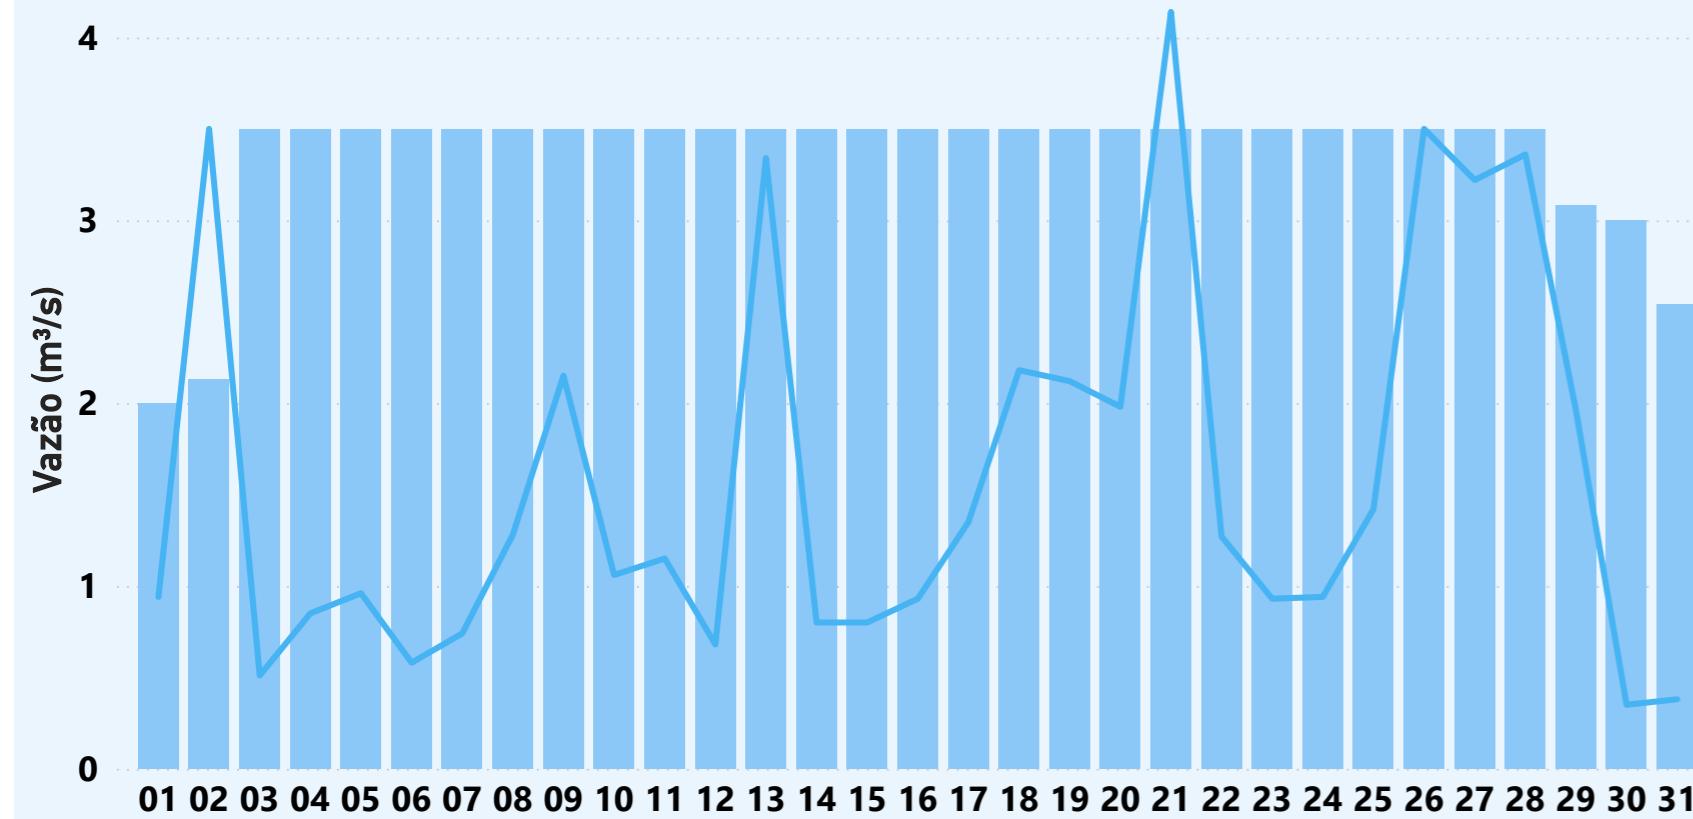

<sup>a</sup> Volume Útil no final do mês de fevereiro nos últimos 10 anos

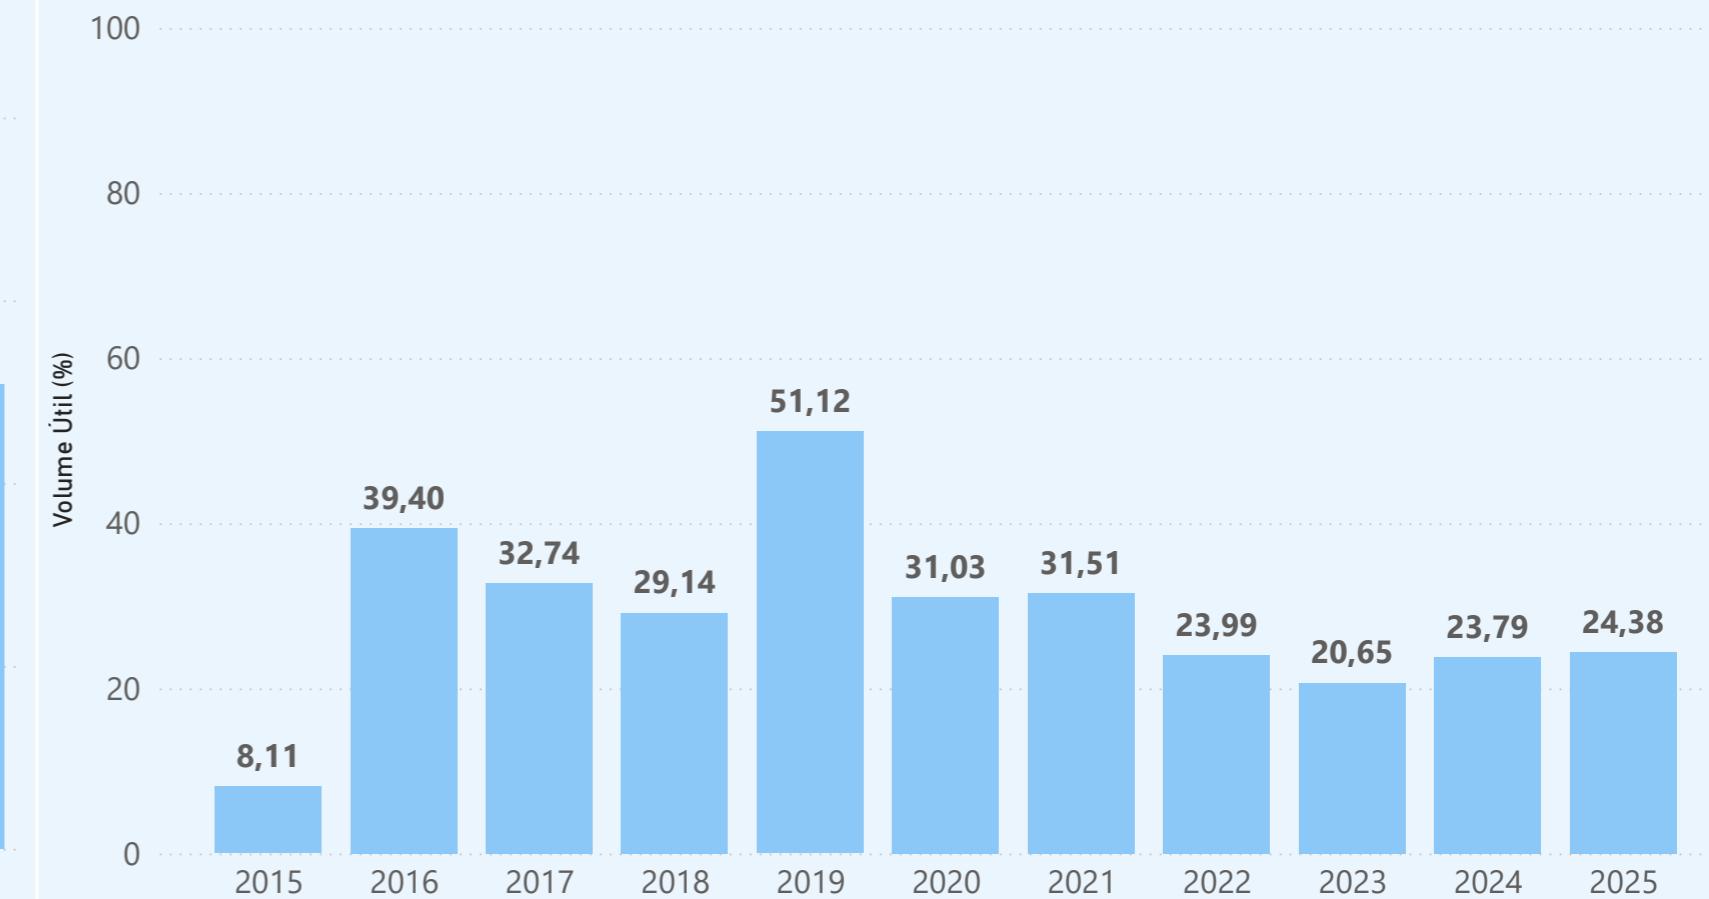


# Boletim Mensal de Acompanhamento do Sistema Cantareira


## Reservatório Paiva Castro

julho de 2025

### Operação nos últimos 12 meses

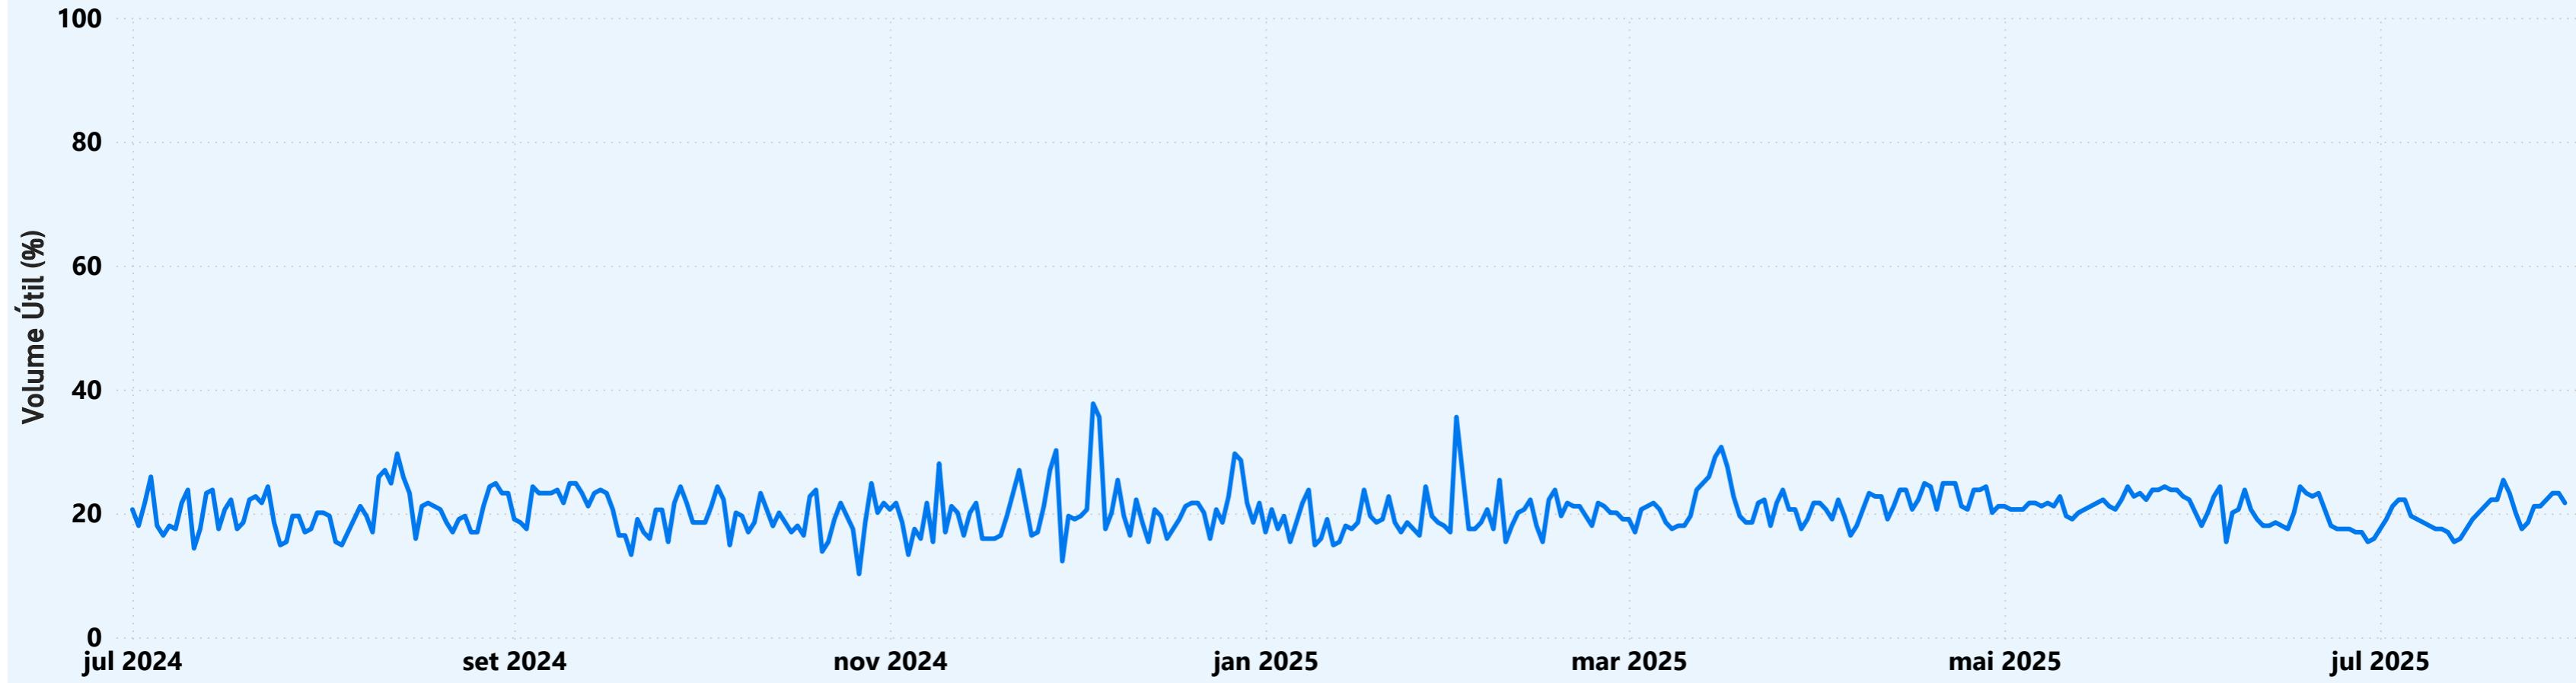

### Operação no mês de julho de 2025

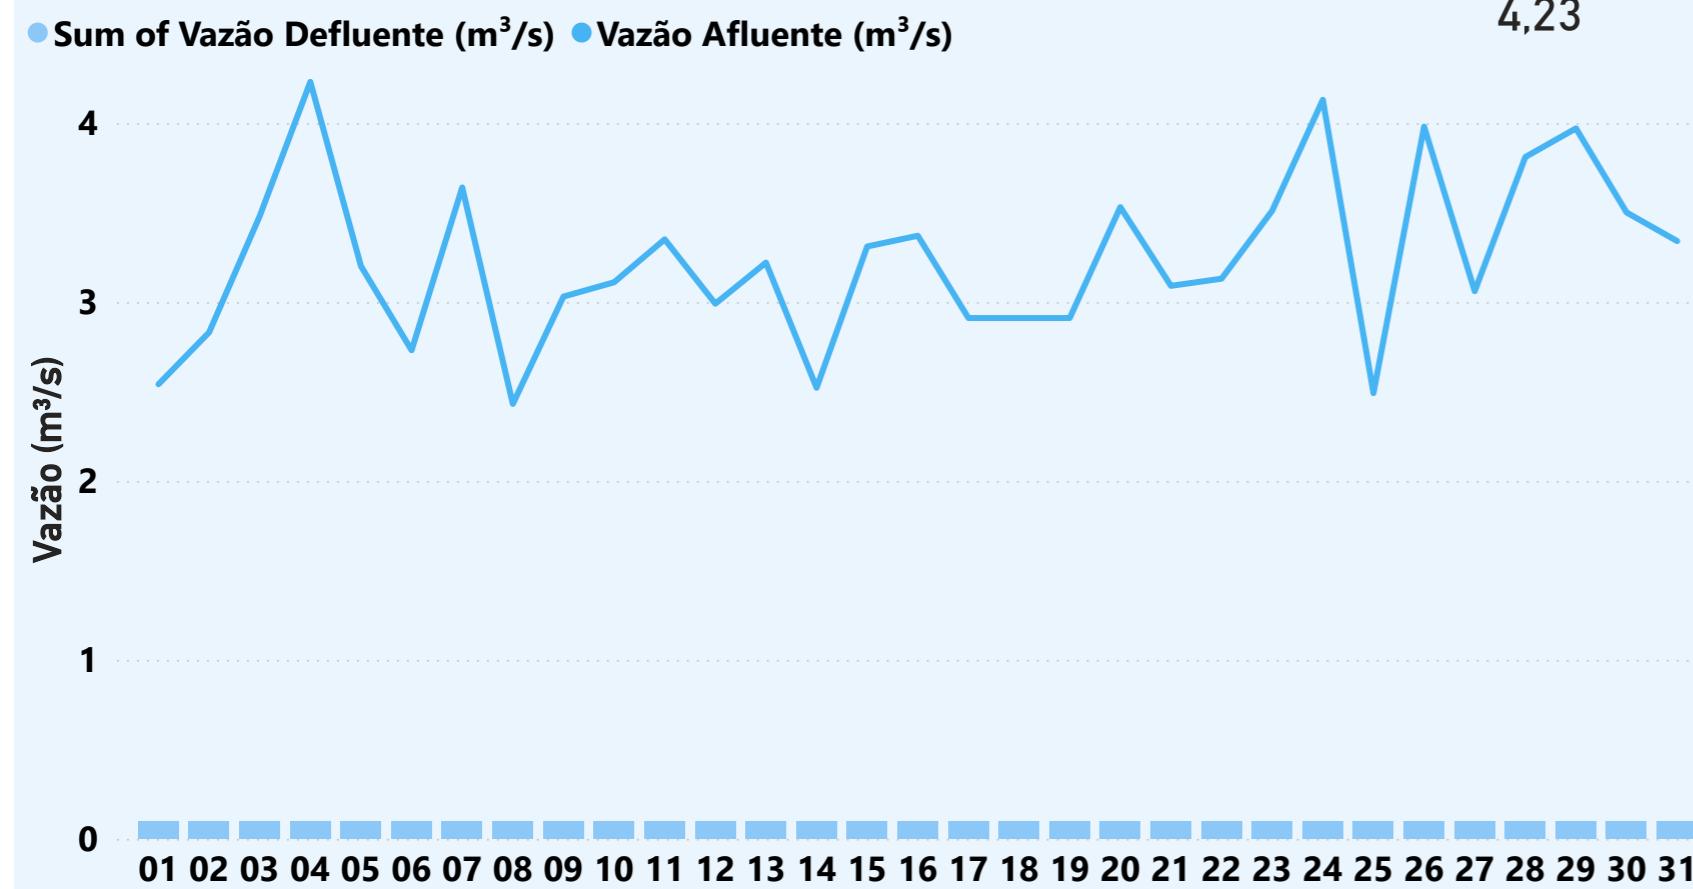

### Volume Útil no final do mês de fevereiro nos últimos 10 anos

