

Saiba mais sobre as condições de operação do Sistema Hídrico do Rio Grande na [Resolução 193/2024](#)

Faixa de Operação Normal
Sem restrição de vazão máxima defluente

Marechal Mascarenhas de Moraes (Peixoto)

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
10/05	701	648	74,28	663,39
11/05	698	405	75,30	663,50
12/05	542	542	75,30	663,50

Luiz Carlos Barreto de Carvalho

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
10/05	654	618
11/05	407	506
12/05	541	541

Jaguara

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
10/05	660	677
11/05	561	627
12/05	569	618

Igarapava

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
10/05	776	818
11/05	688	642
12/05	688	654

Volta Grande

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
10/05	840	673
11/05	644	535
12/05	706	752

Maribondo

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
10/05	828	828	66,97	441,95
11/05	982	779	67,30	442,00
12/05	998	870	67,51	442,03

Volume útil superior ou igual a 15%

Funil Grande

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
10/05	142	126
11/05	141	149
12/05	143	143

Itutinga

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
10/05	59	58
11/05	59	63
12/05	60	57

Furnas

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
10/05	414	686	68,86	763,95
11/05	426	562	68,80	763,94
12/05	492	628	68,73	763,93

Camargos

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)
10/05	73	57	99,05
11/05	66	58	99,15
12/05	58	58	99,15

Faixa de Operação Normal
Vazão máxima turbinada definida na outorga

Data de Referência

12/05/2025


Período Seco

Rio Paranaíba


Rio Paraná

Rio Grande

Furnas

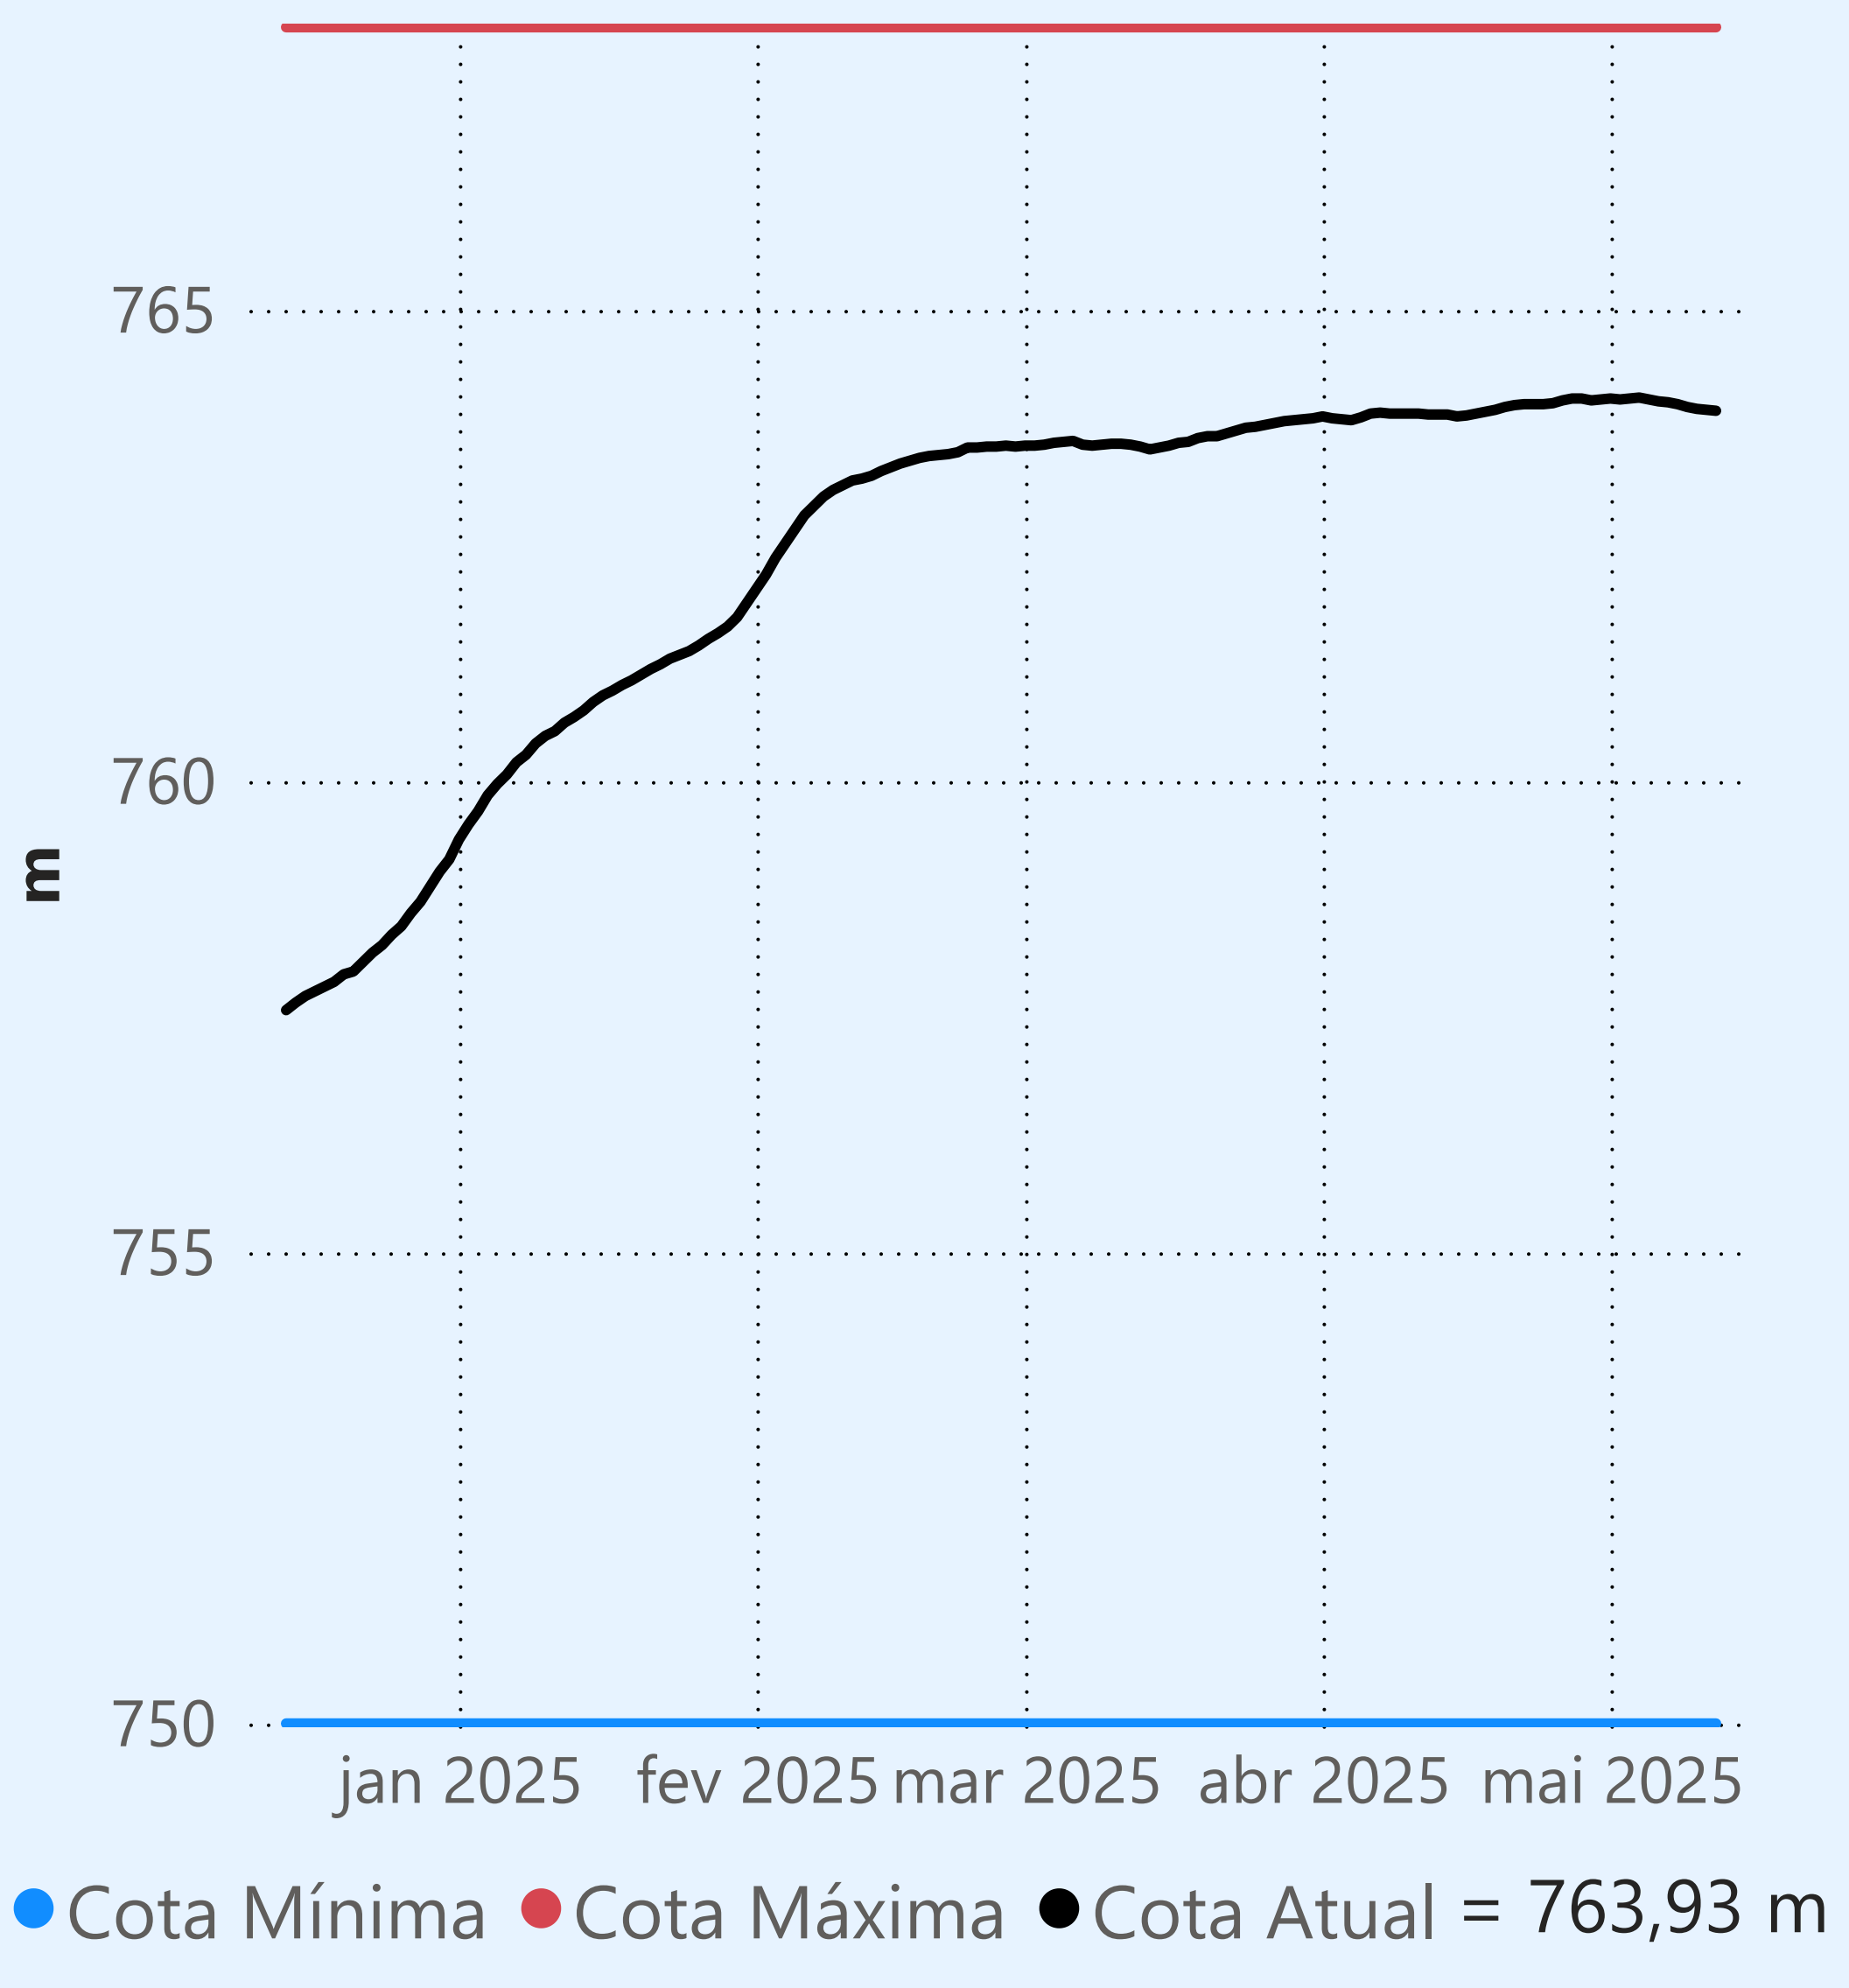

Faixa de Operação Normal

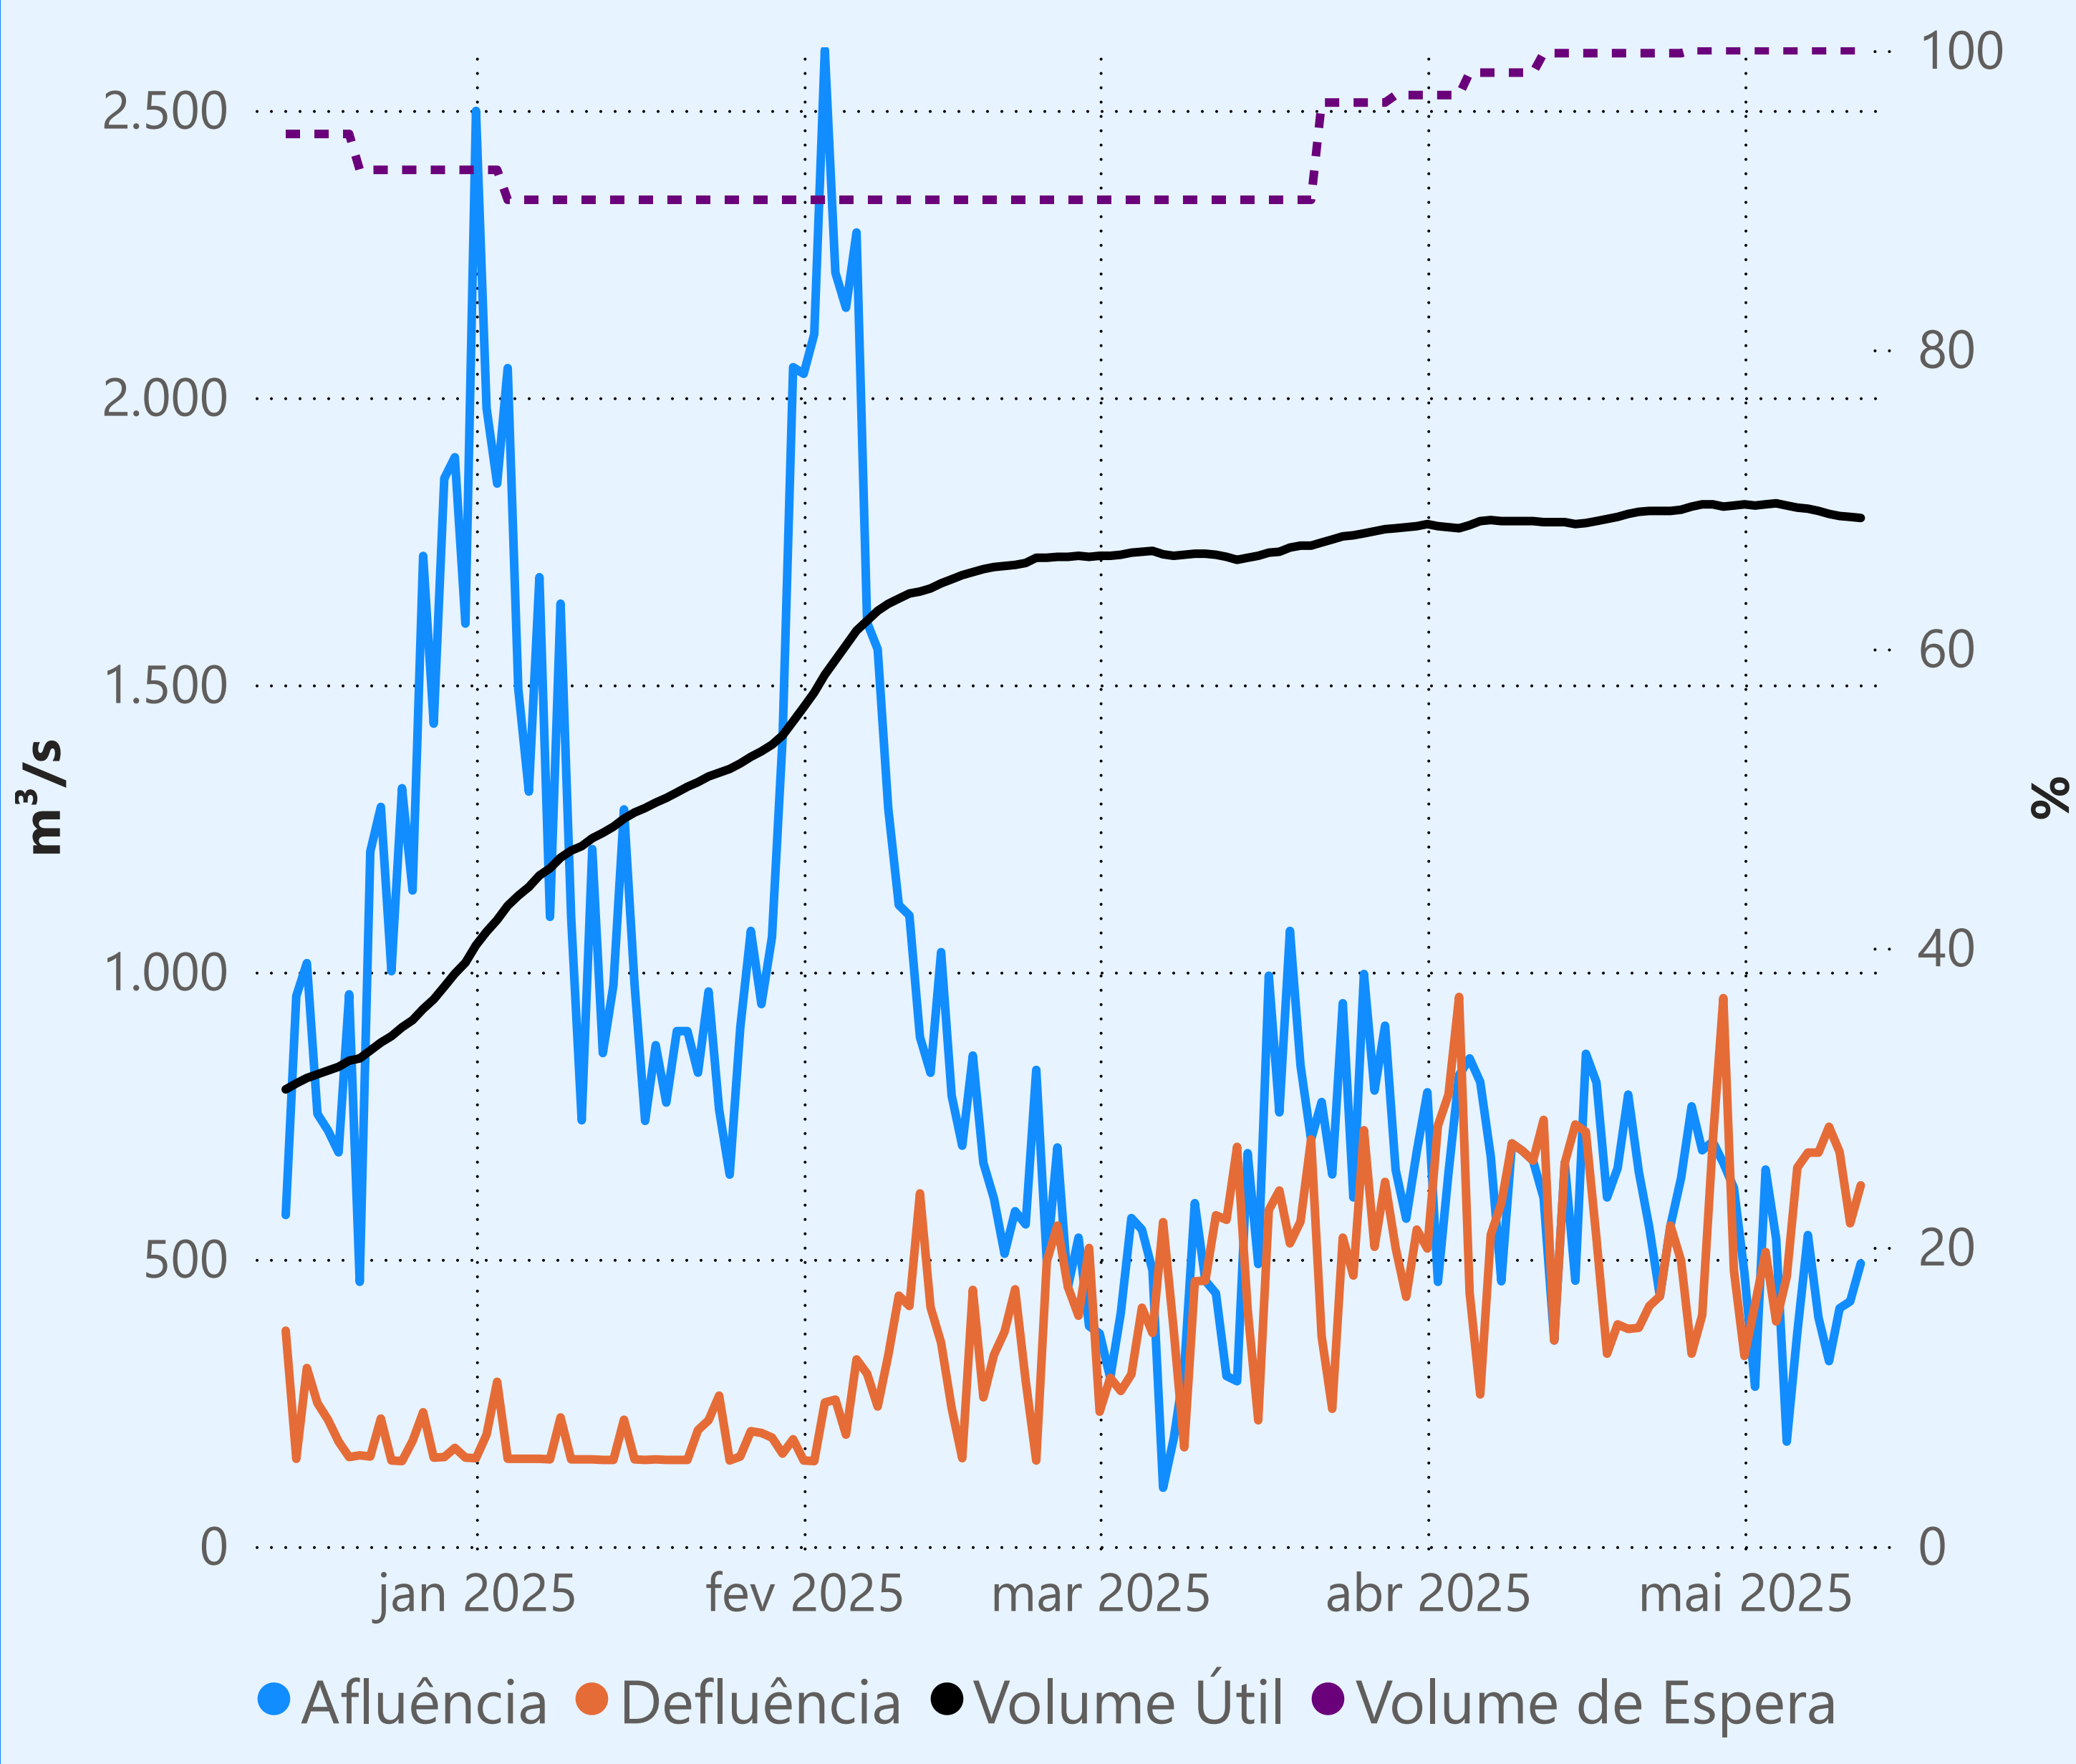


Vazão máxima turbinada definida na outorga

Vazão defluente média mensal (m³/s)


563
maio de 2025

Dia	Defluência	Dia	Defluência
1	331		
2	421		
3	512		
4	391		
5	469		
6	659		
7	685		
8	685		
9	730		
10	686		
11	562		
12	628		


Camargos

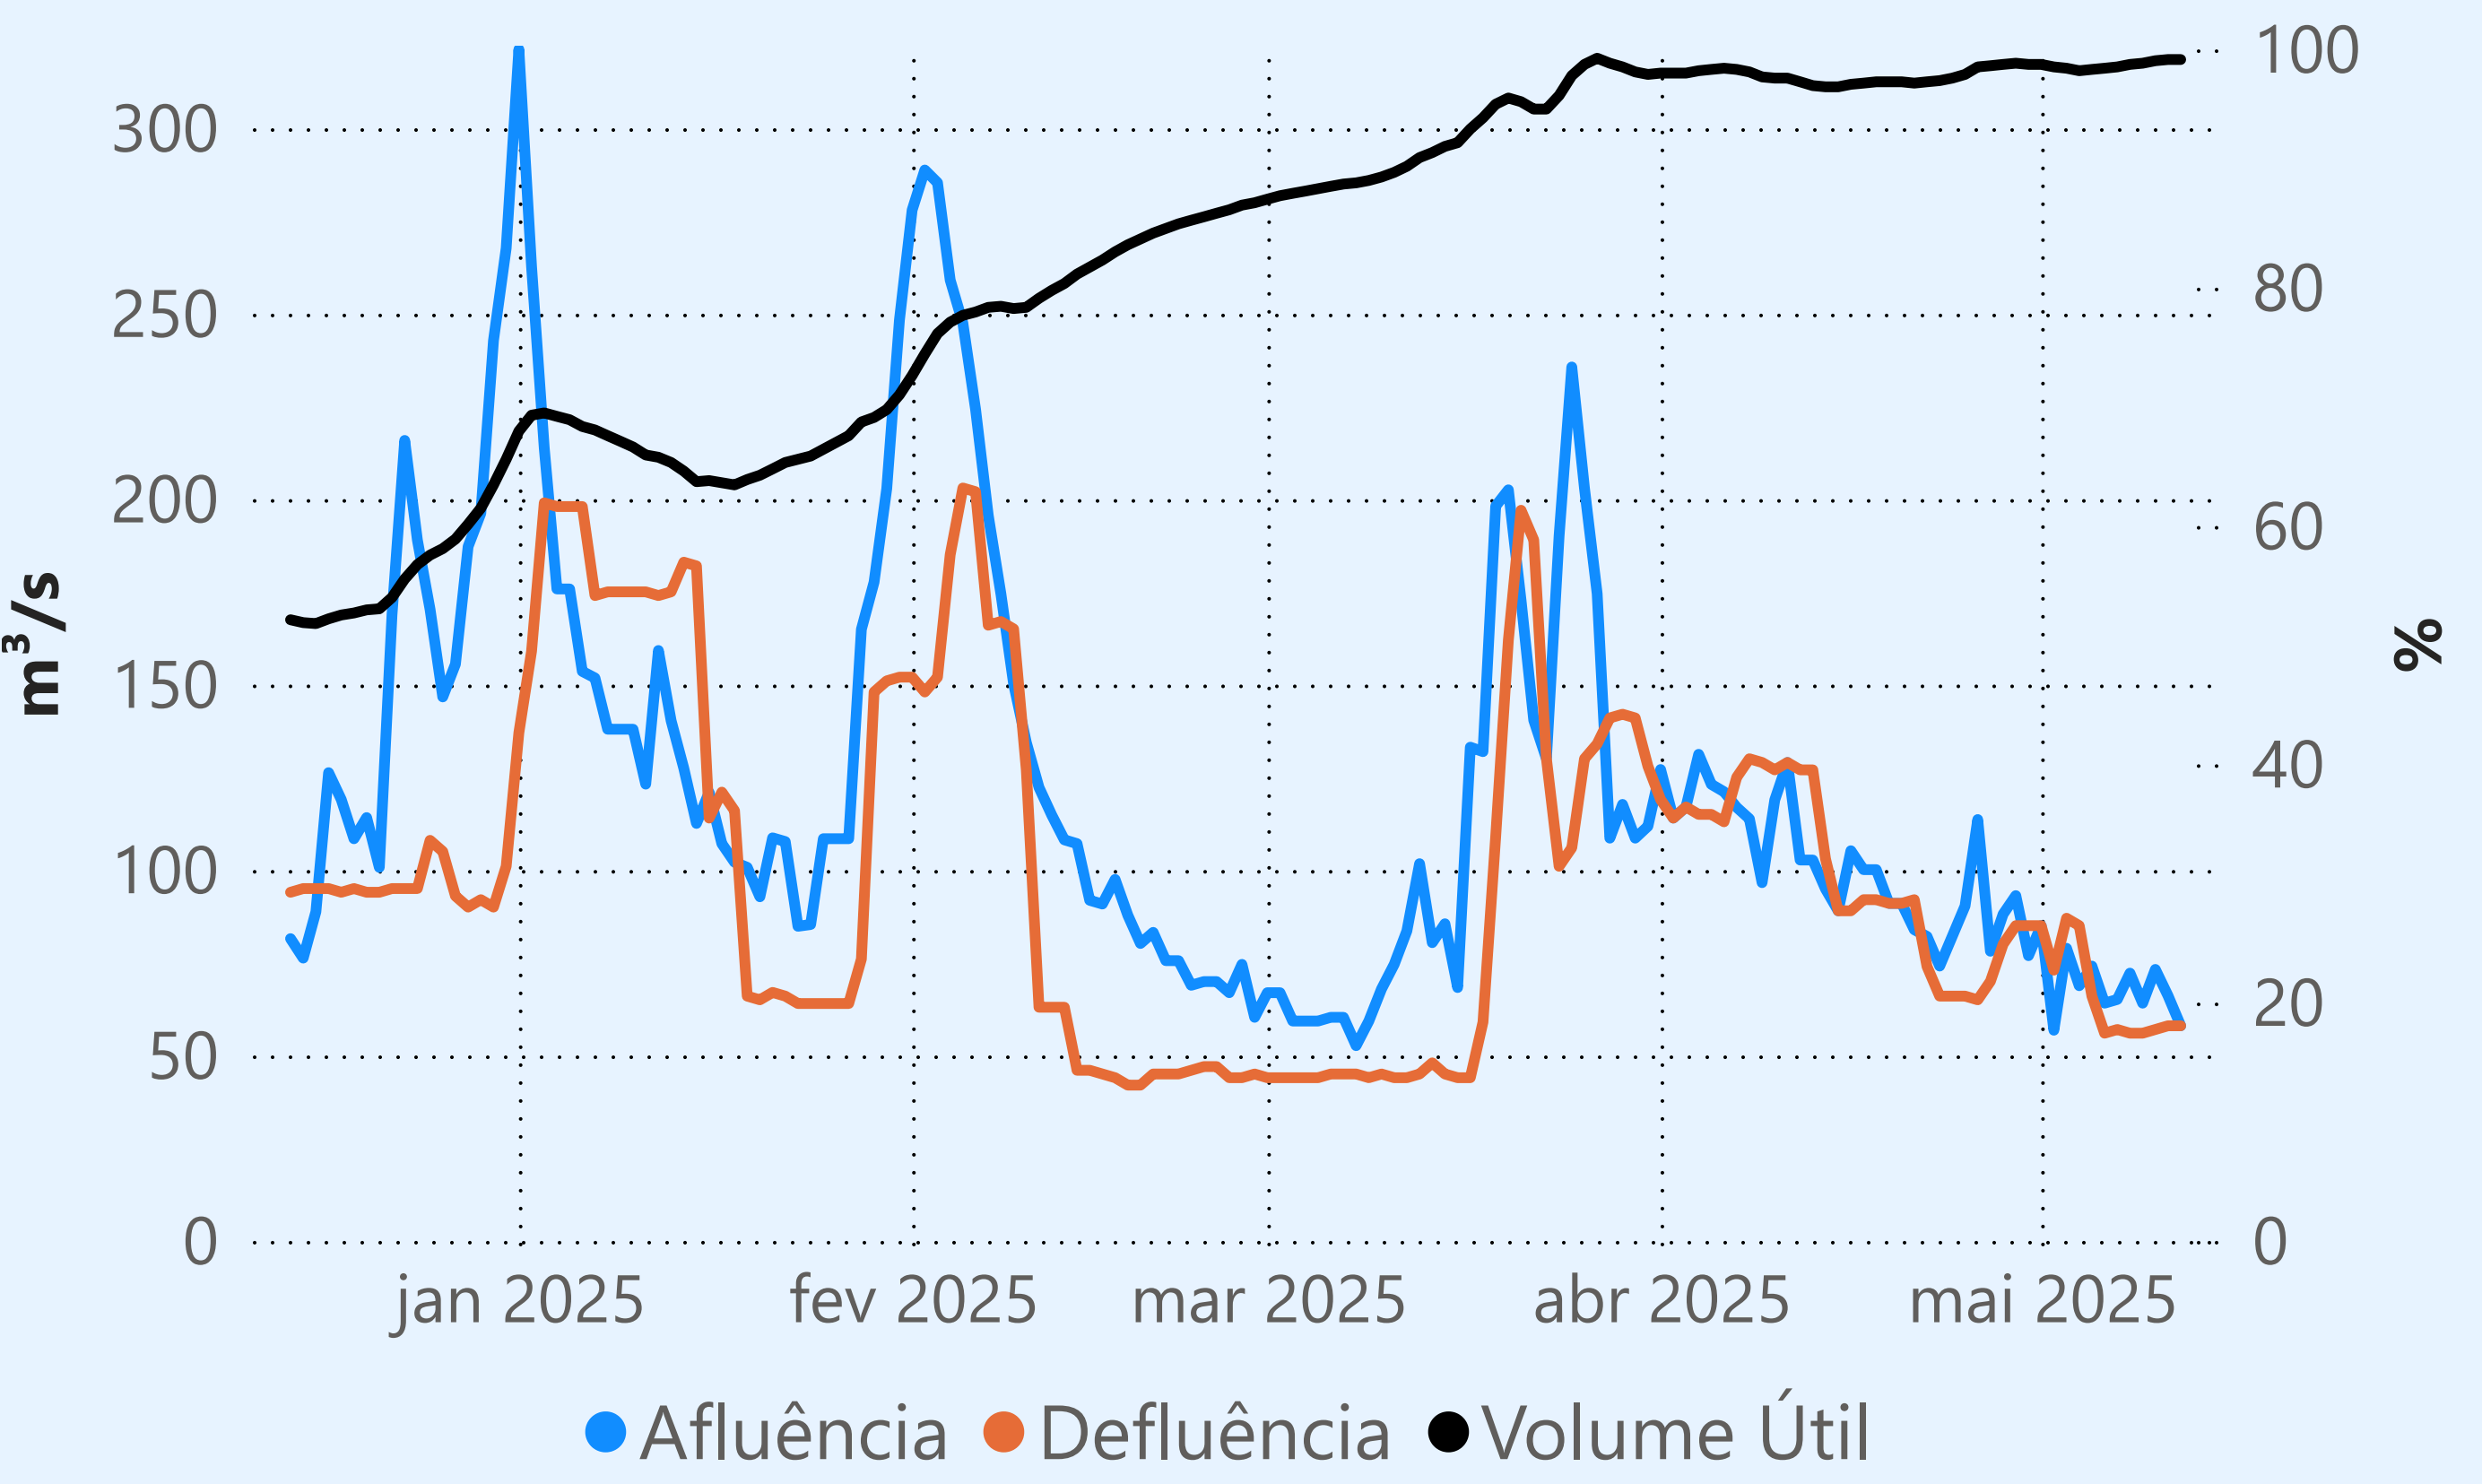


Maribondo

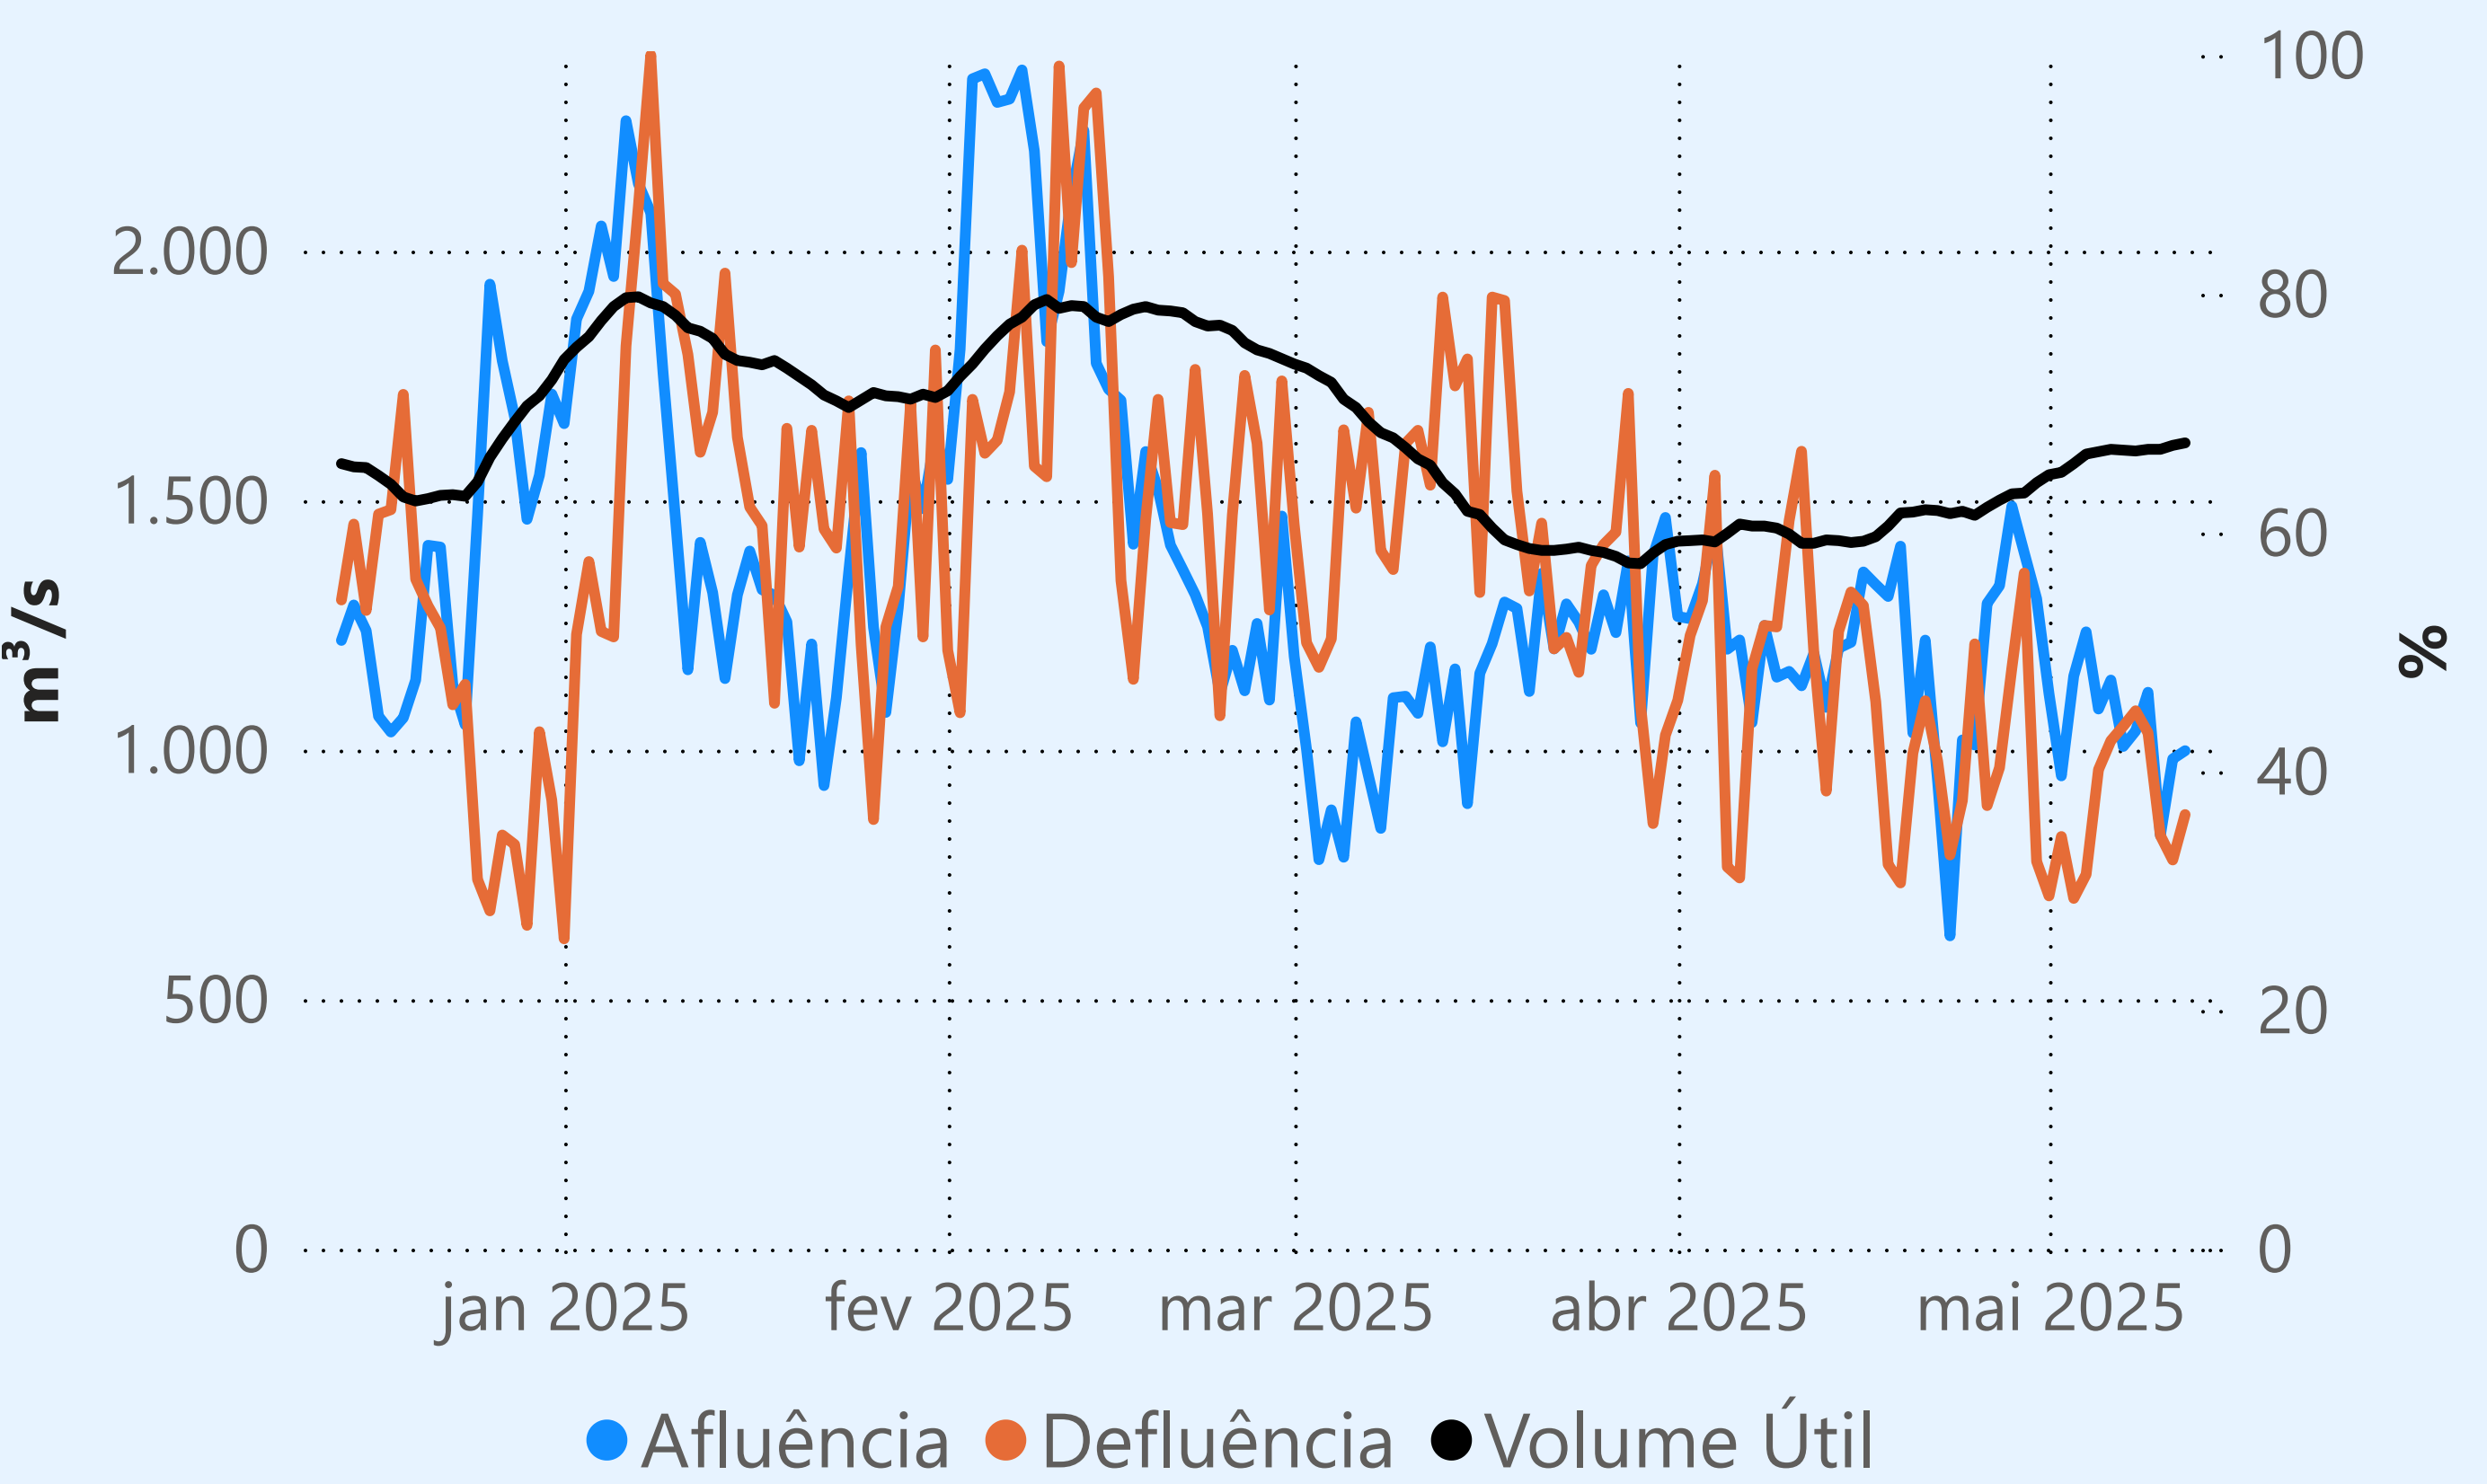

Marechal Mascarenhas de Moraes (Peixoto)

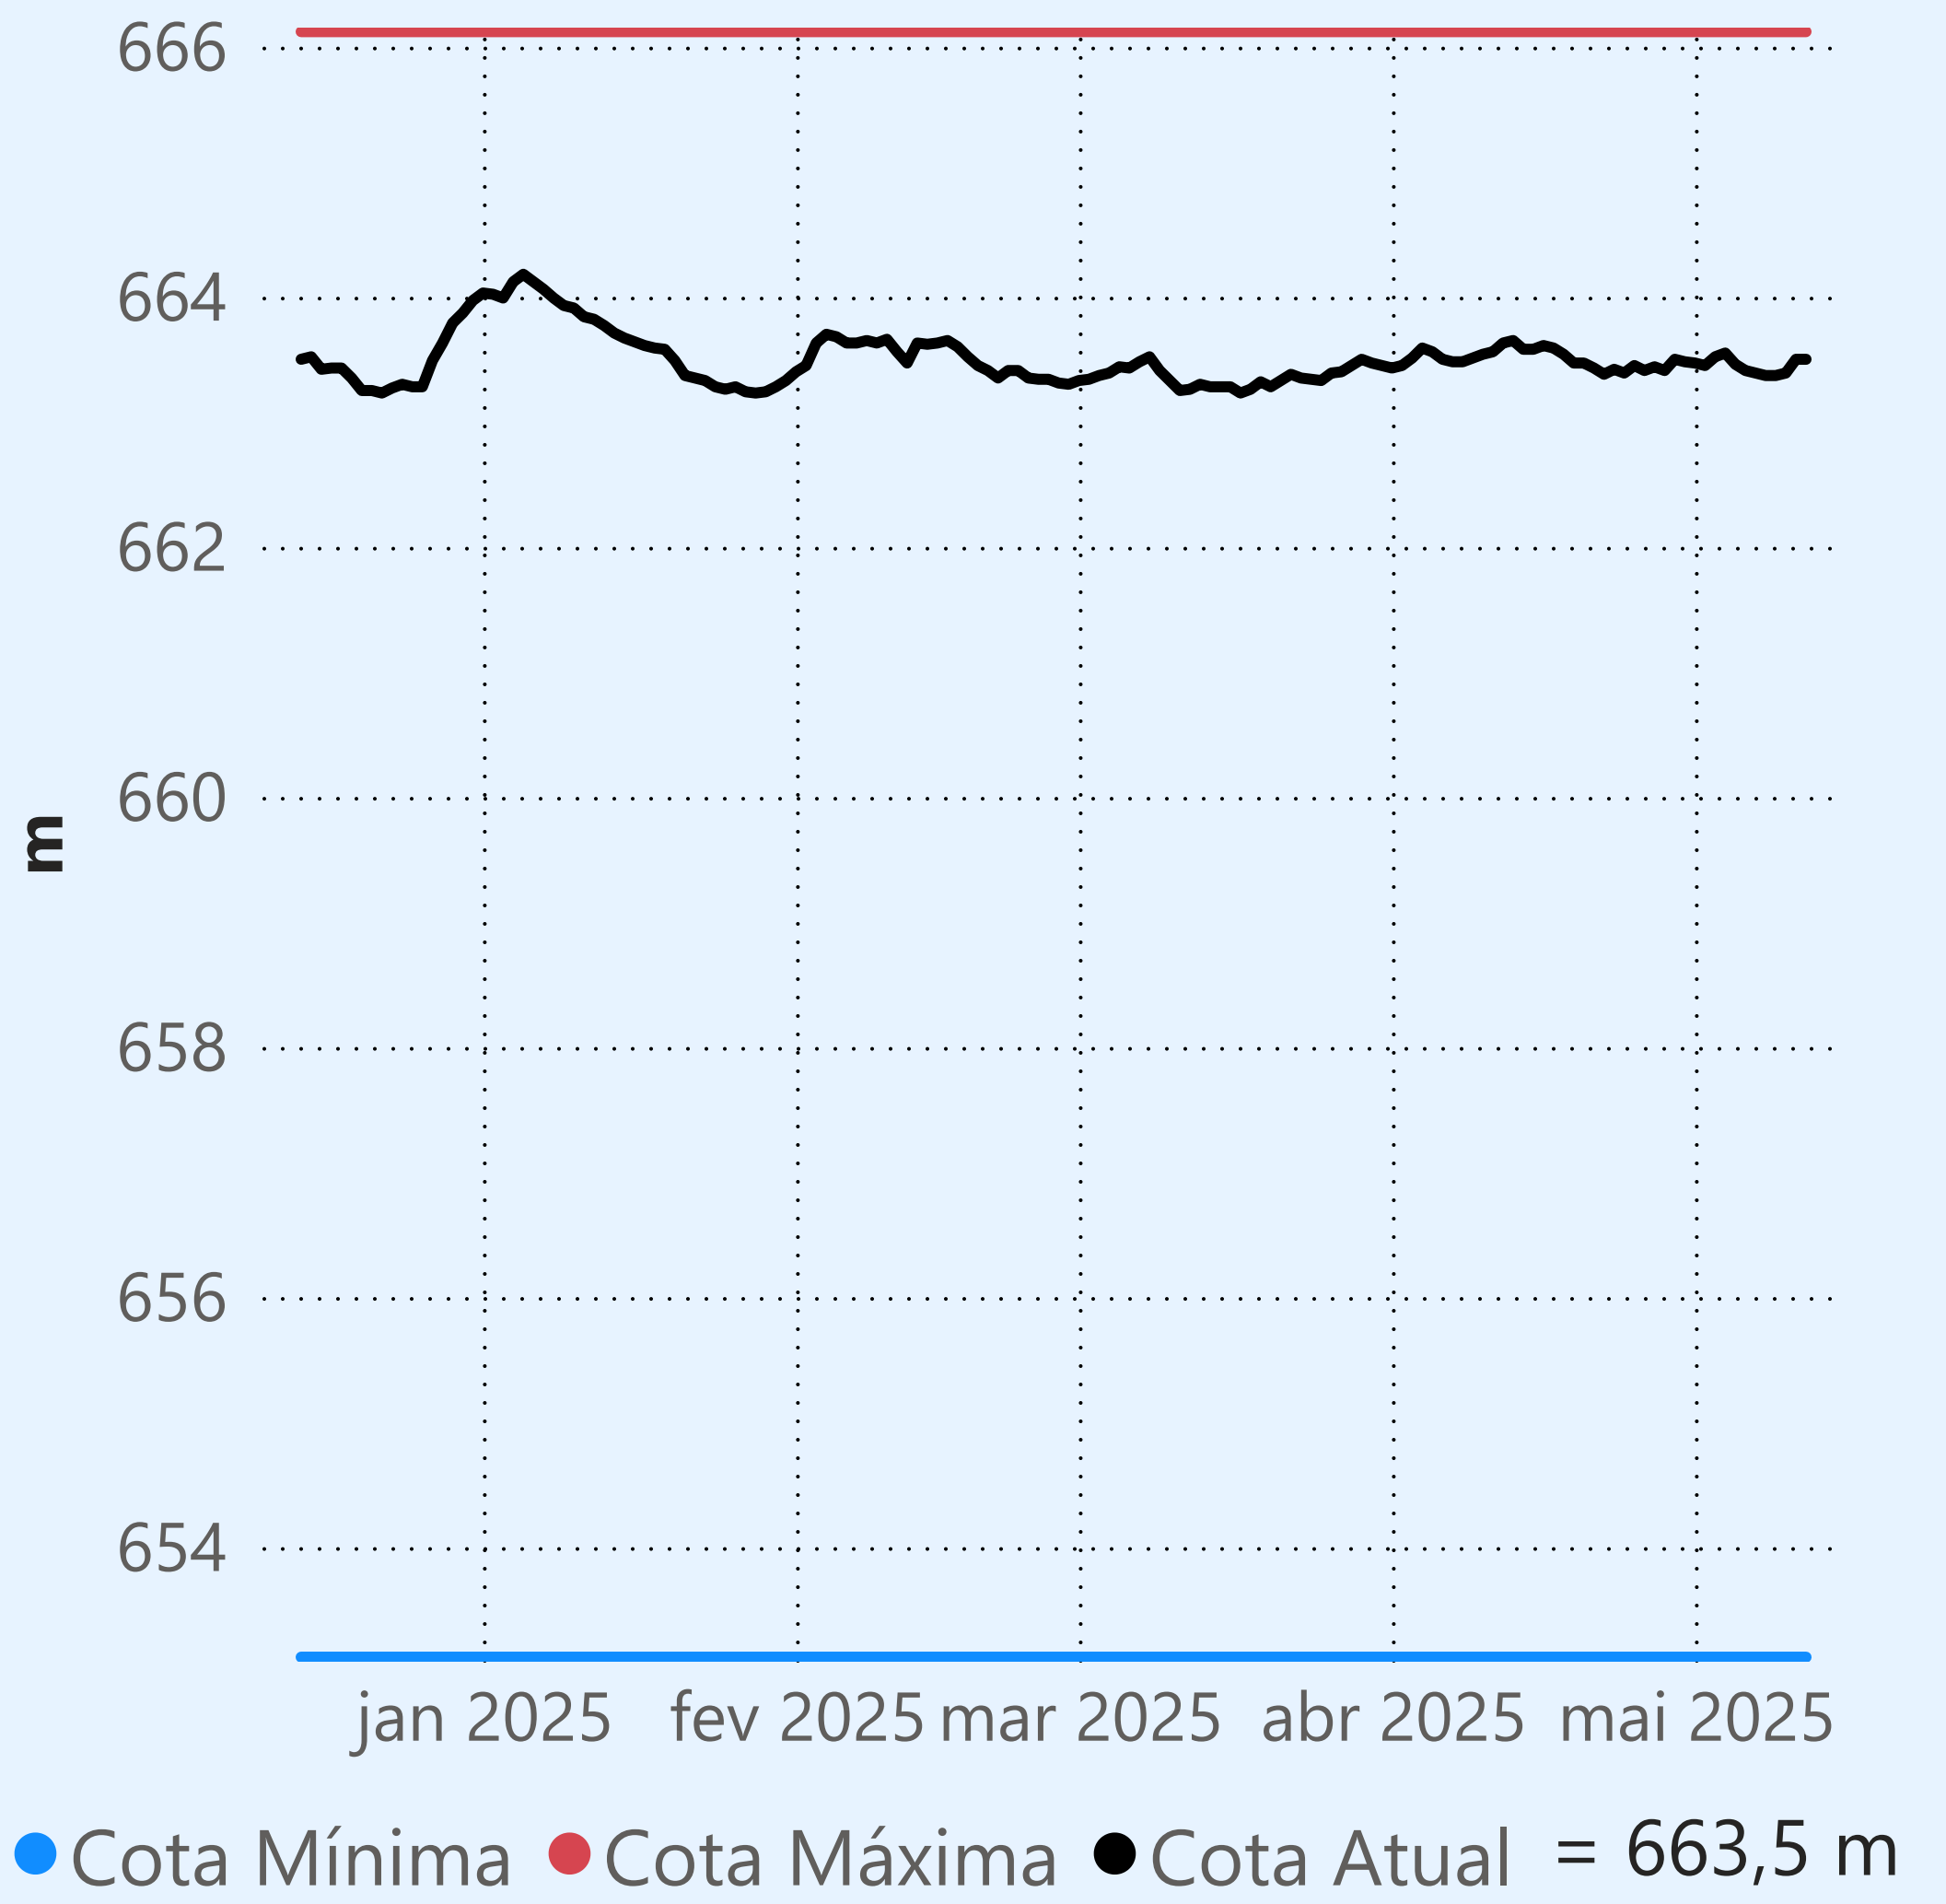

Faixa de Operação Normal

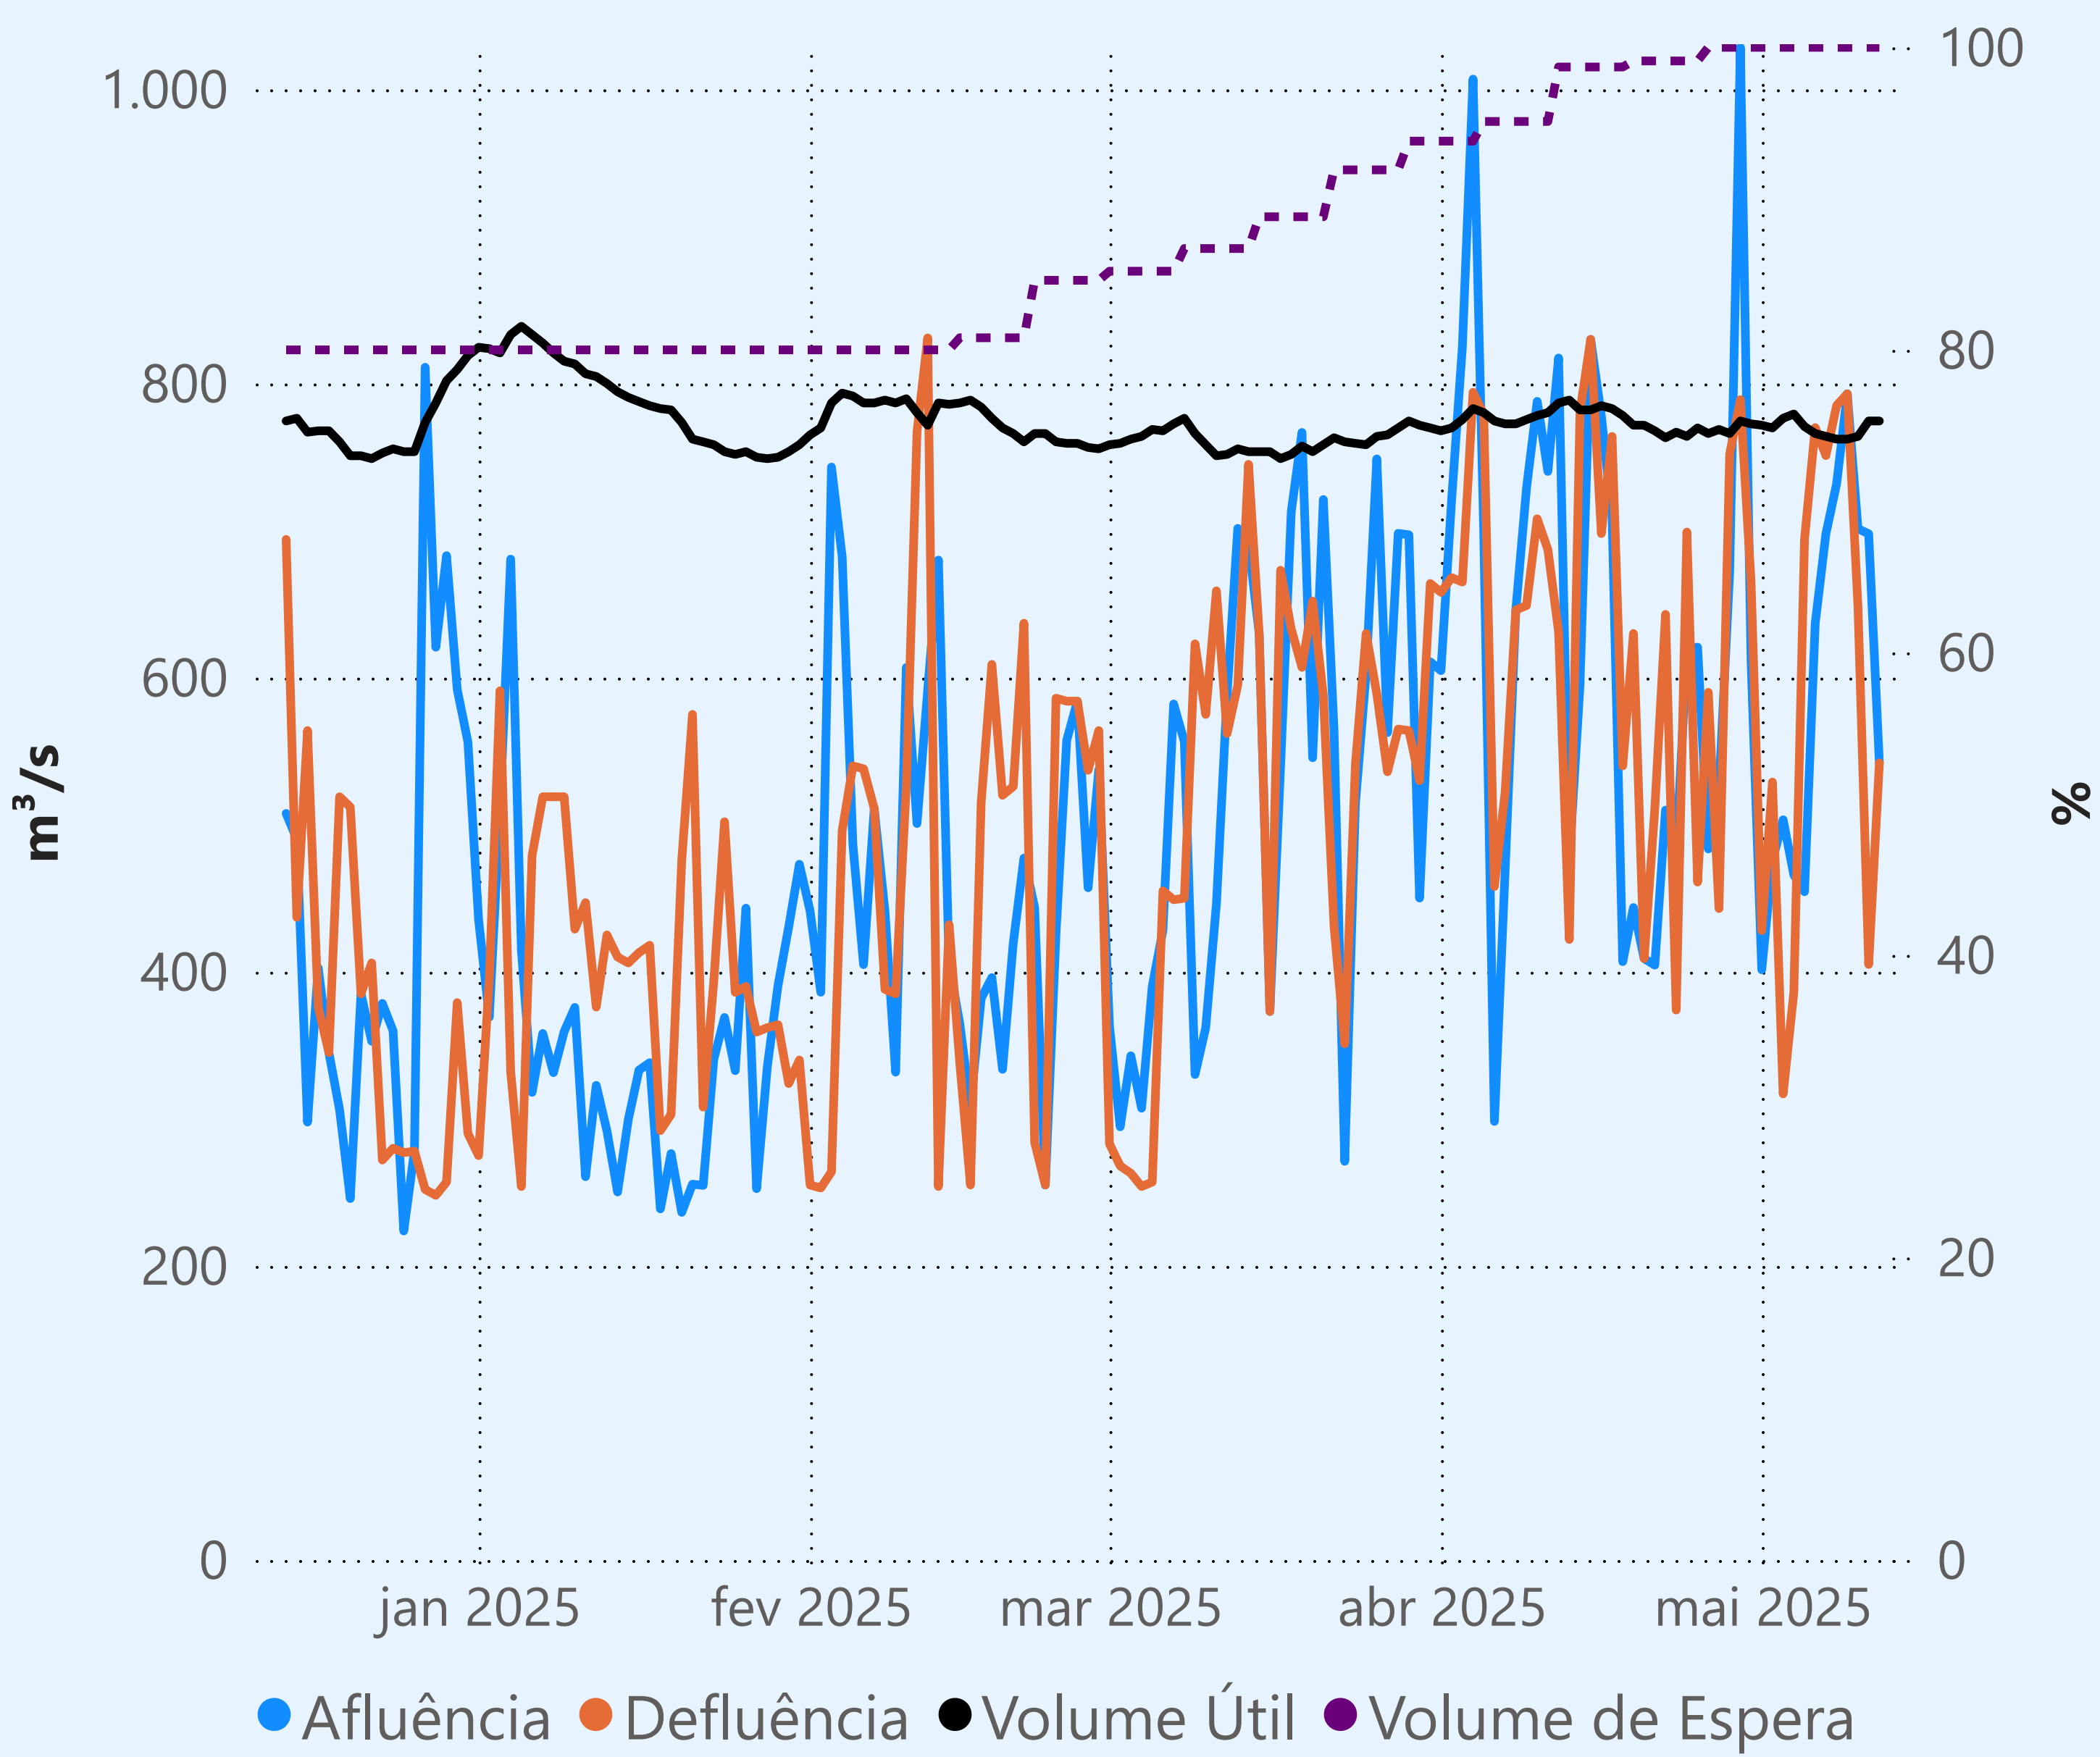


Sem restrição de vazão máxima defluente

Vazão defluente média mensal (m³/s)

587
maio de 2025

Dia	Defluência	Dia	Defluência
1	428		
2	529		
3	317		
4	386		
5	694		
6	770		
7	751		
8	785		
9	793		
10	648		
11	405		
12	542		

Água Vermelha

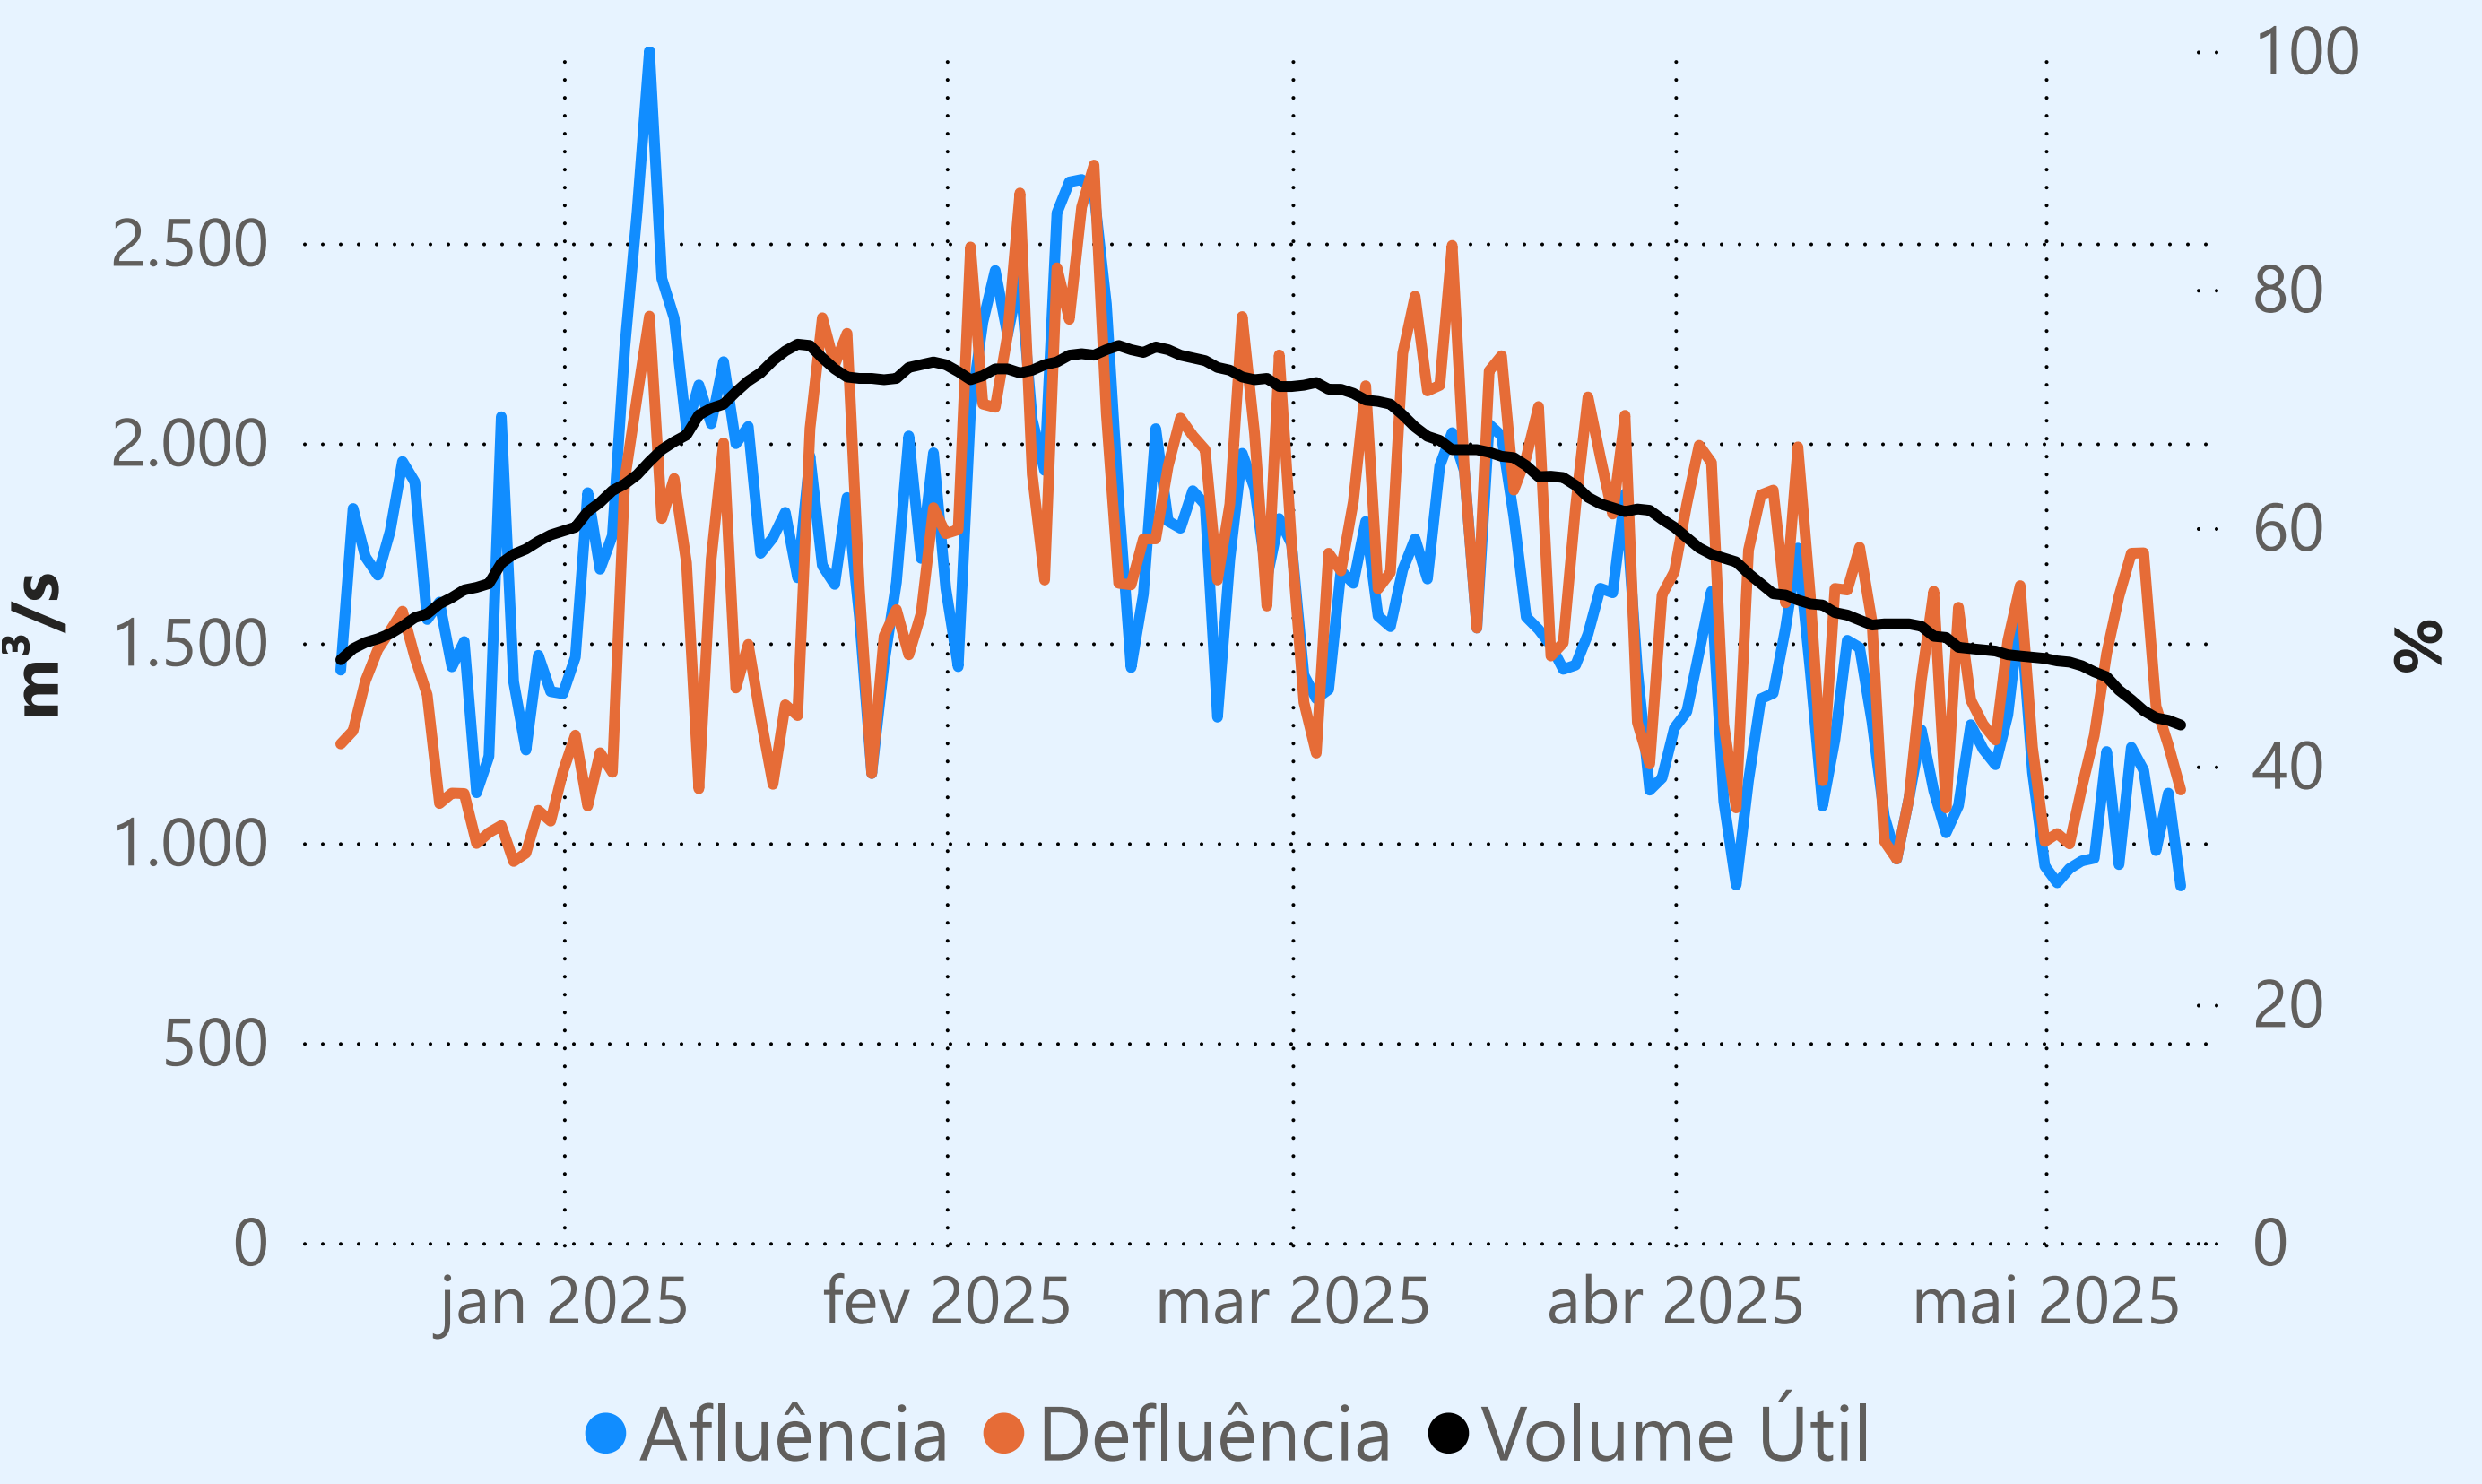

Saiba mais sobre as condições de operação do Sistema Hídrico do Rio Paranaíba na [Resolução 194/2024](#)

Cachoeira Dourada

Data	Afluência (m³/s)	Defluência (m³/s)
10/05	510	419
11/05	470	315
12/05	454	462


Rio Paranaíba

Faixa de Operação Normal

Vazão defluente máxima média diária igual à vazão máxima turbinada

Itumbiara

Data	Afluência (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
10/05	953	789	87,72	517,95
11/05	593	429	87,83	517,97
12/05	675	511	87,95	517,99

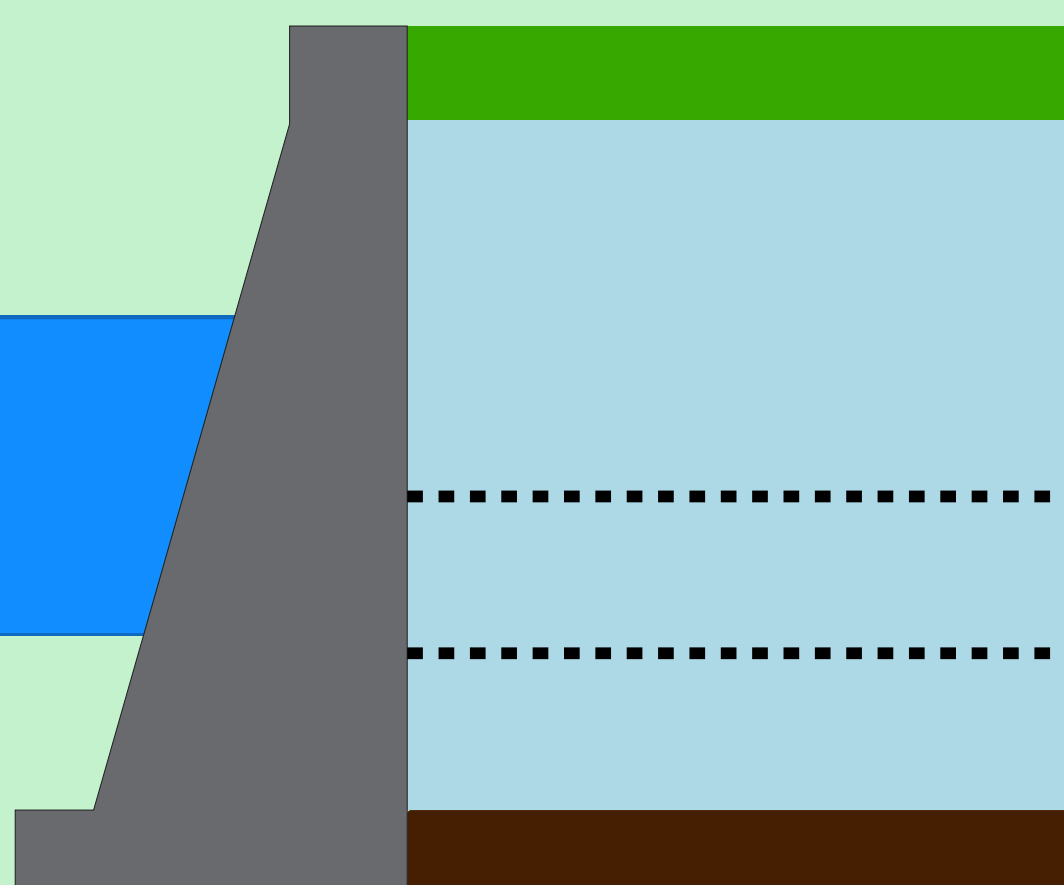

Theodomiro Carneiro Santiago (Emborcação)

Data	Afluência (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
10/05	318	203	58,43	647,29
11/05	320	128	58,56	647,34
12/05	250	212	58,58	647,35

Faixa de Operação Normal

Vazão defluente máxima média diária igual à vazão máxima turbinada

Data de Referência

12/05/2025


Período Seco

Rio Paranaíba

Rio Paraná


Rio Grande

Volume útil superior ou igual a 15%

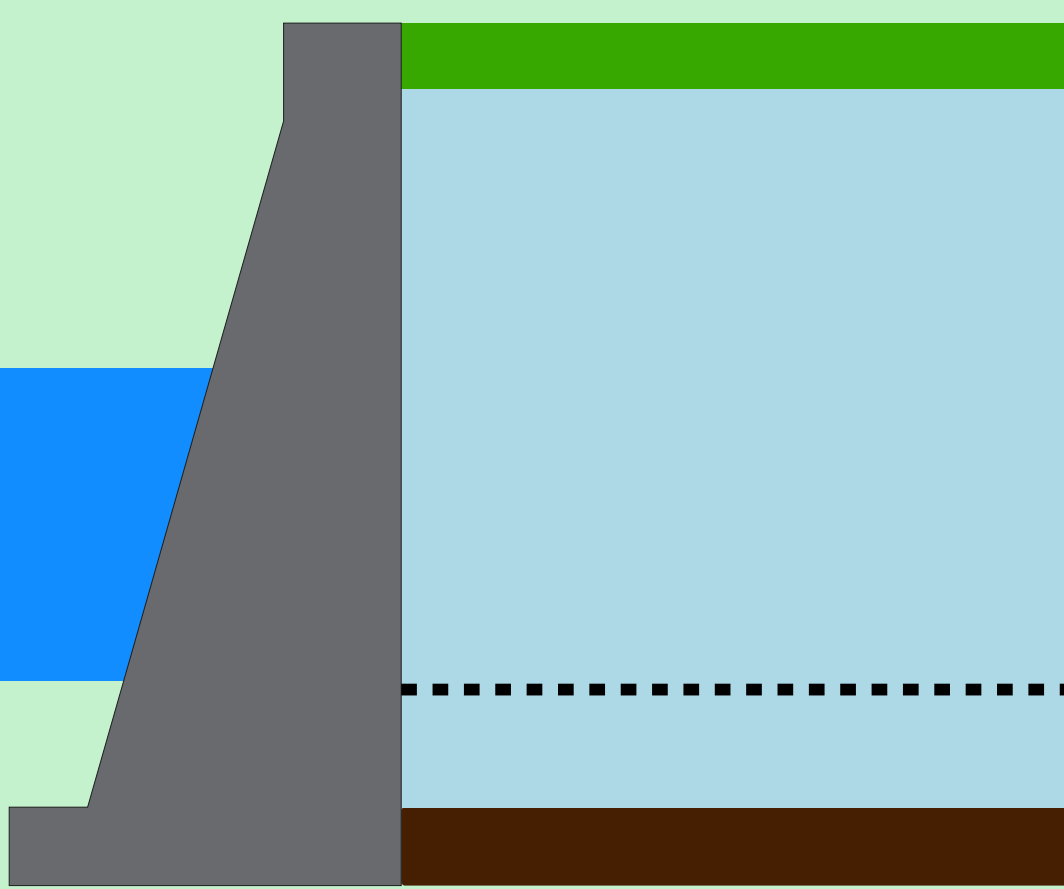


São Simão

Data	Afluência (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
10/05	1.296	1.583	93,01	400,38
11/05	942	1.516	92,11	400,30
12/05	1.101	1.460	91,55	400,25

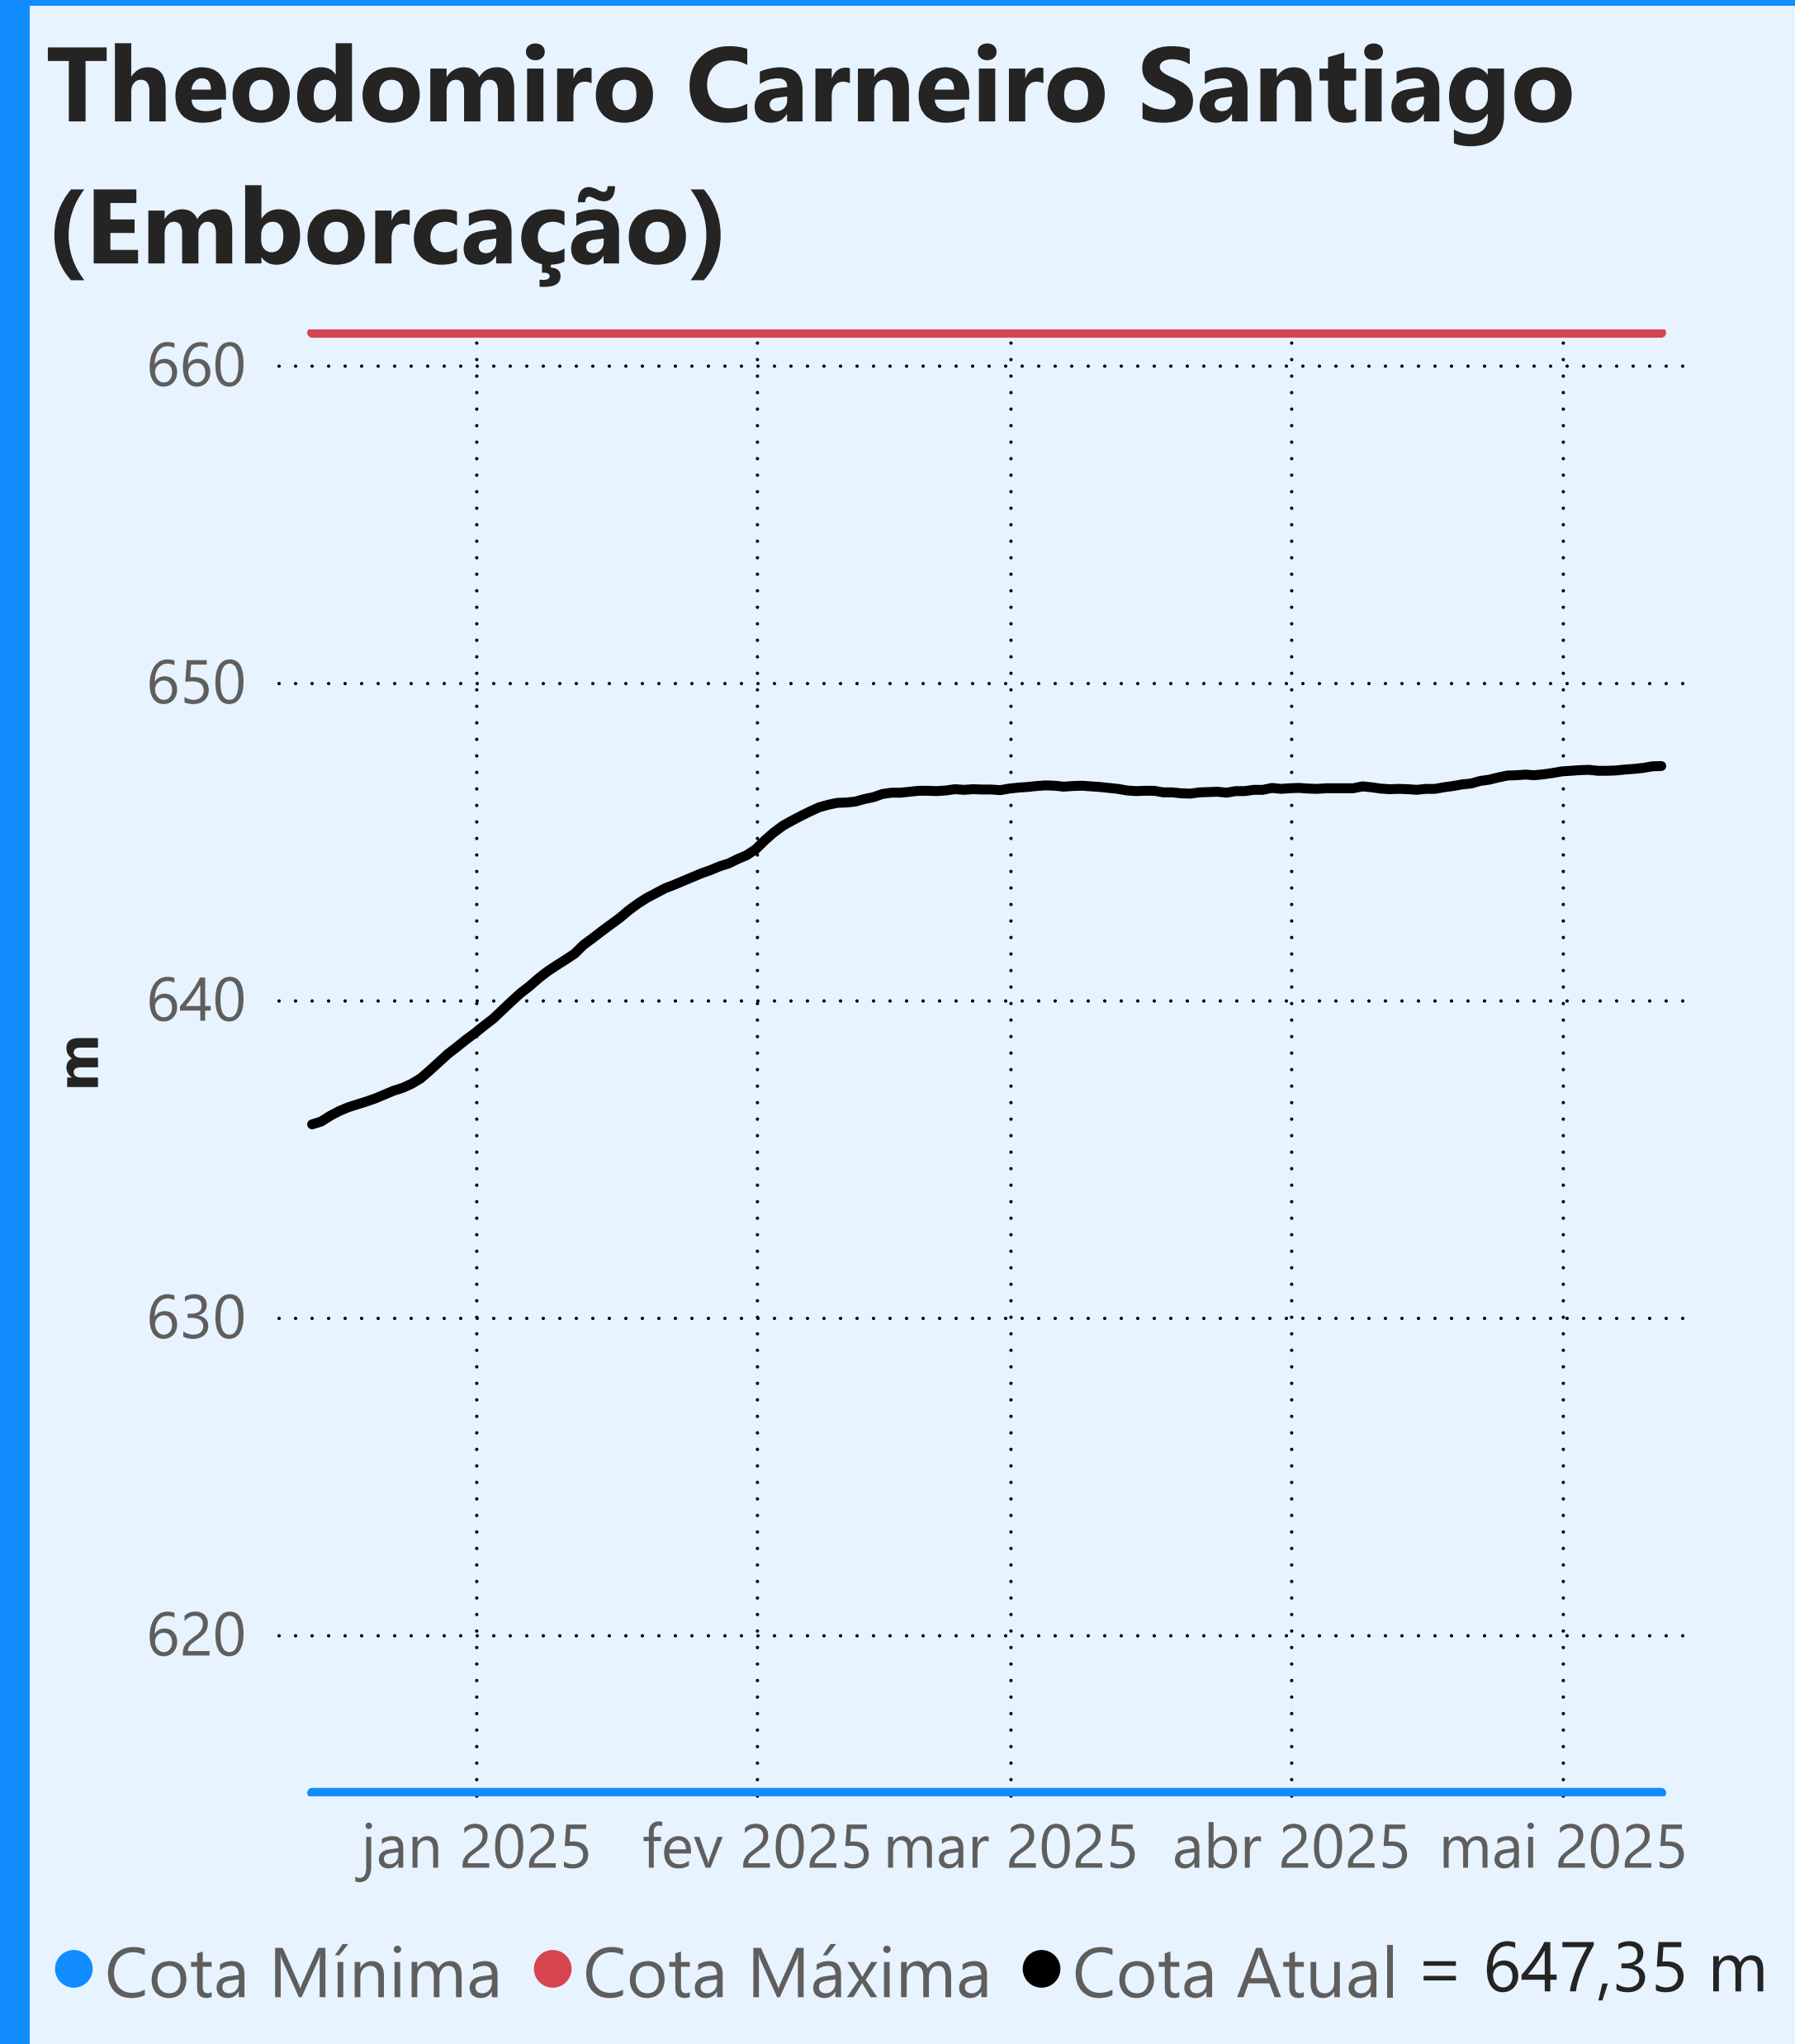

Faixa de Operação Normal


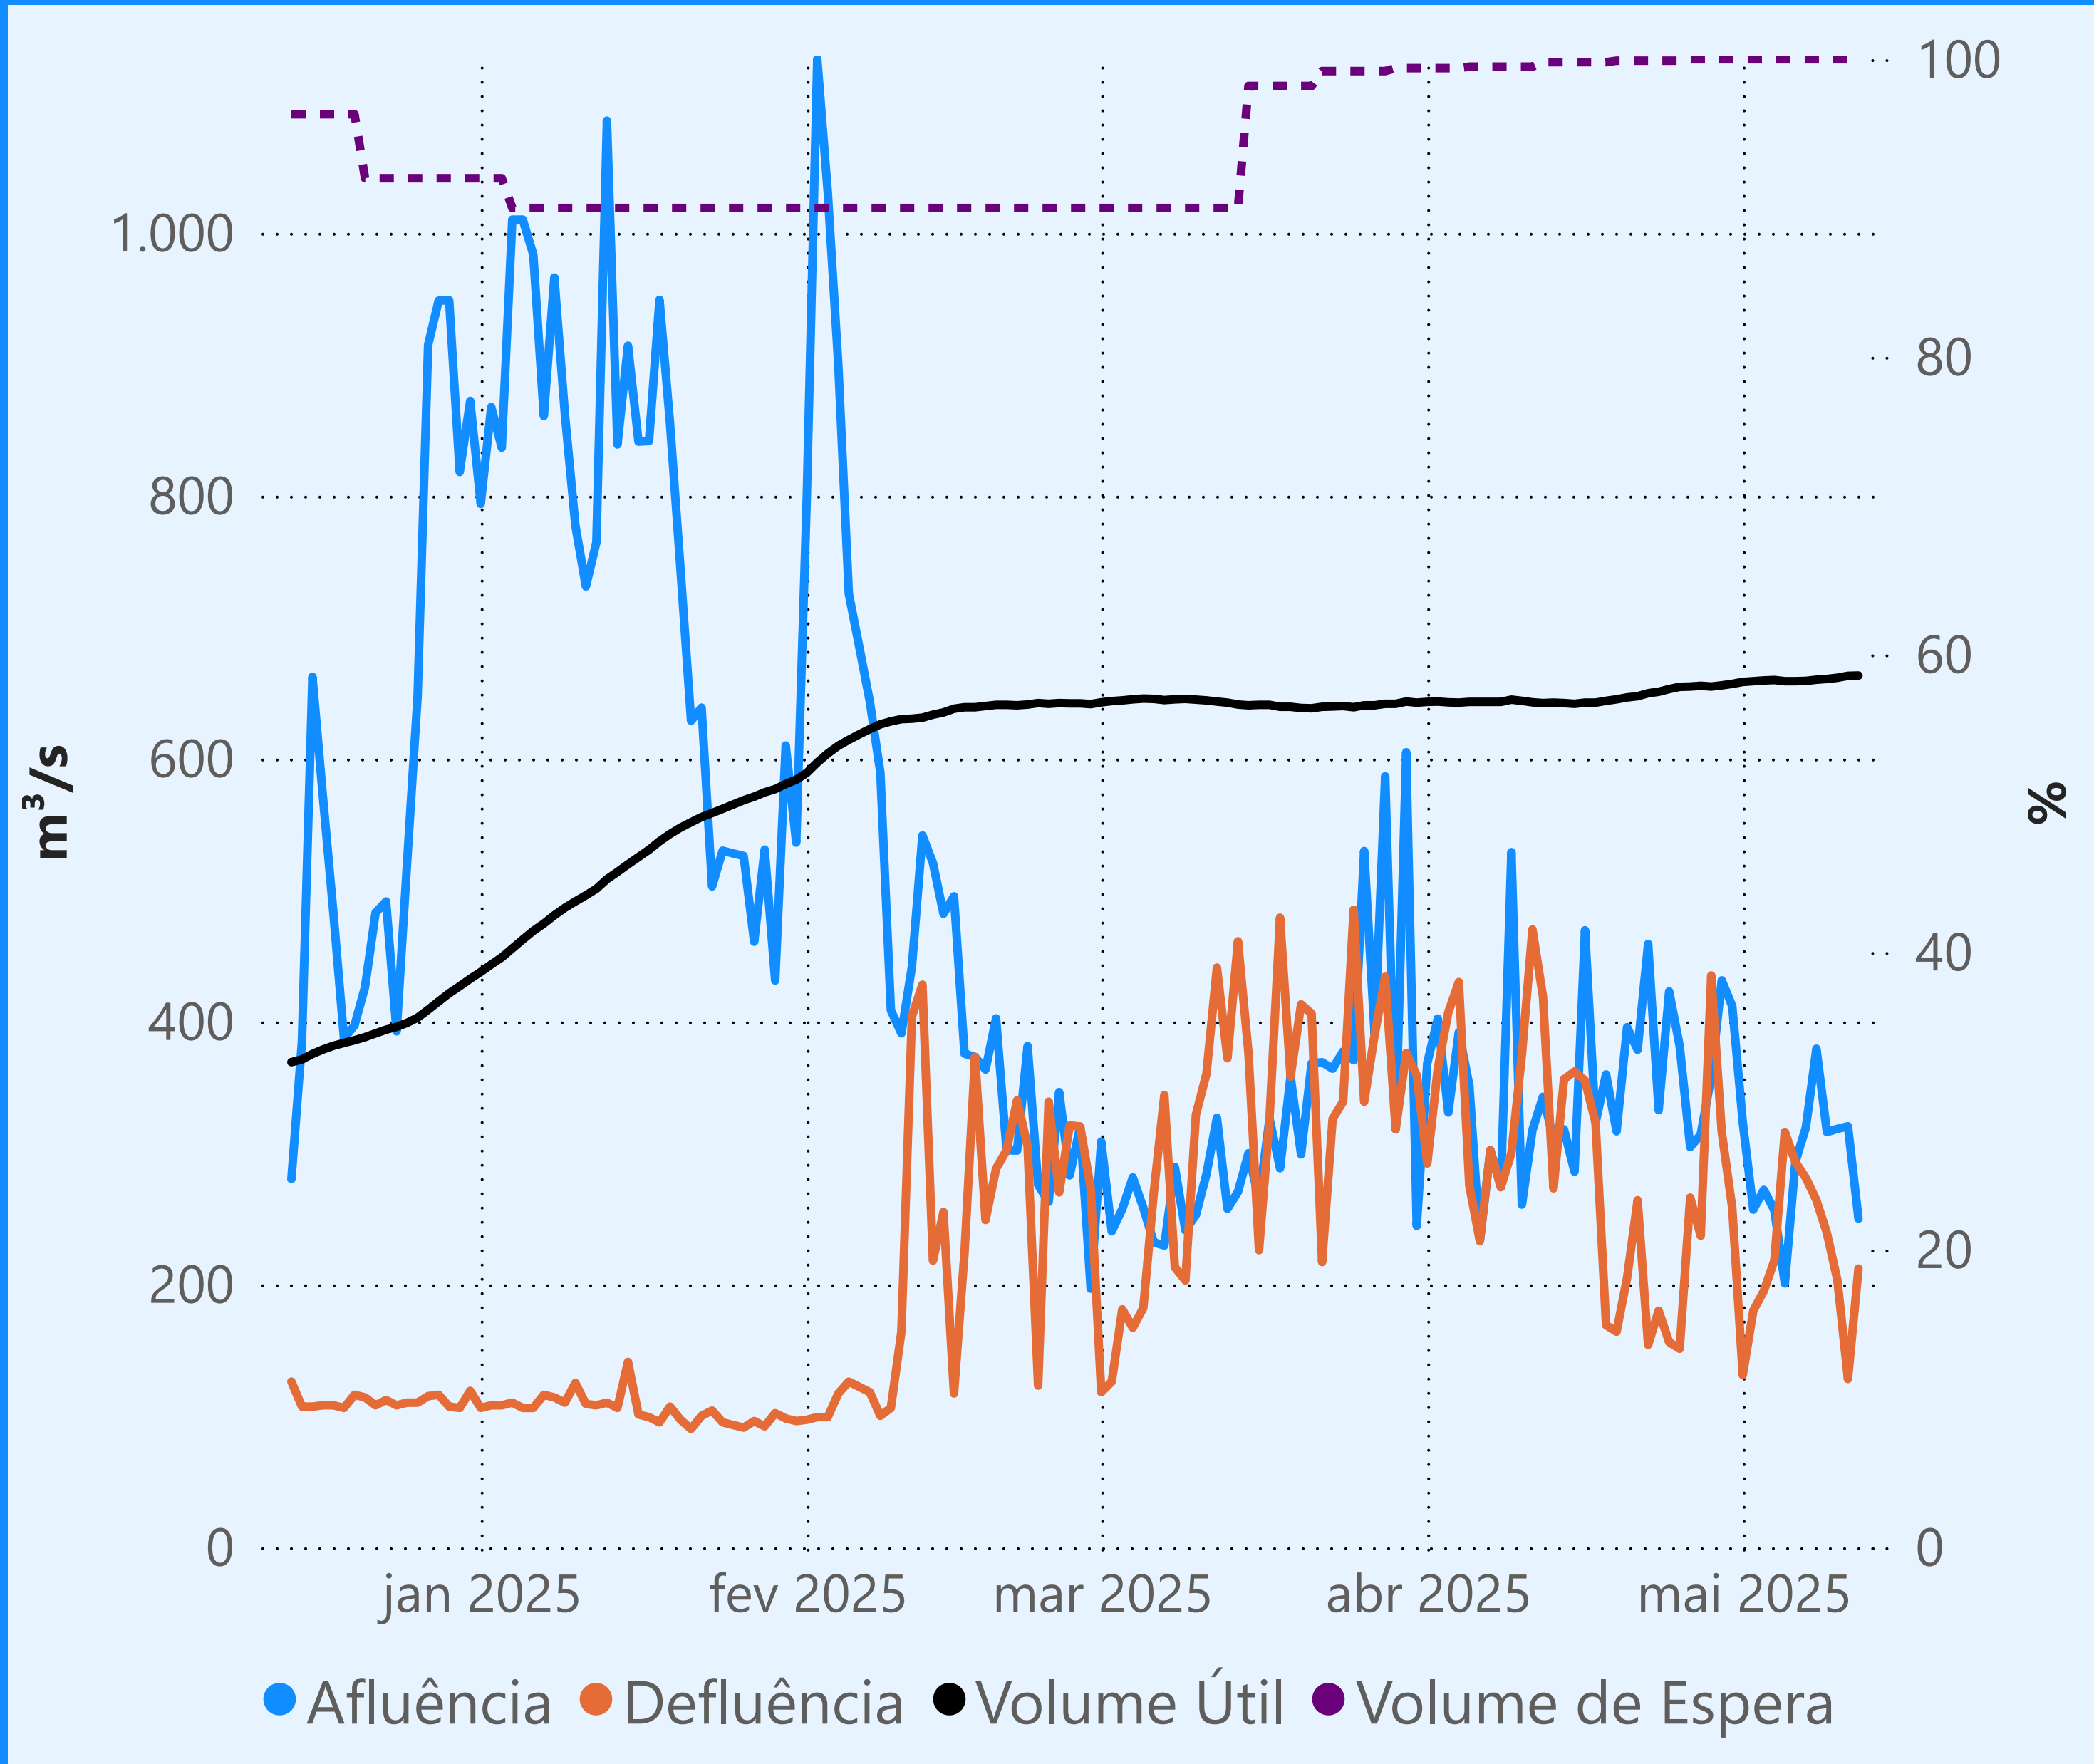


Vazão defluente máxima média diária igual à vazão máxima turbinada


Vazão defluente média mensal (m³/s)

222
maio de 2025

Dia	Defluência	Dia	Defluência
1	131		
2	180		
3	195		
4	218		
5	316		
6	293		
7	281		
8	264		
9	239		
10	203		
11	128		
12	212		

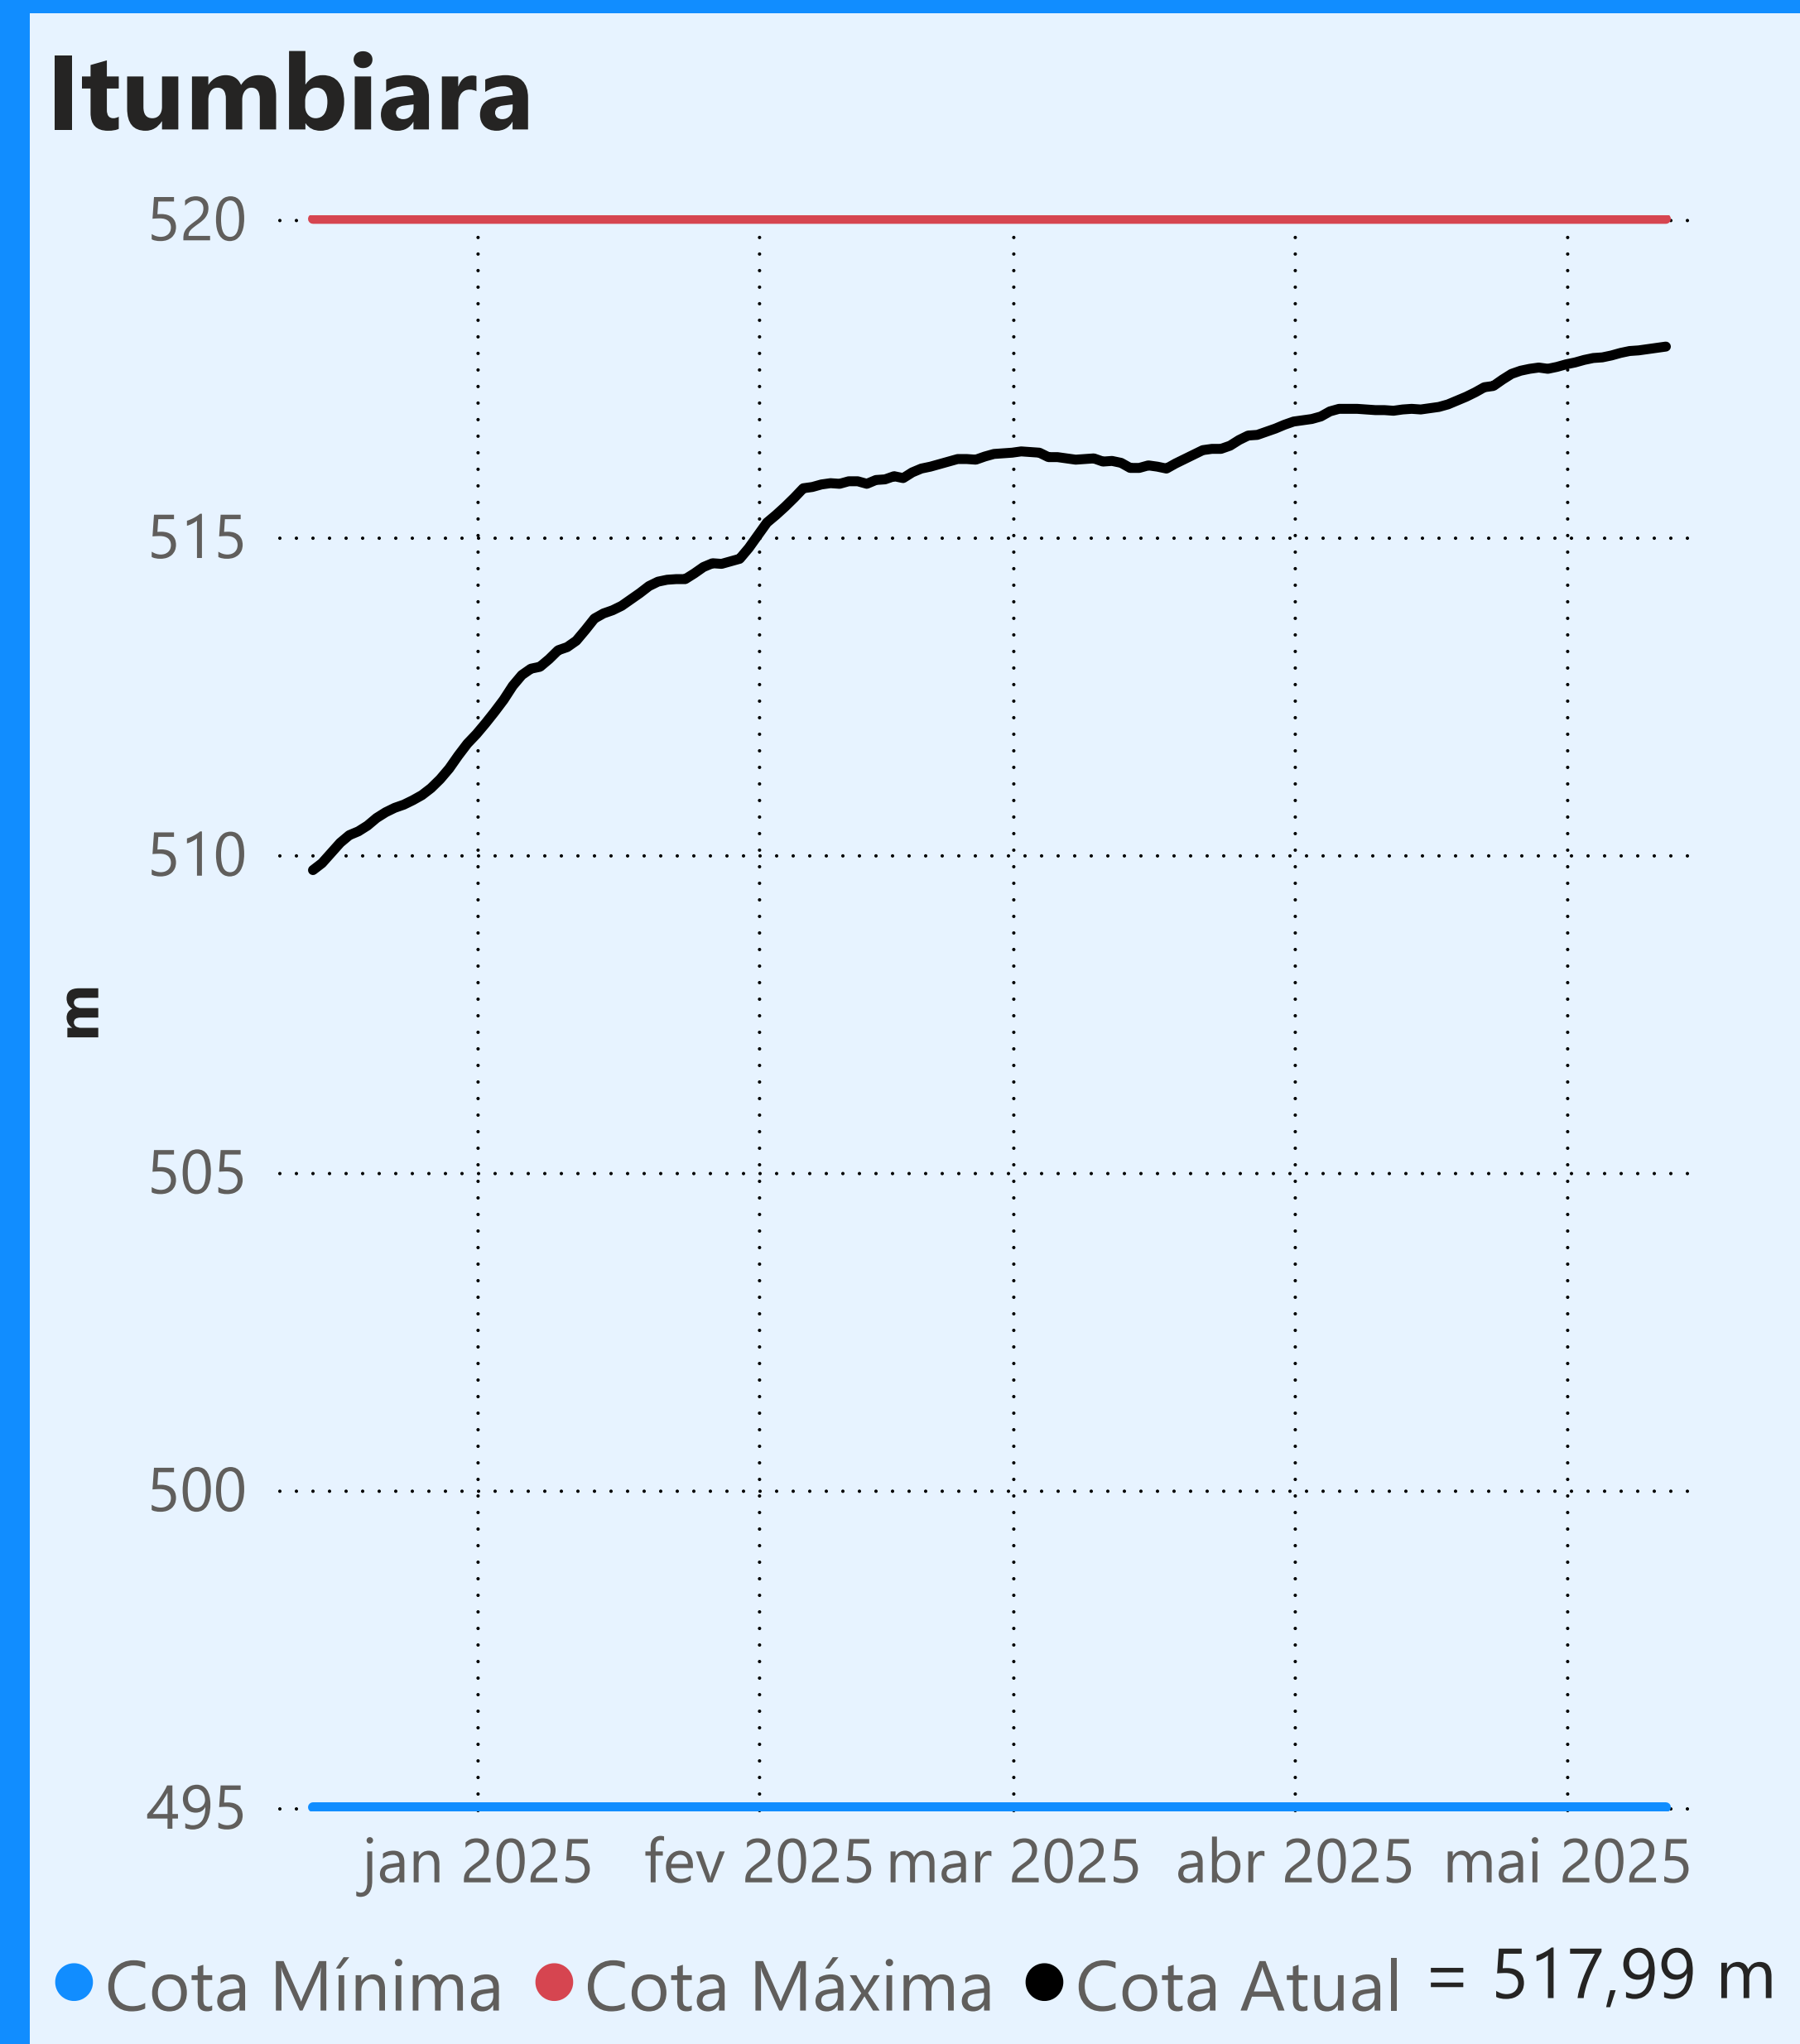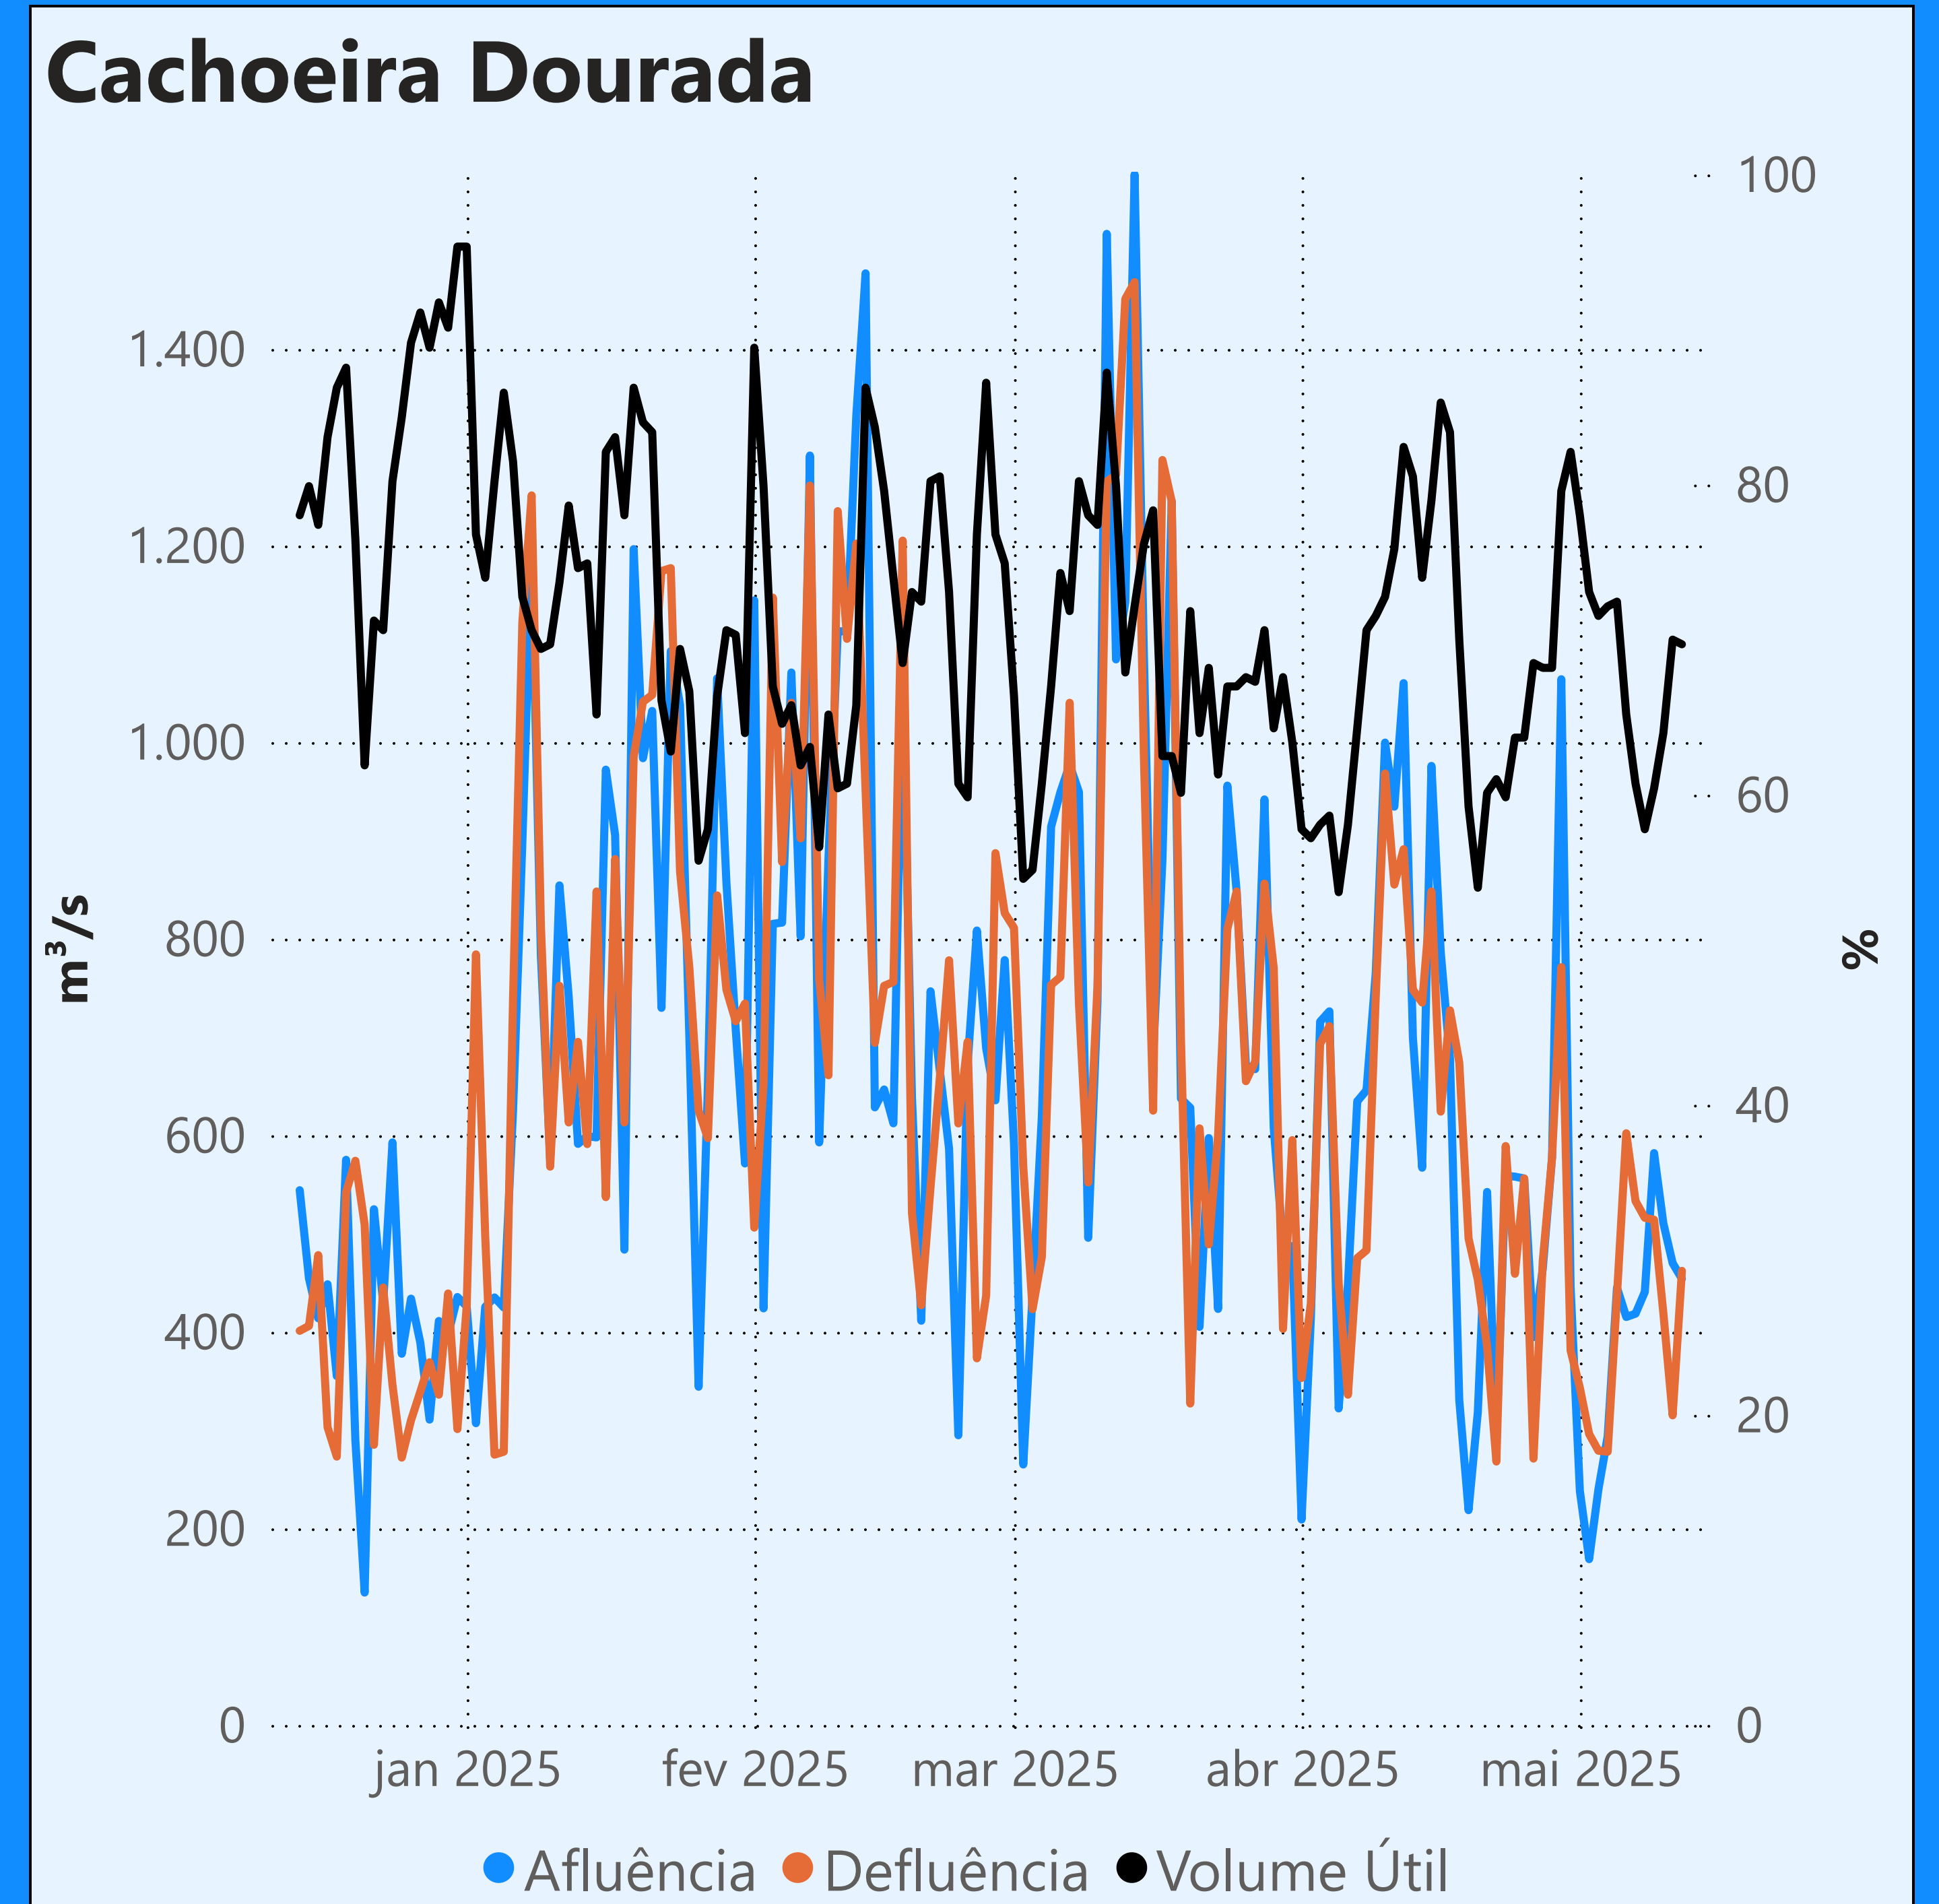

Faixa de Operação Normal

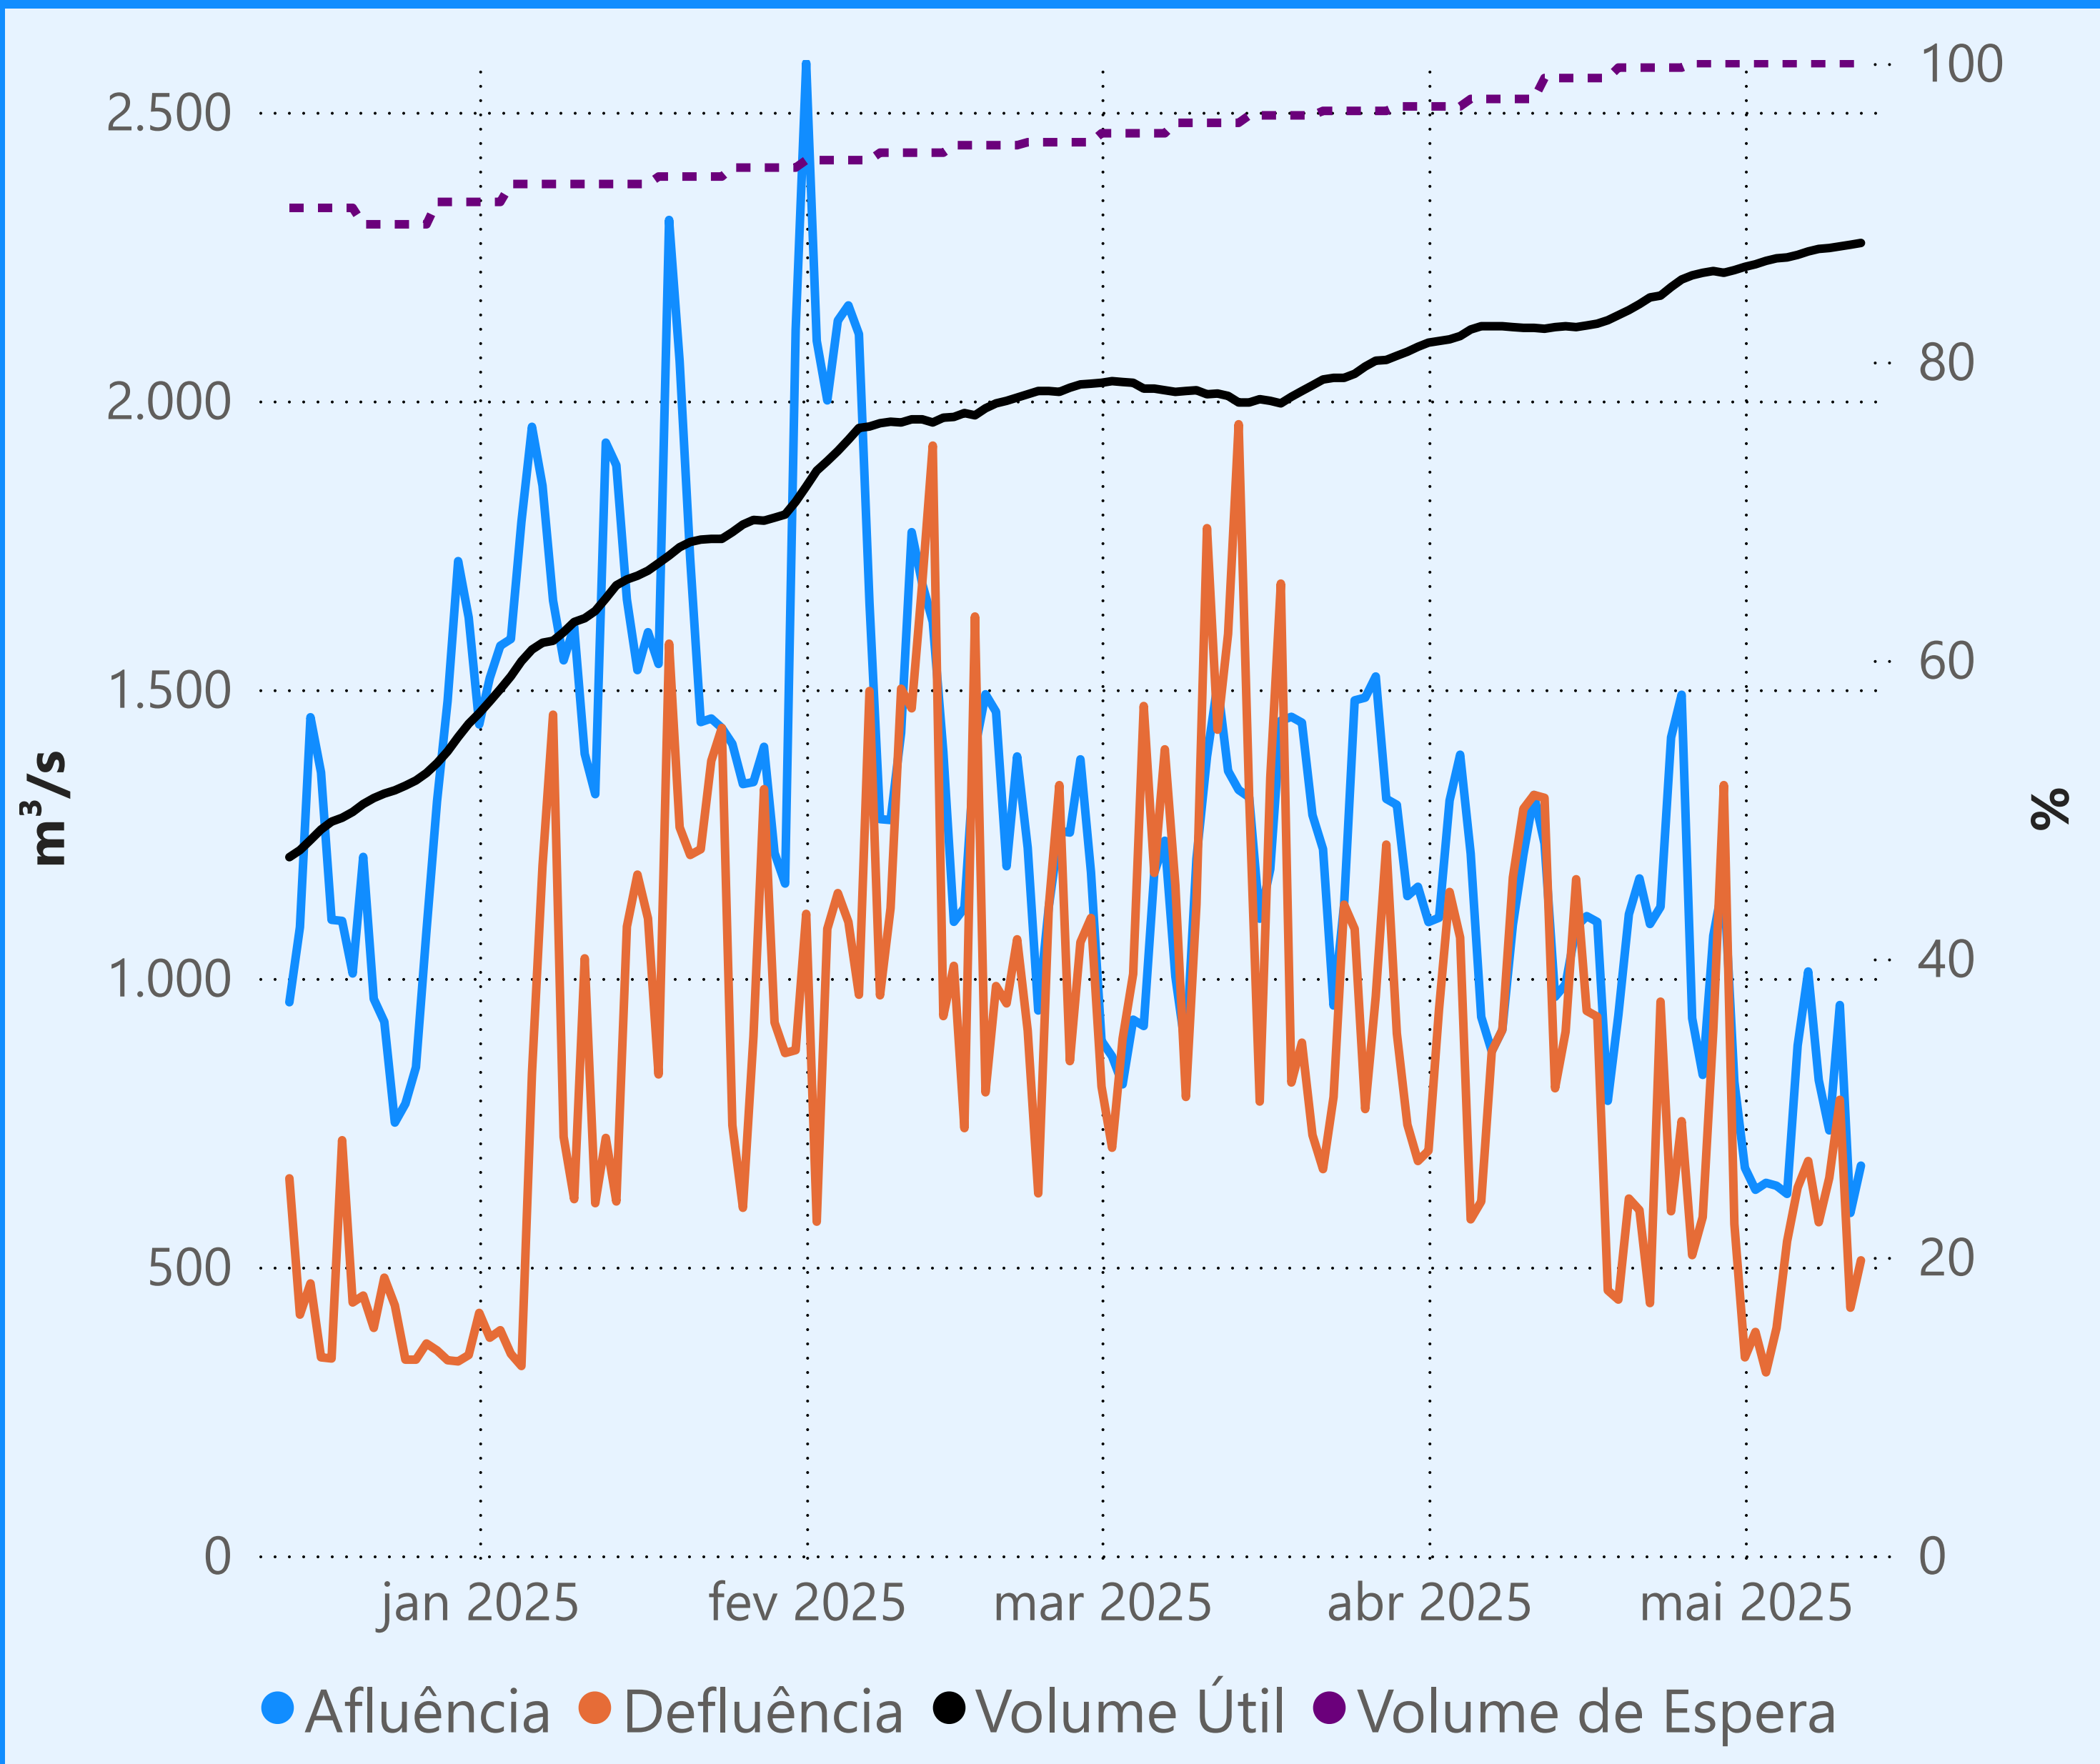

Vazão defluente máxima média diária igual à vazão máxima turbinada

Vazão defluente média mensal (m³/s)

522
maio de 2025

Dia	Defluência	Dia	Defluência
1	343		
2	387		
3	317		
4	394		
5	544		
6	637		
7	683		
8	577		
9	654		
10	789		
11	429		
12	511		

