



Acompanhamento do Sistema Hídrico do Rio Grande

Data do boletim
29/05/2025

Saiba mais sobre as condições de operação do Sistema Hídrico do Rio Grande na [Resolução 193/2024](#)

Faixa de Operação Normal
Sem restrição de vazão máxima defluente

Marechal Mascarenhas de Moraes (Peixoto)

Data	Afluência (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
26/05	652	359	79,07	663,91
27/05	568	754	78,42	663,84
28/05	546	812	77,50	663,74

Luiz Carlos Barreto de Carvalho

Data	Afluência (m³/s)	Defluência (m³/s)
26/05	317	576
27/05	737	565
28/05	800	606

Jaguara

Data	Afluência (m³/s)	Defluência (m³/s)
26/05	613	471
27/05	578	554
28/05	630	651

Igarapava

Data	Afluência (m³/s)	Defluência (m³/s)
26/05	570	633
27/05	609	588
28/05	757	727

Volta Grande

Data	Afluência (m³/s)	Defluência (m³/s)
26/05	666	643
27/05	556	625
28/05	749	772

Maribondo

Data	Afluência (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
26/05	665	879	70,25	442,42
27/05	912	1.040	70,04	442,39
28/05	926	1.311	69,41	442,30

Volume útil superior ou igual a 15%

Funil Grande

Data	Afluência (m³/s)	Defluência (m³/s)
26/05	125	133
27/05	127	115
28/05	126	110

Itutinga

Data	Afluência (m³/s)	Defluência (m³/s)
26/05	58	56
27/05	56	56
28/05	56	56

Furnas

Data	Afluência (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
26/05	321	593	67,23	763,71
27/05	299	571	67,09	763,69
28/05	23	567	66,82	763,65

Camargos

Data	Afluência (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)
26/05	55	55	99,15
27/05	61	53	99,26
28/05	54	54	99,26

Faixa de Operação Normal
Vazão máxima turbinada definida na outorga

Data de Referência

28/05/2025

Período Seco

Rio Paranaíba

Rio Paraná

Rio Grande


Saiba mais sobre os termos técnicos da operação dos reservatórios no [Glossário do Sistema de Acompanhamento de Reservatórios - SAR da ANA](#)

Superintendência de Operações e Eventos Críticos
Coordenação de Operação de Reservatórios e Sistemas Hídricos


Fonte: ONS

*Dados consistidos sujeitos a novas revisões

Furnas

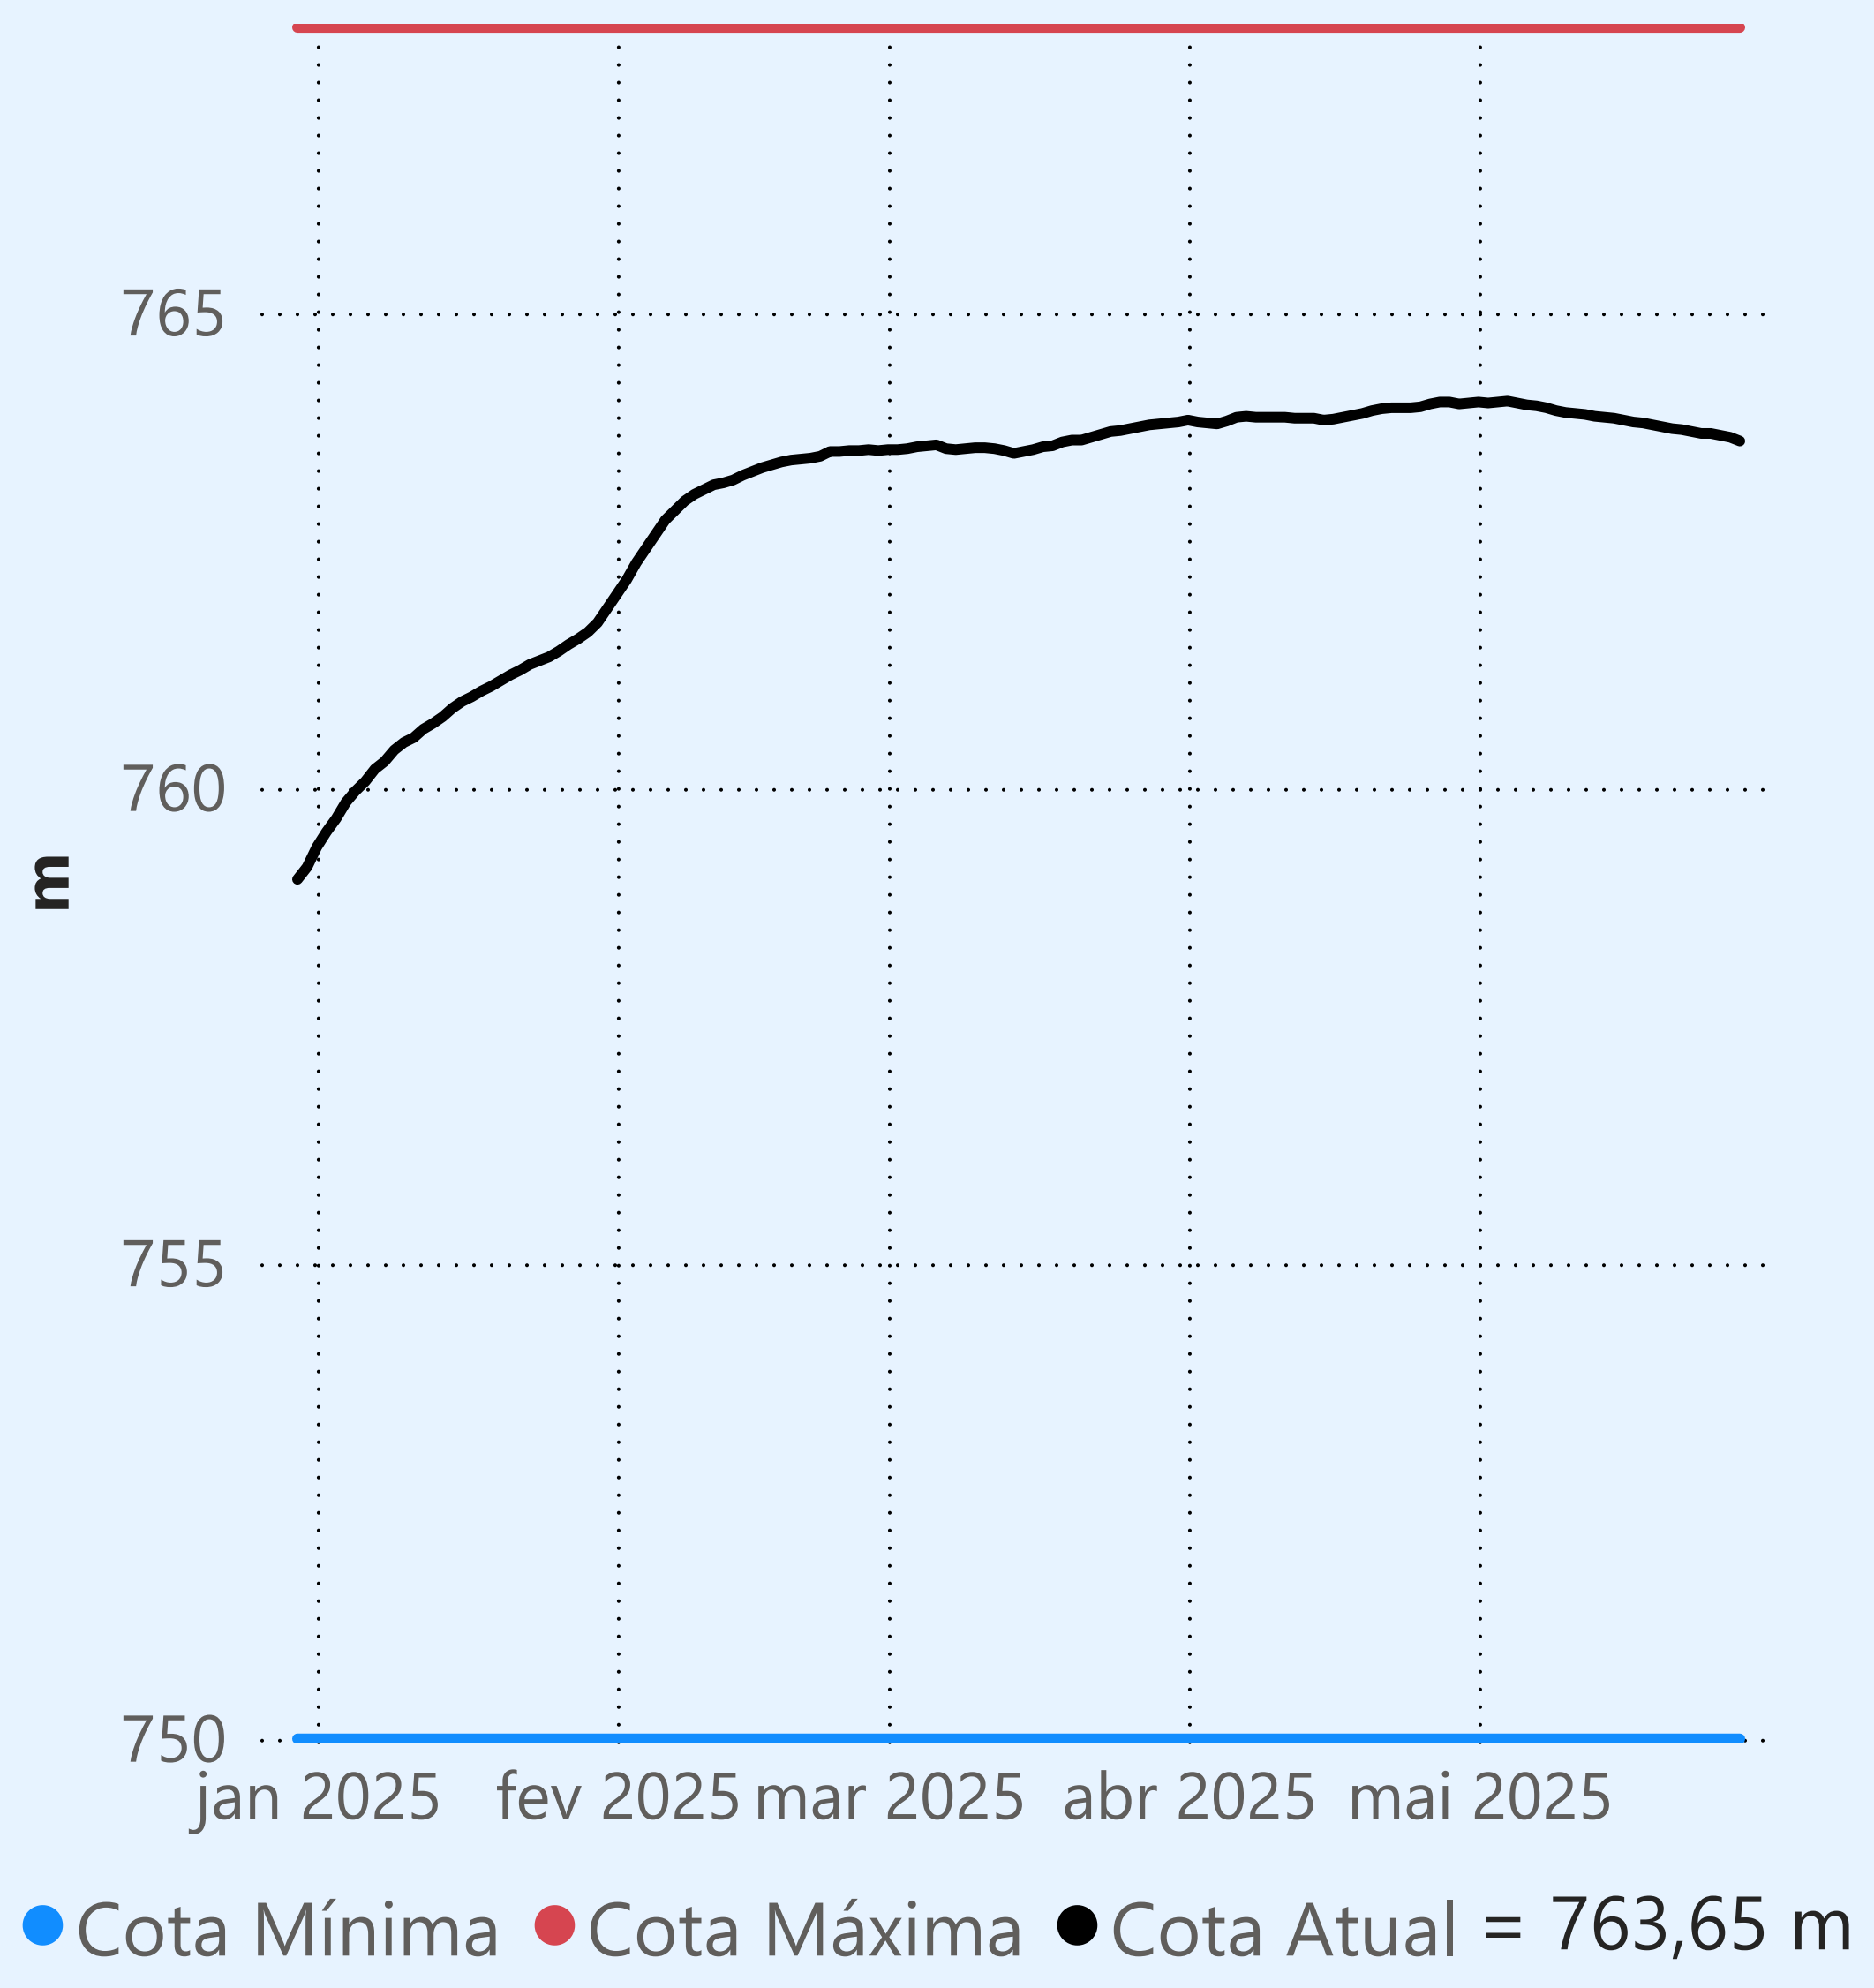

Faixa de Operação Normal

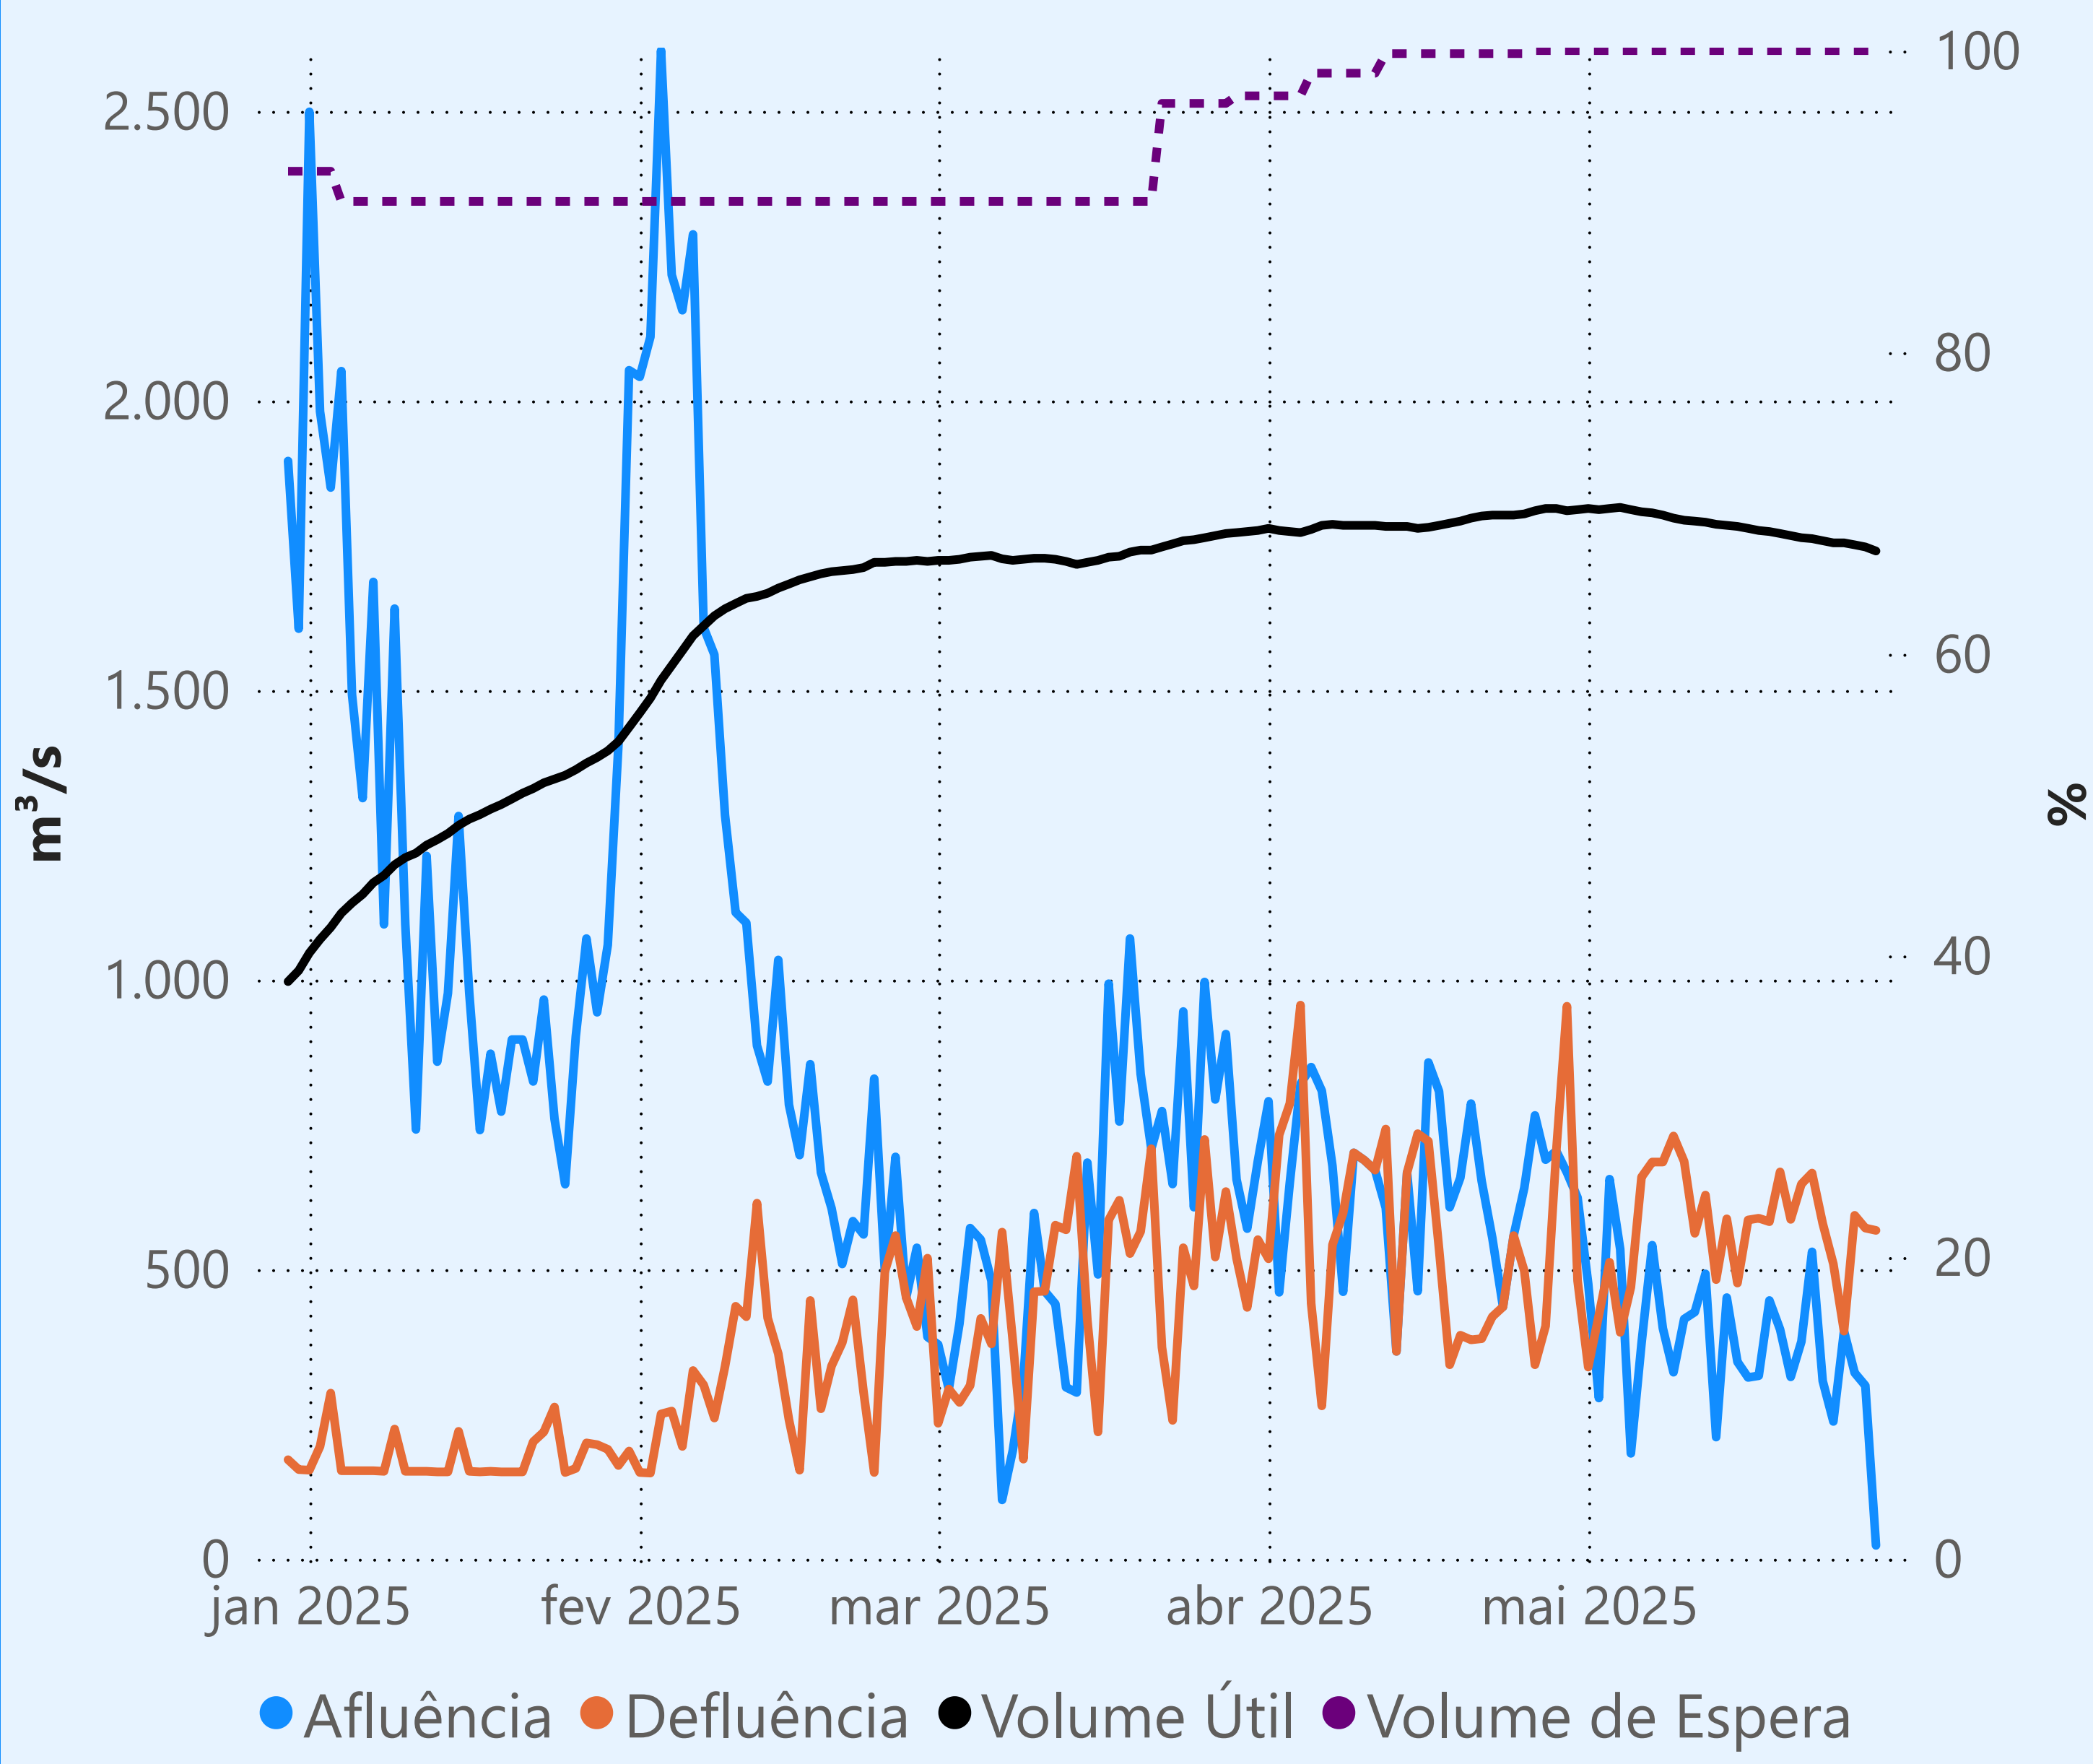


Vazão máxima turbinada definida na outorga

Vazão defluente média mensal (m³/s)


566
maio de 2025

Dia	Defluência	Dia	Defluência
1	331	16	585
2	421	17	588
3	512	18	582
4	391	19	668
5	469	20	586
6	659	21	647
7	685	22	666
8	685	23	579
9	730	24	509
10	686	25	393
11	562	26	593
12	628	27	571
13	482	28	567
14	587		
15	476		


Camargos

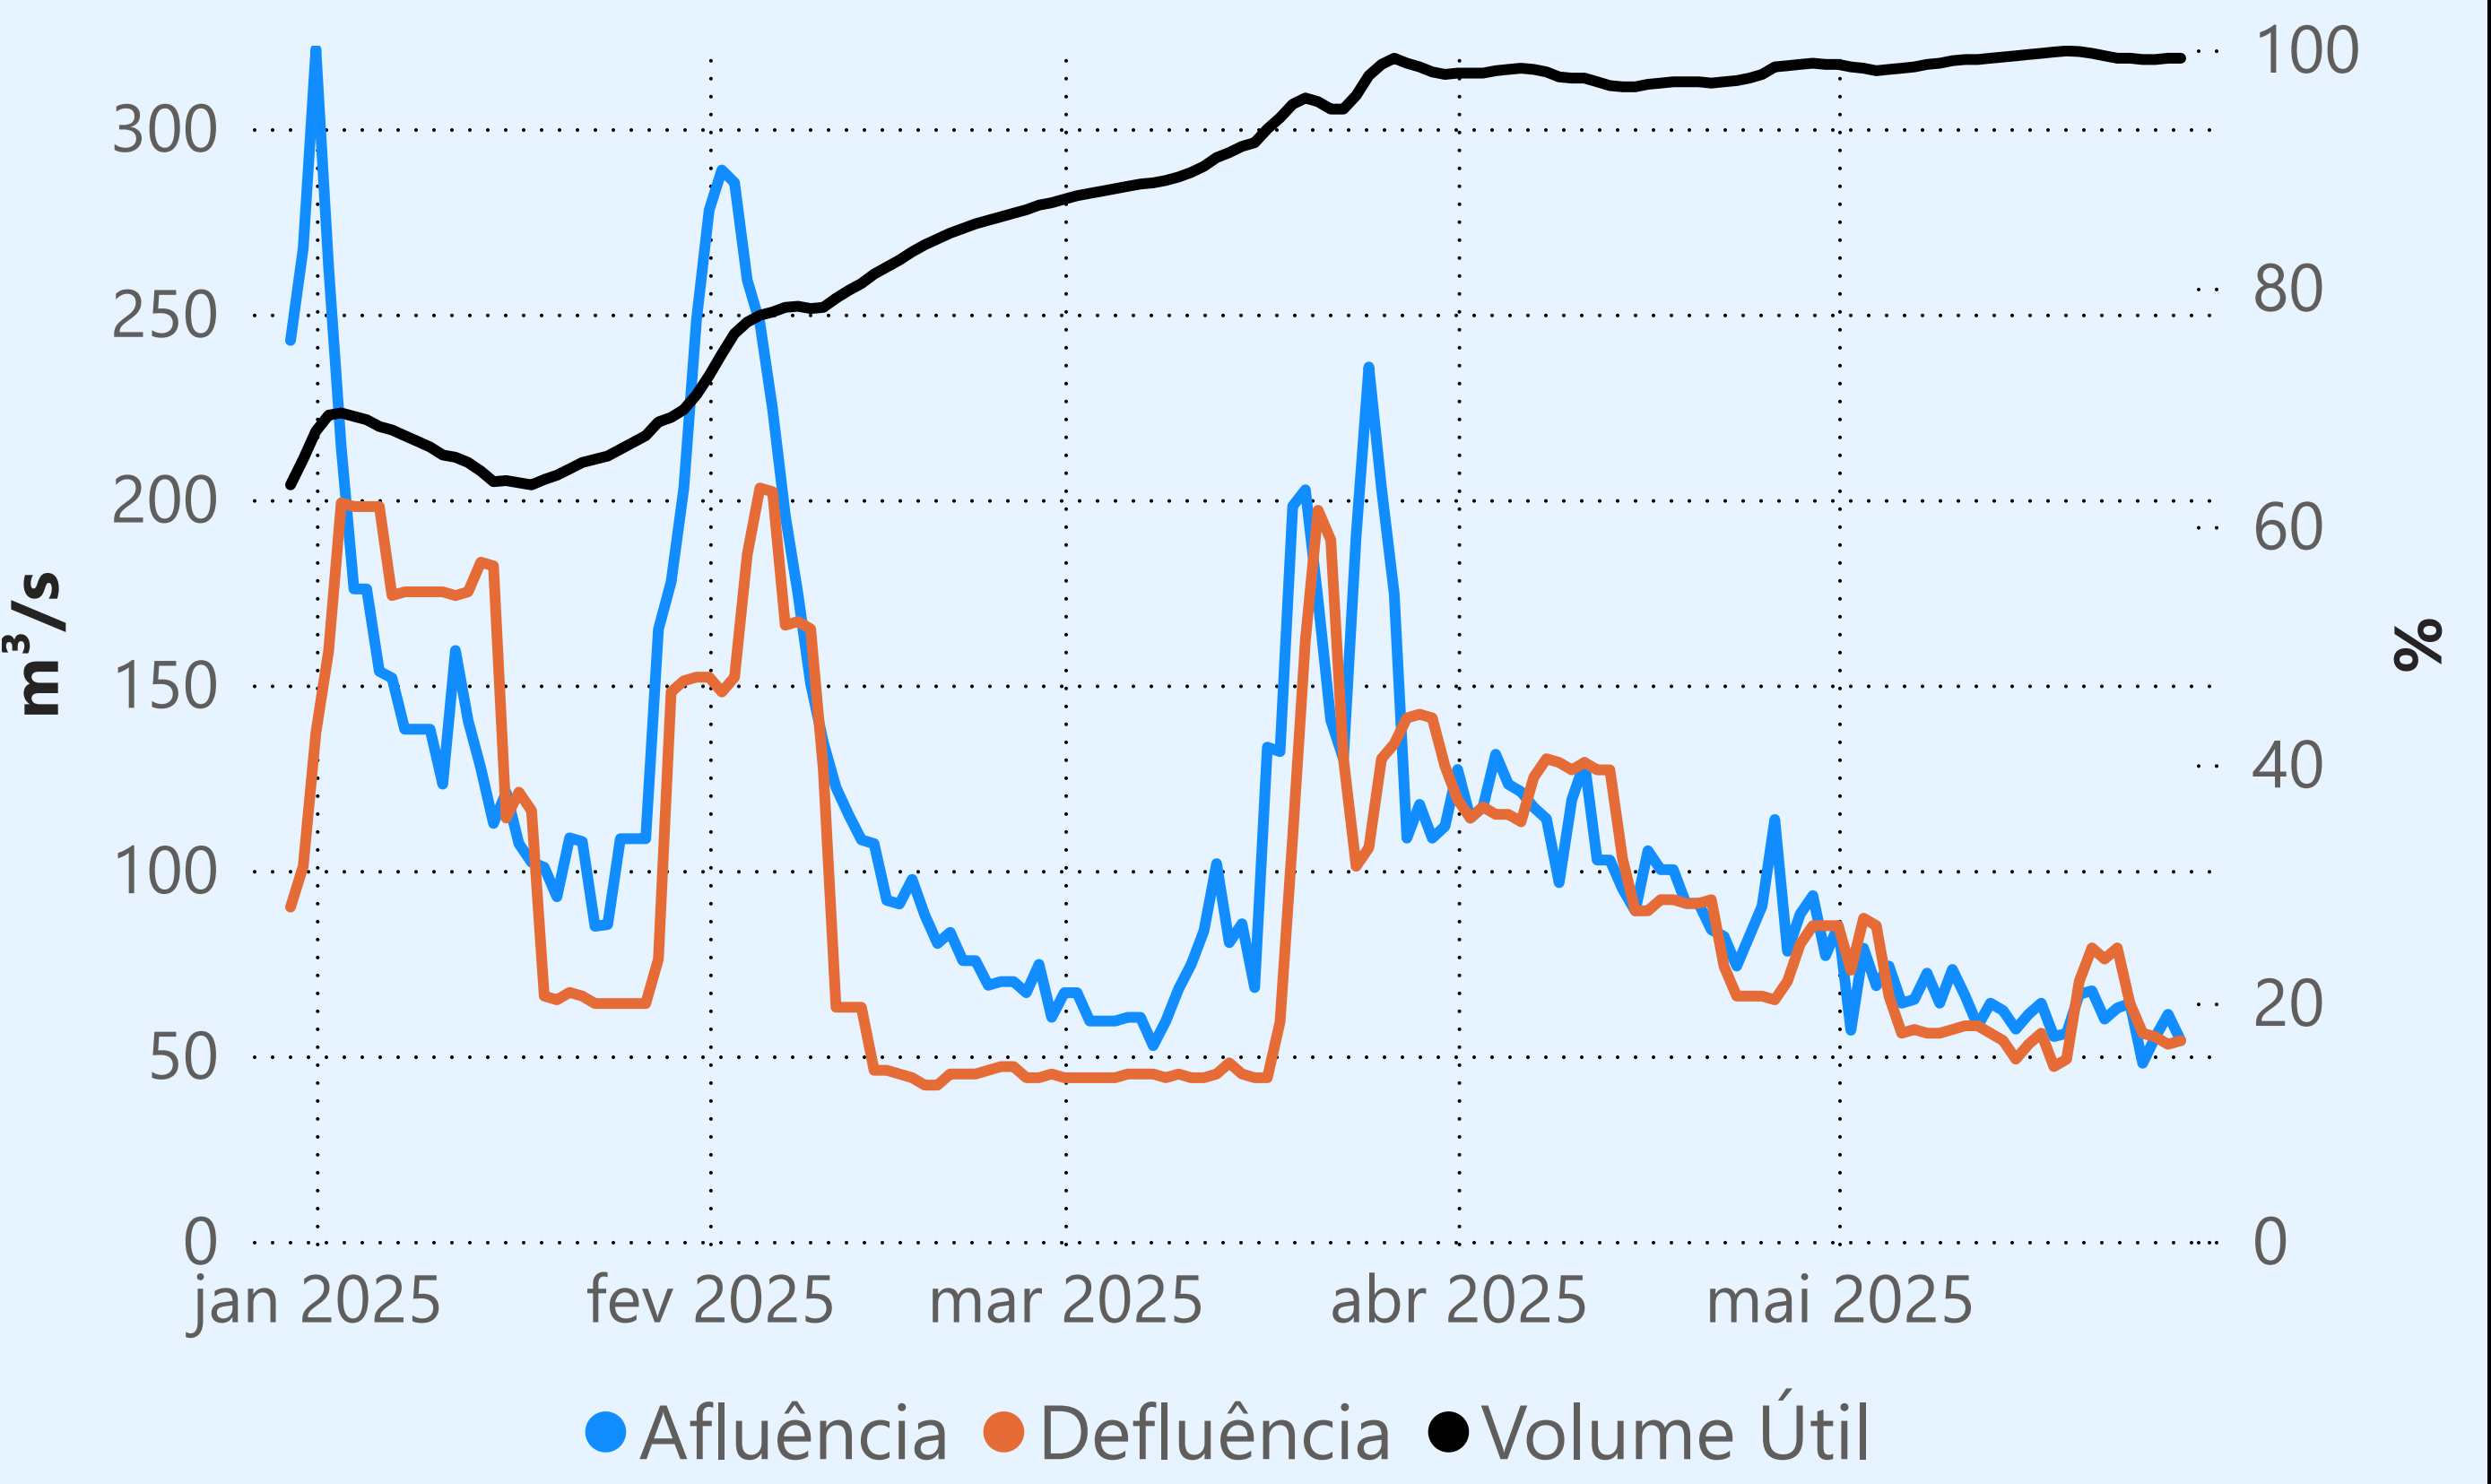


Maribondo

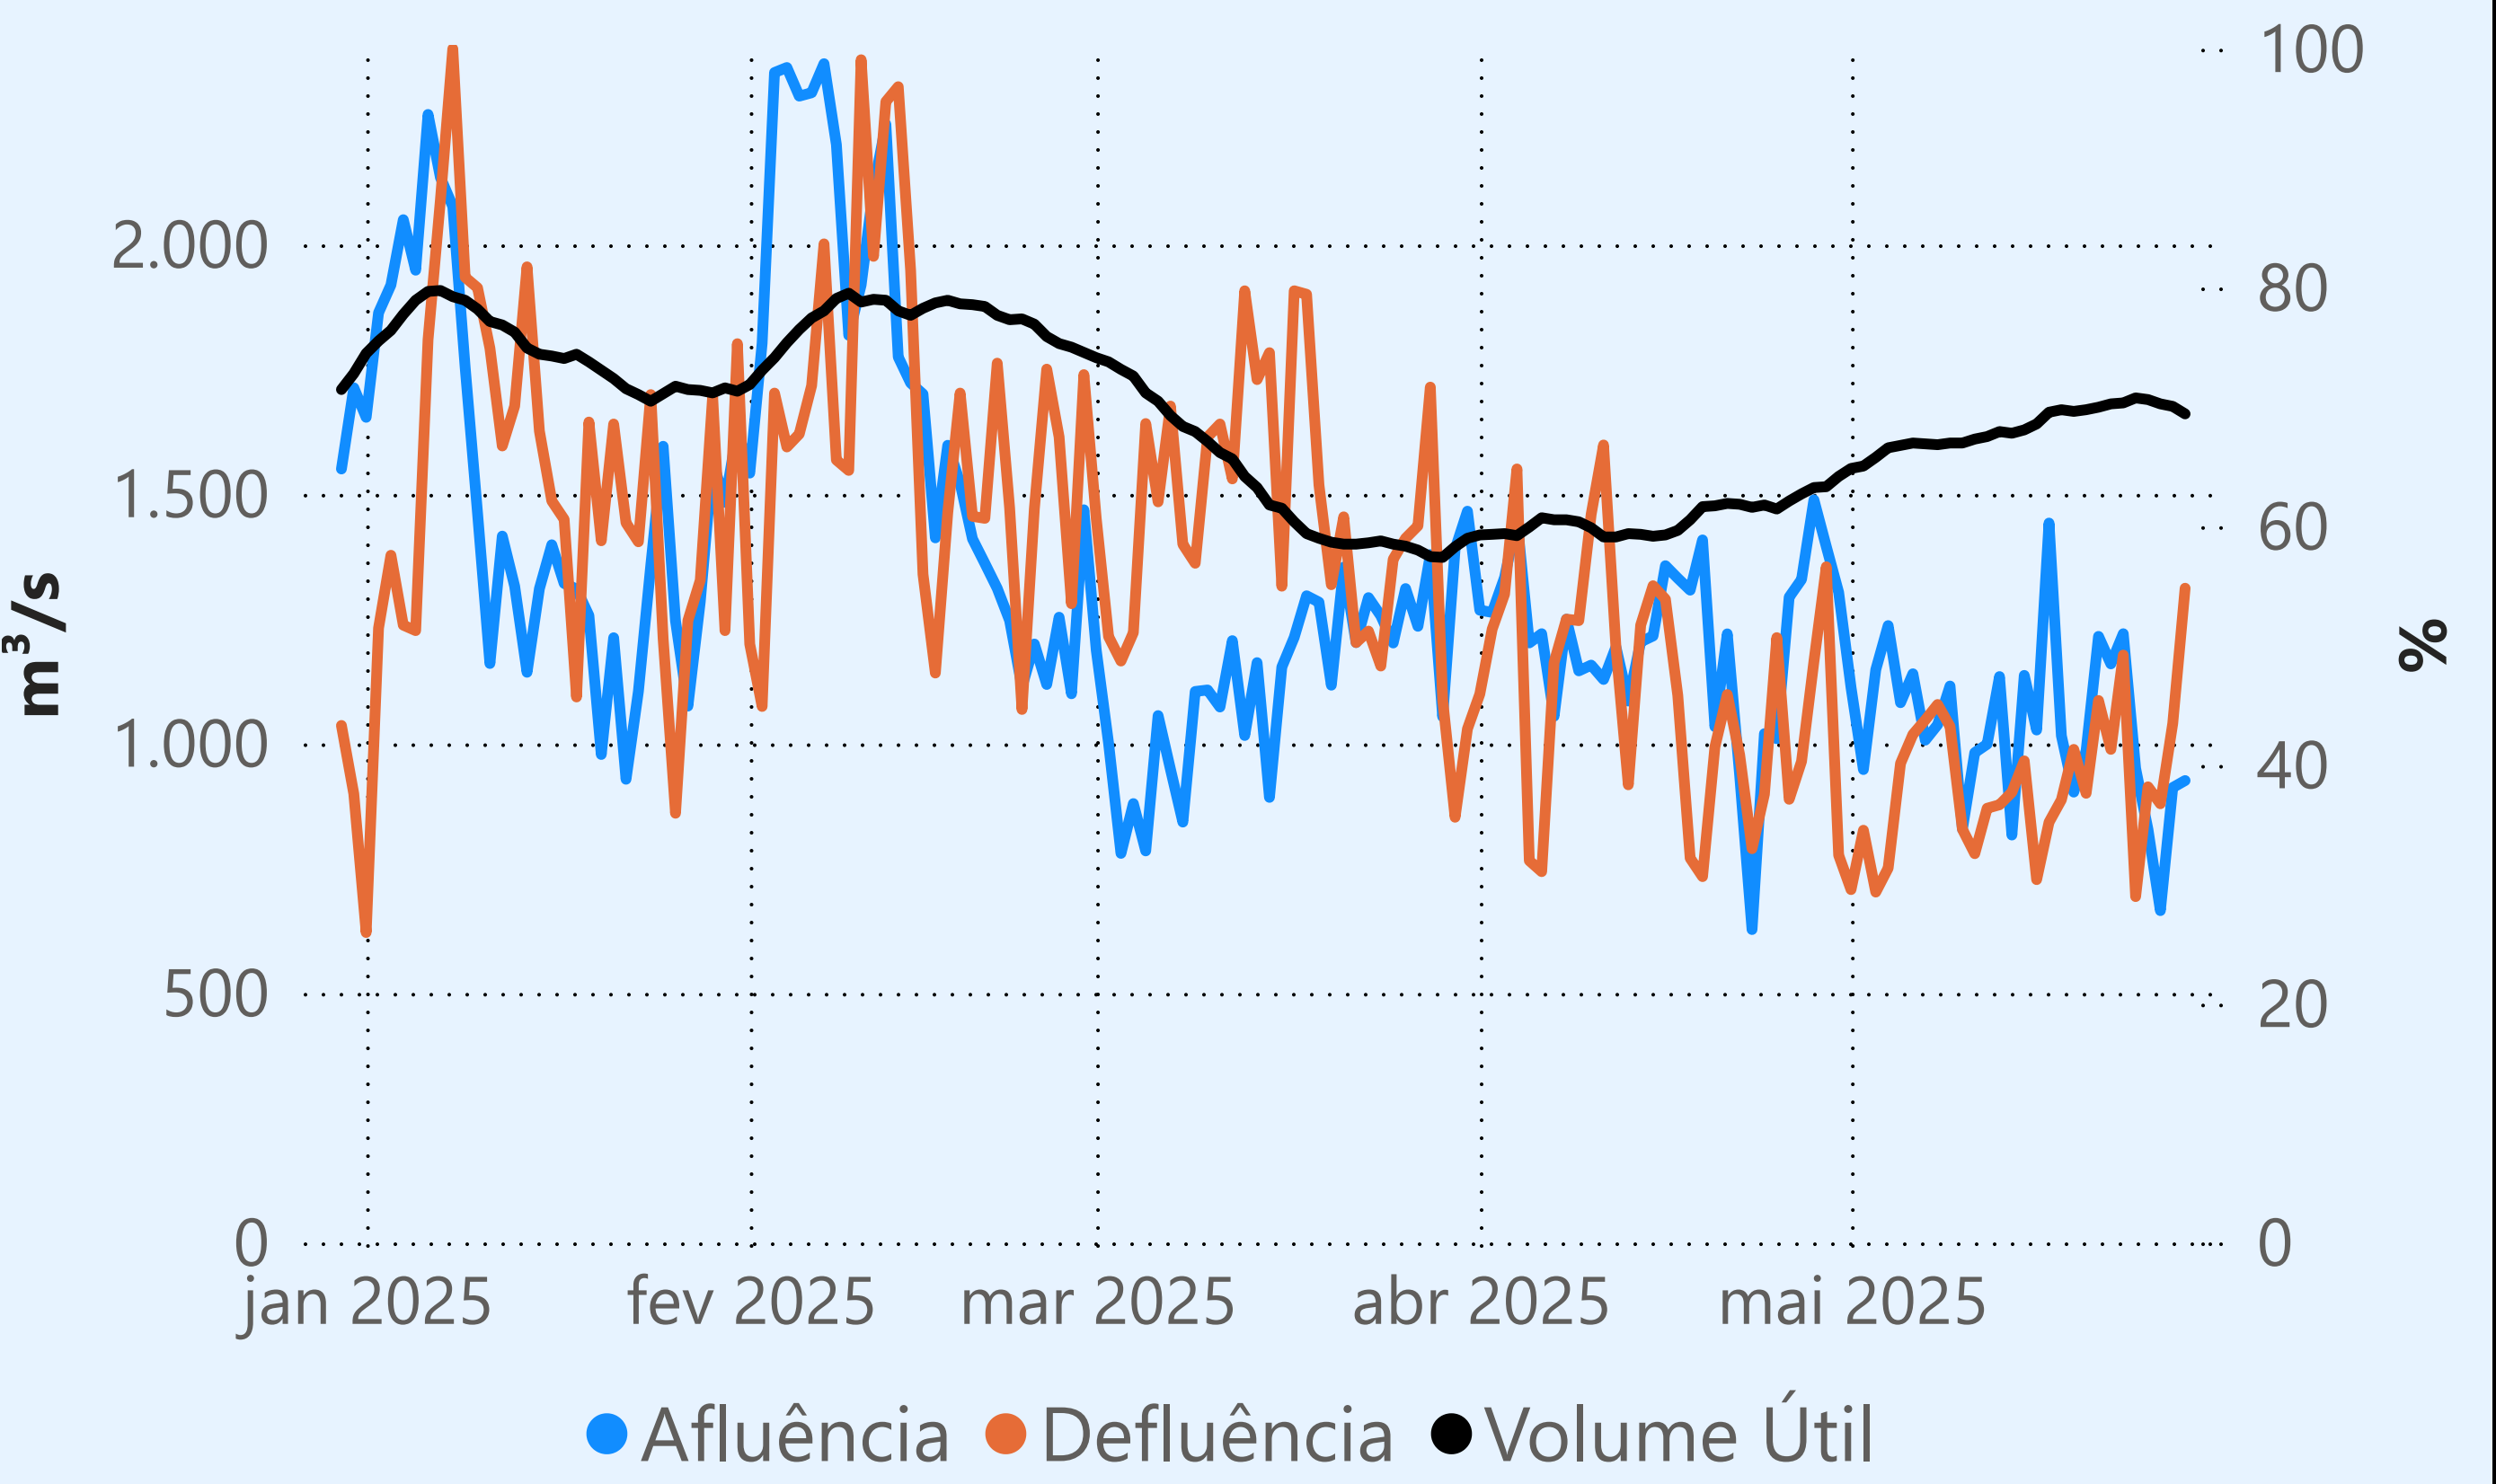

Marechal Mascarenhas de Moraes (Peixoto)

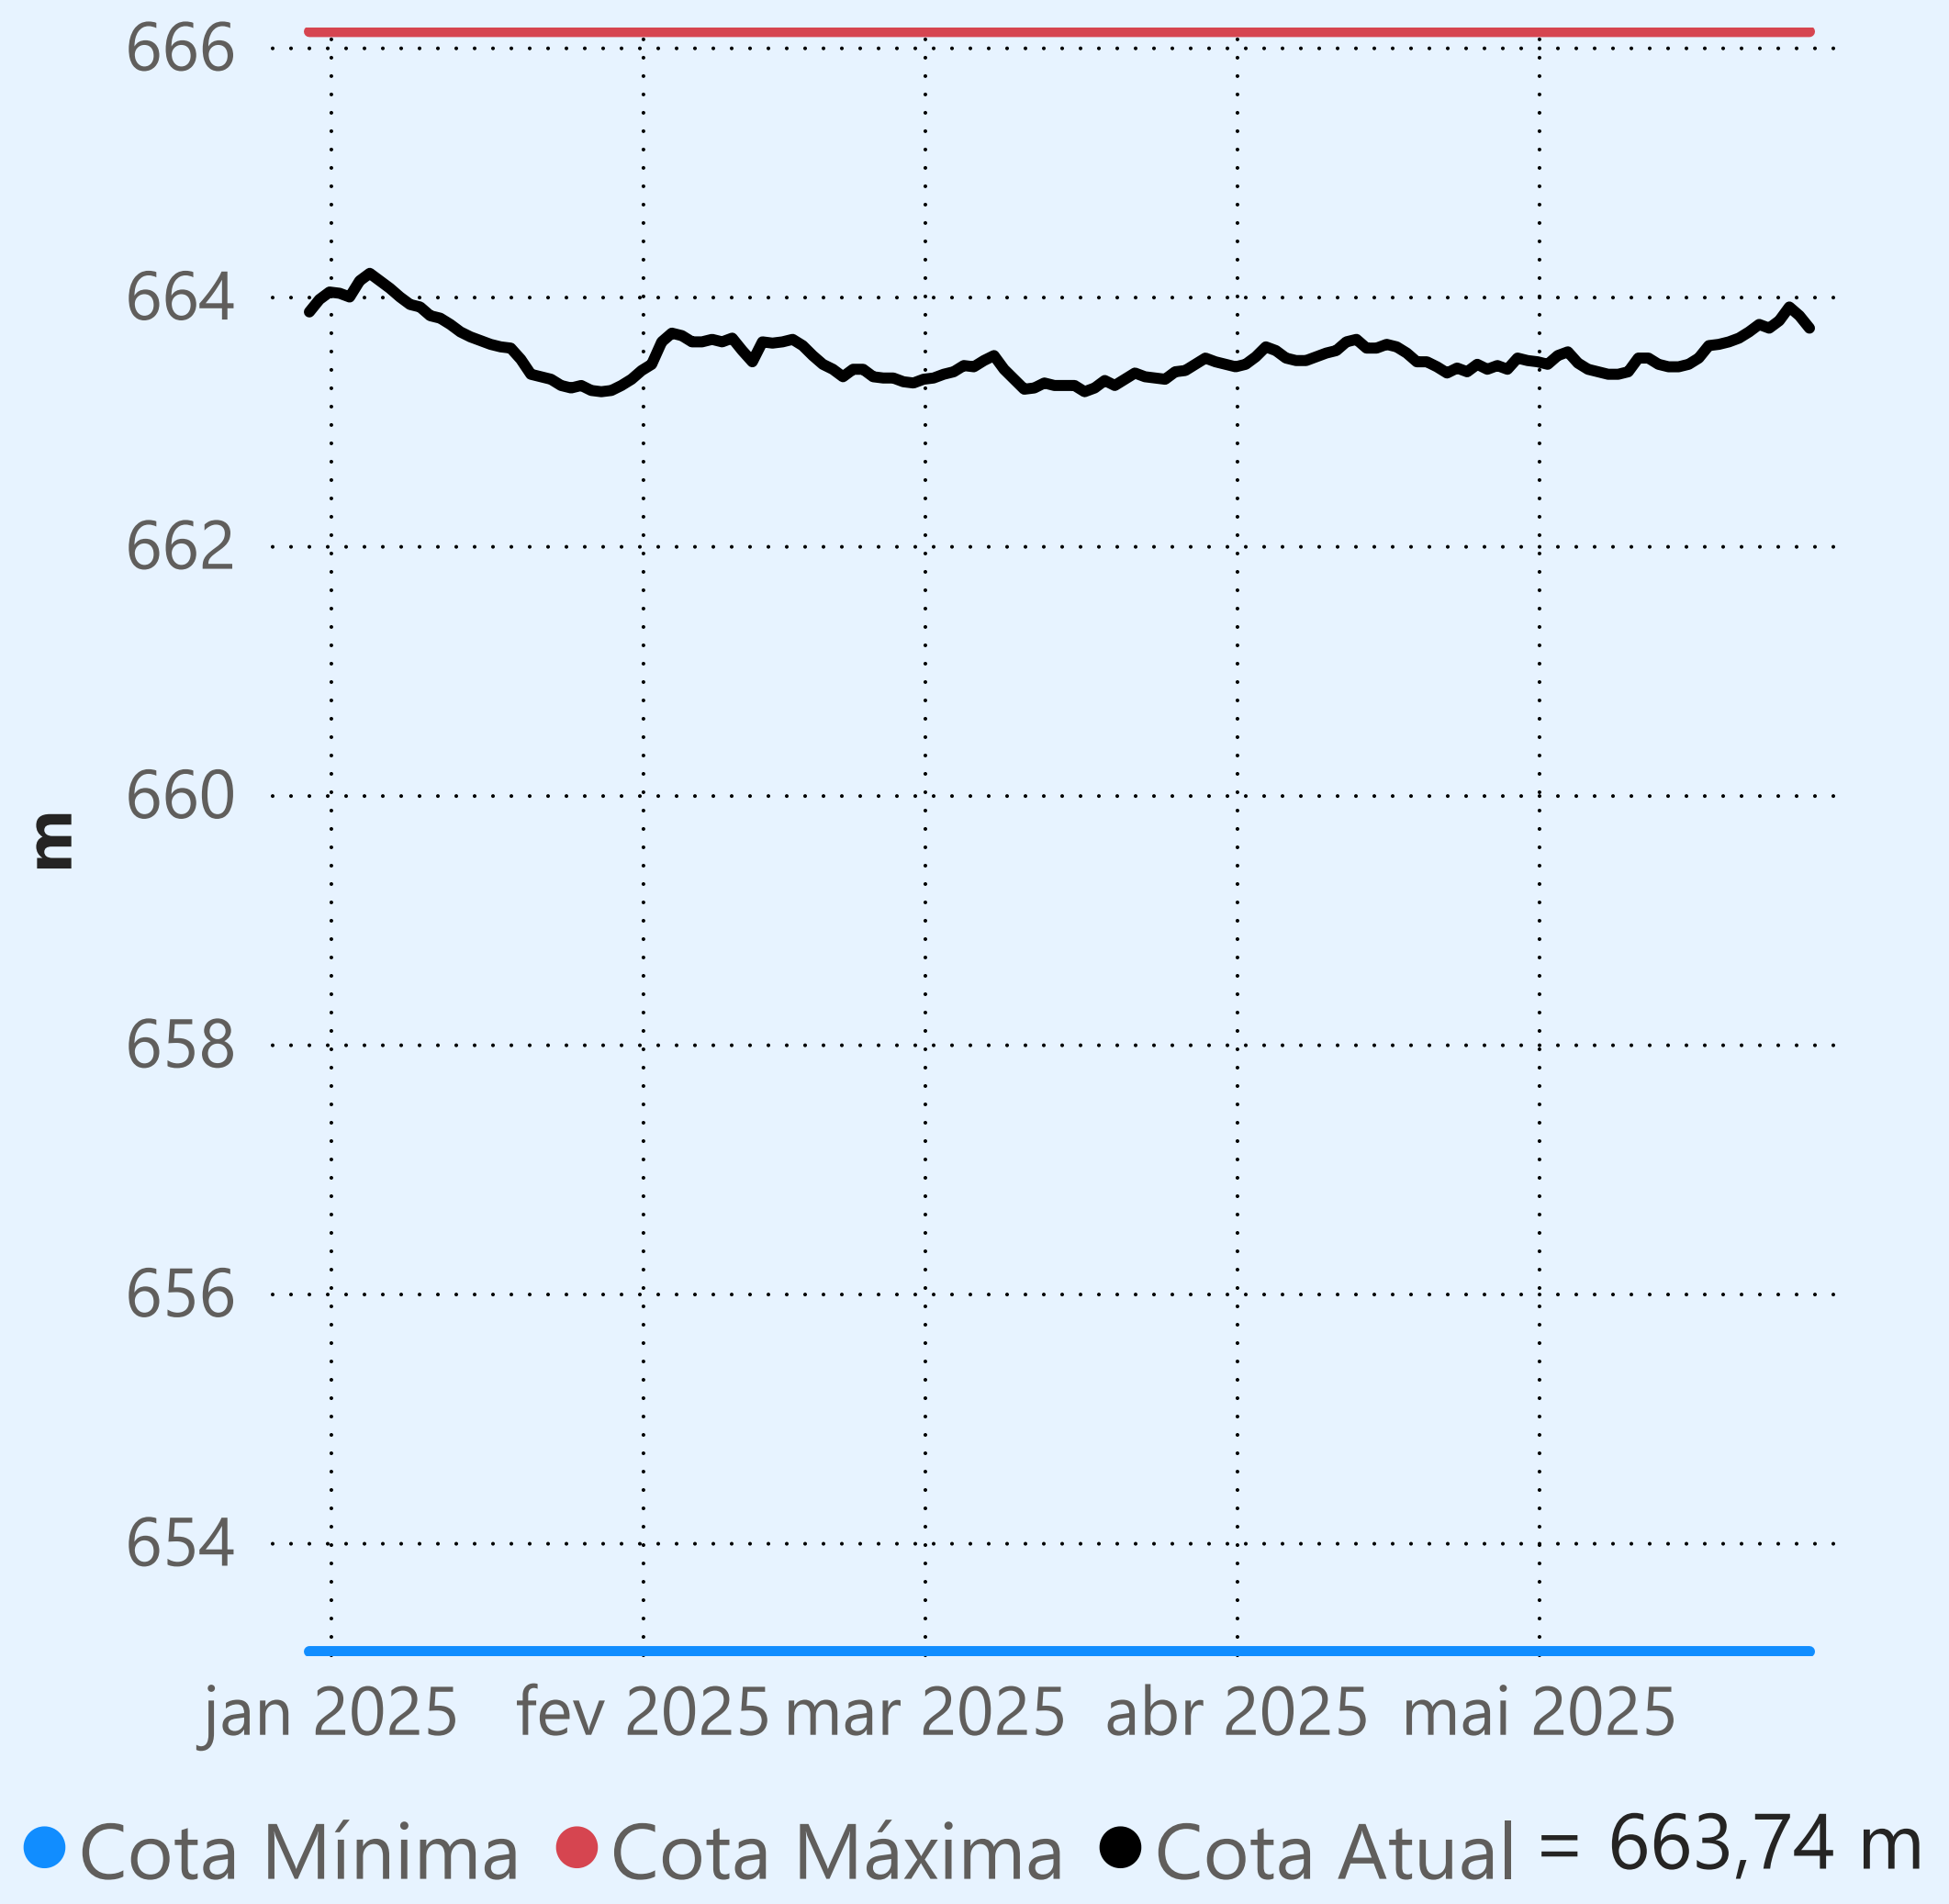

Faixa de Operação Normal

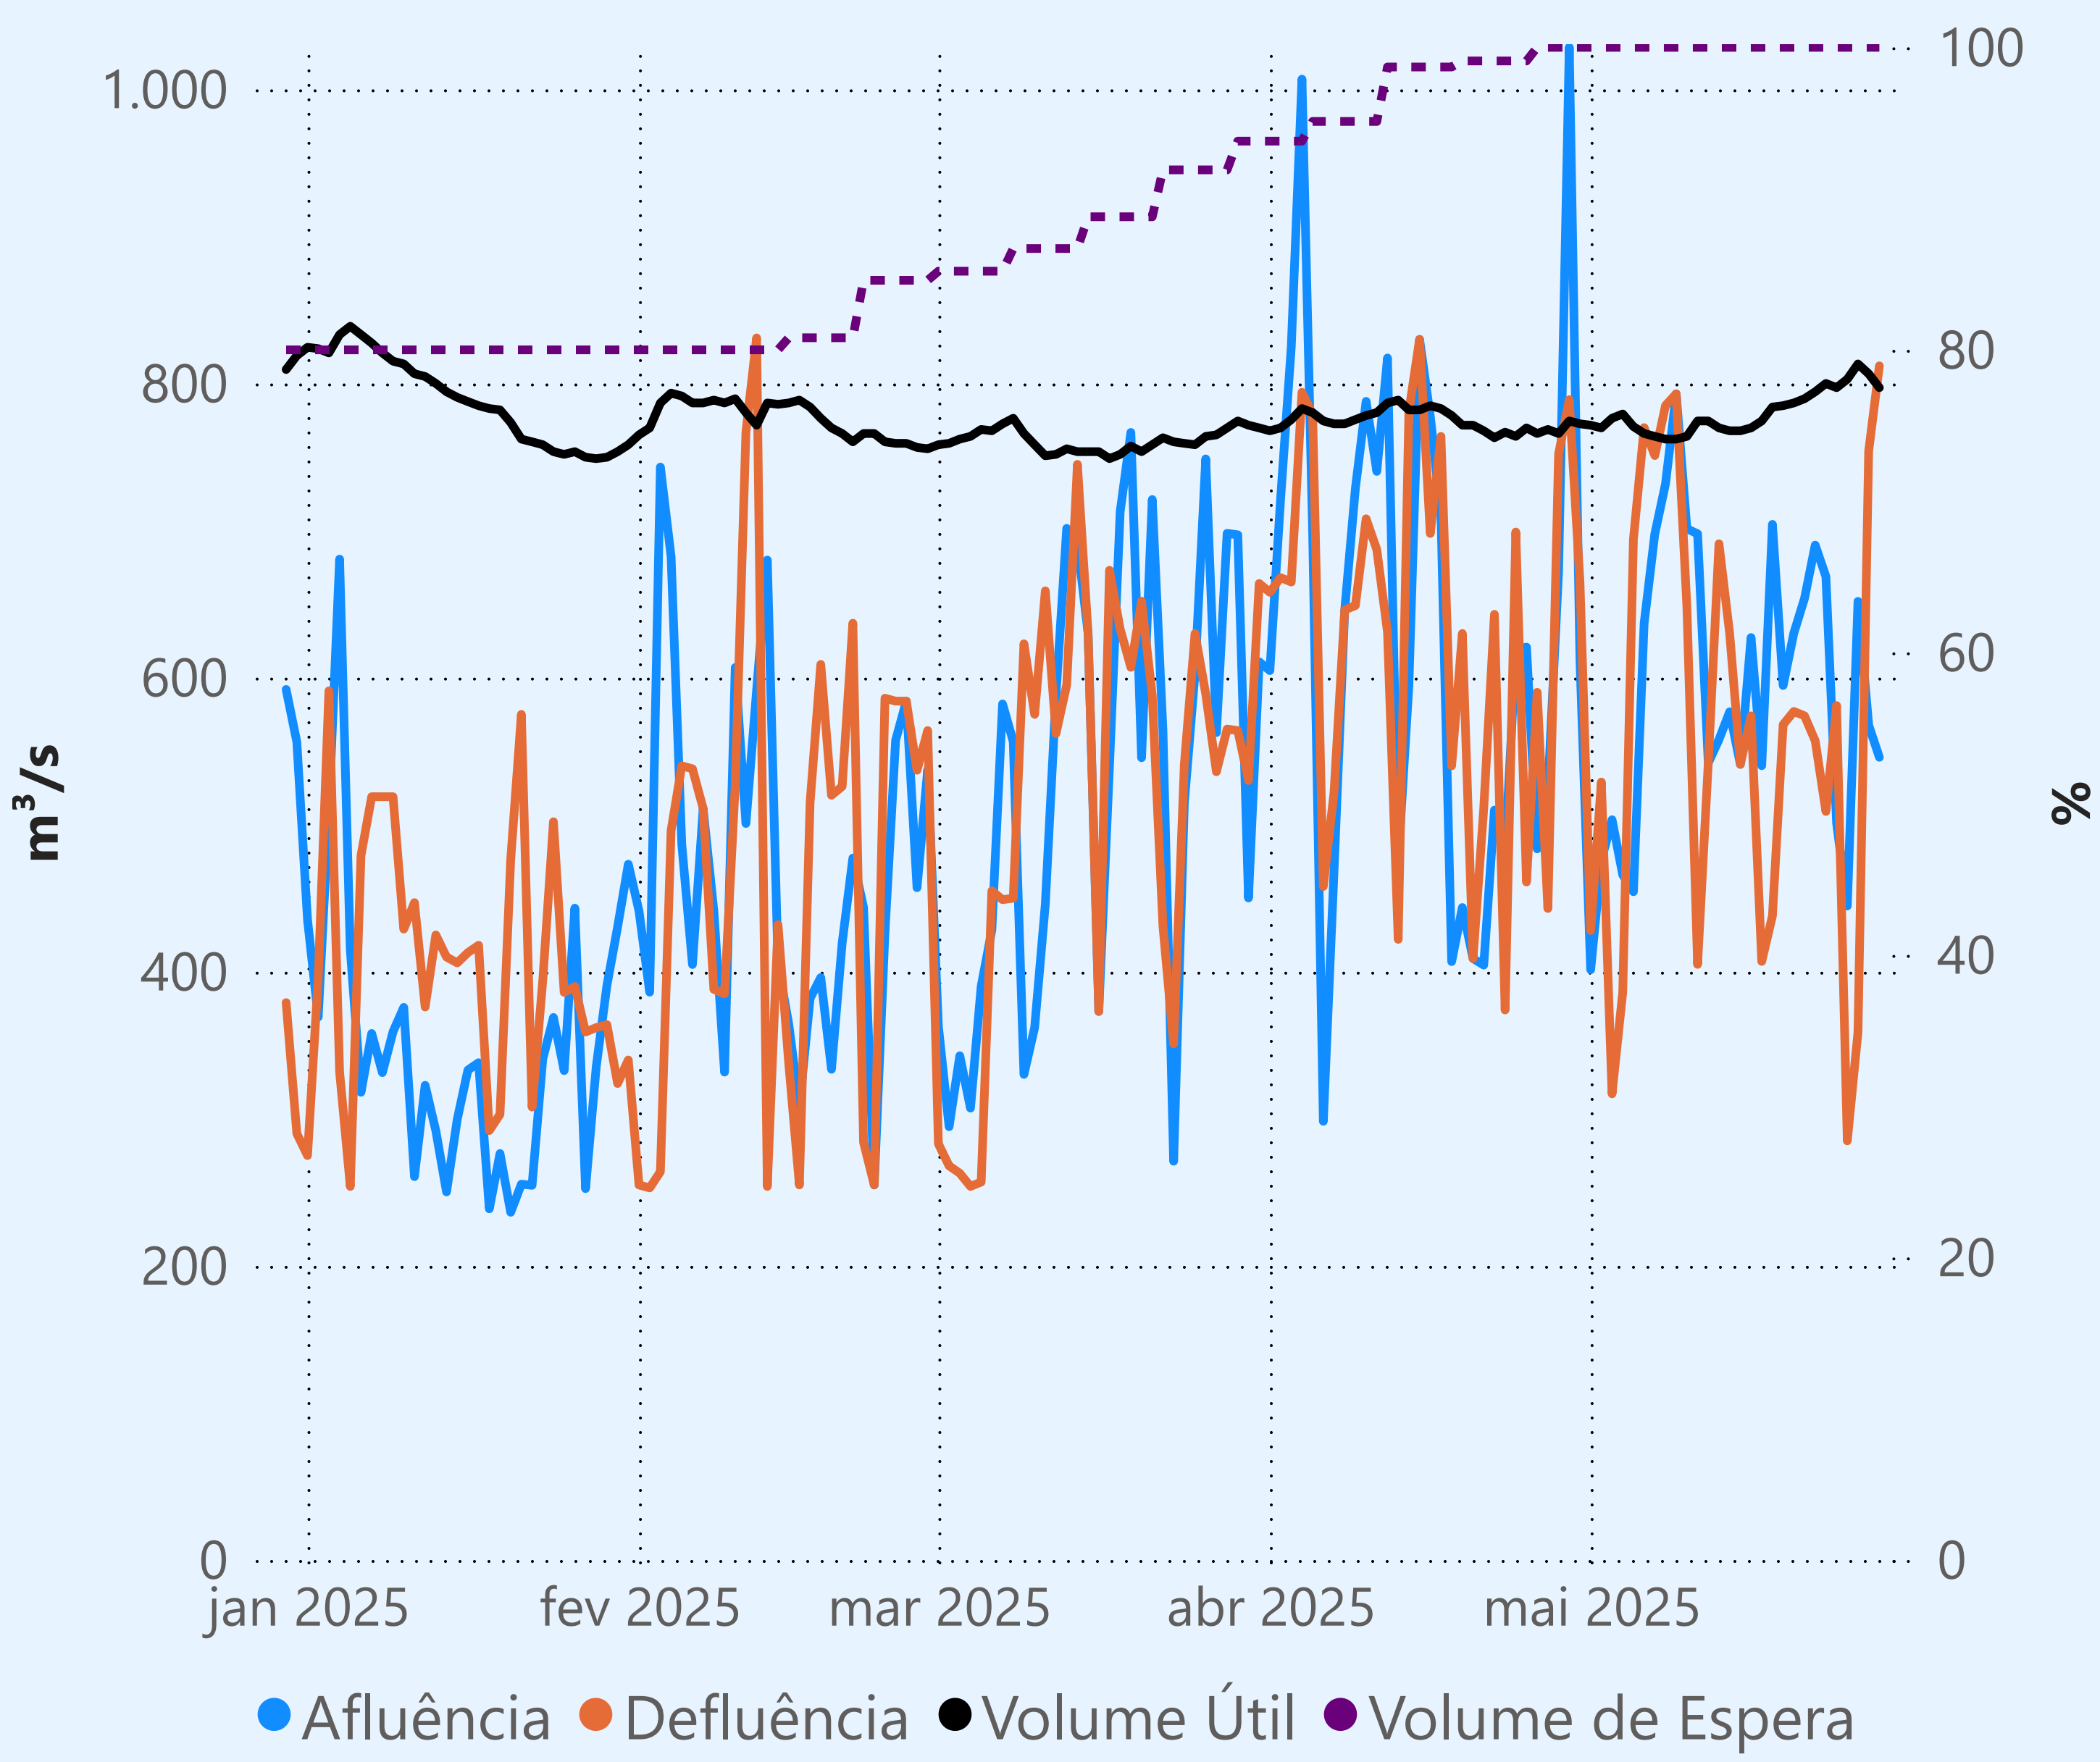


Sem restrição de vazão máxima defluente

Vazão defluente média mensal (m³/s)

568
maio de 2025

Dia	Defluência	Dia	Defluência
1	428	16	574
2	529	17	407
3	317	18	438
4	386	19	568
5	694	20	577
6	770	21	574
7	751	22	557
8	785	23	509
9	793	24	581
10	648	25	285
11	405	26	359
12	542	27	754
13	691	28	812
14	630		
15	541		

Água Vermelha

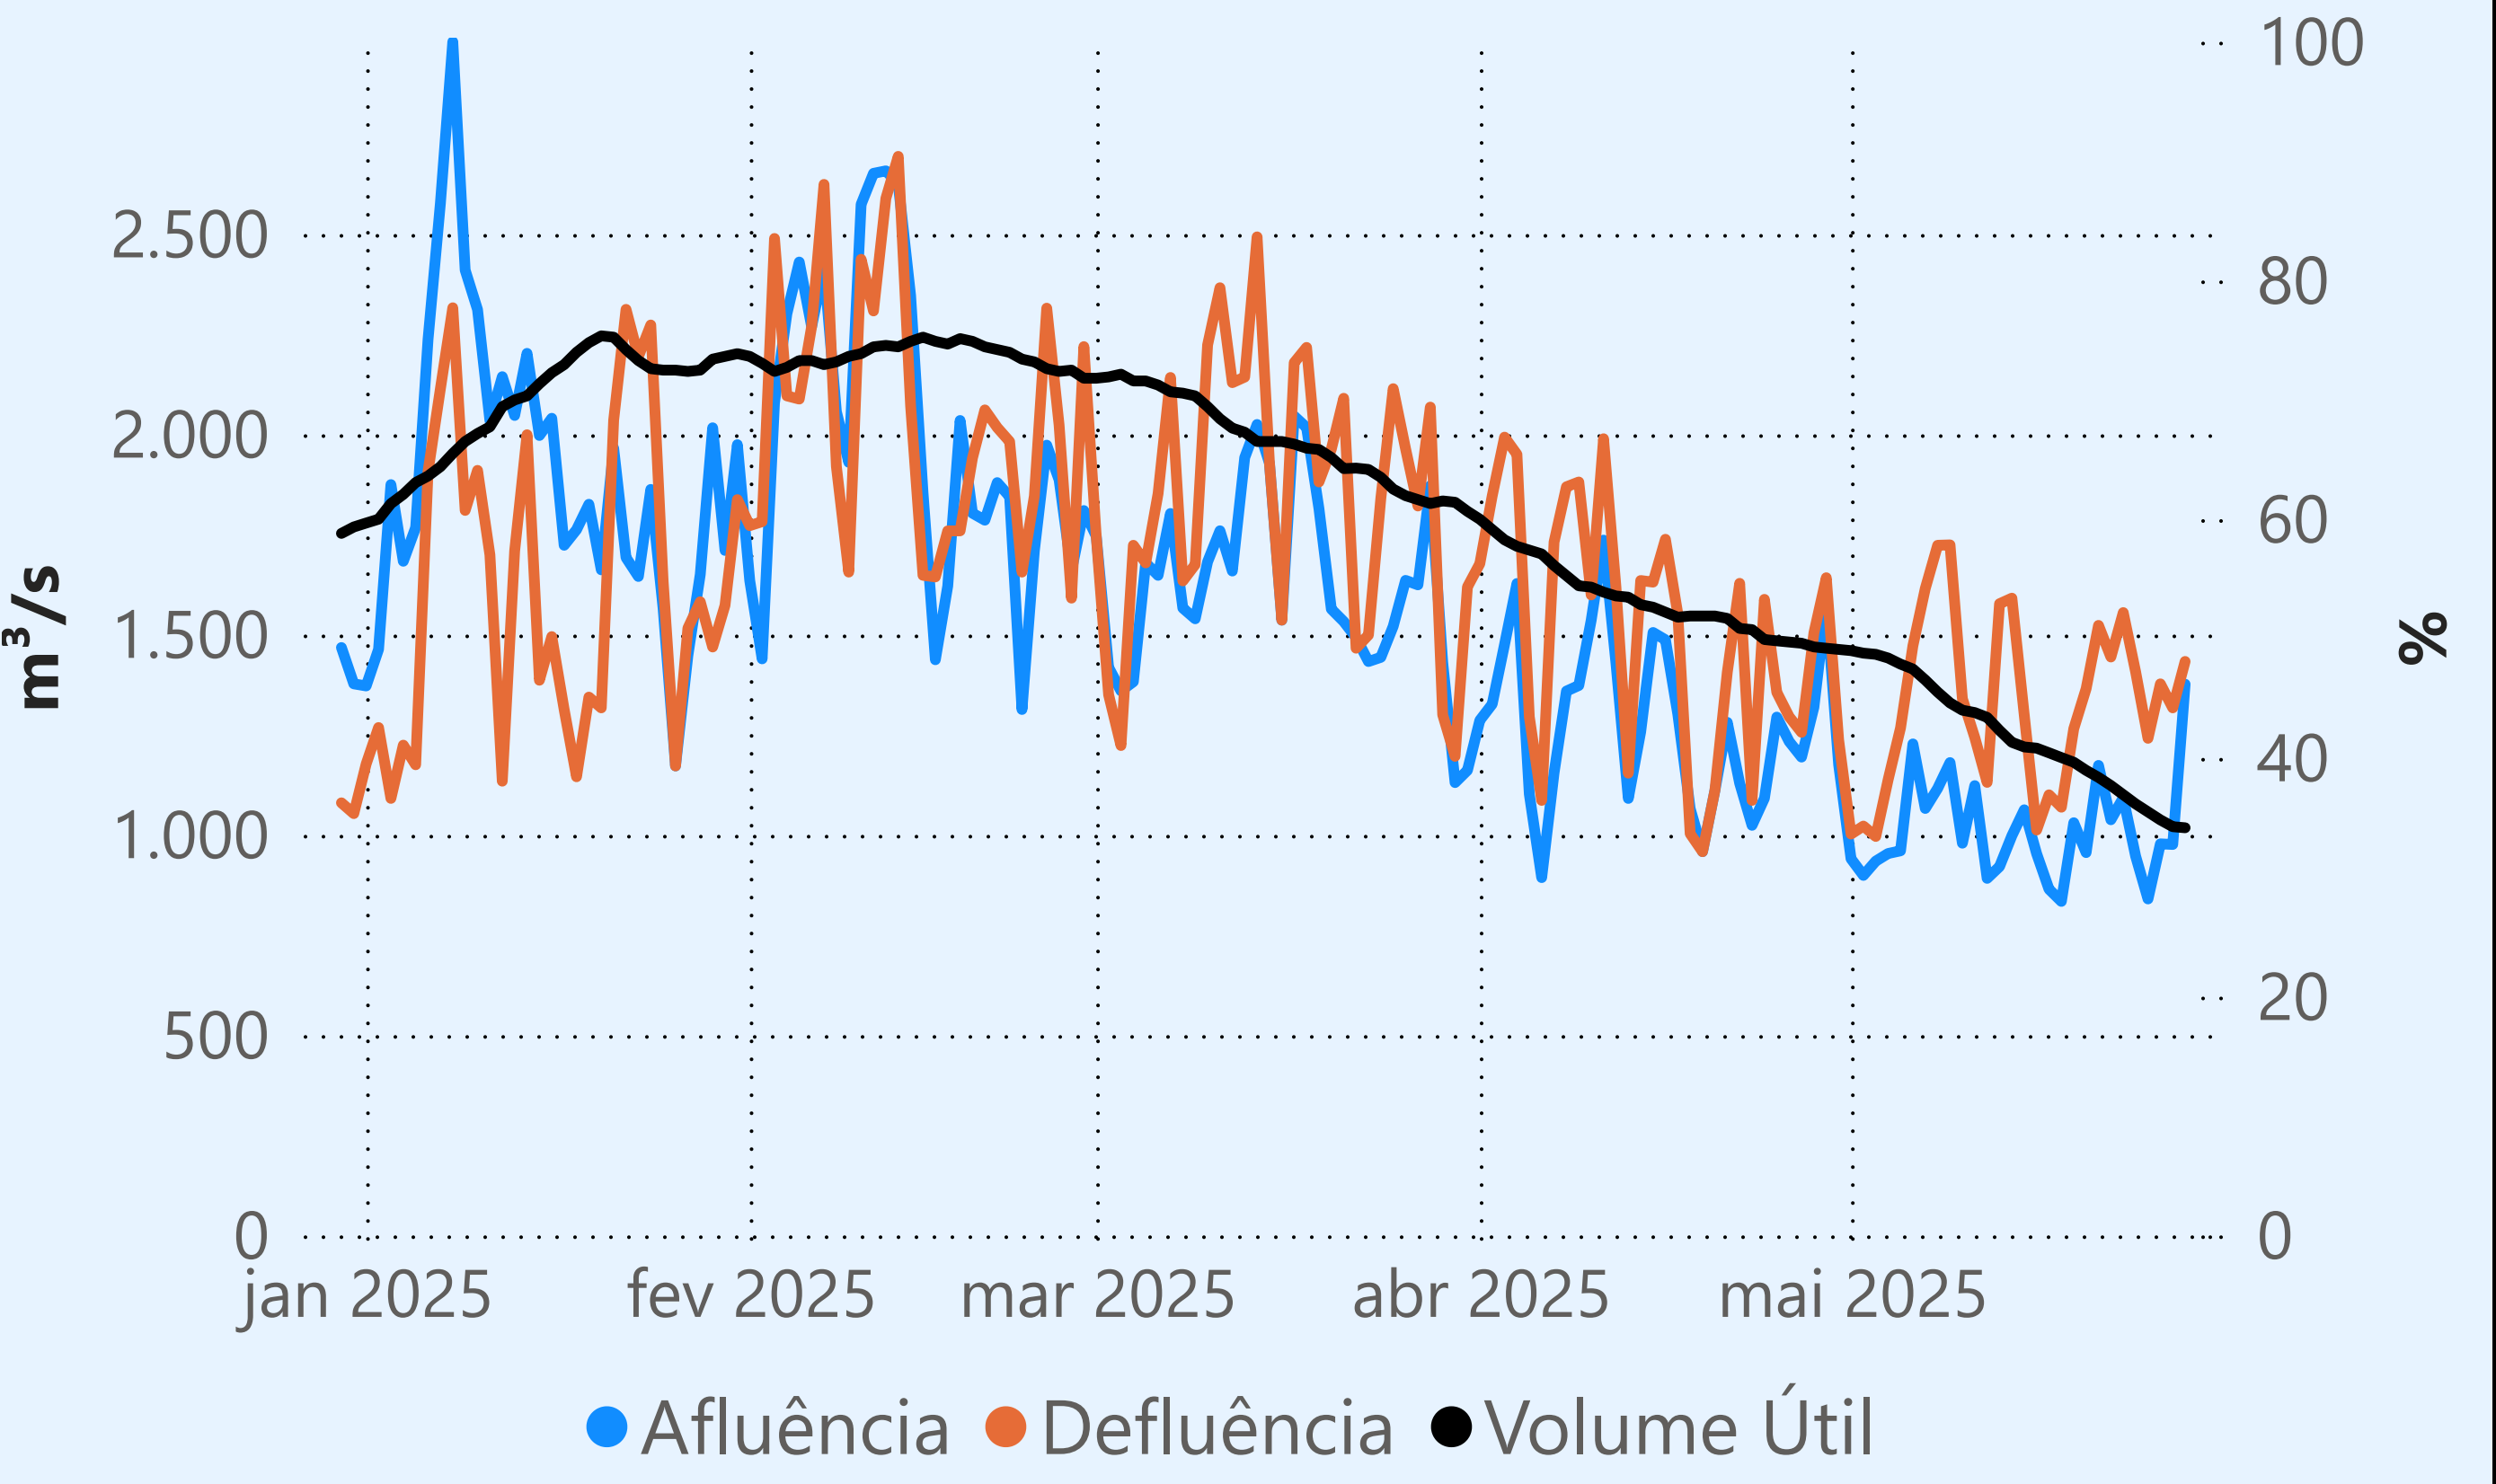

Saiba mais sobre as condições de operação do Sistema Hídrico do Rio Paranaíba na [Resolução 194/2024](#)

Cachoeira Dourada

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
26/05	553	649
27/05	357	676
28/05	582	755


Rio Paranaíba

Faixa de Operação Normal

Vazão defluente máxima média diária igual à vazão máxima turbinada

Itumbiara

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
26/05	802	632	88,95	518,16
27/05	749	579	89,06	518,18
28/05	813	813	89,06	518,18

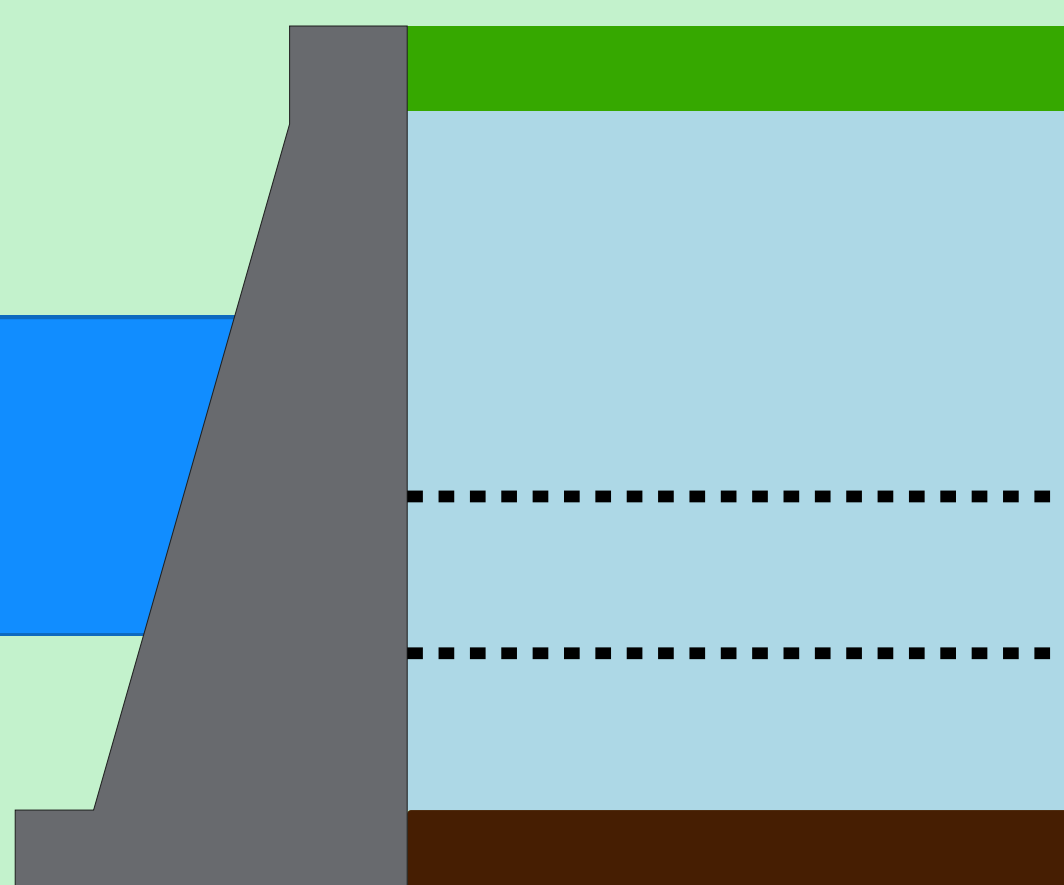


Theodomiro Carneiro Santiago (Emborcação)

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
26/05	189	266	58,71	647,40
27/05	124	278	58,61	647,36
28/05	240	355	58,53	647,33

Faixa de Operação Normal

Vazão defluente máxima média diária igual à vazão máxima turbinada

Volume útil superior ou igual a 15%

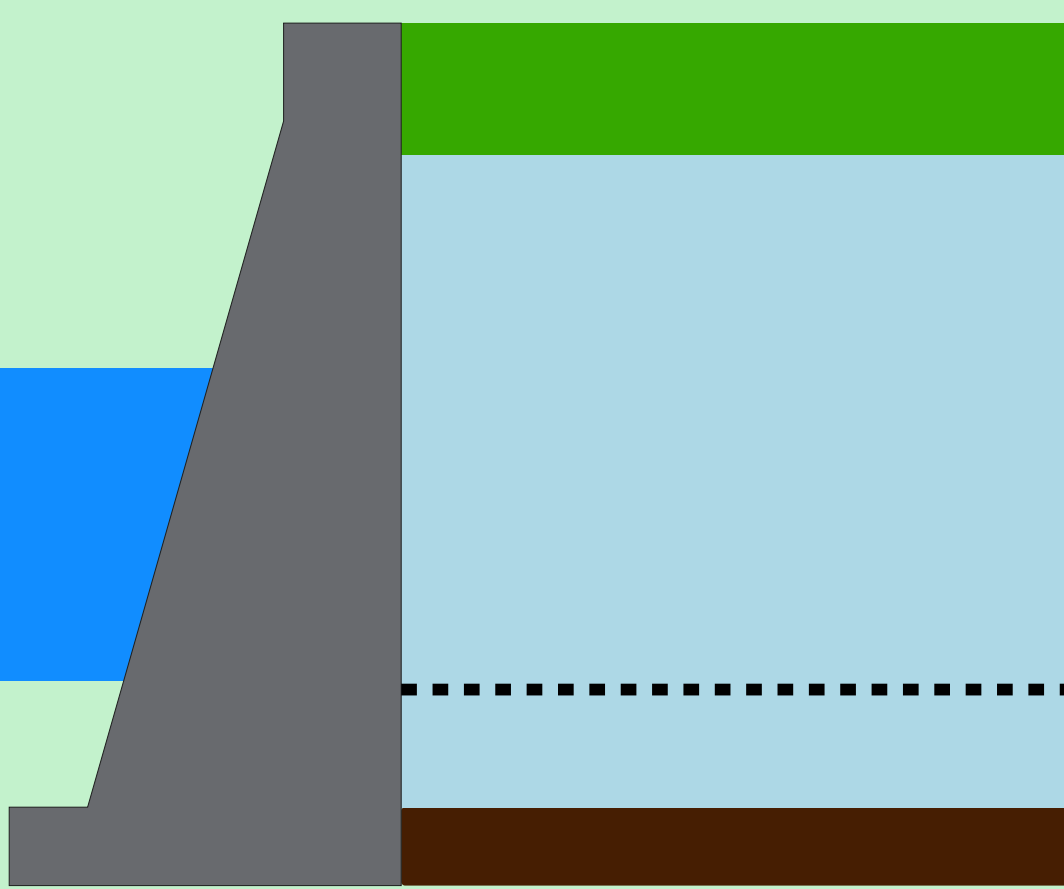

São Simão


Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
26/05	1.236	1.366	82,49	399,38
27/05	1.180	1.310	82,29	399,36
28/05	2.115	1.532	83,19	399,45

Rio Grande


Data de Referência

28/05/2025

Período Seco

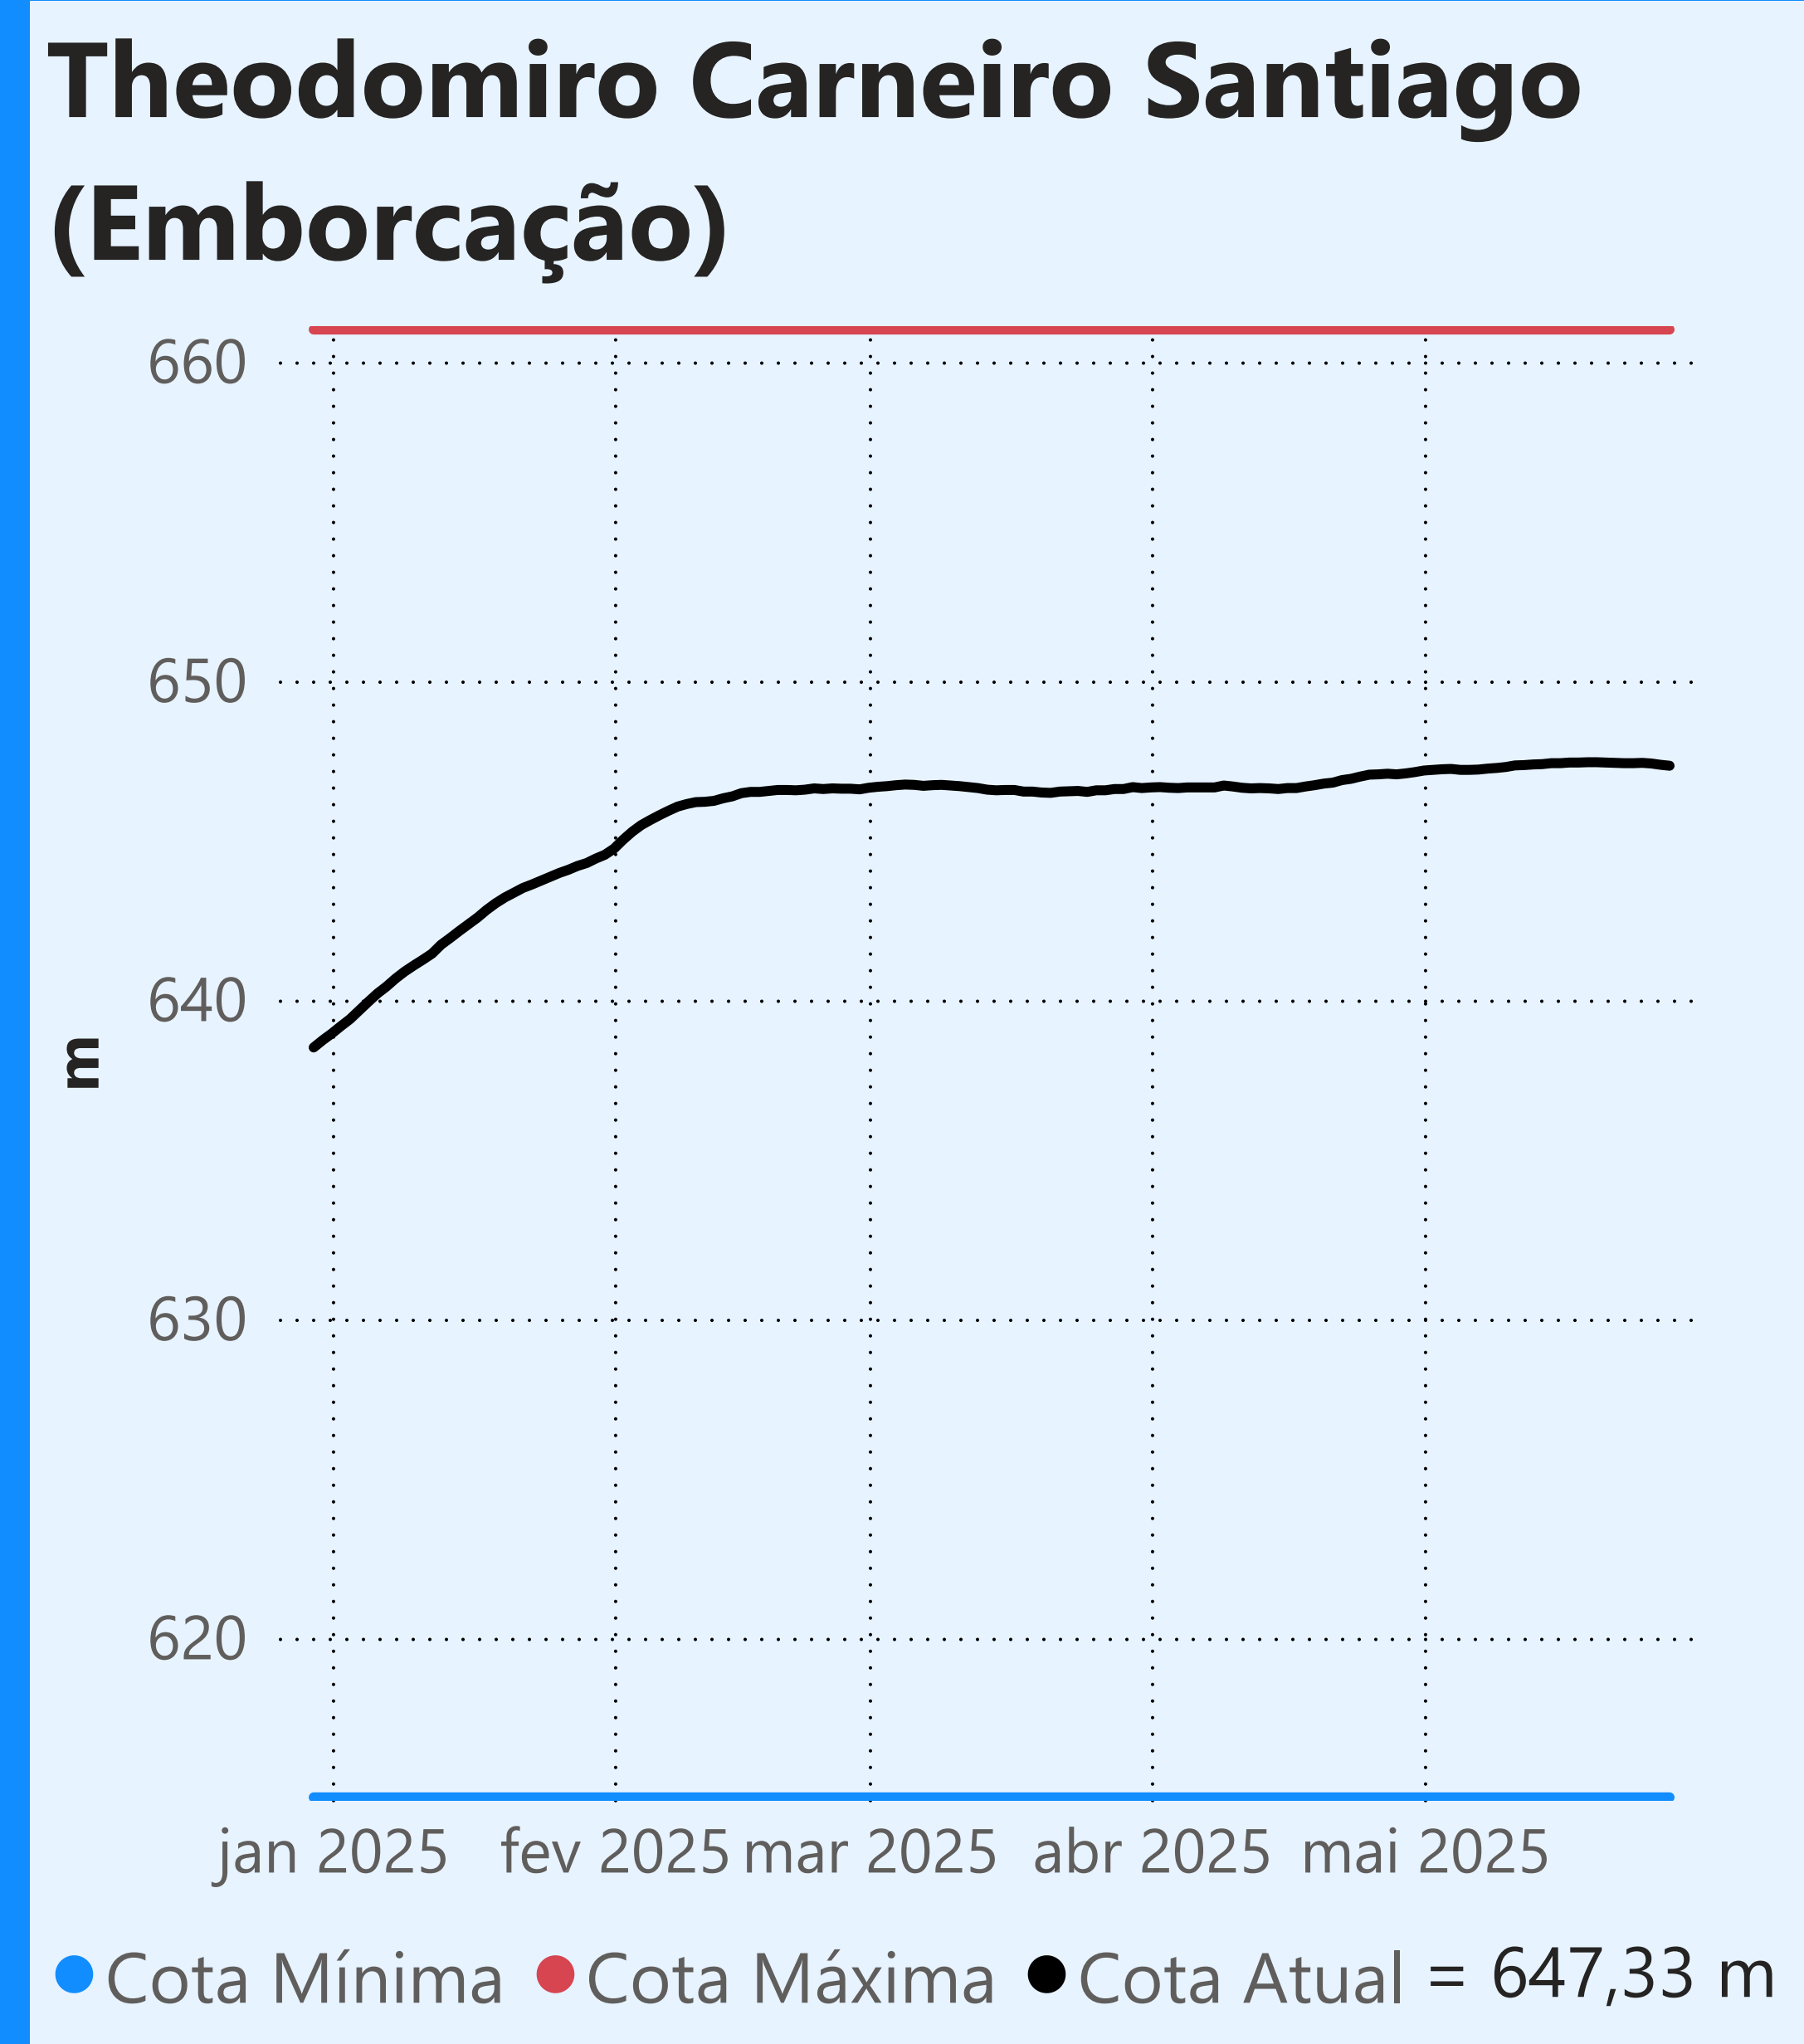

Faixa de Operação Normal


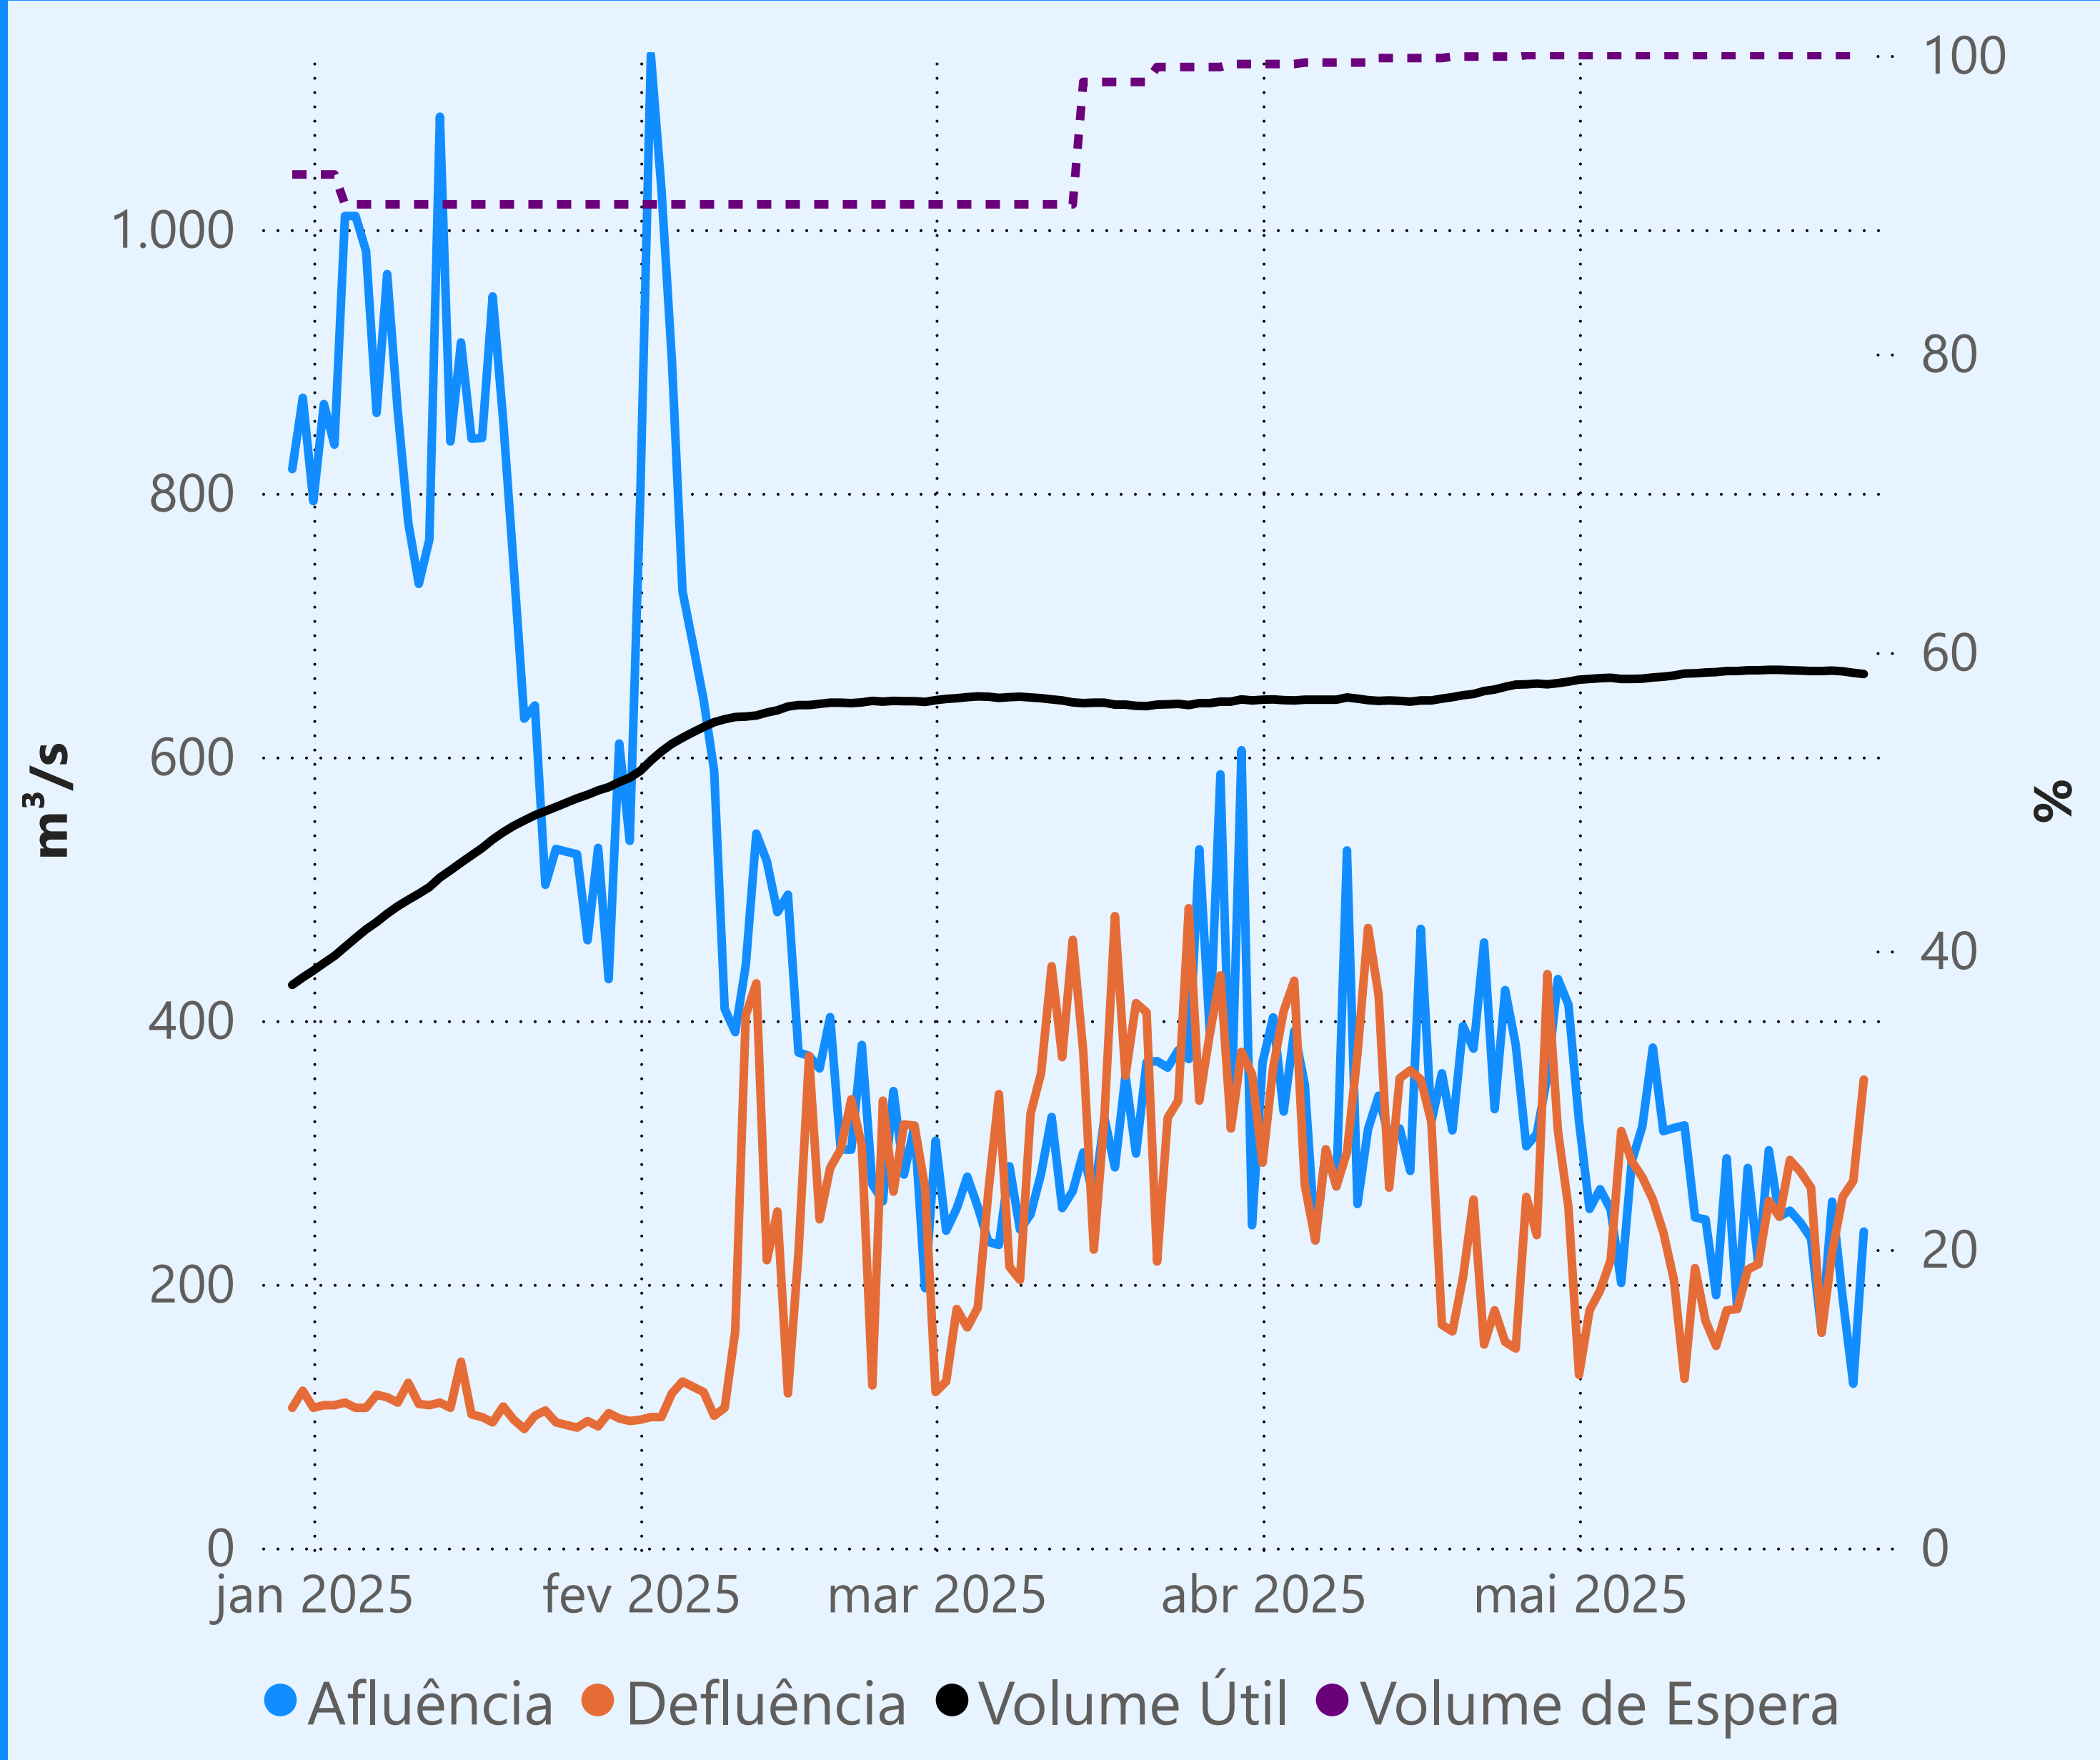


Vazão defluente máxima média diária igual à vazão máxima turbinada


Vazão defluente média mensal (m³/s)

229
maio de 2025

Dia	Defluência	Dia	Defluência
1	131	16	181
2	180	17	211
3	195	18	215
4	218	19	263
5	316	20	251
6	293	21	294
7	281	22	285
8	264	23	273
9	239	24	163
10	203	25	224
11	128	26	266
12	212	27	278
13	172	28	355
14	153		
15	180		

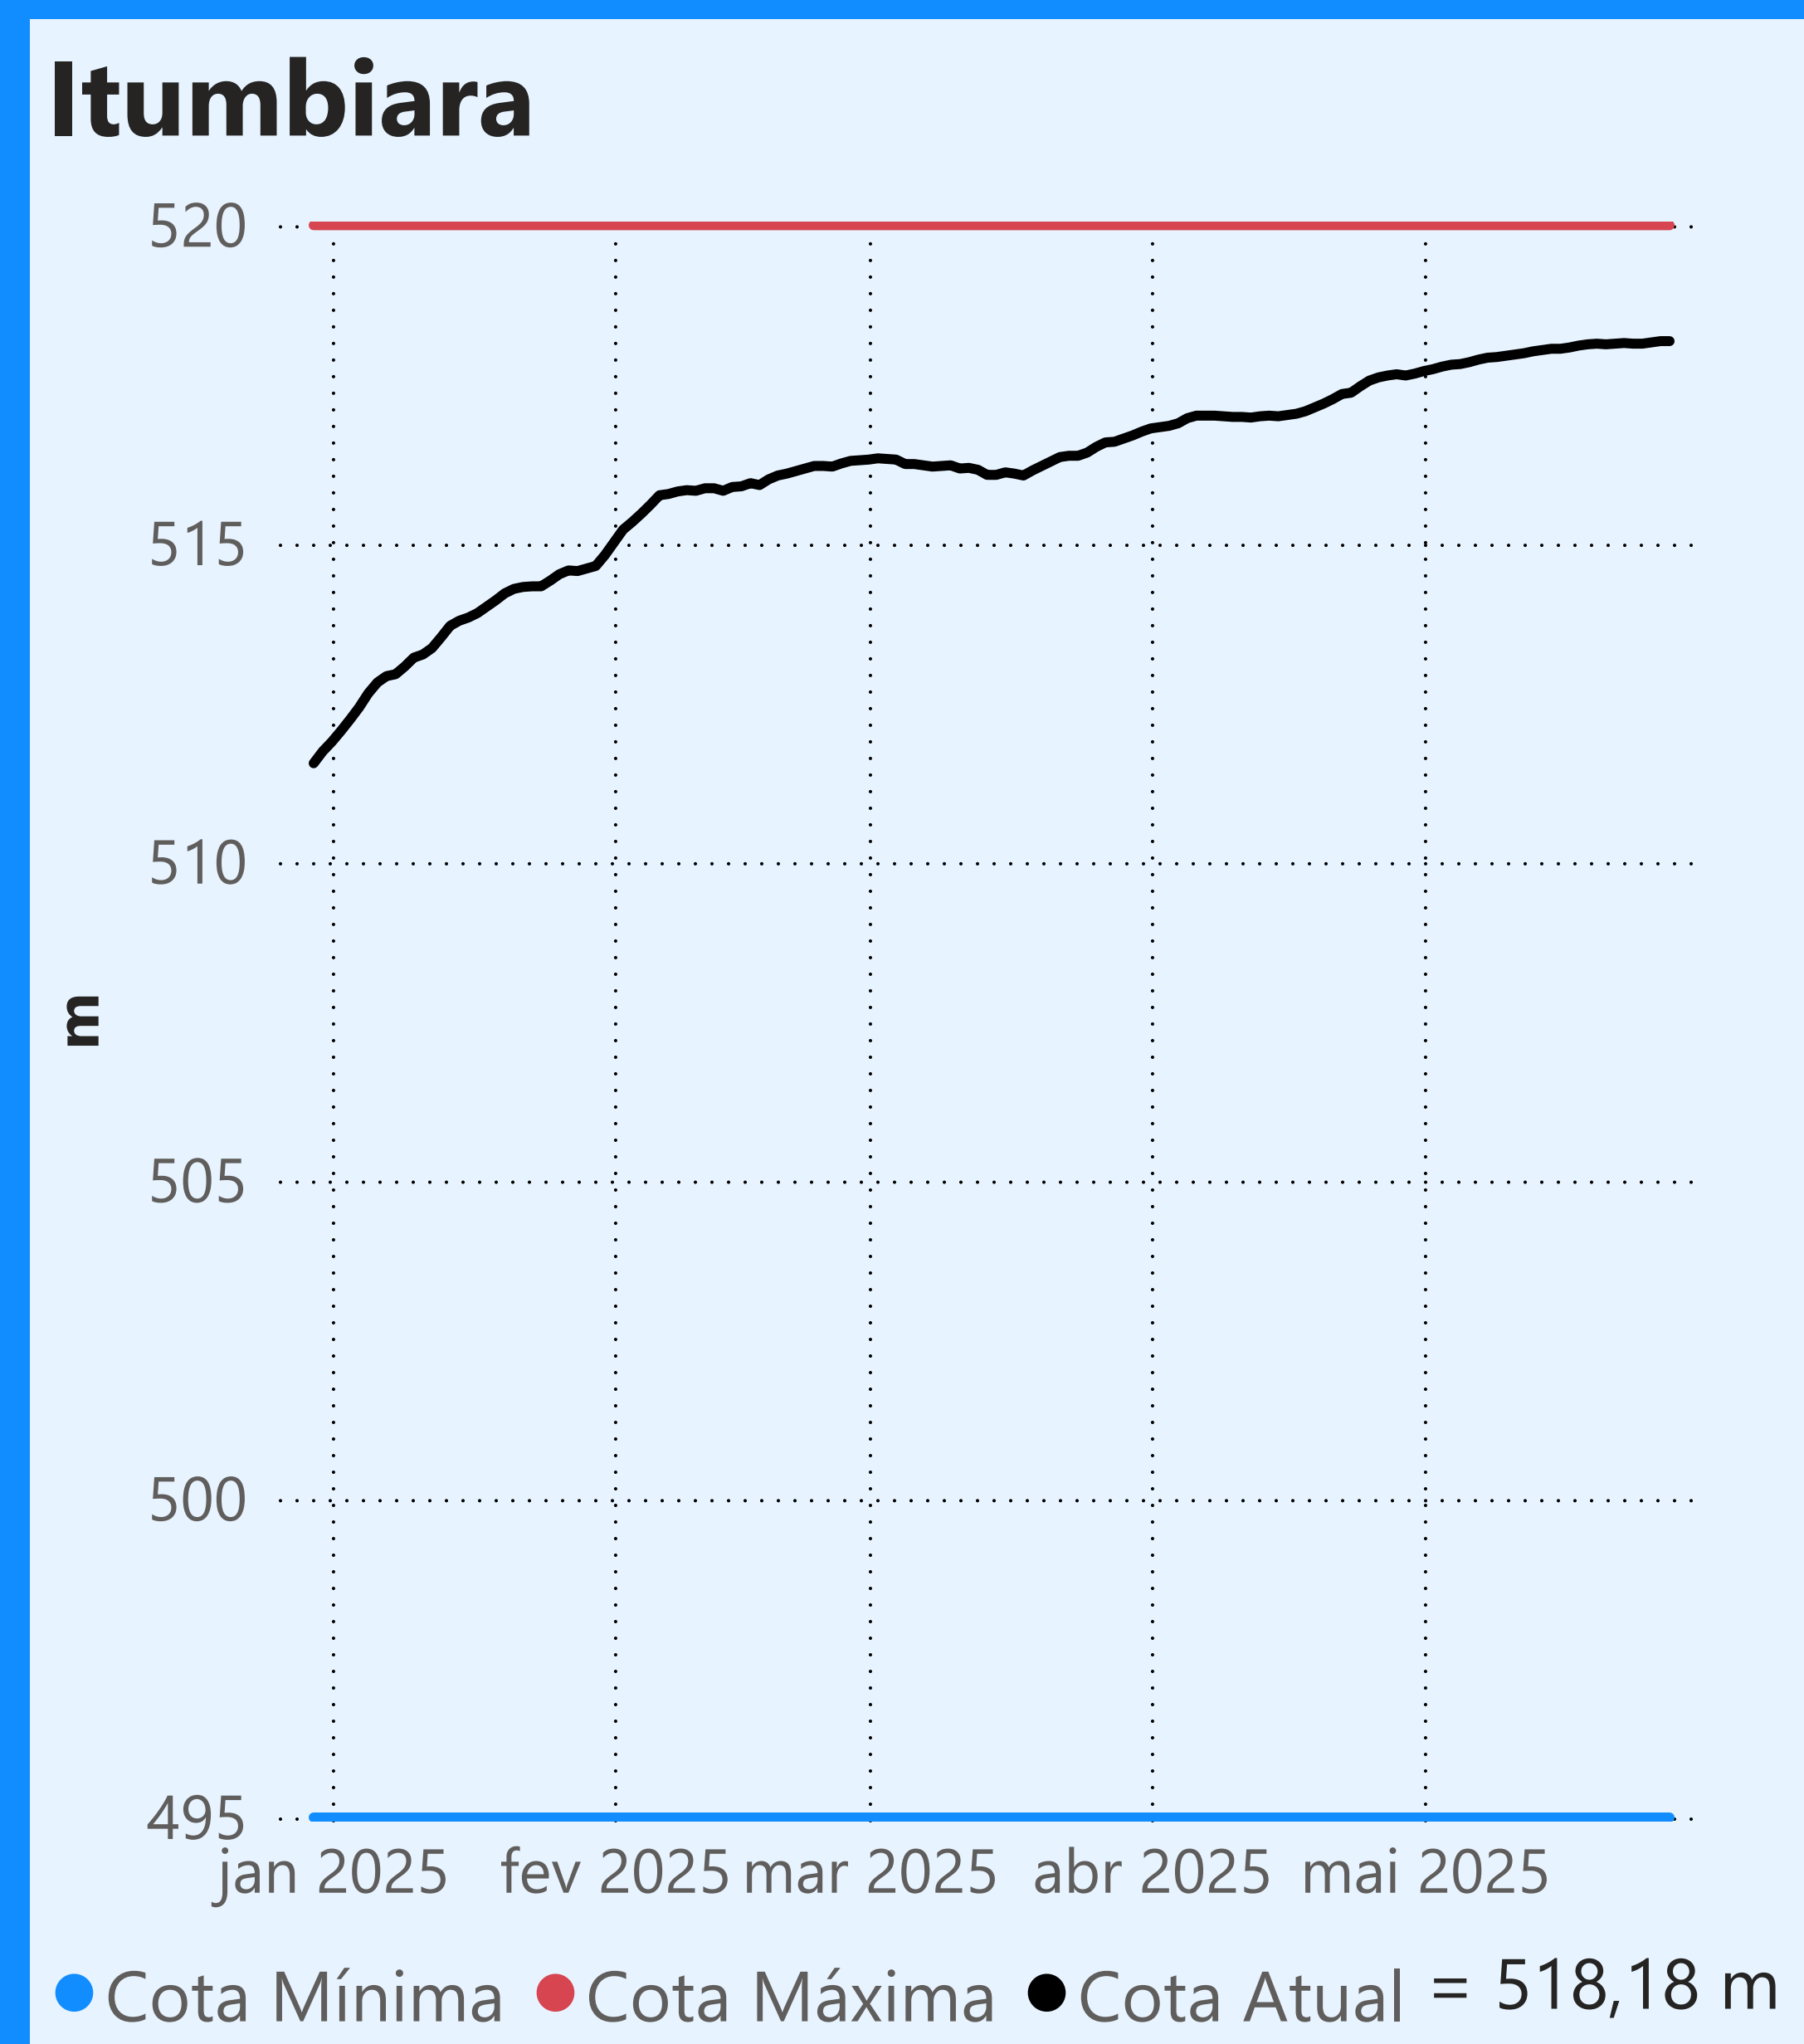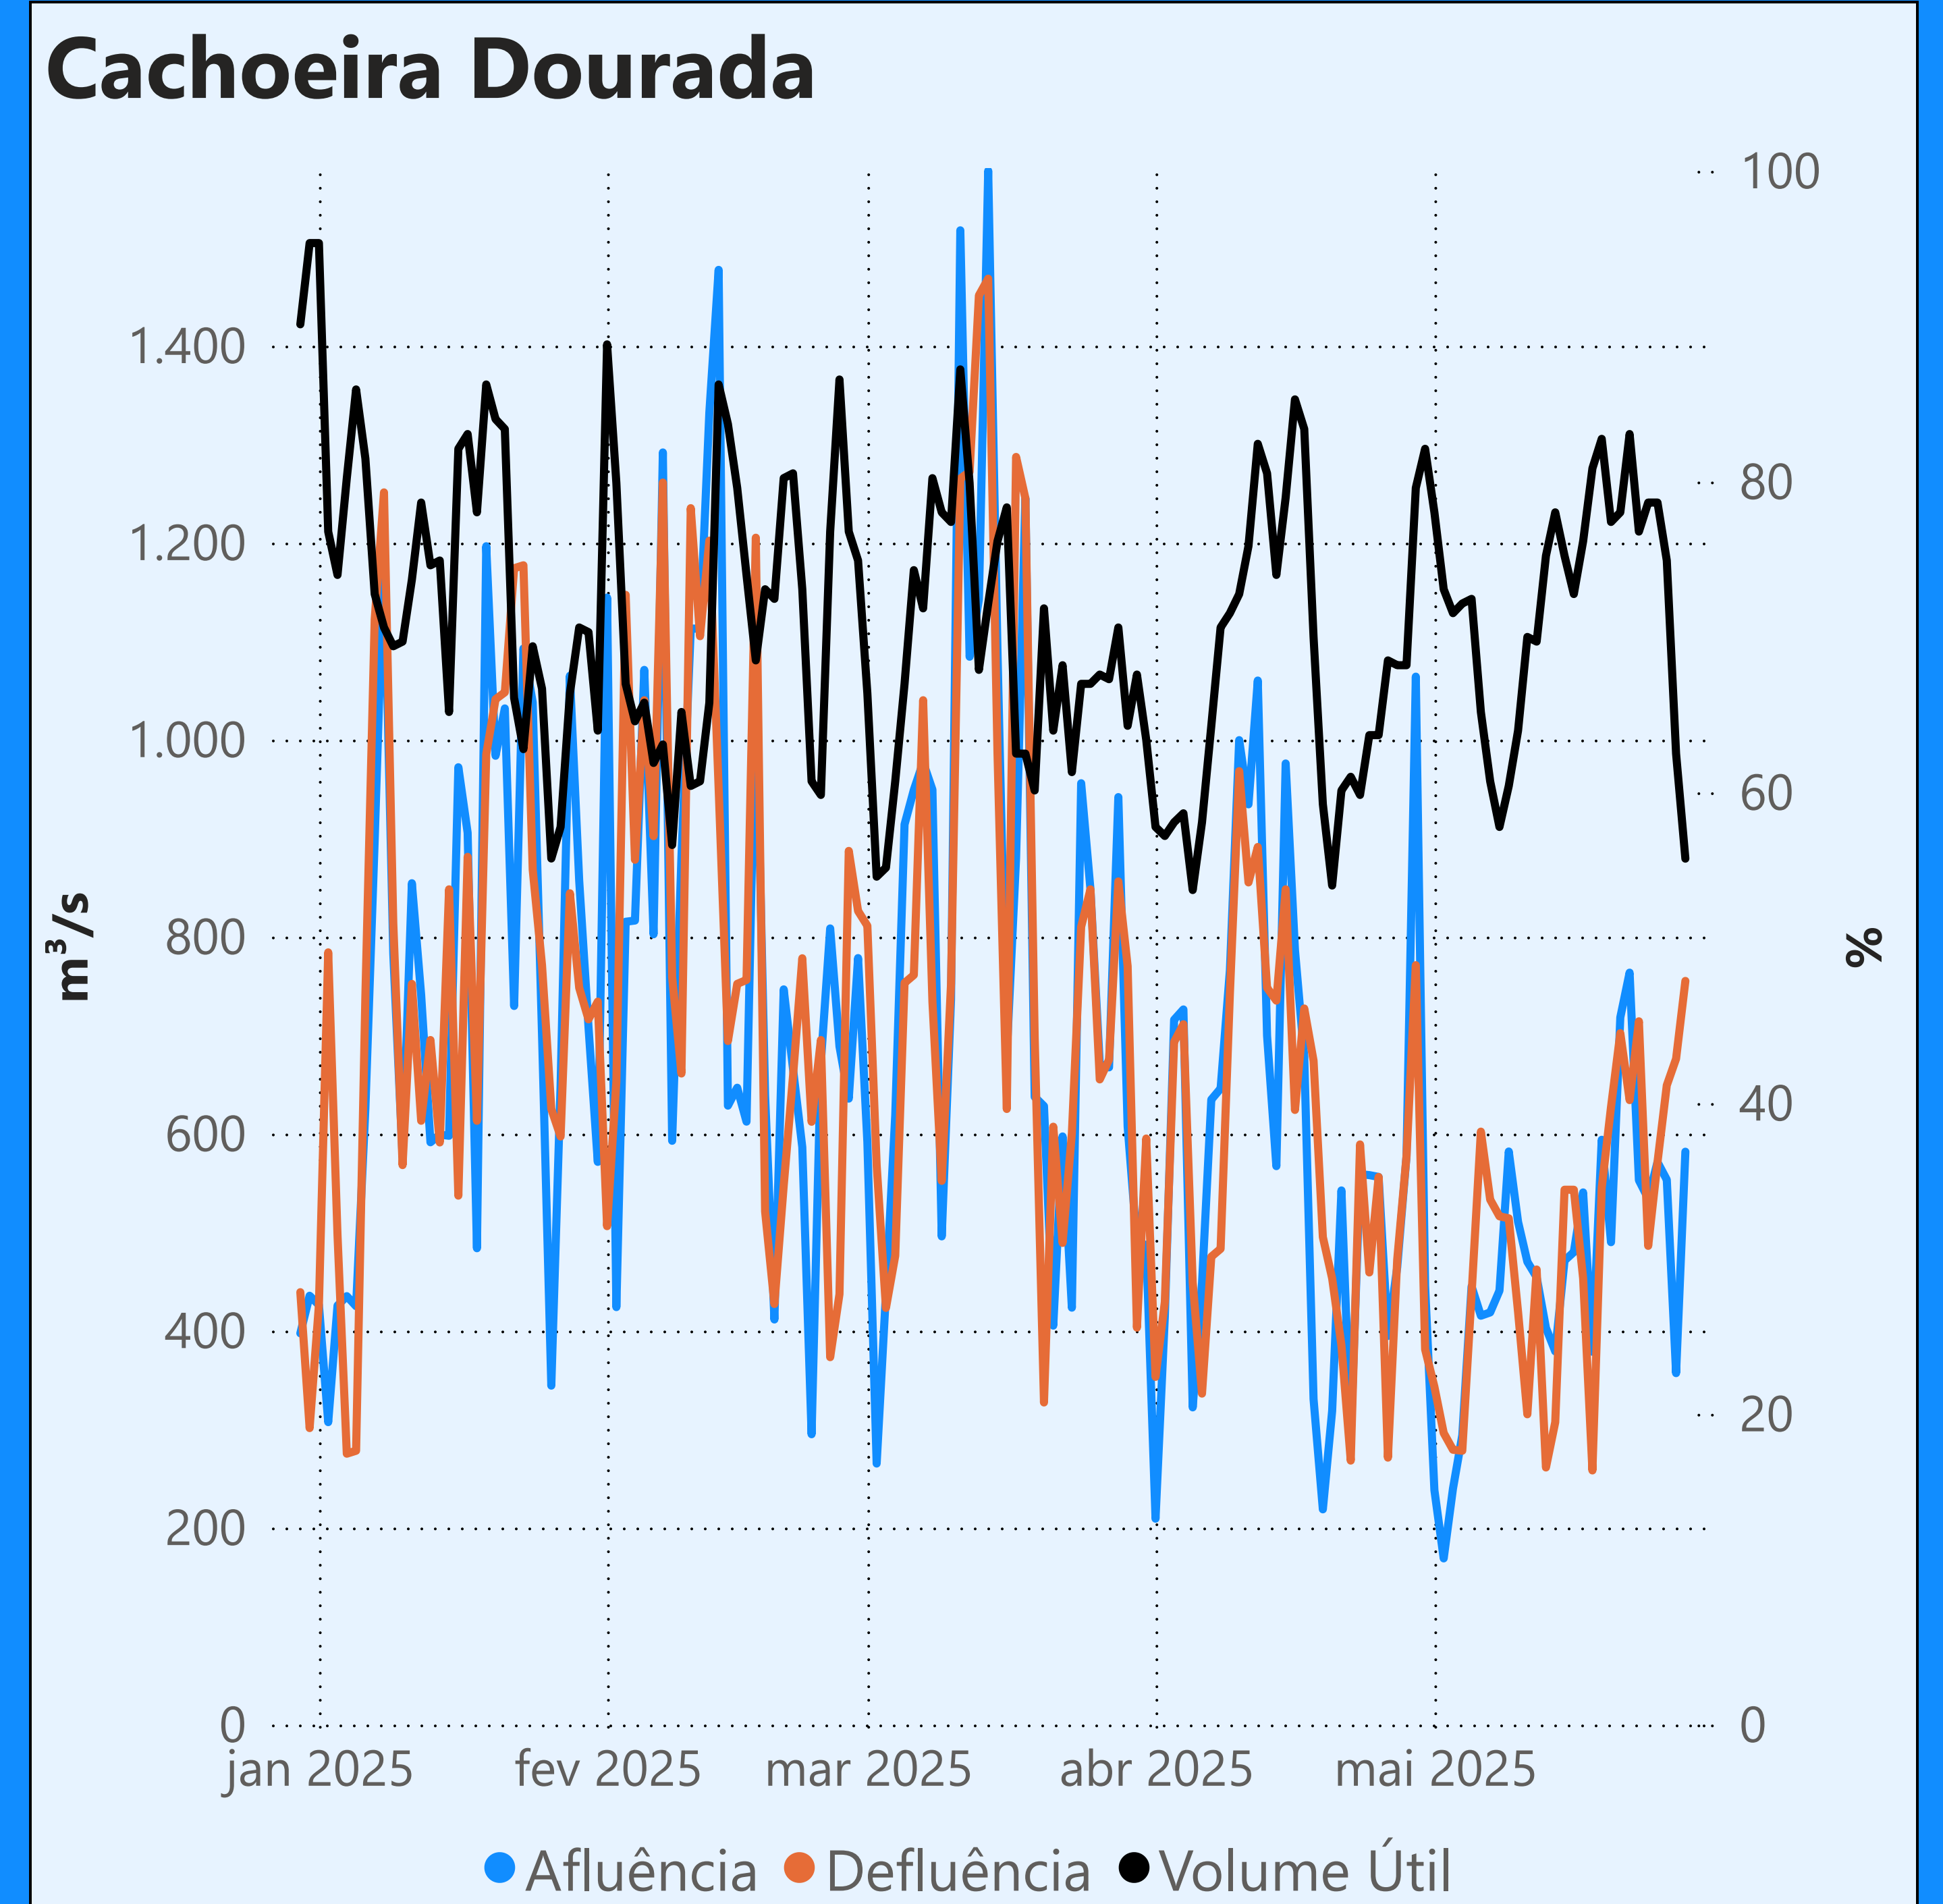

Faixa de Operação Normal

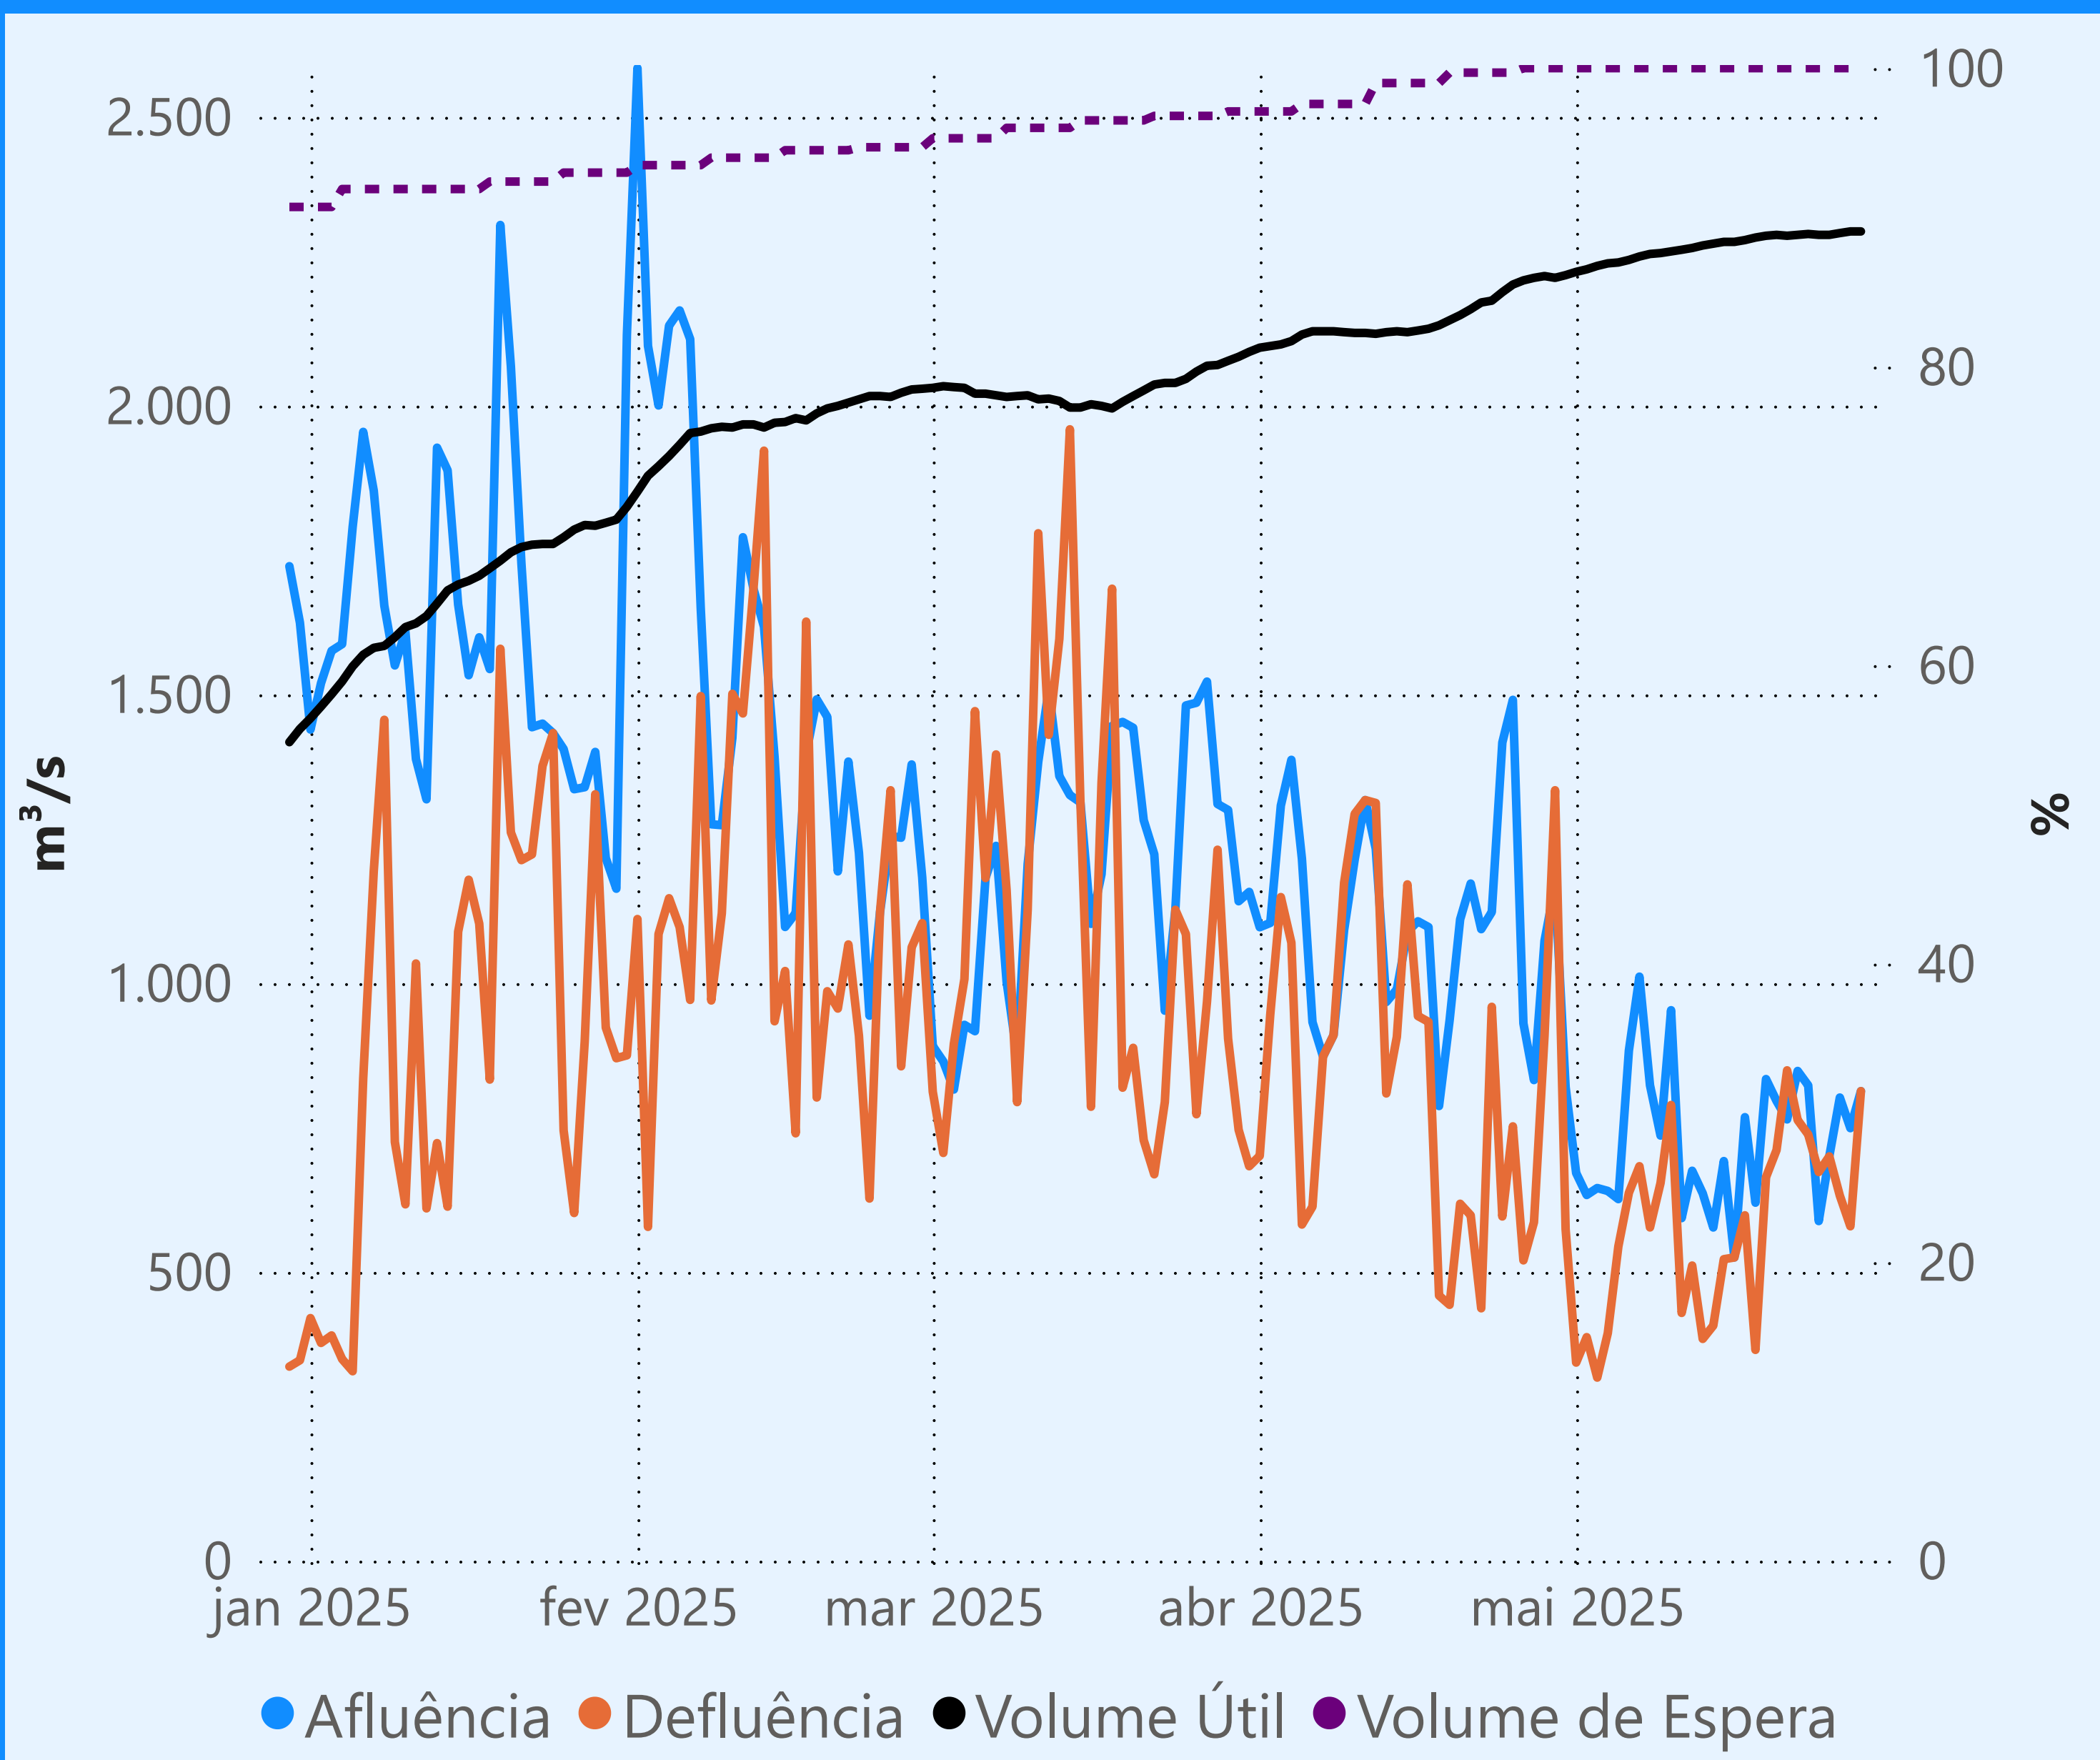

Vazão defluente máxima média diária igual à vazão máxima turbinada

Vazão defluente média mensal (m³/s)

578
maio de 2025

Dia	Defluência	Dia	Defluência
1	343	16	525
2	387	17	598
3	317	18	365
4	394	19	664
5	544	20	711
6	637	21	849
7	683	22	763
8	577	23	738
9	654	24	673
10	789	25	700
11	429	26	632
12	511	27	579
13	384	28	813
14	407		
15	522		

