



Acompanhamento do Sistema Hídrico do Rio Grande

Data do boletim
05/06/2025

Saiba mais sobre as condições de operação do Sistema Hídrico do Rio Grande na [Resolução 193/2024](#)

Faixa de Operação Normal

Sem restrição de vazão máxima defluente

Marechal Mascarenhas de Moraes (Peixoto)

Data	Afluência (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
02/06	533	560	76,03	663,58
03/06	726	699	76,12	663,59
04/06	686	633	76,31	663,61

Luiz Carlos Barreto de Carvalho

Data	Afluência (m³/s)	Defluência (m³/s)
02/06	555	597
03/06	716	732
04/06	638	586

Jaguara

Data	Afluência (m³/s)	Defluência (m³/s)
02/06	637	672
03/06	755	696
04/06	621	618

Igarapava

Data	Afluência (m³/s)	Defluência (m³/s)
02/06	710	731
03/06	758	741
04/06	728	787

Volta Grande

Data	Afluência (m³/s)	Defluência (m³/s)
02/06	747	562
03/06	785	762
04/06	789	720

Maribondo

Data	Afluência (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
02/06	786	1.086	67,72	442,06
03/06	900	1.441	66,83	441,93
04/06	842	1.490	65,77	441,77

Volume útil superior ou igual a 15%

Funil Grande

Data	Afluência (m³/s)	Defluência (m³/s)
02/06	127	115
03/06	112	124
04/06	132	124

Itutinga

Data	Afluência (m³/s)	Defluência (m³/s)
02/06	53	53
03/06	56	54
04/06	53	54

Furnas

Data	Afluência (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
02/06	293	565	66,61	763,62
03/06	343	615	66,47	763,60
04/06	400	672	66,34	763,58

Camargos

Data	Afluência (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)
02/06	51	51	99,57
03/06	61	53	99,67
04/06	51	51	99,67

Faixa de Operação Normal

Vazão máxima turbinada definida na outorga

Data de Referência

04/06/2025

Período Seco

Rio Paranaíba

Rio Paraná

Rio Grande


Saiba mais sobre os termos técnicos da operação dos reservatórios no [Glossário do Sistema de Acompanhamento de Reservatórios - SAR da ANA](#)

Superintendência de Operações e Eventos Críticos
Coordenação de Operação de Reservatórios e Sistemas Hídricos


Fonte: ONS

*Dados consistidos sujeitos a novas revisões

Furnas

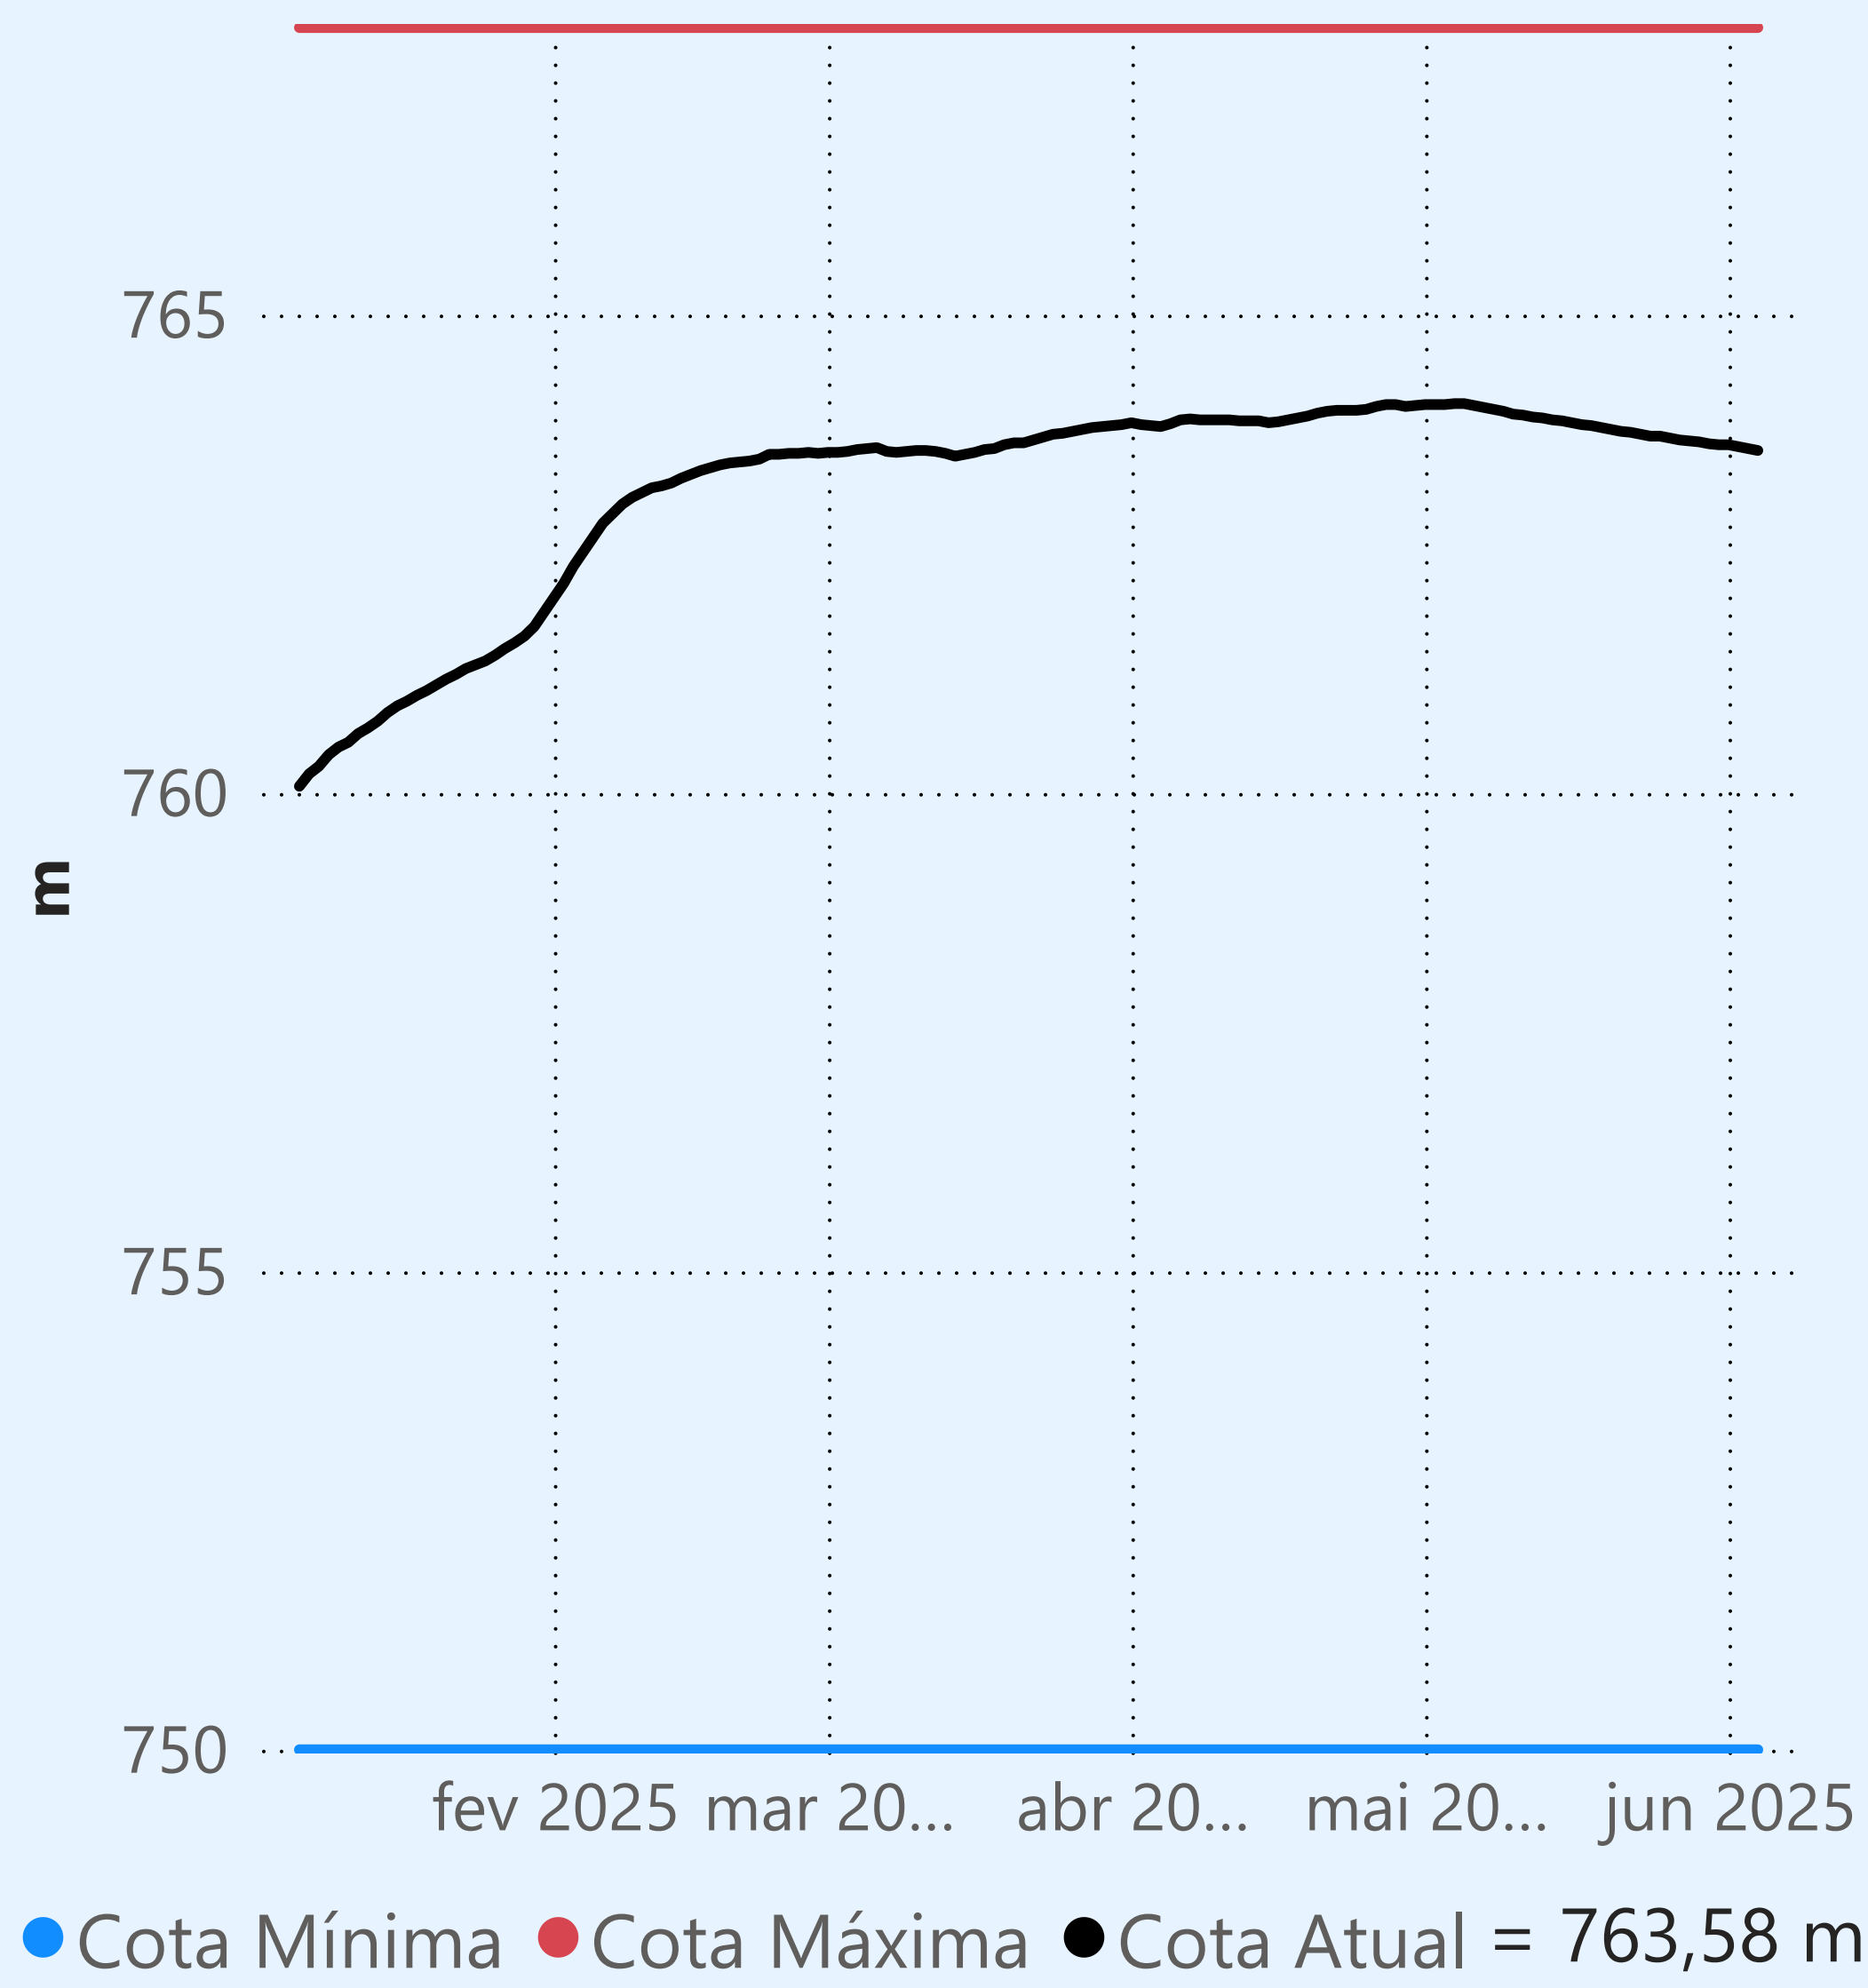

Faixa de Operação Normal

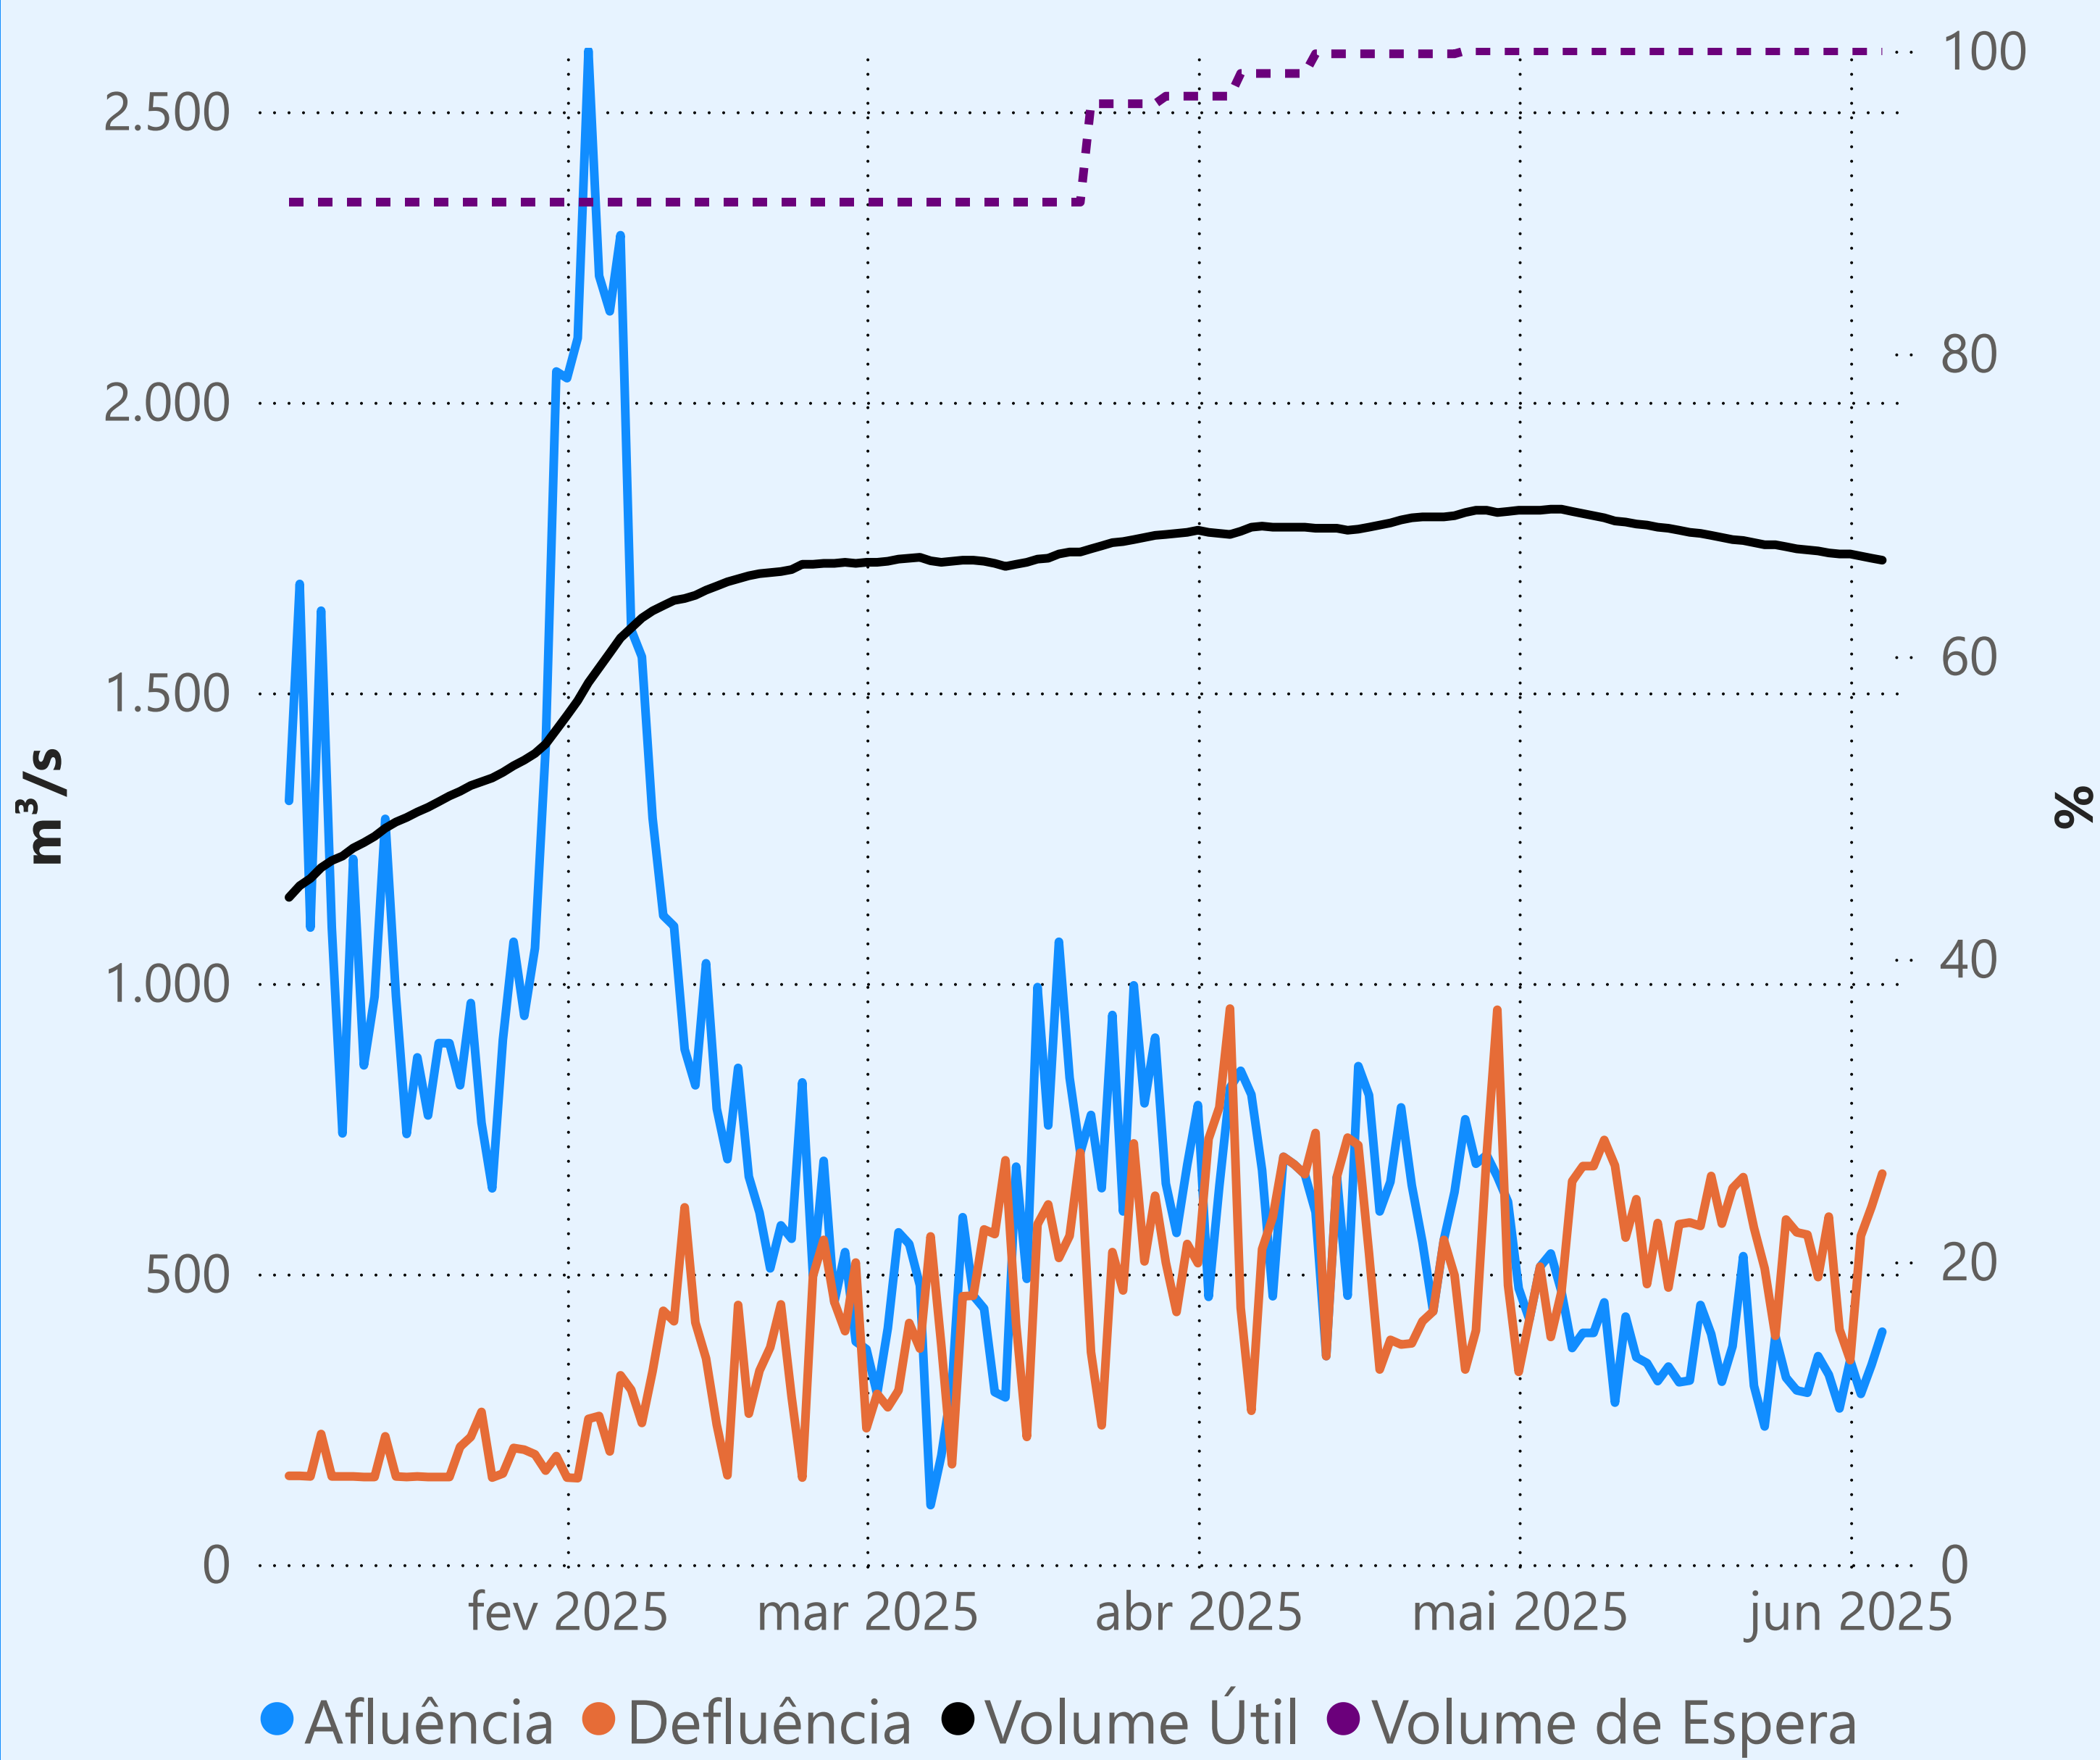


Vazão máxima turbinada definida na outorga

Vazão defluente média mensal (m³/s)


551
junho de 2025

Dia	Defluência	Dia	Defluência
1	351		
2	565		
3	615		
4	672		


Camargos

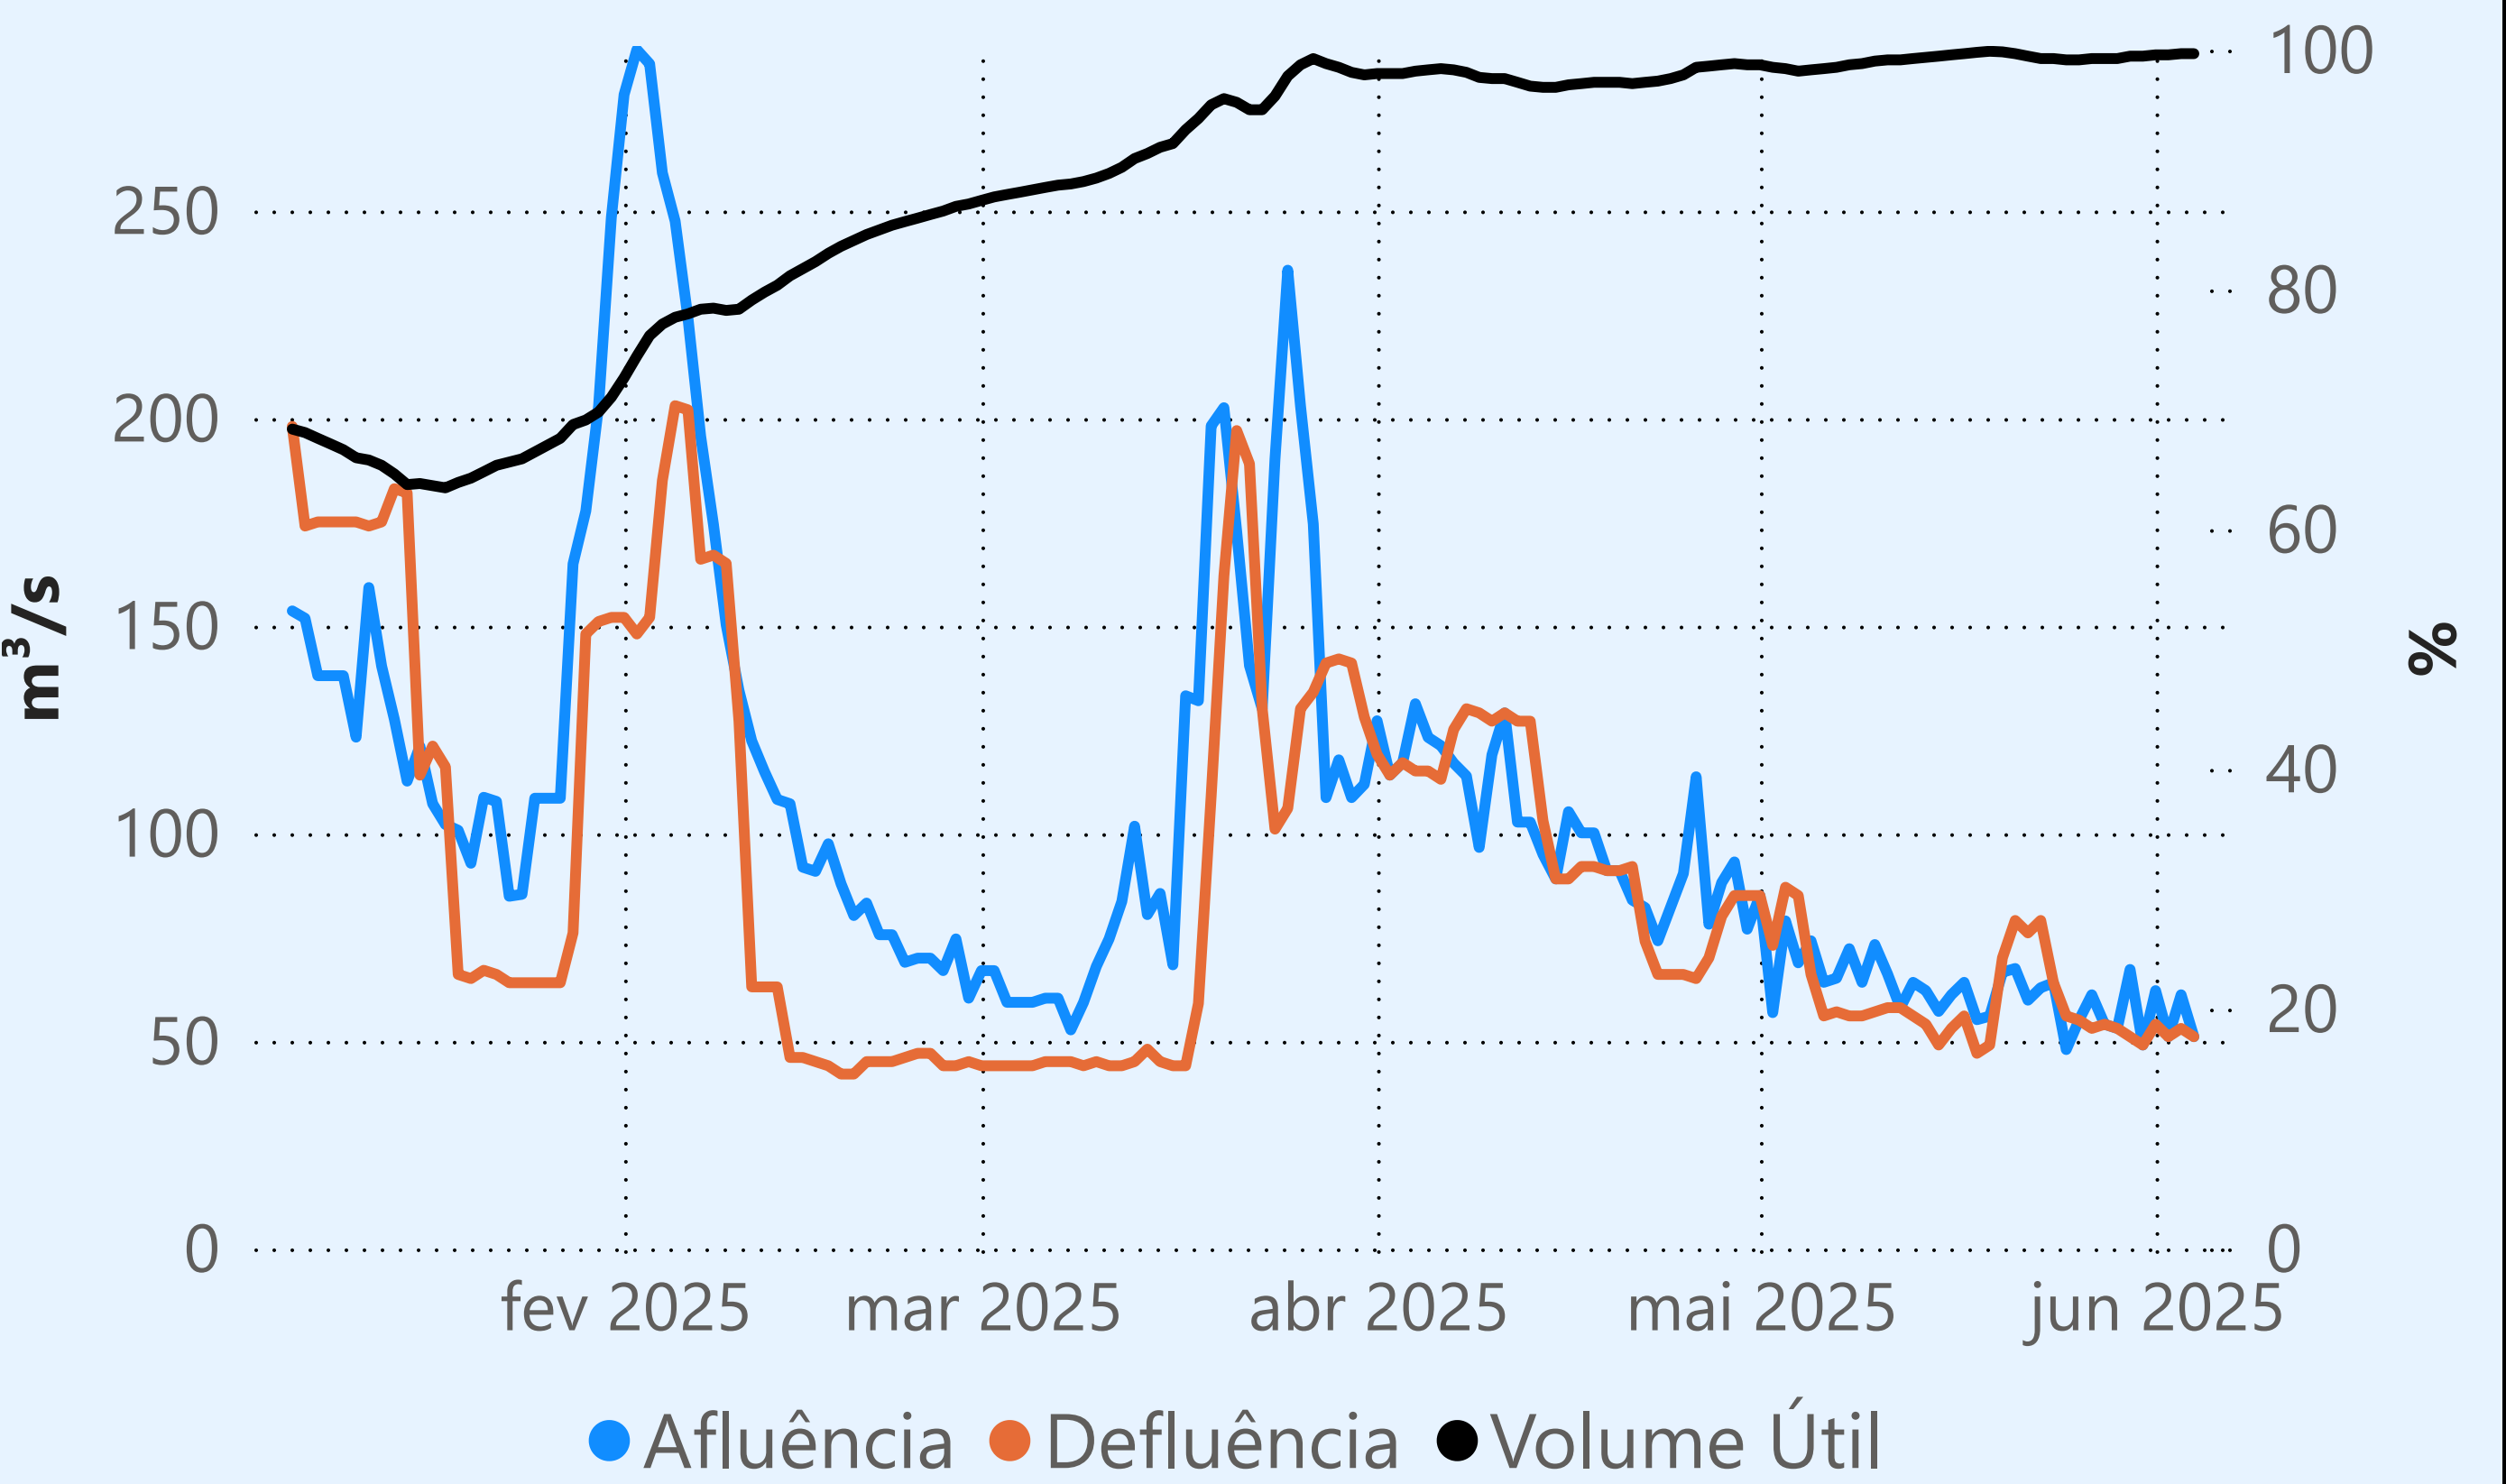


Maribondo

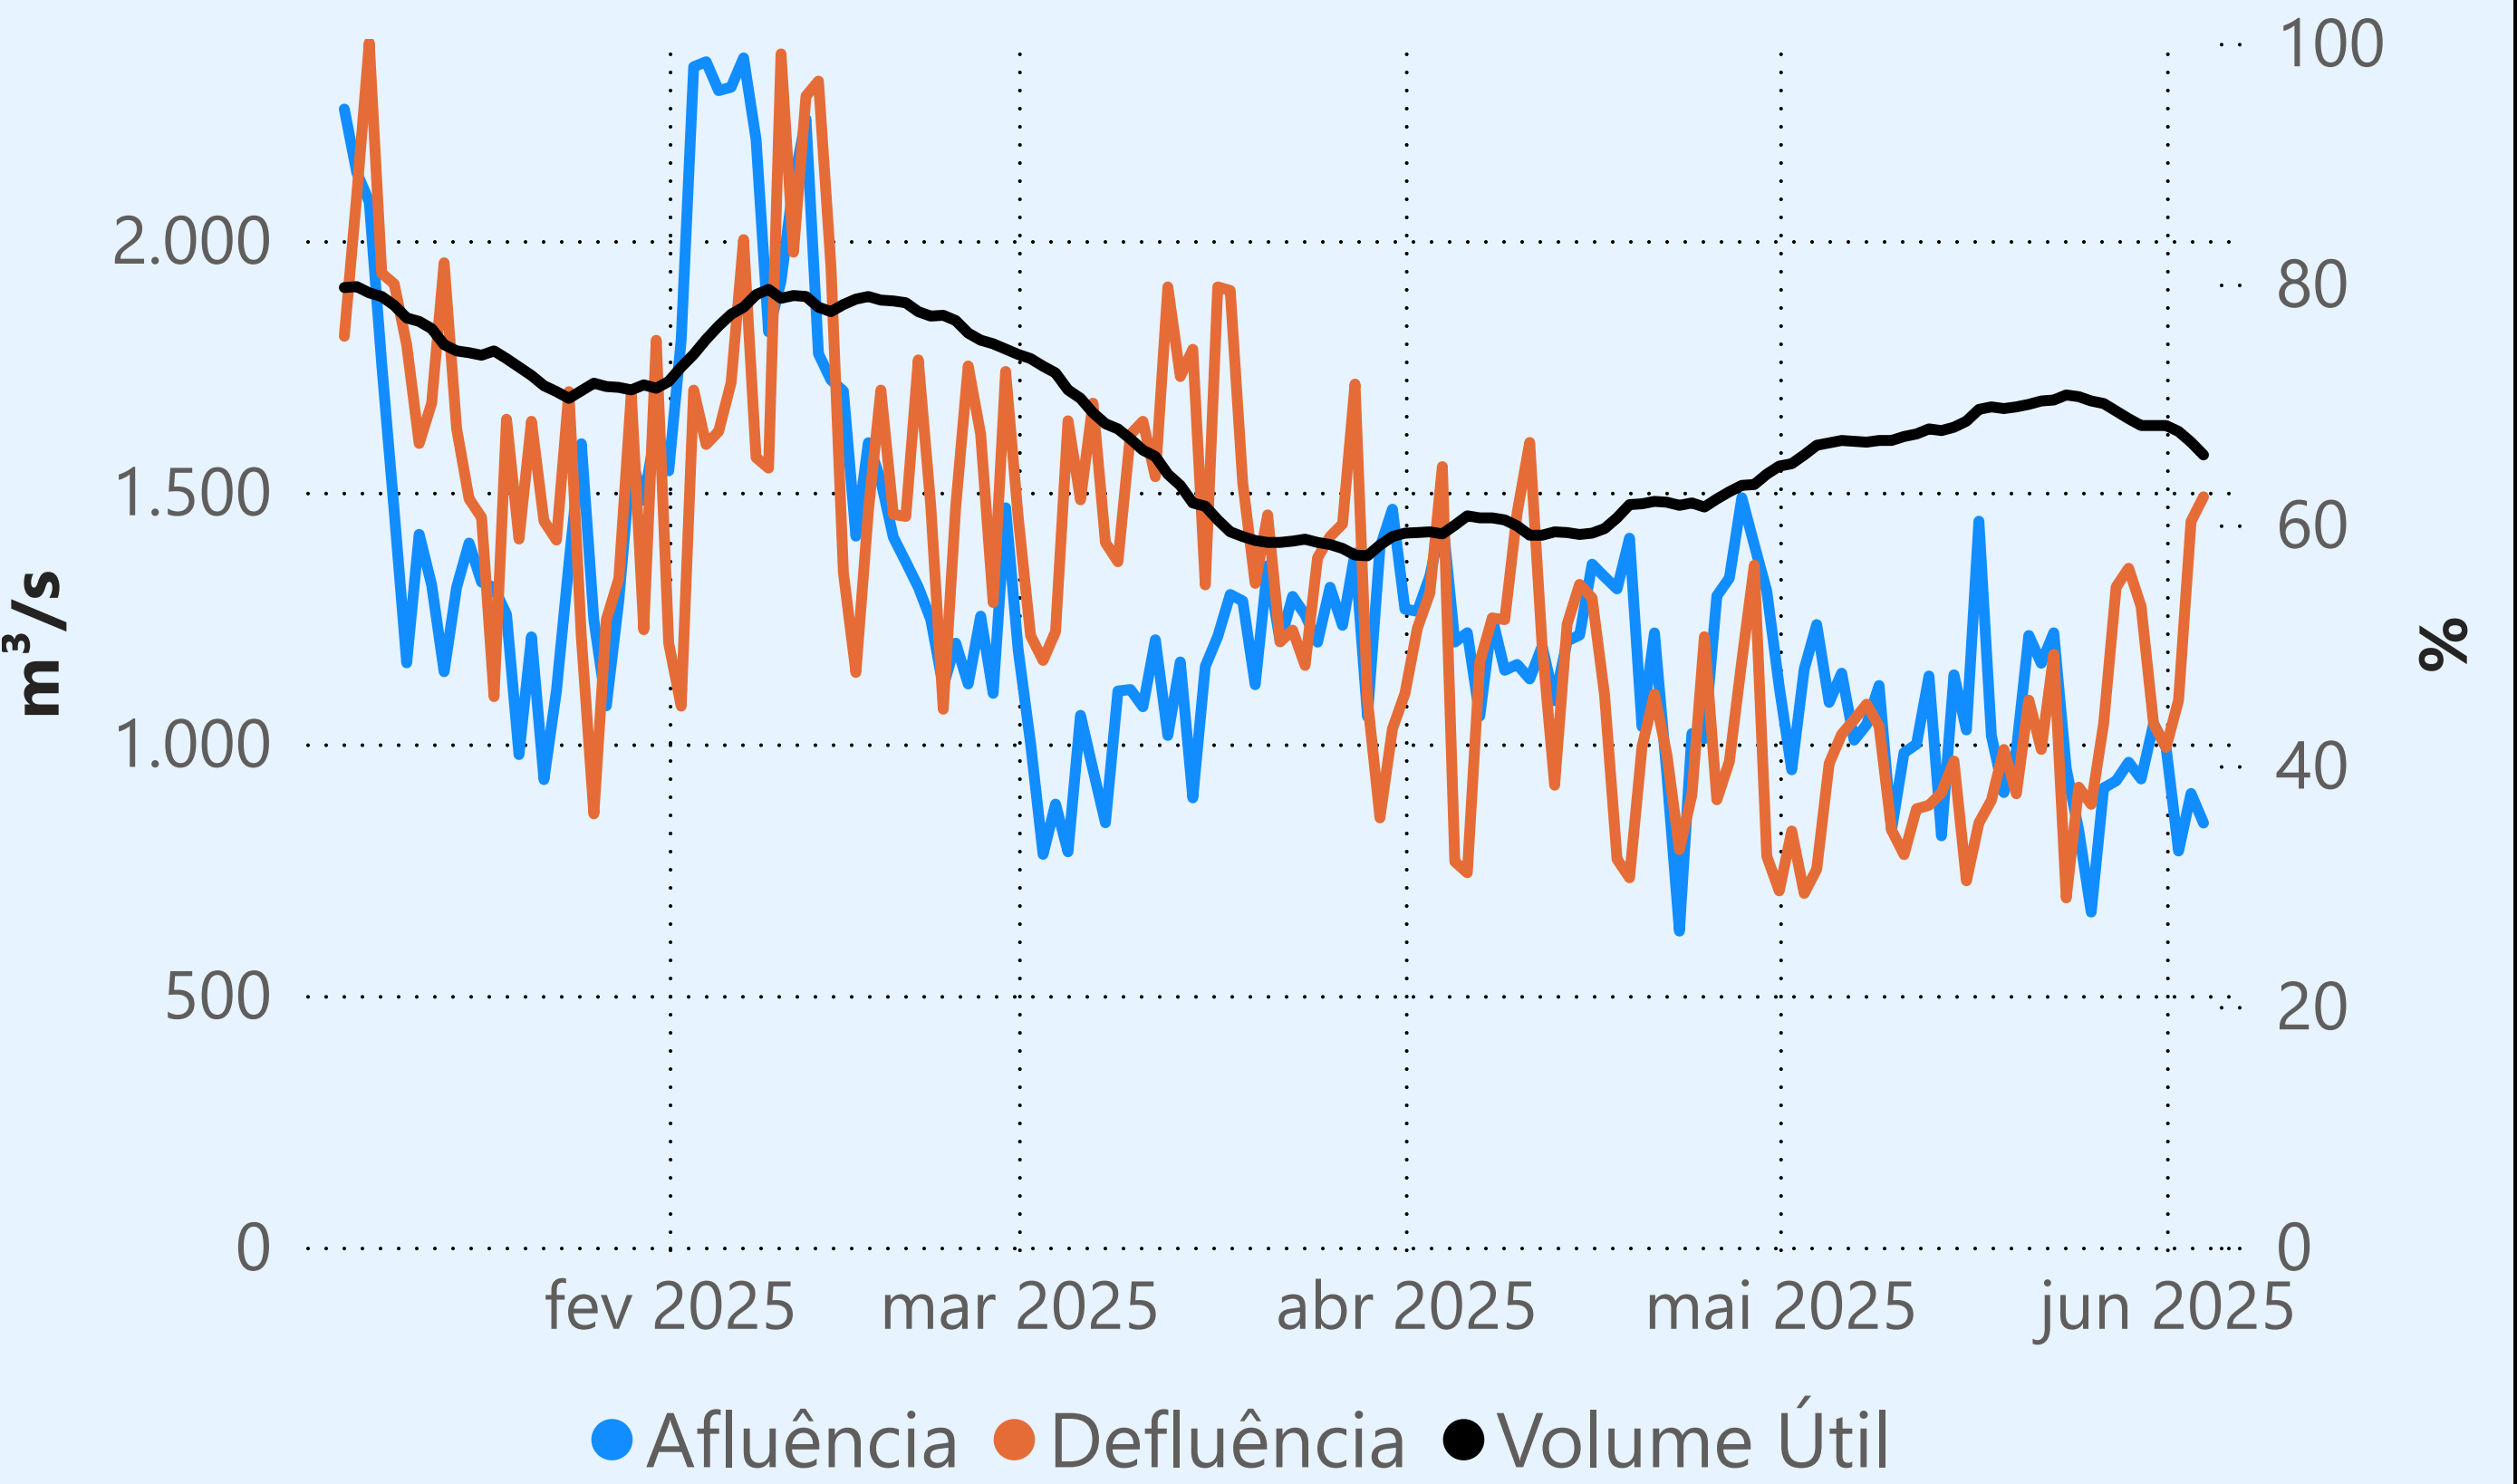

Marechal Mascarenhas de Moraes (Peixoto)

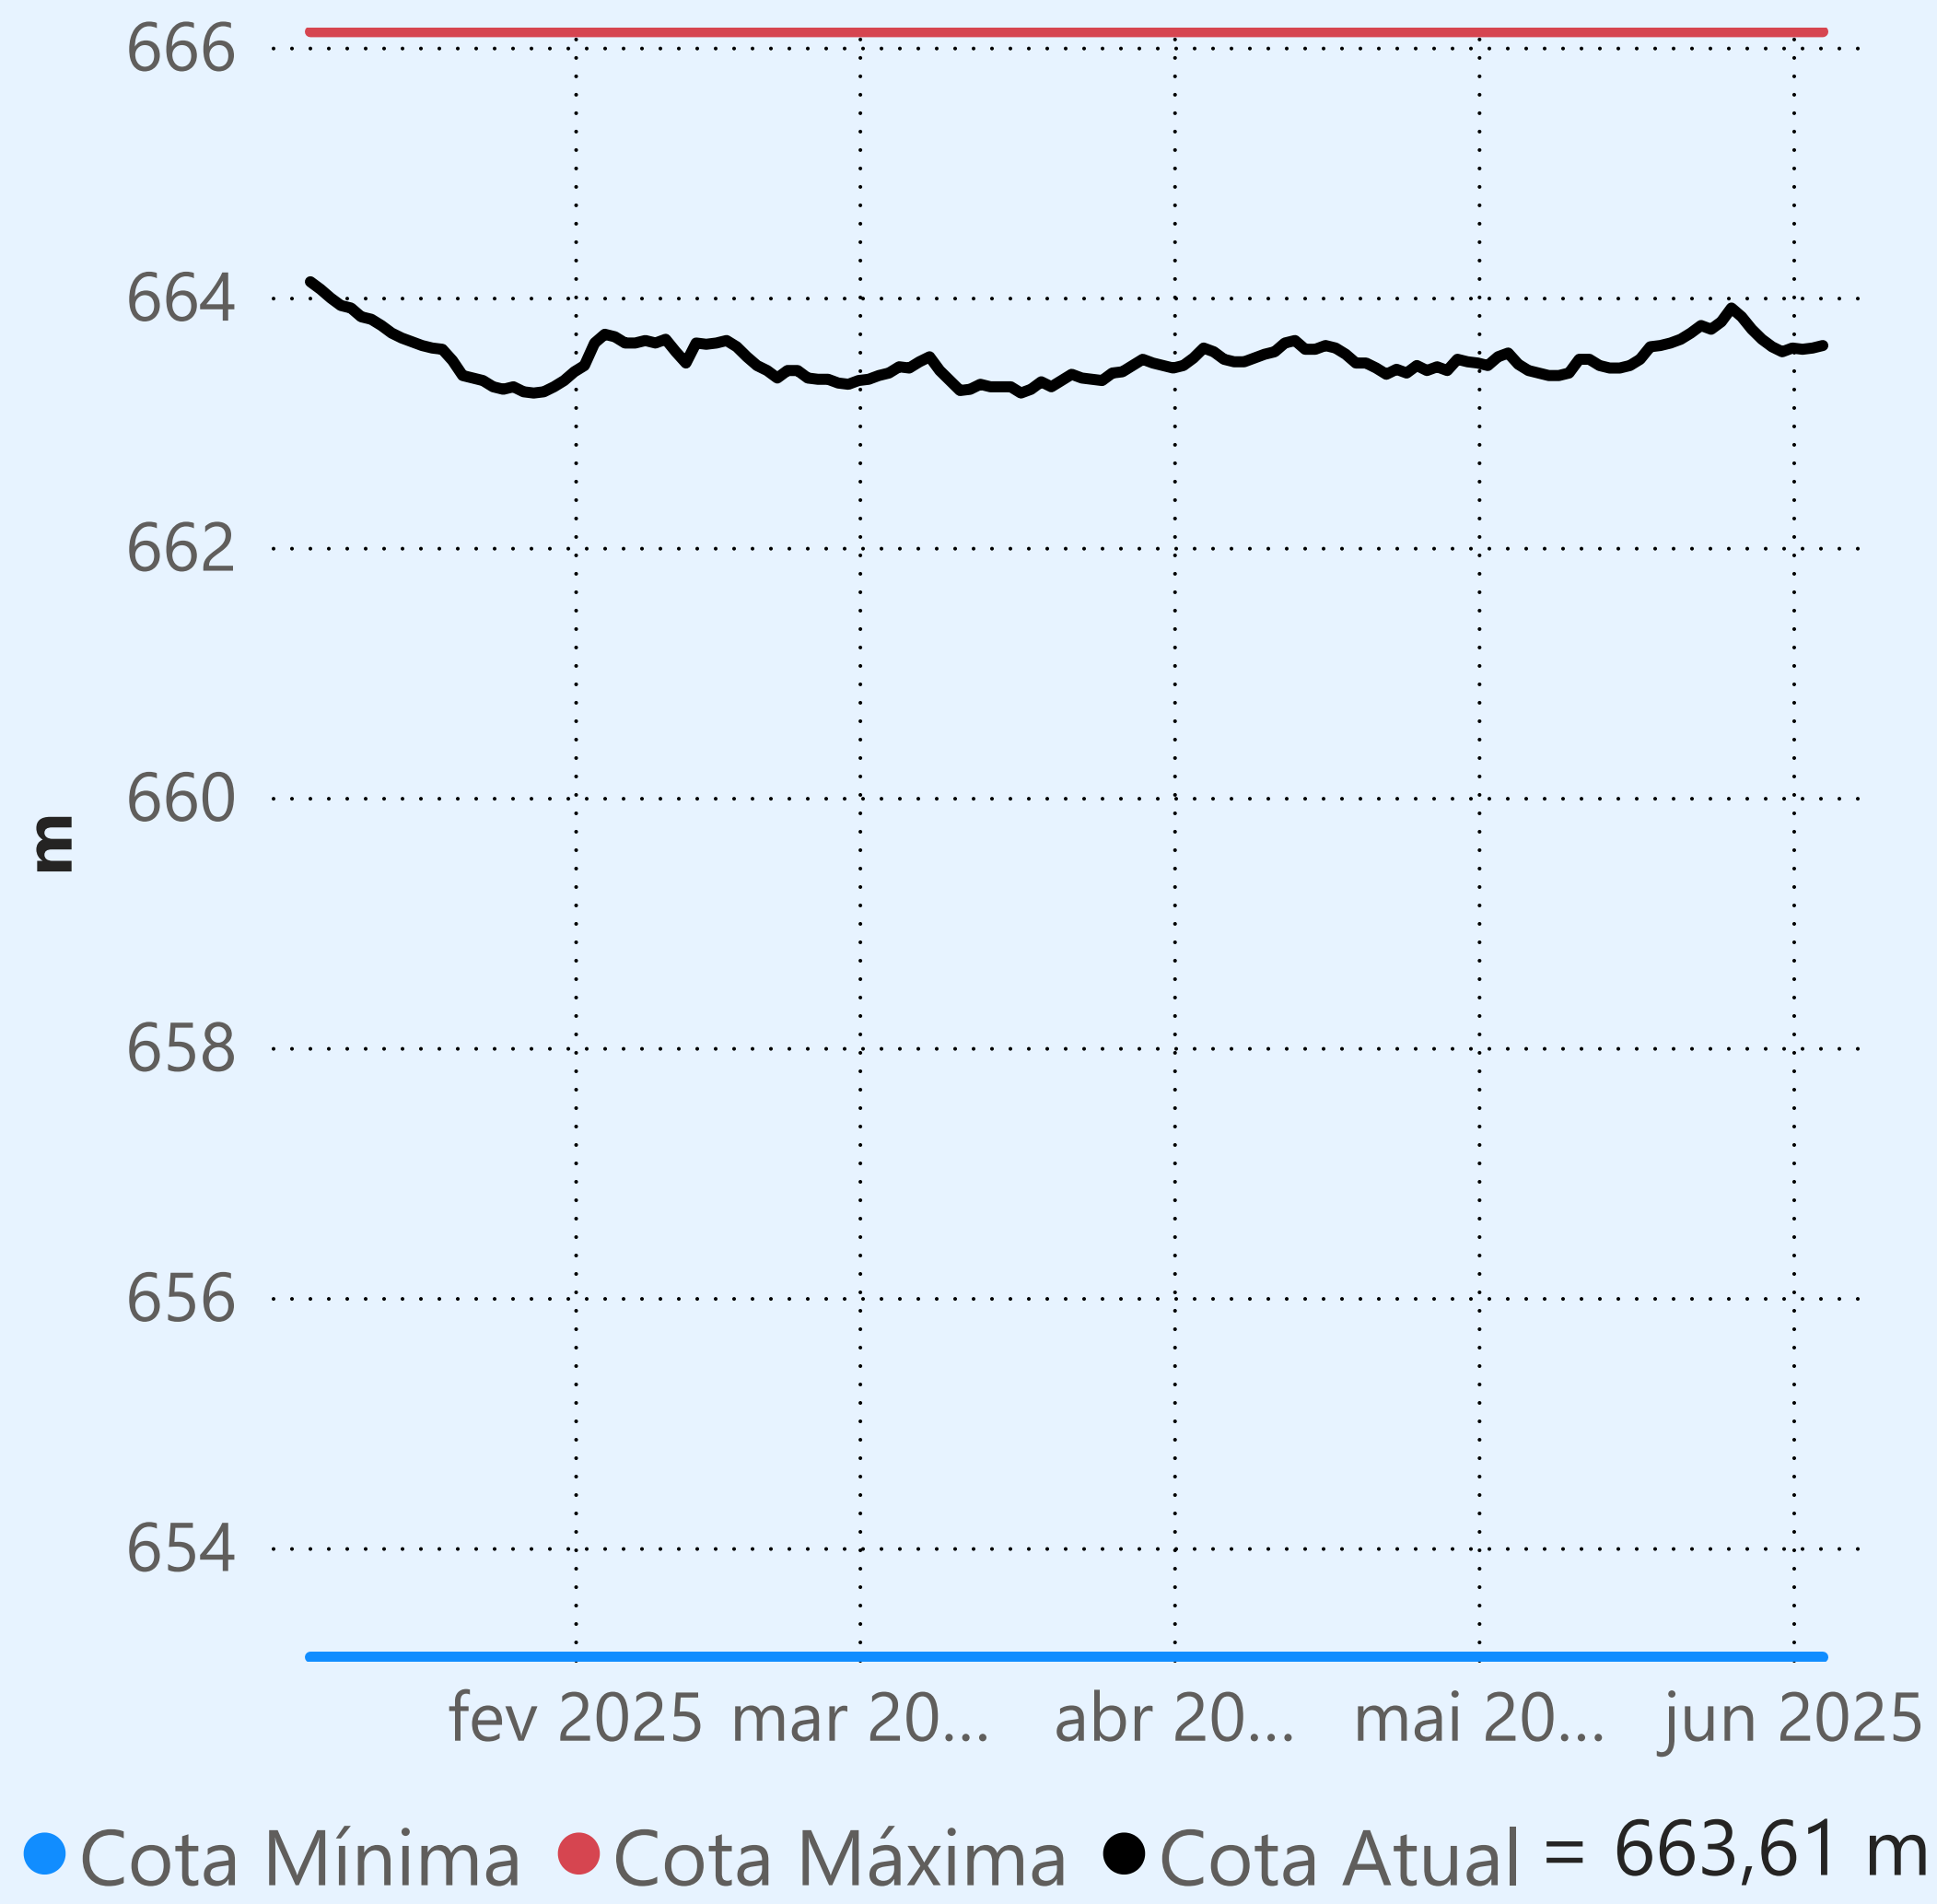

Faixa de Operação Normal

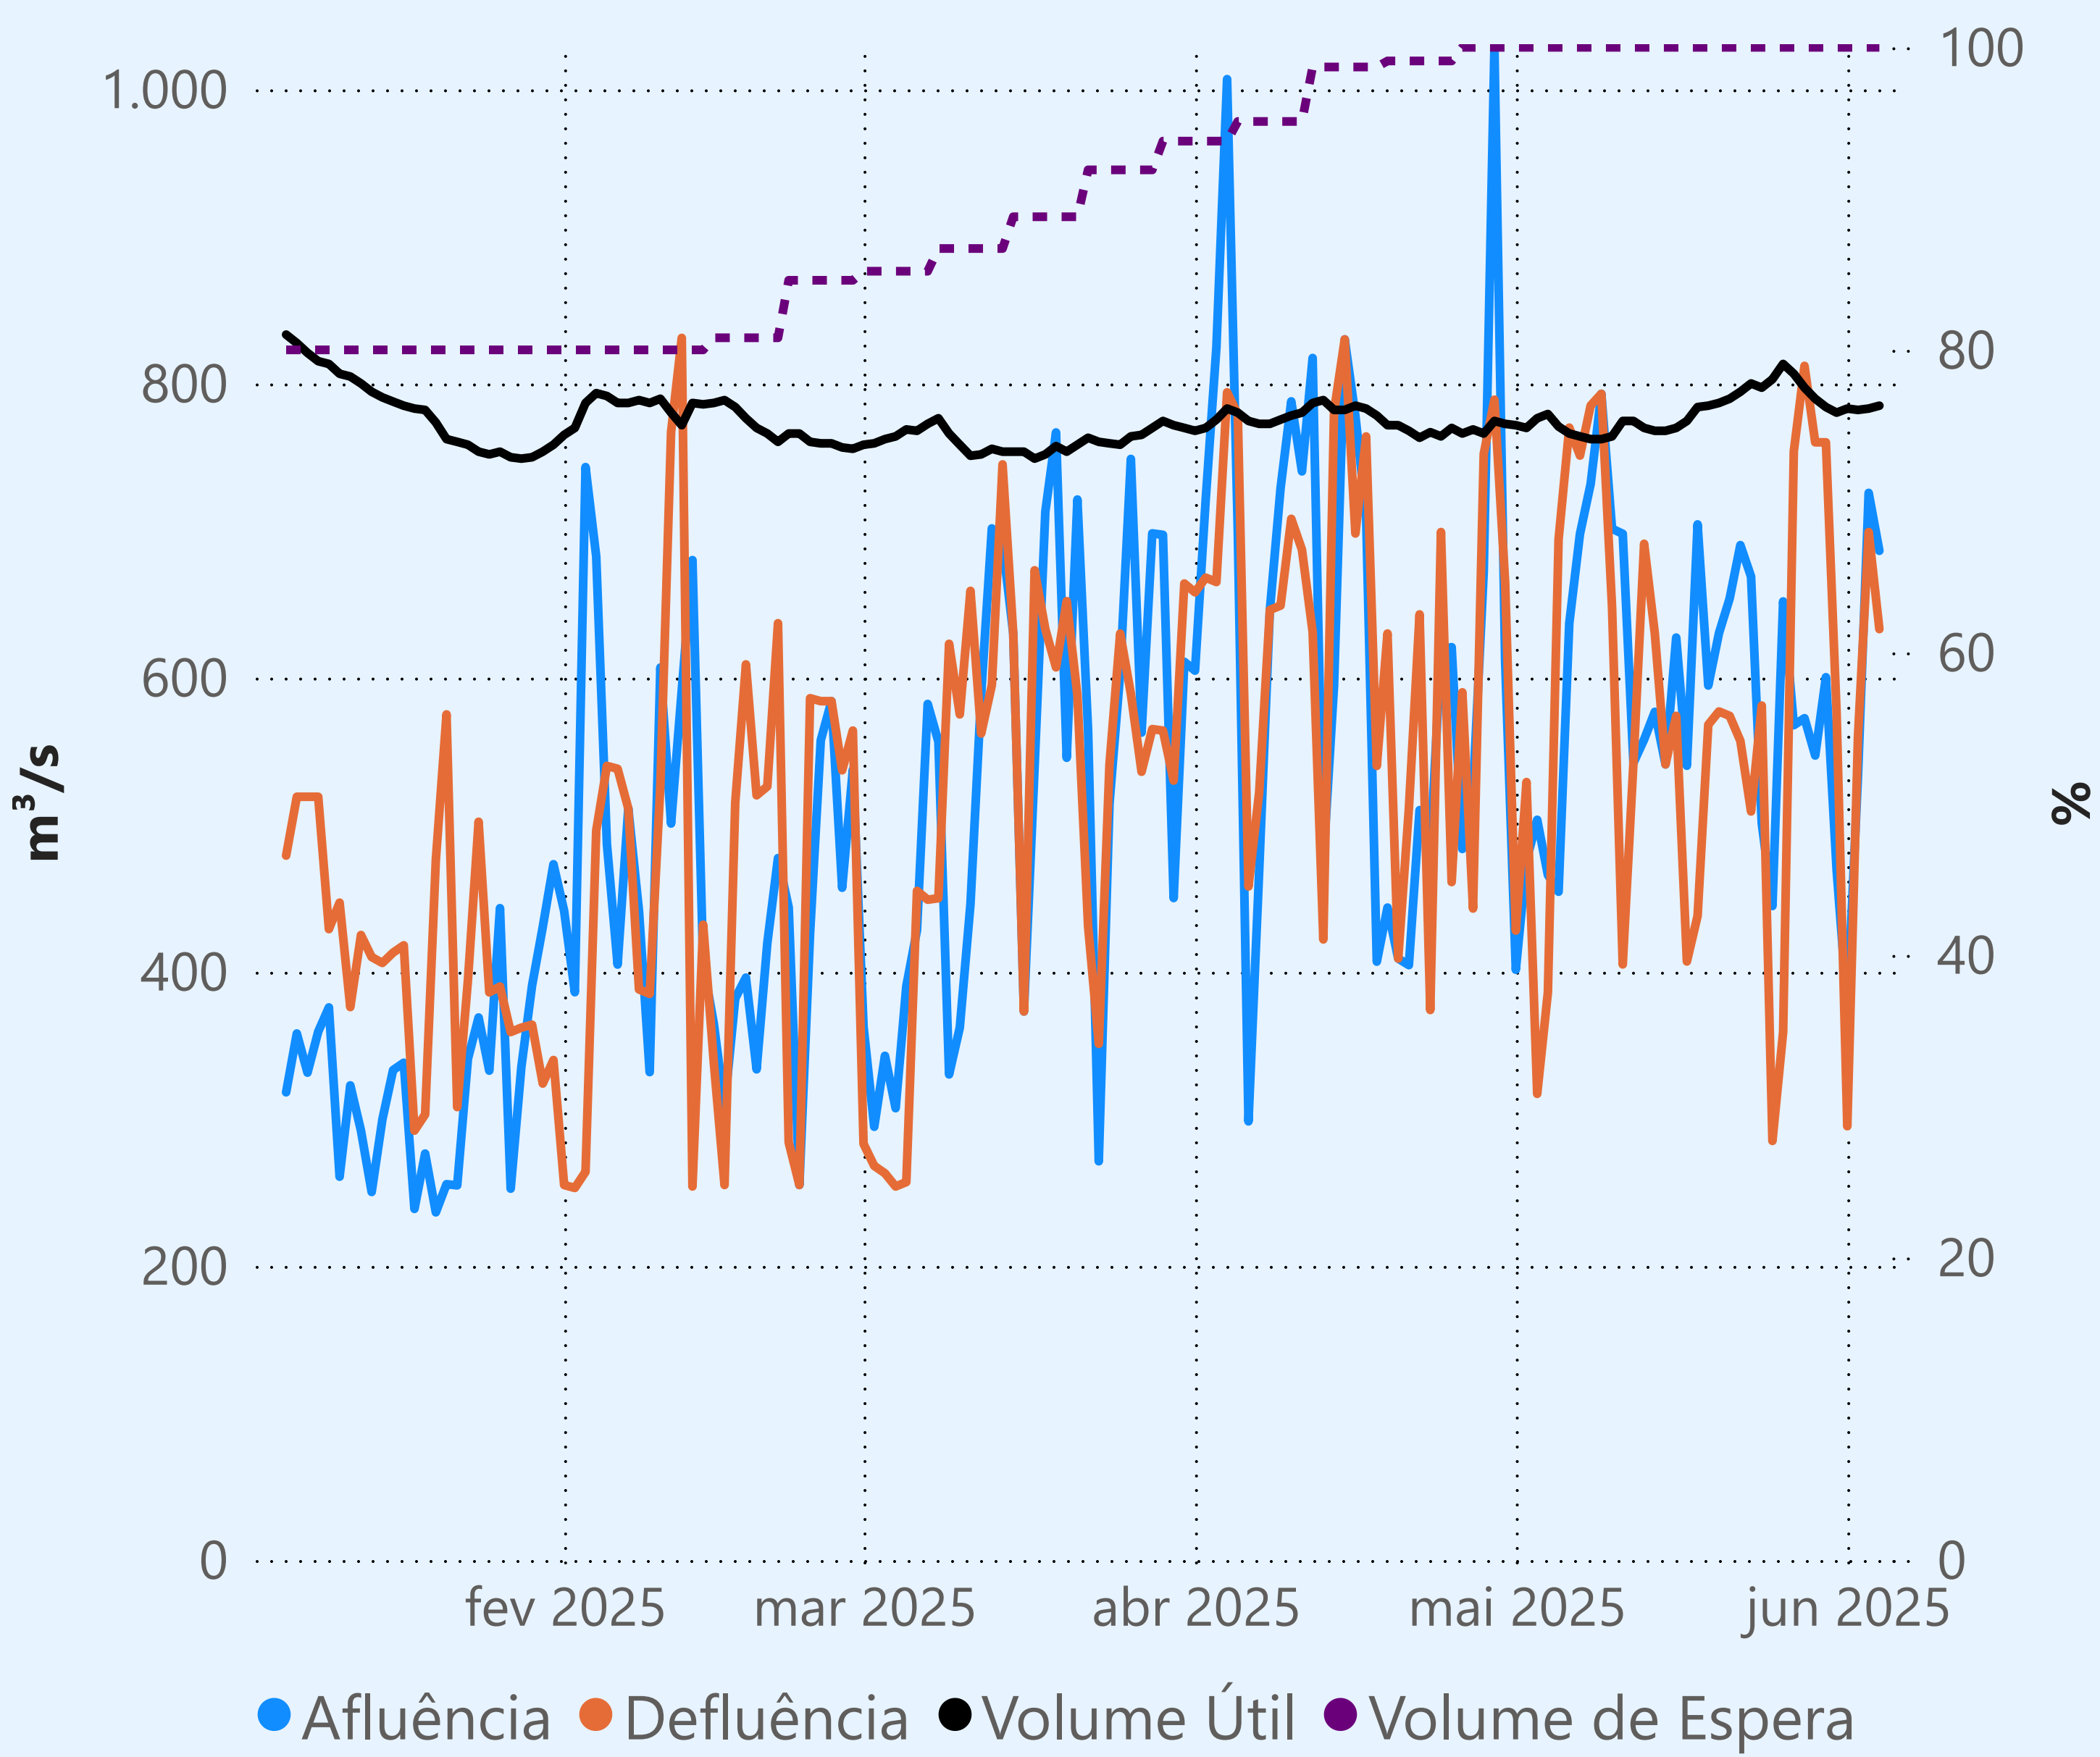


Sem restrição de vazão máxima defluente

Vazão defluente média mensal (m³/s)

547
junho de 2025

Dia	Defluência	Dia	Defluência
1	295		
2	560		
3	699		
4	633		

Água Vermelha

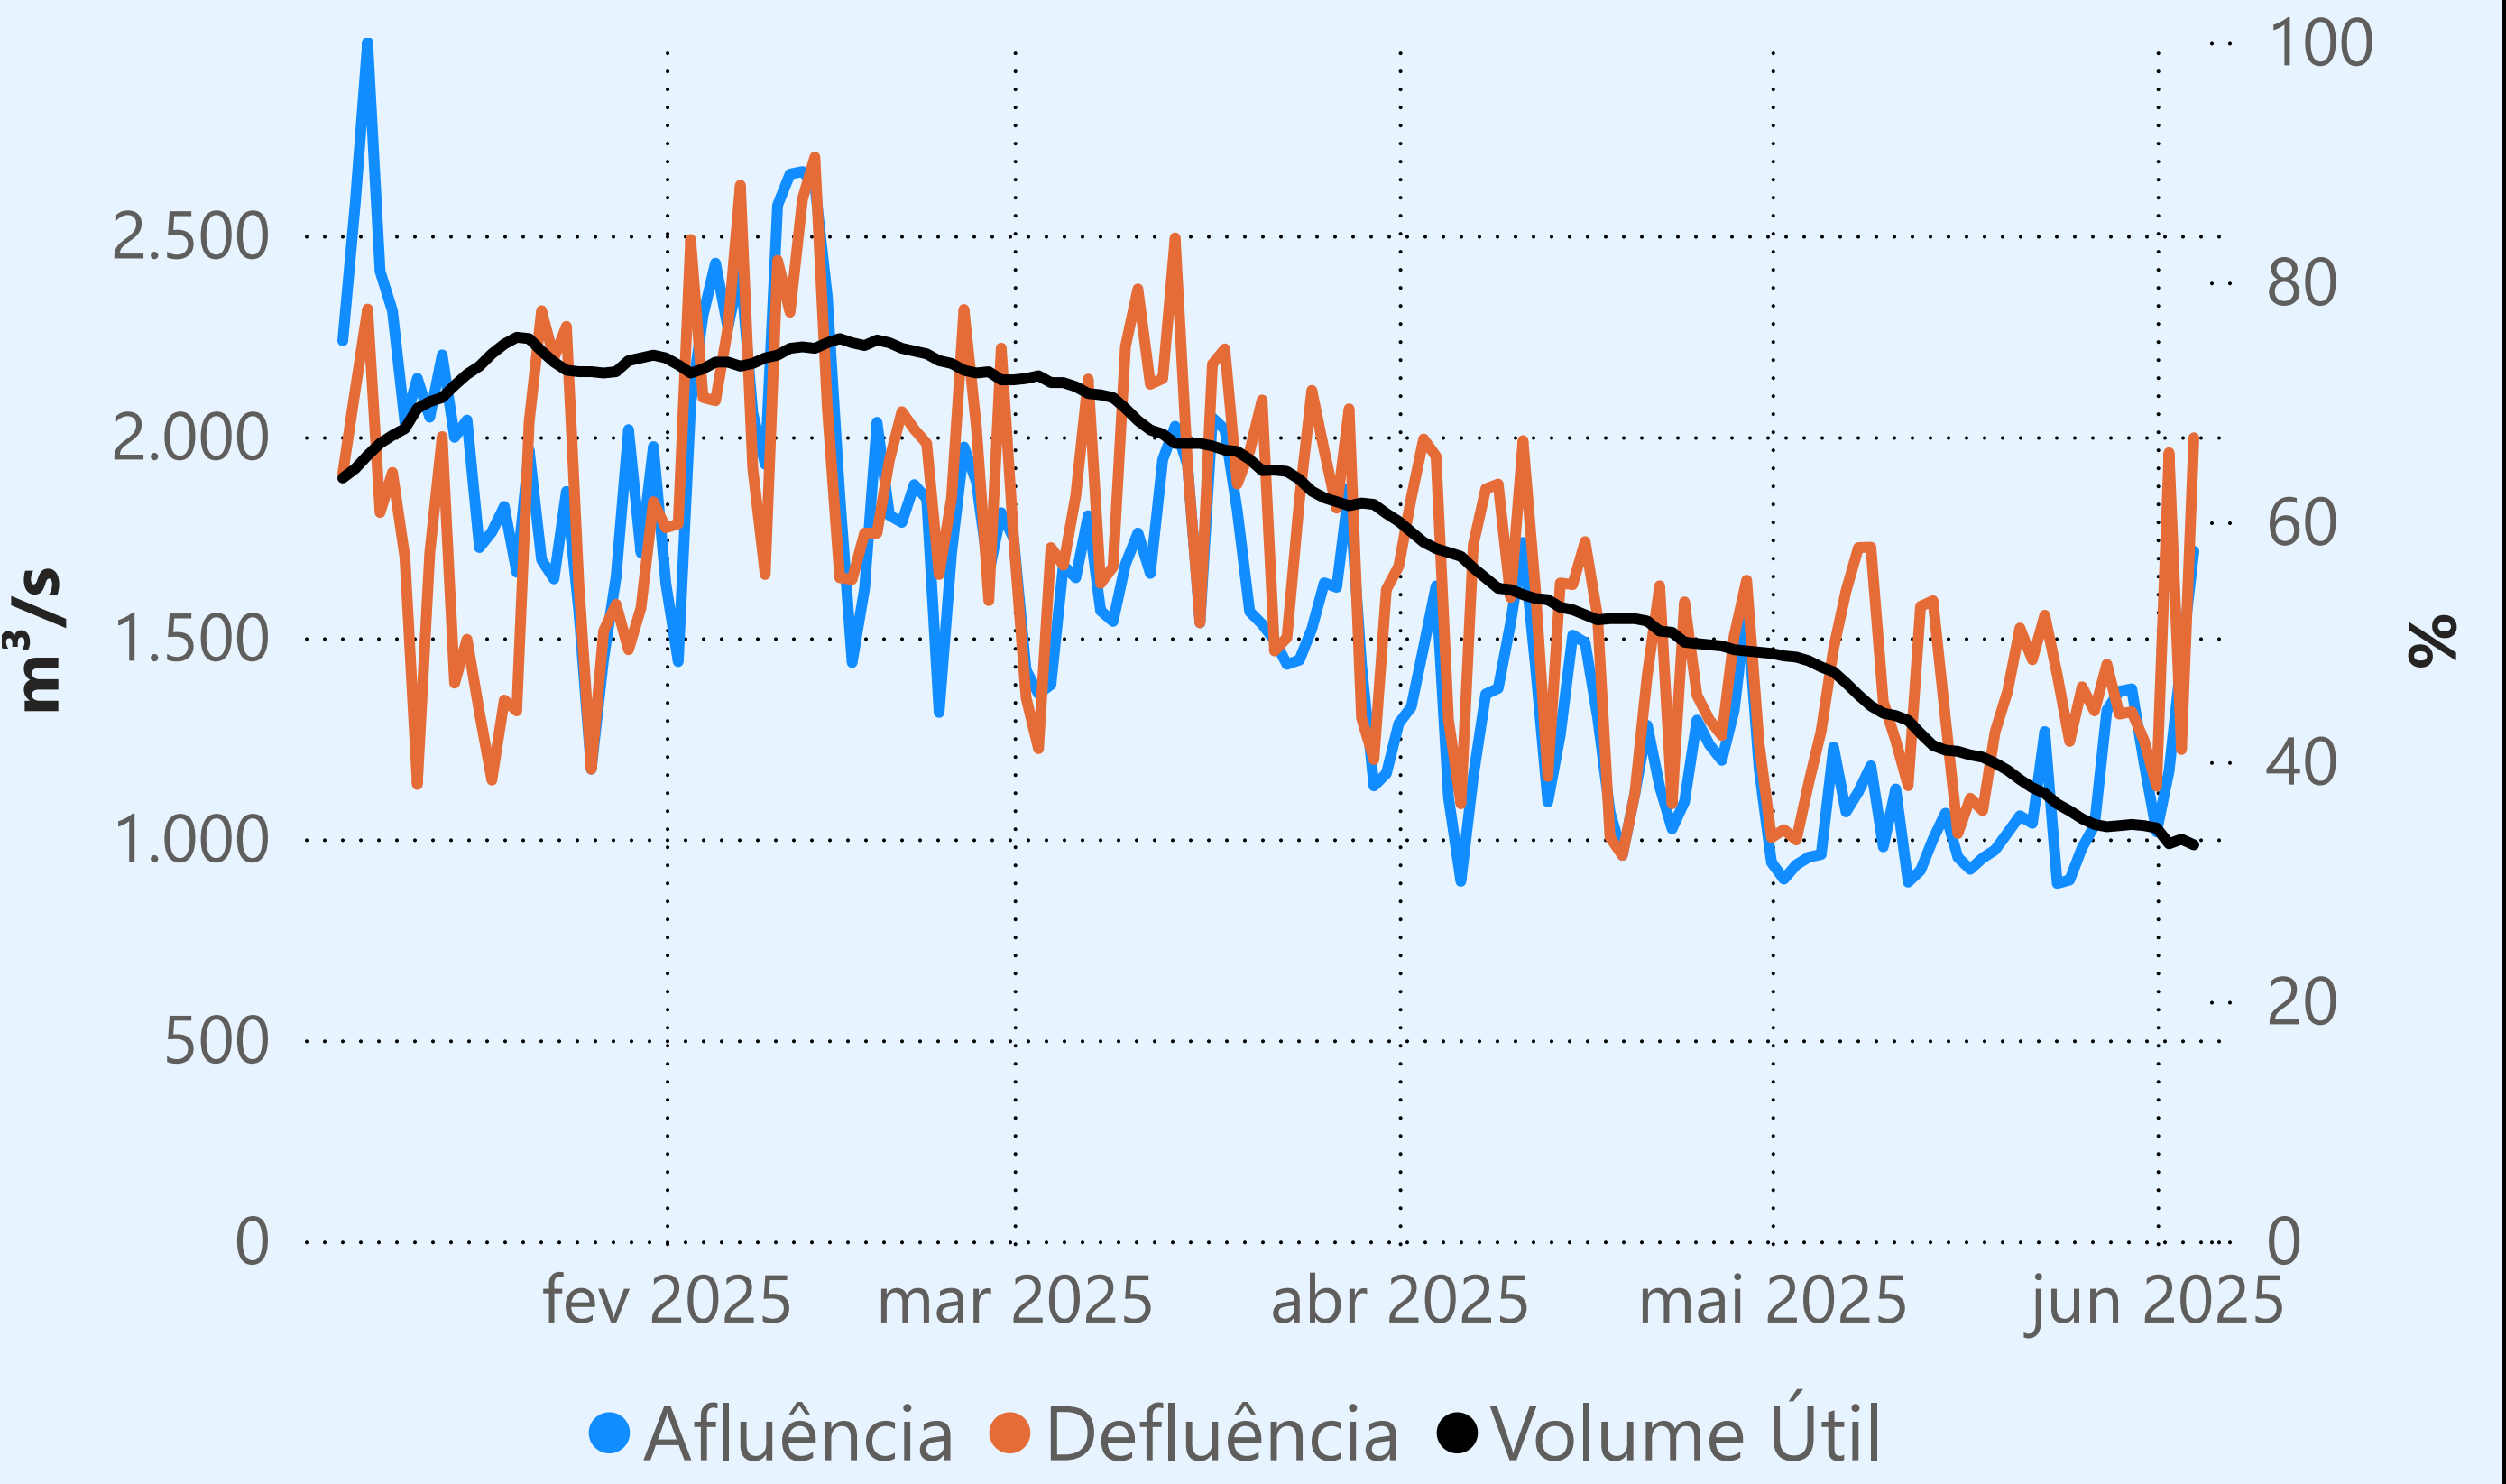


Vazão defluente máxima média diária igual
à vazão máxima turbinada


Período Seco

Rio Paraná

*Dados consistidos sujeitos a novas revisões

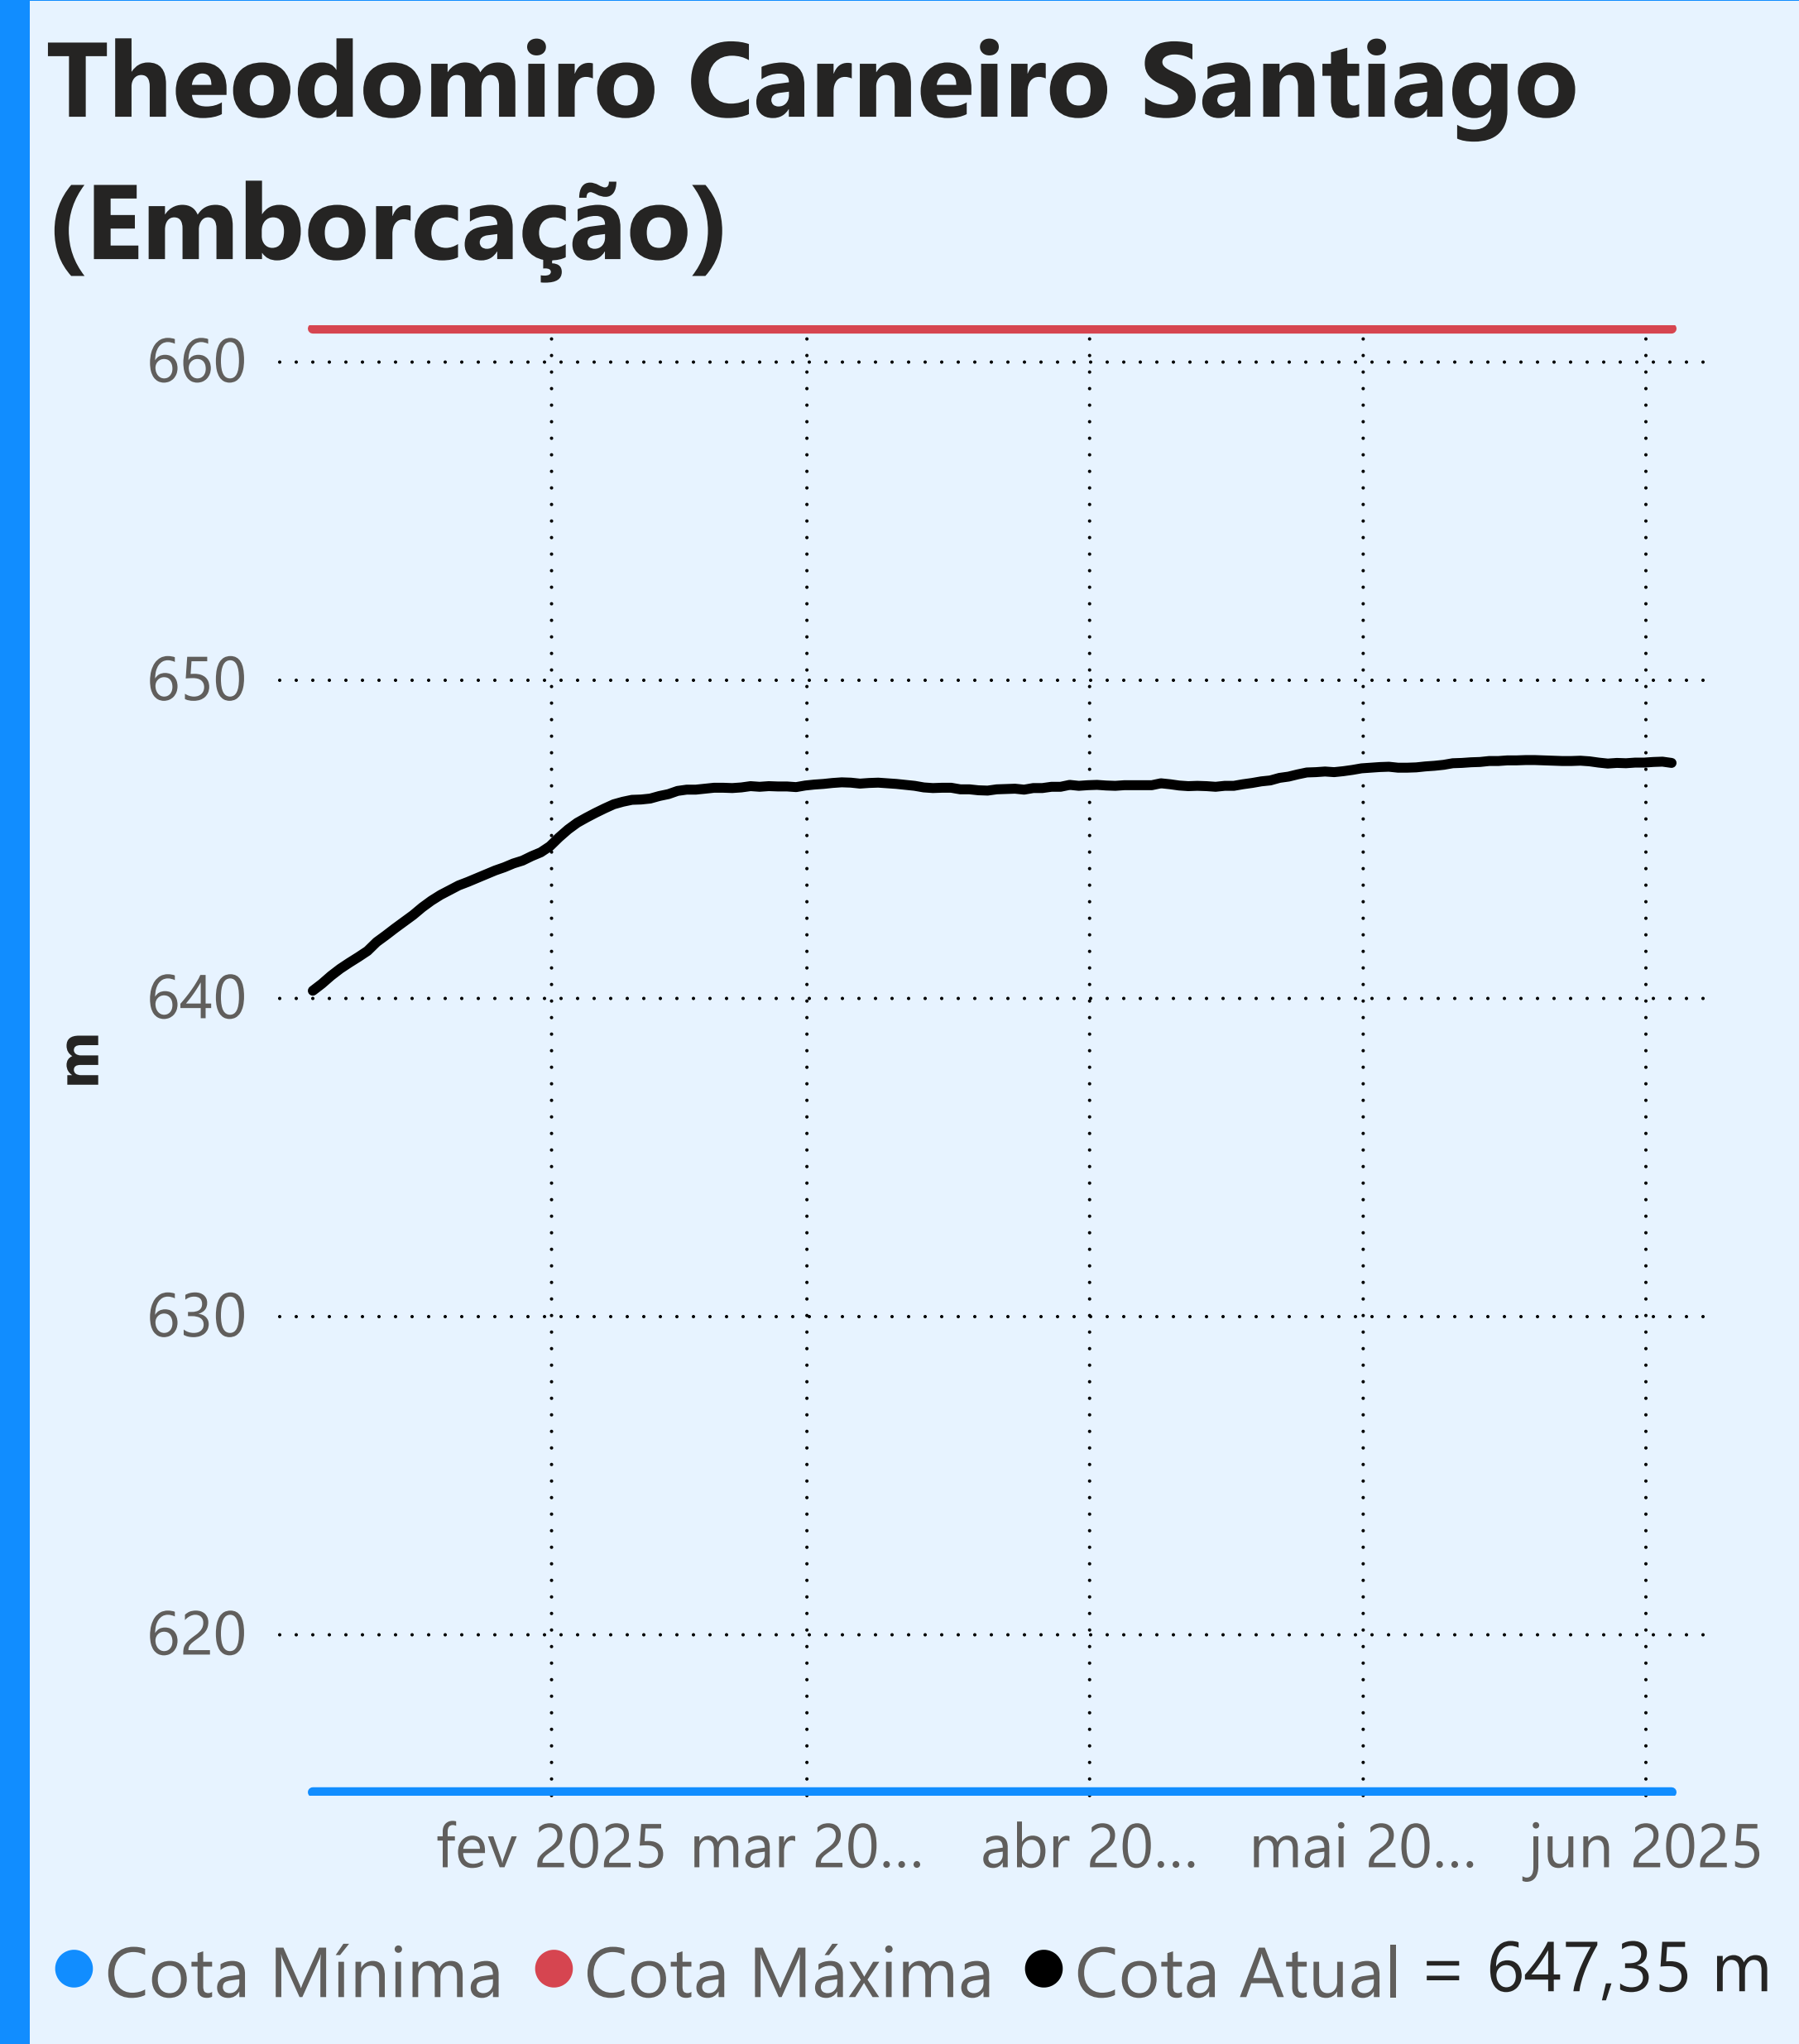

Faixa de Operação Normal


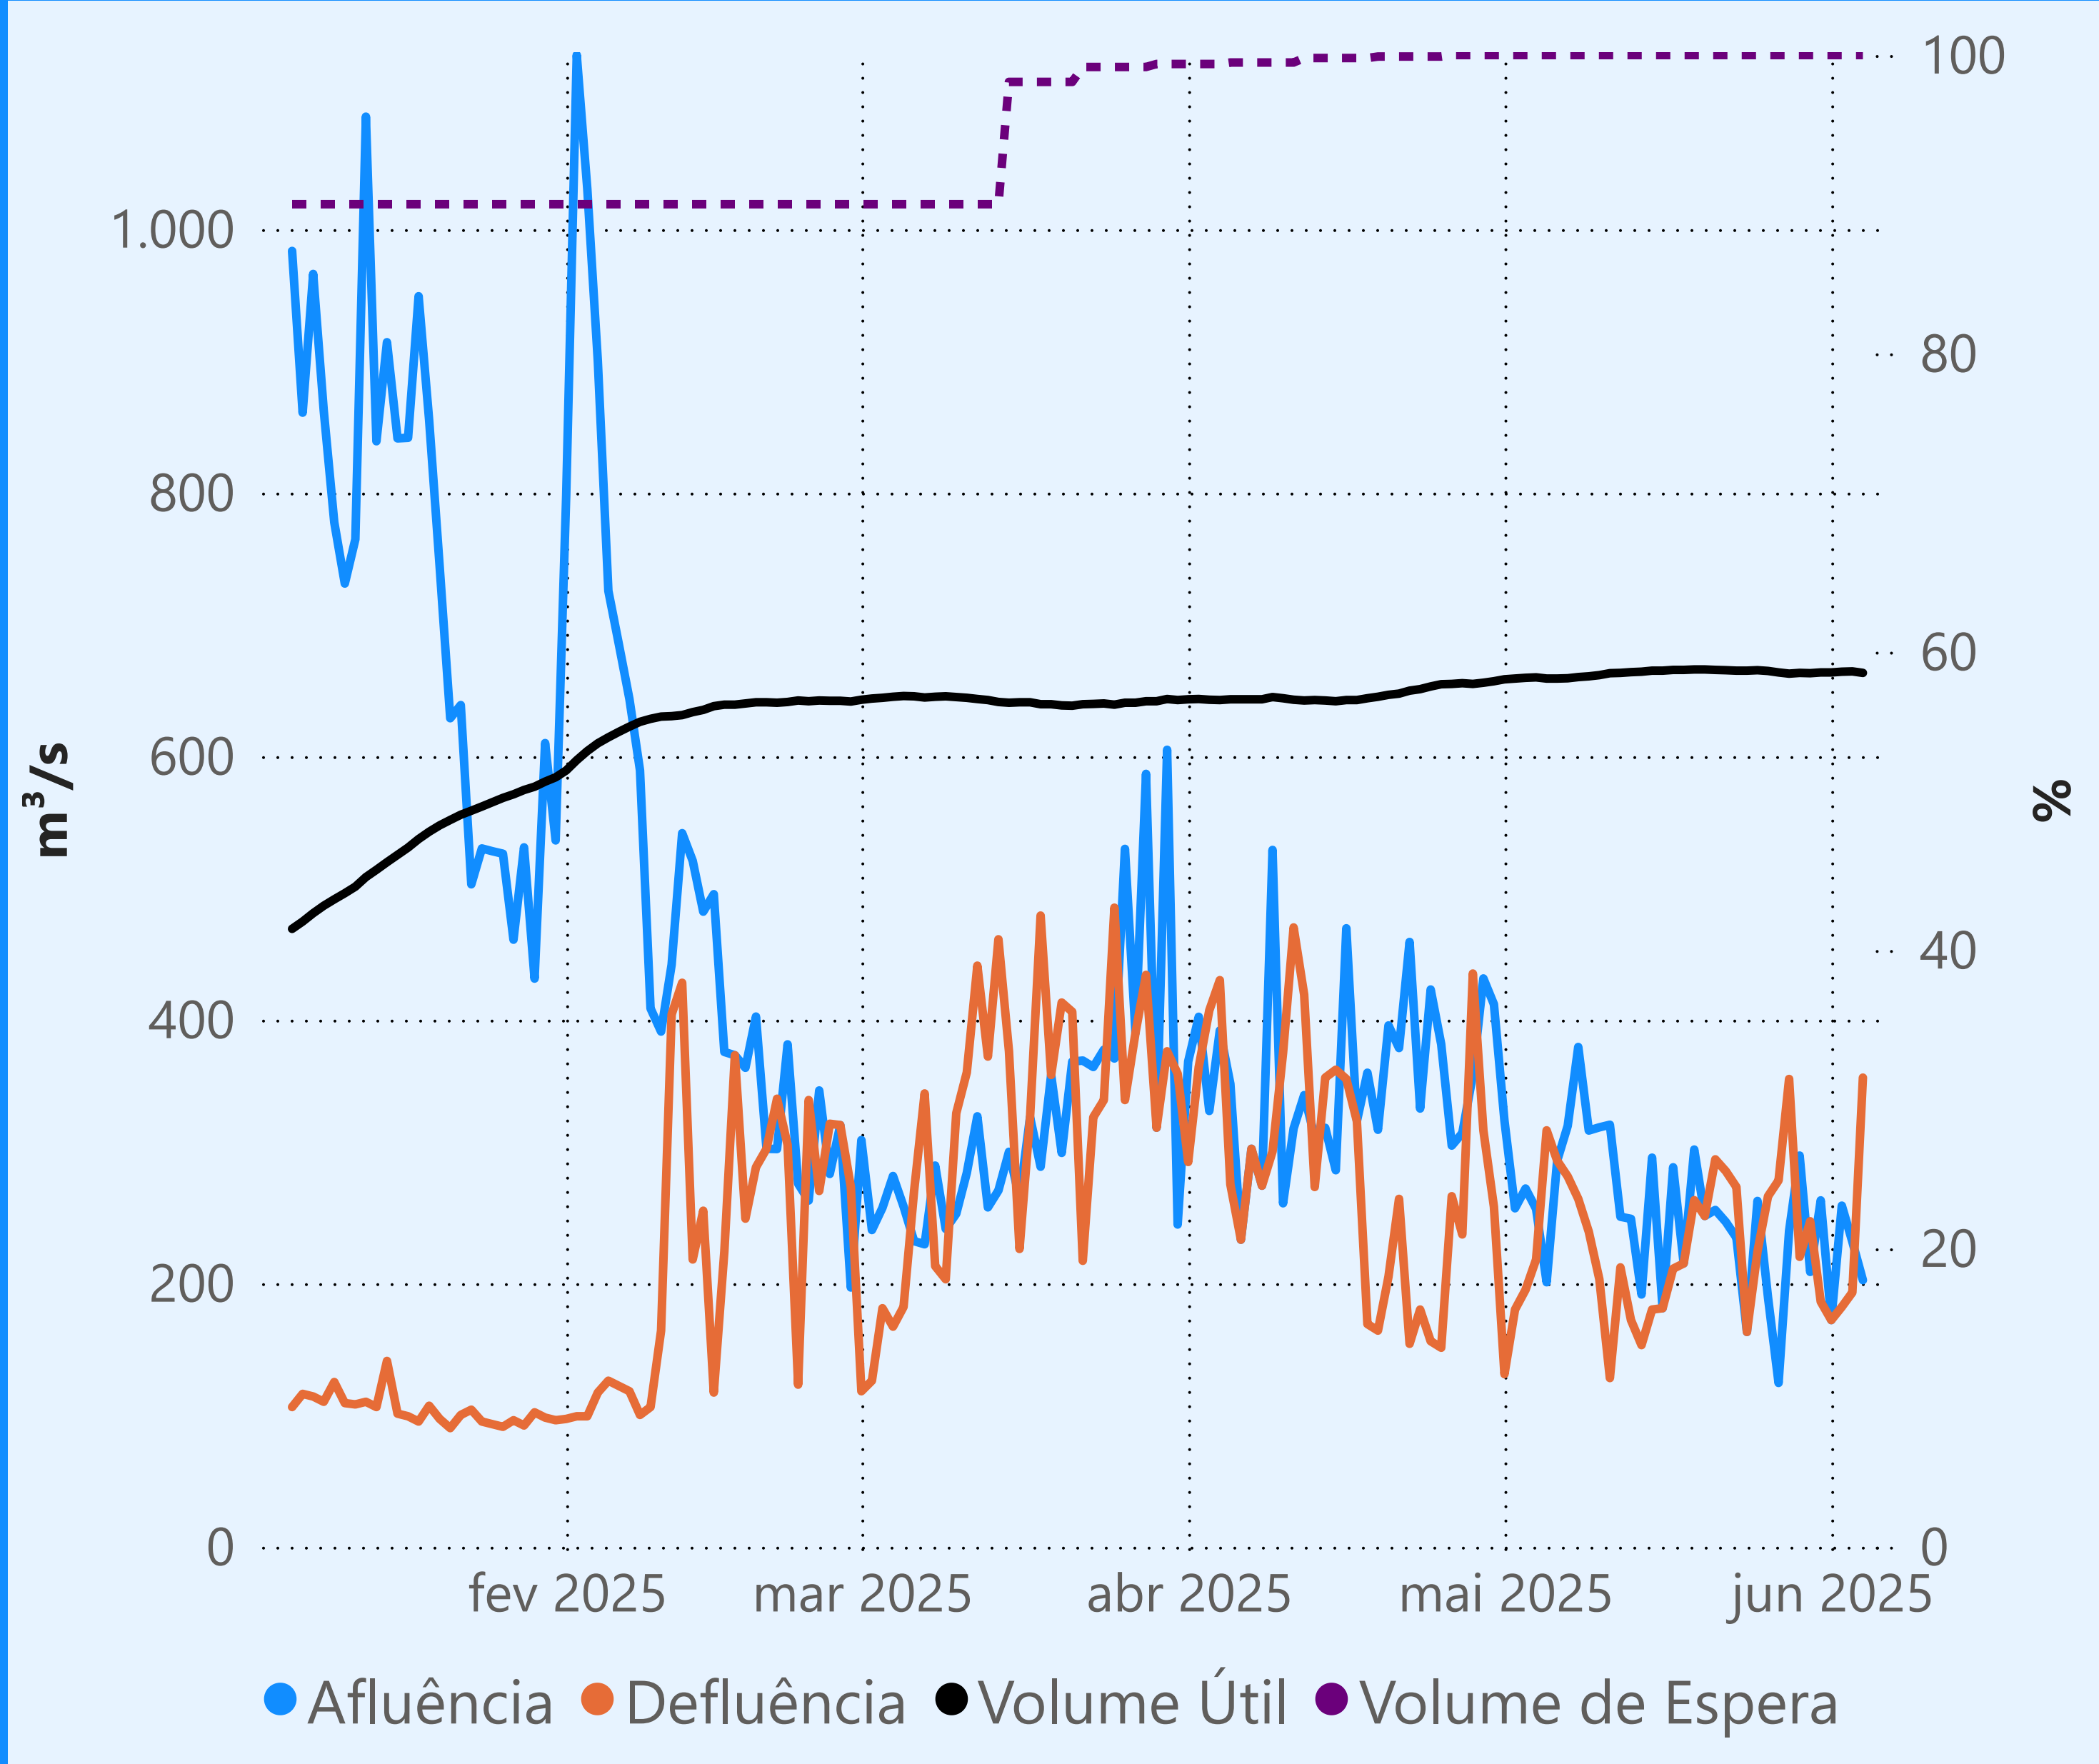


Vazão defluente máxima média diária igual à vazão máxima turbinada


Vazão defluente média mensal (m³/s)

226
junho de 2025

Dia	Defluência	Dia	Defluência
1	172		
2	182		
3	193		
4	356		

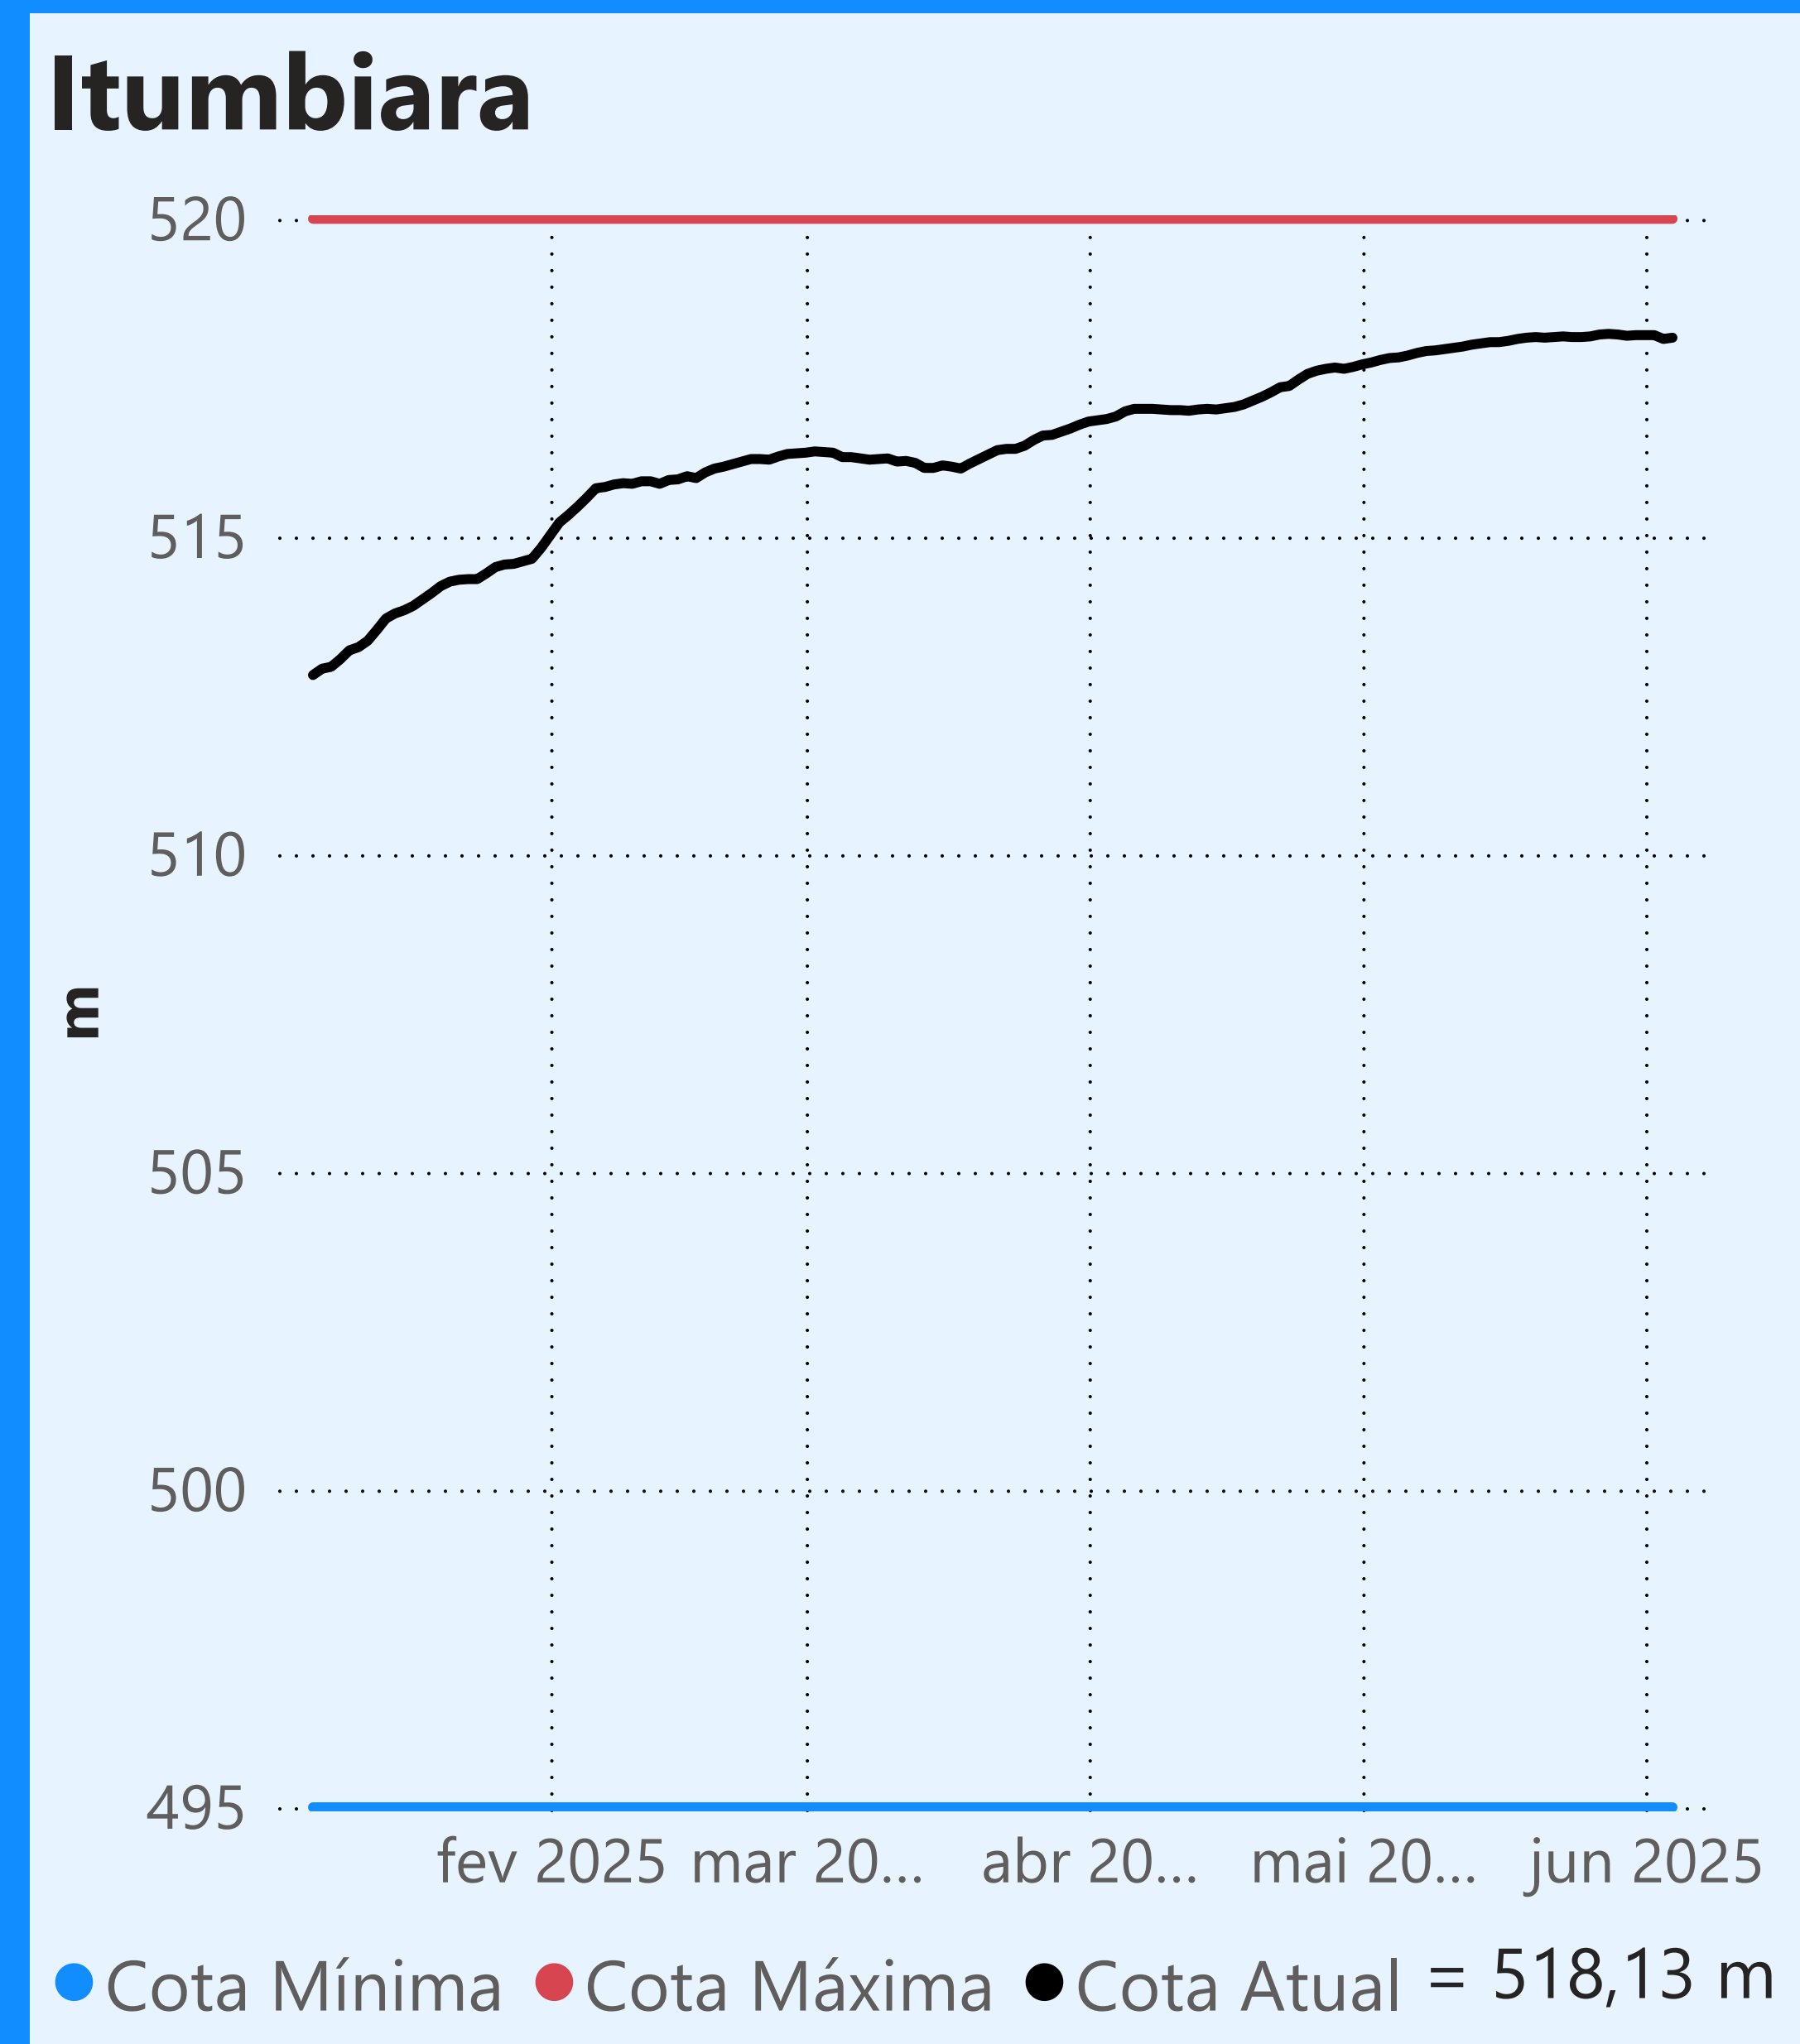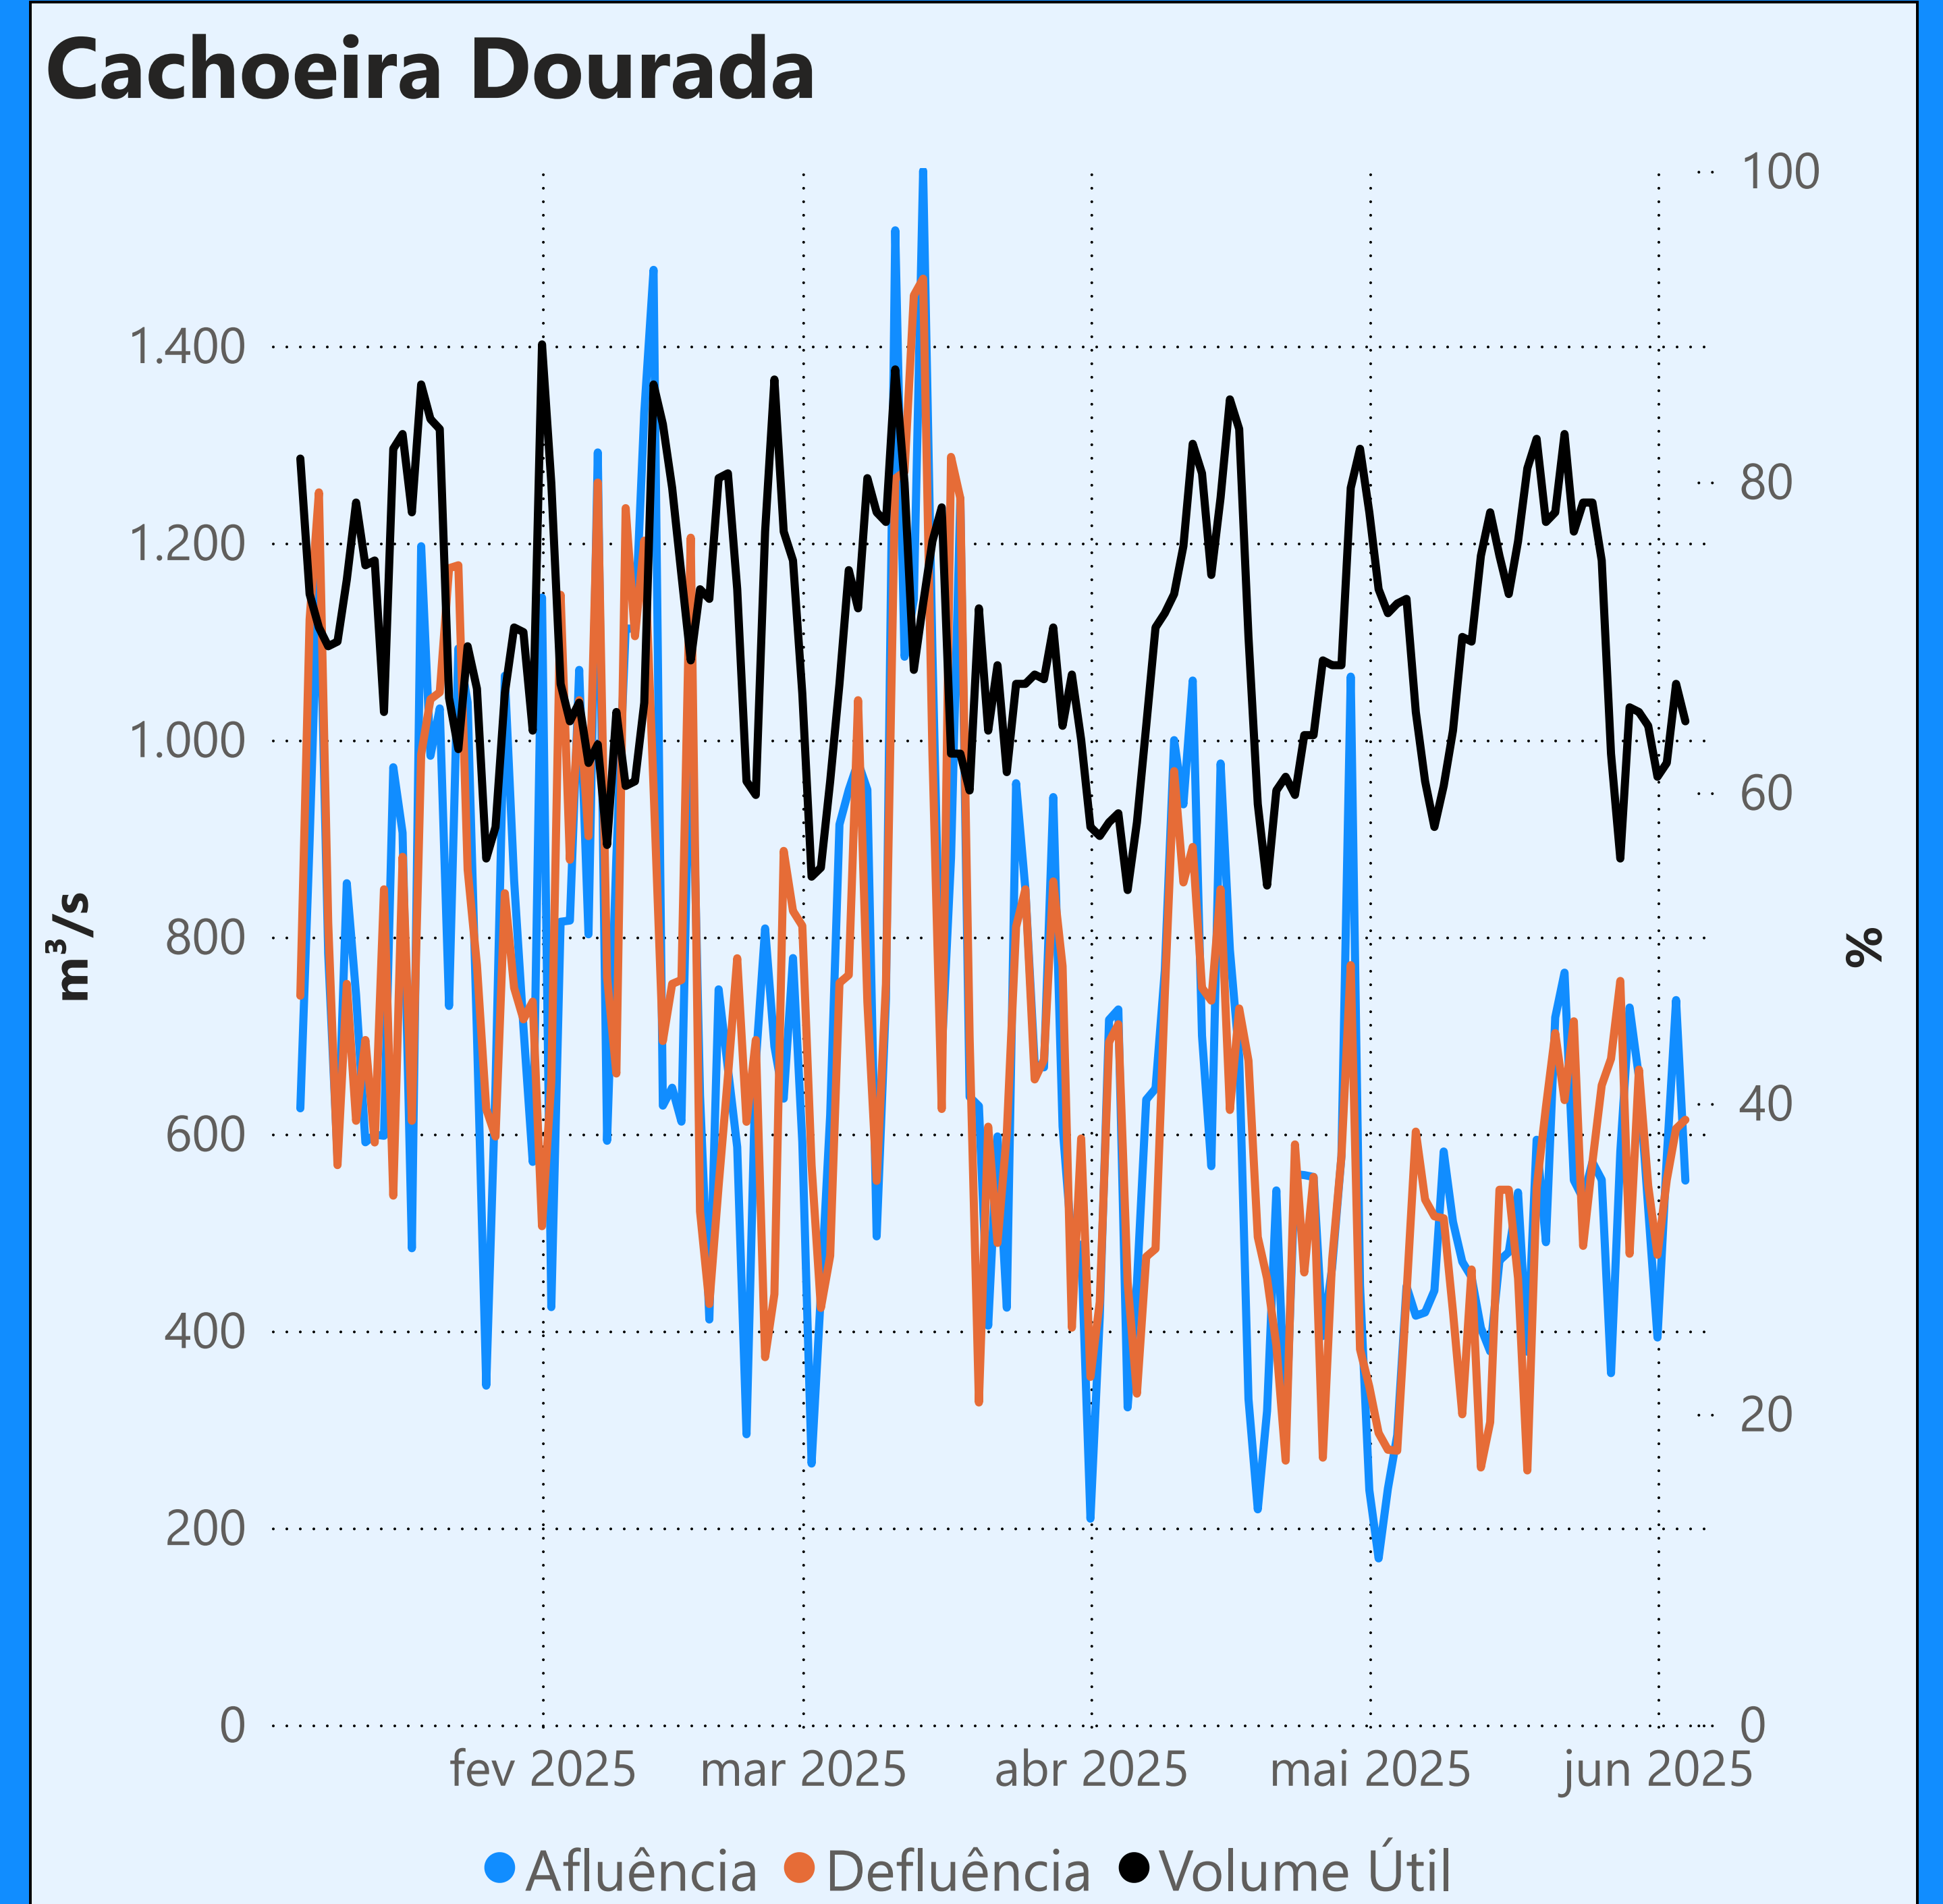

Faixa de Operação Normal

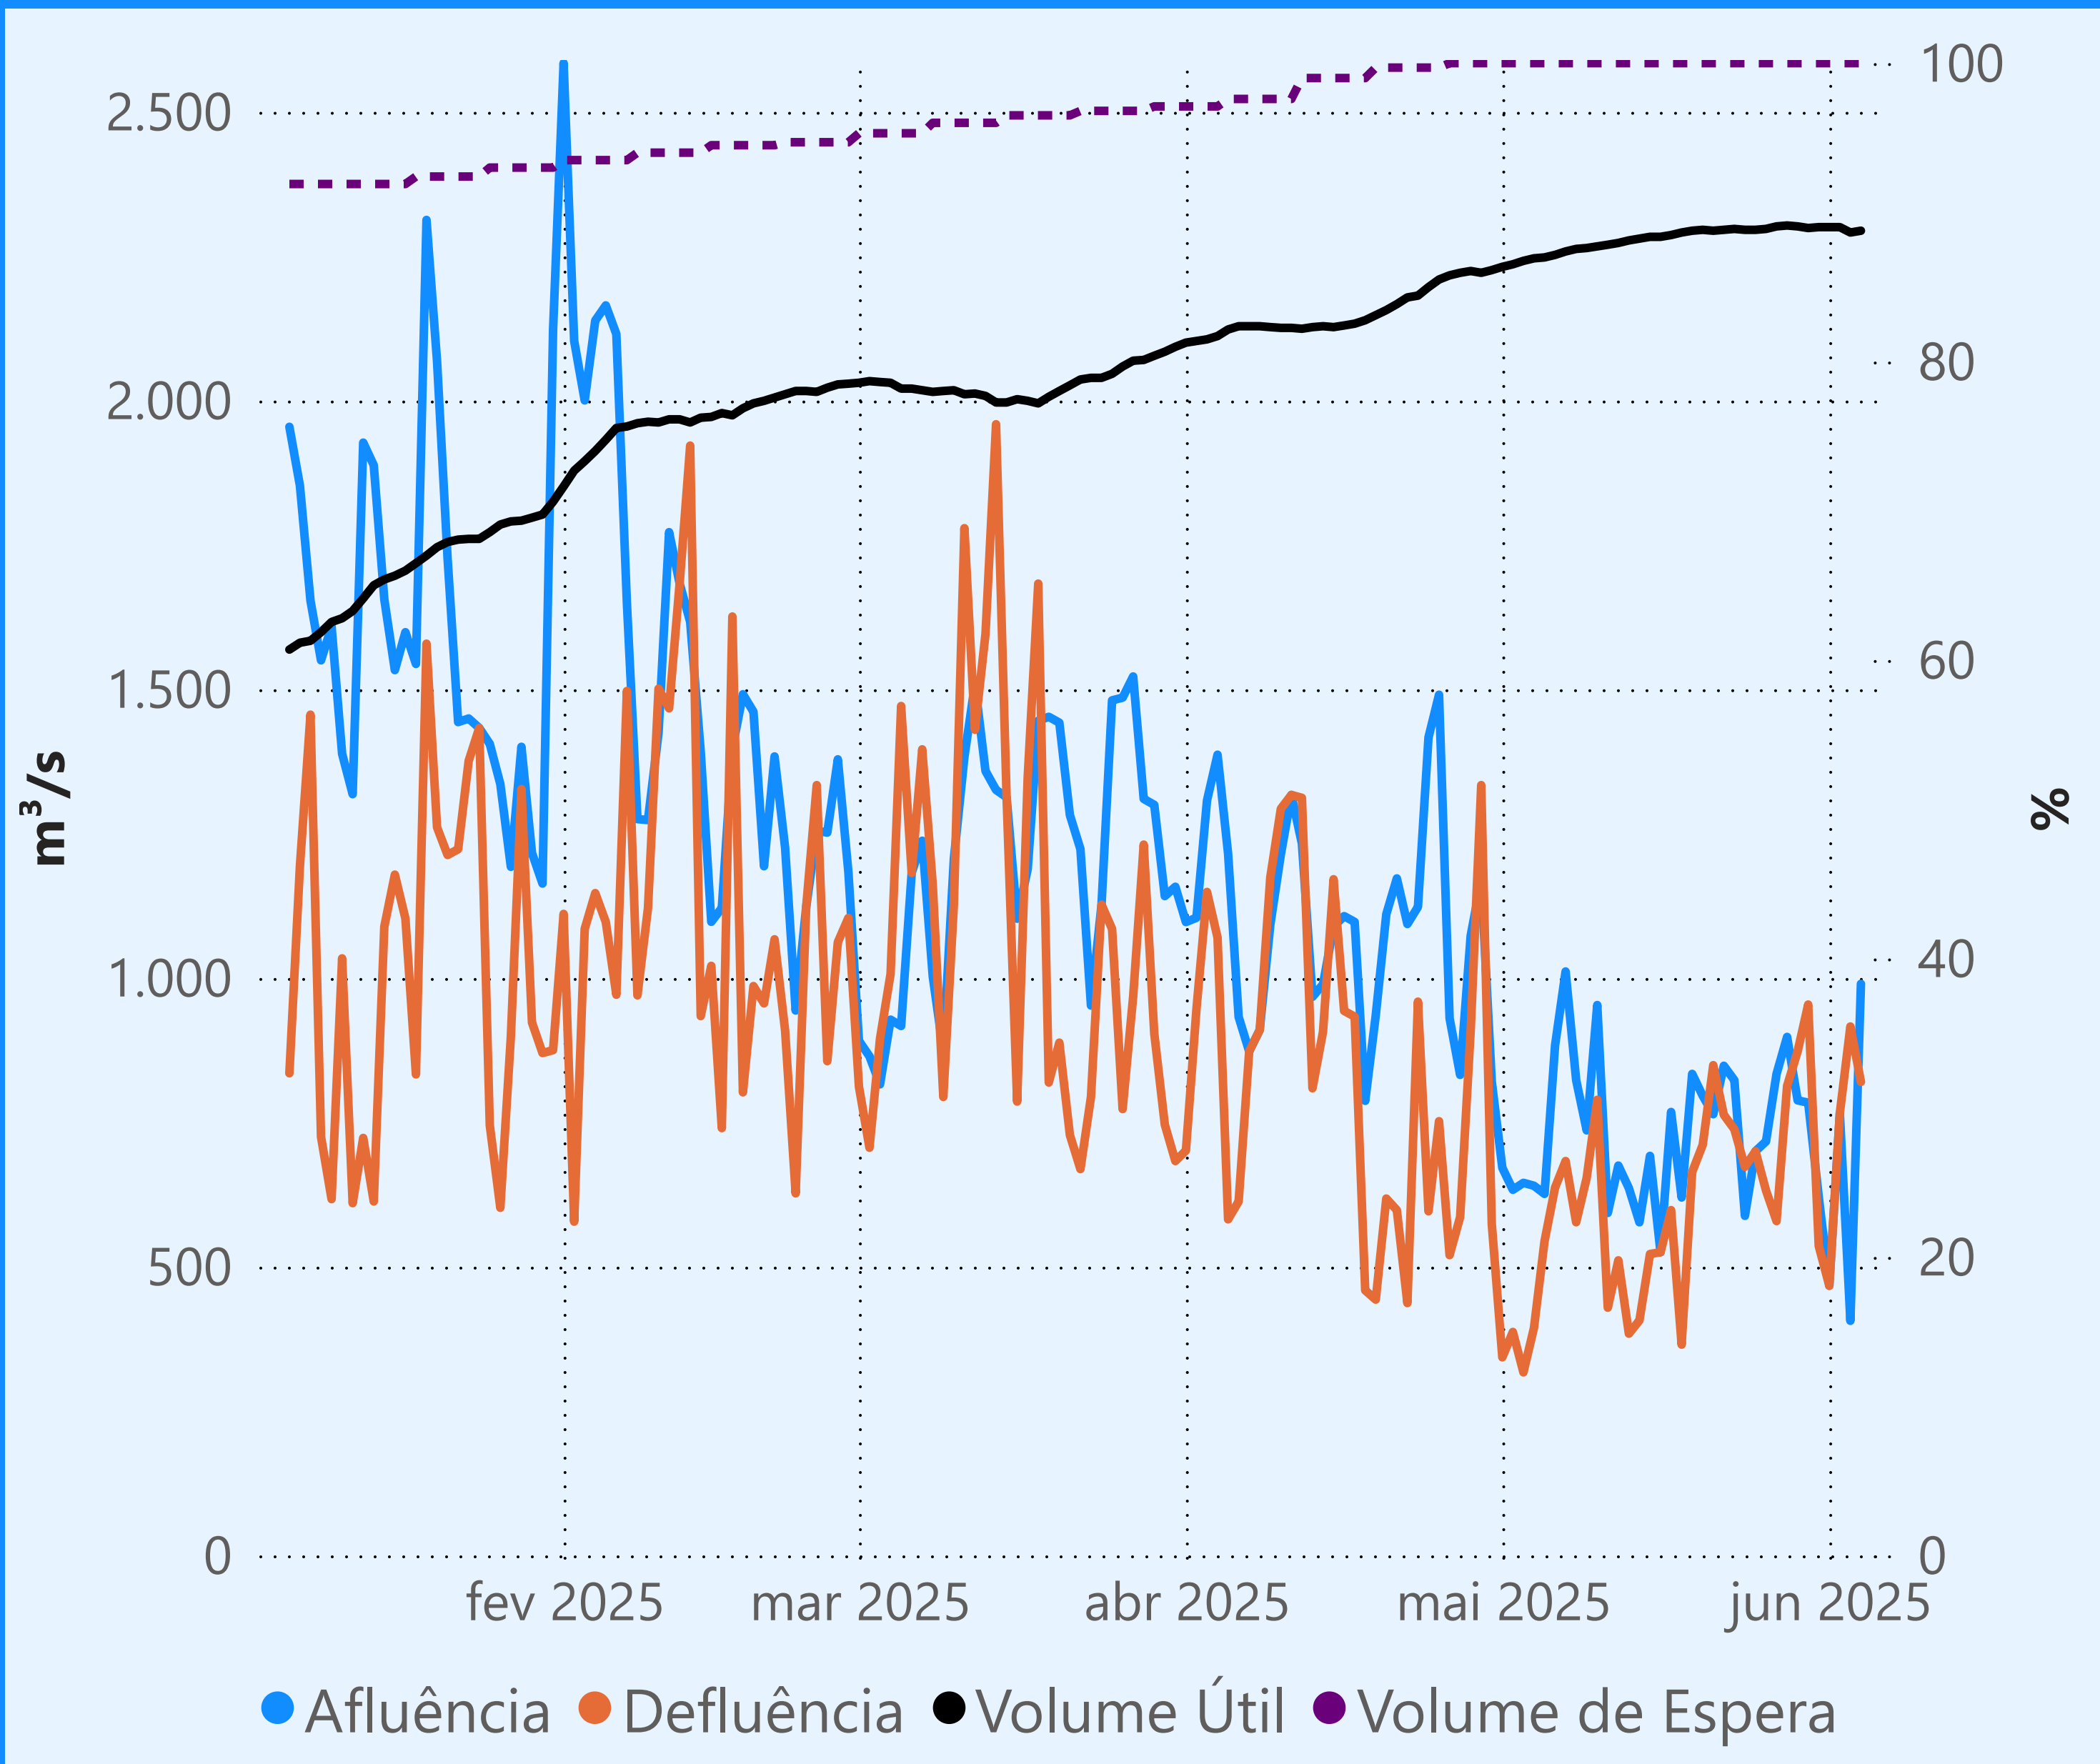

Vazão defluente máxima média diária igual à vazão máxima turbinada

Vazão defluente média mensal (m³/s)

742
junho de 2025

Dia	Defluência	Dia	Defluência
1	467		
2	766		
3	916		
4	820		

