

Saiba mais sobre as condições de operação do Sistema Hídrico do Rio Grande na [Resolução 193/2024](#)

Faixa de Operação Normal

Sem restrição de vazão máxima defluente

Marechal Mascarenhas de Moraes (Peixoto)

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
14/07	361	334	75,48	663,52
15/07	407	301	75,85	663,56
16/07	468	388	76,12	663,59

Luiz Carlos Barreto de Carvalho

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
14/07	318	344
15/07	278	268
16/07	345	329

Jaguara

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
14/07	371	361
15/07	281	274
16/07	360	301

Igarapava

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
14/07	484	492
15/07	308	304
16/07	312	291

Volta Grande

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
14/07	439	416
15/07	323	462
16/07	368	345

Maribondo

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
14/07	509	990	47,77	438,79
15/07	547	1.140	46,80	438,63
16/07	437	1.141	45,64	438,44

Volume útil superior ou igual a 15%

Funil Grande

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
14/07	90	86
15/07	93	69
16/07	109	96

Itutinga

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
14/07	41	40
15/07	42	42
16/07	42	43

Furnas

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
14/07	220	356	64,50	763,31
15/07	268	404	64,43	763,30
16/07	217	353	64,36	763,29

Camargos

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)
14/07	37	37	93,42
15/07	47	39	93,53
16/07	39	39	93,53

Faixa de Operação Normal

Vazão máxima turbinada definida na outorga

Data de Referência

16/07/2025


Período Seco

Rio Paranaíba


Rio Paraná

Rio Grande

Furnas

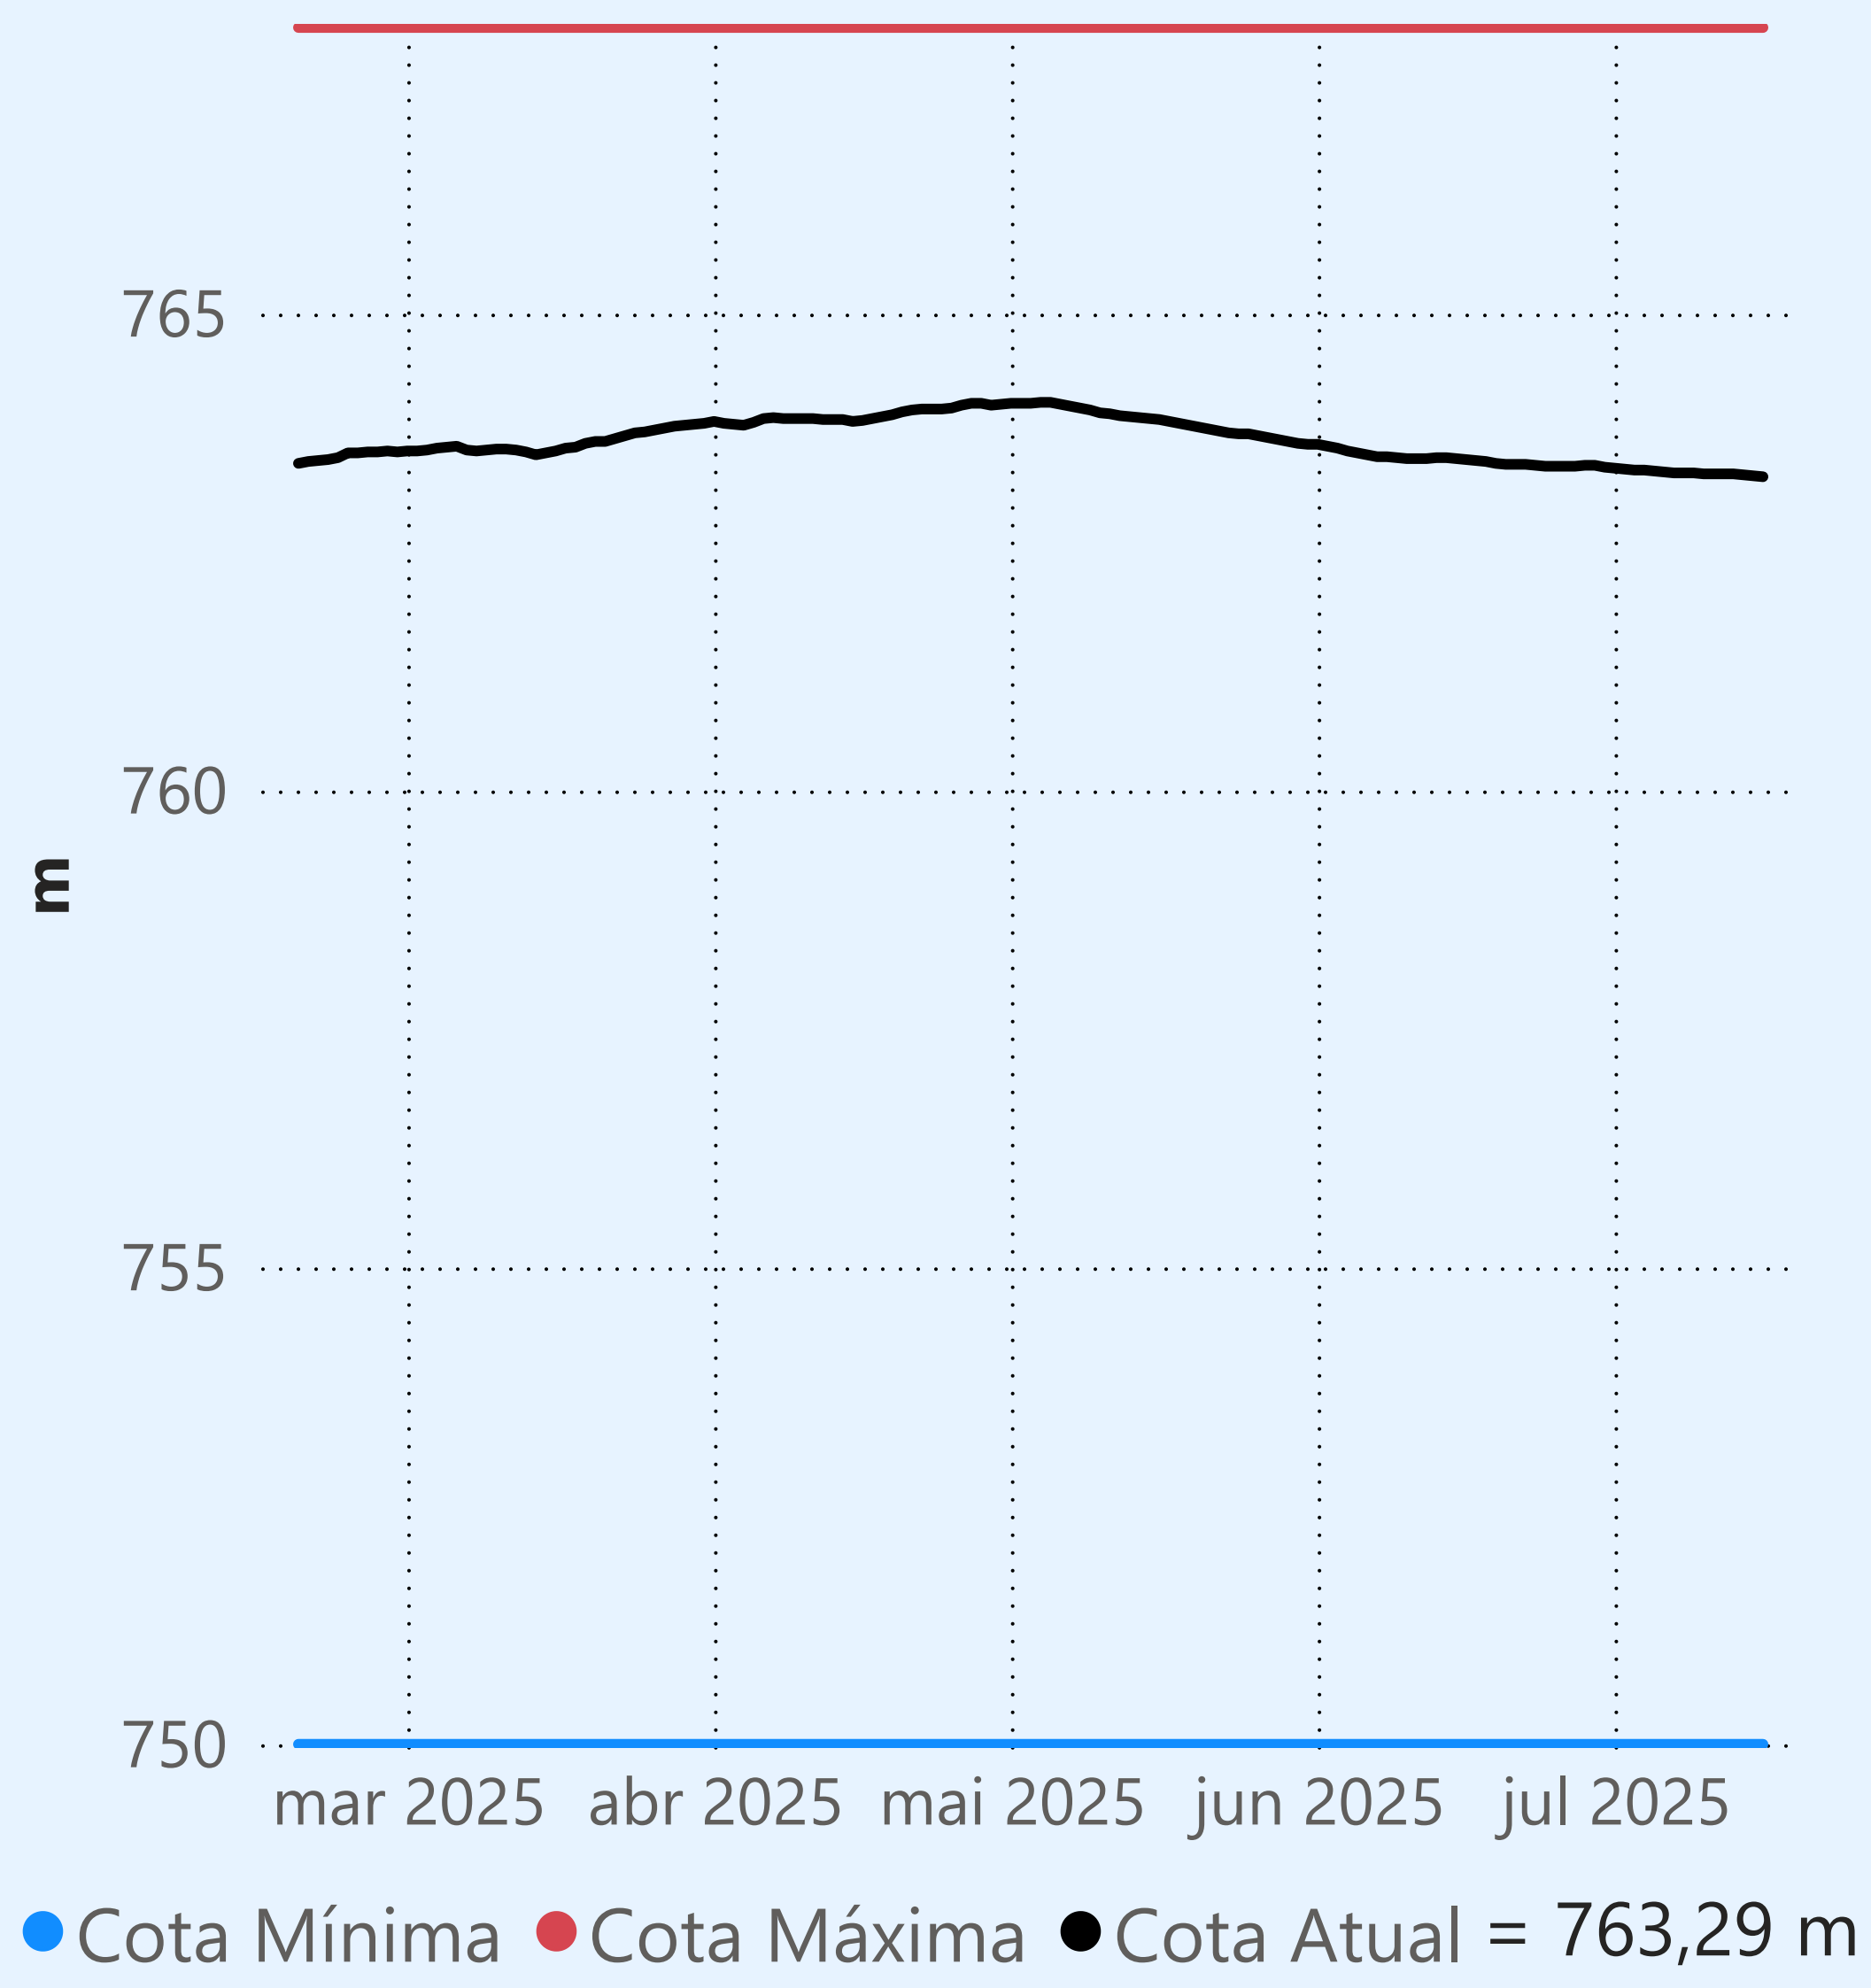

Faixa de Operação Normal

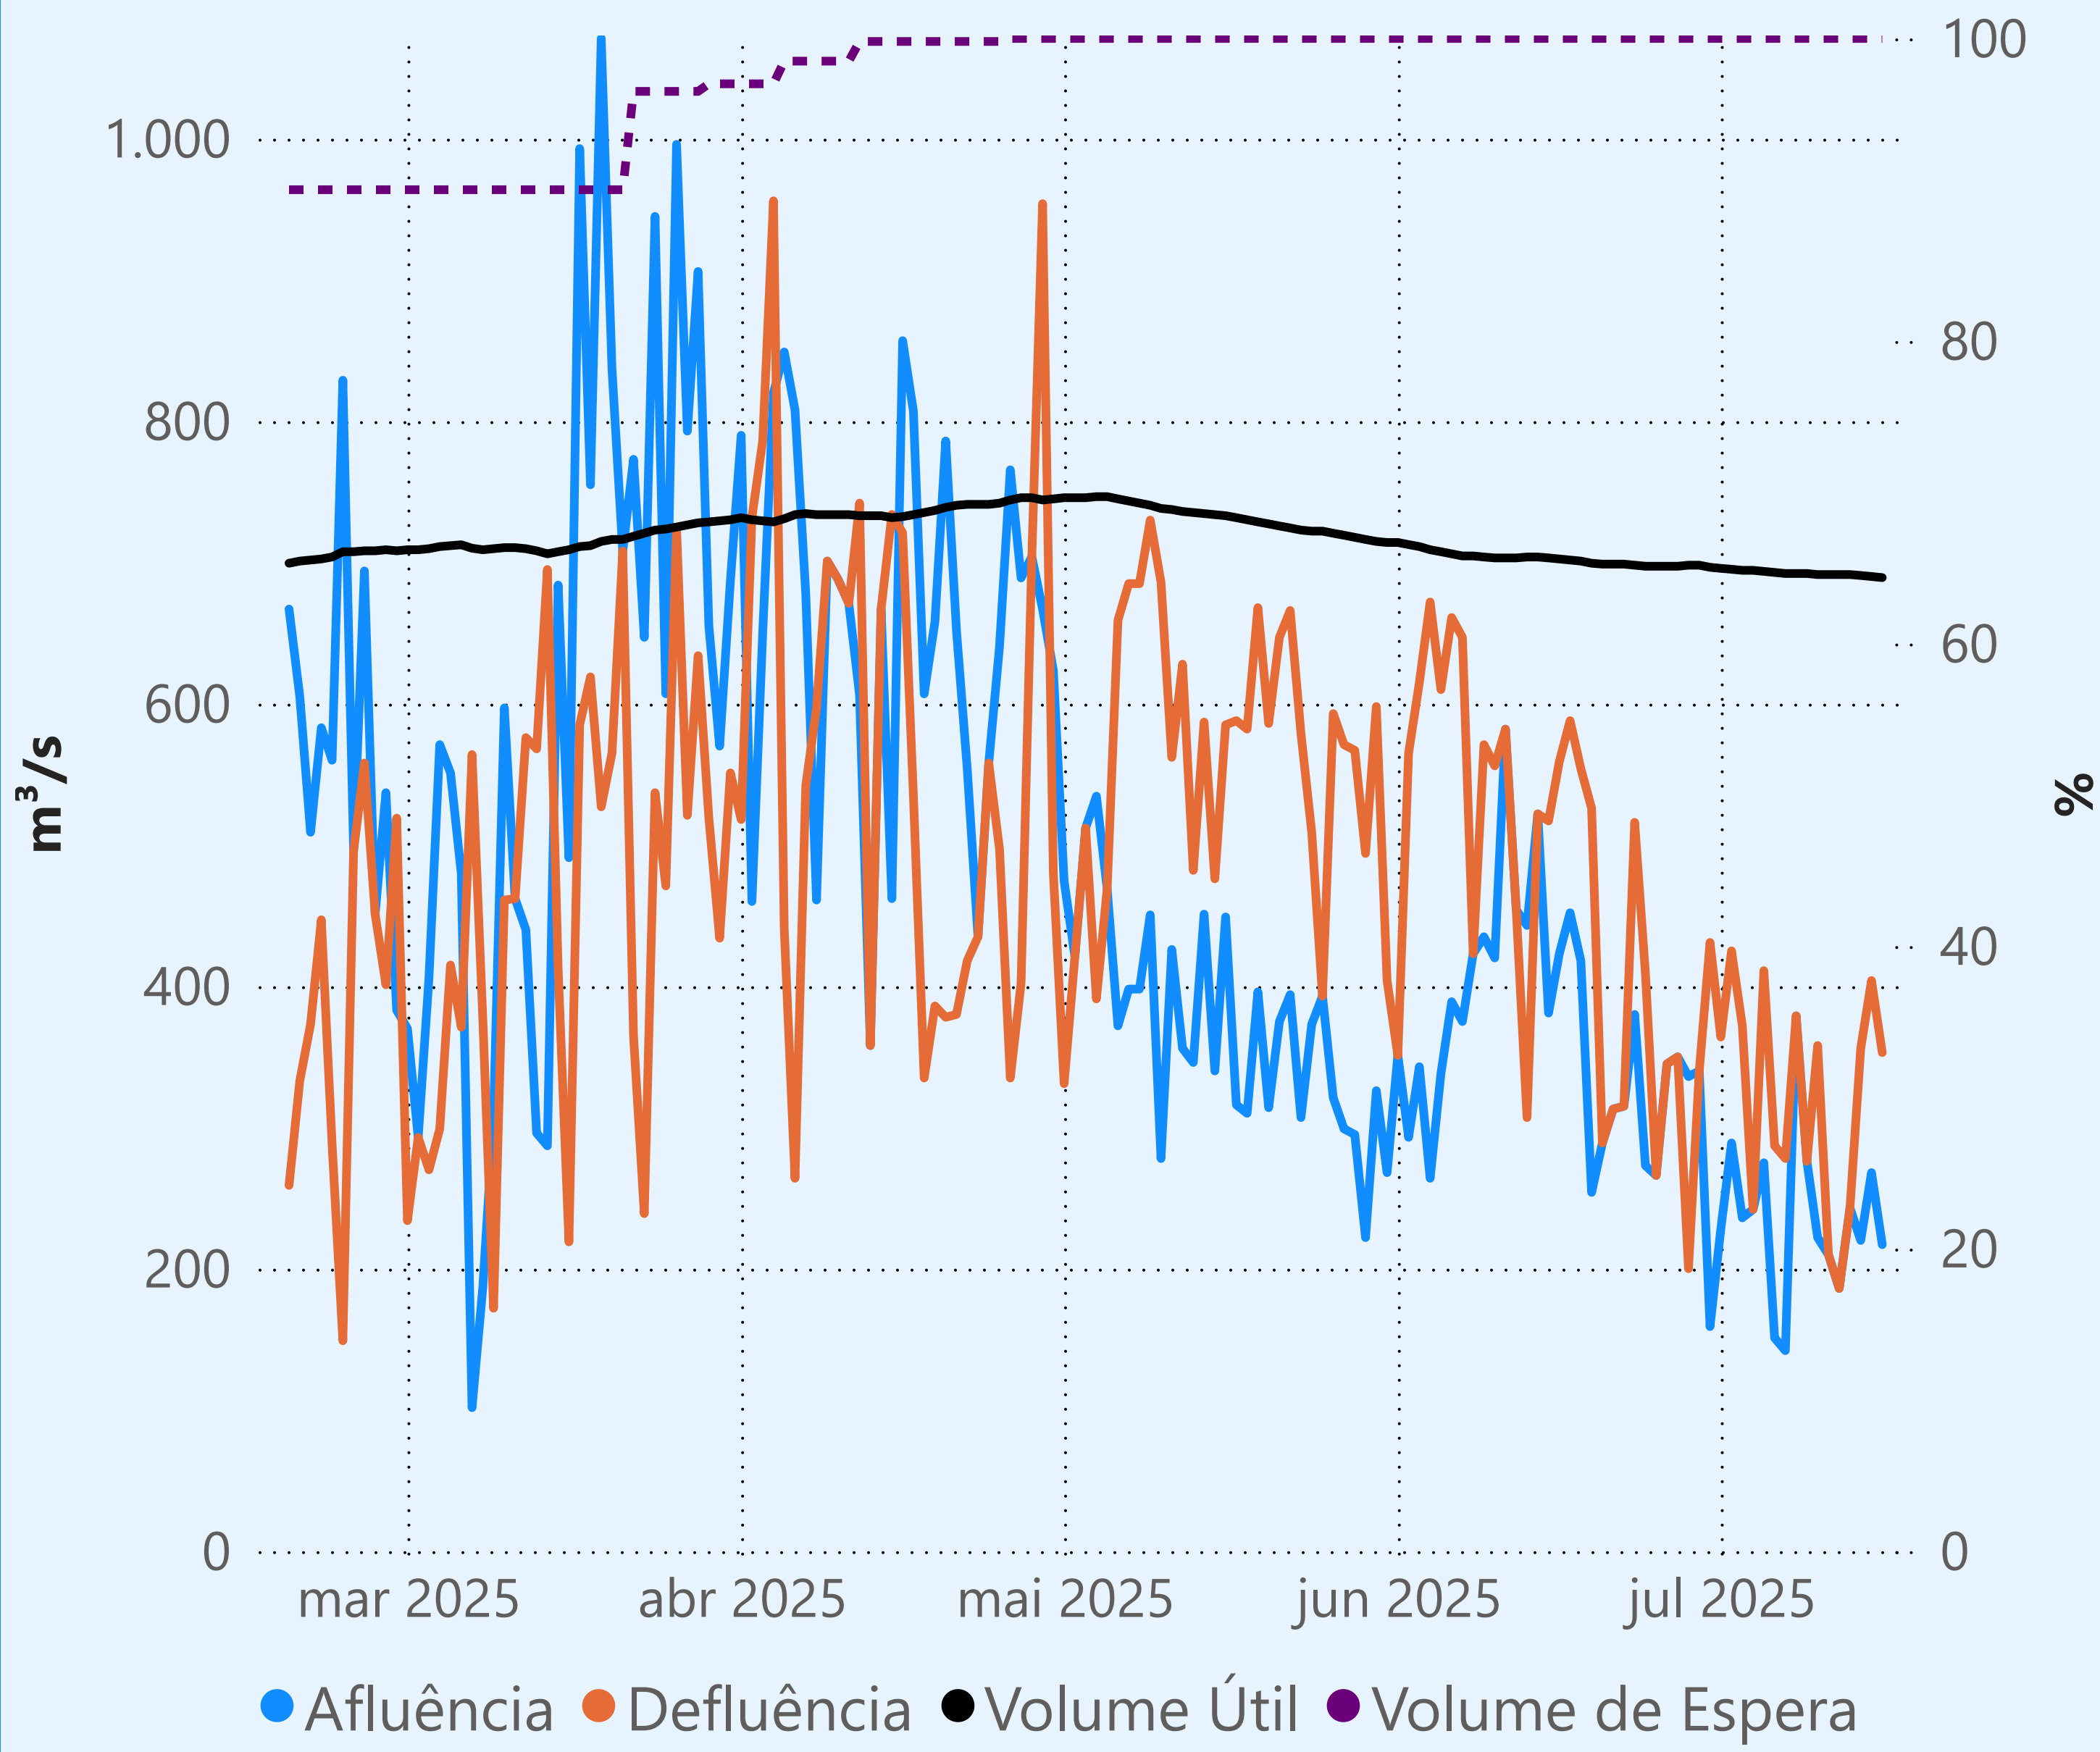


Vazão máxima turbinada definida na outorga

Vazão defluente média mensal (m³/s)


322
julho de 2025

Dia	Defluência	Dia	Defluência
1	364	16	353
2	425		
3	372		
4	242		
5	411		
6	287		
7	278		
8	379		
9	276		
10	358		
11	210		
12	186		
13	243		
14	356		
15	404		


Camargos

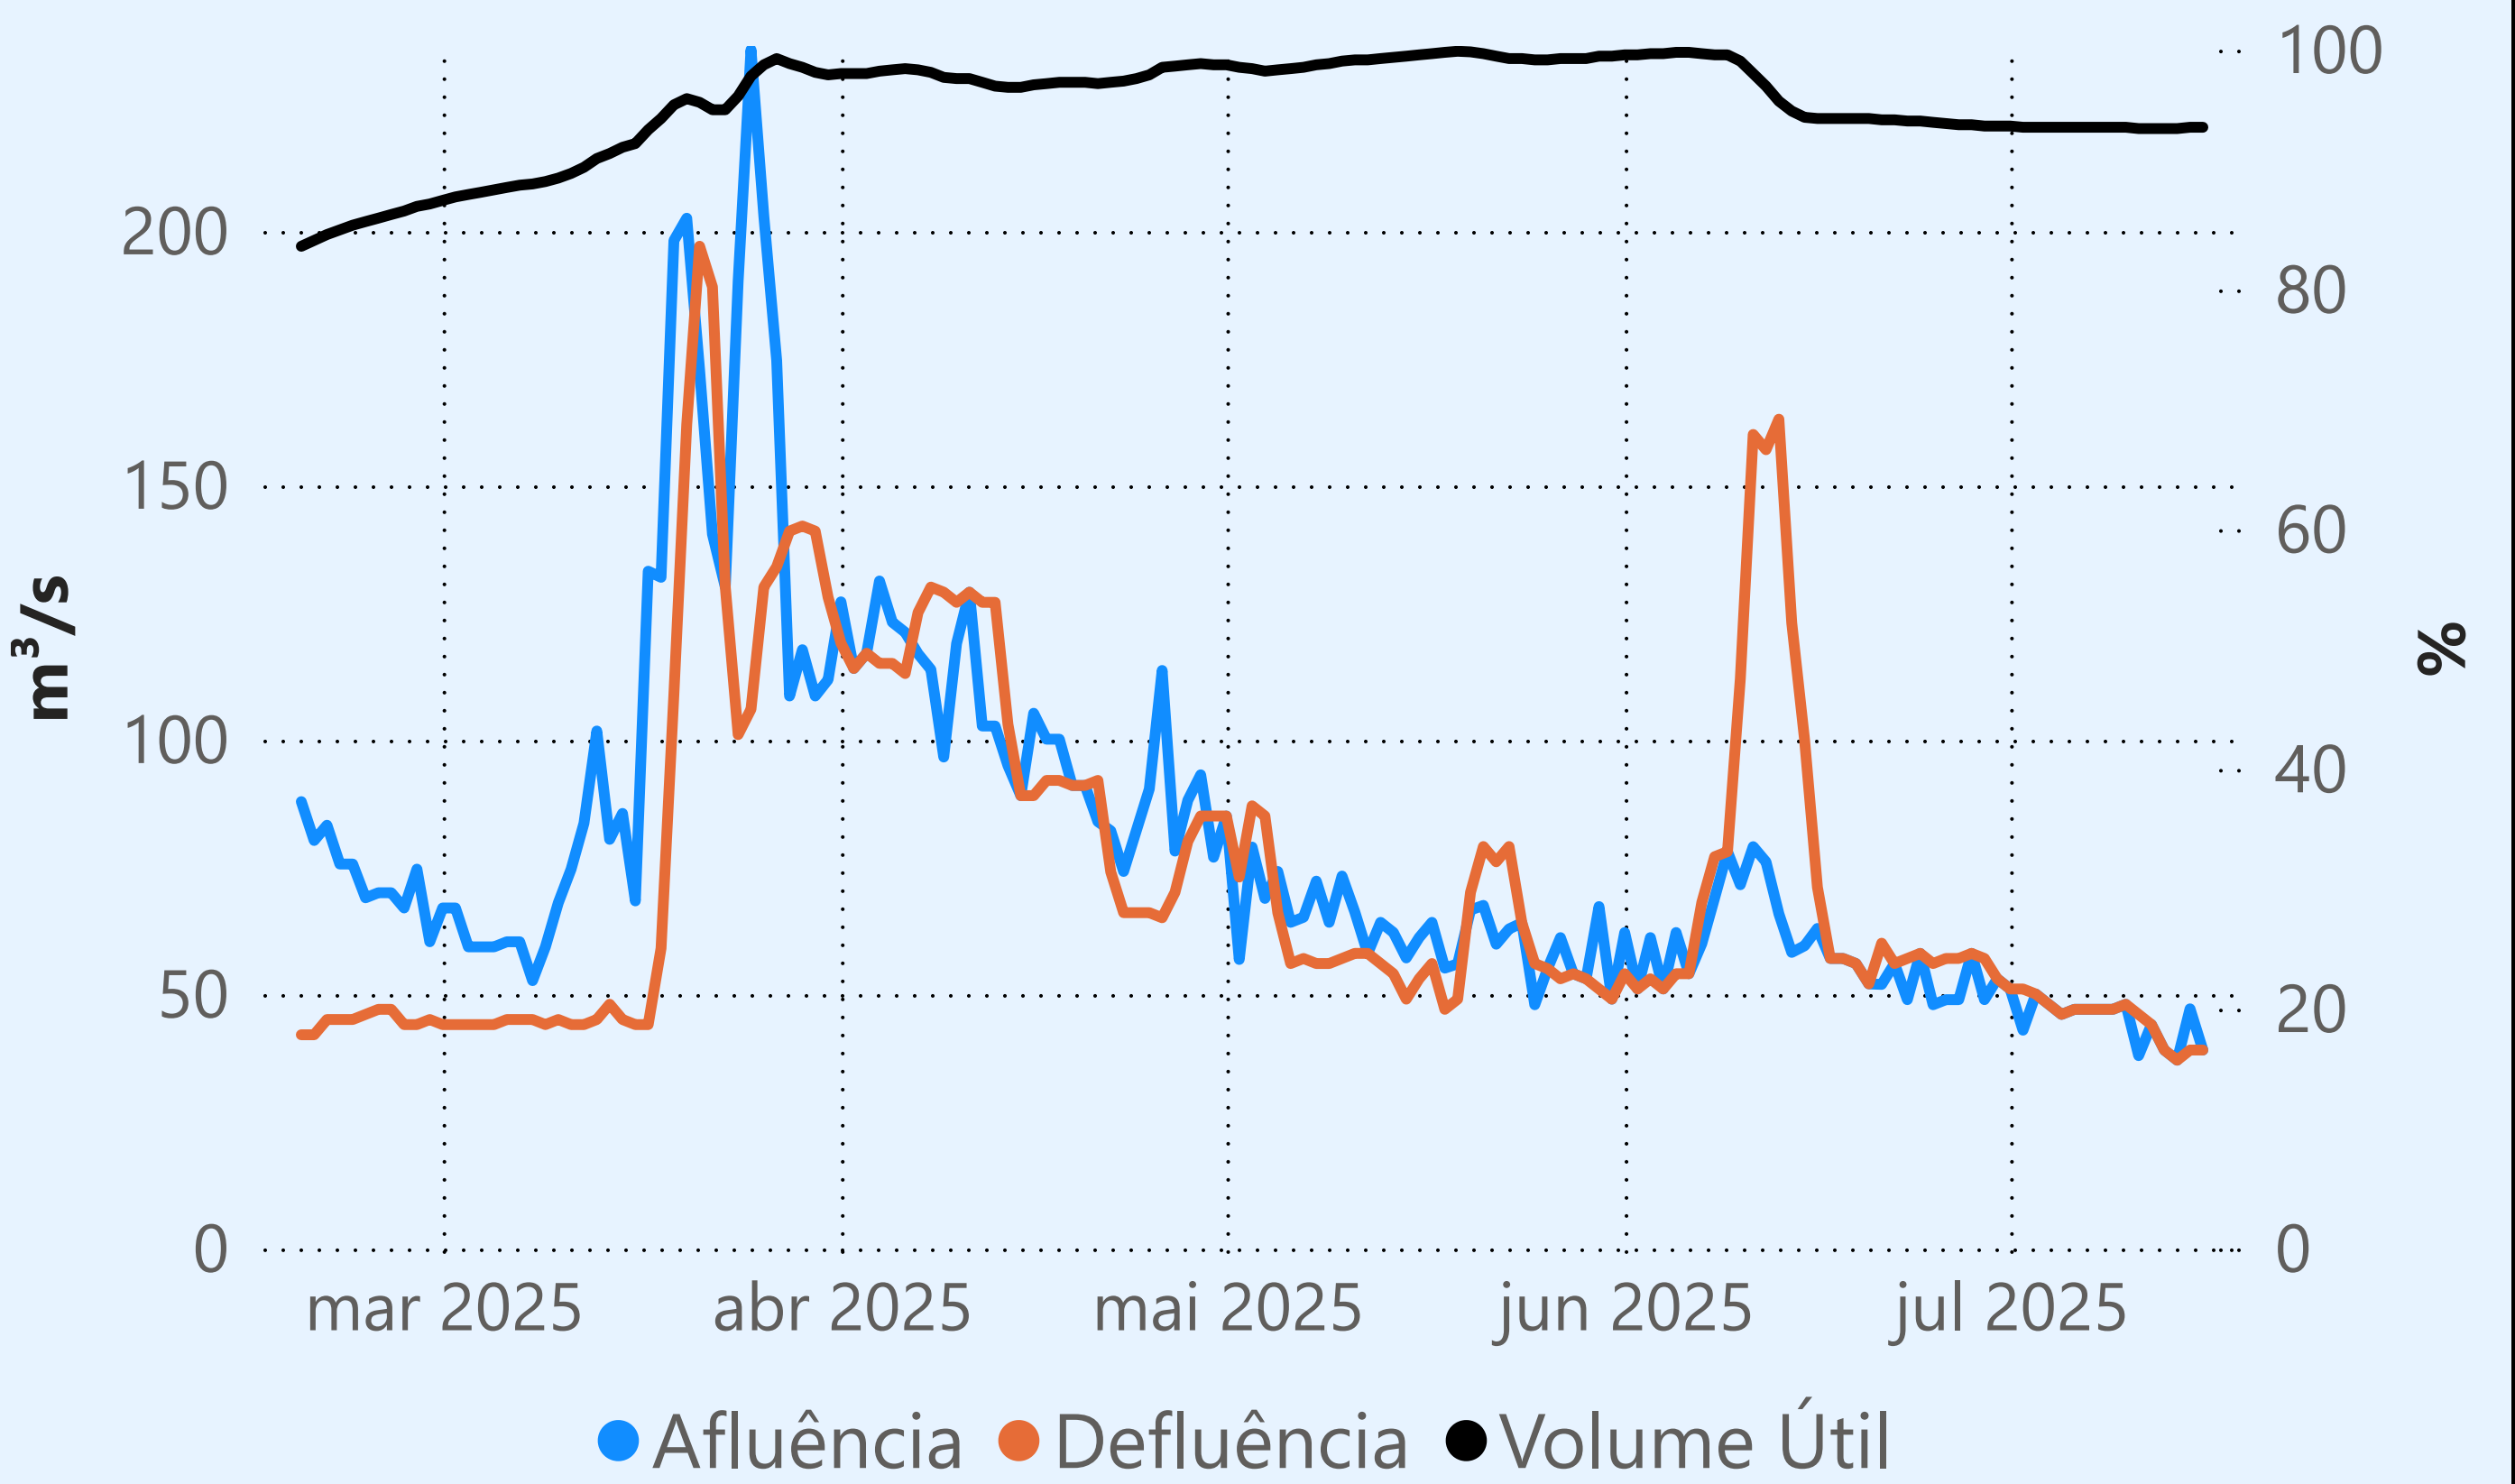


Maribondo

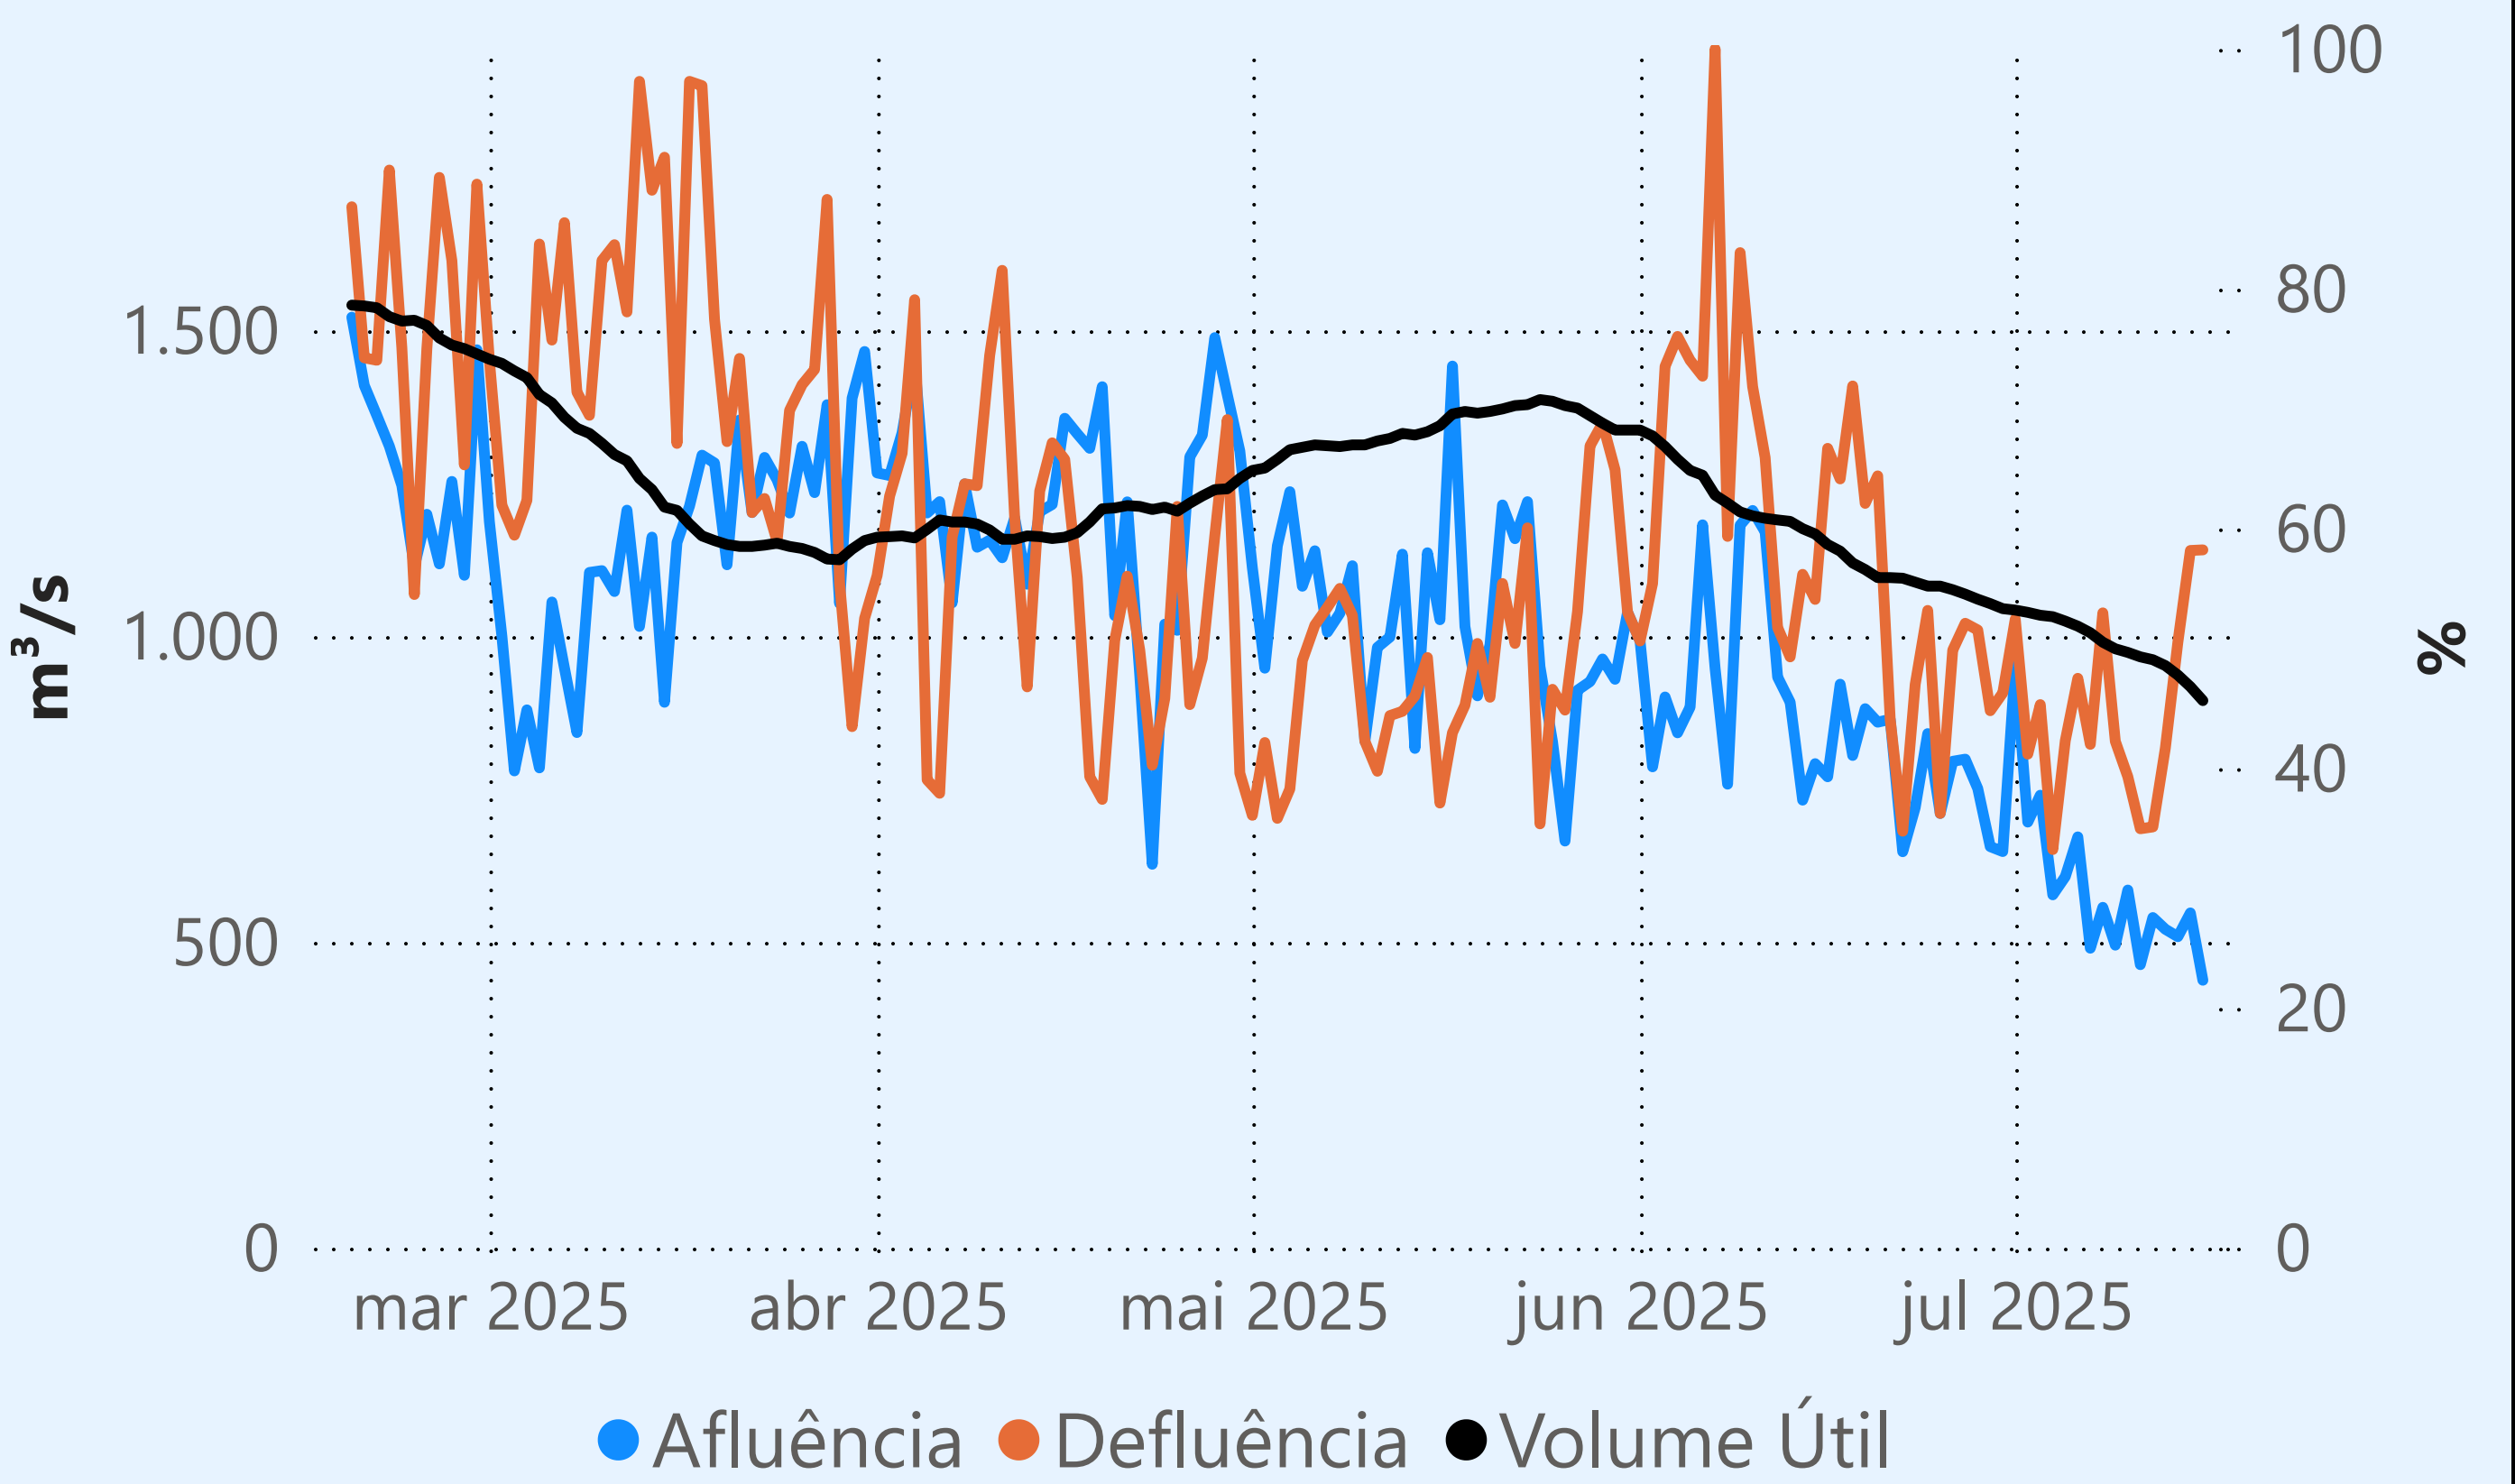


Água Vermelha

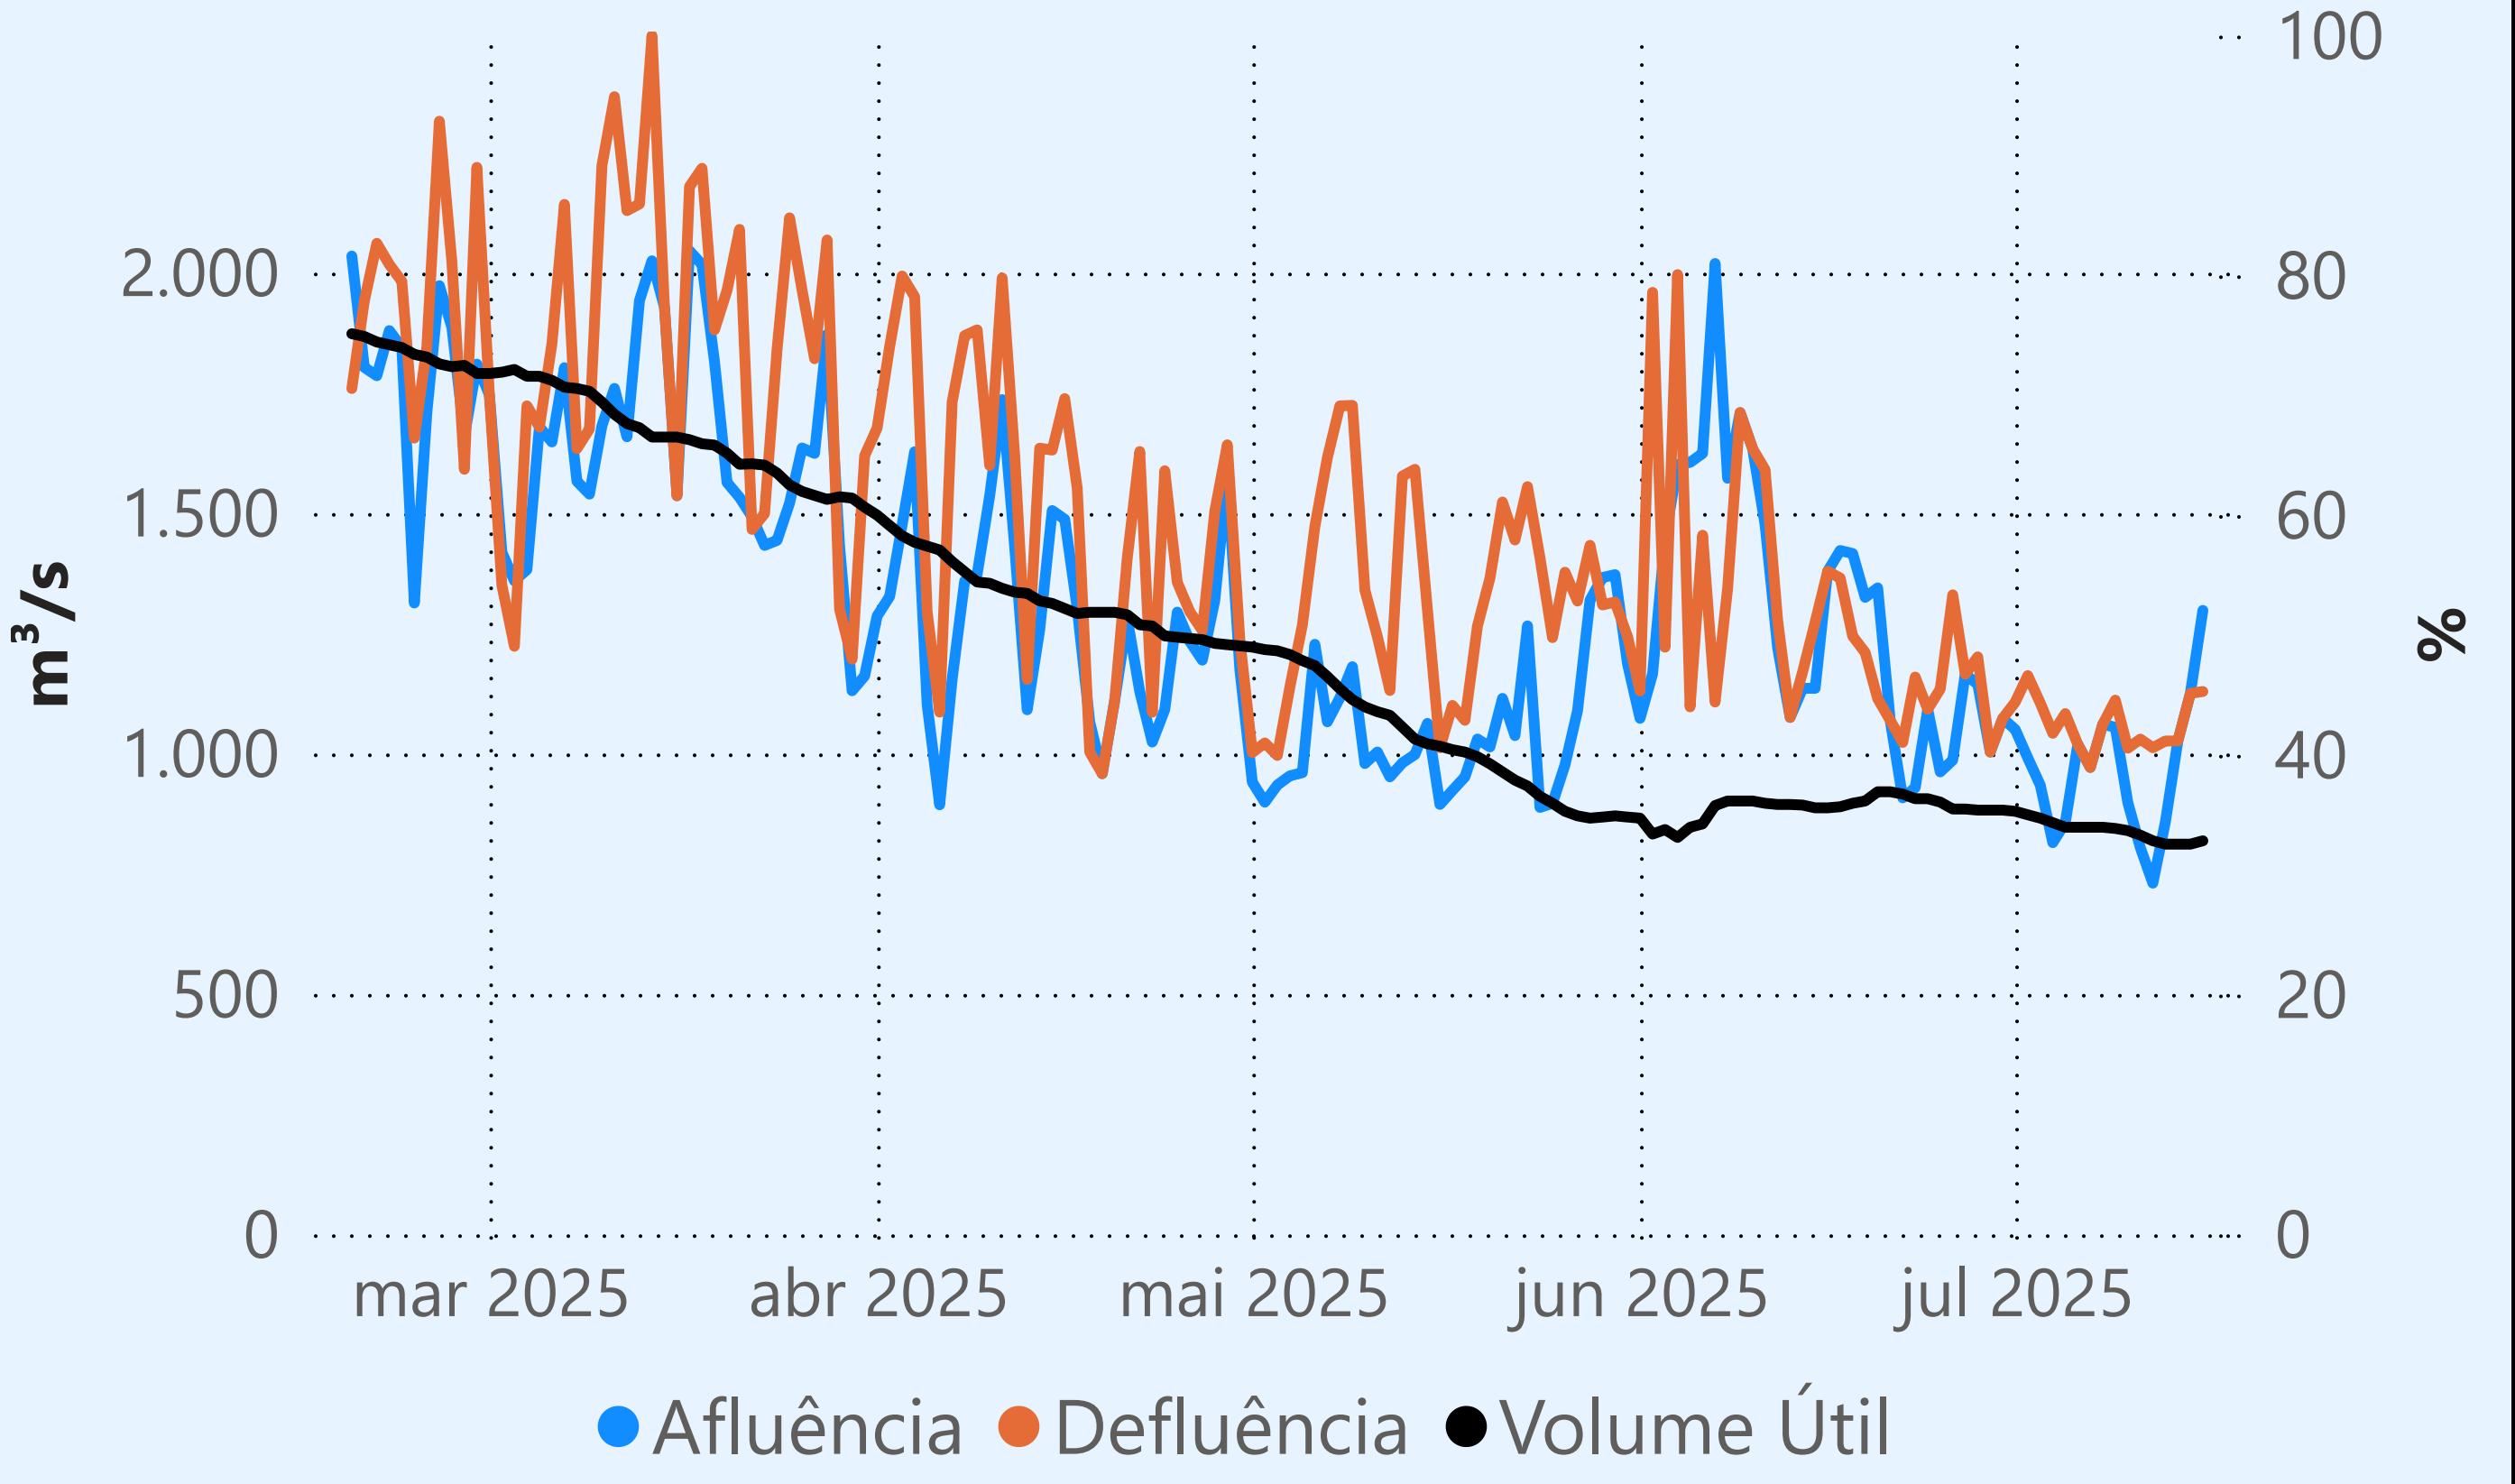

Marechal Mascarenhas de Moraes (Peixoto)

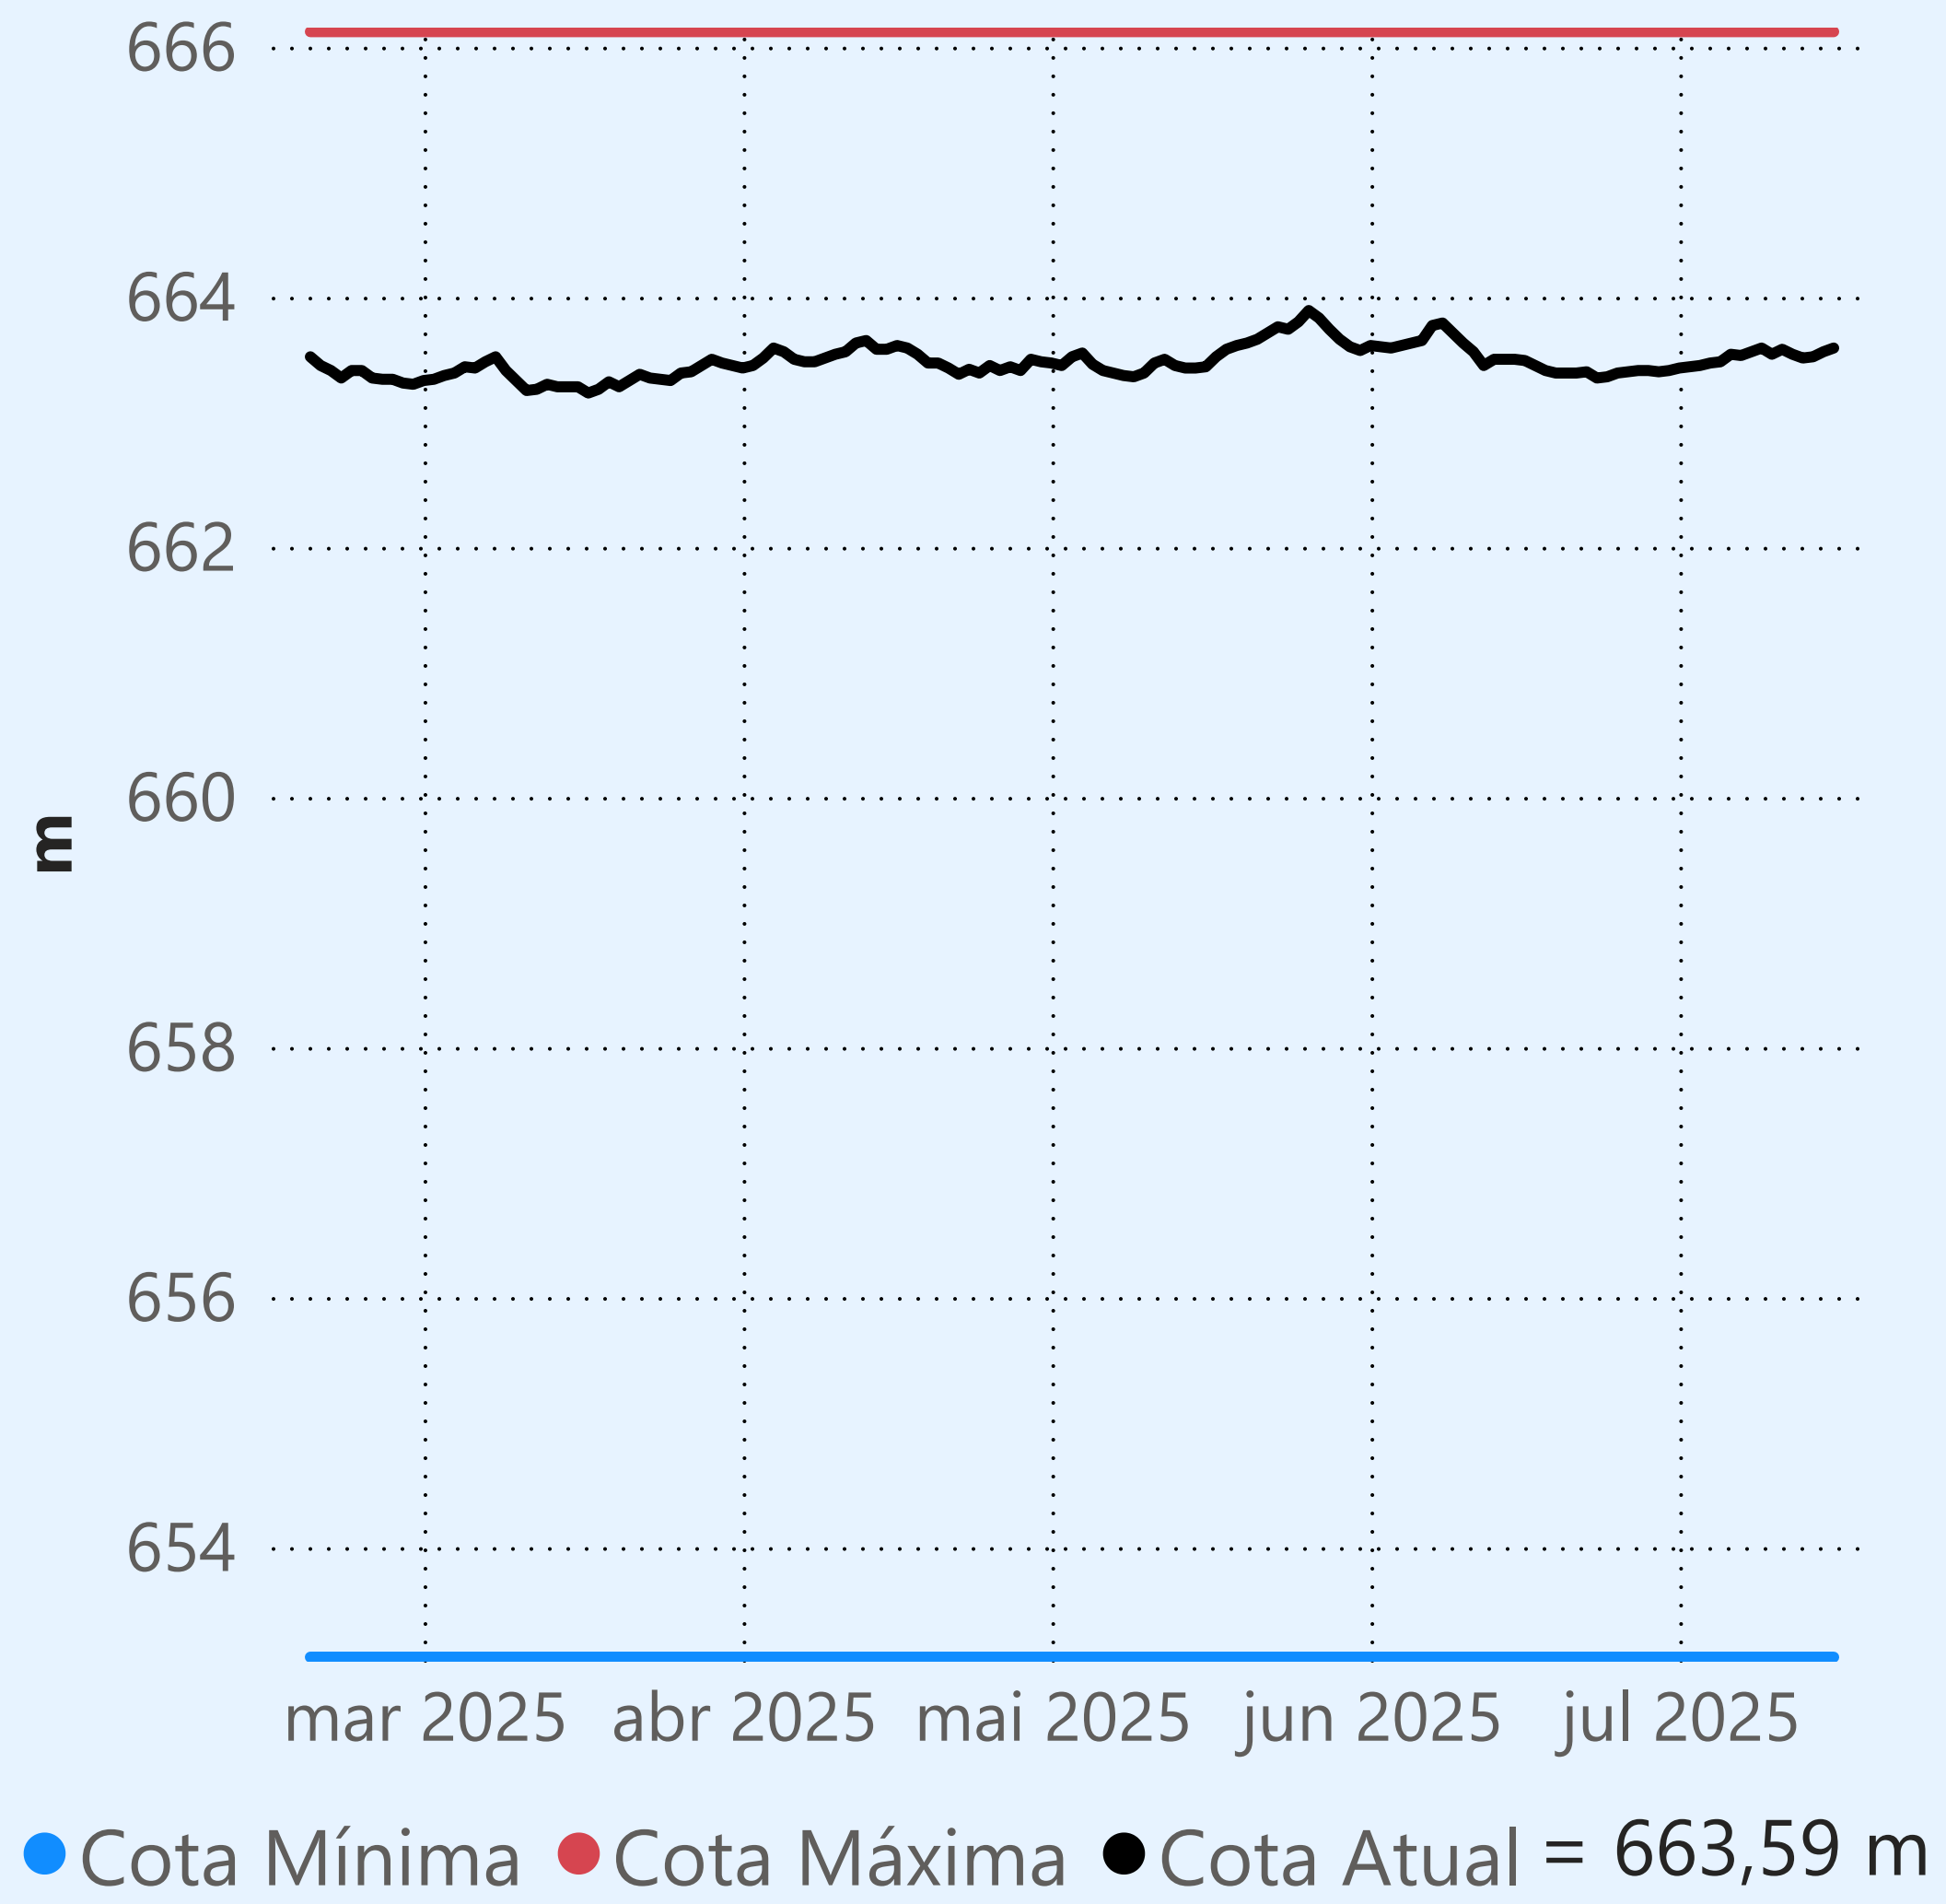

Faixa de Operação Normal

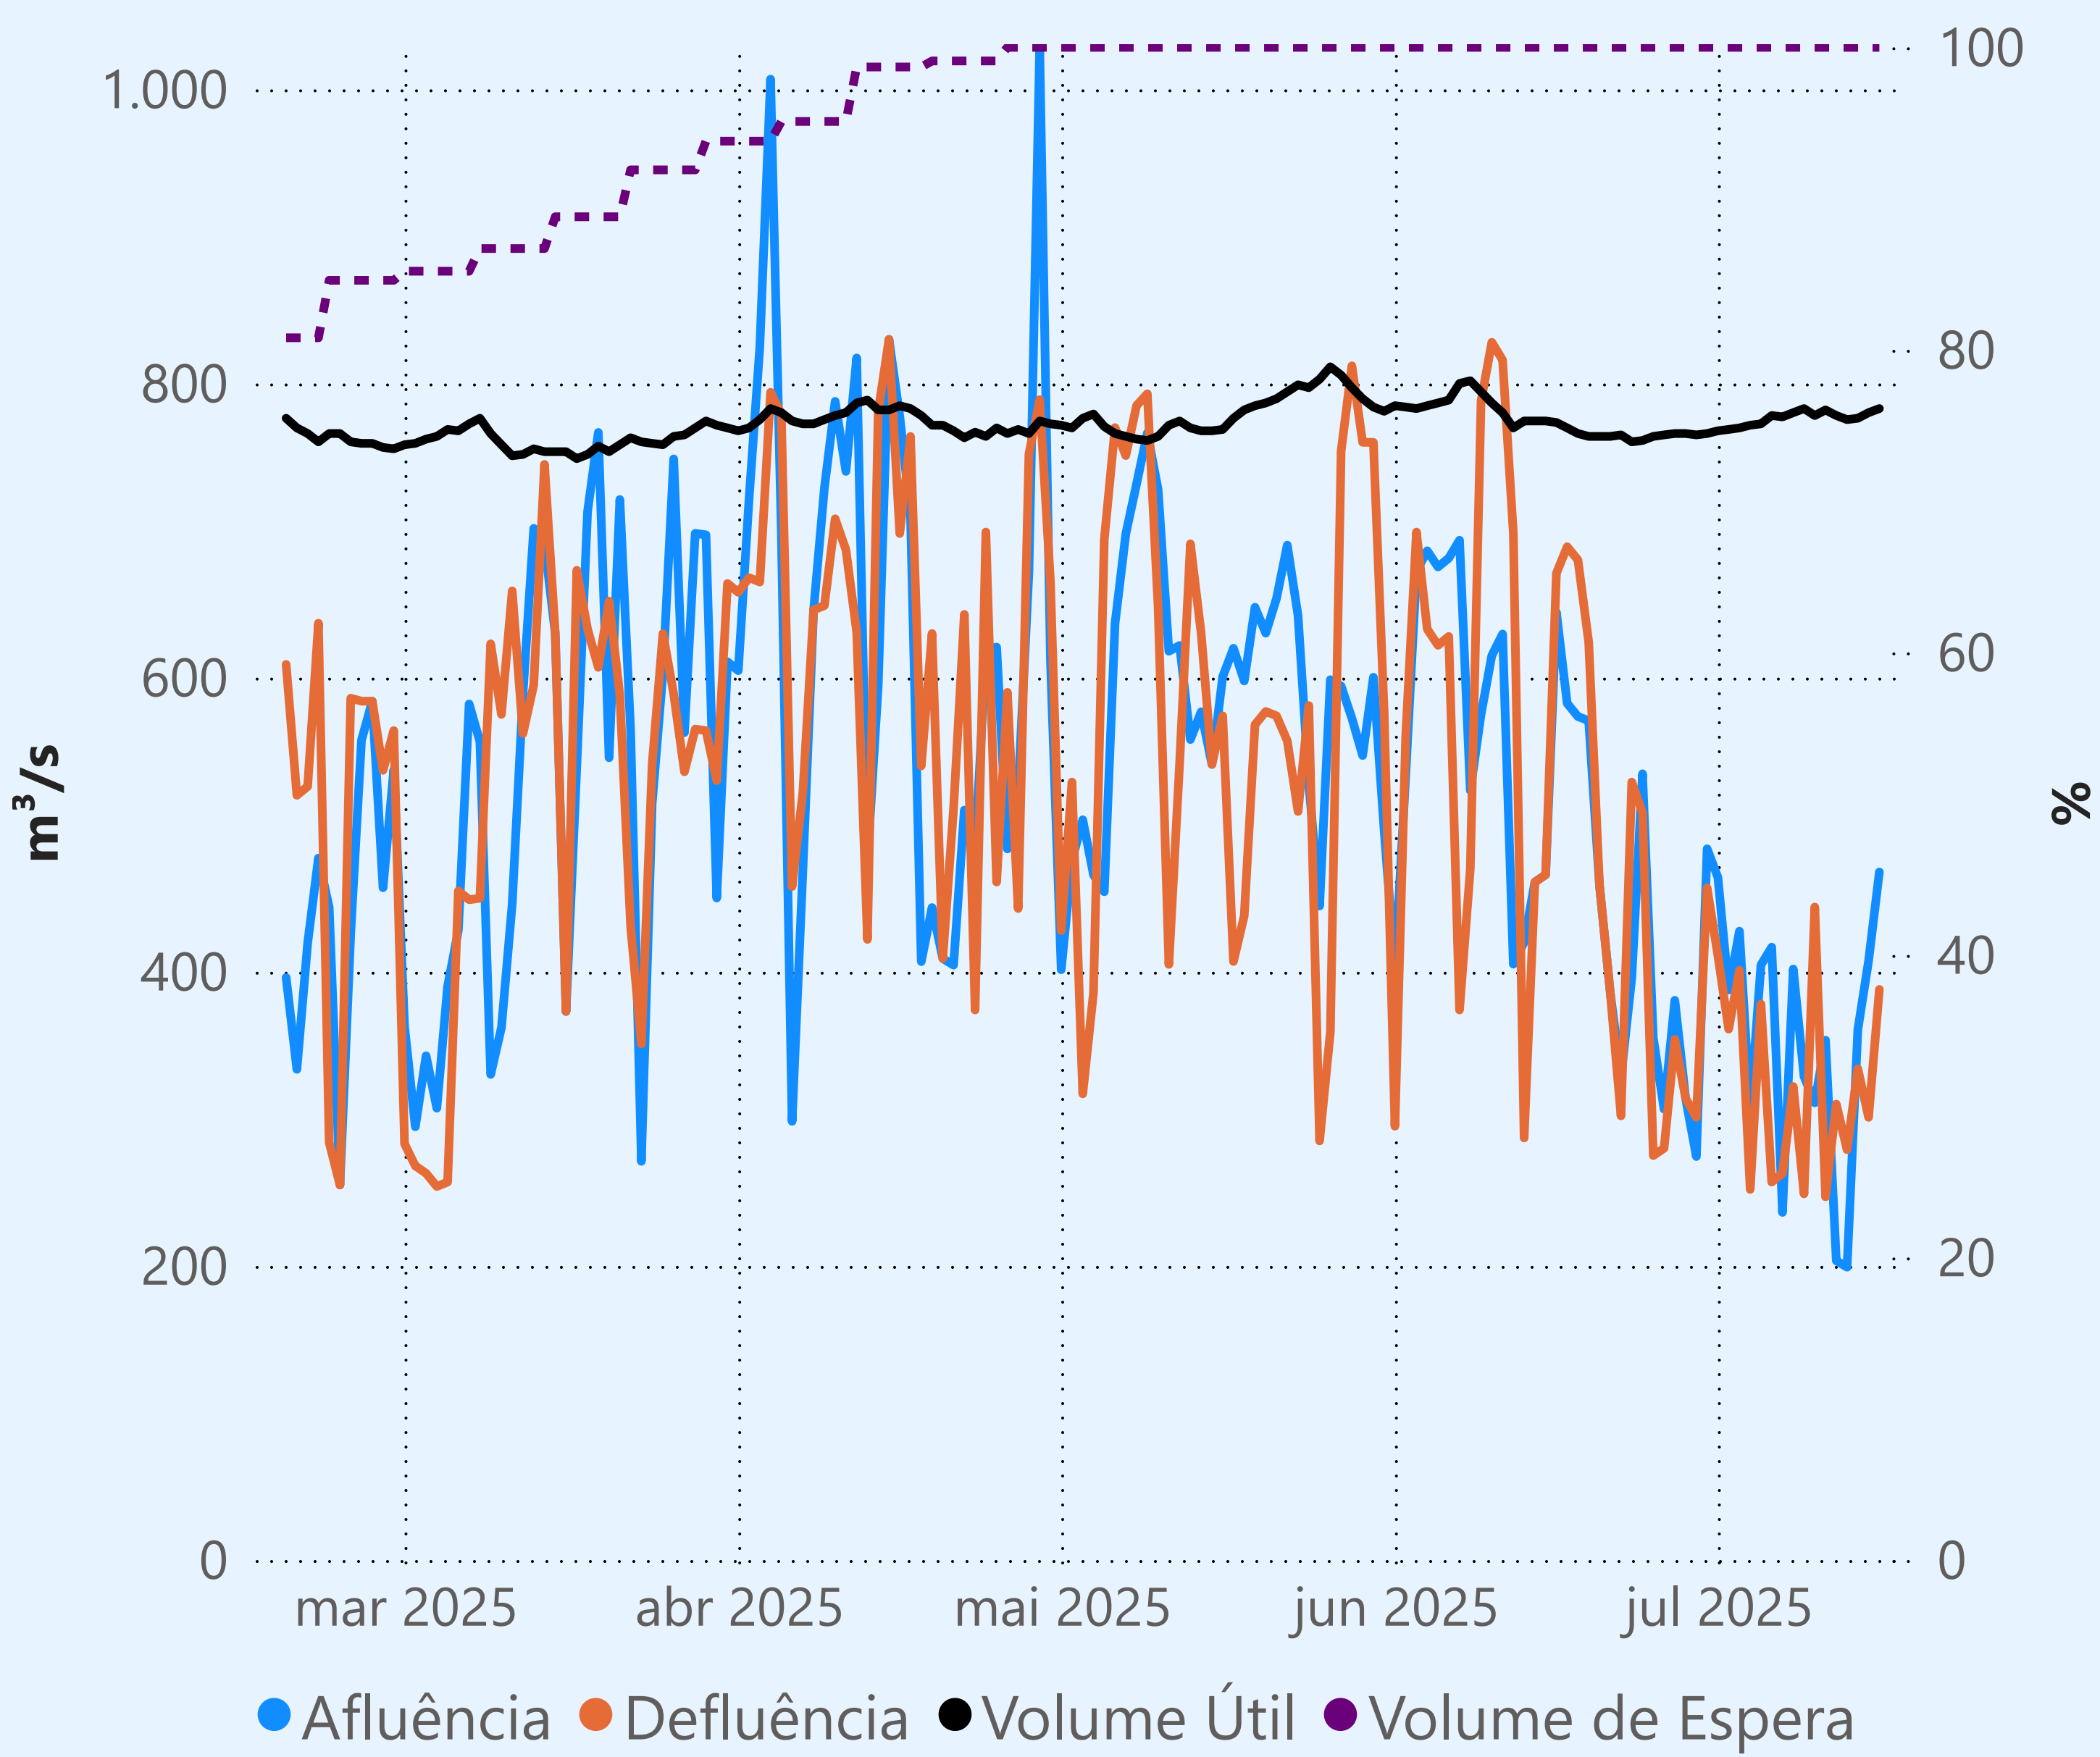

Sem restrição de vazão máxima defluente

Vazão defluente média mensal (m³/s)

325
julho de 2025

Dia	Defluência	Dia	Defluência
1	411	16	388
2	361		
3	401		
4	252		
5	378		
6	257		
7	263		
8	322		
9	249		
10	444		
11	247		
12	310		
13	279		
14	334		
15	301		

Saiba mais sobre as condições de operação do Sistema Hídrico do Rio Paranaíba na Resolução 194/2024

Cachoeira Dourada

Data	Afluencia (m ³ /s)	Defluência (m ³ /s)
14/07	518	634
15/07	637	571
16/07	660	652

Rio Paranaíba

Volume útil superior ou igual a 15%

São Simão

Data	Afluência (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
14/07	1.351	1.221	66,52	397,80
15/07	1.310	1.310	66,52	397,80
16/07	977	1.301	66,01	397,75

Rio Paranaíba

Rio Paraná

Rio Grande

Faixa de Operação Normal

Vazão defluente máxima média diária igual
à vazão máxima turbinada

Itumbiara

Data	Afluência (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
14/07	622	786	85,84	517,62
15/07	517	681	85,73	517,60
16/07	731	895	85,61	517,58

Theodomiro Carneiro Santiago (Emborcação)

Data	Afluência (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
14/07	113	190	57,87	647,07
15/07	179	179	57,87	647,07
16/07	210	172	57,89	647,08

Faixa de Operação Normal

Vazão defluente máxima média diária igual
à vazão máxima turbinada

Data de Referência

16/07/2025


Período Seco

Saiba mais sobre os termos técnicos da operação dos reservatórios no [Glossário do Sistema de Acompanhamento de Reservatórios - SAR da ANA](#)


Superintendência de Operações e Eventos Críticos
Coordenação de Operação de Reservatórios e Sistemas Hídricos

Fonte: ONS

*Dados consistidos sujeitos a novas revisões

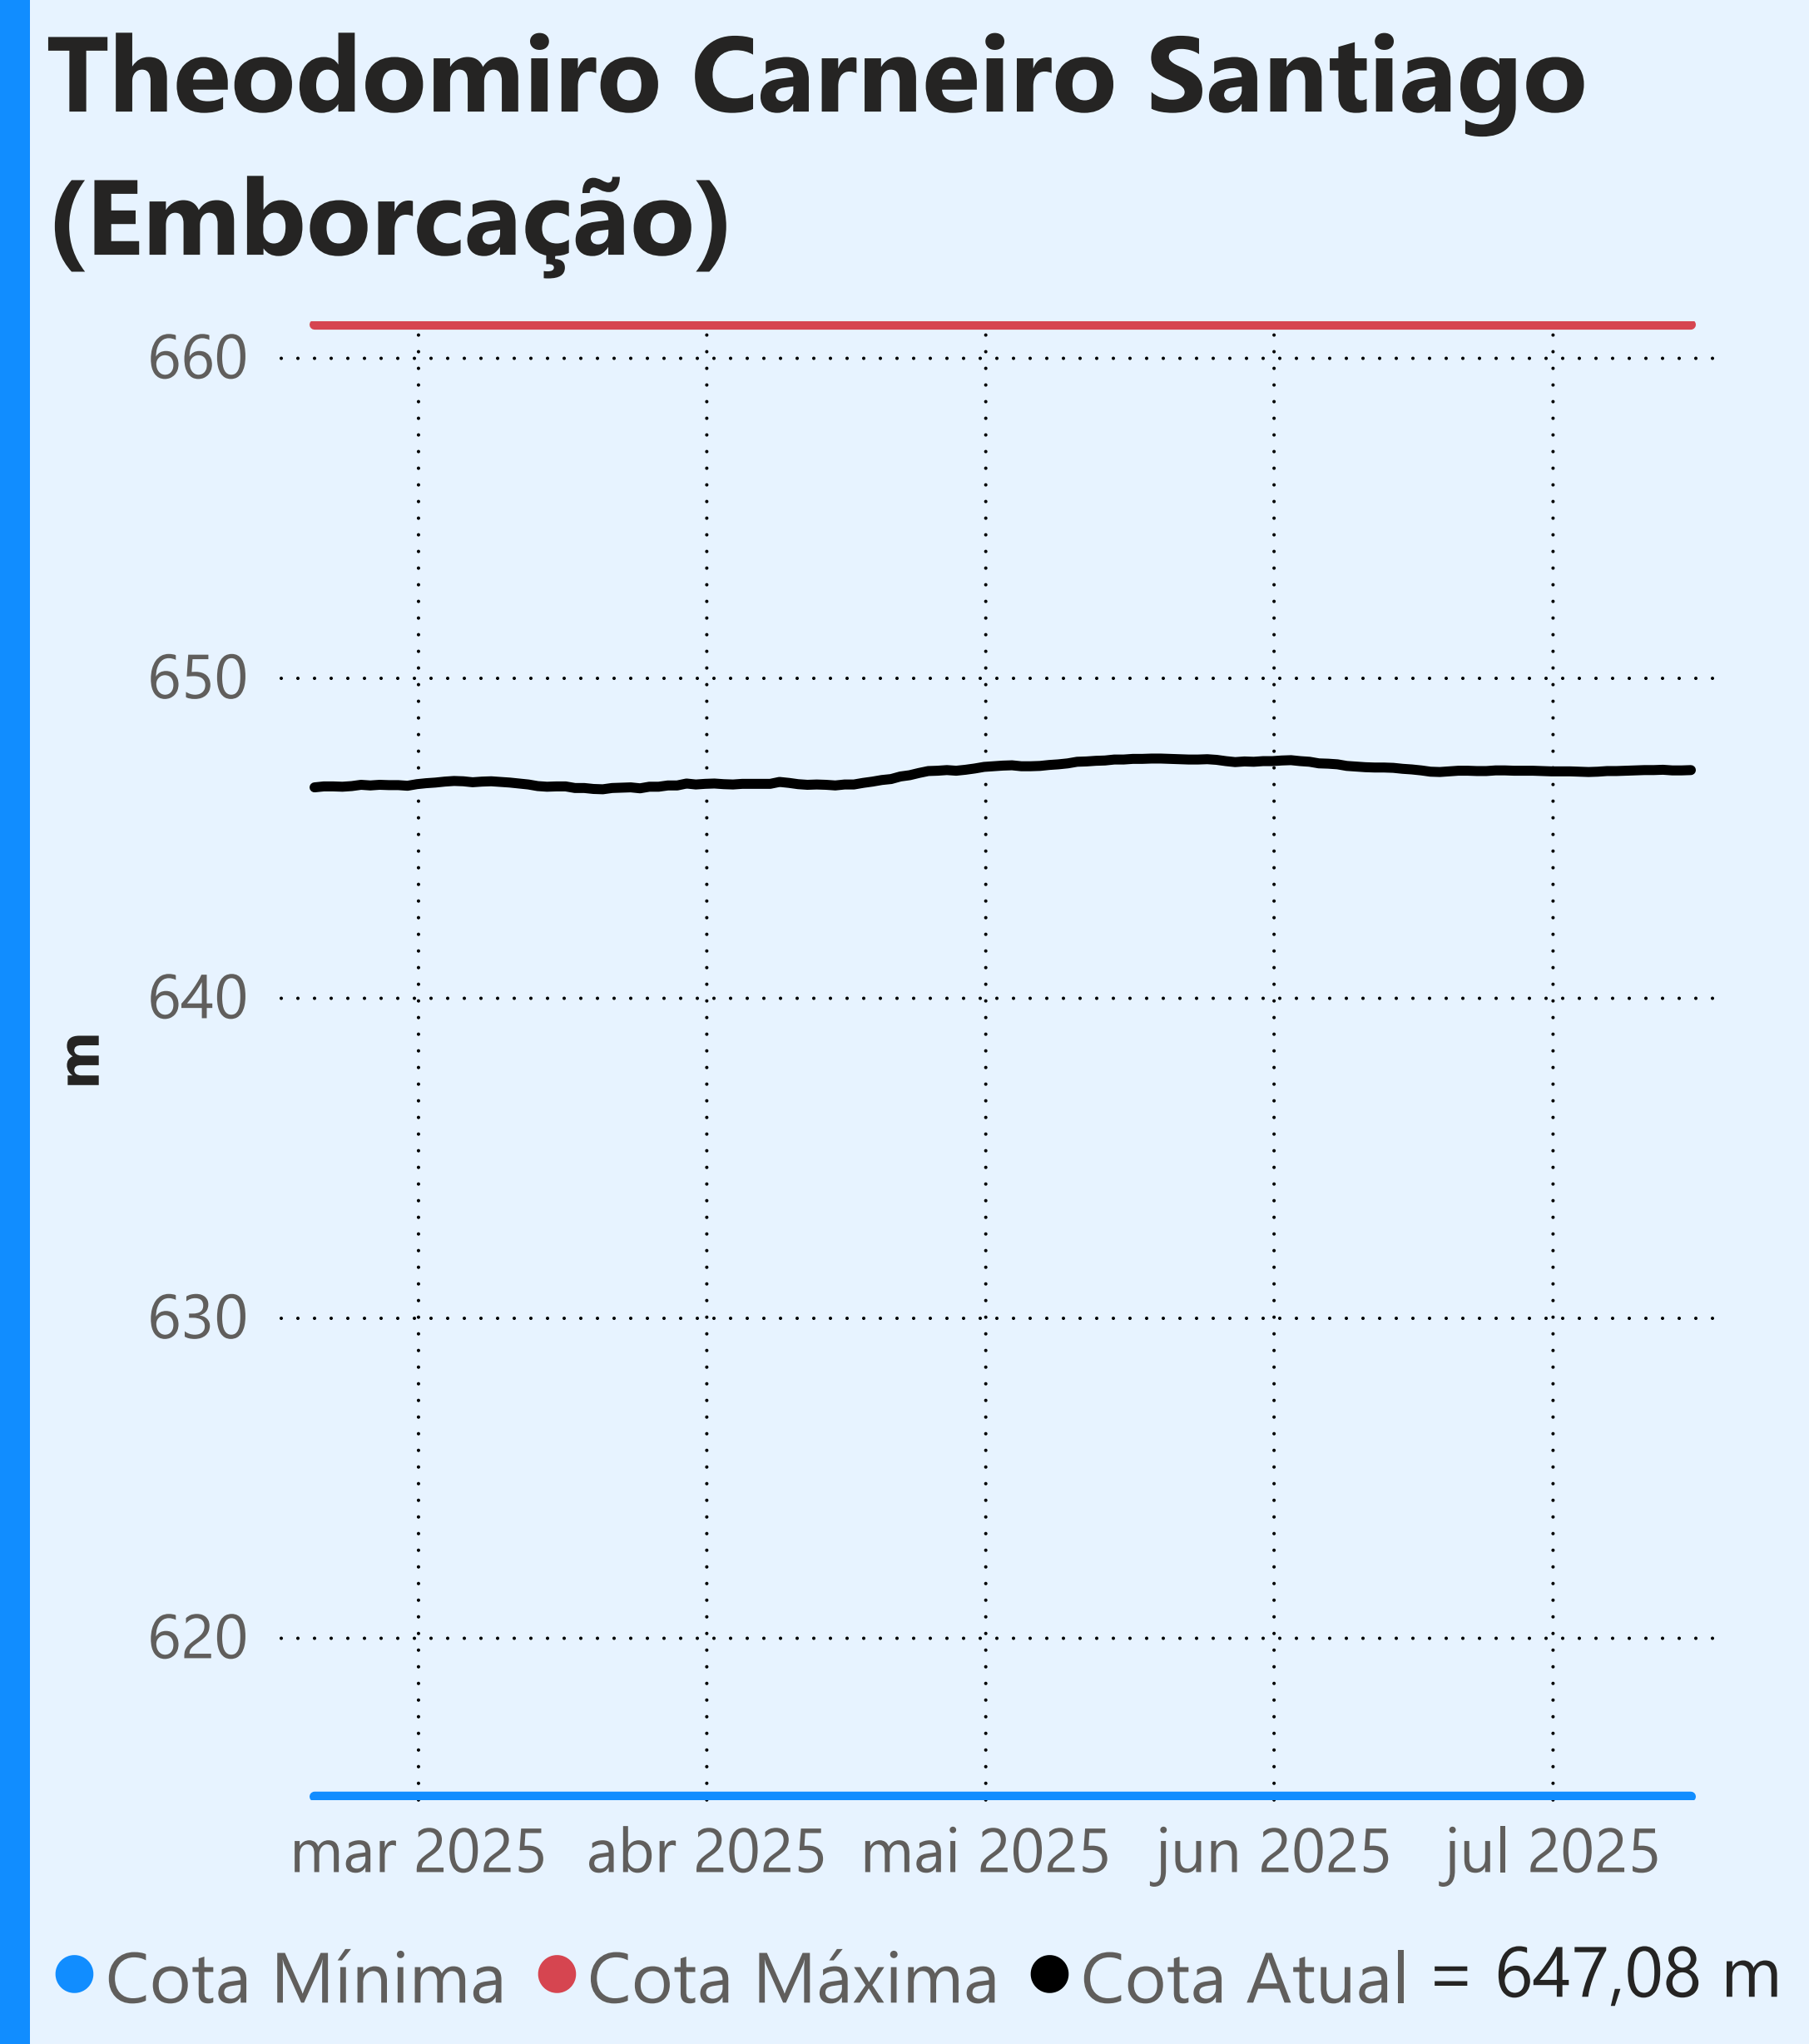

Faixa de Operação Normal

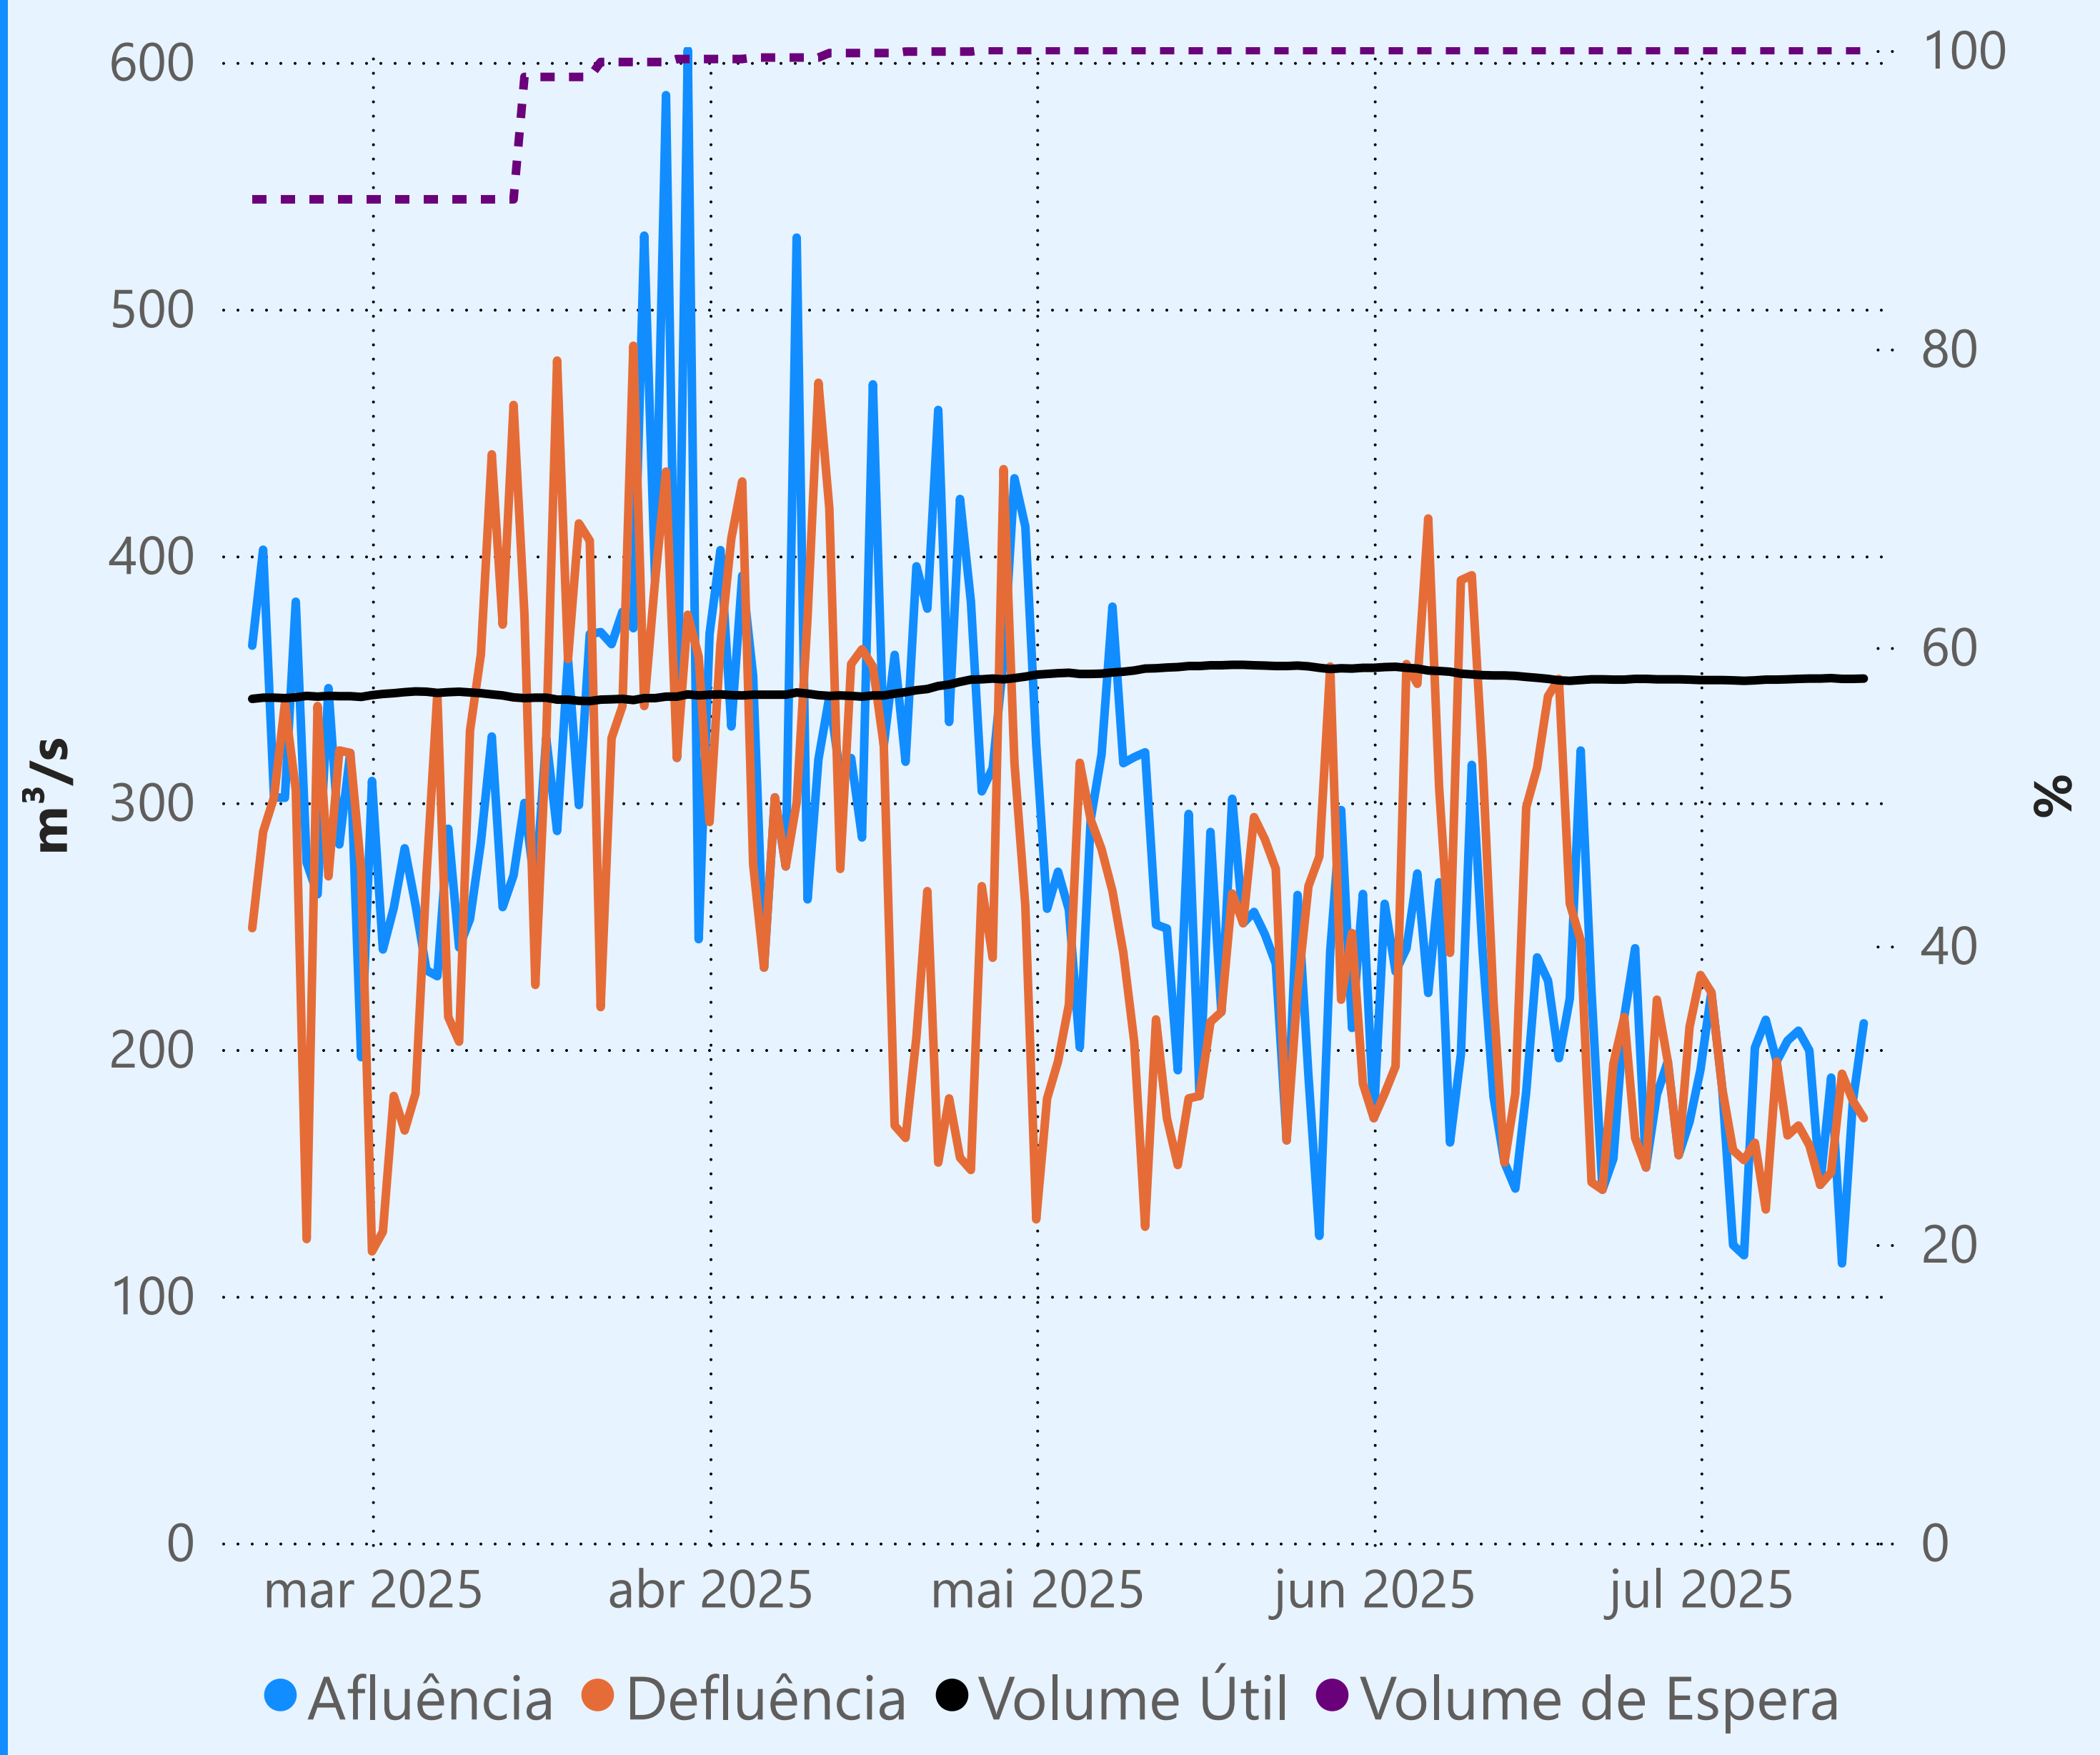



Vazão defluente máxima média diária igual à vazão máxima turbinada

Vazão defluente média mensal (m³/s)


173
julho de 2025

Dia	Defluência
1	230
2	223
3	184
4	159
5	155
6	162
7	135
8	195
9	165
10	169
11	161
12	145
13	150
14	190
15	179

Dia	Defluência
16	172

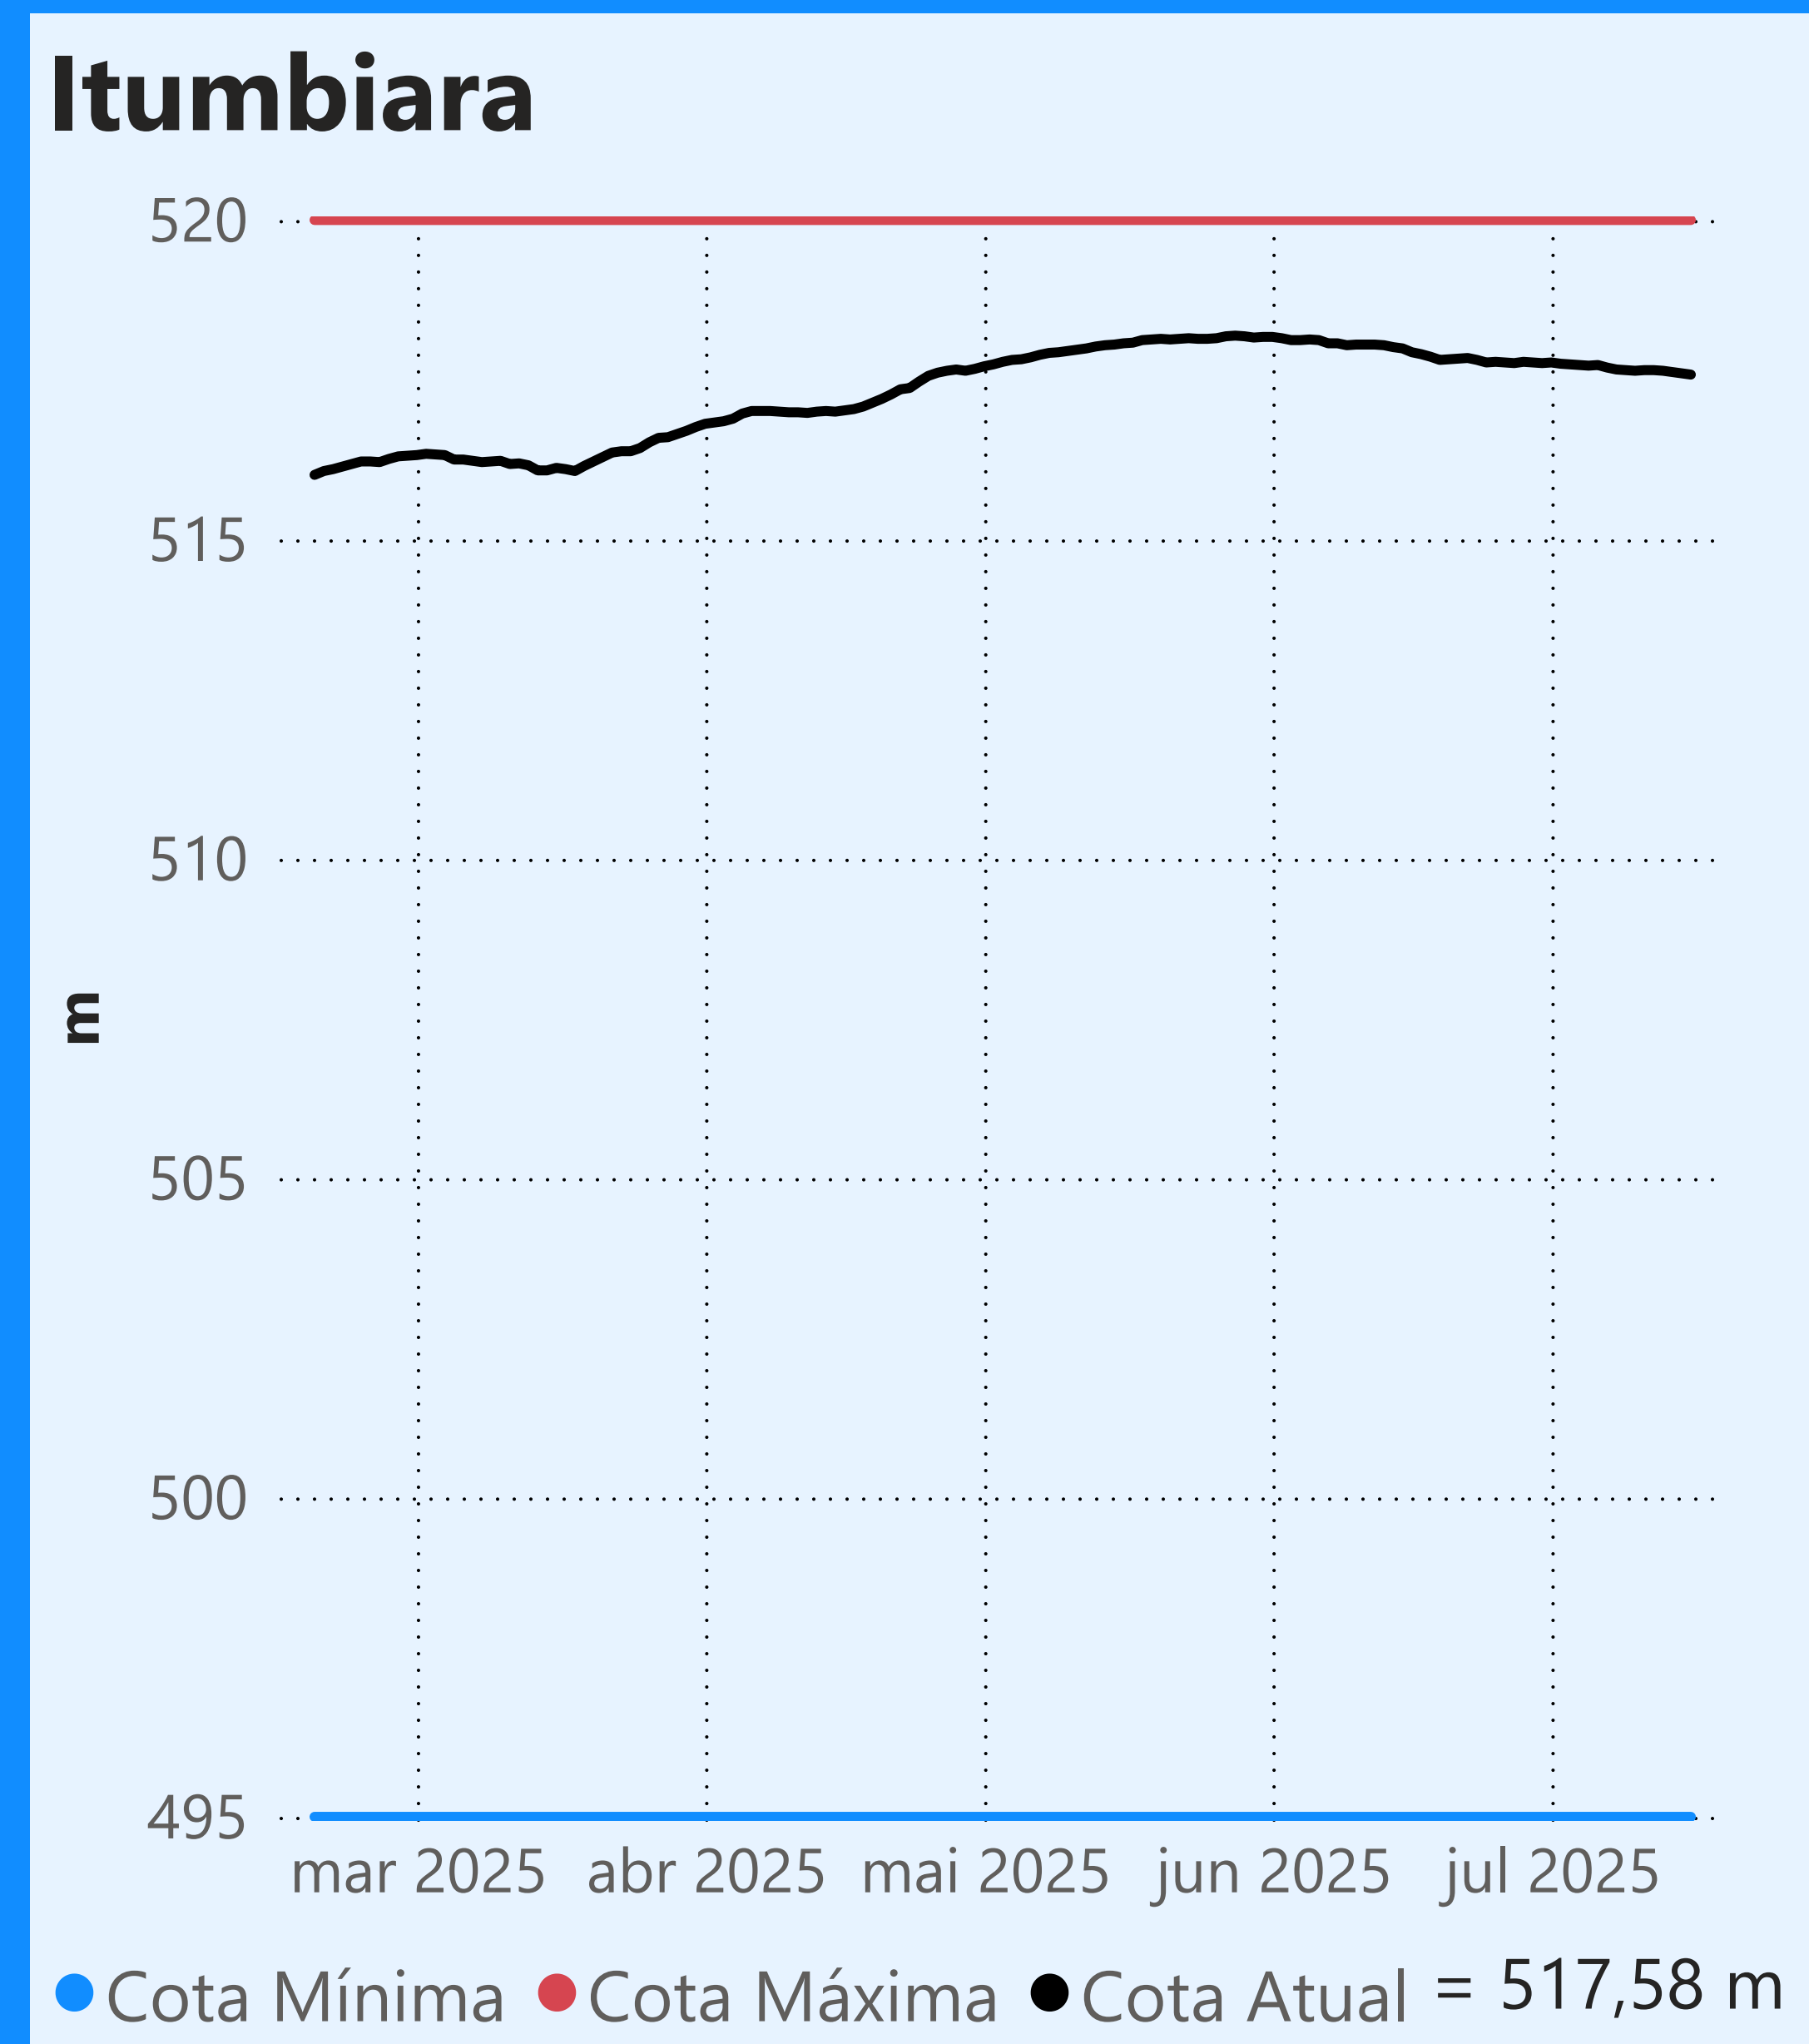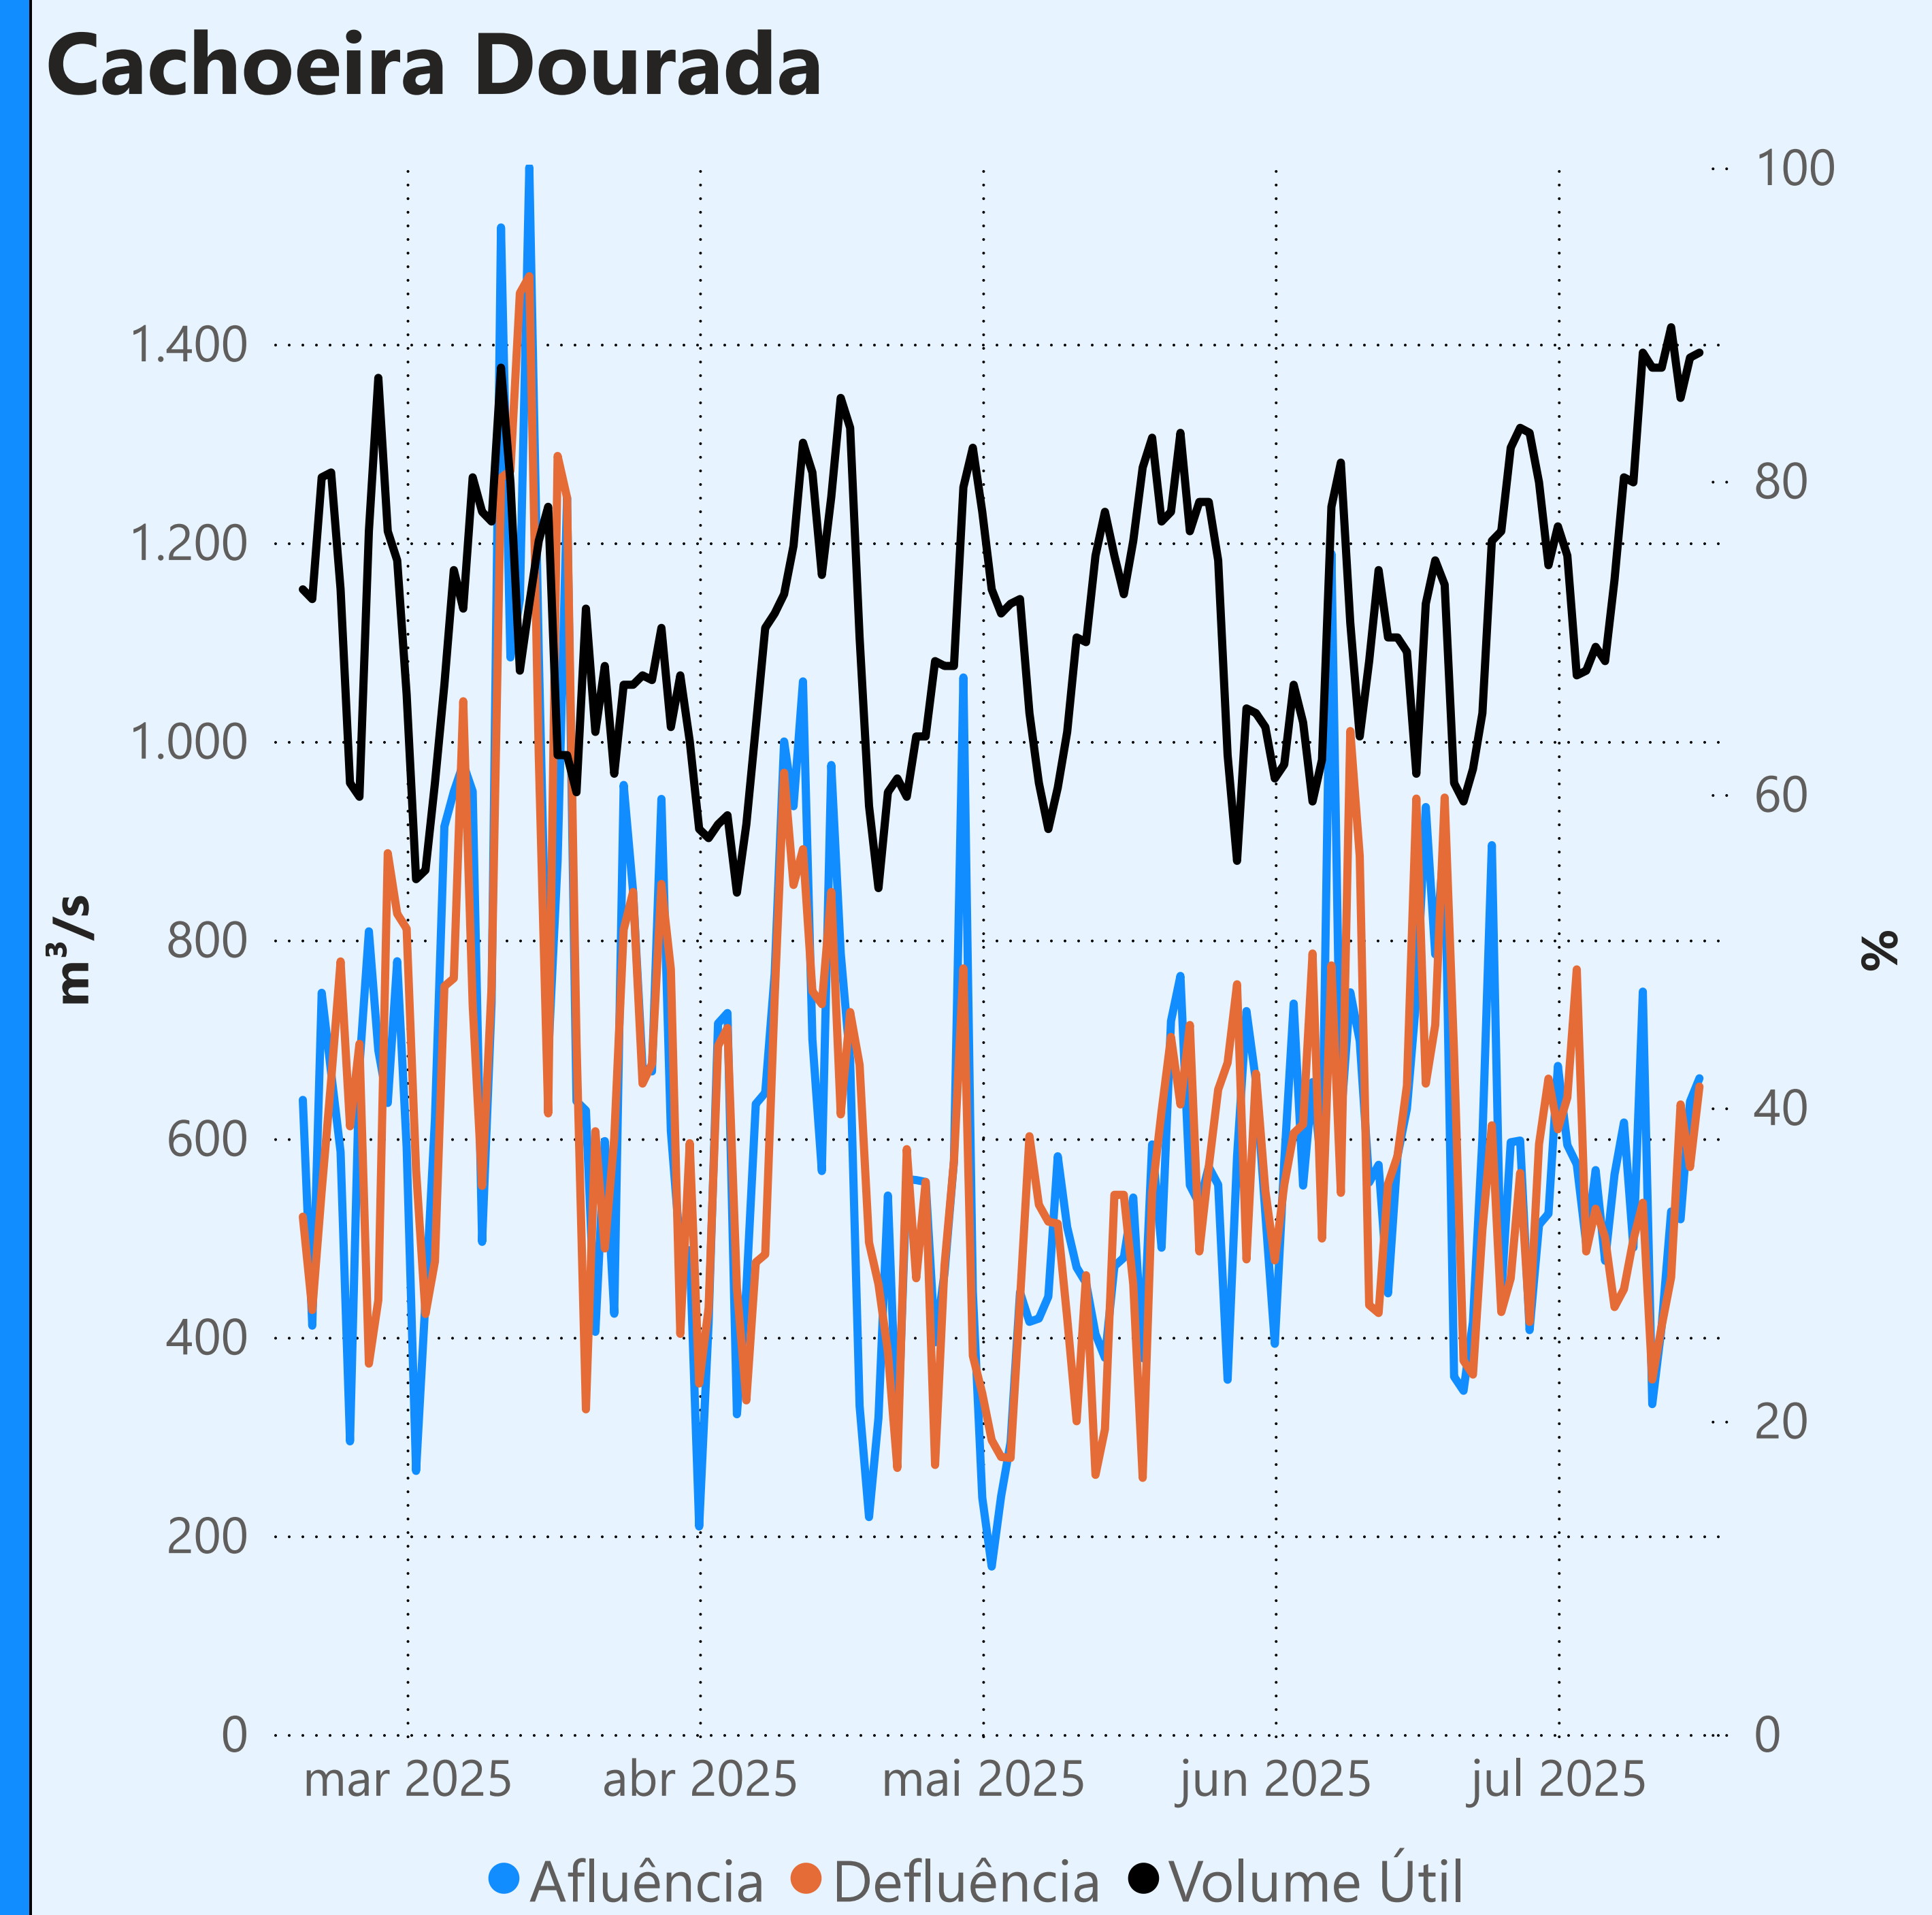

Faixa de Operação Normal

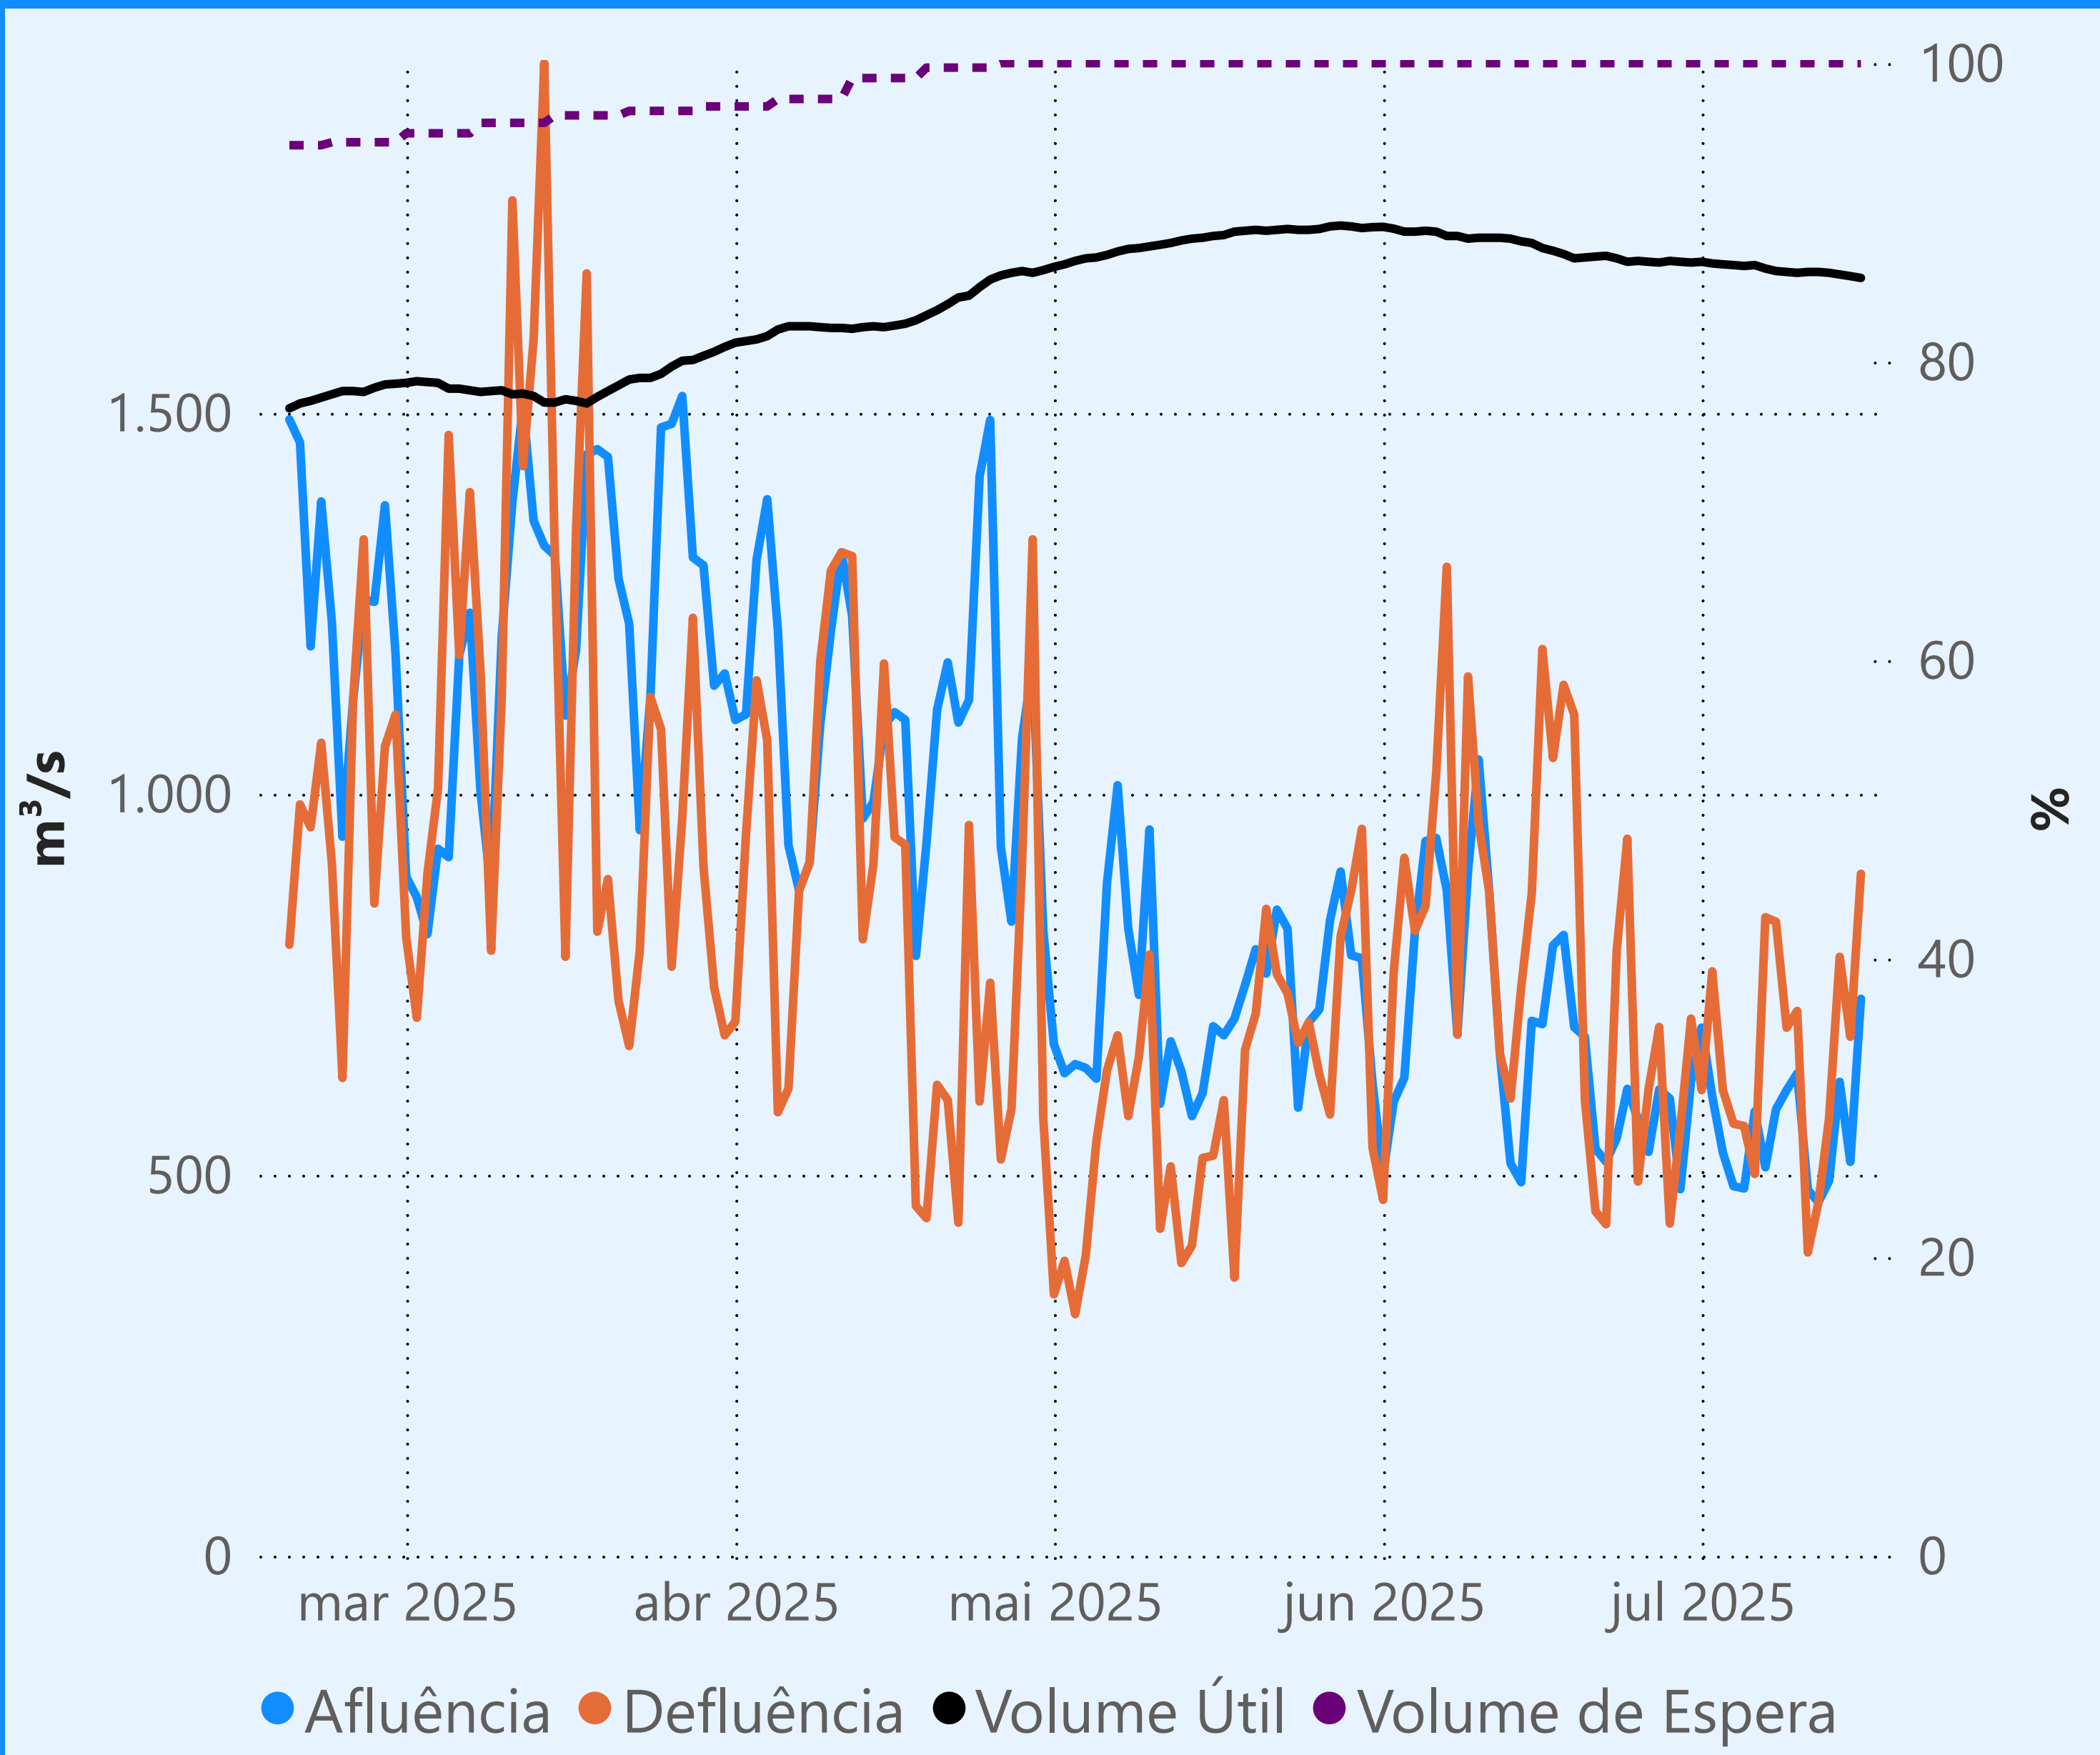

Vazão defluente máxima média diária igual à vazão máxima turbinada

Vazão defluente média mensal (m³/s)

656
julho de 2025

Dia	Defluência
1	611
2	767
3	611
4	567
5	564
6	501
7	838
8	832
9	693
10	715
11	398
12	464
13	574
14	786
15	681

Dia	Defluência
16	895

