

**Saiba mais** sobre as condições de operação do Sistema Hídrico do Rio Grande na [Resolução 193/2024](#)

## Faixa de Operação Normal

Sem restrição de vazão máxima defluente

### Marechal Mascarenhas de Moraes (Peixoto)

Data	Afluencia (m <sup>3</sup> /s)	Defluência (m <sup>3</sup> /s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
26/07	627	627	74,65	663,43
27/07	407	434	74,56	663,42
28/07	644	830	73,92	663,35

### Luiz Carlos Barreto de Carvalho

Data	Afluencia (m <sup>3</sup> /s)	Defluência (m <sup>3</sup> /s)
26/07	604	526
27/07	422	386
28/07	848	843

### Jaguara

Data	Afluencia (m <sup>3</sup> /s)	Defluência (m <sup>3</sup> /s)
26/07	583	632
27/07	392	413
28/07	844	847

## Volume útil superior ou igual a 15%

### Água Vermelha

Data	Afluencia (m <sup>3</sup> /s)	Defluência (m <sup>3</sup> /s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
26/07	850	735	37,02	377,64
27/07	978	747	37,40	377,68
28/07	754	870	37,21	377,66

### Volta Grande

Data	Afluencia (m <sup>3</sup> /s)	Defluência (m <sup>3</sup> /s)
26/07	702	633
27/07	567	521
28/07	890	797

### Maribondo

Data	Afluencia (m <sup>3</sup> /s)	Defluência (m <sup>3</sup> /s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
26/07	613	832	41,99	437,81
27/07	618	712	41,84	437,78
28/07	885	916	41,79	437,77

## Volume útil superior ou igual a 15%

**Saiba mais** sobre os termos técnicos da operação dos reservatórios no [Glossário do Sistema de Acompanhamento de Reservatórios - SAR da ANA](#)

Superintendência de Operações e Eventos Críticos  
 Coordenação de Operação de Reservatórios e Sistemas Hídricos



Fonte: ONS



\*Dados consistidos sujeitos a novas revisões

Data de Referência  
**28/07/2025**

Período Seco

Funil Grande		Itutinga		
Data	Afluencia (m <sup>3</sup> /s)	Defluência (m <sup>3</sup> /s)	Data	
26/07	91	87	26/07	43
27/07	96	100	27/07	42
28/07	100	100	28/07	42



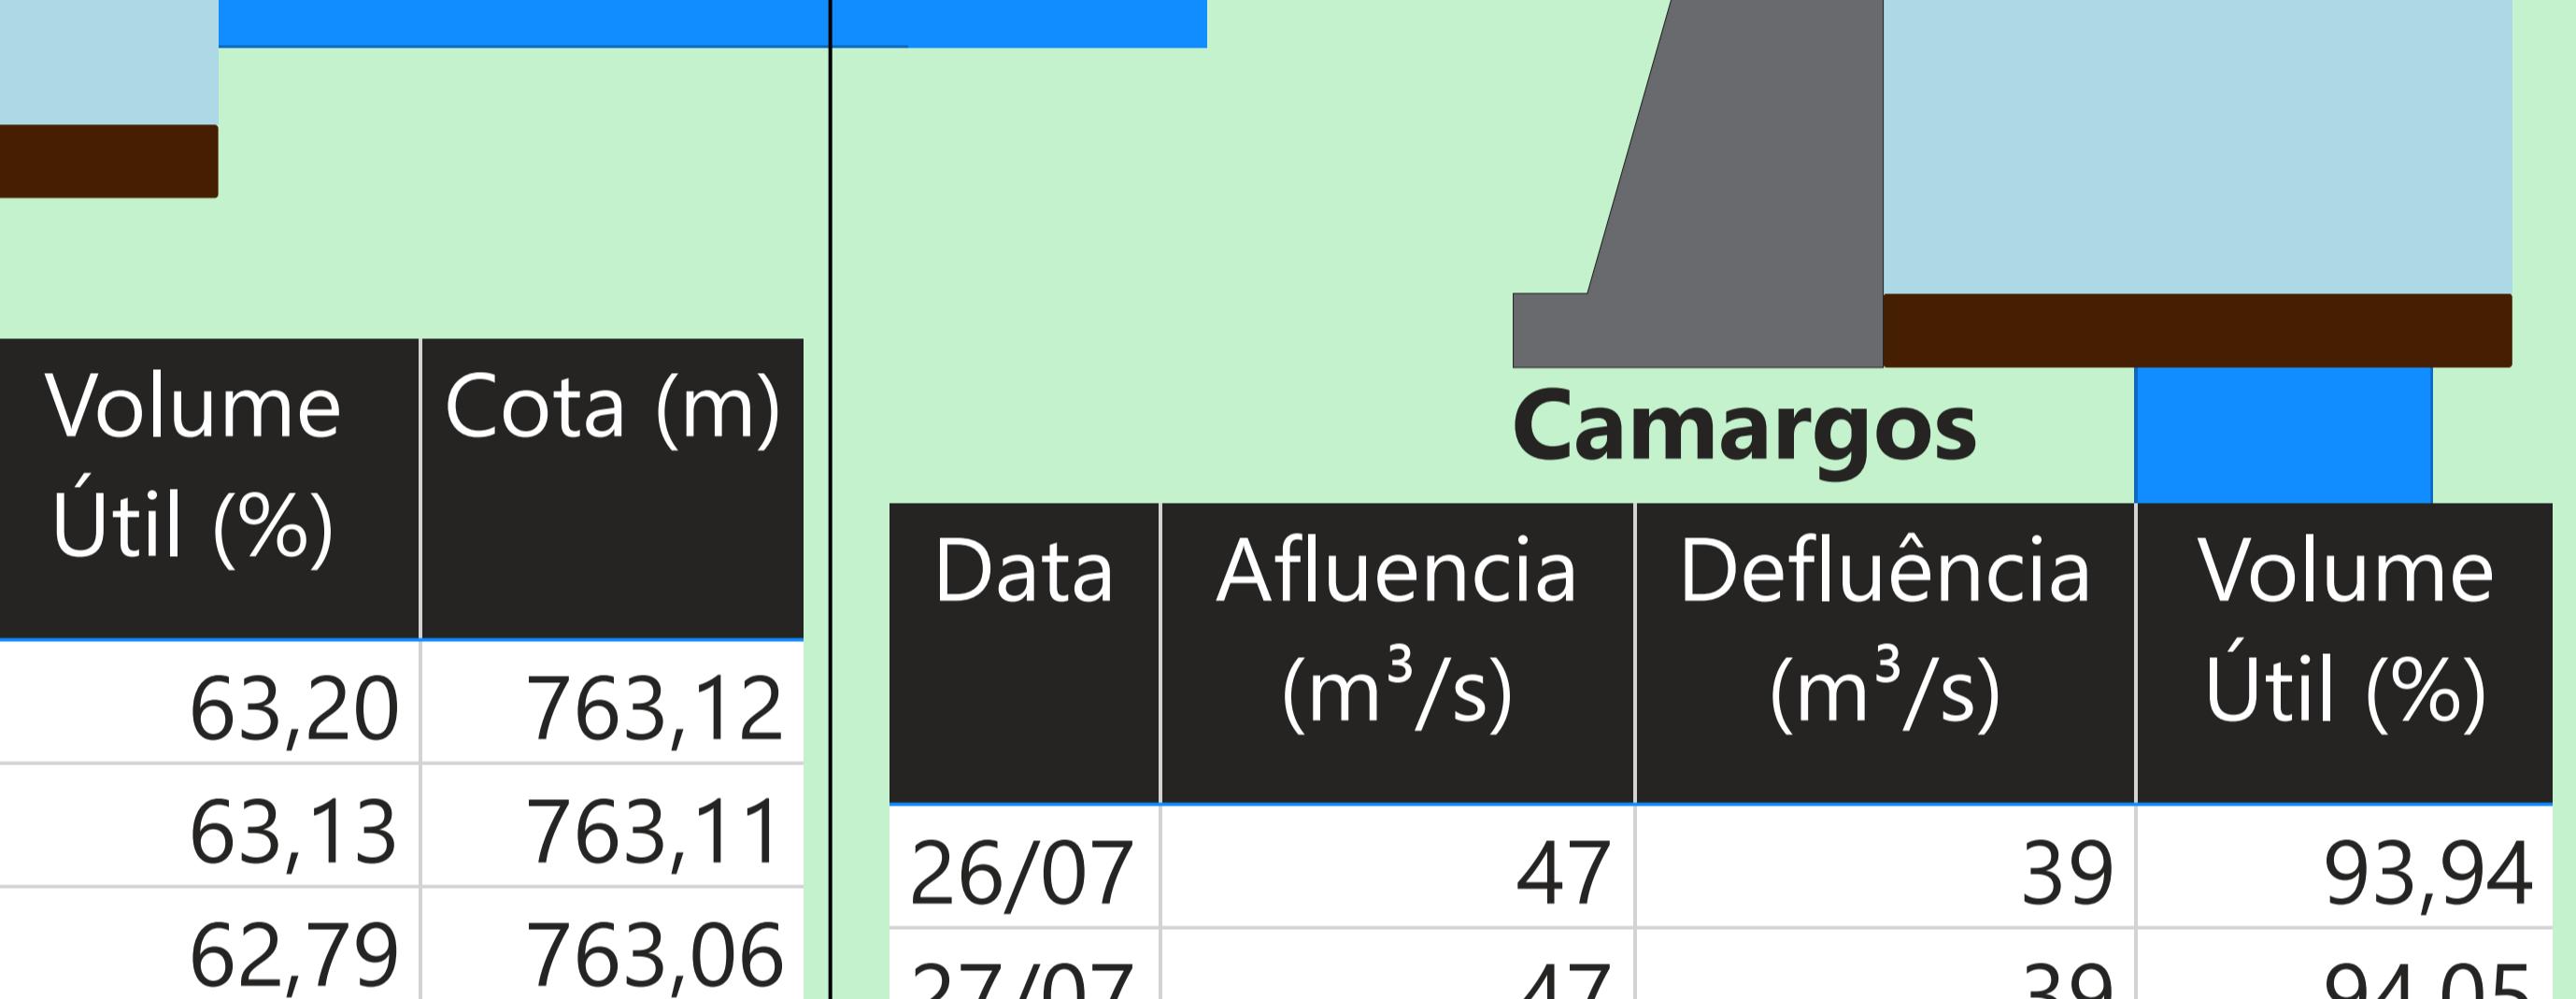
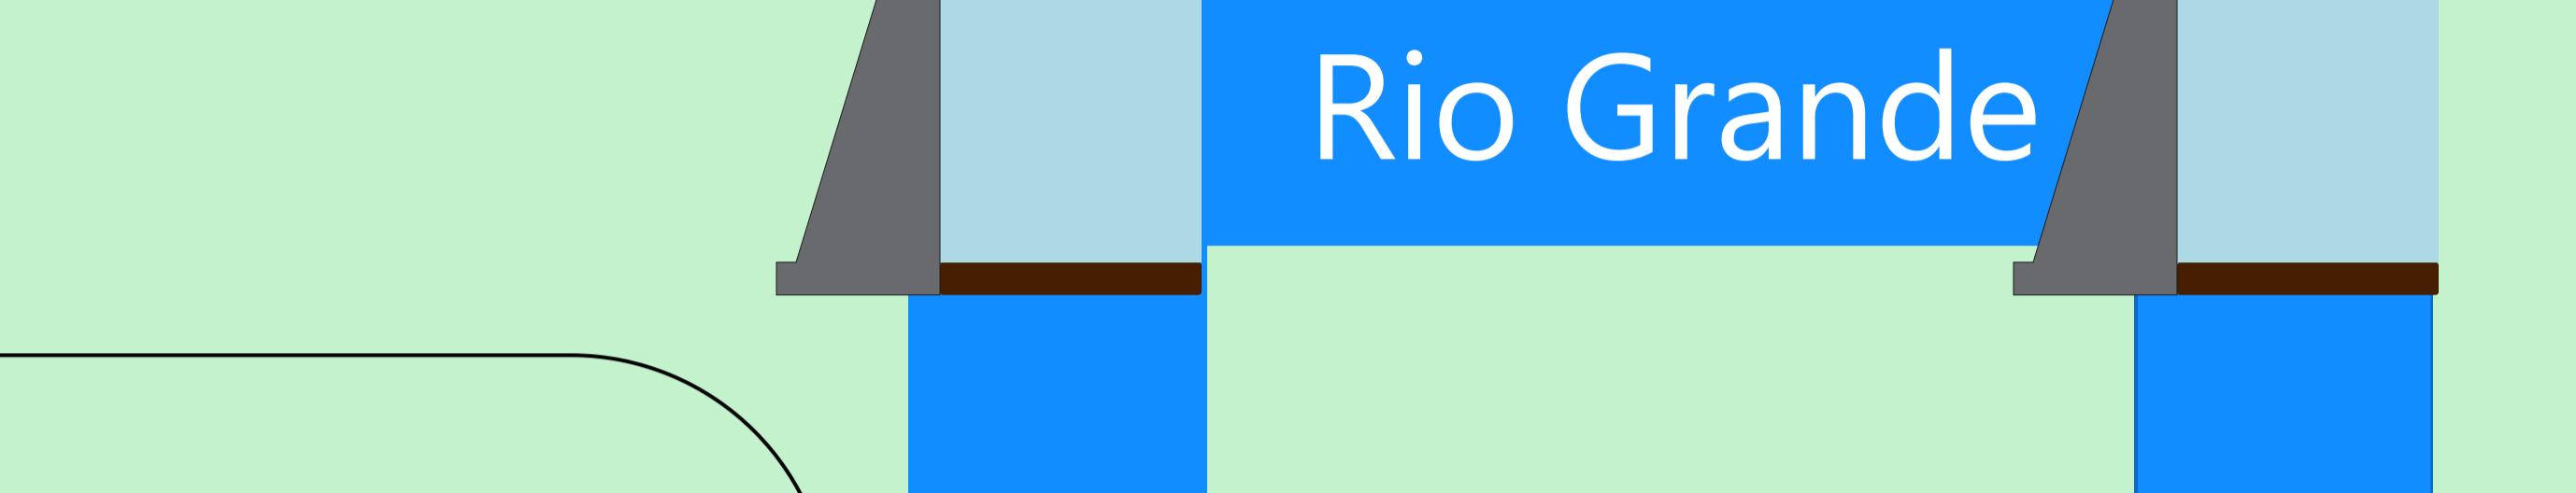


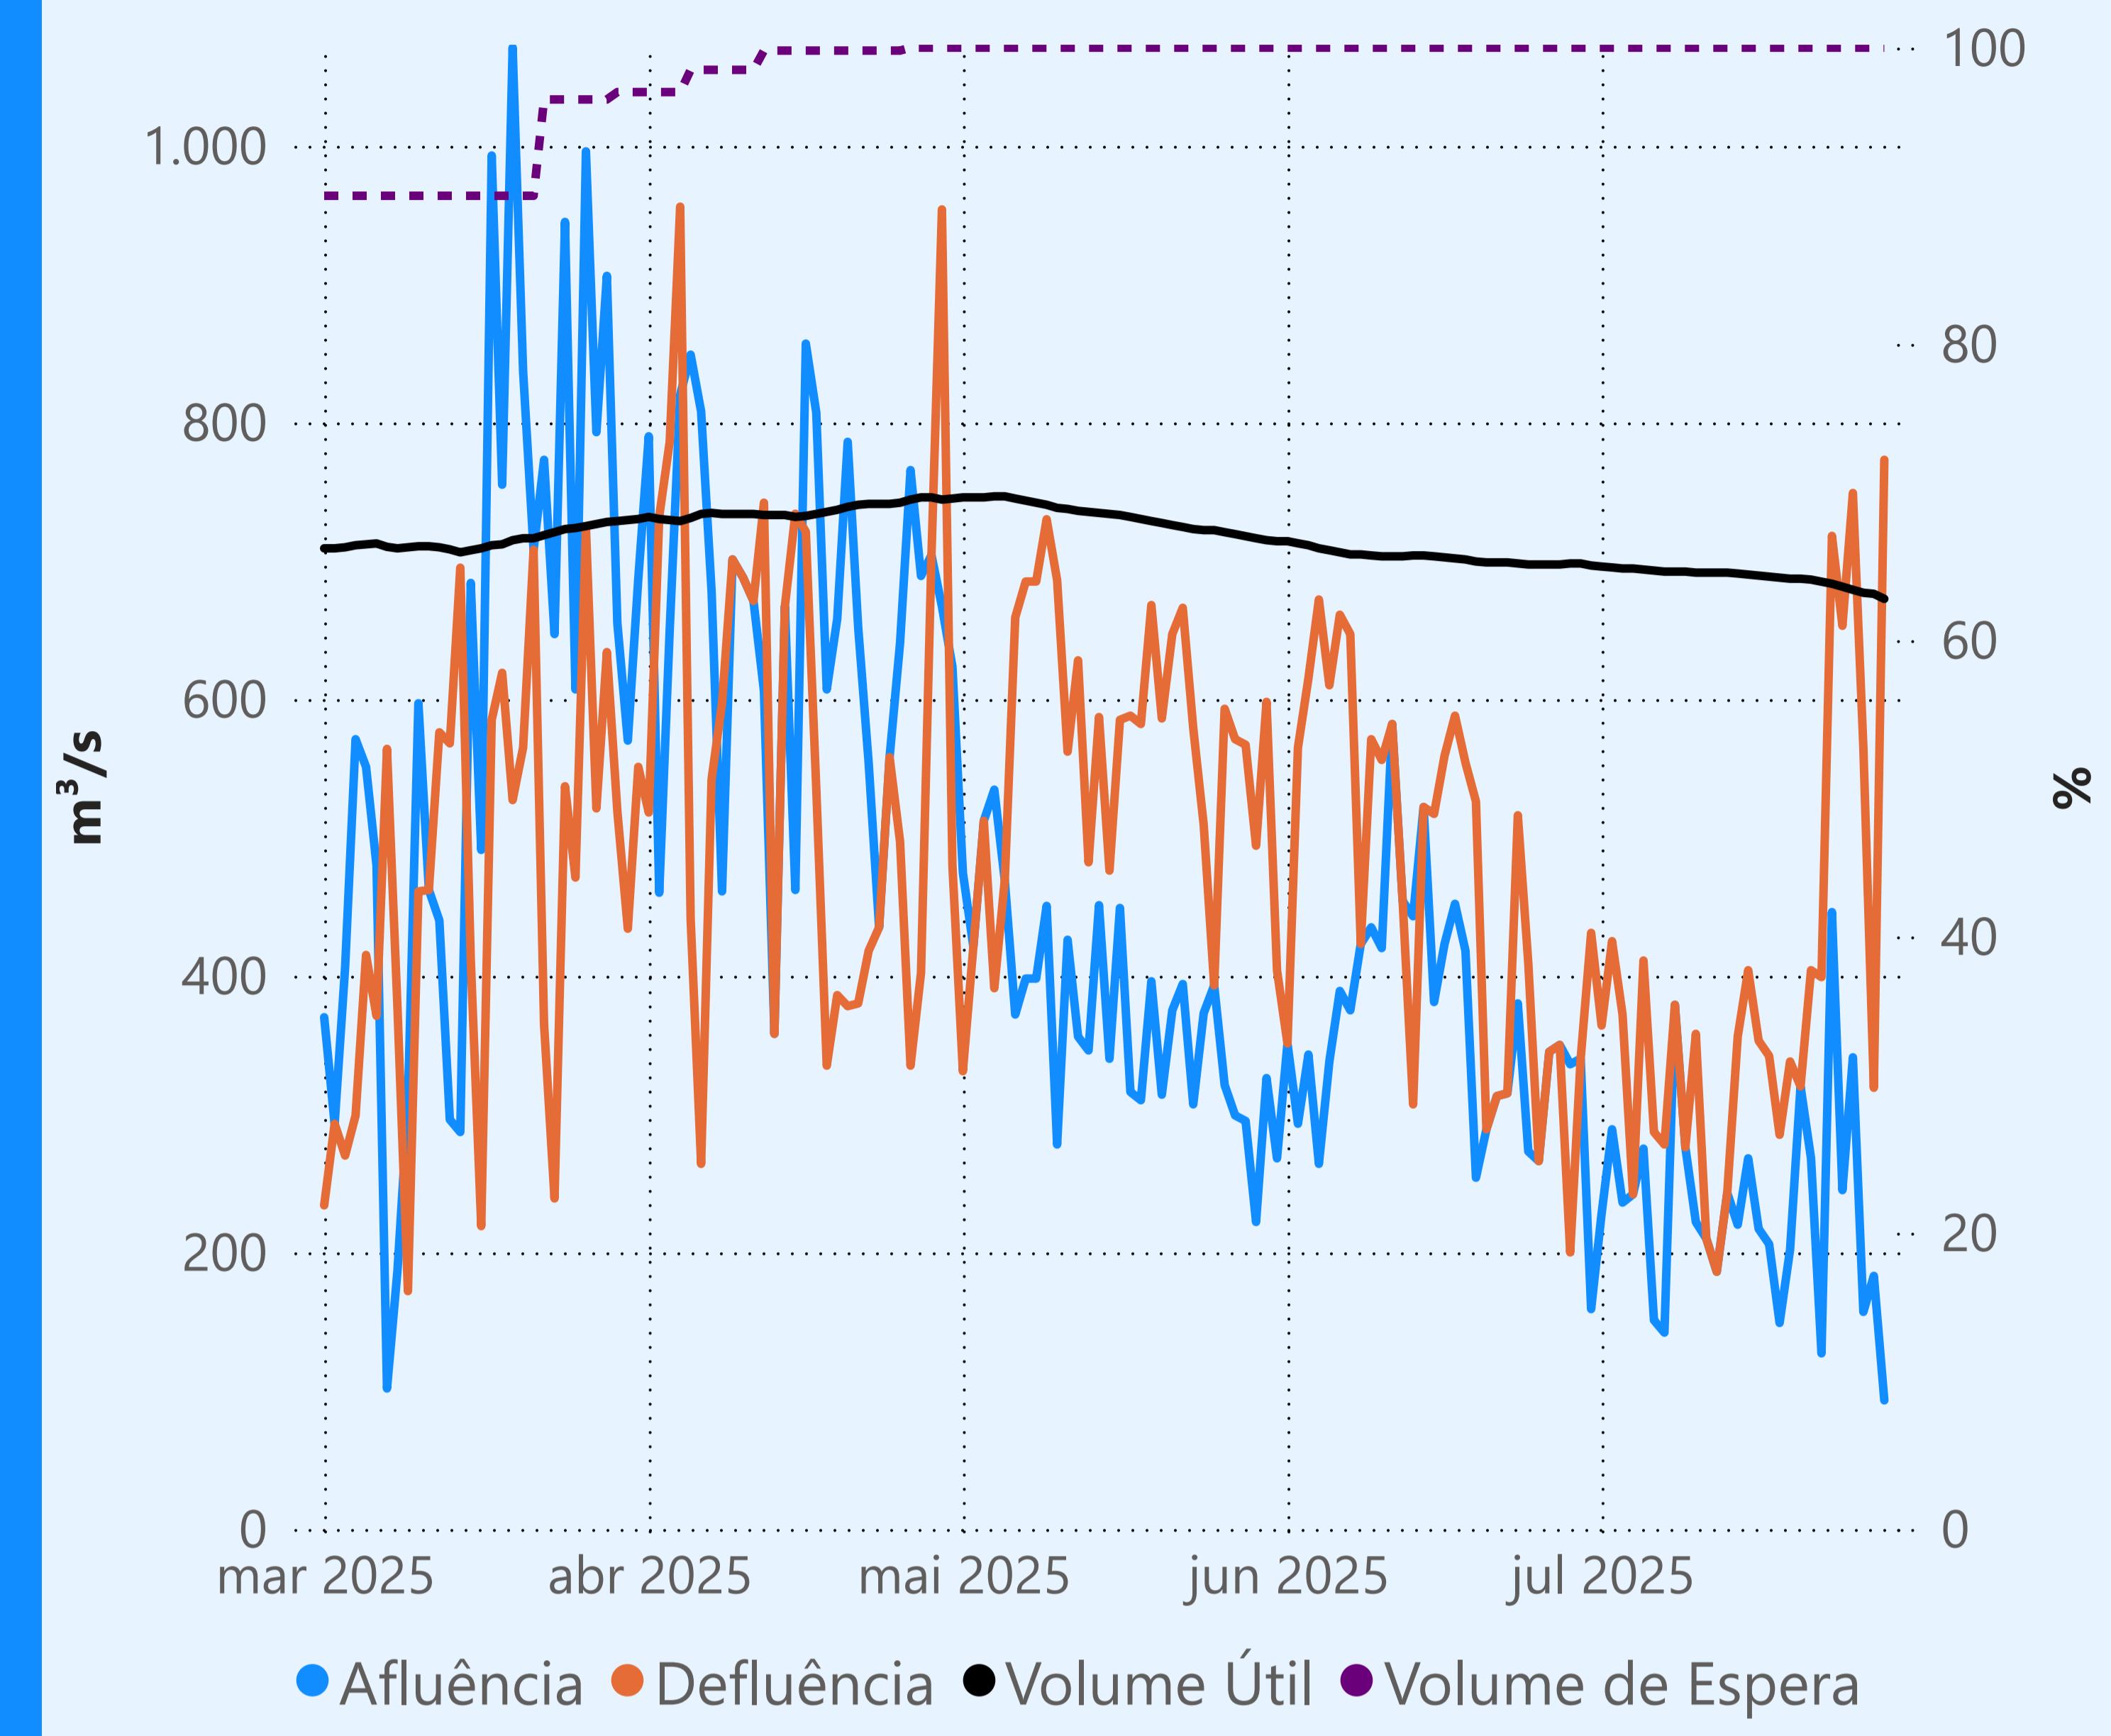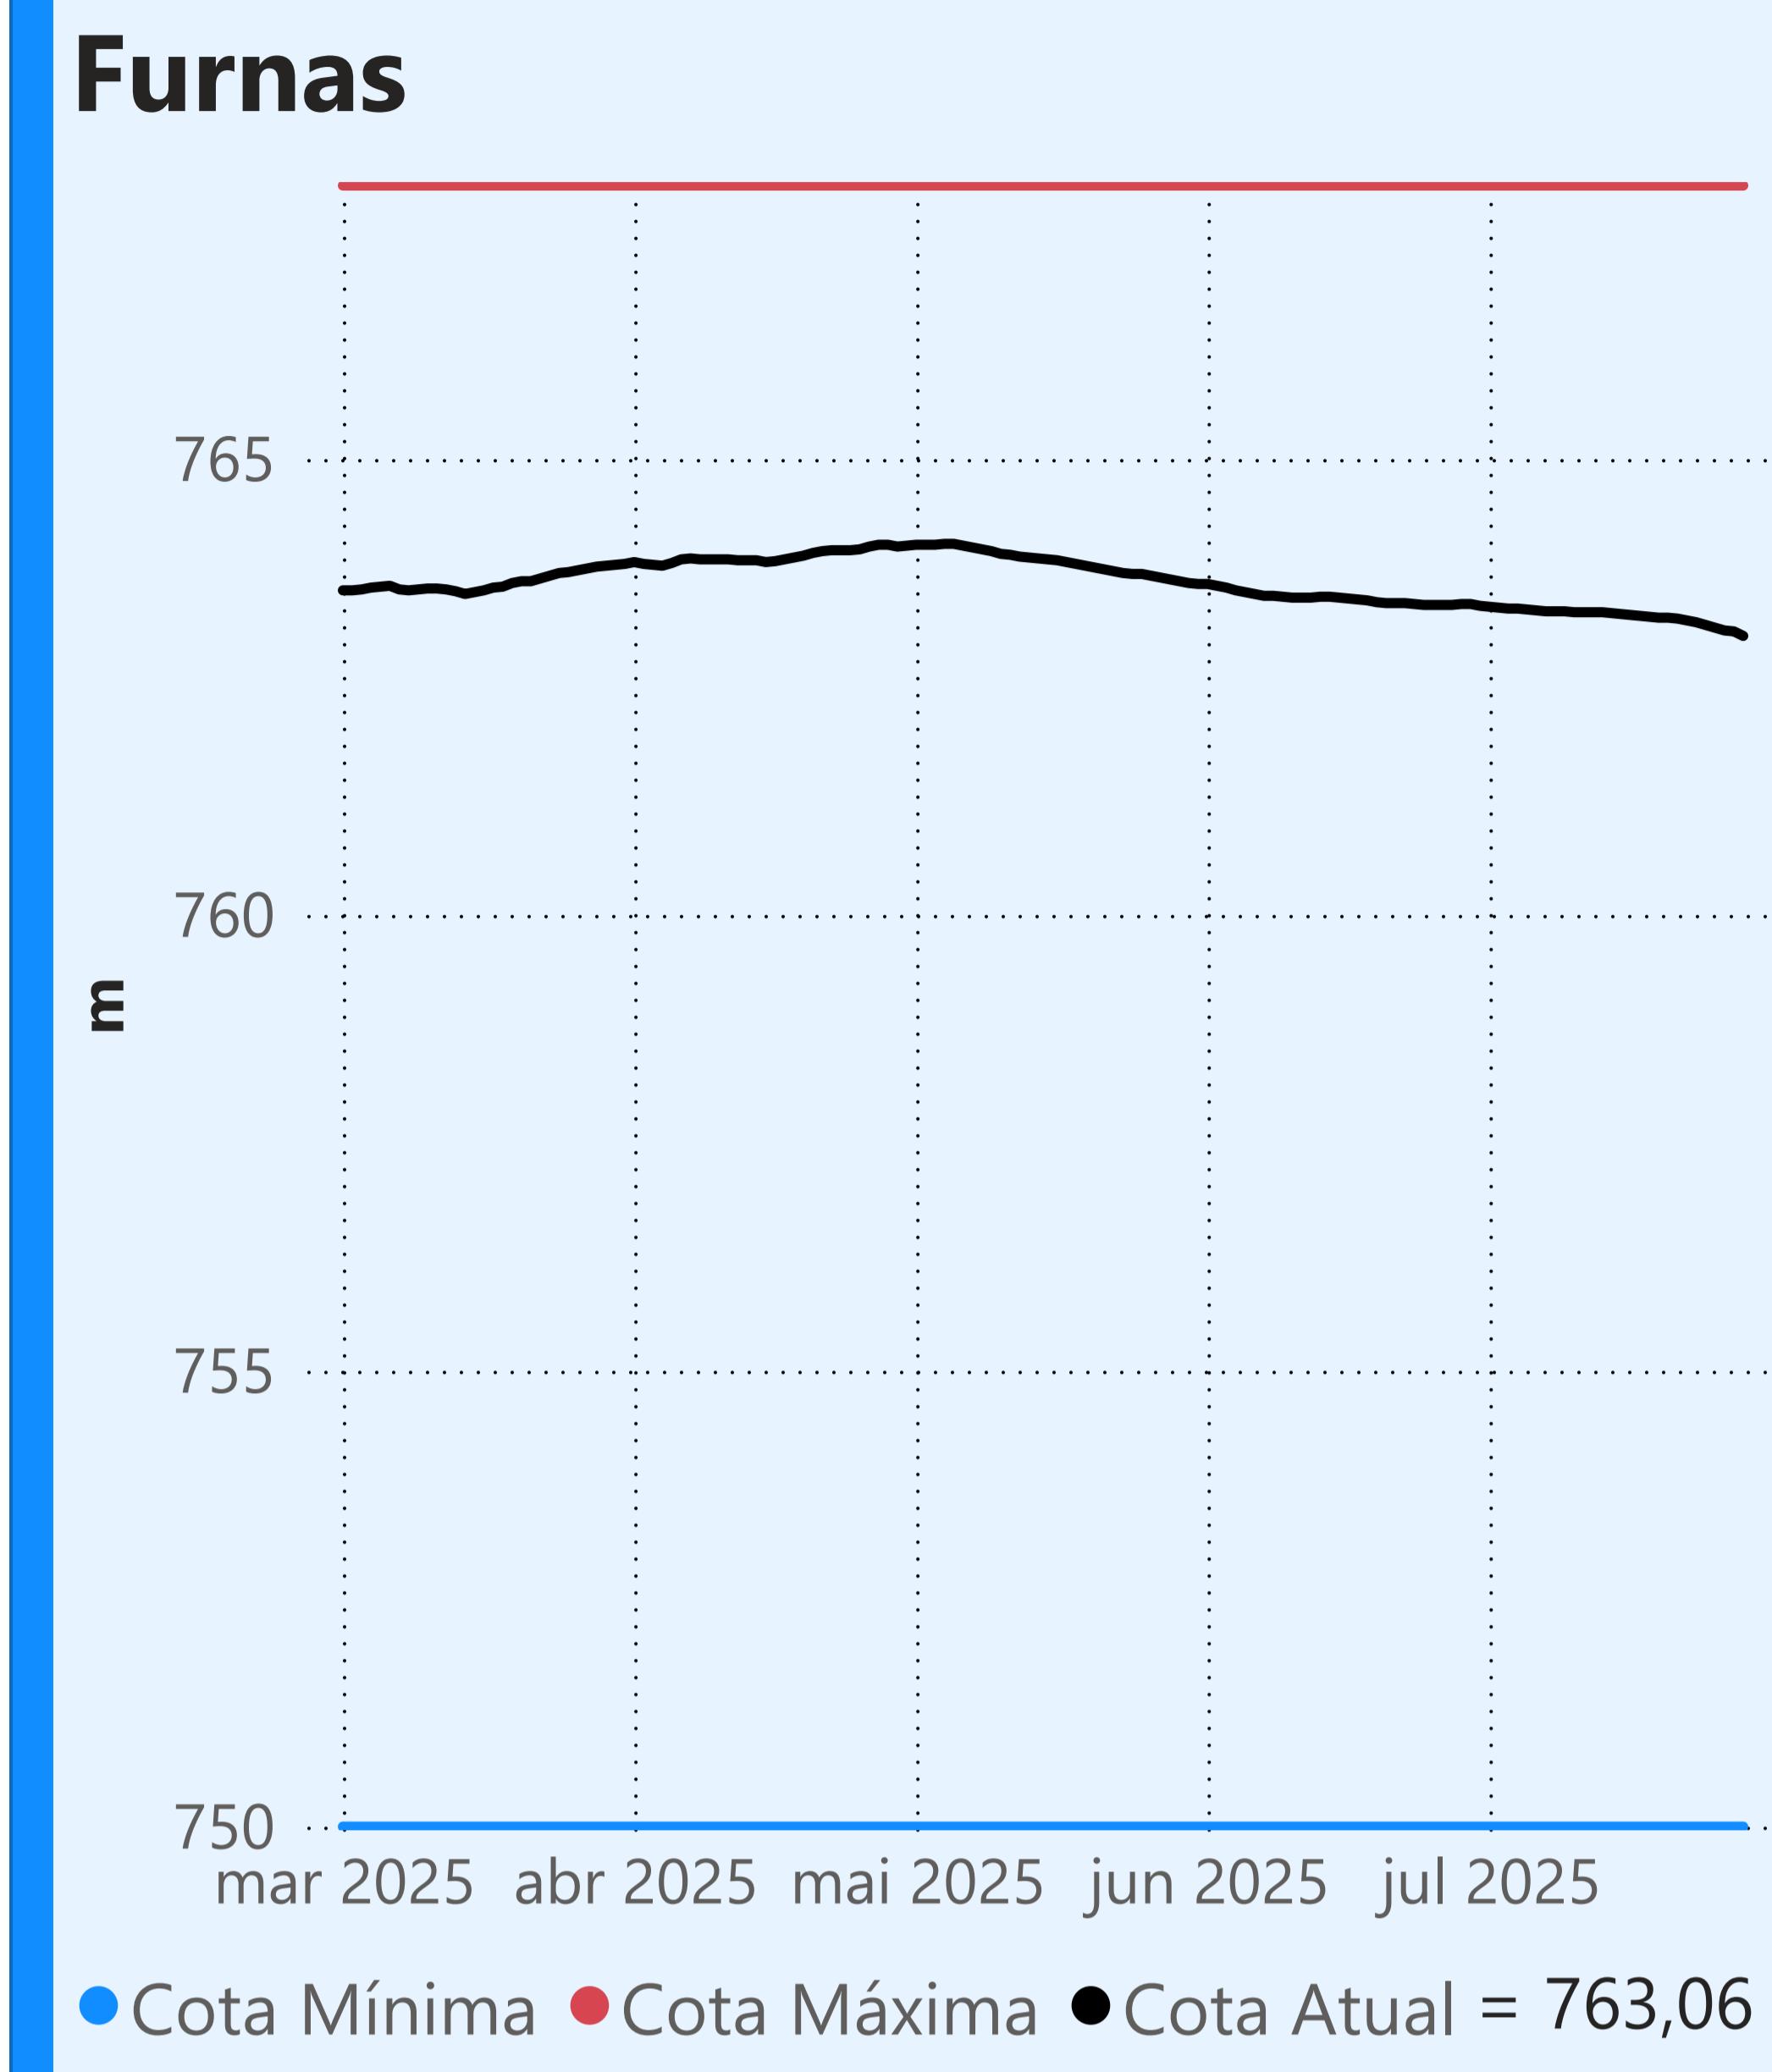

**Vazão defluente média mensal (m³/s)**

**393 julho de 2025**


Dia	Defluência	Dia	Defluência
1	364	16	353
2	425	17	342
3	372	18	285
4	242	19	338
5	411	20	320
6	287	21	404
7	278	22	399
8	379	23	718
9	276	24	653
10	358	25	749
11	210	26	565
12	186	27	319
13	243	28	773
14	356		
15	404		

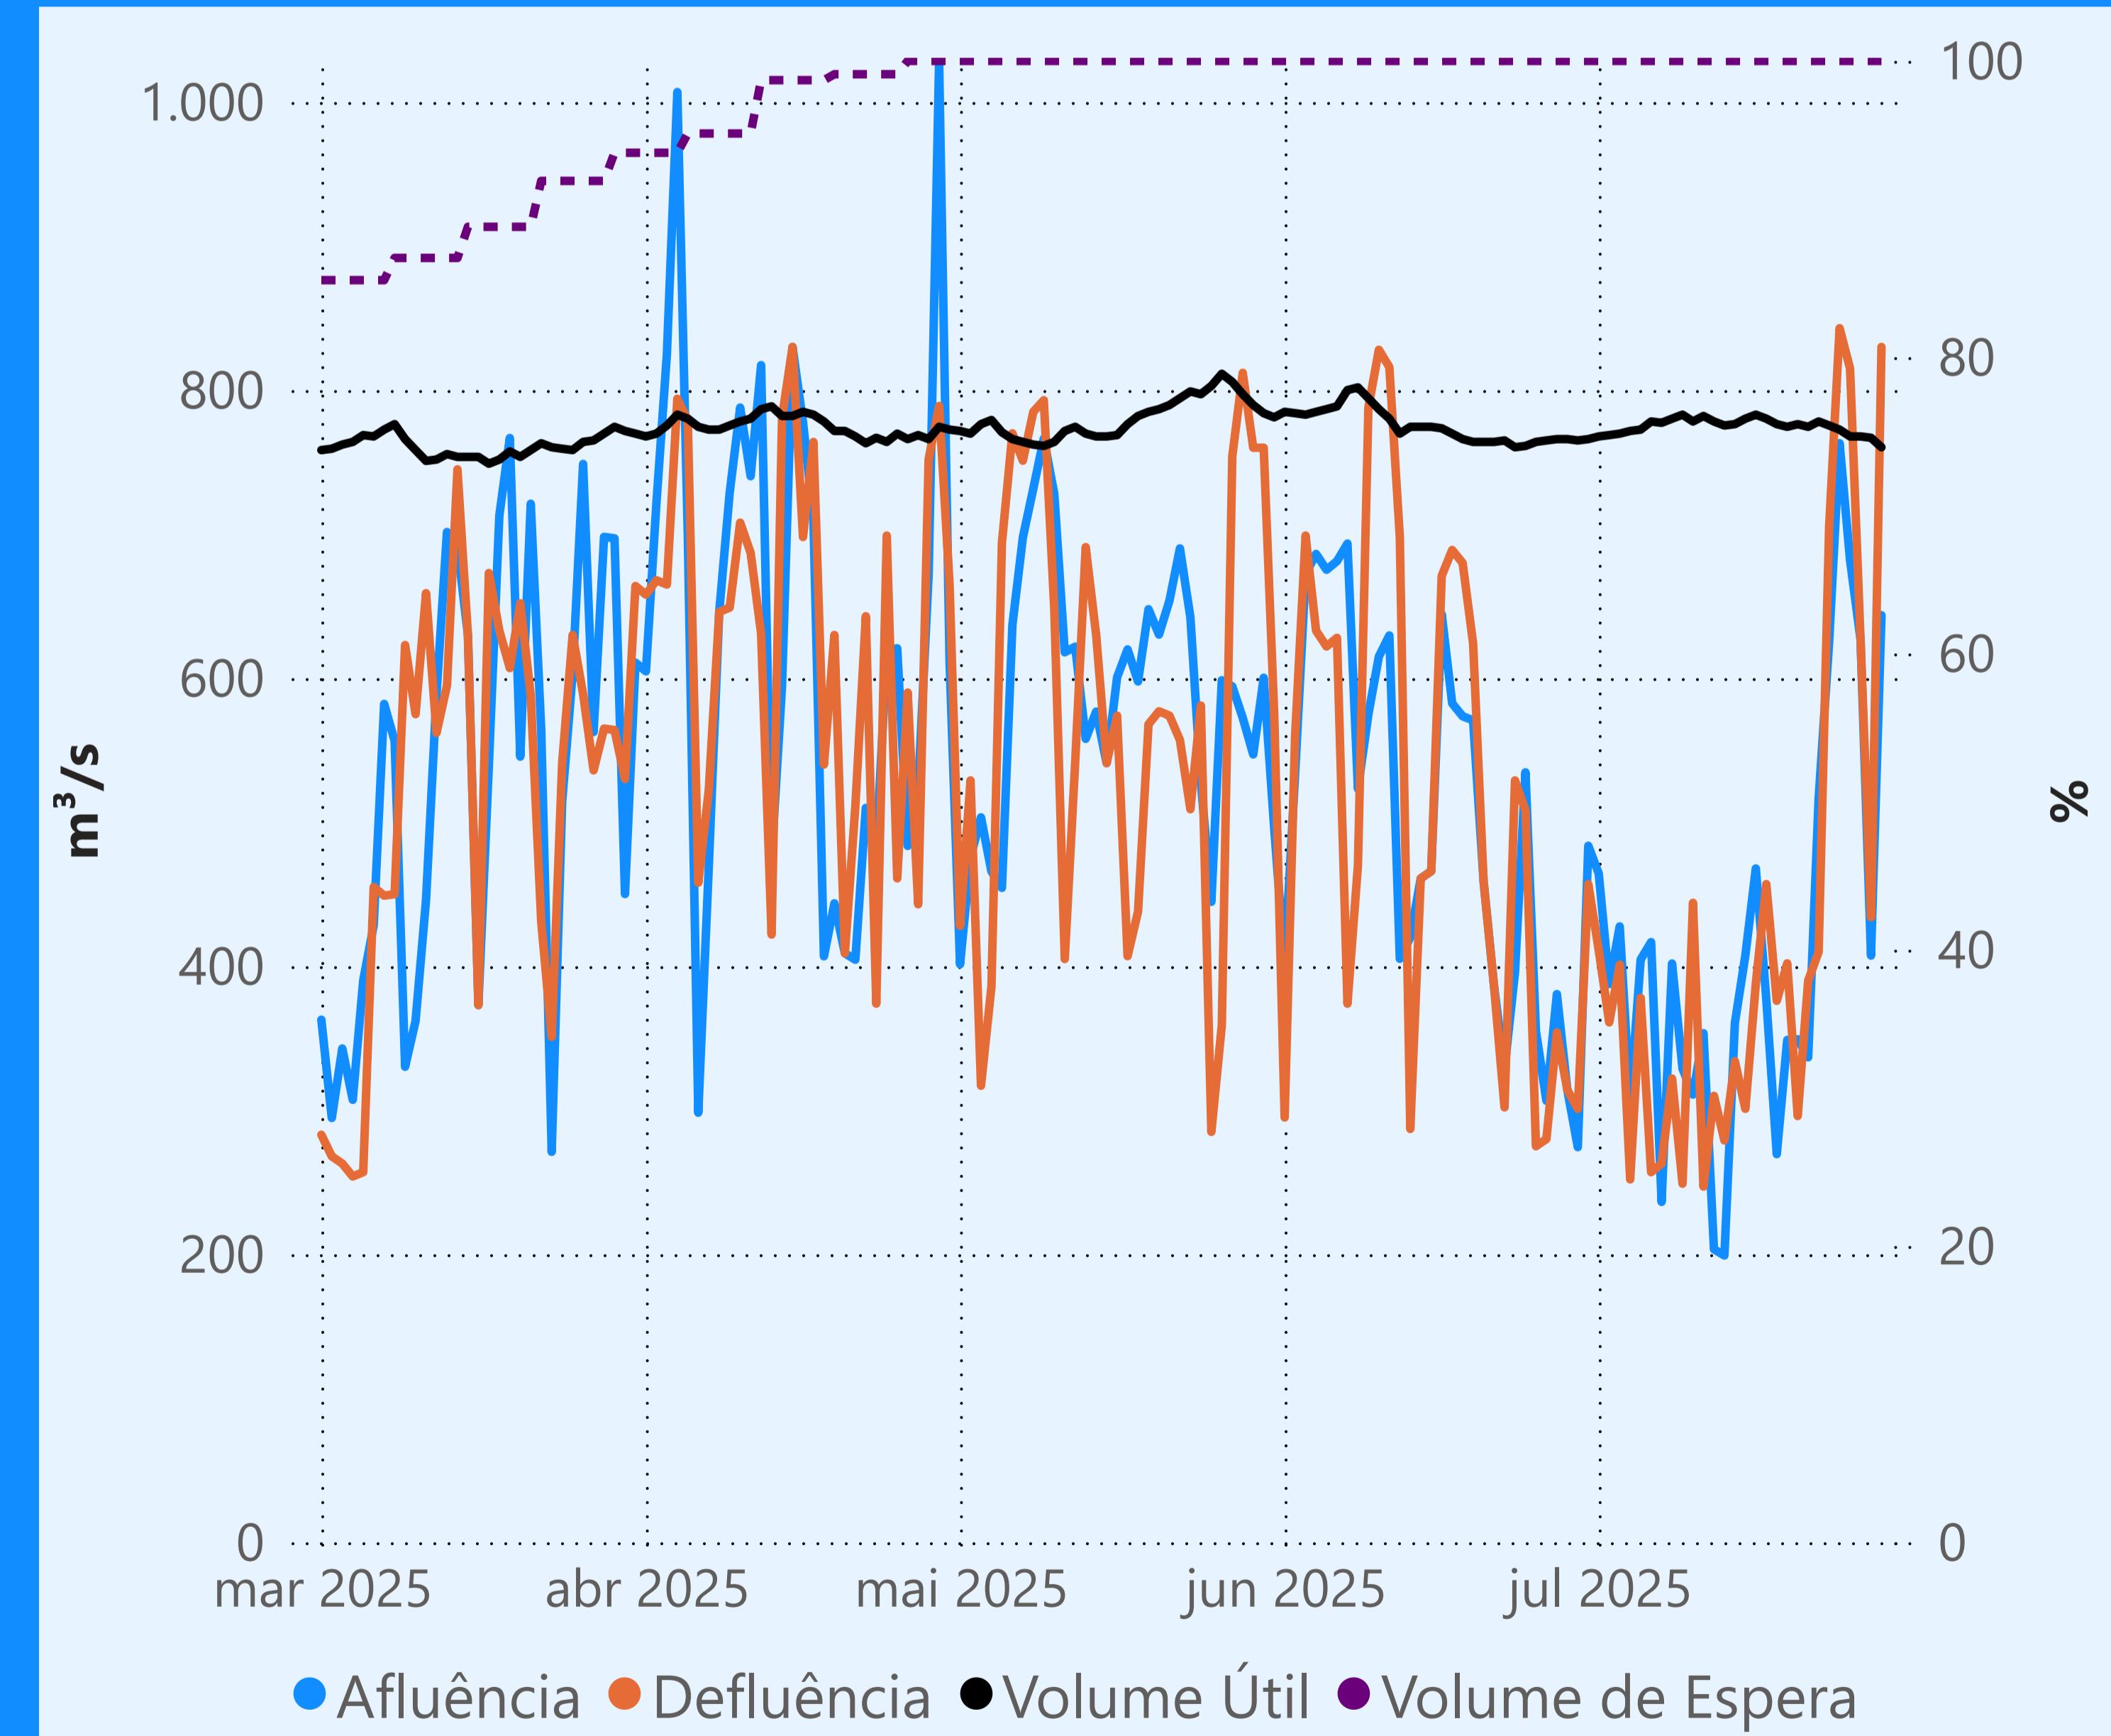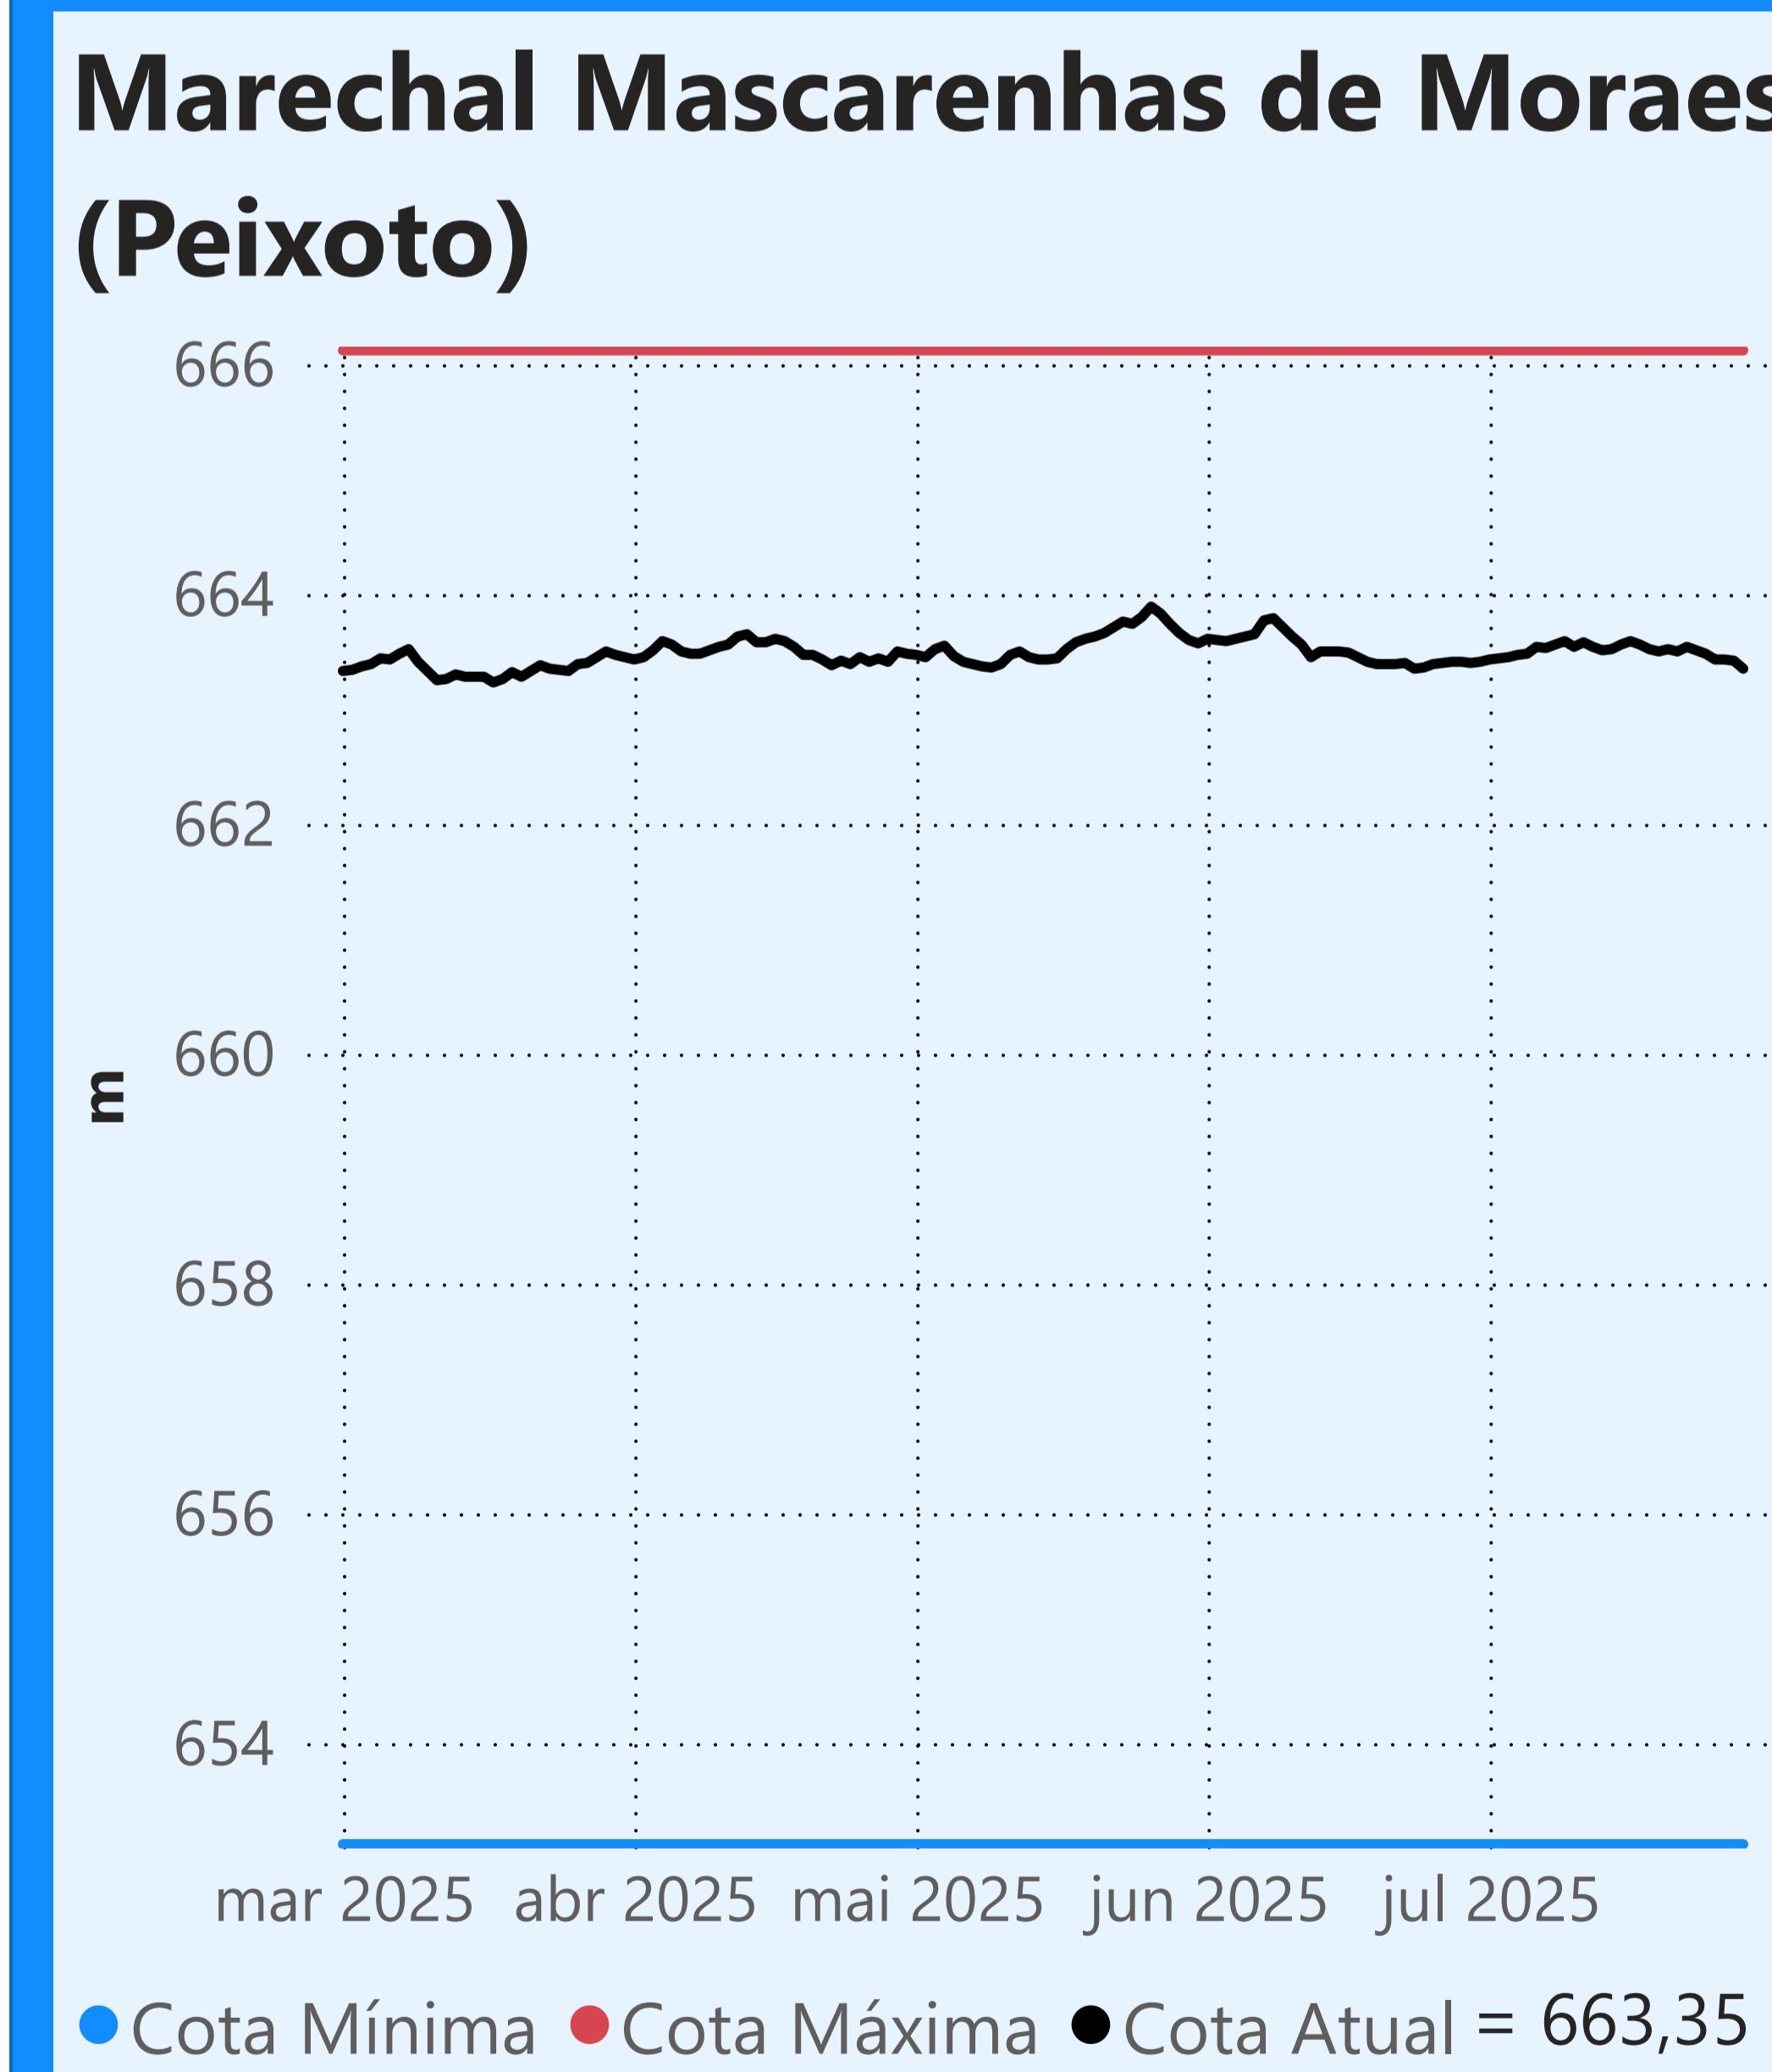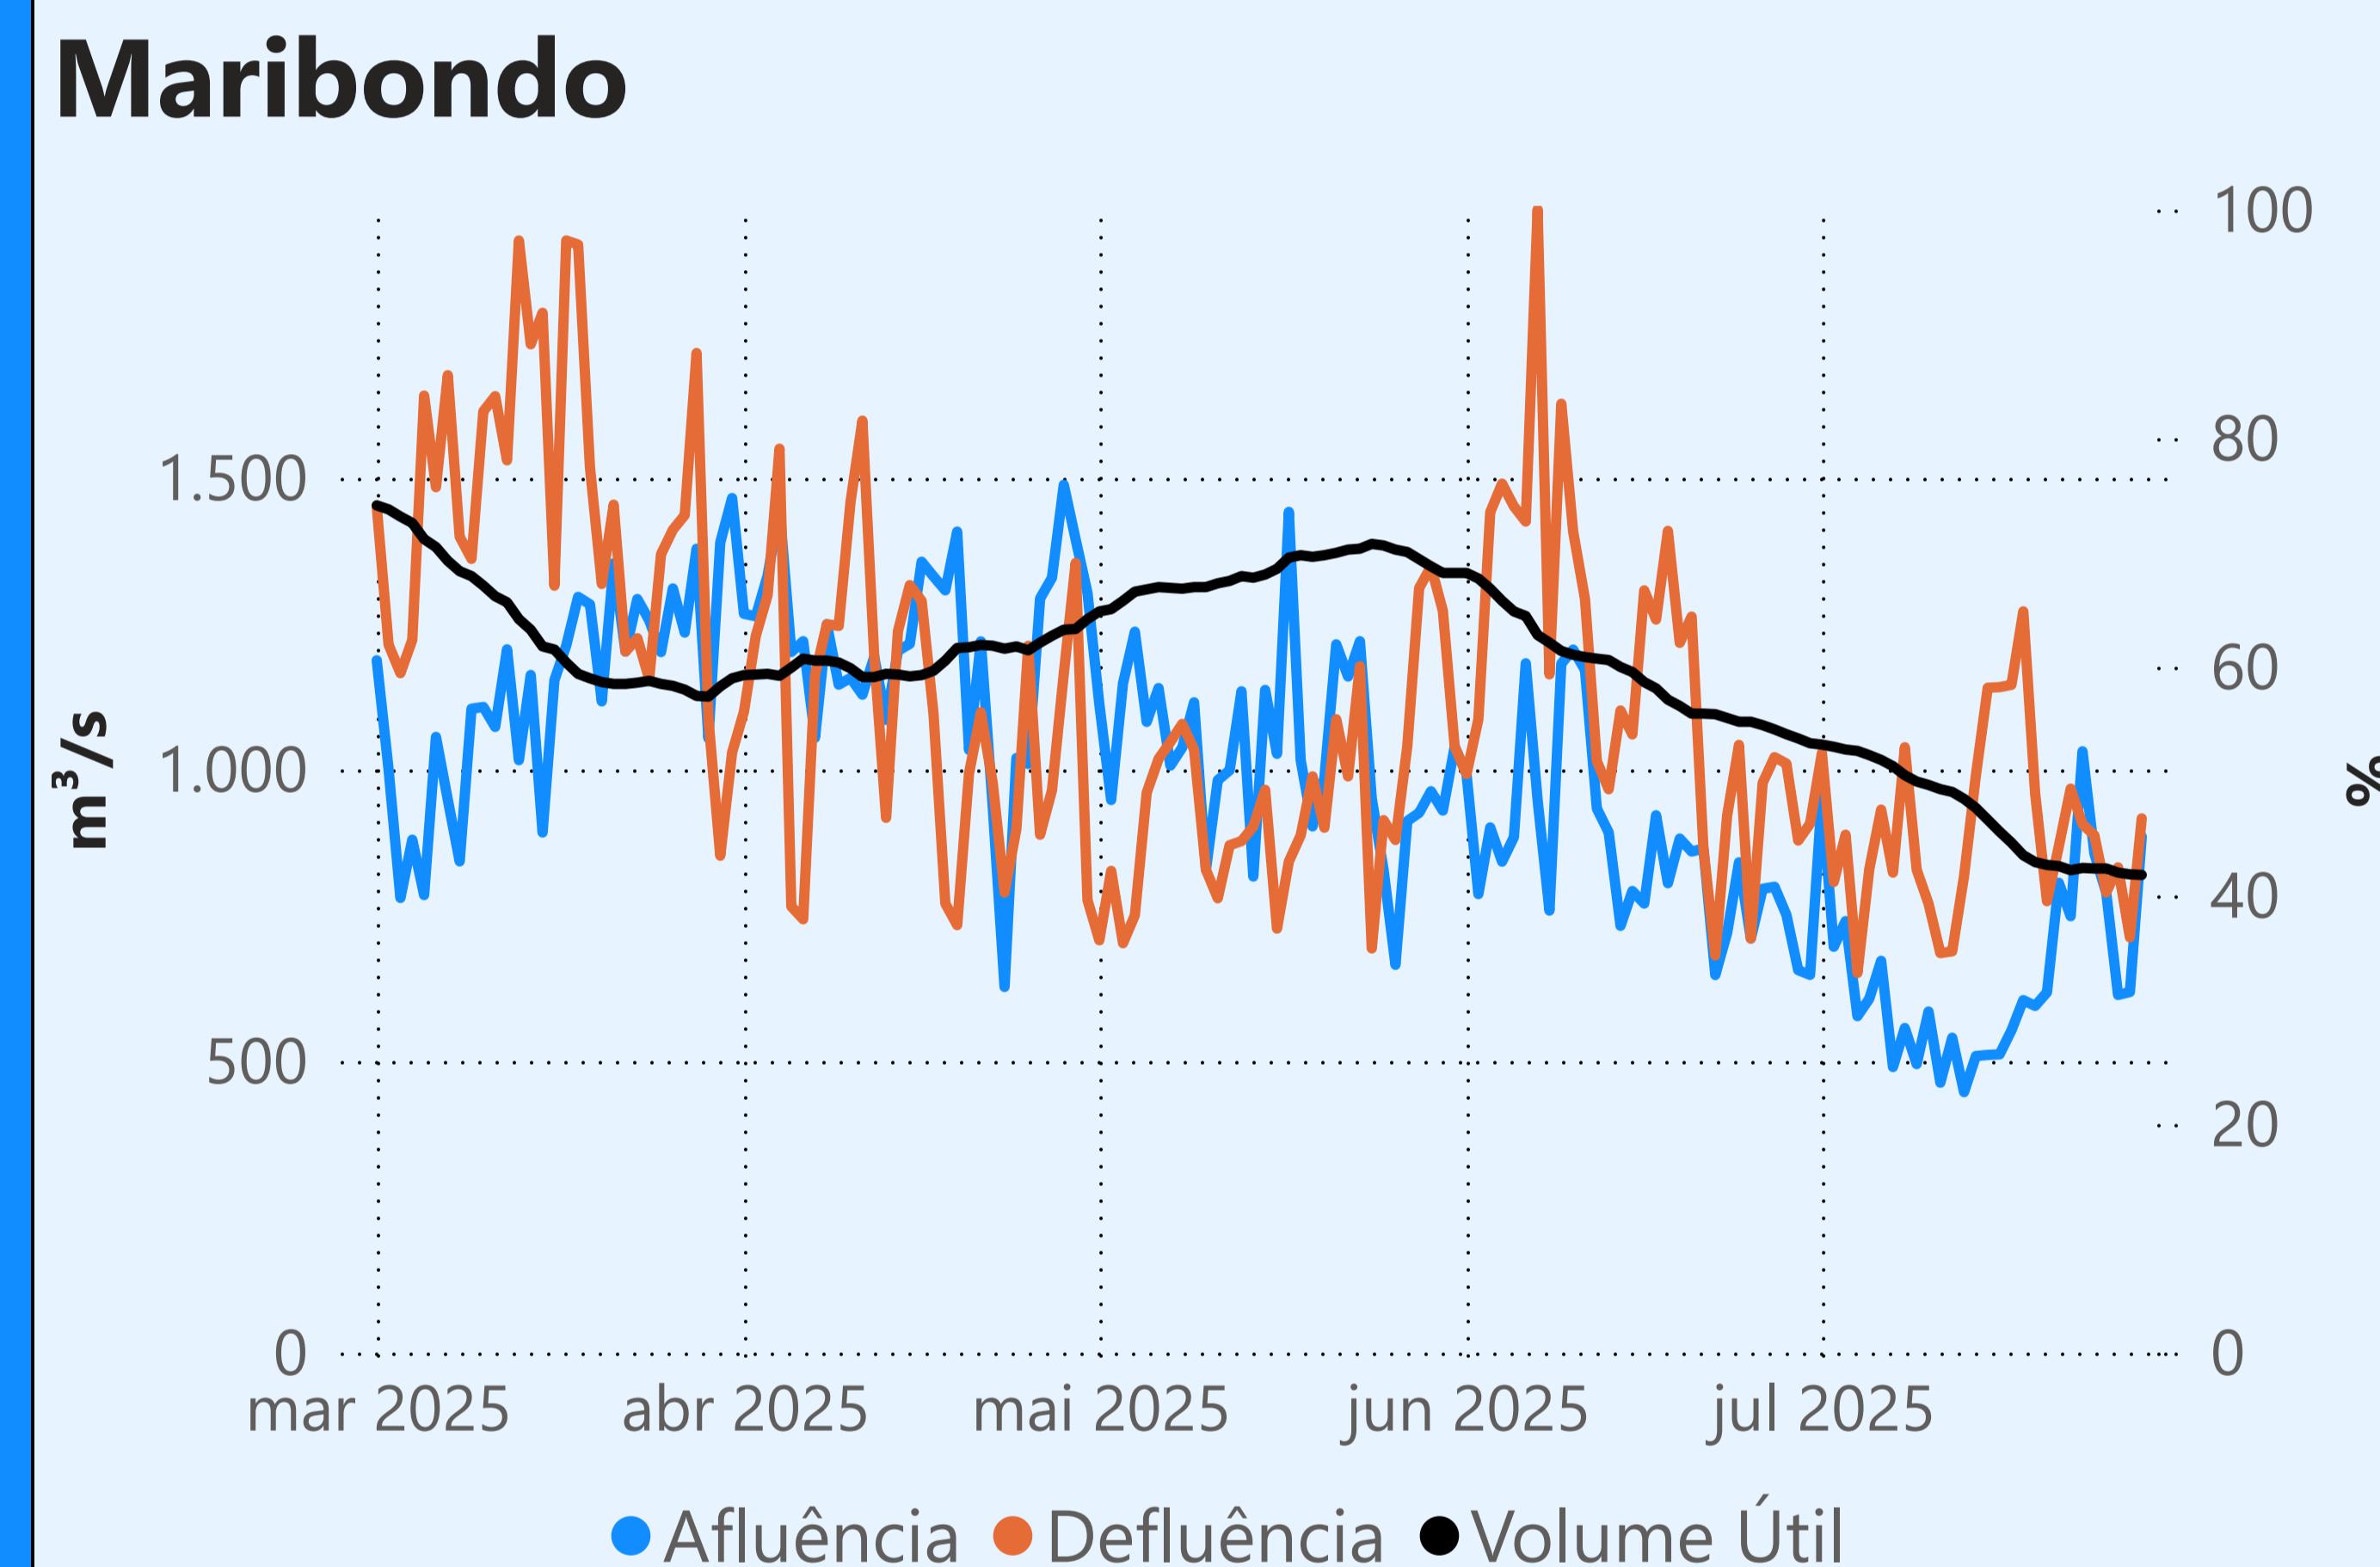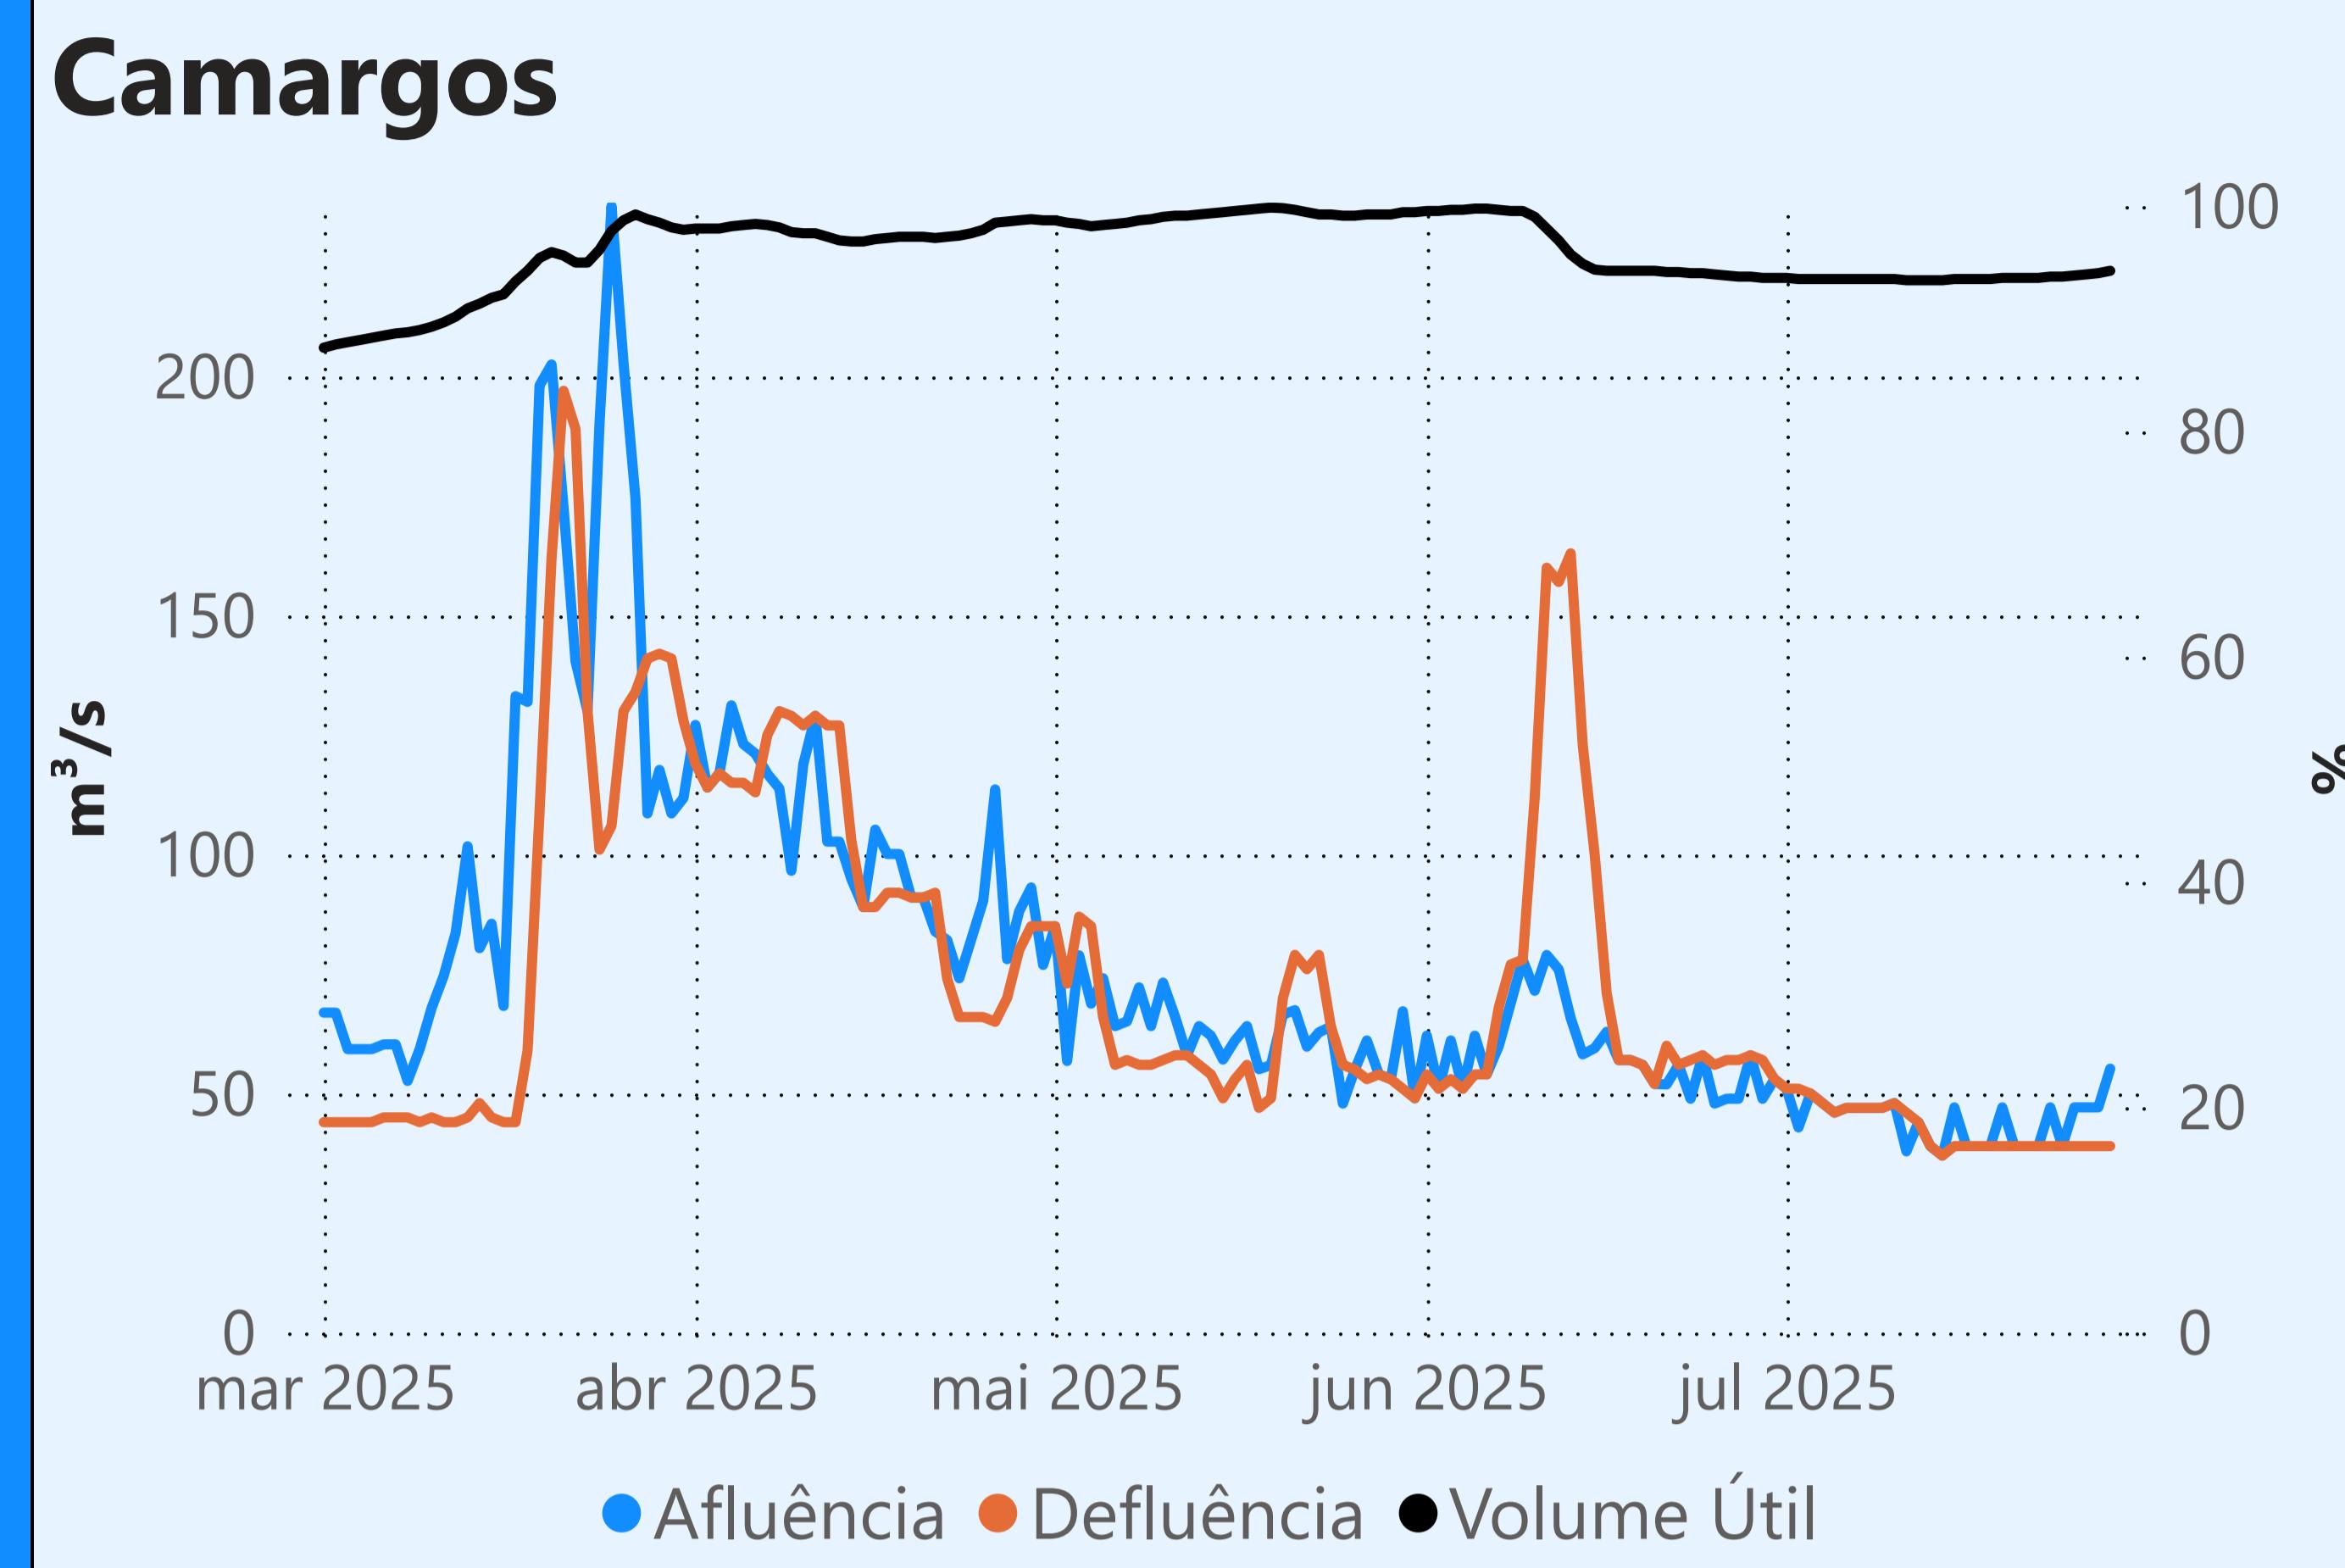

**Vazão defluente média mensal (m³/s)**

**421 julho de 2025**

Dia	Defluência	Dia	Defluência
1	411	16	388
2	361	17	457
3	401	18	376
4	252	19	402
5	378	20	296
6	257	21	390
7	263	22	410
8	322	23	705
9	249	24	843
10	444	25	815
11	247	26	627
12	310	27	434
13	279	28	830
14	334		
15	301		

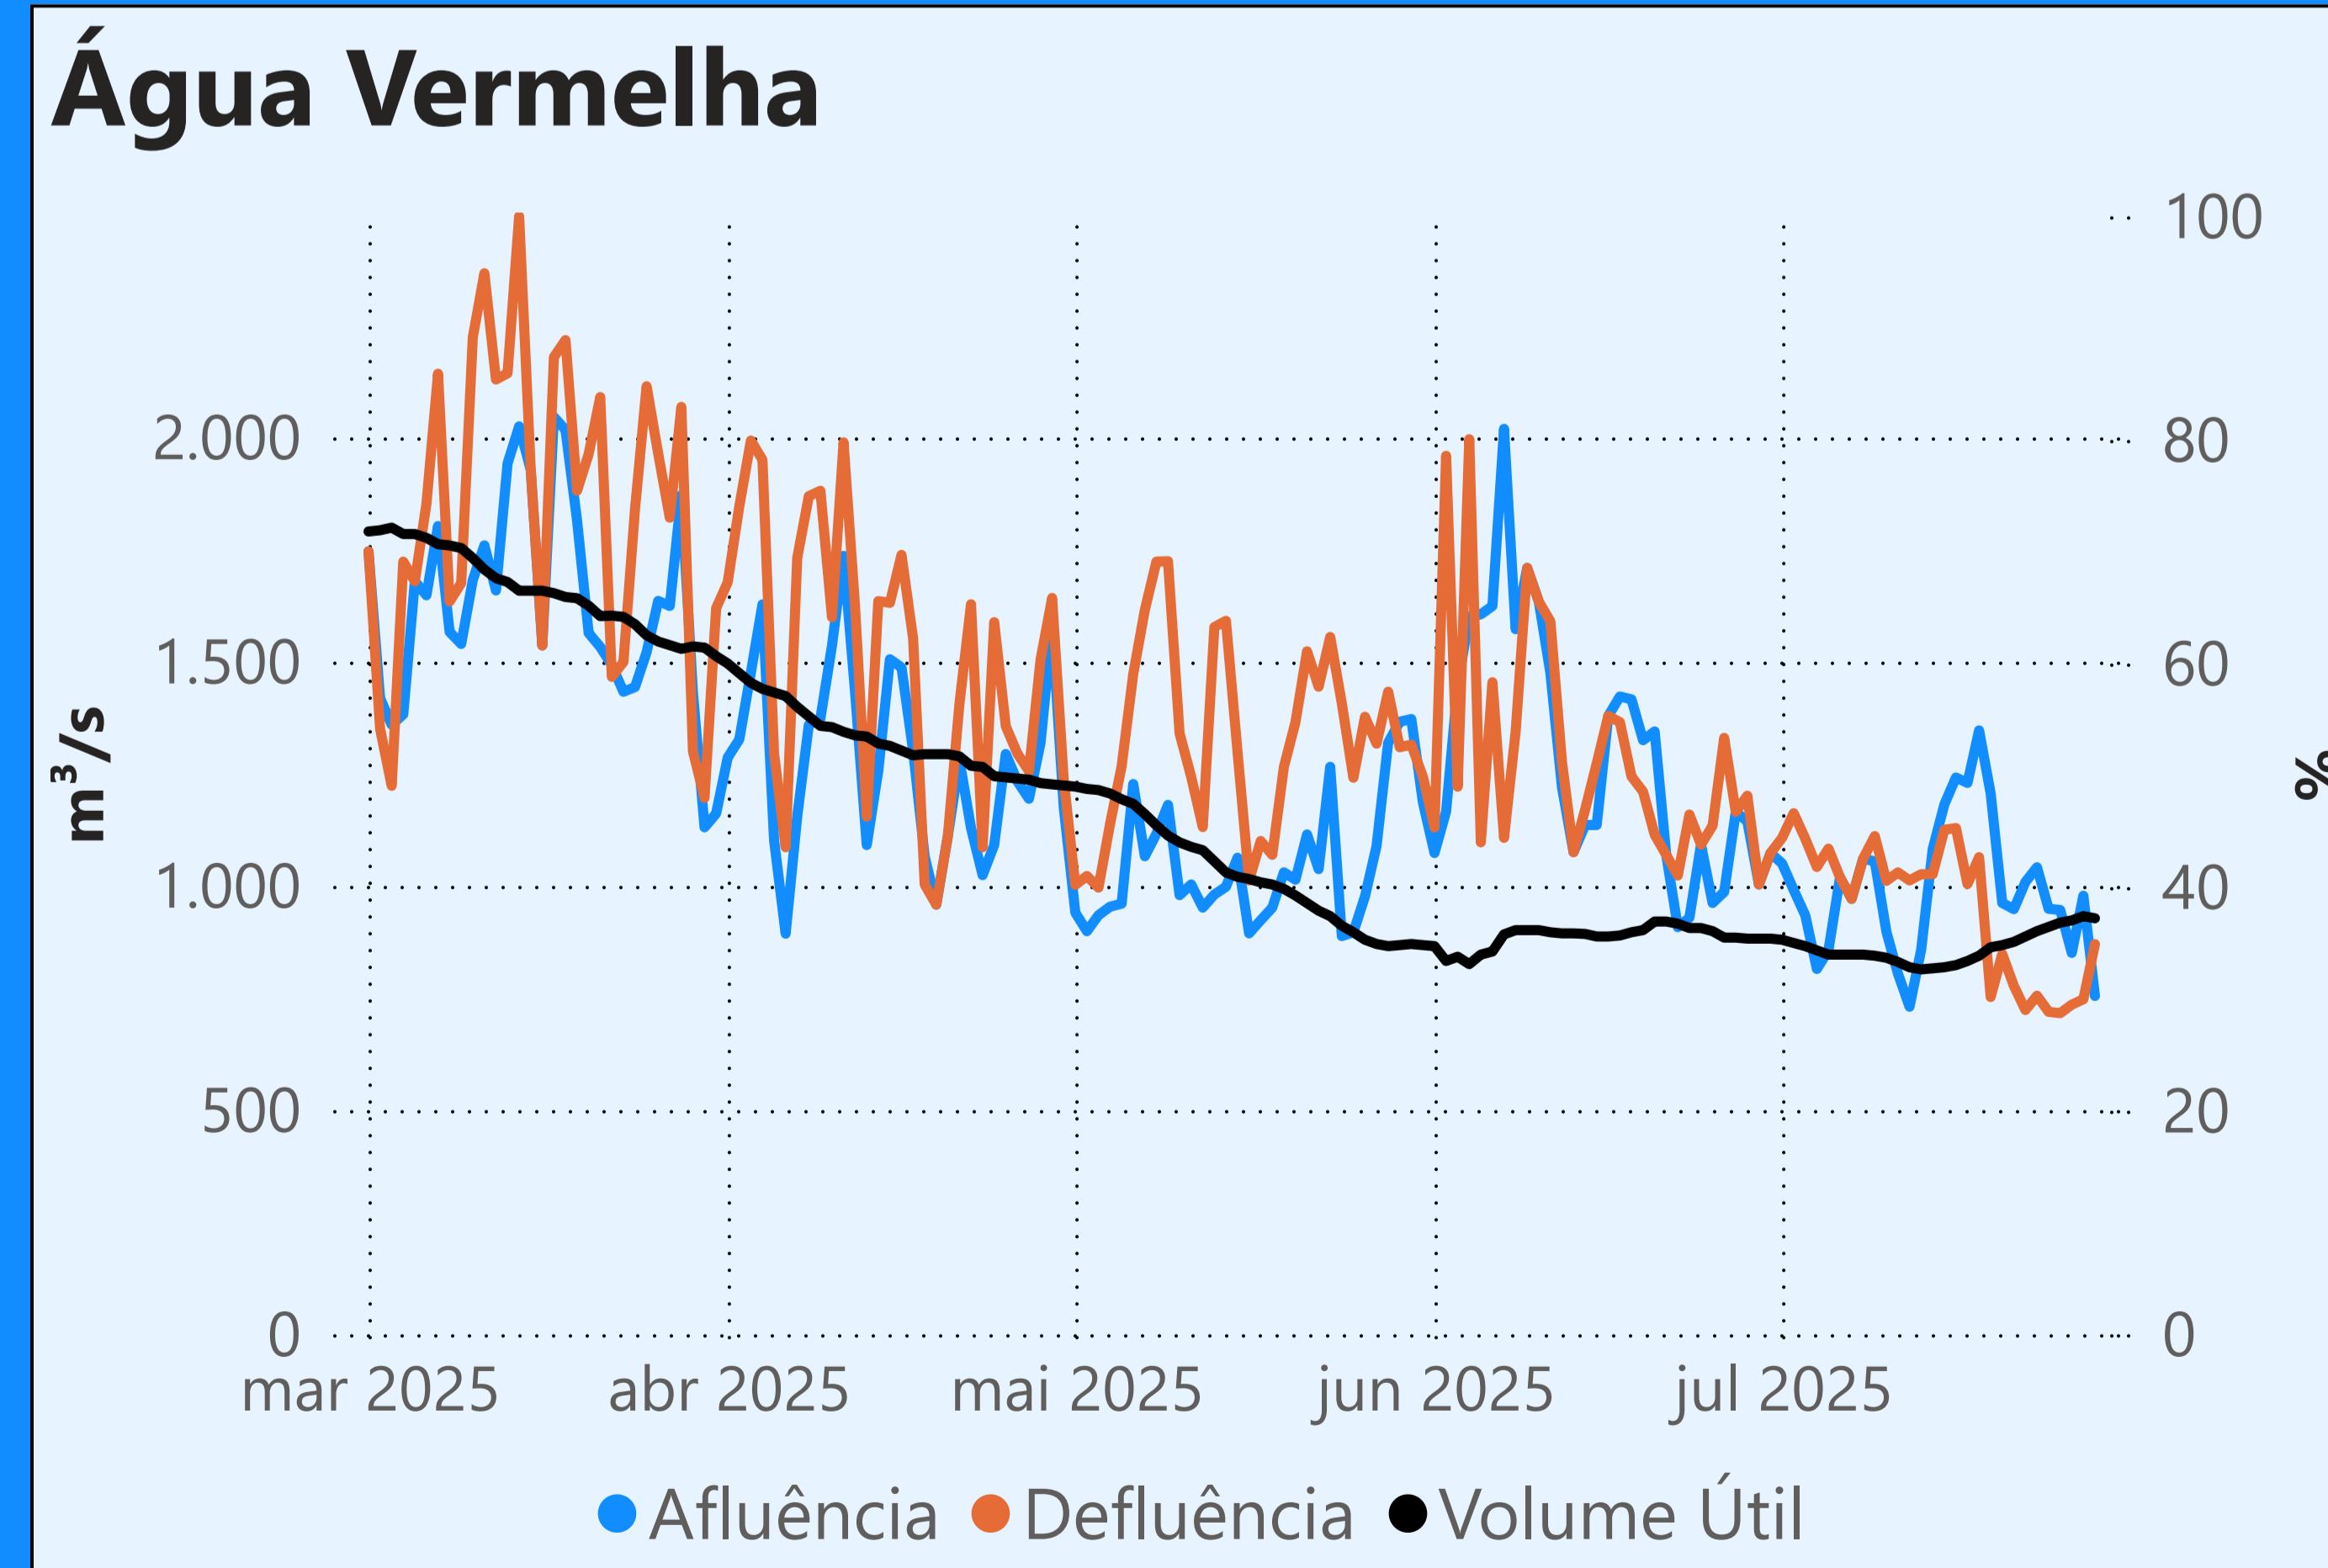


**Saiba mais** sobre as condições de operação  
 do Sistema Hídrico do Rio Paranaíba na  
[Resolução 194/2024](#)

## Cachoeira Dourada

Data	Afluencia (m <sup>3</sup> /s)	Defluência (m <sup>3</sup> /s)
26/07	641	563
27/07	571	508
28/07	716	934

## Rio Paranaíba

Volume útil superior ou igual a 15%

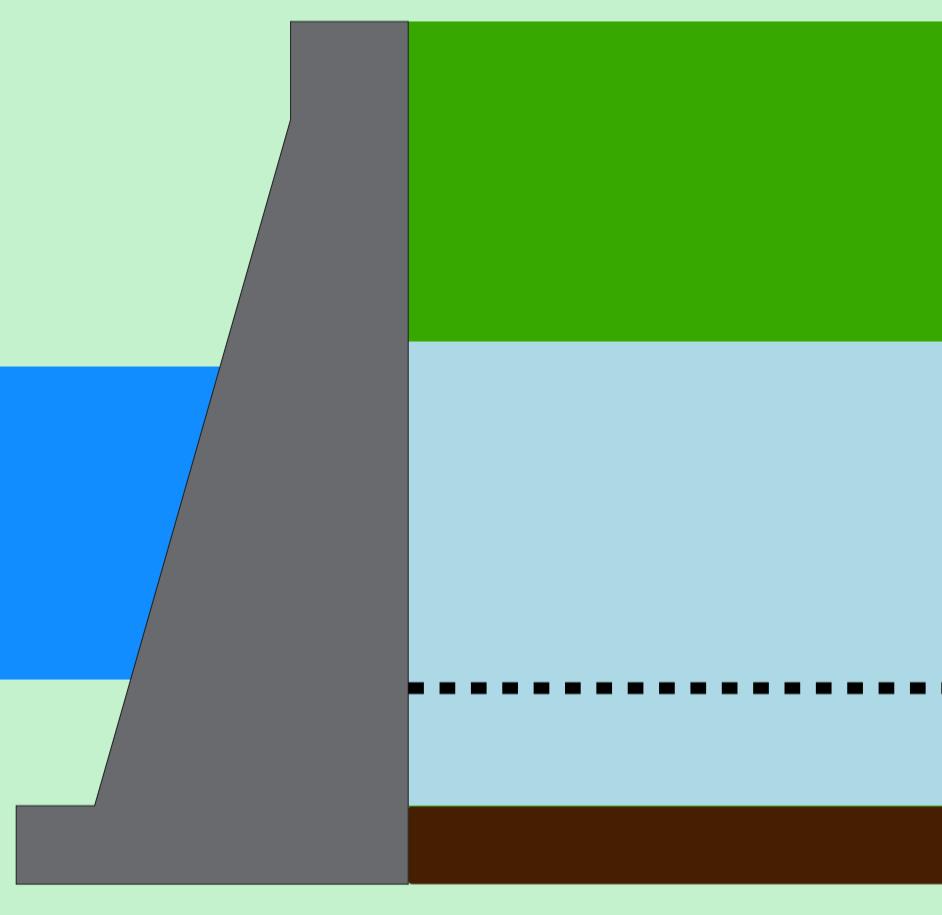

### São Simão

Data	Afluencia (m <sup>3</sup> /s)	Defluência (m <sup>3</sup> /s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
26/07	1.063	1.517	61,06	397,26
27/07	895	1.478	60,15	397,17
28/07	1.250	1.898	59,14	397,07

Rio Paranaíba

Rio Paranaíba


## Rio Grande

### Faixa de Operação Normal

Vazão defluente máxima média diária igual à vazão máxima turbinada

### Itumbiara

Data	Afluencia (m <sup>3</sup> /s)	Defluência (m <sup>3</sup> /s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
26/07	534	698	84,36	517,36
27/07	485	649	84,25	517,34
28/07	685	1.095	83,96	517,29

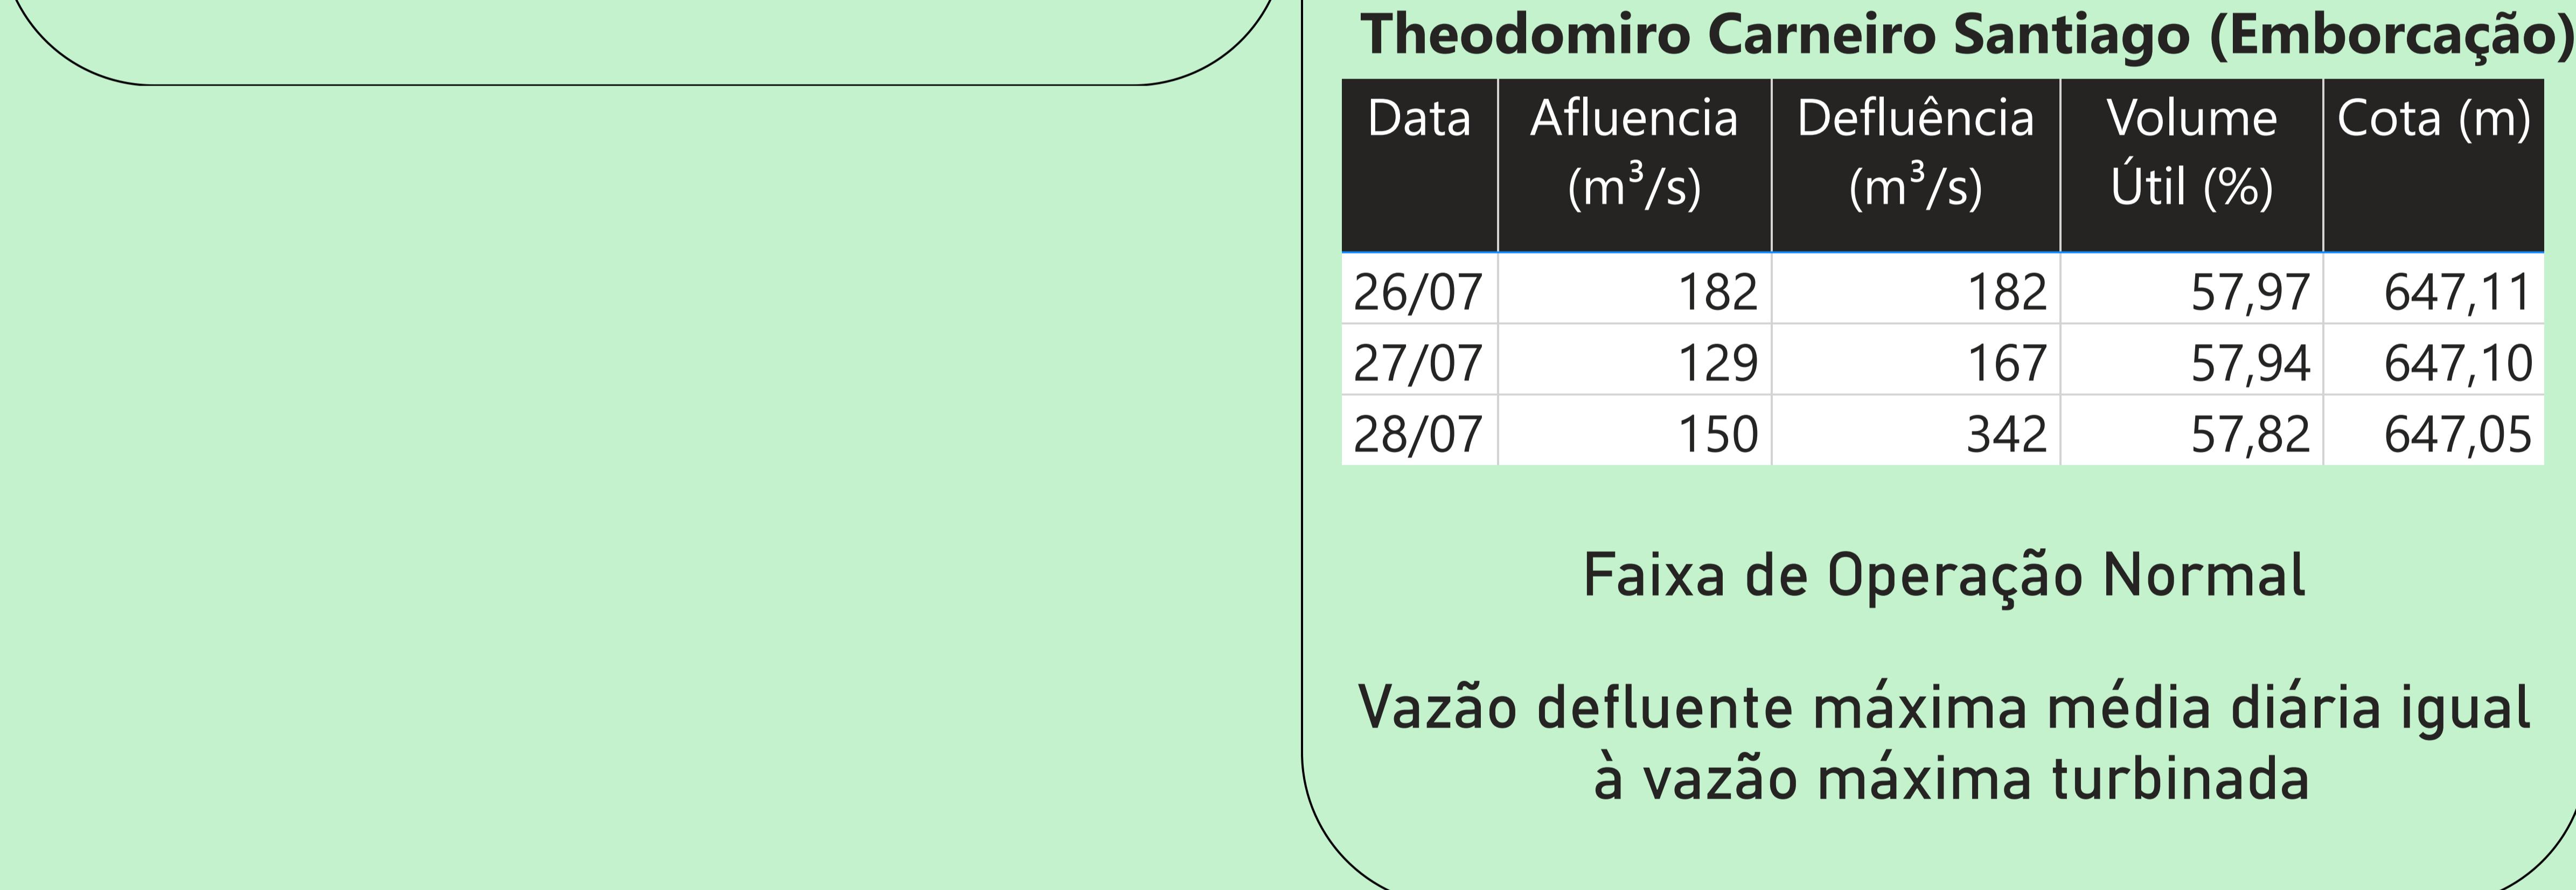

Data	Afluencia (m <sup>3</sup> /s)	Defluência (m <sup>3</sup> /s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
26/07	182	182	57,97	647,11
27/07	129	167	57,94	647,10
28/07	150	342	57,82	647,05

### Faixa de Operação Normal

Vazão defluente máxima média diária igual à vazão máxima turbinada

Data de Referência  
**28/07/2025**

Período Seco



ANA


# Acompanhamento do Sistema Hídrico do Rio Paranaíba

Data do boletim


29/07/2025

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS  
E SANEAMENTO BÁSICO

## Theodomiro Carneiro Santiago (Emborcação)

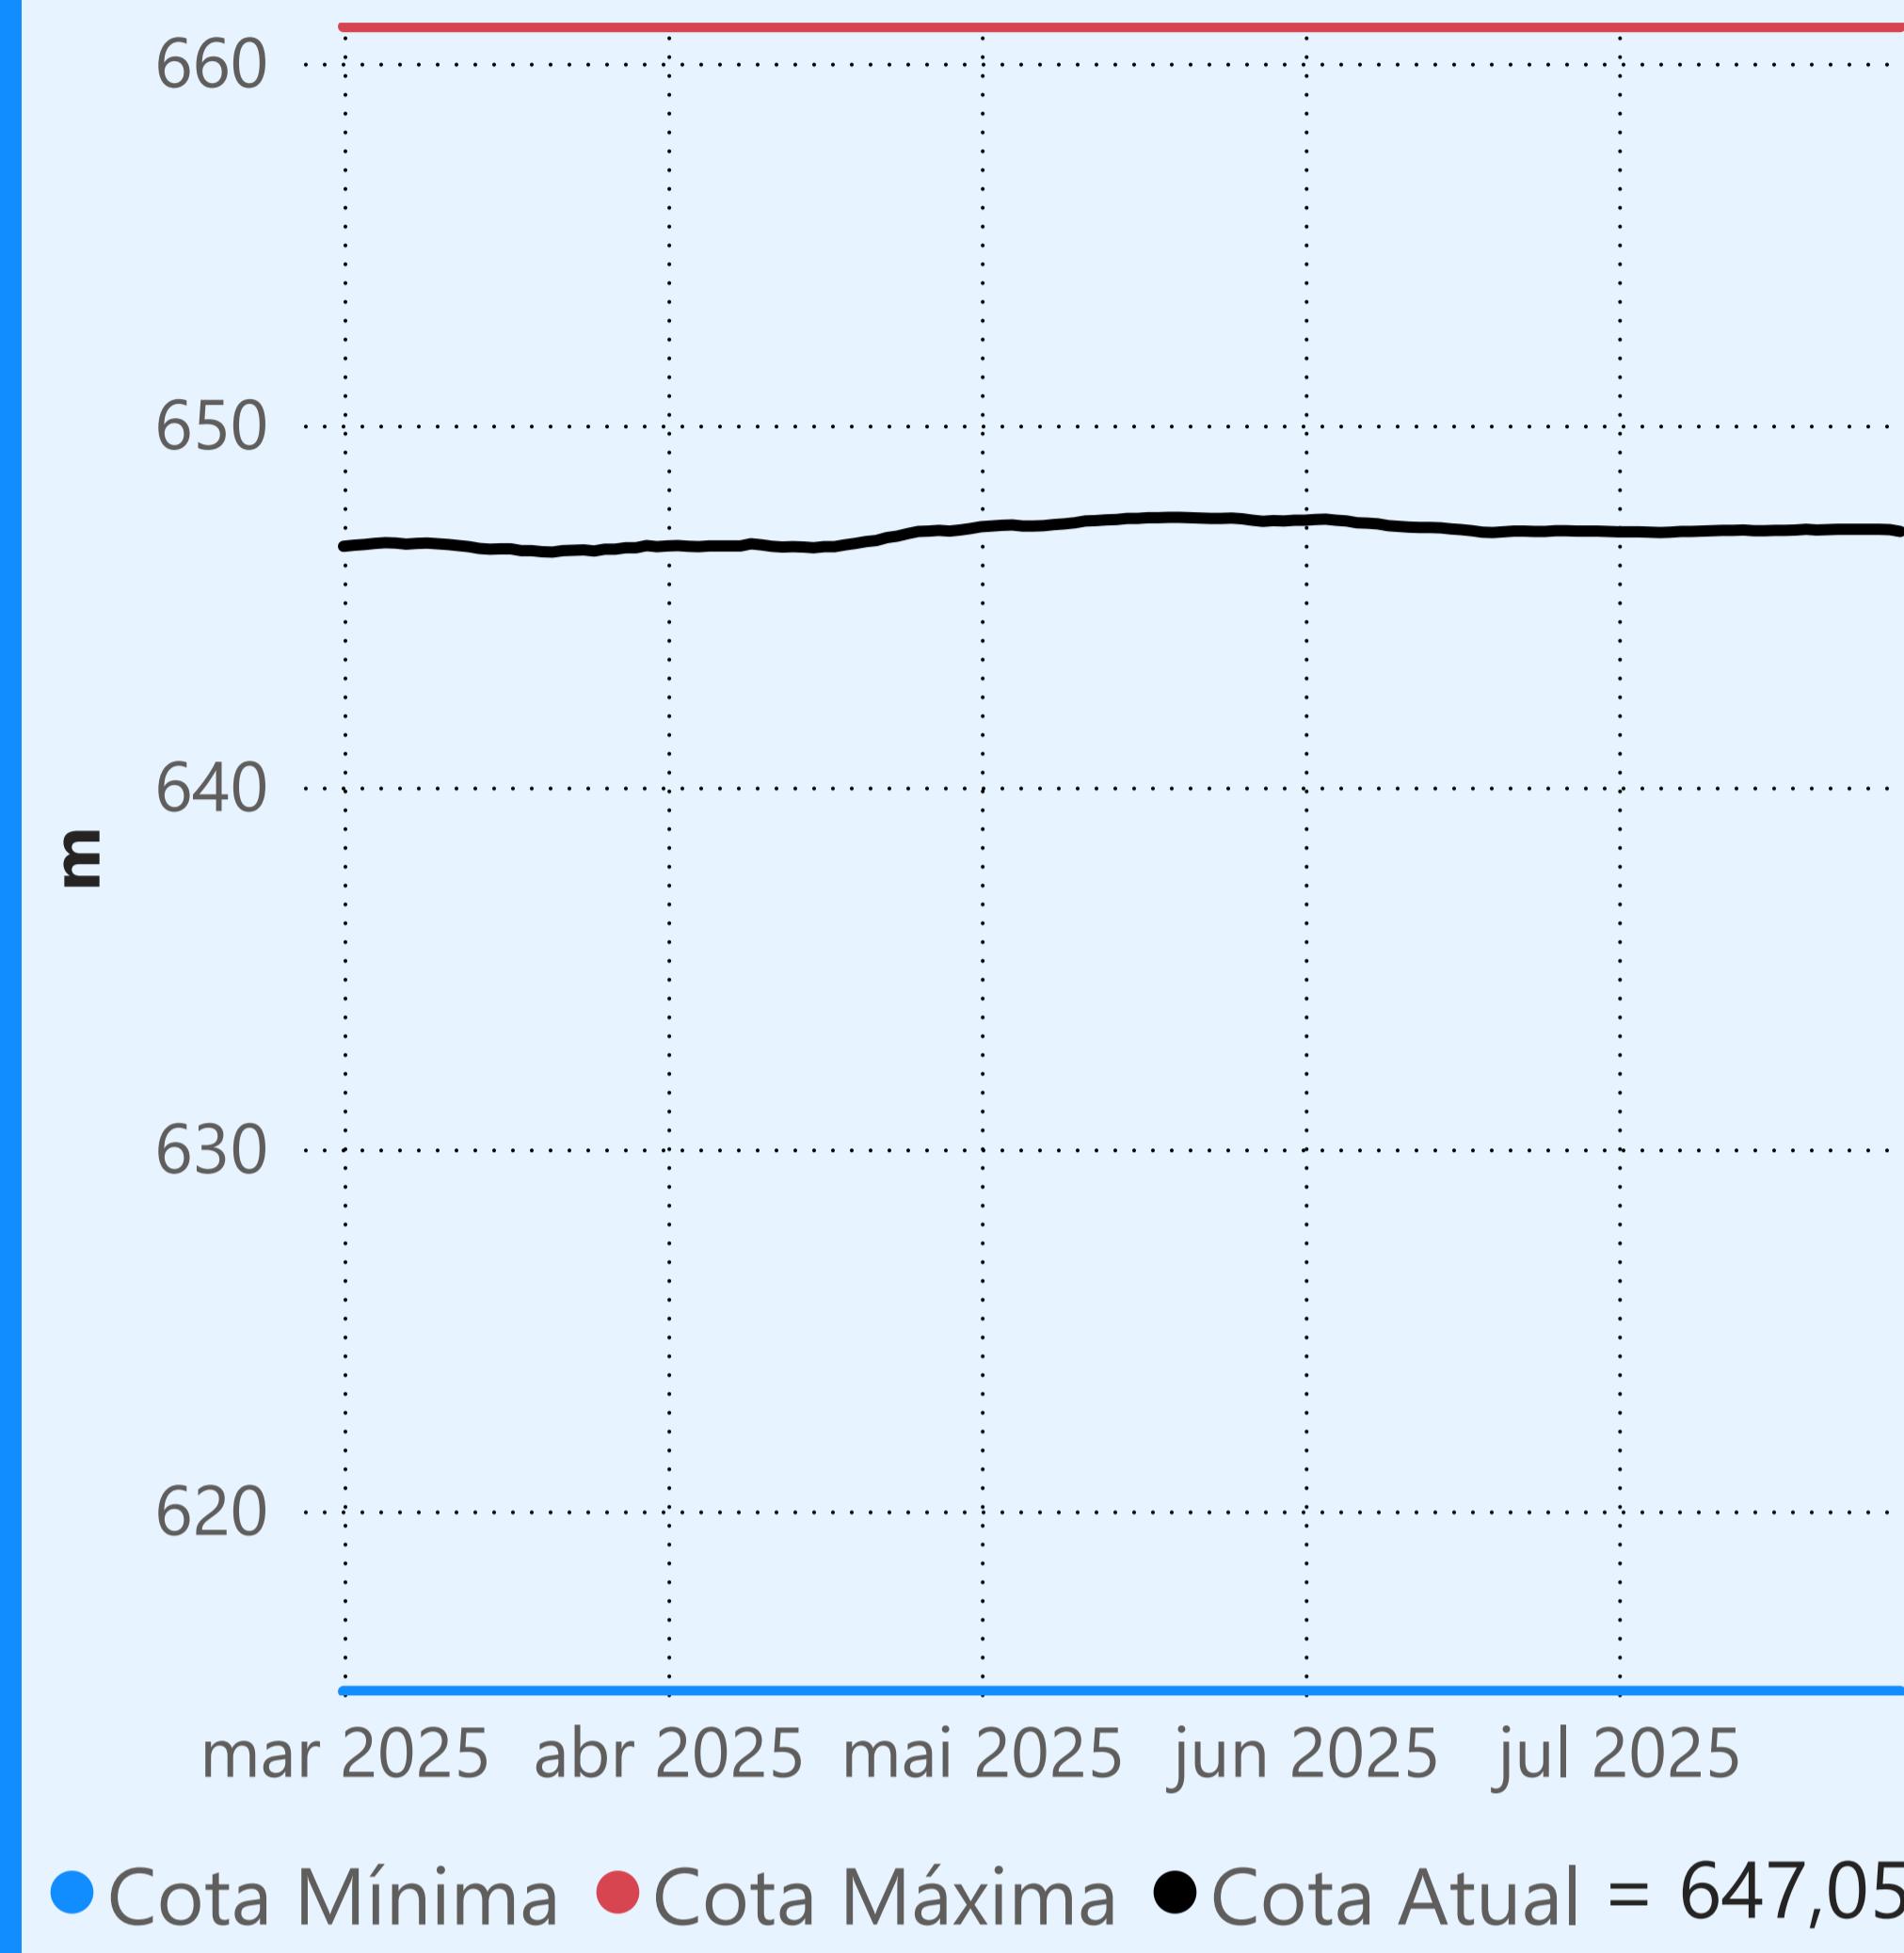

Faixa de Operação Normal

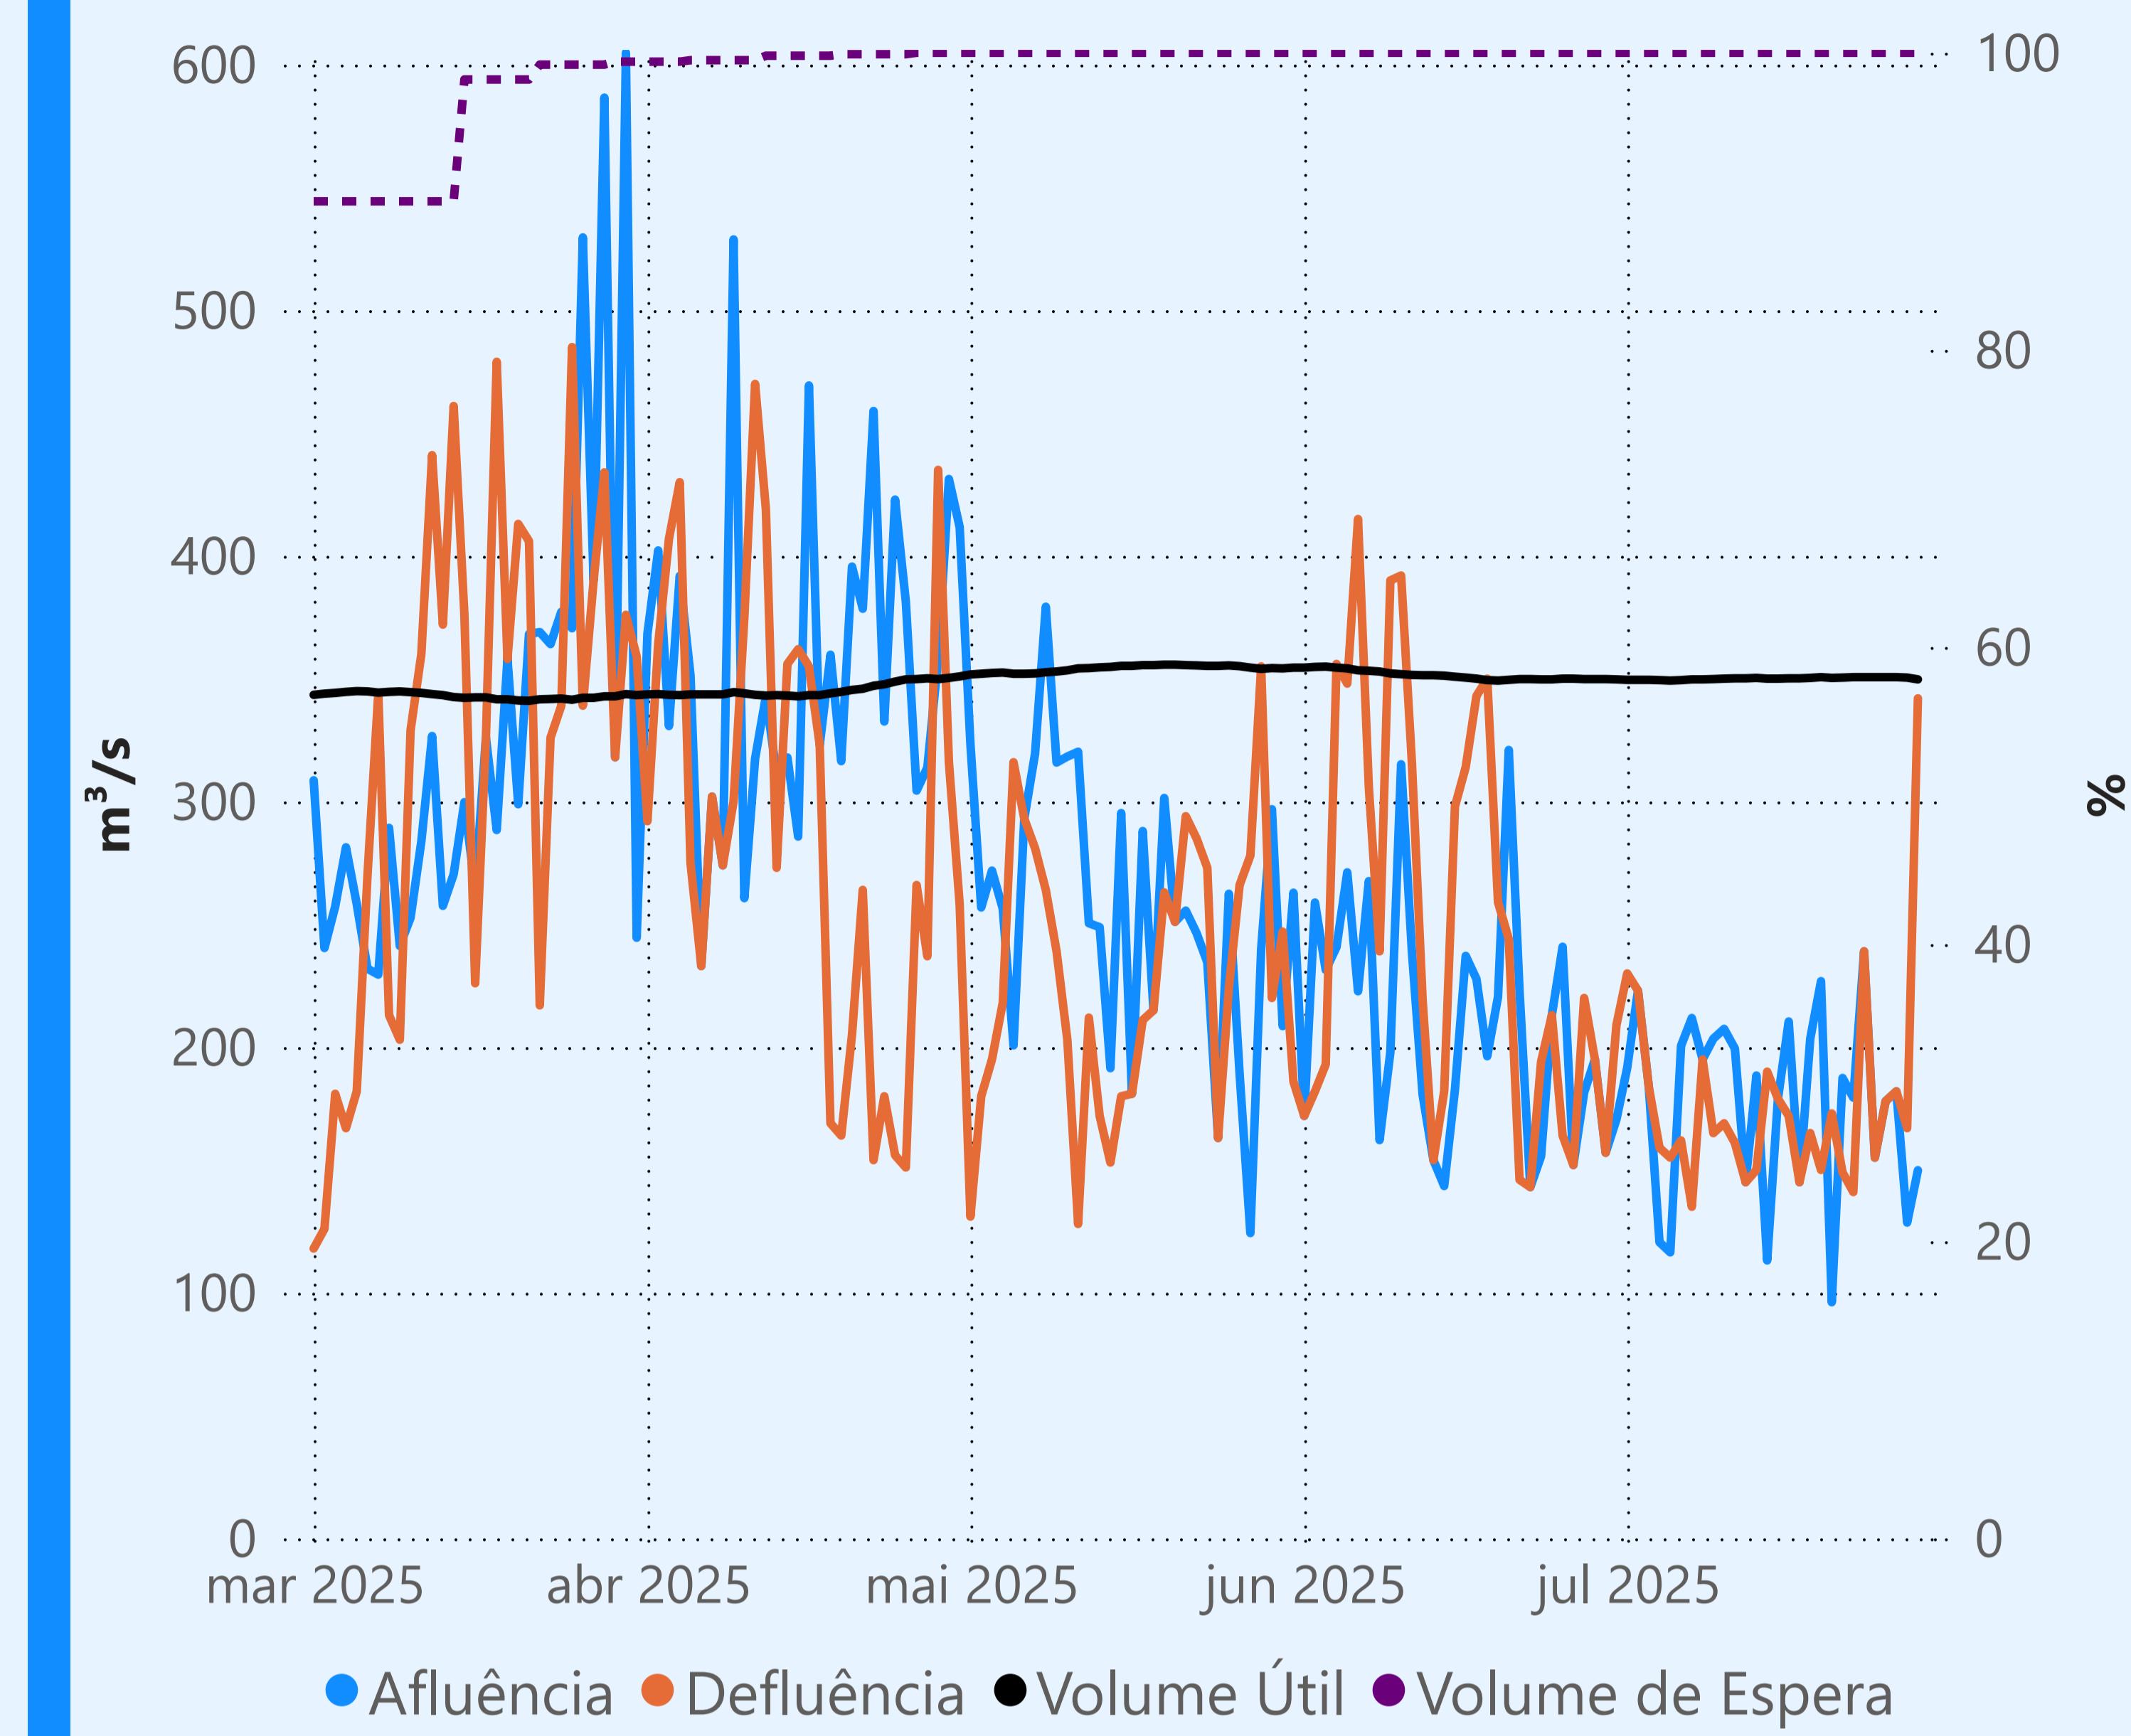


## Vazão defluente média mensal (m³/s)


177  
julho de 2025

Dia	Defluência	Dia	Defluência
1	230	16	172
2	223	17	145
3	184	18	165
4	159	19	150
5	155	20	173
6	162	21	149
7	135	22	141
8	195	23	239
9	165	24	155
10	169	25	178
11	161	26	182
12	145	27	167
13	150	28	342
14	190		
15	179		


## Cachoeira Dourada

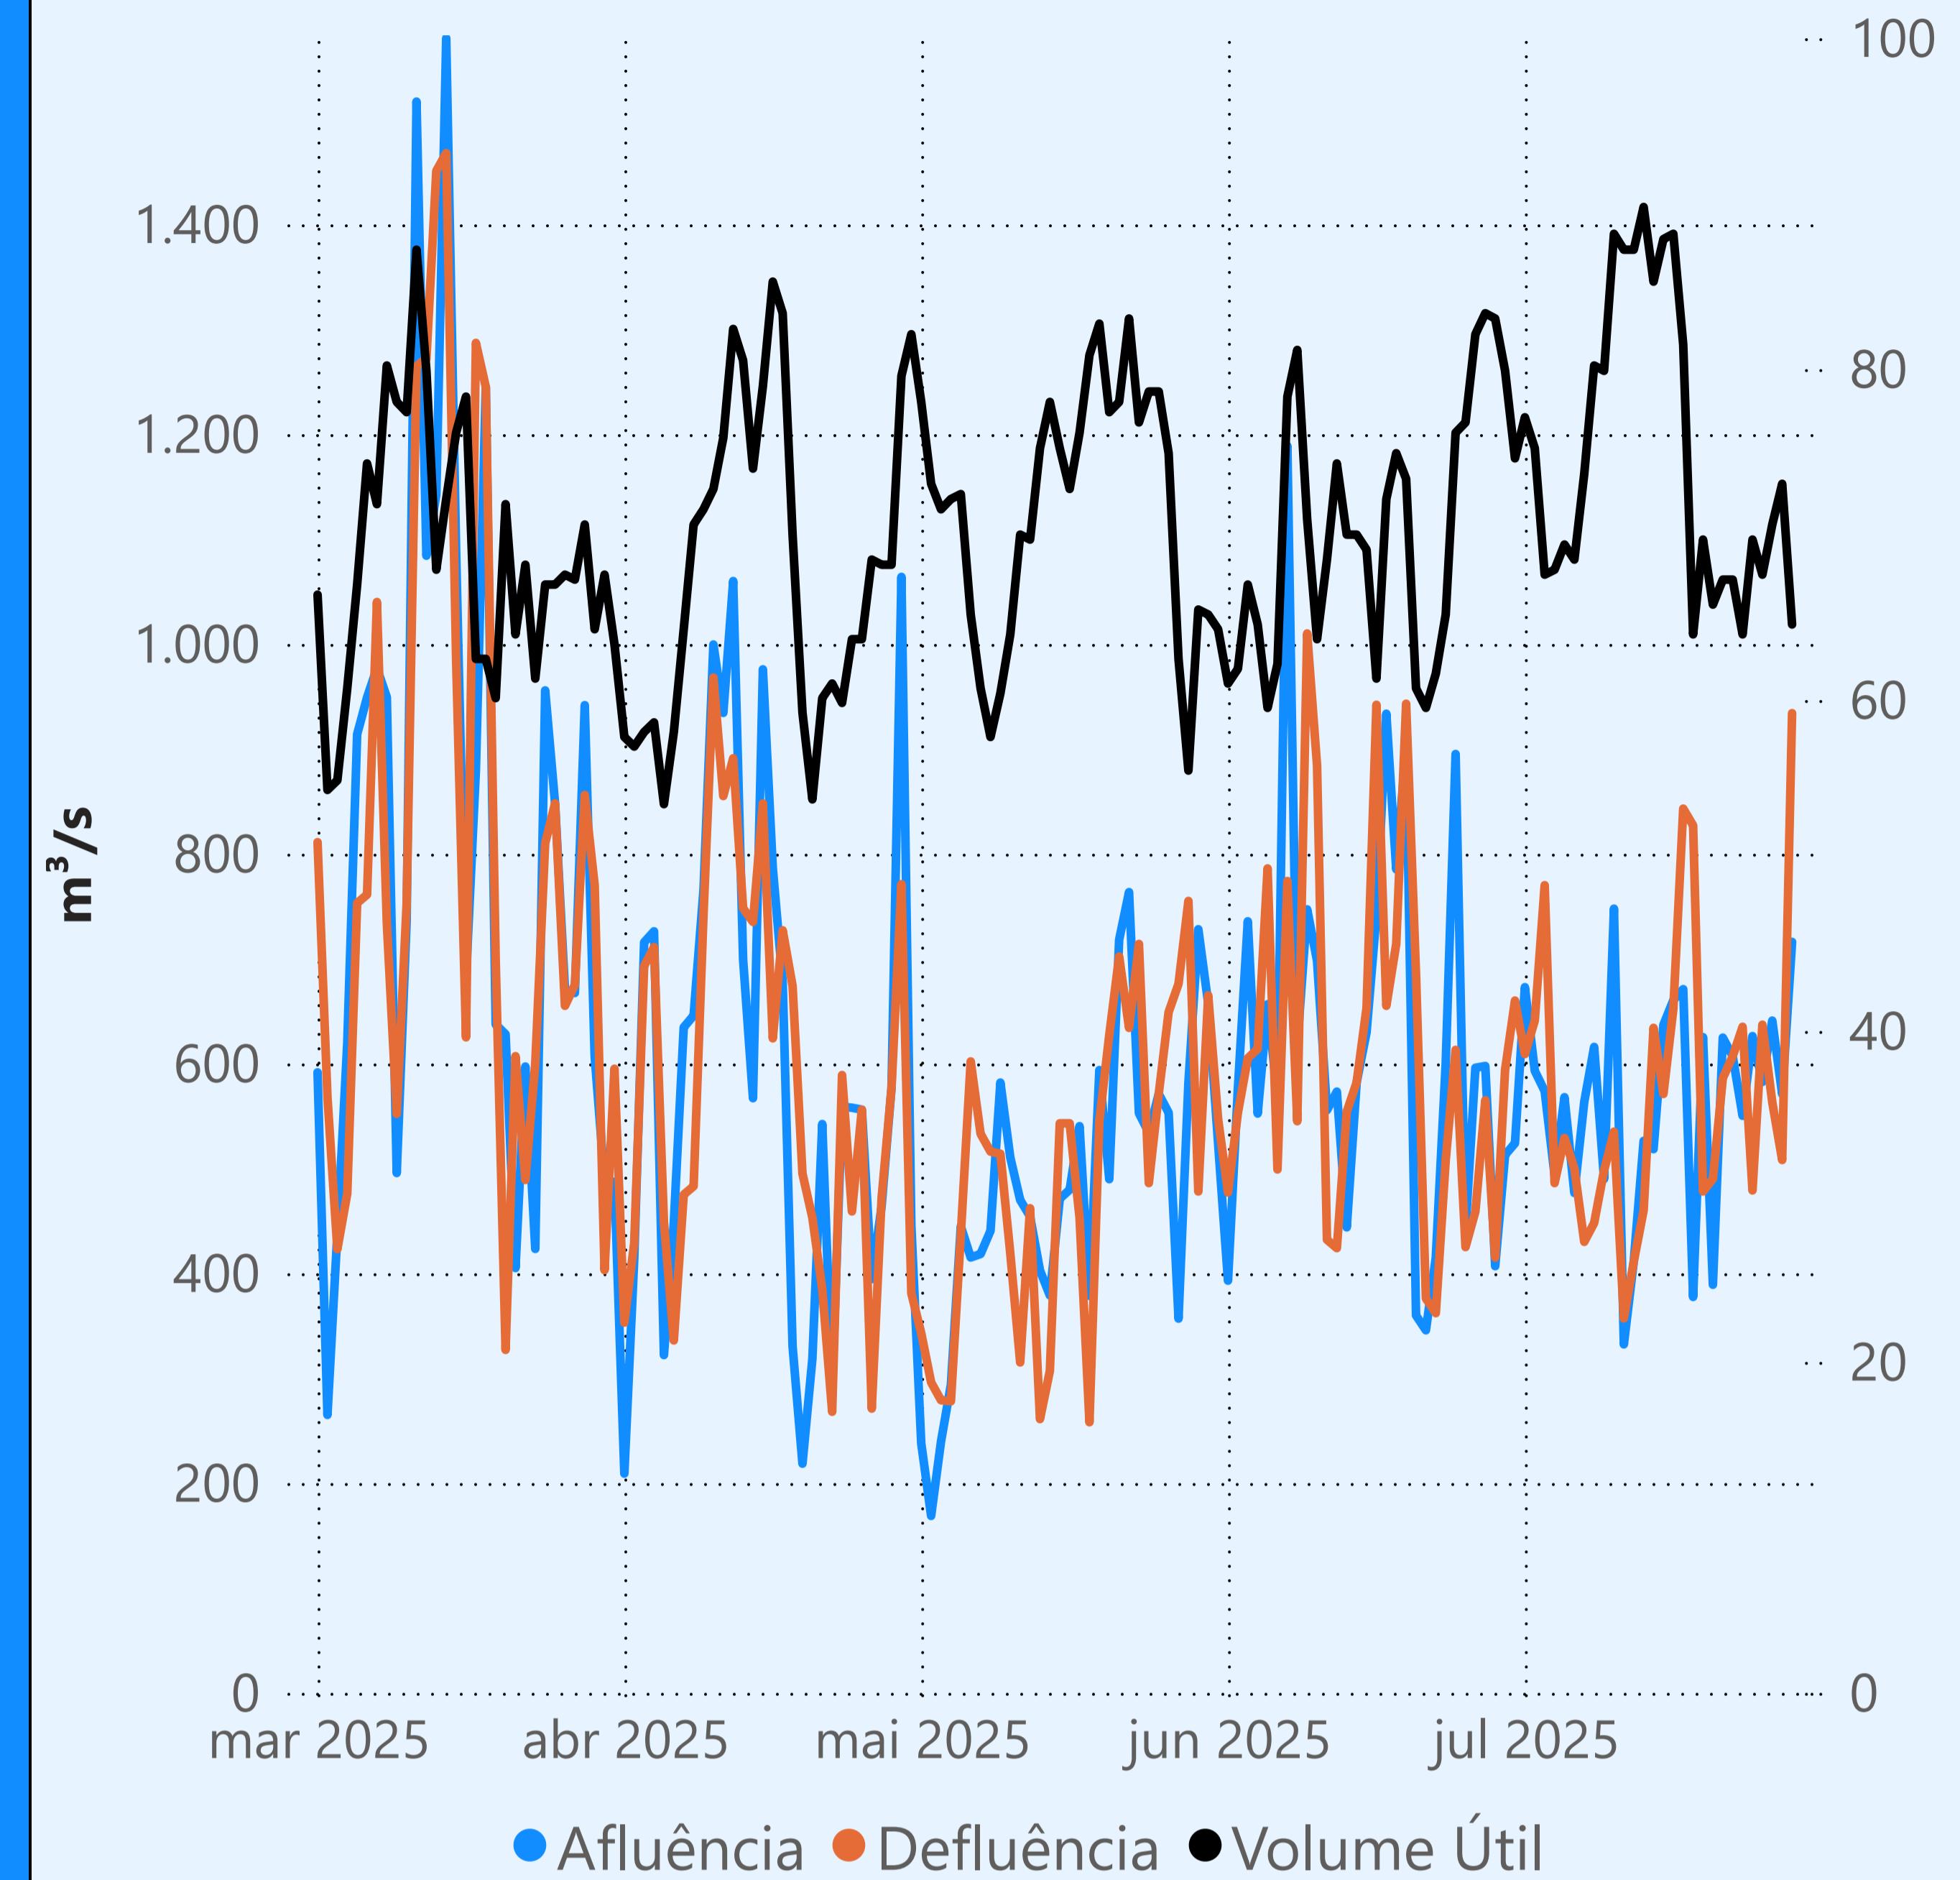

## Itumbiara

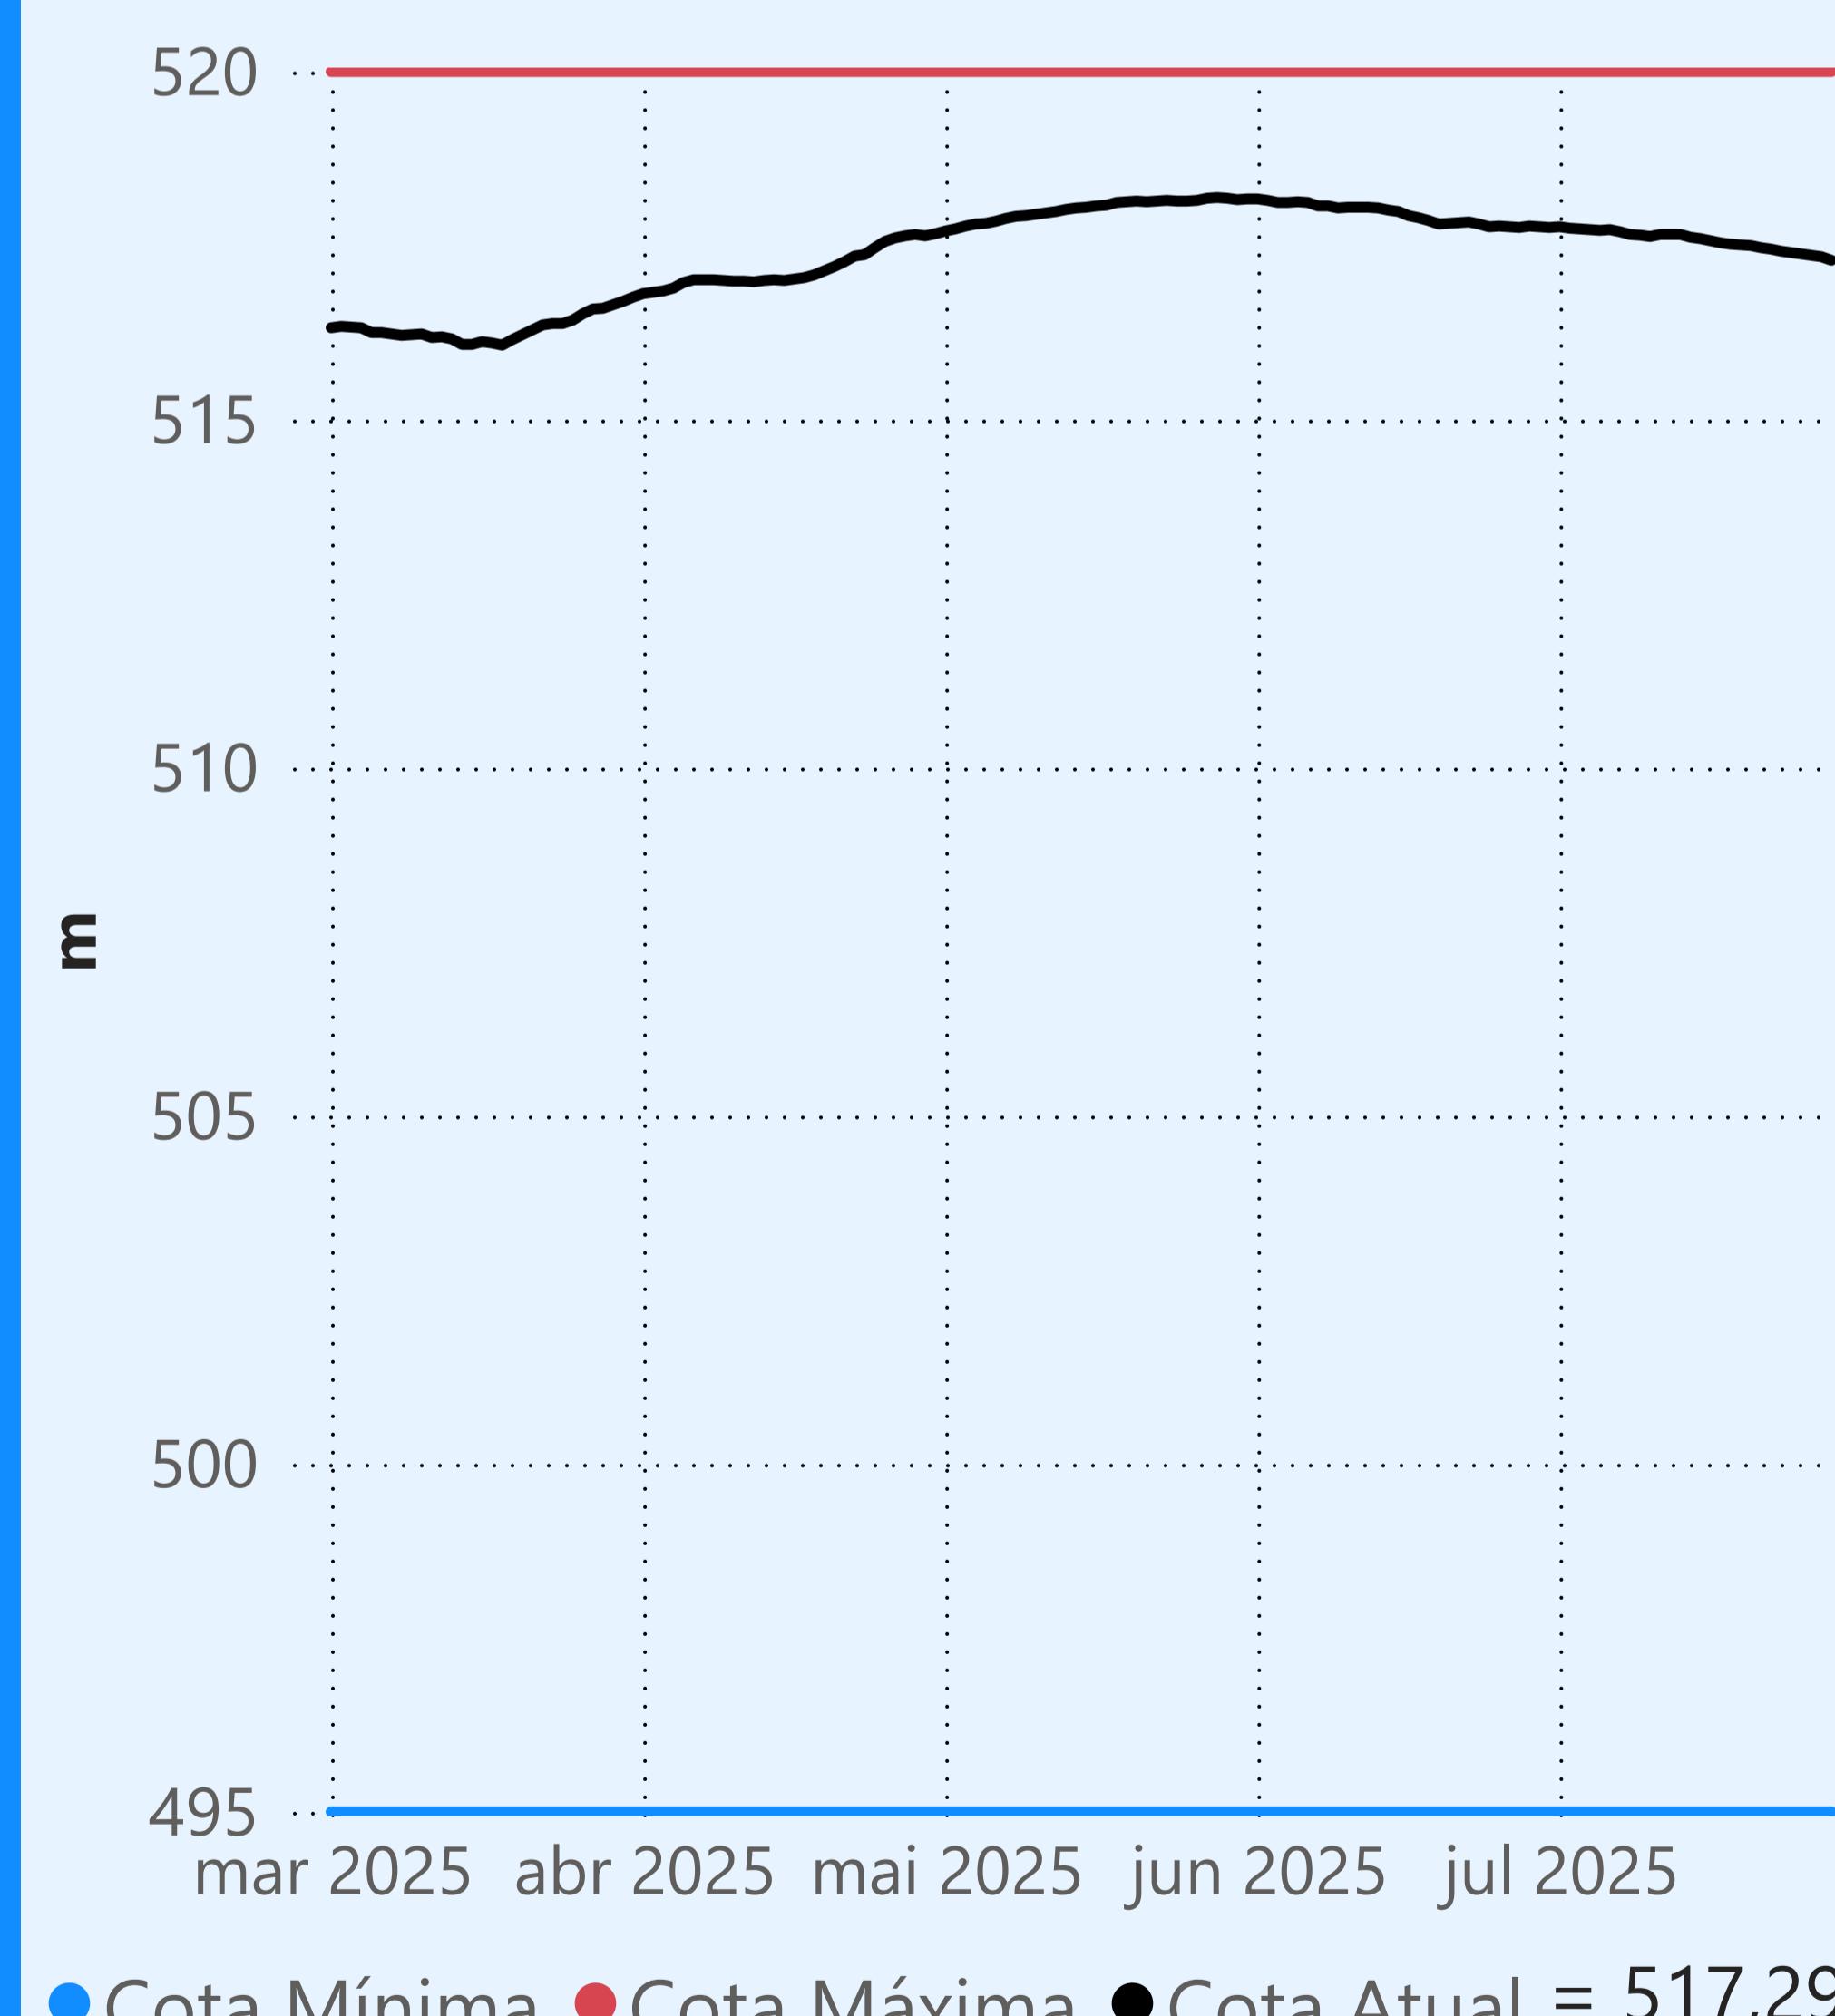

Faixa de Operação Normal

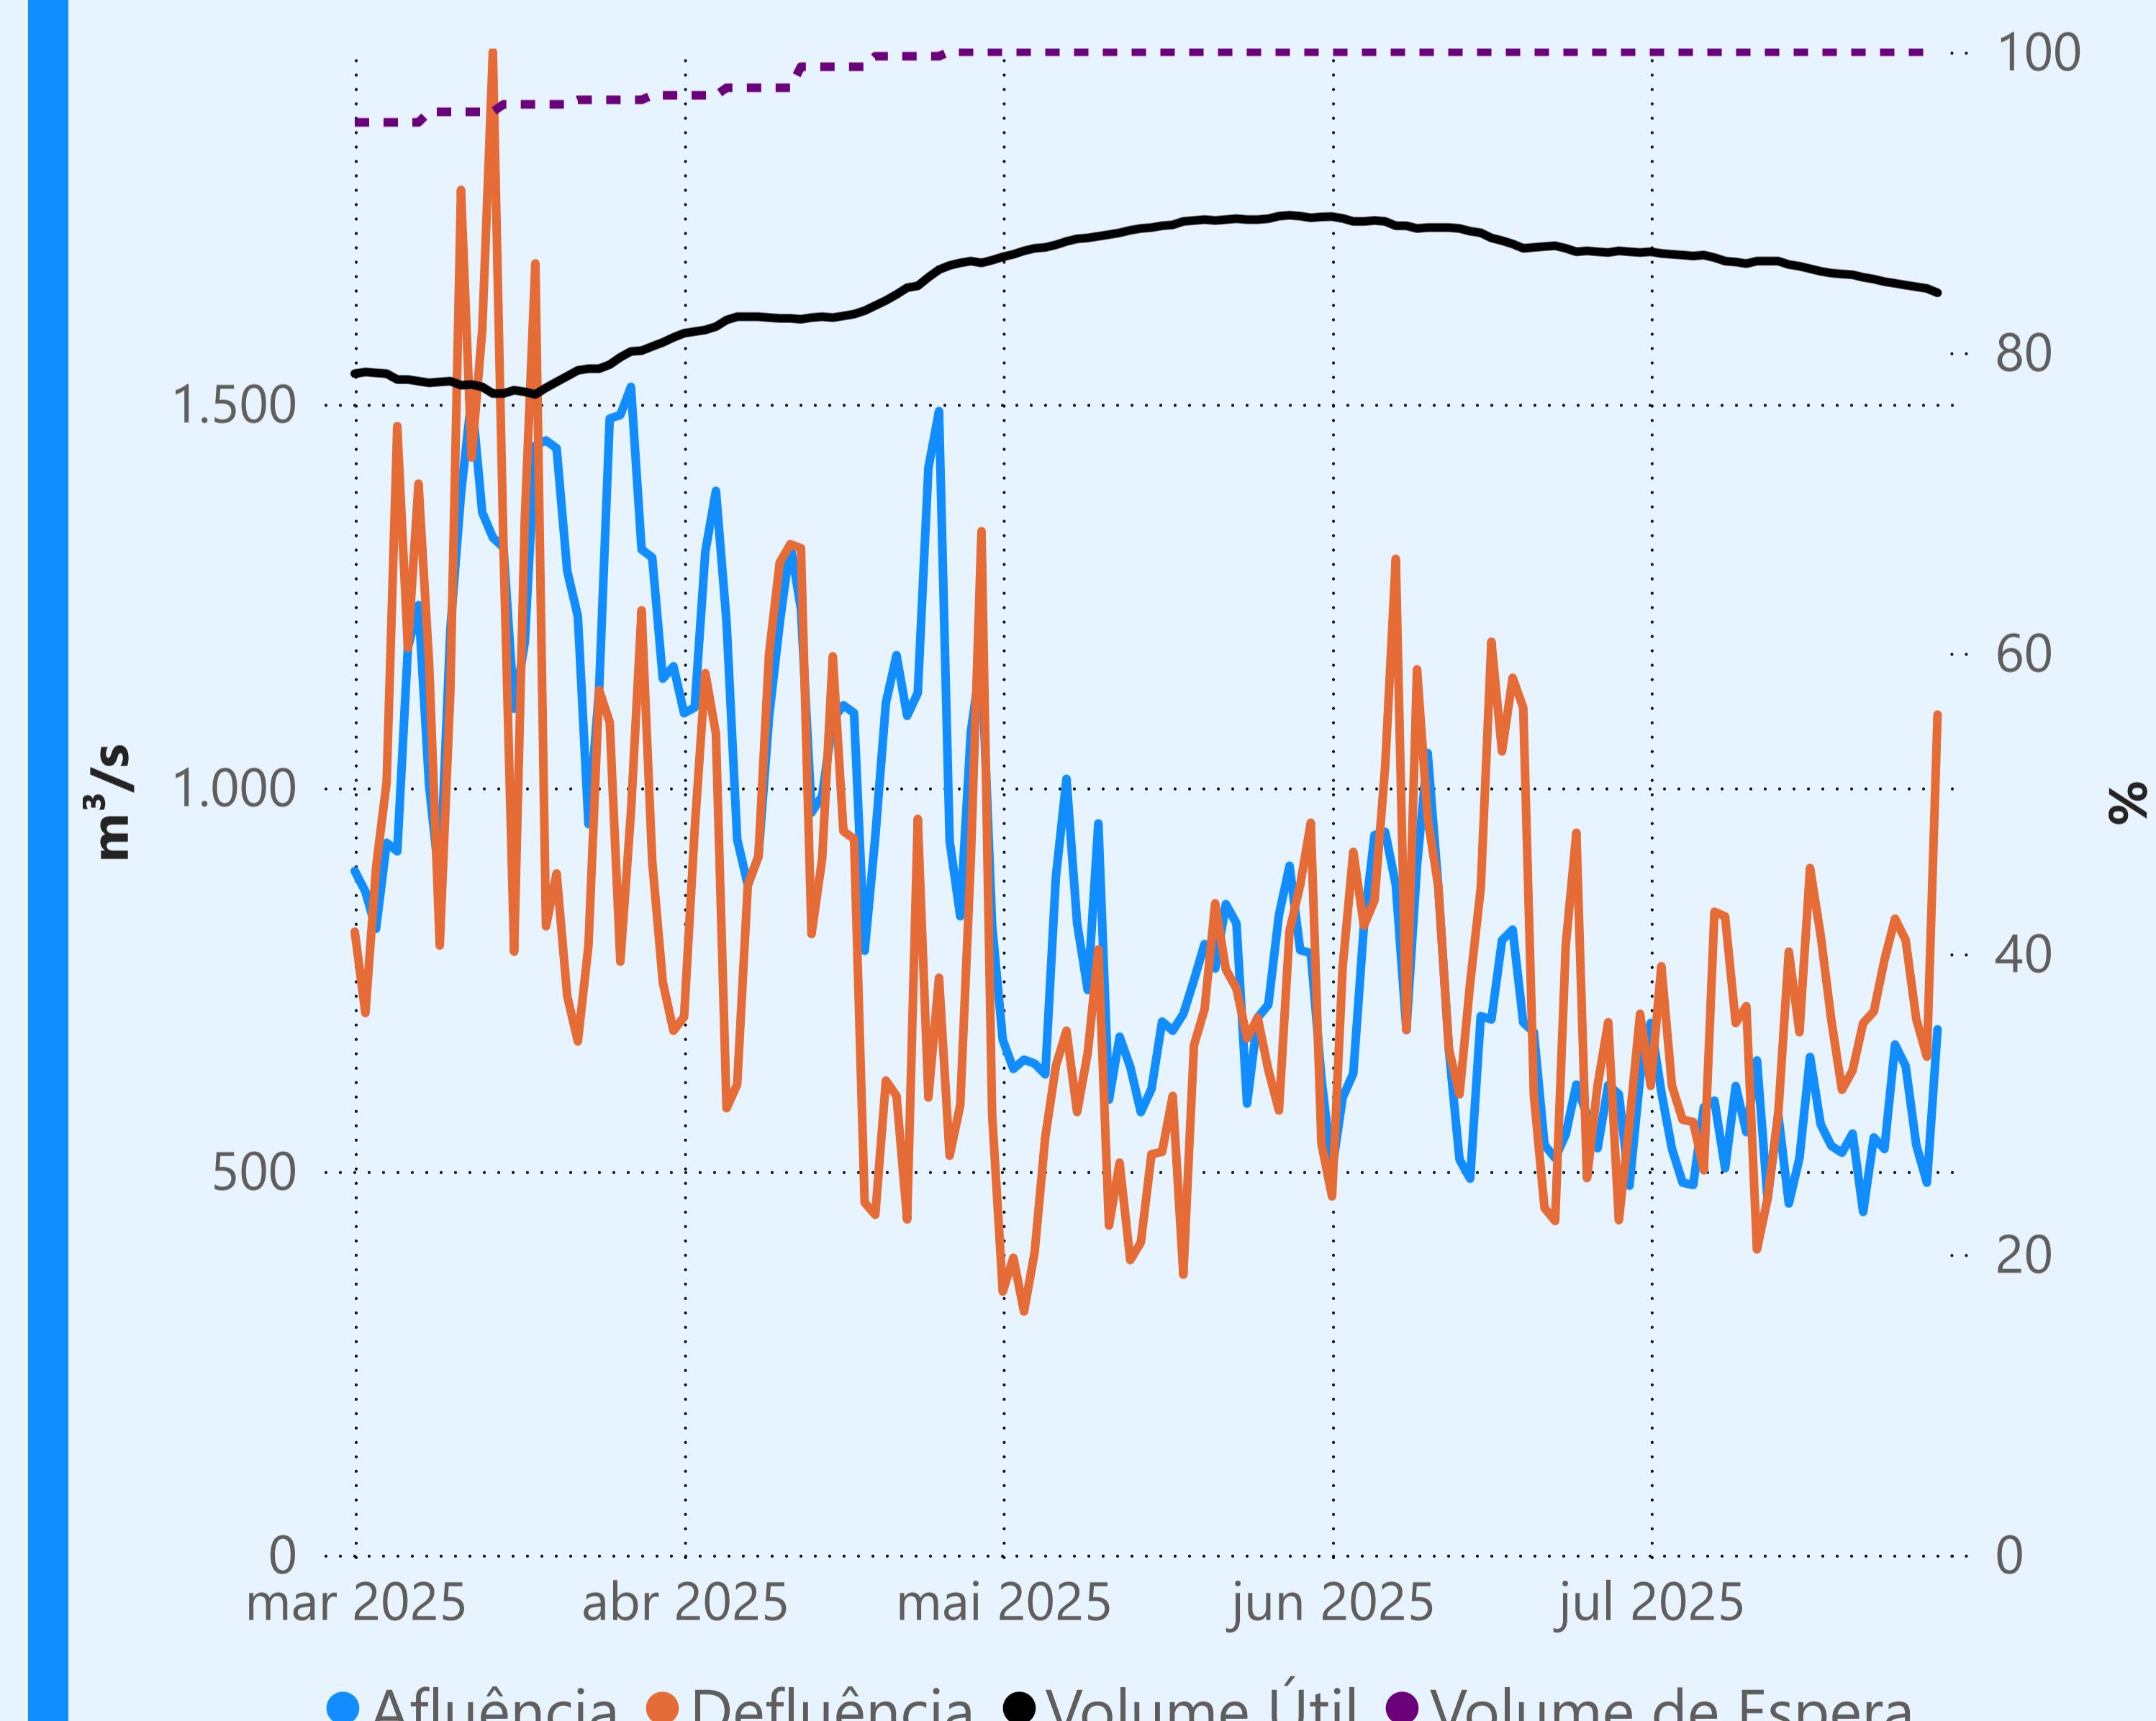


## Vazão defluente média mensal (m³/s)

696  
julho de 2025

Dia	Defluência	Dia	Defluência
1	611	16	895
2	767	17	807
3	611	18	697
4	567	19	606
5	564	20	631
6	501	21	693
7	838	22	708
8	832	23	775
9	693	24	829
10	715	25	801
11	398	26	698
12	464	27	649
13	574	28	1.095
14	786		
15	681		

## São Simão

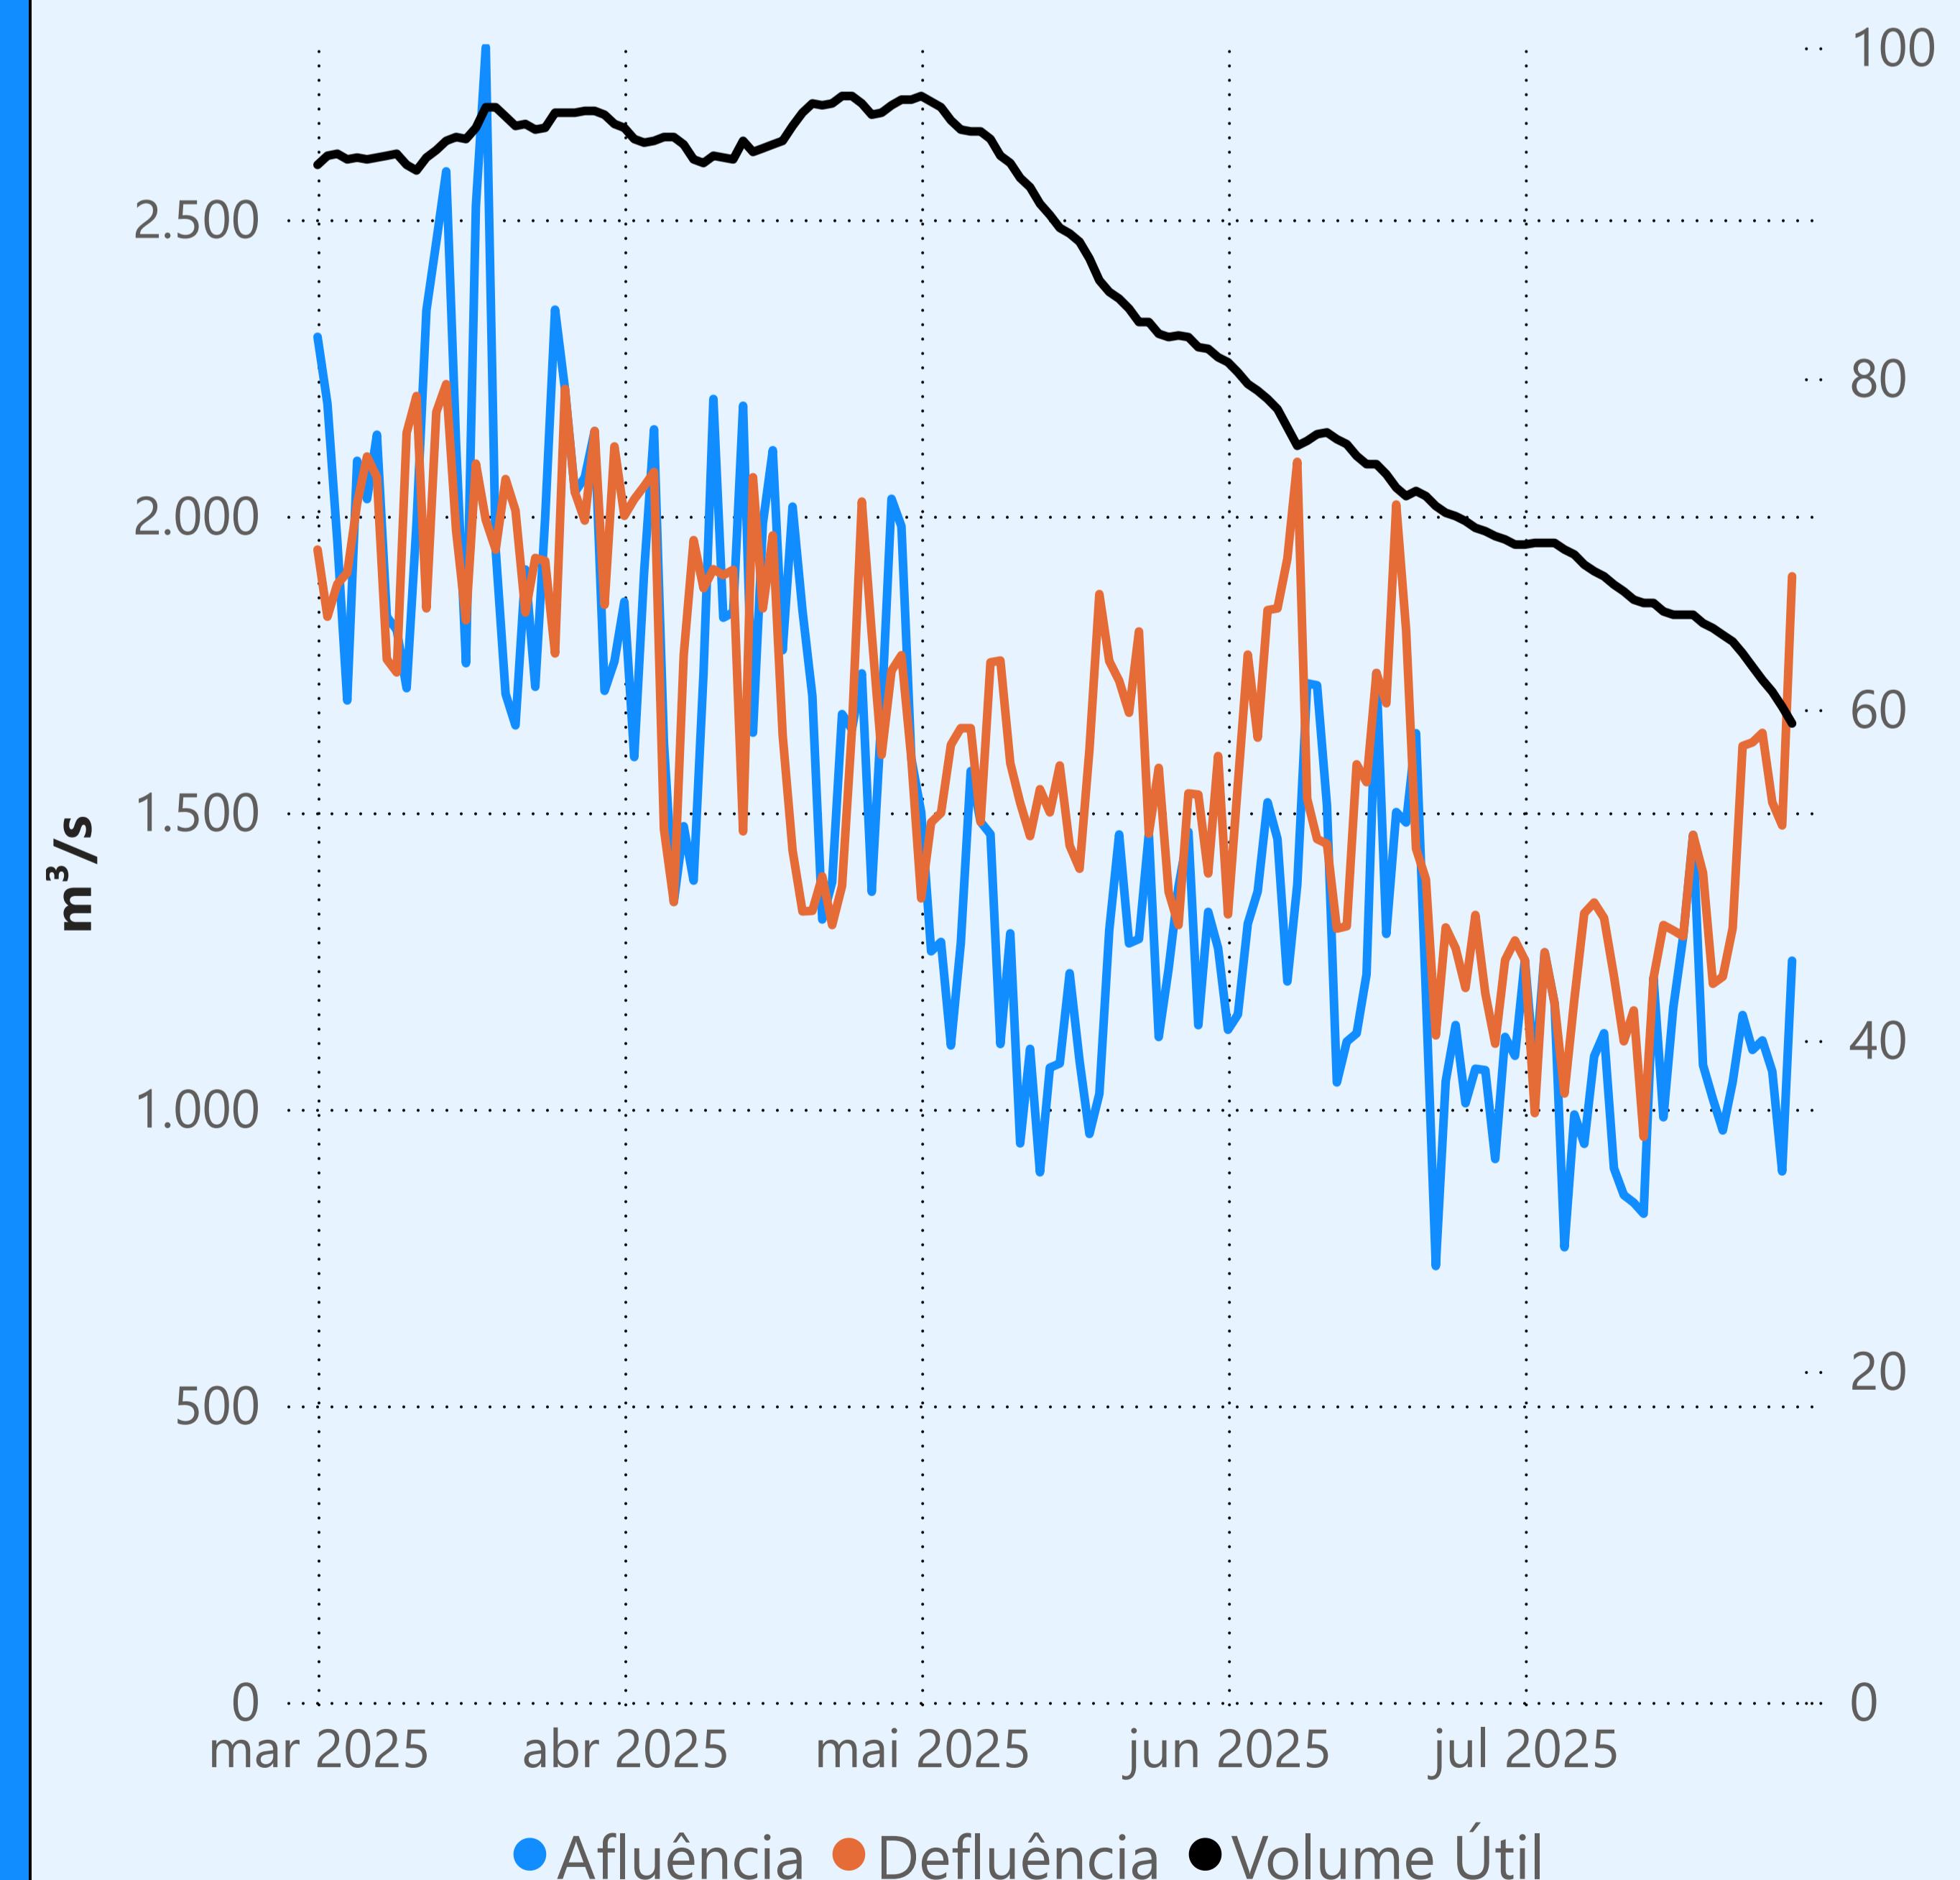

[Saiba mais](#) sobre os termos técnicos da operação dos reservatórios no [Glossário do Sistema de Acompanhamento de Reservatórios - SAR da ANA](#)

Superintendência de Operações e Eventos Críticos  
Coordenação de Operação de Reservatórios e Sistemas Hídricos

Fonte: ONS

\*Dados consistidos sujeitos a novas revisões