

Saiba mais sobre as condições de operação do Sistema Hídrico do Rio Grande na [Resolução 193/2024](#)

Faixa de Operação Normal

Sem restrição de vazão máxima defluente

Marechal Mascarenhas de Moraes (Peixoto)

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
16/08	656	603	75,30	663,50
17/08	460	407	75,48	663,52
18/08	520	626	75,11	663,48

Luiz Carlos Barreto de Carvalho

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
16/08	590	600
17/08	390	400
18/08	619	645

Jaguara

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
16/08	645	850
17/08	408	405
18/08	638	565

Igarapava

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
16/08	970	991
17/08	459	442
18/08	624	699

Volta Grande

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
16/08	1.041	965
17/08	424	500
18/08	704	910

Maribondo

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
16/08	478	848	42,97	438,00
17/08	1.084	640	43,70	438,12
18/08	1.088	718	44,30	438,22

Volume útil superior ou igual a 15%

Funil Grande

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
16/08	90	90
17/08	86	90
18/08	84	96

Itutinga

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
16/08	47	46
17/08	45	45
18/08	42	43

Furnas

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
16/08	90	613	58,31	762,38
17/08	245	376	58,25	762,37
18/08	197	589	58,05	762,34

Camargos

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)
16/08	35	43	92,90
17/08	41	41	92,90
18/08	31	39	92,80

Faixa de Operação Normal

Vazão máxima turbinada definida na outorga

Data de Referência

18/08/2025


Período Seco

Rio Paranaíba


Rio Paraná

Rio Grande

Furnas

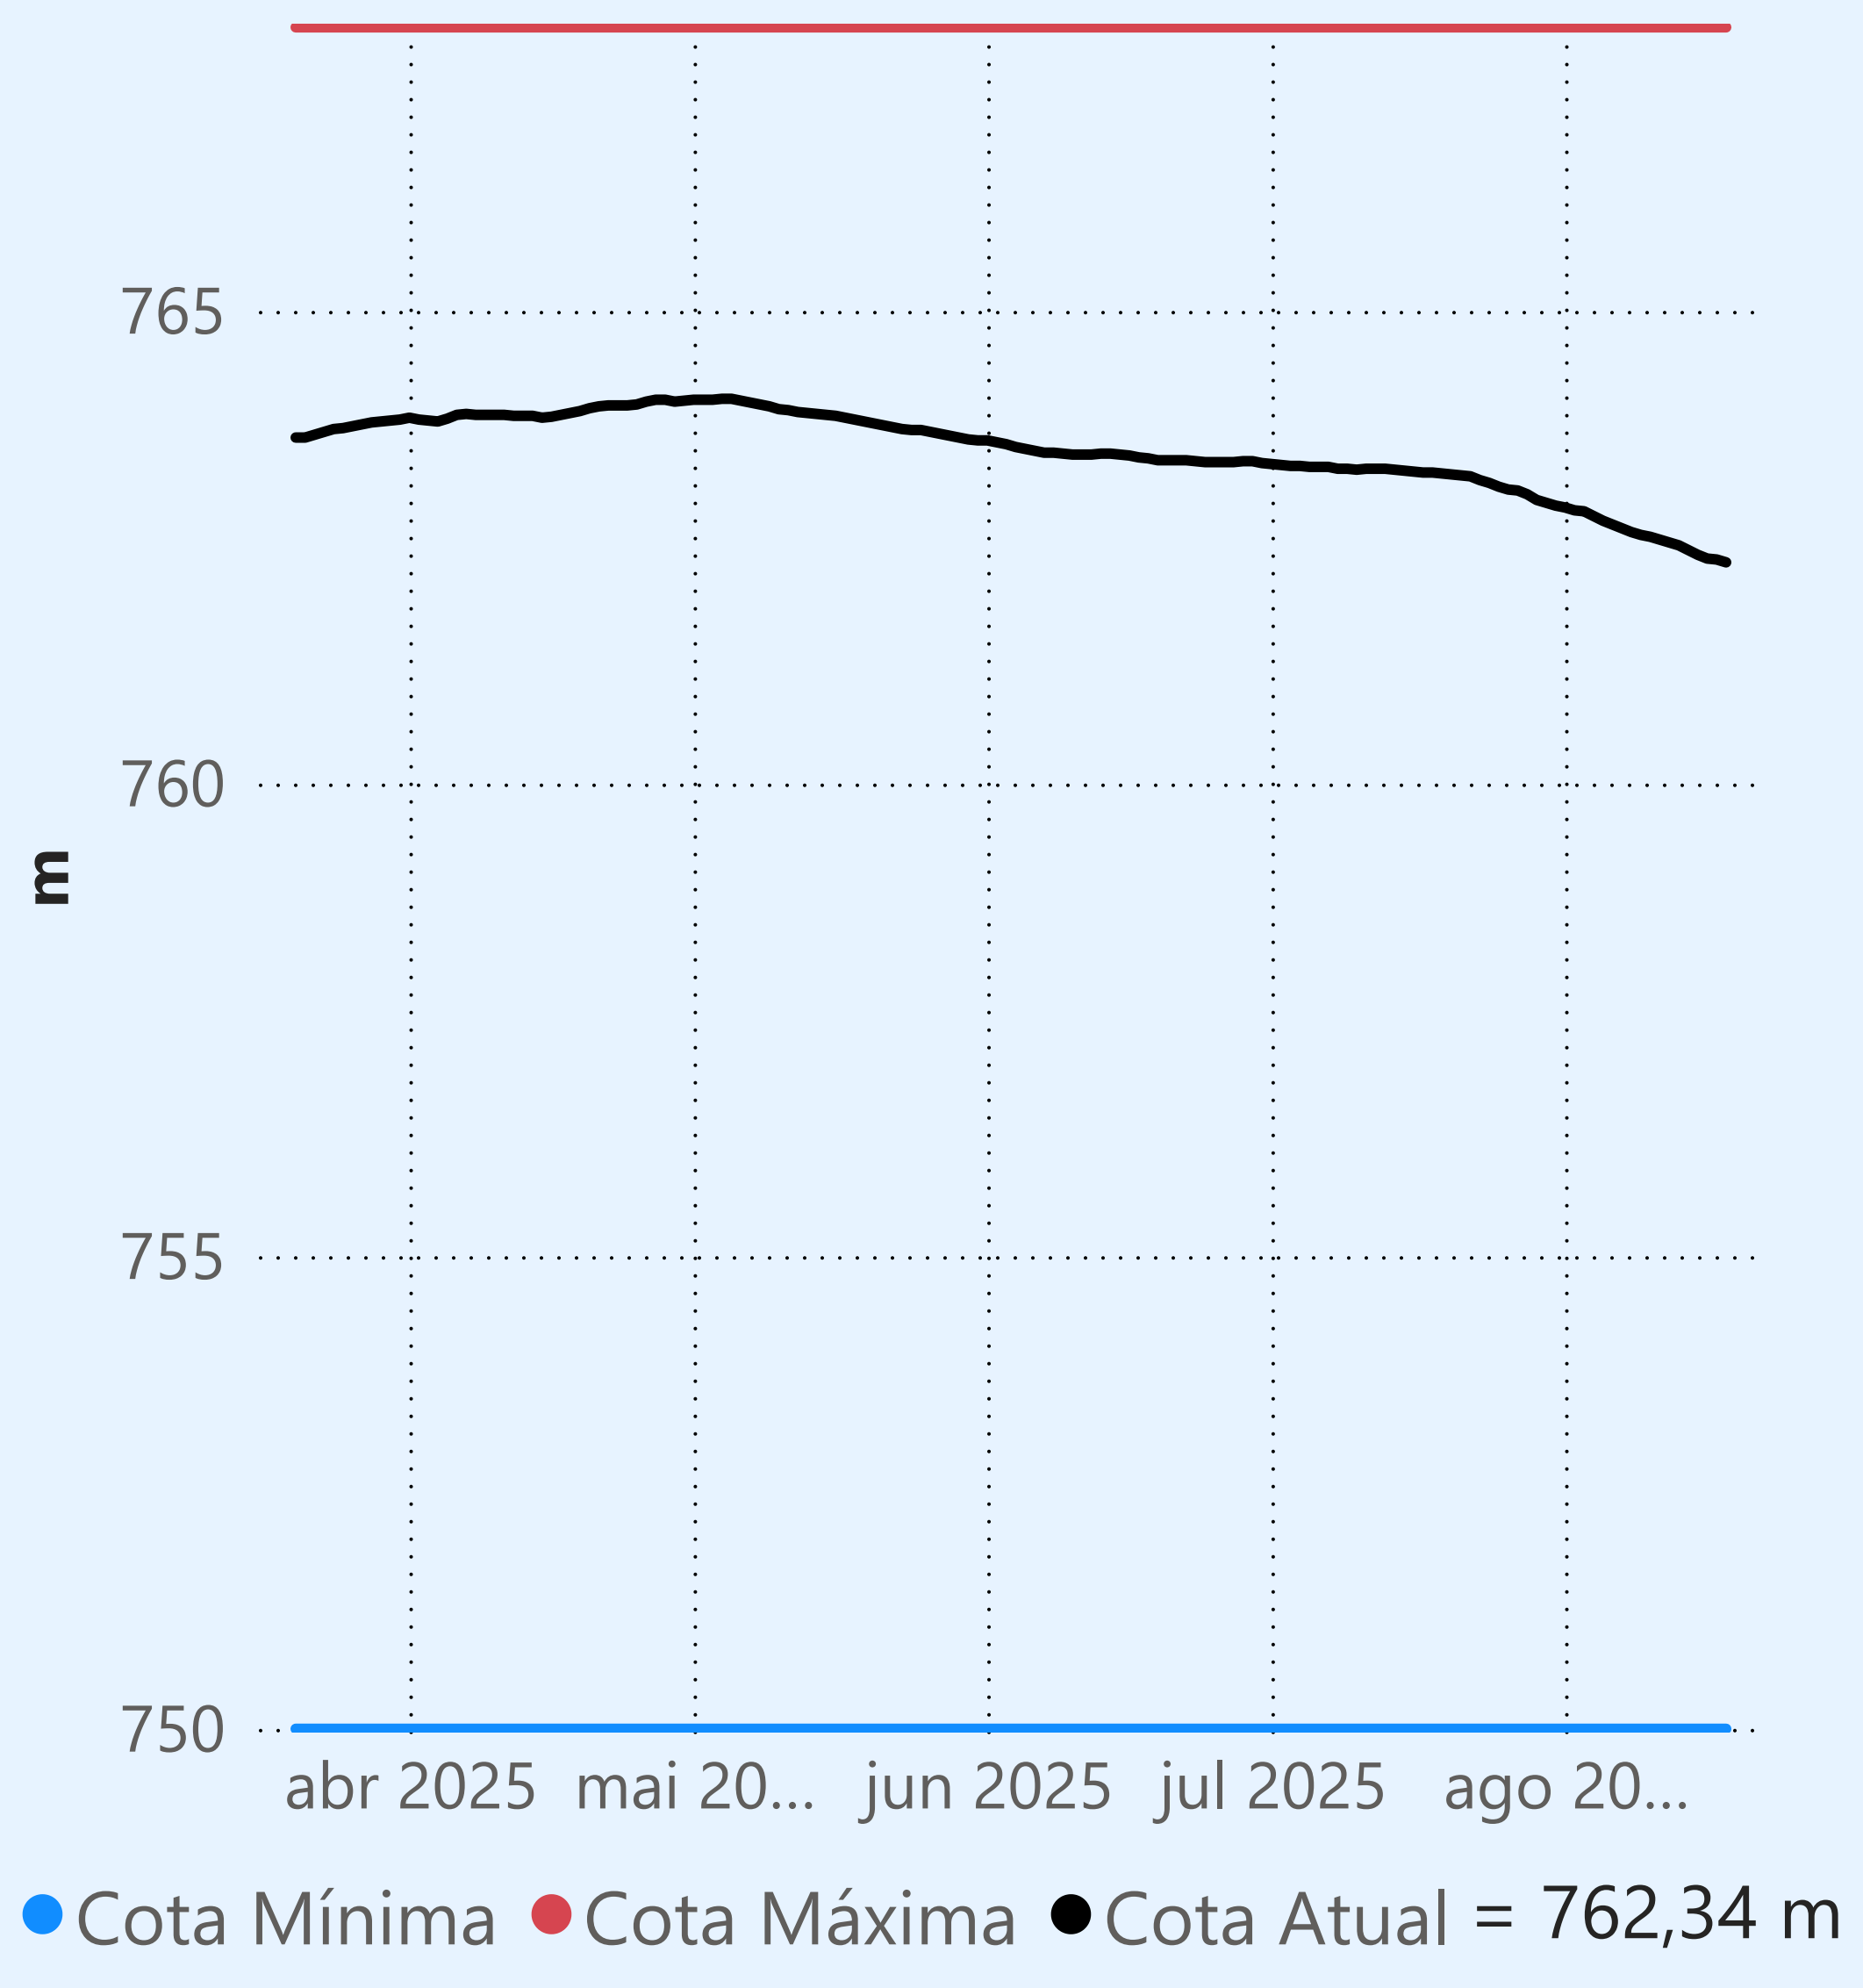

Faixa de Operação Normal

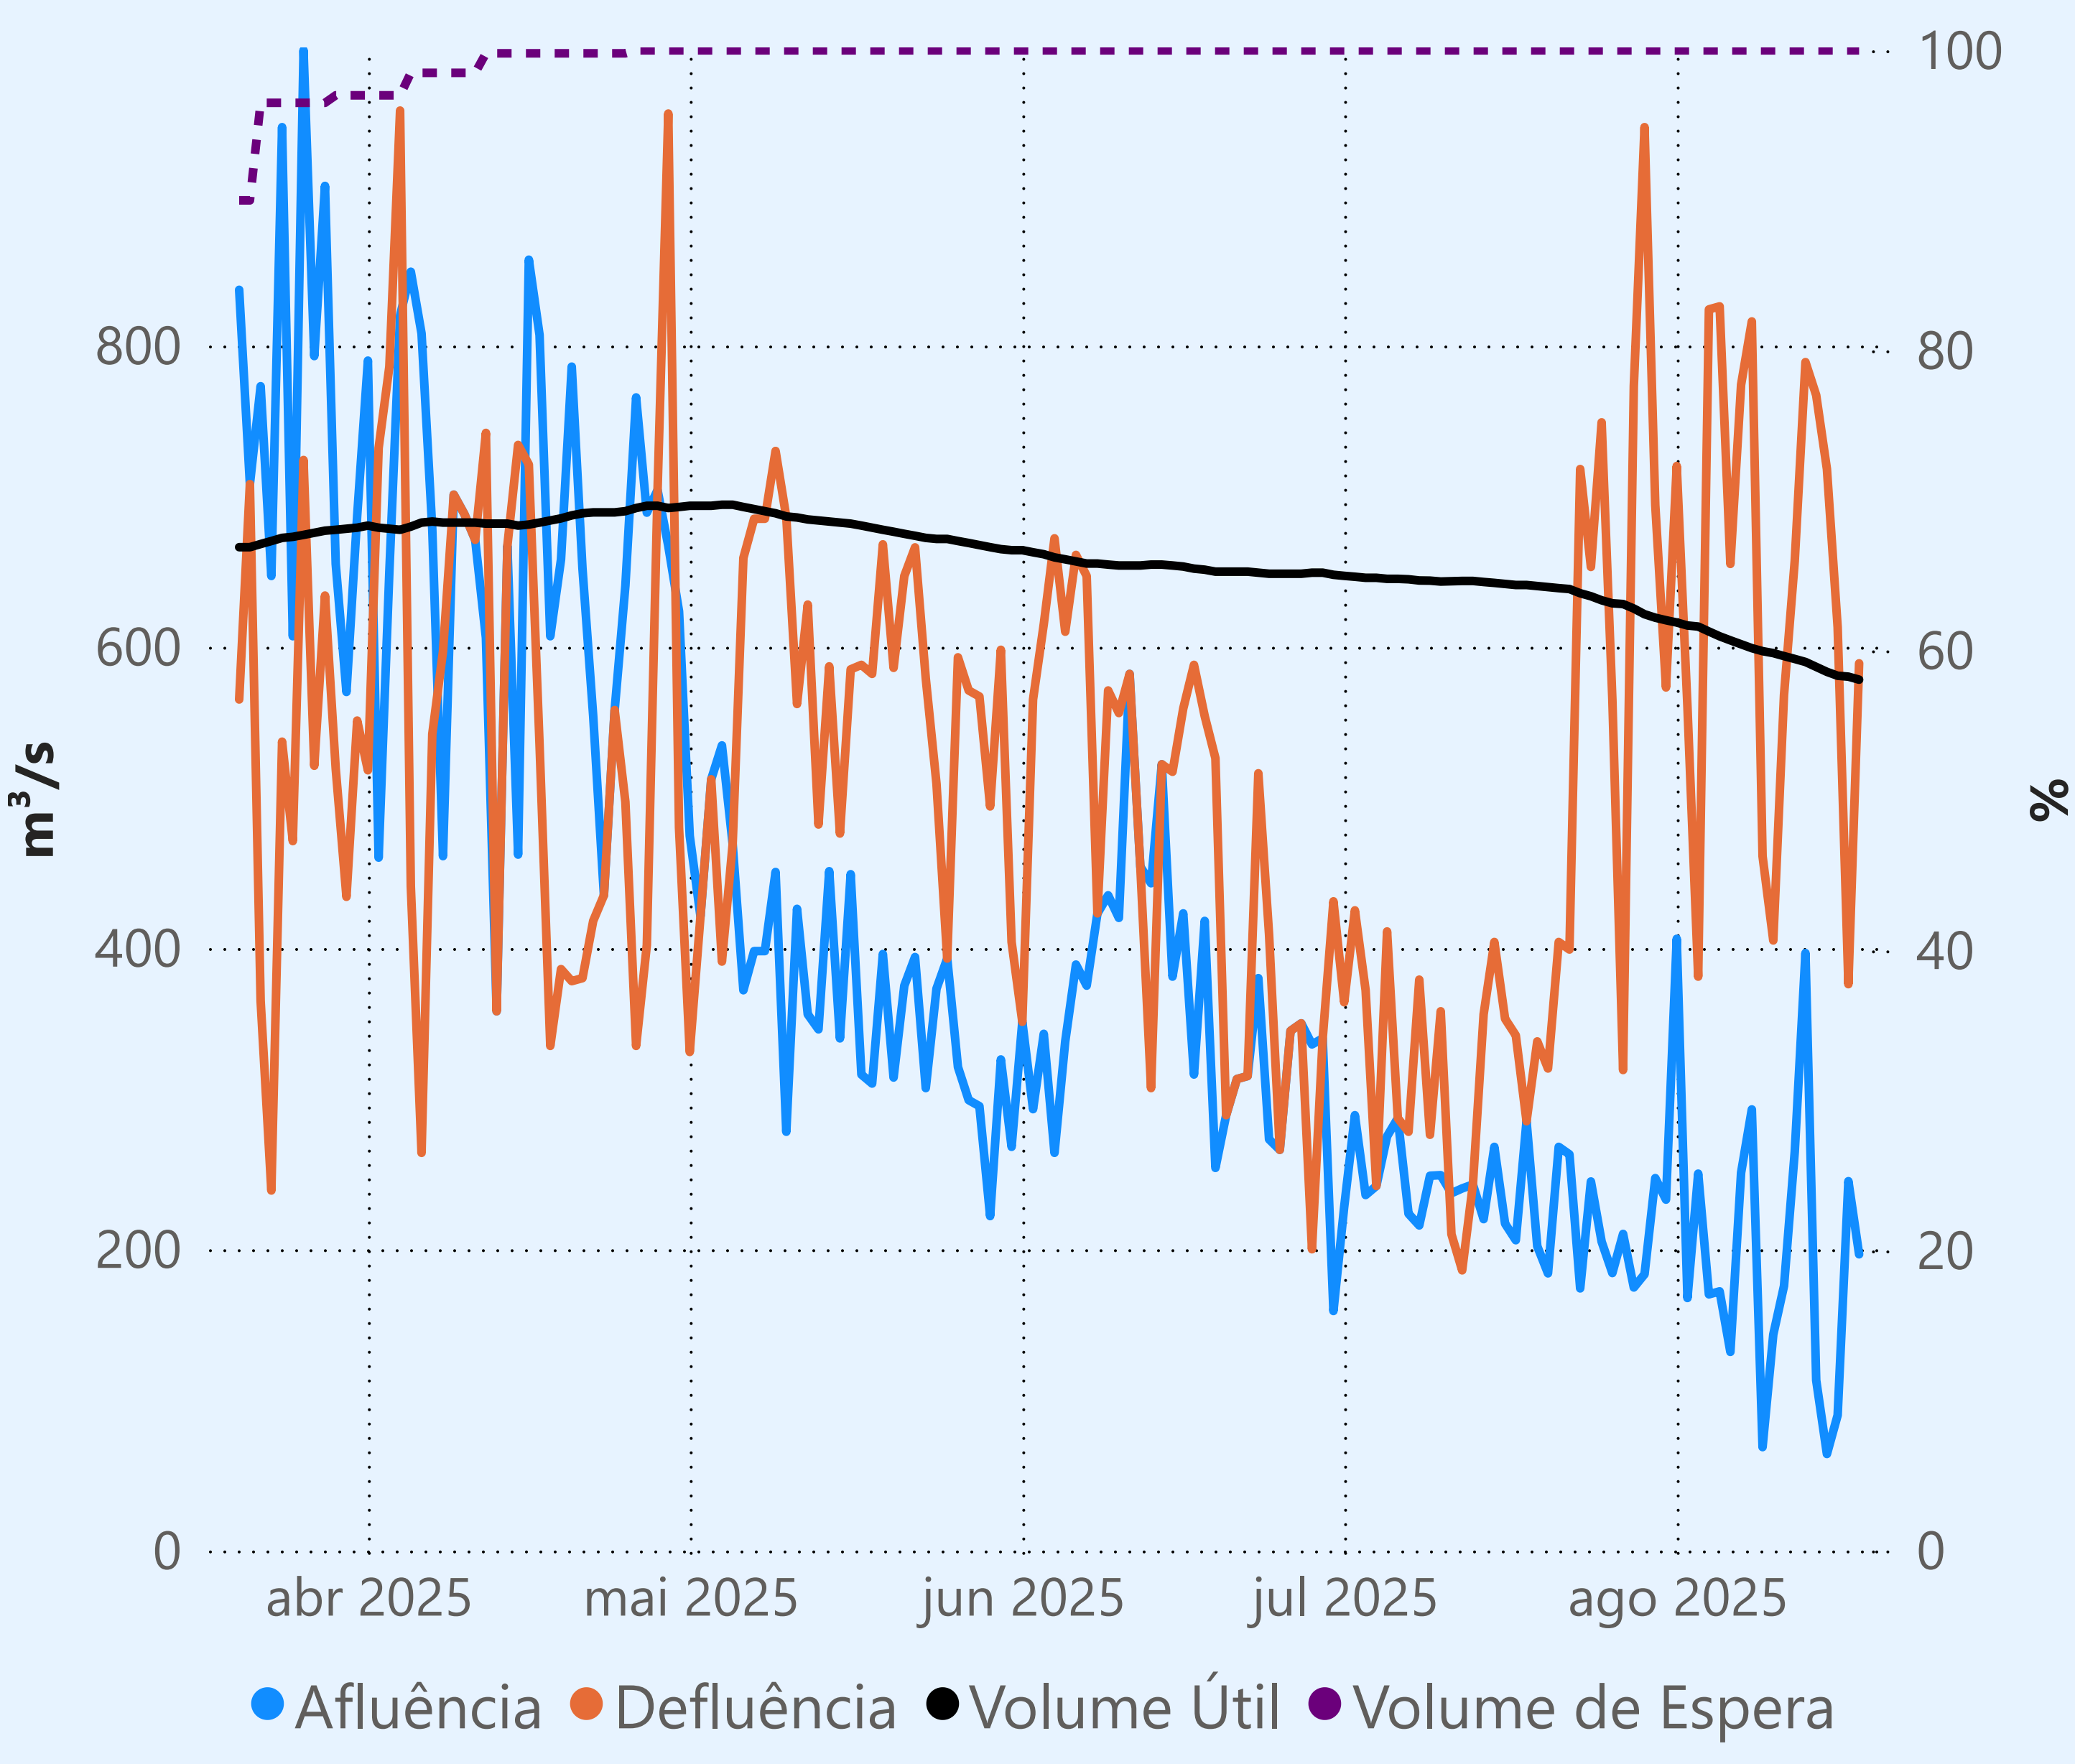


Vazão máxima turbinada definida na outorga

Vazão defluente média mensal (m³/s)


639
agosto de 2025

Dia	Defluência	Dia	Defluência
1	720	16	613
2	560	17	376
3	381	18	589
4	824		
5	826		
6	655		
7	774		
8	816		
9	461		
10	405		
11	568		
12	657		
13	789		
14	767		
15	718		


Camargos

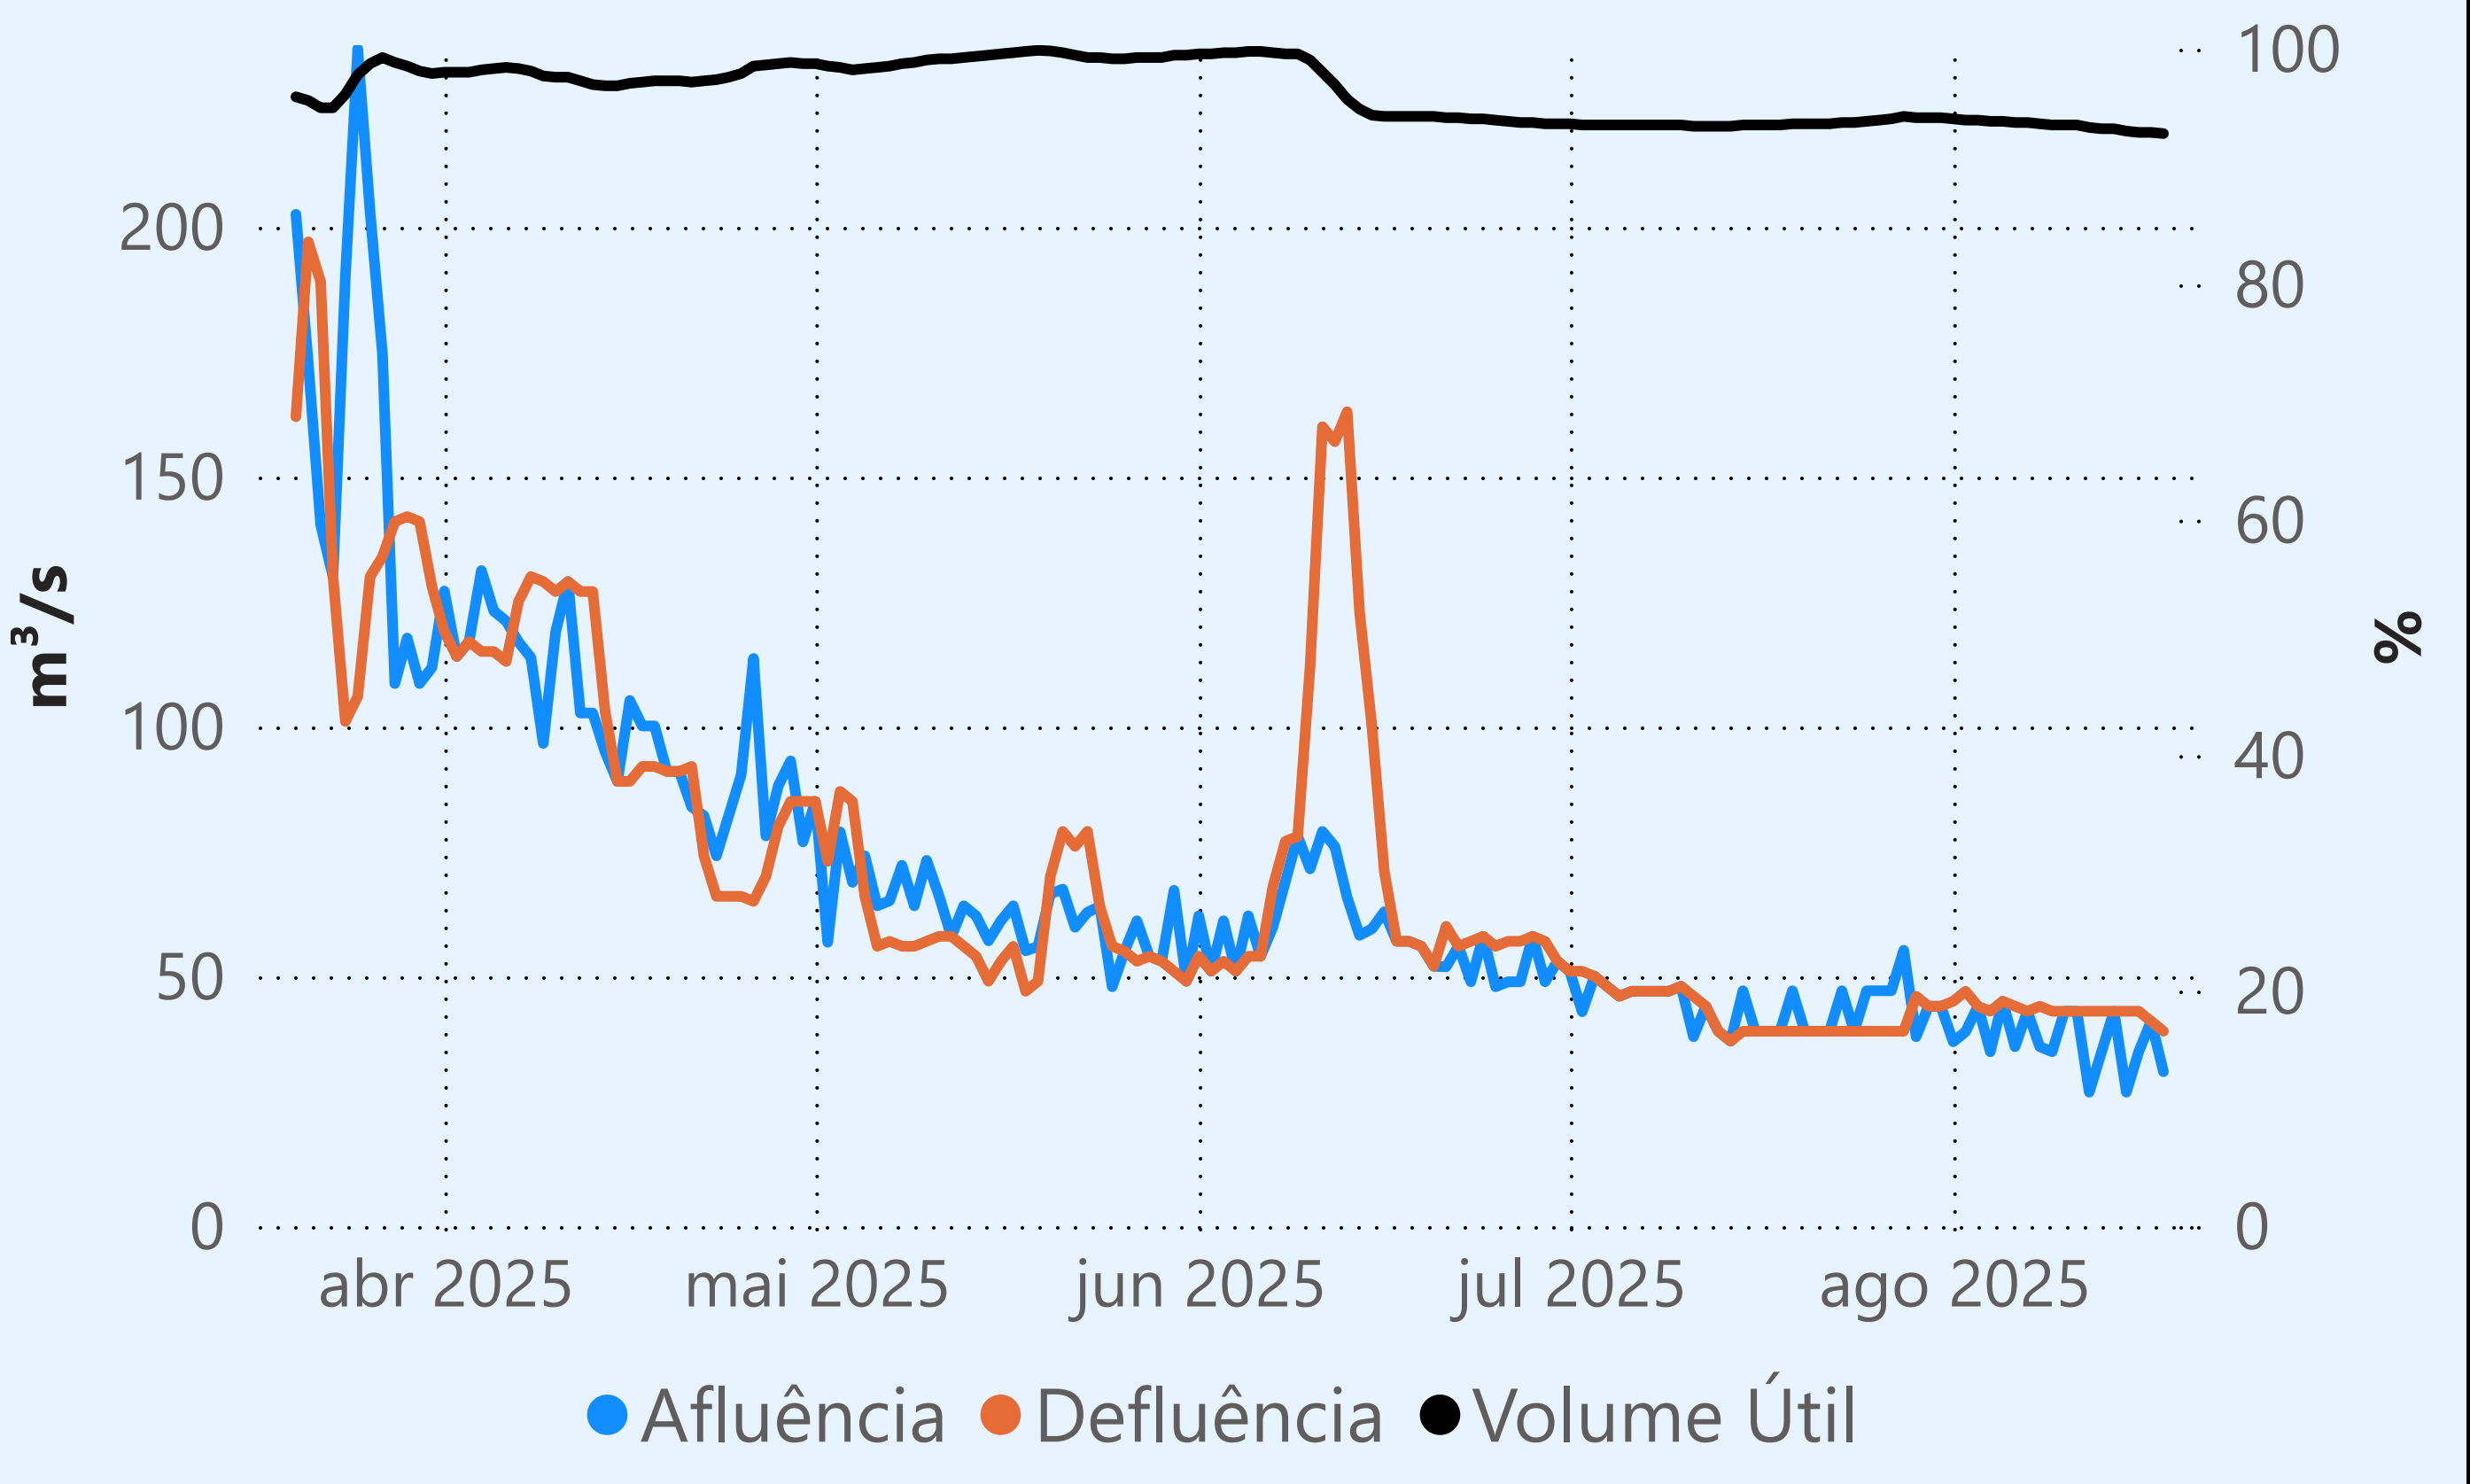


Maribondo

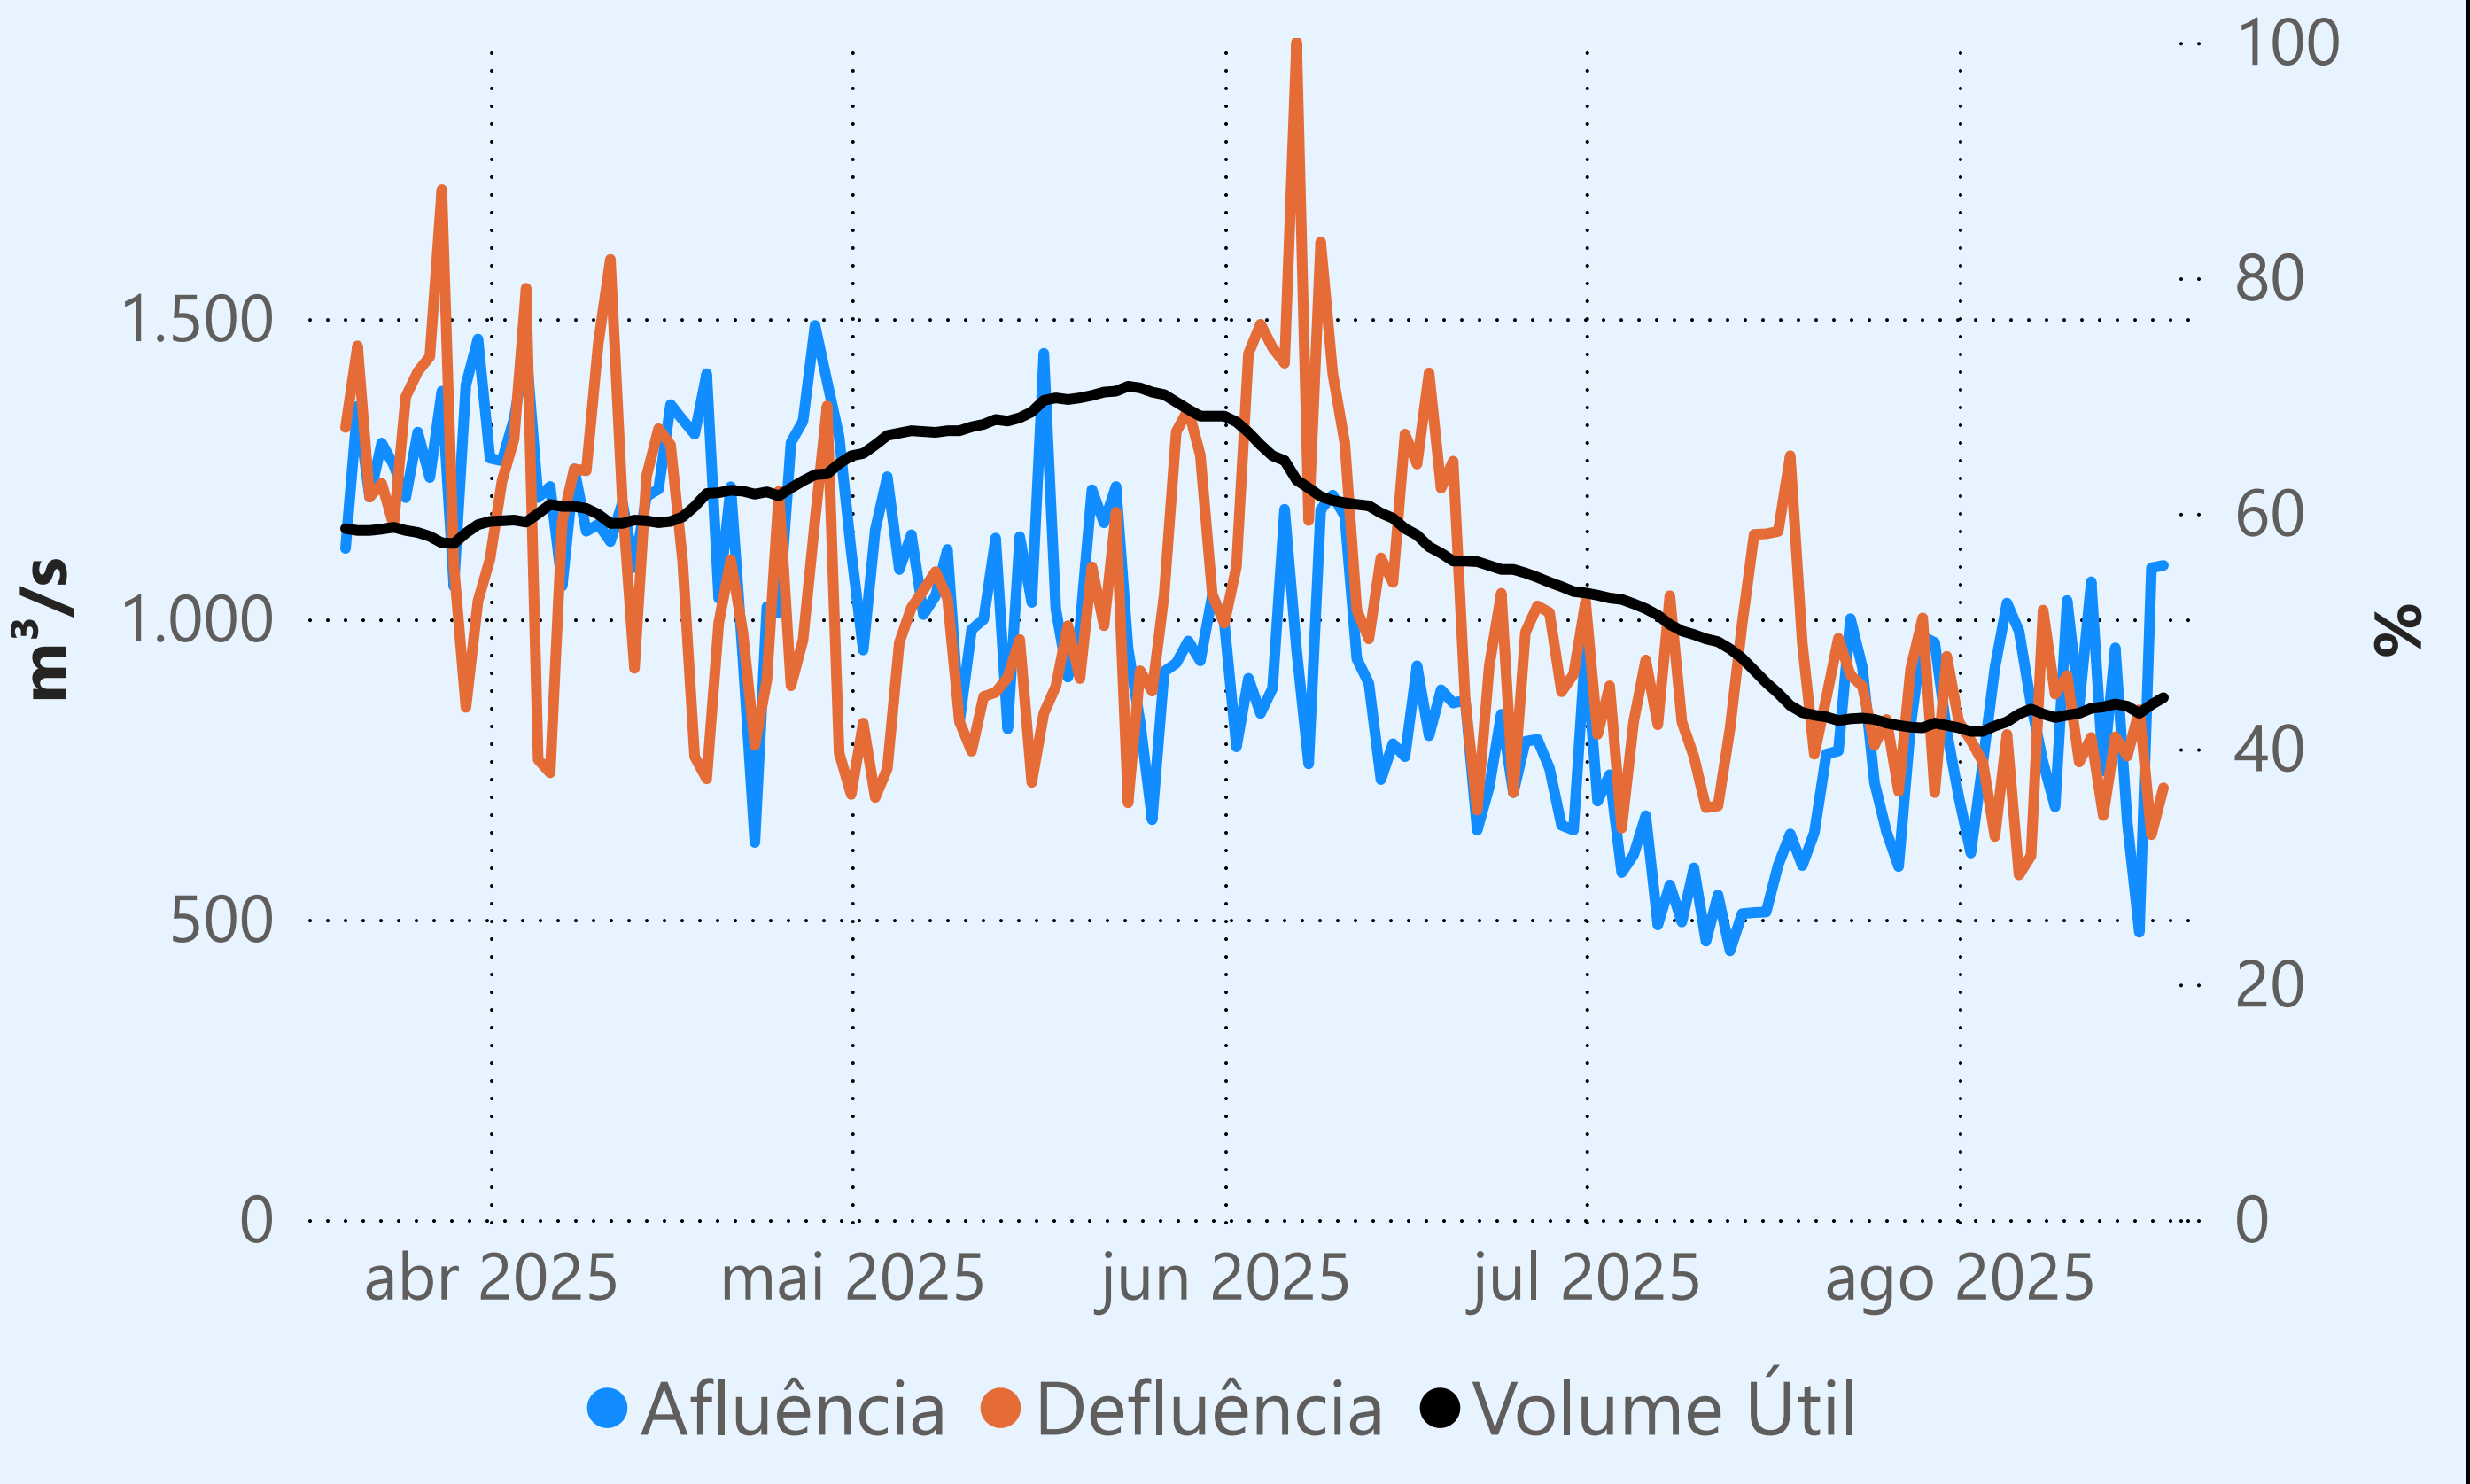

Marechal Mascarenhas de Moraes (Peixoto)

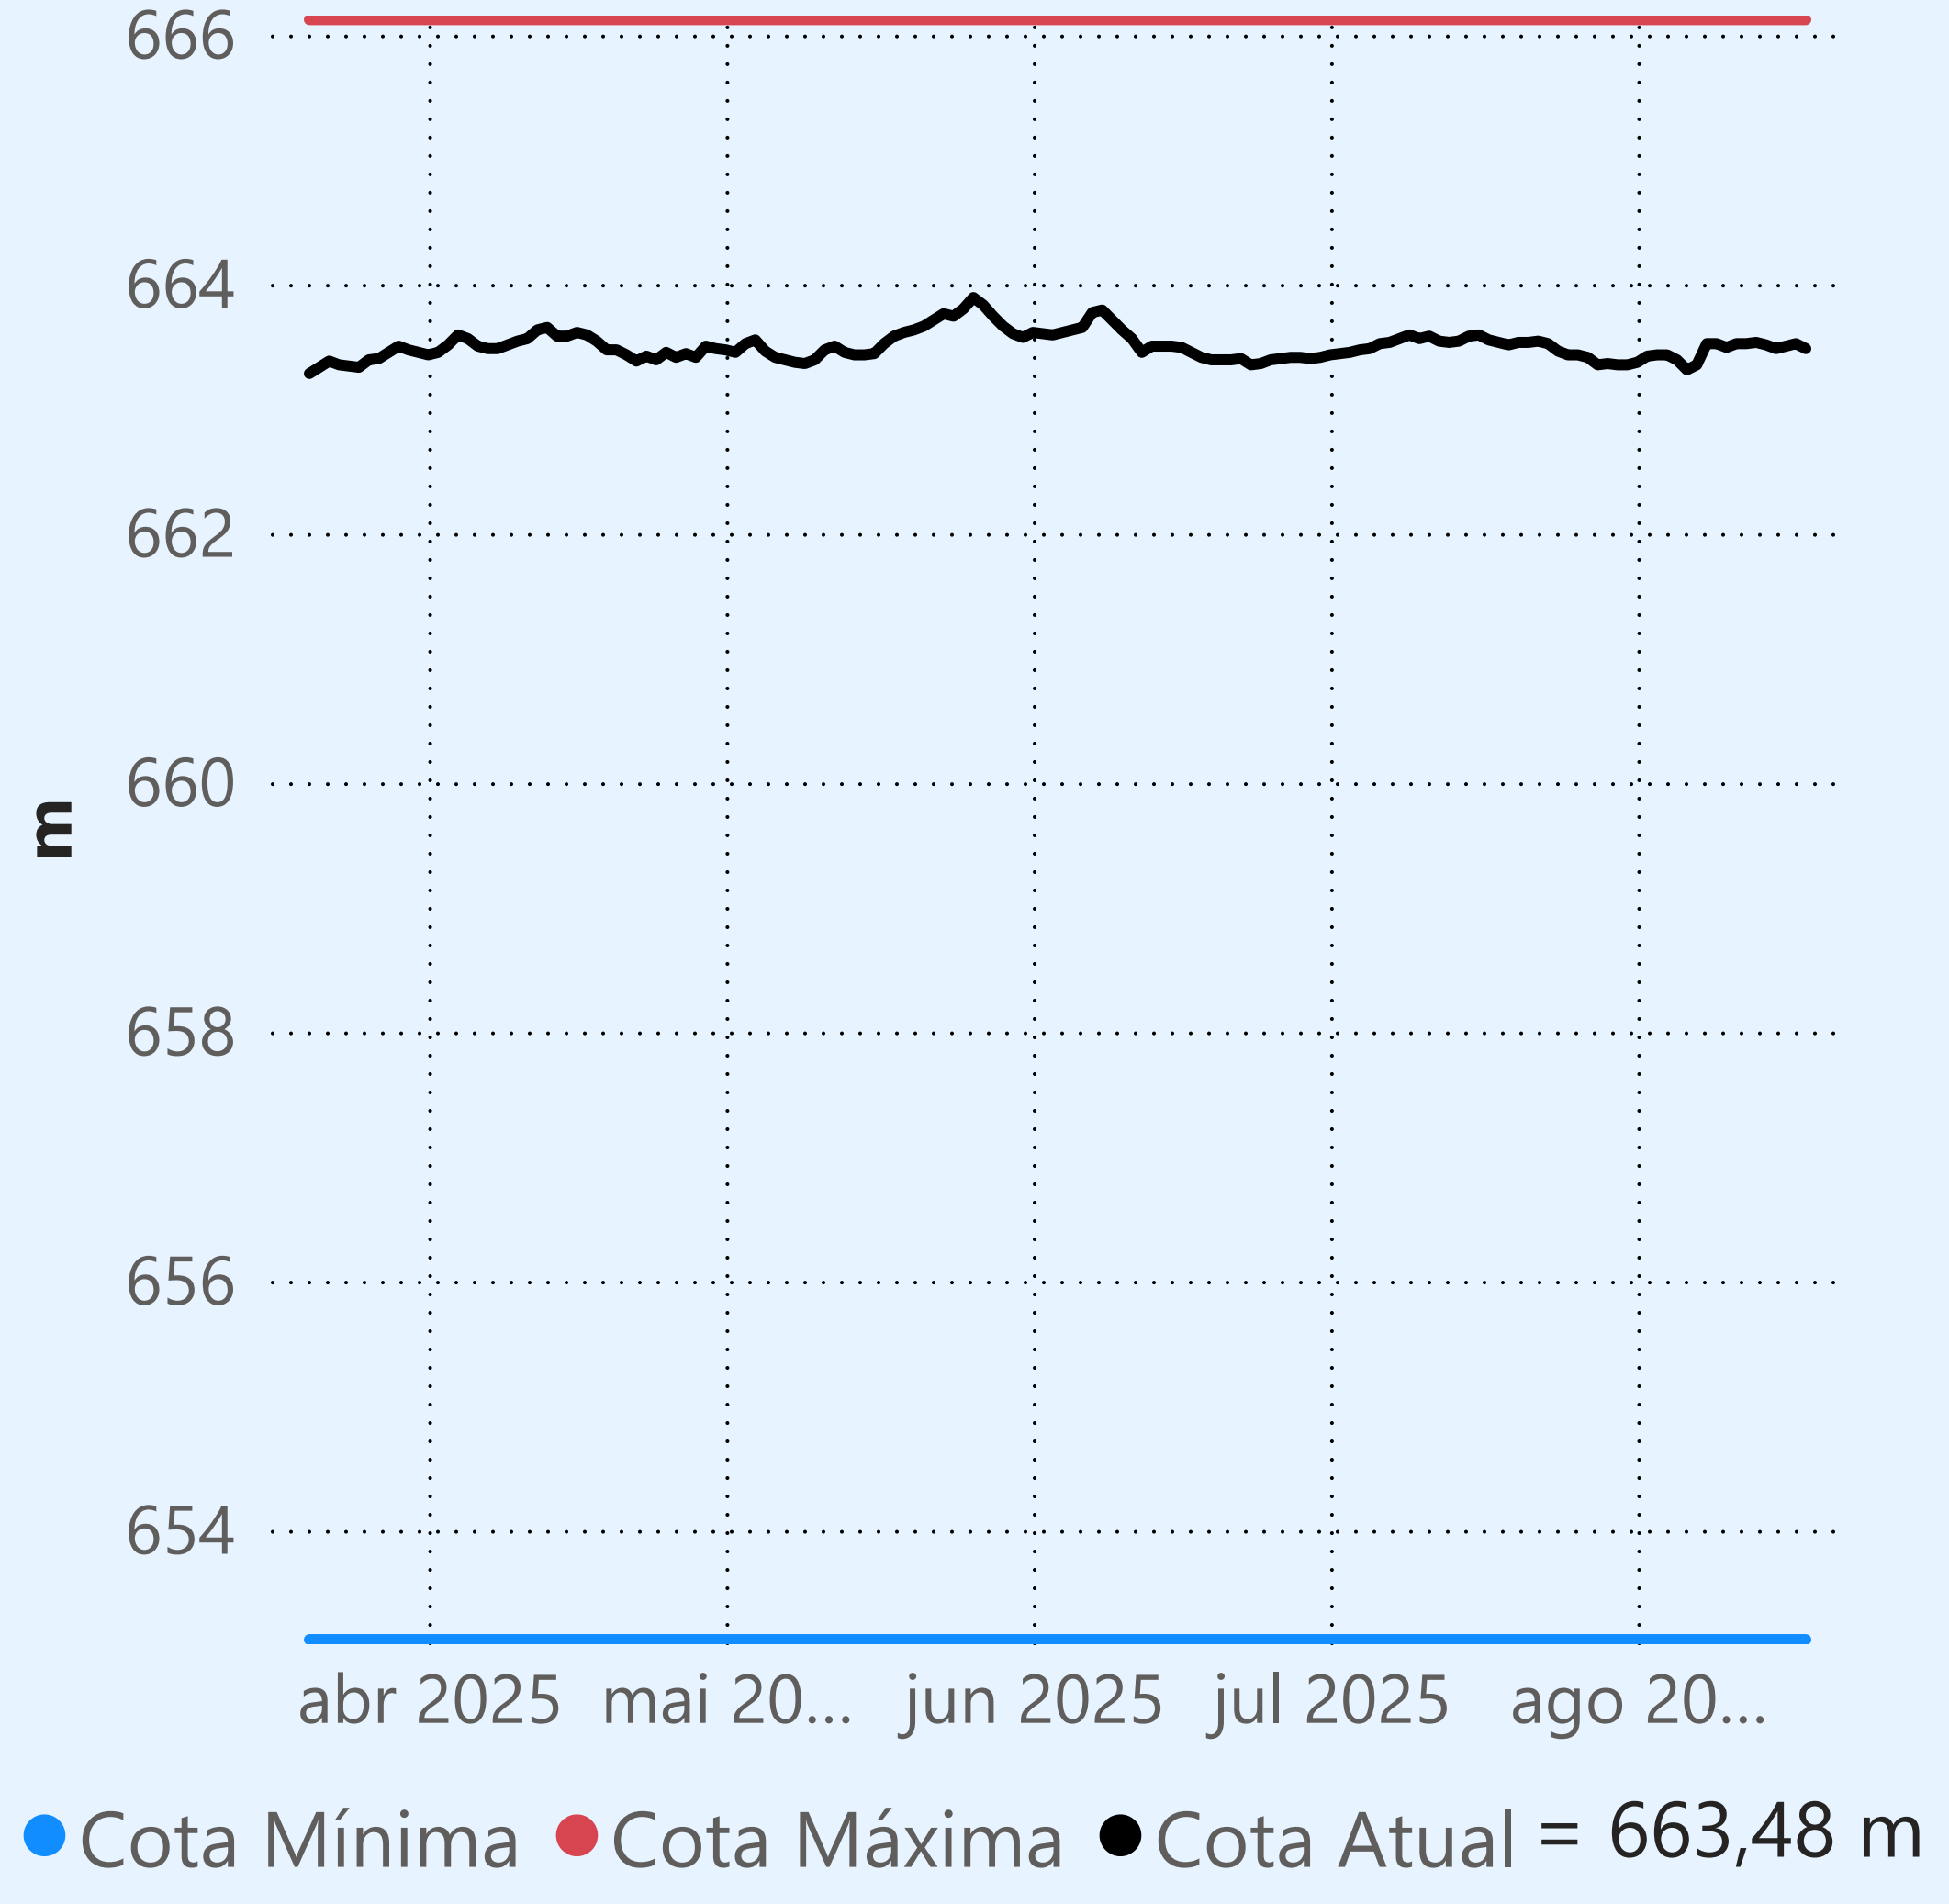

Faixa de Operação Normal

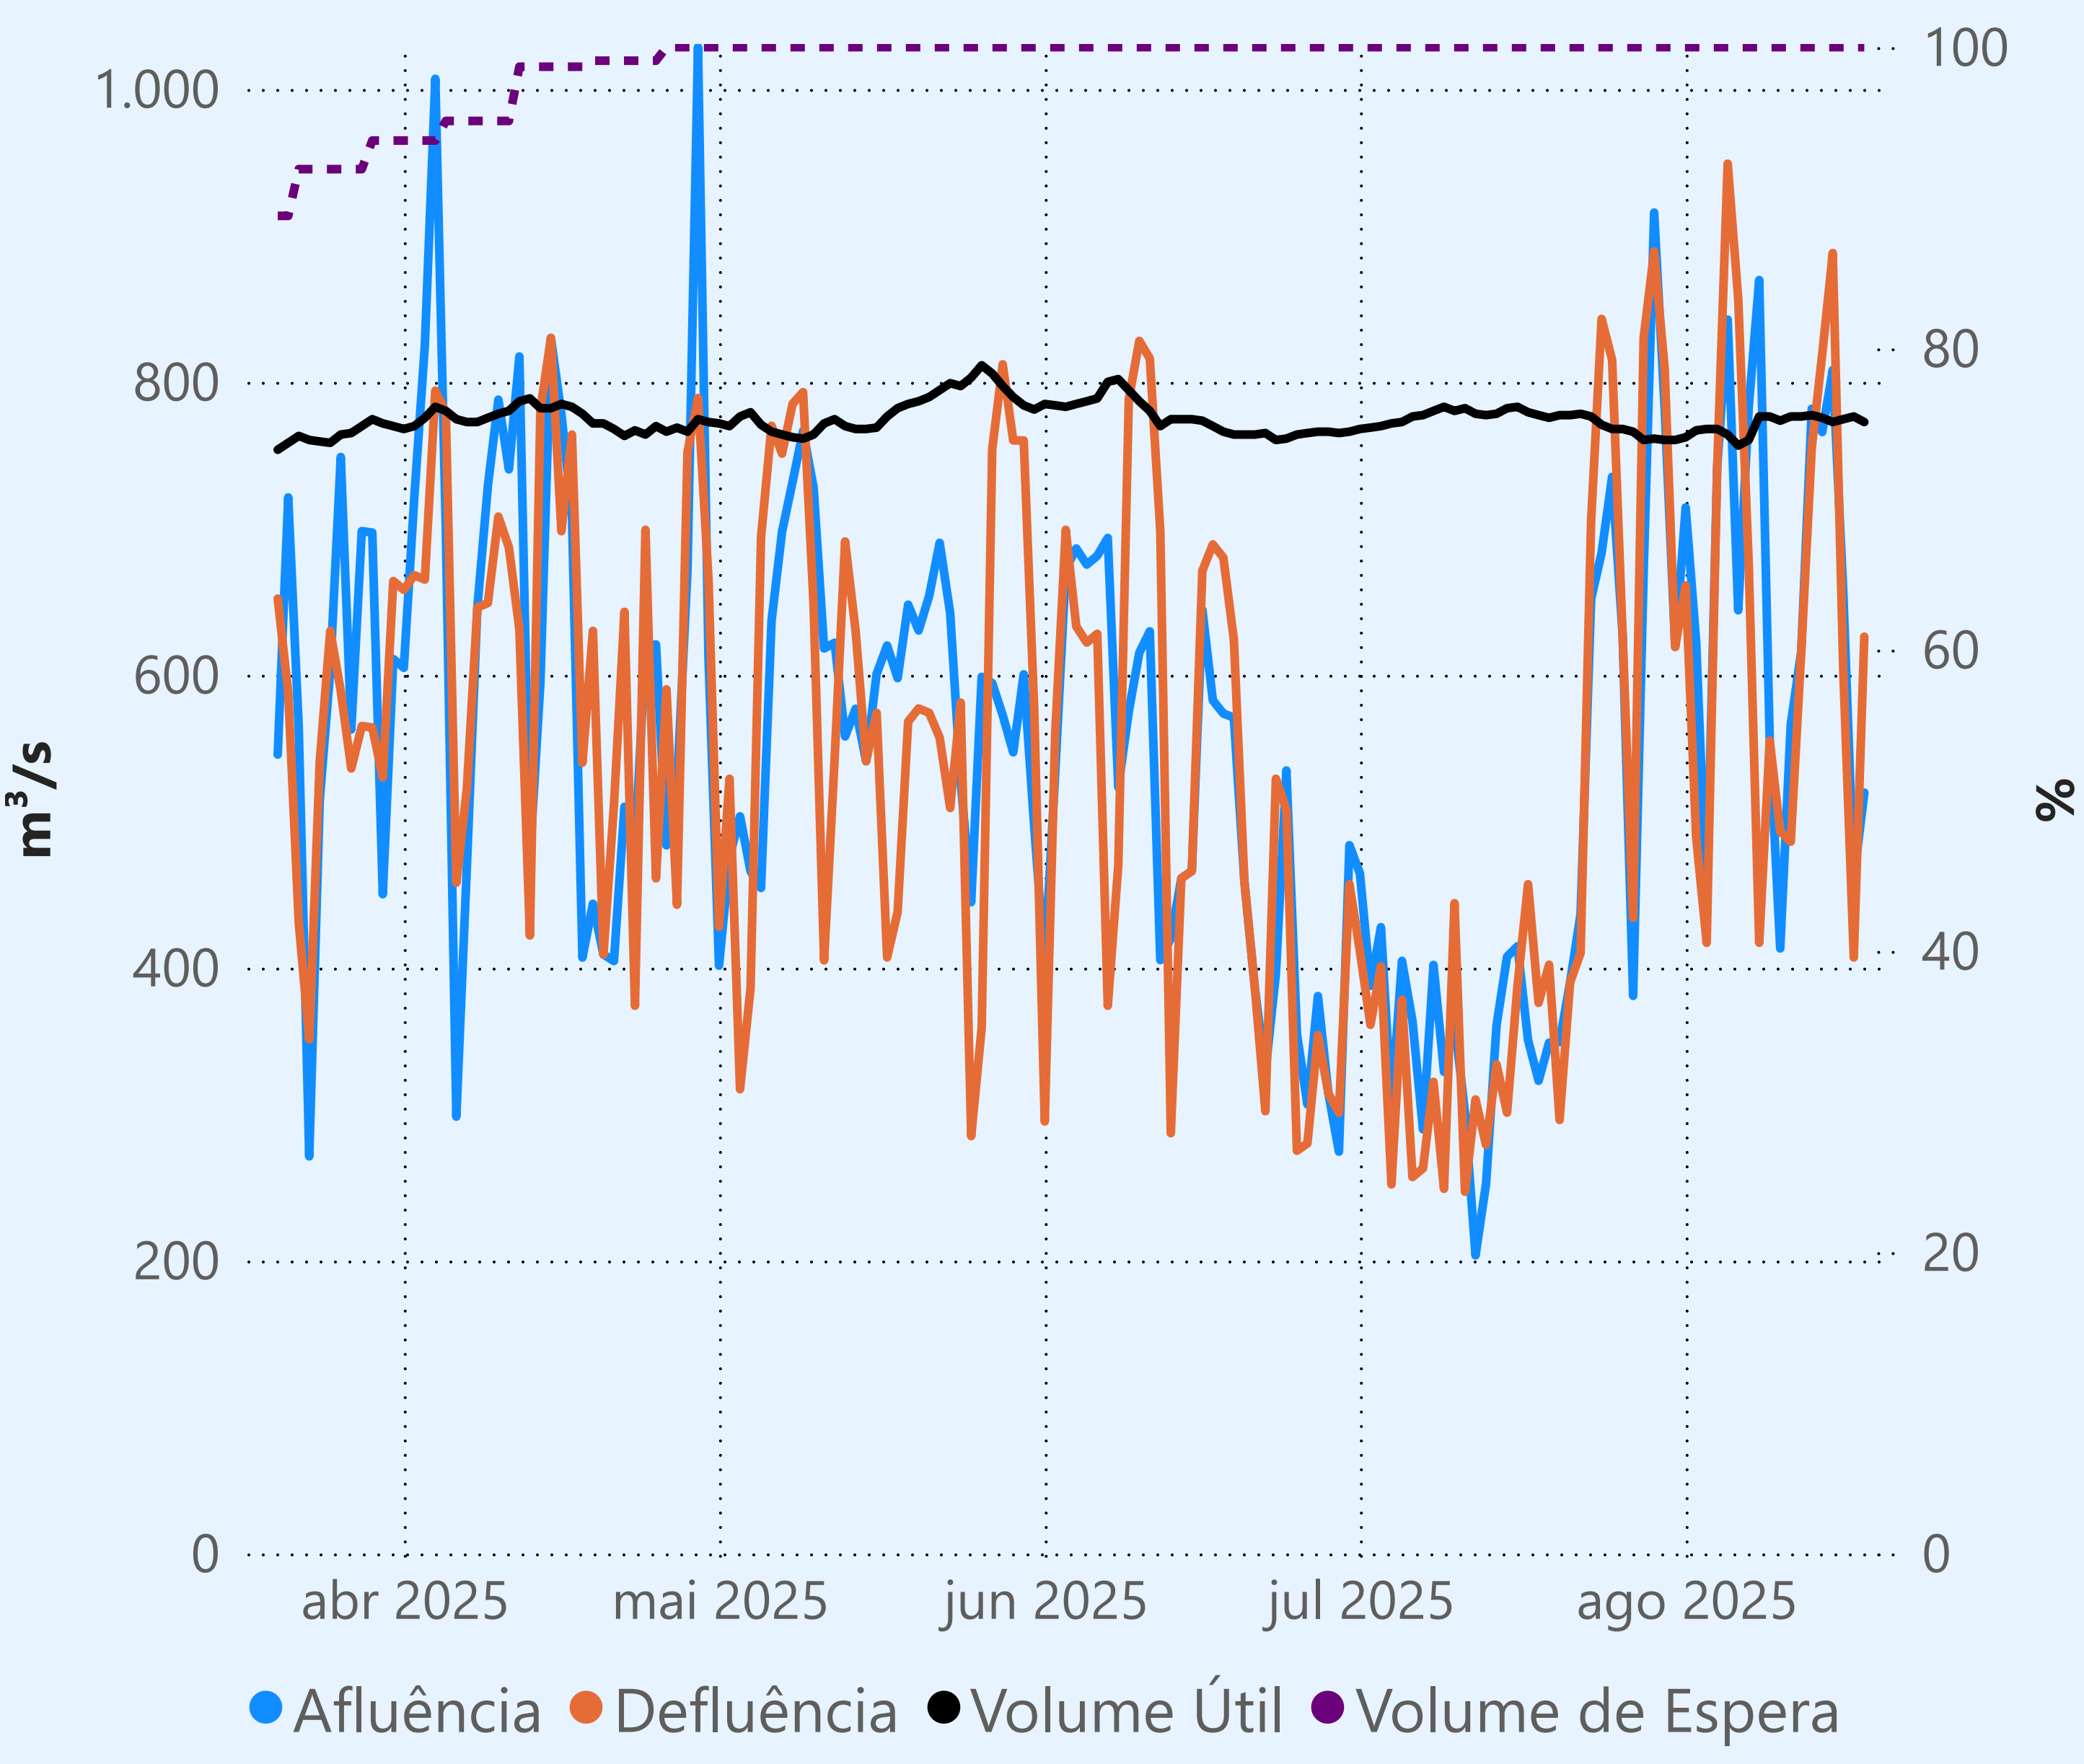


Sem restrição de vazão máxima defluente

Vazão defluente média mensal (m³/s)

636
agosto de 2025

Dia	Defluência	Dia	Defluência
1	661	16	603
2	489	17	407
3	417	18	626
4	742		
5	949		
6	857		
7	676		
8	417		
9	555		
10	493		
11	486		
12	616		
13	755		
14	819		
15	888		

Água Vermelha

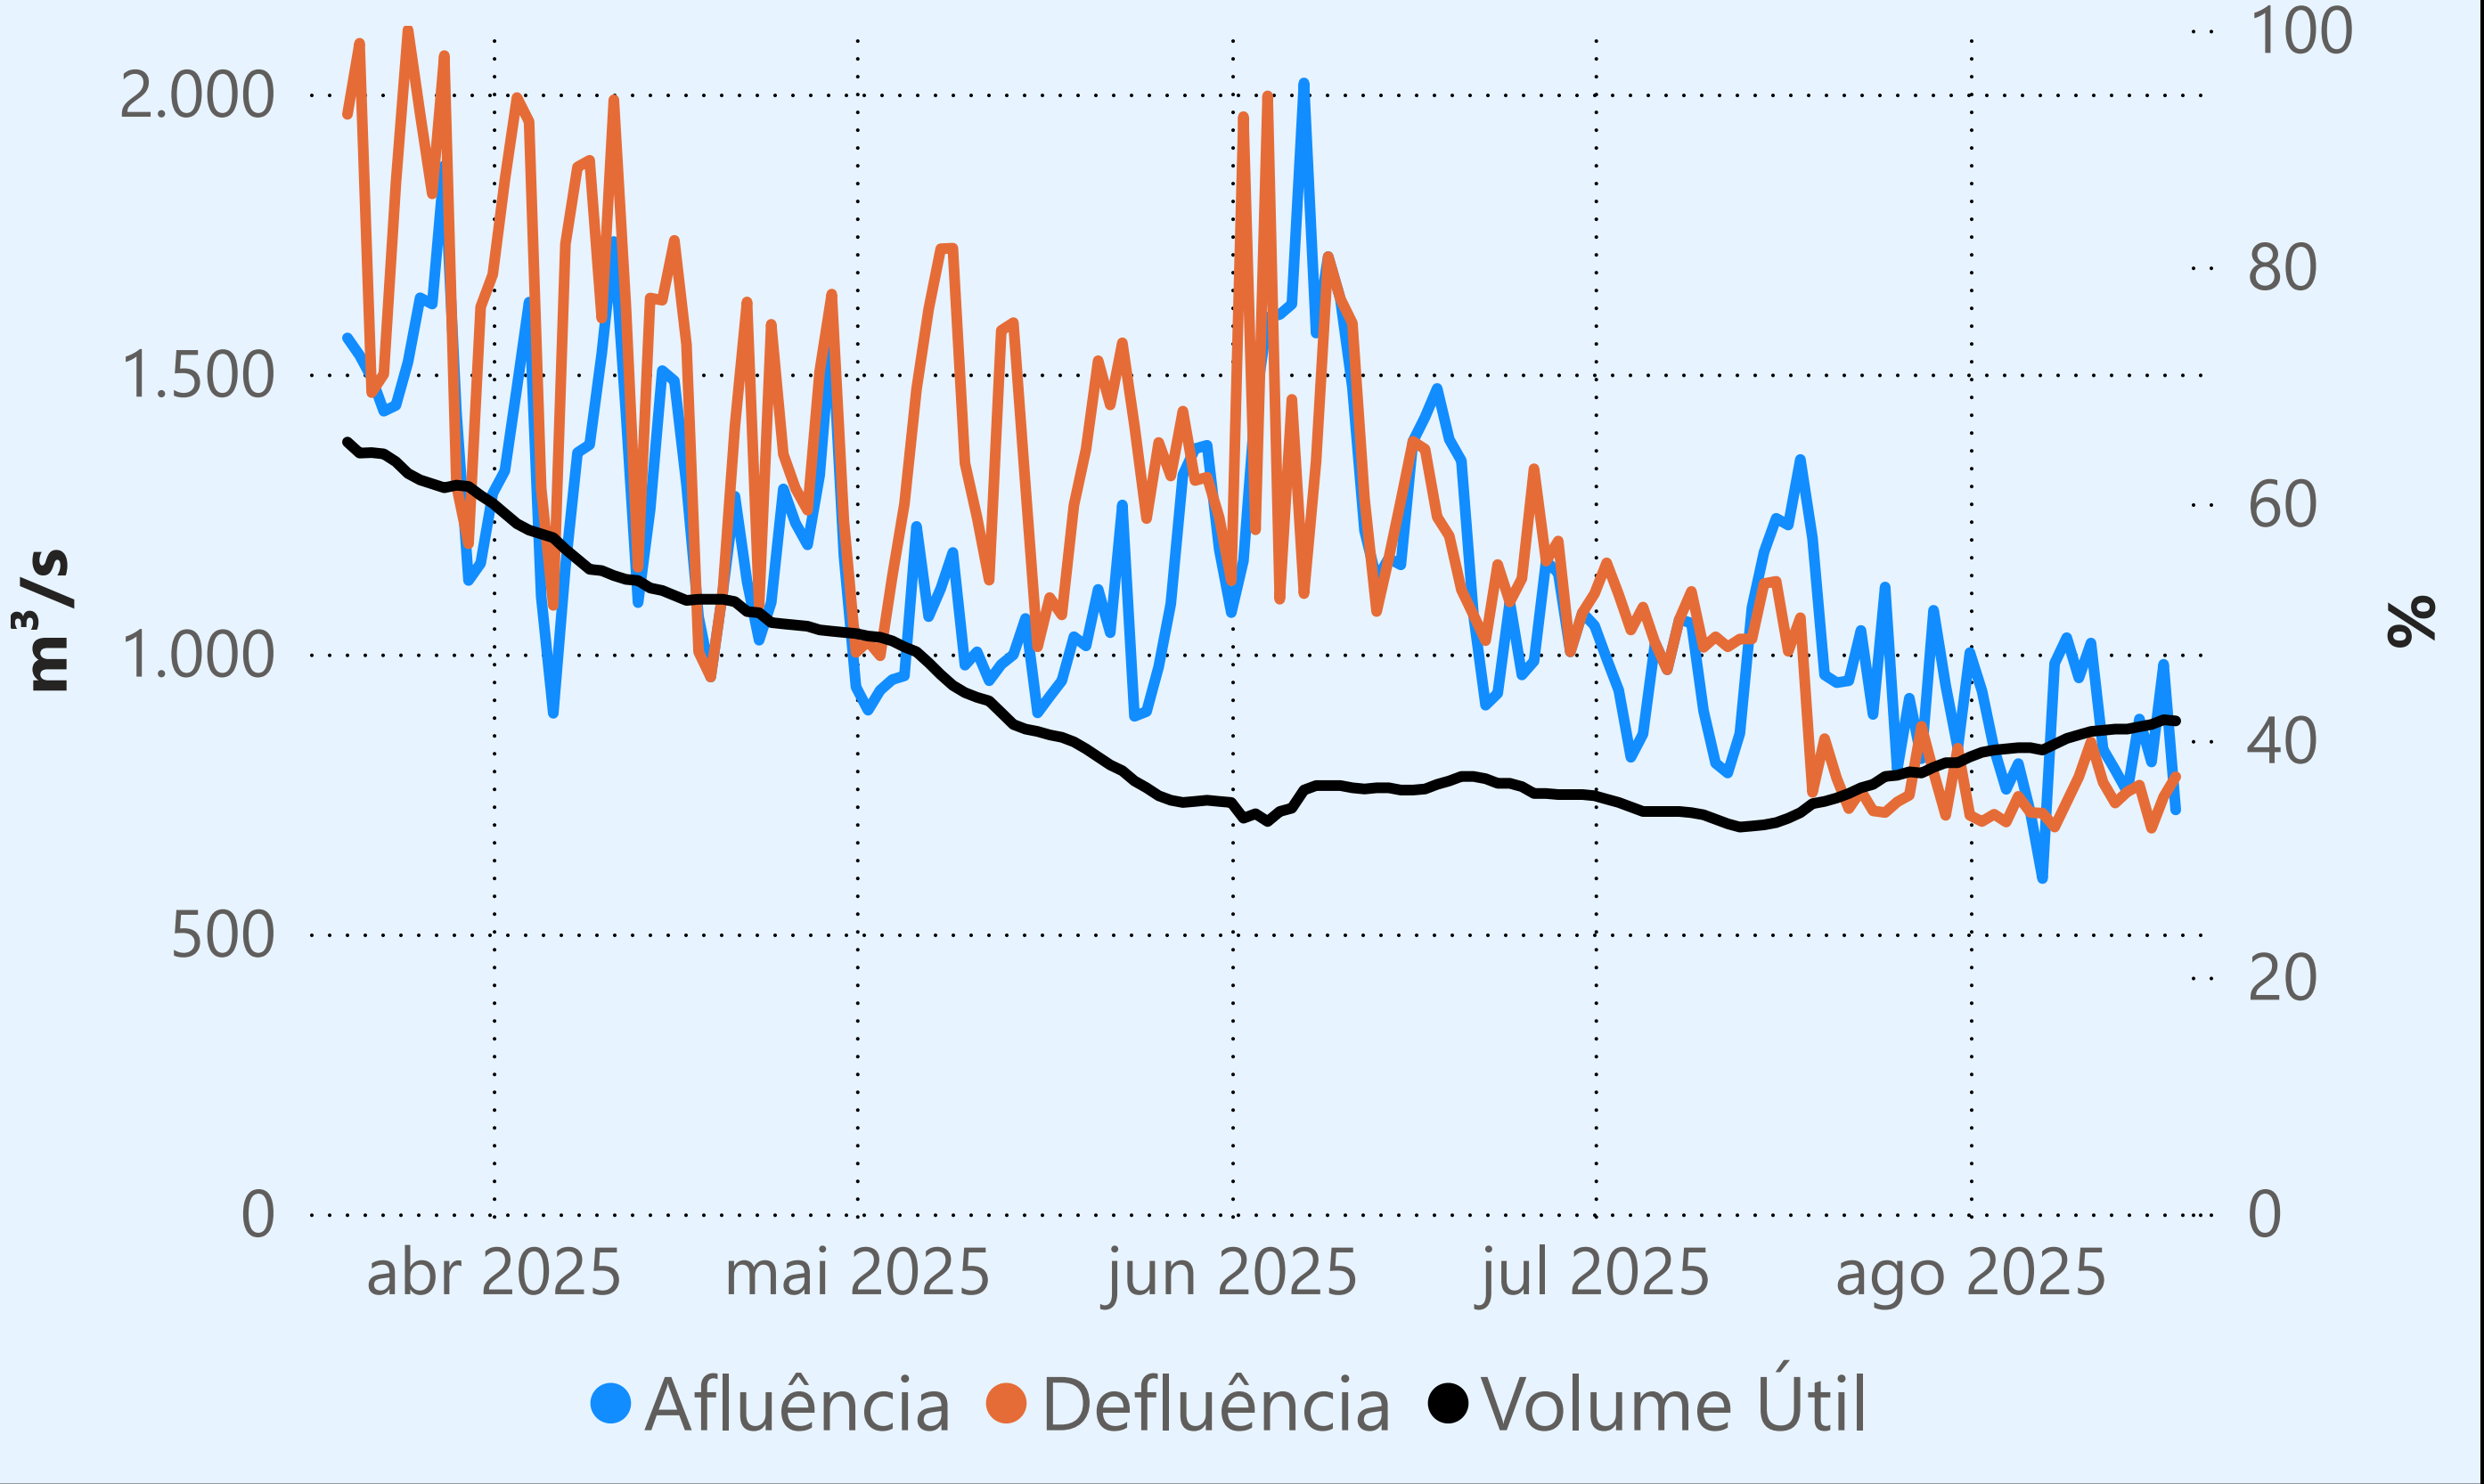

Saiba mais sobre as condições de operação do Sistema Hídrico do Rio Paranaíba na Resolução 194/2024

Faixa de Operação Normal

Vazão defluente máxima média diária igual
à vazão máxima turbinada

Itumbiara

Data	Afluência (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
16/08	531	689	78,80	516,36
17/08	566	566	78,80	516,36
18/08	735	972	78,63	516,33

Cachoeira Dourada

Data	Afluencia (m ³ /s)	Defluência (m ³ /s)
16/08	781	829
17/08	407	541
18/08	657	804

Rio Paranaíba

Volume útil superior ou igual a 15%

São Simão

Data	Afluência (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
16/08	1.335	1.594	49,33	396,10
17/08	1.000	1.389	48,73	396,04
18/08	1.196	1.715	47,92	395,96

Theodomiro Carneiro Santiago (Emborcação)

Data	Afluência (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
16/08	185	147	57,14	646,78
17/08	172	172	57,14	646,78
18/08	185	223	57,11	646,77

Faixa de Operação Normal

Vazão defluente máxima média diária igual
à vazão máxima turbinada

Data de Referência

18/08/2025

Período Seco

Rio Paranaíba


Rio Paraná

Saiba mais sobre os termos técnicos da operação dos reservatórios no [Glossário do Sistema de Acompanhamento de Reservatórios - SAR da ANA](#)


Superintendência de Operações e Eventos Críticos
Coordenação de Operação de Reservatórios e Sistemas Hídricos

Fonte: ONS

*Dados consistidos sujeitos a novas revisões


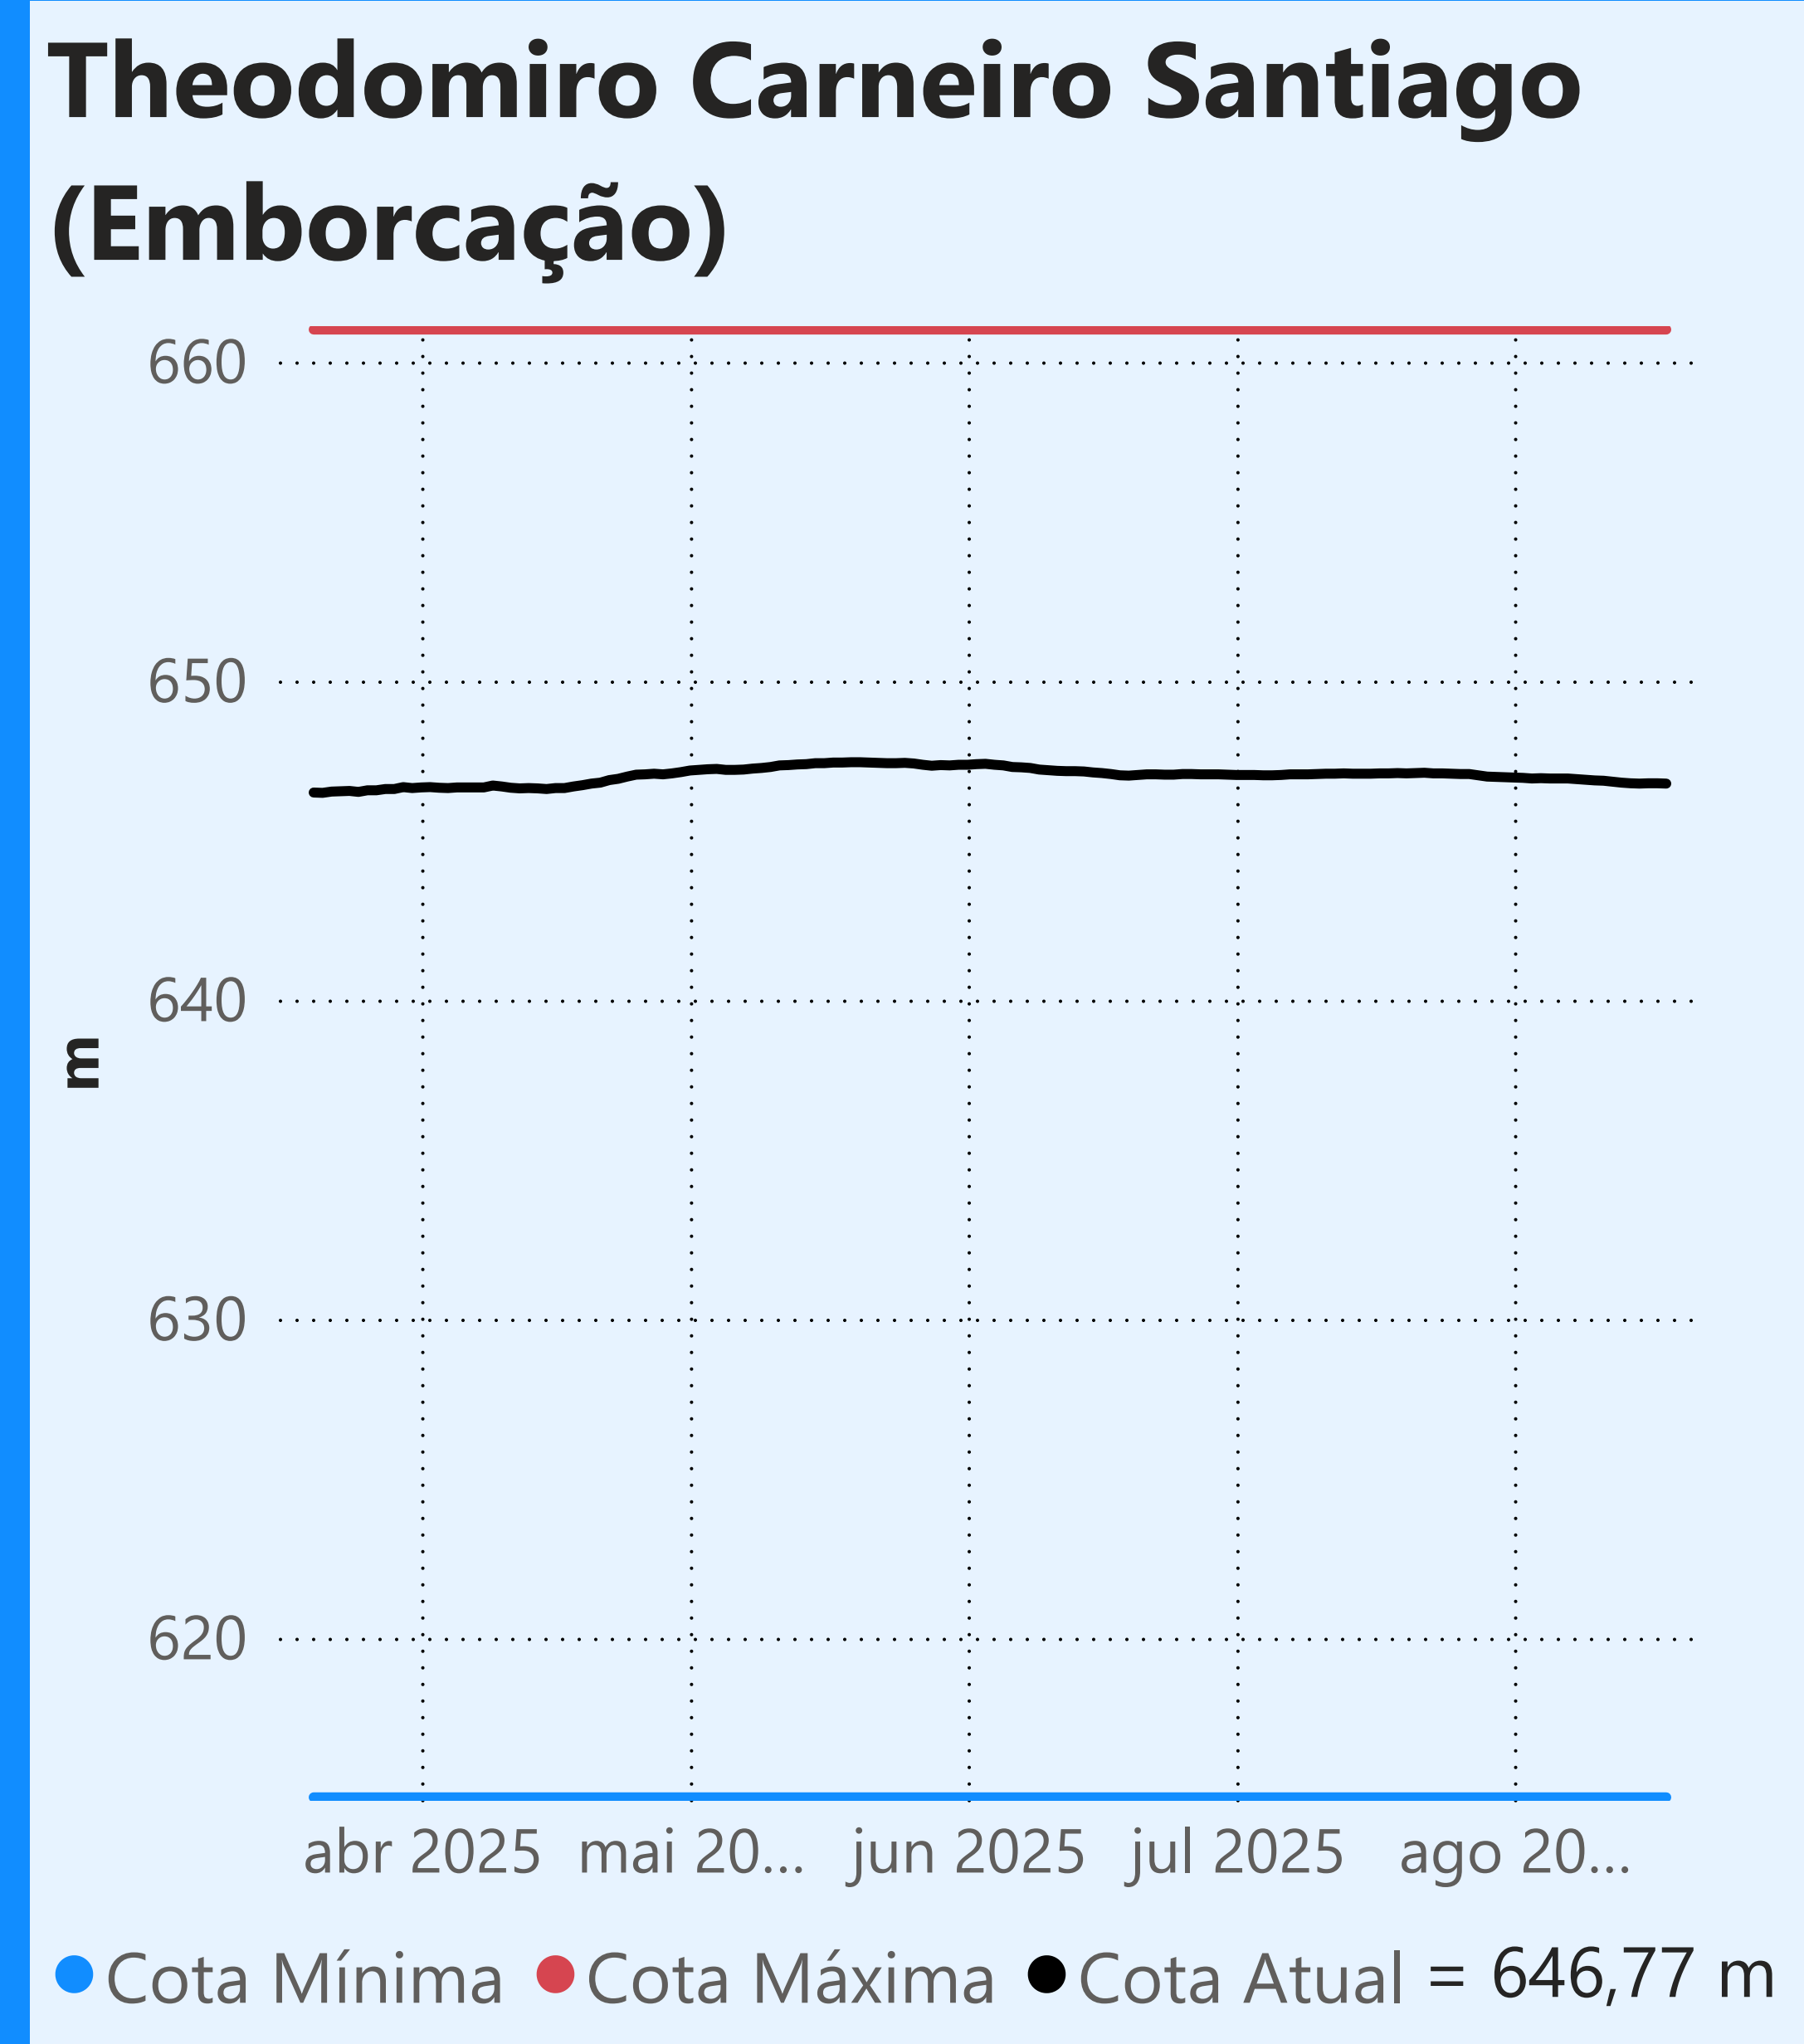


Faixa de Operação Normal

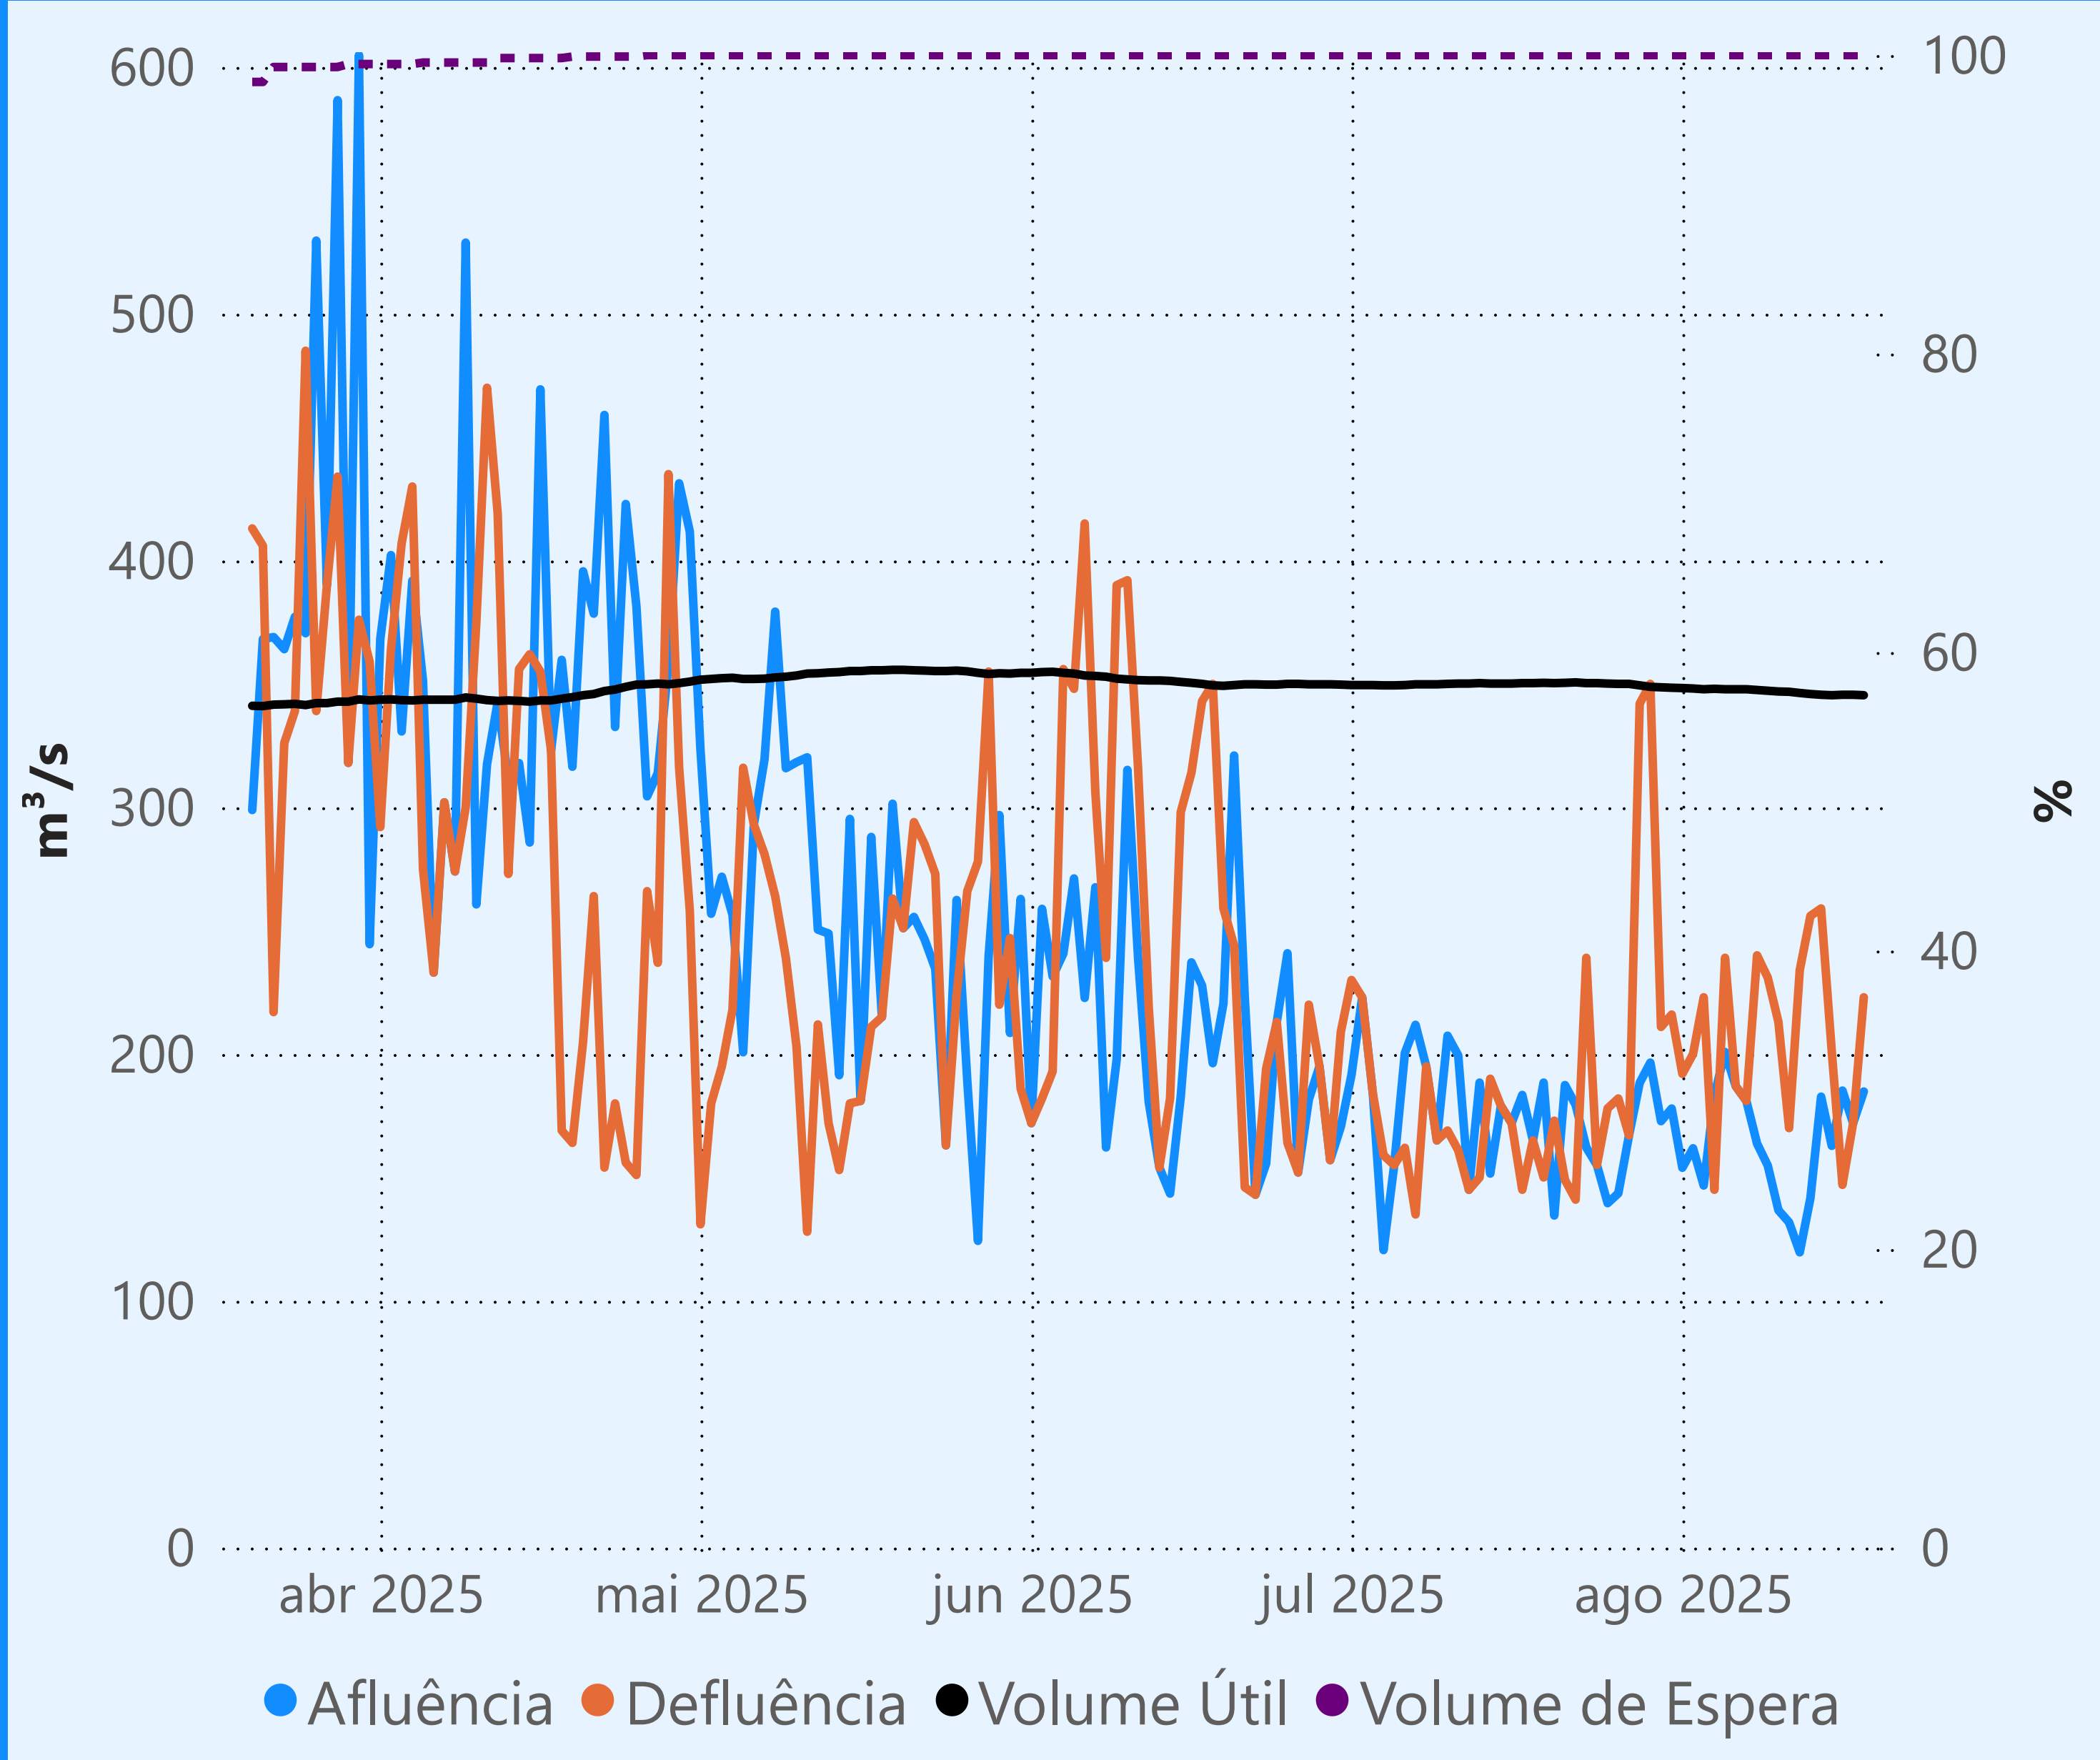


Vazão defluente máxima média diária igual à vazão máxima turbinada

Vazão defluente média mensal (m³/s)			
206 agosto de 2025			
Dia	Defluência	Dia	Defluência
1	192	16	147
2	200	17	172
3	223	18	223
4	145		
5	239		
6	187		
7	181		
8	240		
9	231		
10	213		
11	170		
12	234		
13	256		
14	259		
15	201		

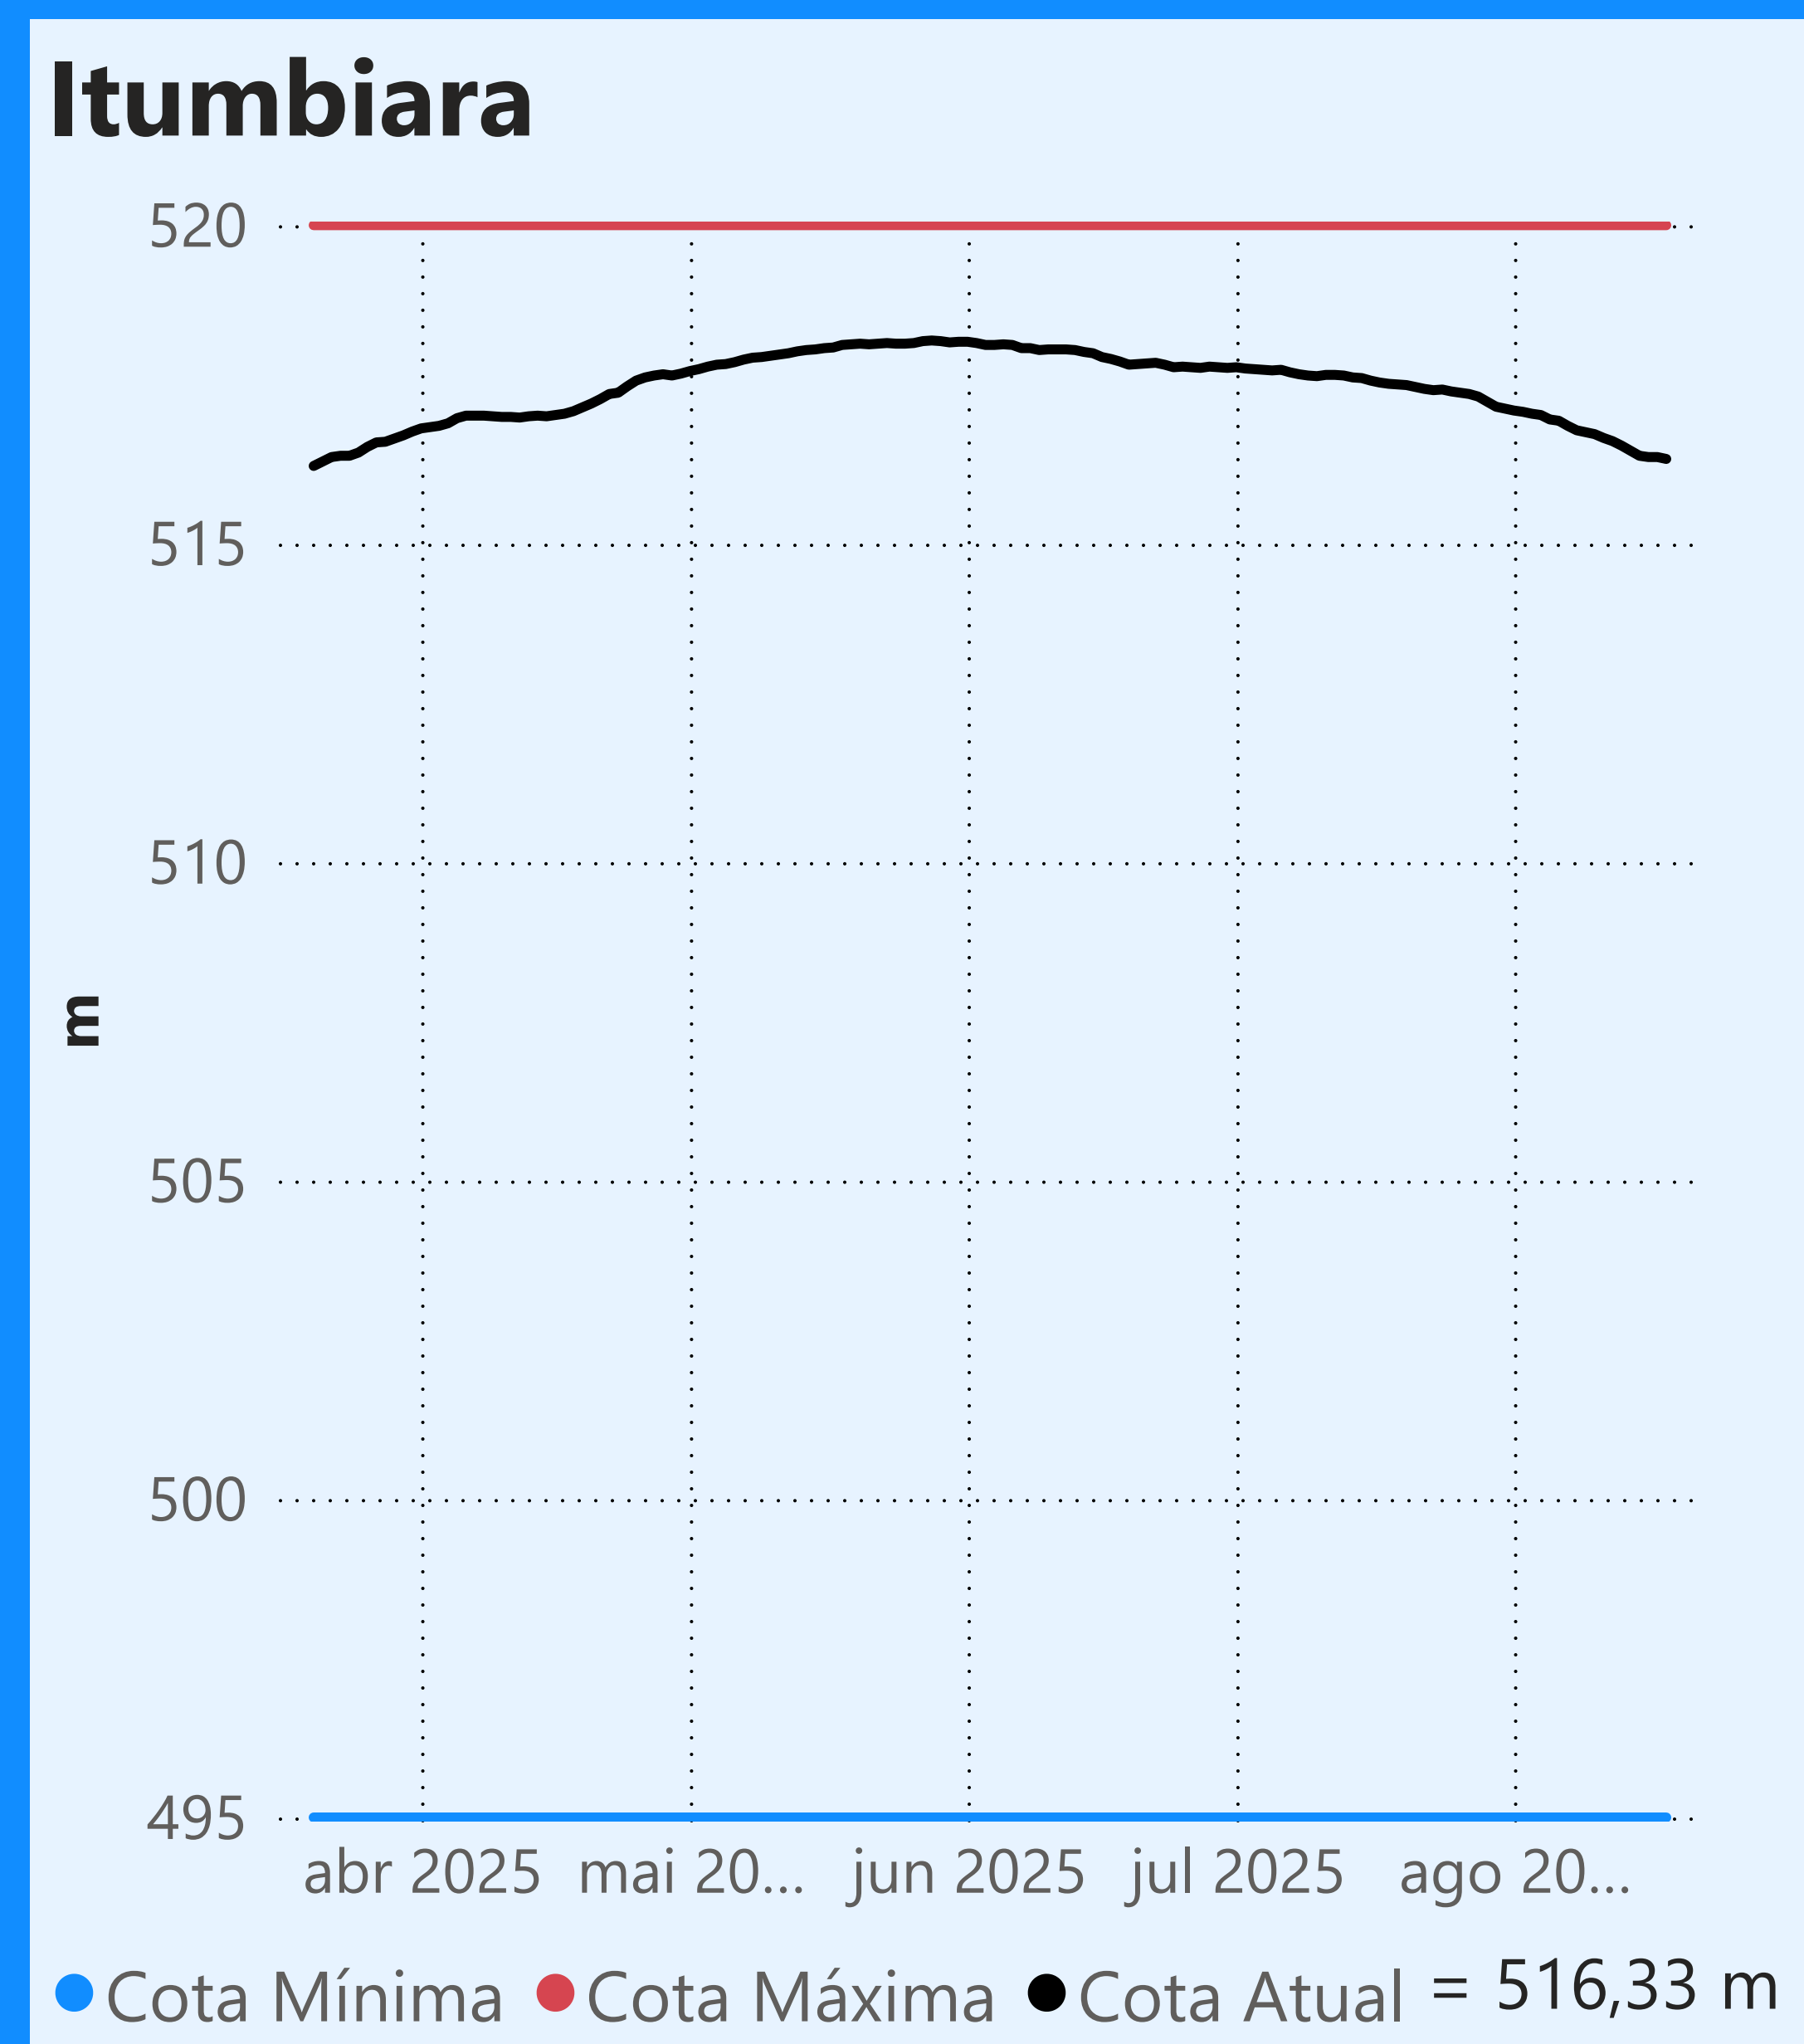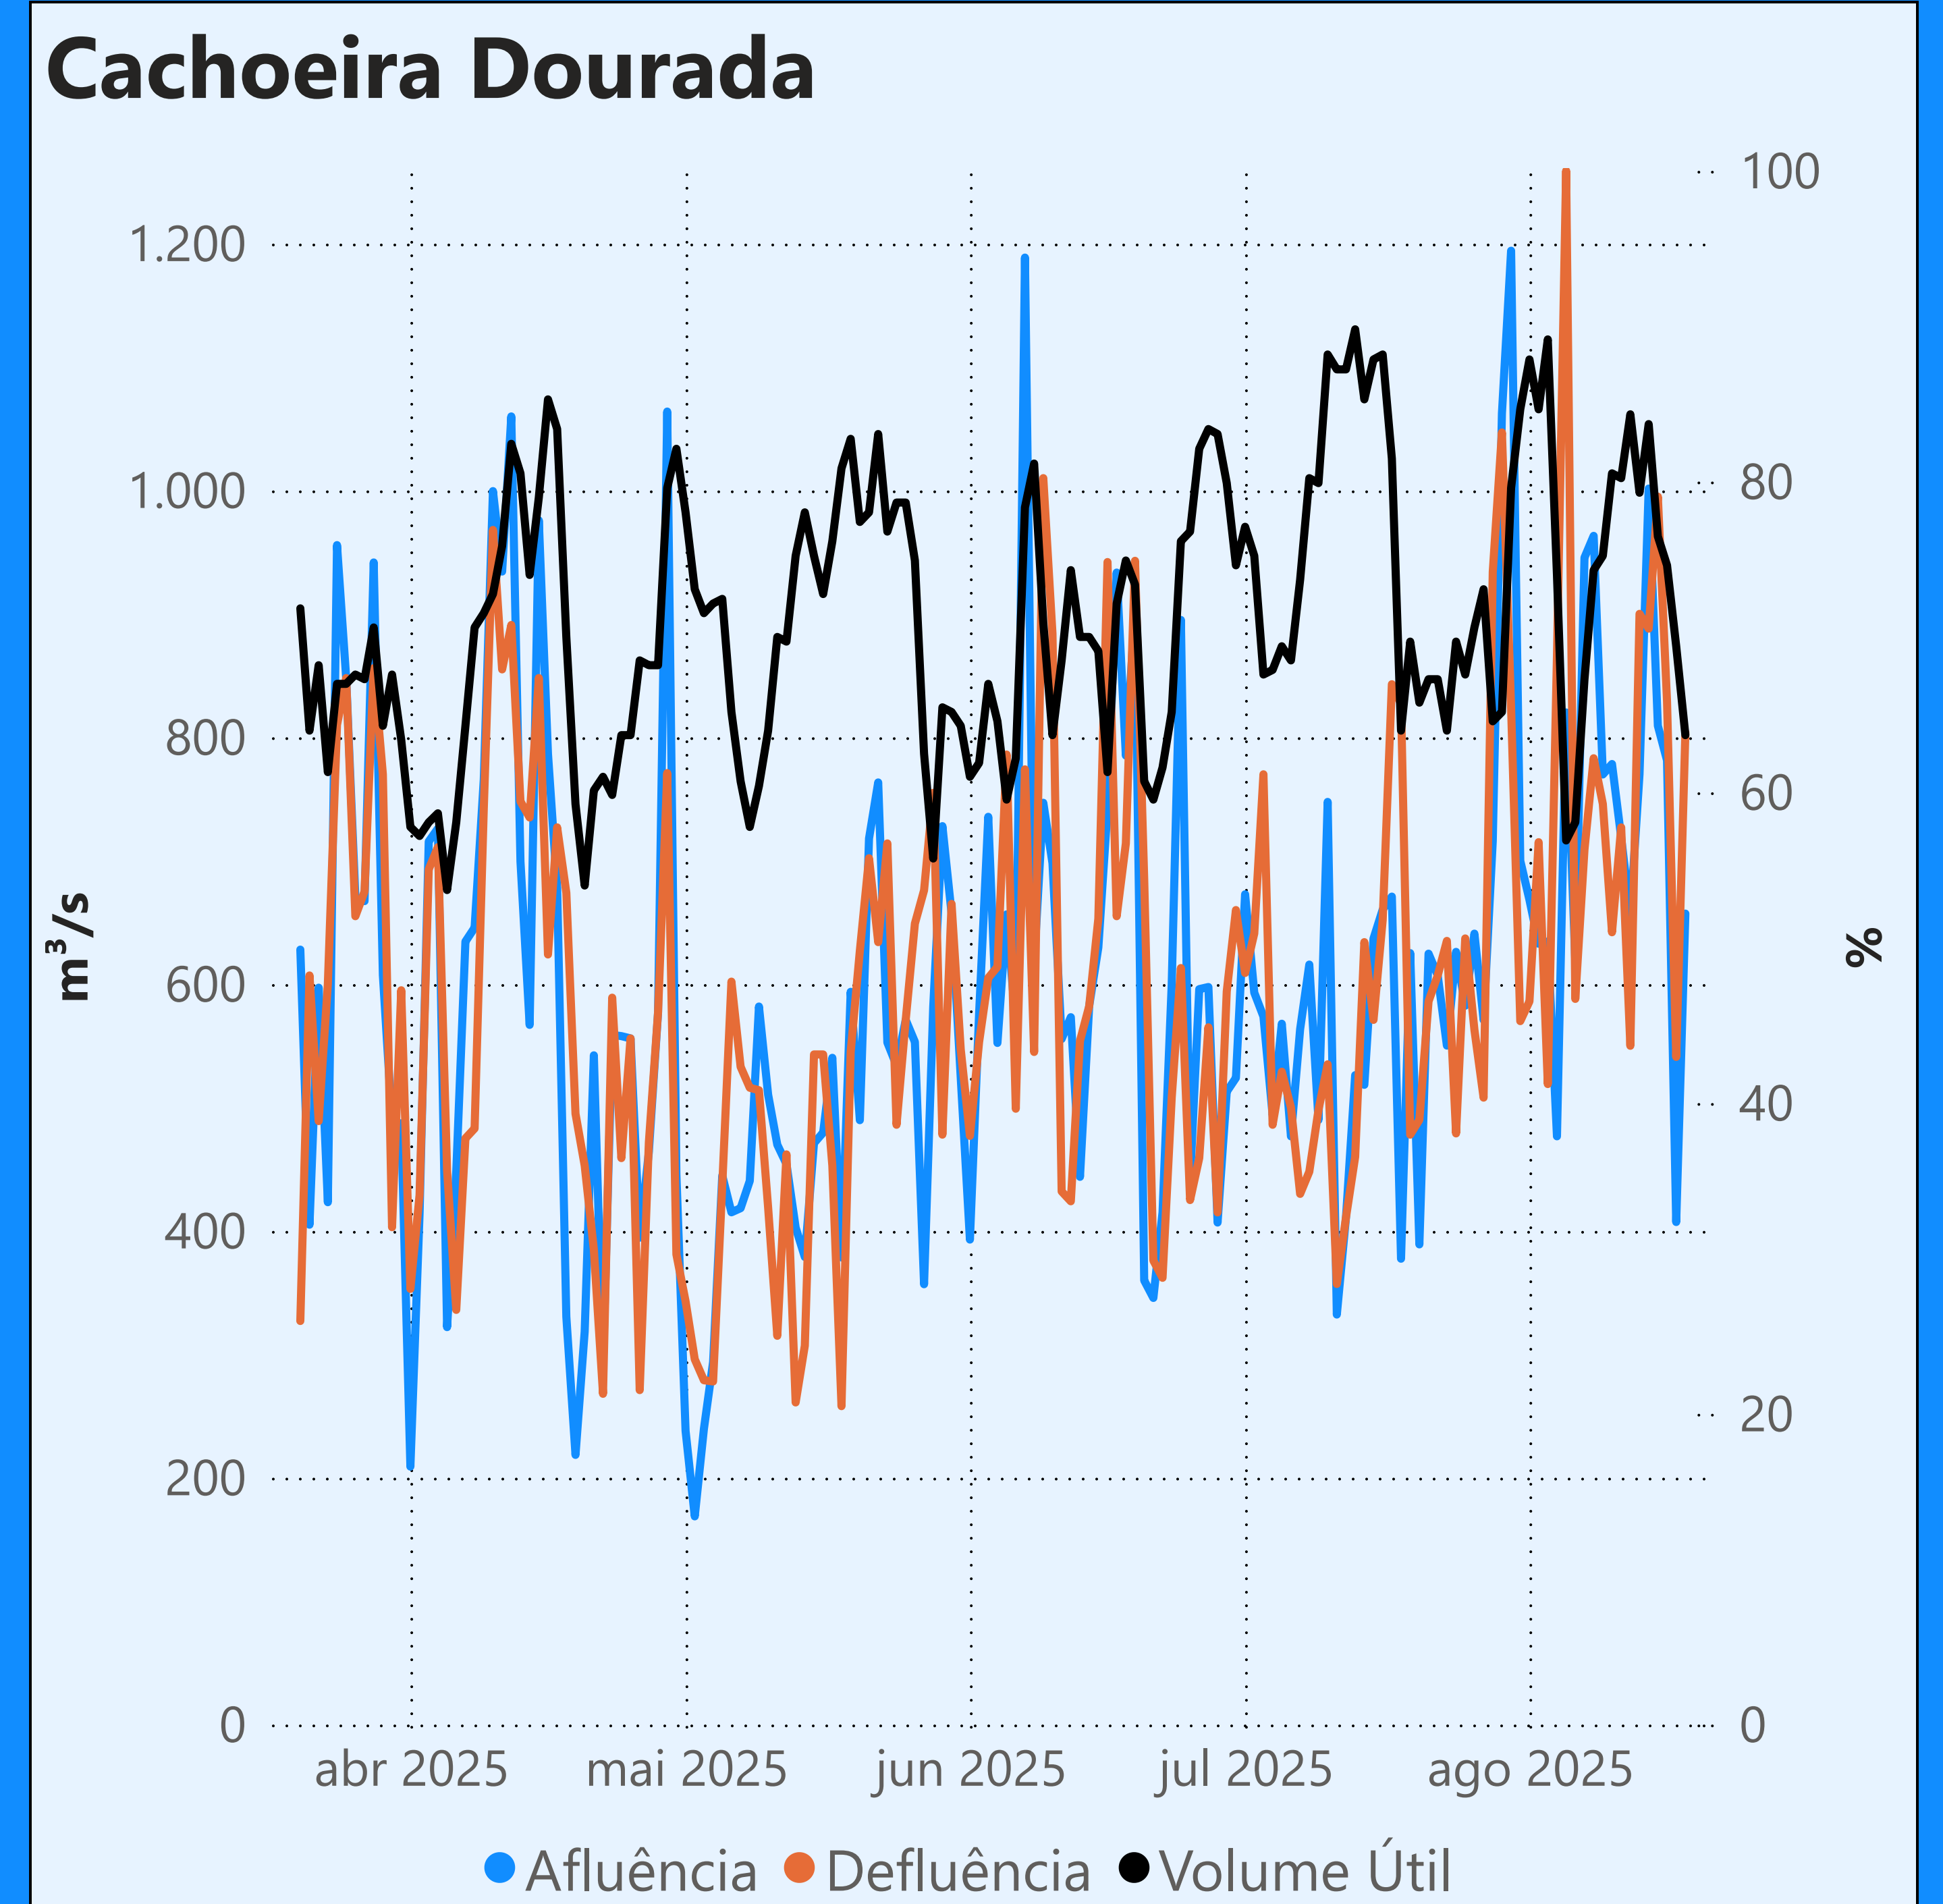

Faixa de Operação Normal

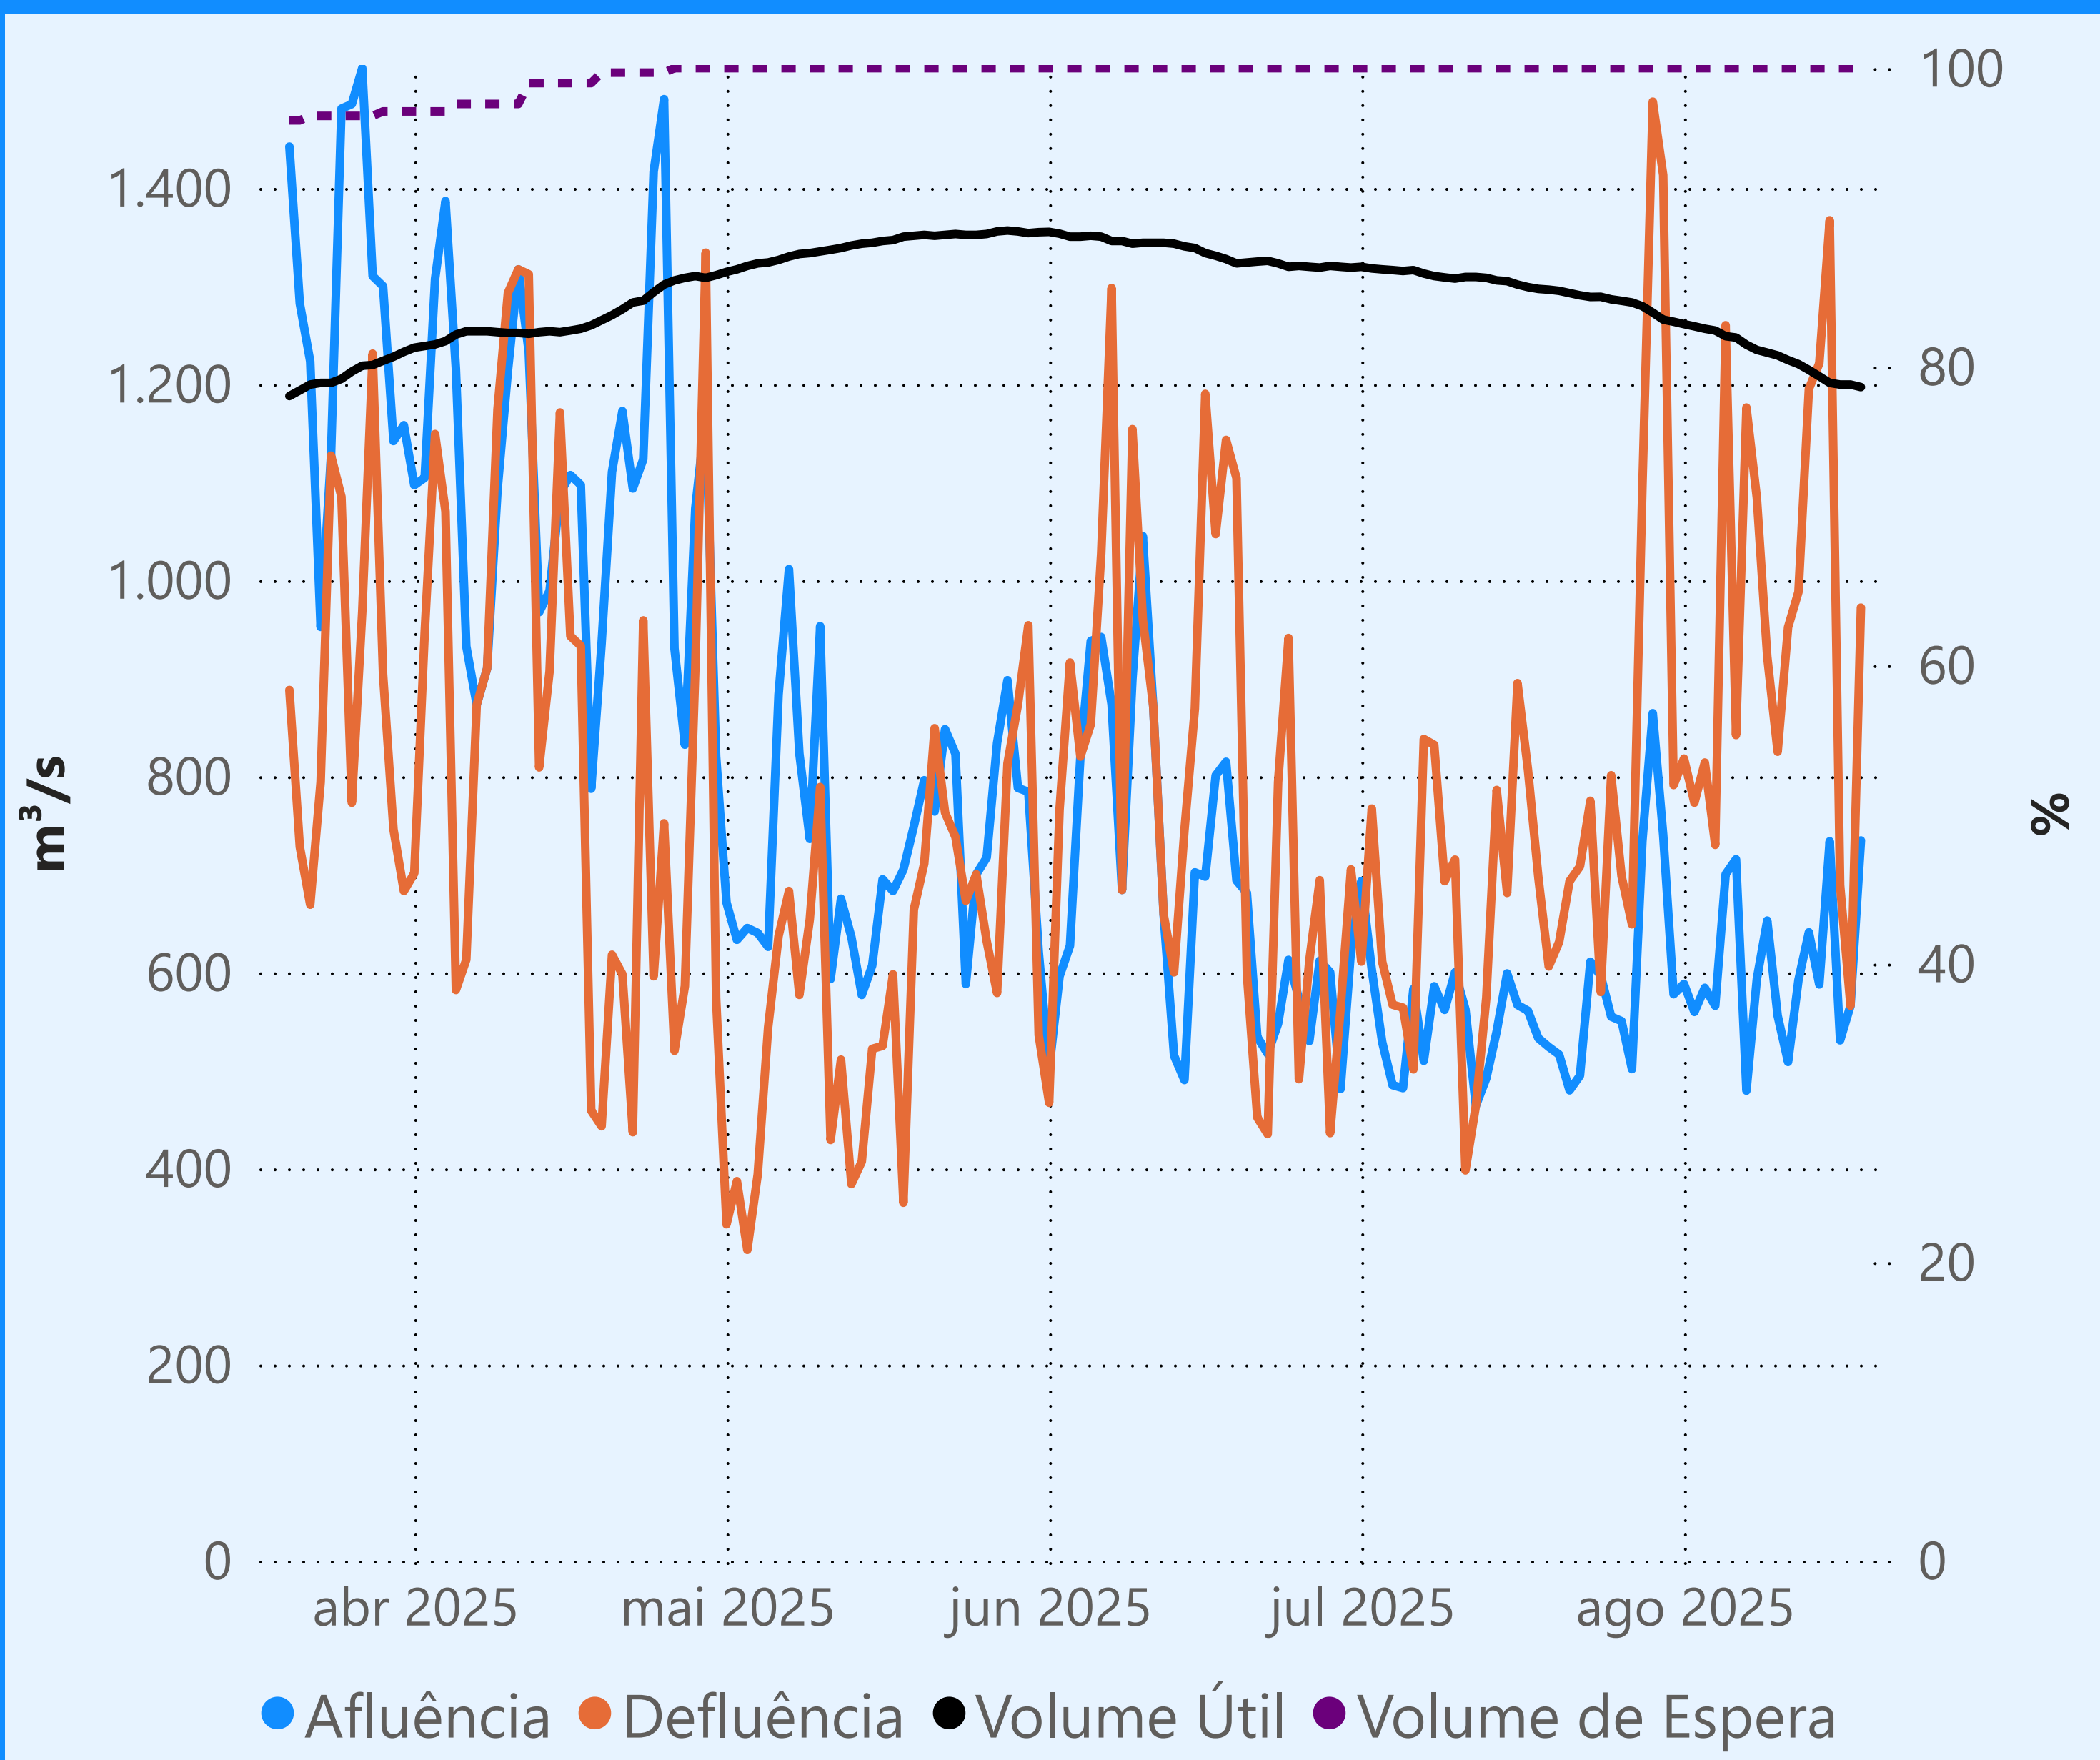

Vazão defluente máxima média diária igual à vazão máxima turbinada

Vazão defluente média mensal (m³/s)			
955 agosto de 2025			
Dia	Defluência	Dia	Defluência
1	818	16	689
2	773	17	566
3	814	18	972
4	730		
5	1.260		
6	842		
7	1.176		
8	1.084		
9	922		
10	825		
11	952		
12	988		
13	1.195		
14	1.221		
15	1.367		

