

Rio Paranaíba

Rio Paraná

Saiba mais sobre as condições de operação do Sistema Hídrico do Rio Grande na Resolução 193/2024

Luiz Carlos Barreto de Carvalho

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
24/08	403	479
25/08	385	380
26/08	997	744

Jaguara

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
24/08	519	533
25/08	430	576
26/08	743	615

Volume útil superior ou igual a 15%

Água Vermelha

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
24/08	1.028	1.327	43,30	378,28
25/08	1.042	1.341	42,80	378,23
26/08	1.202	1.500	42,31	378,18

Faixa de Operação Normal

Sem restrição de vazão máxima defluente

Marechal Mascarenhas de Moraes (Peixoto)

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
24/08	306	413	79,71	663,98
25/08	433	406	79,80	663,99
26/08	870	1.003	79,34	663,94

Rio Grande

Furnas

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
24/08	209	345	64,43	763,30
25/08	146	418	64,29	763,28
26/08	109	925	63,88	763,22

Faixa de Operação Normal

Vazão máxima turbinada definida na outorga

Funil Grande

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
24/08	75	71
25/08	74	78
26/08	78	82

Itutinga

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
24/08	40	40
25/08	40	40
26/08	51	52

Rio Grande

Camargos

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)
24/08	38	38	98,01
25/08	29	37	97,90
26/08	33	49	97,69

Rio Grande

Igarapava

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
24/08	532	490
25/08	641	713
26/08	703	695

Volta Grande

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
24/08	491	392
25/08	695	582
26/08	719	584

Maribondo

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
24/08	742	977	55,90	440,14
25/08	610	979	55,30	440,03
26/08	703	1.026	54,77	439,94


Volume útil superior ou igual a 15%

Data de Referência


26/08/2026

Período Seco

Furnas

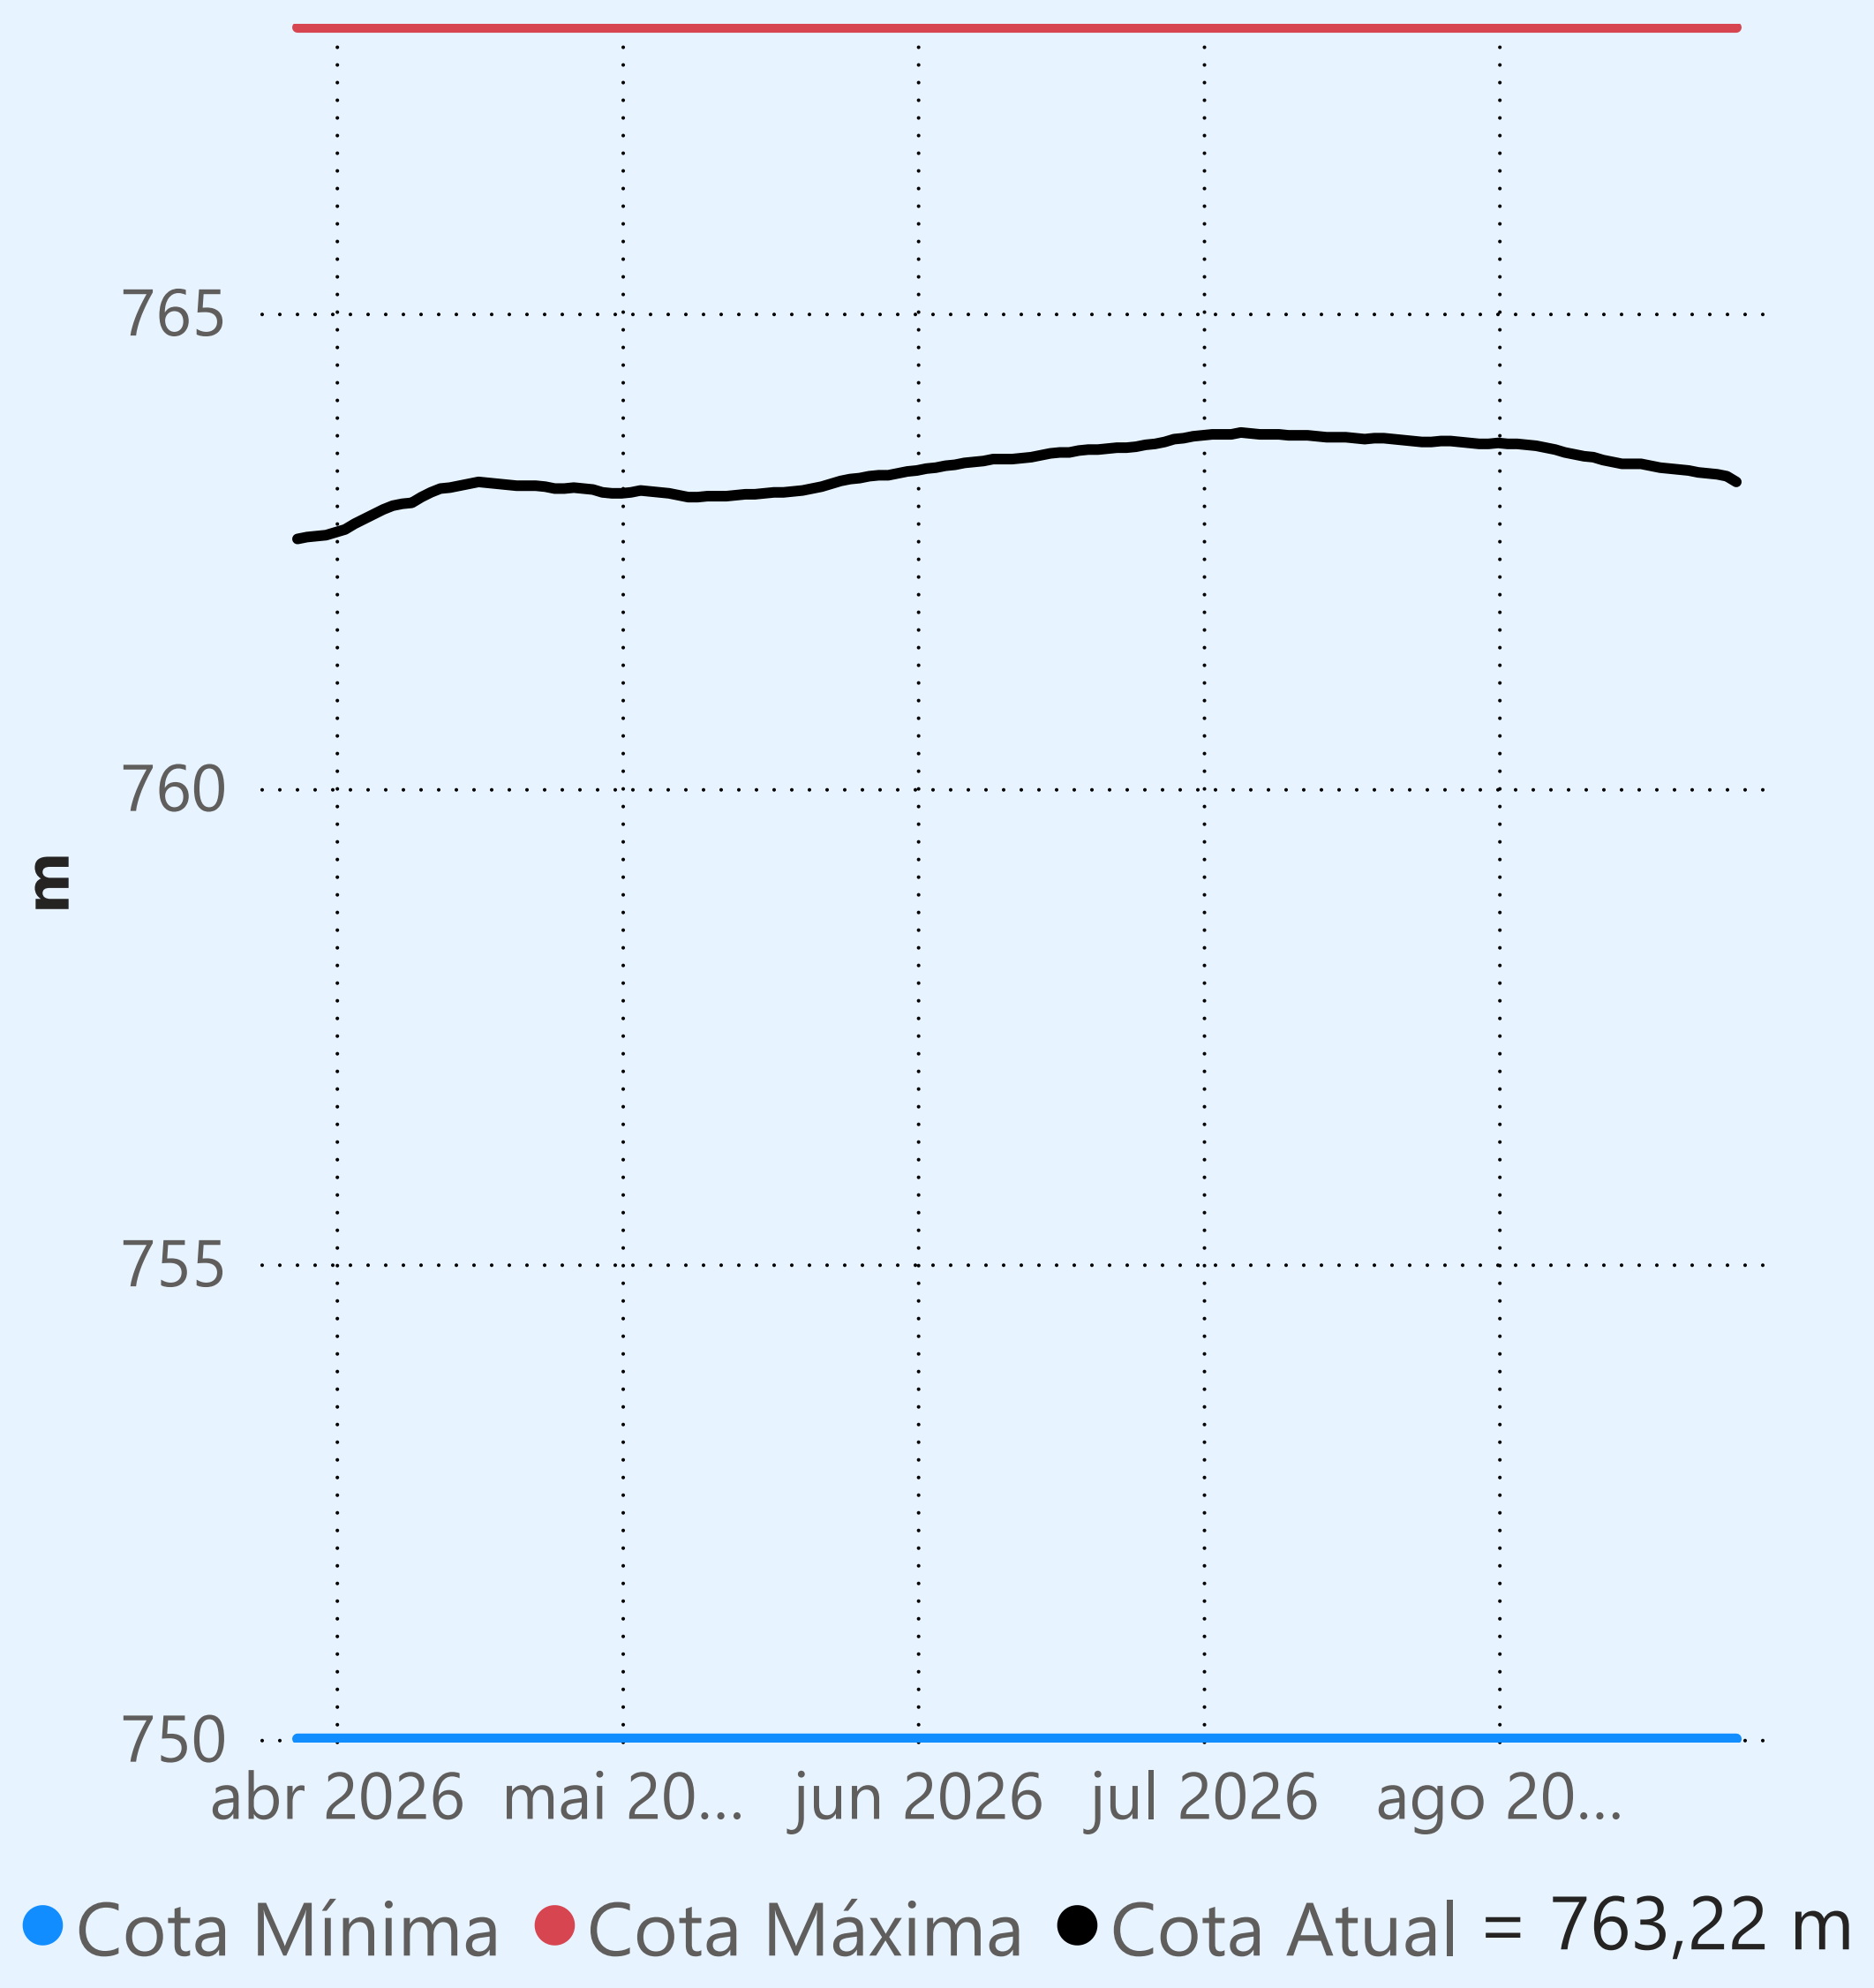

Faixa de Operação Normal

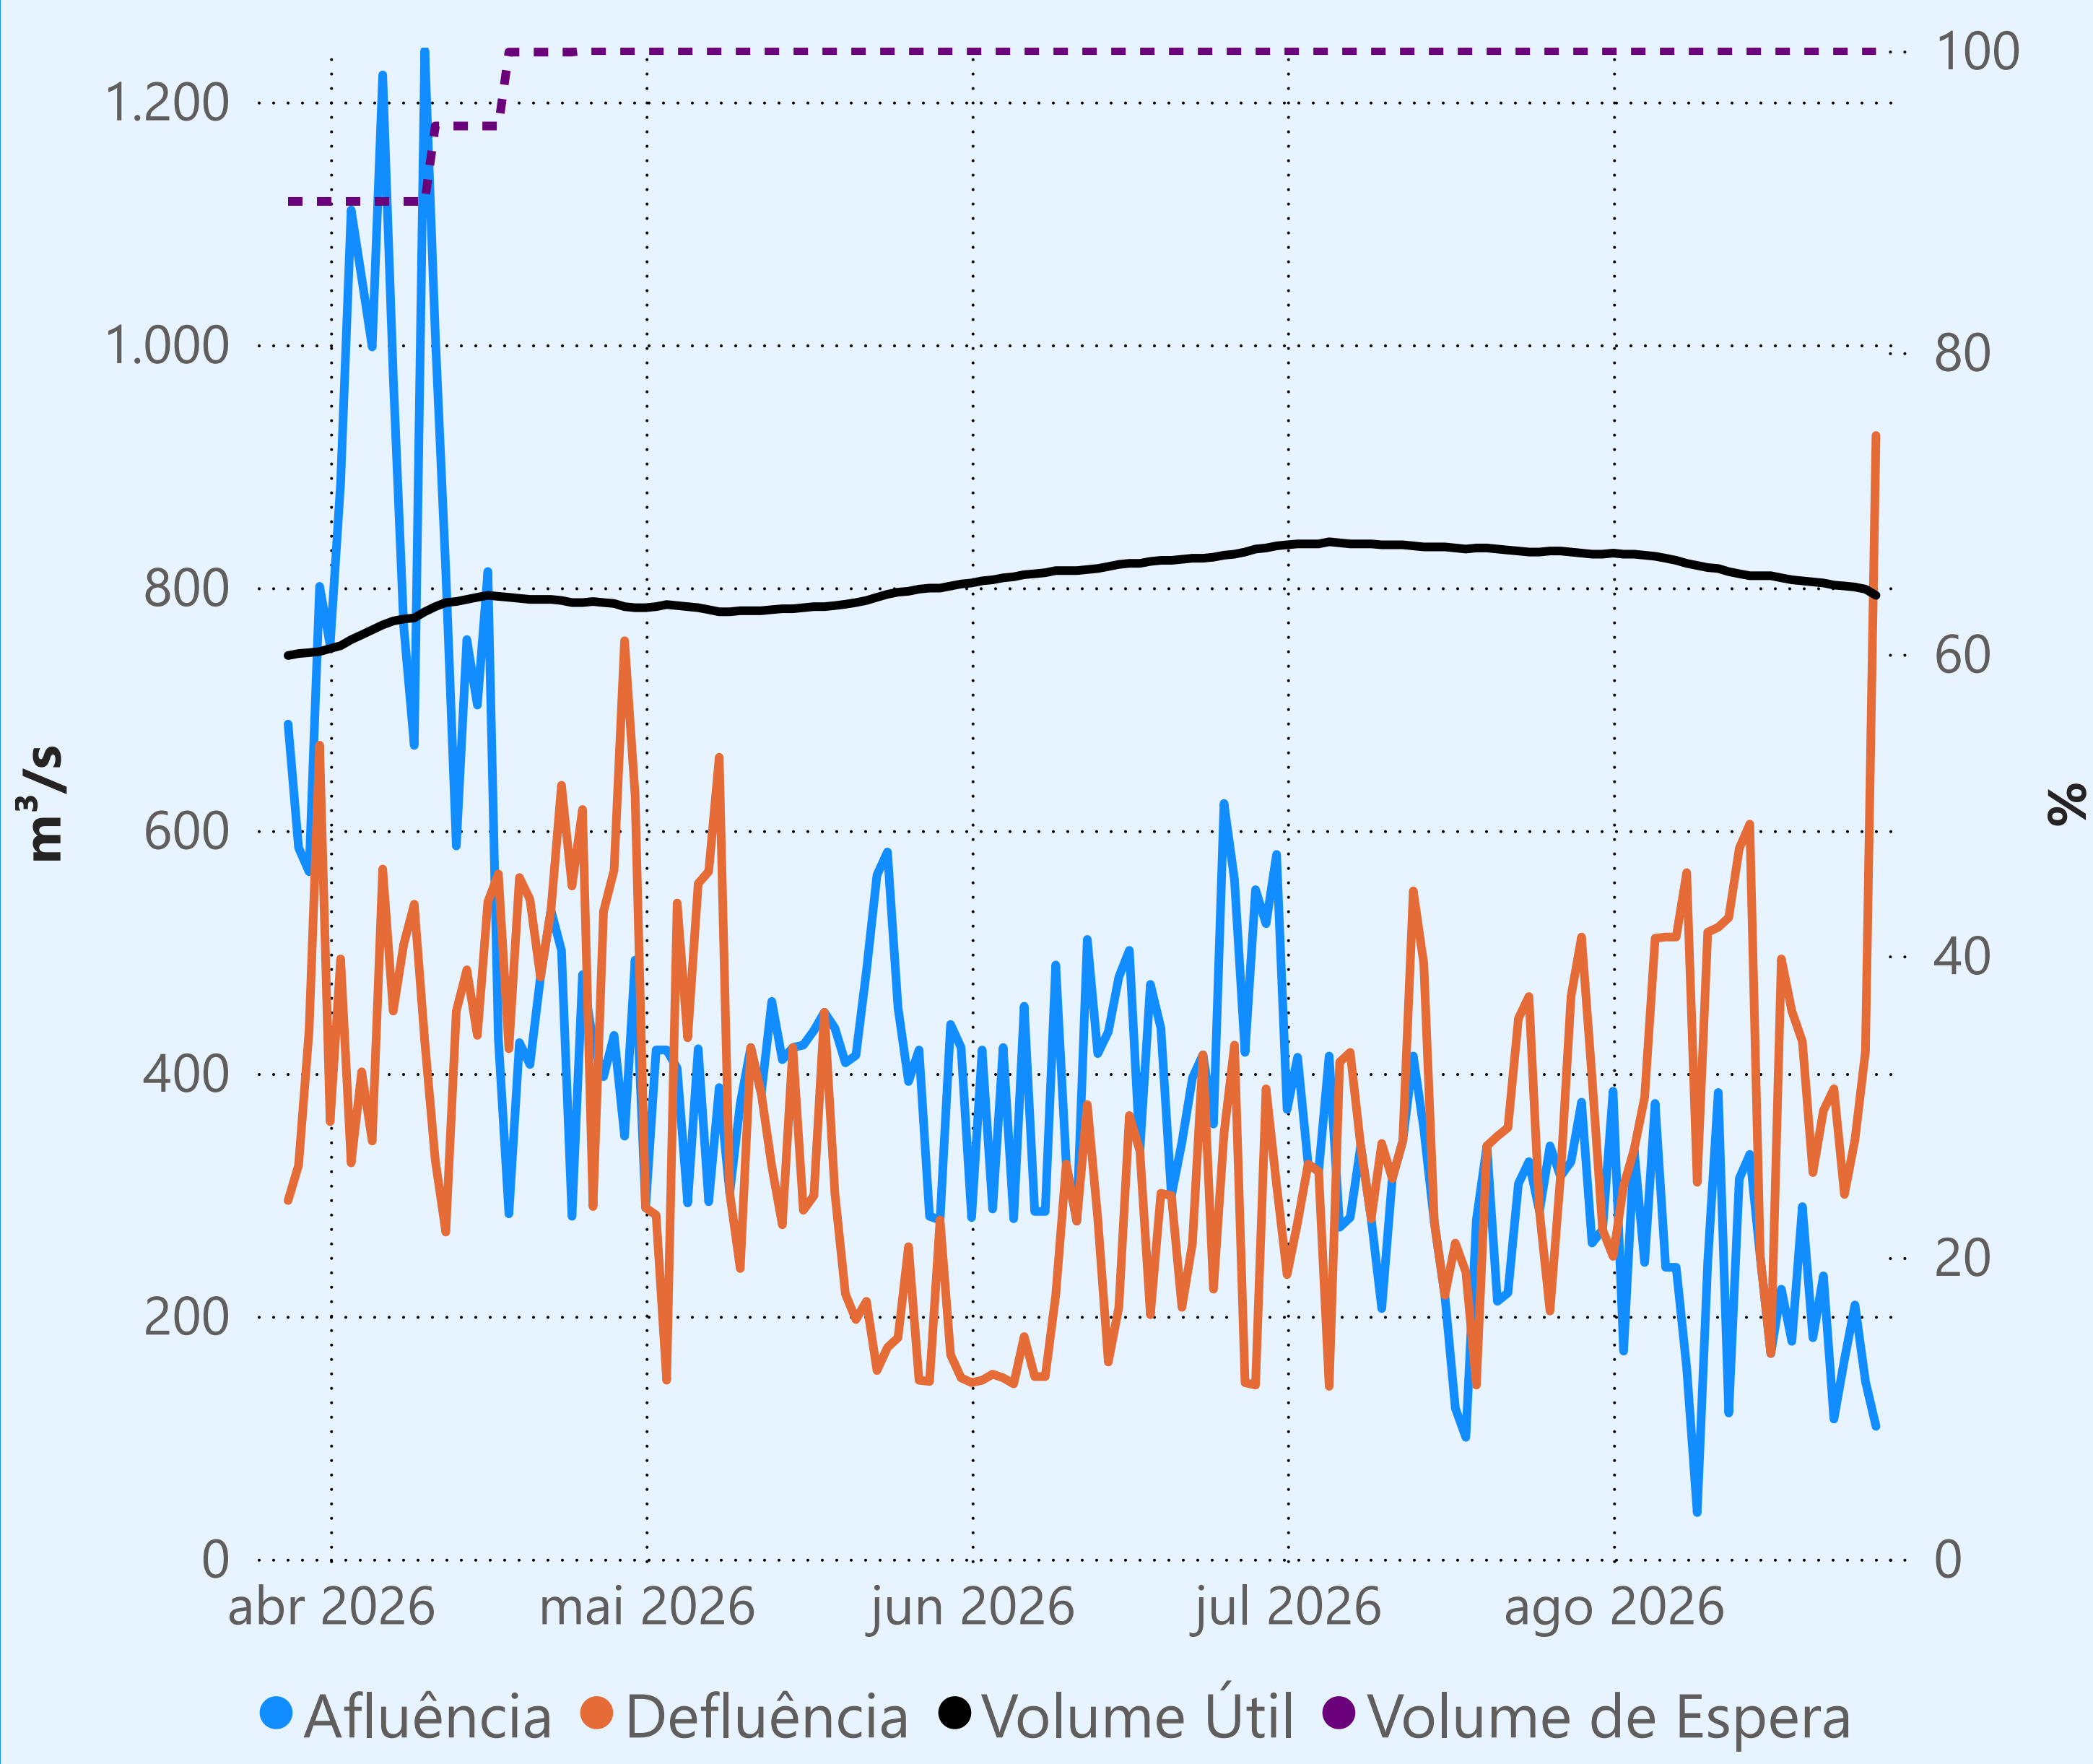


Vazão máxima turbinada definida na outorga

Vazão defluente média mensal (m³/s)


434
agosto de 2026

Dia	Defluência	Dia	Defluência
1	249	16	169
2	307	17	494
3	337	18	451
4	380	19	426
5	511	20	318
6	512	21	369
7	512	22	387
8	565	23	300
9	310	24	345
10	516	25	418
11	520	26	925
12	528		
13	585		
14	605		
15	248		


Camargos

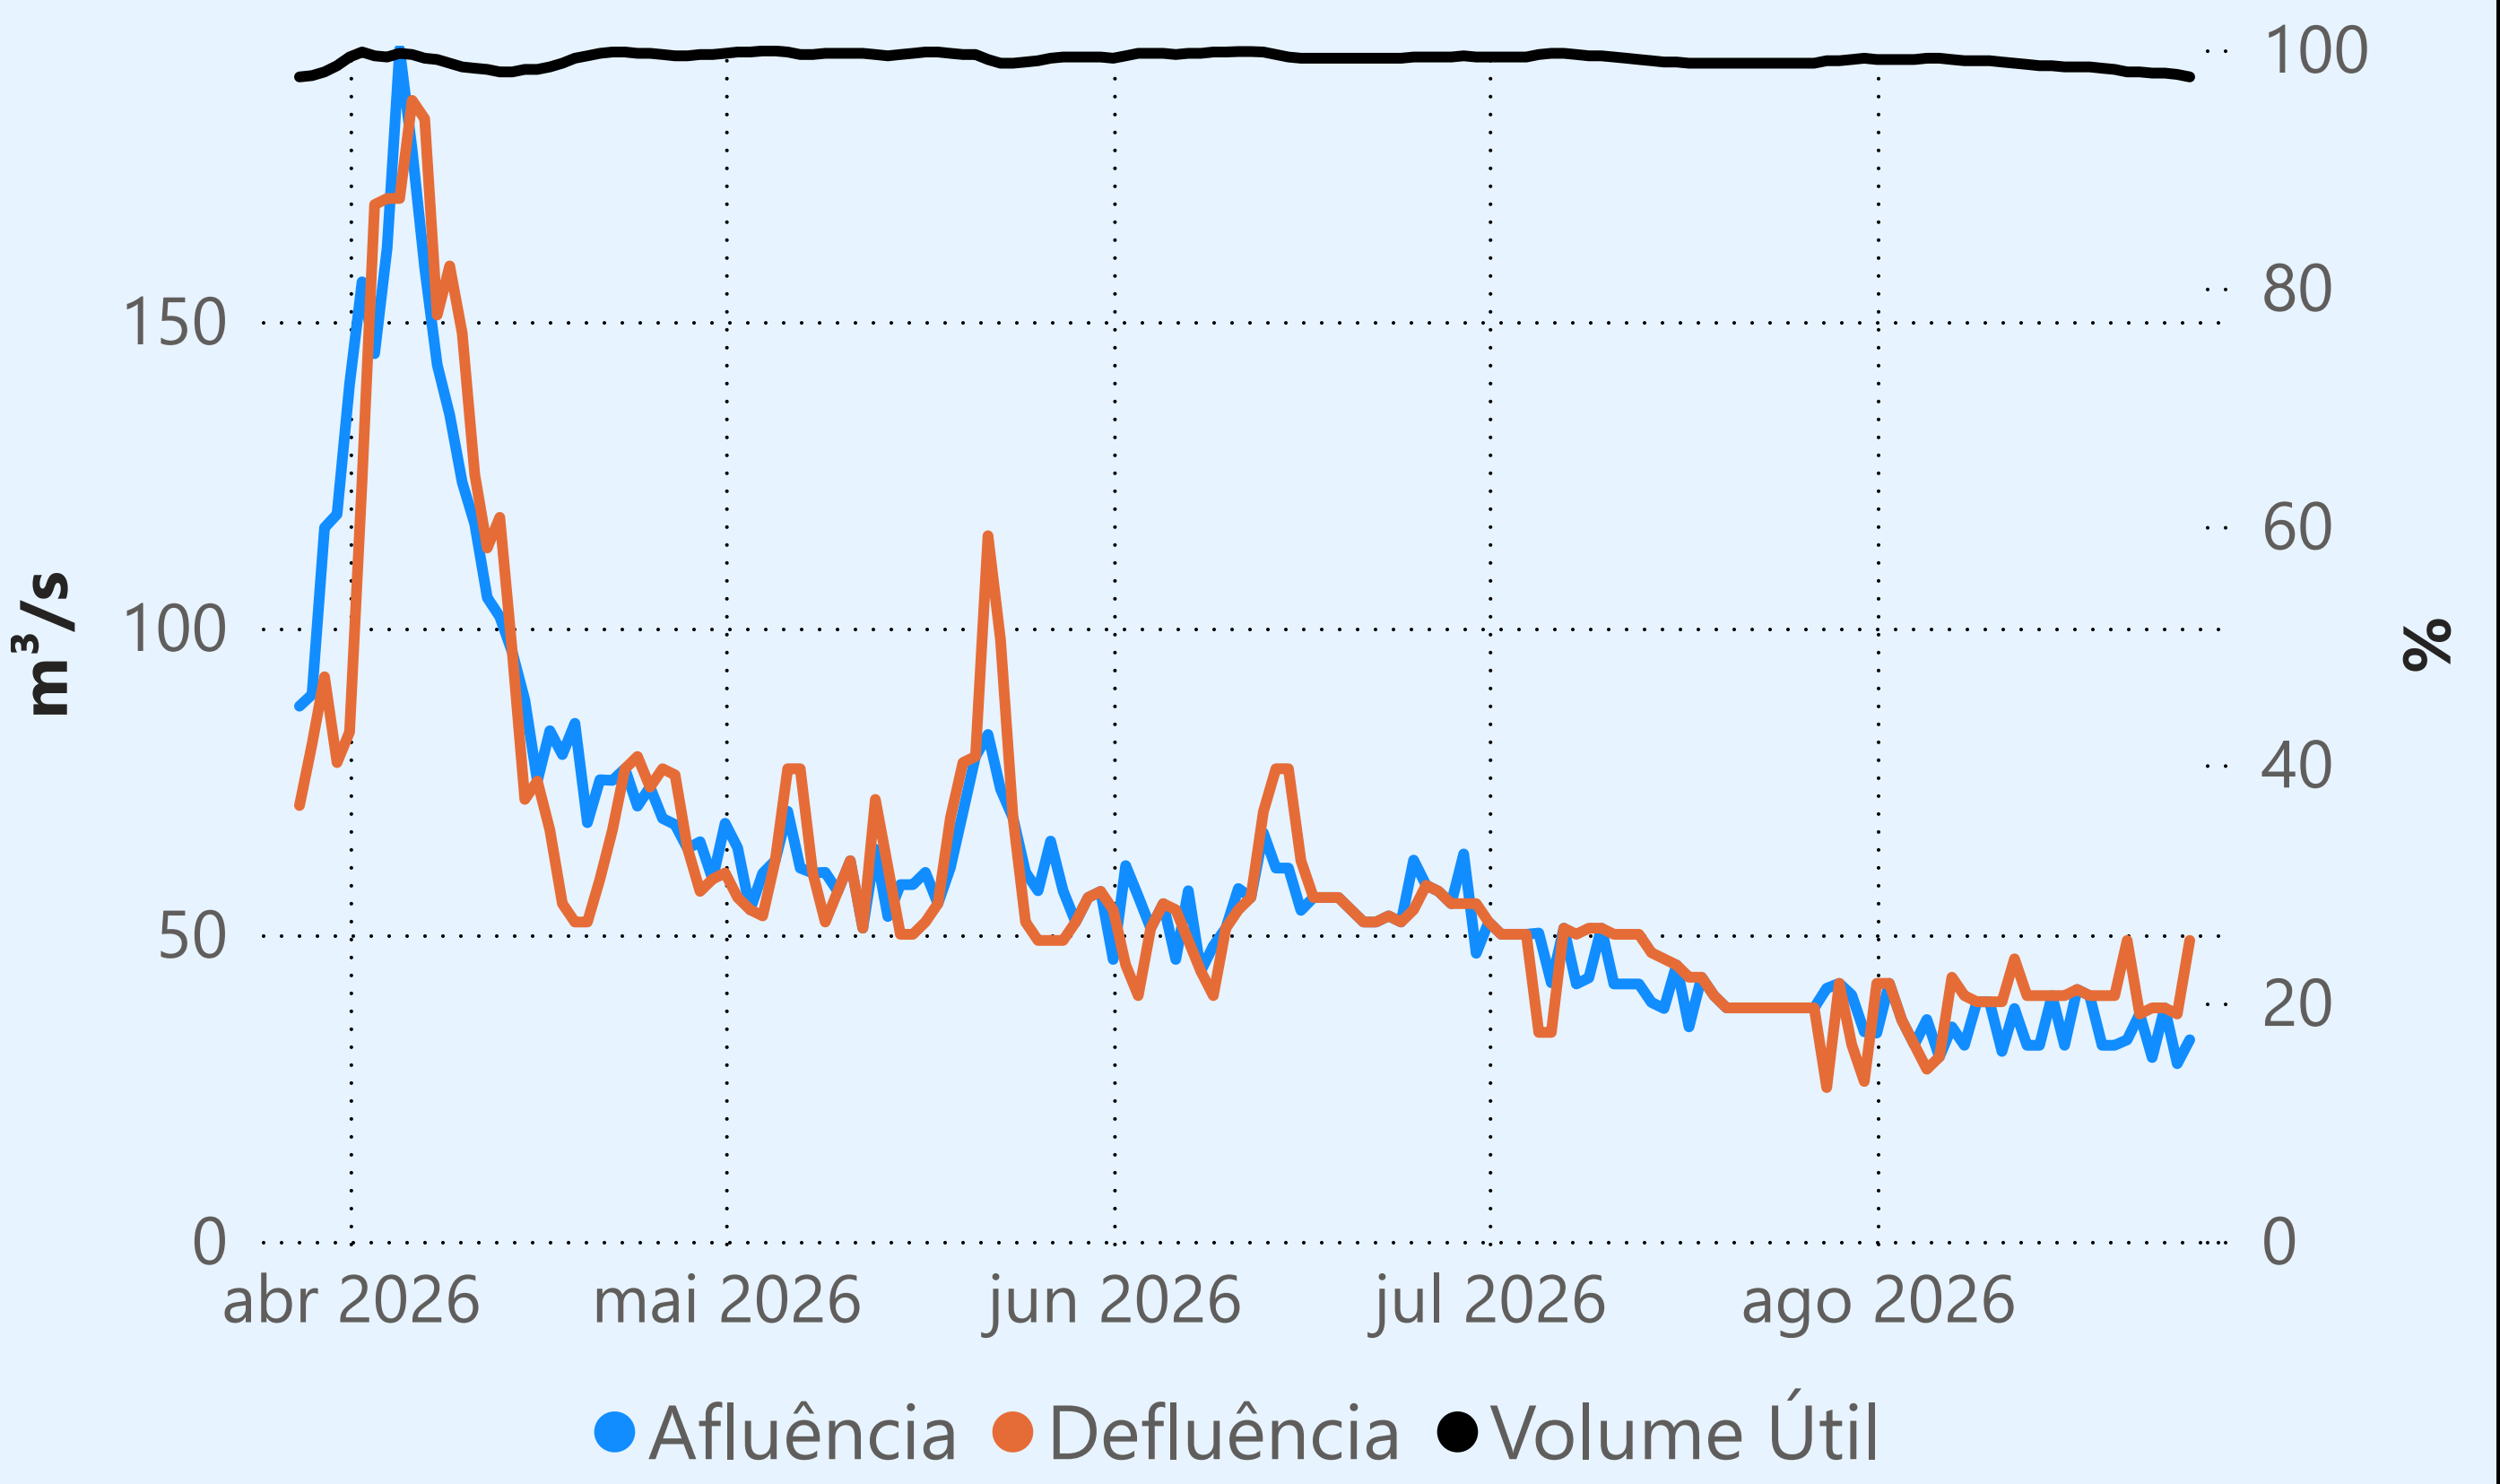


Maribondo

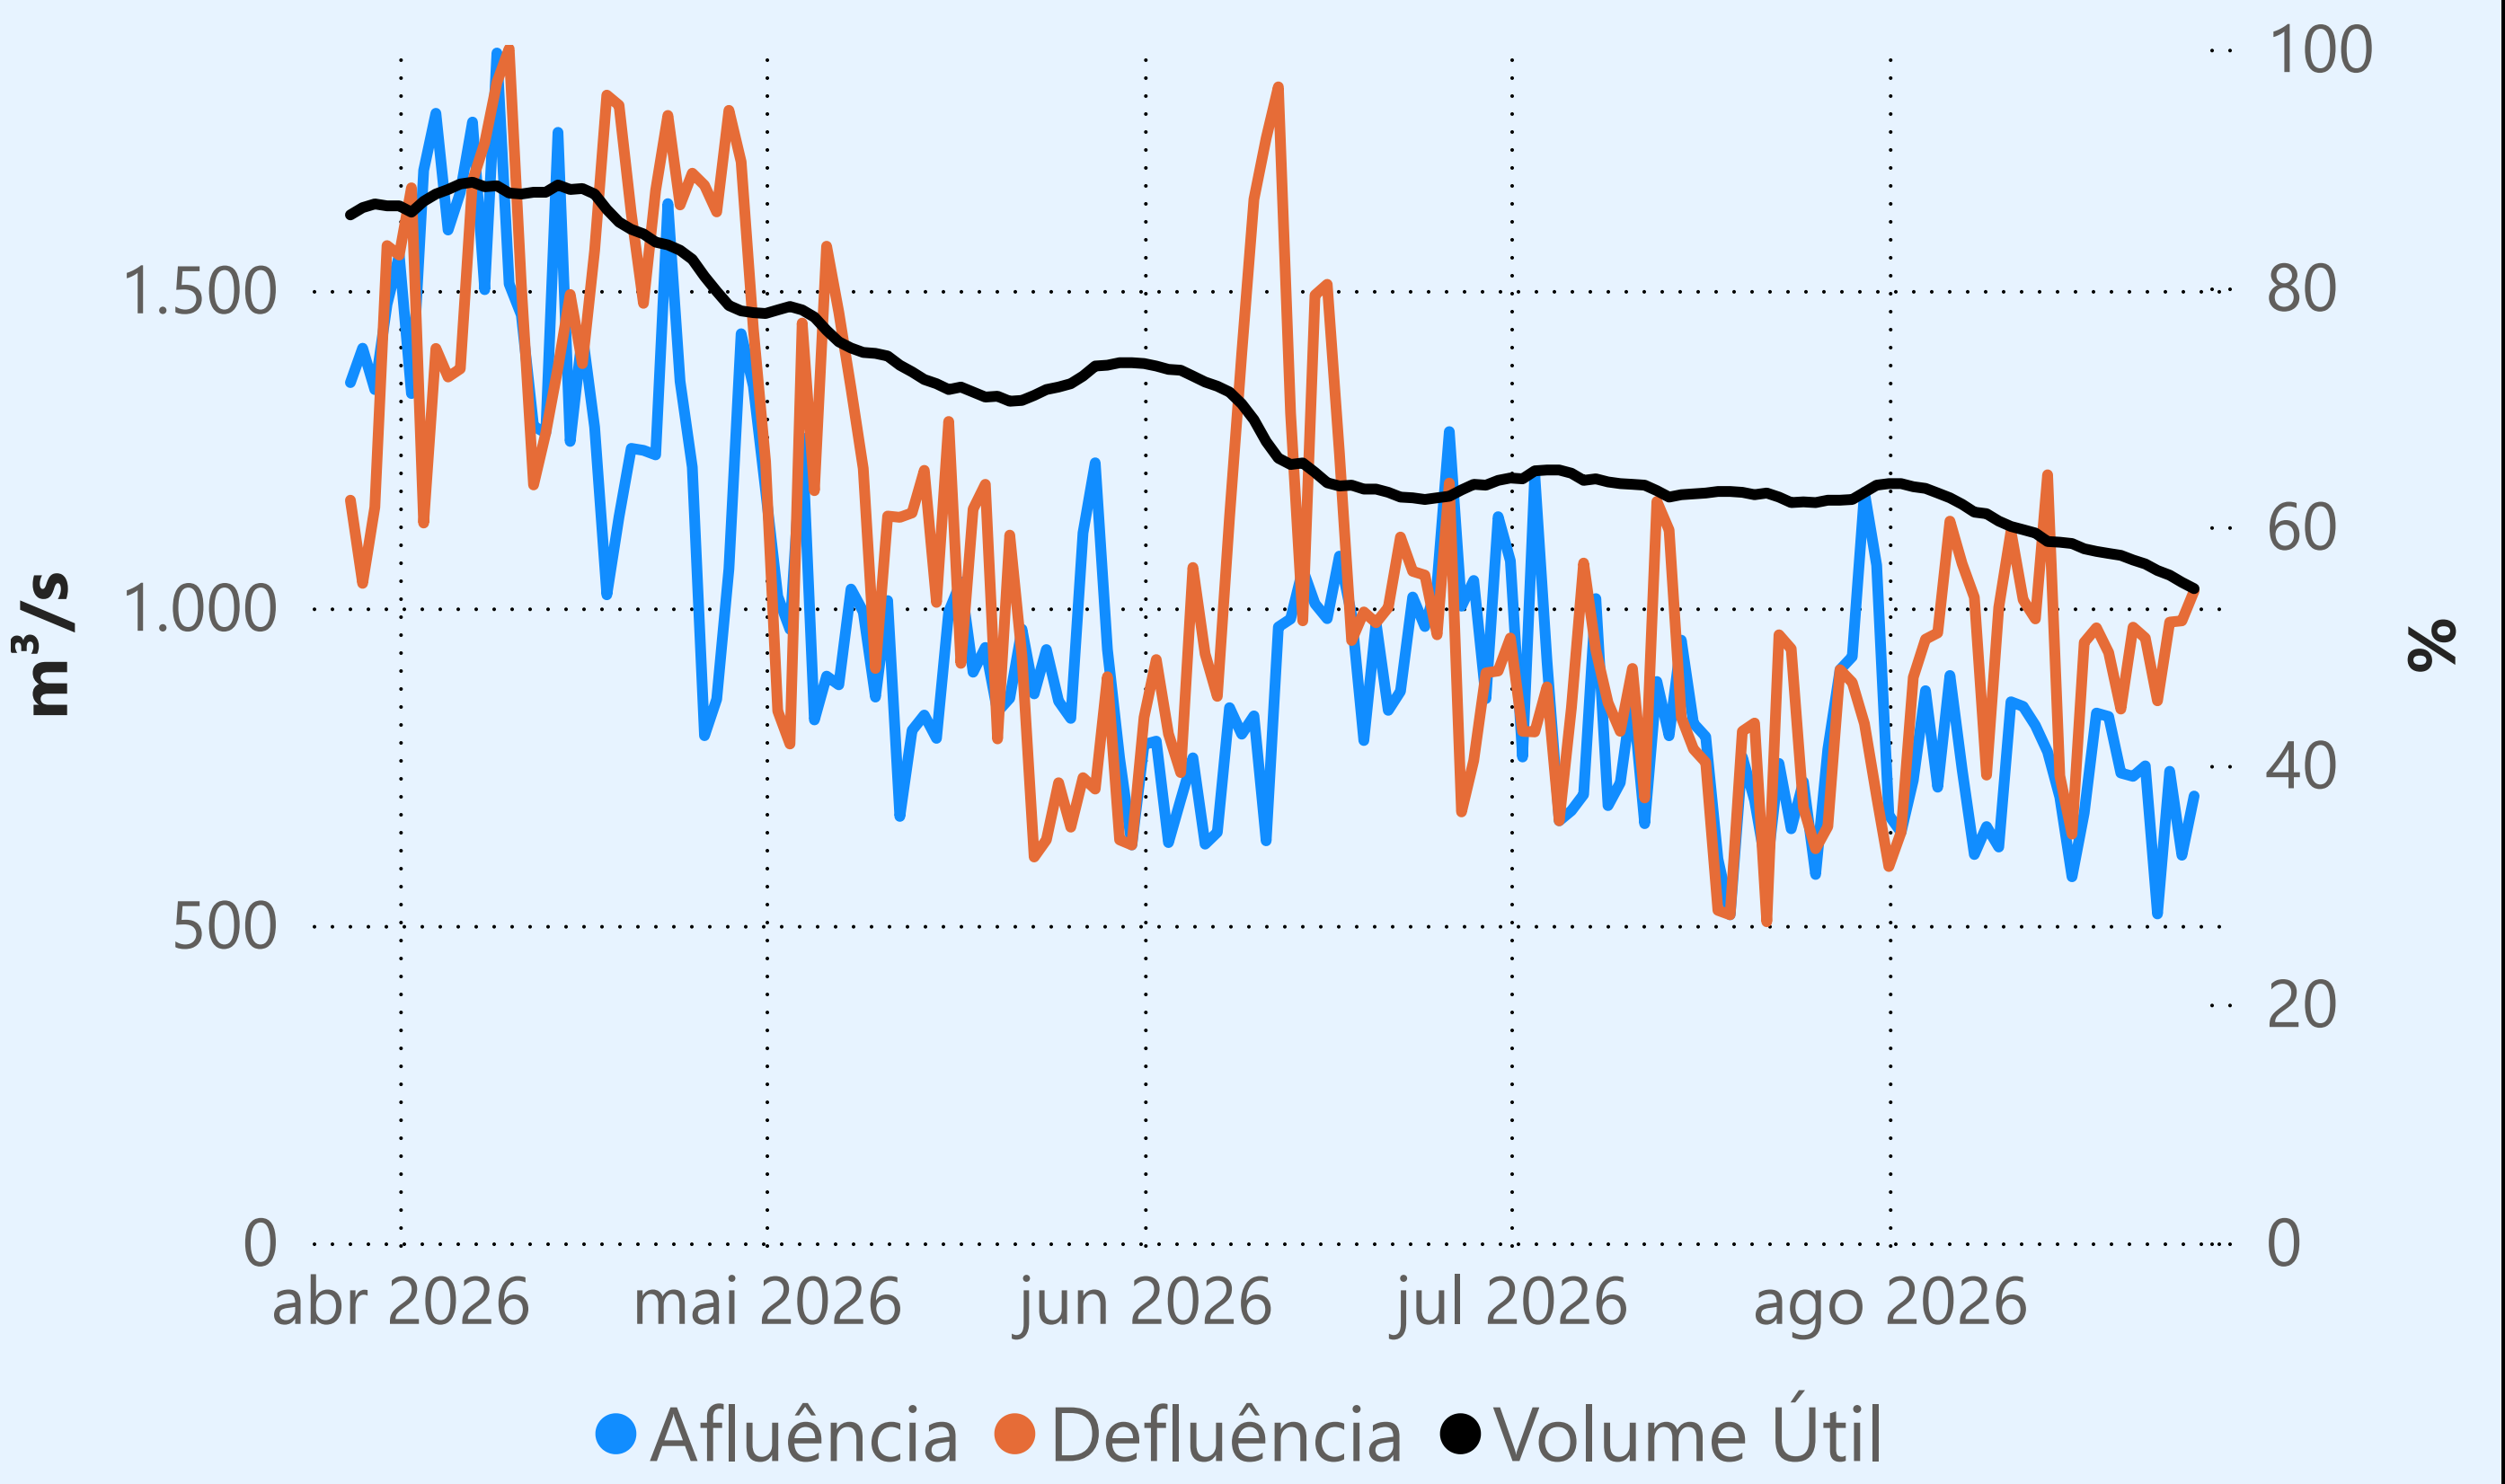

Marechal Mascarenhas de Moraes (Peixoto)

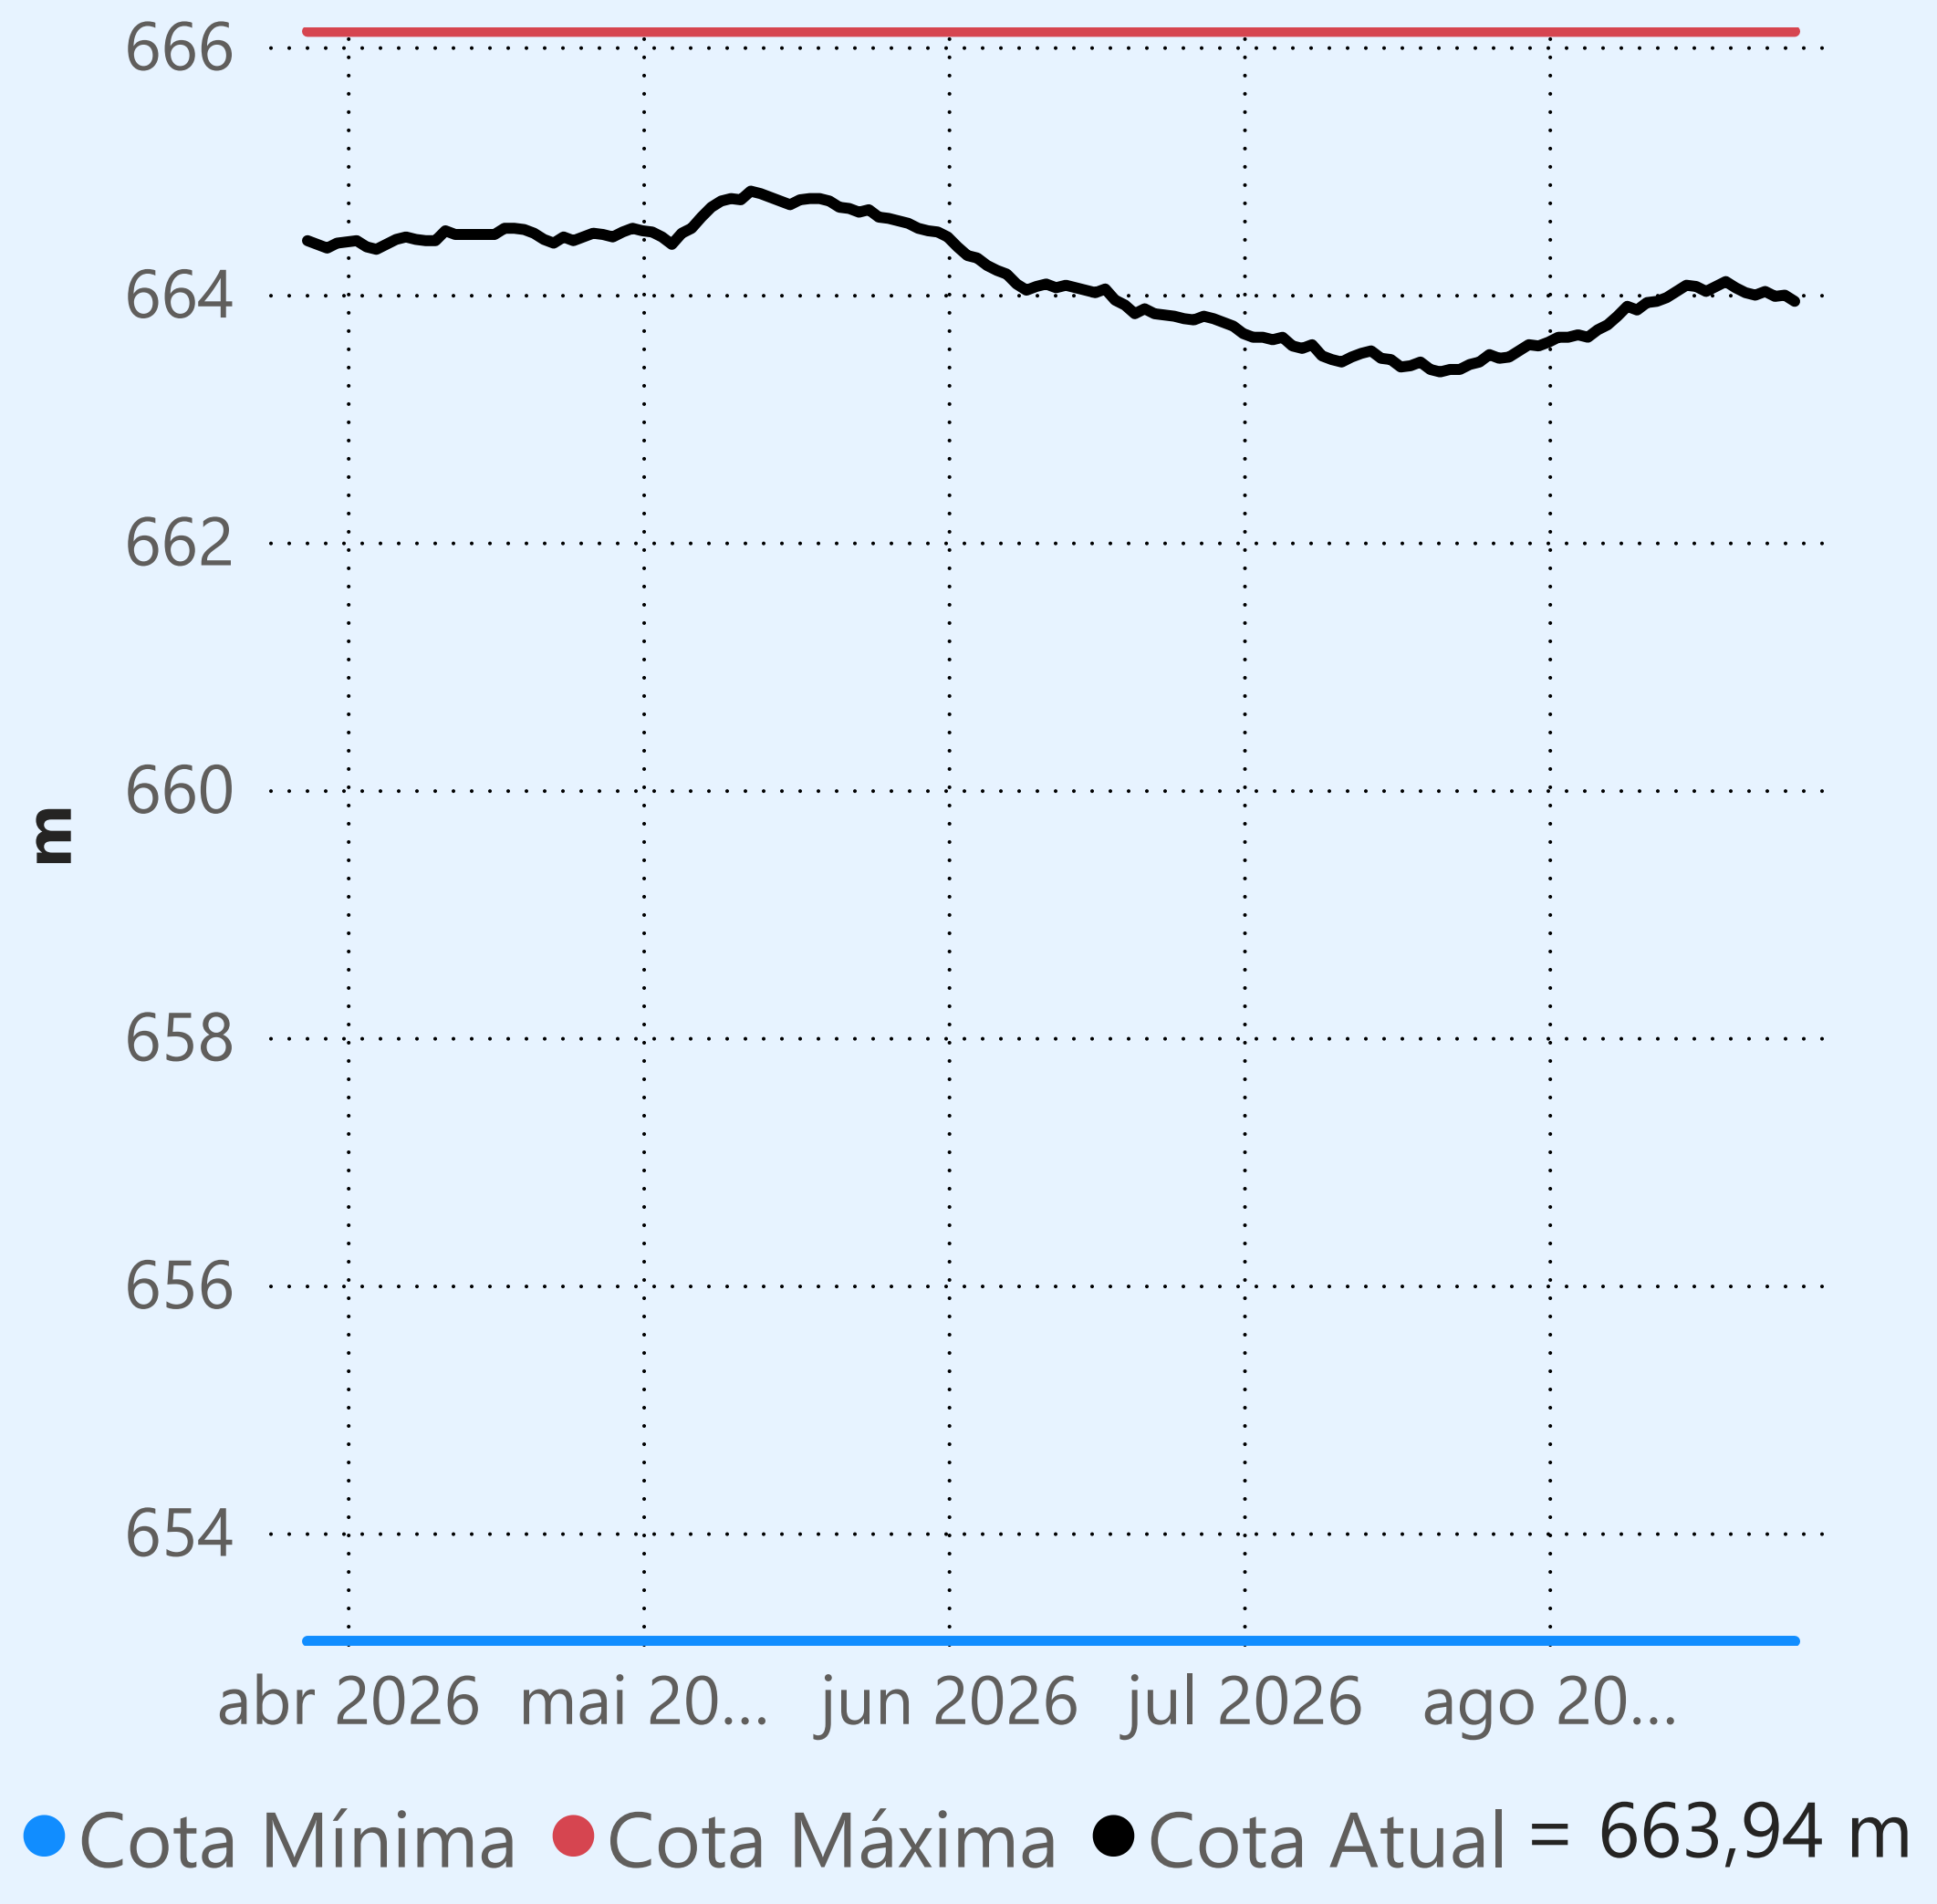

Faixa de Operação Normal

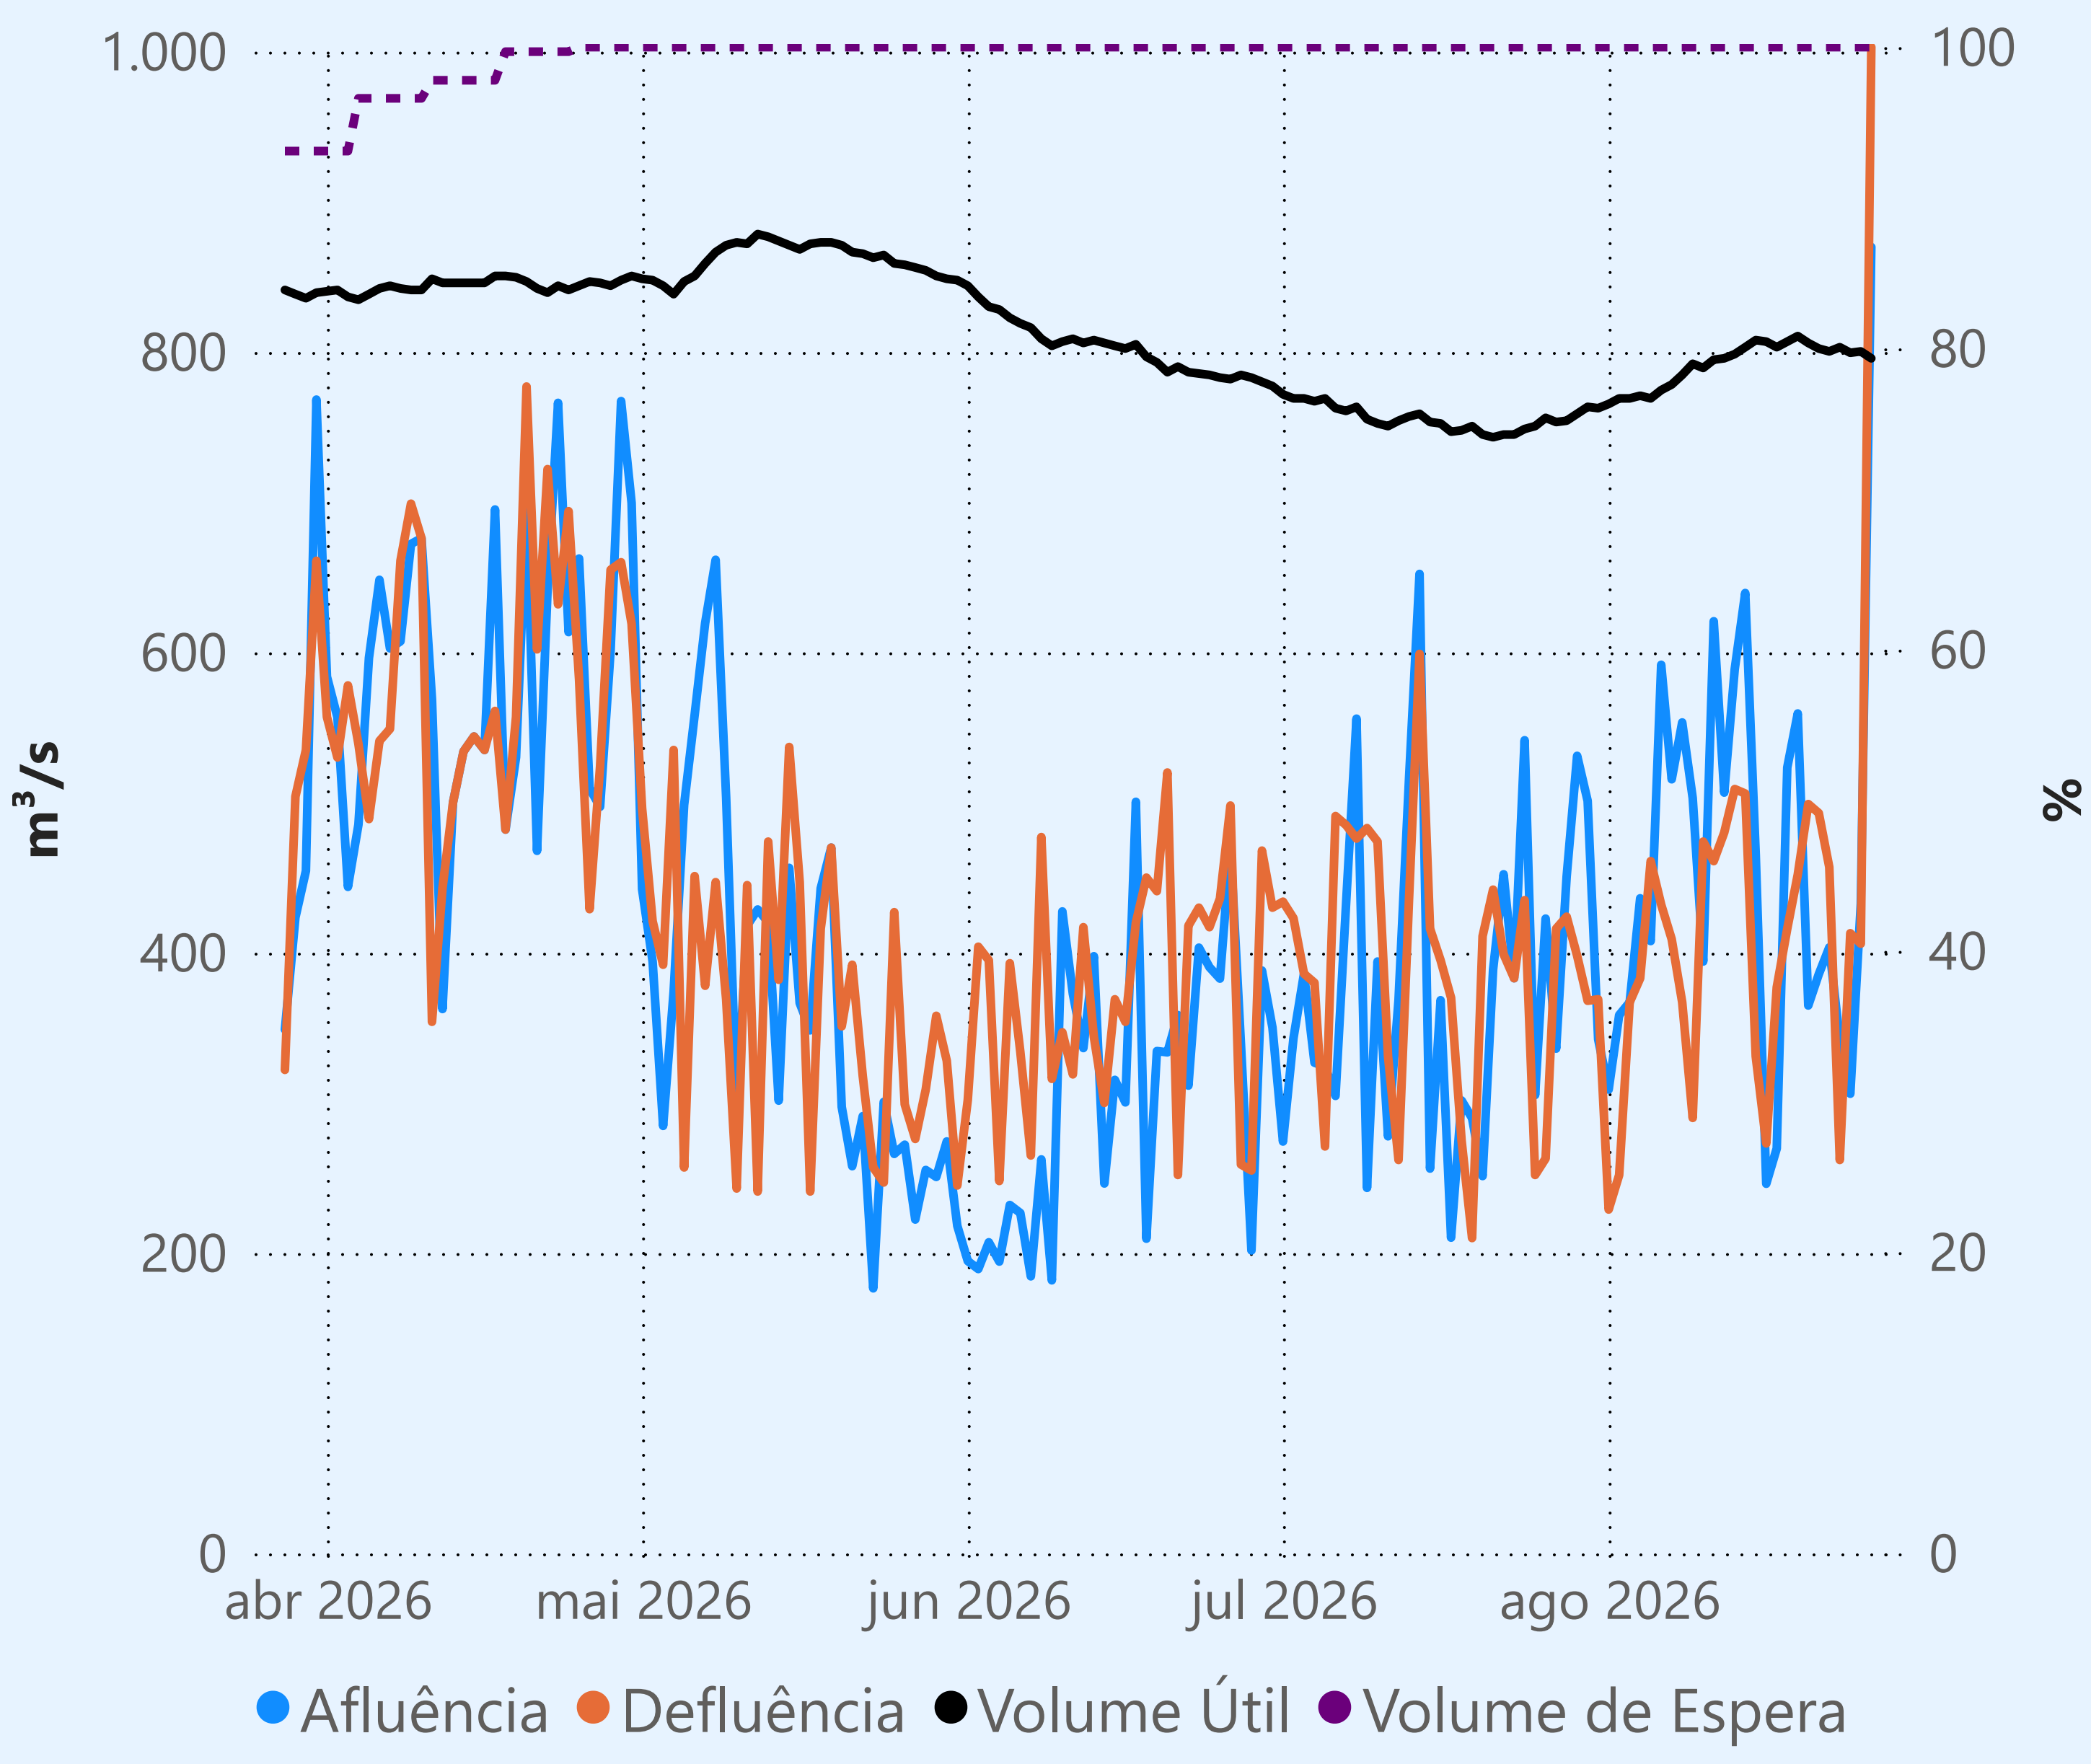


Sem restrição de vazão máxima defluente

Vazão defluente média mensal (m³/s)

423
agosto de 2026

Dia	Defluência	Dia	Defluência
1	229	16	273
2	252	17	377
3	367	18	416
4	383	19	452
5	461	20	499
6	432	21	493
7	409	22	457
8	367	23	262
9	290	24	413
10	474	25	406
11	461	26	1.003
12	480		
13	509		
14	506		
15	331		

Água Vermelha

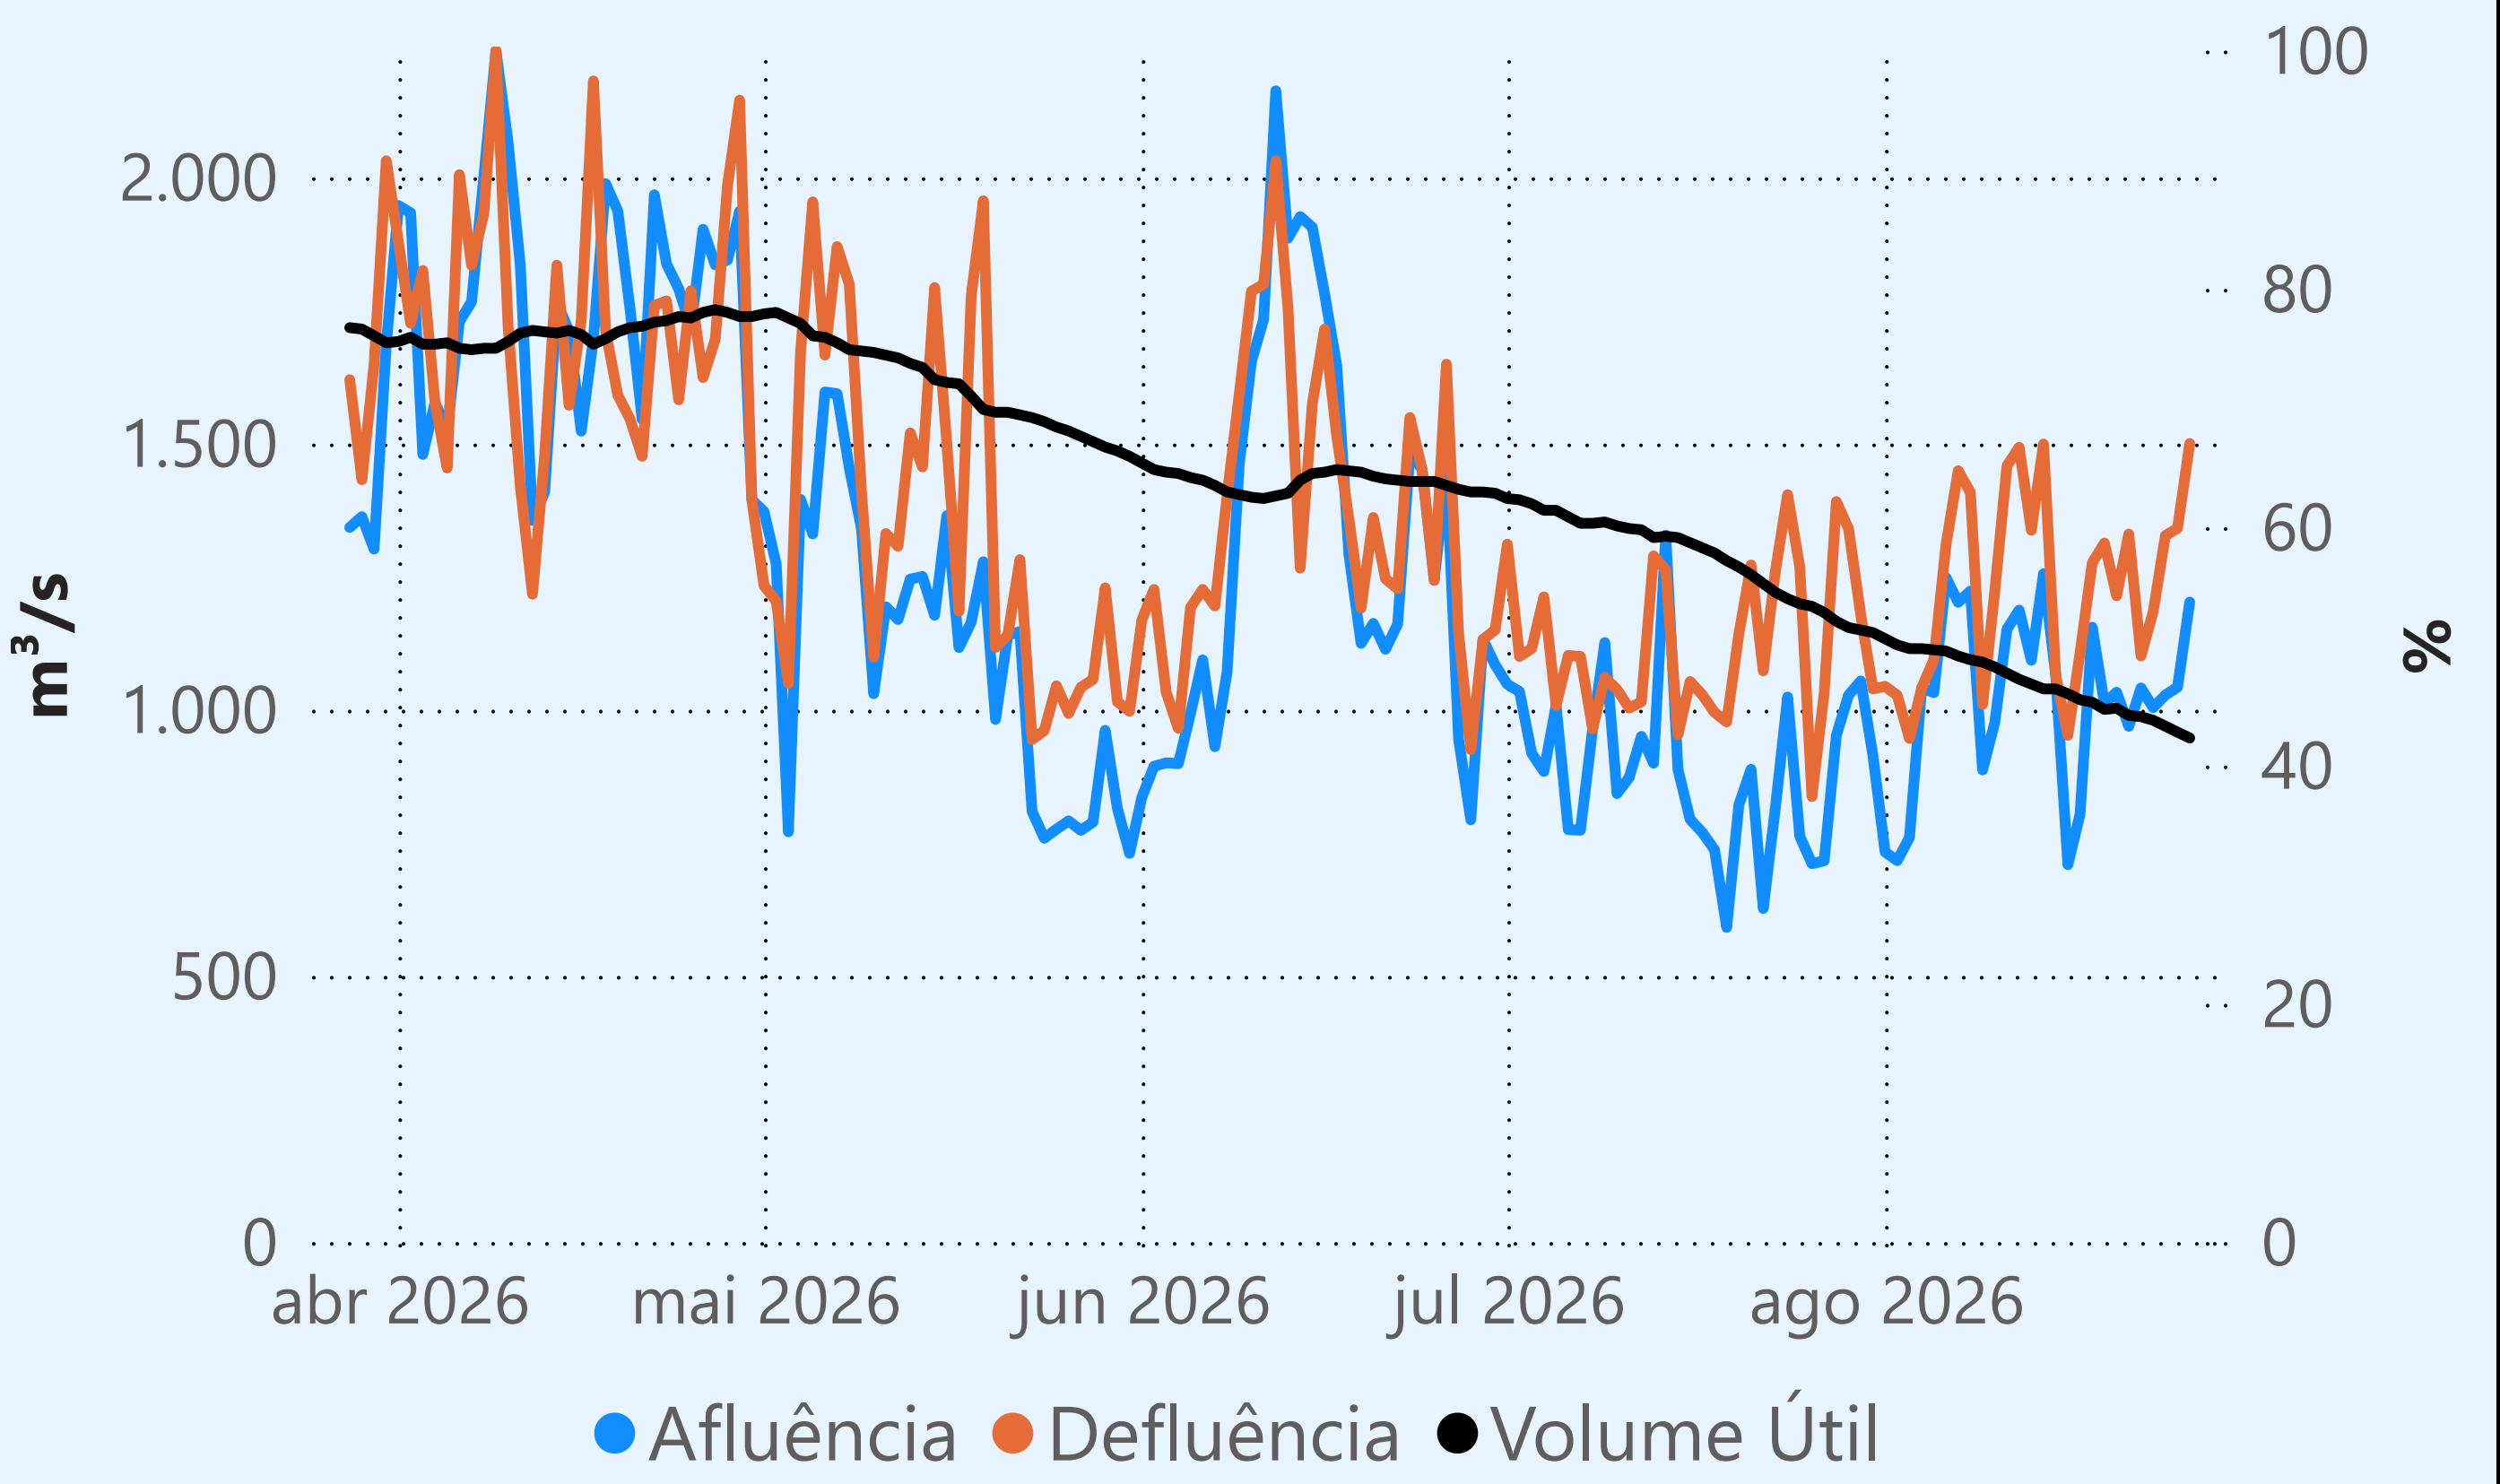

Saiba mais sobre as condições de operação do Sistema Hídrico do Rio Paranaíba na [Resolução 194/2024](#)

Cachoeira Dourada

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
24/08	757	950
25/08	852	760
26/08	947	1.014


Rio Paranaíba

Faixa de Operação Normal

Vazão defluente máxima média diária igual à vazão máxima turbinada

Itumbiara

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
24/08	713	866	76,50	515,94
25/08	881	1.034	76,40	515,92
26/08	851	1.004	76,29	515,90

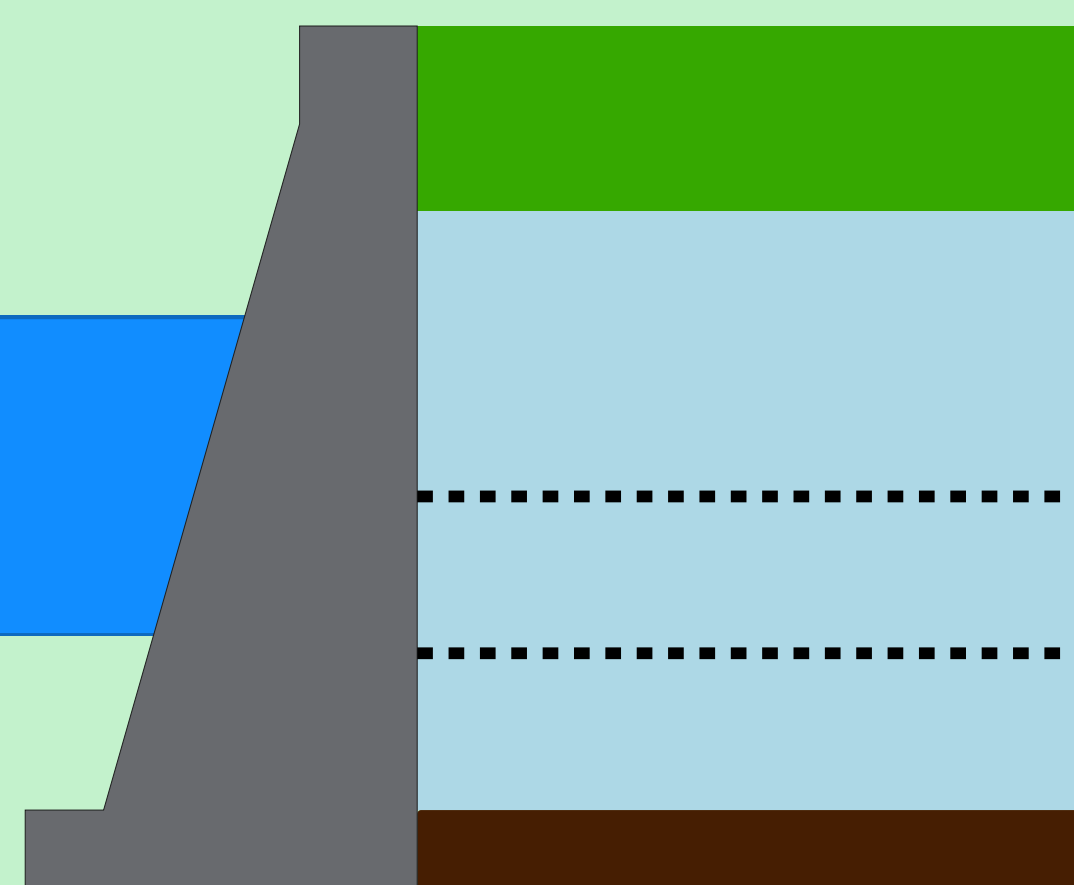

Theodomiro Carneiro Santiago (Emborcação)

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
24/08	150	265	57,84	647,06
25/08	156	310	57,74	647,02
26/08	165	394	57,59	646,96

Faixa de Operação Normal


Vazão defluente máxima média diária igual à vazão máxima turbinada

Data de Referência

26/08/2026

Período Seco

Volume útil superior ou igual a 15%

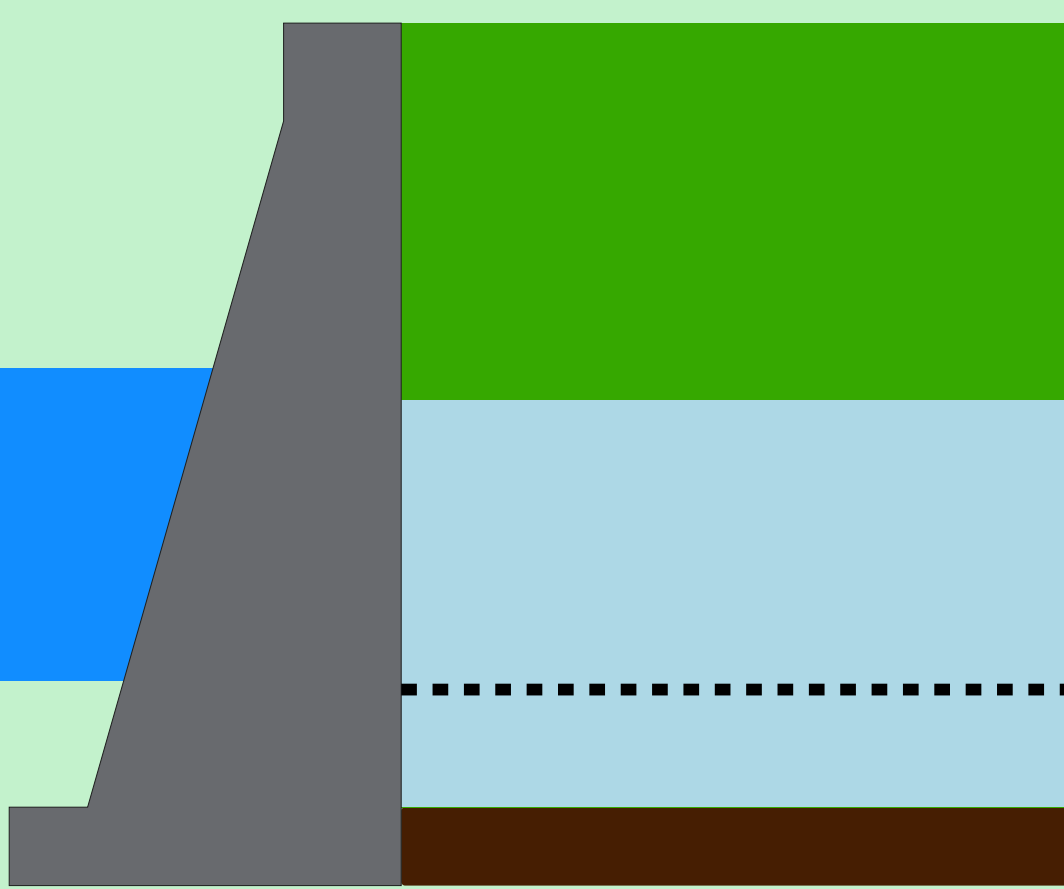

São Simão

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
24/08	1.287	1.546	54,08	396,57
25/08	1.109	1.887	52,87	396,45
26/08	1.504	2.152	51,86	396,35

Rio Grande

Rio Paranaíba


Rio Paraná

Saiba mais sobre os termos técnicos da operação dos reservatórios no [Glossário do Sistema de Acompanhamento de Reservatórios - SAR da ANA](#)


Superintendência de Operações e Eventos Críticos
Coordenação de Operação de Reservatórios e Sistemas Hídricos

Fonte: ONS

*Dados consistidos sujeitos a novas revisões

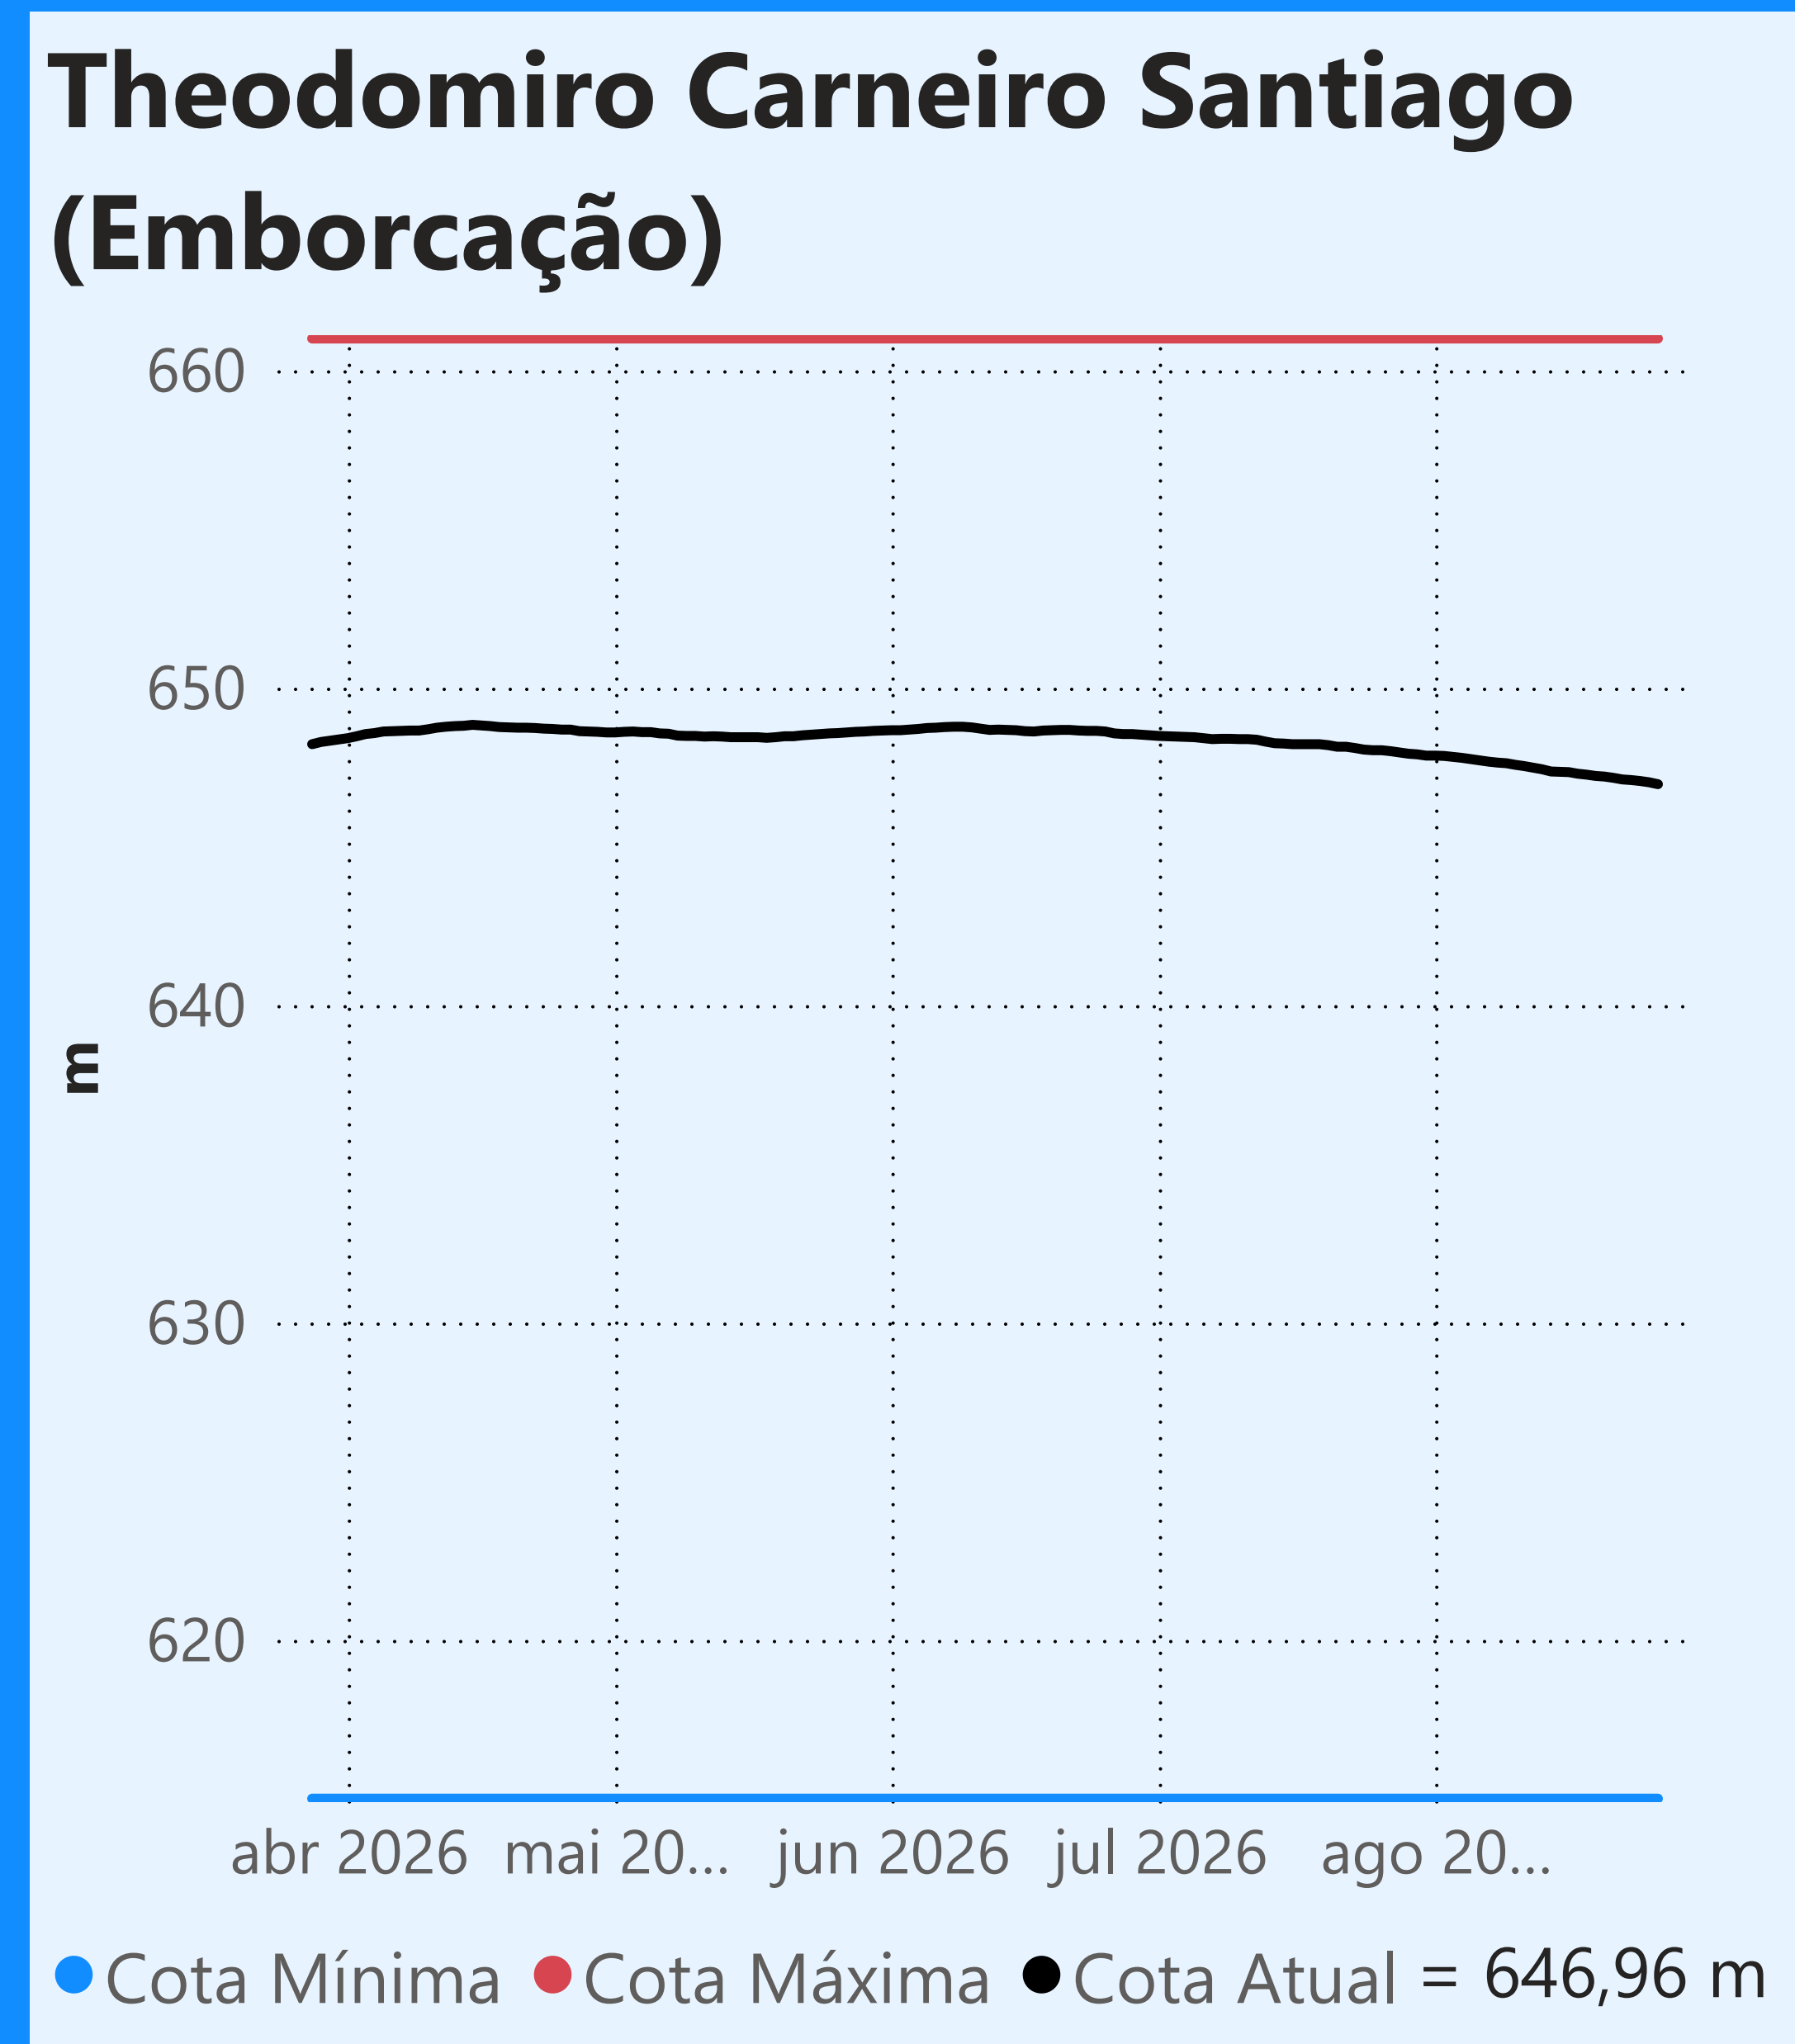

Faixa de Operação Normal


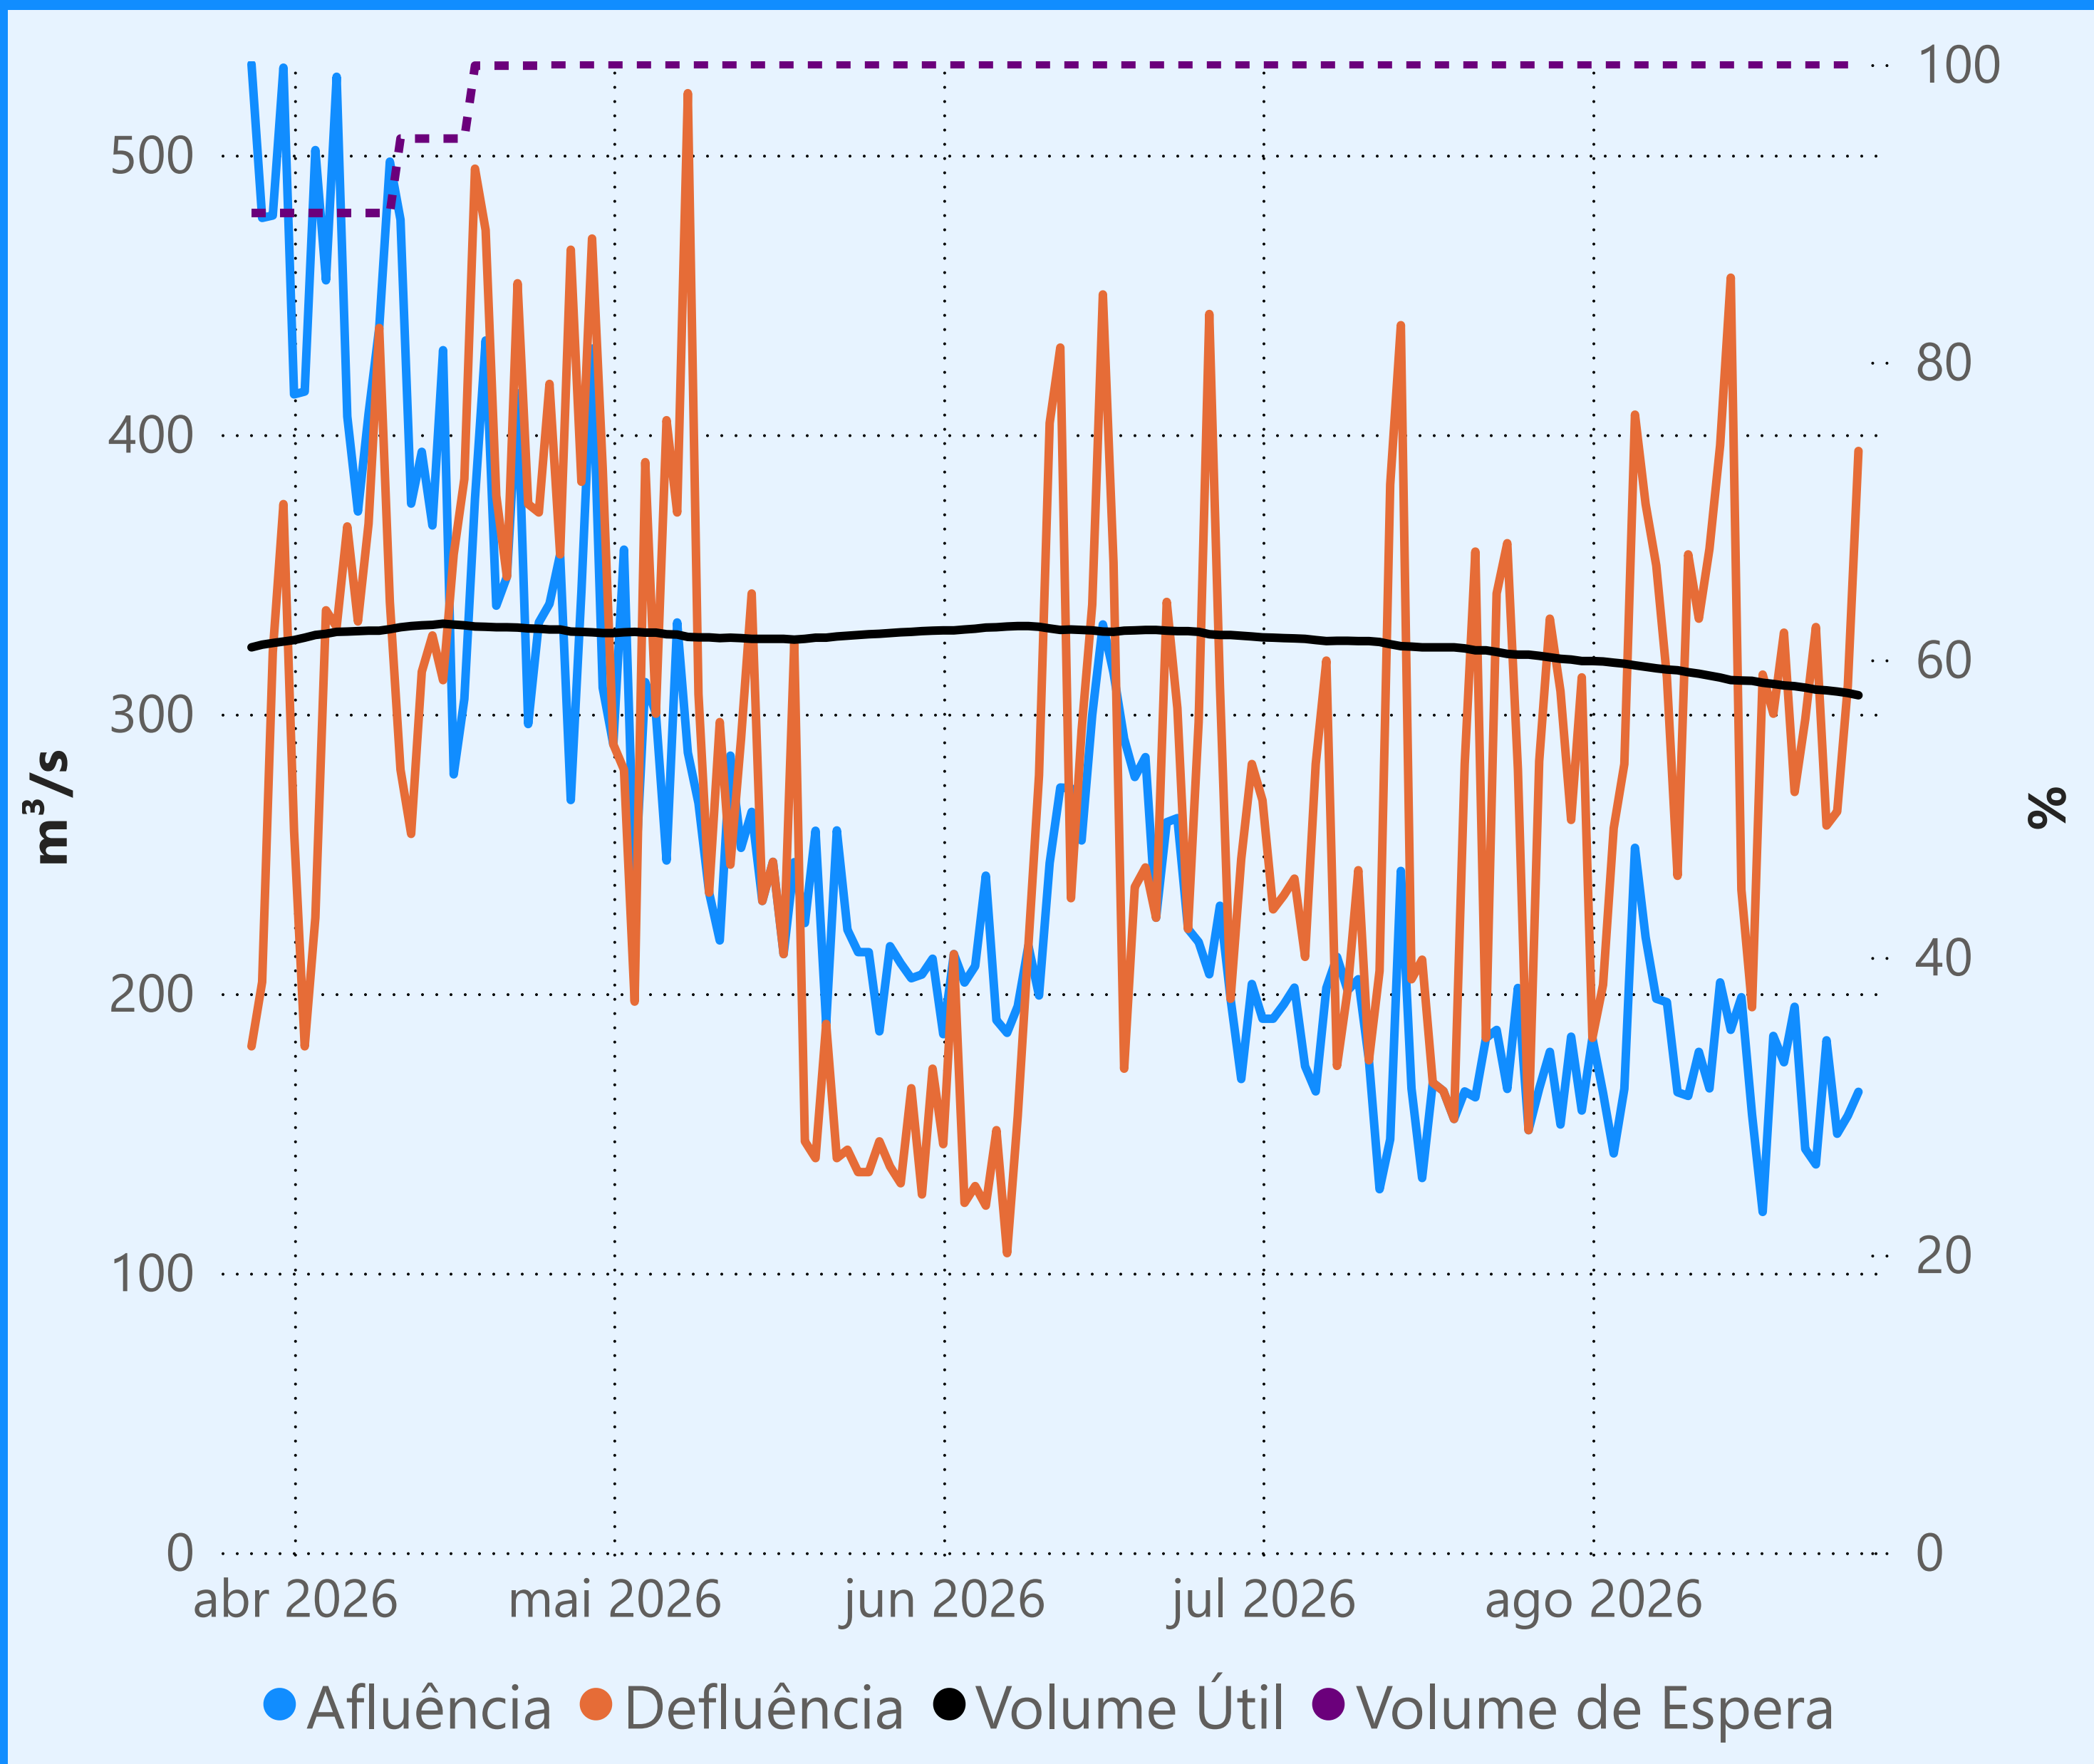


Vazão defluente máxima média diária igual à vazão máxima turbinada


Vazão defluente média mensal (m³/s)

309
agosto de 2026

Dia	Defluência	Dia	Defluência
1	184	16	195
2	203	17	314
3	259	18	300
4	282	19	329
5	407	20	272
6	375	21	298
7	353	22	331
8	313	23	260
9	242	24	265
10	357	25	310
11	334	26	394
12	359		
13	396		
14	456		
15	237		

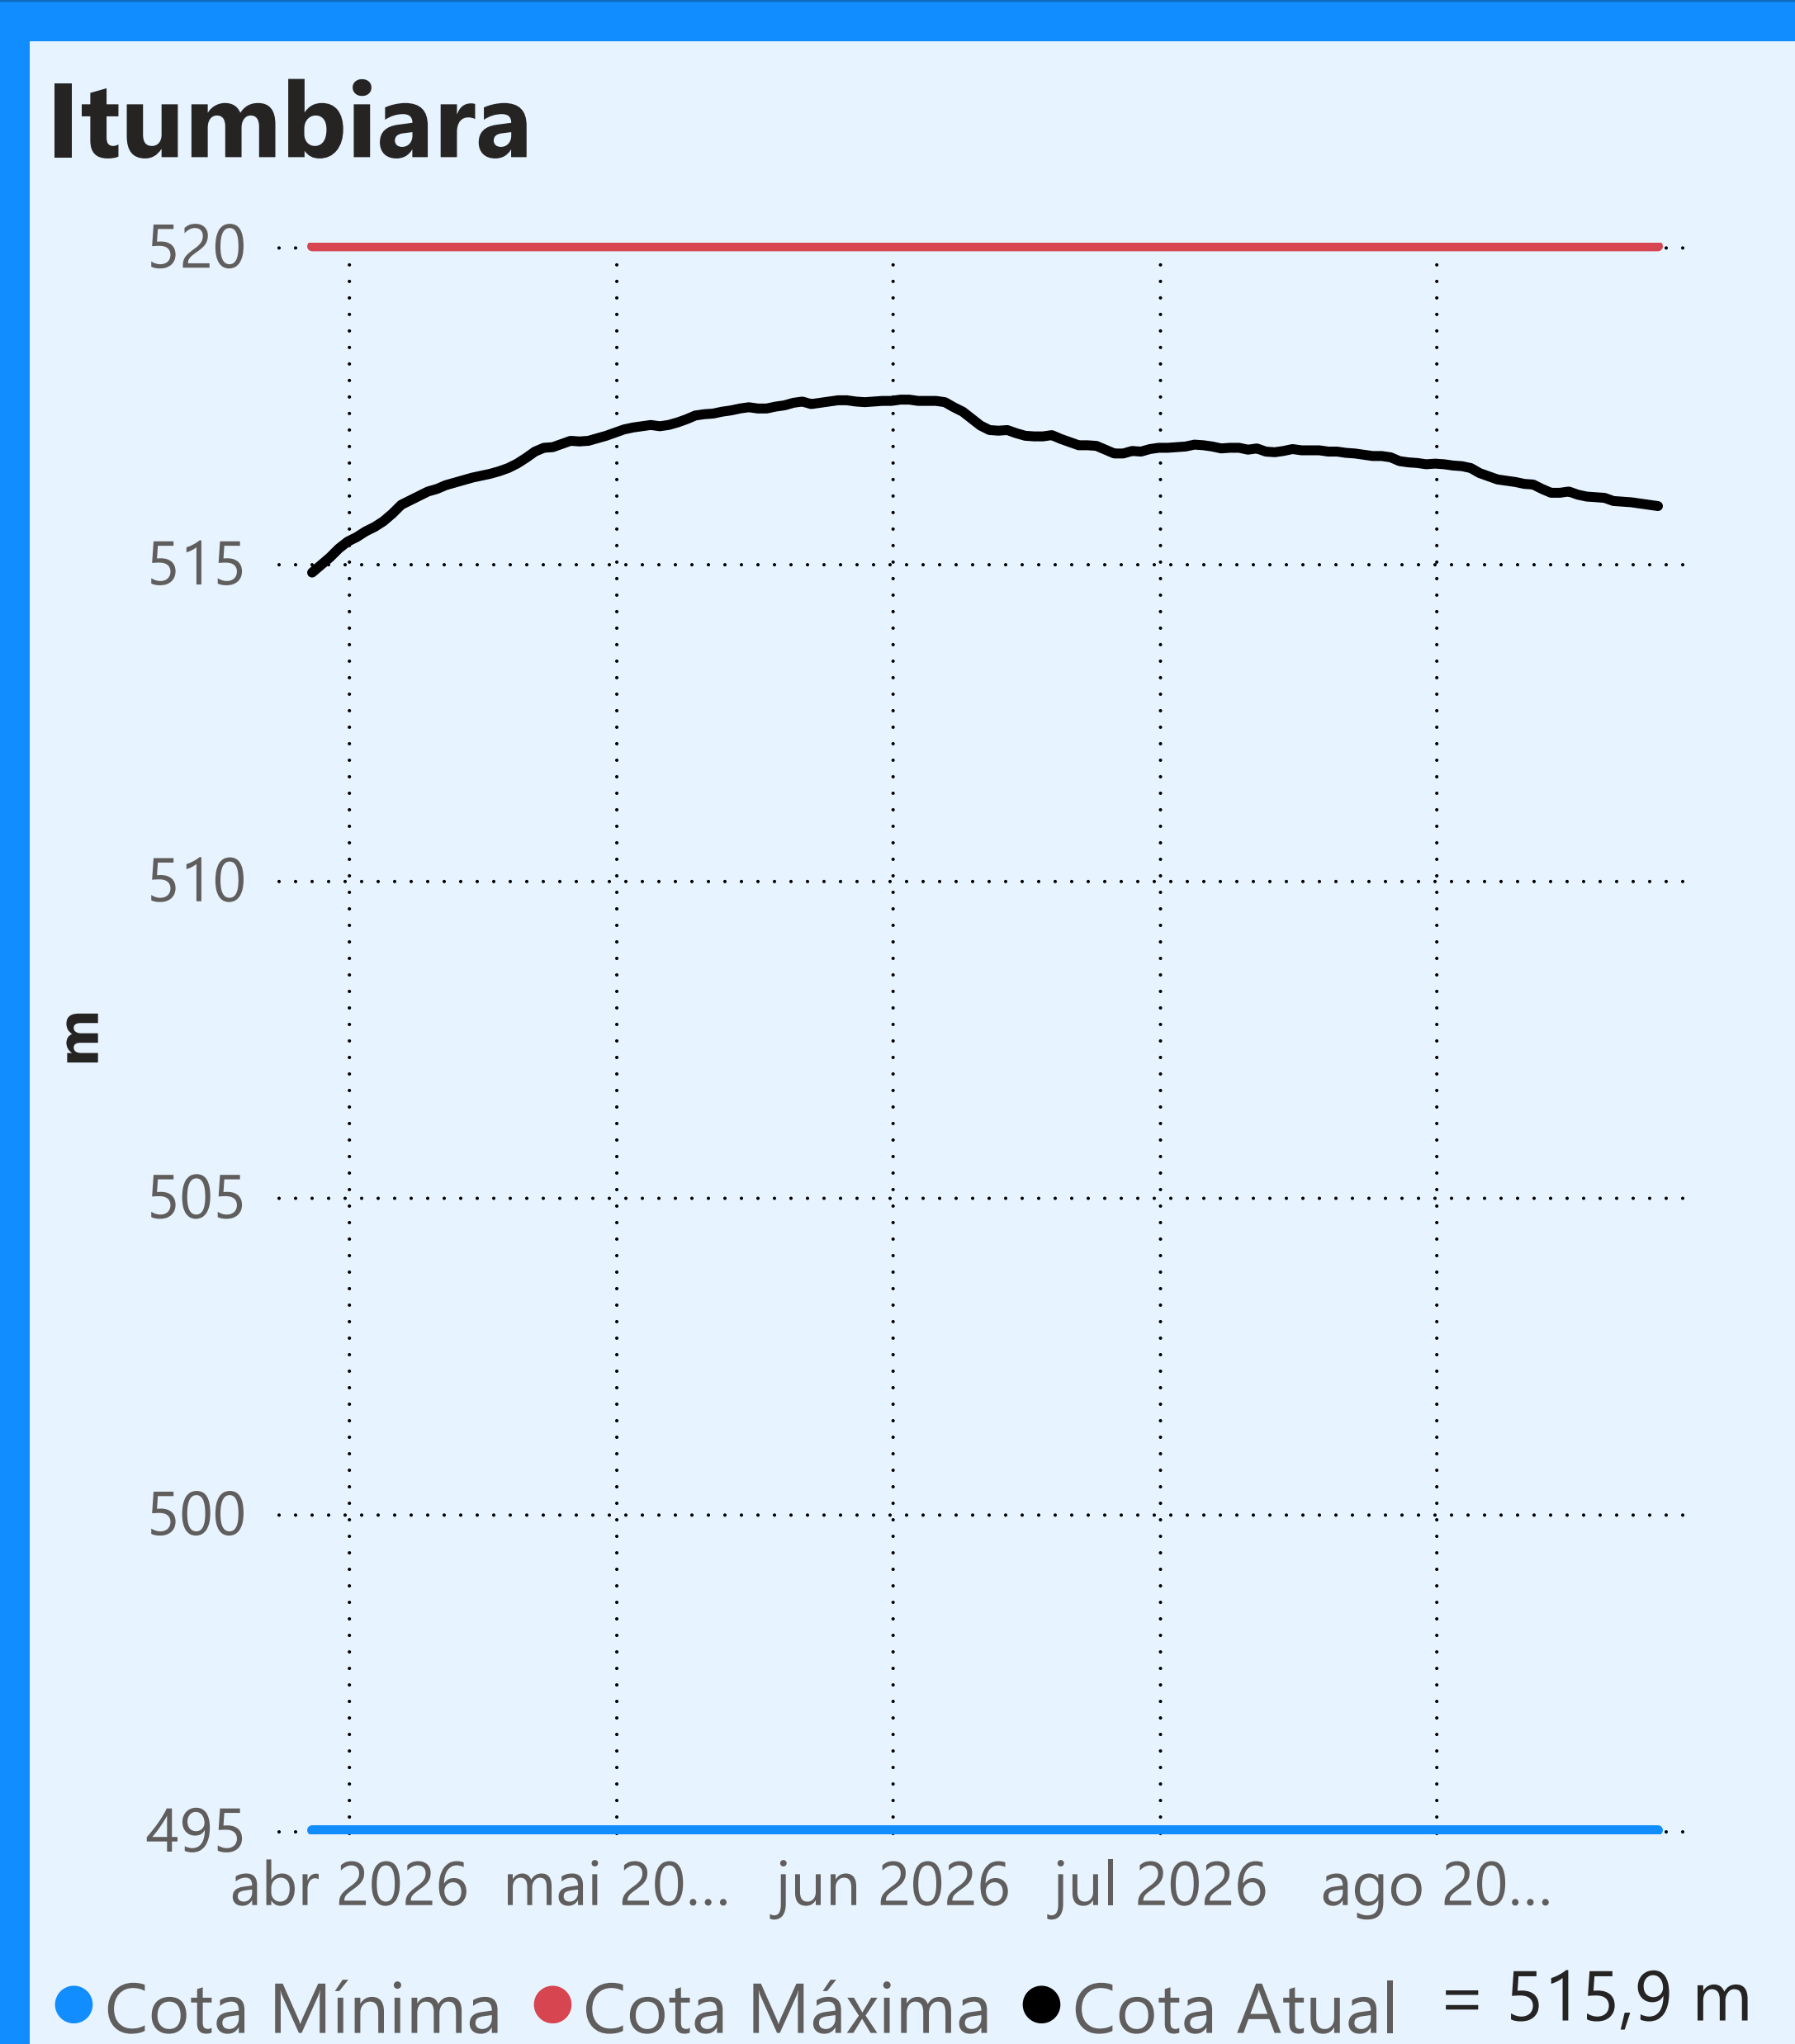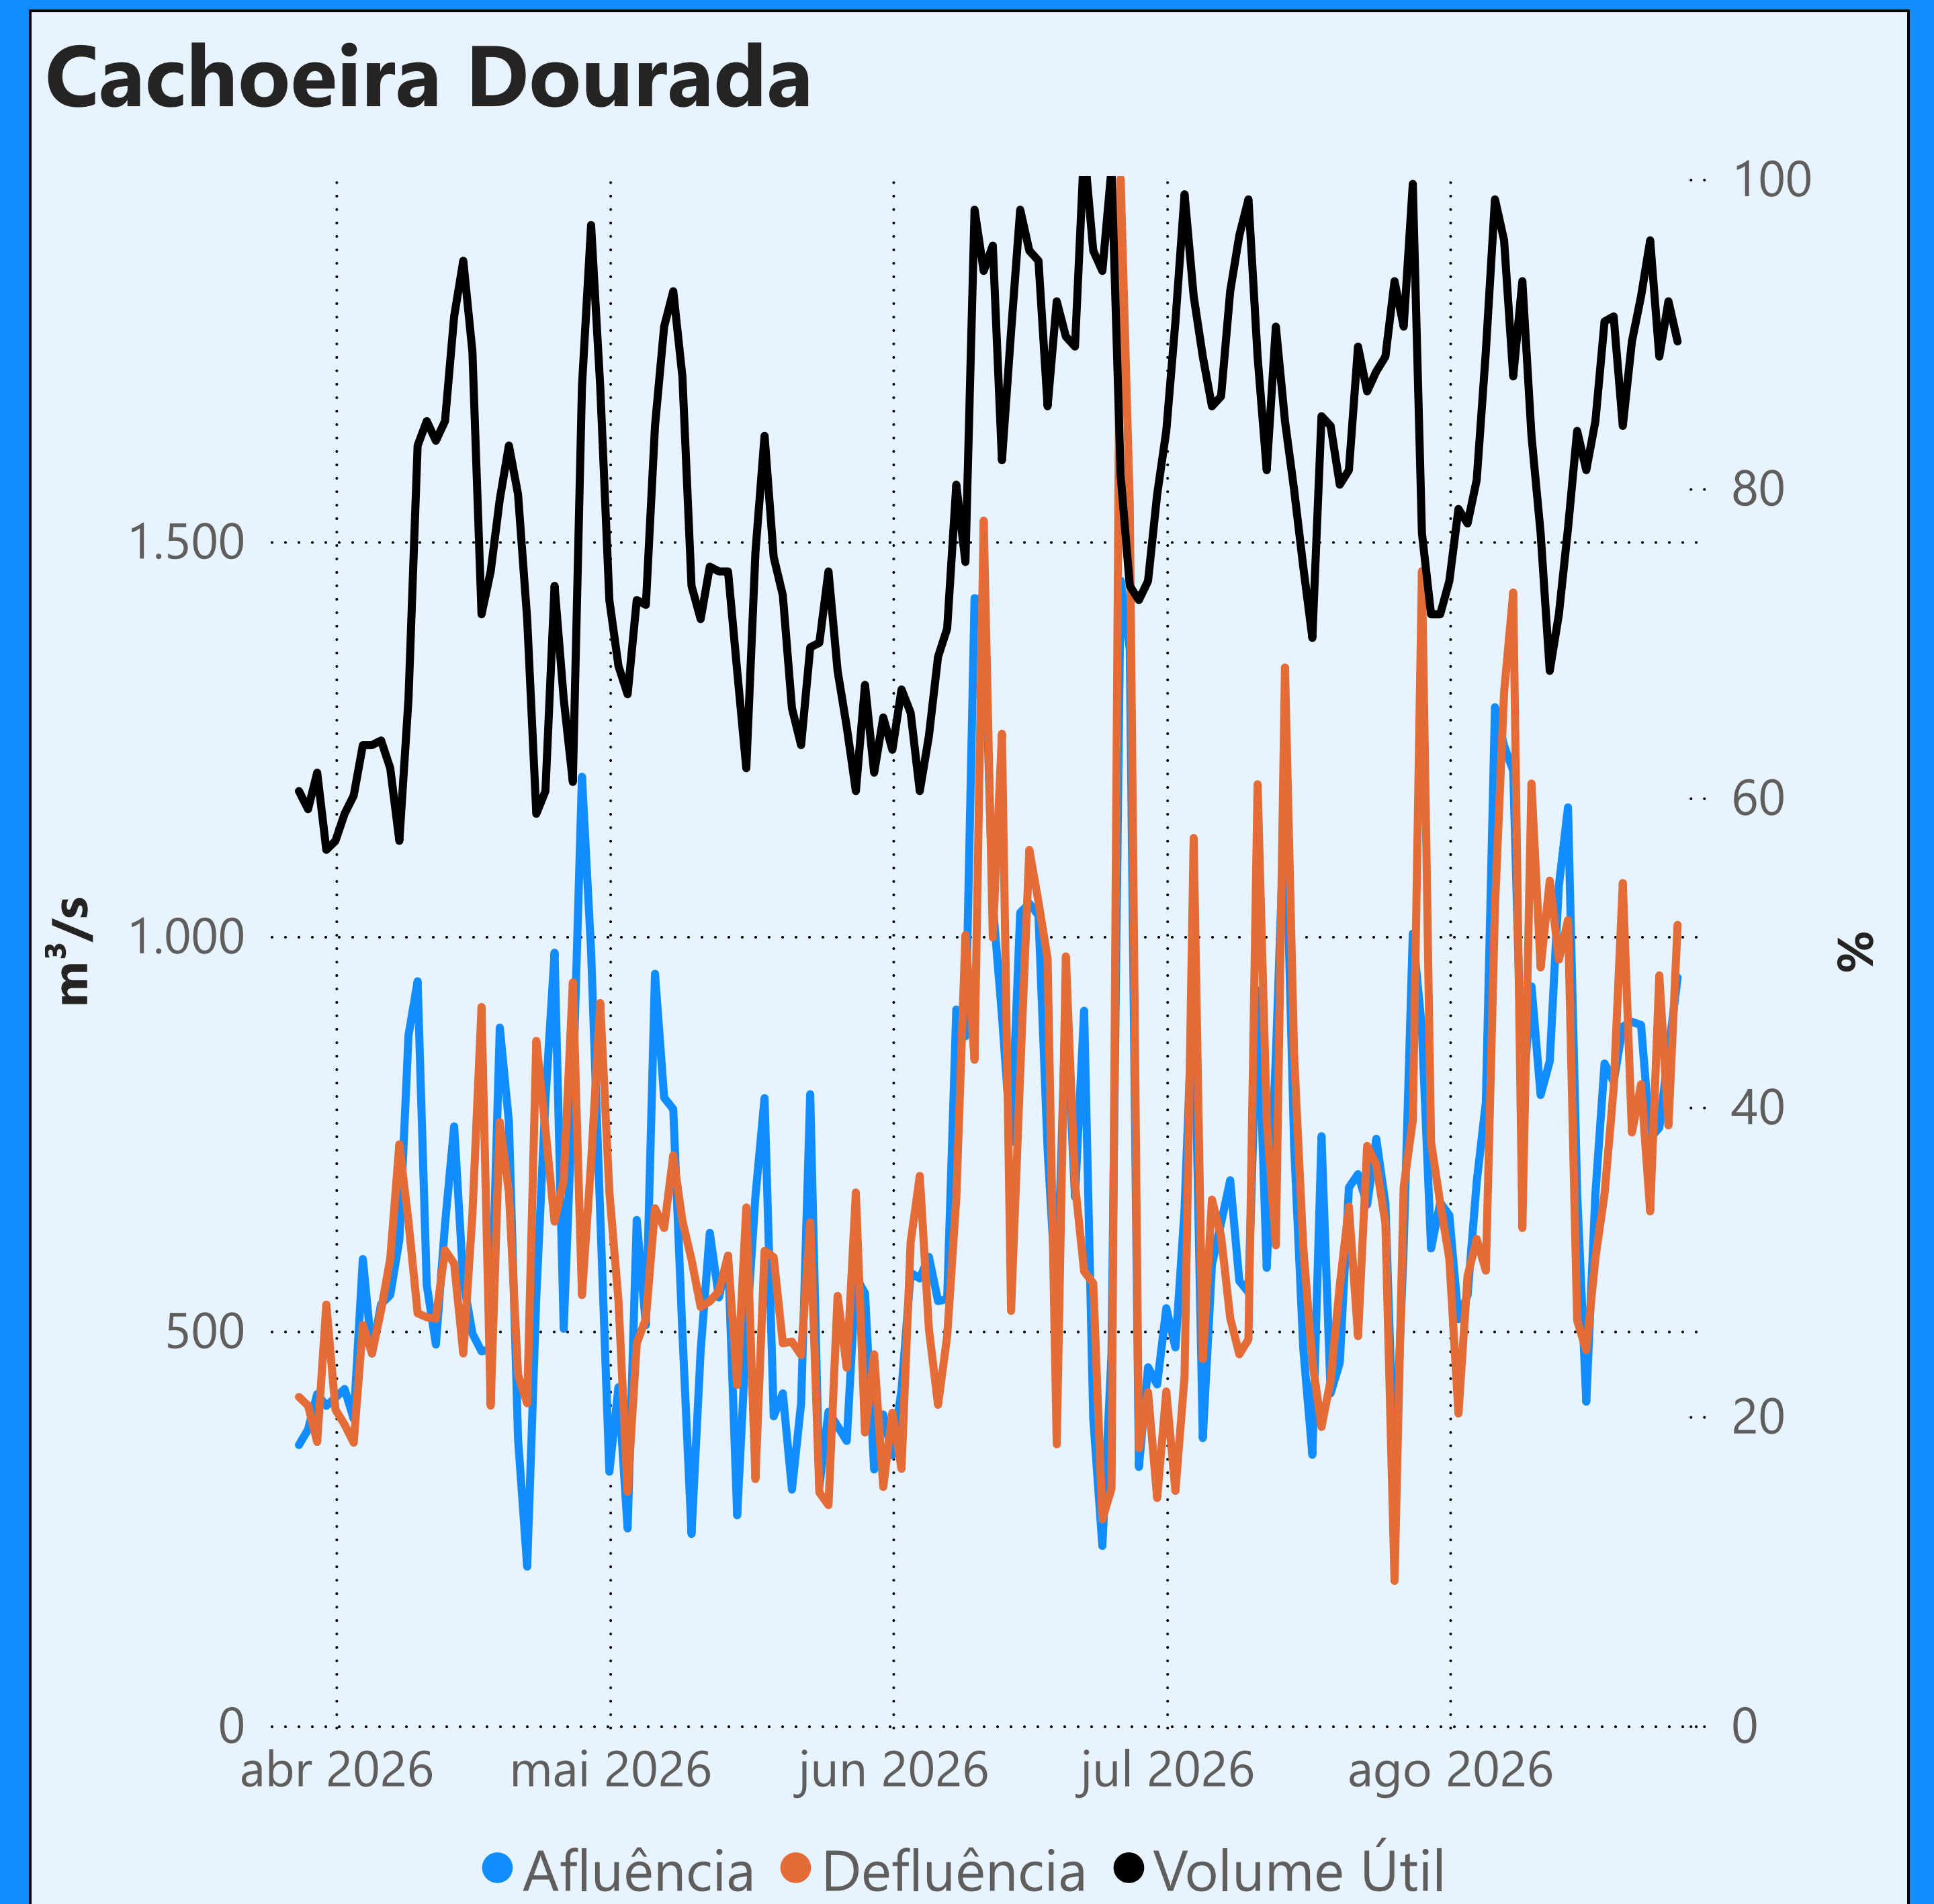

Faixa de Operação Normal

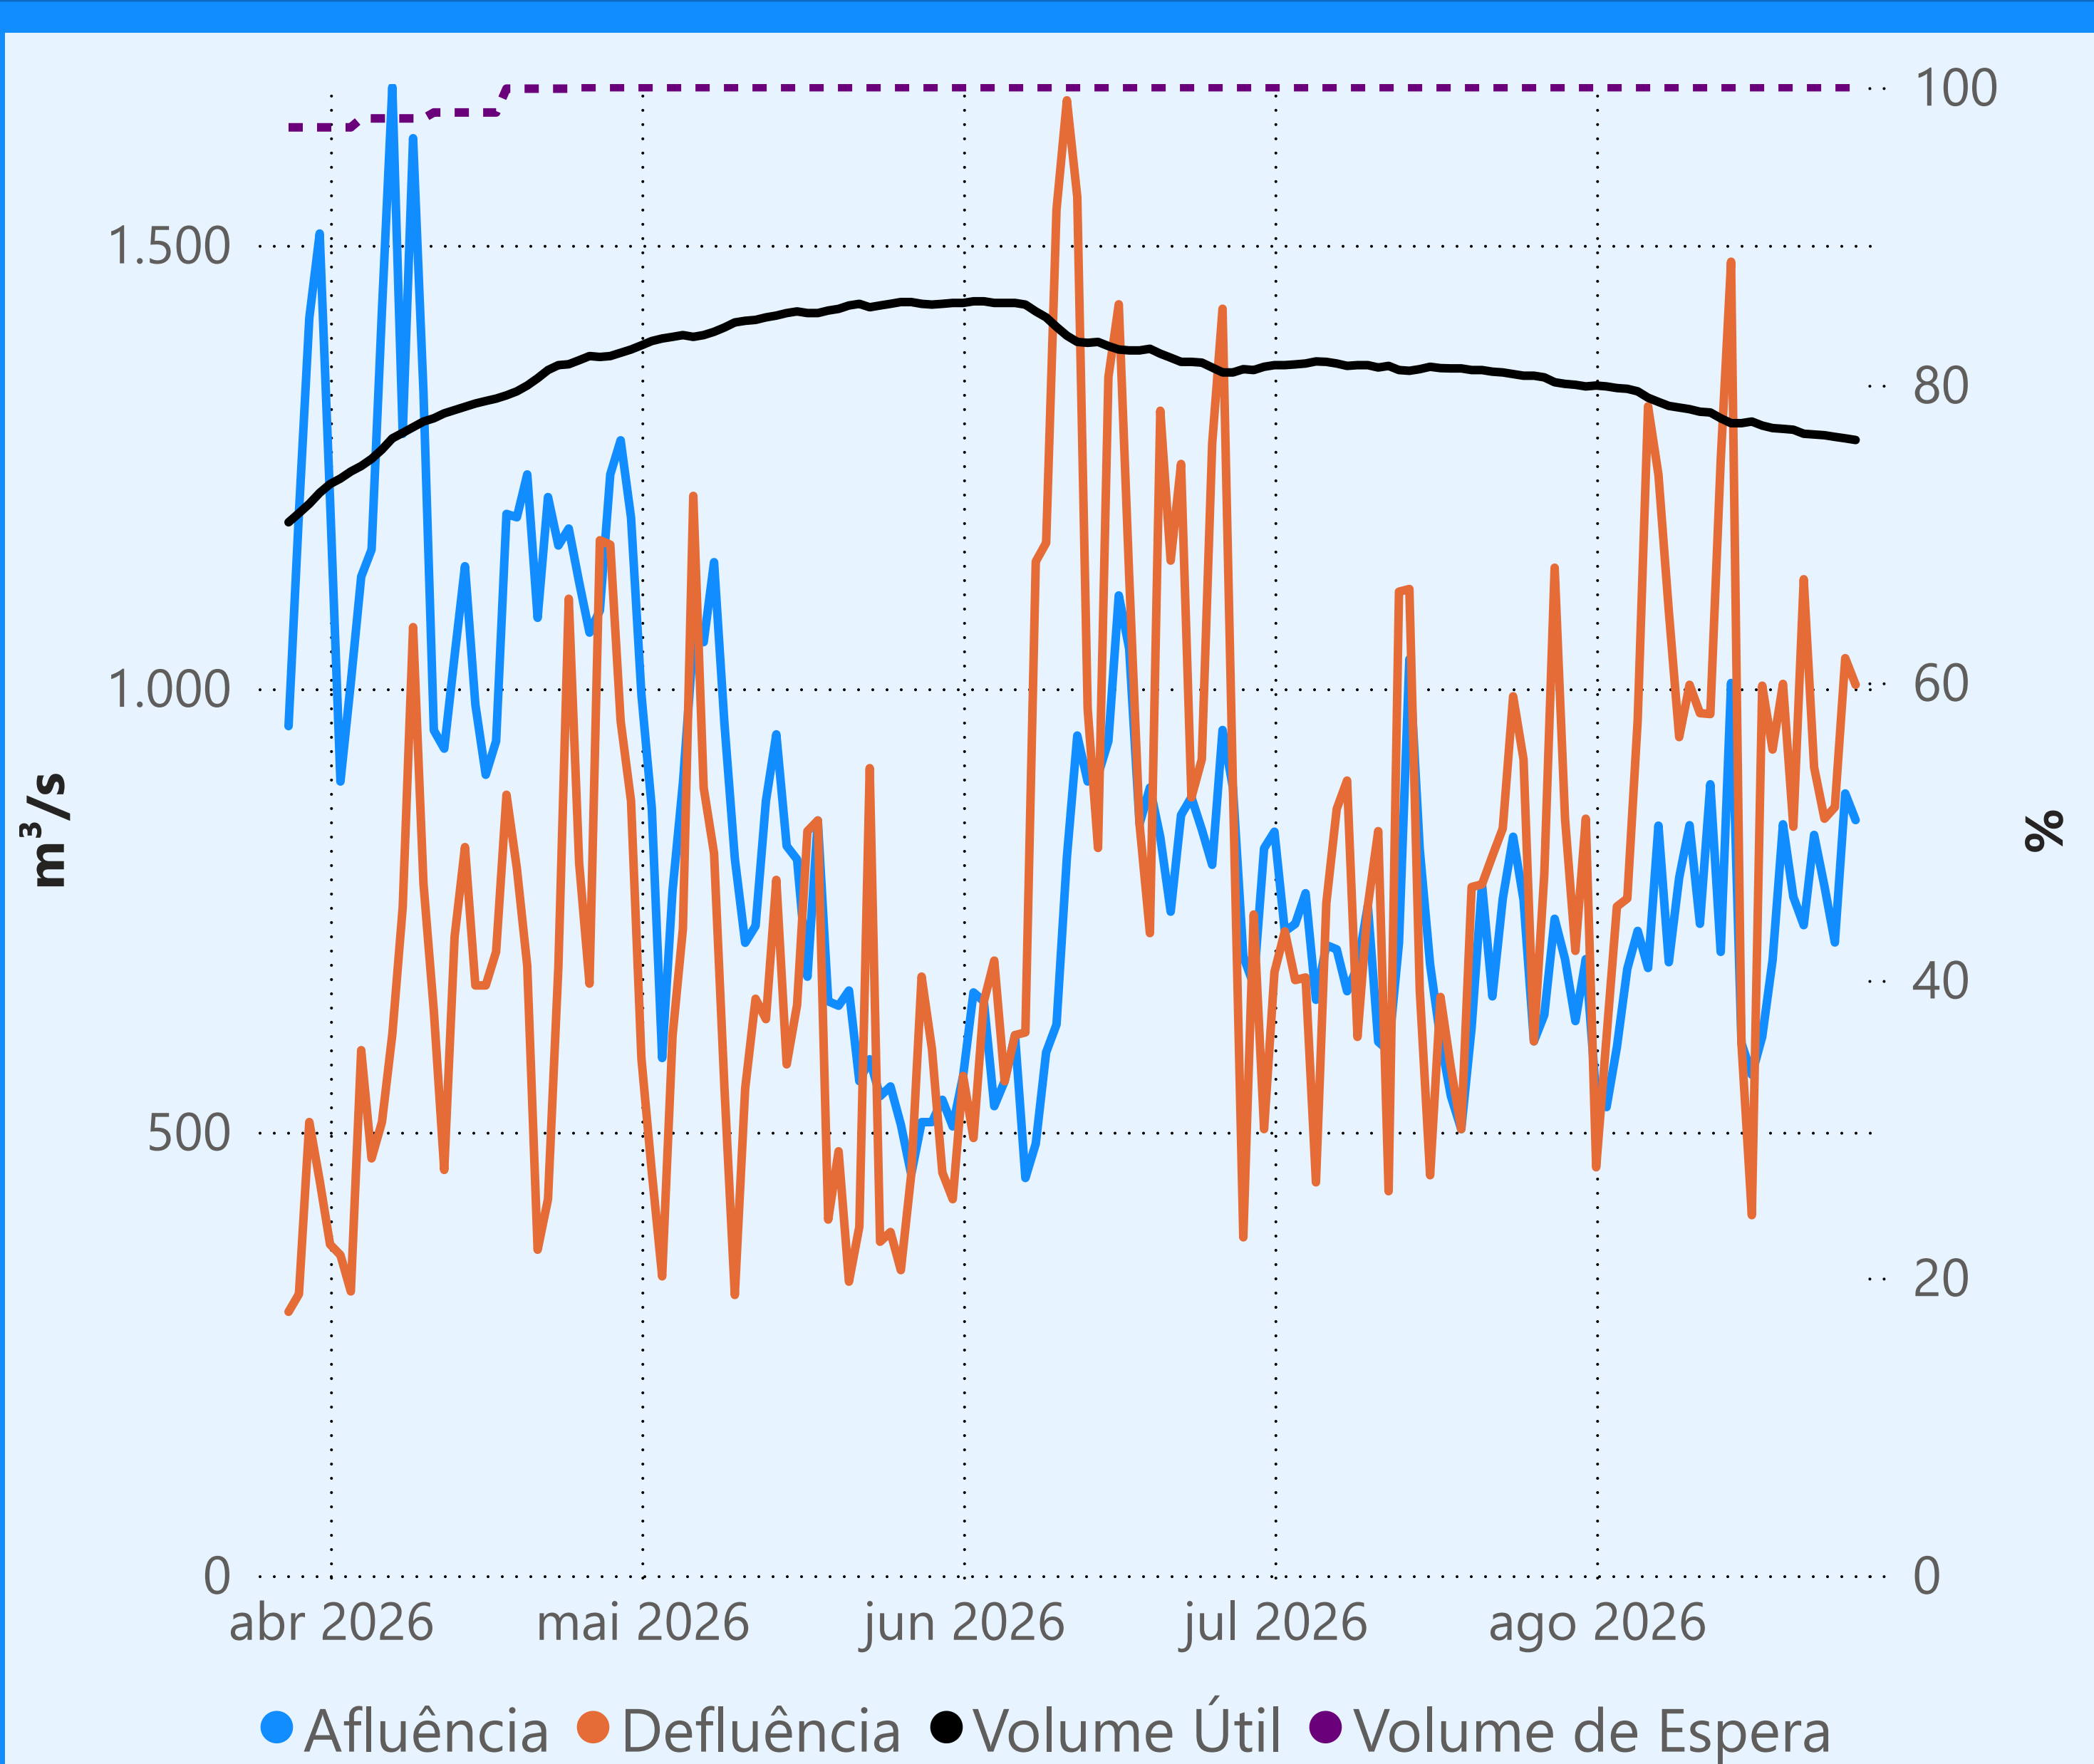

Vazão defluente máxima média diária igual à vazão máxima turbinada

Vazão defluente média mensal (m³/s)

939
agosto de 2026

Dia	Defluência	Dia	Defluência
1	460	16	406
2	607	17	1.003
3	754	18	931
4	763	19	1.005
5	964	20	844
6	1.318	21	1.123
7	1.241	22	911
8	1.087	23	853
9	945	24	866
10	1.004	25	1.034
11	972	26	1.004
12	971		
13	1.257		
14	1.481		
15	600		

