Acompanhamento do Sistema Hídrico do Rio Grande

ANA
AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO

Data do boletim
07/10/2026

Saiba mais sobre as condições de operação do Sistema Hídrico do Rio Grande na Resolução 193/2024

Rio Paranaíba

Rio Paraná

Rio Grande

Rio Grande

Rio Grande

Rio Grande

Faixa de Operação Normal

Sem restrição de vazão máxima defluente

Marechal Mascarenhas de Moraes (Peixoto)

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
04/10	392	259	74,56	663,42
05/10	336	549	73,82	663,34
06/10	632	552	74,10	663,37

Luiz Carlos Barreto de Carvalho

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
04/10	245	266
05/10	568	547
06/10	549	601

Jaguara

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
04/10	284	287
05/10	521	399
06/10	658	707

Igarapava

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
04/10	339	306
05/10	450	446
06/10	824	773

Volta Grande

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
04/10	323	368
05/10	527	527
06/10	792	702

Volume útil superior ou igual a 15%

Água Vermelha

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
04/10	986	1.042	32,17	377,13
05/10	872	1.375	31,33	377,04
06/10	1.301	1.357	31,24	377,03

Maribondo

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
04/10	506	691	50,33	439,21
05/10	871	1.056	50,02	439,16
06/10	923	997	49,90	439,14

Volume útil superior ou igual a 15%

Furnas

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
04/10	381	250	61,79	762,91
05/10	636	505	61,86	762,92
06/10	735	473	61,99	762,94

Faixa de Operação Normal

Vazão máxima turbinada definida na outorga

Funil Grande

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
04/10	159	159
05/10	200	216
06/10	227	223

Itutinga

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
04/10	71	73
05/10	69	71
06/10	57	57

Camargos

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)
04/10	107	62	80,45
05/10	137	61	81,43
06/10	110	49	82,22

Data de Referência

06/10/2026

Período Seco

Saiba mais sobre os termos técnicos da operação dos reservatórios no Glossário do Sistema de Acompanhamento de Reservatórios - SAR da ANA

Superintendência de Operações e Eventos Críticos
Coordenação de Operação de Reservatórios e Sistemas Hídricos

Fonte: ONS


*Dados consistidos sujeitos a novas revisões


ANA
AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO

Acompanhamento do Sistema Hídrico do Rio Grande

Data do boletim
07/10/2026

Furnas

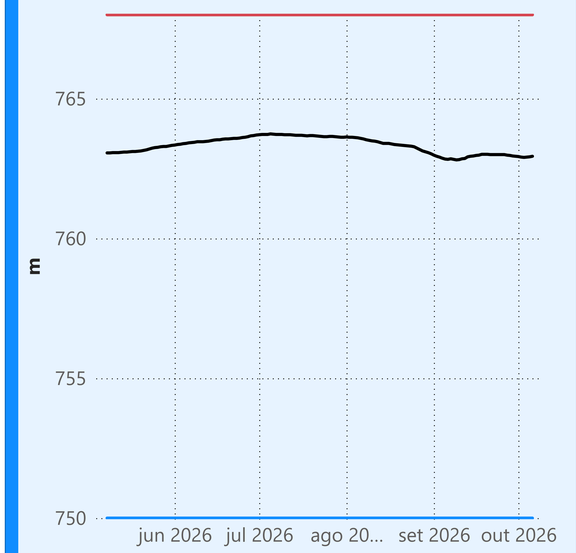

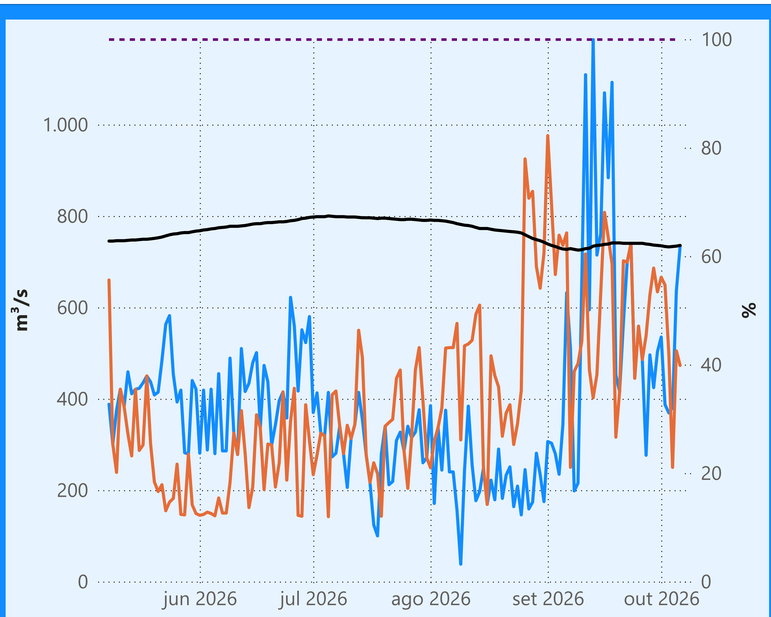

Vazão defluente média mensal
(m³/s)


507
outubro de 2026

Dia	Defluência
1	666
2	649
3	500
4	250
5	505
6	473


Faixa de Operação Normal

Vazão máxima turbinada definida na outorga


Camargos

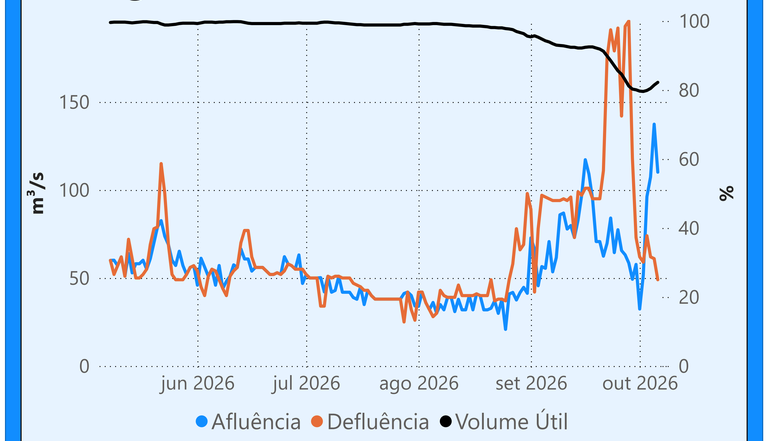


Maribondo

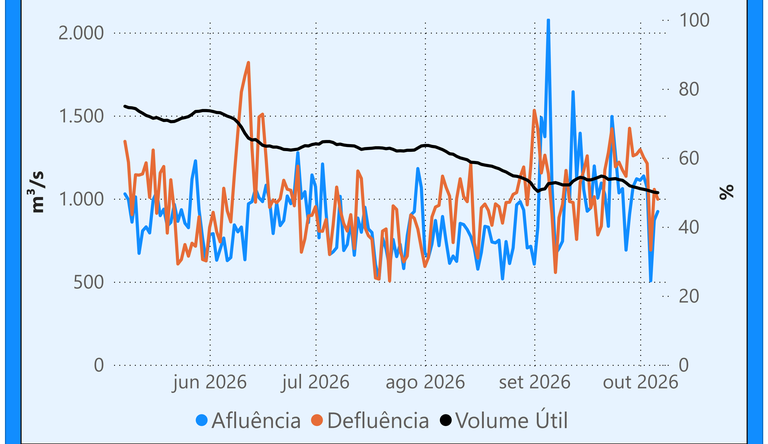

Marechal Mascarenhas de Moraes (Peixoto)

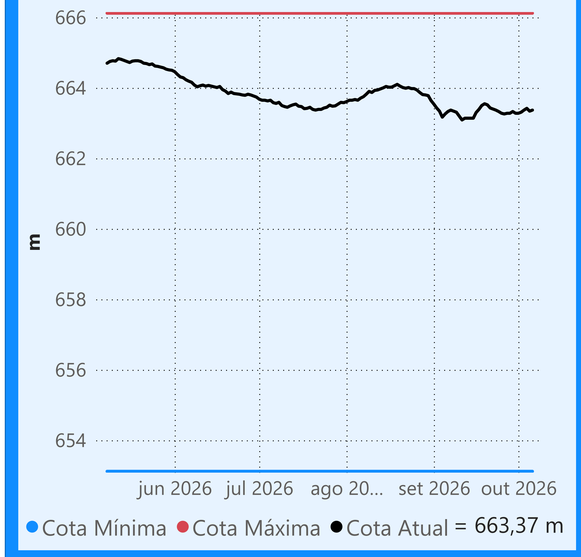

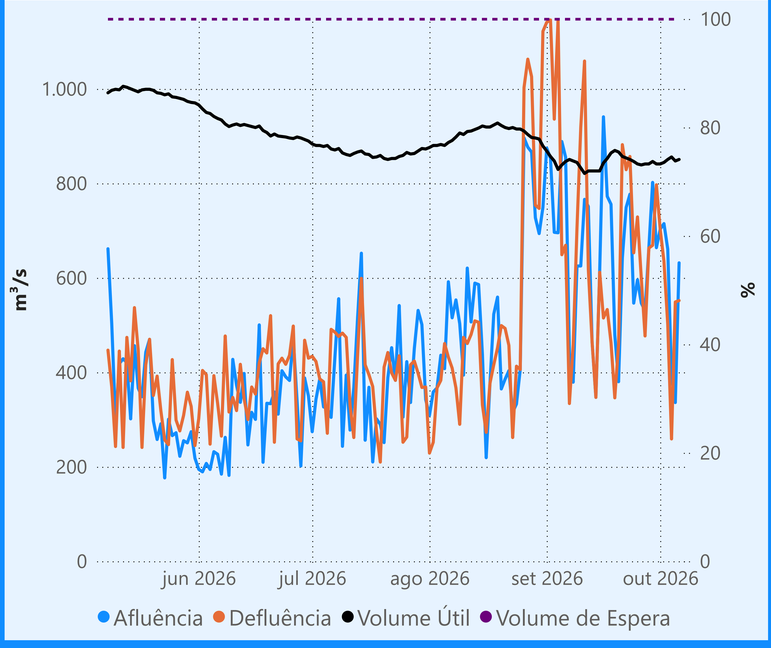

Vazão defluente média mensal
(m³/s)


533
outubro de 2026

Dia	Defluência
1	703
2	635
3	501
4	259
5	549
6	552

Faixa de Operação Normal

Sem restrição de vazão máxima defluente

Água Vermelha

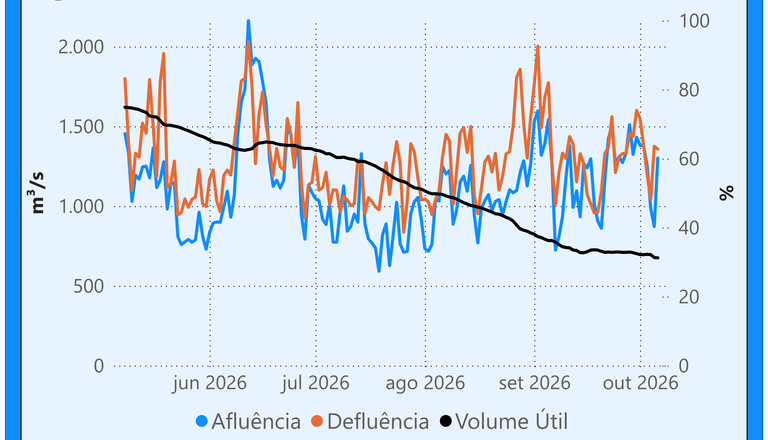

Saiba mais sobre os termos técnicos da operação dos reservatórios no Glossário do Sistema de Acompanhamento de Reservatórios - SAR da ANA

Superintendência de Operações e Eventos Críticos
Coordenação de Operação de Reservatórios e Sistemas Hídricos

Fonte: ONS

*Dados consistidos sujeitos a novas revisões

Acompanhamento do Sistema Hídrico do Rio Paranaíba

ANA
AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO

Data do boletim
07/10/2026

Saiba mais sobre as condições de operação do Sistema Hídrico do Rio Paranaíba na Resolução 194/2024

Cachoeira Dourada


Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
04/10	388	545
05/10	842	701
06/10	993	756

Faixa de Operação Normal

Vazão defluente máxima média diária igual à vazão máxima turbinada


Itumbiara

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
04/10	517	517	67,76	514,26
05/10	916	1.063	67,66	514,24
06/10	1.145	998	67,76	514,26




Rio Paranaíba

Volume útil superior ou igual a 15%



São Simão

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
04/10	967	1.075	31,63	394,27
05/10	1.323	1.377	31,55	394,26
06/10	1.103	1.211	31,38	394,24

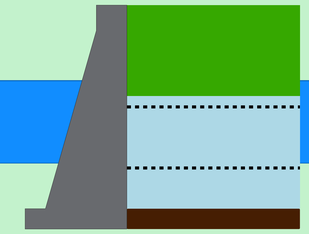

Theodomiro Carneiro Santiago (Emborcação)

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
04/10	227	151	55,30	646,05
05/10	245	283	55,28	646,04
06/10	361	285	55,33	646,06

Faixa de Operação Normal

Vazão defluente máxima média diária igual à vazão máxima turbinada

Rio Paranaíba

Rio Paraná

Rio Grande

Data de Referência

06/10/2026

Período Seco

Saiba mais sobre os termos técnicos da operação dos reservatórios no Glossário do Sistema de Acompanhamento de Reservatórios - SAR da ANA

Superintendência de Operações e Eventos Críticos
Coordenação de Operação de Reservatórios e Sistemas Hídricos

Fonte: ONS


*Dados consistidos sujeitos a novas revisões


ANA
AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO

Acompanhamento do Sistema Hídrico do Rio Paranaíba

Data do boletim
07/10/2026

Theodomiro Carneiro Santiago (Emborcação)

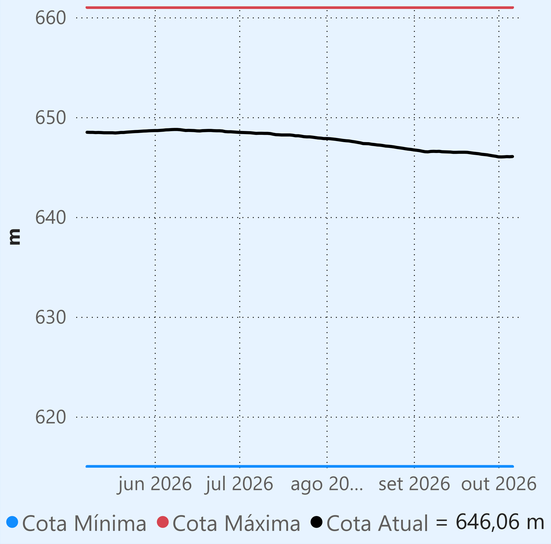

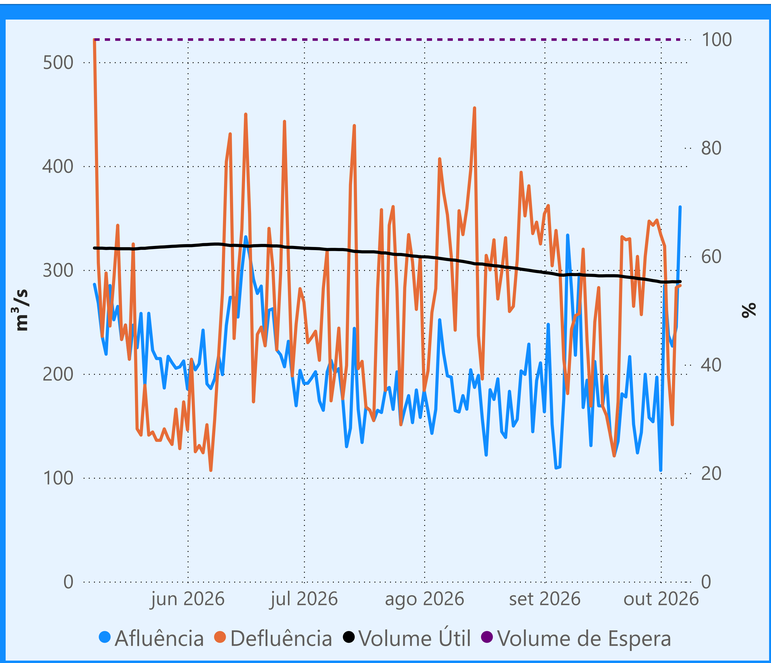

Vazão defluente média mensal
(m³/s)


263
outubro de 2026

Dia	Defluência
1	334
2	323
3	199
4	151
5	283
6	285


Faixa de Operação Normal


Vazão defluente máxima média diária igual à vazão máxima turbinada

Cachoeira Dourada

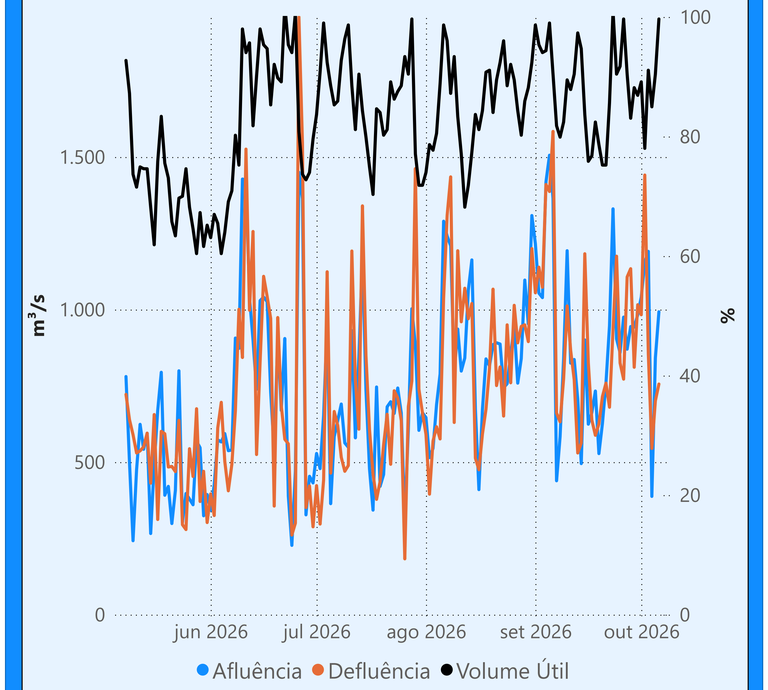

Itumbiara

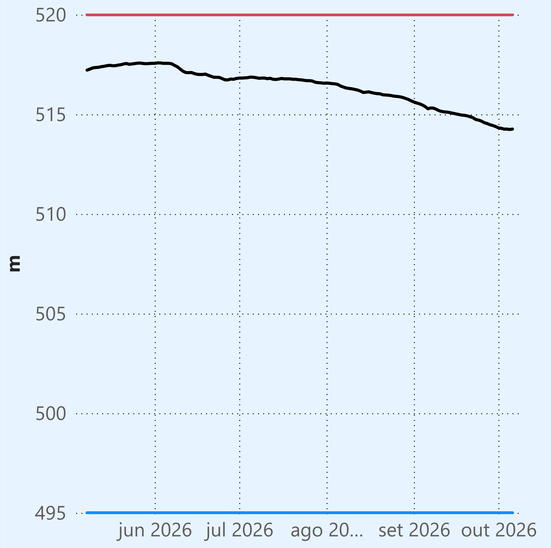

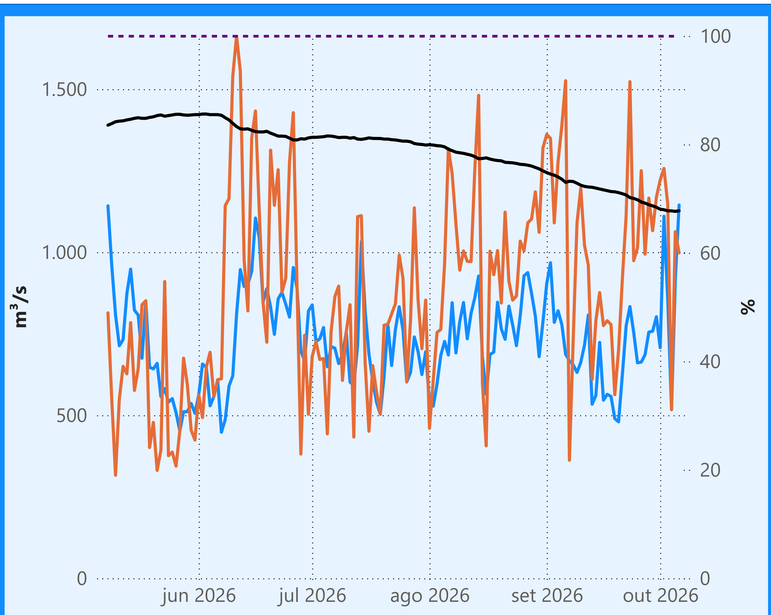

Vazão defluente média mensal
(m³/s)


1.034
outubro de 2026

Dia	Defluência
1	1.221
2	1.257
3	1.147
4	517
5	1.063
6	998

Faixa de Operação Normal

Vazão defluente máxima média diária igual à vazão máxima turbinada

São Simão

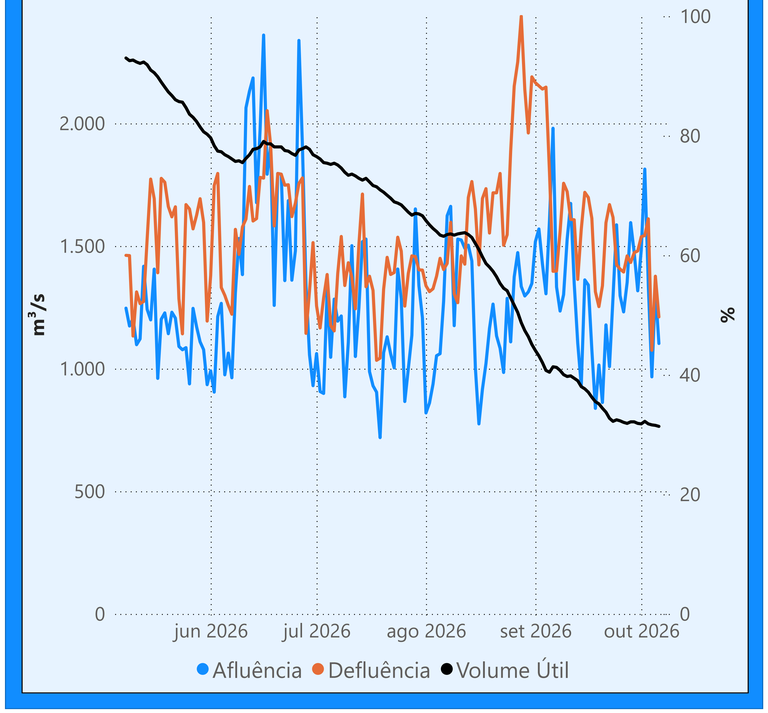

Saiba mais sobre os termos técnicos da operação dos reservatórios no Glossário do Sistema de Acompanhamento de Reservatórios - SAR da ANA

Superintendência de Operações e Eventos Críticos
Coordenação de Operação de Reservatórios e Sistemas Hídricos

Fonte: ONS

*Dados consistidos sujeitos a novas revisões