Acompanhamento do Sistema Hídrico do Rio Grande

ANA
AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO

Data do boletim
04/11/2026

Saiba mais sobre as condições de operação do Sistema Hídrico do Rio Grande na Resolução 193/2024

Rio Paranaíba

Rio Paraná

Rio Grande

Rio Grande

Faixa de Operação Normal

Sem restrição de vazão máxima defluente

Marechal Mascarenhas de Moraes (Peixoto)

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
01/11	386	215	78,26	663,96
02/11	339	339	78,26	663,96
03/11	539	539	78,26	663,96

Luiz Carlos Barreto de Carvalho

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
01/11	201	238
02/11	392	237
03/11	538	634

Jaguara

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
01/11	251	353
02/11	282	391
03/11	633	498

Igarapava

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
01/11	427	467
02/11	483	435
03/11	545	571

Volta Grande

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
01/11	495	428
02/11	590	434
03/11	594	661

Volume útil superior ou igual a 15%

Água Vermelha

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
01/11	1.001	1.001	28,36	376,76
02/11	1.042	986	28,45	376,77
03/11	1.146	1.371	28,08	376,73

Maribondo

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
01/11	1.258	630	54,16	439,77
02/11	1.374	1.039	54,70	439,86
03/11	1.179	1.291	54,52	439,83

Volume útil superior ou igual a 15%

Furnas

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
01/11	1.172	145	66,21	763,35
02/11	911	268	66,53	763,40
03/11	834	577	65,84	763,42

Faixa de Operação Normal

Vazão máxima turbinada definida na outorga

Funil Grande

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
01/11	251	232
02/11	275	271
03/11	266	266

Itutinga

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
01/11	157	158
02/11	161	160
03/11	155	158

Camargos

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)
01/11	108	154	77,61
02/11	113	158	76,98
03/11	137	152	79,49

Data de Referência

03/11/2026

Período Seco

Saiba mais sobre os termos técnicos da operação dos reservatórios no Glossário do Sistema de Acompanhamento de Reservatórios - SAR da ANA

Superintendência de Operações e Eventos Críticos
Coordenação de Operação de Reservatórios e Sistemas Hídricos

Fonte: ONS


*Dados consistidos sujeitos a novas revisões


ANA
AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO

Acompanhamento do Sistema Hídrico do Rio Grande

Data do boletim
04/11/2026

Furnas

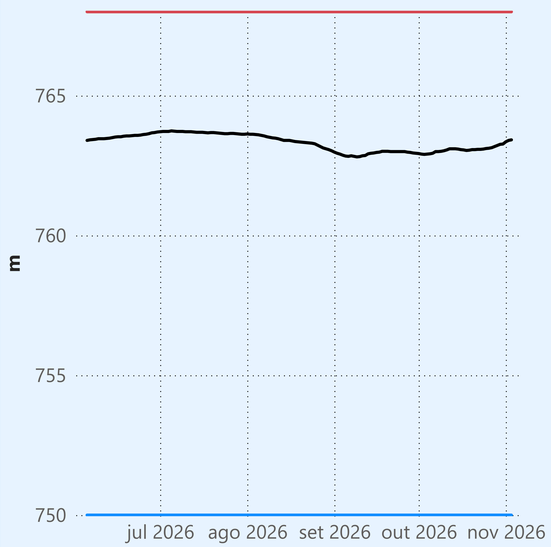

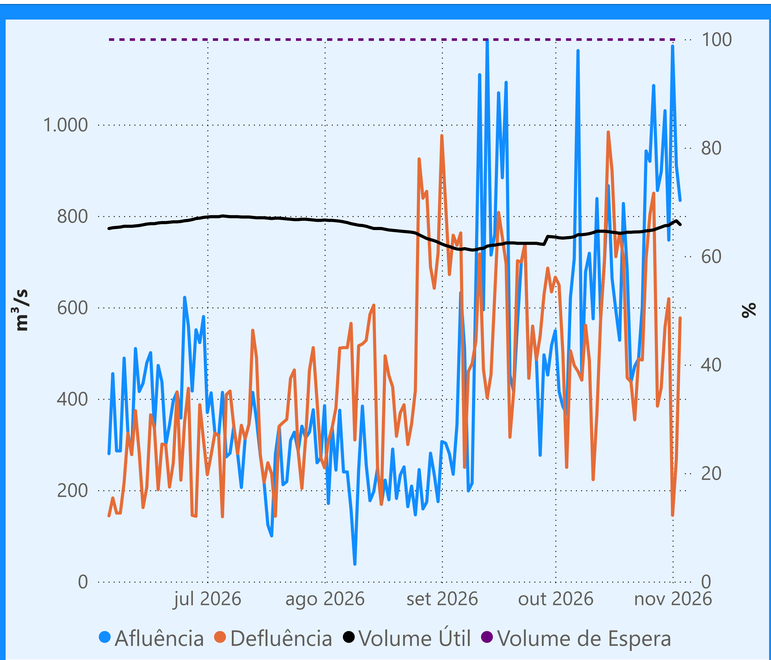

Vazão defluente média mensal
(m³/s)


330
novembro de 2026

Dia	Defluência
1	145
2	268
3	577


Faixa de Operação Normal

Vazão máxima turbinada definida na outorga


Camargos

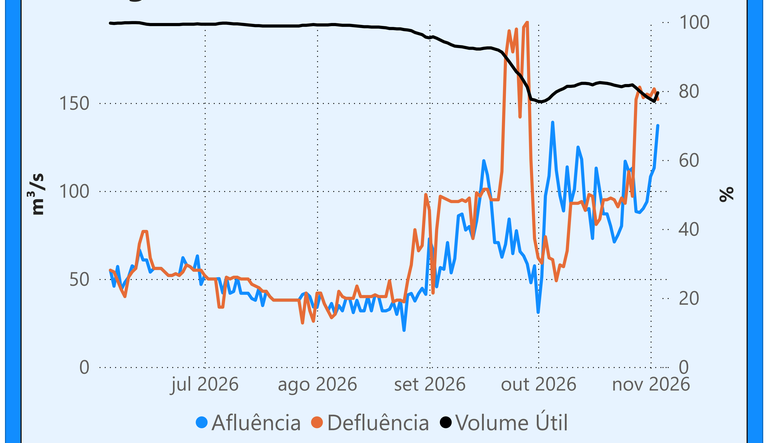


Maribondo

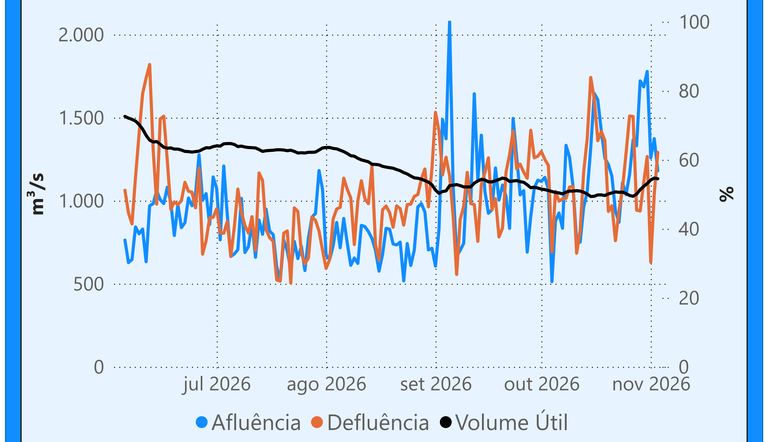

Marechal Mascarenhas de Moraes (Peixoto)

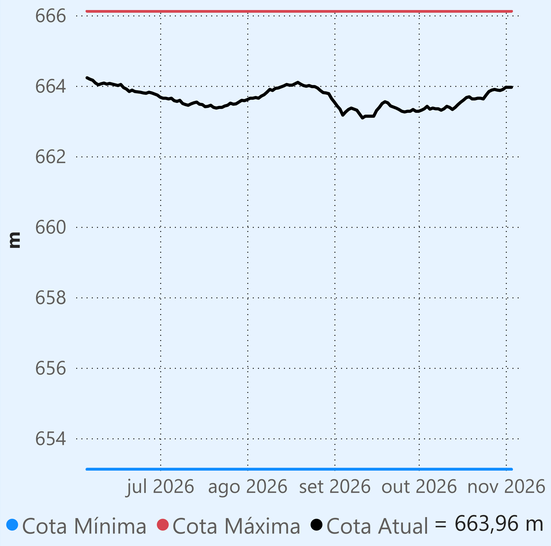

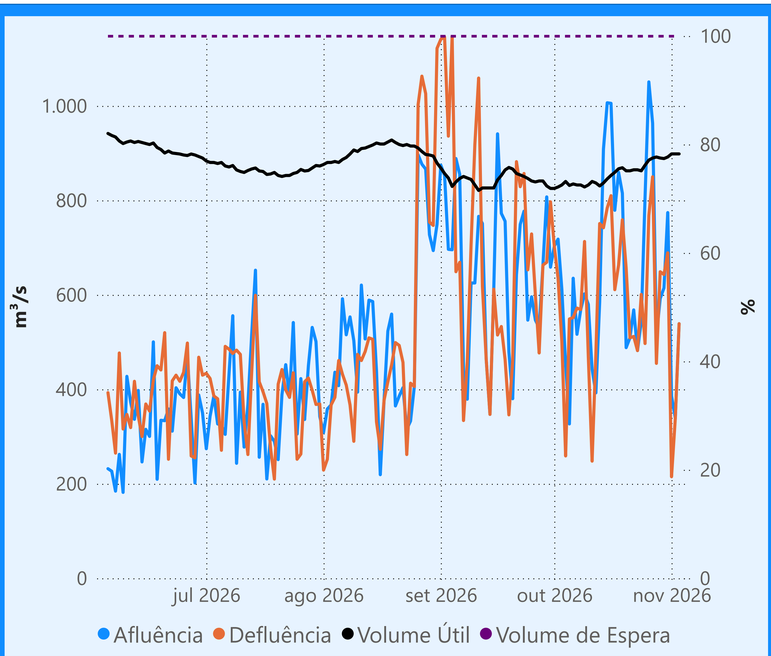

Vazão defluente média mensal
(m³/s)


364
novembro de 2026

Dia	Defluência
1	215
2	339
3	539

Faixa de Operação Normal

Sem restrição de vazão máxima defluente

Água Vermelha

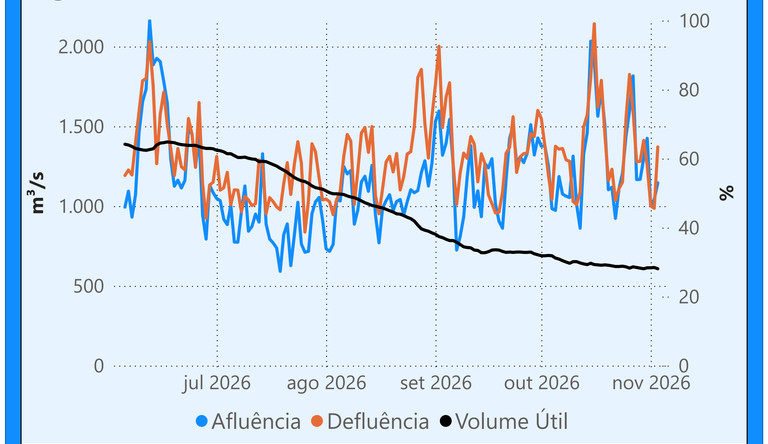

Saiba mais sobre os termos técnicos da operação dos reservatórios no Glossário do Sistema de Acompanhamento de Reservatórios - SAR da ANA

Superintendência de Operações e Eventos Críticos
Coordenação de Operação de Reservatórios e Sistemas Hídricos

Fonte: ONS

*Dados consistidos sujeitos a novas revisões

ANA
AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO

Acompanhamento do Sistema Hídrico do Rio Paranaíba

Data do boletim
04/11/2026

Saiba mais sobre as condições de operação do Sistema Hídrico do Rio Paranaíba na Resolução 194/2024

Cachoeira Dourada


Data	Afluencia (m^3/s)	Defluência (m^3/s)
01/11	448	504
02/11	750	483
03/11	1.032	852

Faixa de Operação Normal

Vazão defluente máxima média diária igual à vazão máxima turbinada

Itumbiara

Data	Afluencia (m^3/s)	Defluência (m^3/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
01/11	792	367	64,04	513,53
02/11	856	927	63,99	513,52
03/11	753	1.107	63,83	513,47

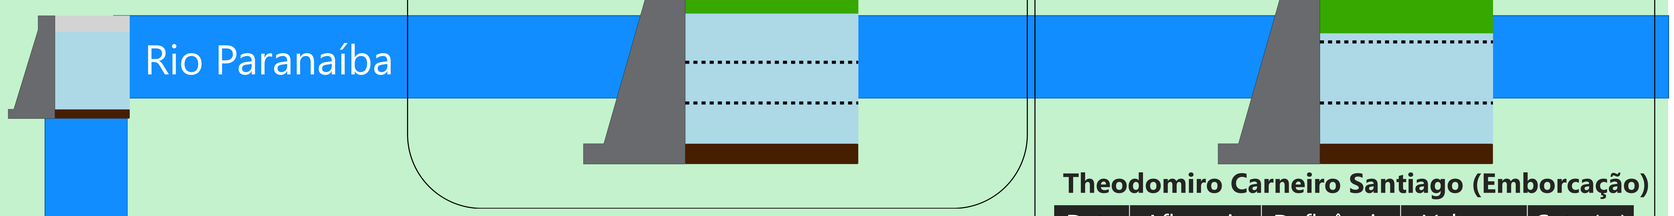

Volume útil superior ou igual a 15%

São Simão

Data	Afluencia (m^3/s)	Defluência (m^3/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
01/11	1.408	1.057	34,44	394,72
02/11	1.166	1.283	34,26	394,70
03/11	1.495	1.495	34,26	394,70

Theodomiro Carneiro Santiago (Emborcação)

Data	Afluencia (m^3/s)	Defluência (m^3/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
01/11	202	127	52,08	645,60
02/11	254	216	52,10	645,61
03/11	224	336	54,13	645,58

Faixa de Operação Normal

Vazão defluente máxima média diária igual à vazão máxima turbinada

Data de Referência

03/11/2026

Período Seco

Saiba mais sobre os termos técnicos da operação dos reservatórios no Glossário do Sistema de Acompanhamento de Reservatórios - SAR da ANA

Superintendência de Operações e Eventos Críticos
Coordenação de Operação de Reservatórios e Sistemas Hídricos

Fonte: ONS


*Dados consistidos sujeitos a novas revisões


Acompanhamento do Sistema Hídrico do Rio Paranaíba

ANA
AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO

Data do boletim
04/11/2026

Theodomiro Carneiro Santiago (Emborcação)

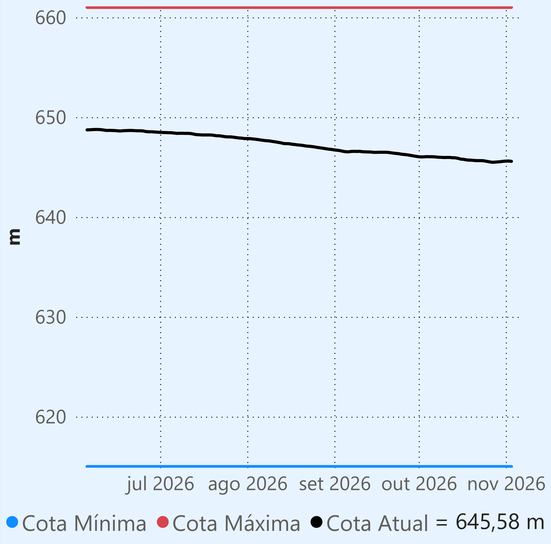

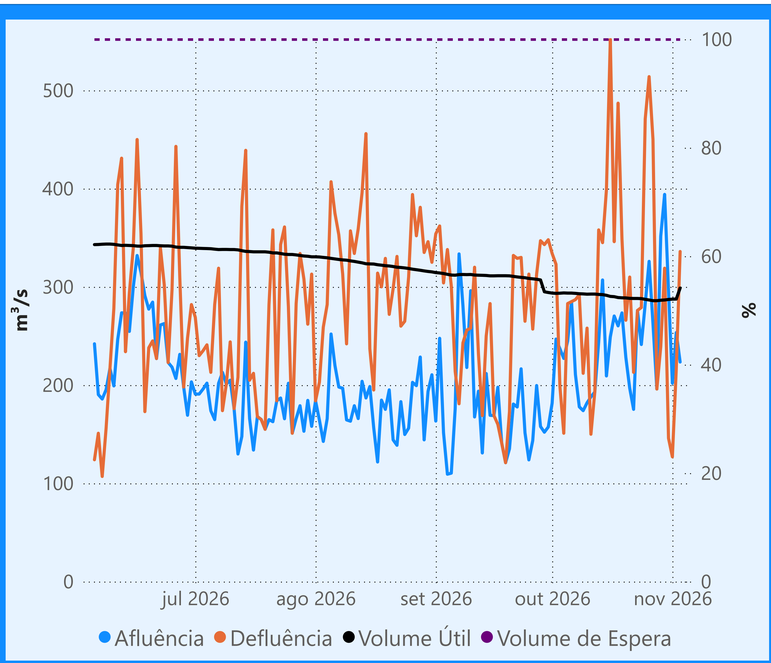

Vazão defluente média mensal
(m^3/s)


226
novembro de 2026

Dia	Defluência
1	127
2	216
3	336


Faixa de Operação Normal


Vazão defluente máxima média diária igual à vazão máxima turbinada

Cachoeira Dourada

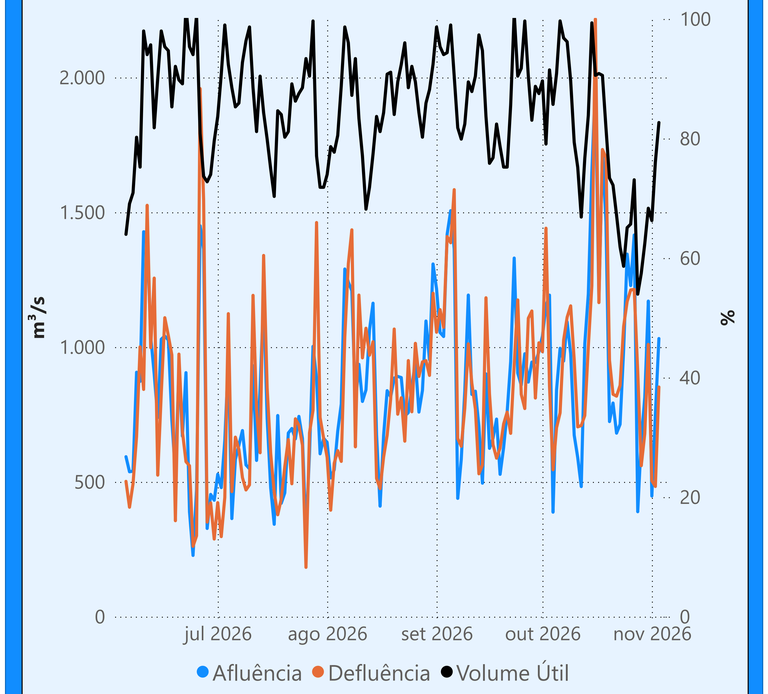

Itumbiara

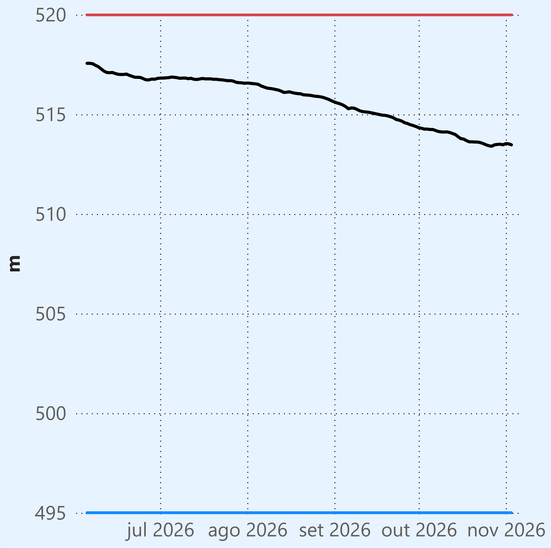

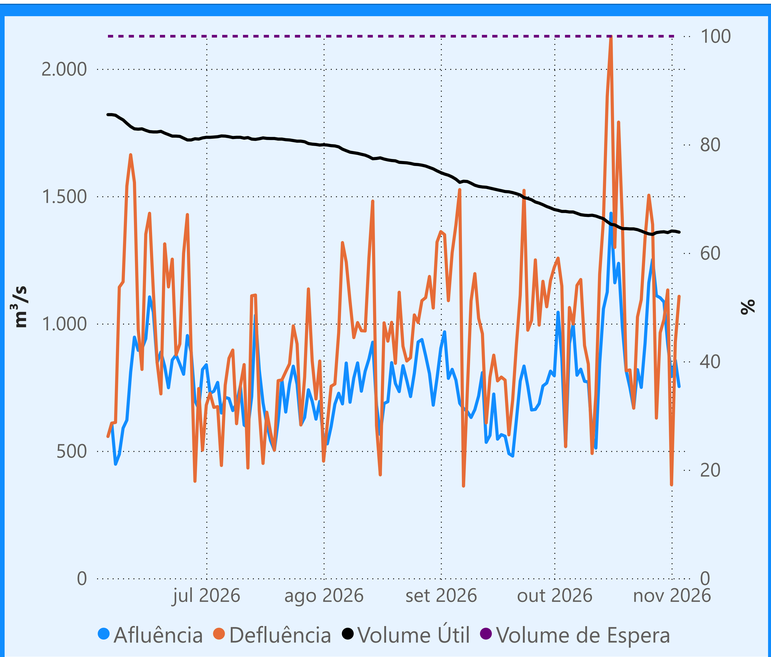

Vazão defluente média mensal
(m^3/s)


800
novembro de 2026

Dia	Defluência
1	367
2	927
3	1.107

Faixa de Operação Normal

Vazão defluente máxima média diária igual à vazão máxima turbinada

São Simão

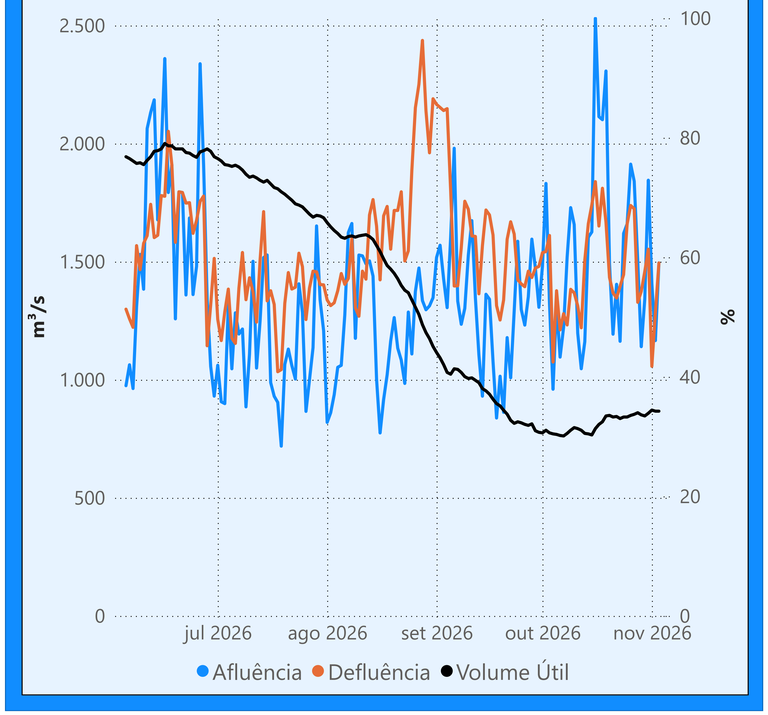

Saiba mais sobre os termos técnicos da operação dos reservatórios no Glossário do Sistema de Acompanhamento de Reservatórios - SAR da ANA

Superintendência de Operações e Eventos Críticos
Coordenação de Operação de Reservatórios e Sistemas Hídricos

Fonte: ONS

*Dados consistidos sujeitos a novas revisões