Acompanhamento do Sistema Hídrico do Rio Grande

ANA
AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO

Data do boletim
06/11/2026

Saiba mais sobre as condições de operação do Sistema Hídrico do Rio Grande na Resolução 193/2024

Rio Paranaíba

Rio Paraná

Faixa de Operação Normal

Sem restrição de vazão máxima defluente

Marechal Mascarenhas de Moraes (Peixoto)

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
03/11	539	539	78,26	663,96
04/11	657	628	78,35	663,97
05/11	865	665	79,02	664,04

Luiz Carlos Barreto de Carvalho

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
03/11	538	634
04/11	638	606
05/11	668	737

Jaguara

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
03/11	633	498
04/11	615	524
05/11	753	703

Igarapava

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
03/11	545	571
04/11	605	587
05/11	764	830

Volta Grande

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
03/11	594	661
04/11	668	824
05/11	856	700

Volume útil superior ou igual a 15%

Água Vermelha

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
03/11	1.230	1.371	28,03	376,73
04/11	1.504	1.644	27,80	376,70
05/11	1.252	1.252	27,80	376,70

Maribondo

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
03/11	1.179	1.291	54,52	439,83
04/11	1.331	1.145	54,83	439,88
05/11	1.779	1.104	55,93	440,06

Volume útil superior ou igual a 15%

Funil Grande

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
03/11	266	266
04/11	311	296
05/11	283	291

Itutinga

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
03/11	157	158
04/11	155	155
05/11	152	153

Rio Grande

Furnas

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
03/11	815	577	66,66	763,42
04/11	789	670	66,73	763,43
05/11	727	608	66,79	763,44

Faixa de Operação Normal

Vazão máxima turbinada definida na outorga

Camargos

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)
03/11	137	152	76,77
04/11	120	151	76,35
05/11	103	149	75,73

Rio Grande

Data de Referência

05/11/2026

Período Seco

Saiba mais sobre os termos técnicos da operação dos reservatórios no Glossário do Sistema de Acompanhamento de Reservatórios - SAR da ANA

Superintendência de Operações e Eventos Críticos
Coordenação de Operação de Reservatórios e Sistemas Hídricos

Fonte: ONS


*Dados consistidos sujeitos a novas revisões


Acompanhamento do Sistema Hídrico do Rio Grande

ANA
AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO

Data do boletim
06/11/2026

Furnas

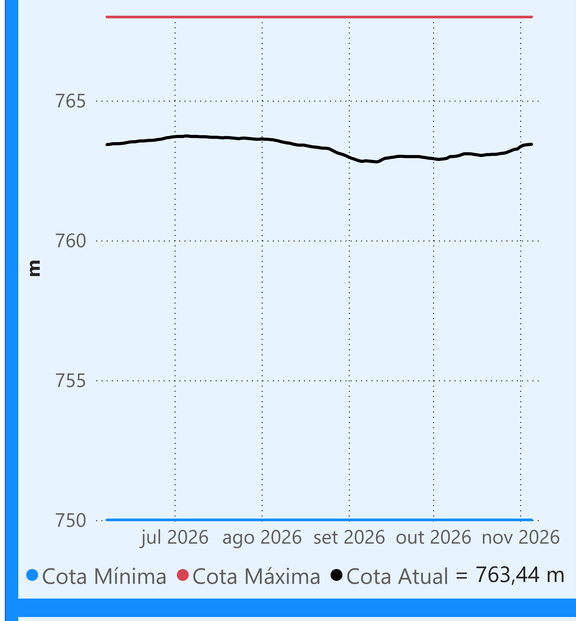

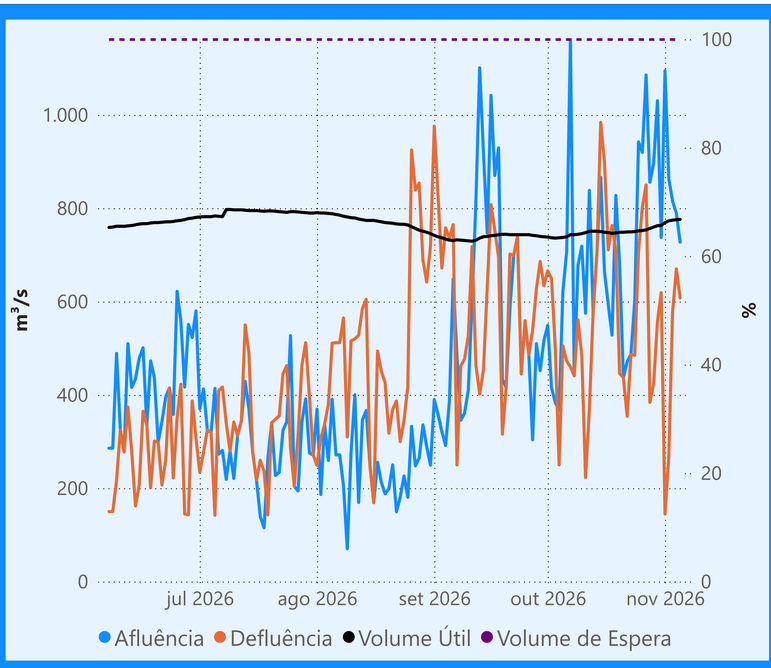

Vazão defluente média mensal
(m³/s)


454
novembro de 2026


Dia	Defluência
1	145
2	268
3	577
4	670
5	608

Faixa de Operação Normal

Vazão máxima turbinada definida na outorga

Marechal Mascarenhas de Moraes (Peixoto)

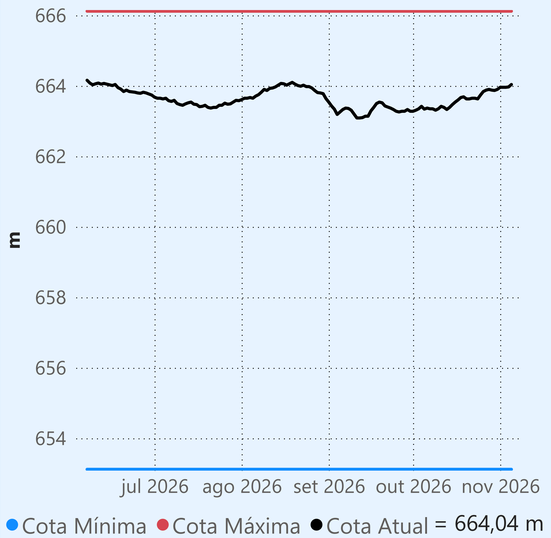

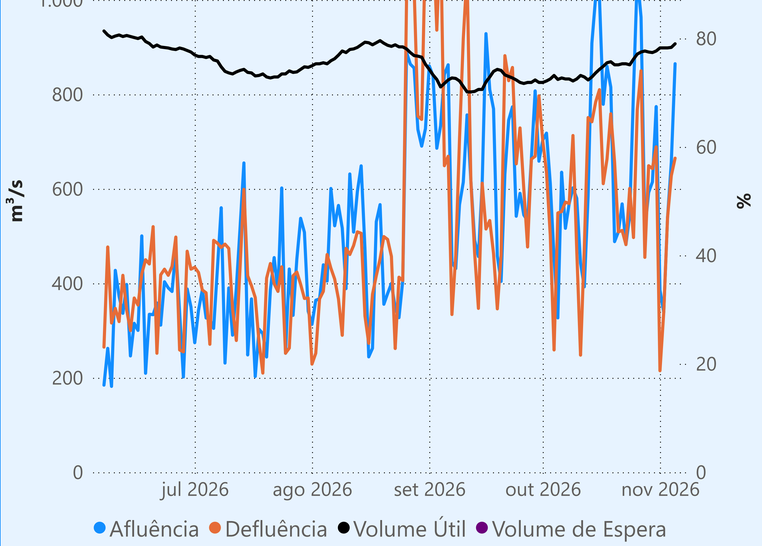

Vazão defluente média mensal
(m³/s)


477
novembro de 2026

Dia	Defluência
1	215
2	339
3	539
4	628
5	665


Faixa de Operação Normal

Sem restrição de vazão máxima defluente


Camargos

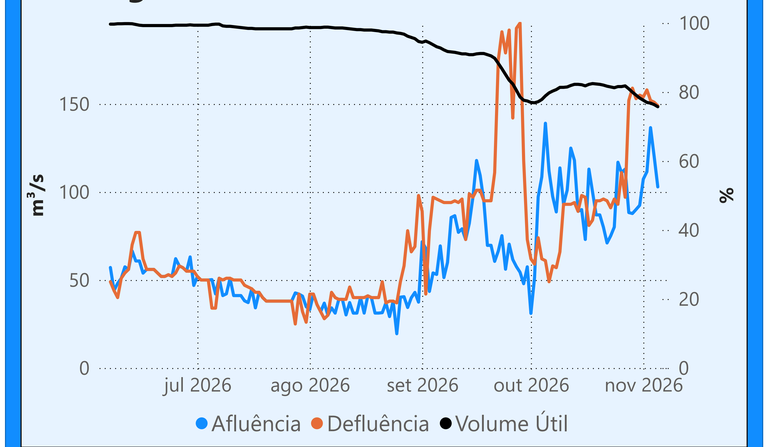

Maribondo

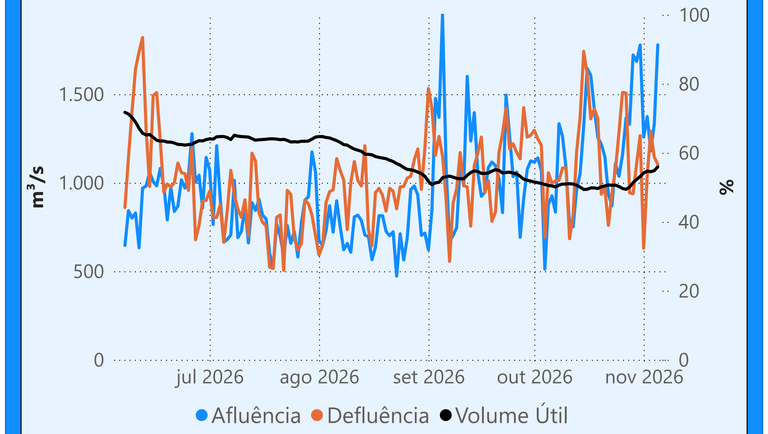

Água Vermelha

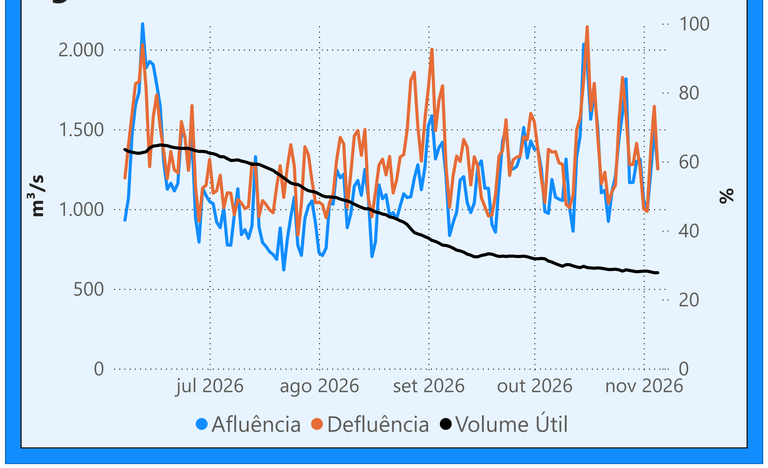

Saiba mais sobre os termos técnicos da operação dos reservatórios no Glossário do Sistema de Acompanhamento de Reservatórios - SAR da ANA

Superintendência de Operações e Eventos Críticos
Coordenação de Operação de Reservatórios e Sistemas Hídricos

Fonte: ONS

*Dados consistidos sujeitos a novas revisões

Acompanhamento do Sistema Hídrico do Rio Paranaíba

ANA
AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO

Data do boletim
06/11/2026

Saiba mais sobre as condições de operação do Sistema Hídrico do Rio Paranaíba na Resolução 194/2024

Cachoeira Dourada


Data	Afluencia (m^3/s)	Defluência (m^3/s)
03/11	1.032	852
04/11	1.032	1.204
05/11	1.071	1.152

Faixa de Operação Normal


Vazão defluente máxima média diária igual à vazão máxima turbinada

Itumbiara

Data	Afluencia (m^3/s)	Defluência (m^3/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
03/11	832	1.107	63,70	513,46
04/11	974	1.180	63,55	513,43
05/11	926	1.132	63,41	513,40

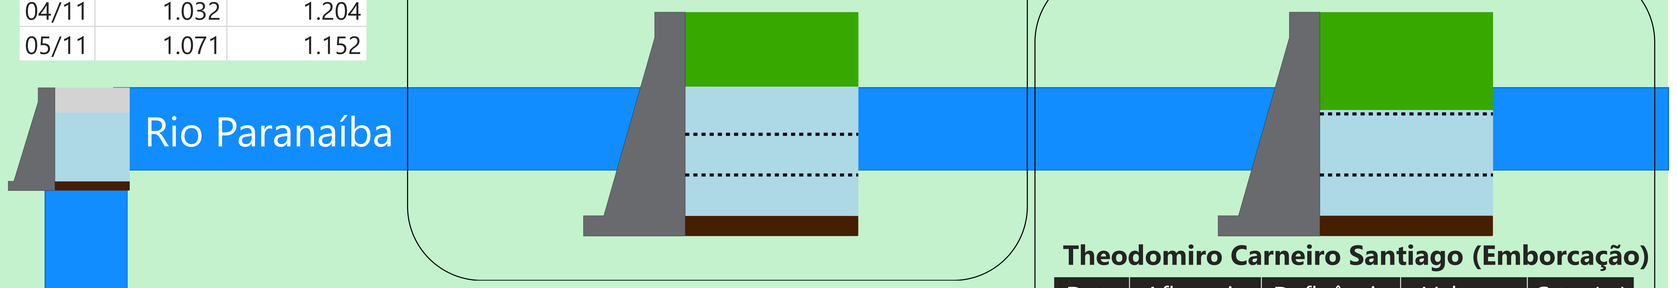

Volume útil superior ou igual a 15%



São Simão

Data	Afluencia (m^3/s)	Defluência (m^3/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
03/11	1.495	1.495	34,26	394,70
04/11	2.009	1.481	35,07	394,79
05/11	1.814	1.520	35,52	394,84

Theodomiro Carneiro Santiago (Emborcação)

Data	Afluencia (m^3/s)	Defluência (m^3/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
03/11	261	336	52,00	645,57
04/11	214	364	51,90	645,53
05/11	165	240	51,85	645,51

Faixa de Operação Normal

Vazão defluente máxima média diária igual à vazão máxima turbinada

Rio Paranaíba

Rio Paraná

Rio Grande

Data de Referência

05/11/2026

Período Seco

Saiba mais sobre os termos técnicos da operação dos reservatórios no Glossário do Sistema de Acompanhamento de Reservatórios - SAR da ANA

Superintendência de Operações e Eventos Críticos
Coordenação de Operação de Reservatórios e Sistemas Hídricos

Fonte: ONS


*Dados consistidos sujeitos a novas revisões


ANA
AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO

Acompanhamento do Sistema Hídrico do Rio Paranaíba

Data do boletim
06/11/2026

Theodomiro Carneiro Santiago (Emborcação)

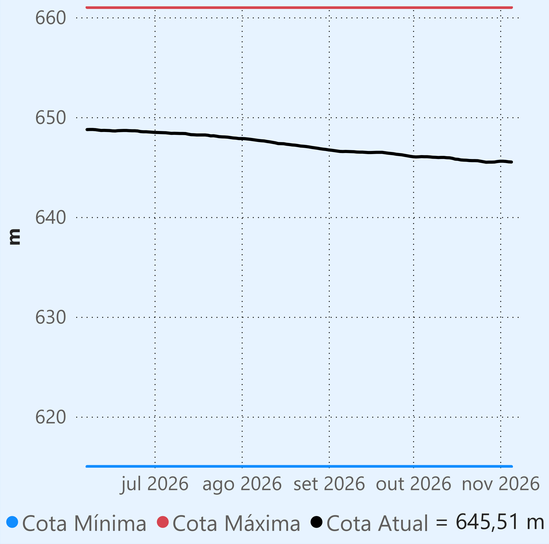

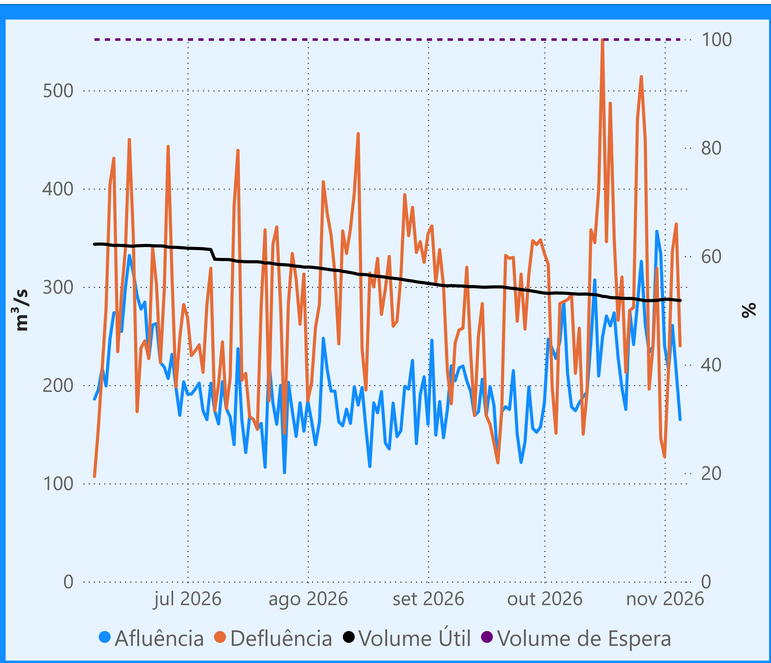

Vazão defluente média mensal
(m³/s)


257
novembro de 2026

Dia	Defluência
1	127
2	216
3	336
4	364
5	240


Faixa de Operação Normal


Vazão defluente máxima média diária igual à vazão máxima turbinada

Cachoeira Dourada

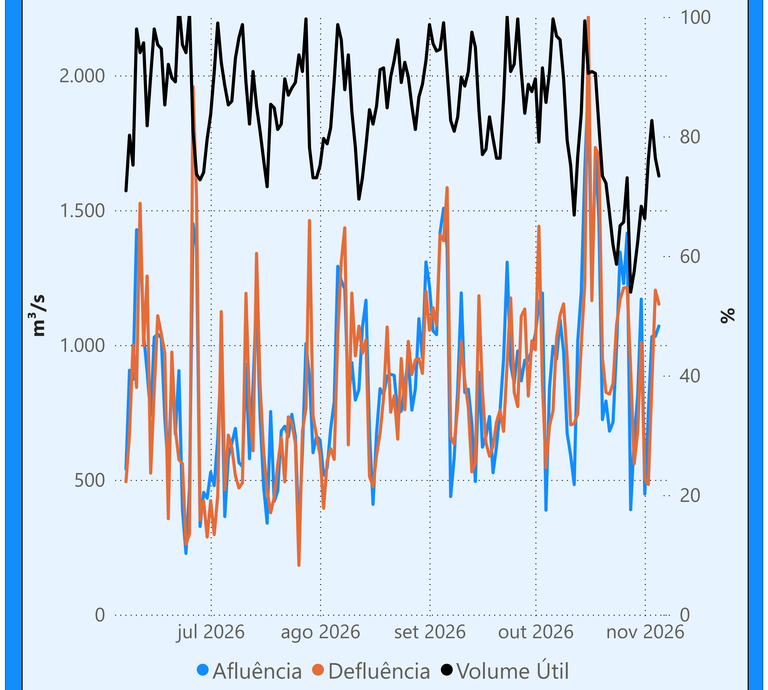

Itumbiara

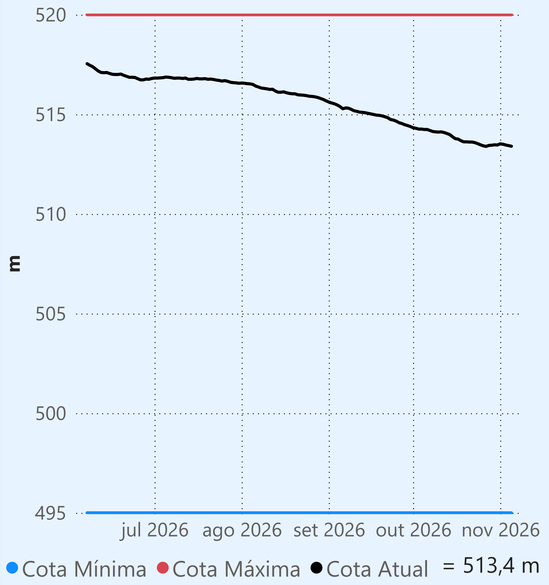

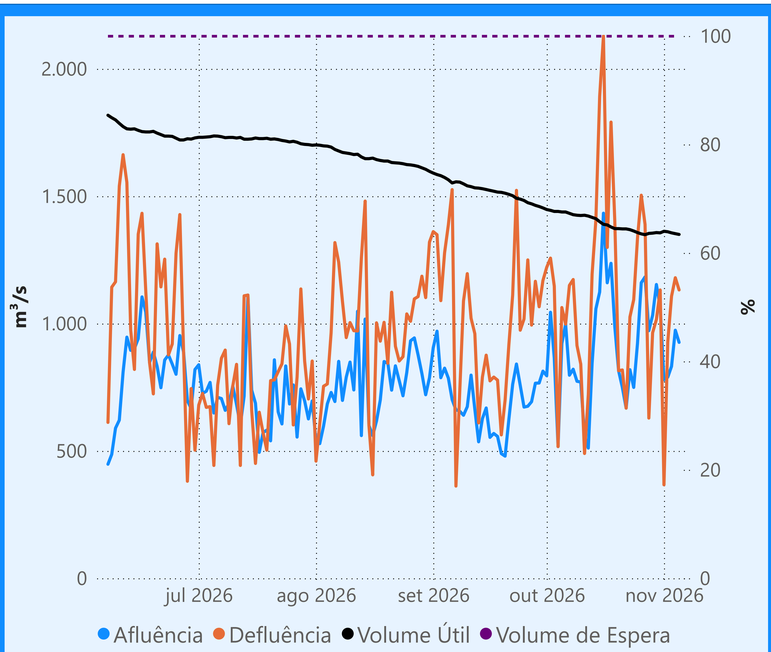

Vazão defluente média mensal
(m³/s)


943
novembro de 2026

Dia	Defluência
1	367
2	927
3	1.107
4	1.180
5	1.132

Faixa de Operação Normal

Vazão defluente máxima média diária igual à vazão máxima turbinada

São Simão

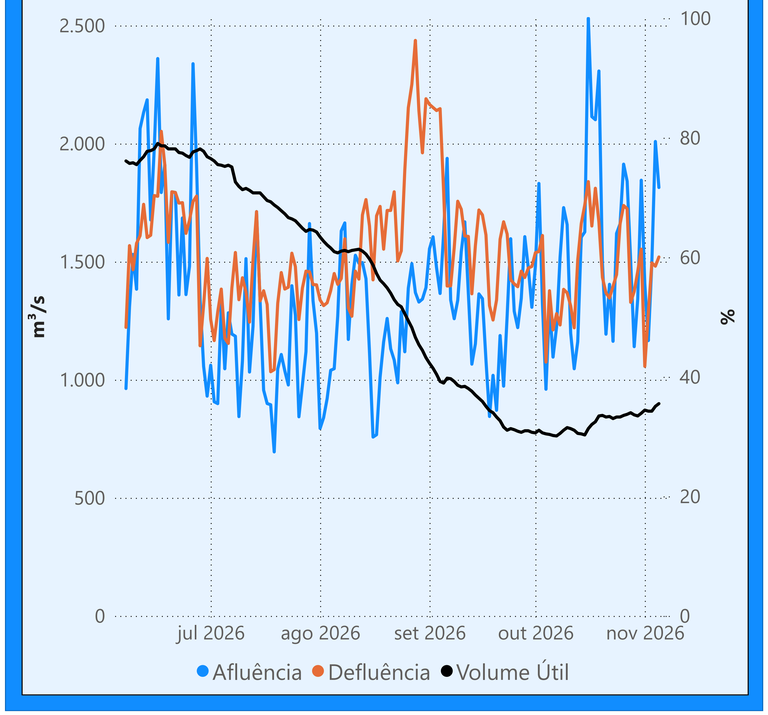

Saiba mais sobre os termos técnicos da operação dos reservatórios no Glossário do Sistema de Acompanhamento de Reservatórios - SAR da ANA

Superintendência de Operações e Eventos Críticos
Coordenação de Operação de Reservatórios e Sistemas Hídricos

Fonte: ONS

*Dados consistidos sujeitos a novas revisões