Acompanhamento do Sistema Hídrico do Rio Grande

ANA
AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO

Data do boletim
12/11/2026

Saiba mais sobre as condições de operação do Sistema Hídrico do Rio Grande na Resolução 193/2024

Rio Paranaíba

Rio Paraná

Rio Grande

Rio Grande

Rio Grande

Faixa de Operação Normal

Sem restrição de vazão máxima defluente

Marechal Mascarenhas de Moraes (Peixoto)

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
09/11	1.001	741	81,04	664,25
10/11	457	515	80,84	664,23
11/11	382	411	80,75	664,22

Luiz Carlos Barreto de Carvalho

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
09/11	767	916
10/11	500	484
11/11	361	419

Jaguara

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
09/11	970	1.122
10/11	518	503
11/11	457	438

Igarapava

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
09/11	1.295	1.220
10/11	588	650
11/11	503	525

Volta Grande

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
09/11	1.191	721
10/11	672	1.031
11/11	559	648

Volume útil superior ou igual a 15%

Água Vermelha

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
09/11	1.275	1.105	29,01	376,83
10/11	1.150	980	29,29	376,86
11/11	872	985	29,10	376,84

Maribondo

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
09/11	1.285	1.172	56,36	440,13
10/11	1.345	1.004	56,92	440,22
11/11	1.276	895	57,54	440,32

Volume útil superior ou igual a 15%

Furnas

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
09/11	911	672	67,24	763,51
10/11	447	327	67,31	763,52
11/11	579	339	67,44	763,54

Faixa de Operação Normal

Vazão máxima turbinada definida na outorga

Funil Grande

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
09/11	243	269
10/11	244	210
11/11	229	244

Itutinga

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
09/11	151	151
10/11	142	140
11/11	106	107

Camargos

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)
09/11	89	149	72,53
10/11	80	140	71,72
11/11	78	130	71,01

Data de Referência

11/11/2026

Período Seco

Saiba mais sobre os termos técnicos da operação dos reservatórios no Glossário do Sistema de Acompanhamento de Reservatórios - SAR da ANA

Superintendência de Operações e Eventos Críticos
Coordenação de Operação de Reservatórios e Sistemas Hídricos

Fonte: ONS


*Dados consistidos sujeitos a novas revisões


ANA
AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO

Acompanhamento do Sistema Hídrico do Rio Grande

Data do boletim
12/11/2026

Furnas

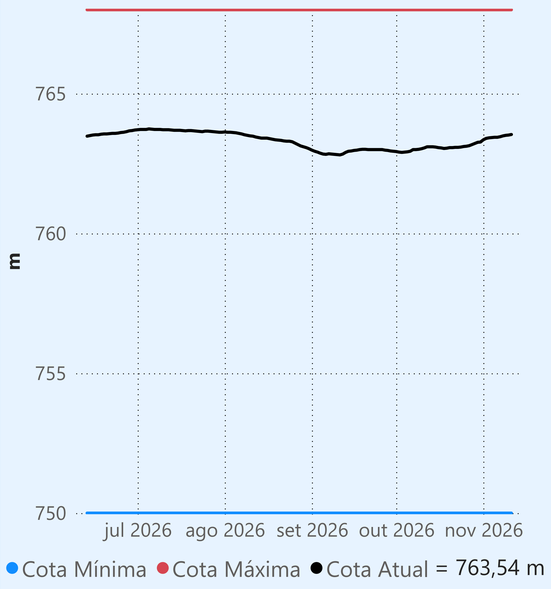

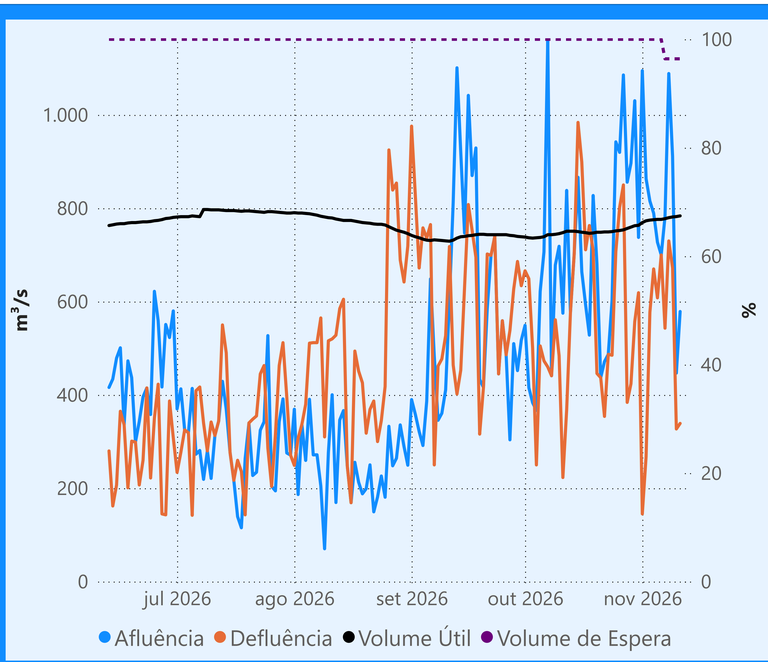

Vazão defluente média mensal
(m³/s)


507
novembro de 2026

Dia	Defluência
1	145
2	268
3	577
4	670
5	608
6	700
7	543
8	730
9	672
10	327
11	339


Faixa de Operação Normal

Vazão máxima turbinada definida na outorga


Camargos

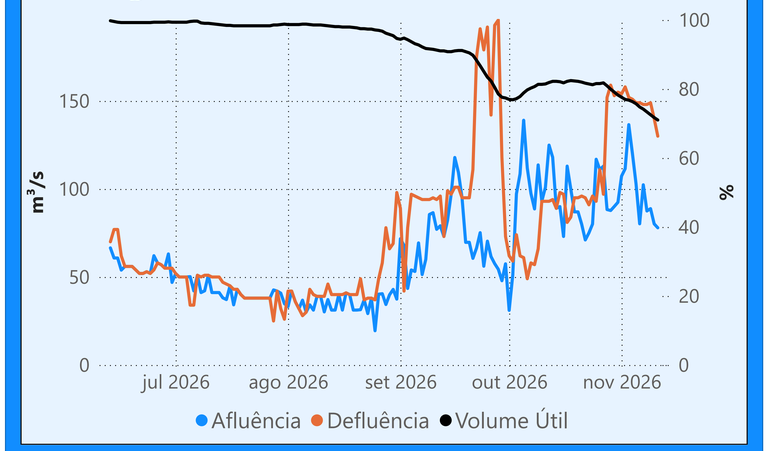


Maribondo

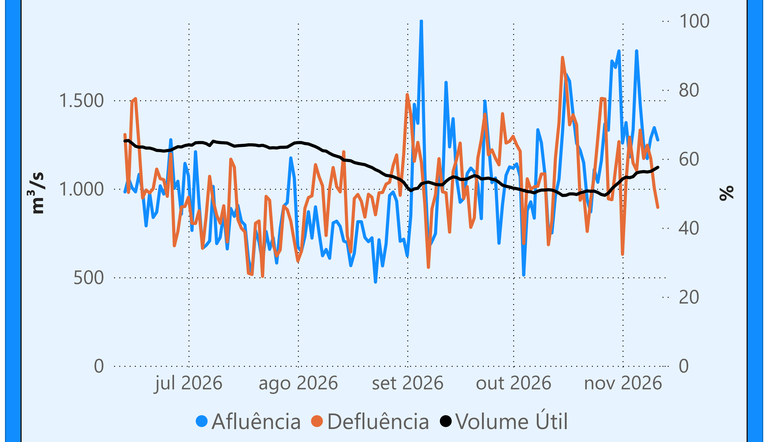

Marechal Mascarenhas de Moraes (Peixoto)

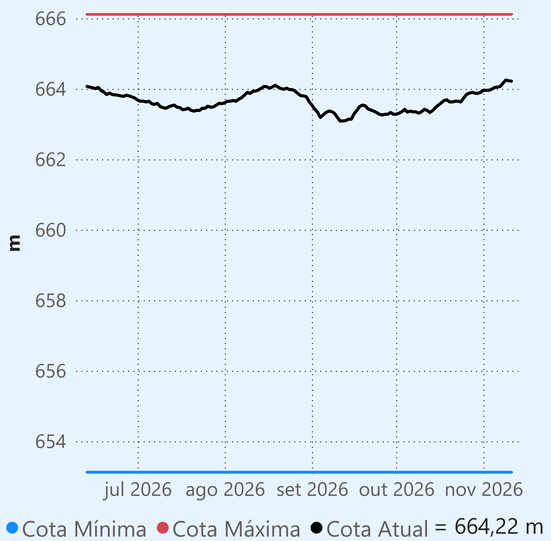

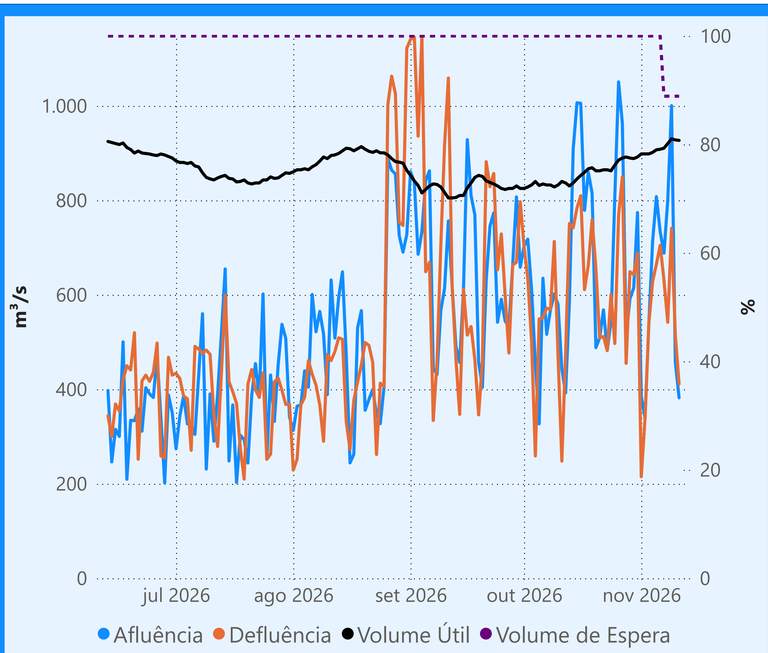

Vazão defluente média mensal
(m³/s)


539
novembro de 2026

Dia	Defluência
1	215
2	339
3	539
4	628
5	665
6	705
7	631
8	542
9	741
10	515
11	411

Faixa de Operação Normal

Sem restrição de vazão máxima defluente

Água Vermelha

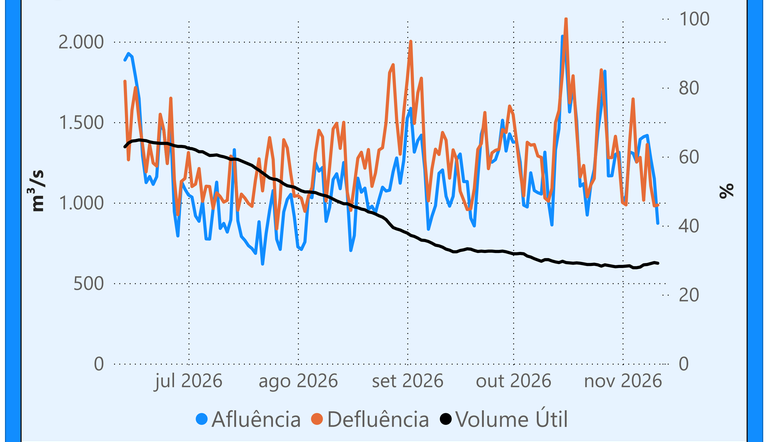

Saiba mais sobre os termos técnicos da operação dos reservatórios no Glossário do Sistema de Acompanhamento de Reservatórios - SAR da ANA

Superintendência de Operações e Eventos Críticos
Coordenação de Operação de Reservatórios e Sistemas Hídricos

Fonte: ONS

*Dados consistidos sujeitos a novas revisões

ANA
AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO

Acompanhamento do Sistema Hídrico do Rio Paranaíba

Data do boletim
12/11/2026

Saiba mais sobre as condições de operação do Sistema Hídrico do Rio Paranaíba na Resolução 194/2024

Cachoeira Dourada


Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
09/11	1.233	1.233
10/11	789	669
11/11	418	554

Faixa de Operação Normal


Vazão defluente máxima média diária igual à vazão máxima turbinada

Itumbiara


Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
09/11	1.081	1.457	62,70	513,26
10/11	834	527	62,92	513,30
11/11	507	712	62,78	513,27



Rio Paranaíba



Volume útil superior ou igual a 15%



São Simão

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
09/11	1.794	1.675	36,87	394,99
10/11	1.538	1.360	37,14	395,02
11/11	1.205	1.324	36,96	395,00

Theodomiro Carneiro Santiago (Emborcação)

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
09/11	426	238	51,93	645,54
10/11	333	145	52,05	645,59
11/11	243	130	52,13	645,62

Faixa de Operação Normal

Vazão defluente máxima média diária igual à vazão máxima turbinada

Rio Paranaíba

Rio Paraná

Rio Grande

Data de Referência

11/11/2026

Período Seco

Saiba mais sobre os termos técnicos da operação dos reservatórios no Glossário do Sistema de Acompanhamento de Reservatórios - SAR da ANA

Superintendência de Operações e Eventos Críticos
Coordenação de Operação de Reservatórios e Sistemas Hídricos

Fonte: ONS


*Dados consistidos sujeitos a novas revisões


ANA
AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO

Acompanhamento do Sistema Hídrico do Rio Paranaíba

Data do boletim
12/11/2026

Theodomiro Carneiro Santiago (Emborcação)

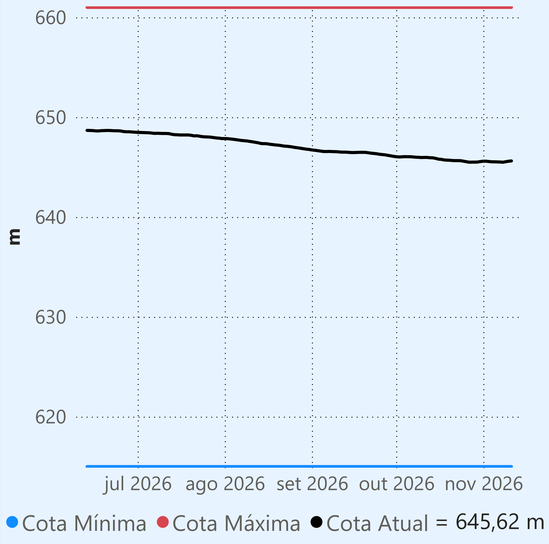

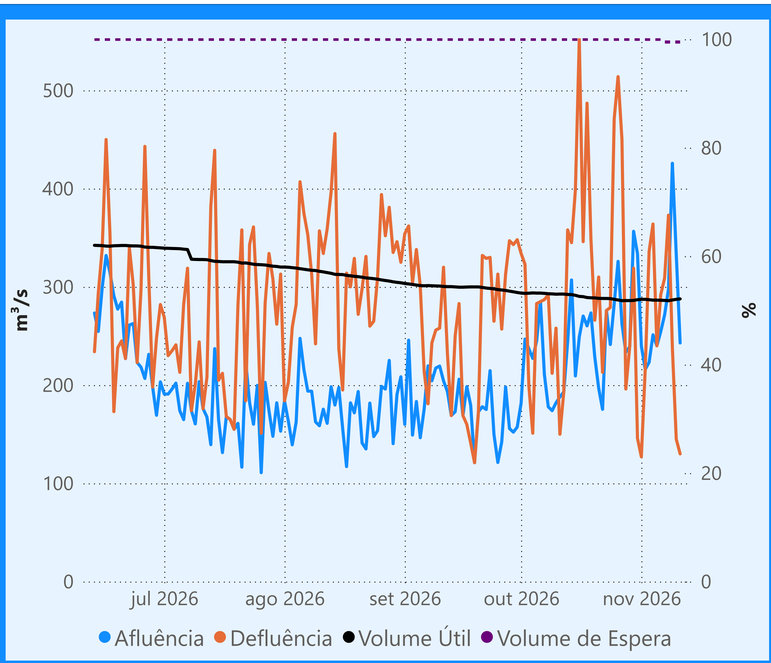

Vazão defluente média mensal
(m³/s)


252
novembro de 2026

Dia	Defluência
1	127
2	216
3	336
4	364
5	240
6	292
7	309
8	373
9	238
10	145
11	130


Faixa de Operação Normal


Vazão defluente máxima média diária igual à vazão máxima turbinada

Cachoeira Dourada

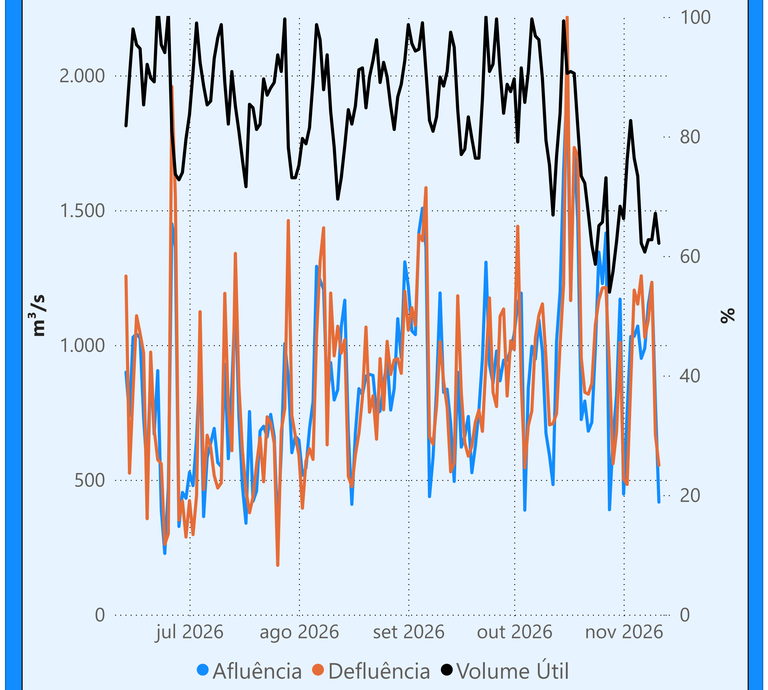

Itumbiara

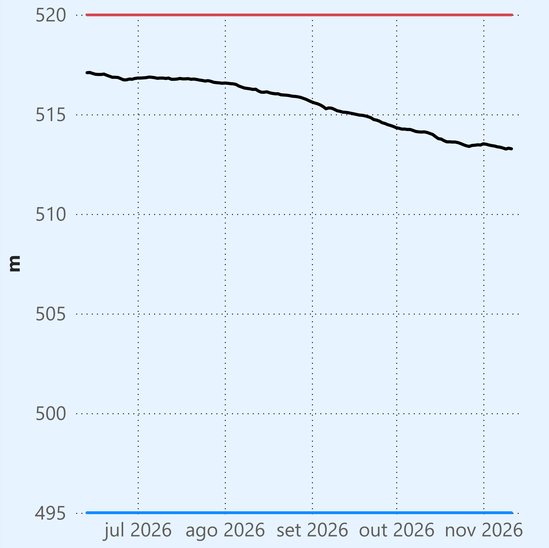

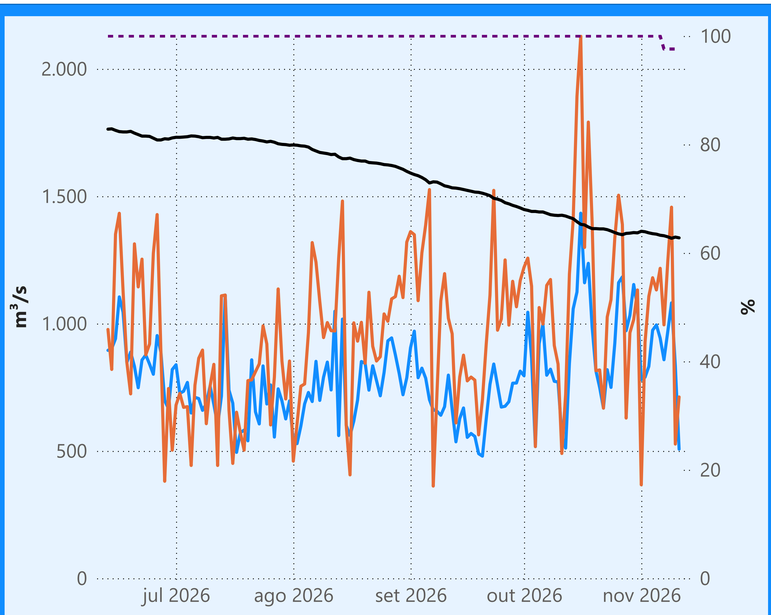

Vazão defluente média mensal
(m³/s)


988
novembro de 2026

Dia	Defluência
1	367
2	927
3	1.107
4	1.180
5	1.132
6	1.217
7	995
8	1.242
9	1.457
10	527
11	712

Faixa de Operação Normal

Vazão defluente máxima média diária igual à vazão máxima turbinada

São Simão

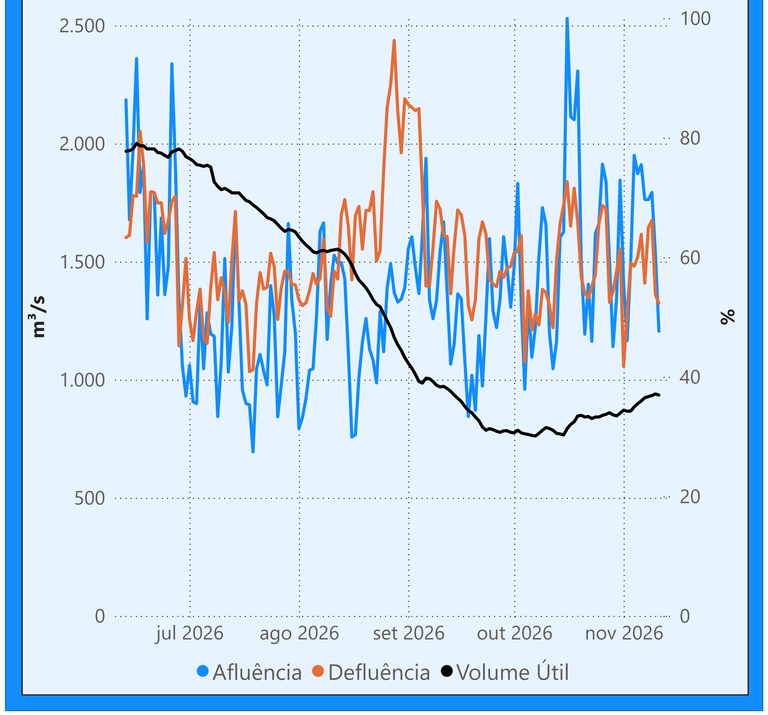

Saiba mais sobre os termos técnicos da operação dos reservatórios no Glossário do Sistema de Acompanhamento de Reservatórios - SAR da ANA

Superintendência de Operações e Eventos Críticos
Coordenação de Operação de Reservatórios e Sistemas Hídricos

Fonte: ONS

*Dados consistidos sujeitos a novas revisões