

Saiba mais sobre as condições de operação do Sistema Hídrico do Rio Grande na [Resolução 193/2024](#)

Luiz Carlos Barreto de Carvalho

Data	Afluencia (m ³ /s)	Defluência (m ³ /s)
13/01	449	449
14/01	439	470
15/01	433	443

Volume útil superior ou igual a 15%

Água Vermelha

Data	Afluencia (m ³ /s)	Defluência (m ³ /s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
13/01	2.047	1.709	69,99	380,78
14/01	2.202	1.999	70,33	380,81
15/01	1.997	1.386	71,35	380,90

Faixa de Operação Normal

Sem restrição de vazão máxima defluente

Marechal Mascarenhas de Moraes (Peixoto)

Data	Afluencia (m ³ /s)	Defluência (m ³ /s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
13/01	292	425	77,78	663,77
14/01	250	410	77,23	663,71
15/01	300	406	76,86	663,67

Igarapava

Data	Afluencia (m ³ /s)	Defluência (m ³ /s)
13/01	596	579
14/01	623	657
15/01	577	556

Volta Grande

Data	Afluencia (m ³ /s)	Defluência (m ³ /s)
13/01	684	661
14/01	705	660
15/01	655	610

Maribondo

Data	Afluencia (m ³ /s)	Defluência (m ³ /s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
13/01	1.315	1.676	76,26	443,26
14/01	1.143	1.955	74,93	443,08
15/01	1.310	1.626	74,41	443,01










Volume útil superior ou igual a 15%

Superintendência de Operações e Eventos Críticos

Coordenação de Operação de Reservatórios e Sistemas Hídricos

Fonte: ONS

*Dados consistidos sujeitos a novas revisões

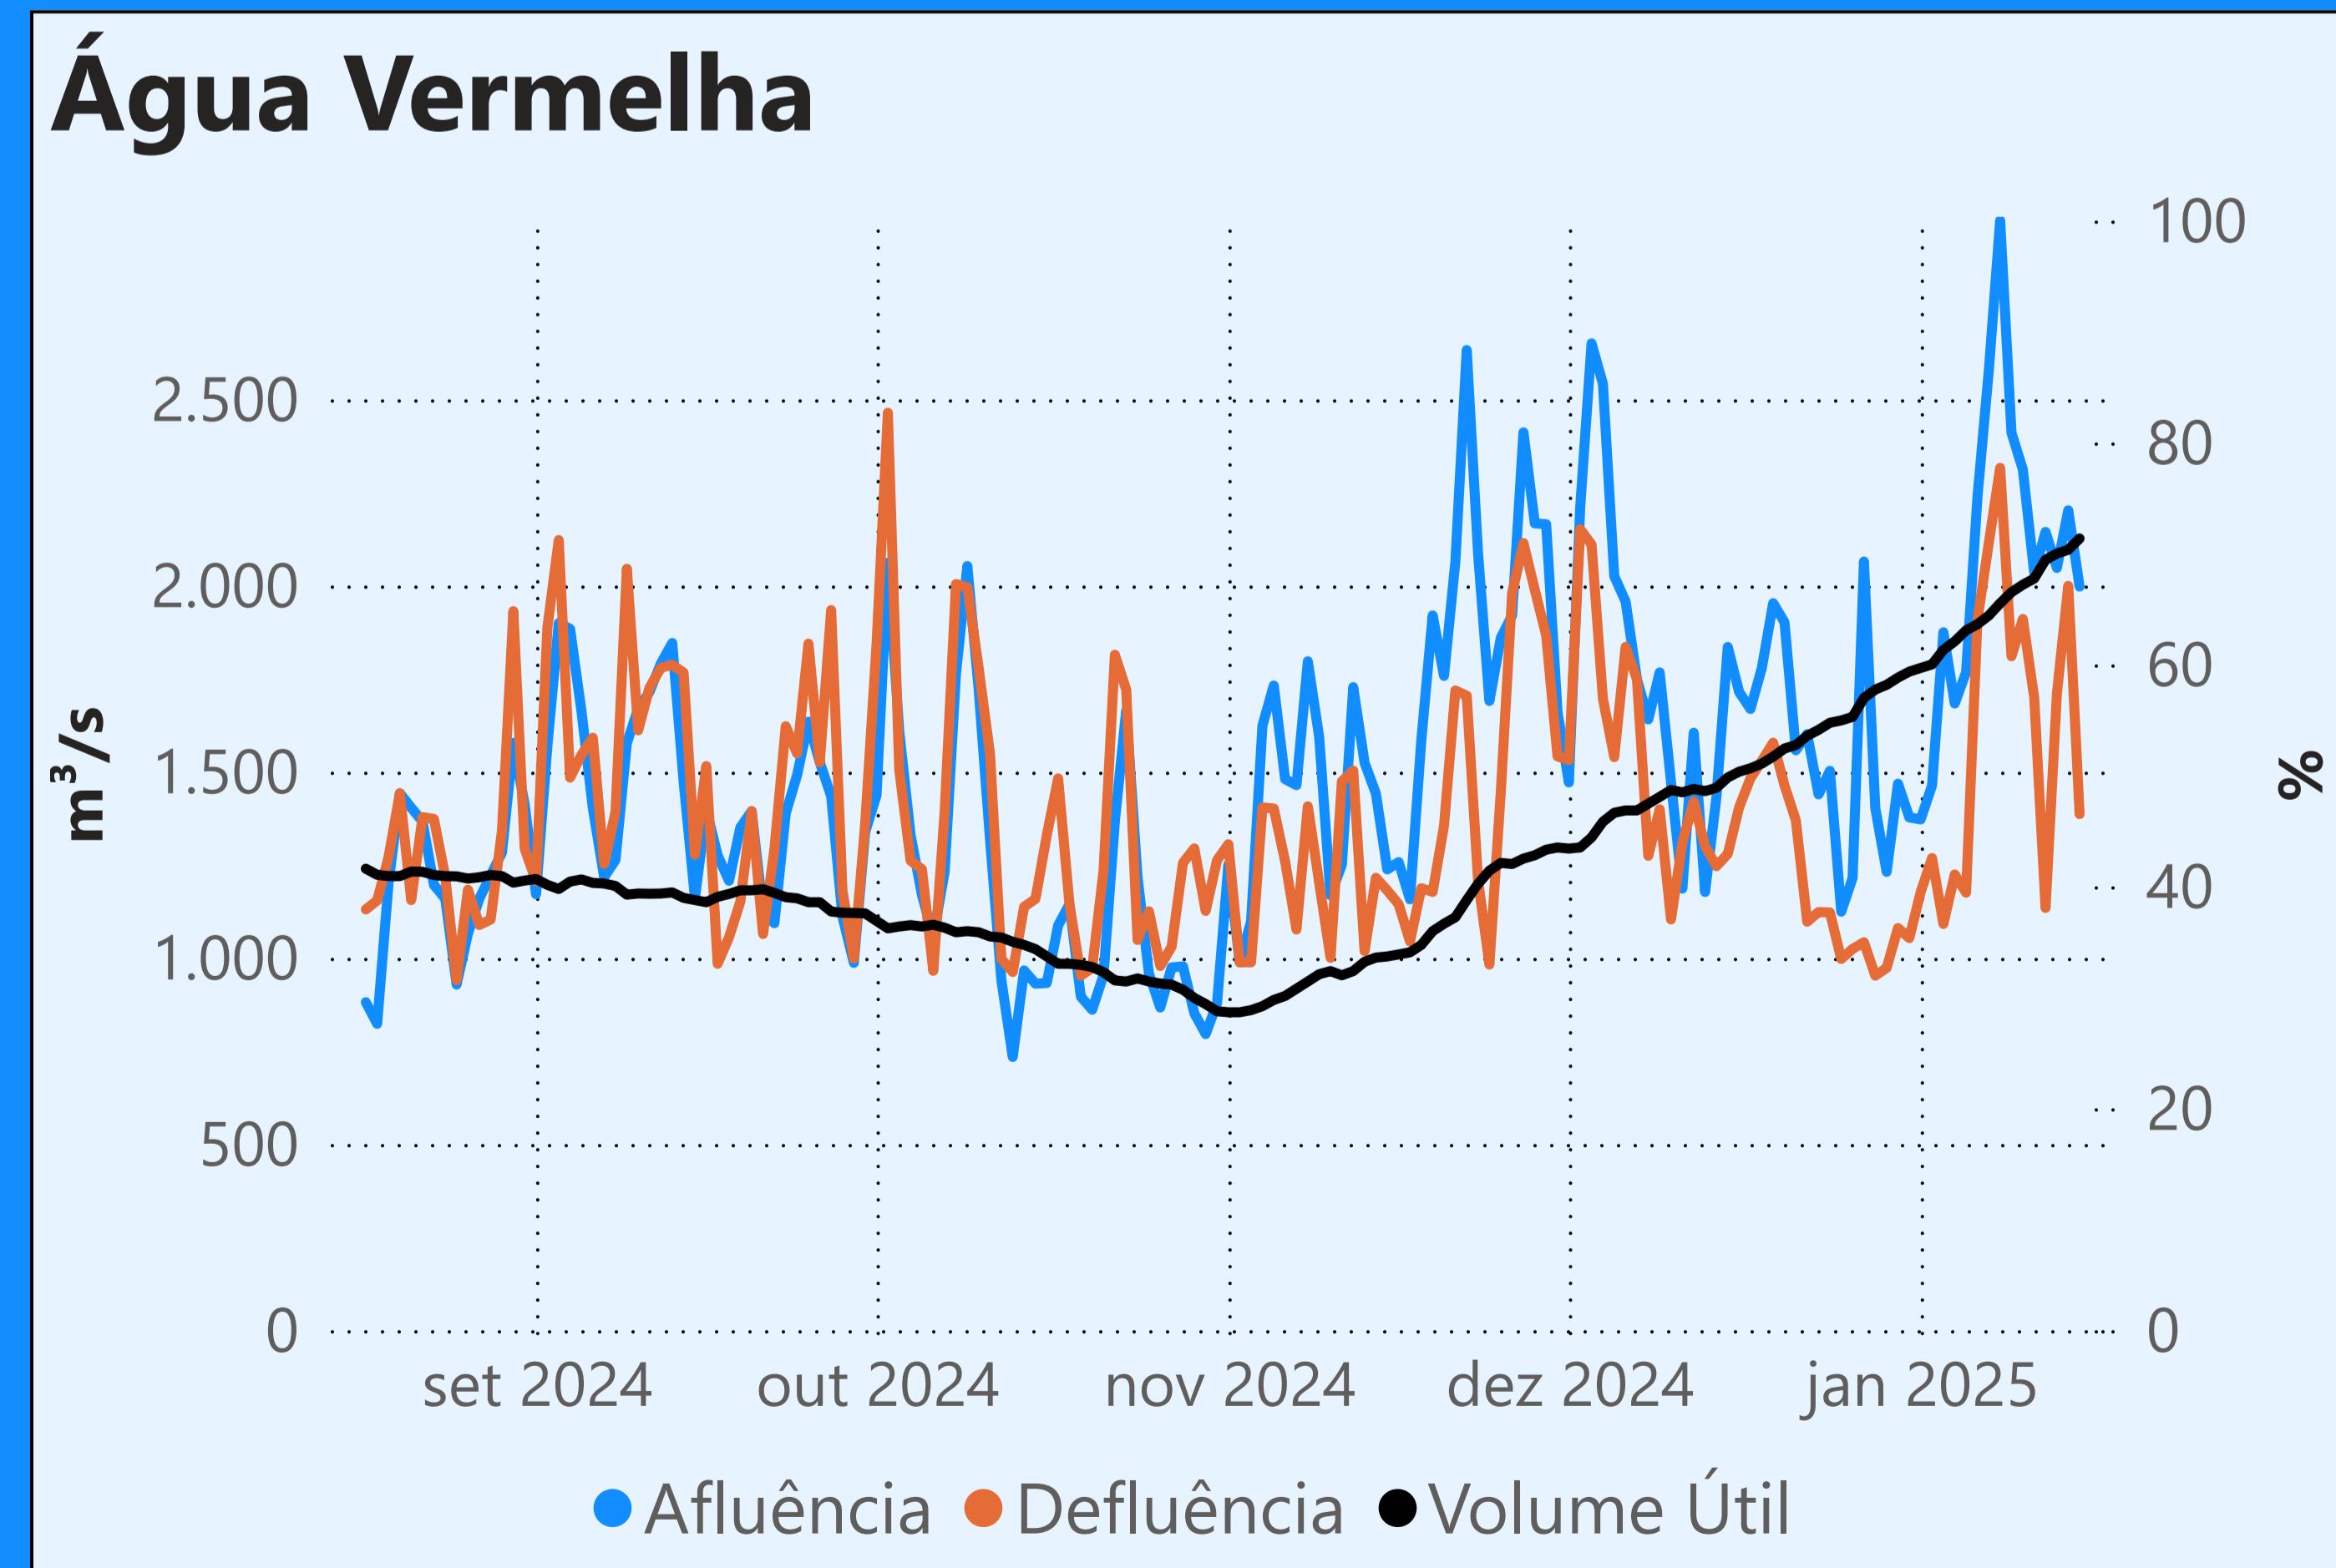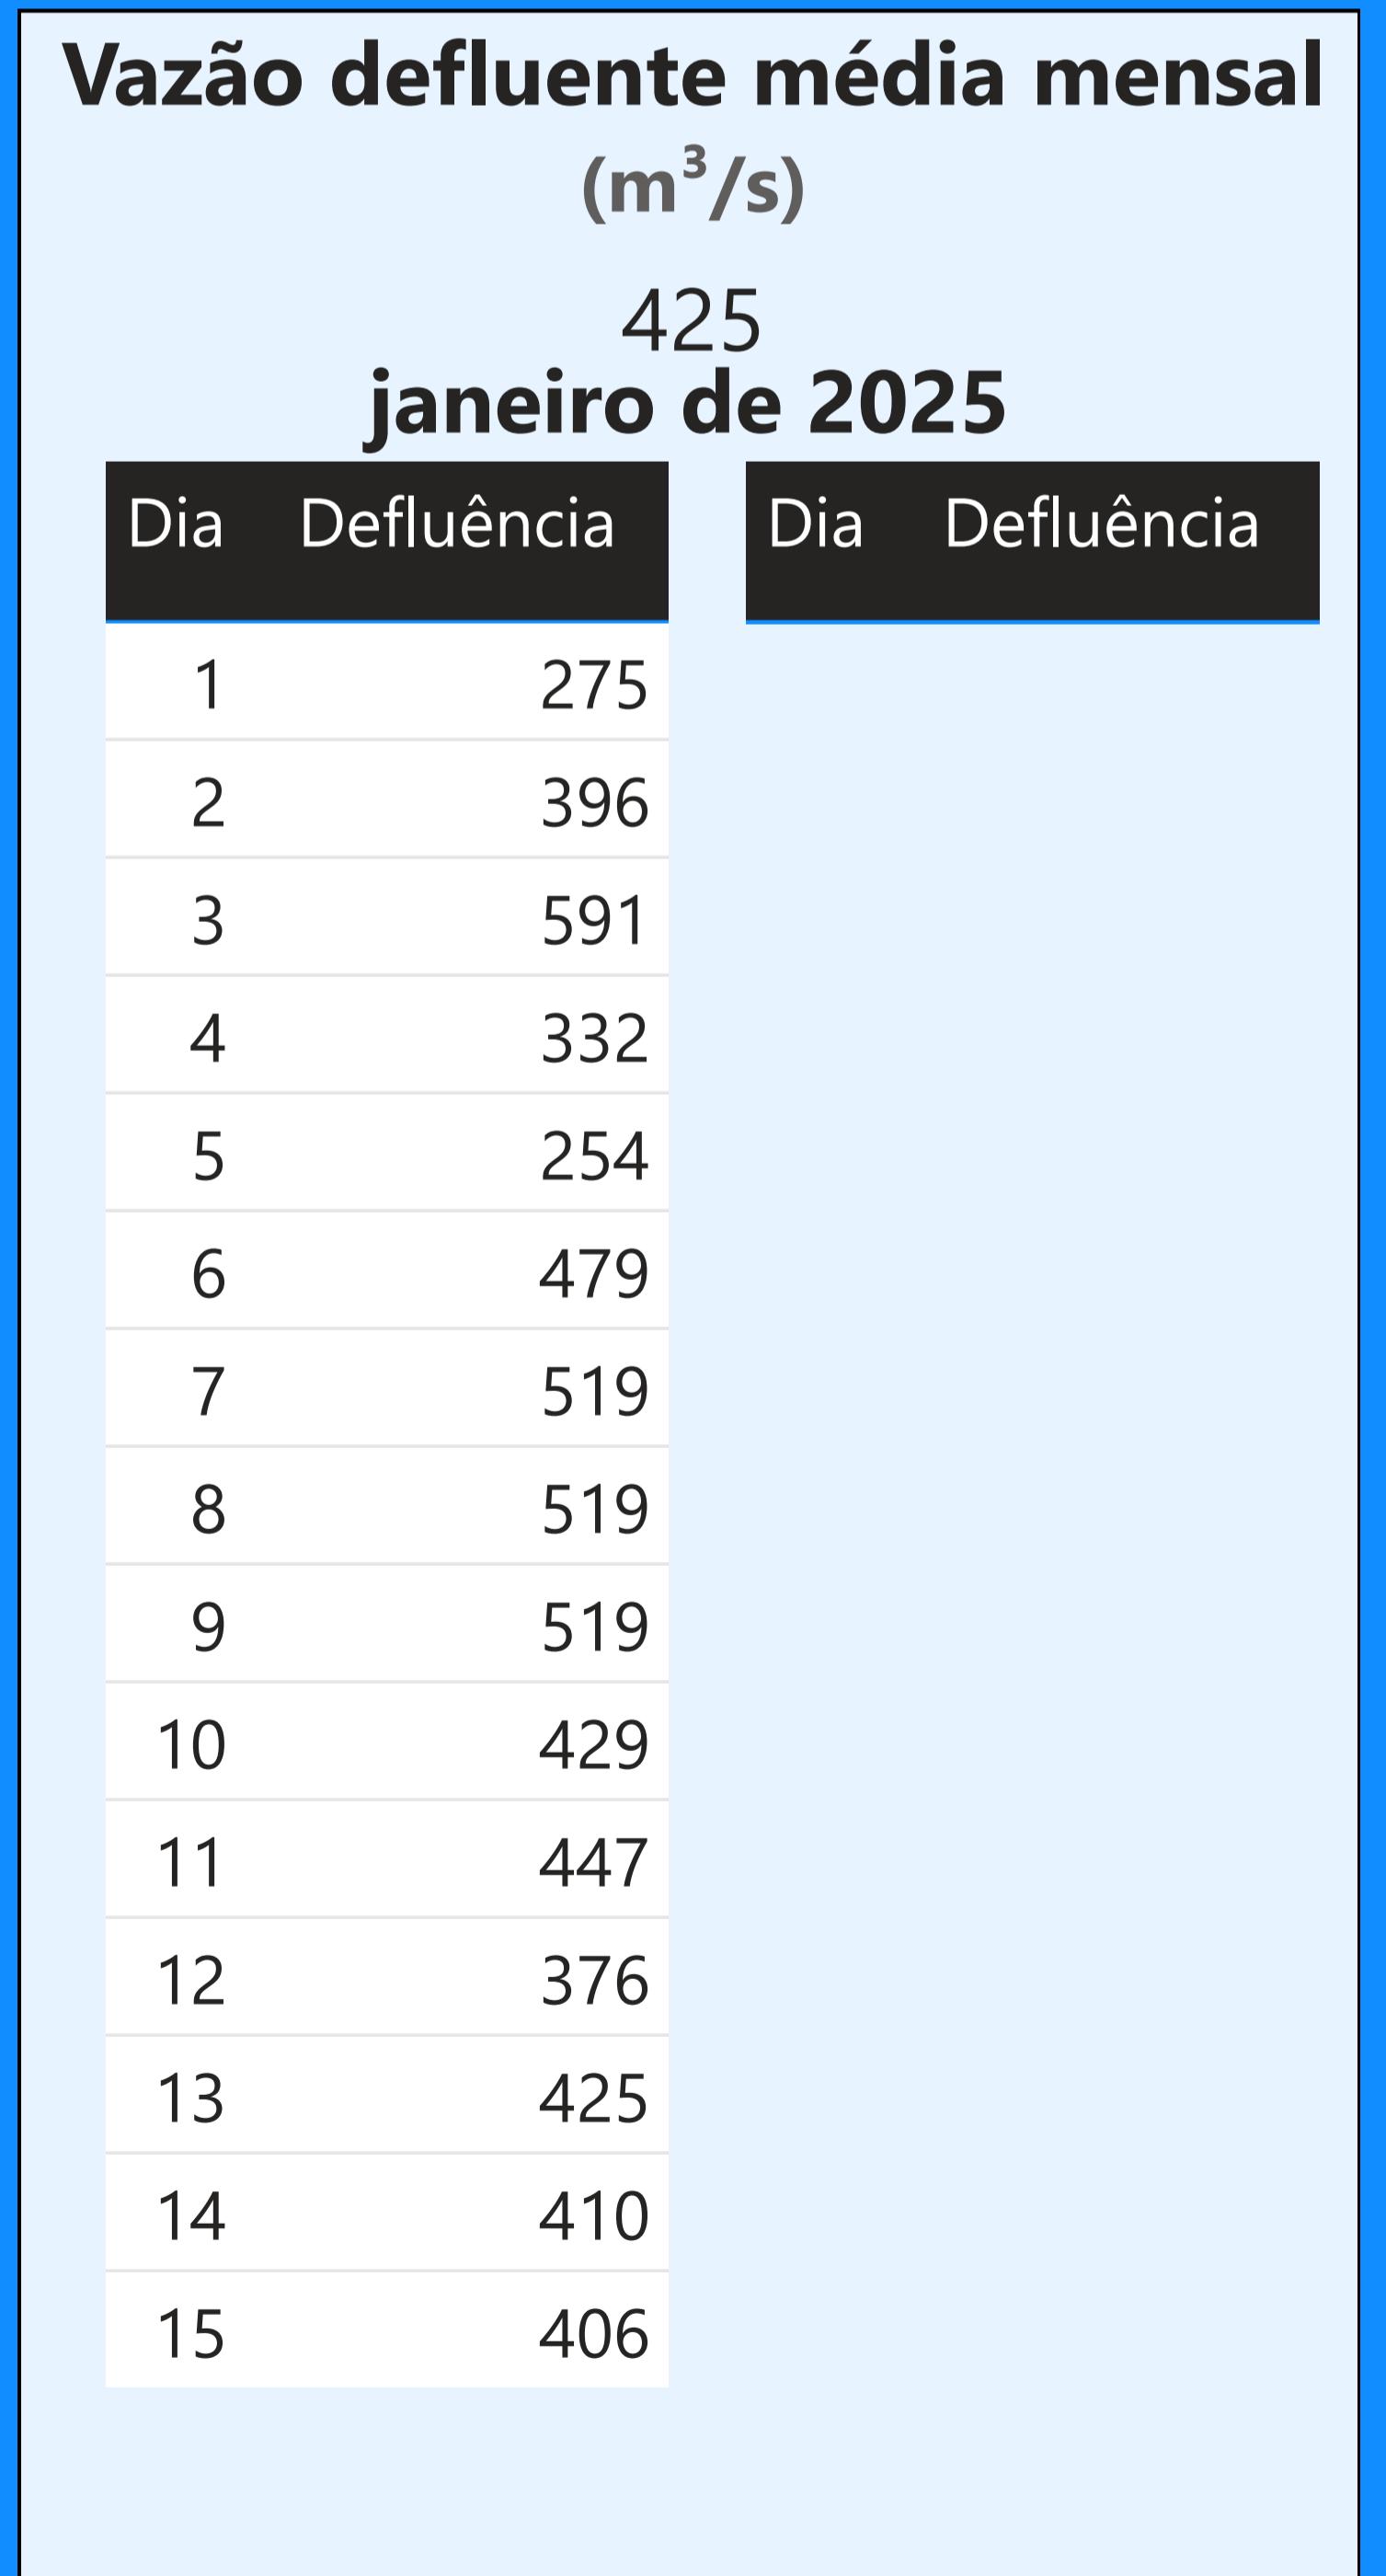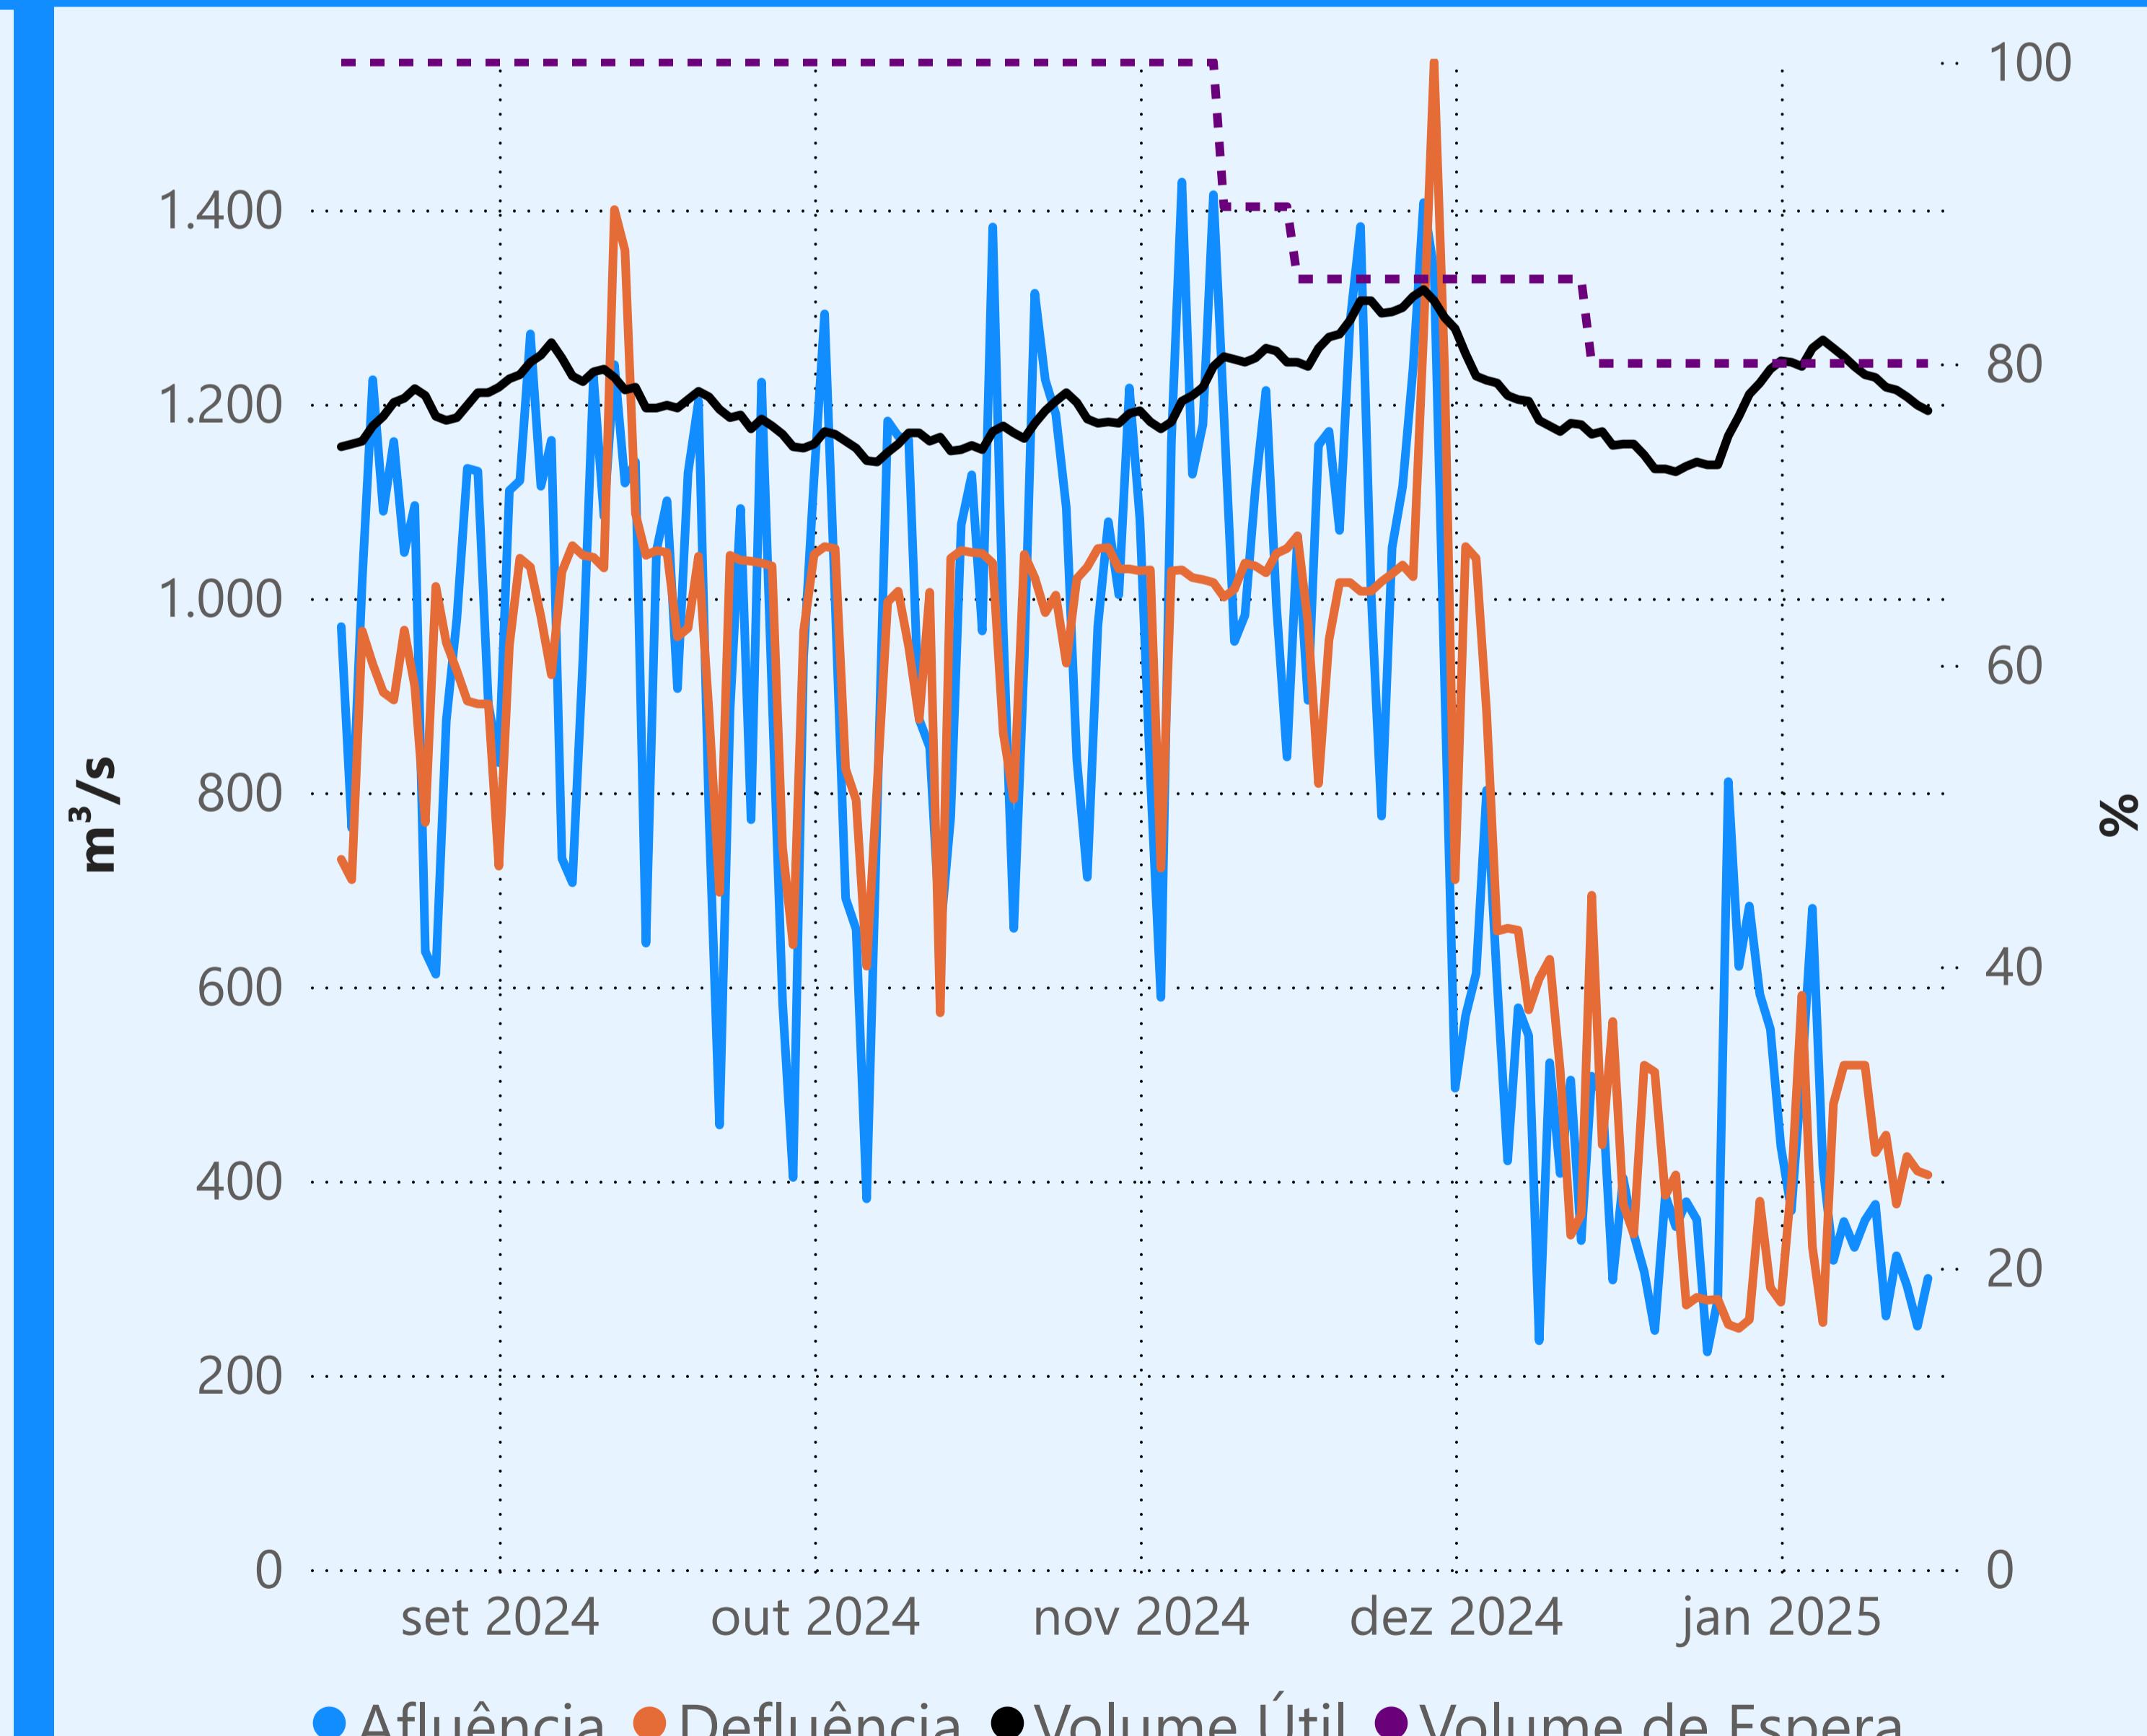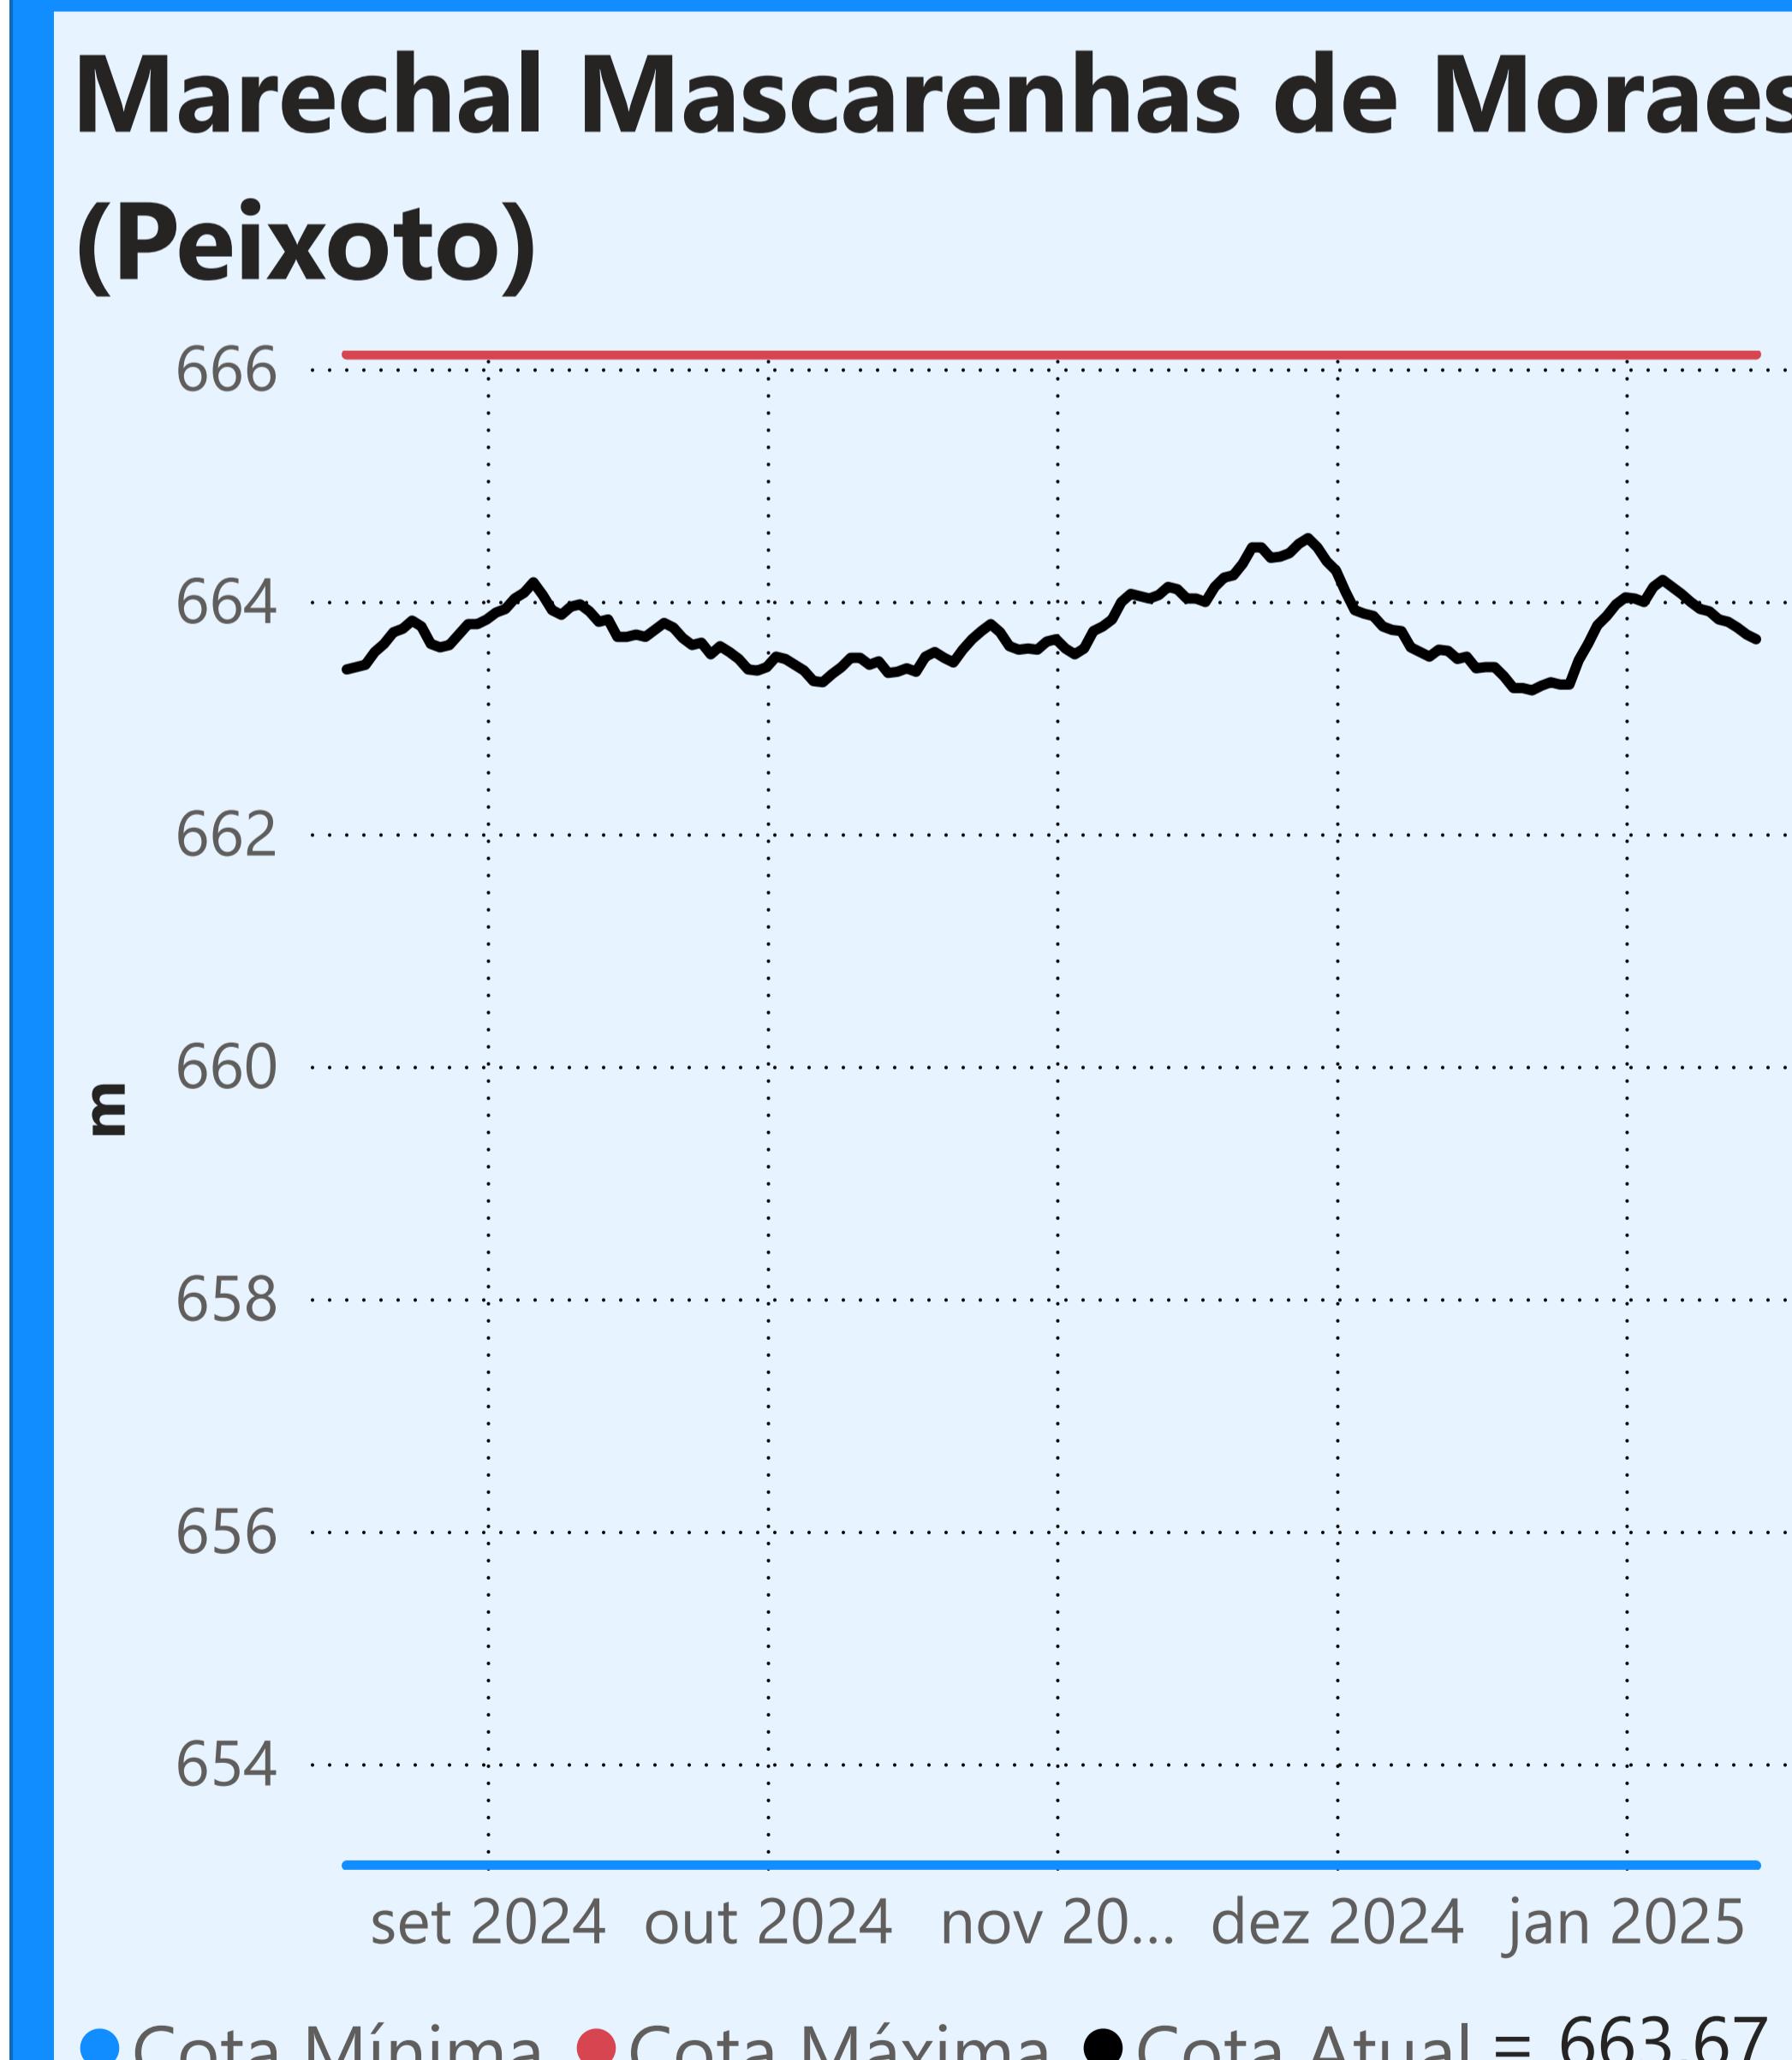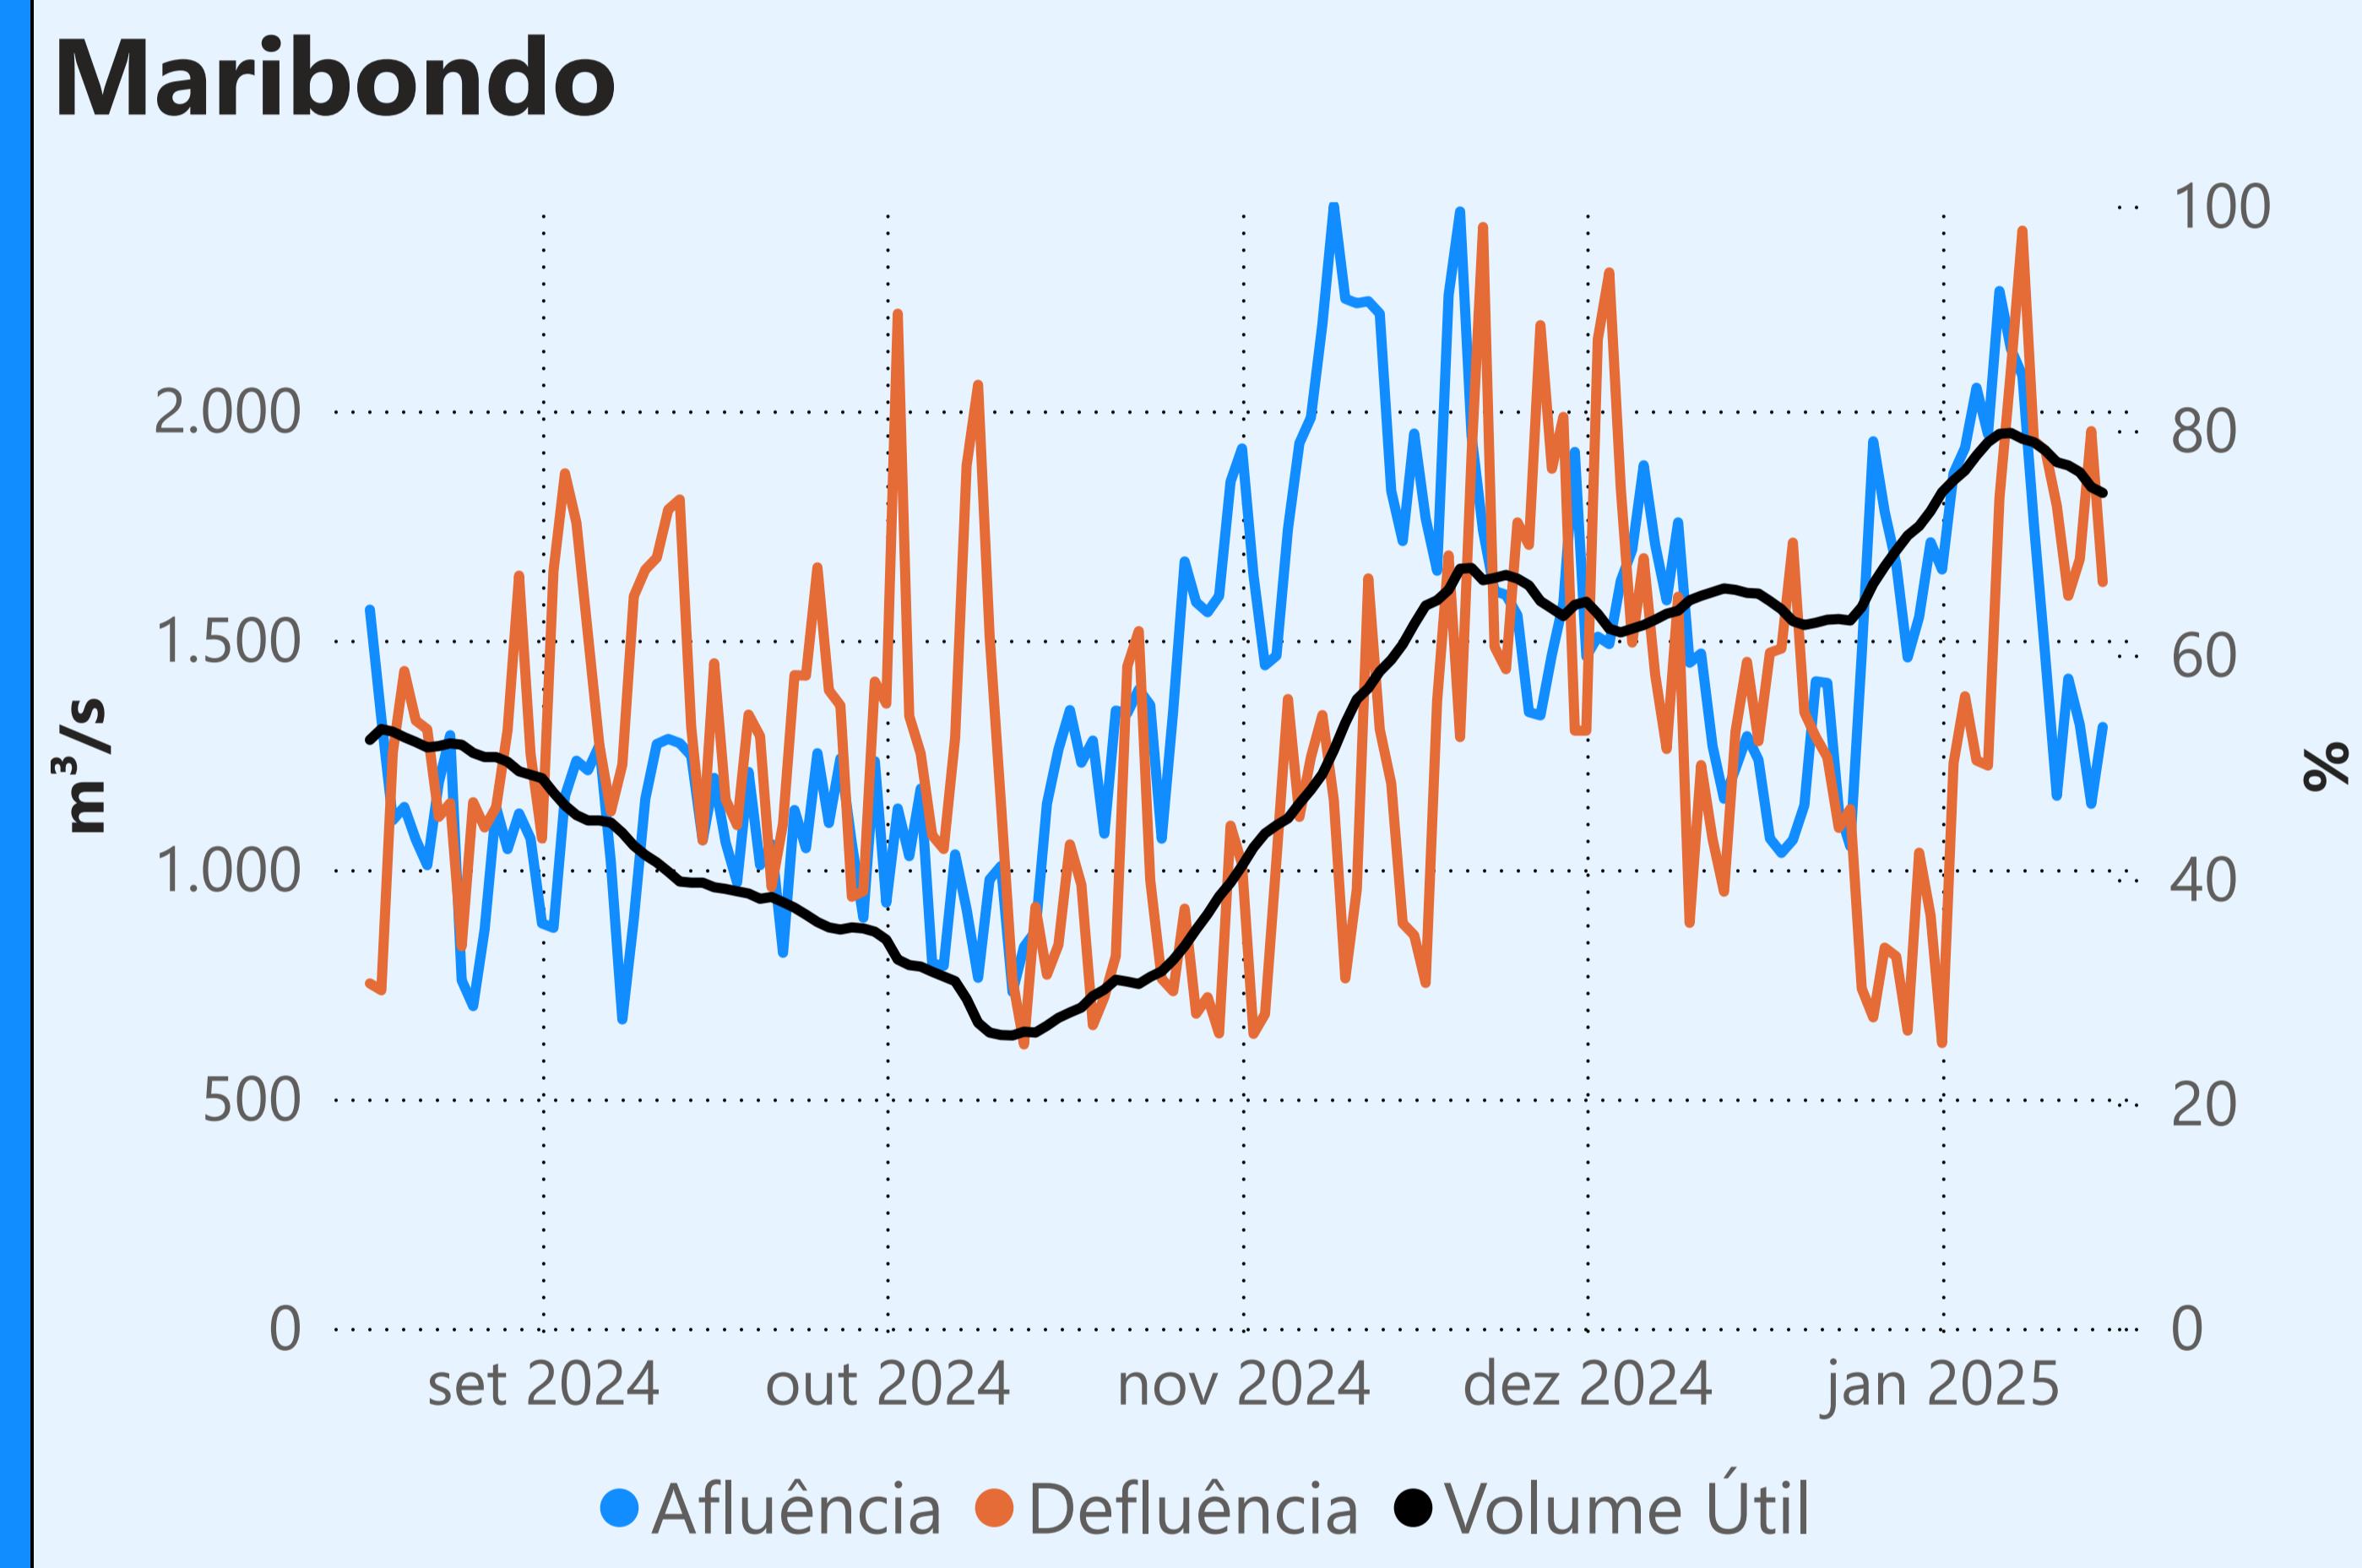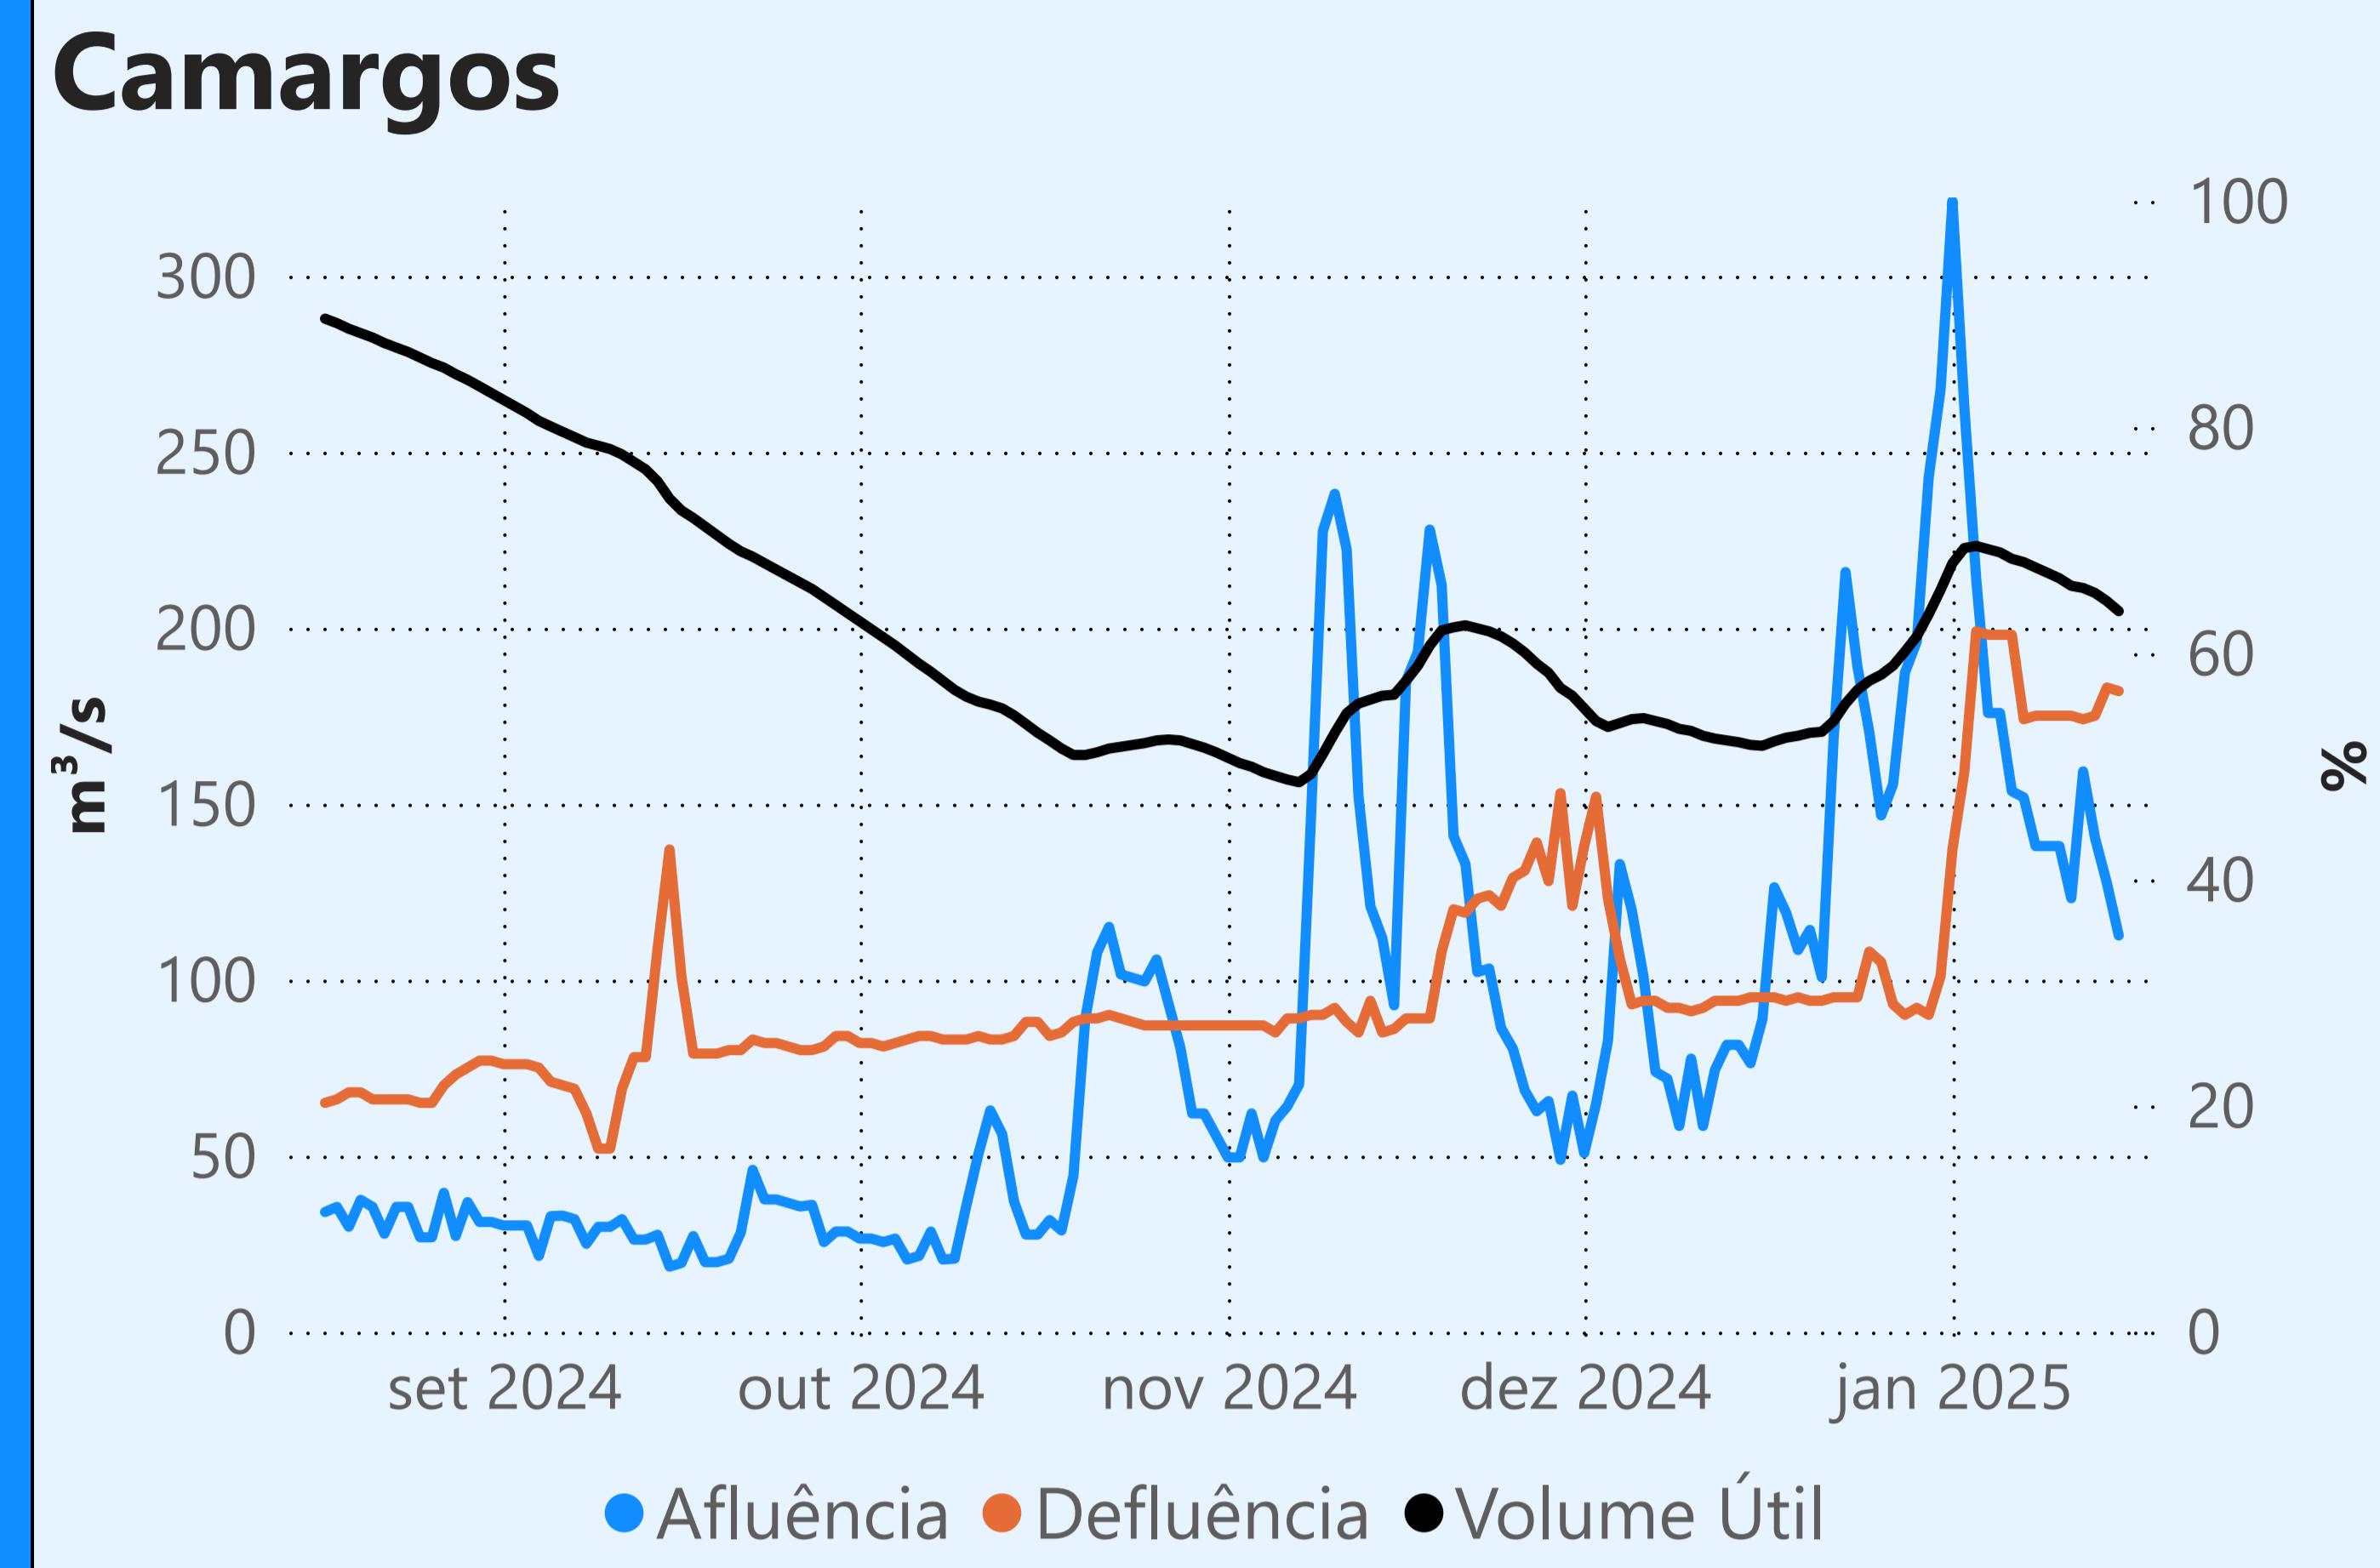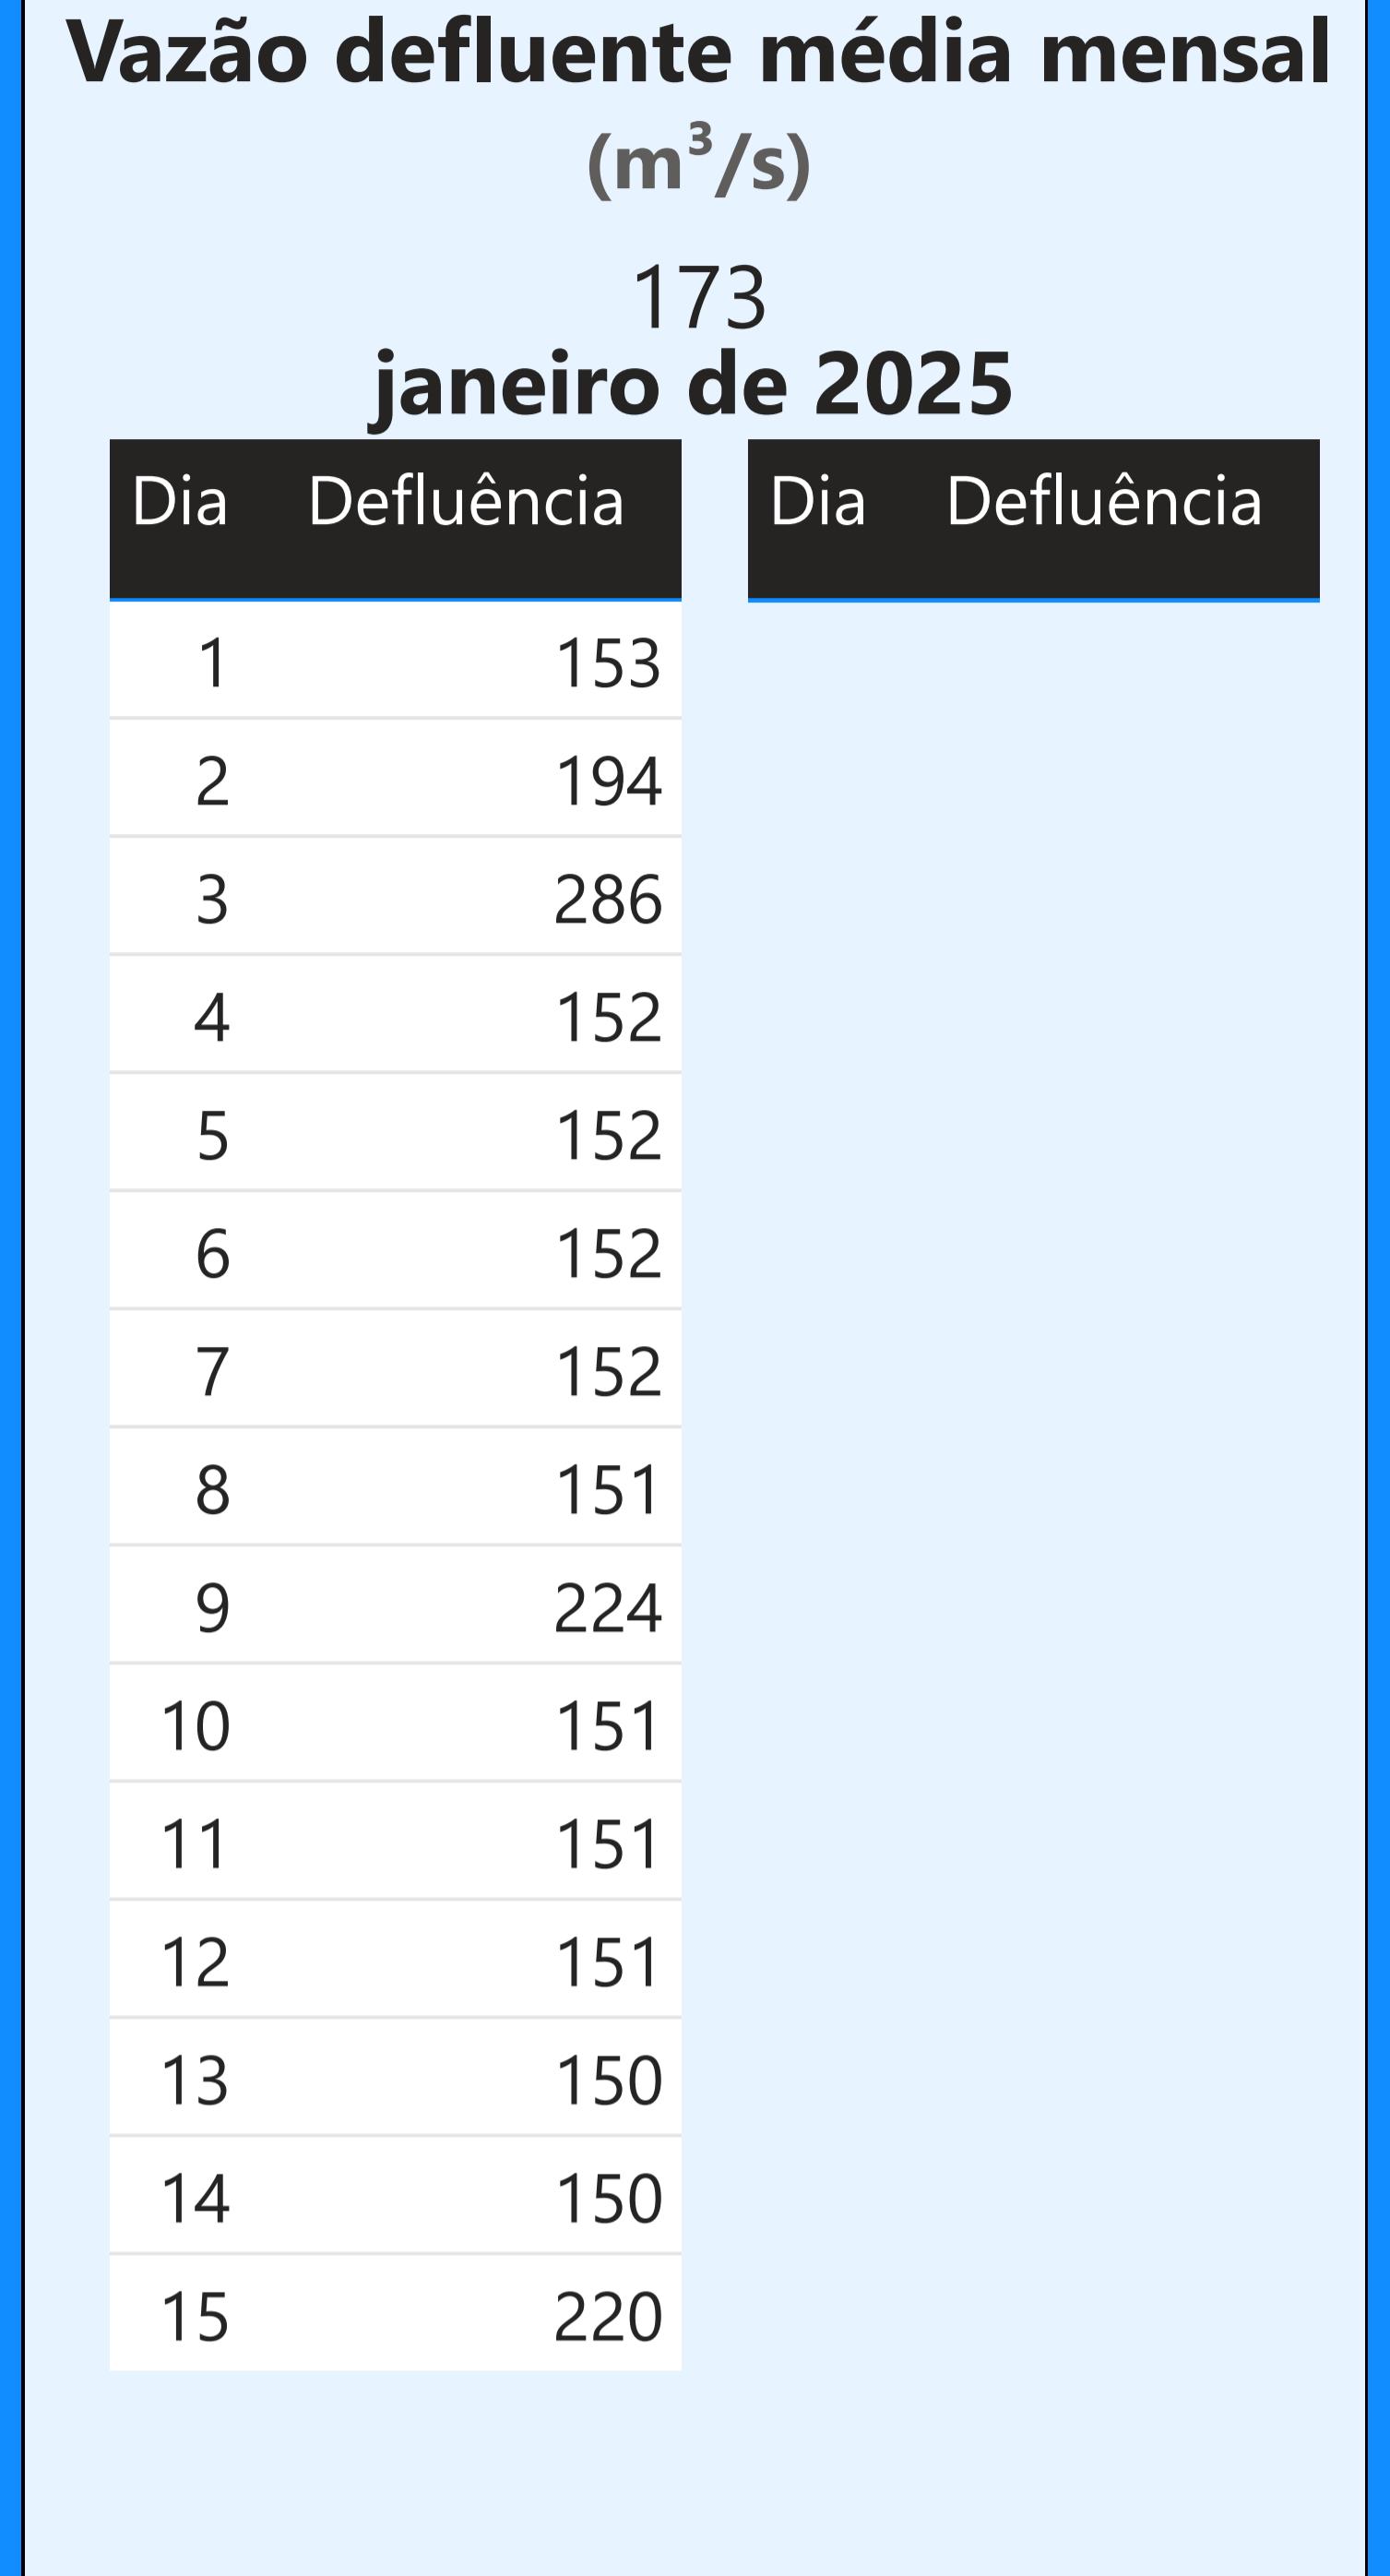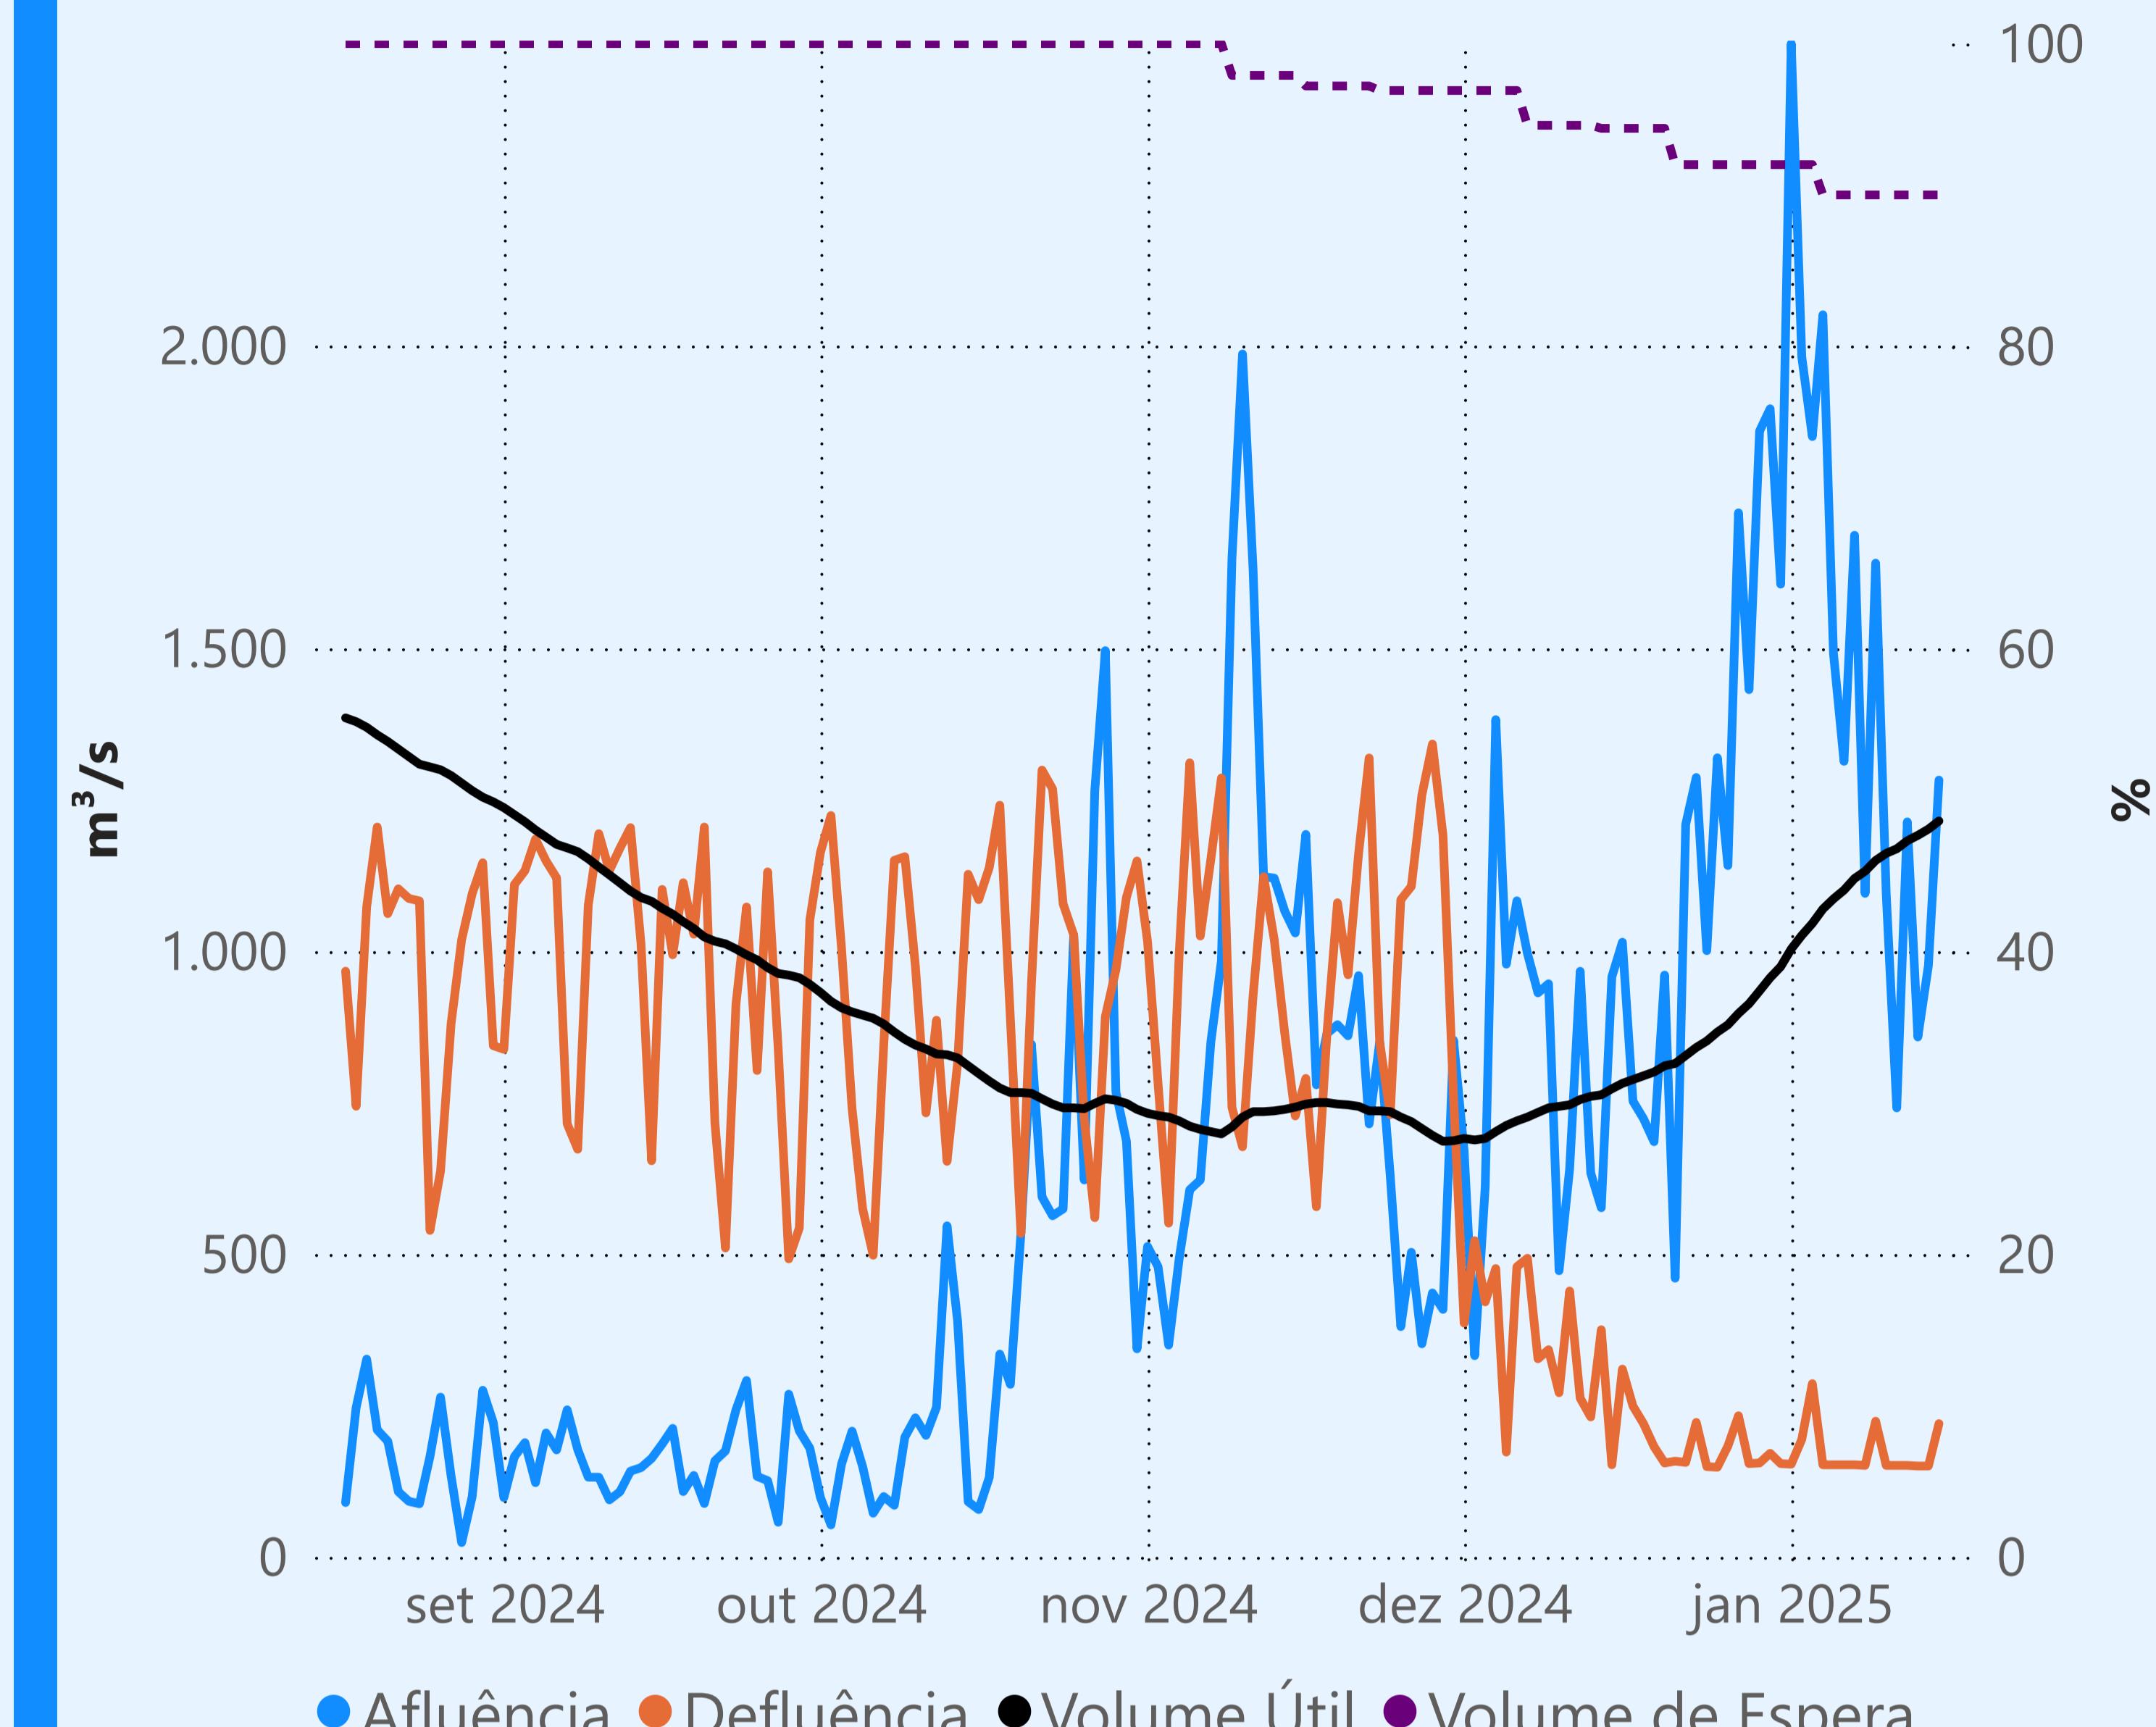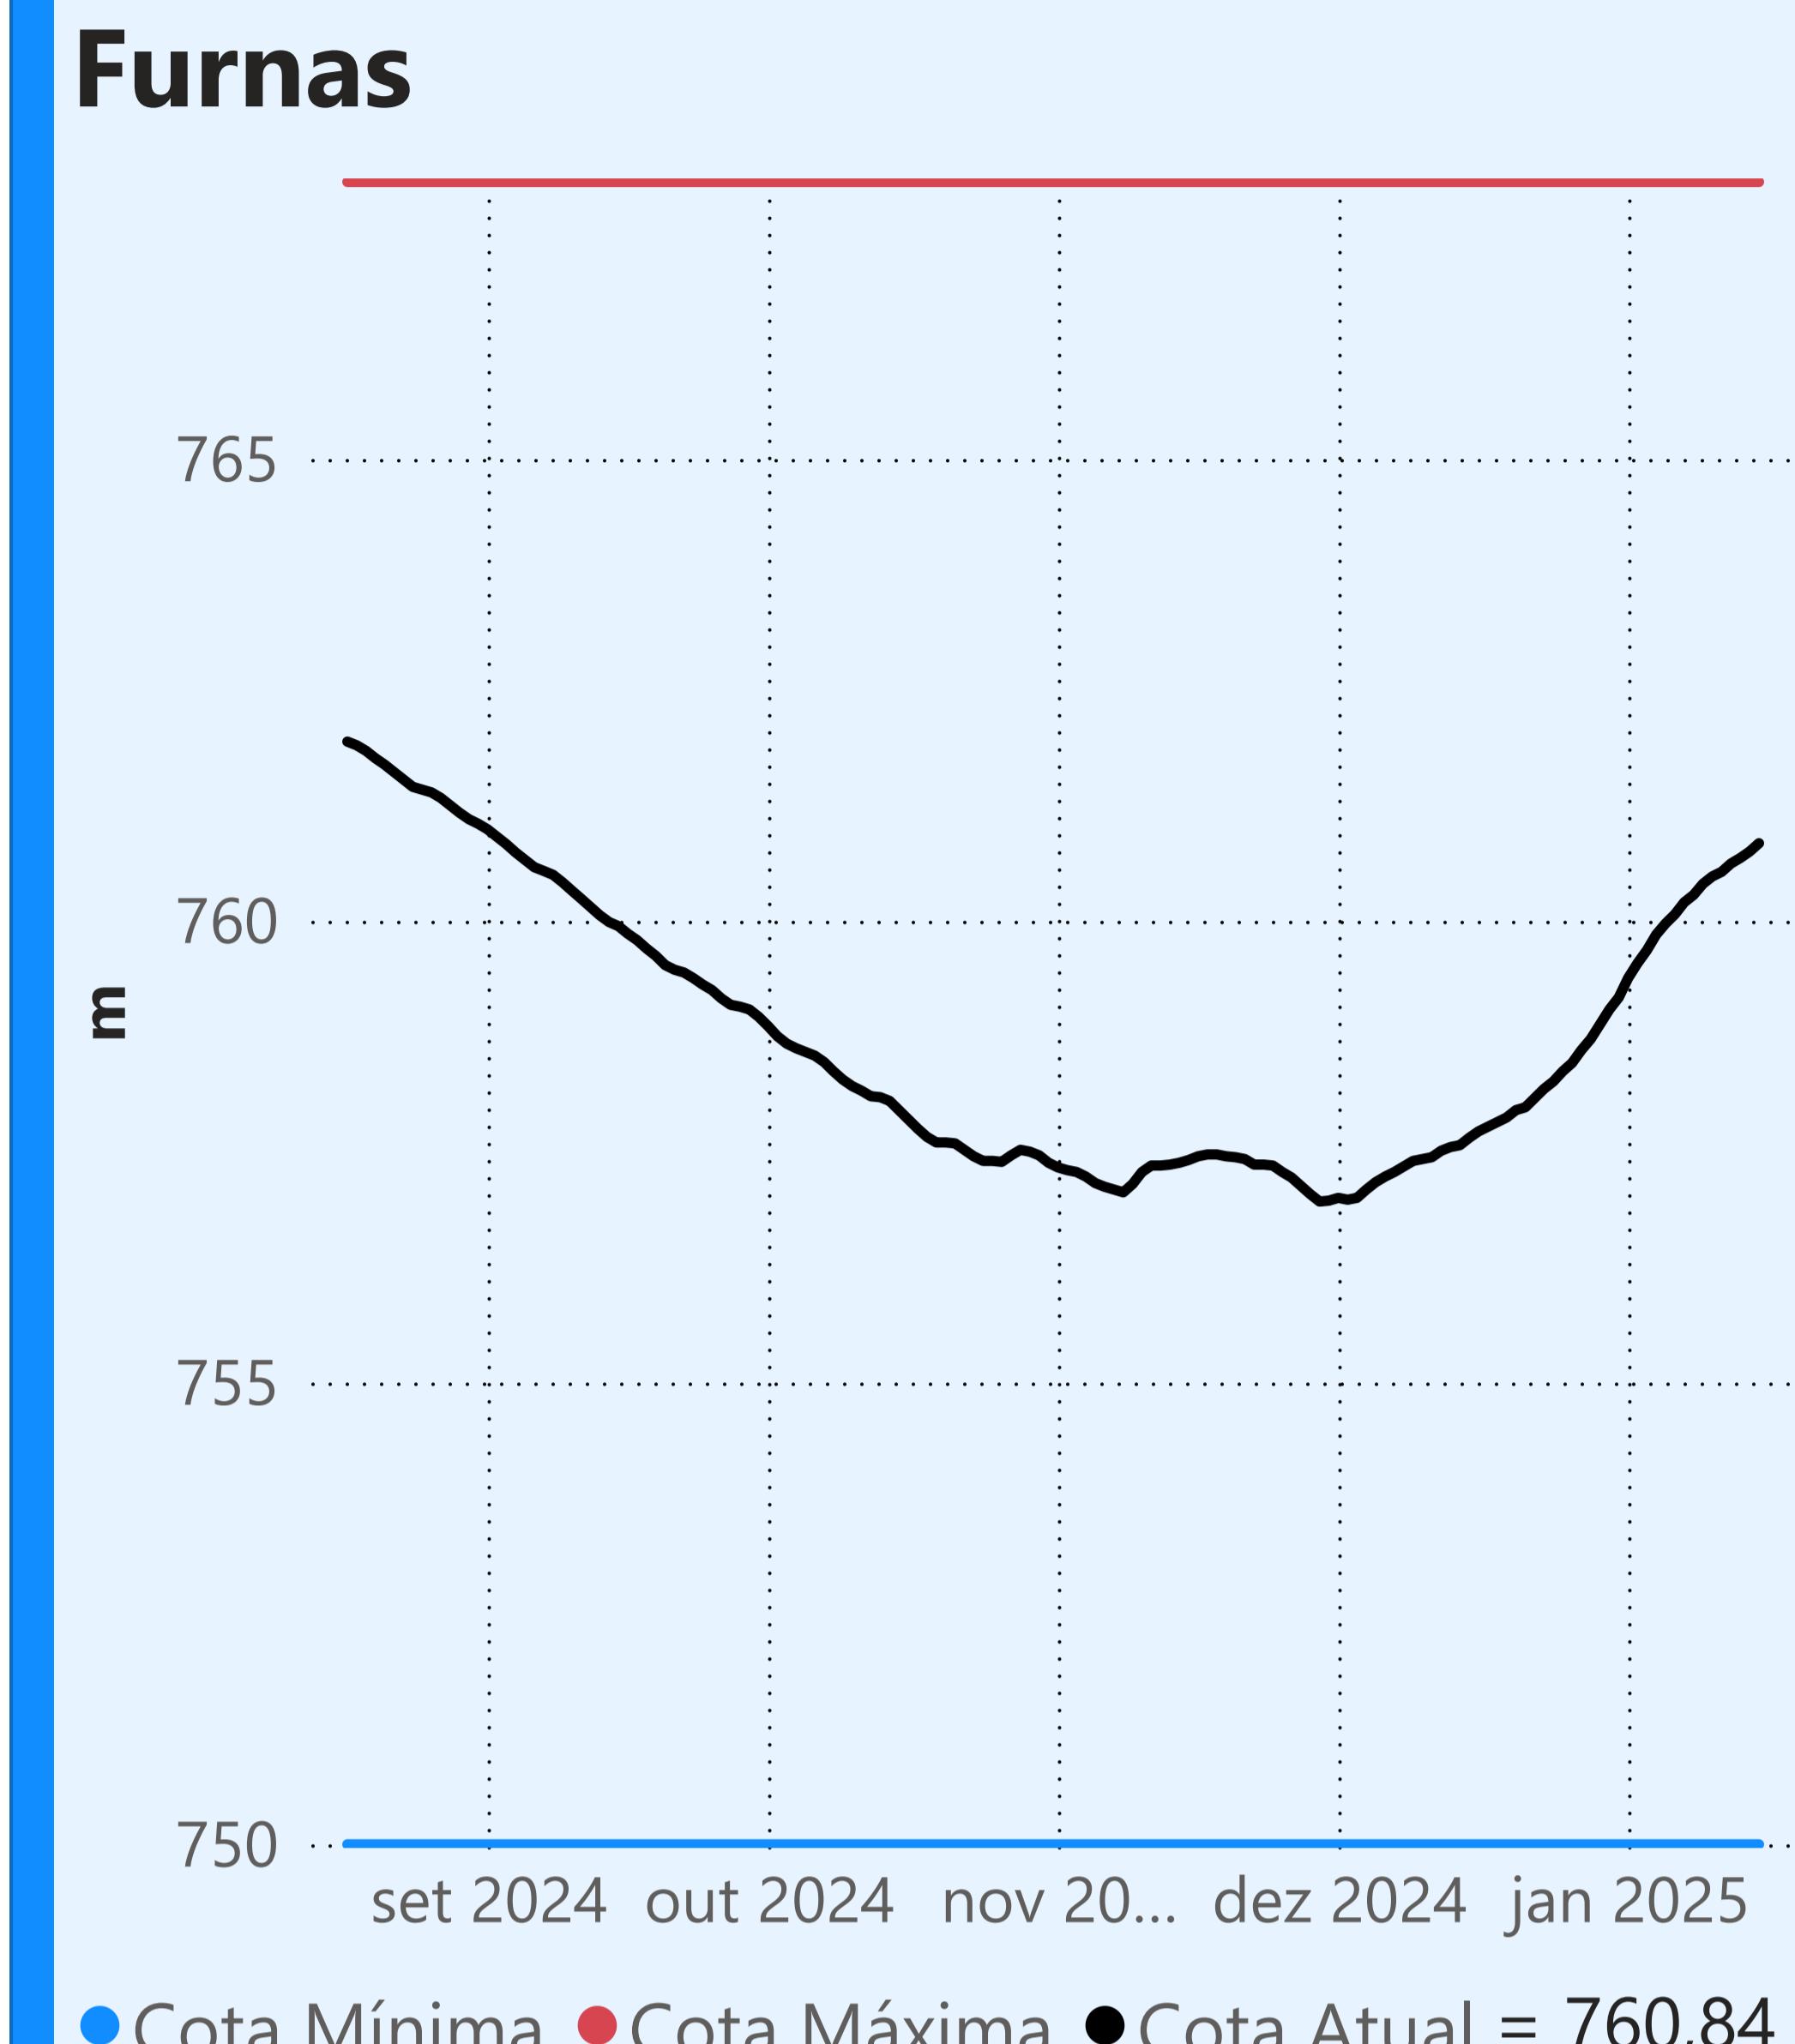


Saiba mais sobre as condições de operação
 do Sistema Hídrico do Rio Paranaíba na
[Resolução 194/2024](#)

Cachoeira Dourada

Data	Afluencia (m ³ /s)	Defluência (m ³ /s)
13/01	591	695
14/01	599	591
15/01	598	848

Rio Paranaíba

Volume útil superior ou igual a 15%

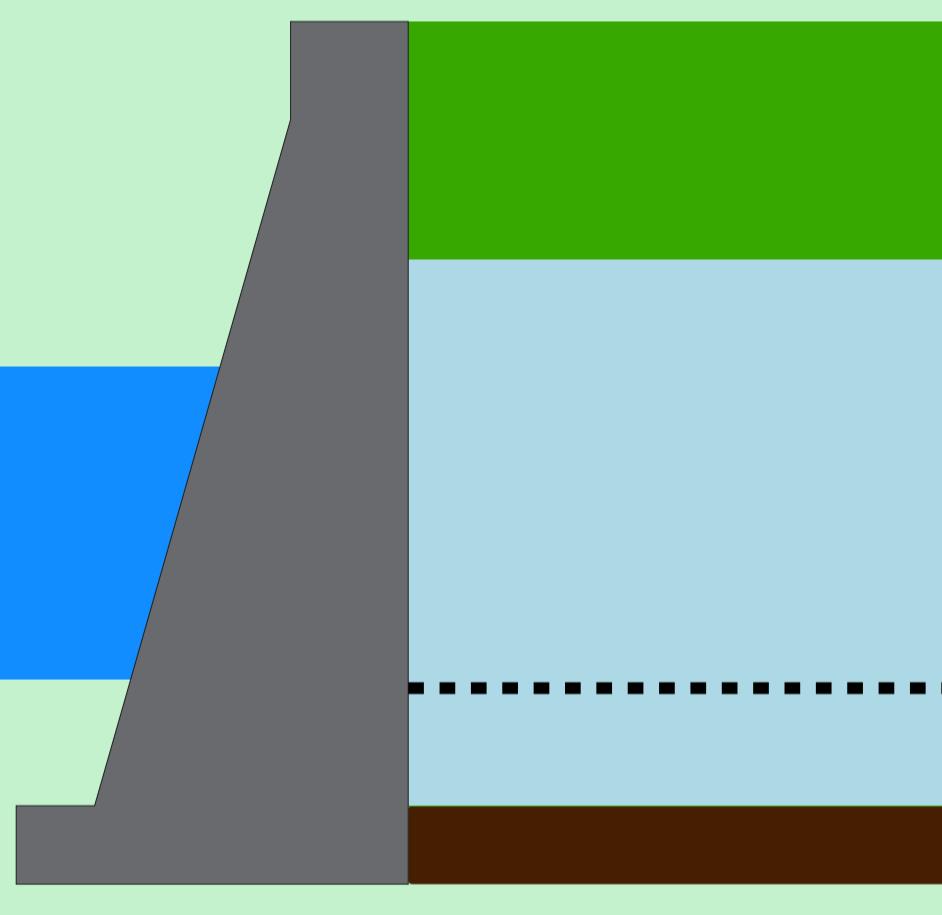

São Simão

Data	Afluencia (m ³ /s)	Defluência (m ³ /s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
13/01	1.987	1.987	69,14	398,06
14/01	2.010	2.075	69,04	398,05
15/01	2.343	2.019	69,55	398,10

Rio Paranaíba

Rio Paranaíba

Rio Grande

Faixa de Operação Normal

Sem restrição de vazão máxima defluente

Itumbiara

Data	Afluencia (m ³ /s)	Defluência (m ³ /s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
13/01	1.927	723	64,13	513,53
14/01	1.888	613	65,01	513,71
15/01	1.656	1.089	65,40	513,79

Theodomiro Carneiro Santiago (Emborcação)



Data	Afluencia (m ³ /s)	Defluência (m ³ /s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
13/01	1.085	110	44,89	641,72
14/01	839	106	45,38	641,93
15/01	914	141	45,89	642,15

Faixa de Operação de Atenção




Vazão defluente máxima média mensal de
 140 m³/s

Data de Referência
15/01/2025

Período Úmido

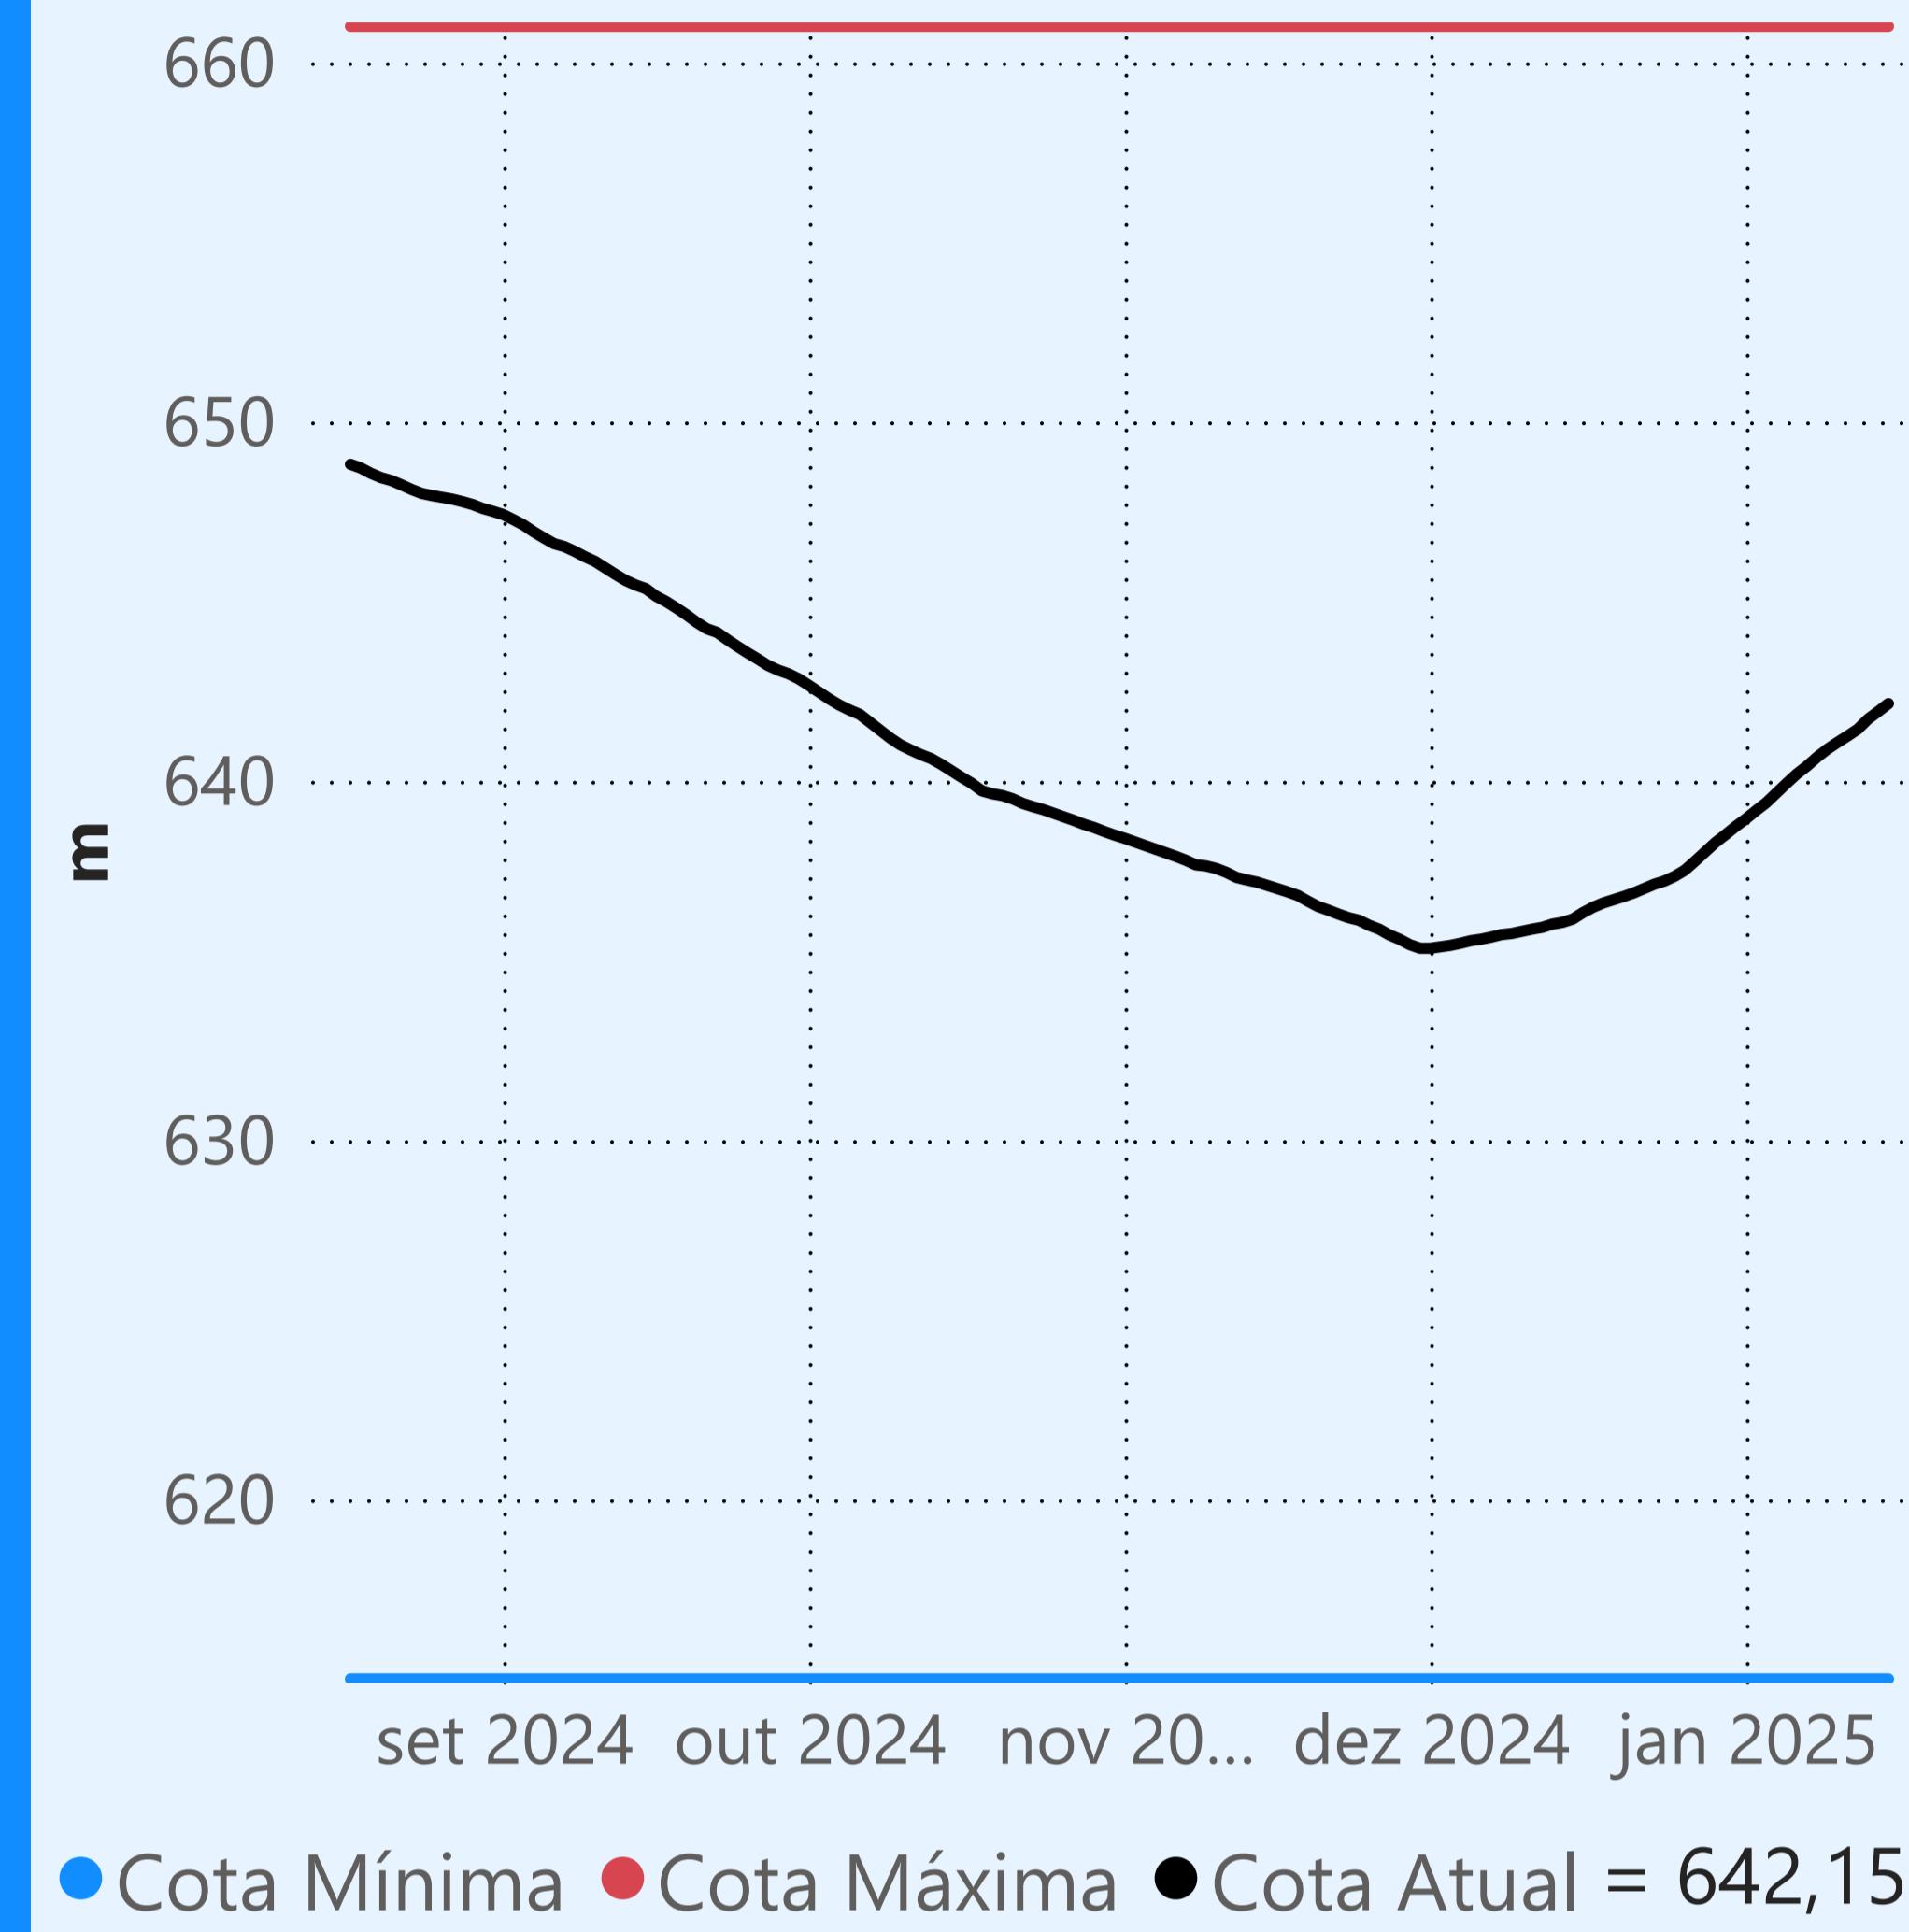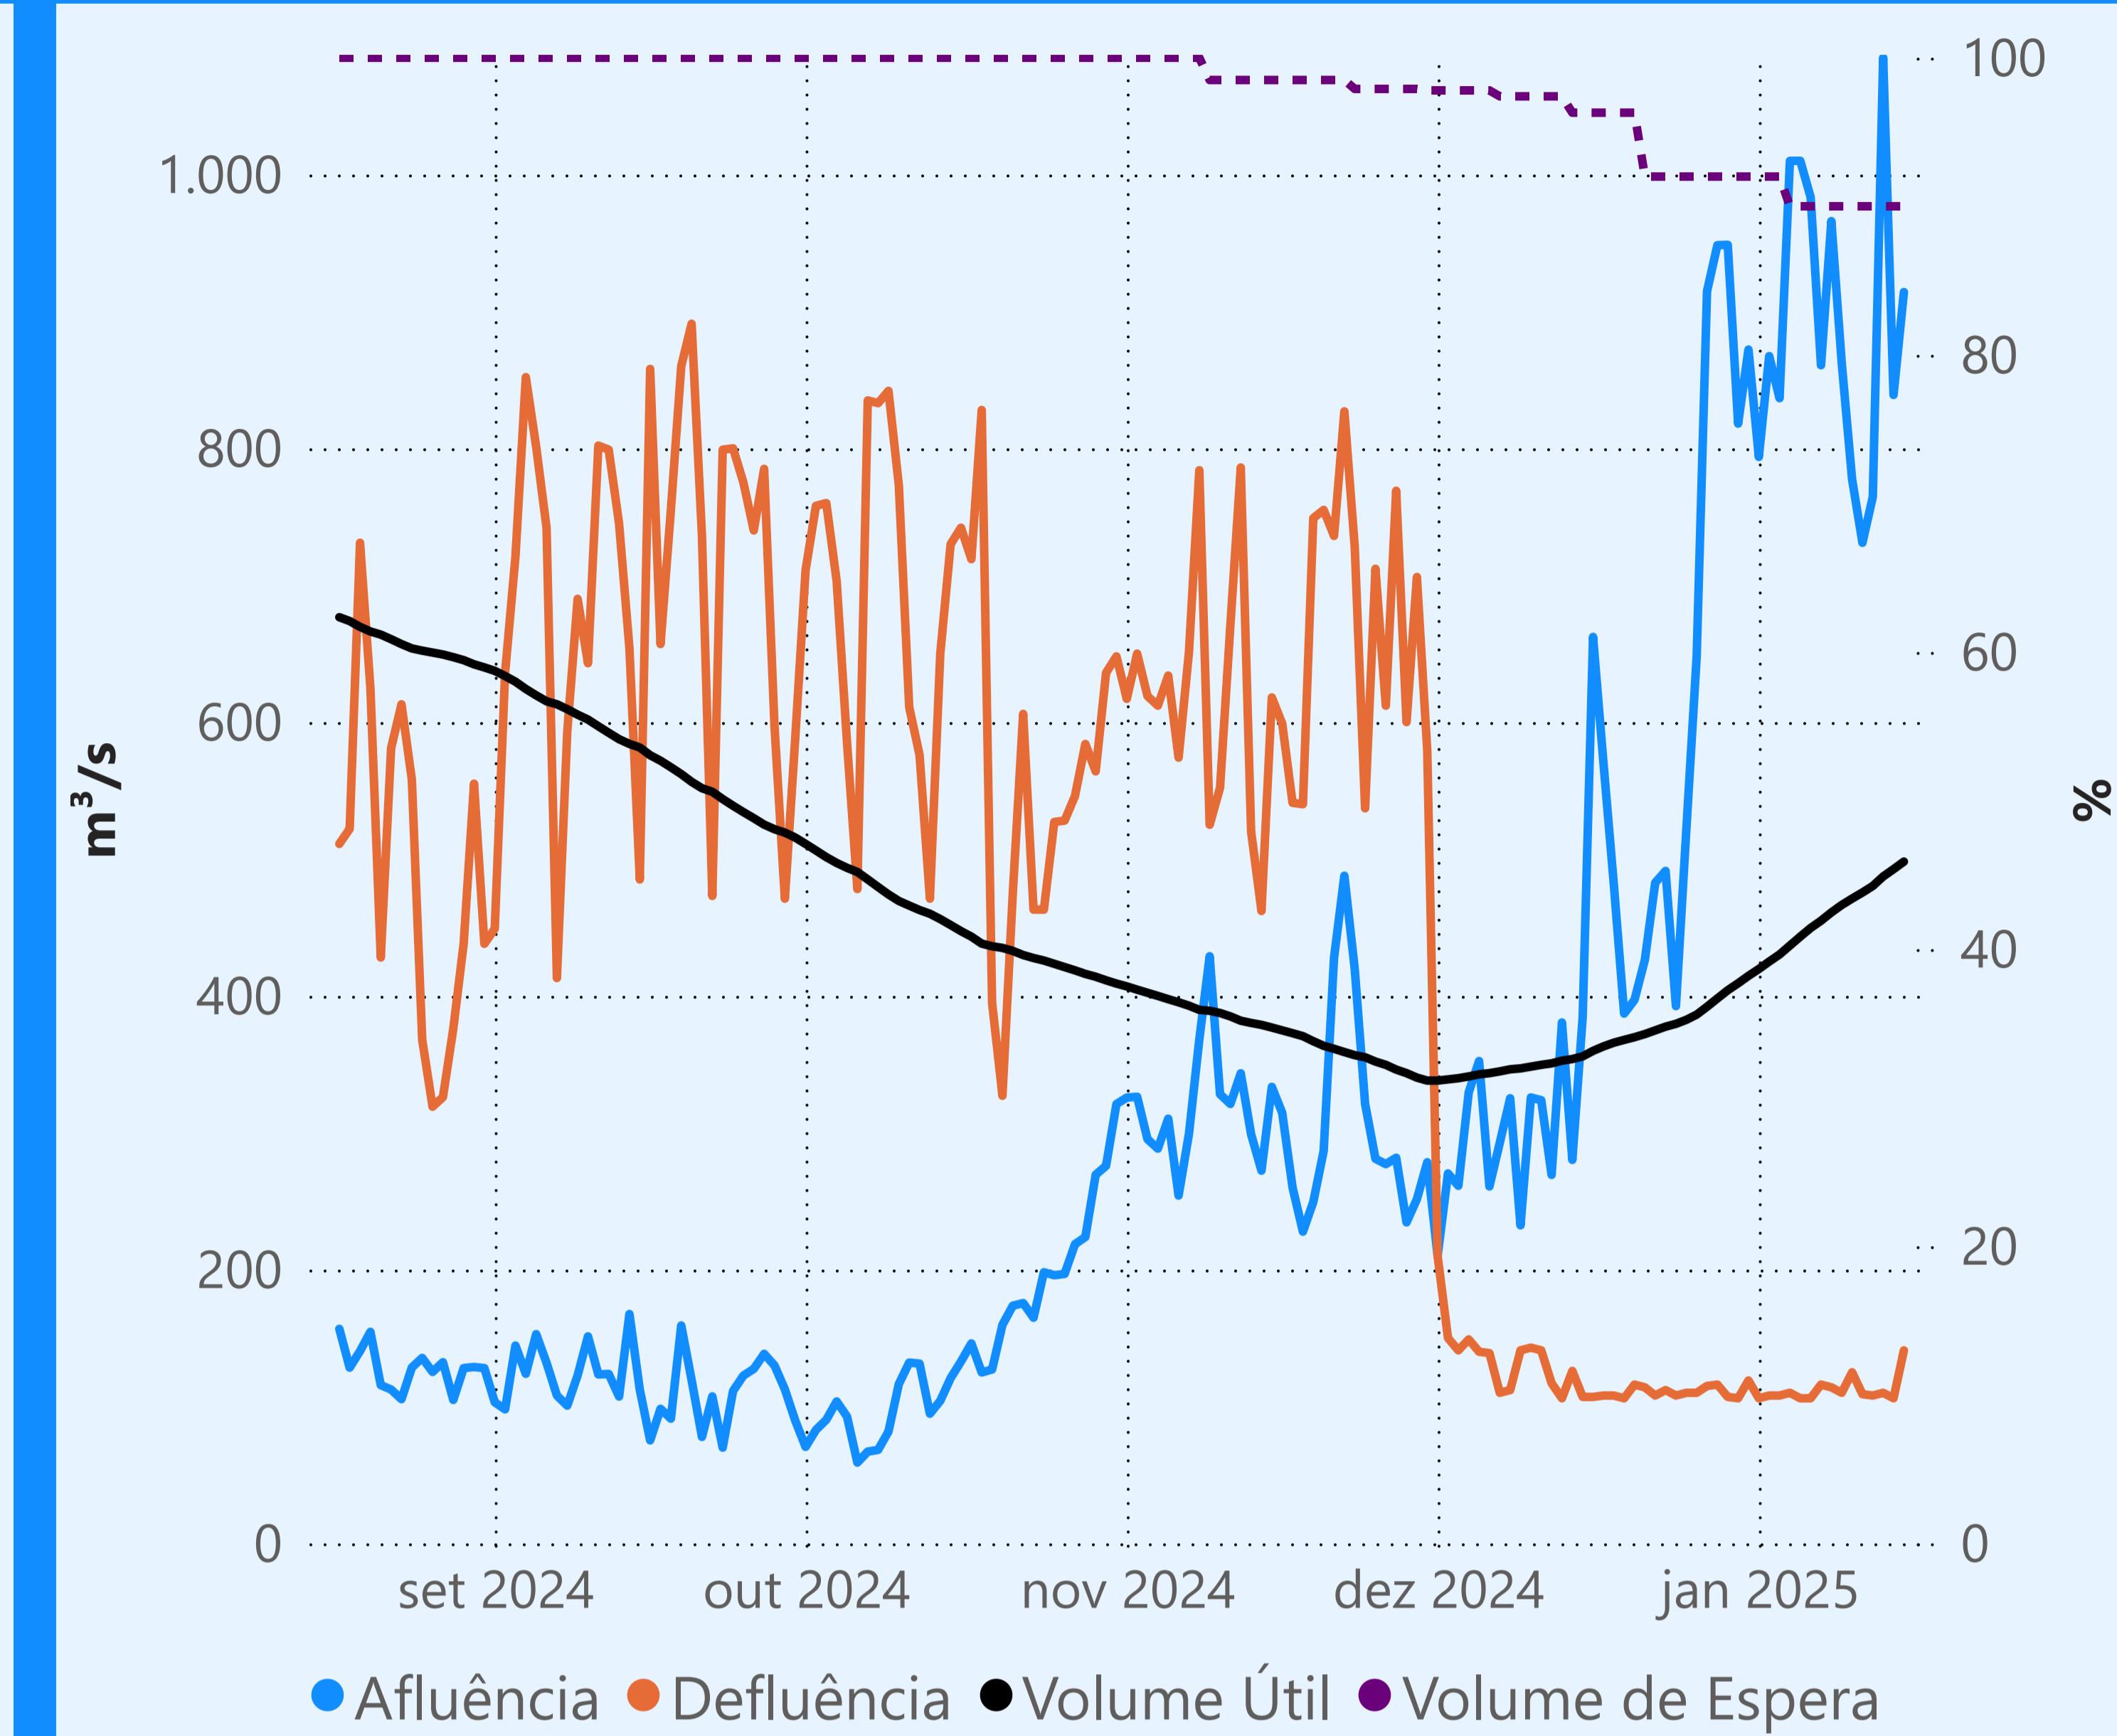**Theodomiro Carneiro Santiago
(Emborcação)**

Faixa de Operação de Atenção

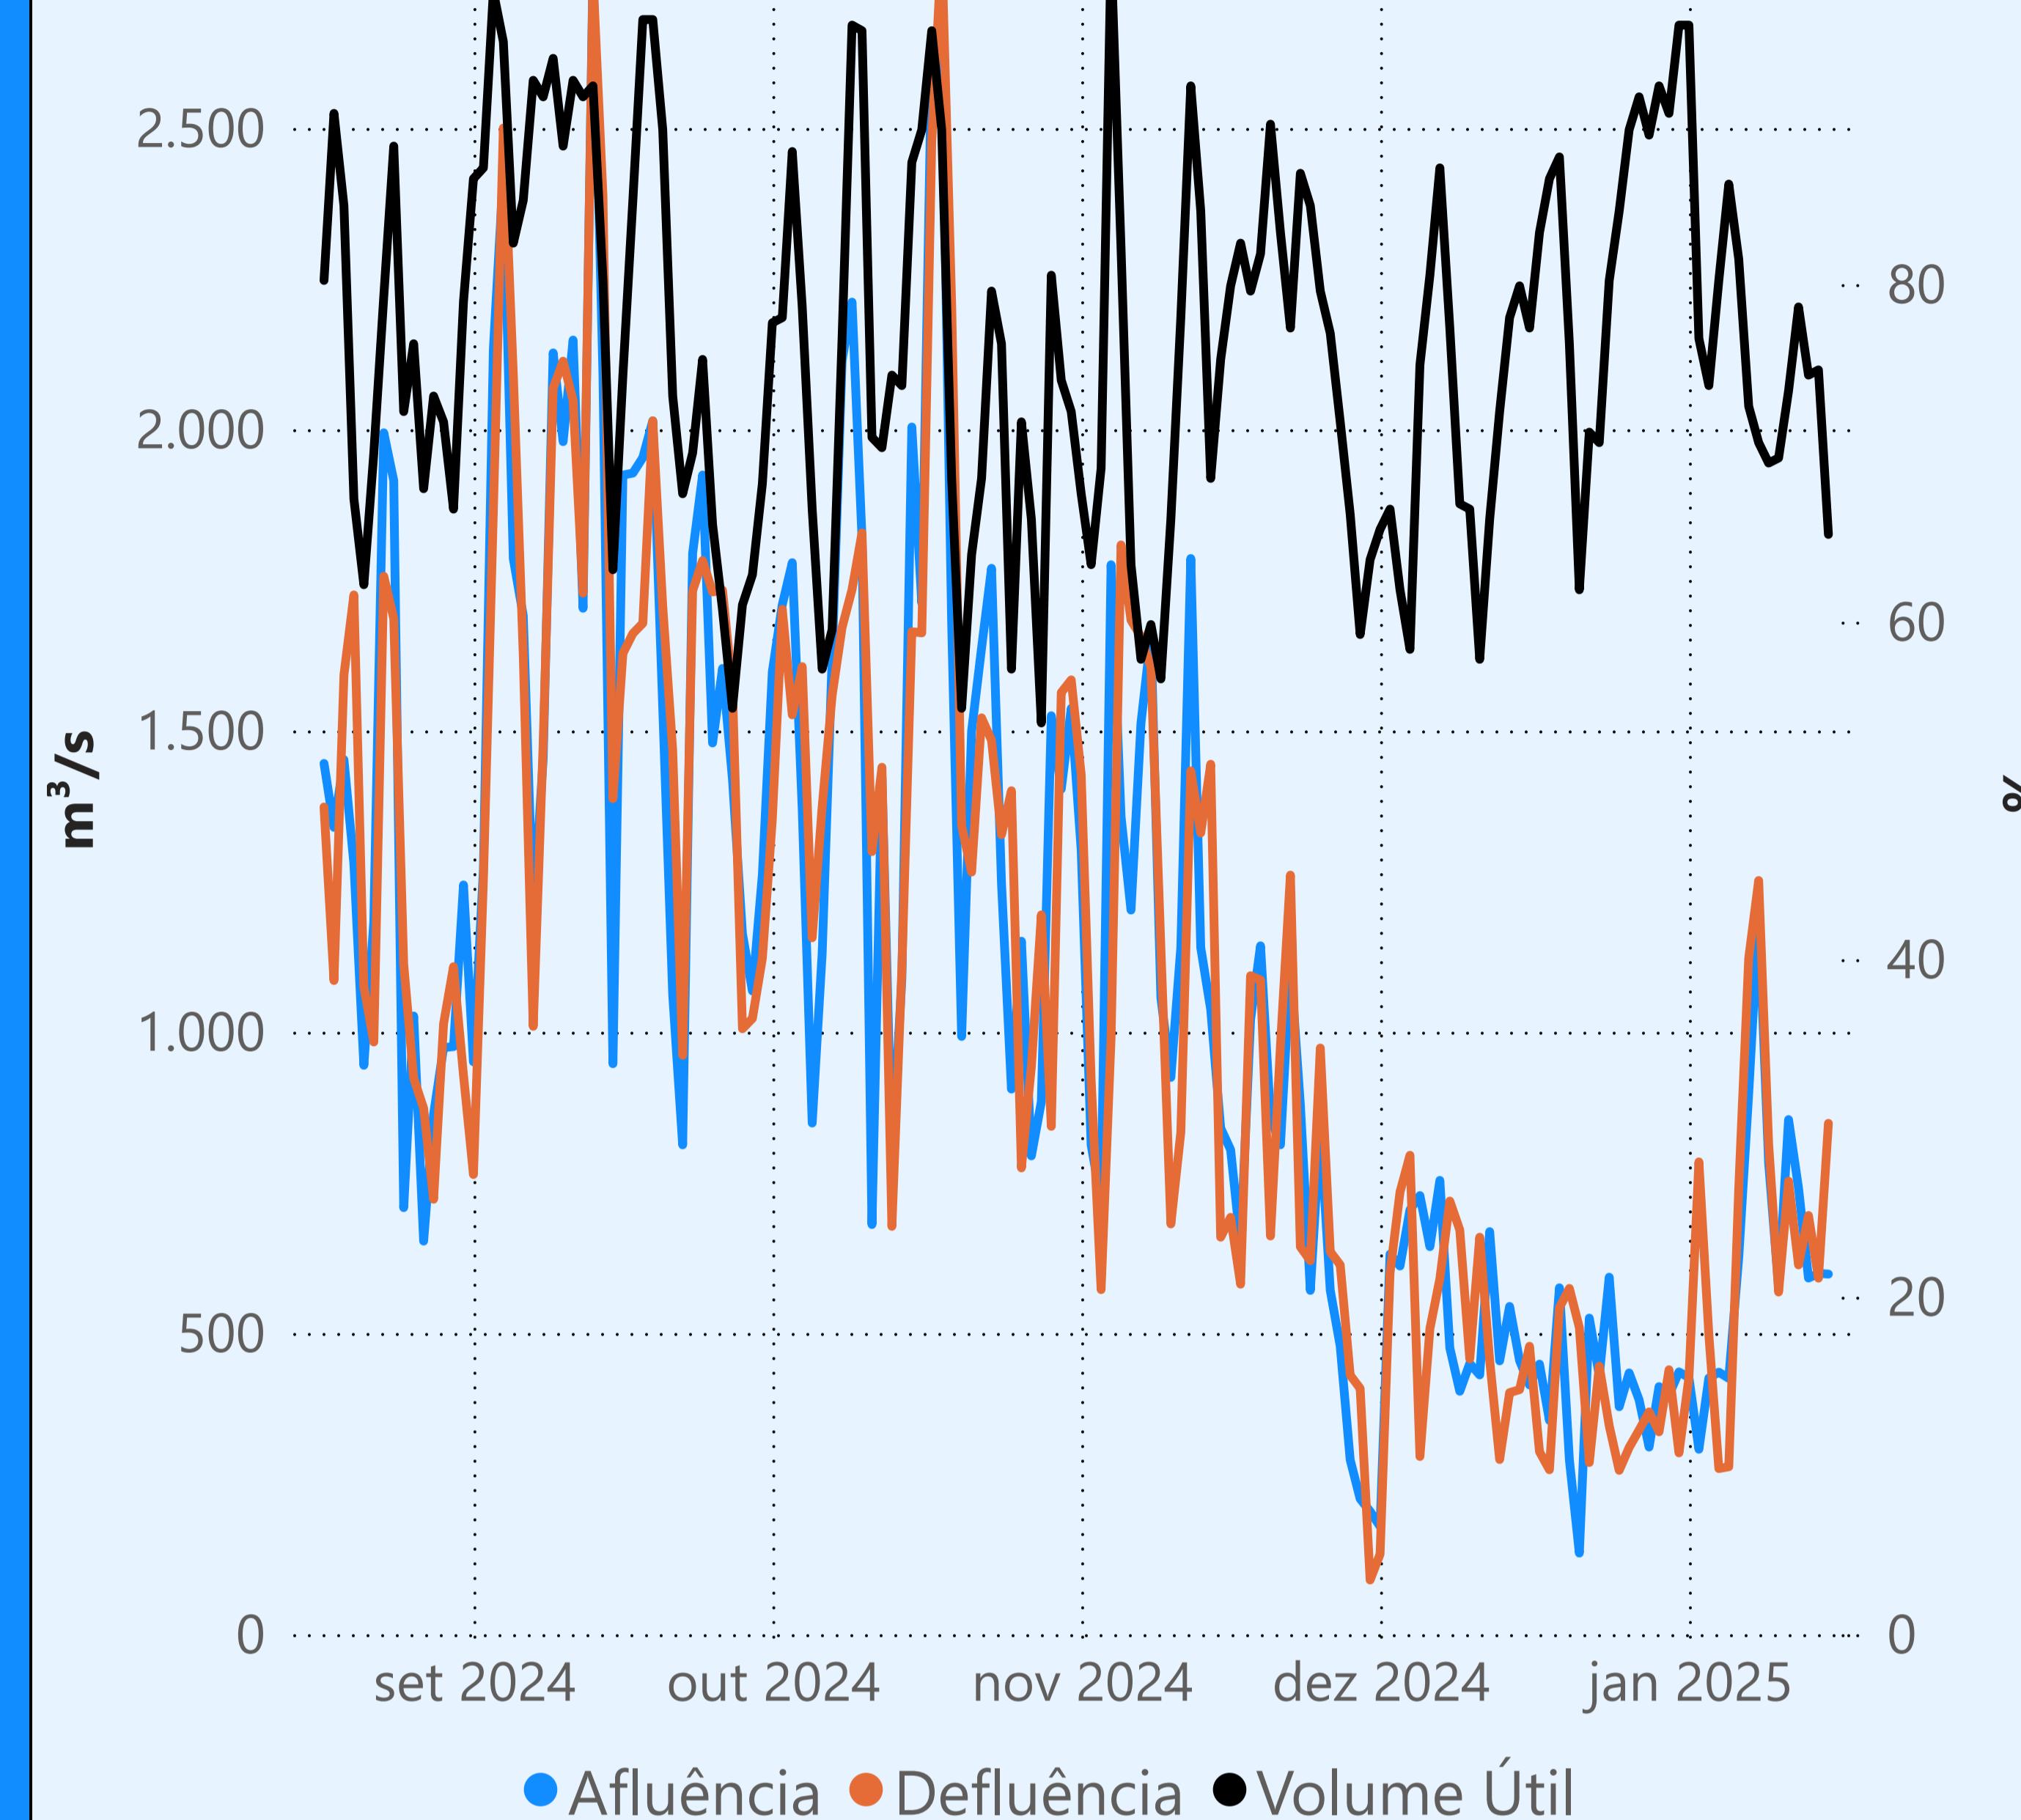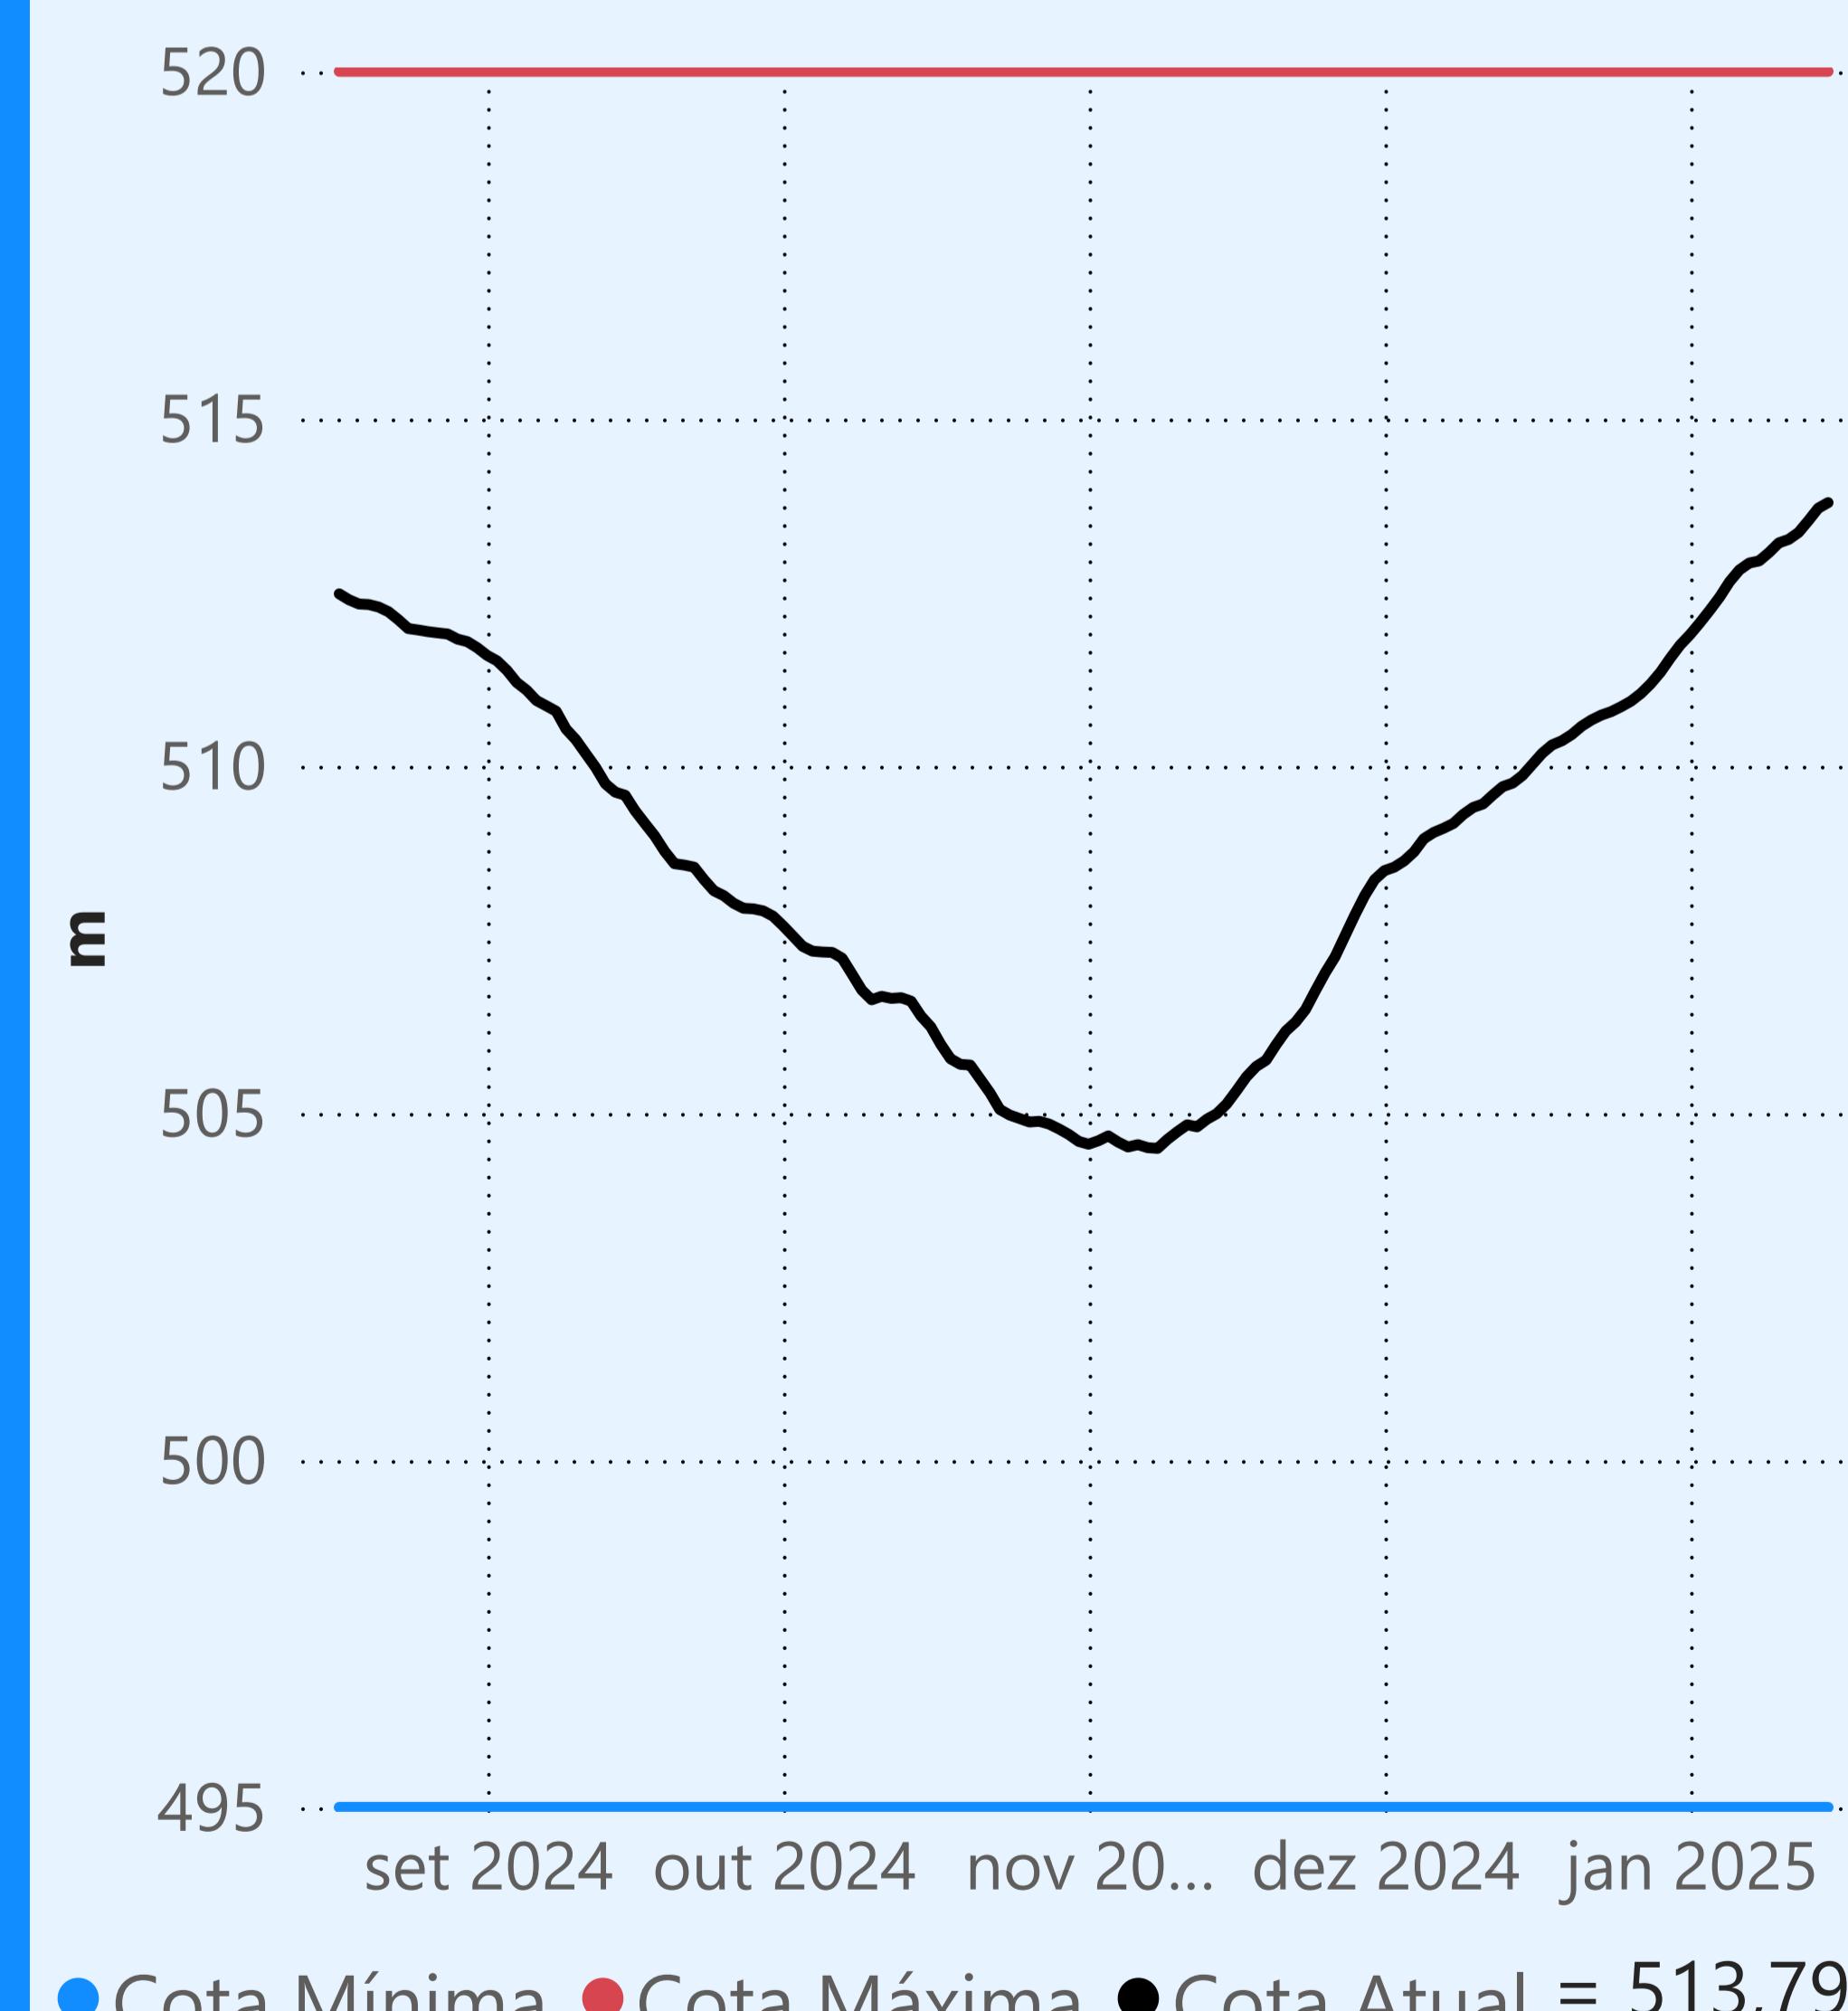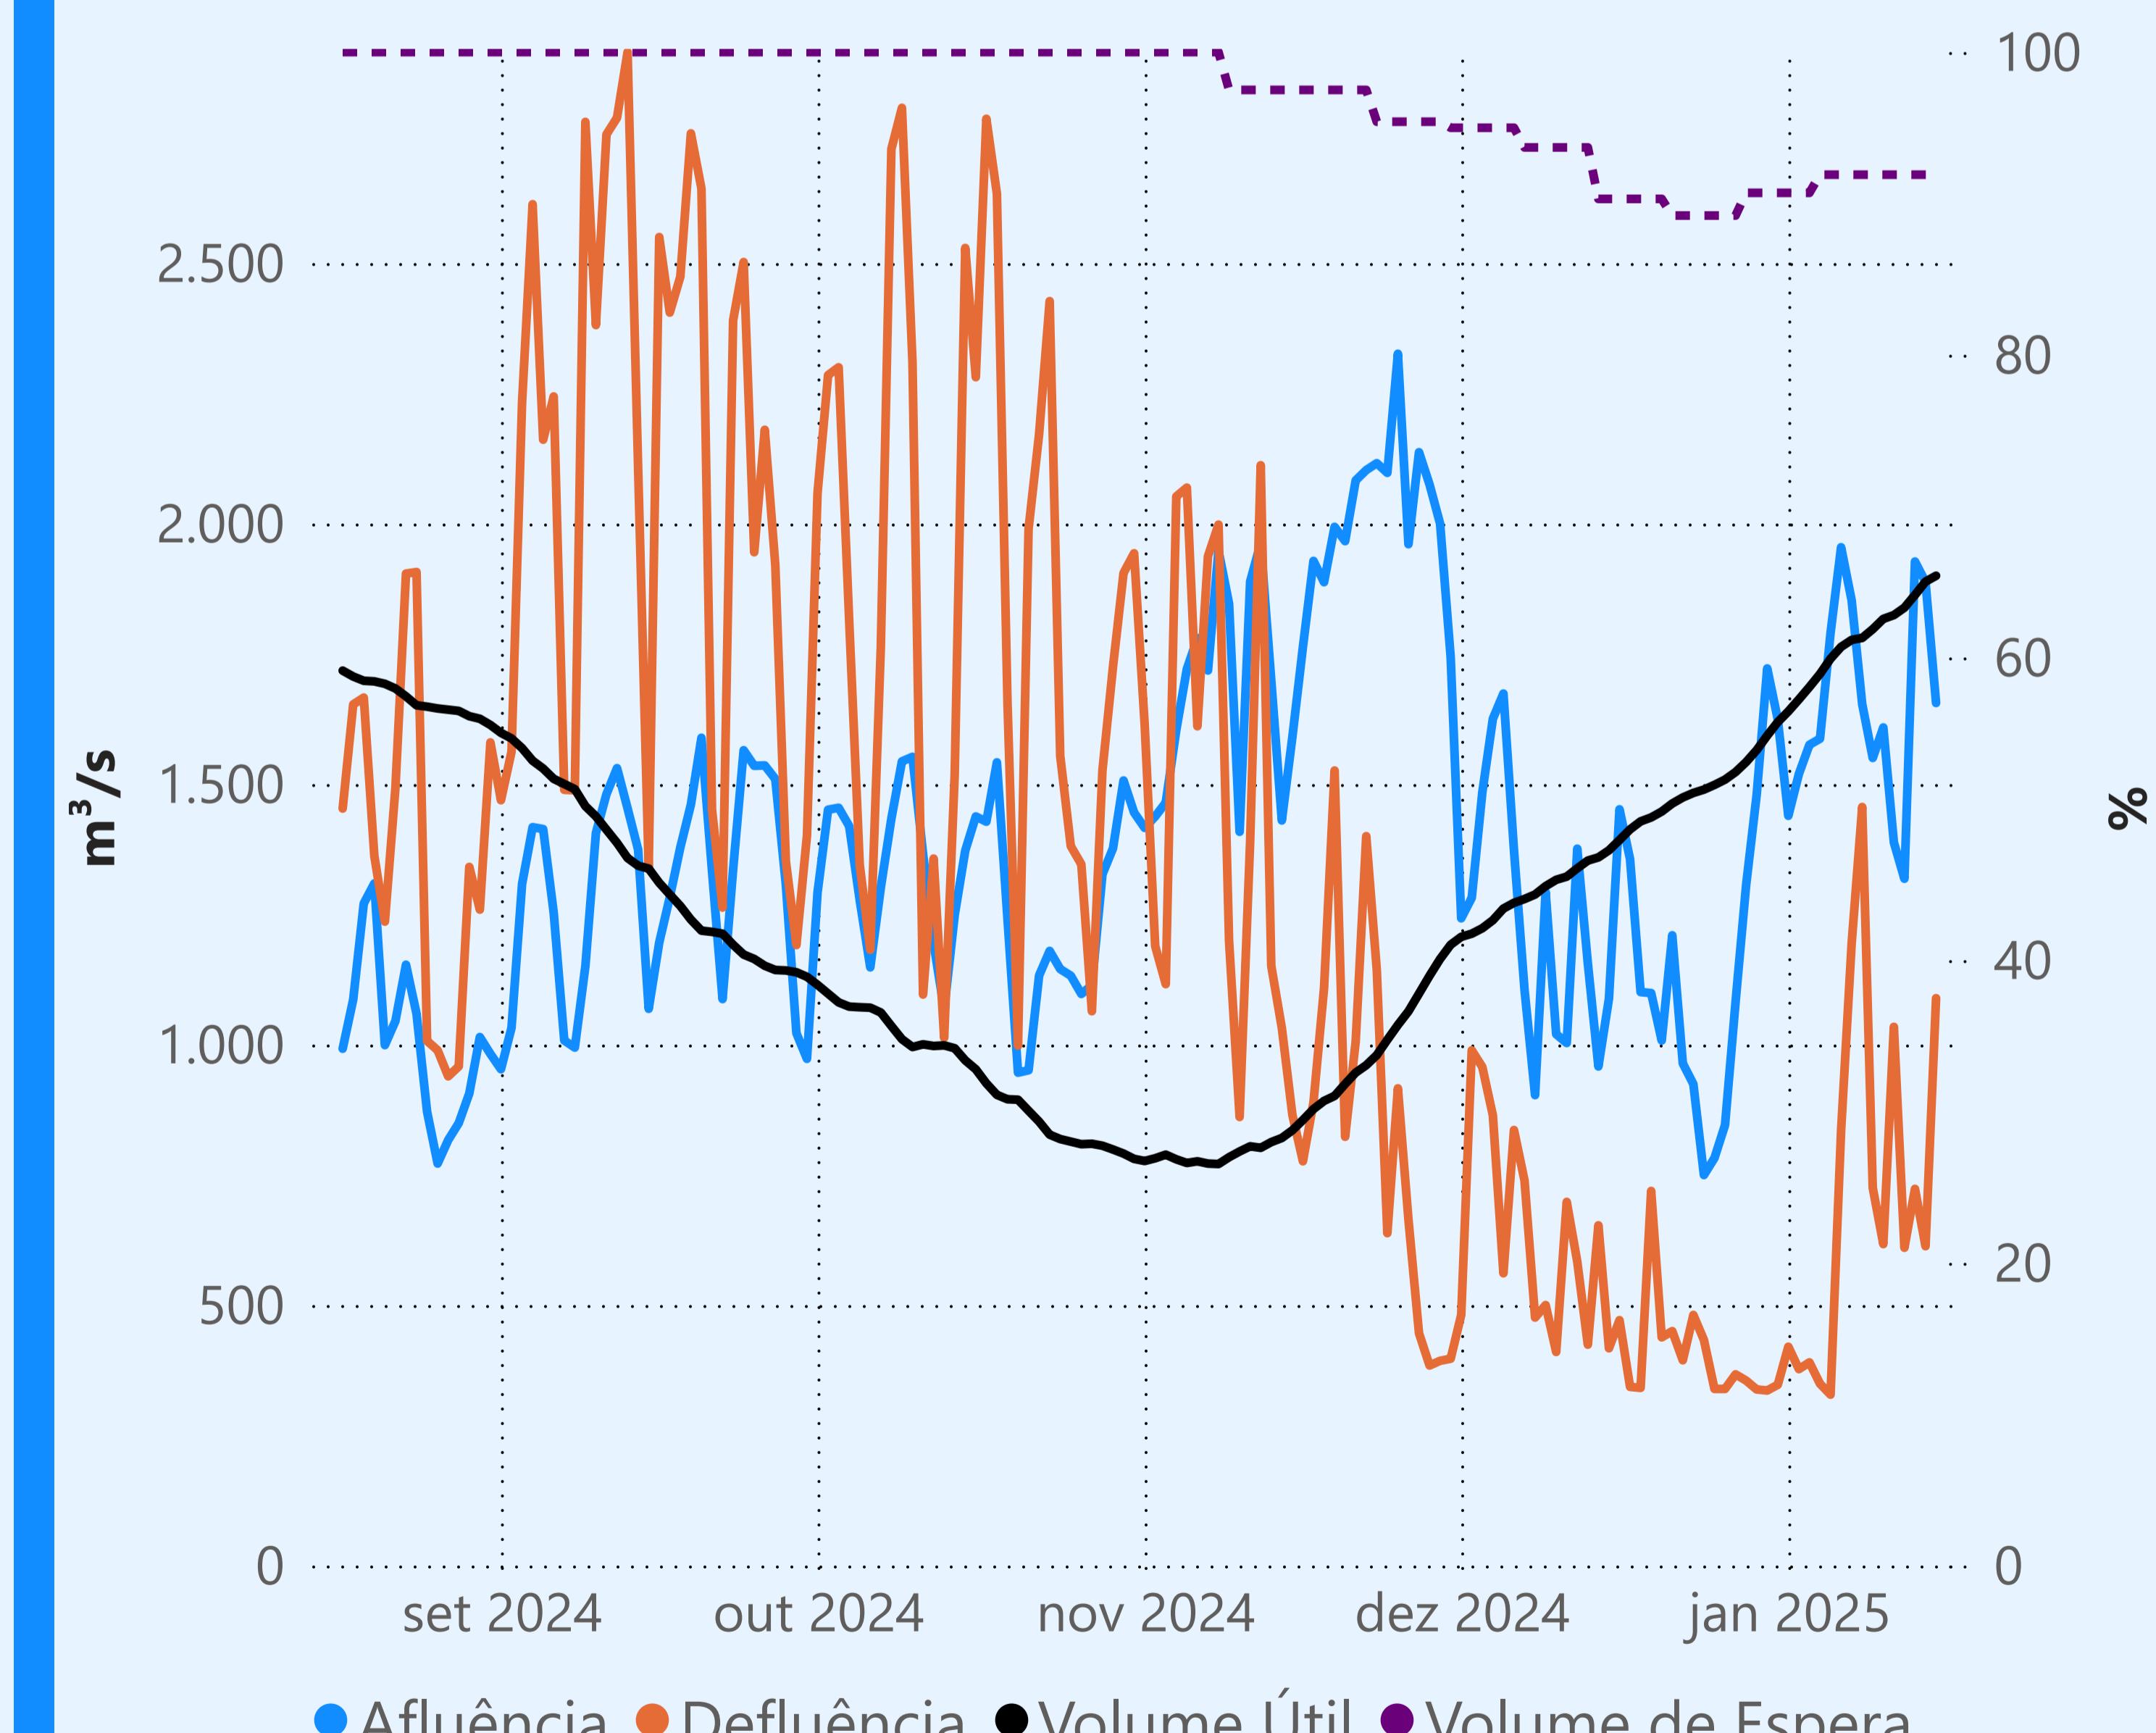Vazão defluente média mensal (m³/s)
**112
janeiro de 2025**

Dia	Defluência	Dia	Defluência
1	106		
2	108		
3	108		
4	110		
5	106		
6	106		
7	116		
8	114		
9	110		
10	125		
11	109		
12	108		
13	110		
14	106		
15	141		

Vazão defluente máxima média mensal de 140 m³/s
Cachoeira Dourada

Itumbiara

Faixa de Operação Normal

Vazão defluente média mensal (m³/s)
**717
janeiro de 2025**

Dia	Defluência	Dia	Defluência
1	420		
2	377		
3	390		
4	349		
5	328		
6	835		
7	1.194		
8	1.456		
9	725		
10	617		
11	1.034		
12	610		
13	723		
14	613		
15	1.089		

Sem restrição de vazão máxima defluente
São Simão
