

Saiba mais sobre as condições de operação do Sistema Hídrico do Rio Grande na Resolução 193/2024

Luiz Carlos Barreto de Carvalho

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
25/02	590	606
26/02	596	575
27/02	534	492

Jaguara

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
25/02	618	621
26/02	593	558
27/02	508	633

Volume útil superior ou igual a 15%

Água Vermelha

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
25/02	2.041	2.315	72,72	381,02
26/02	1.818	2.023	72,38	380,99
27/02	1.728	1.591	72,61	381,01

Faixa de Operação Normal

Sem restrição de vazão máxima defluente

Marechal Mascarenhas de Moraes (Peixoto)

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
25/02	557	584	73,82	663,34
26/02	584	584	73,82	663,34
27/02	457	537	73,55	663,31

Igarapava

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
25/02	721	679
26/02	654	684
27/02	750	792

Volta Grande

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
25/02	735	573
26/02	734	666
27/02	849	849

Maribondo

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
25/02	1.118	1.750	75,89	443,21
26/02	1.253	1.614	75,30	443,13
27/02	1.099	1.280	75,00	443,09

Volume útil superior ou igual a 15%


Funil Grande

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
25/02	139	135
26/02	122	142
27/02	137	133

Itutinga

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
25/02	48	47
26/02	48	45
27/02	47	51

Rio Grande

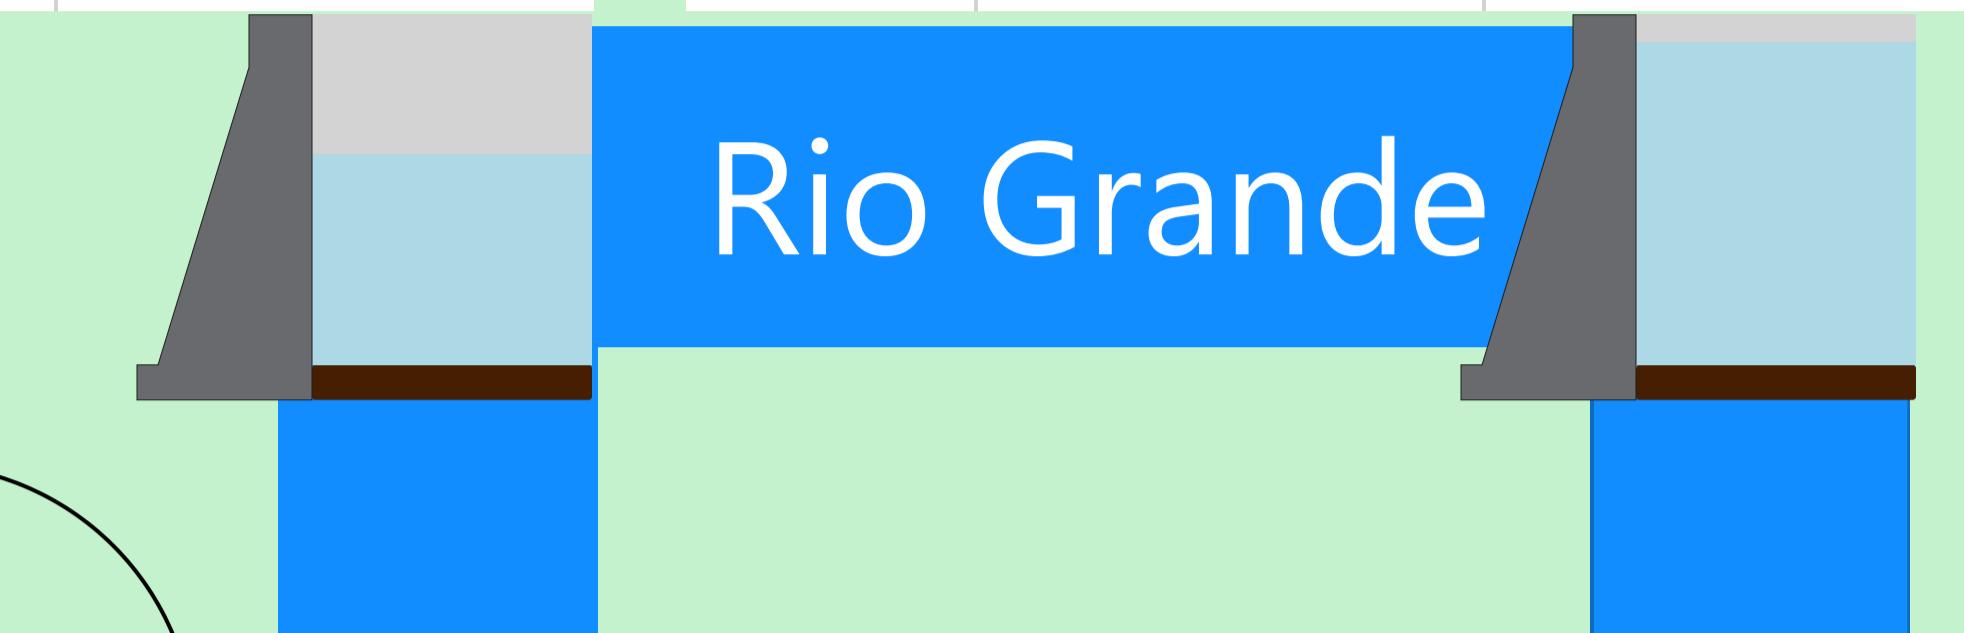

Rio Grande

Furnas

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
25/02	694	558	66,13	763,55
26/02	451	451	66,13	763,55
27/02	537	401	66,20	763,56

Camargos



Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)
25/02	70	47	86,25
26/02	67	44	86,54
27/02	75	44	86,93

Rio Grande

Data de Referência

27/02/2025





Período Úmido

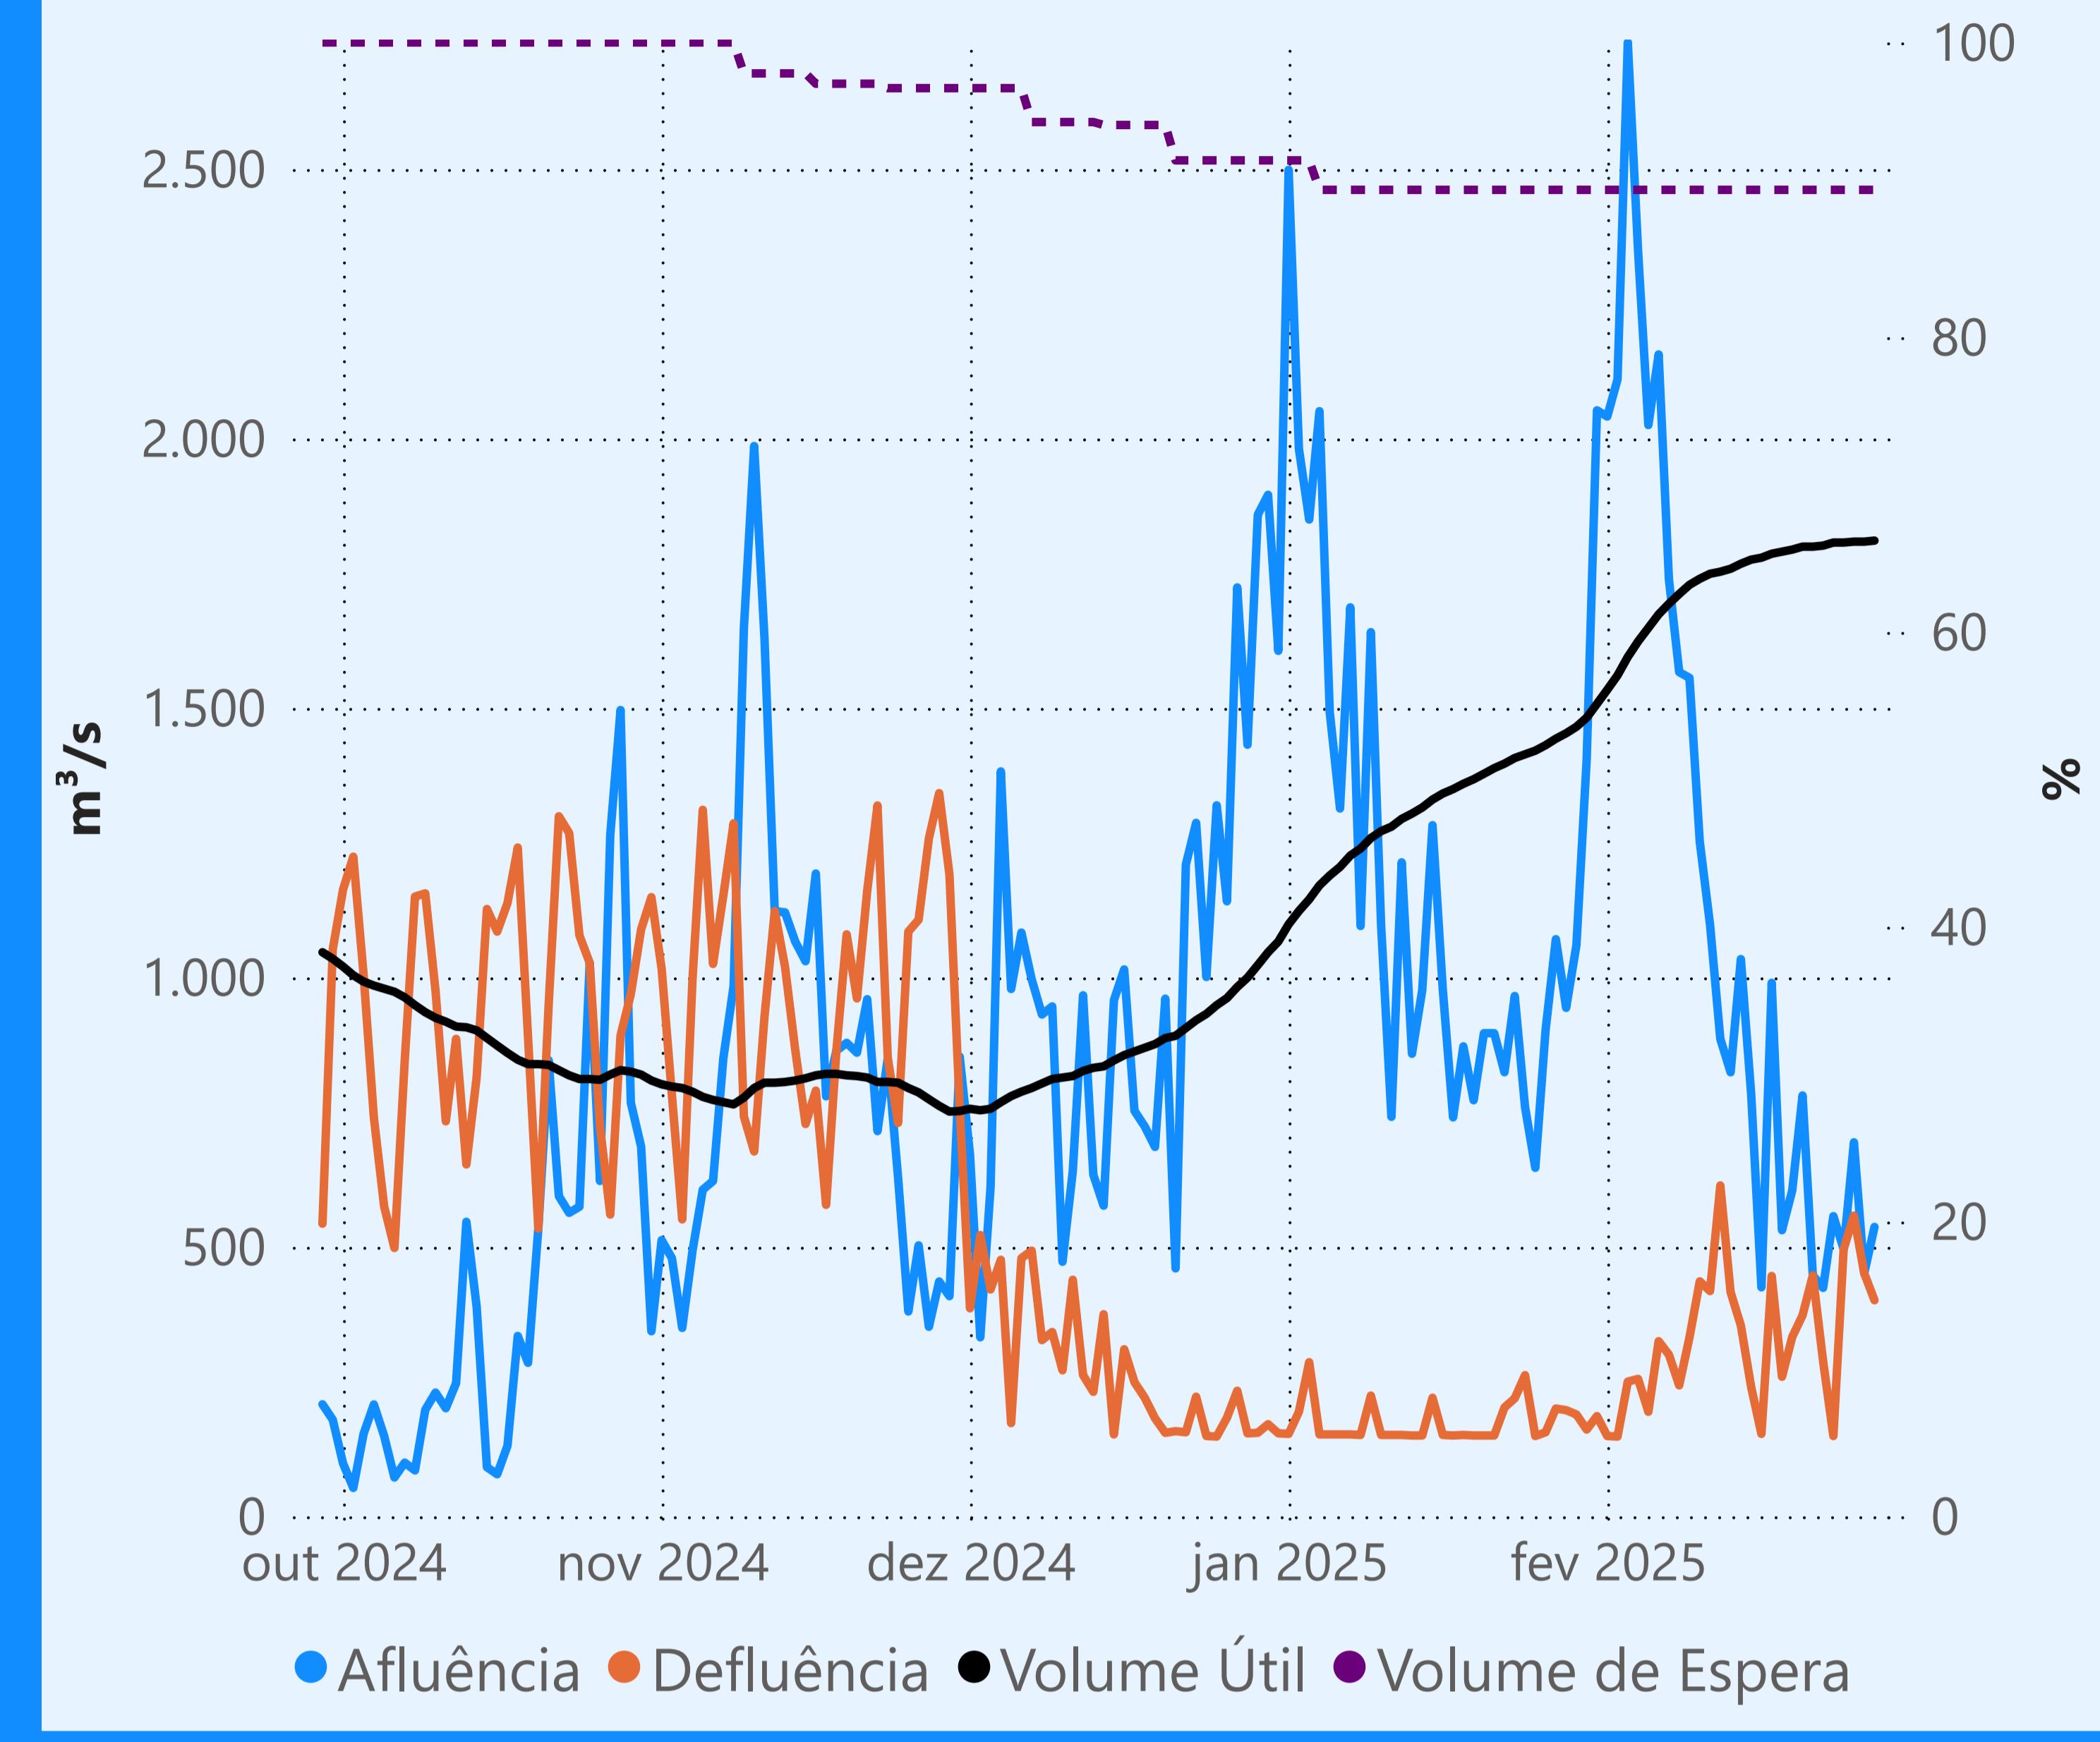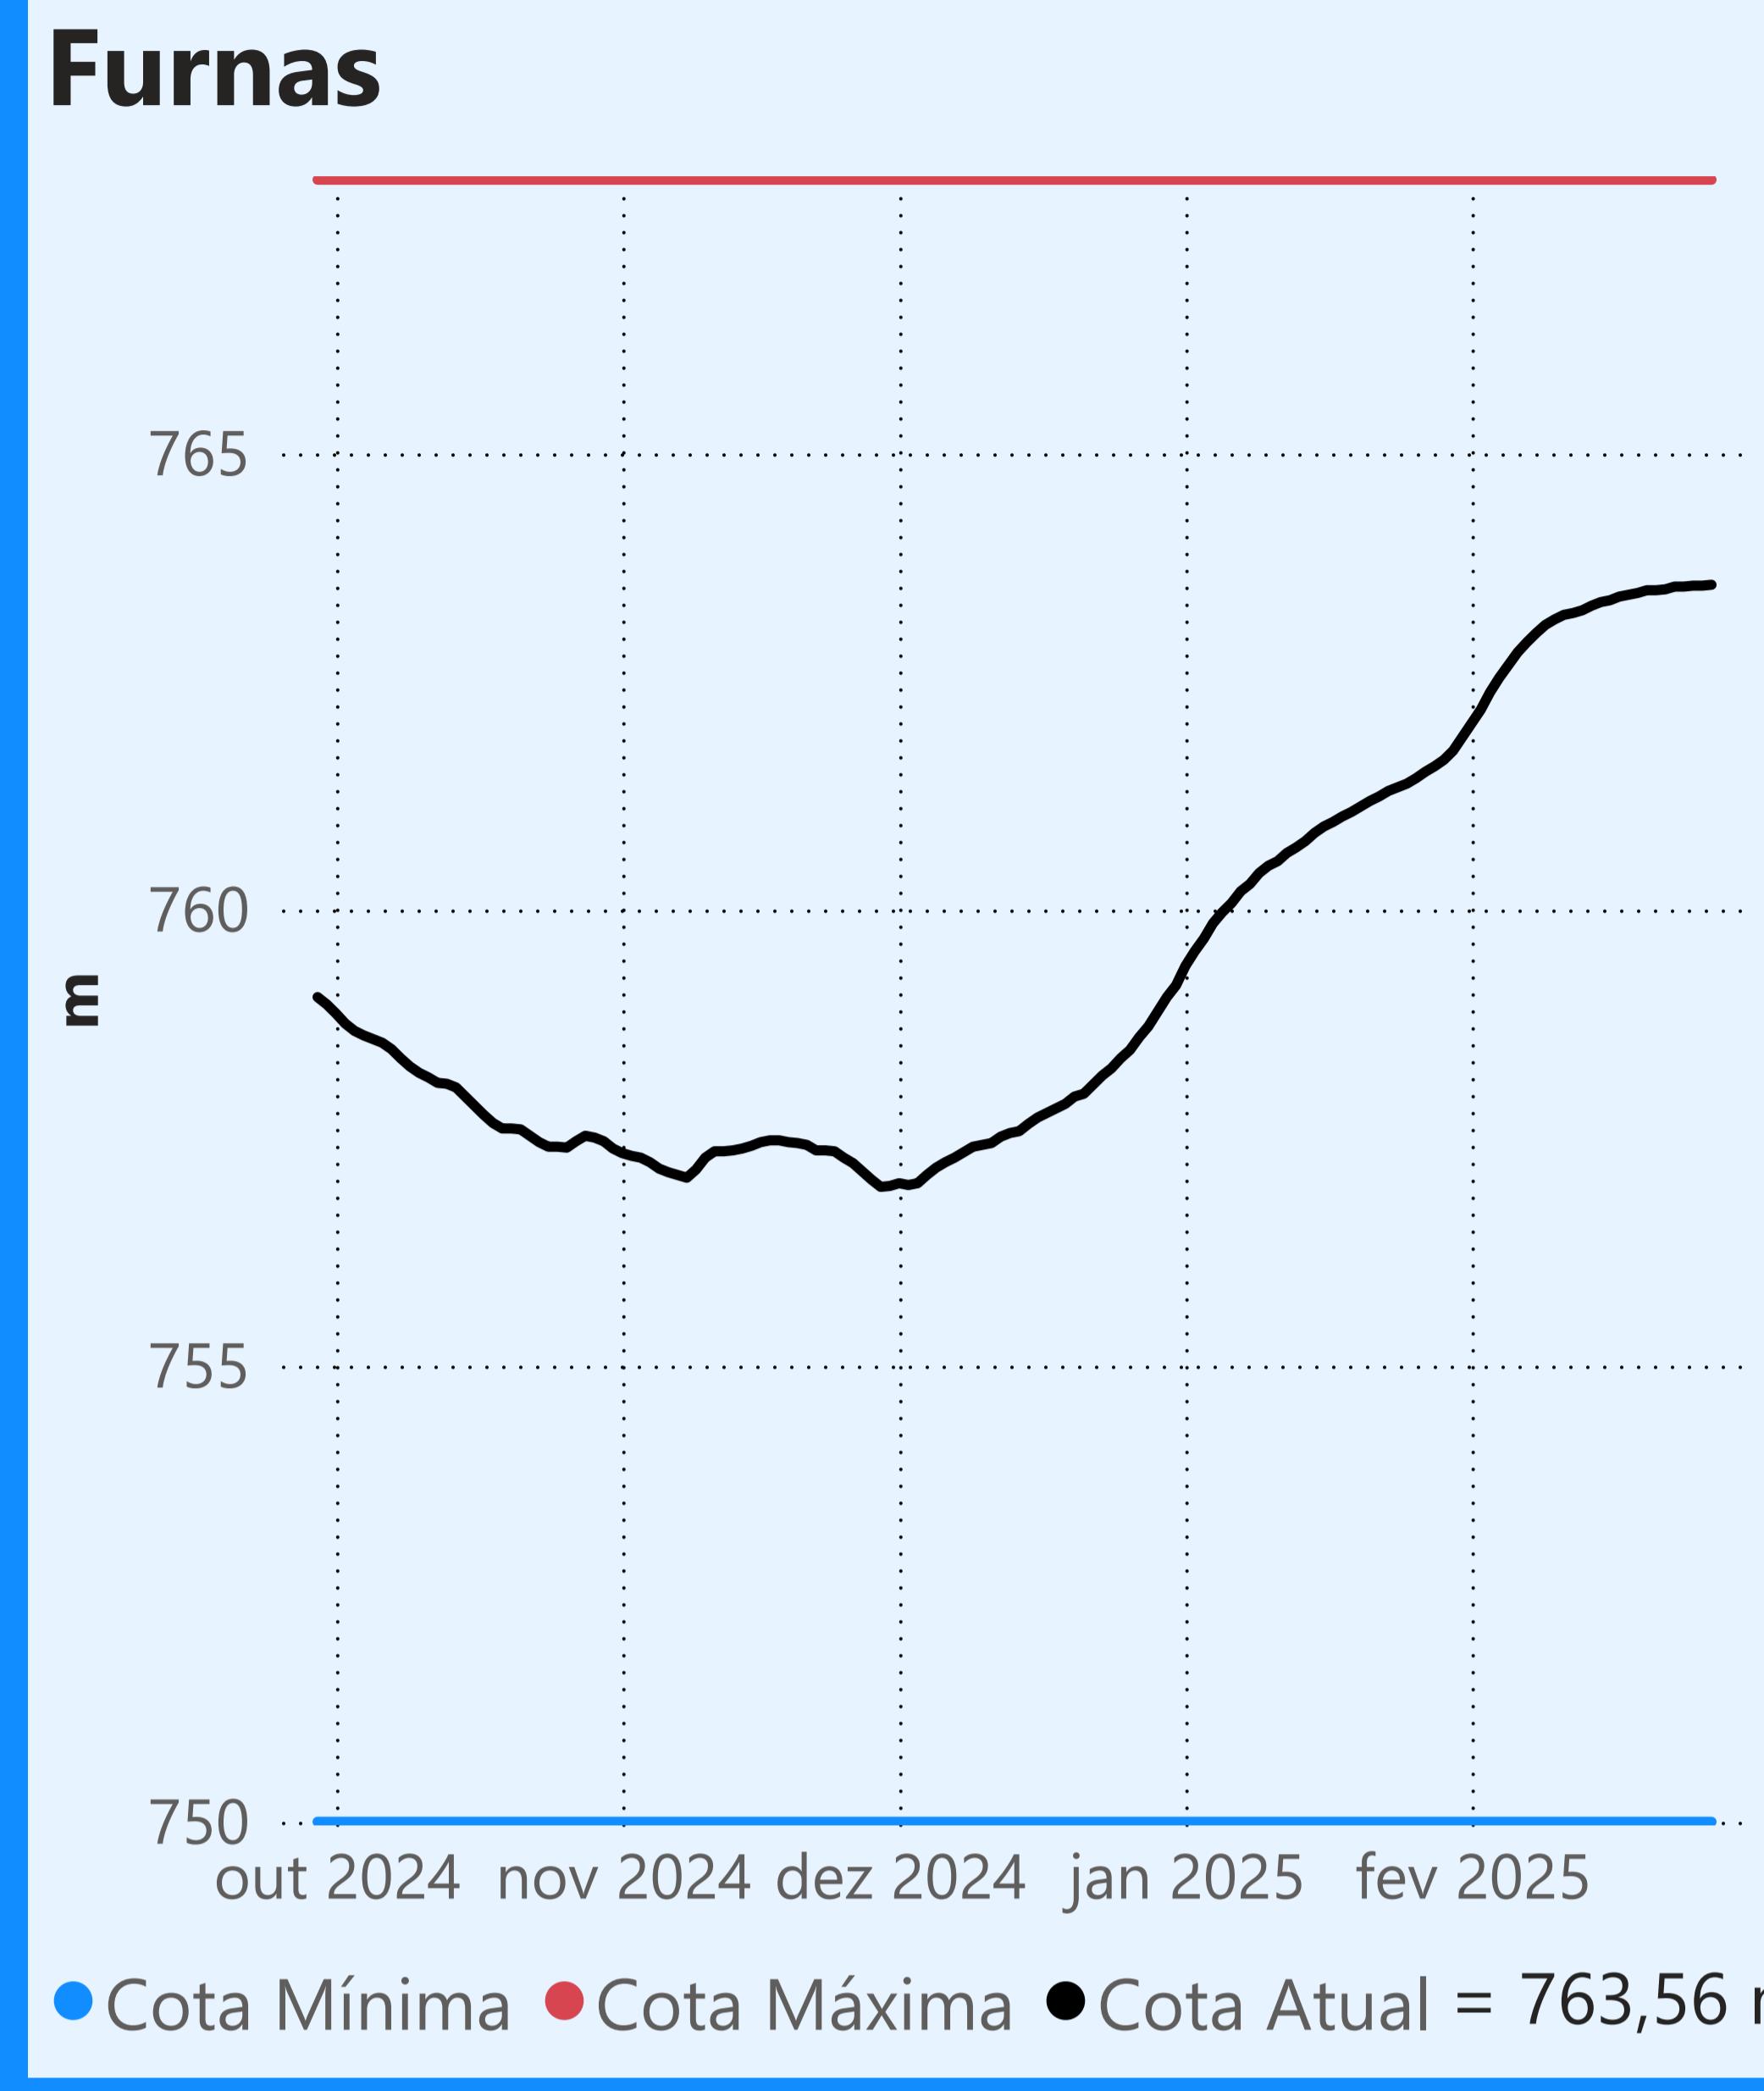

Vazão defluente média mensal (m³/s)

334
fevereiro de 2025


Dia	Defluência	Dia	Defluência
1	149	16	153
2	148	17	446
3	250	18	259
4	255	19	333
5	194	20	373
6	325	21	447
7	300	22	288
8	243	23	149
9	332	24	496
10	436	25	558
11	418	26	451
12	614	27	401
13	416		
14	354		
15	240		

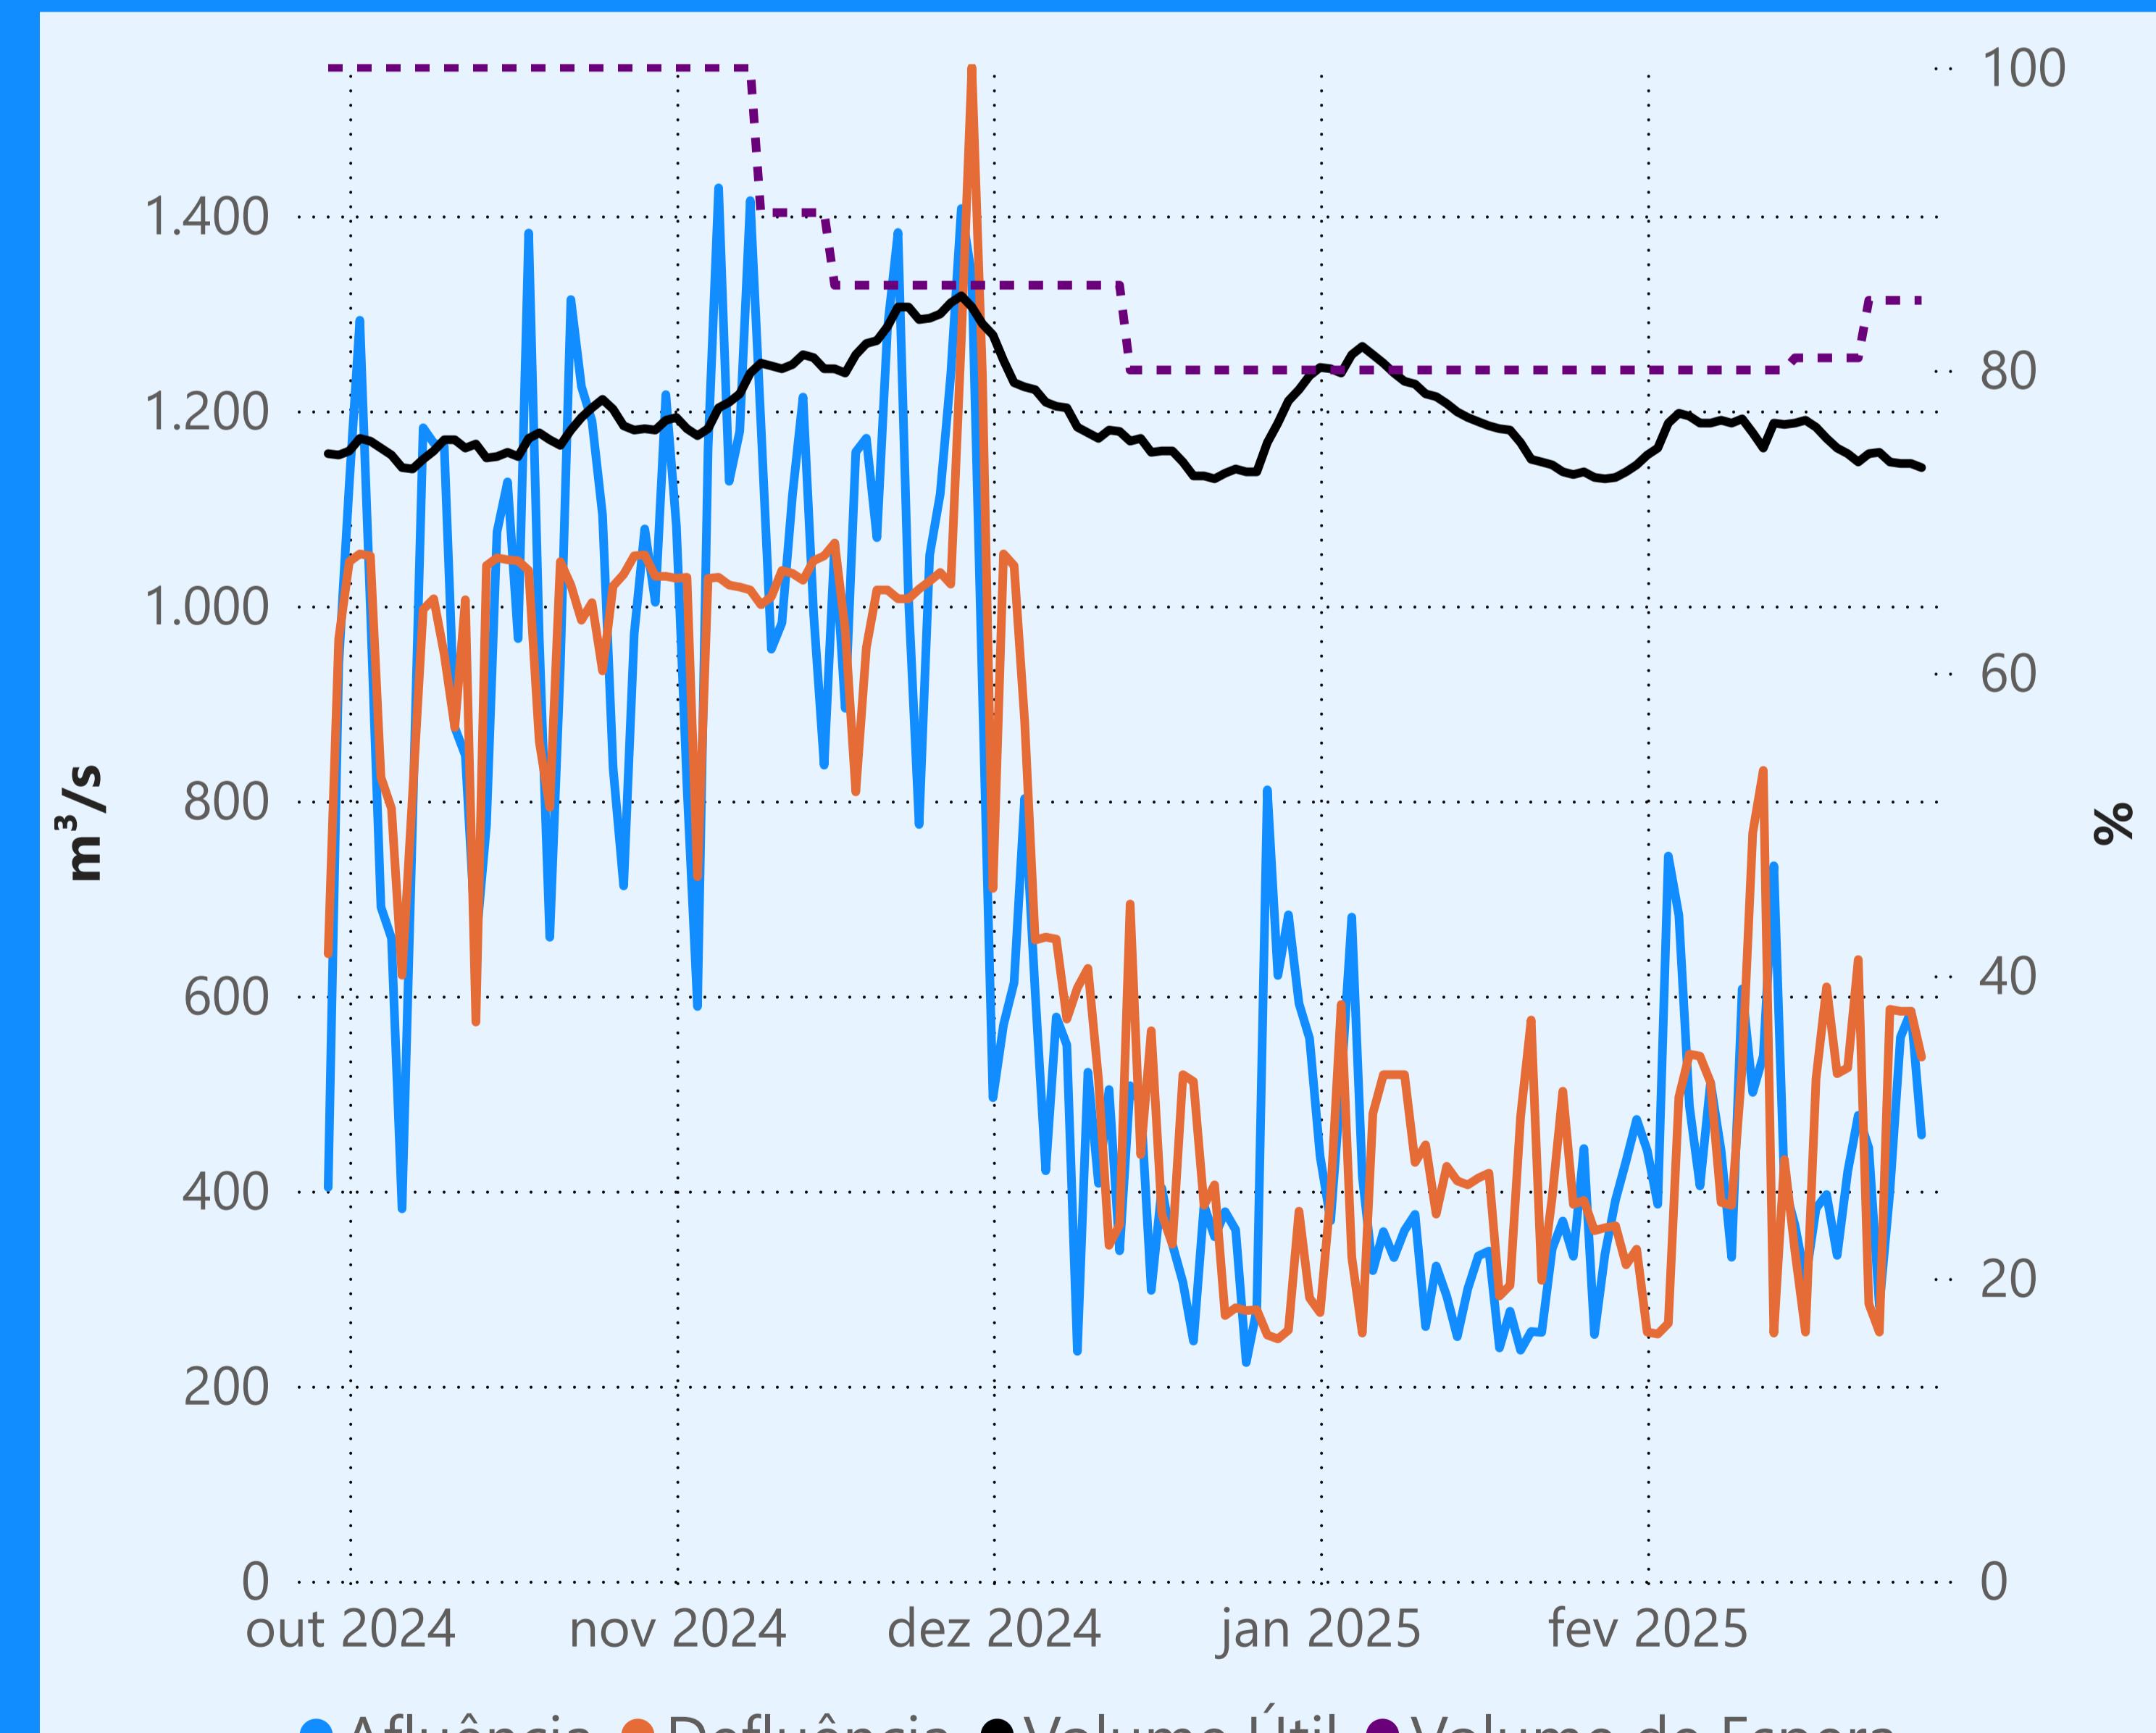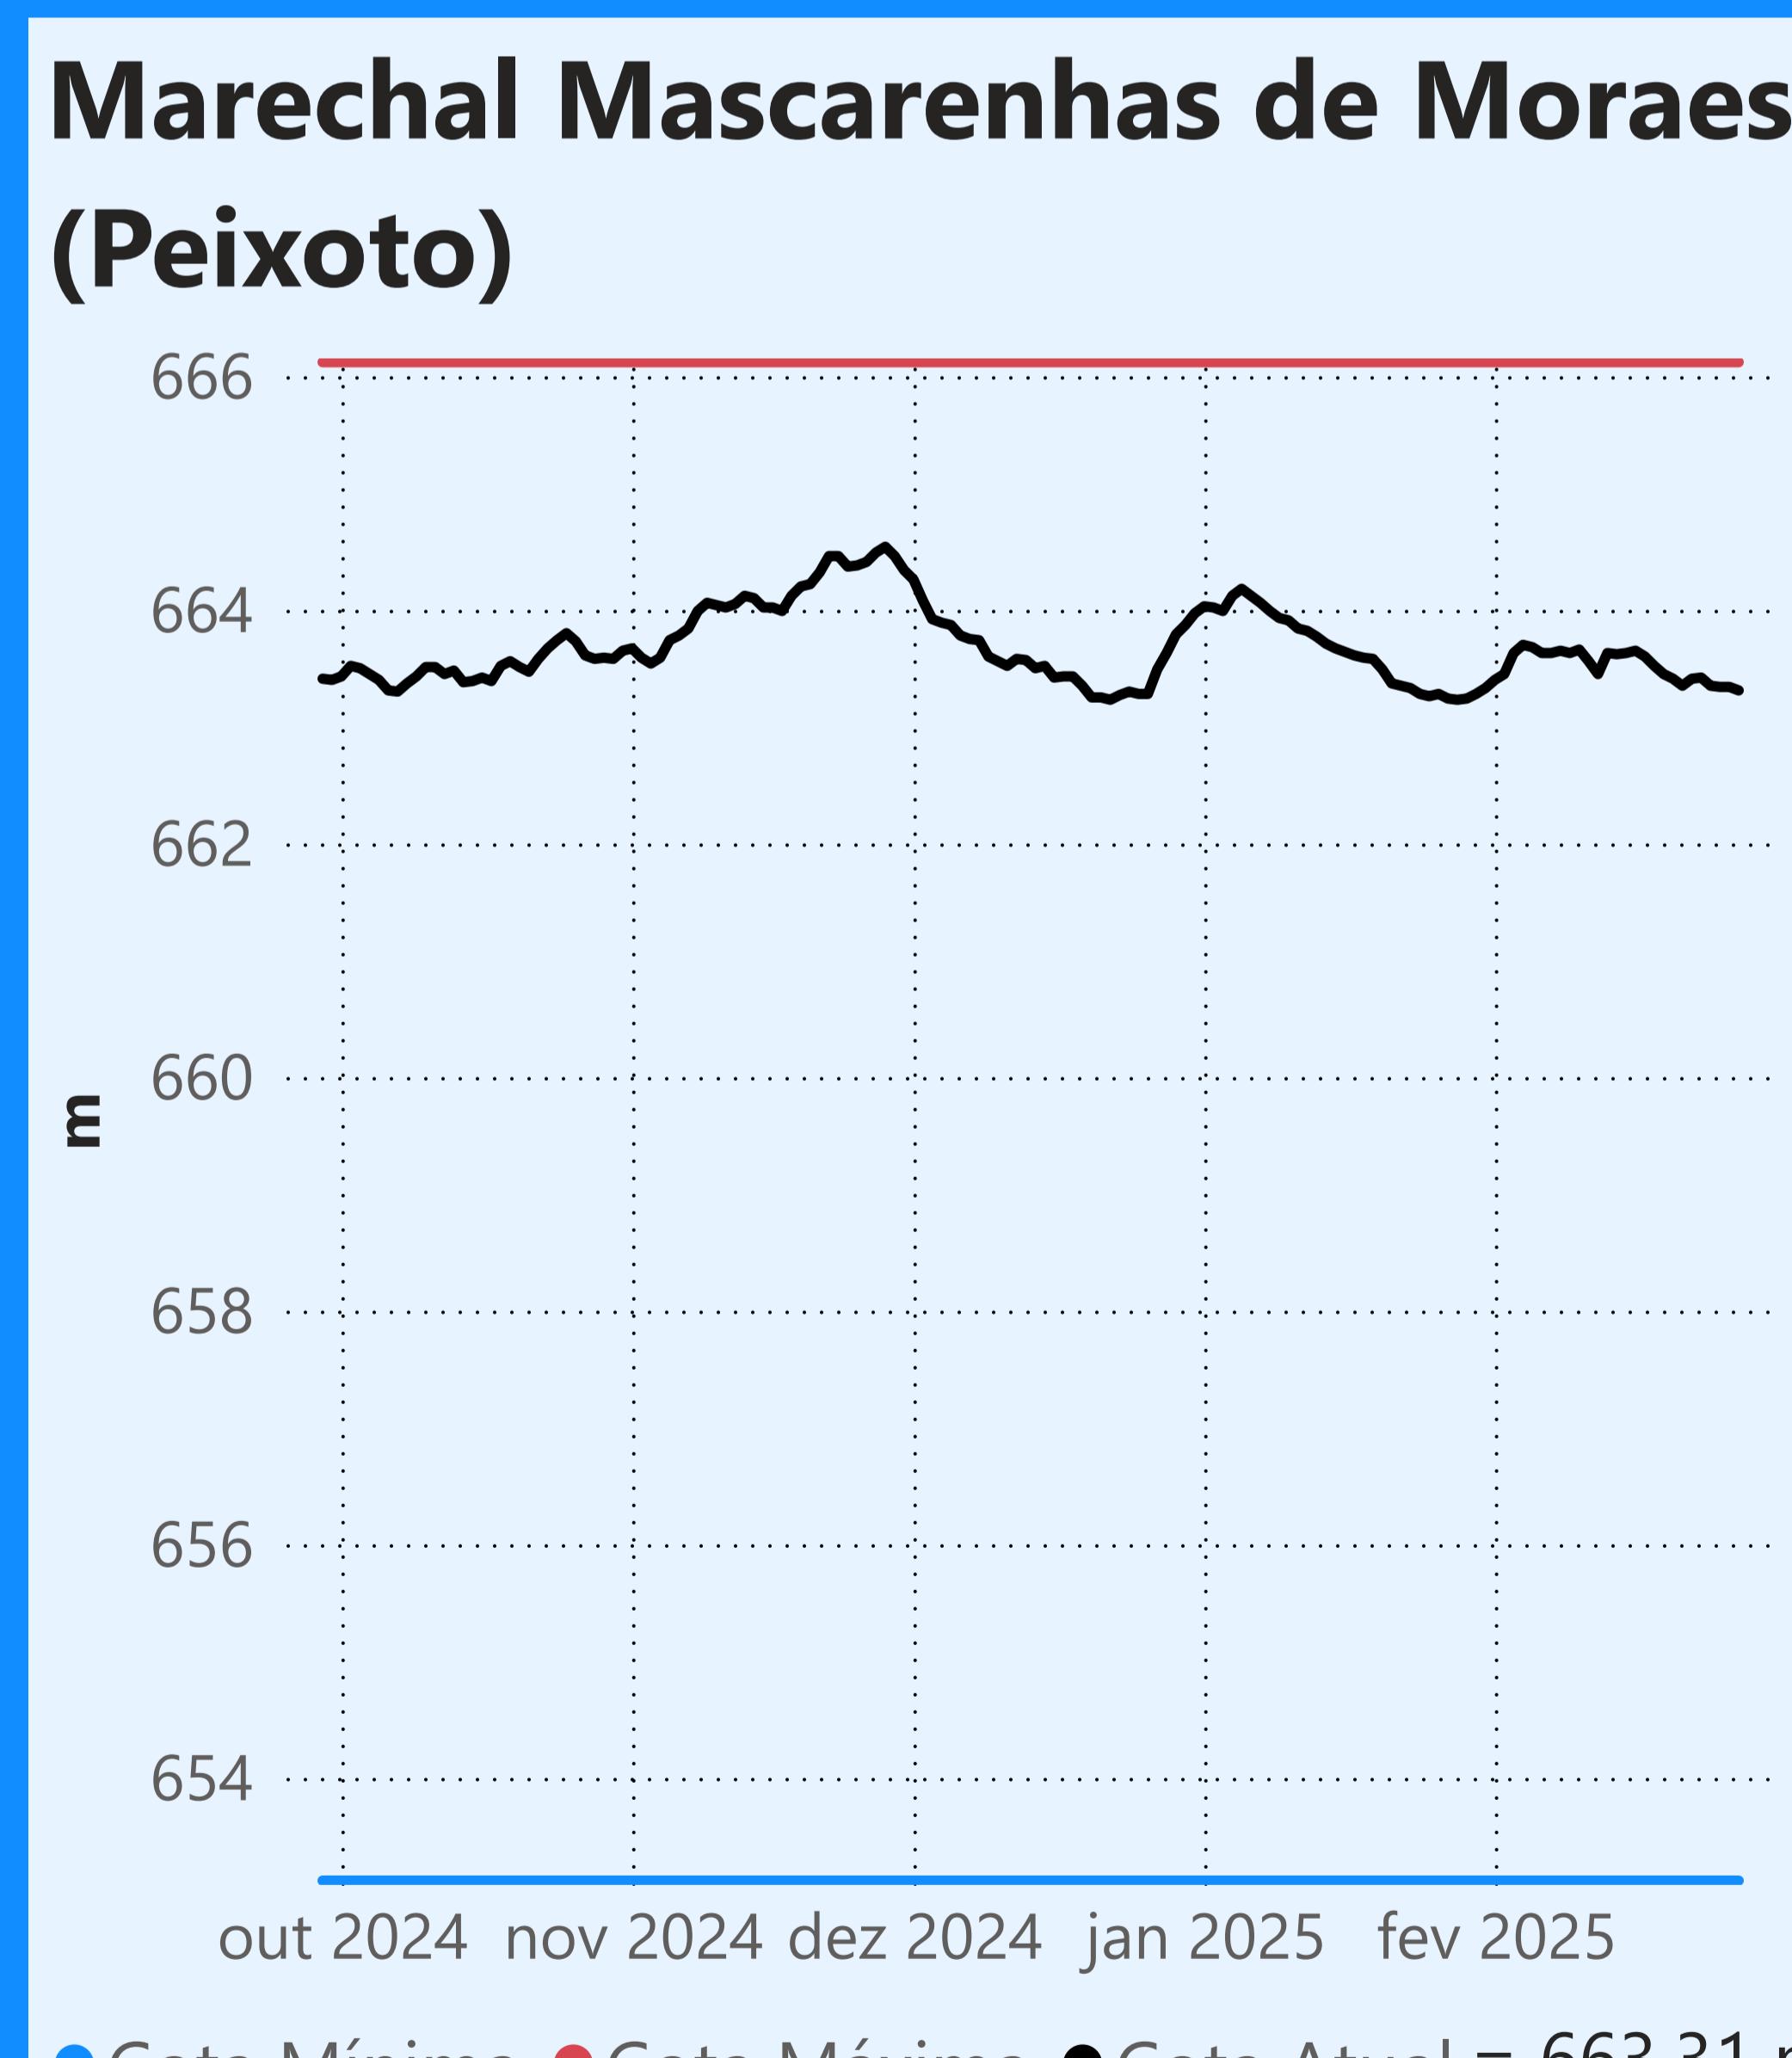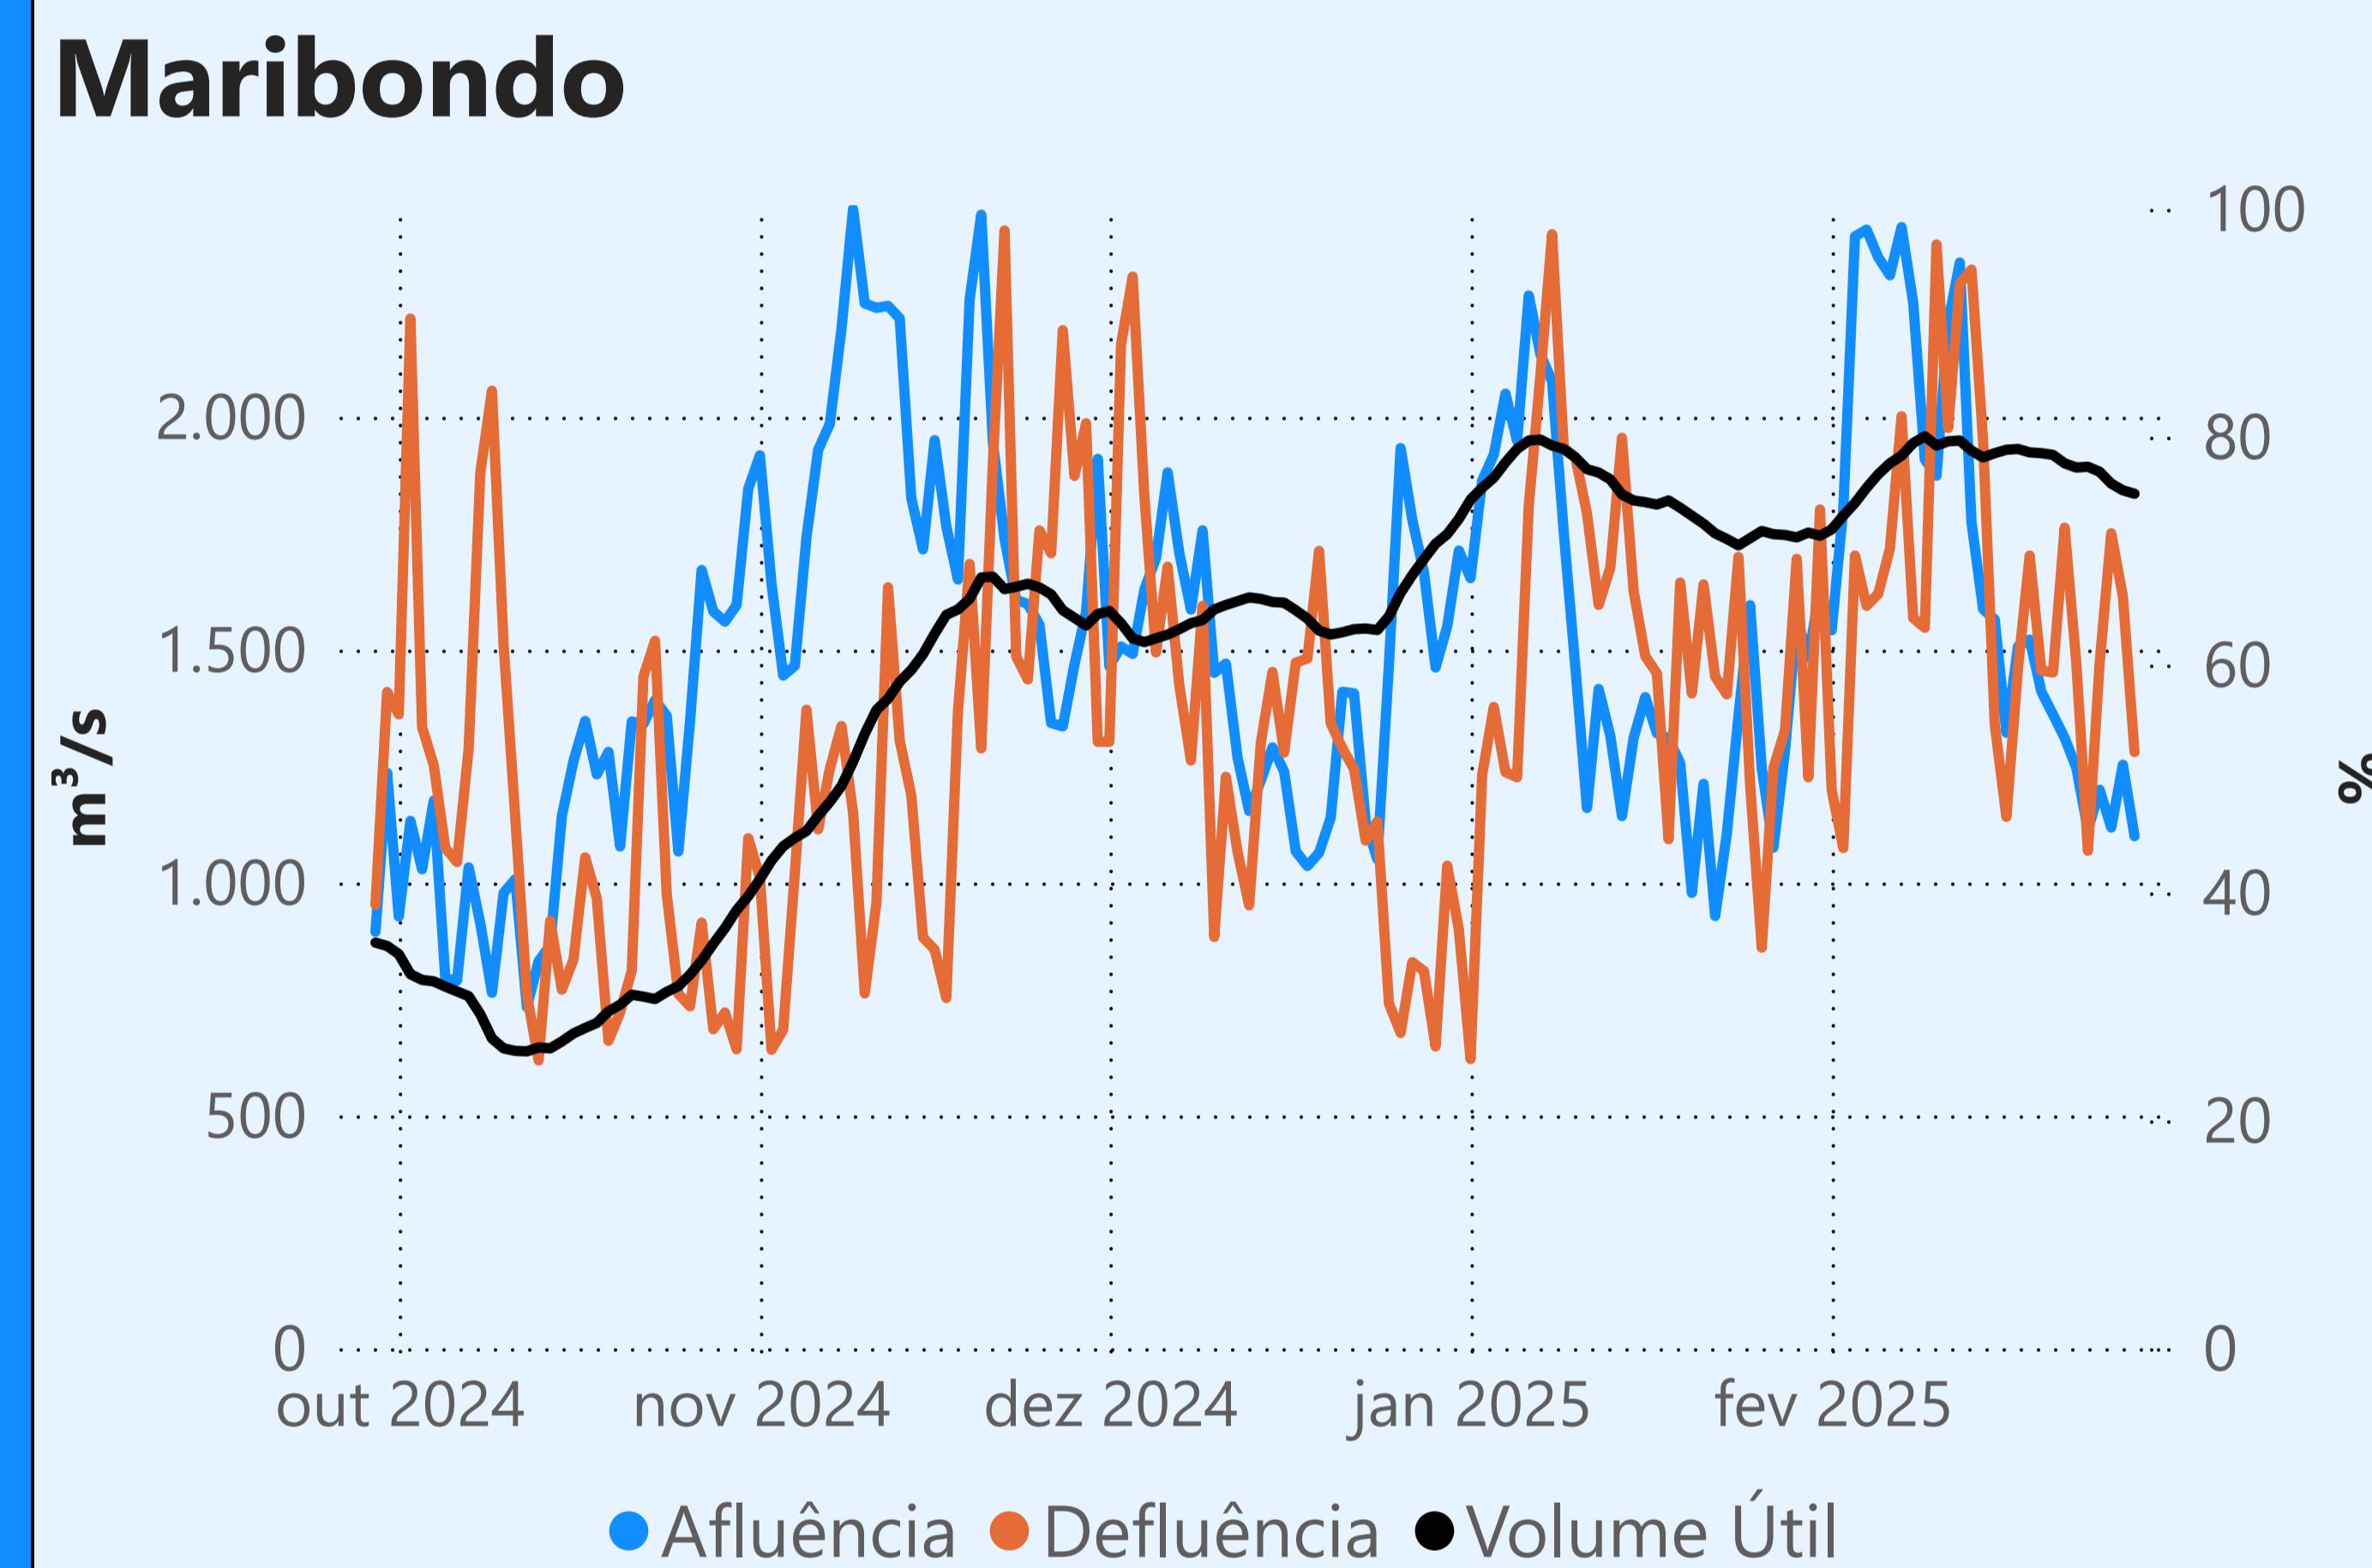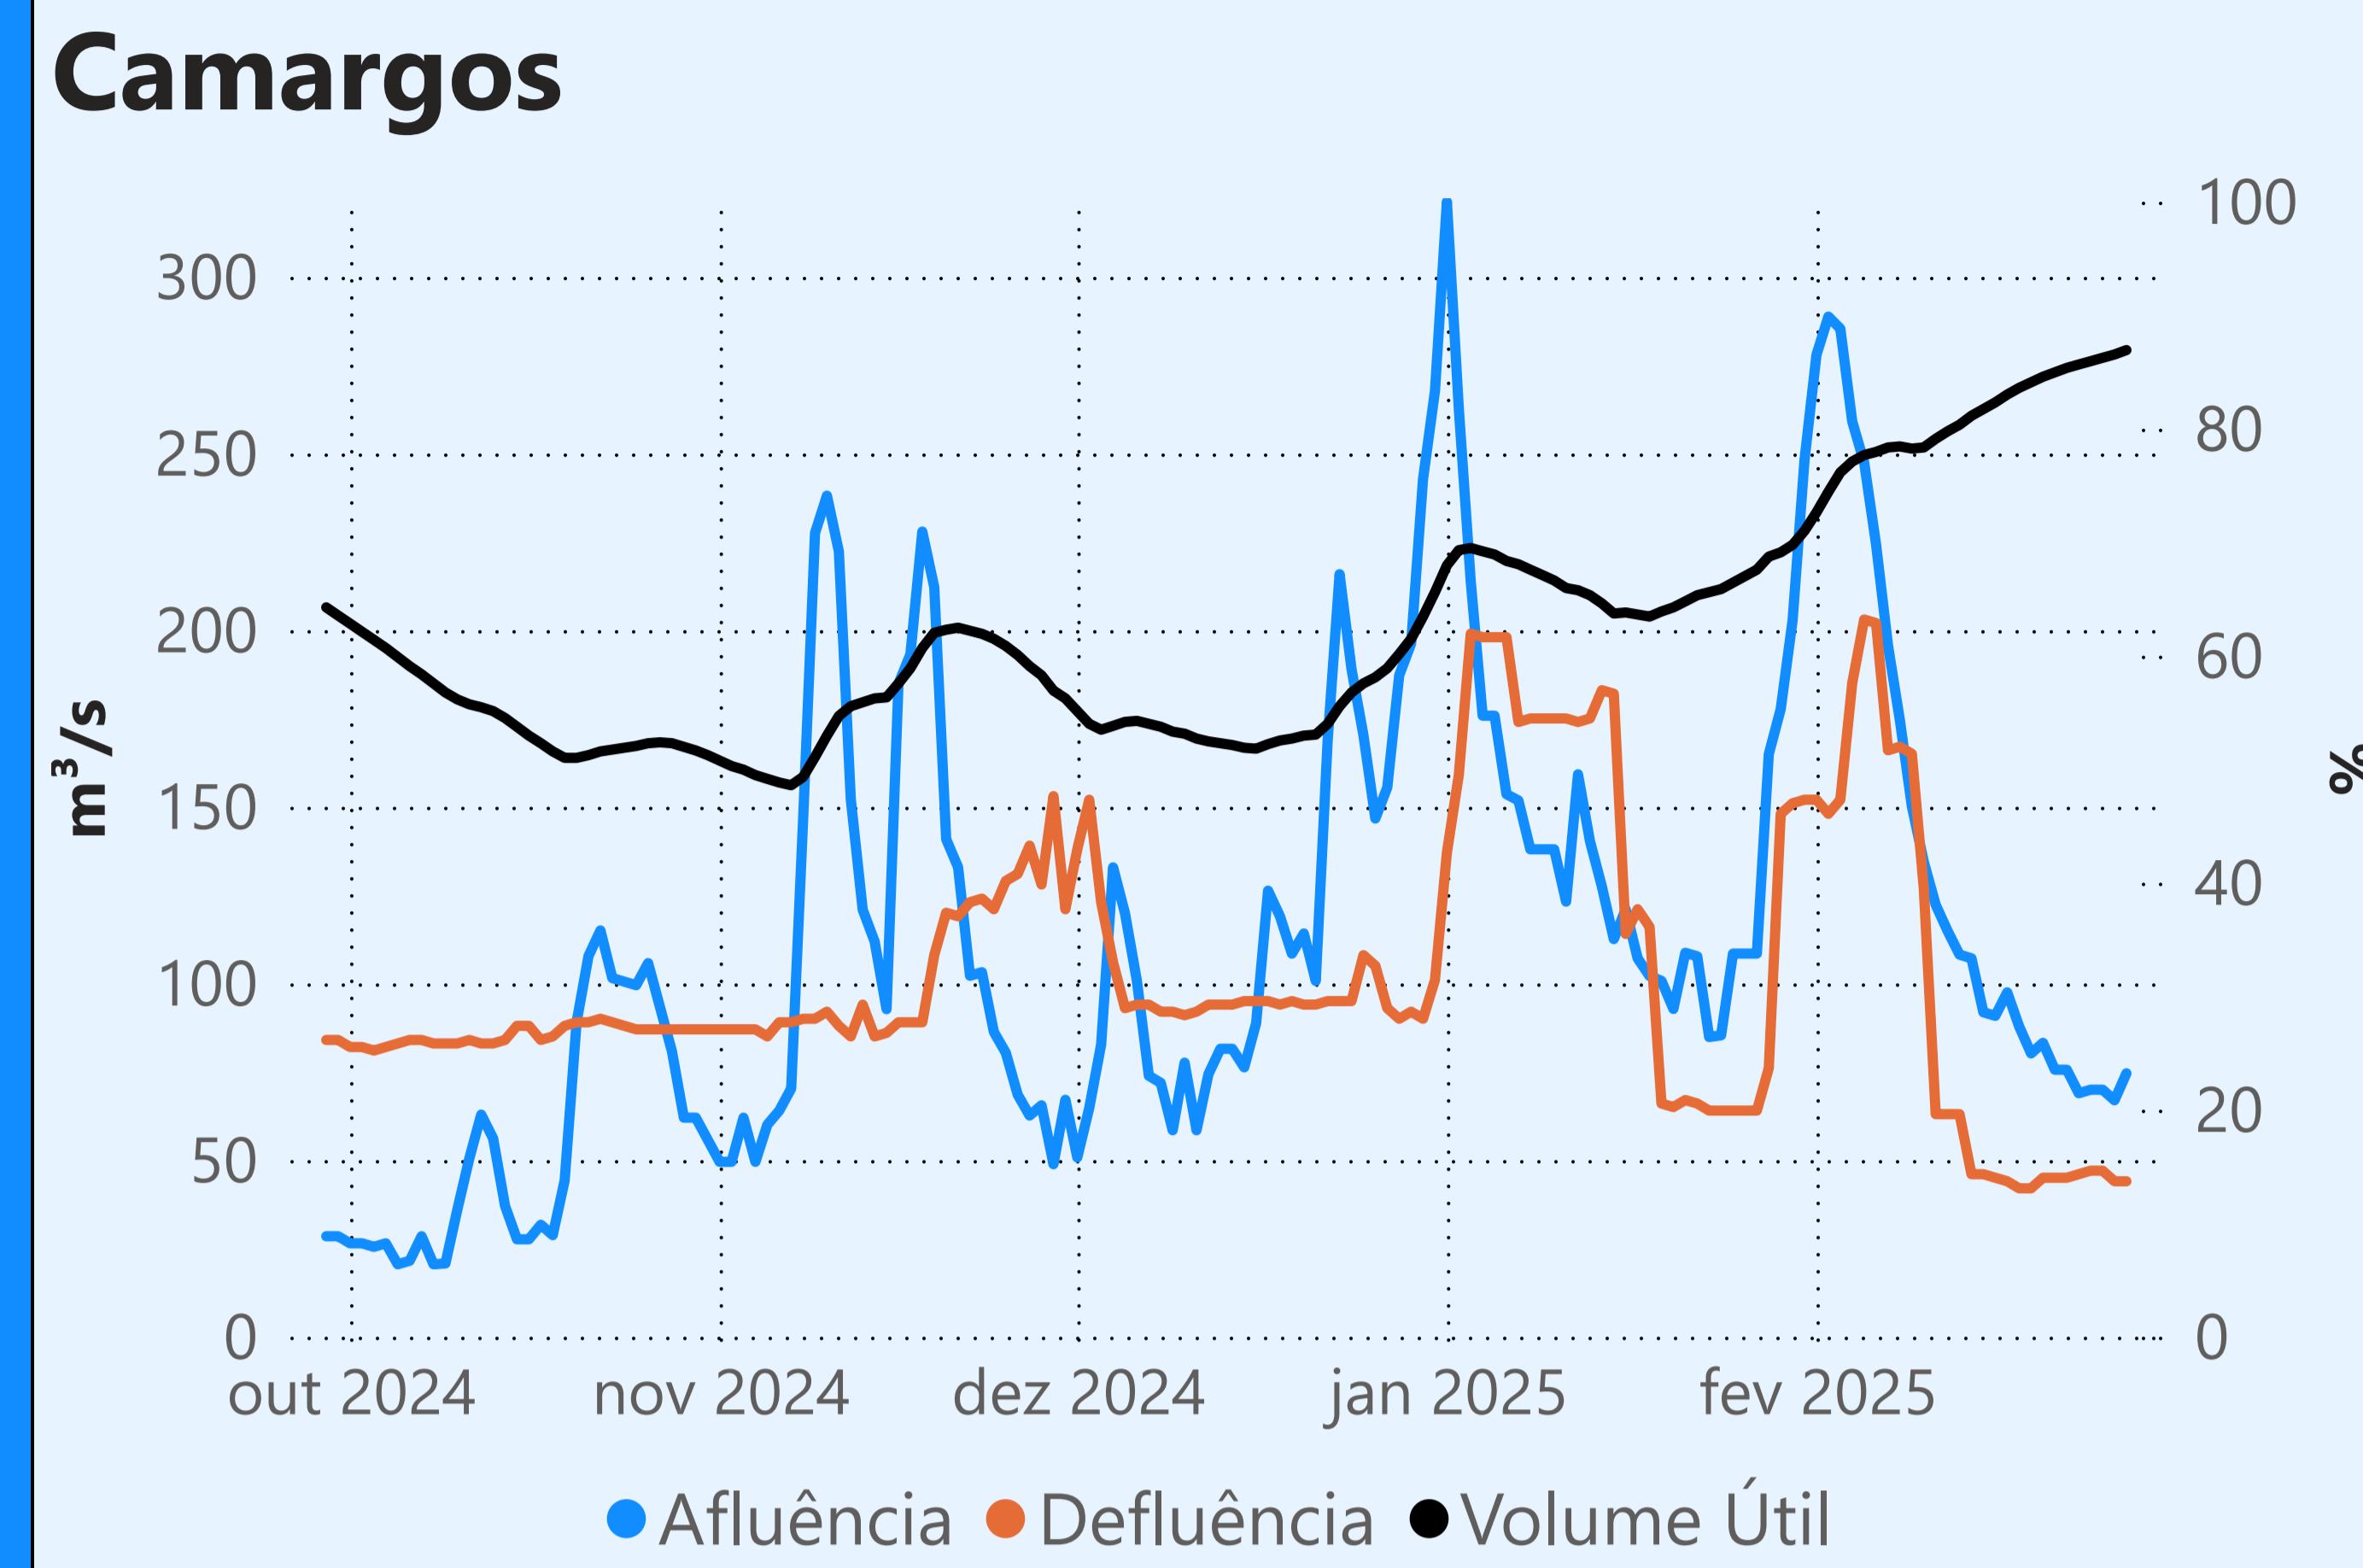

Vazão defluente média mensal (m³/s)

469
fevereiro de 2025

Dia	Defluência	Dia	Defluência
1	255	16	255
2	253	17	515
3	264	18	609
4	496	19	520
5	540	20	526
6	538	21	637
7	511	22	284
8	388	23	255
9	385	24	586
10	527	25	584
11	767	26	584
12	831	27	537
13	254		
14	432		
15	338		

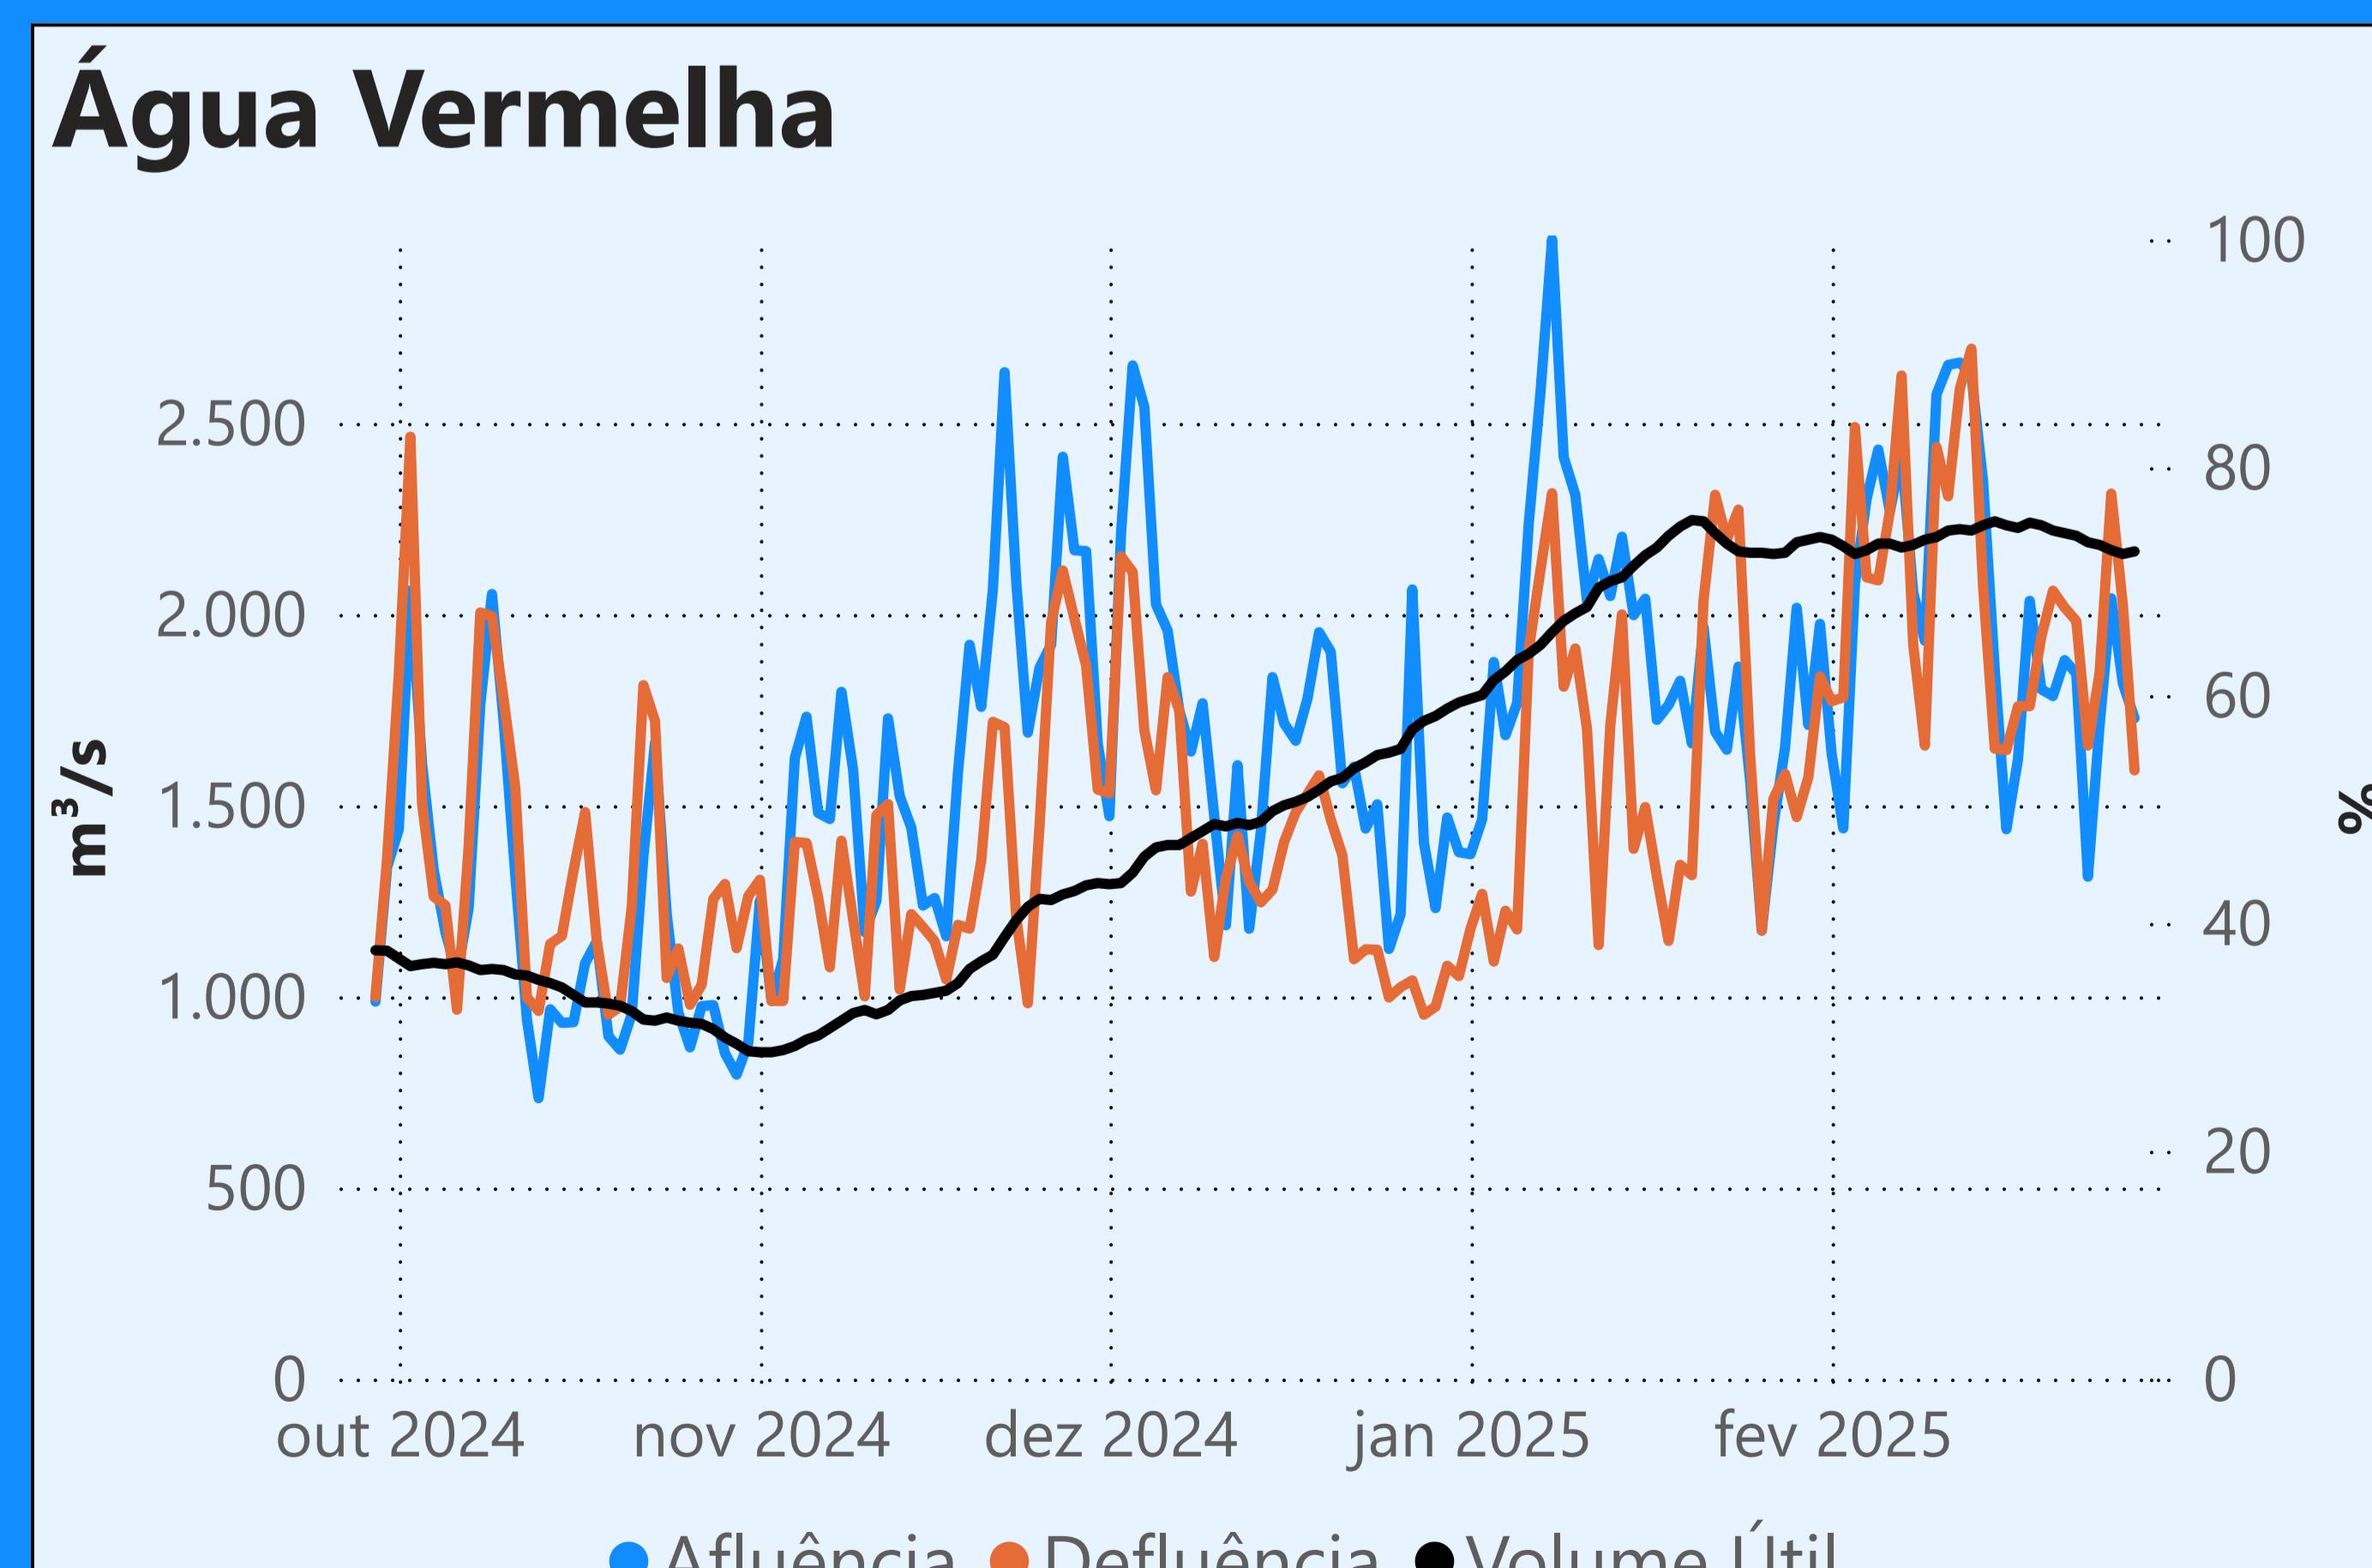



Saiba mais sobre as condições de operação
do Sistema Hídrico do Rio Paranaíba na
Resolução 194/2024

Cachoeira Dourada

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
25/02	808	373
26/02	689	437
27/02	635	887

Rio Paranaíba

Volume útil superior ou igual a 15%

São Simão

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
25/02	1.770	2.201	92,67	400,35
26/02	1.735	2.094	92,11	400,30
27/02	2.472	2.185	92,56	400,34

Rio Paranaíba

Rio Paraná

Rio Grande

Faixa de Operação Normal

Sem restrição de vazão máxima defluente

Itumbiara

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
25/02	1.255	1.334	78,08	516,23
26/02	1.252	856	78,36	516,28
27/02	1.300	1.062	78,52	516,31

Theodomiro Carneiro Santiago (Emborcação)

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
25/02	423	270	56,73	646,62
26/02	283	321	56,71	646,61
27/02	320	320	56,71	646,61

Faixa de Operação Normal

Sem restrição de vazão máxima defluente

Data de Referência

27/02/2025

Período Úmido





ANÁLISE DO SISTEMA HÍDRICO DO RIO PARANÁIBA

Data do boletim
28/02/2025

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS
E SANEAMENTO BÁSICO

Theodomiro Carneiro Santiago (Emborcação)

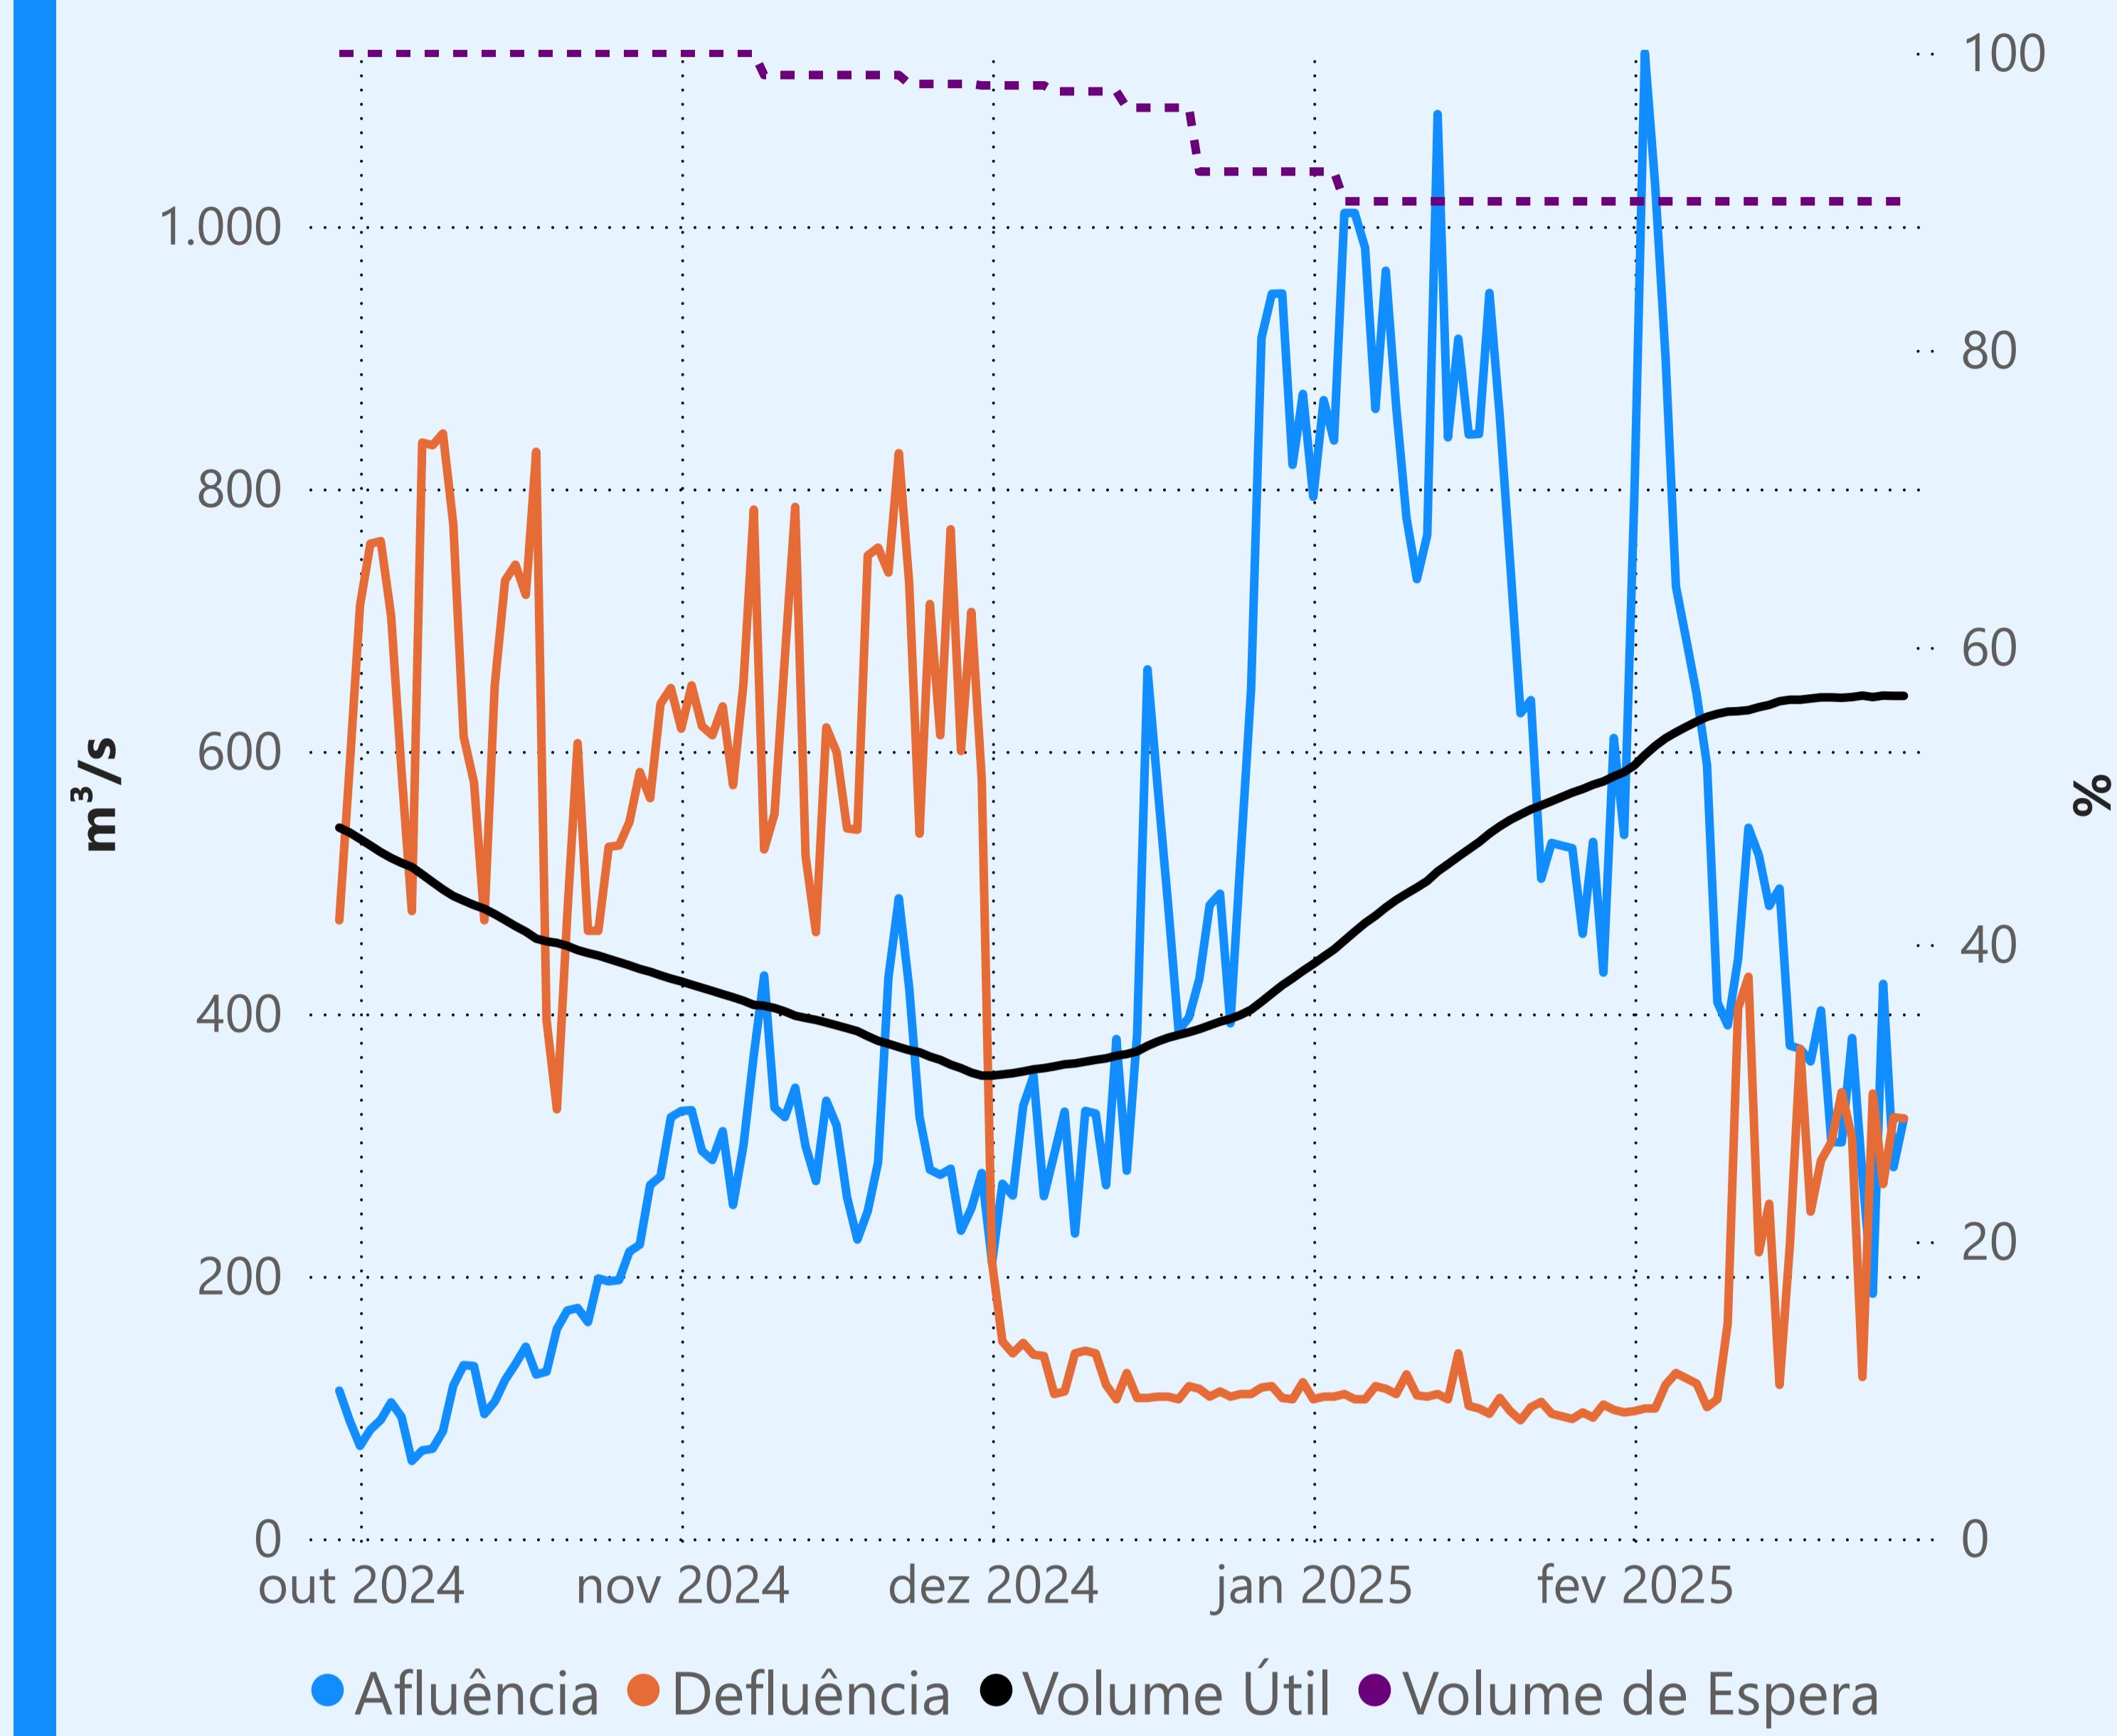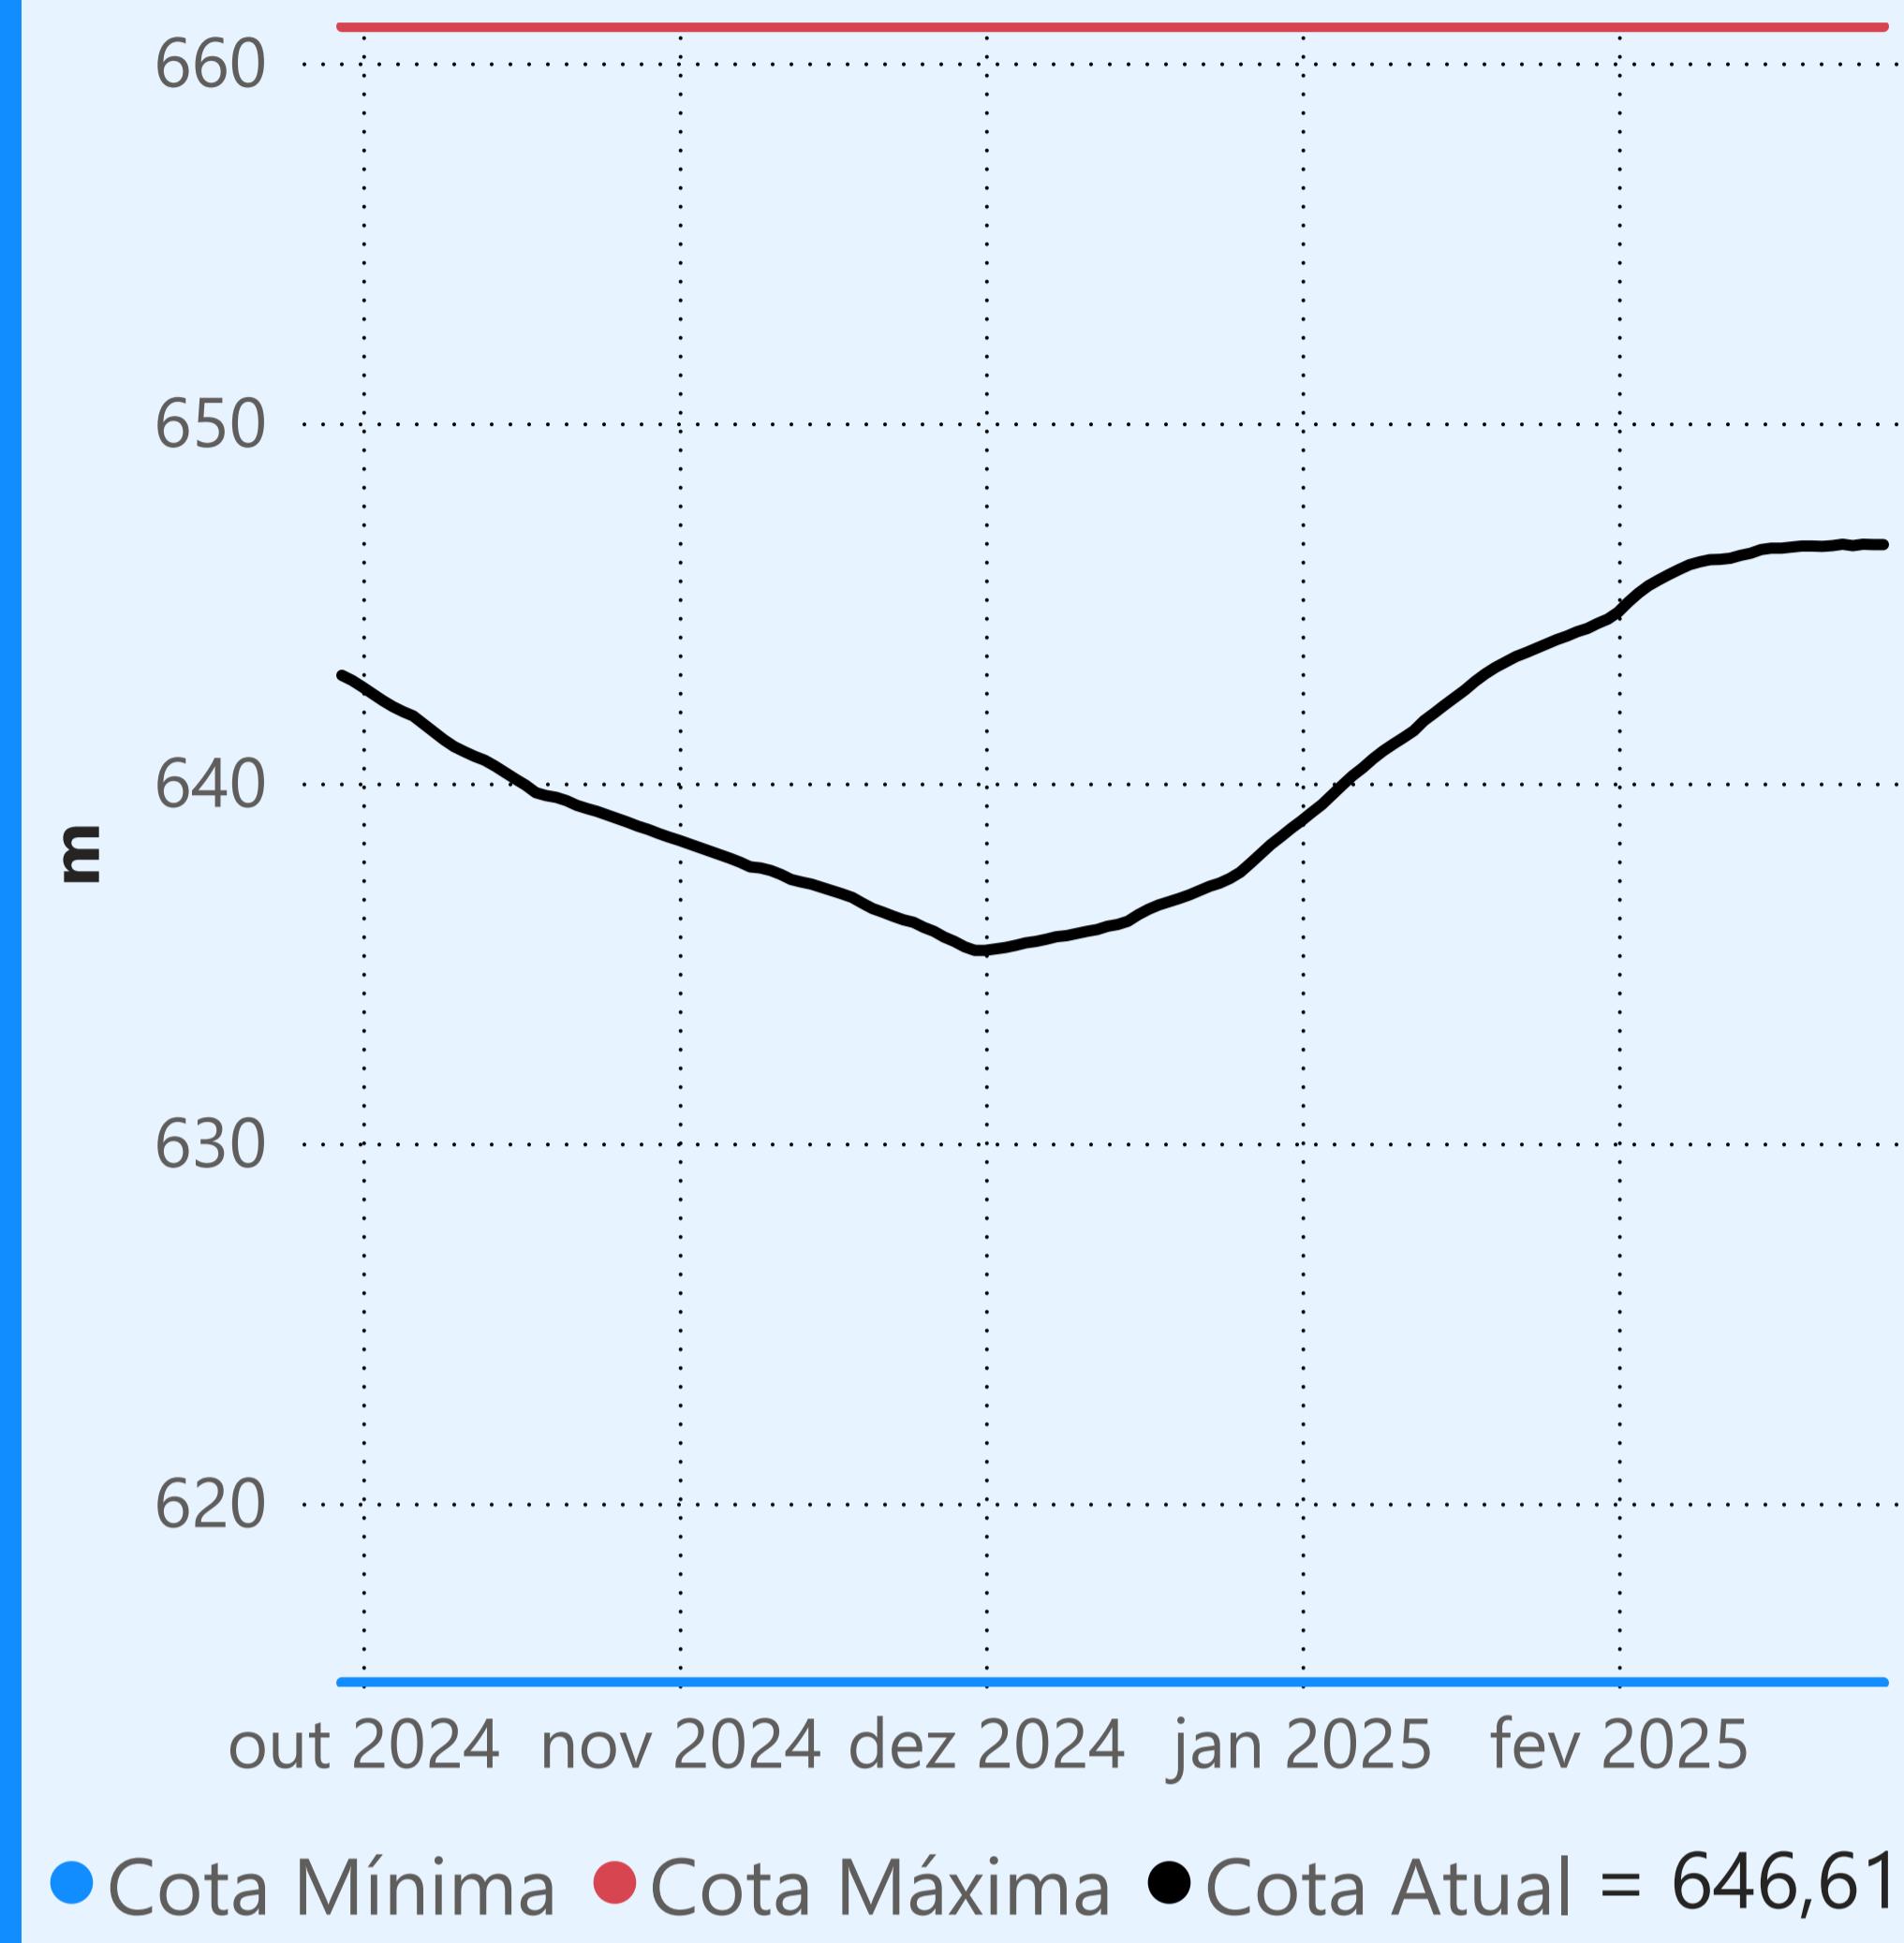

Vazão defluente média mensal (m³/s)


223
fevereiro de 2025

Dia	Defluência	Dia	Defluência
1	97	16	224
2	99	17	373
3	99	18	249
4	117	19	288
5	126	20	302
6	122	21	340
7	118	22	305
8	100	23	123
9	106	24	339
10	164	25	270
11	404	26	321
12	428	27	320
13	218		
14	255		
15	117		



Faixa de Operação Normal

Sem restrição de vazão máxima defluente

Cachoeira Dourada

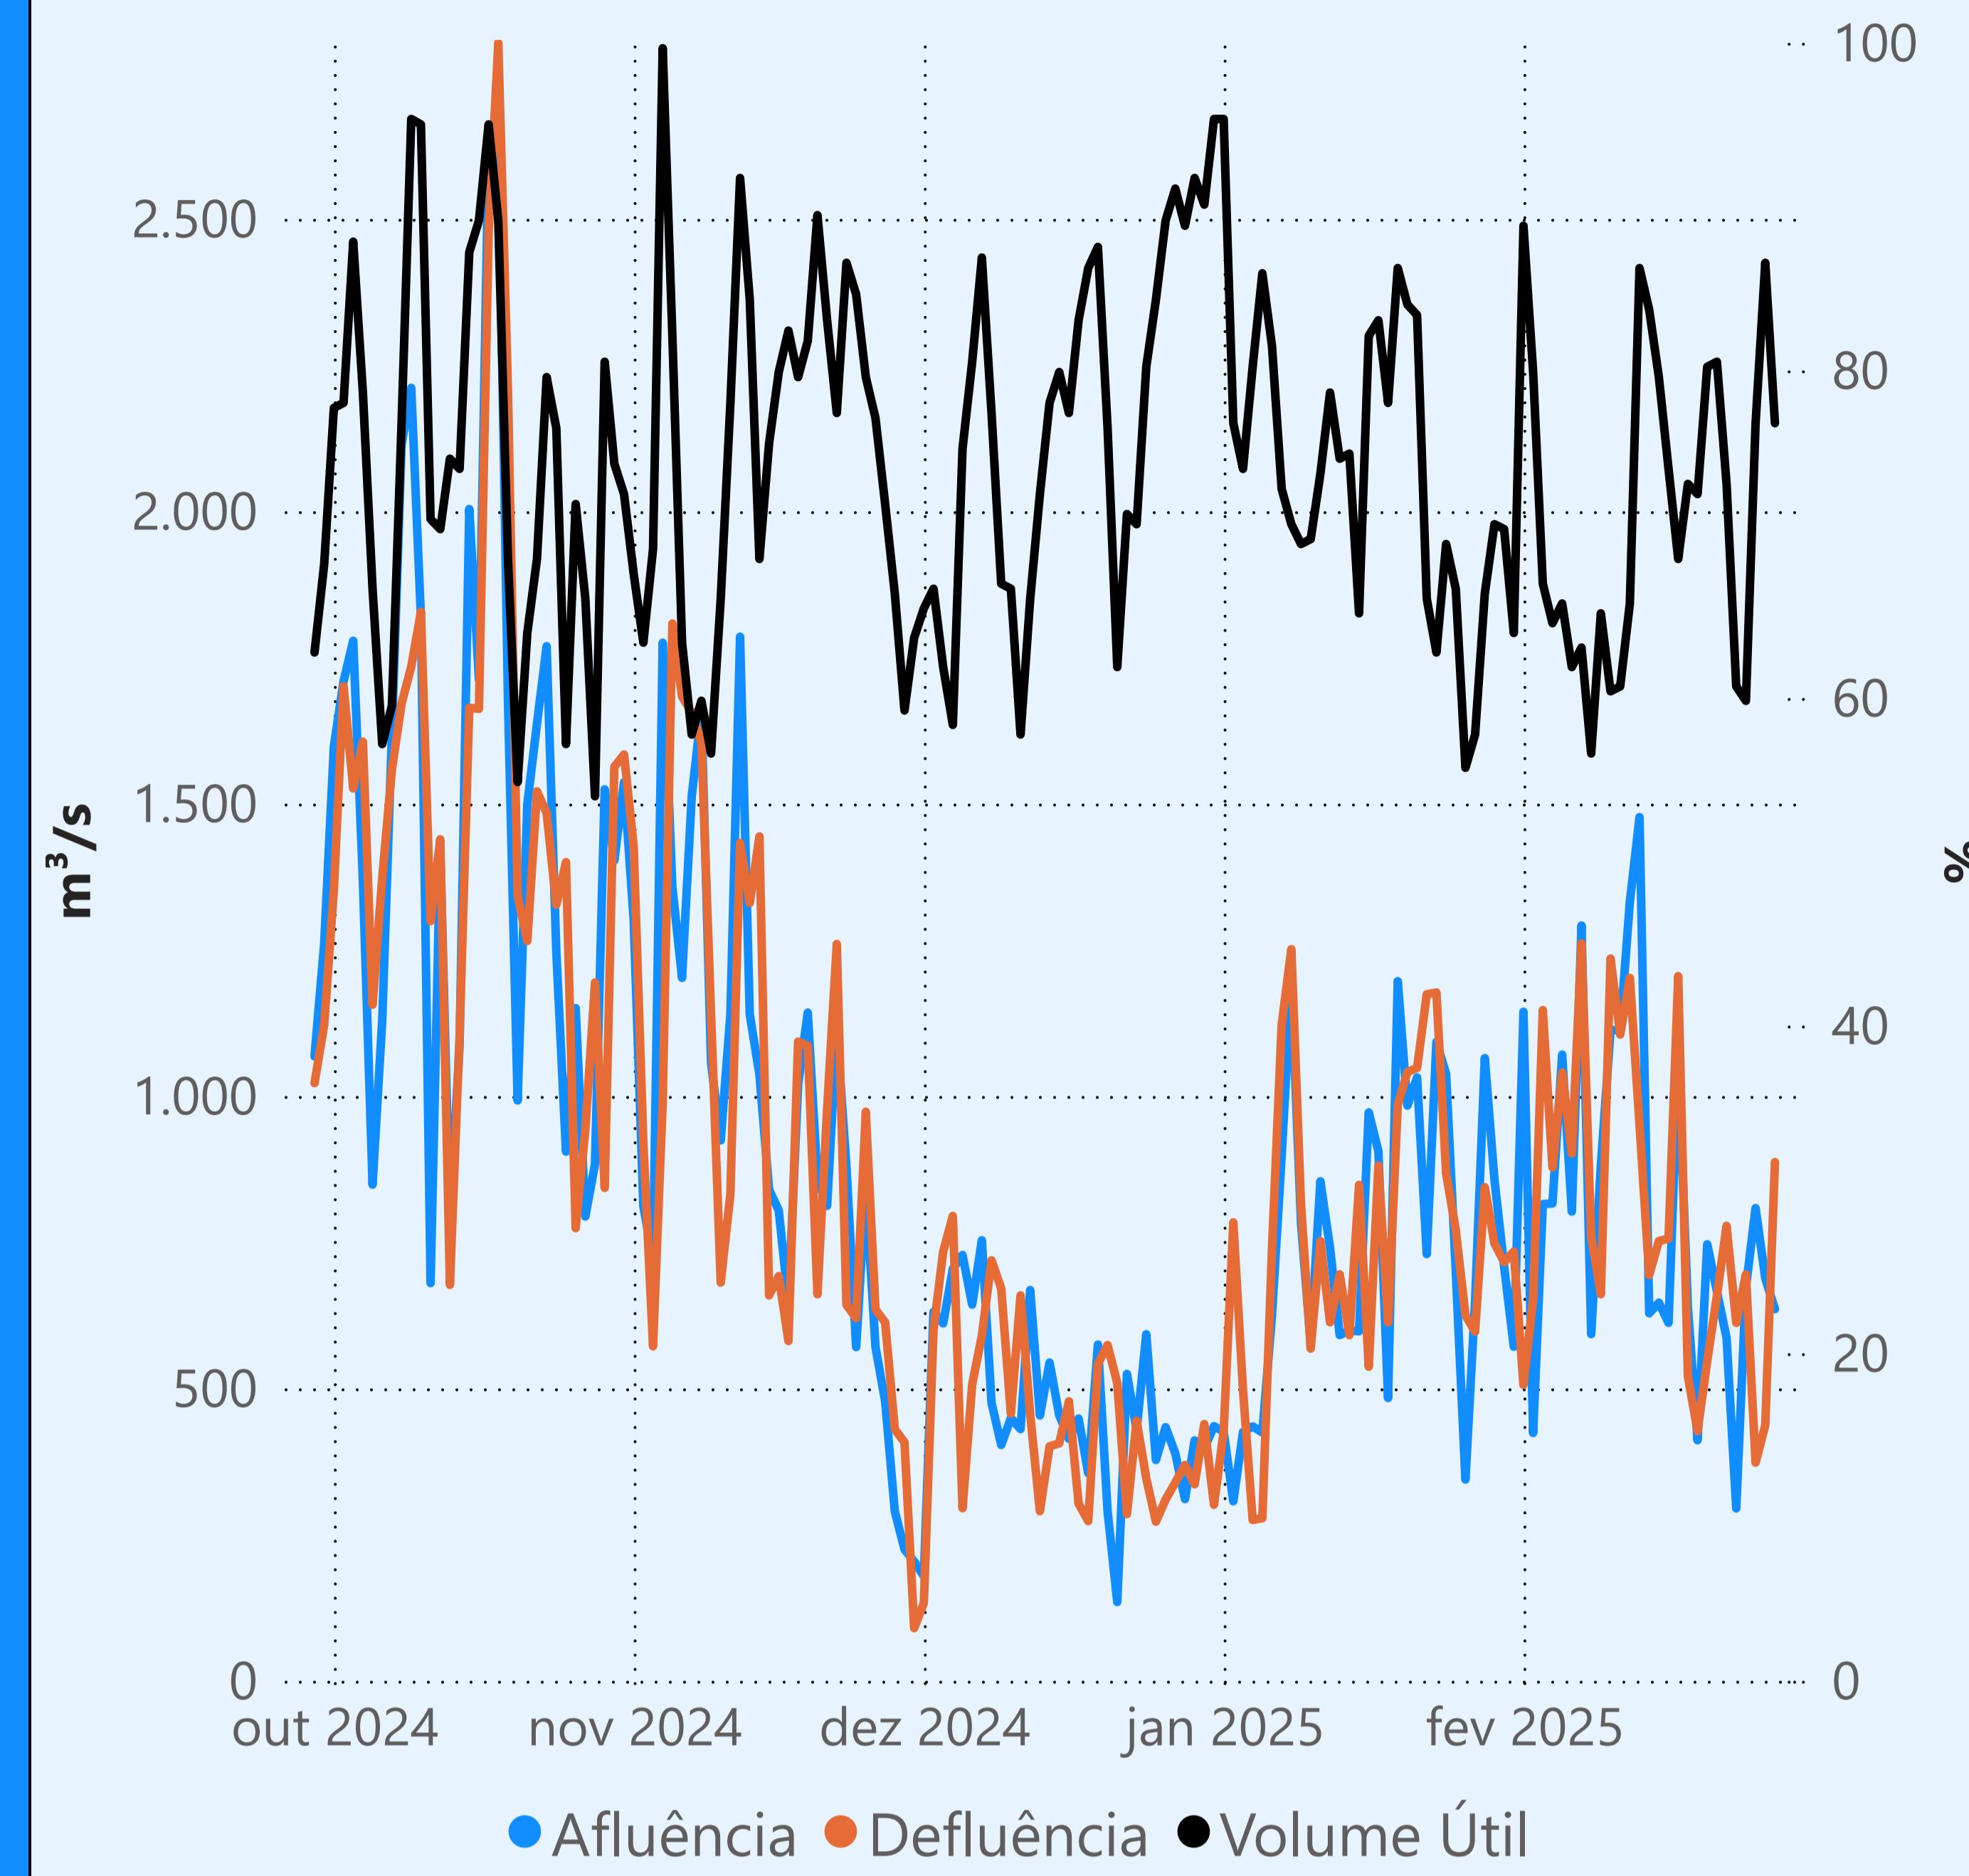

Itumbiara

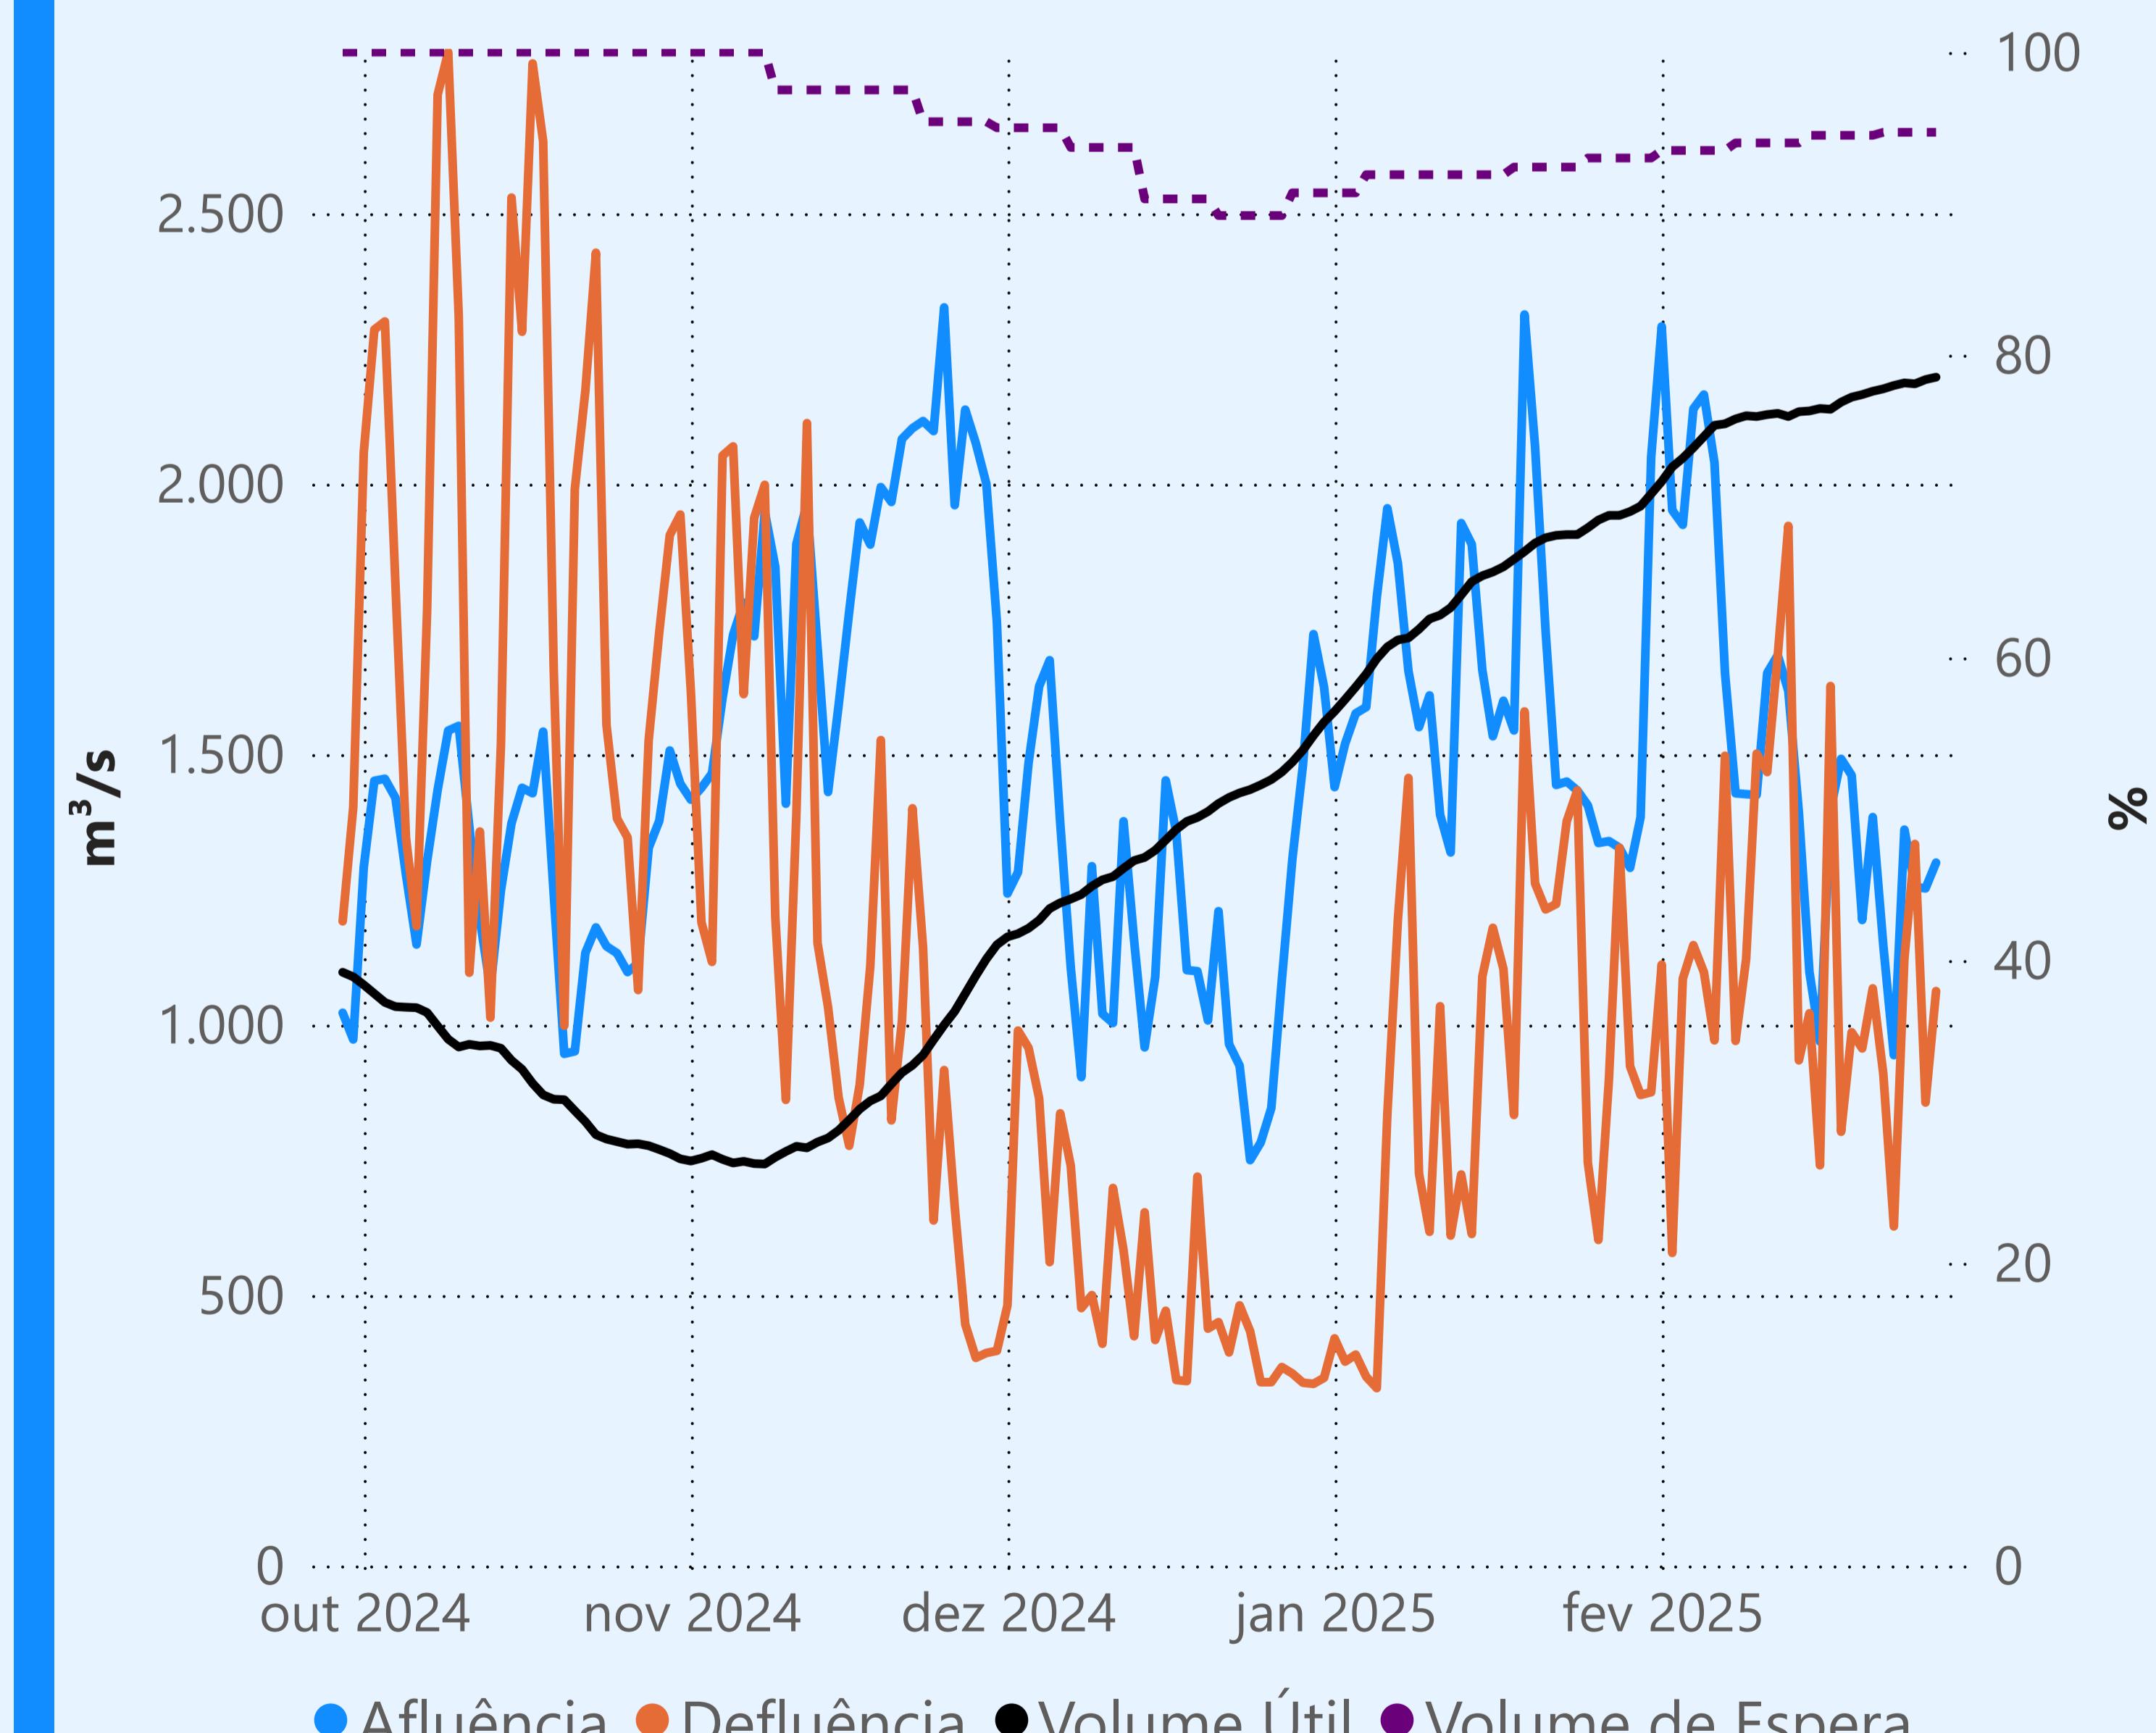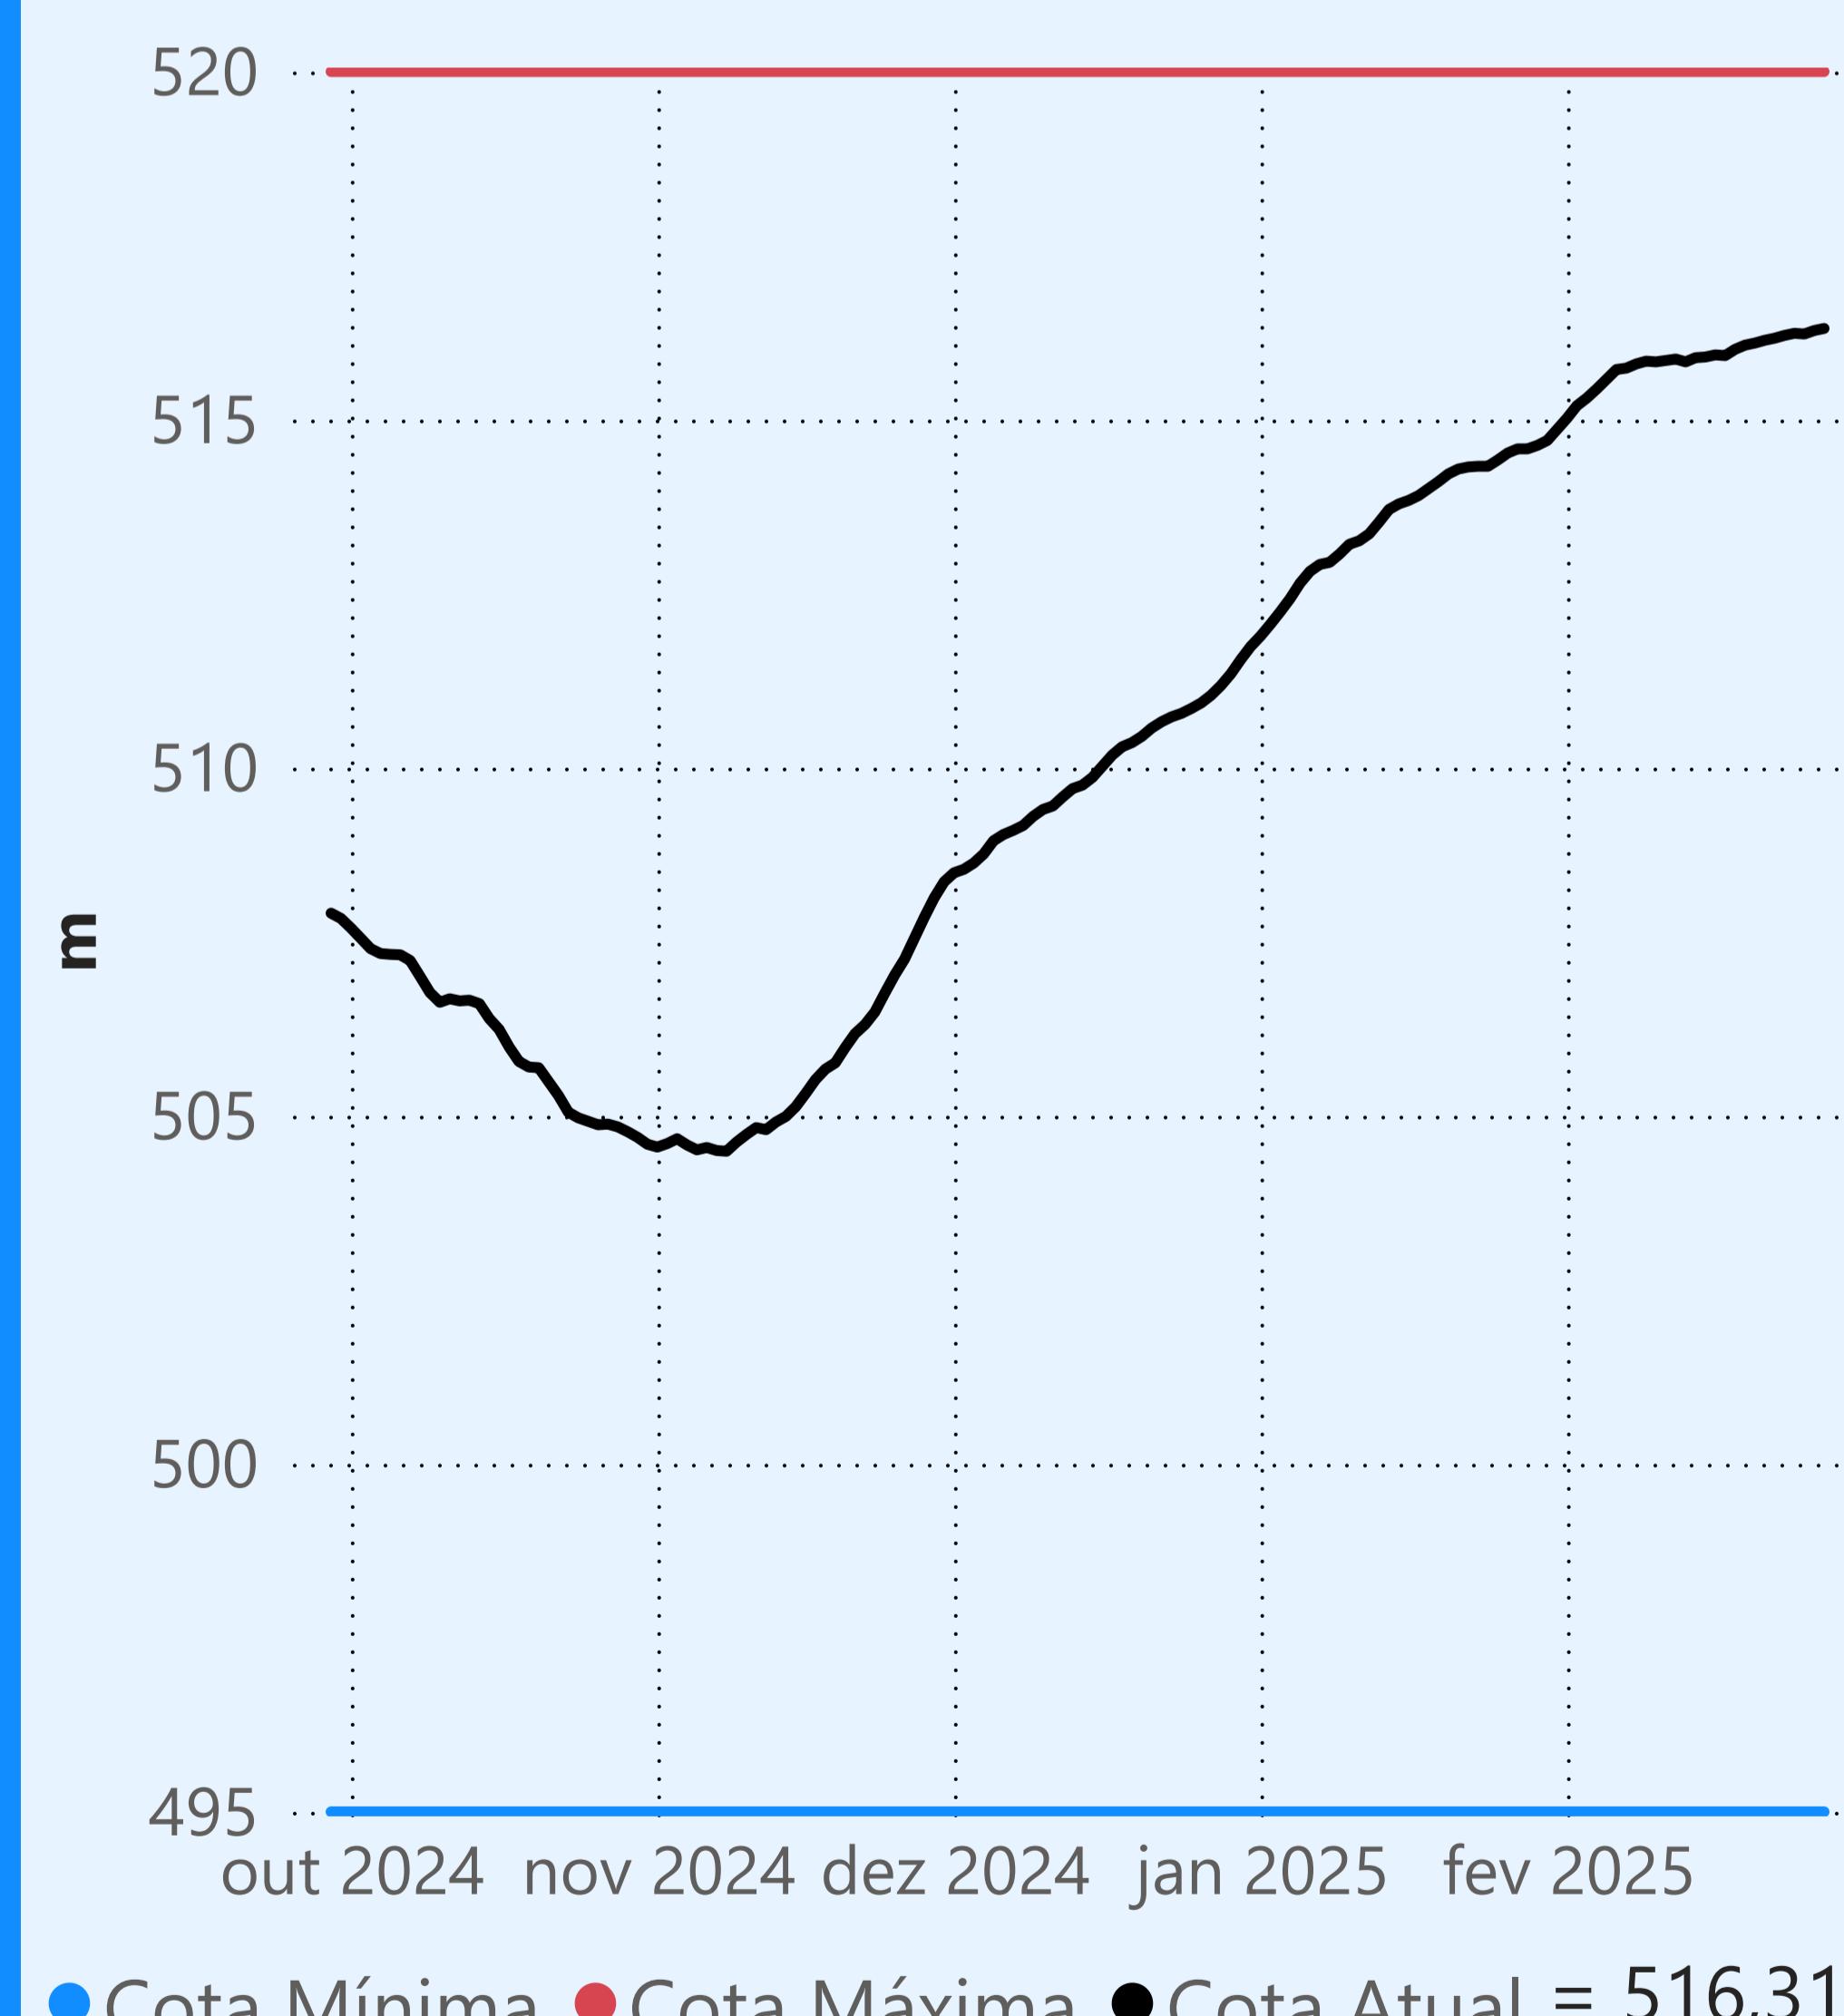

Vazão defluente média mensal (m³/s)


1.118
fevereiro de 2025

Dia	Defluência	Dia	Defluência
1	1.111	16	740
2	578	17	1.626
3	1.085	18	802
4	1.147	19	986
5	1.097	20	956
6	971	21	1.067
7	1.497	22	909
8	970	23	627
9	1.121	24	1.123
10	1.501	25	1.334
11	1.467	26	856
12	1.683	27	1.062
13	1.922		
14	934		
15	1.021		

Faixa de Operação Normal

Sem restrição de vazão máxima defluente

São Simão

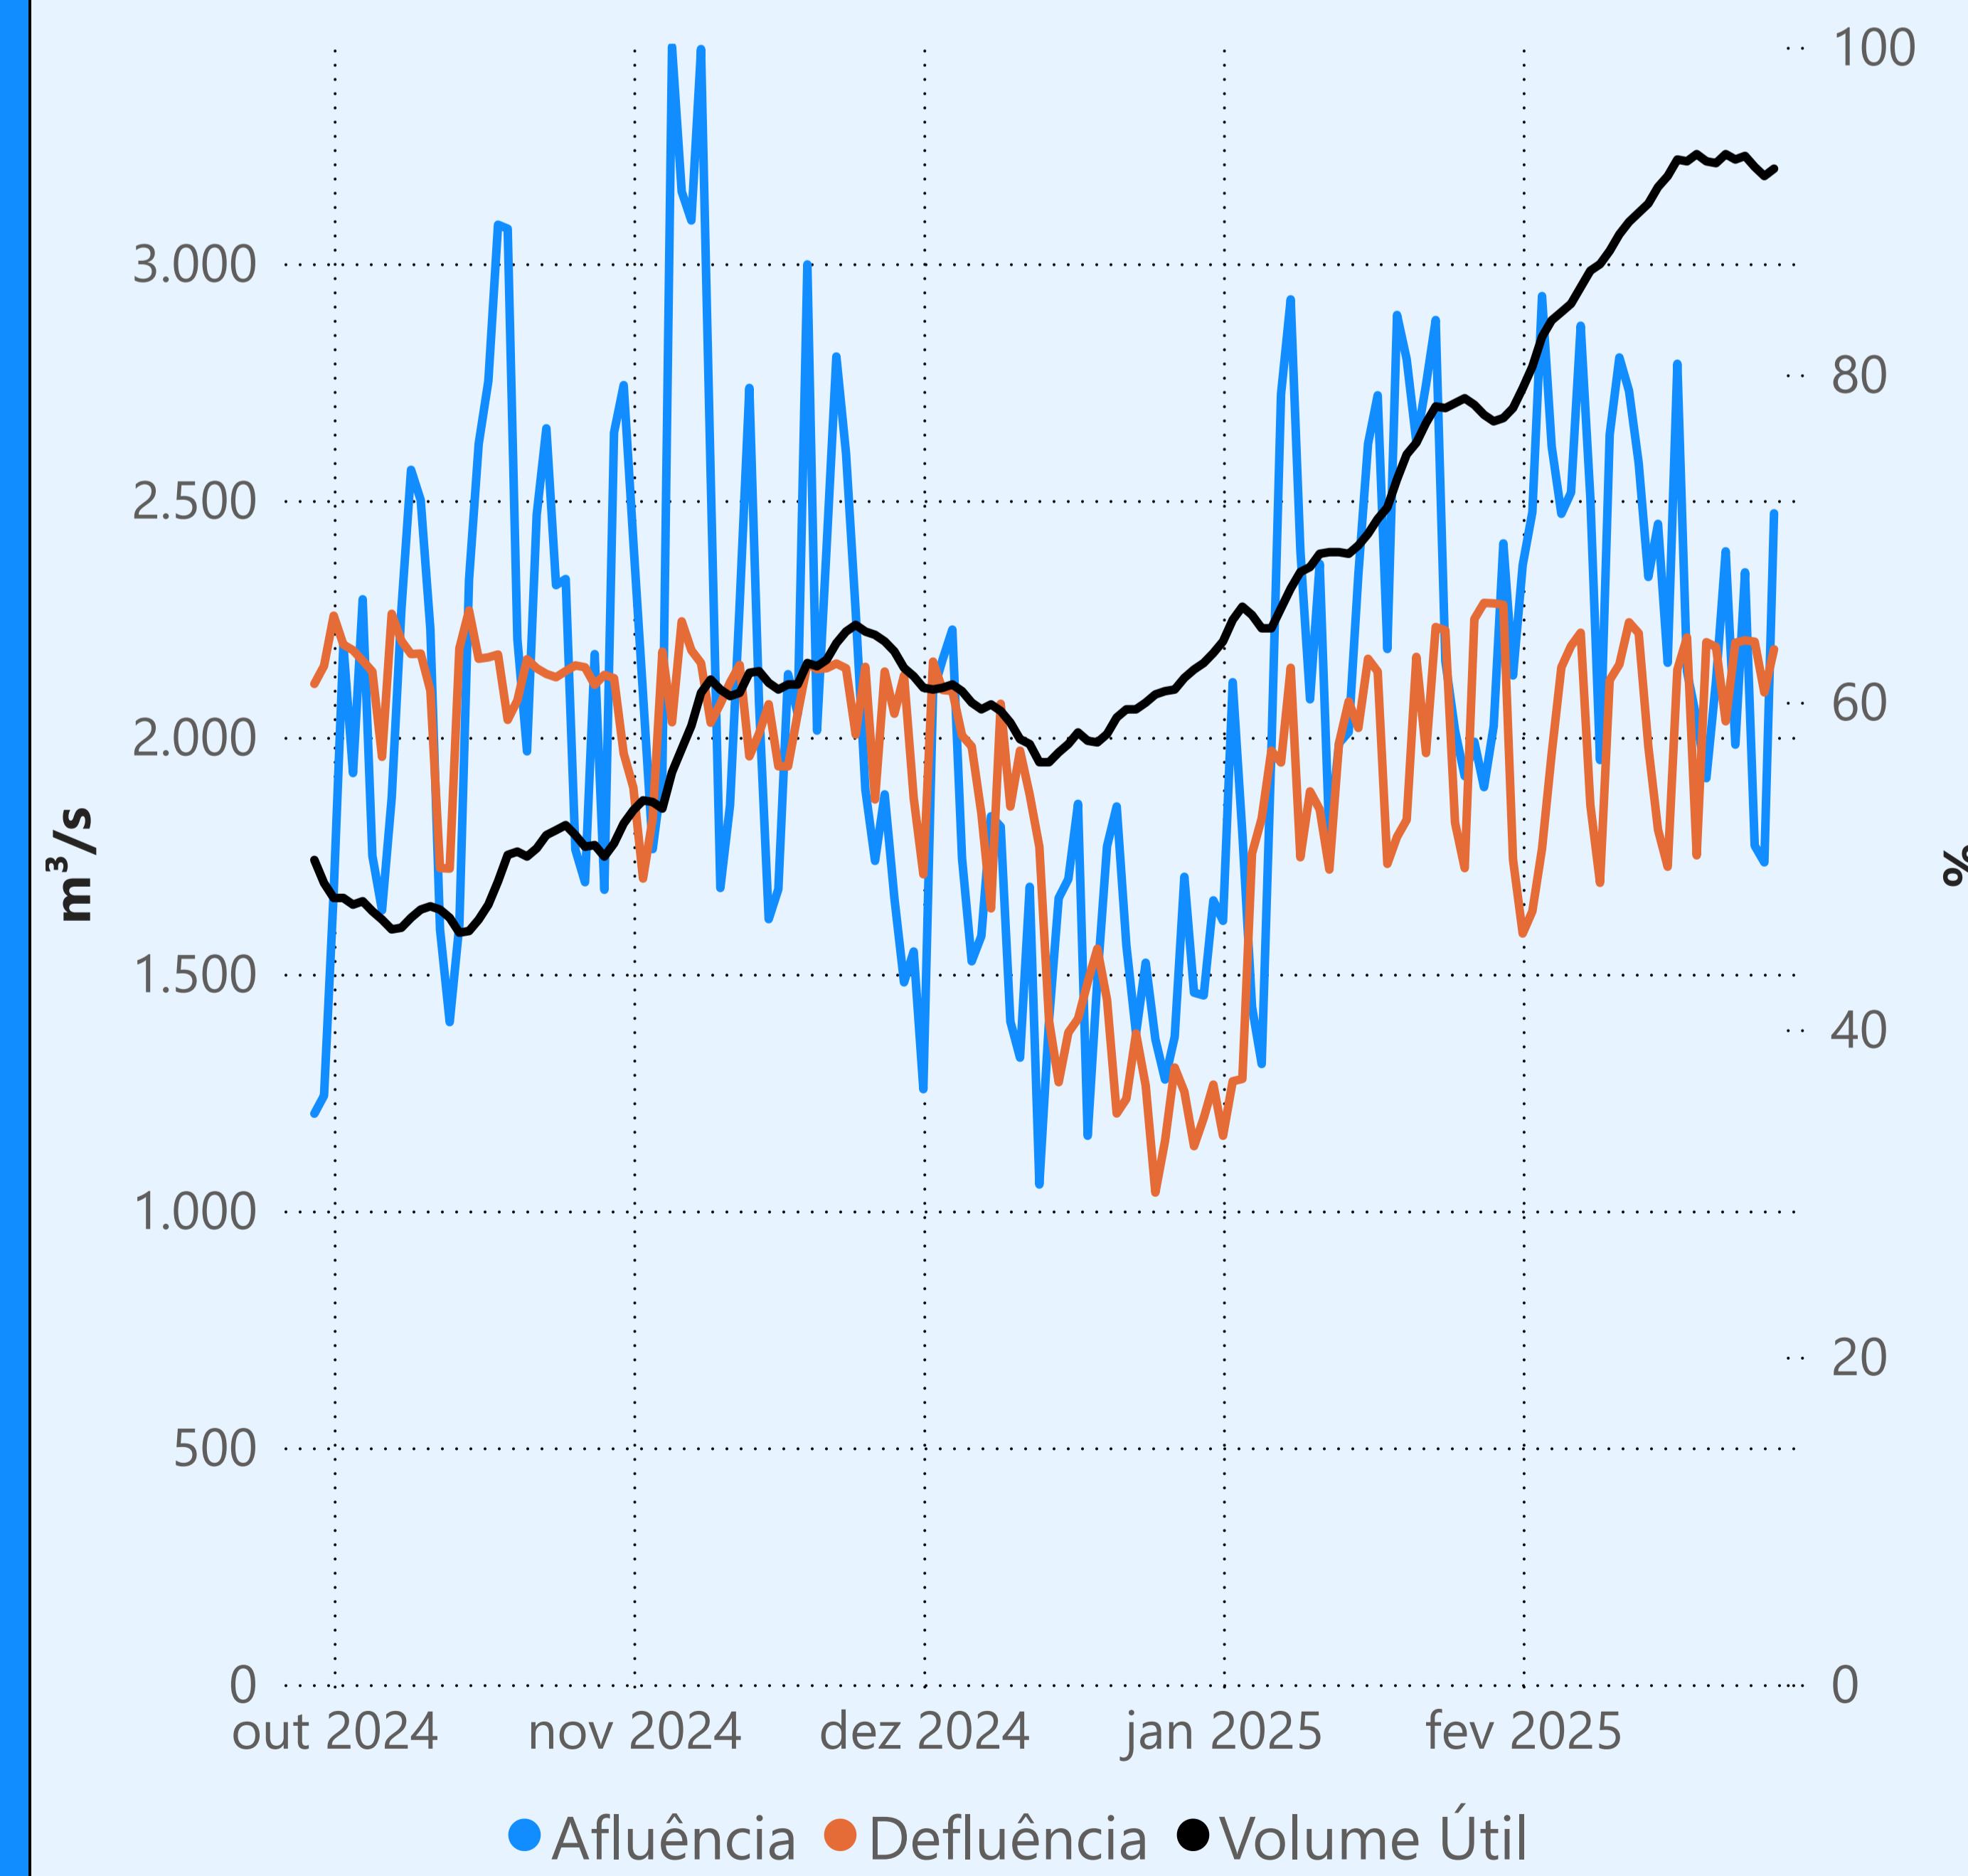

Saiba mais sobre os termos técnicos da operação dos reservatórios no
[Glossário do Sistema de Acompanhamento de Reservatórios - SAR da ANA](#)

Superintendência de Operações e Eventos Críticos
Coordenação de Operação de Reservatórios e Sistemas Hídricos

Fonte: ONS

*Dados consistidos sujeitos a novas revisões