

Saiba mais sobre as condições de operação do Sistema Hídrico do Rio Grande na Resolução 193/2024

Luiz Carlos Barreto de Carvalho

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
02/03	268	284
03/03	244	286
04/03	258	284

Jaguara

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
02/03	297	304
03/03	301	318
04/03	303	327

Volume útil superior ou igual a 15%

Água Vermelha

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
02/03	1.214	1.350	71,81	380,94
03/03	1.428	1.223	72,15	380,97
04/03	1.518	1.723	71,81	380,94

Faixa de Operação Normal

Sem restrição de vazão máxima defluente

Marechal Mascarenhas de Moraes (Peixoto)

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
02/03	241	268	73,82	663,34
03/03	343	263	74,10	663,37
04/03	307	254	74,28	663,39

Igarapava

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
02/03	395	399
03/03	378	395
04/03	386	394

Volta Grande

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
02/03	453	430
03/03	451	428
04/03	445	400

Maribondo

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
02/03	1.000	1.214	73,77	442,92
03/03	780	1.165	73,14	442,83
04/03	879	1.222	72,58	442,75

Volume útil superior ou igual a 15%

Funil Grande

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
02/03	130	130
03/03	122	130
04/03	118	130

Itutinga

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
02/03	48	48
03/03	48	46
04/03	47	46

Rio Grande



Rio Grande

Furnas

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
02/03	293	293	66,20	763,56
03/03	406	270	66,27	763,57
04/03	571	299	66,41	763,59


Camargos

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)
02/03	67	44	87,72
03/03	59	44	87,92
04/03	59	44	88,11



Rio Grande

Data de Referência
04/03/2025





Período Úmido

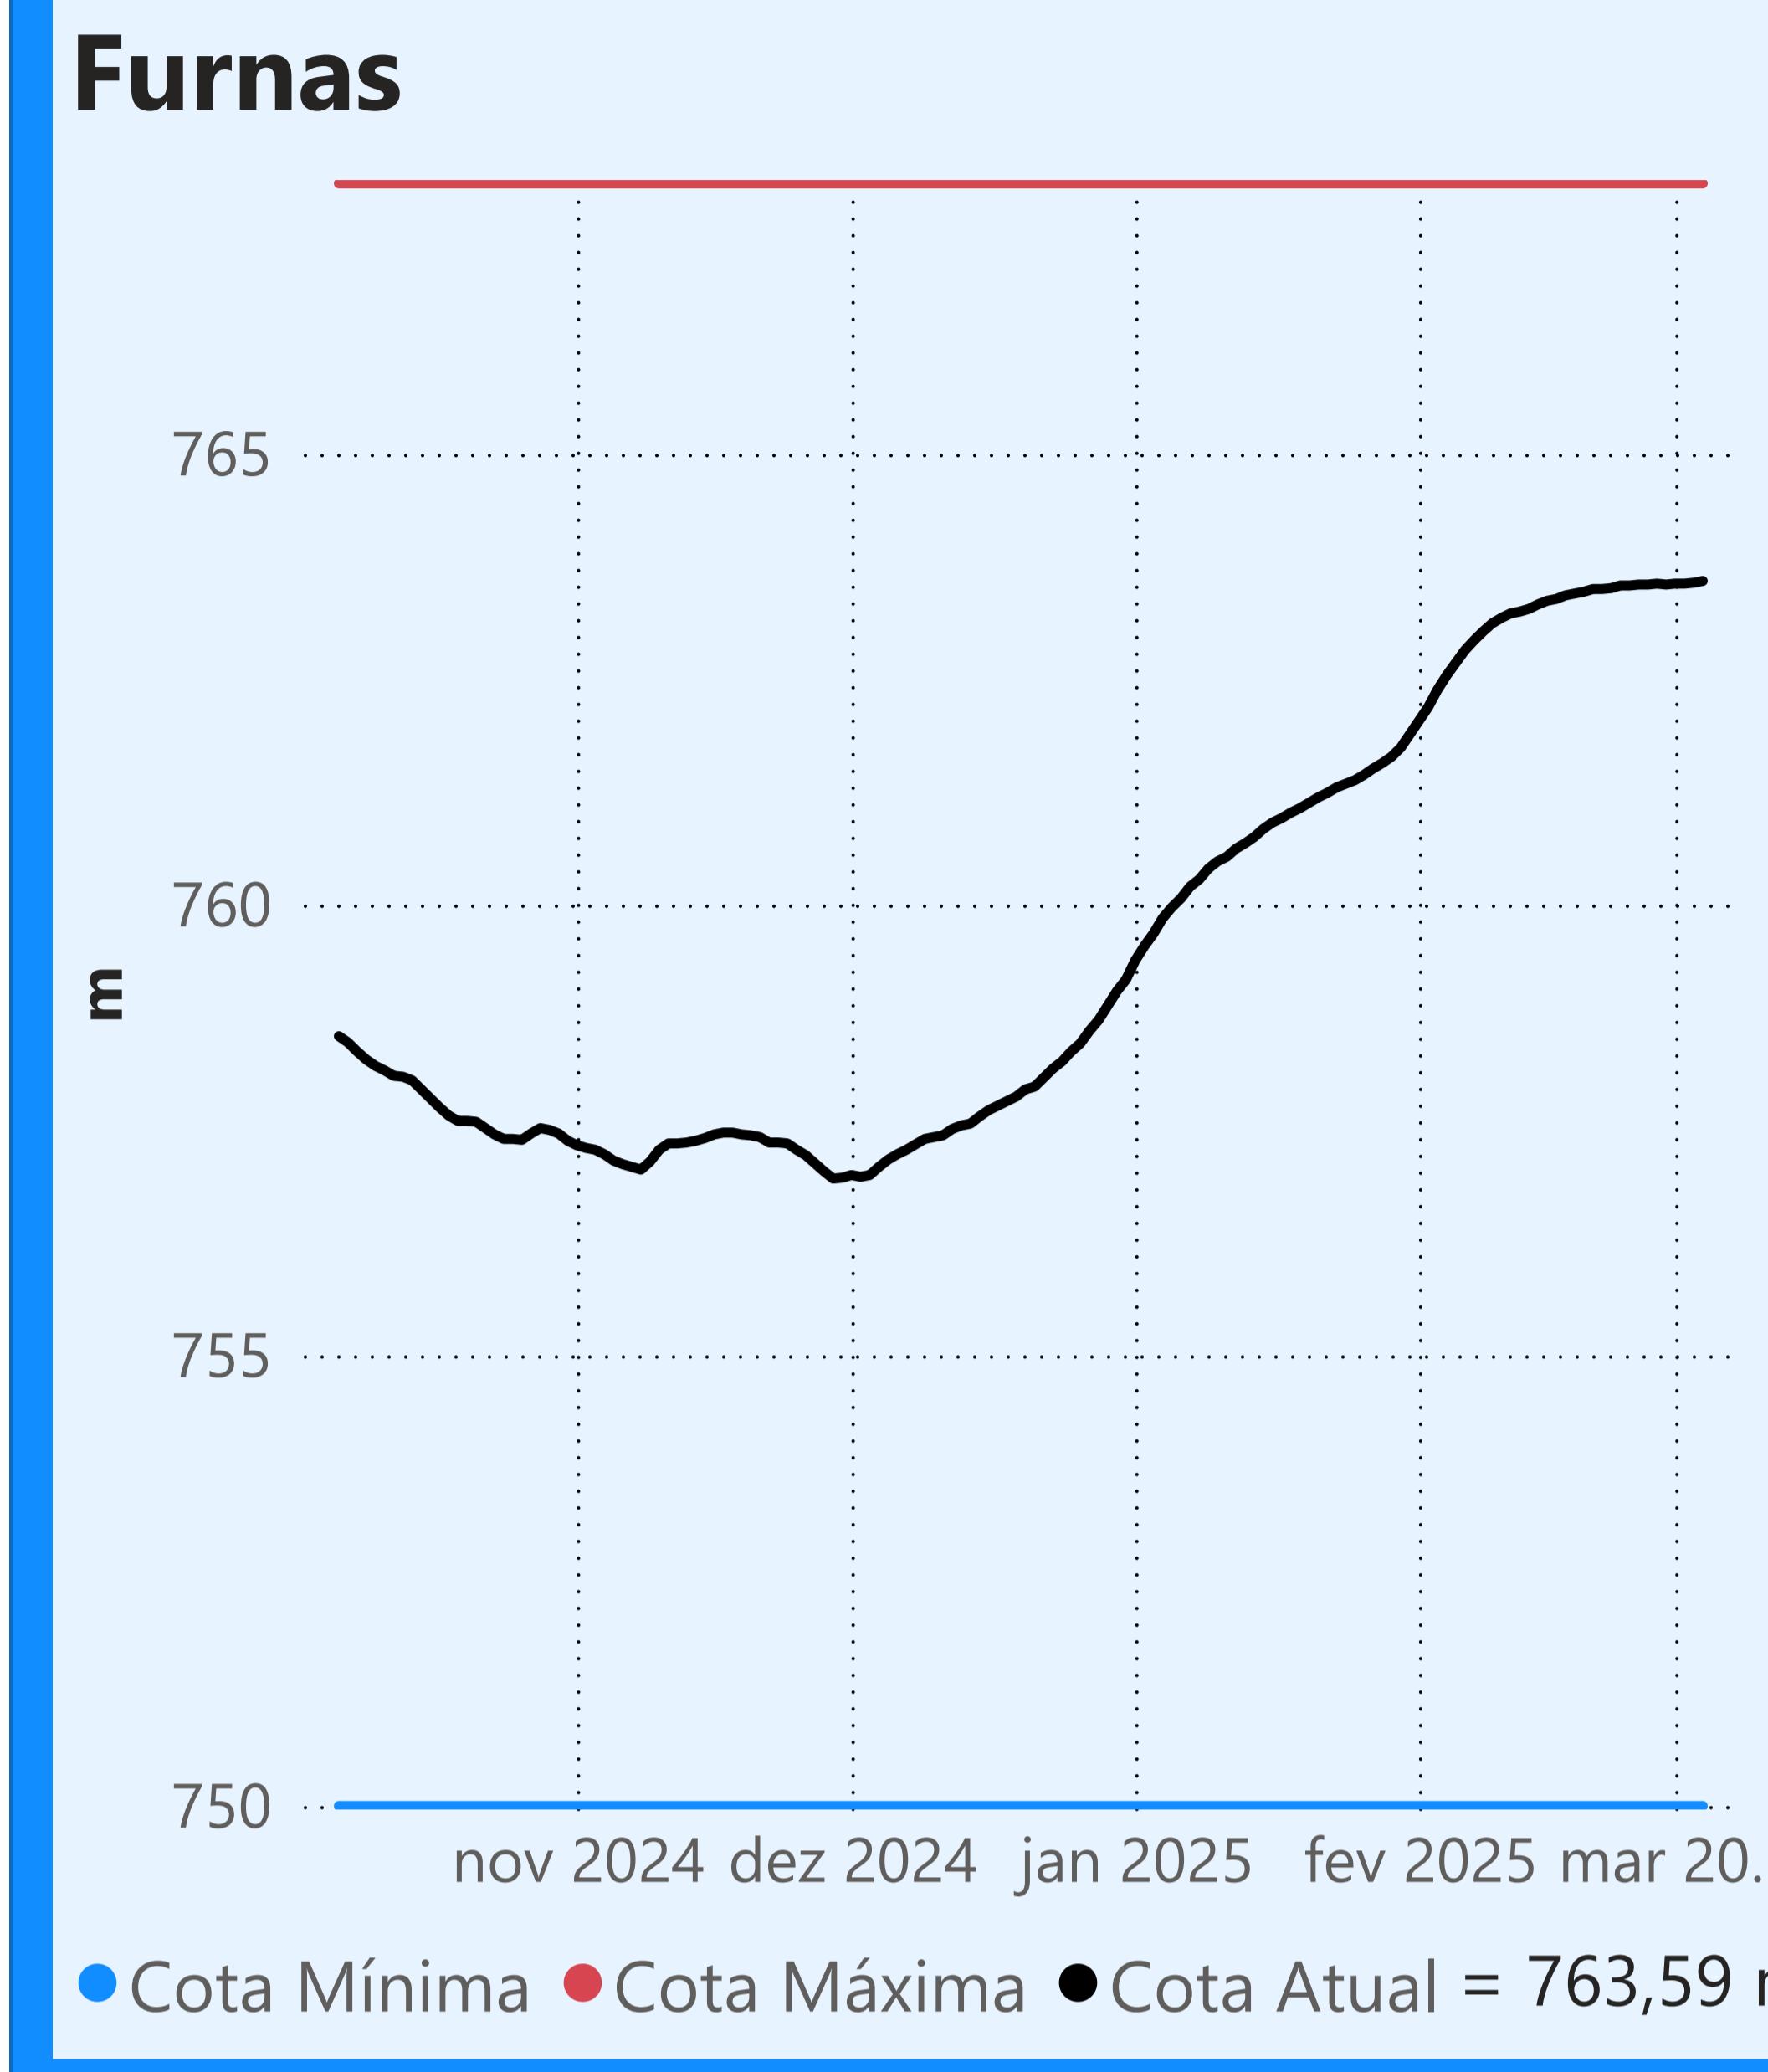



Faixa de Operação Normal

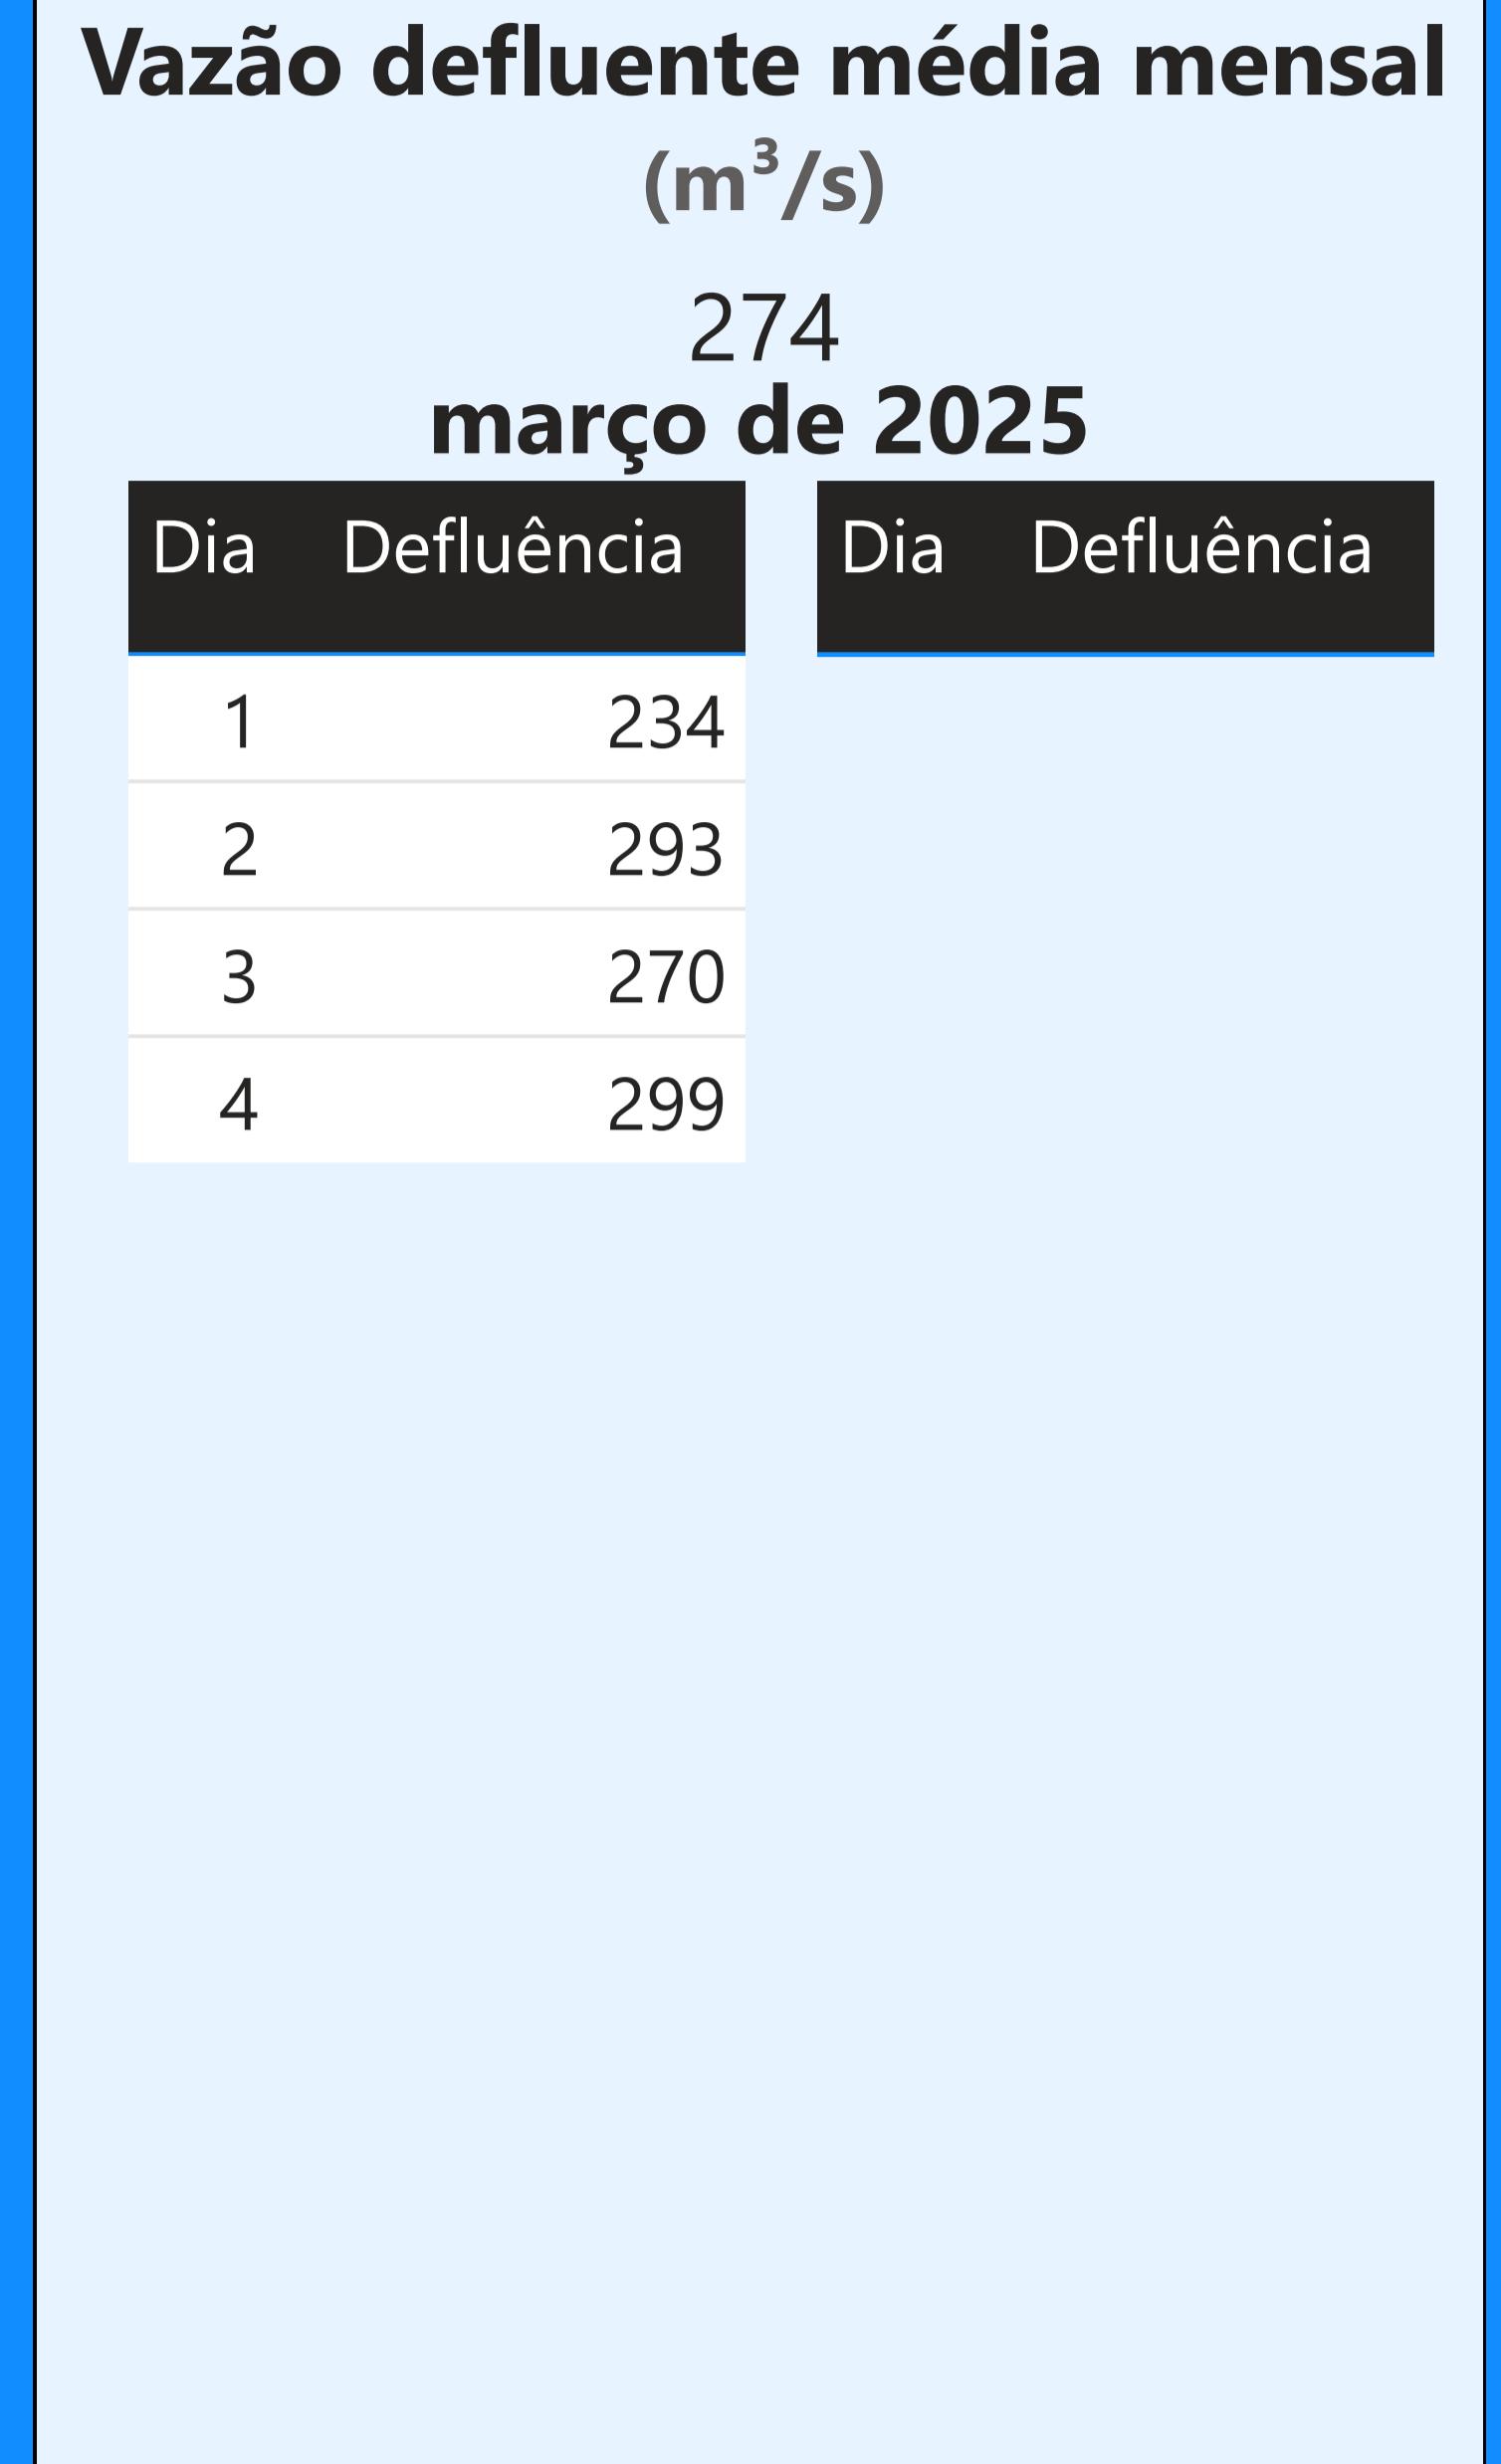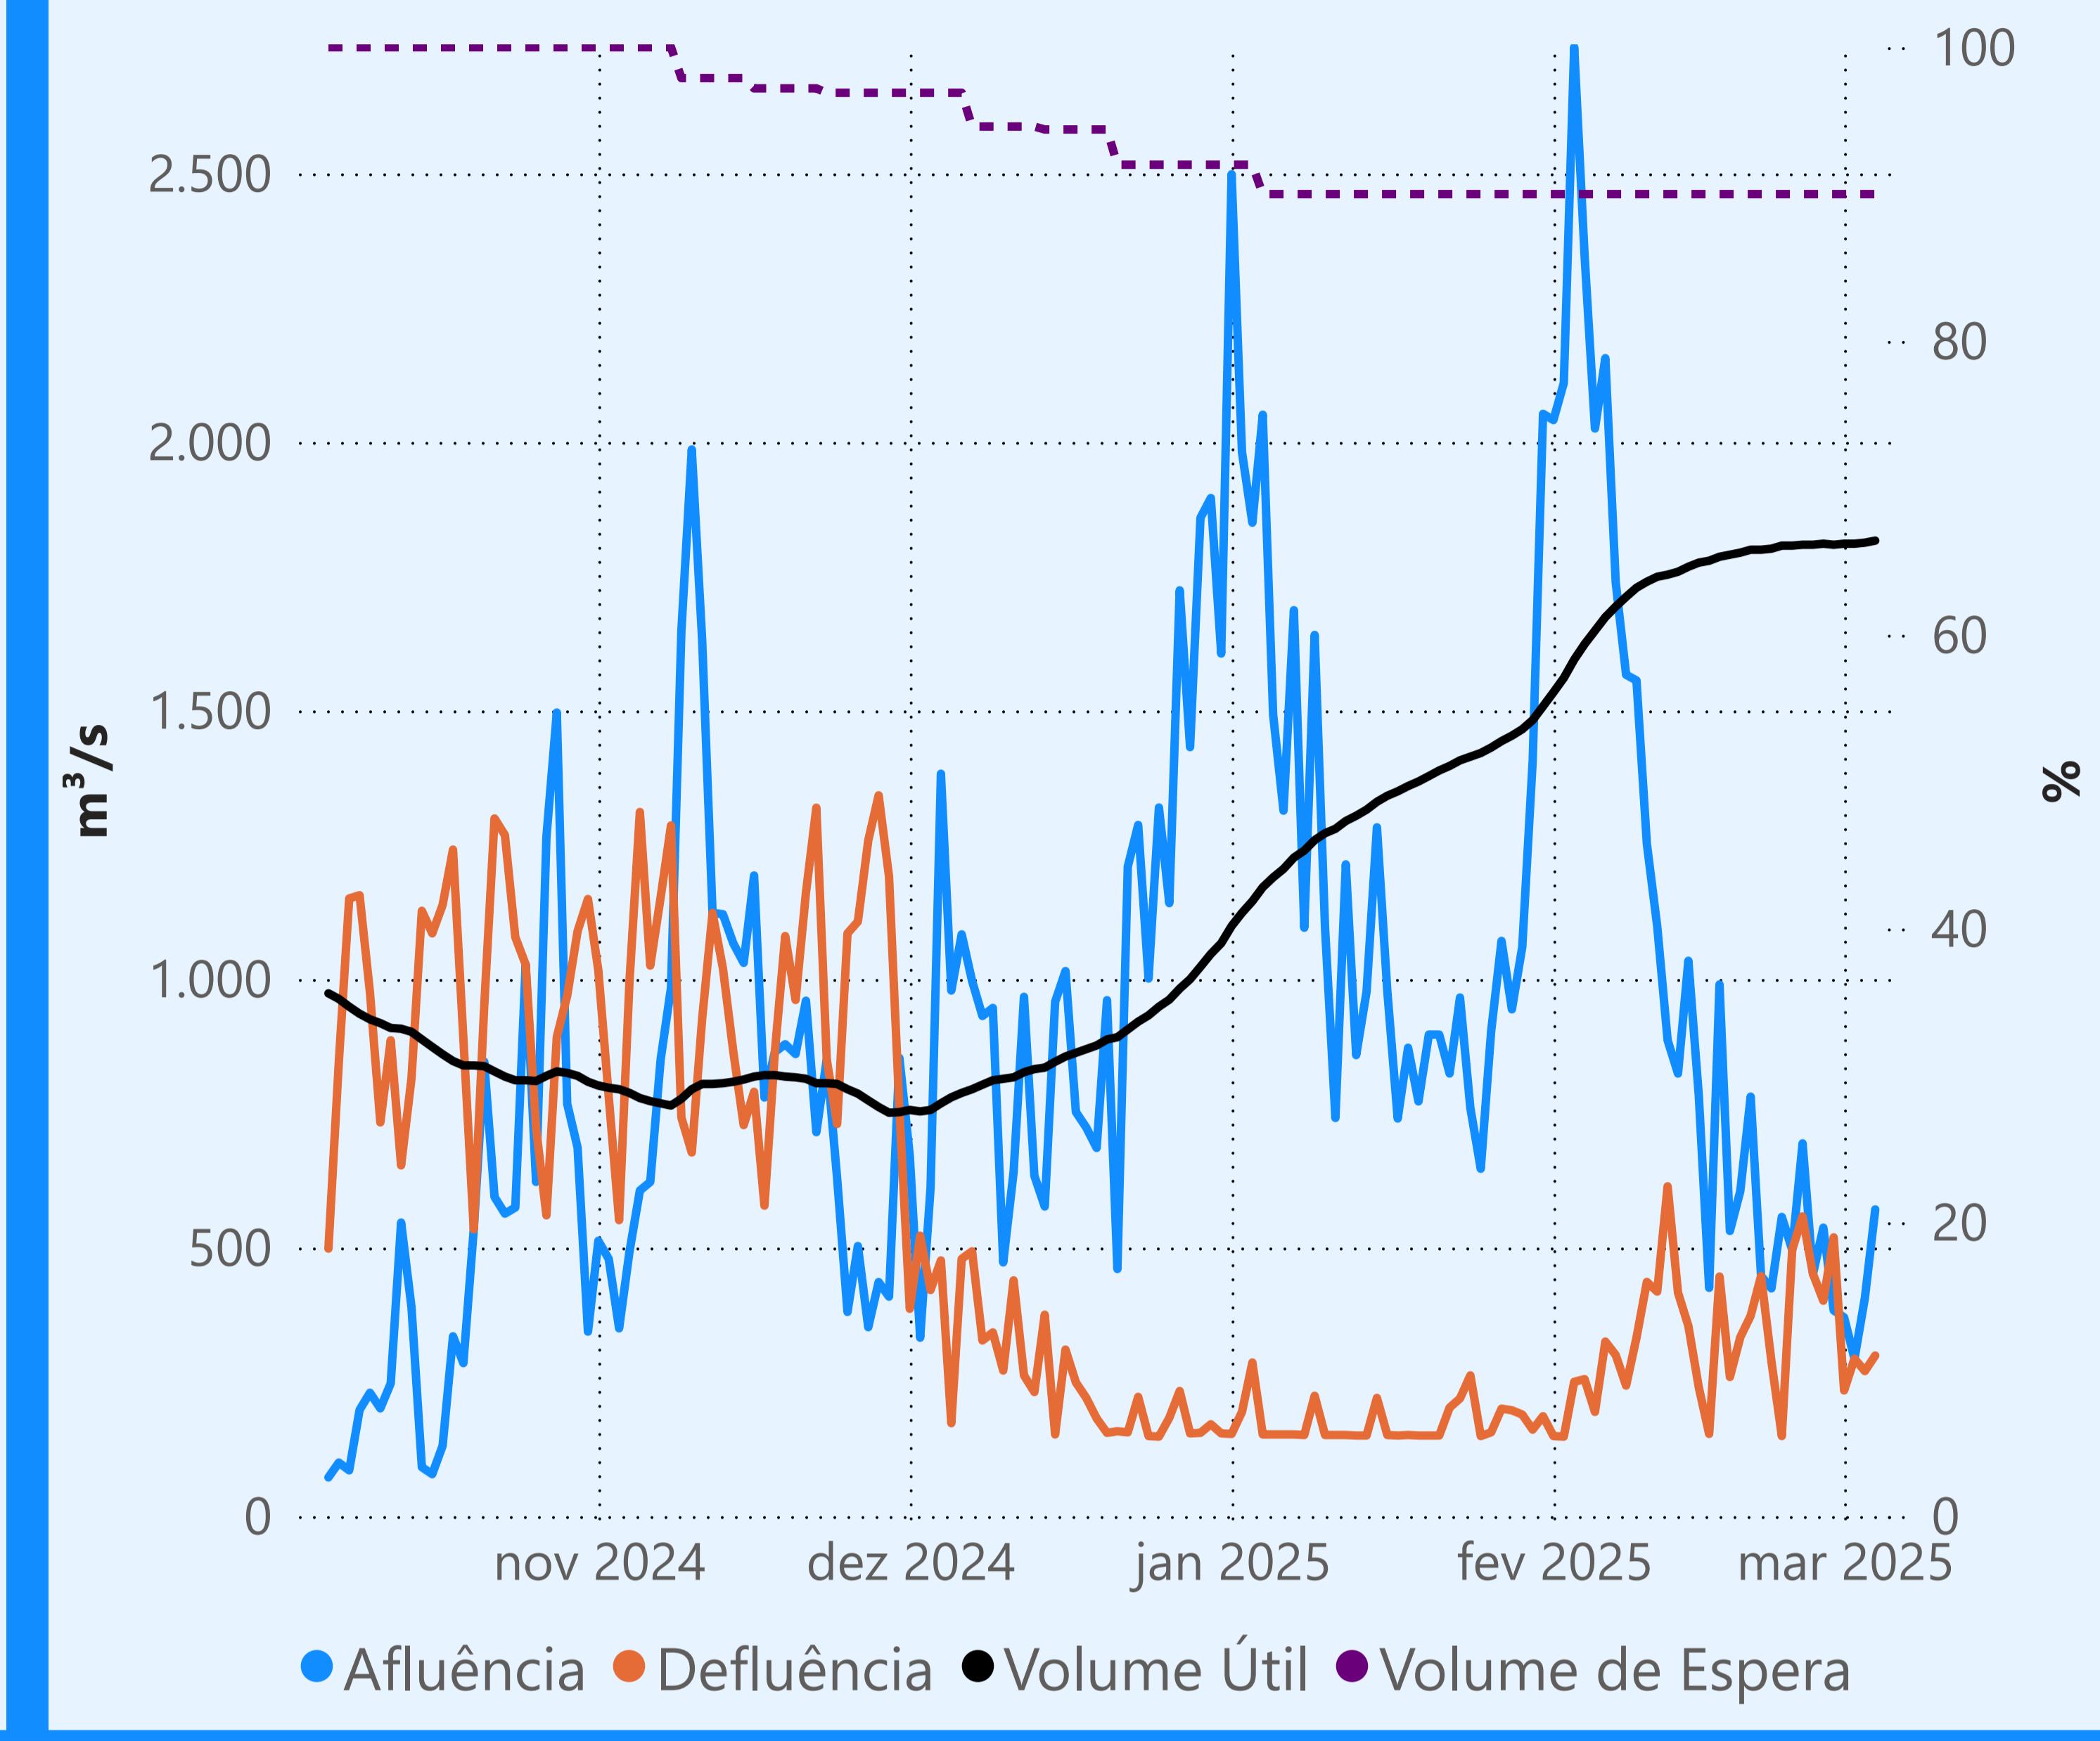

Sem restrição de vazão máxima defluente

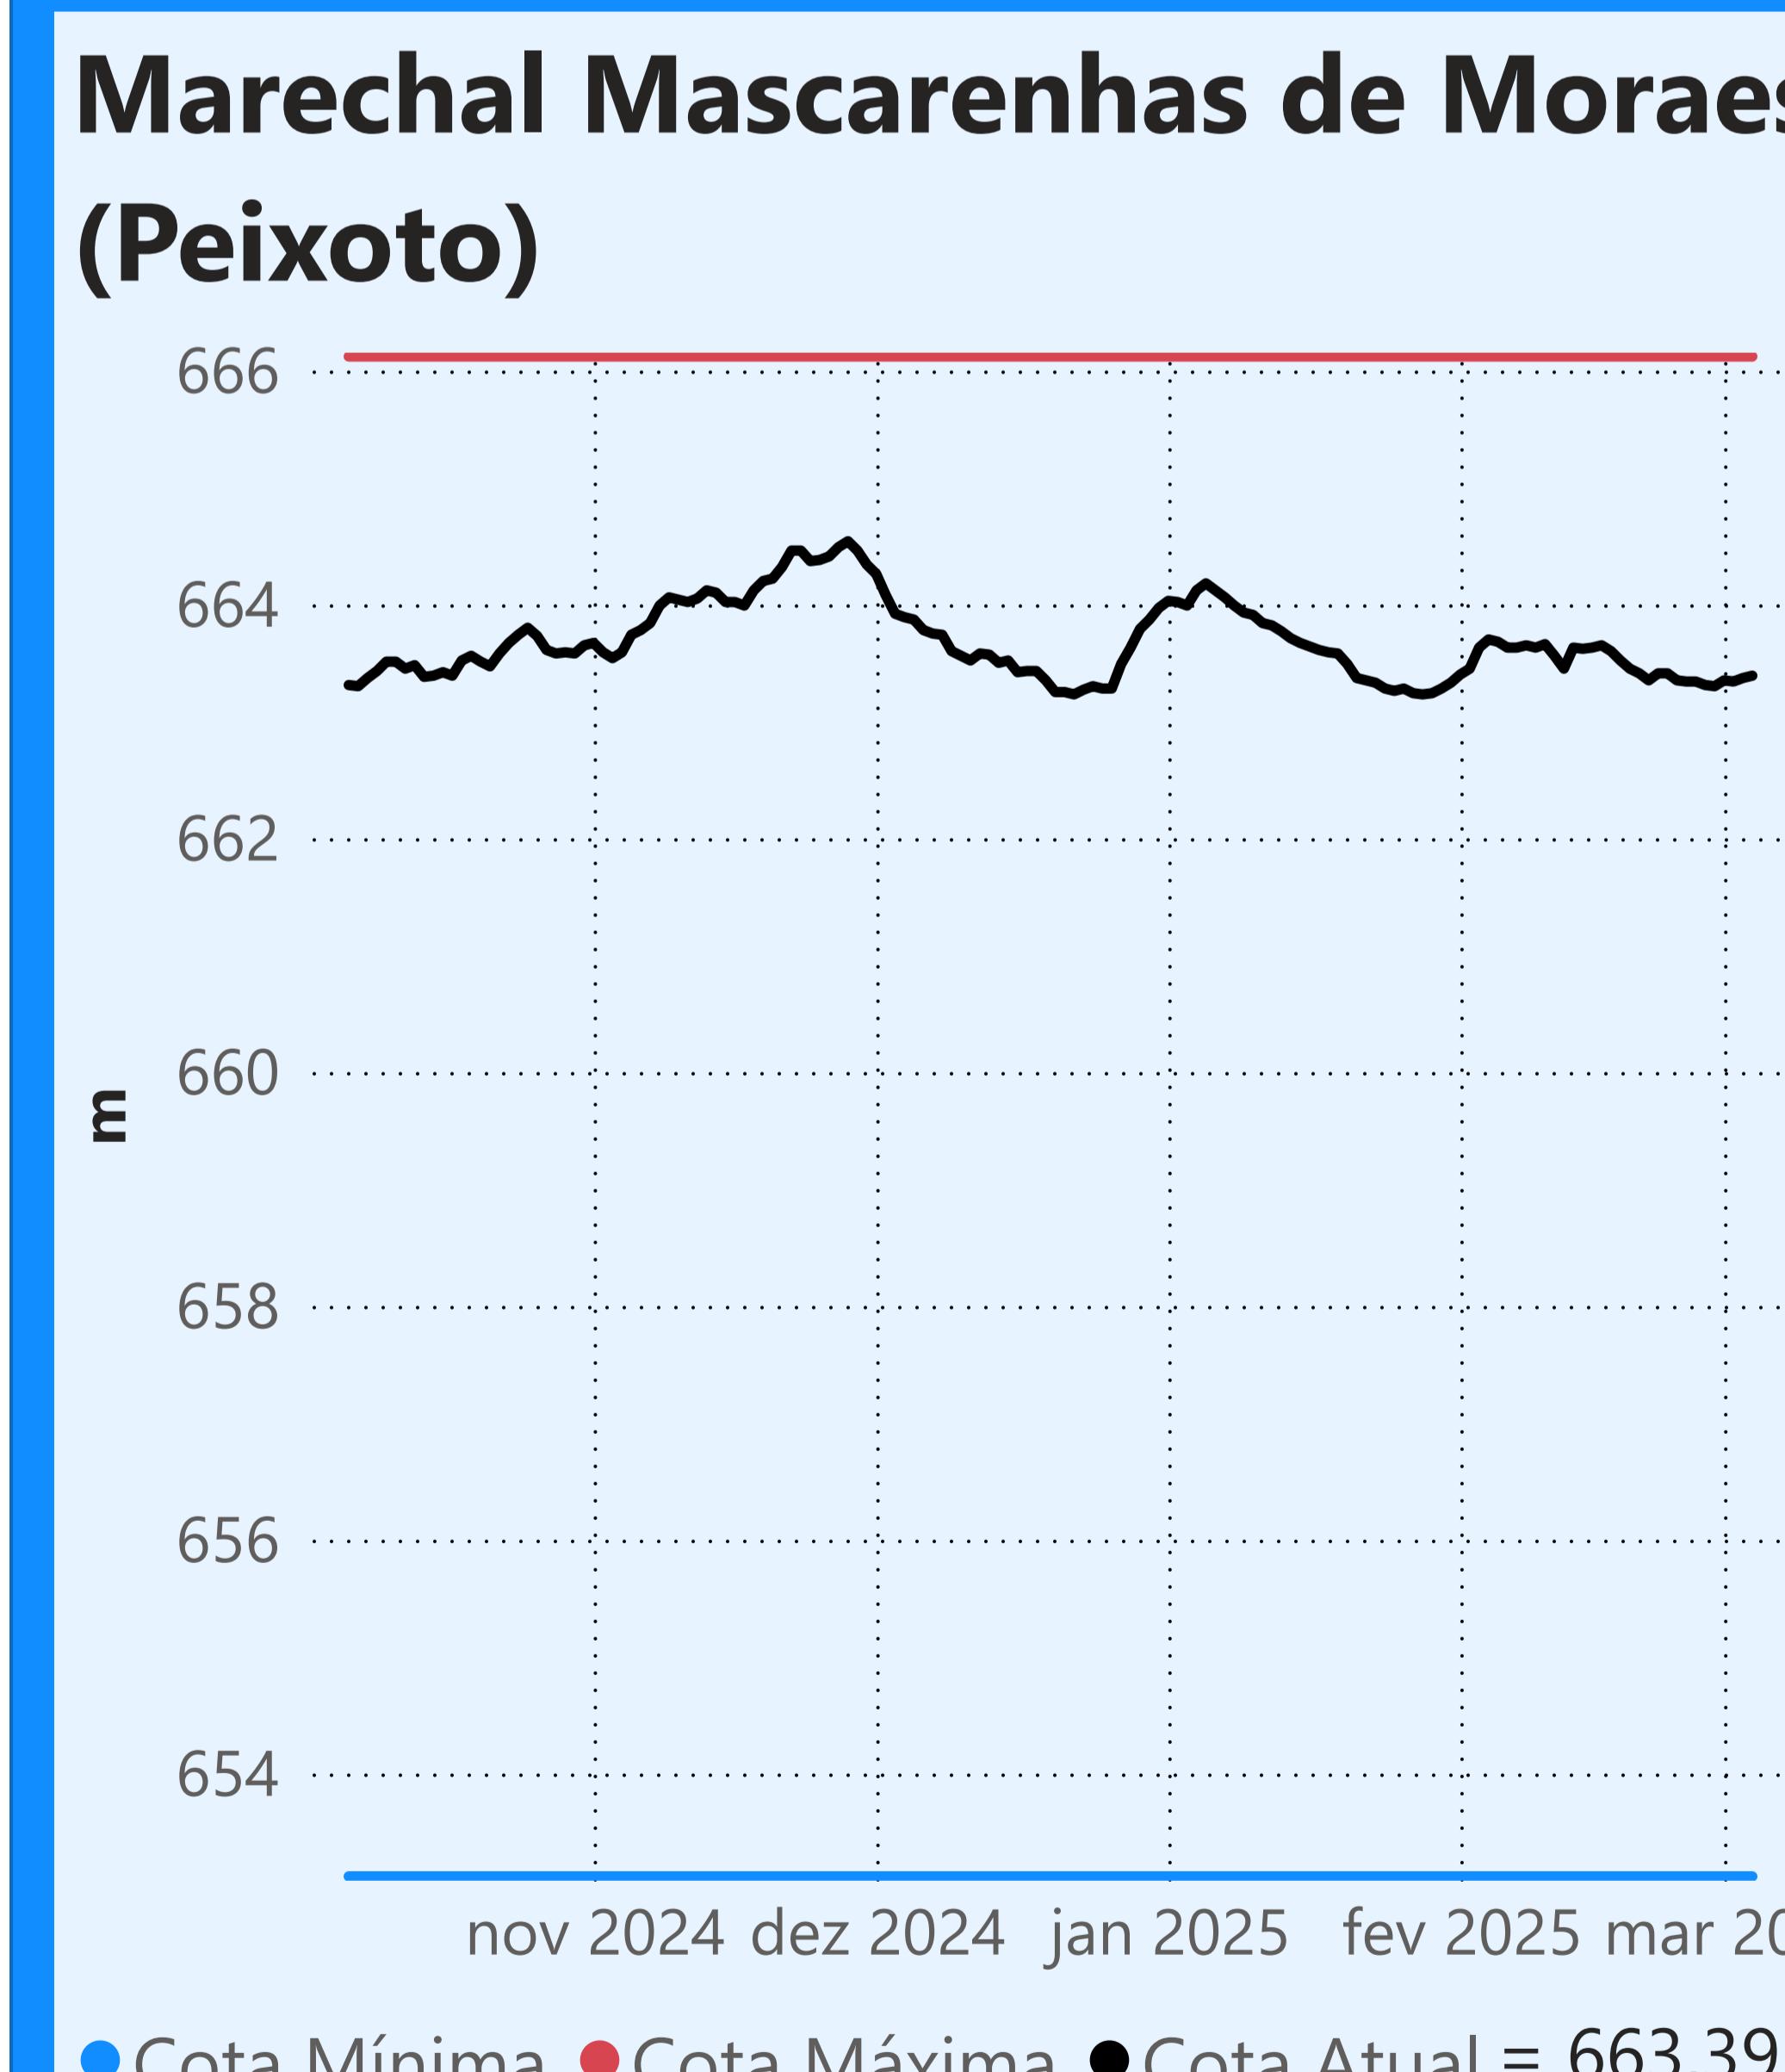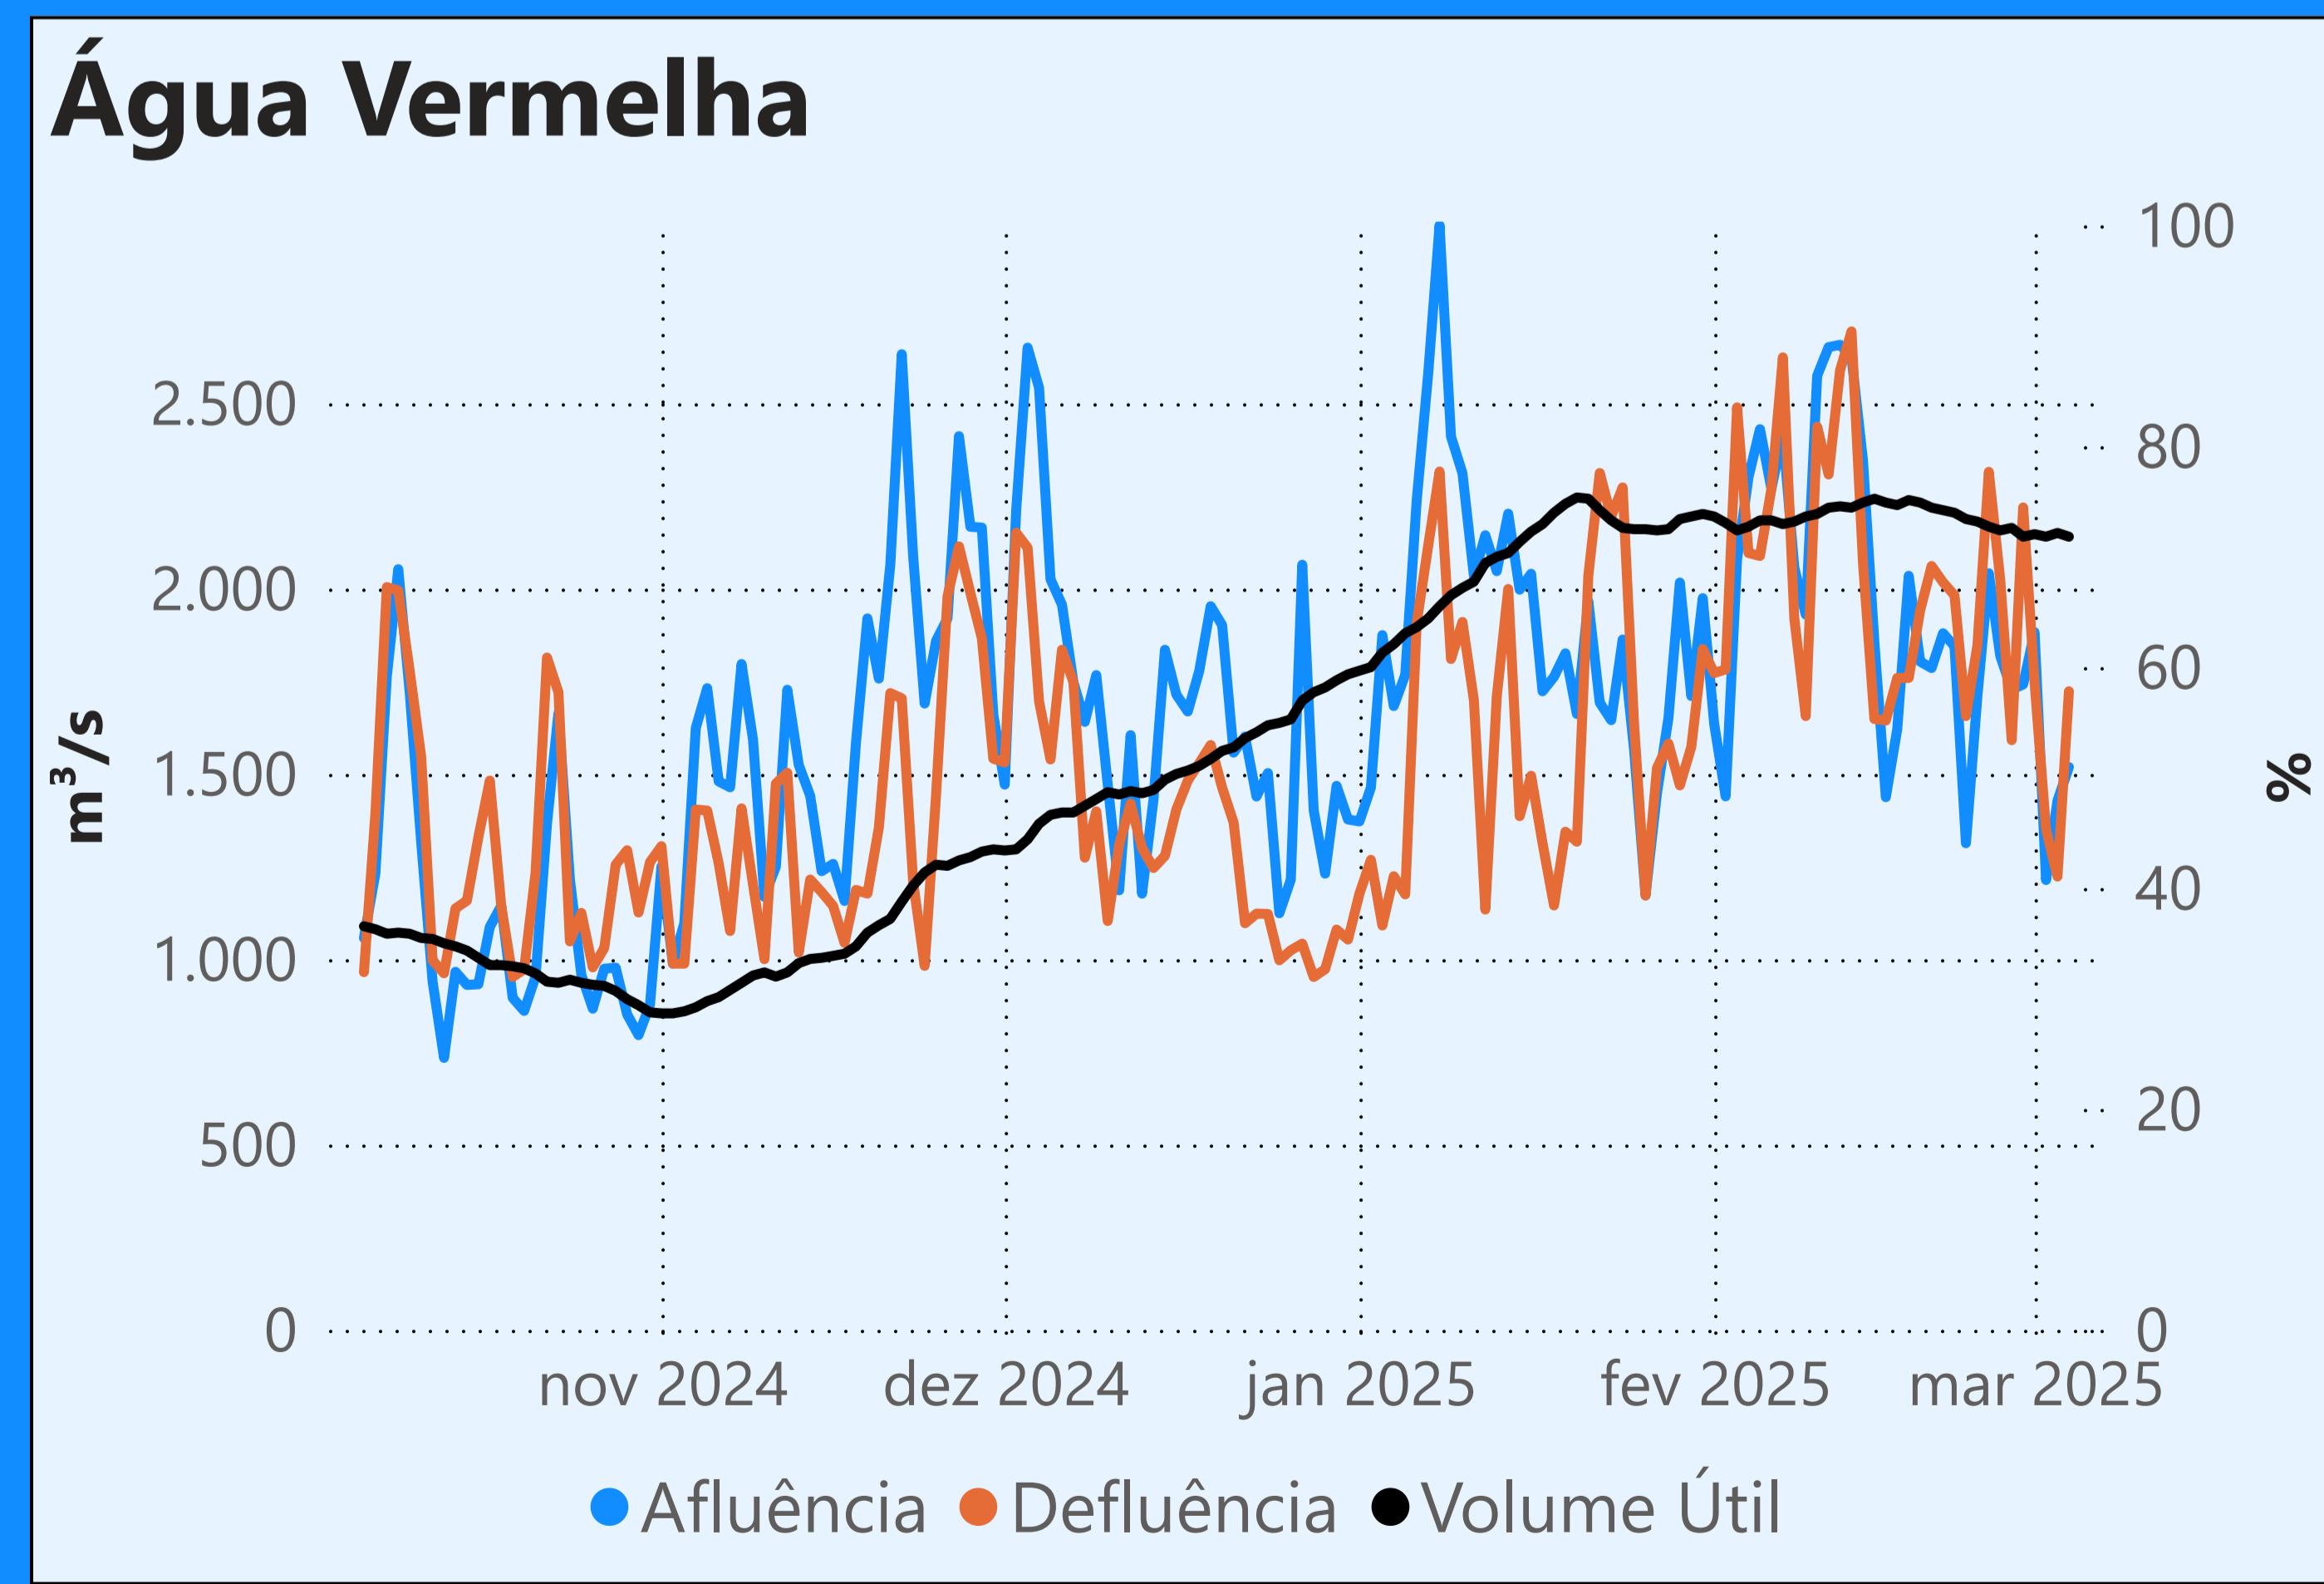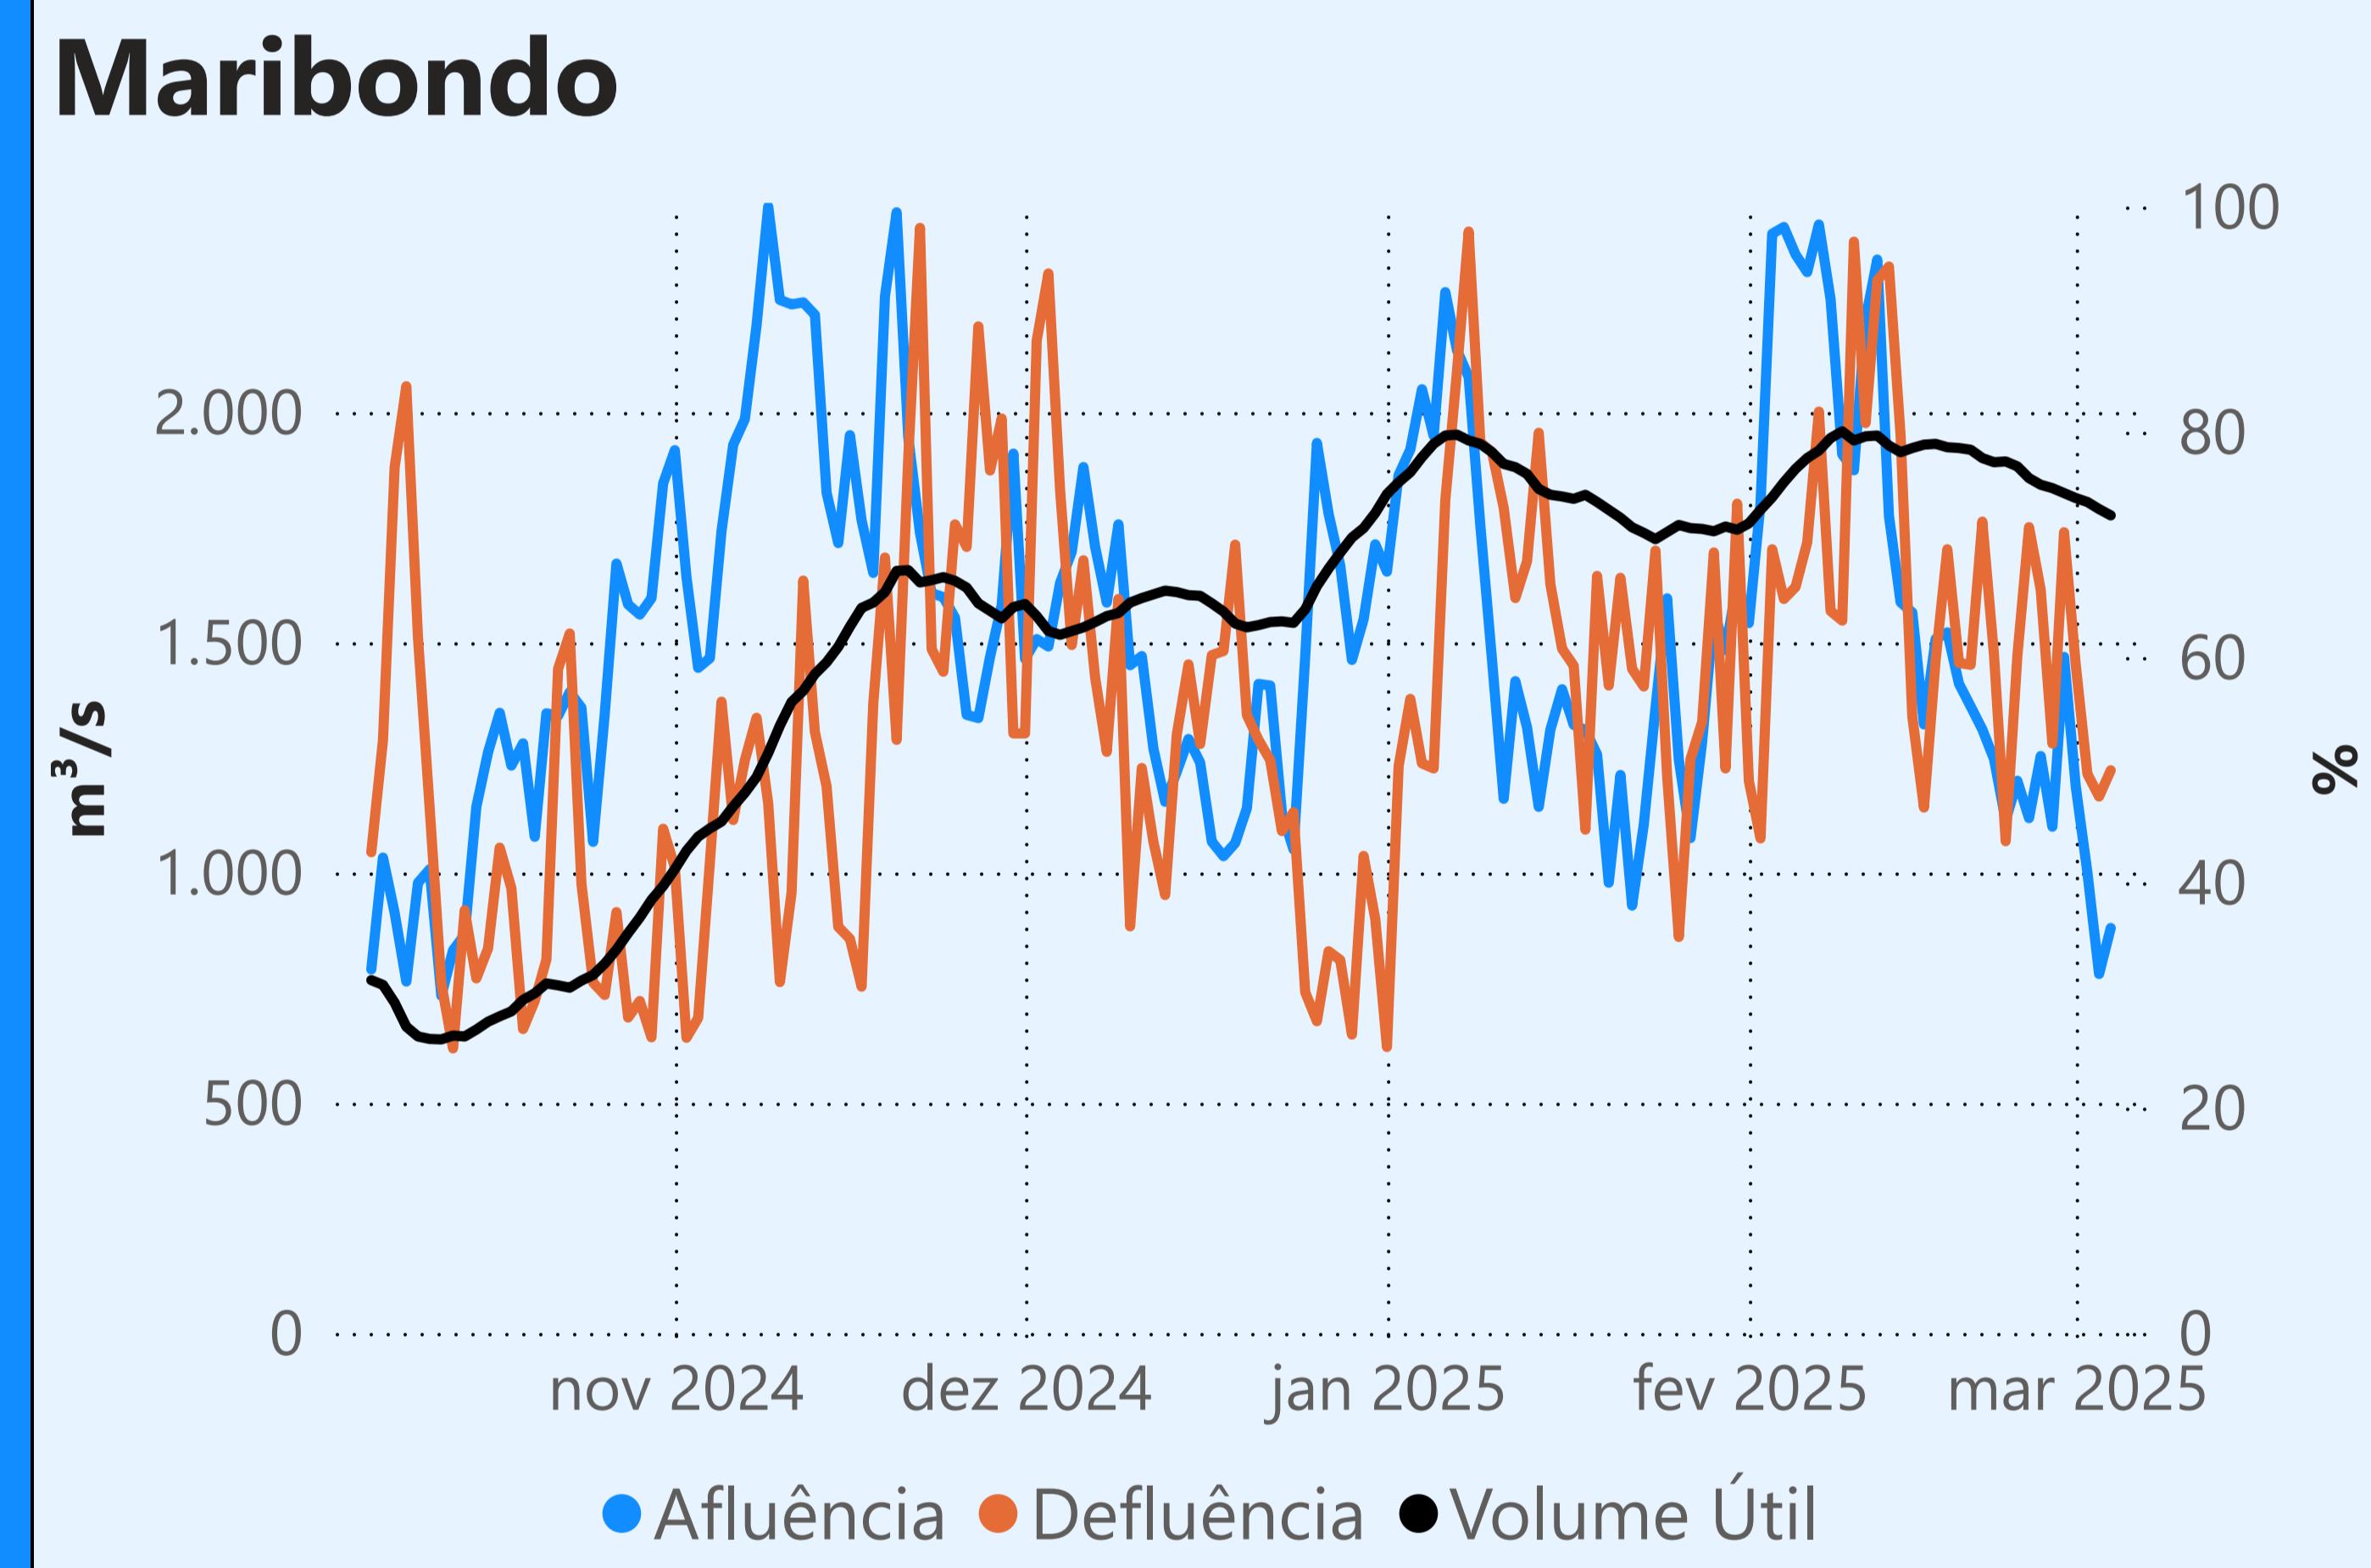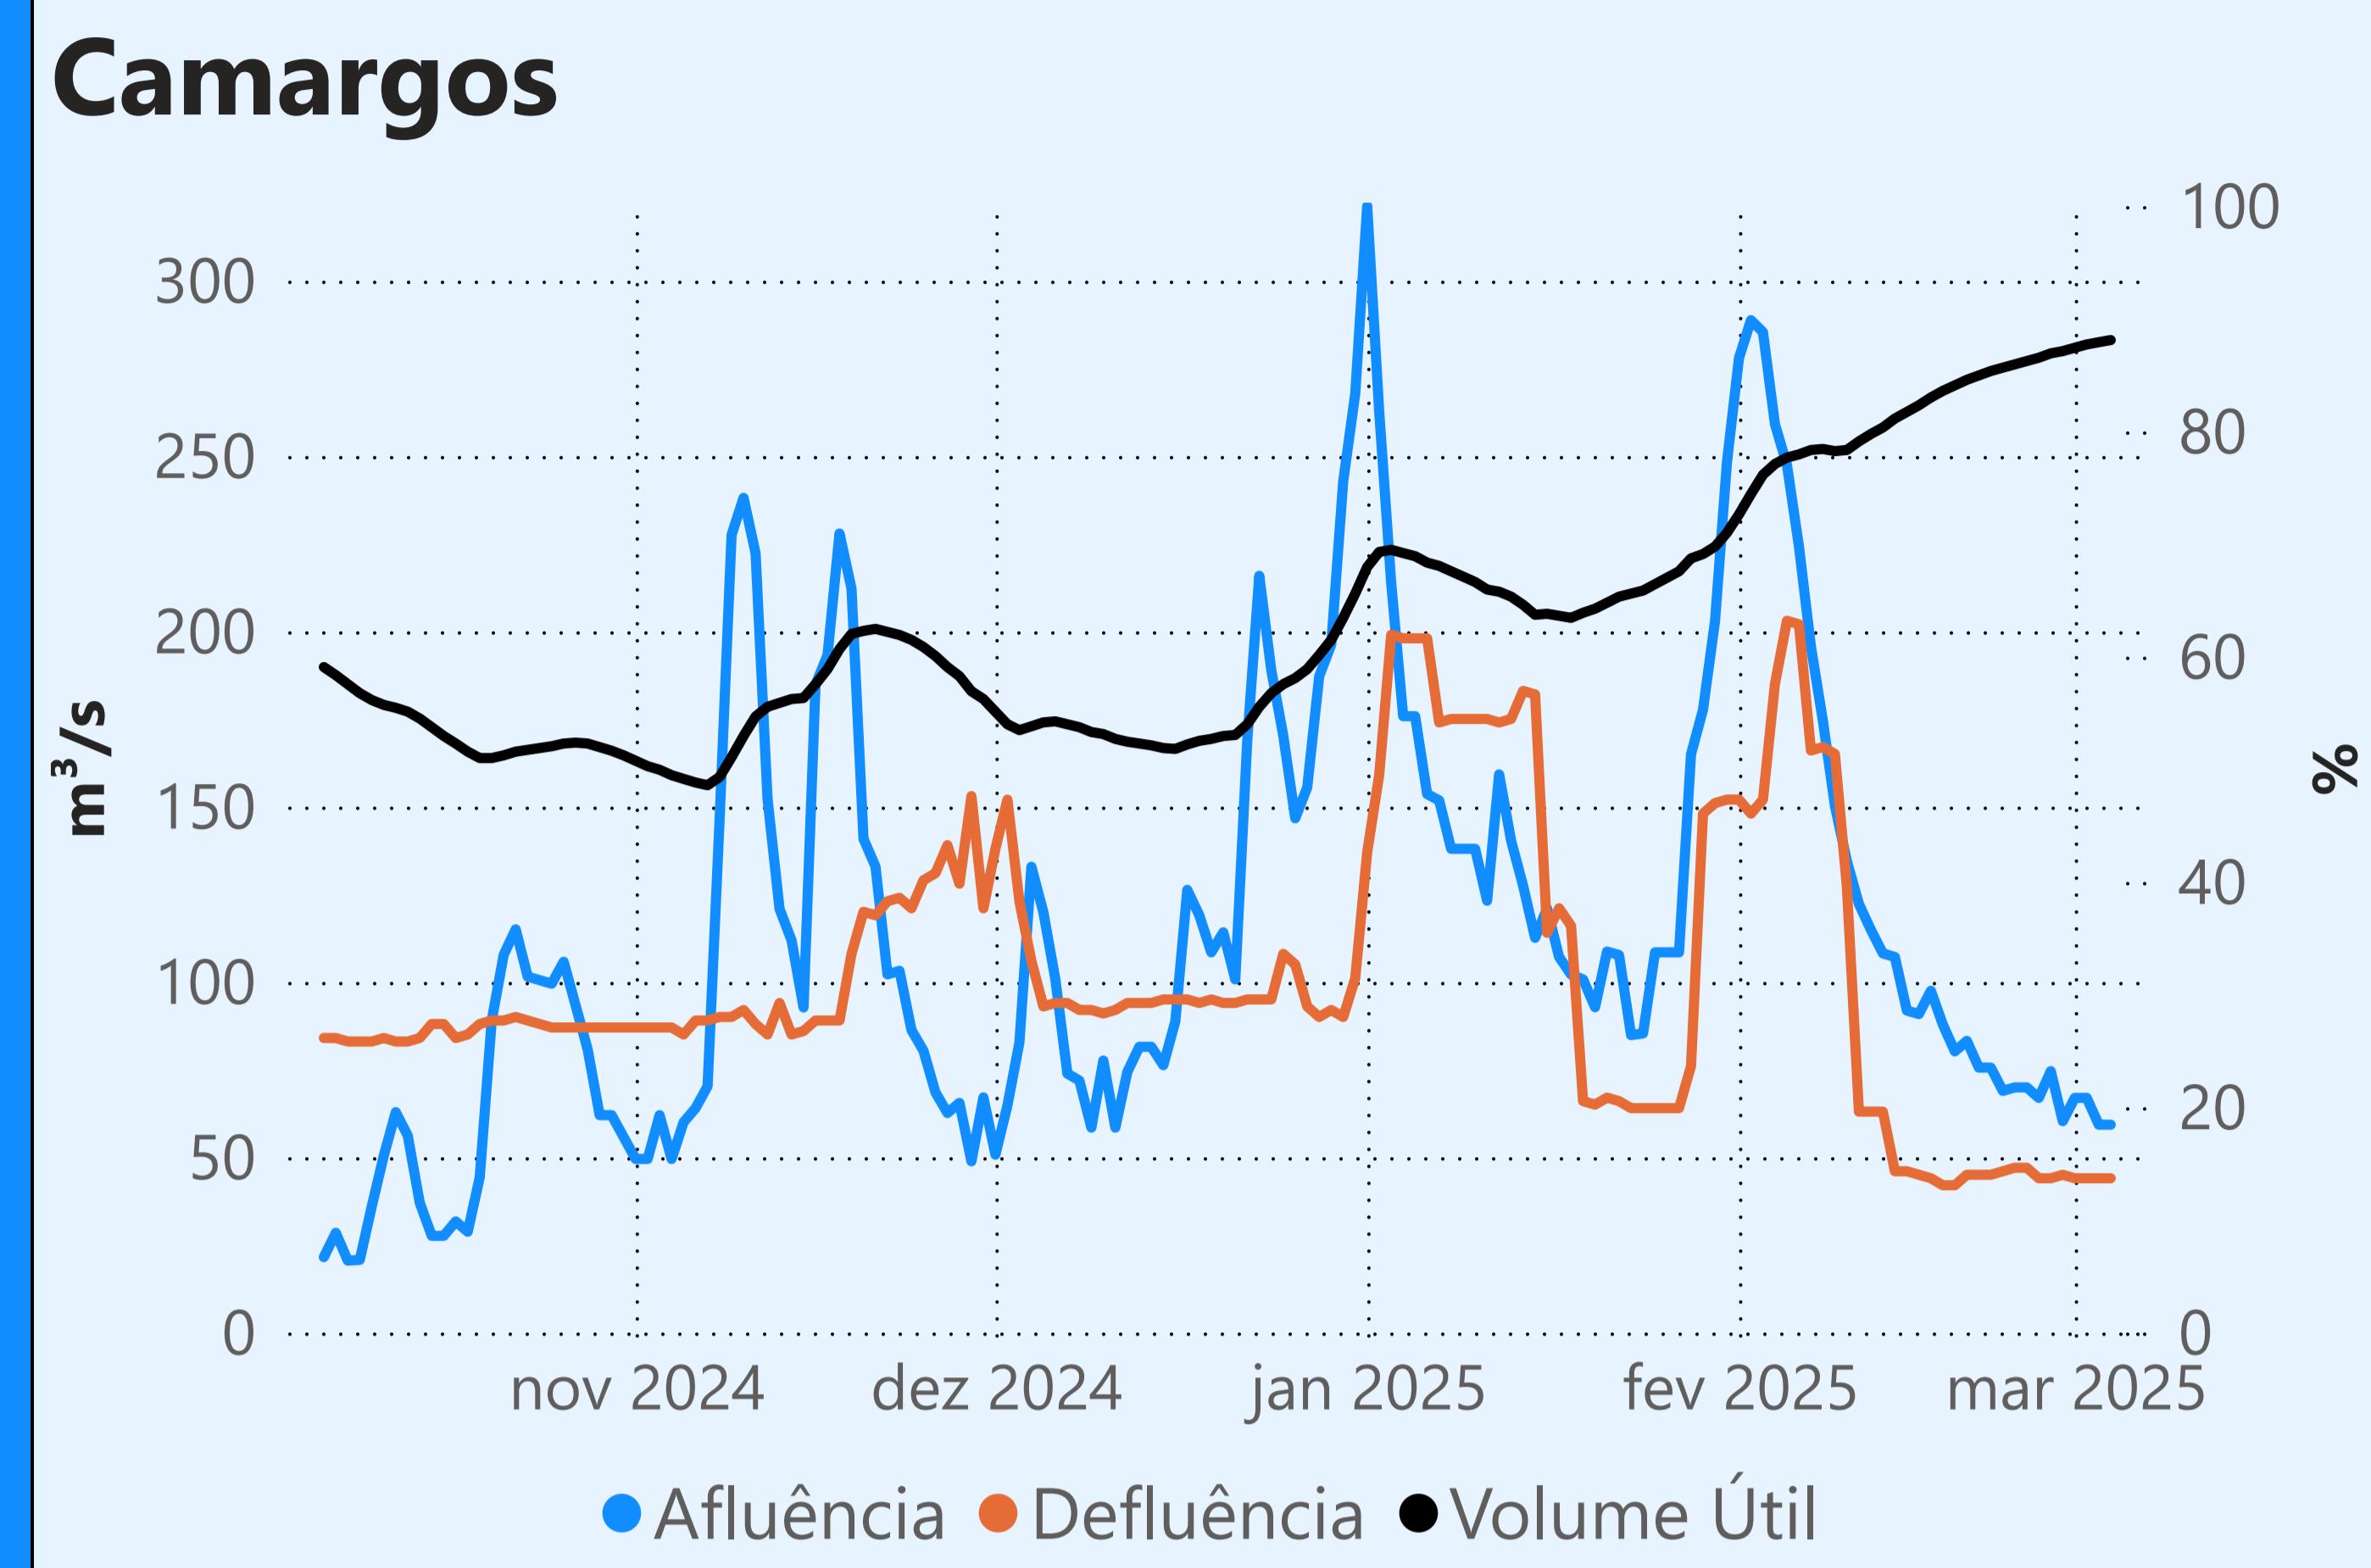

Faixa de Operação Normal

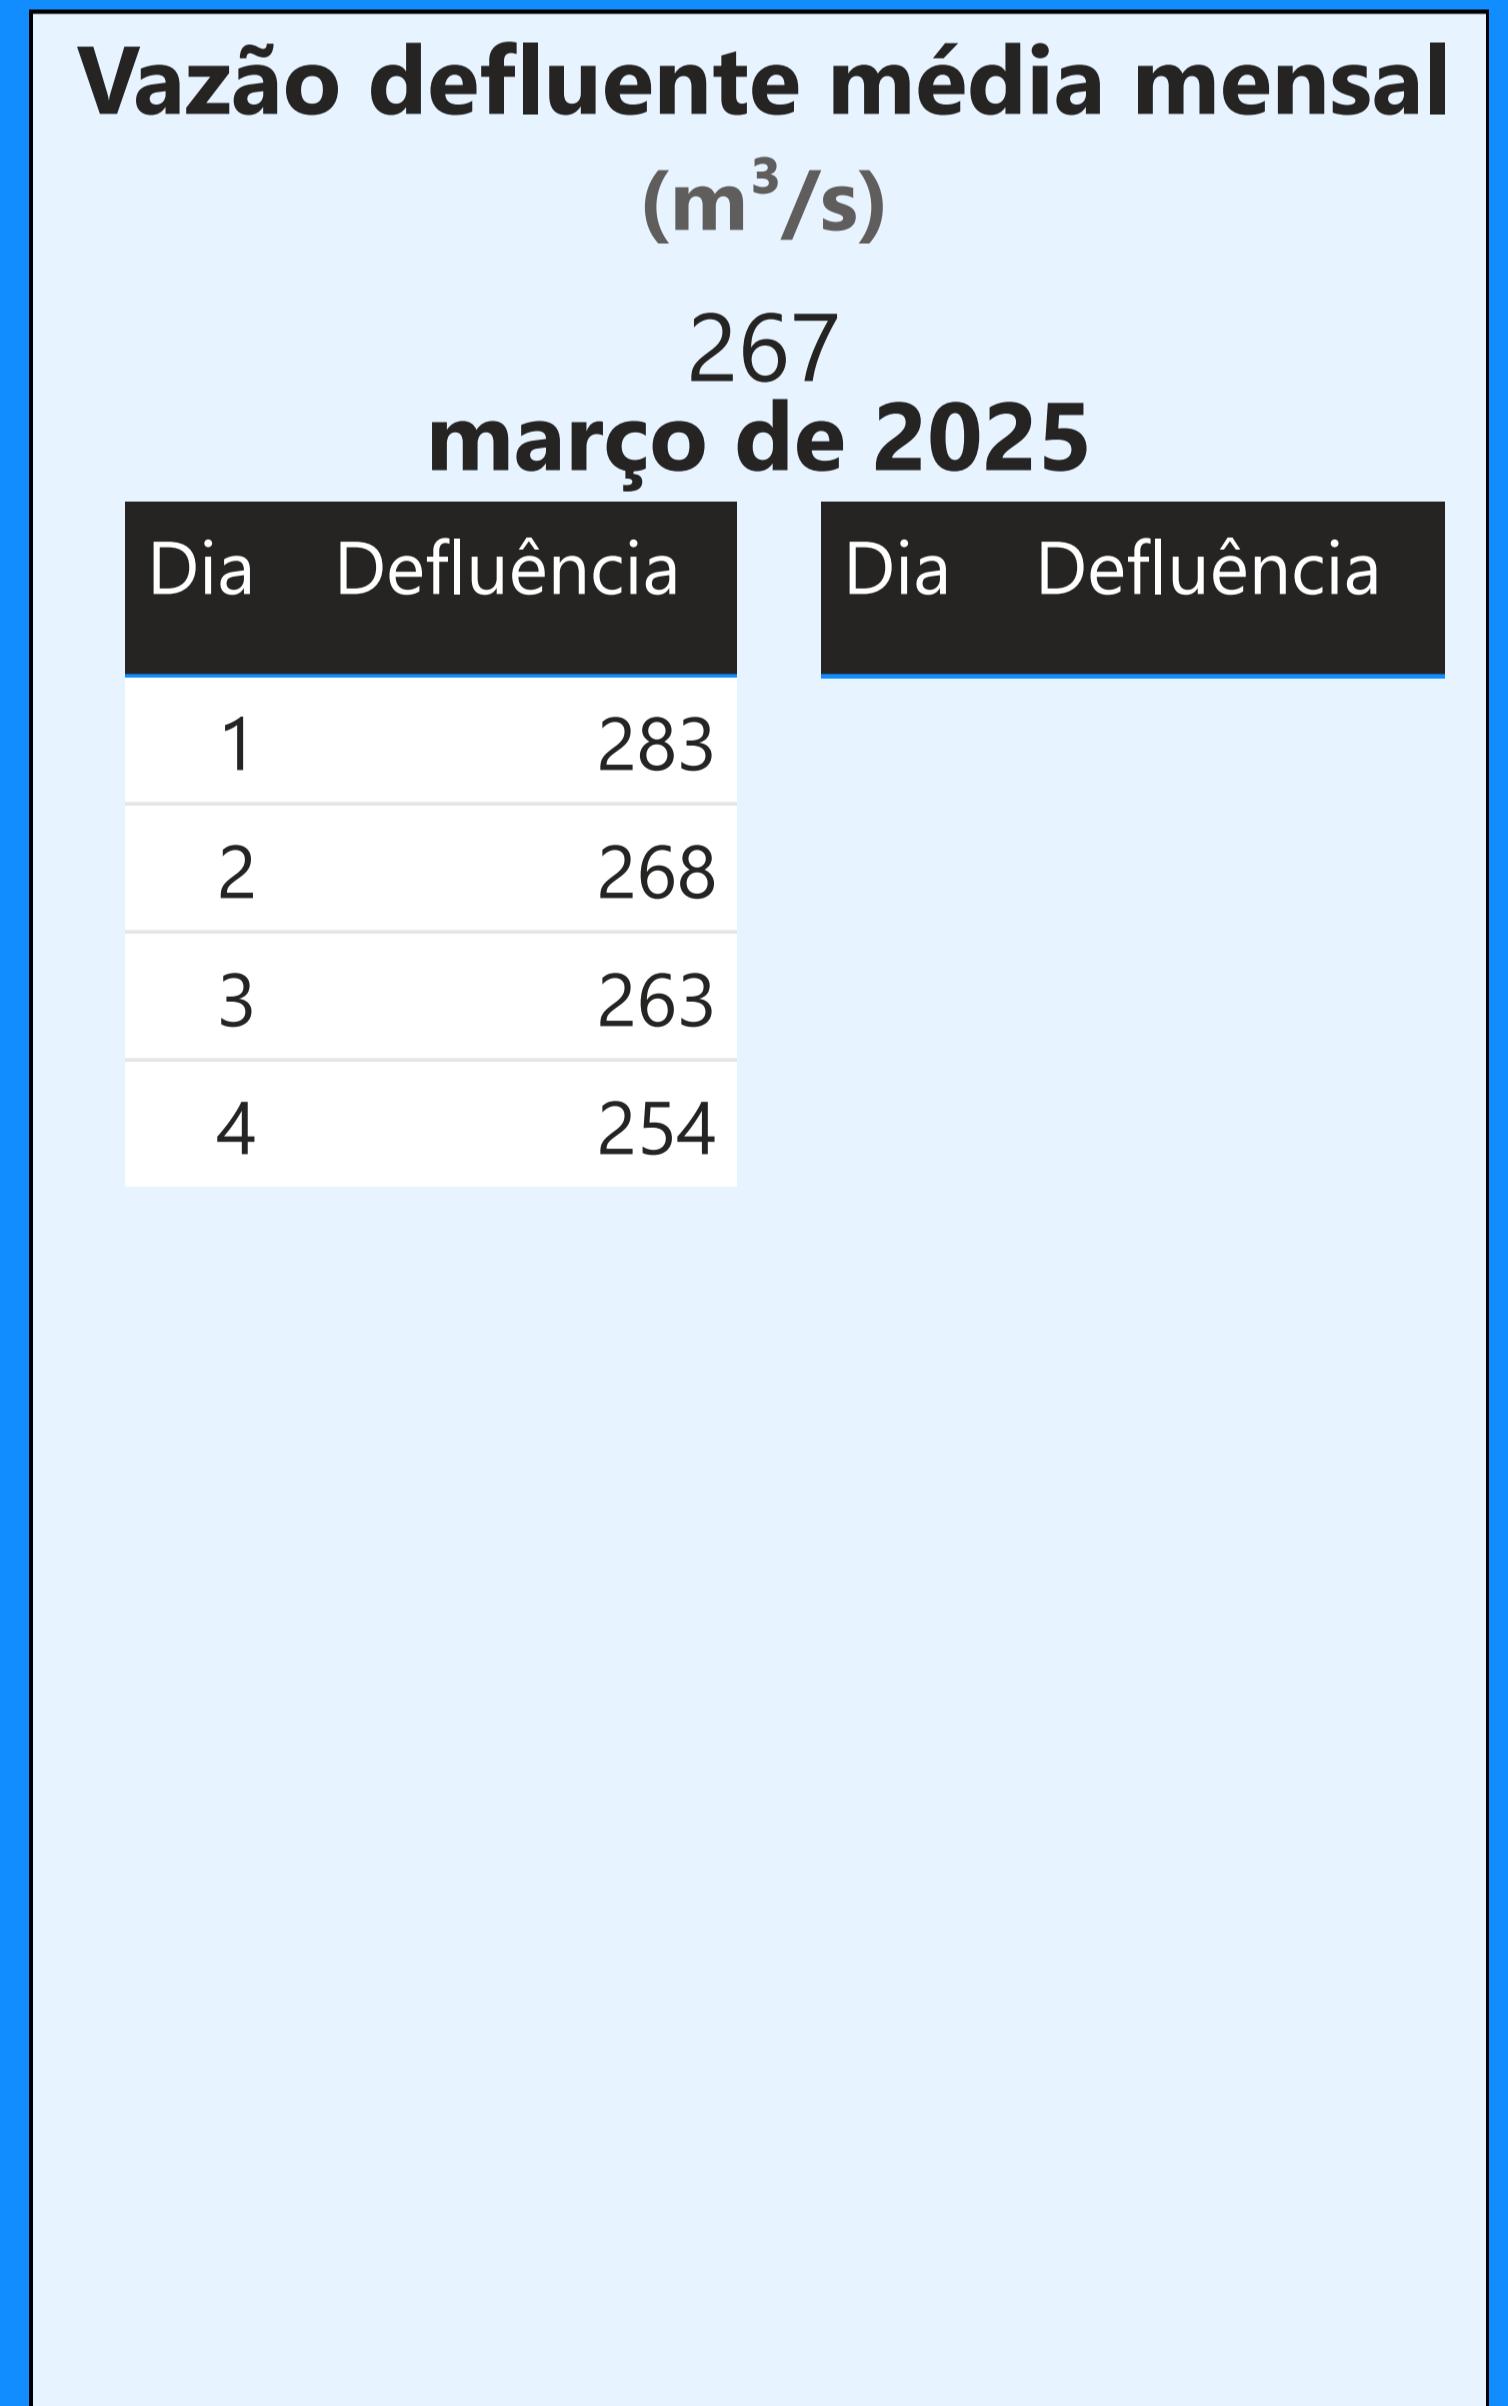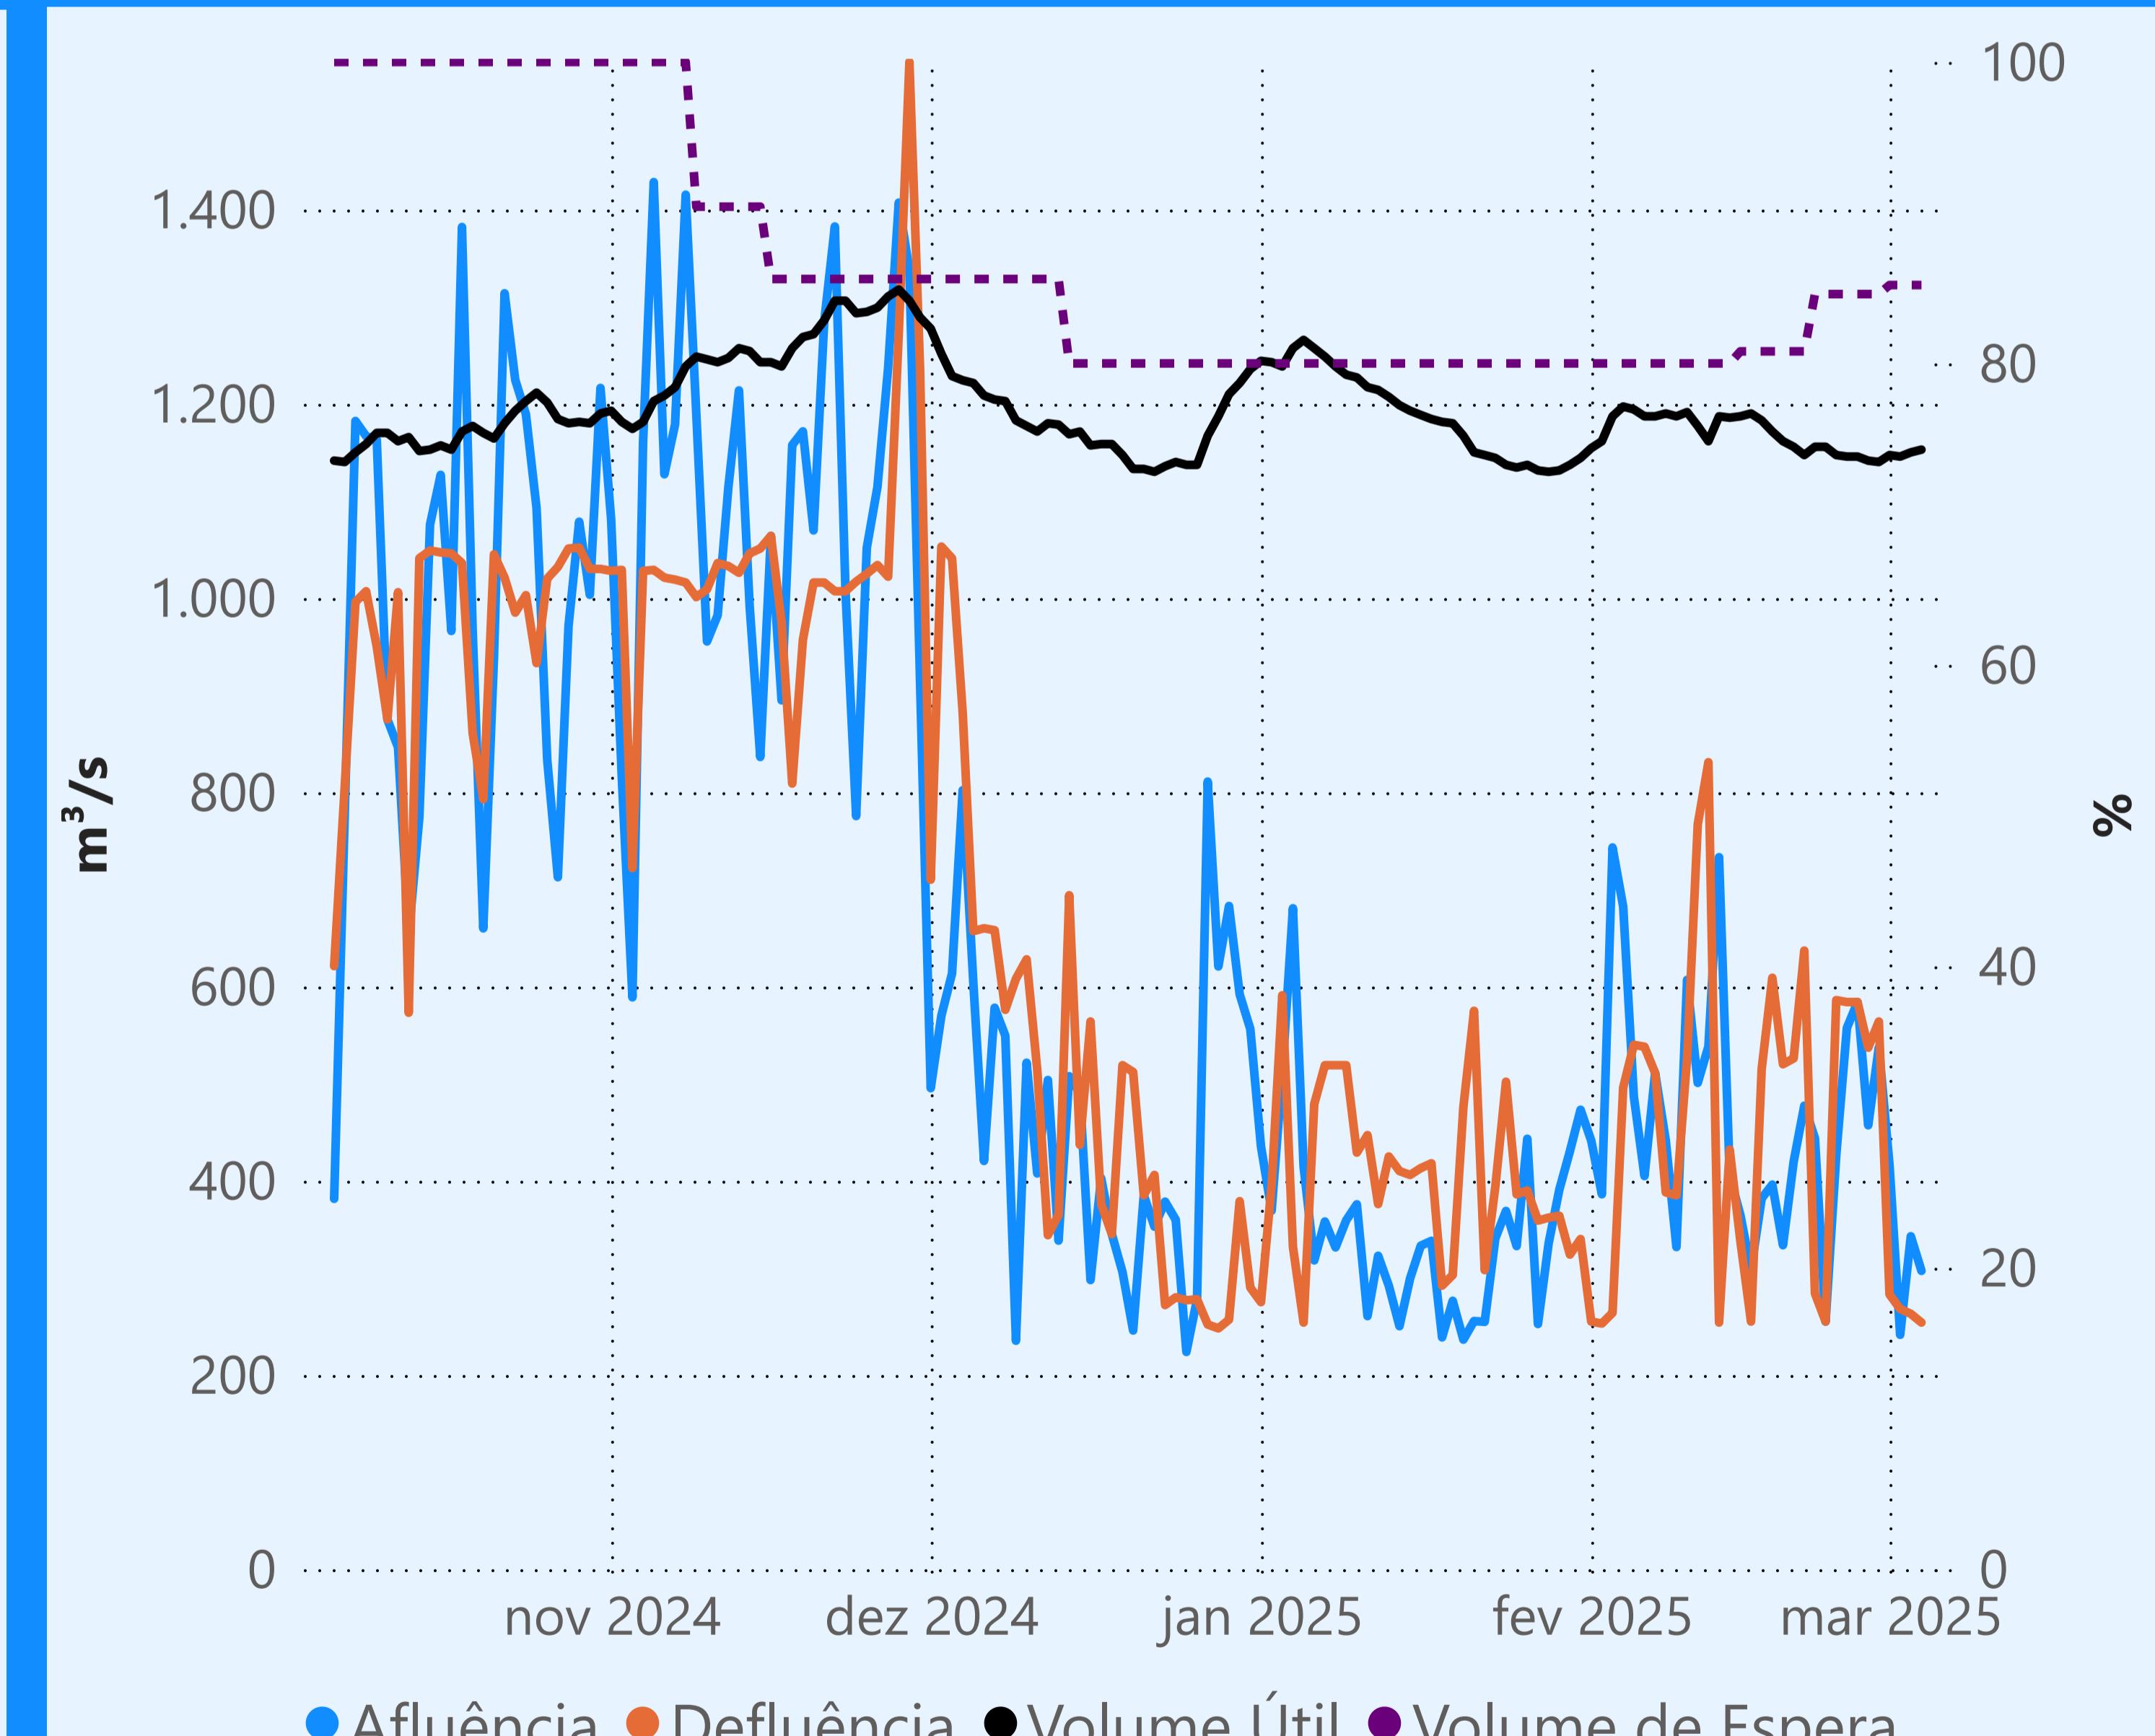

Sem restrição de vazão máxima defluente




Saiba mais sobre as condições de operação
do Sistema Hídrico do Rio Paranaíba na
Resolução 194/2024

Cachoeira Dourada

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
02/03	265	568
03/03	438	423
04/03	619	476

Rio Paranaíba

Volume útil superior ou igual a 15%

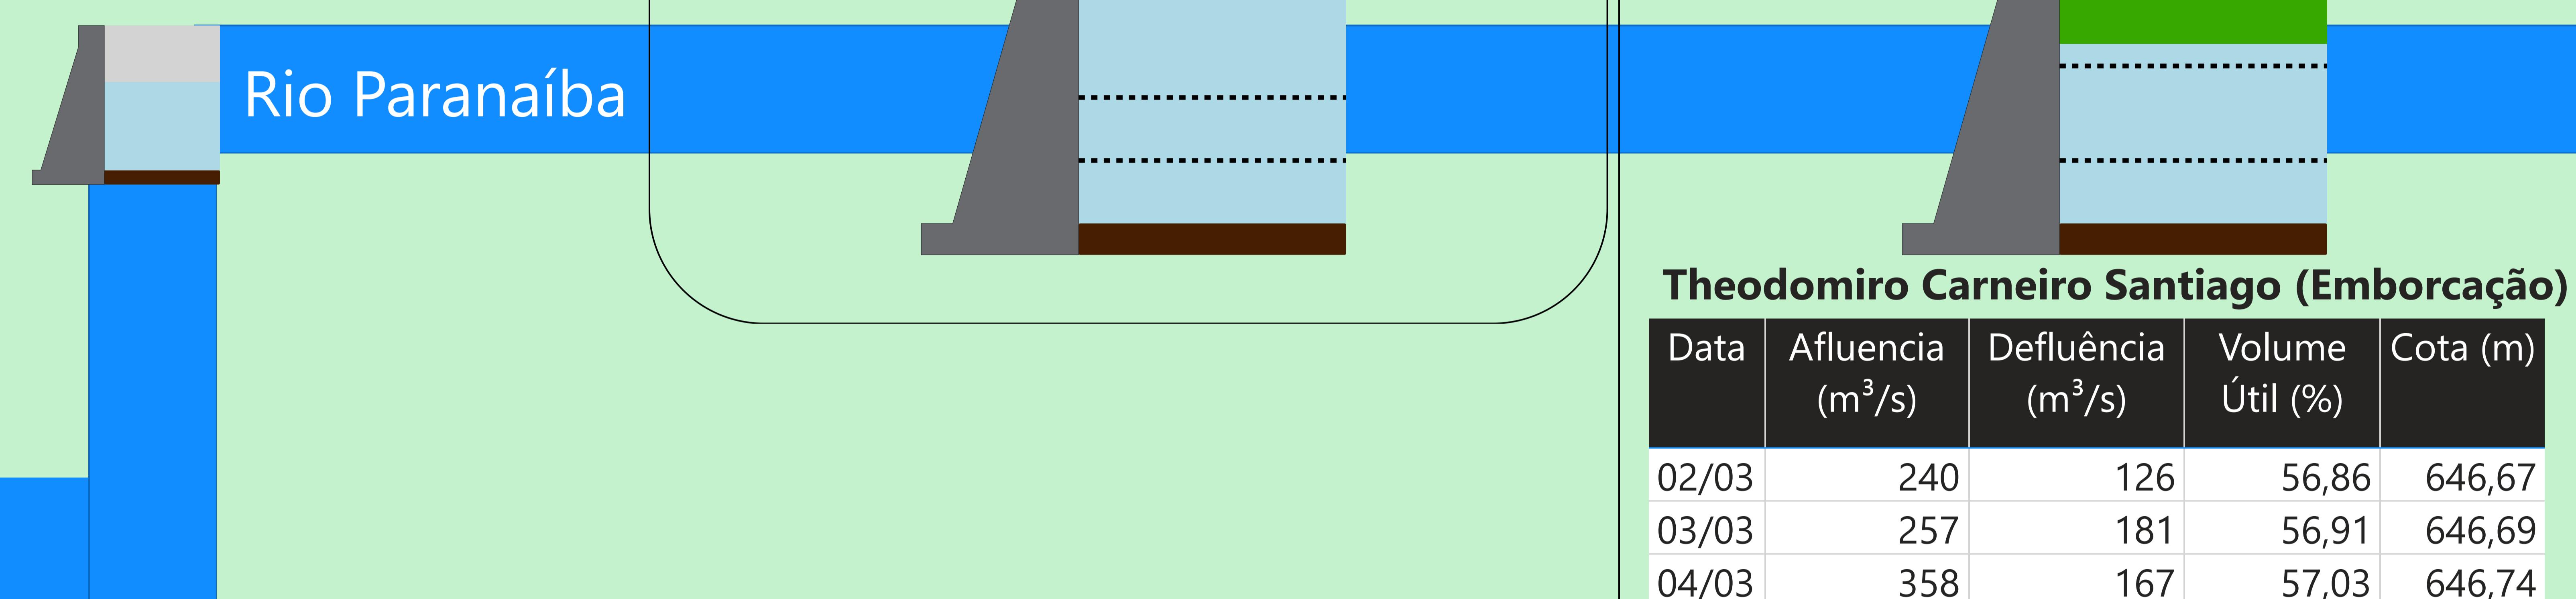

Rio Paranaíba

Rio Paraná

Rio Grande

Data de Referência
04/03/2025

Período Úmido



ANA


Acompanhamento do Sistema Hídrico do Rio Paranaíba

Data do boletim


05/03/2025

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS
E SANEAMENTO BÁSICO

Theodomiro Carneiro Santiago (Emborcação)

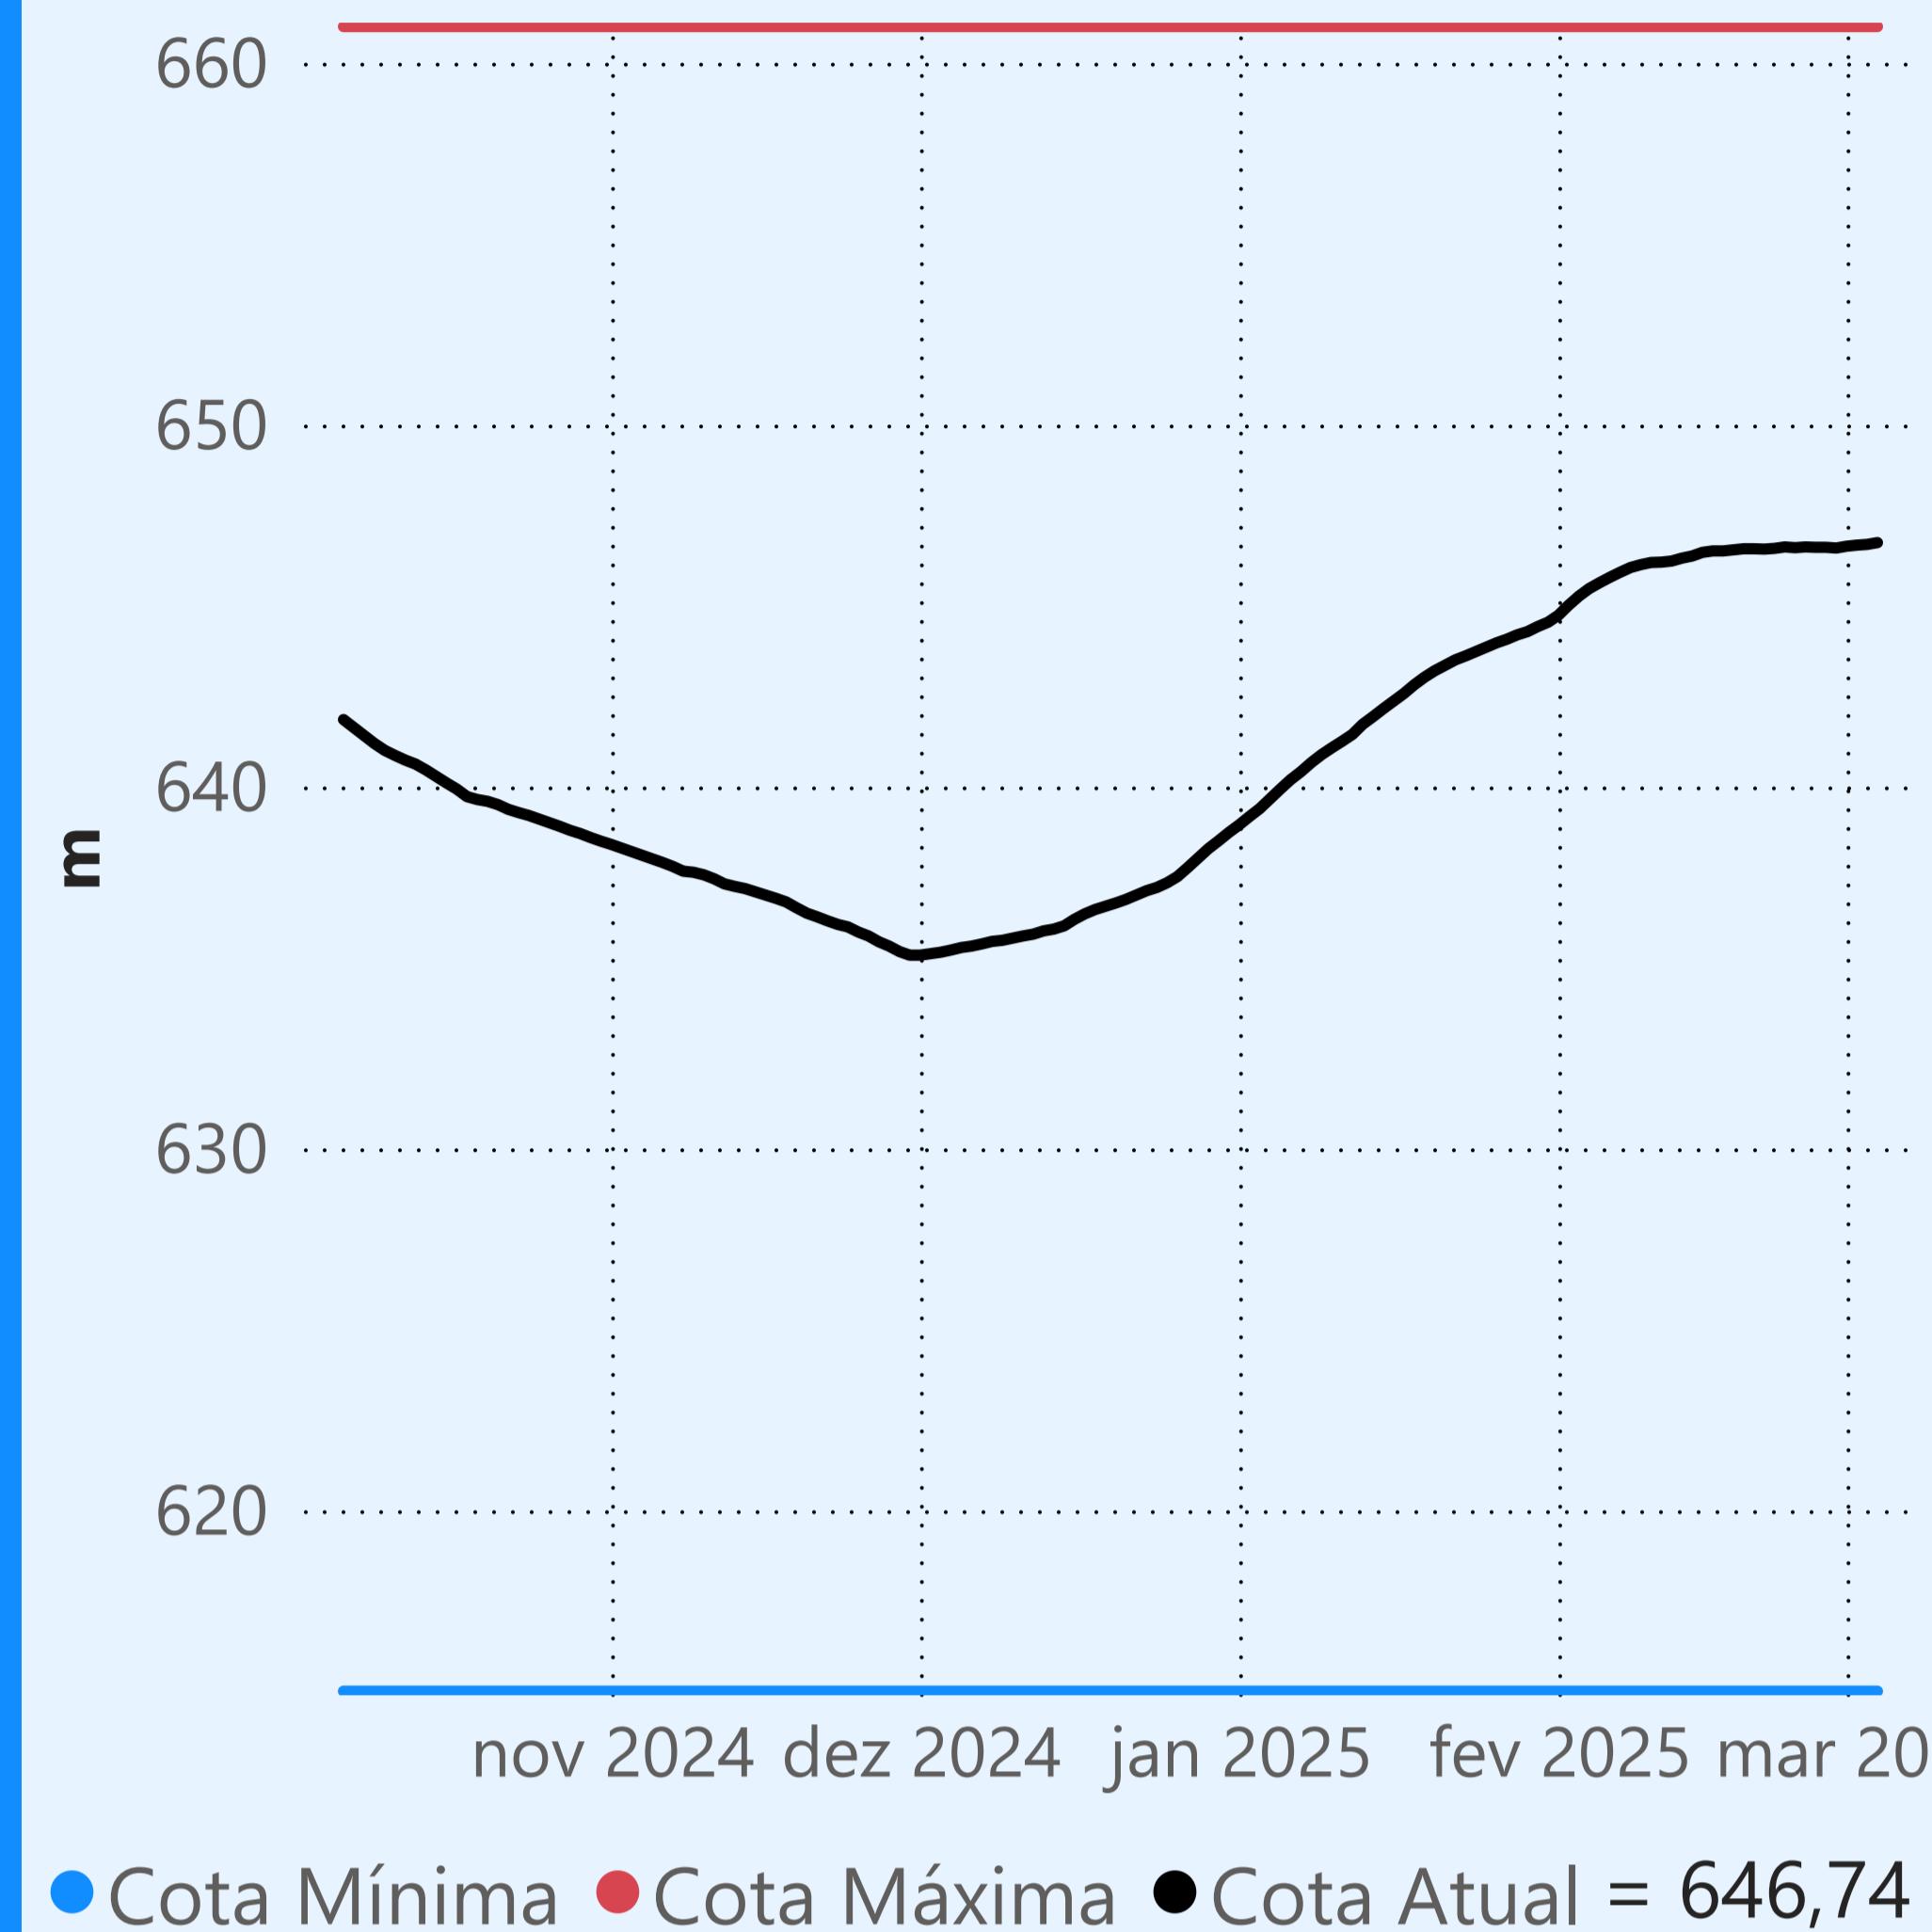

Faixa de Operação Normal

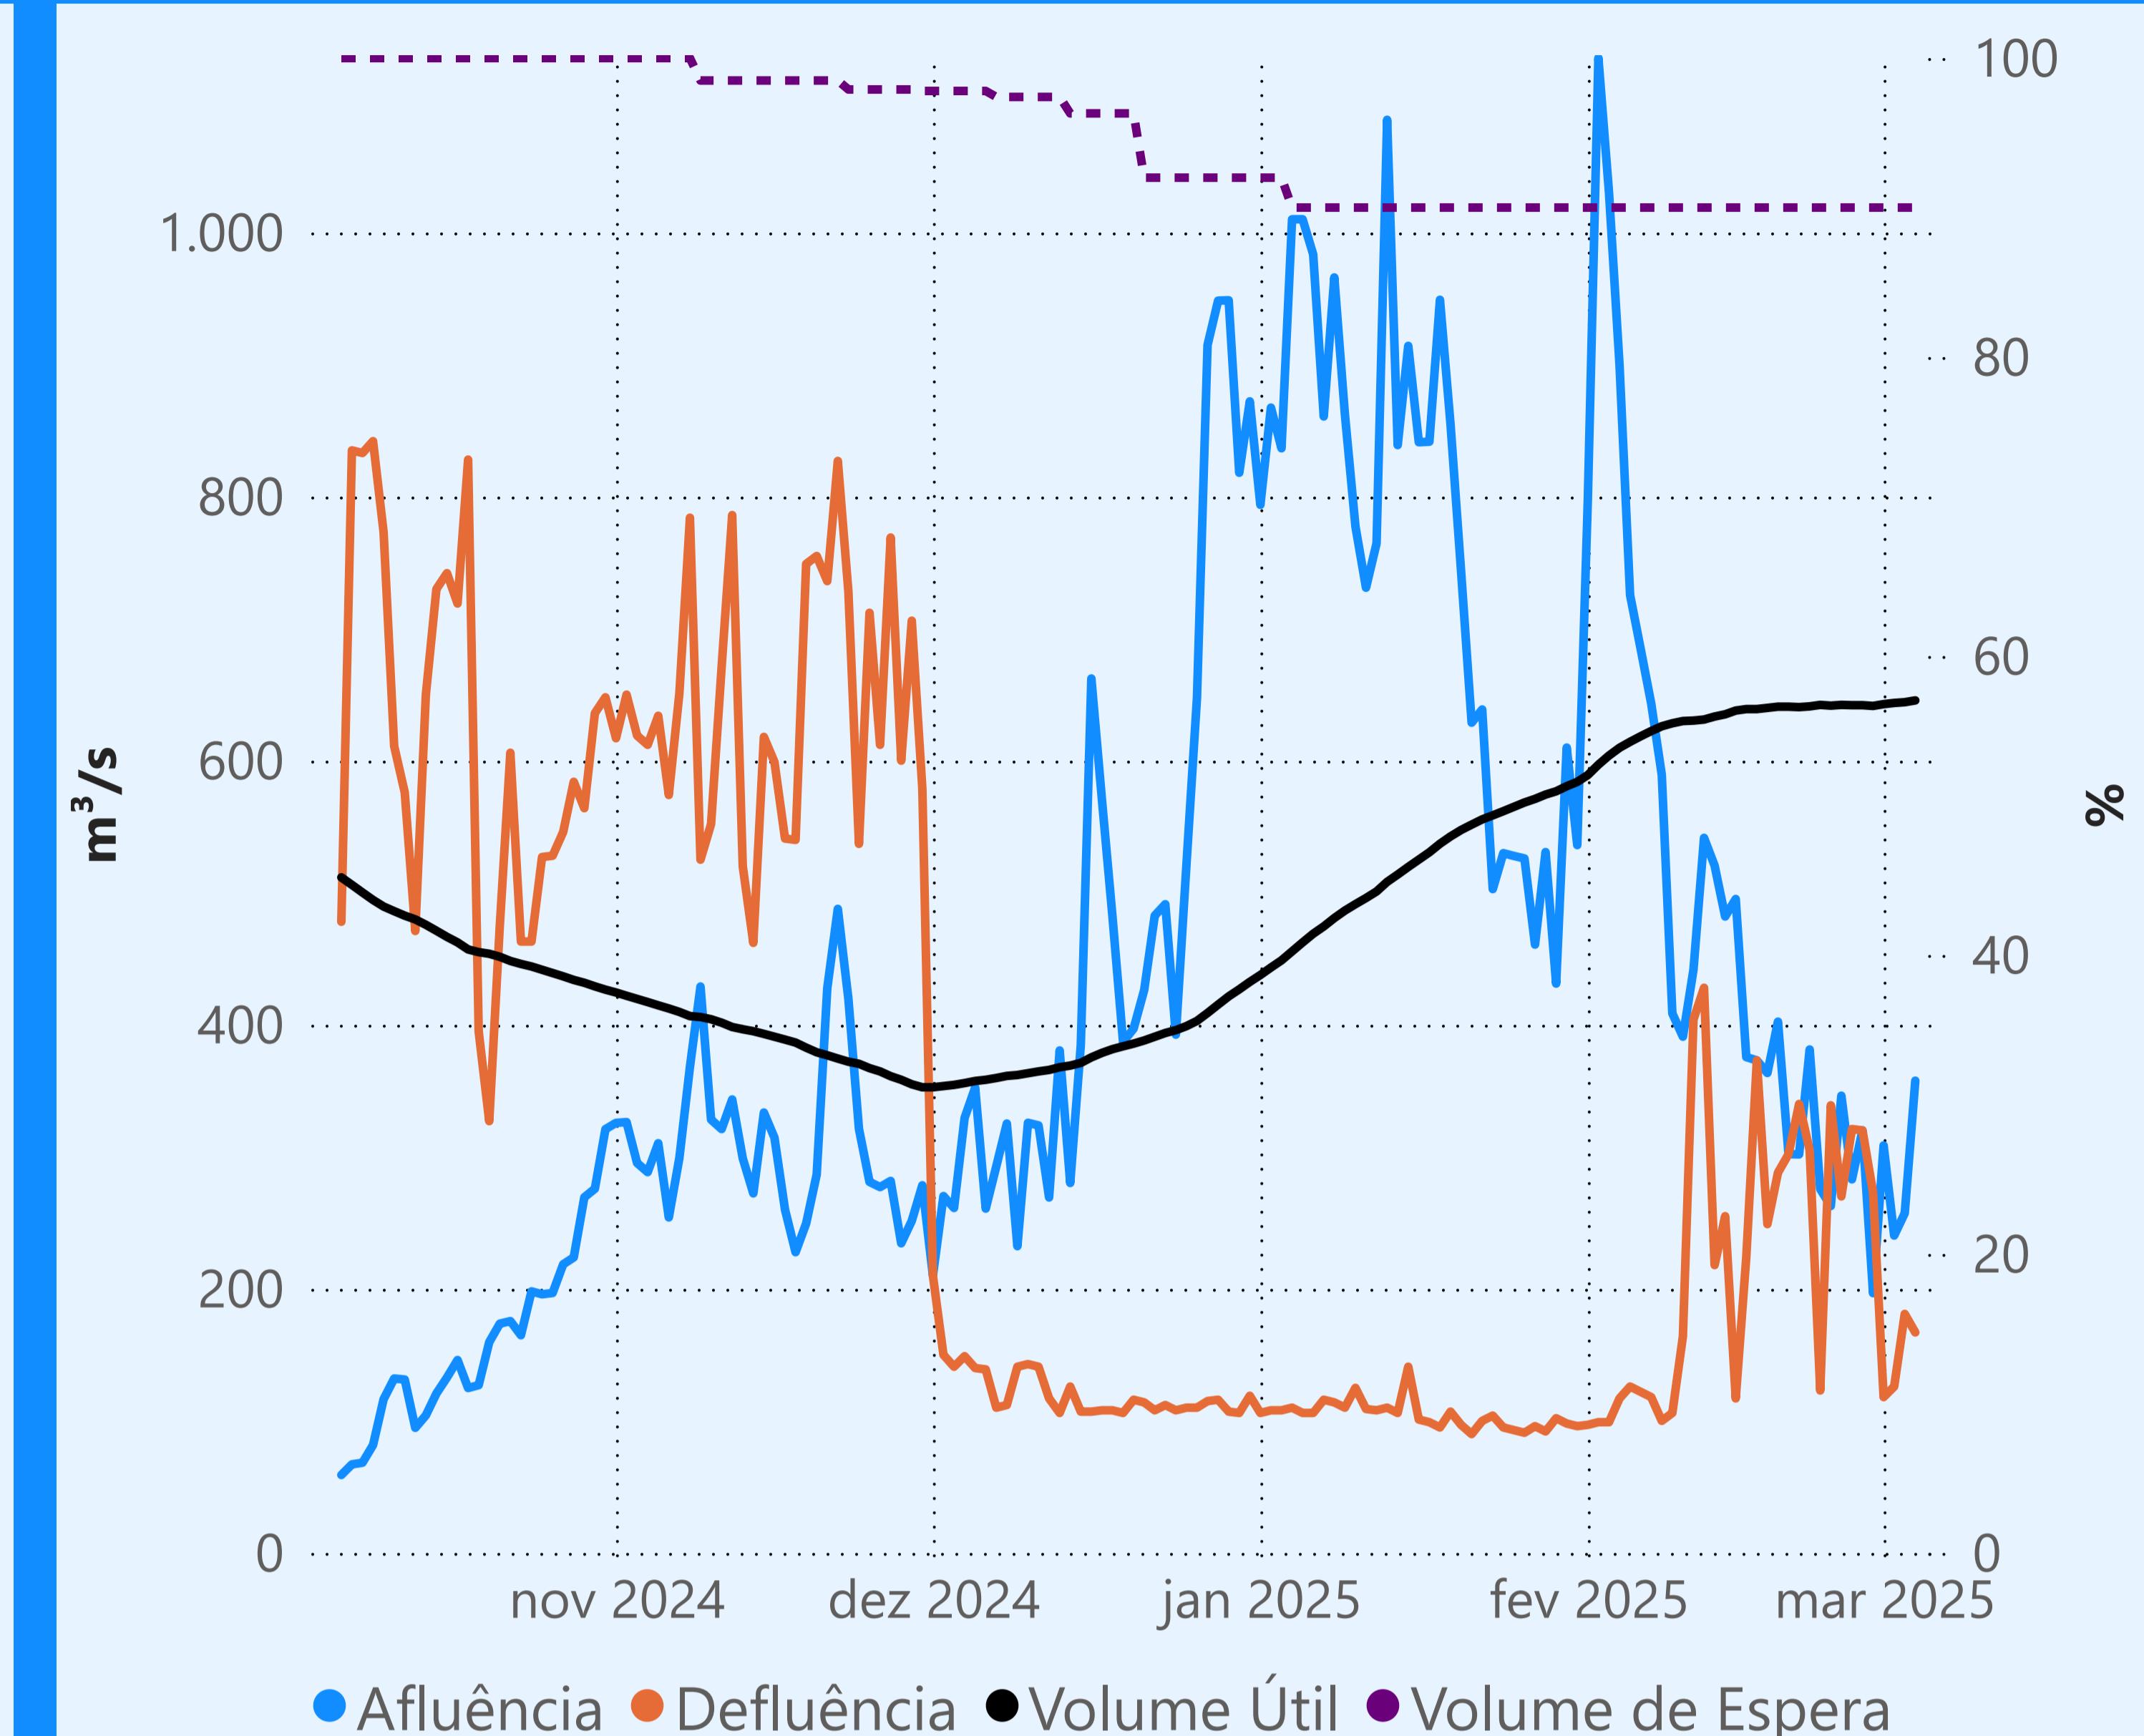


Sem restrição de vazão máxima defluente

Vazão defluente média mensal (m³/s)


148
março de 2025

Dia	Defluência	Dia	Defluência
1	118		
2	126		
3	181		
4	167		


Cachoeira Dourada

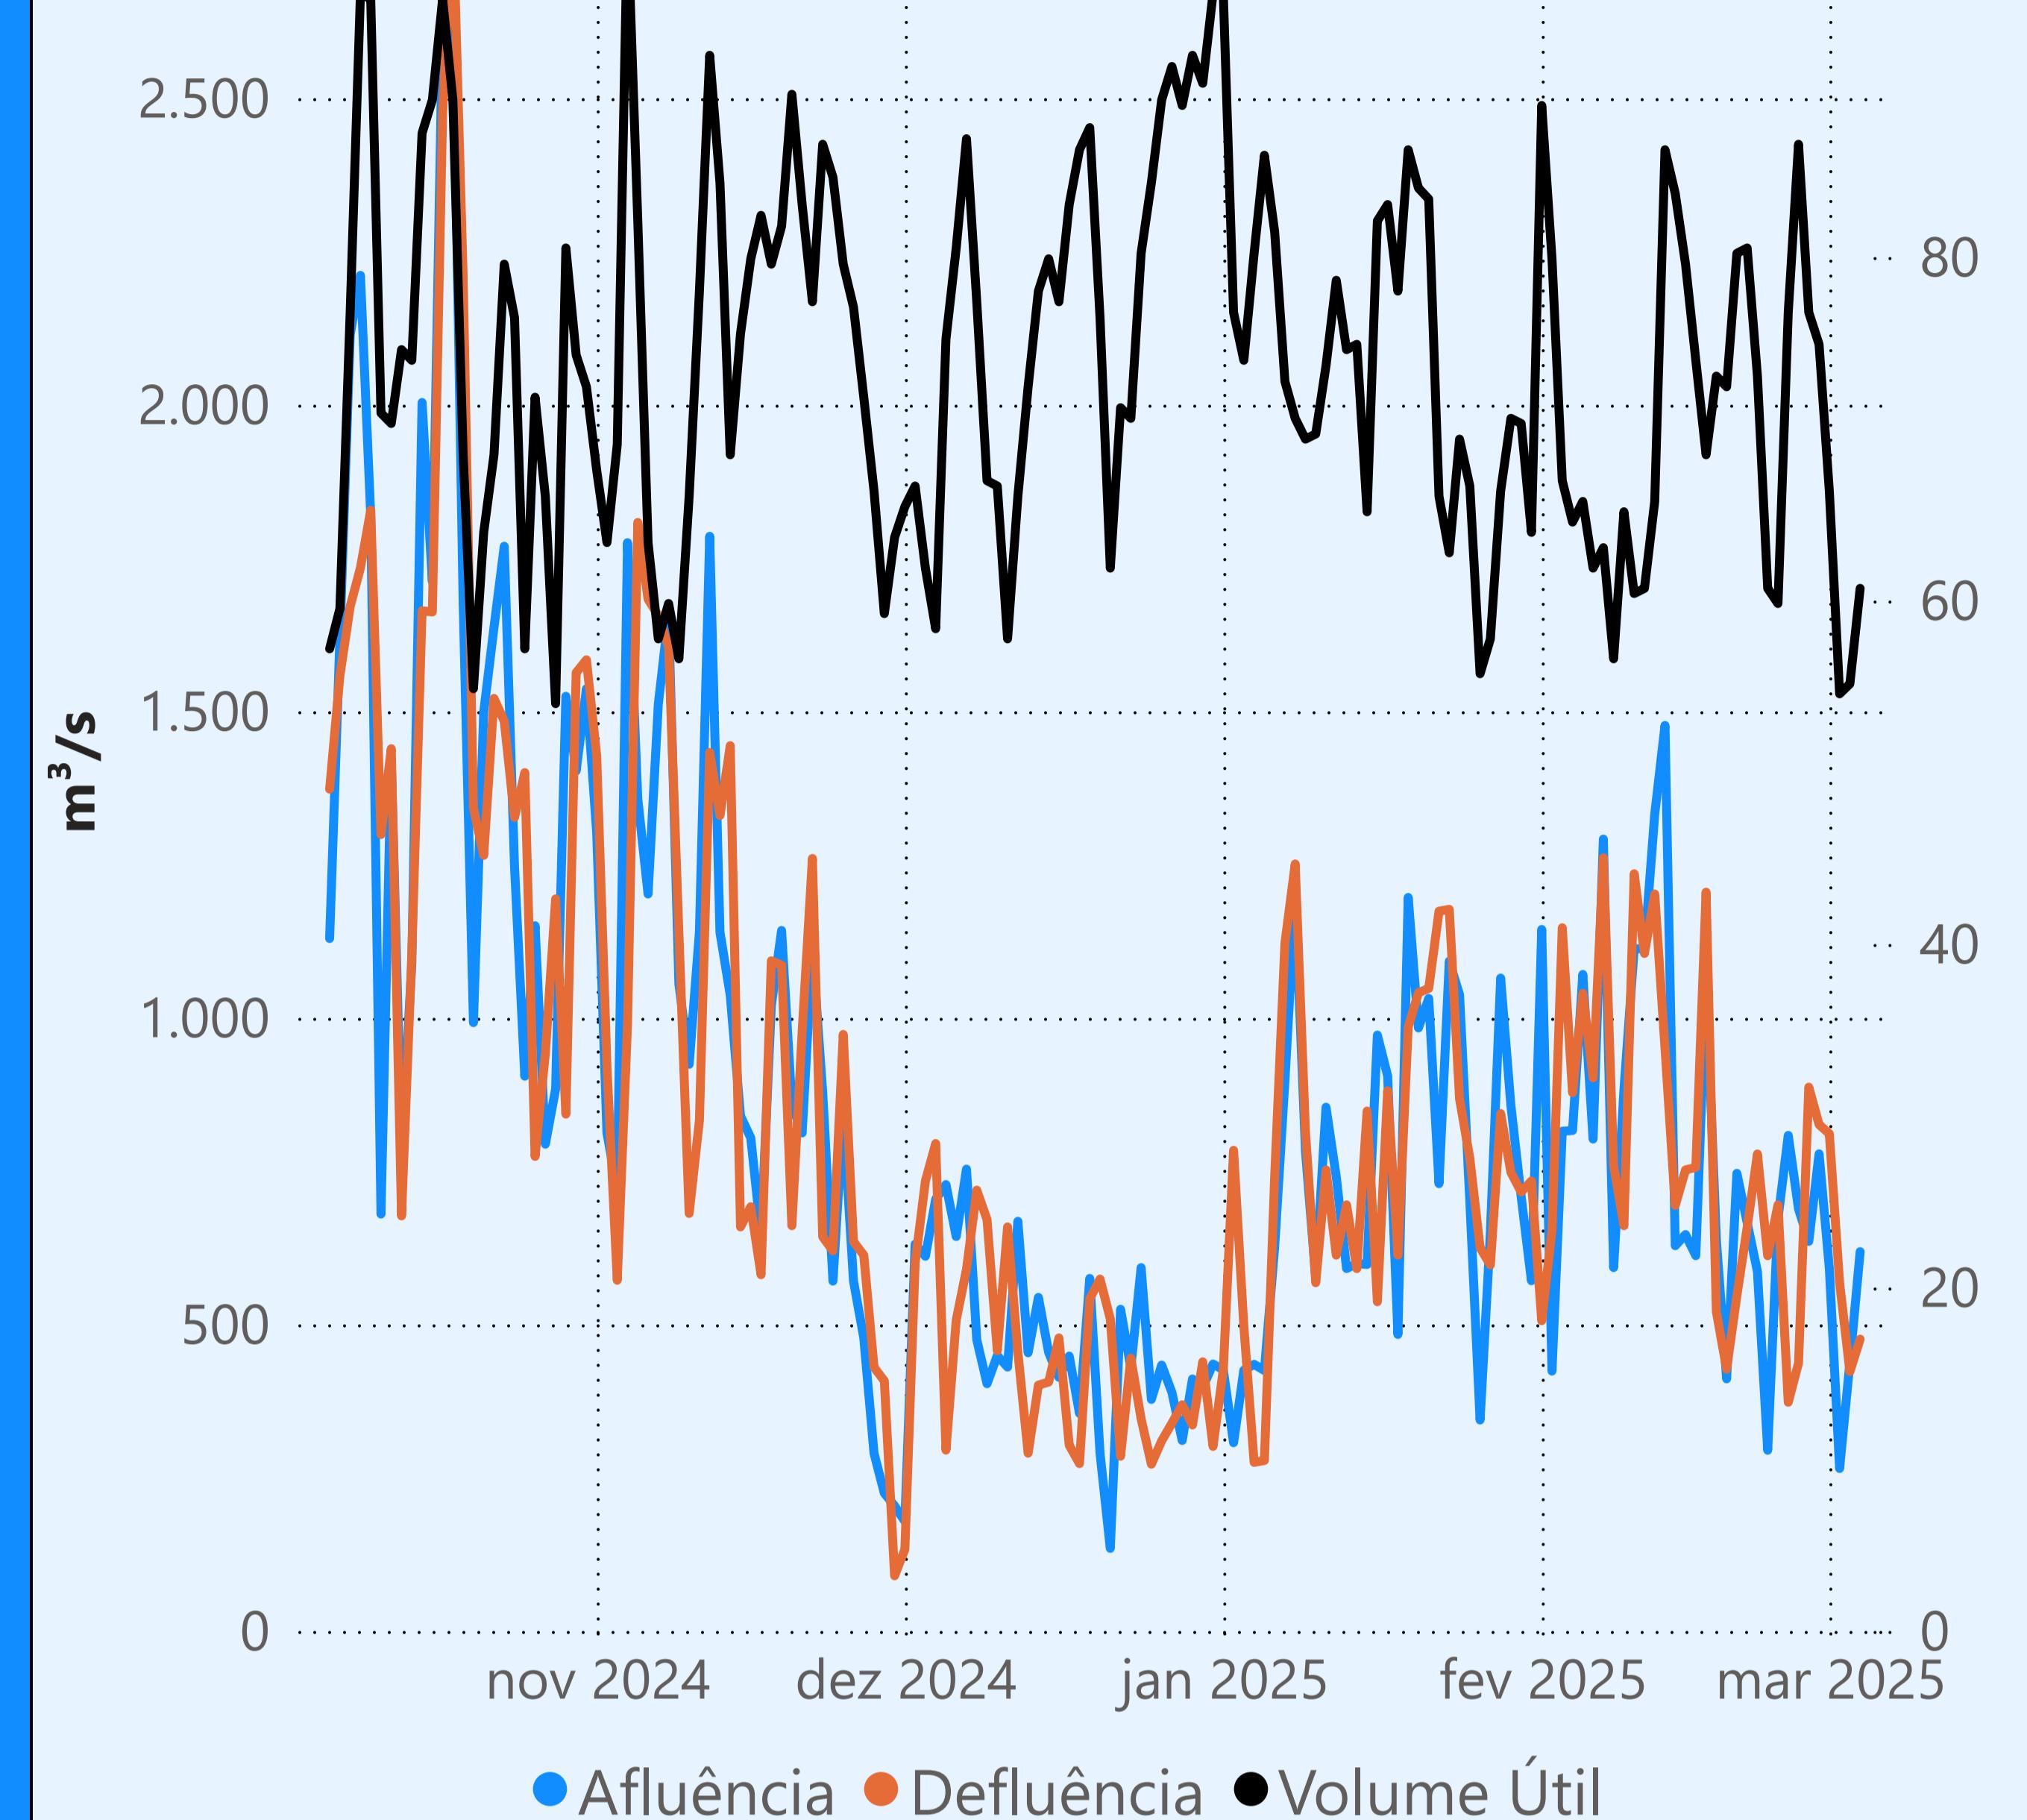

Itumbiara

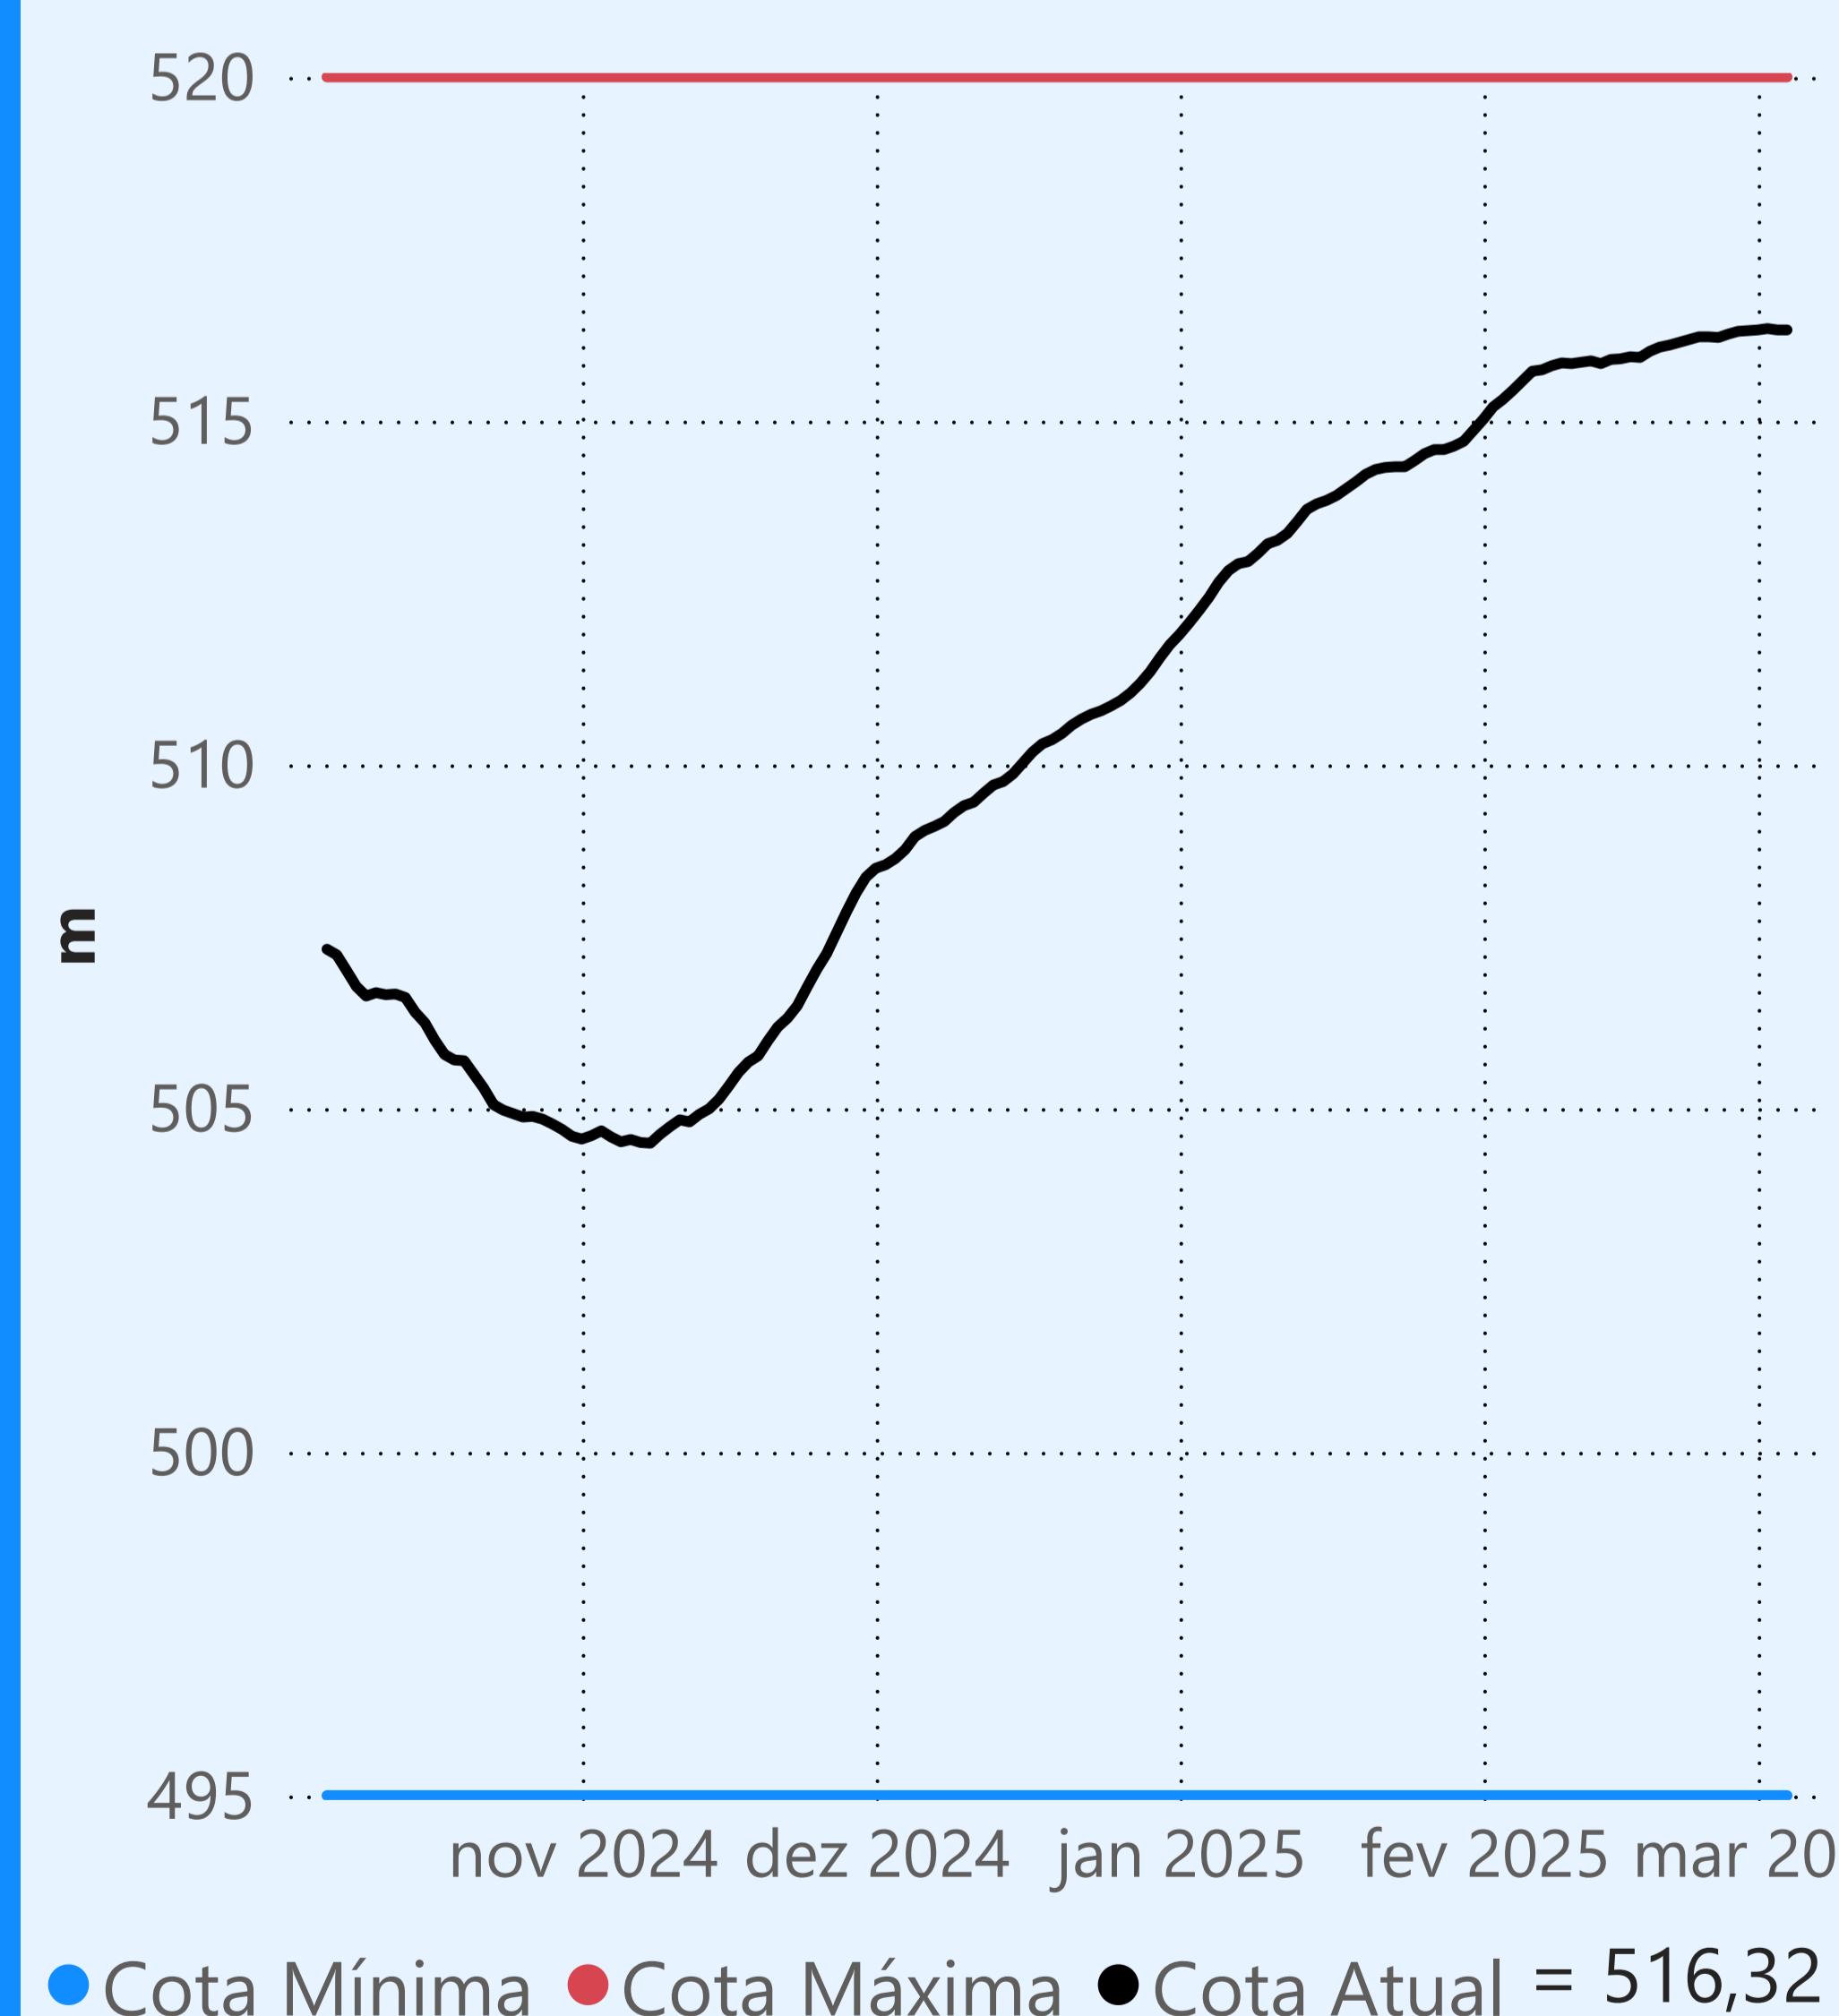

Faixa de Operação Normal

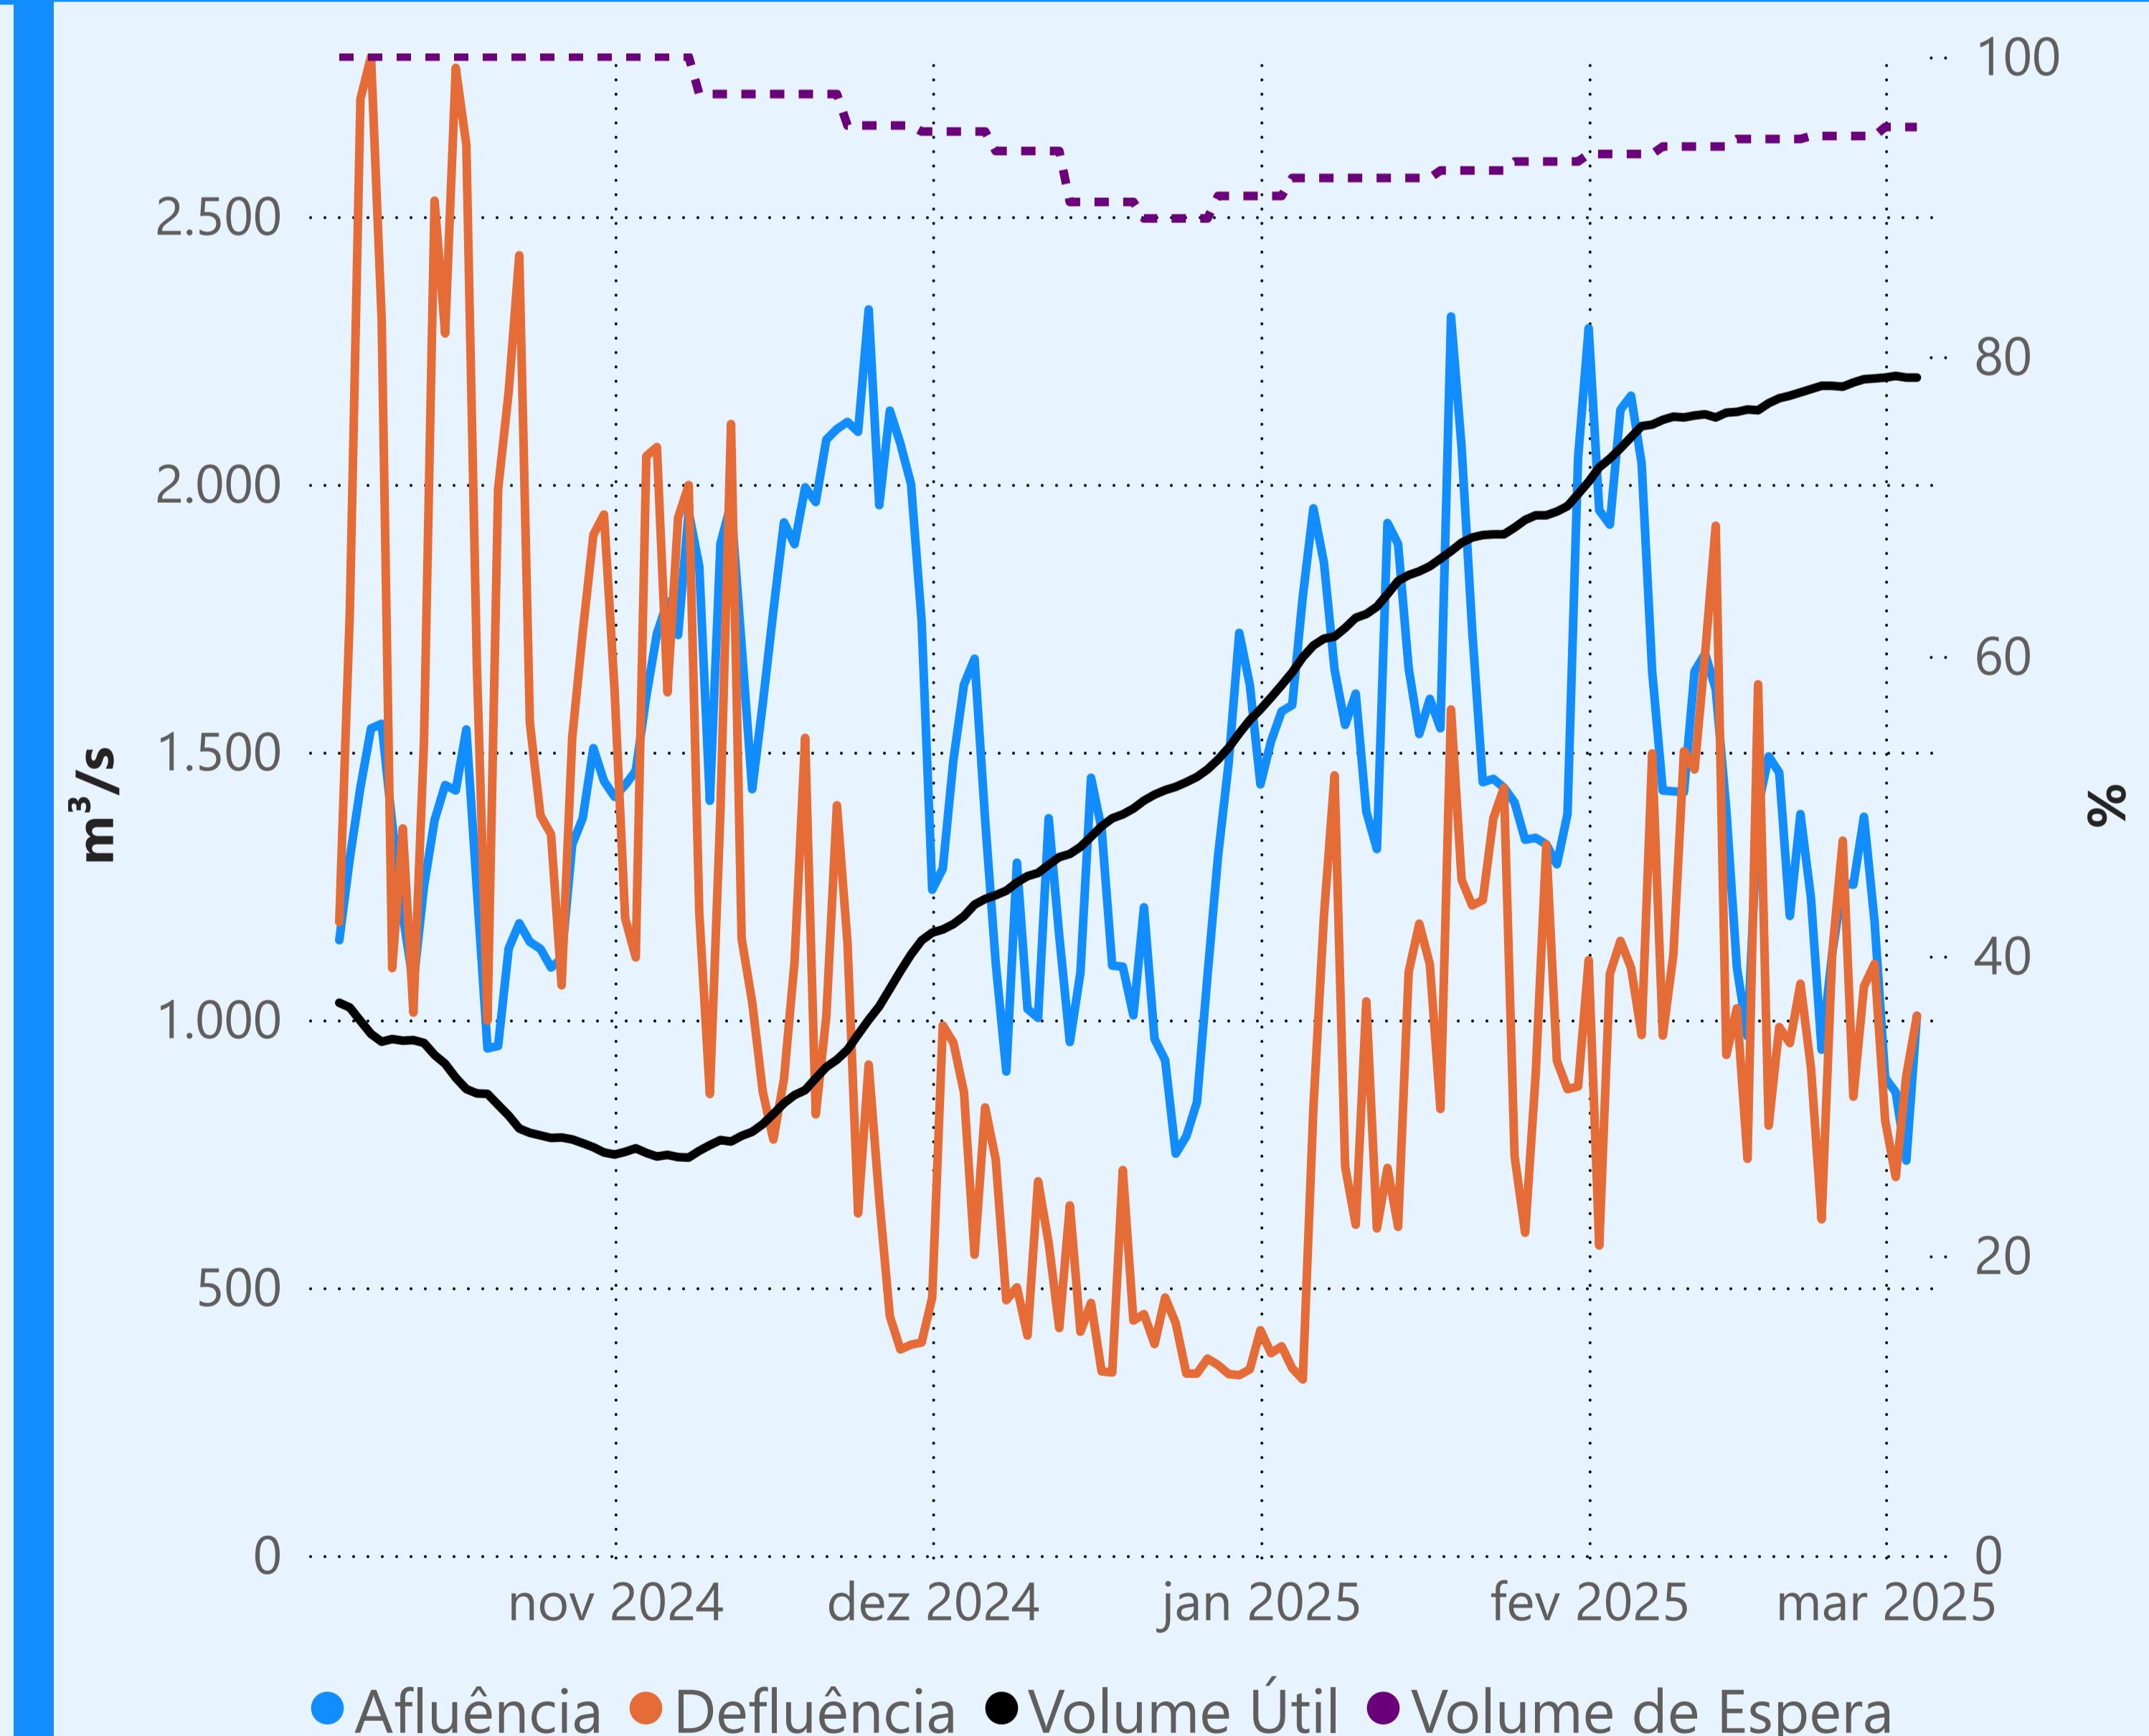


Sem restrição de vazão máxima defluente

Vazão defluente média mensal (m³/s)

855
março de 2025

Dia	Defluência	Dia	Defluência
1	812		
2	706		
3	895		
4	1.007		

São Simão

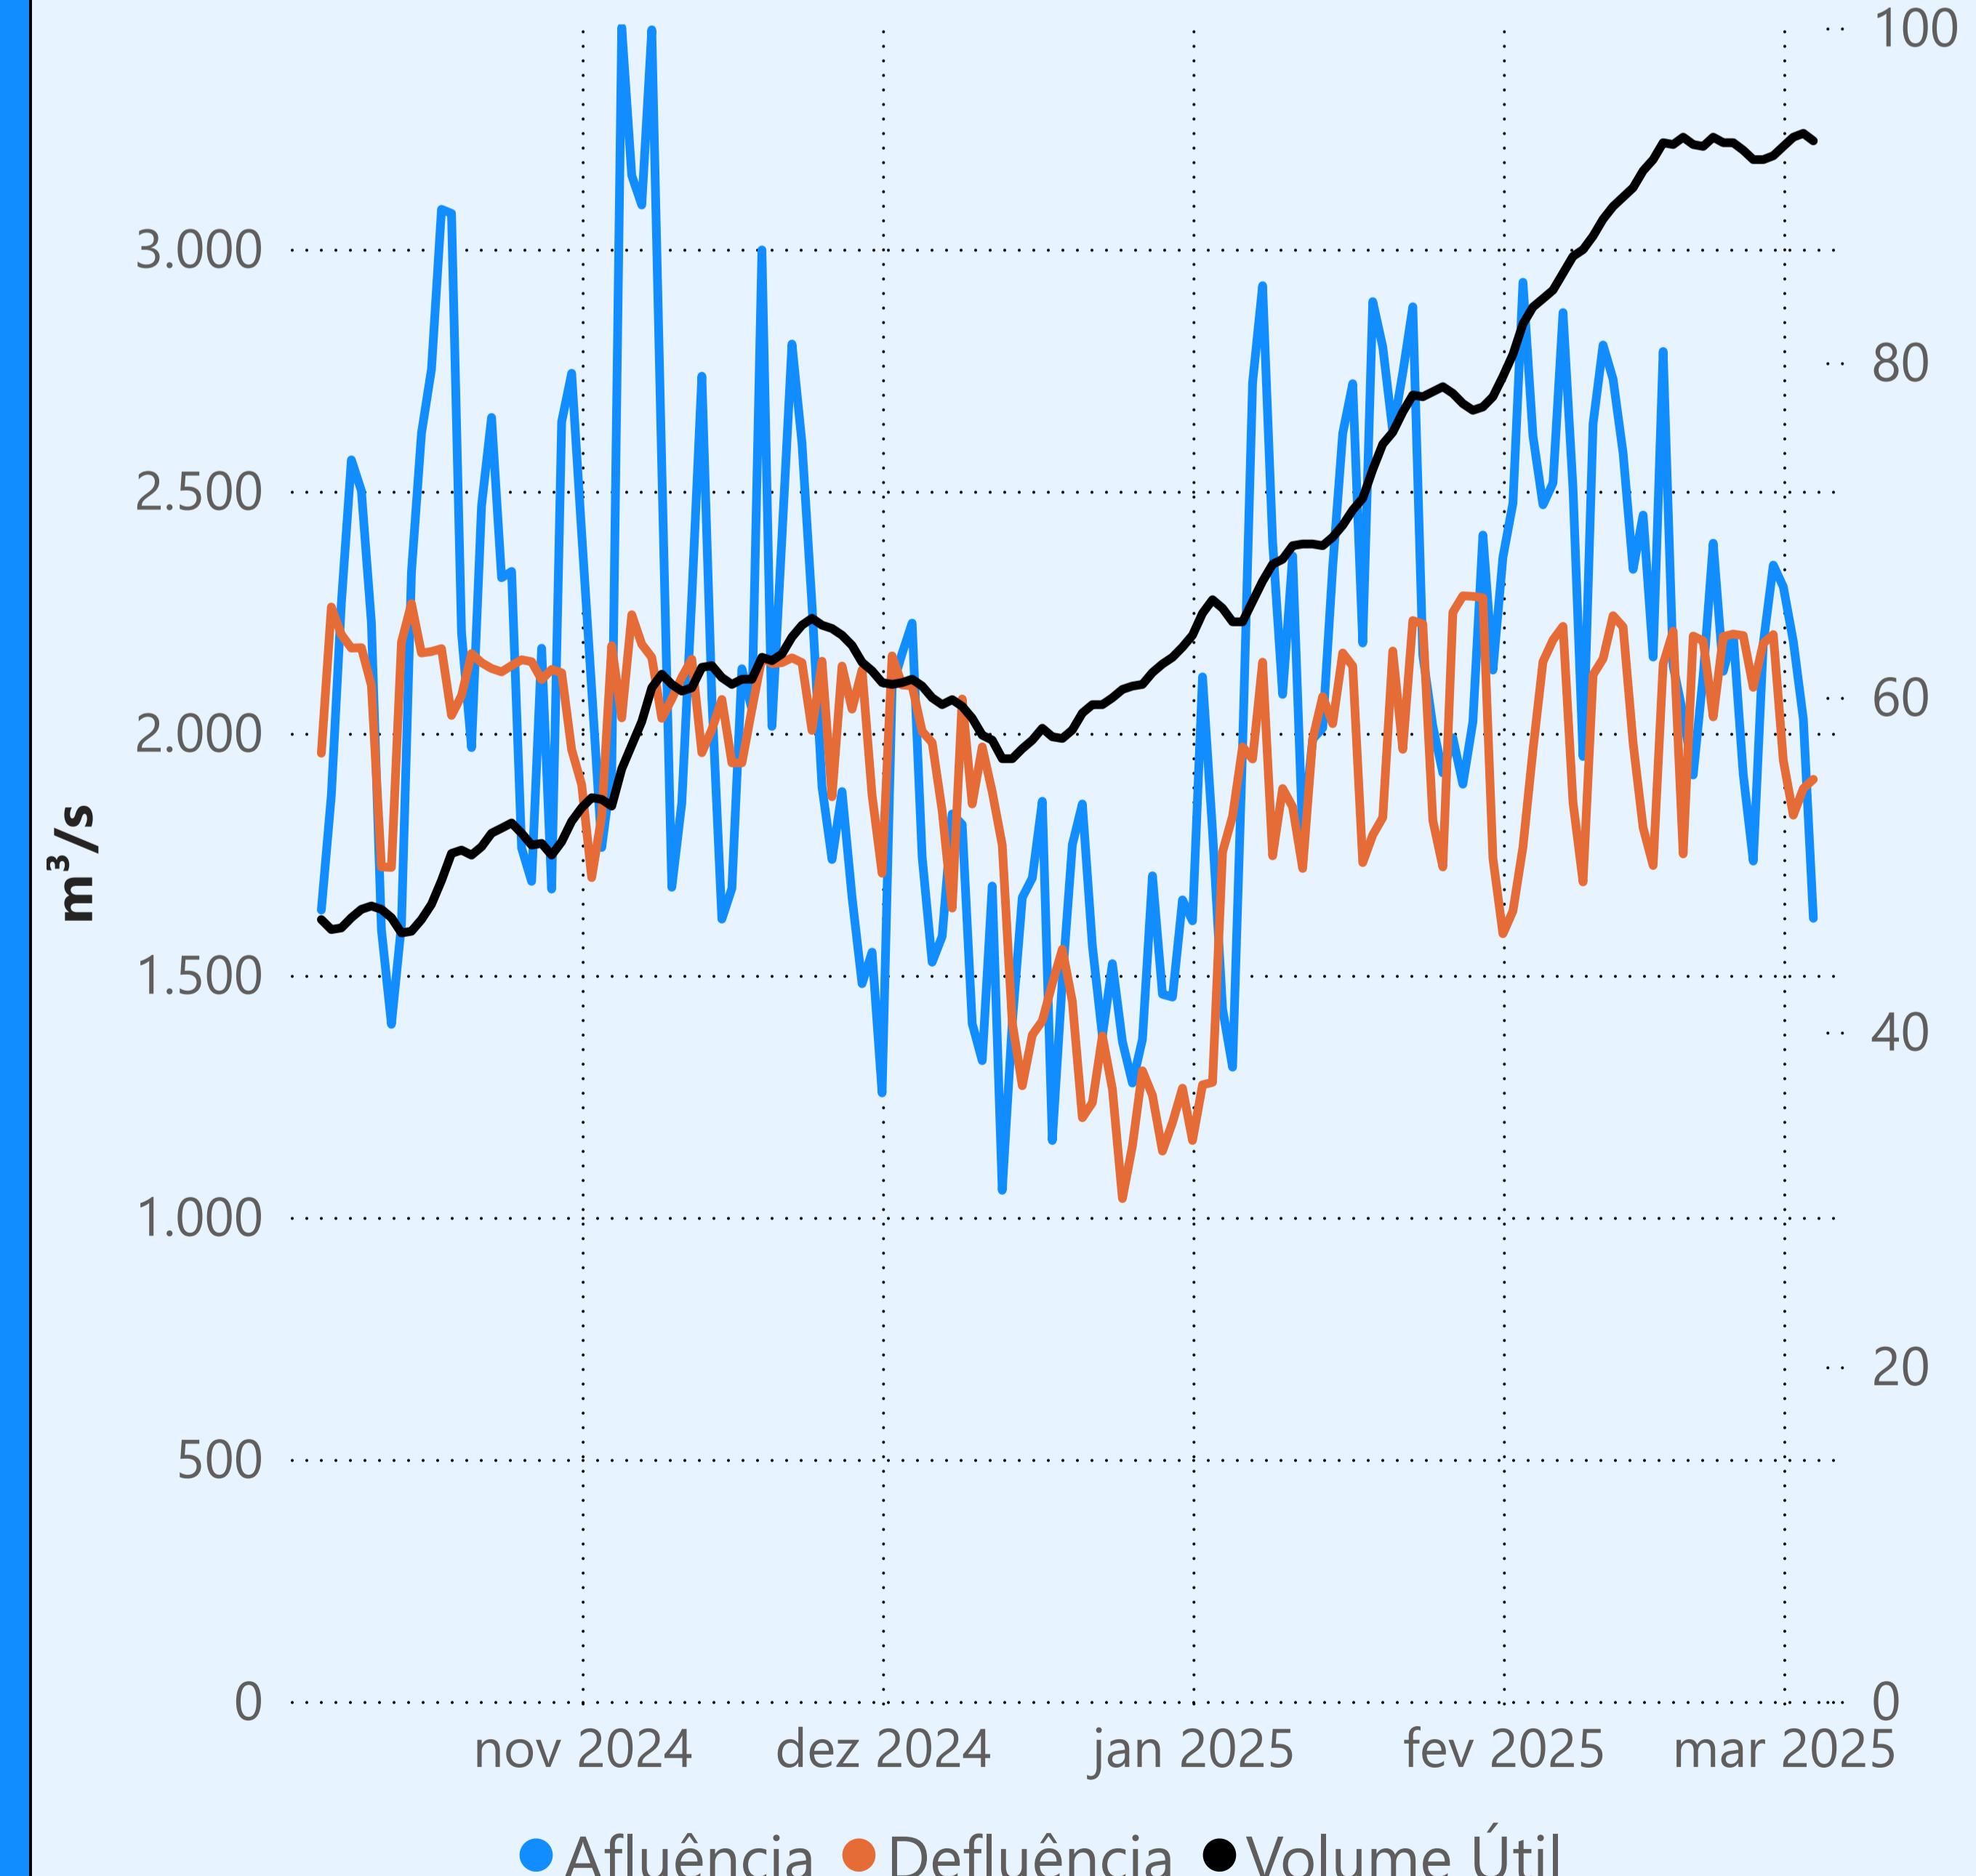

[Saiba mais](#) sobre os termos técnicos da operação dos reservatórios no [Glossário do Sistema de Acompanhamento de Reservatórios - SAR da ANA](#)

Superintendência de Operações e Eventos Críticos
Coordenação de Operação de Reservatórios e Sistemas Hídricos

Fonte: ONS

*Dados consistidos sujeitos a novas revisões