Acompanhamento do Sistema Hídrico do Rio Grande

ANA
AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO

Data do boletim
09/11/2026

Saiba mais sobre as condições de operação do Sistema Hídrico do Rio Grande na Resolução 193/2024

Rio Paranaíba

Rio Paraná

Rio Grande

Rio Grande

Rio Grande

Faixa de Operação Normal

Sem restrição de vazão máxima defluente

Marechal Mascarenhas de Moraes (Peixoto)

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
06/11	734	705	79,12	664,05
07/11	688	631	79,31	664,07
08/11	800	542	80,17	664,16

Funil Grande

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
06/11	259	278
07/11	257	246
08/11	262	266

Itutinga

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
06/11	152	152
07/11	152	151
08/11	151	151

Luiz Carlos Barreto de Carvalho

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
06/11	693	725
07/11	651	608
08/11	549	618

Jaguara

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
06/11	741	722
07/11	629	648
08/11	637	591

Igarapava

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
06/11	821	751
07/11	757	753
08/11	688	728

Volta Grande

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
06/11	788	855
07/11	784	829
08/11	760	760

Furnas

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
06/11	700	700	66,79	763,44
07/11	782	543	66,92	763,46
08/11	1.089	730	67,11	763,49

Faixa de Operação Normal

Vazão máxima turbinada definida na outorga

Camargos

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)
06/11	80	149	74,79
07/11	102	148	74,17
08/11	87	148	73,35

Volume útil superior ou igual a 15%

Água Vermelha

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
06/11	1.393	1.281	27,89	376,71
07/11	1.353	1.015	28,45	376,77
08/11	1.813	1.361	29,20	376,85

Maribondo

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
06/11	1.482	1.331	56,18	440,10
07/11	1.247	1.171	56,30	440,12
08/11	1.170	1.246	56,18	440,10

Volume útil superior ou igual a 15%

Data de Referência

08/11/2026

Período Seco

Saiba mais sobre os termos técnicos da operação dos reservatórios no Glossário do Sistema de Acompanhamento de Reservatórios - SAR da ANA

Superintendência de Operações e Eventos Críticos
Coordenação de Operação de Reservatórios e Sistemas Hídricos

Fonte: ONS


*Dados consistidos sujeitos a novas revisões


Acompanhamento do Sistema Hídrico do Rio Grande

ANA
AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO

Data do boletim
09/11/2026

Furnas

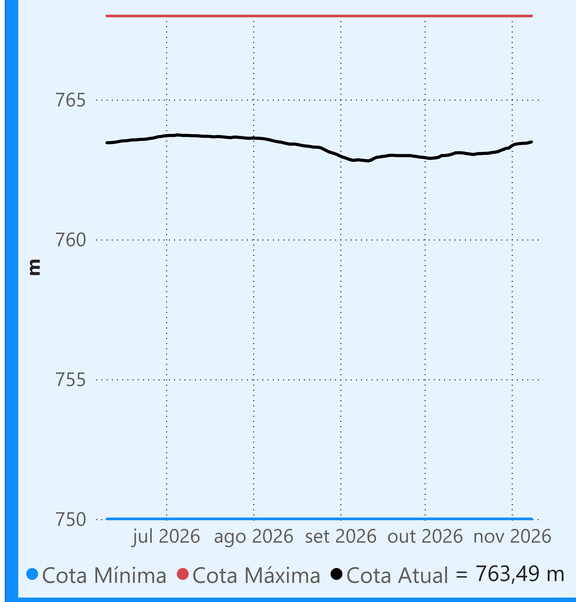

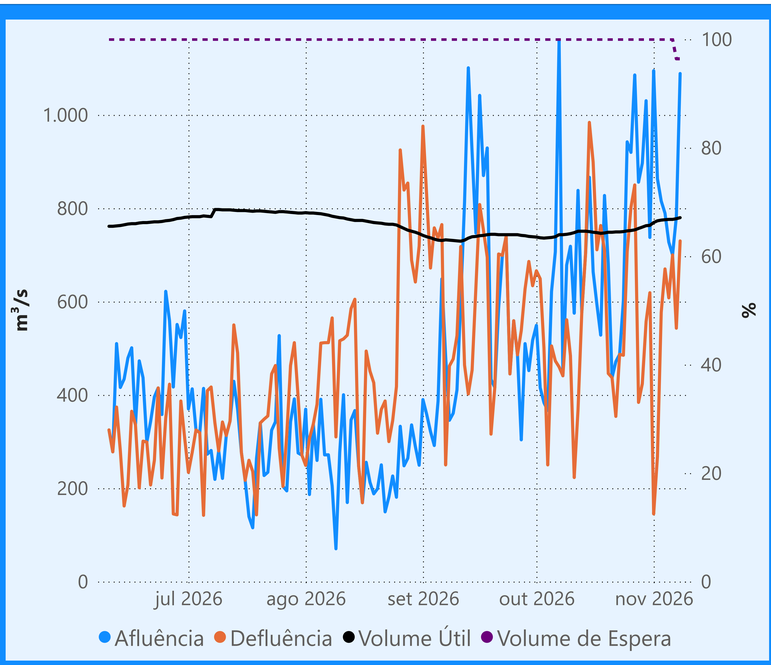

Vazão defluente média mensal
(m³/s)


530
novembro de 2026


Dia	Defluência
1	145
2	268
3	577
4	670
5	608
6	700
7	543
8	730

Faixa de Operação Normal

Vazão máxima turbinada definida na outorga

Marechal Mascarenhas de Moraes (Peixoto)

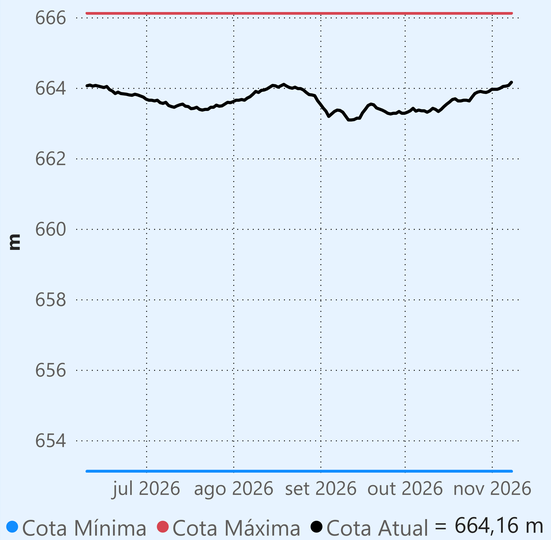

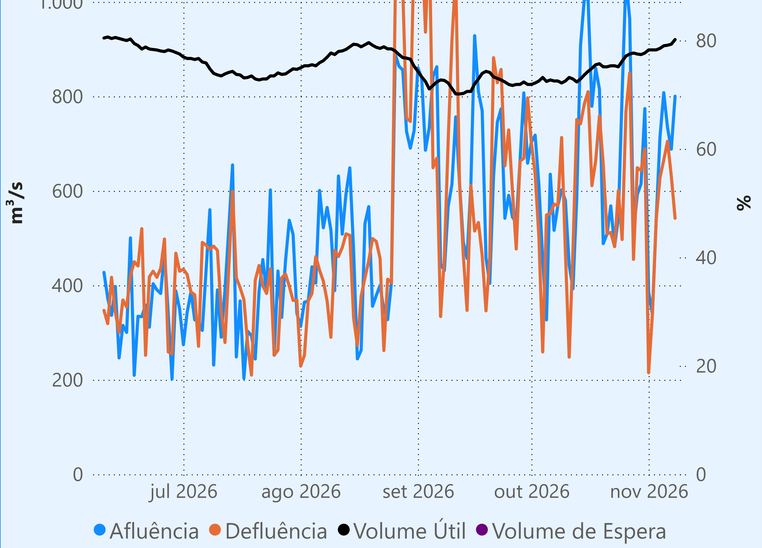

Vazão defluente média mensal
(m³/s)


533
novembro de 2026

Dia	Defluência
1	215
2	339
3	539
4	628
5	665
6	705
7	631
8	542


Faixa de Operação Normal

Sem restrição de vazão máxima defluente


Camargos

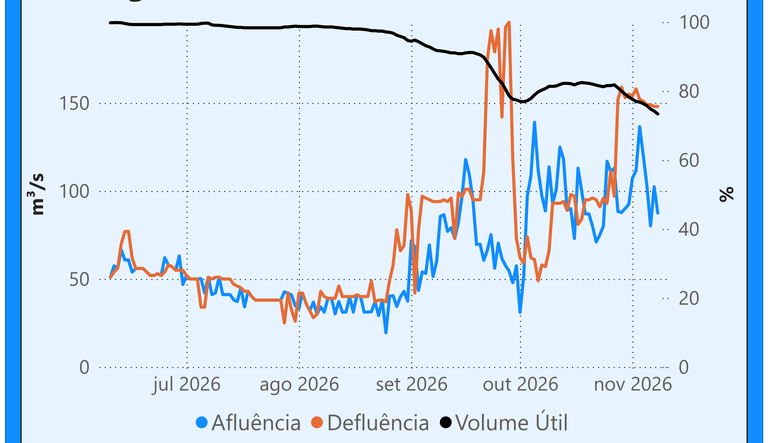

Maribondo

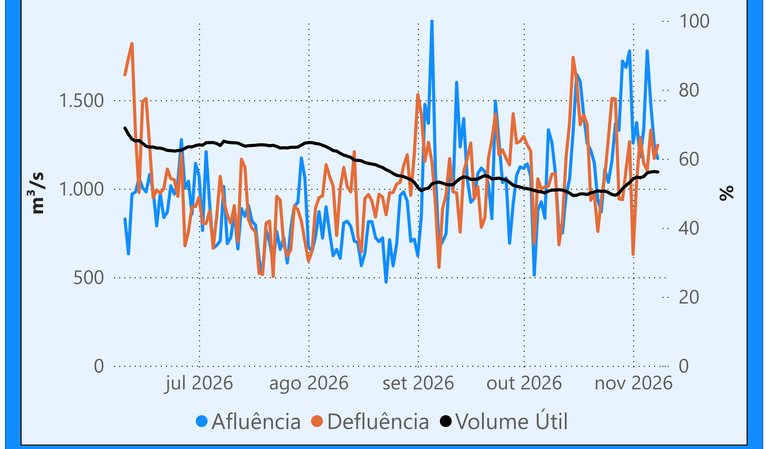

Água Vermelha

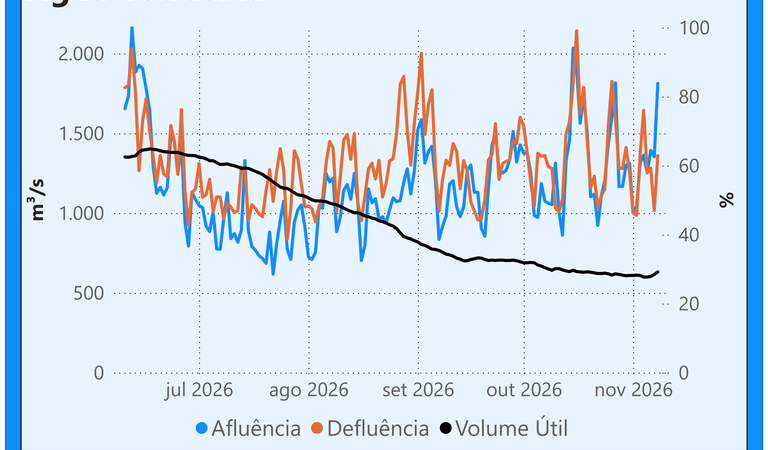

Saiba mais sobre os termos técnicos da operação dos reservatórios no Glossário do Sistema de Acompanhamento de Reservatórios - SAR da ANA

Superintendência de Operações e Eventos Críticos
Coordenação de Operação de Reservatórios e Sistemas Hídricos

Fonte: ONS

*Dados consistidos sujeitos a novas revisões

Acompanhamento do Sistema Hídrico do Rio Paranaíba

ANA
AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO

Data do boletim
09/11/2026

Saiba mais sobre as condições de operação do Sistema Hídrico do Rio Paranaíba na Resolução 194/2024

Cachoeira Dourada


Data	Afluencia (m^3/s)	Defluência (m^3/s)
06/11	951	1.257
07/11	988	1.028
08/11	1.150	1.094

Faixa de Operação Normal


Vazão defluente máxima média diária igual à vazão máxima turbinada

Itumbiara

Data	Afluencia (m^3/s)	Defluência (m^3/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
06/11	943	1.217	63,26	513,37
07/11	858	995	63,17	513,35
08/11	1.037	1.242	63,02	513,32

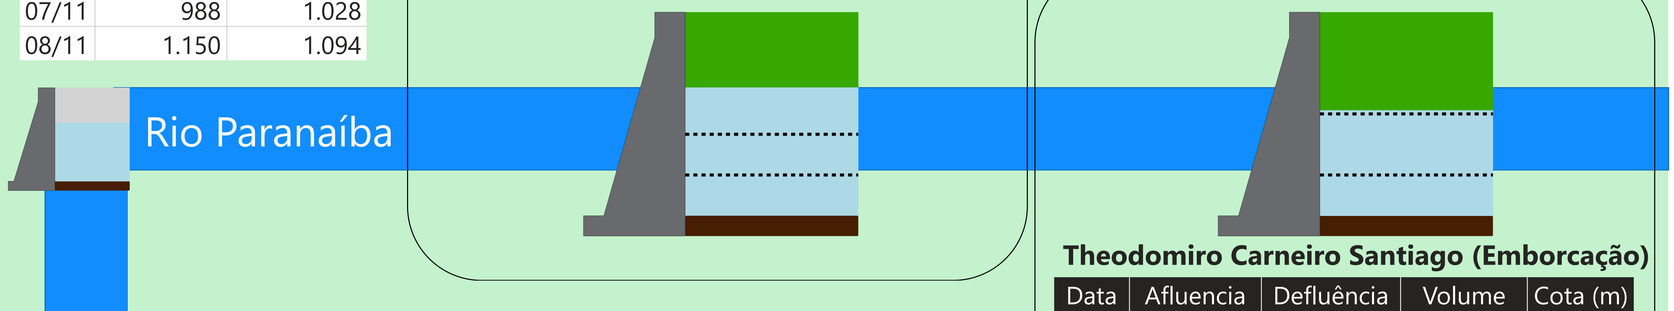

Volume útil superior ou igual a 15%



São Simão

Data	Afluencia (m^3/s)	Defluência (m^3/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
06/11	1.911	1.616	35,97	394,89
07/11	1.764	1.409	36,51	394,95
08/11	1.762	1.644	36,69	394,97

Theodomiro Carneiro Santiago (Emborcação)

Data	Afluencia (m^3/s)	Defluência (m^3/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
06/11	254	292	51,88	645,52
07/11	271	309	51,85	645,51
08/11	298	373	51,80	645,49

Faixa de Operação Normal

Vazão defluente máxima média diária igual à vazão máxima turbinada

Rio Paranaíba

Rio Paraná

Rio Grande

Data de Referência

08/11/2026

Período Seco

Saiba mais sobre os termos técnicos da operação dos reservatórios no Glossário do Sistema de Acompanhamento de Reservatórios - SAR da ANA

Superintendência de Operações e Eventos Críticos
Coordenação de Operação de Reservatórios e Sistemas Hídricos

Fonte: ONS


*Dados consistidos sujeitos a novas revisões


ANA
AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO

Acompanhamento do Sistema Hídrico do Rio Paranaíba

Data do boletim
09/11/2026

Theodomiro Carneiro Santiago (Emborcação)

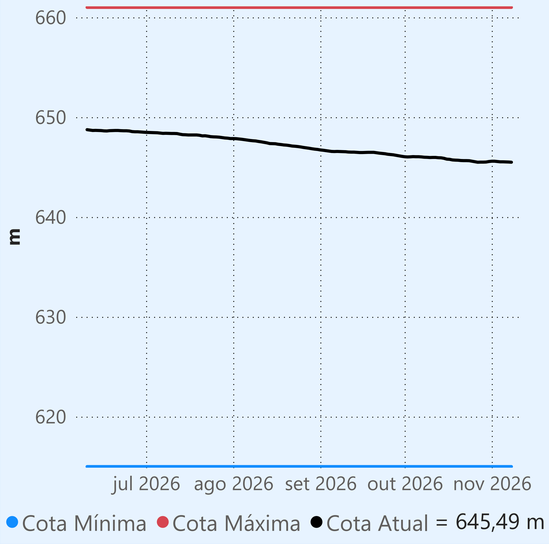

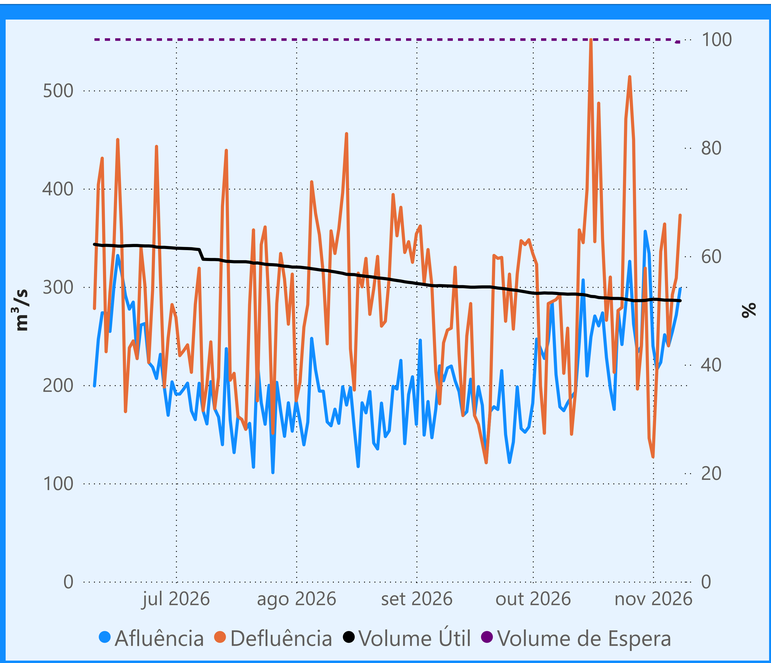

Vazão defluente média mensal
(m³/s)


282
novembro de 2026

Dia	Defluência
1	127
2	216
3	336
4	364
5	240
6	292
7	309
8	373


Faixa de Operação Normal


Vazão defluente máxima média diária igual à vazão máxima turbinada

Cachoeira Dourada

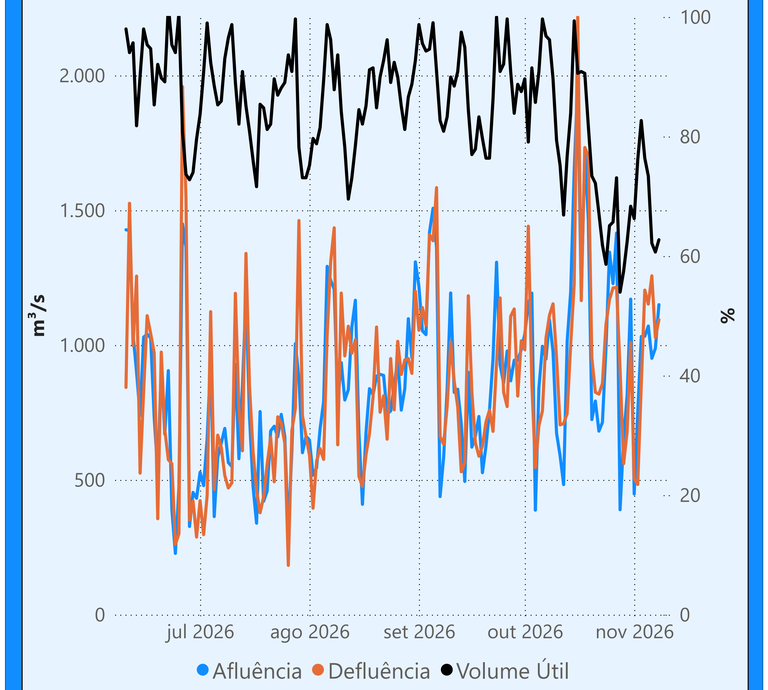

Itumbiara

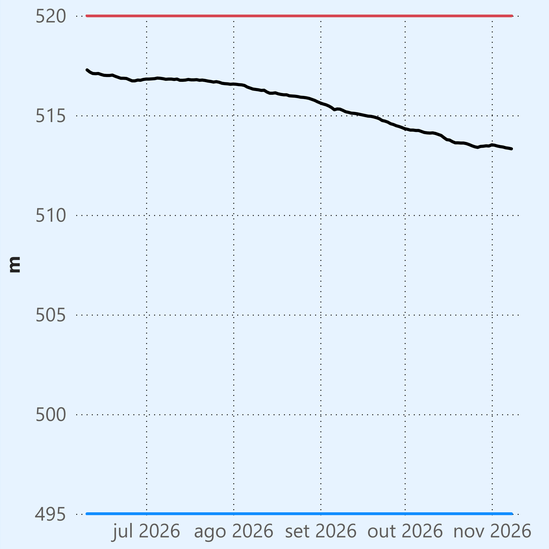

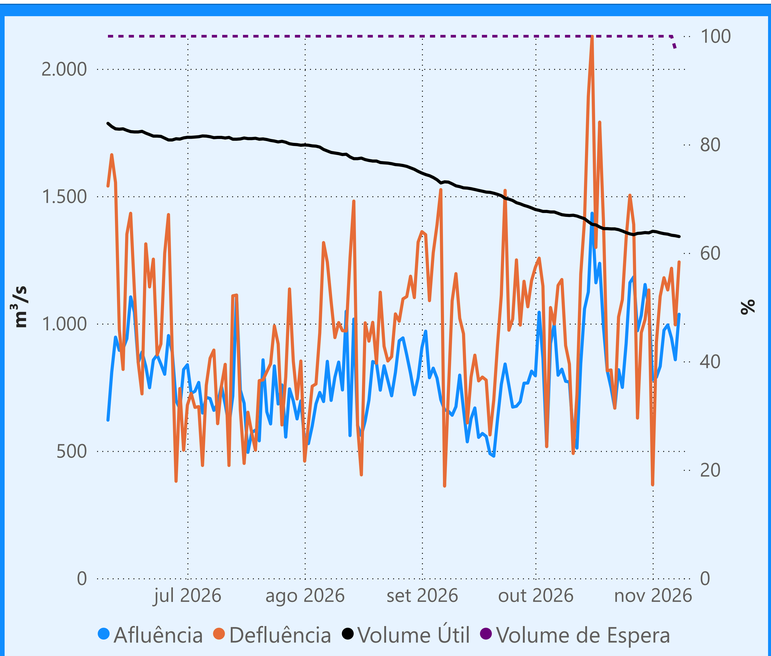

Vazão defluente média mensal
(m³/s)


1.021
novembro de 2026

Dia	Defluência
1	367
2	927
3	1.107
4	1.180
5	1.132
6	1.217
7	995
8	1.242

Faixa de Operação Normal

Vazão defluente máxima média diária igual à vazão máxima turbinada

São Simão

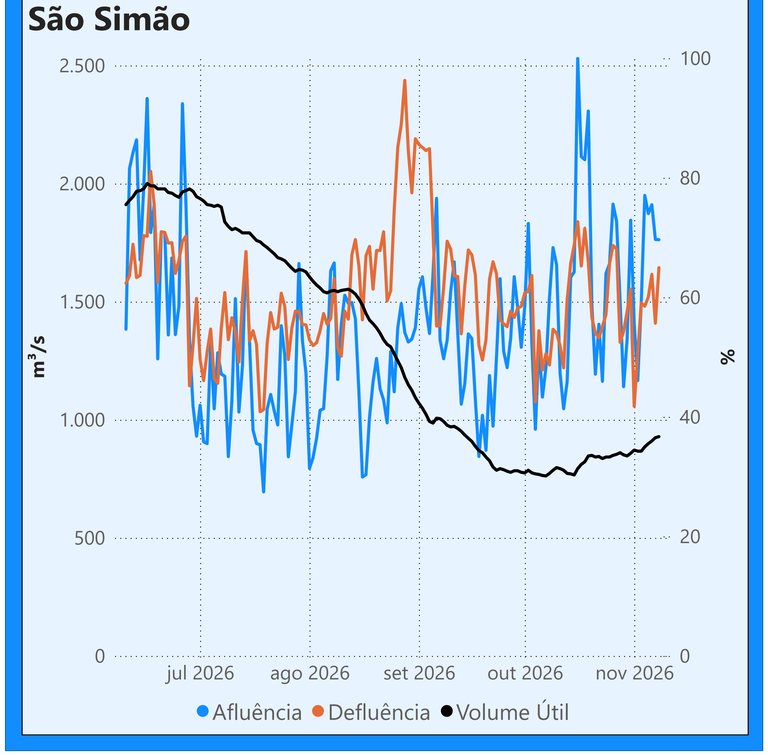

Saiba mais sobre os termos técnicos da operação dos reservatórios no Glossário do Sistema de Acompanhamento de Reservatórios - SAR da ANA

Superintendência de Operações e Eventos Críticos
Coordenação de Operação de Reservatórios e Sistemas Hídricos

Fonte: ONS

*Dados consistidos sujeitos a novas revisões