




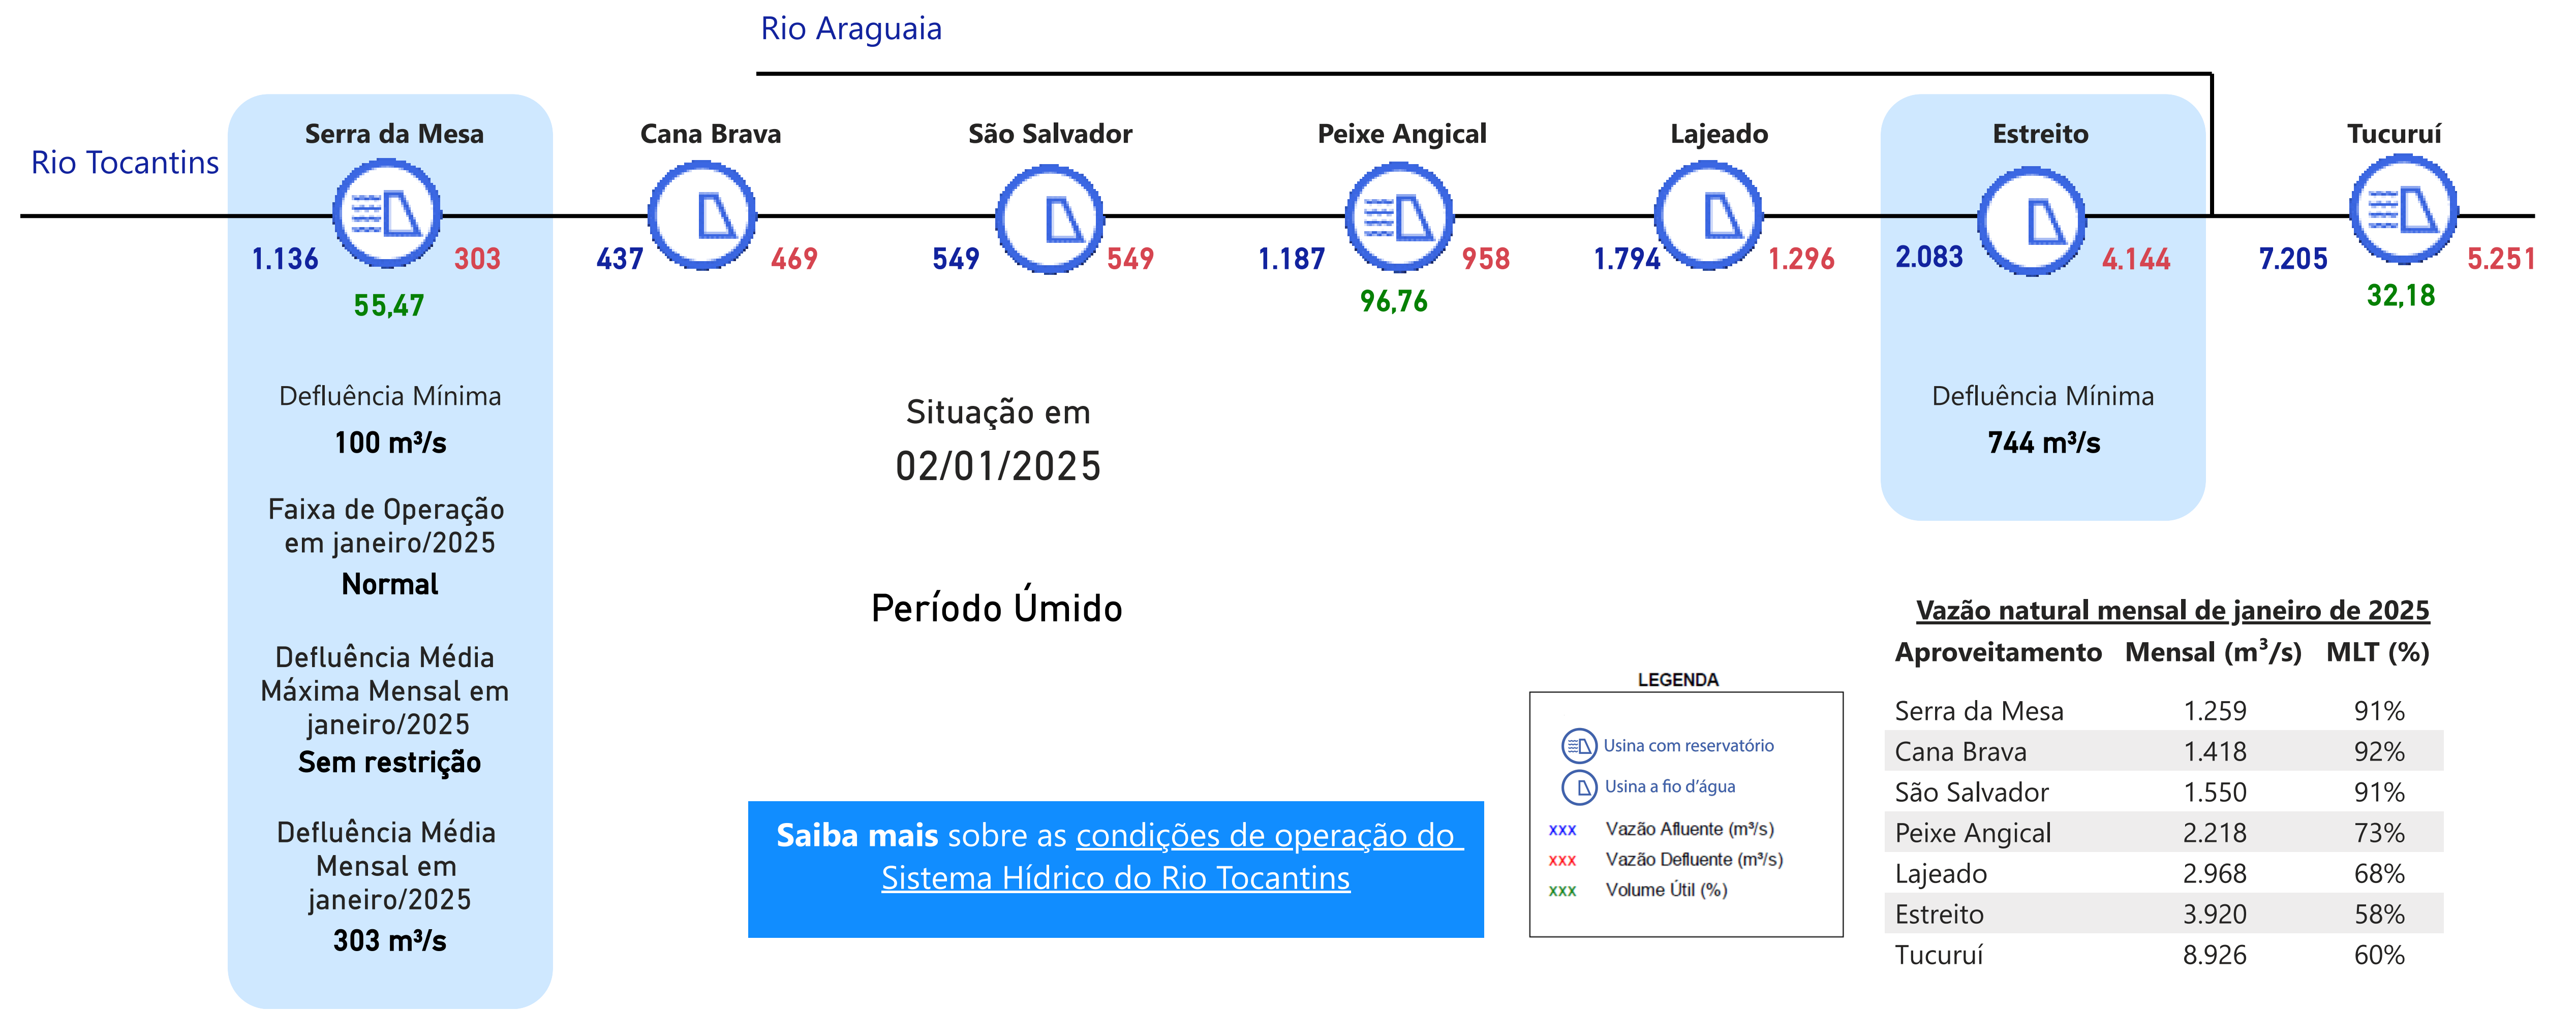

Saiba mais sobre os termos técnicos da operação dos reservatórios no Glossário do Sistema de Acompanhamento de Reservatórios - SAR da ANA

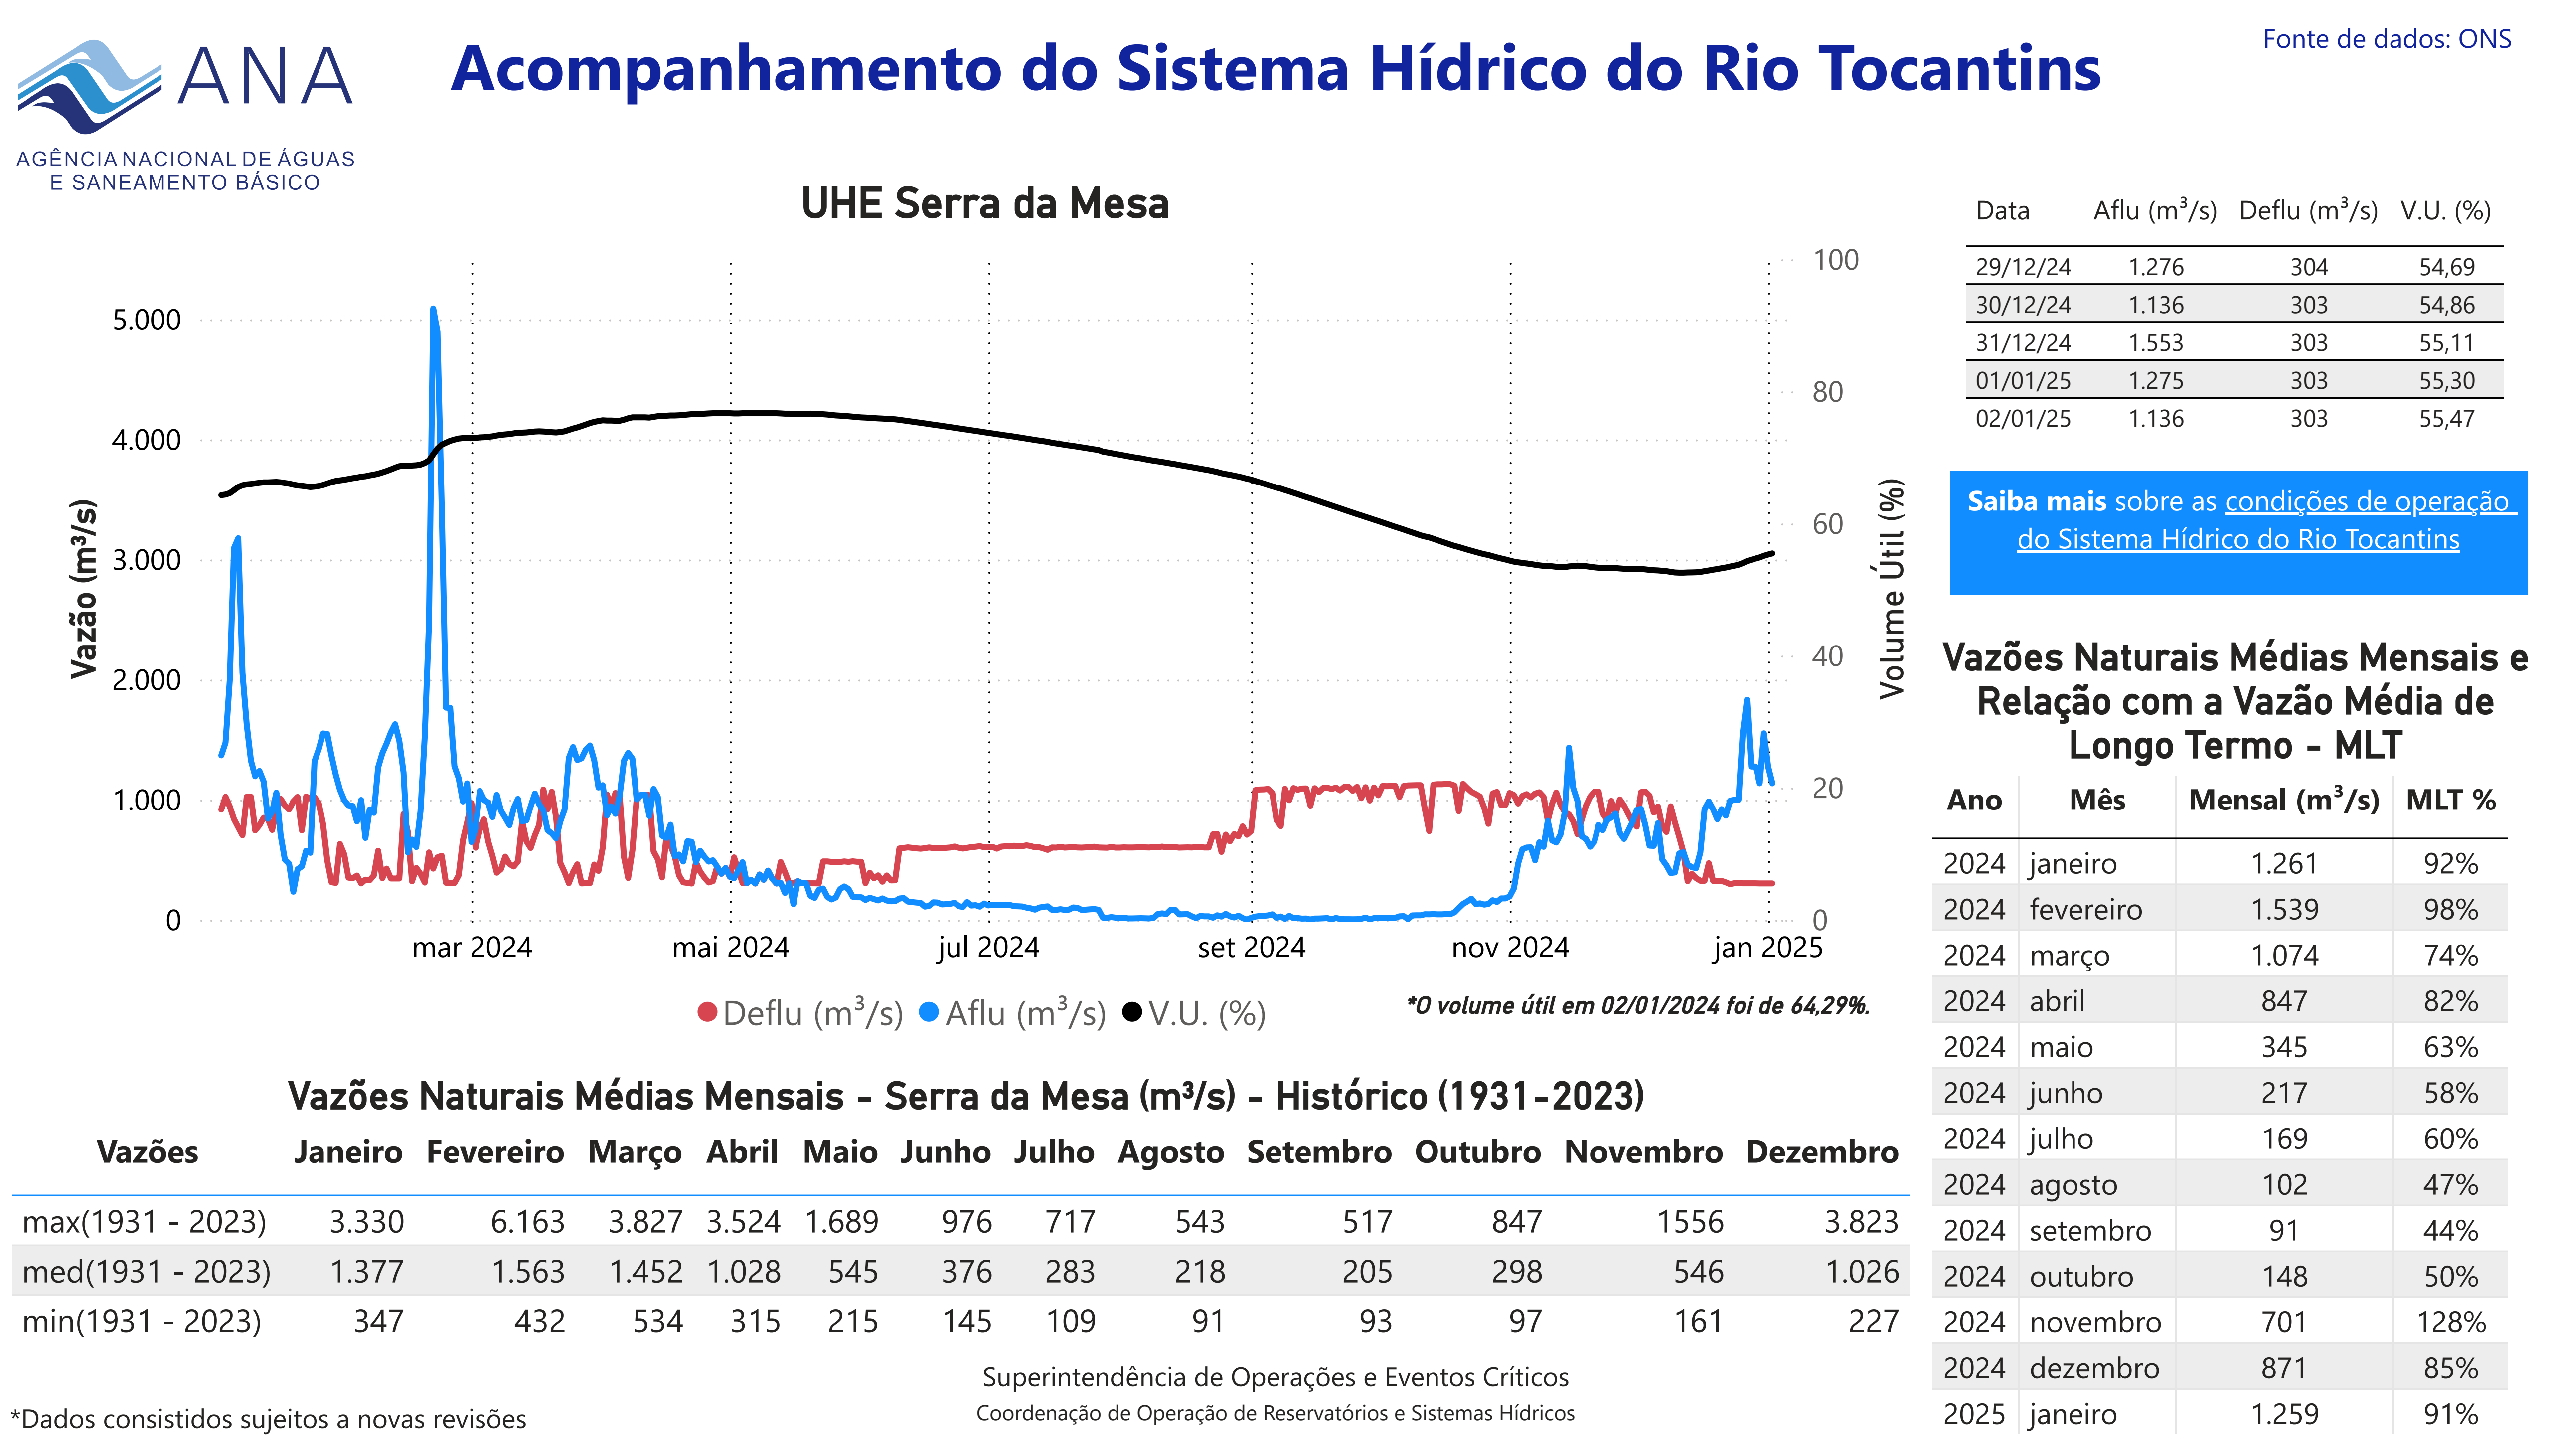


UHE Cana Brava

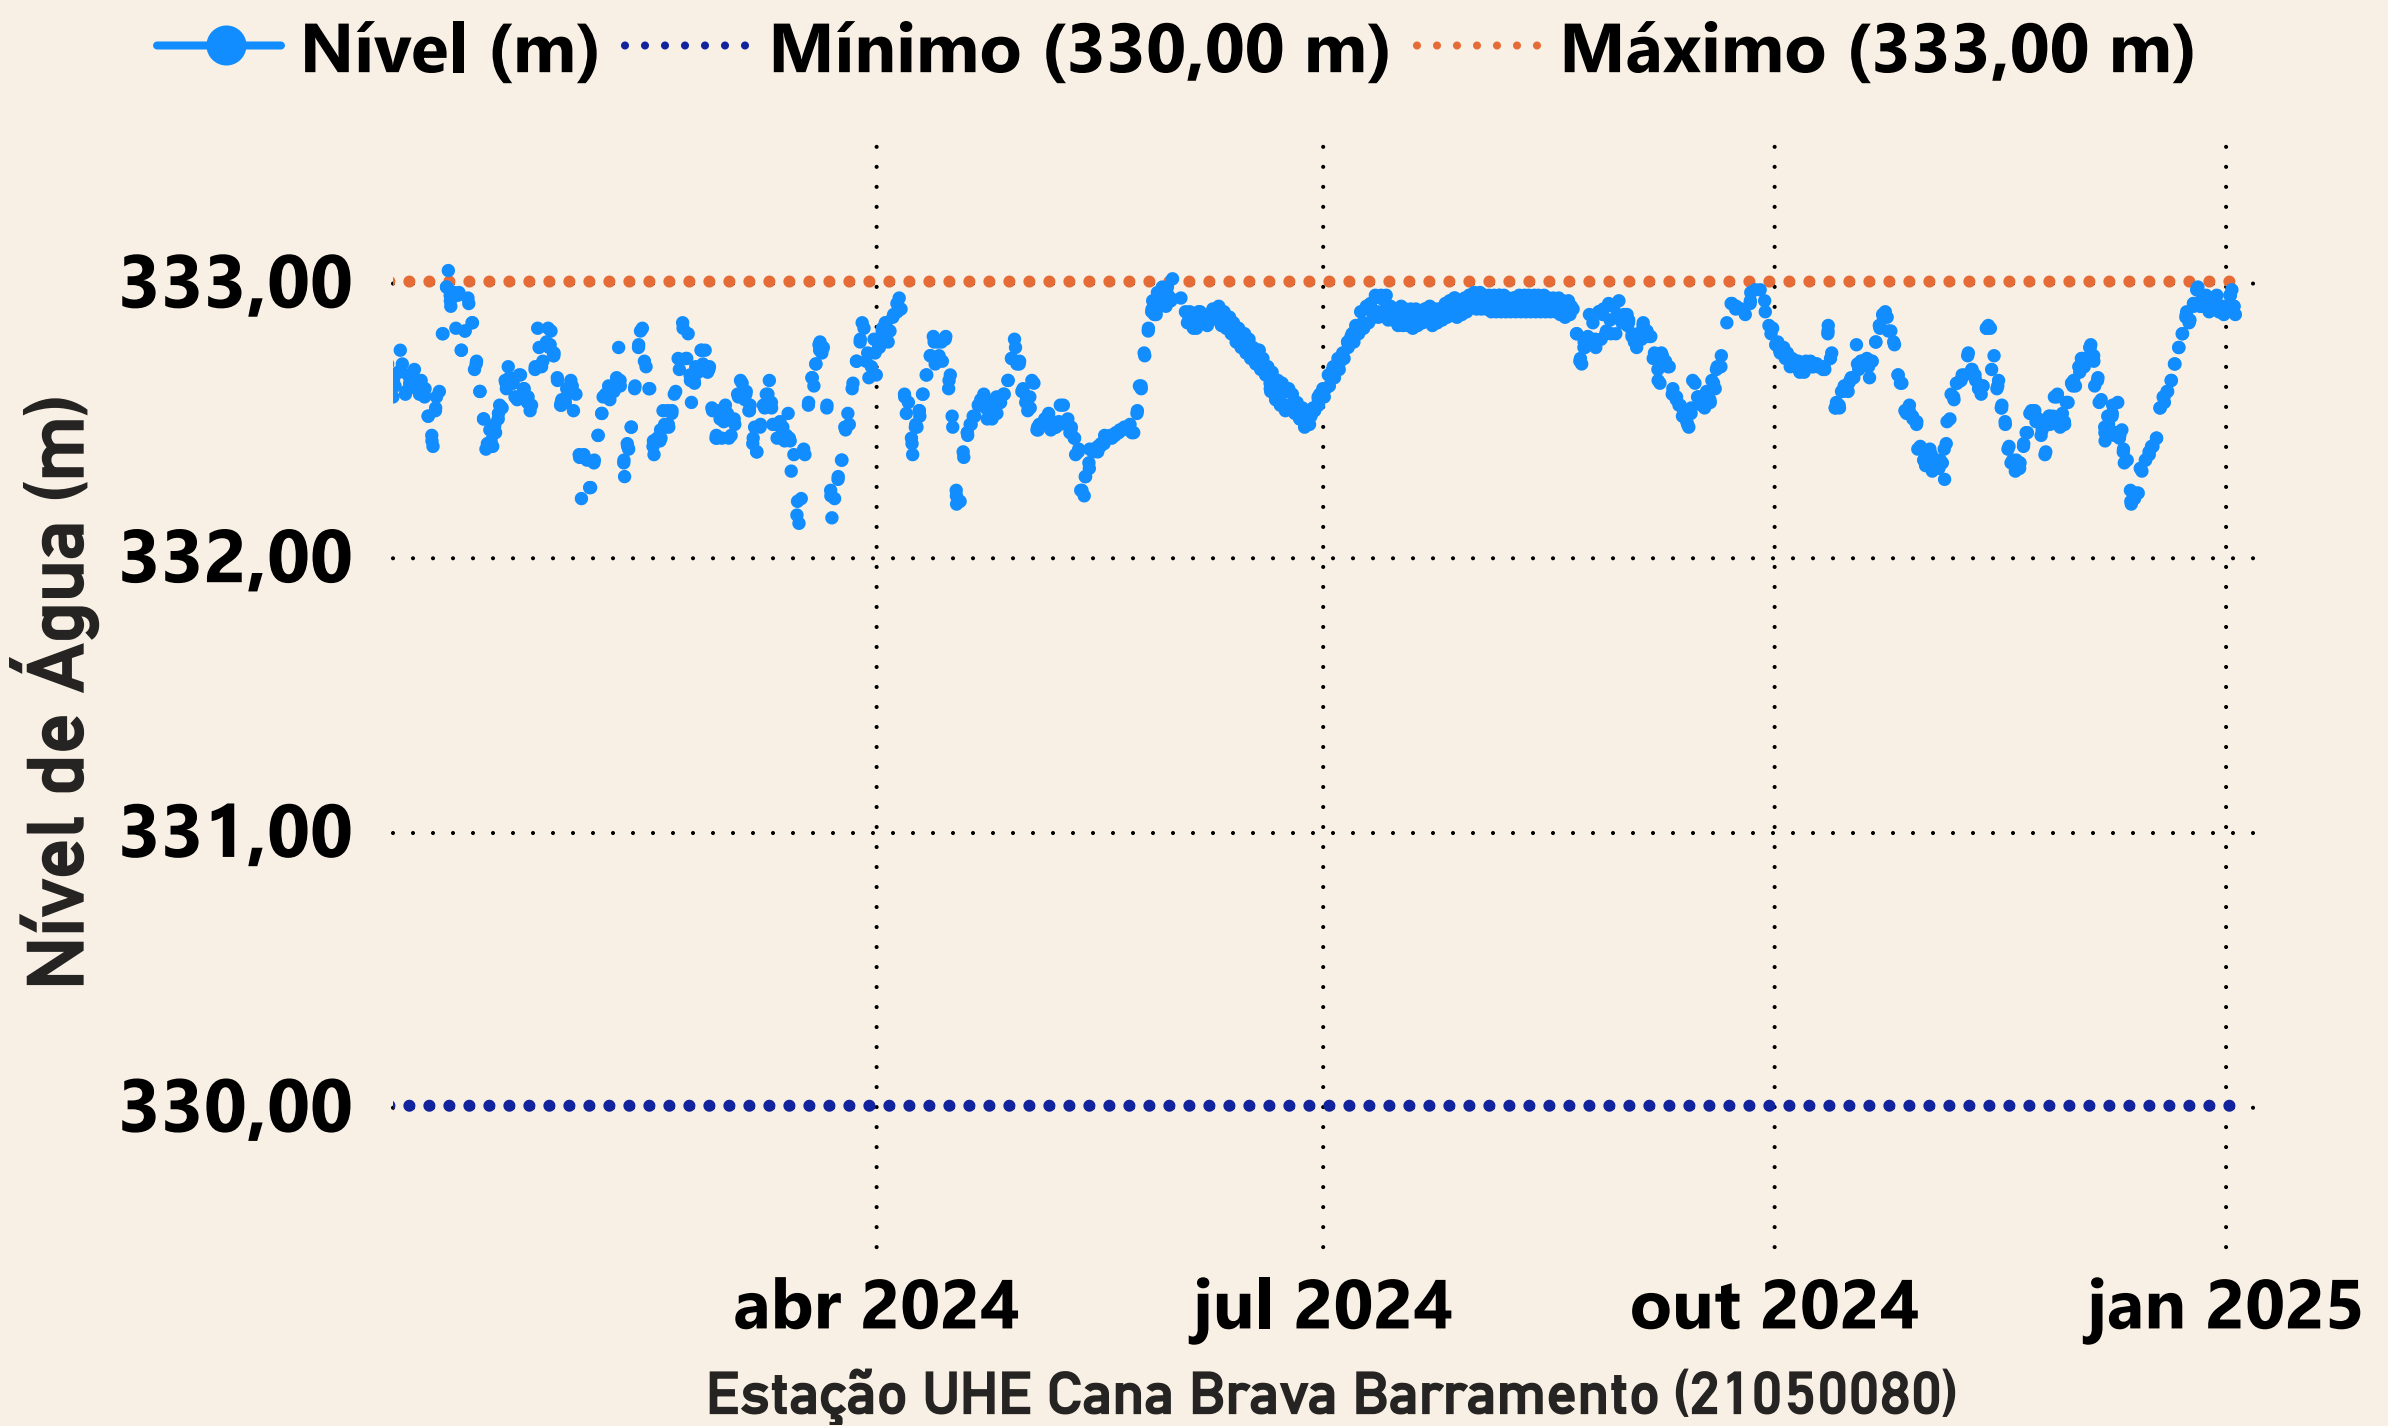

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
29/12/2024	389	325
30/12/2024	438	502
31/12/2024	398	430
01/01/2025	486	373
02/01/2025	437	469

UHE São Salvador

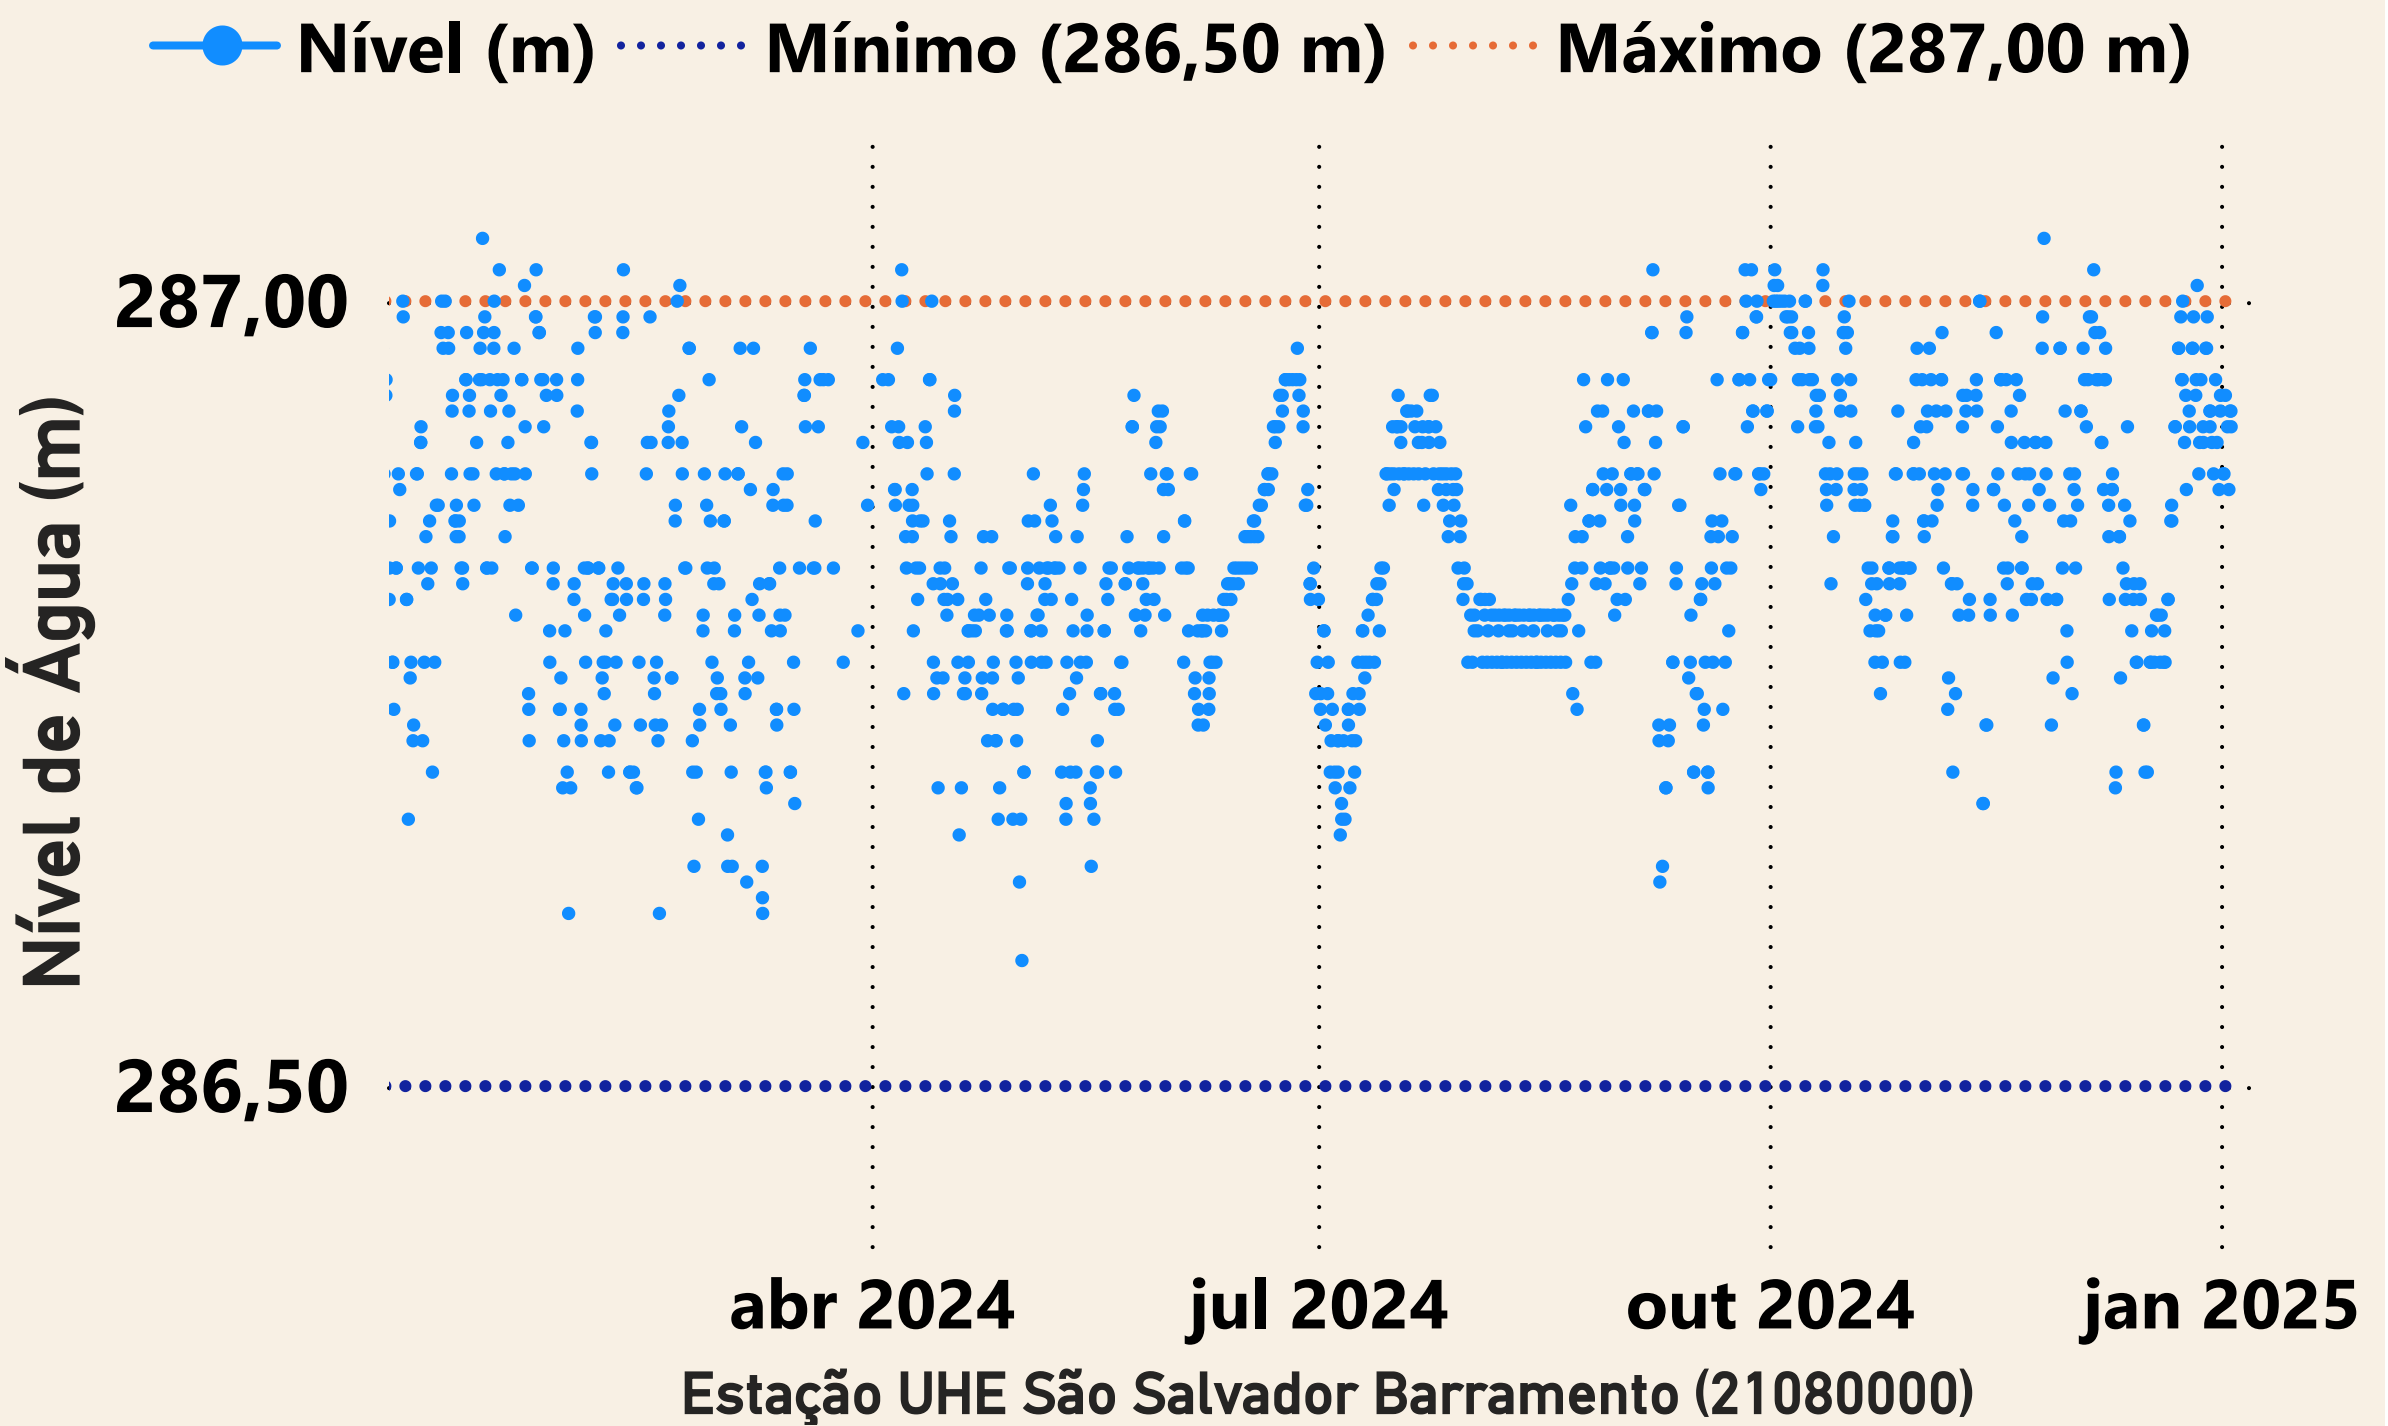

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
29/12/2024	432	446
30/12/2024	556	514
31/12/2024	473	543
01/01/2025	480	466
02/01/2025	549	549


*Dados consistidos sujeitos a novas revisões



Vazões	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
(1931 - 2023)	8.383	12.561	8.264	7.929	4.317	2.139	1.553	1.210	1.032	1.864	3.122	8.897
(1931 - 2023)	3.028	3.388	3.281	2.326	1.153	752	573	457	434	596	1.140	2.242
(1931 - 2023)	635	986	1.092	611	387	275	200	164	150	180	305	402


*Dados consistidos sujeitos a novas revisões

UHE Lajeado

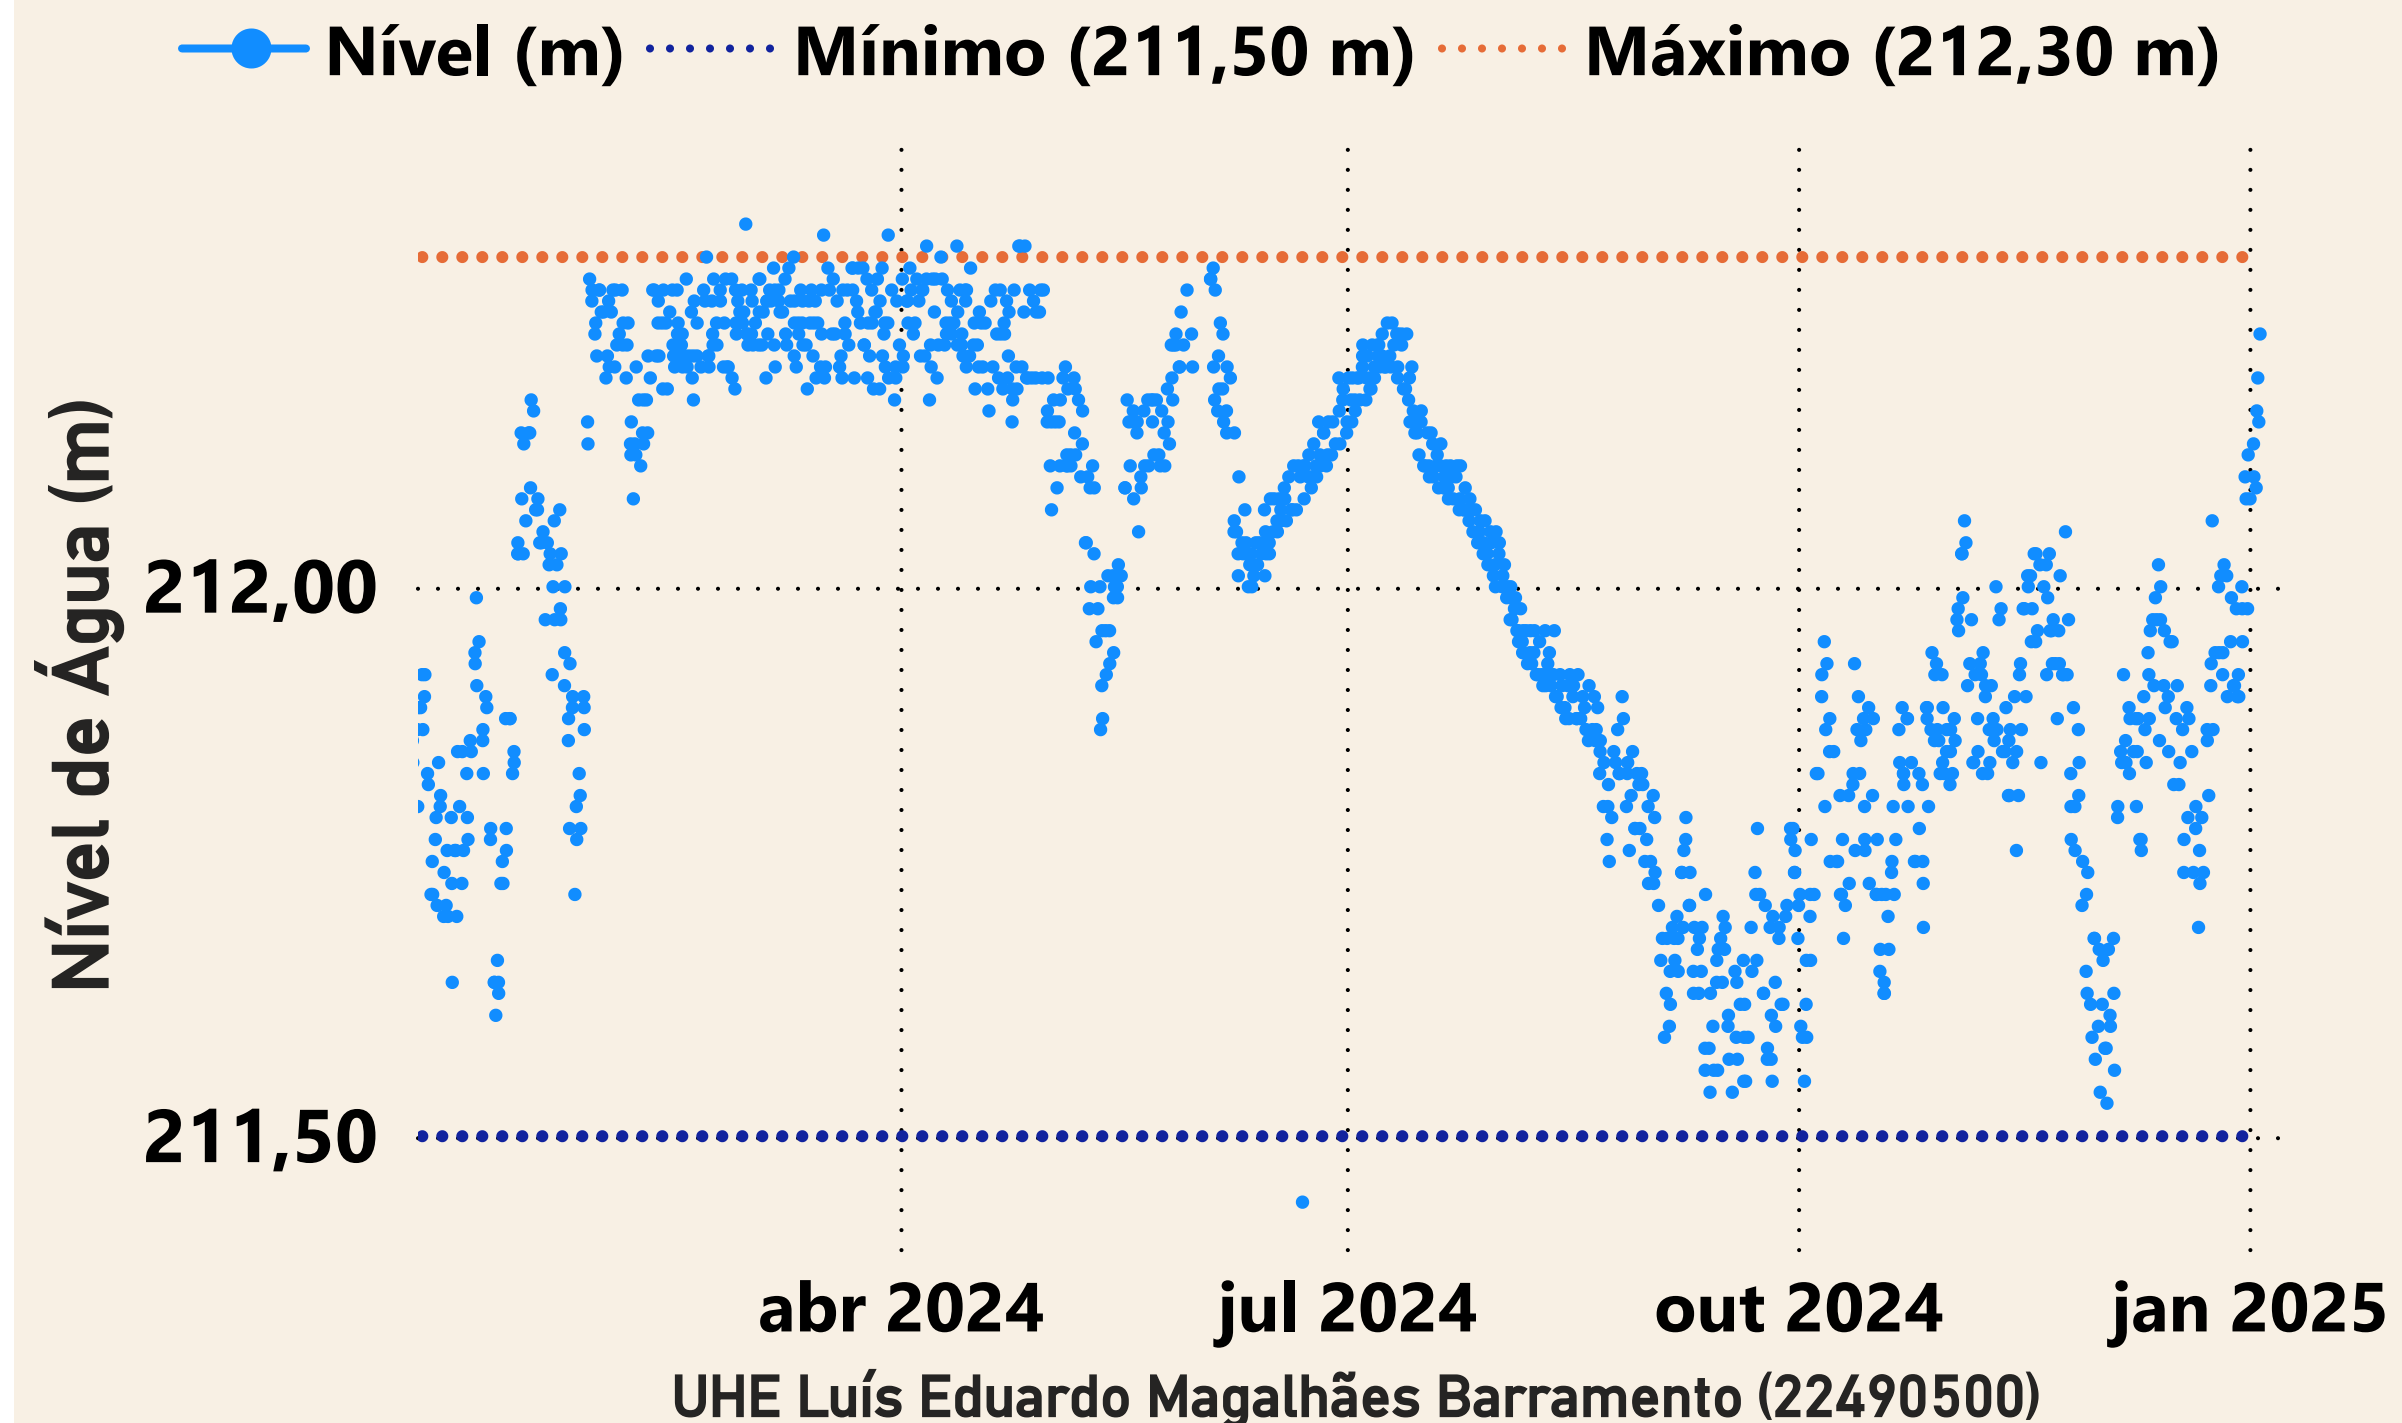

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
29/12/2024	1.273	1.413
30/12/2024	1.551	638
31/12/2024	1.338	914
01/01/2025	957	815
02/01/2025	1.794	1.296

UHE Estreito

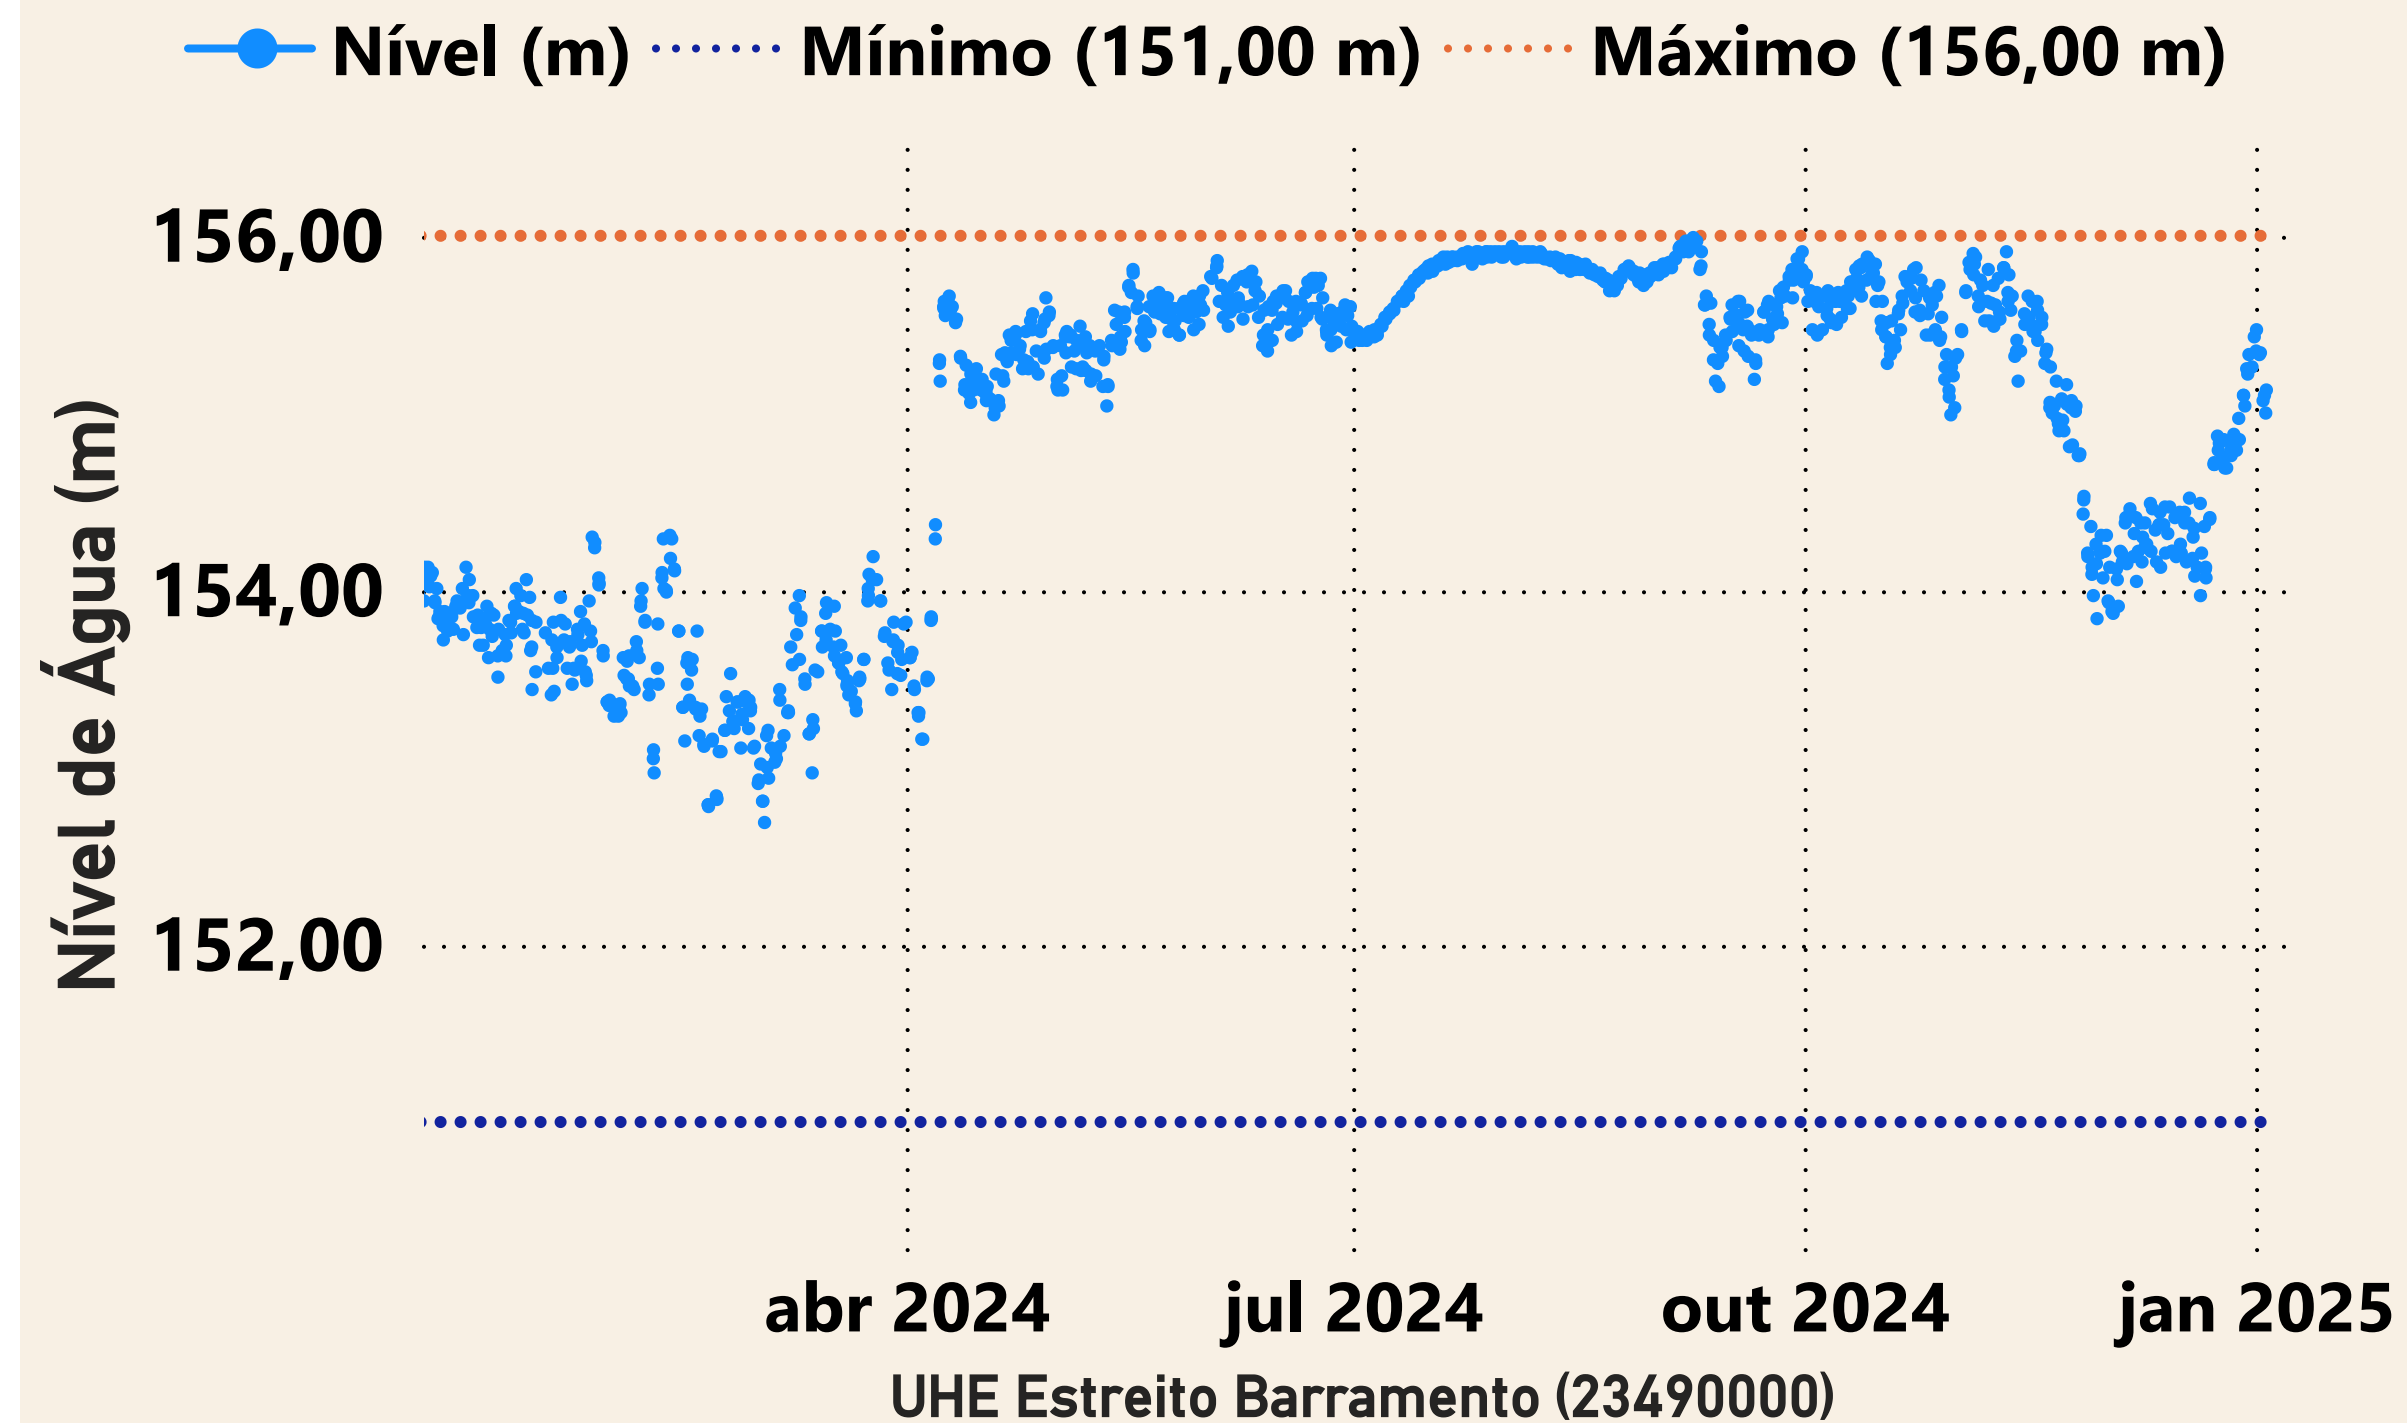

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
29/12/2024	2.881	1.745
30/12/2024	2.931	1.968
31/12/2024	3.013	2.258
01/01/2025	2.555	2.262
02/01/2025	2.083	4.144

