



Acompanhamento do Sistema Hídrico do Rio Tocantins

Data do boletim
14/03/2025

Rio Araguaia

Rio Tocantins

Serra da Mesa




Defluência Mínima
100 m³/s

Faixa de Operação
em março/2025
Normal


Defluência Média
Máxima Mensal em
março/2025
Sem restrição

Defluência Média
Mensal em
março/2025
302 m³/s


Cana Brava

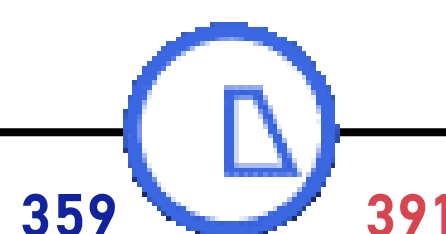


São Salvador

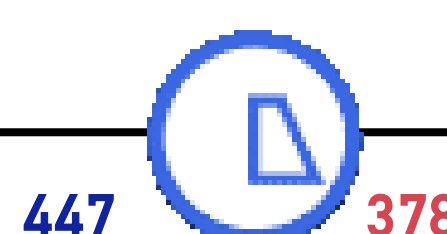


Peixe Angical

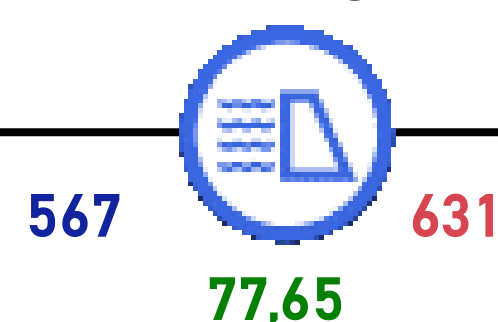

Lajeado

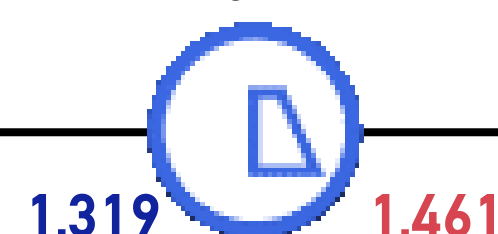


Estreito

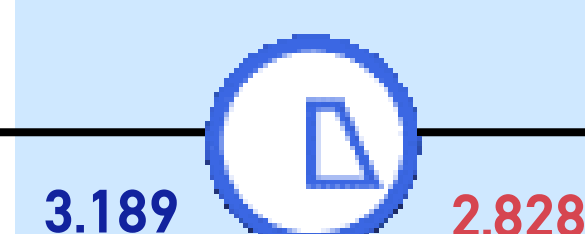

Defluência Mínima
744 m³/s

Tucuruí

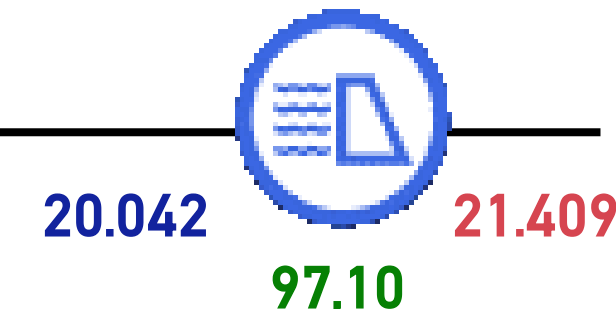

Situação em
13/03/2025

Período Úmido

Saiba mais sobre as [condições de operação do Sistema Hídrico do Rio Tocantins](#)

LEGENDA

- Usina com reservatório
- Usina a fio d'água
- xxx Vazão Afluente (m³/s)
- xxx Vazão Defluente (m³/s)
- xxx Volume Útil (%)

Vazão natural mensal de março de 2025


Aproveitamento Mensal (m³/s) MLT (%)

Serra da Mesa	722	50%
Cana Brava	808	50%
São Salvador	909	50%
Peixe Angical	1.482	45%
Lajeado	2.250	45%
Estreito	4.842	56%
Tucuruí	24.503	103%

Saiba mais sobre os termos técnicos da operação dos reservatórios no [Glossário do Sistema de Acompanhamento de Reservatórios - SAR da ANA](#)


Superintendência de Operações e Eventos Críticos
Coordenação de Operação de Reservatórios e Sistemas Hídricos

Fonte de dados: ONS
**Dados consistidos sujeitos a novas revisões
***Limites de defluência com tolerância de variação de $\pm 5\%$

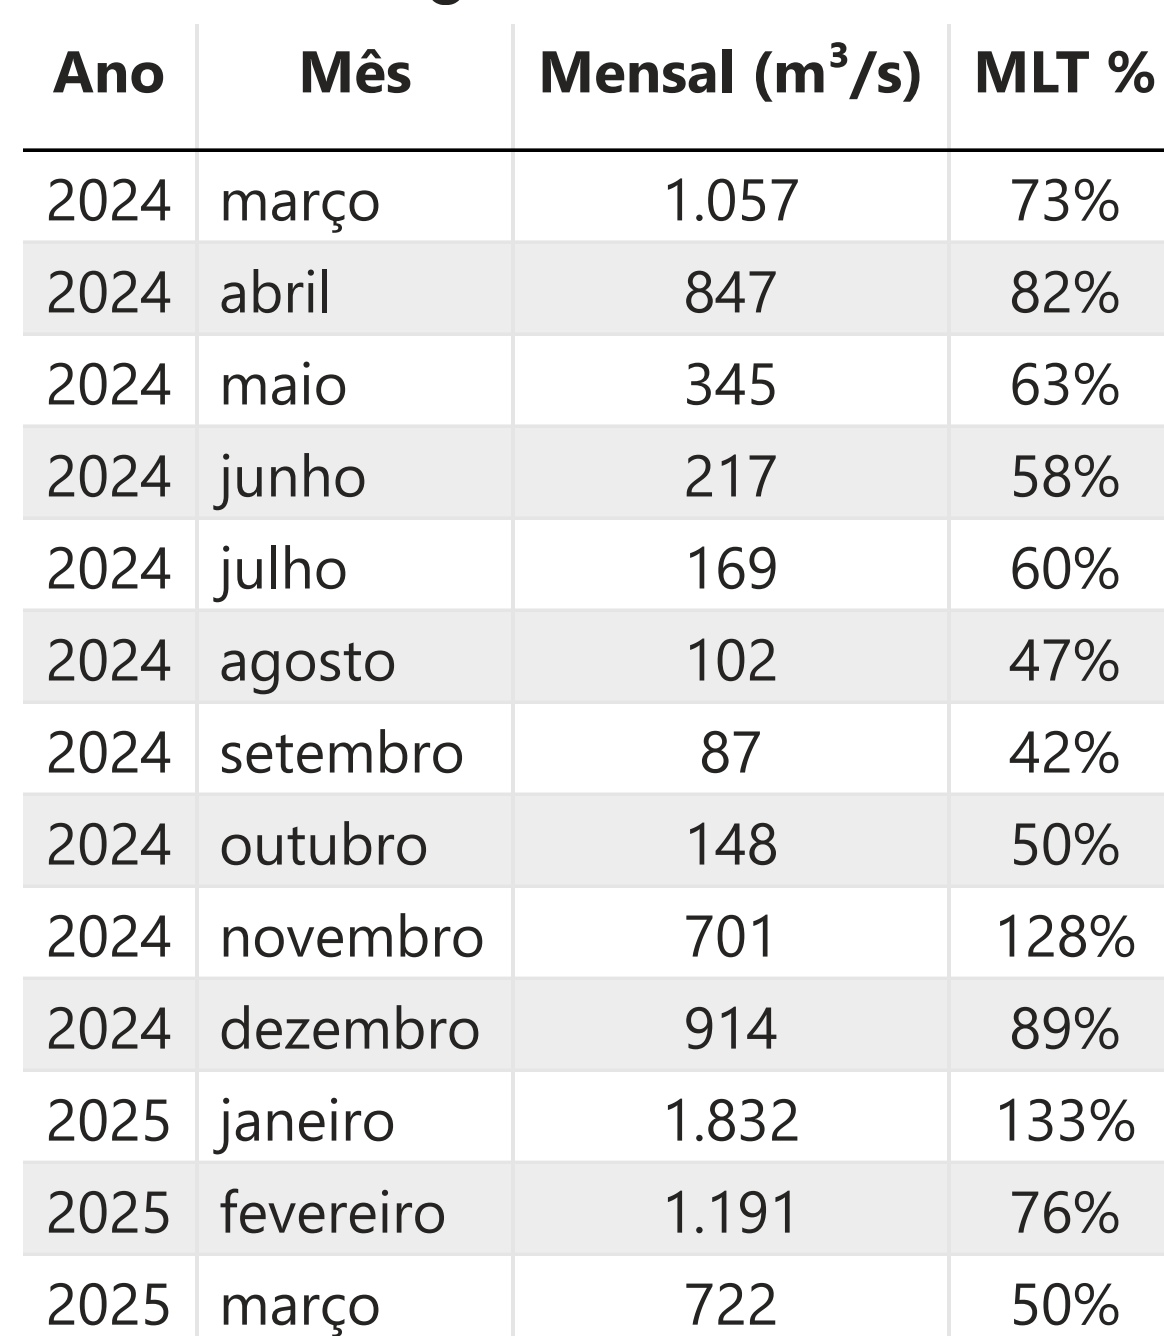


*Dados consistidos sujeitos a novas revisões

UHE Cana Brava

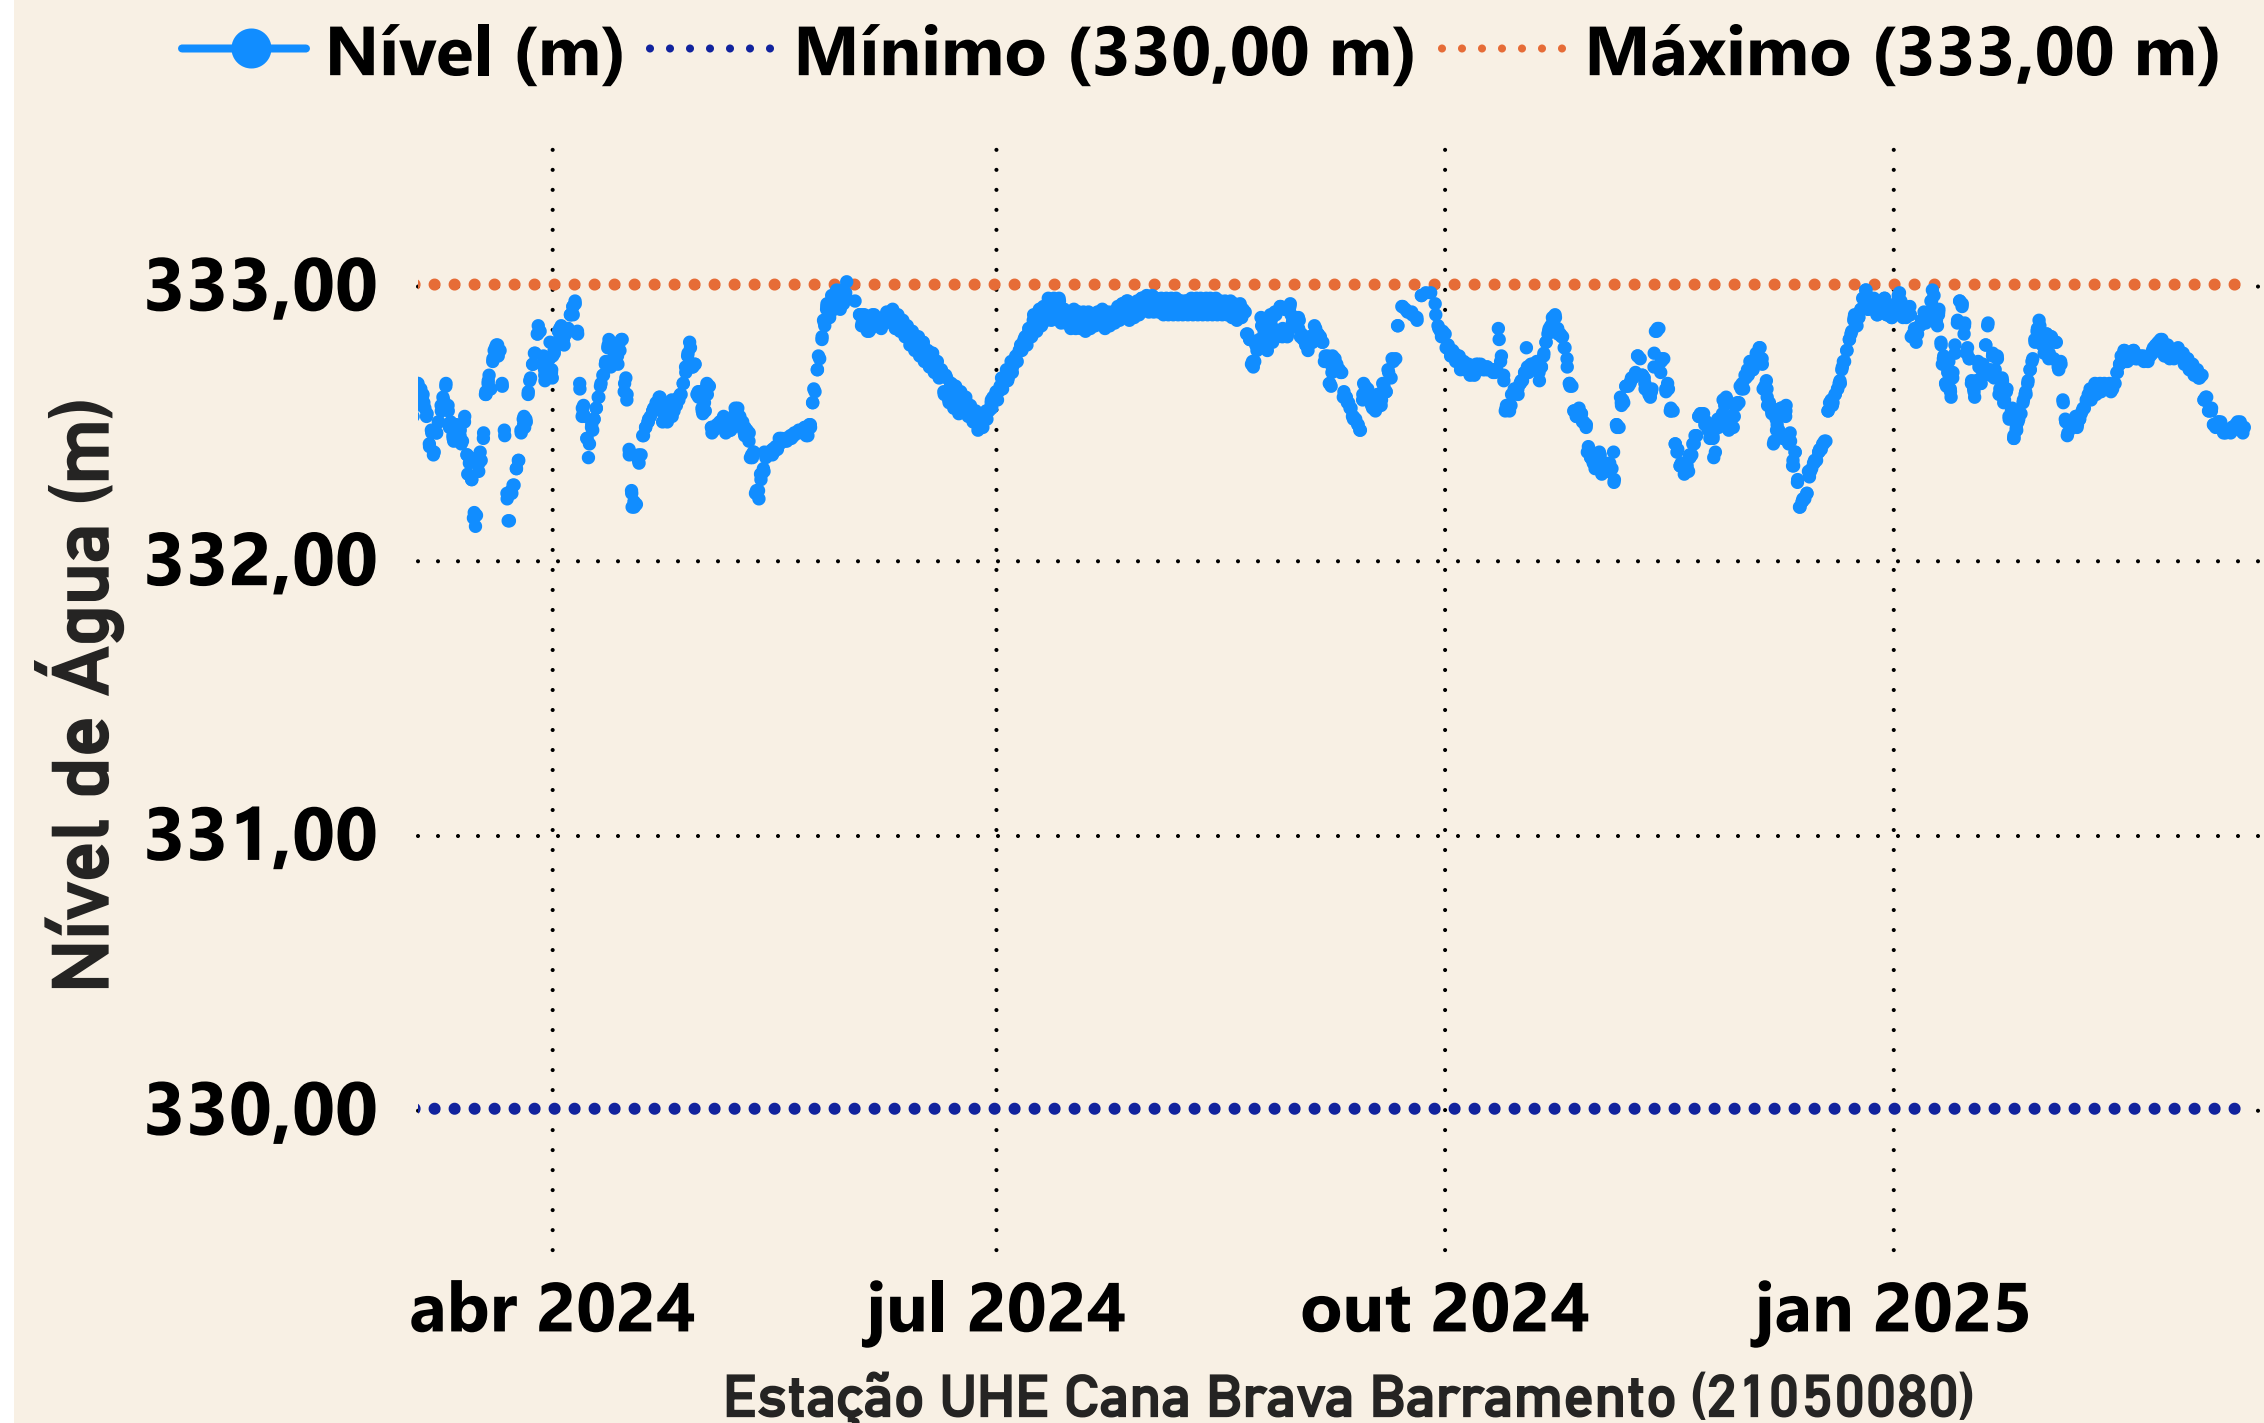


Data	Aflu (m ³ /s)	Deflu (m ³ /s)
09/03/2025	340	403
10/03/2025	352	336
11/03/2025	352	336
12/03/2025	354	338
13/03/2025	359	391

UHE São Salvador

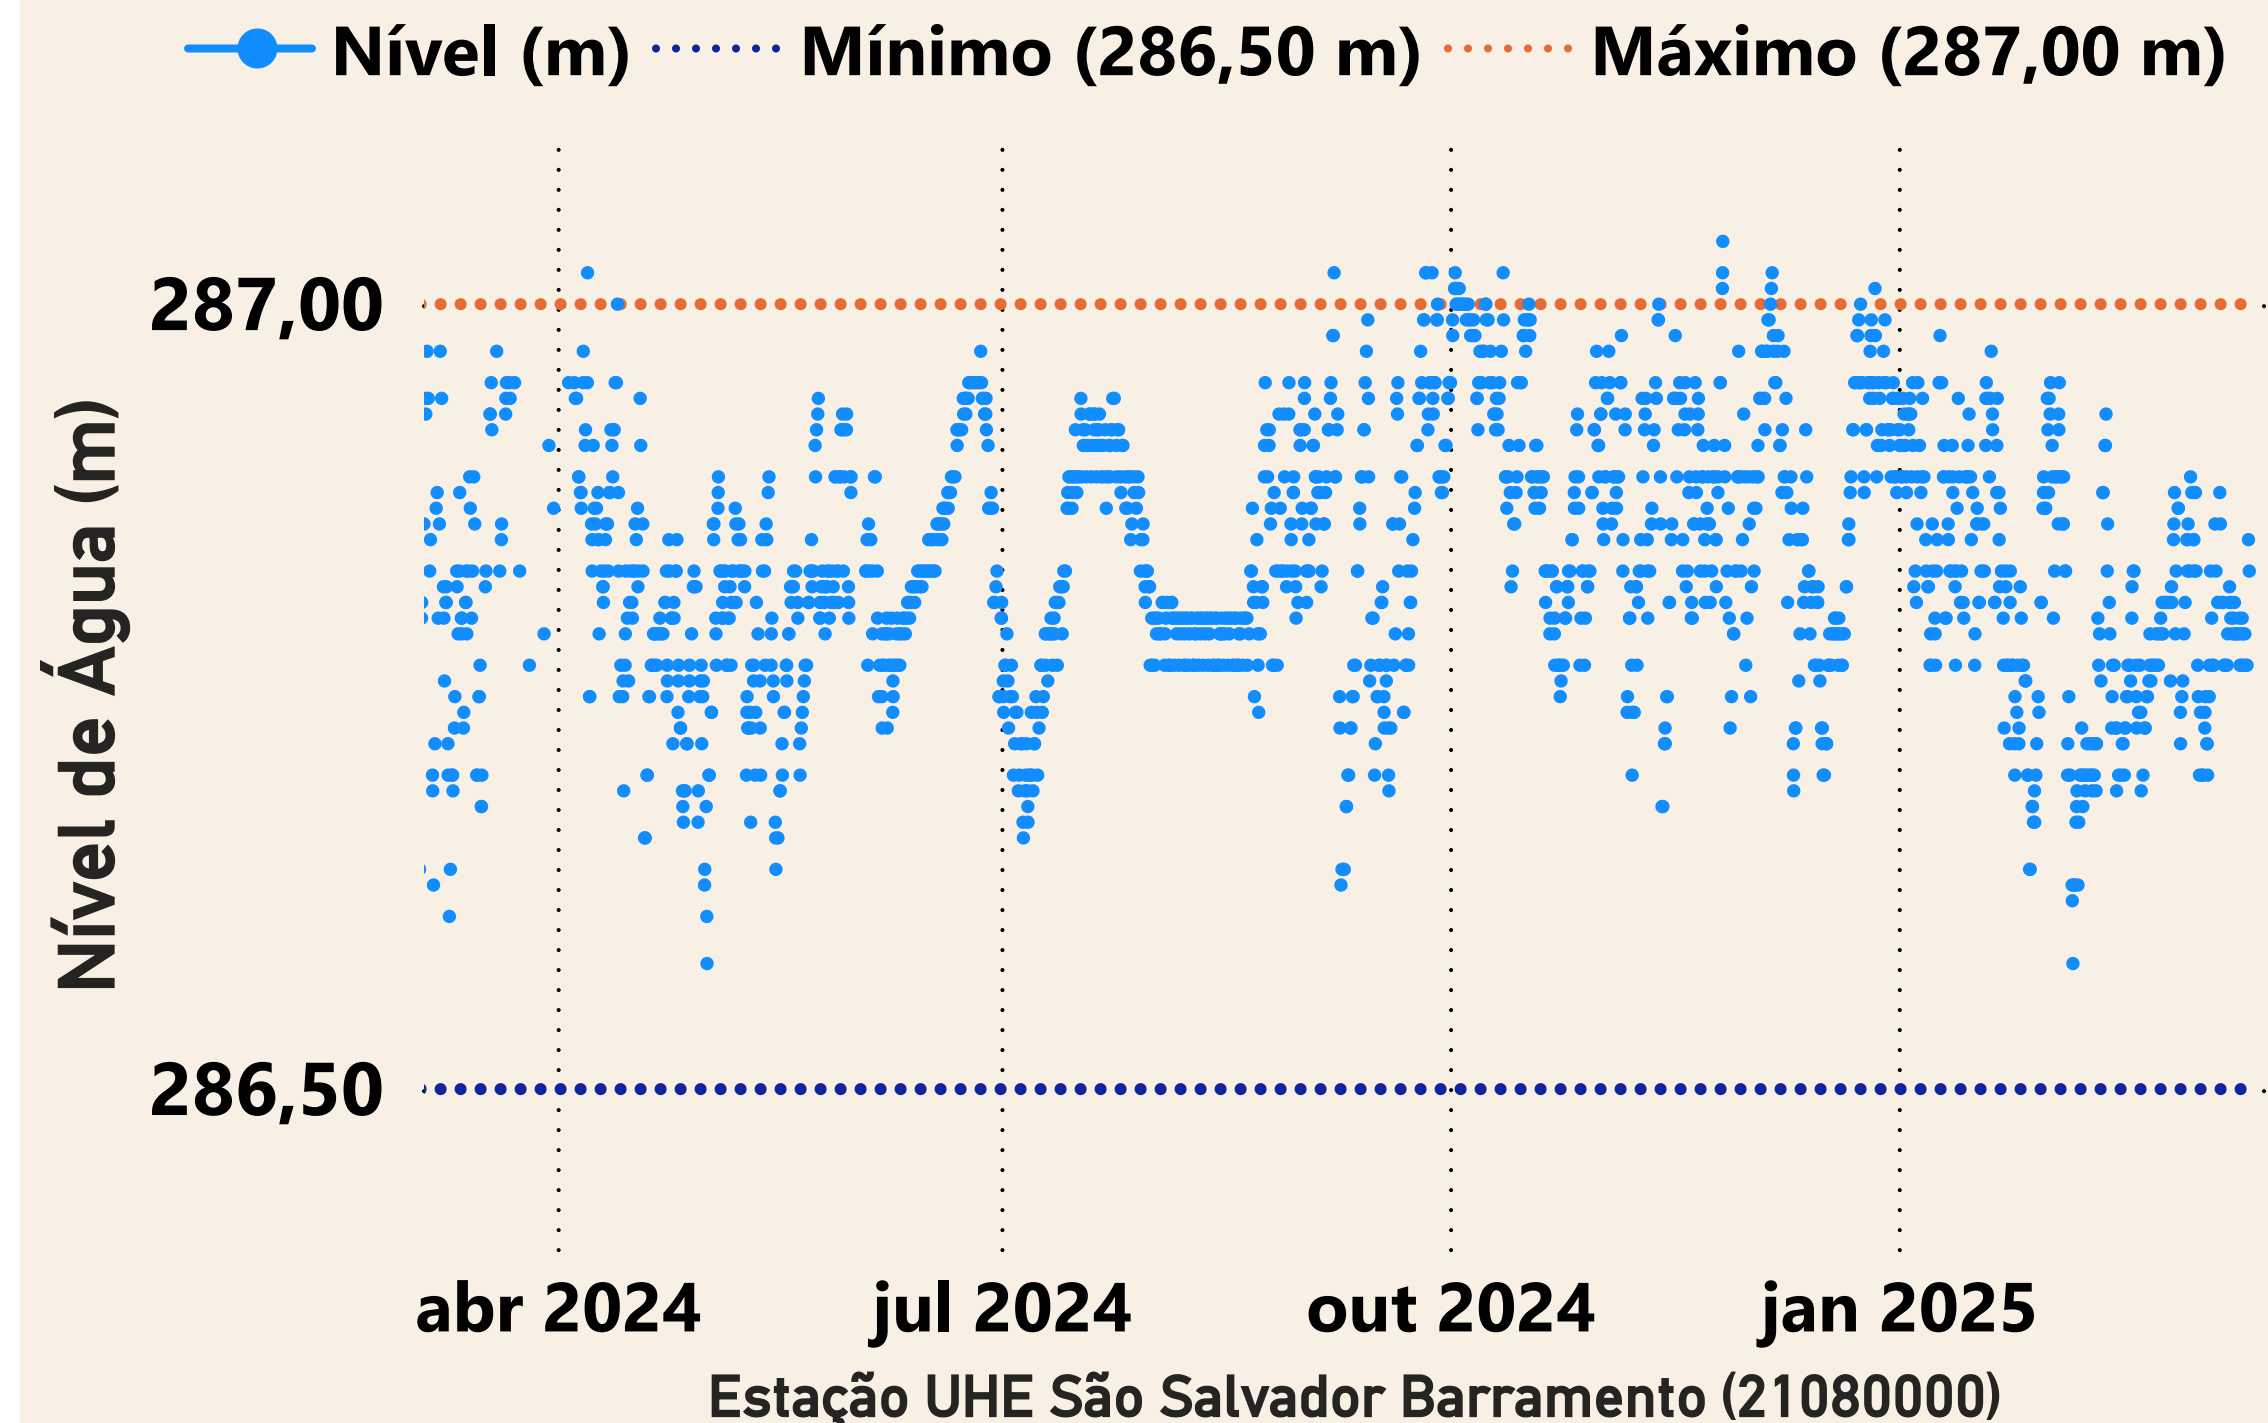

Data	Aflu (m ³ /s)	Deflu (m ³ /s)
09/03/2025	437	396
10/03/2025	367	381
11/03/2025	377	377
12/03/2025	377	377
13/03/2025	447	378

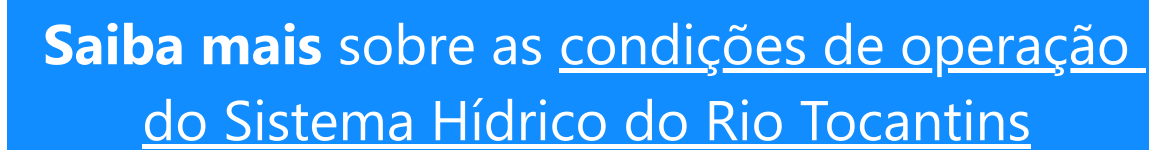


Ano	Mês	Mensal (m³/s)	MLT (%)
2024	março	2.682	82%
2024	abril	2.404	103%
2024	maio	764	66%
2024	junho	440	58%
2024	julho	327	57%
2024	agosto	229	50%
2024	setembro	185	43%
2024	outubro	300	50%
2024	novembro	1.103	97%
2024	dezembro	1.425	64%
2025	janeiro	3.422	113%
2025	fevereiro	2.561	76%
2025	março	1.482	45%

Superintendência de Operações e Eventos Críticos
Coordenação de Operação de Reservatórios e Sistemas Hídricos


*Dados consistidos sujeitos a novas revisões

UHE Lajeado

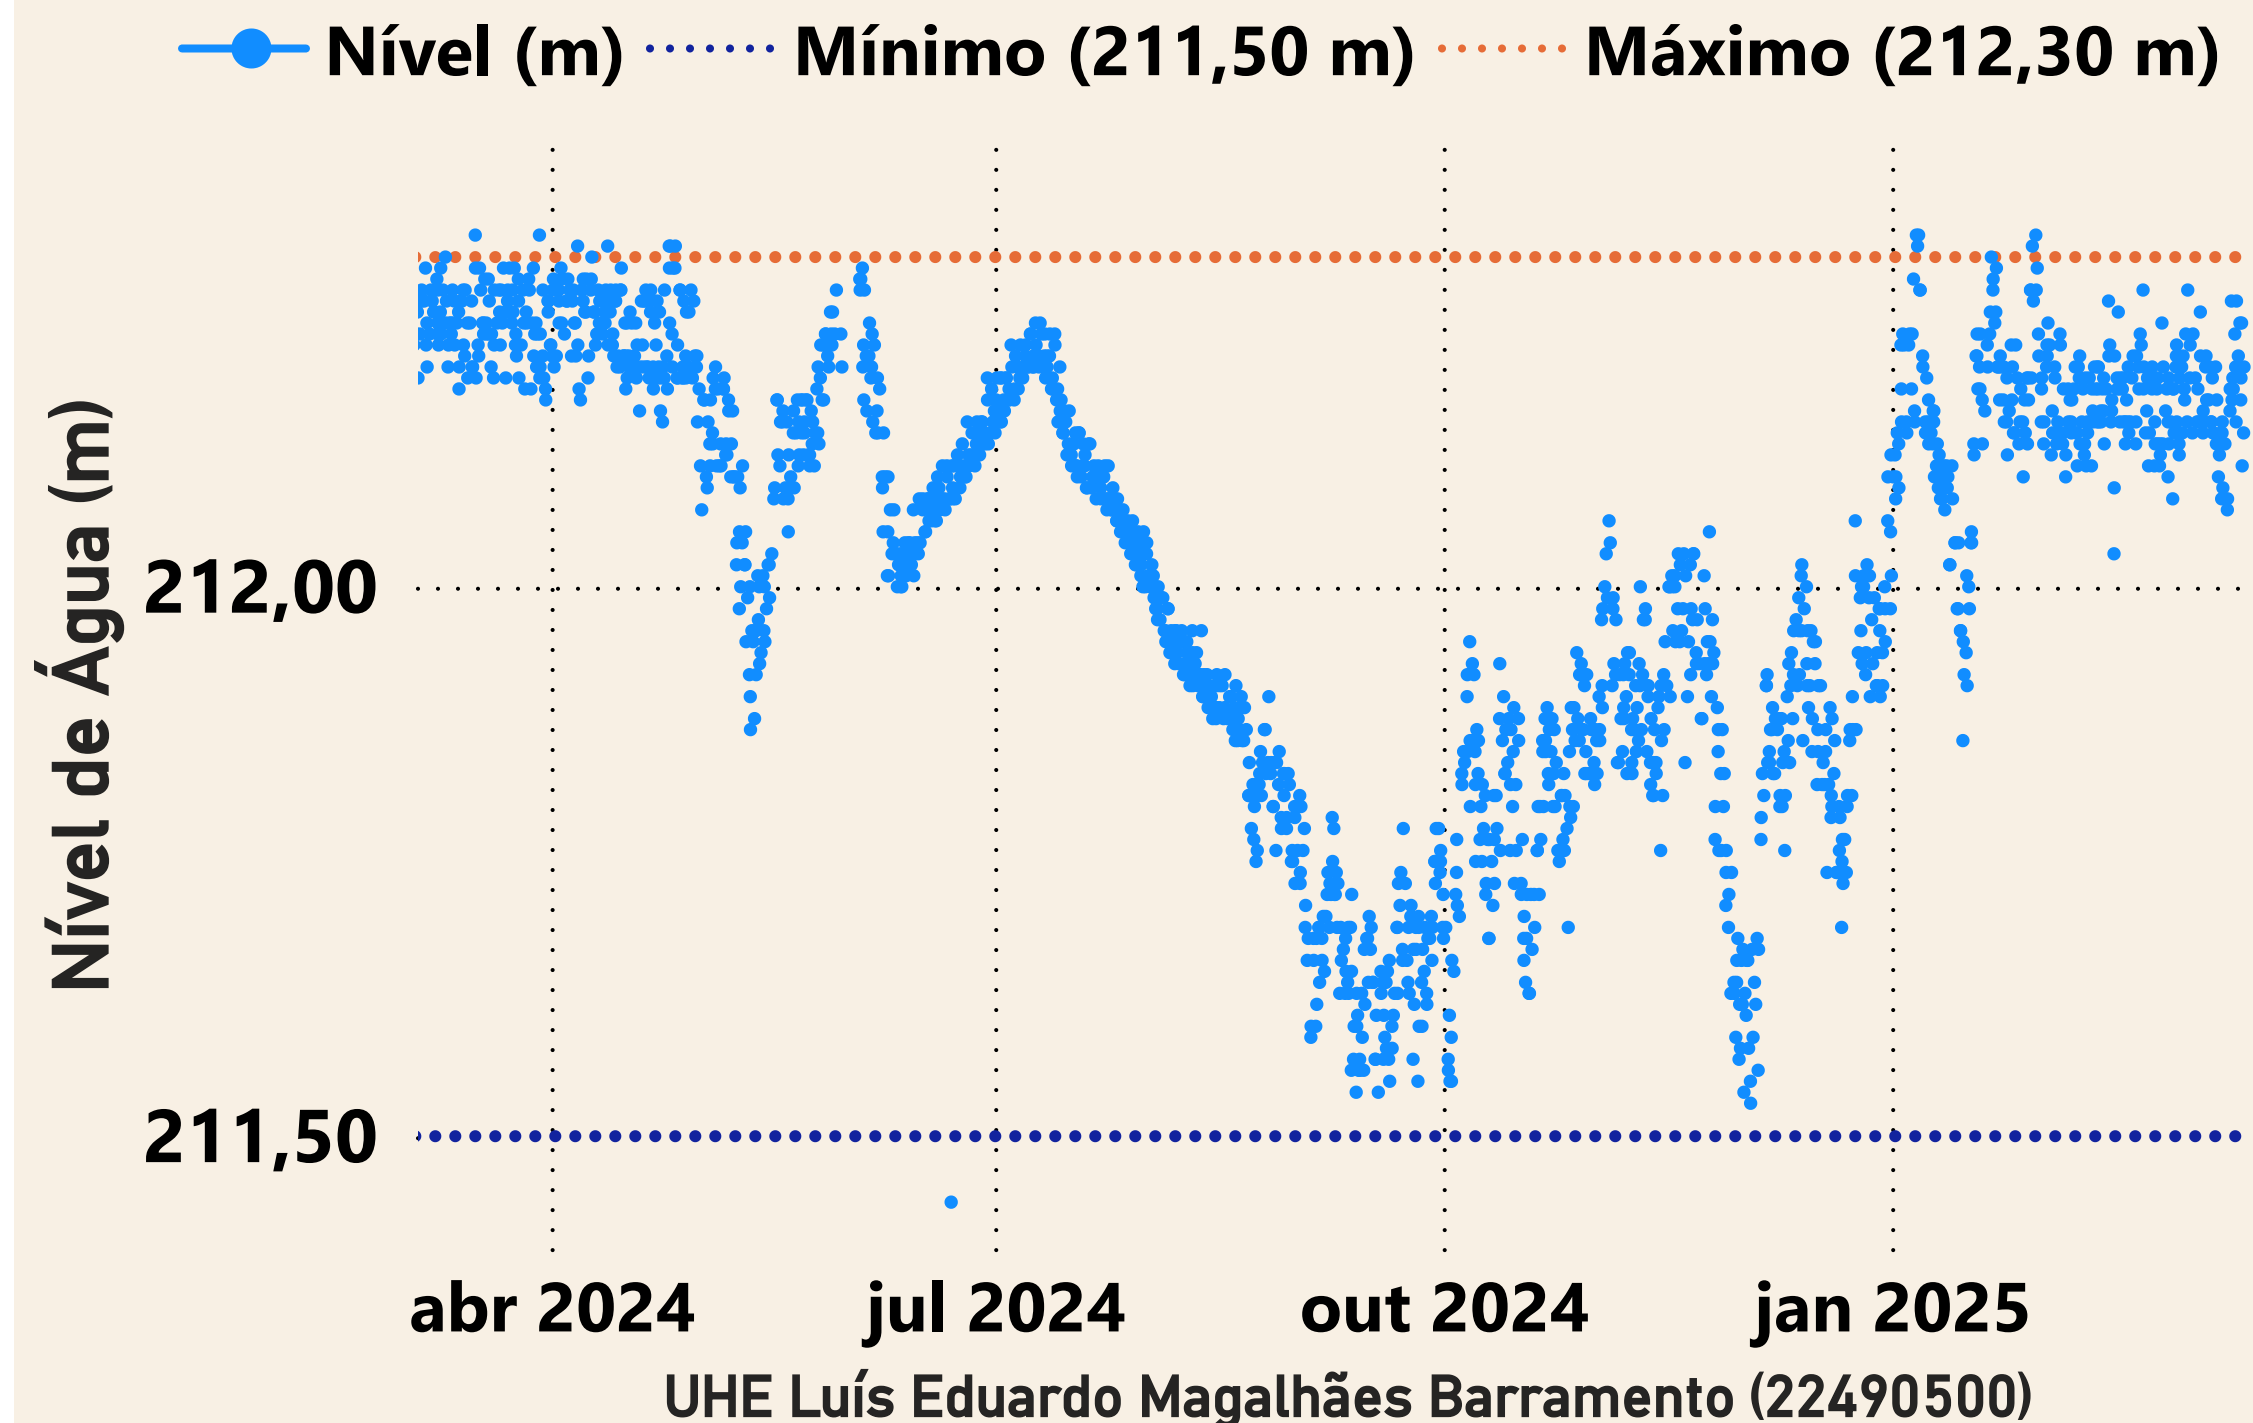

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
09/03/2025	1.494	1.352
10/03/2025	1.364	1.647
11/03/2025	1.644	1.076
12/03/2025	1.239	1.025
13/03/2025	1.319	1.461

UHE Estreito

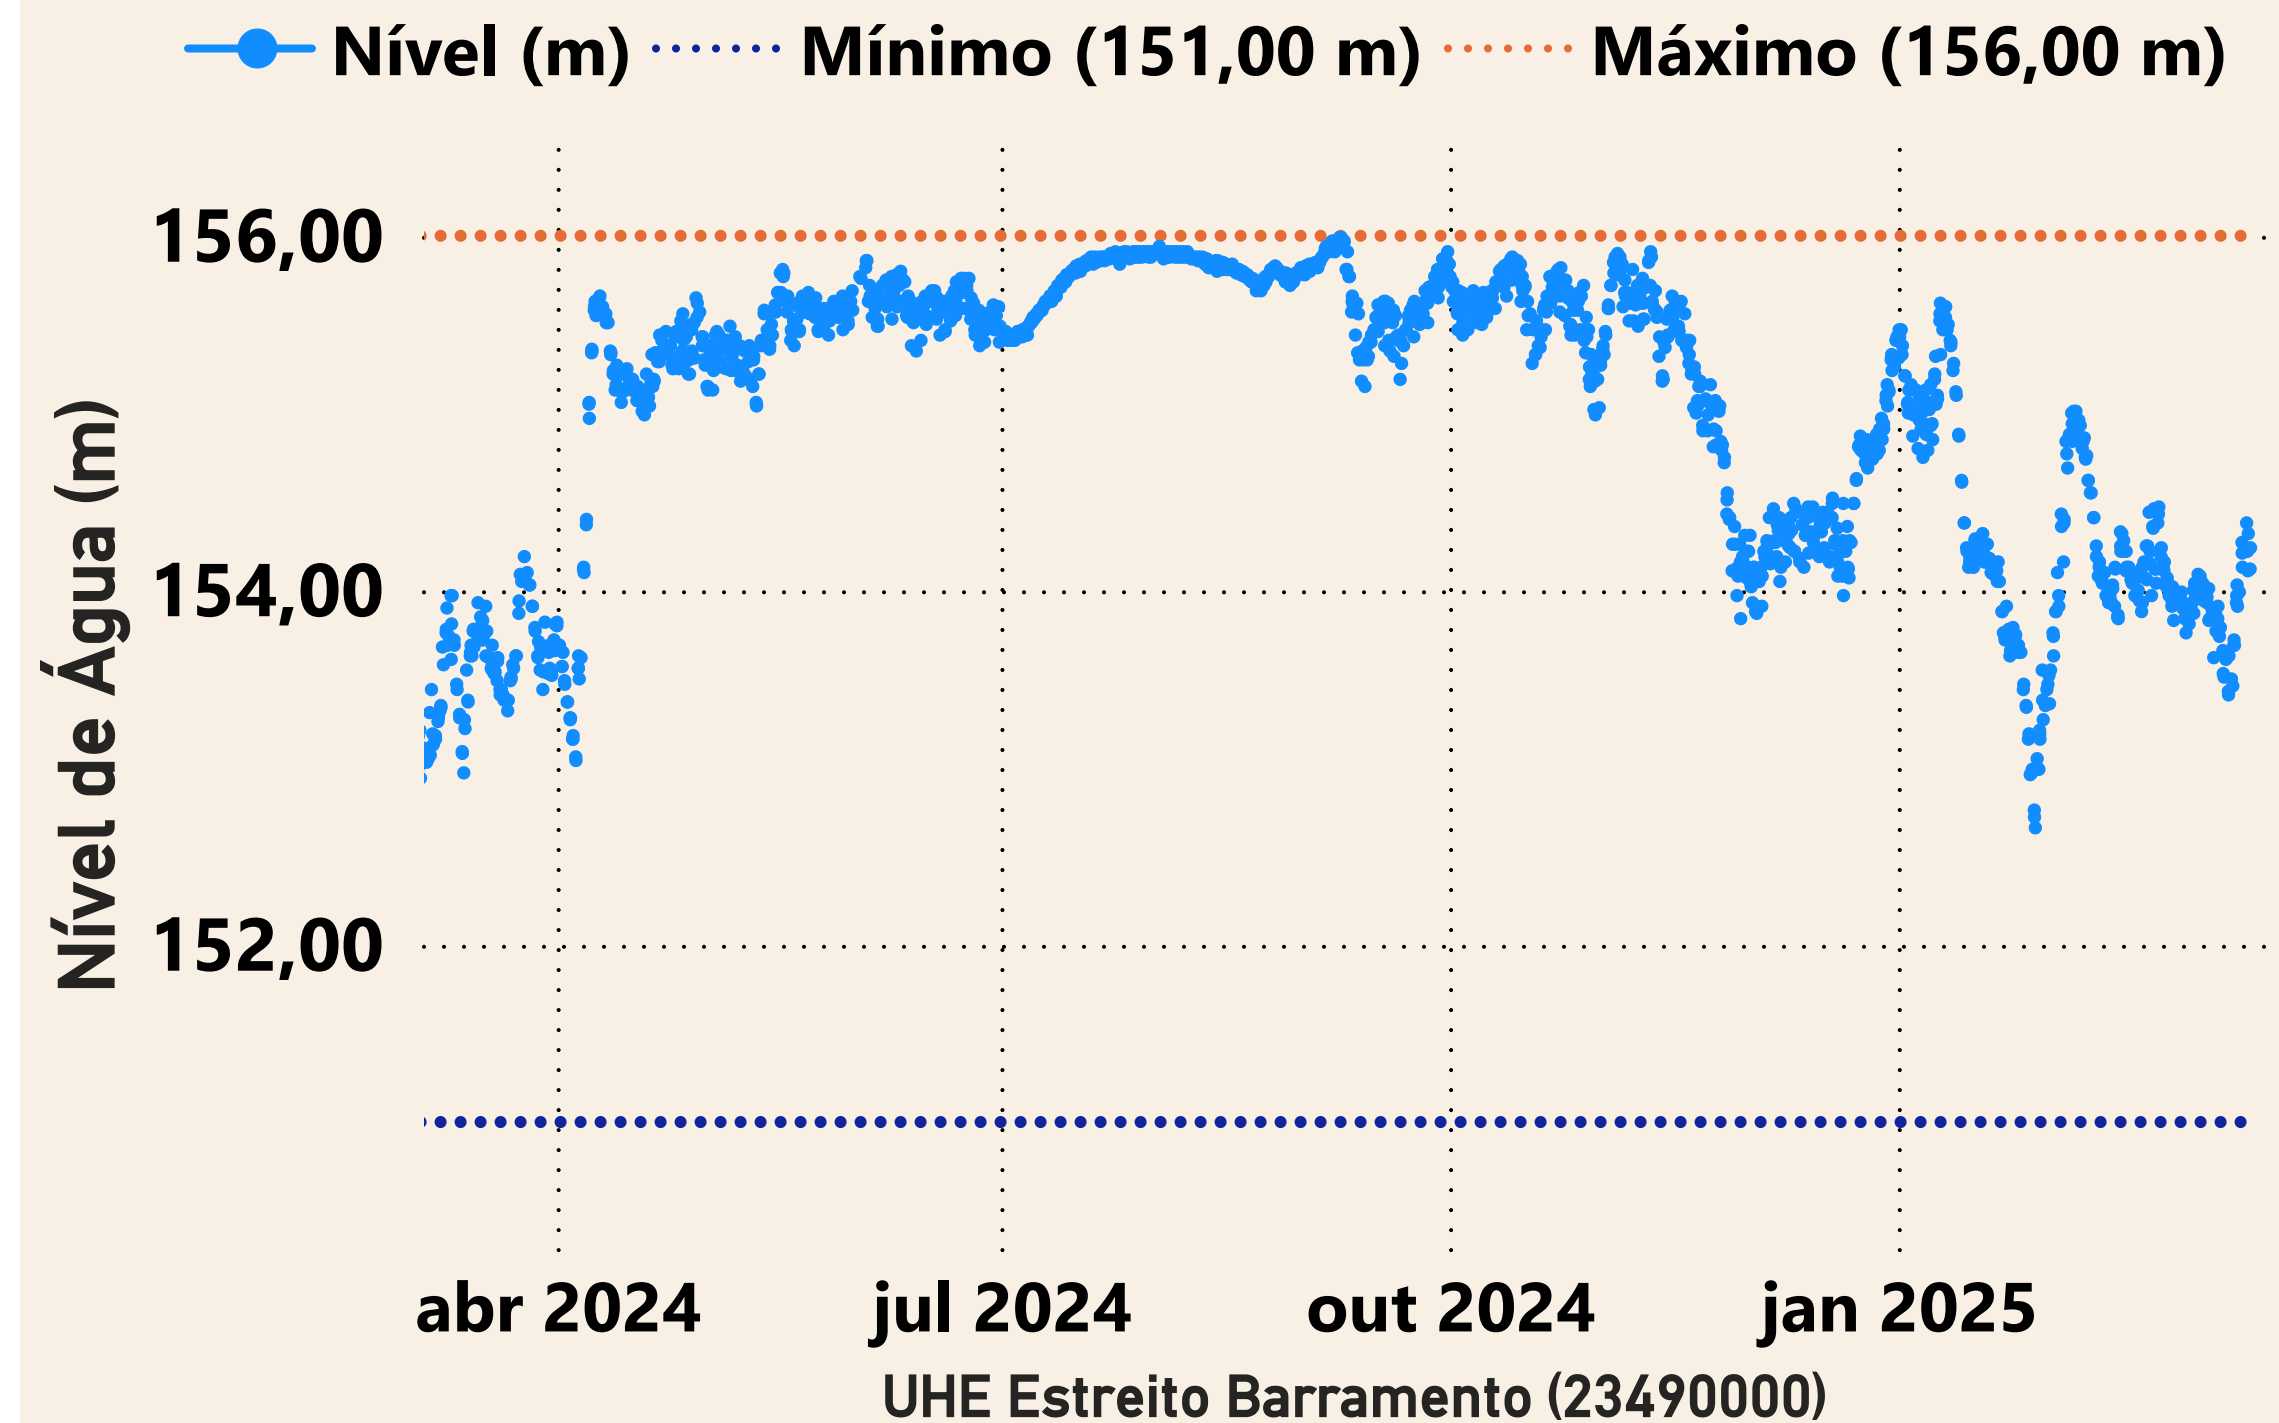

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
09/03/2025	3.554	3.839
10/03/2025	3.625	3.283
11/03/2025	3.948	2.152
12/03/2025	3.926	2.383
13/03/2025	3.189	2.828

