




Acompanhamento do Sistema Hídrico do Rio Tocantins

Data do boletim
25/03/2025

Rio Araguaia

Rio Tocantins

Serra da Mesa

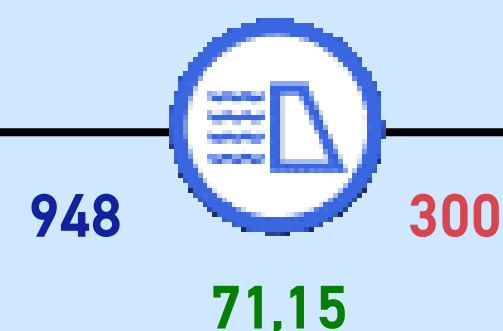


Defluência Mínima
100 m³/s

Faixa de Operação
em março/2025
Normal


Defluência Média
Máxima Mensal em
março/2025
Sem restrição

Defluência Média
Mensal em
março/2025
325 m³/s


Cana Brava

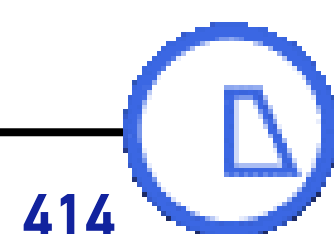


São Salvador

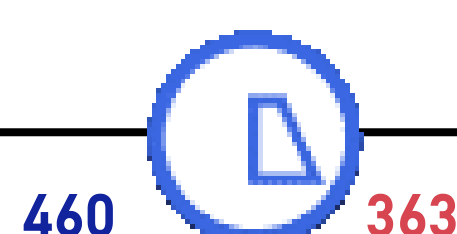


Peixe Angical

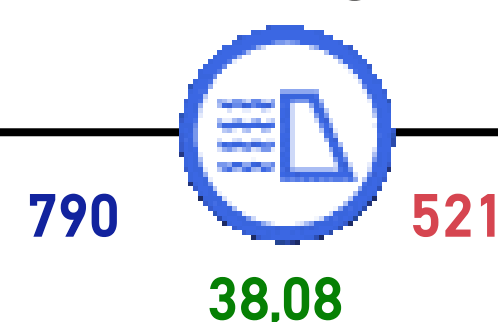

Lajeado

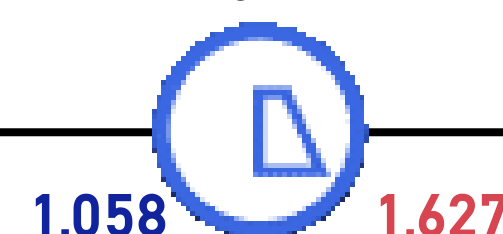


Estreito

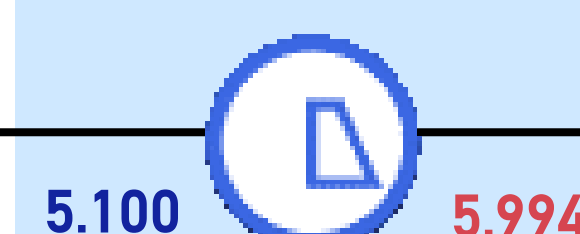

Defluência Mínima
744 m³/s

Tucuruí

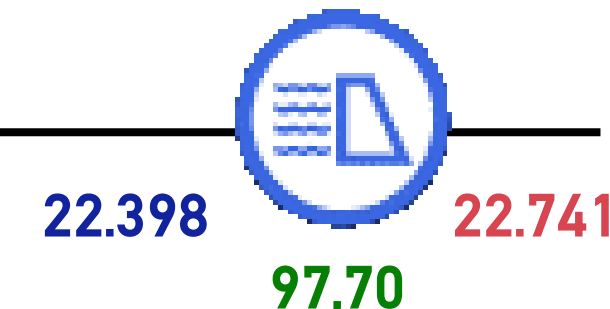

Situação em
24/03/2025

Período Úmido

Saiba mais sobre as [condições de operação do Sistema Hídrico do Rio Tocantins](#)

LEGENDA

- Usina com reservatório
- Usina a fio d'água
- xxx Vazão Afluente (m³/s)
- xxx Vazão Defluente (m³/s)
- xxx Volume Útil (%)

Vazão natural mensal de março de 2025

Aproveitamento	Mensal (m³/s)	MLT (%)
Serra da Mesa	671	46%
Cana Brava	742	46%
São Salvador	819	45%
Peixe Angical	1.326	40%
Lajeado	1.934	39%
Estreito	4.496	52%
Tucuruí	23.081	97%

Saiba mais sobre os termos técnicos da operação dos reservatórios no [Glossário do Sistema de Acompanhamento de Reservatórios - SAR da ANA](#)

Superintendência de Operações e Eventos Críticos
Coordenação de Operação de Reservatórios e Sistemas Hídricos

Fonte de dados: ONS

**Dados consistidos sujeitos a novas revisões


***Limites de defluência com tolerância de variação de $\pm 5\%$



*Dados consistidos sujeitos a novas revisões

UHE Cana Brava

—●— Nível (m) Mínimo (330,00 m) Máximo (333,00 m)

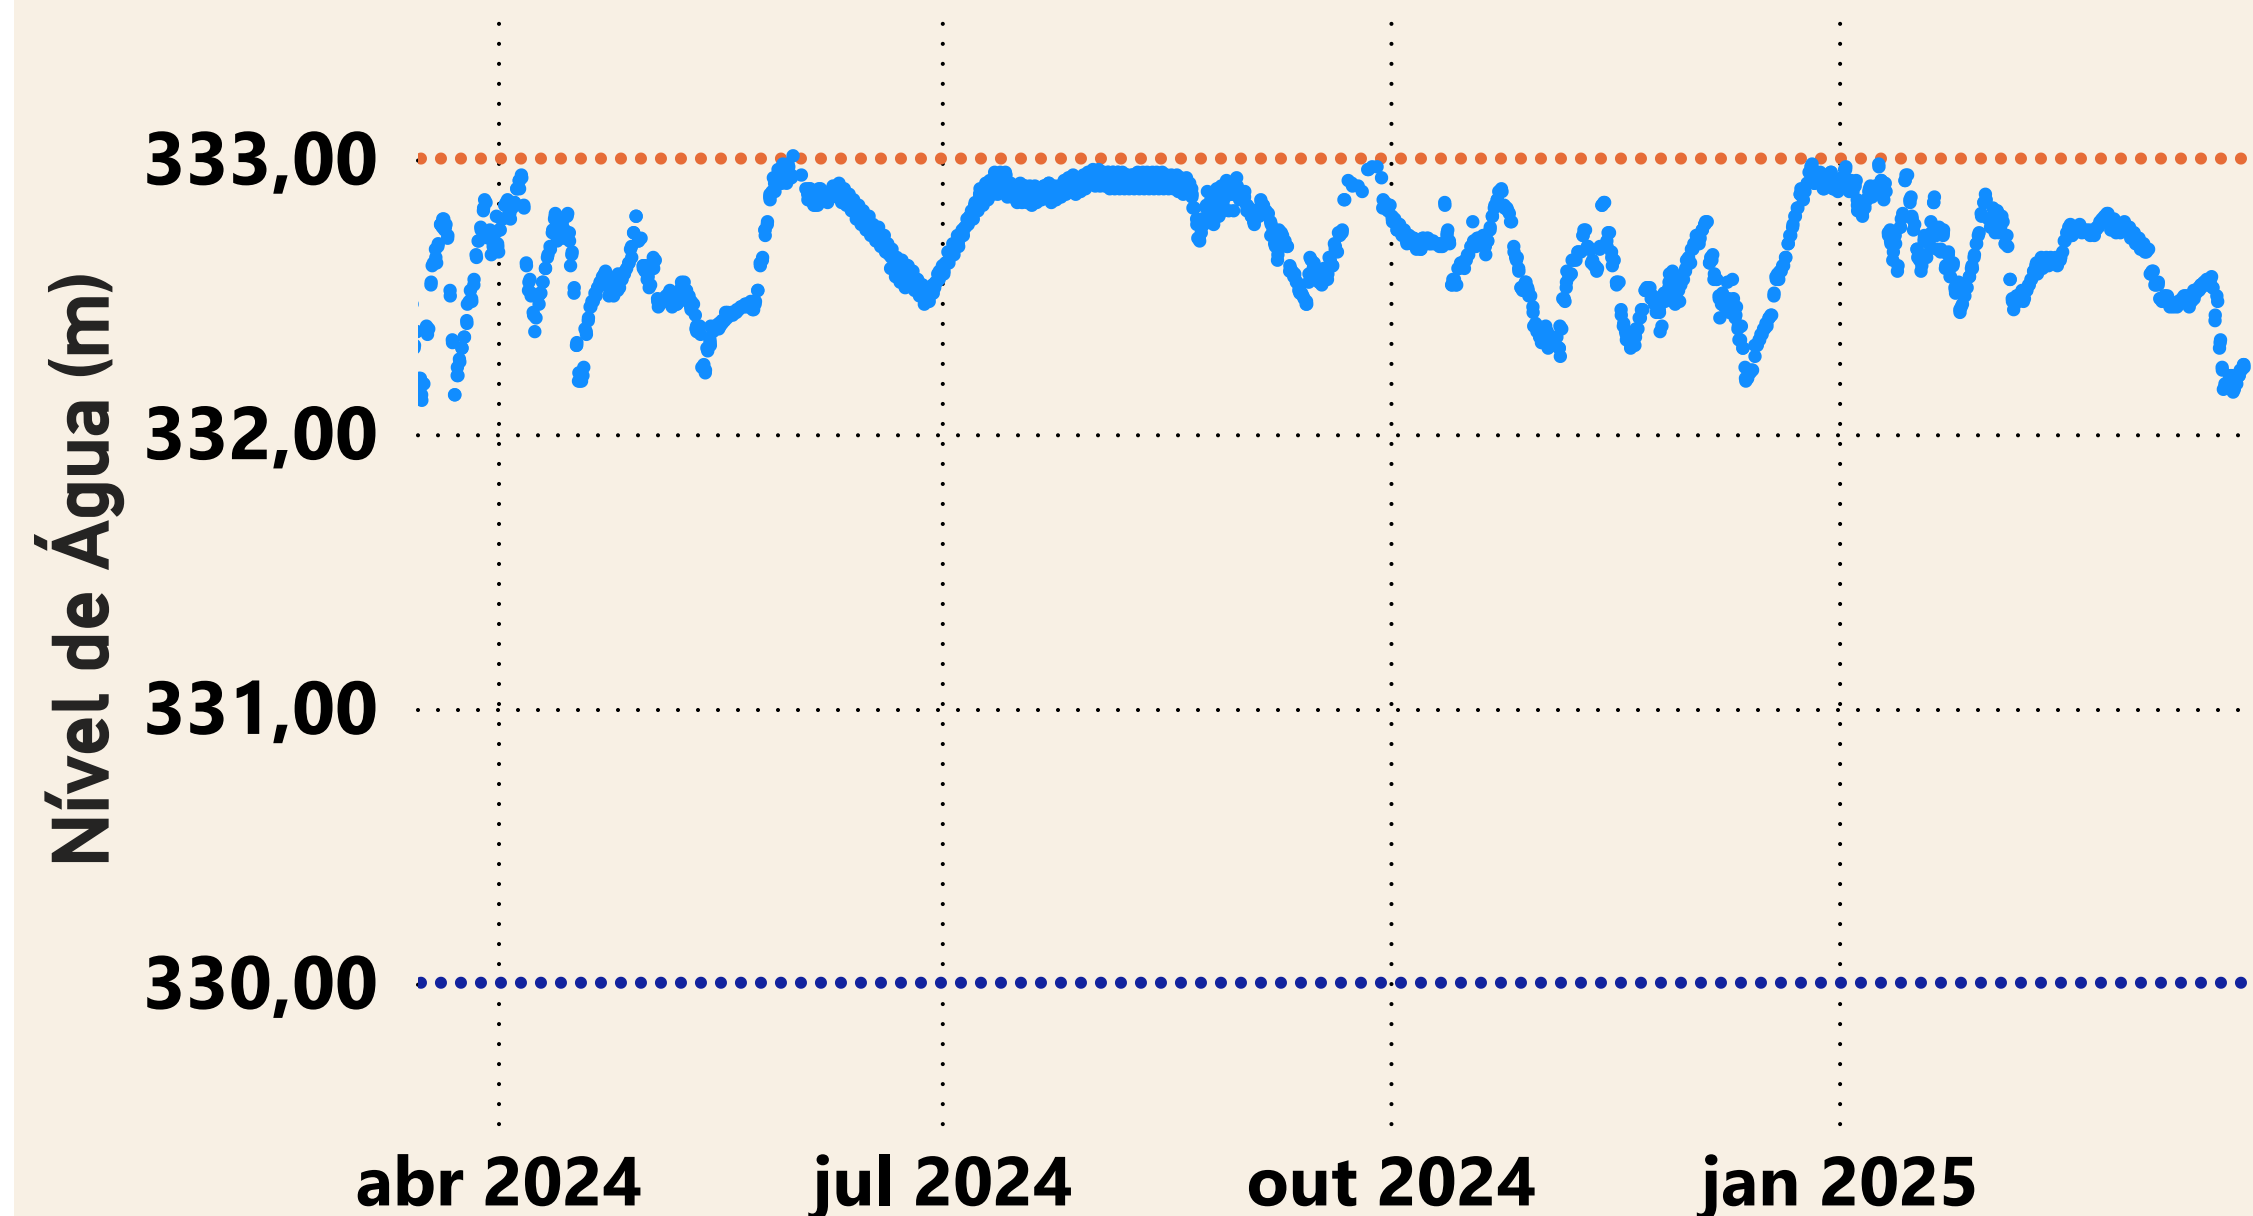


Estação UHE Cana Brava Barramento (21050080)

Data	Aflu (m ³ /s)	Deflu (m ³ /s)
20/03/2025	514	890
21/03/2025	375	359
22/03/2025	392	439
23/03/2025	397	335
24/03/2025	414	336

UHE São Salvador

—●— Nível (m) Mínimo (286,50 m) Máximo (287,00 m)

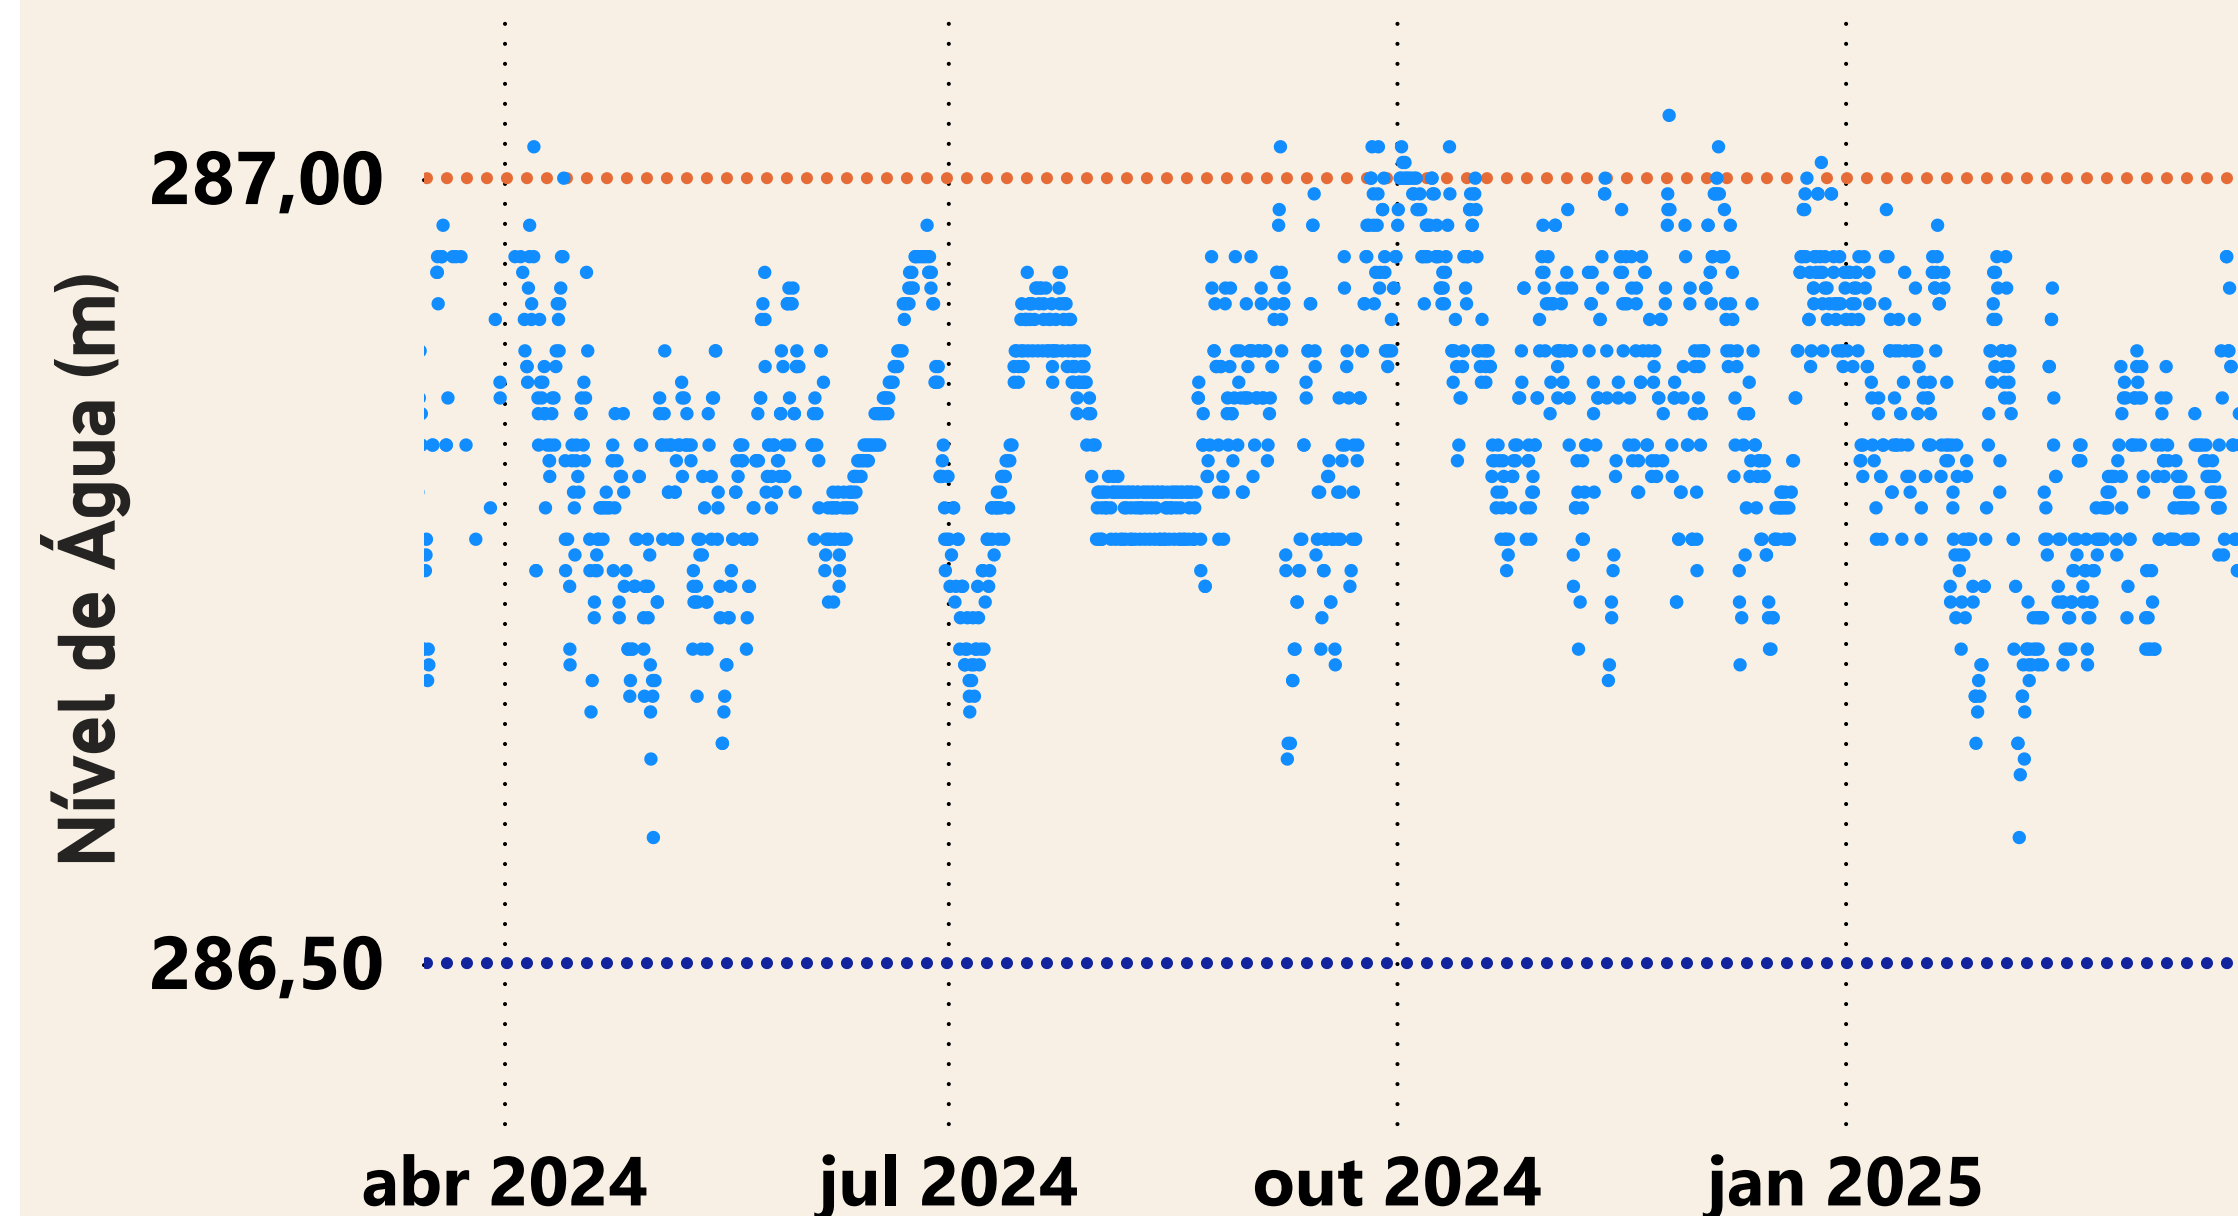


Estação UHE São Salvador Barramento (21080000)

Data	Aflu (m ³ /s)	Deflu (m ³ /s)
20/03/2025	1.036	898
21/03/2025	409	547
22/03/2025	508	453
23/03/2025	386	358
24/03/2025	460	363




*Dados consistidos sujeitos a novas revisões

UHE Lajeado

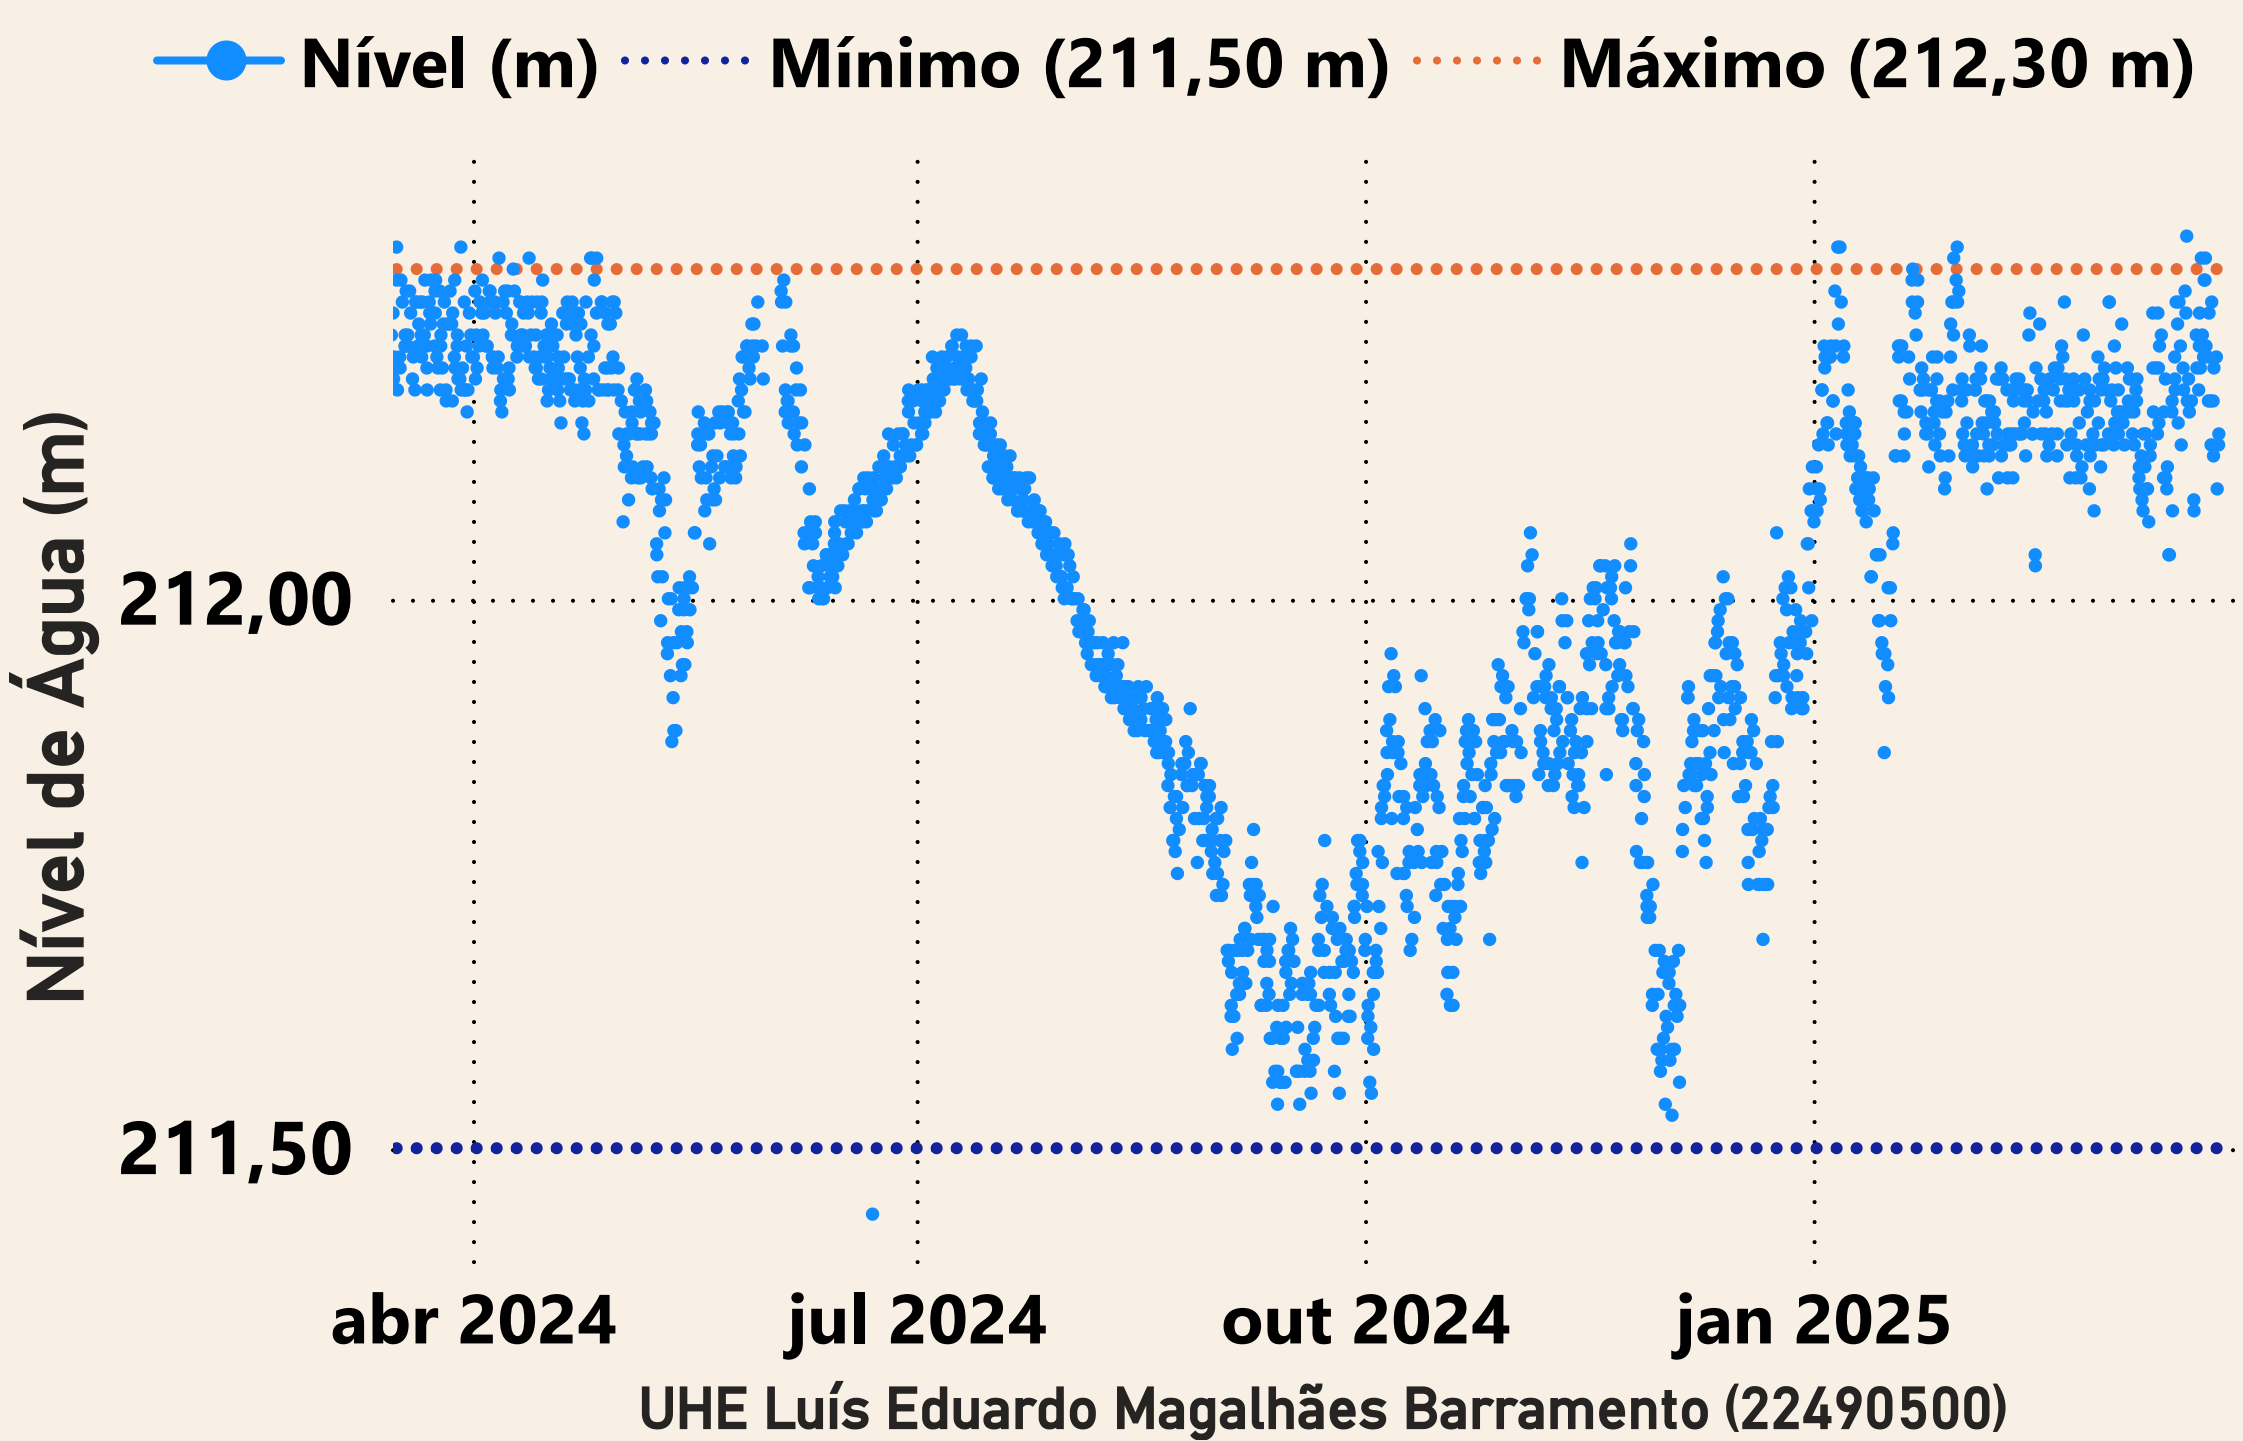

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
20/03/2025	2.088	1.590
21/03/2025	2.091	1.877
22/03/2025	1.936	2.008
23/03/2025	1.508	1.651
24/03/2025	1.058	1.627

UHE Estreito

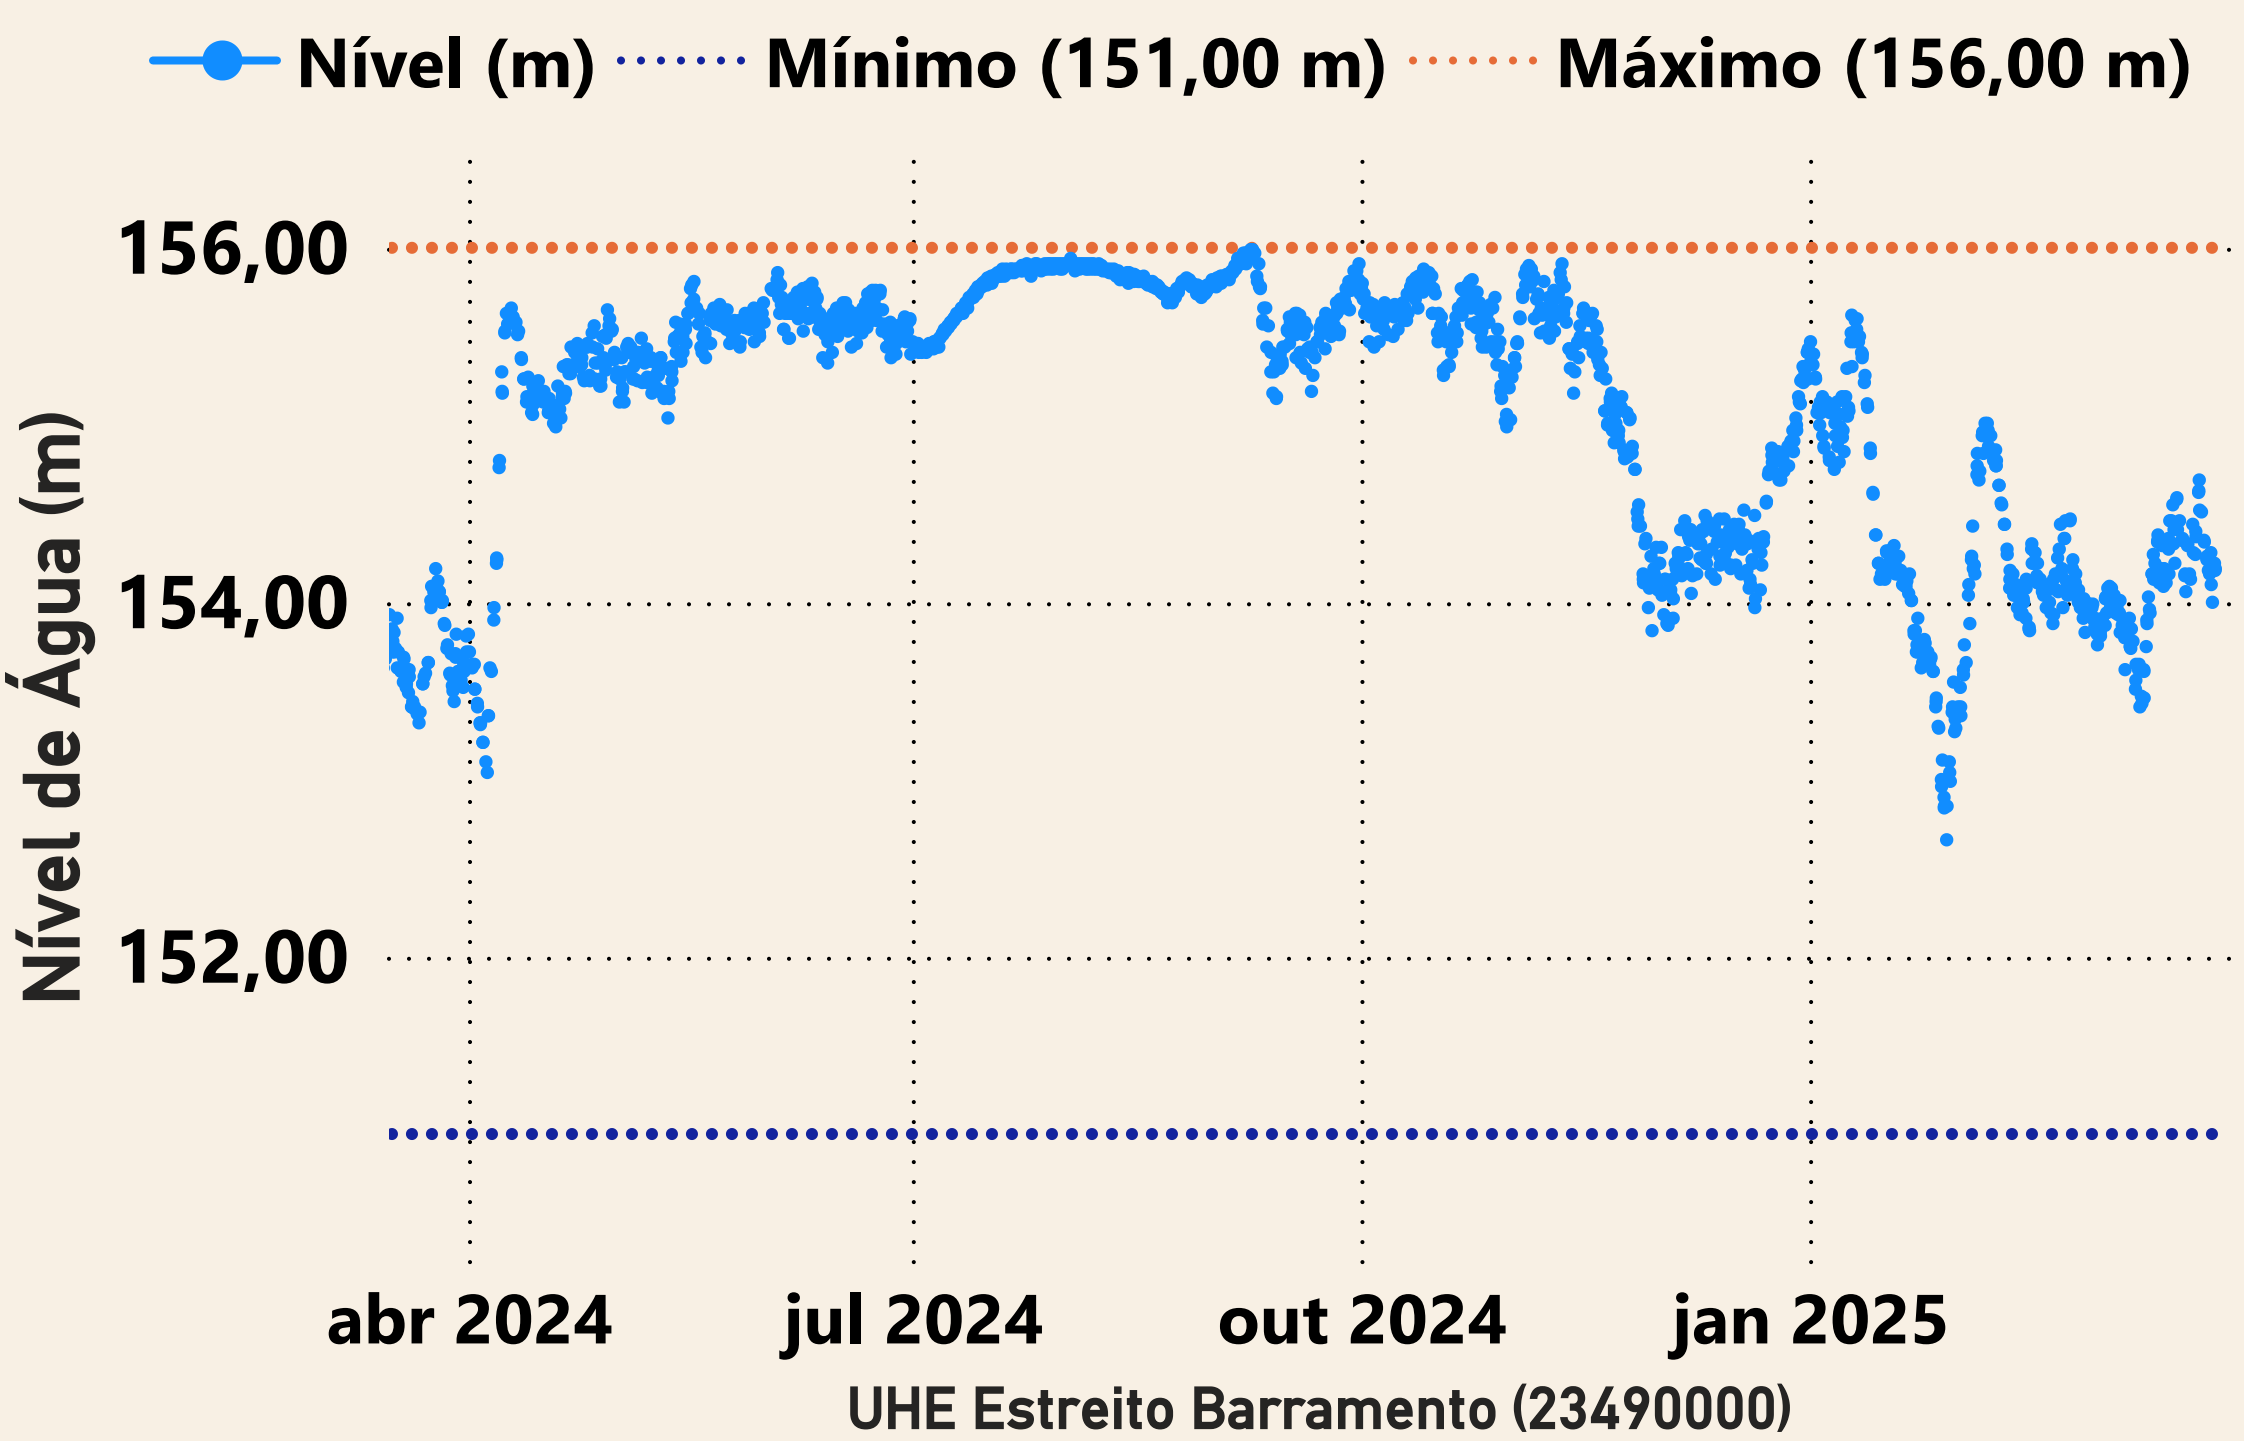

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
20/03/2025	4.097	3.311
21/03/2025	6.680	5.269
22/03/2025	5.060	6.289
23/03/2025	4.940	6.089
24/03/2025	5.100	5.994

