



Acompanhamento do Sistema Hídrico do Rio Tocantins

Data do boletim
31/03/2025

Rio Araguaia

Rio Tocantins

Serra da Mesa




Defluência Mínima
100 m³/s

Faixa de Operação
em março/2025
Normal


Defluência Média
Máxima Mensal em
março/2025
Sem restrição

Defluência Média
Mensal em
março/2025
342 m³/s


Cana Brava

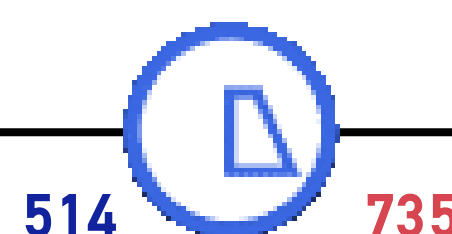


São Salvador

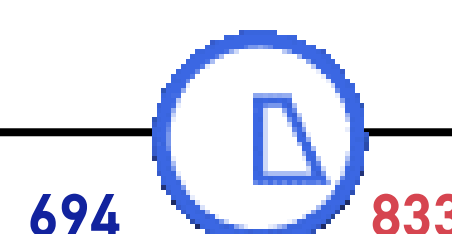


Peixe Angical

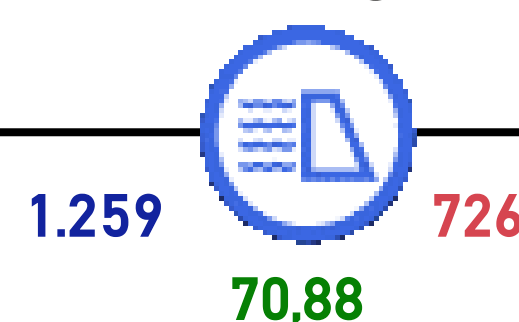

Lajeado

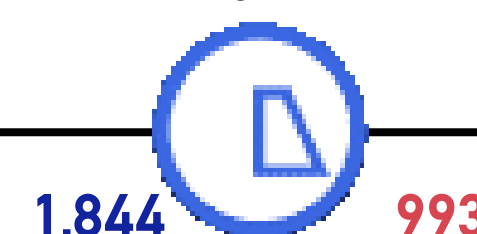


Estreito

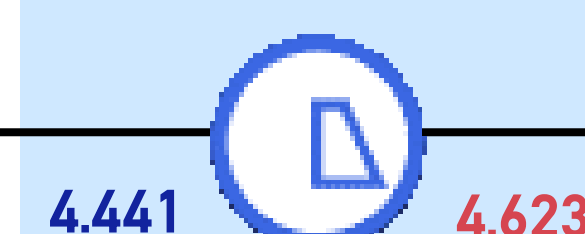

Defluência Mínima
744 m³/s

Tucuruí

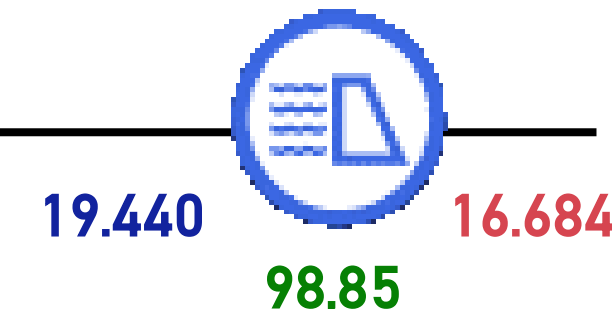

Situação em
30/03/2025

Período Úmido

Saiba mais sobre as [condições de operação do Sistema Hídrico do Rio Tocantins](#)

LEGENDA

- Usina com reservatório
- Usina a fio d'água
- xxx Vazão Afluente (m³/s)
- xxx Vazão Defluente (m³/s)
- xxx Volume Útil (%)

Vazão natural mensal de março de 2025

Aproveitamento Mensal (m³/s) MLT (%)

Serra da Mesa	730	50%
Cana Brava	804	50%
São Salvador	881	49%
Peixe Angical	1.418	43%
Lajeado	2.002	40%
Estreito	4.511	53%
Tucuruí	22.602	95%

Saiba mais sobre os termos técnicos da operação dos reservatórios no [Glossário do Sistema de Acompanhamento de Reservatórios - SAR da ANA](#)


Superintendência de Operações e Eventos Críticos
Coordenação de Operação de Reservatórios e Sistemas Hídricos

Fonte de dados: ONS
**Dados consistidos sujeitos a novas revisões
***Limites de defluência com tolerância de variação de $\pm 5\%$



*Dados consistidos sujeitos a novas revisões


UHE Cana Brava

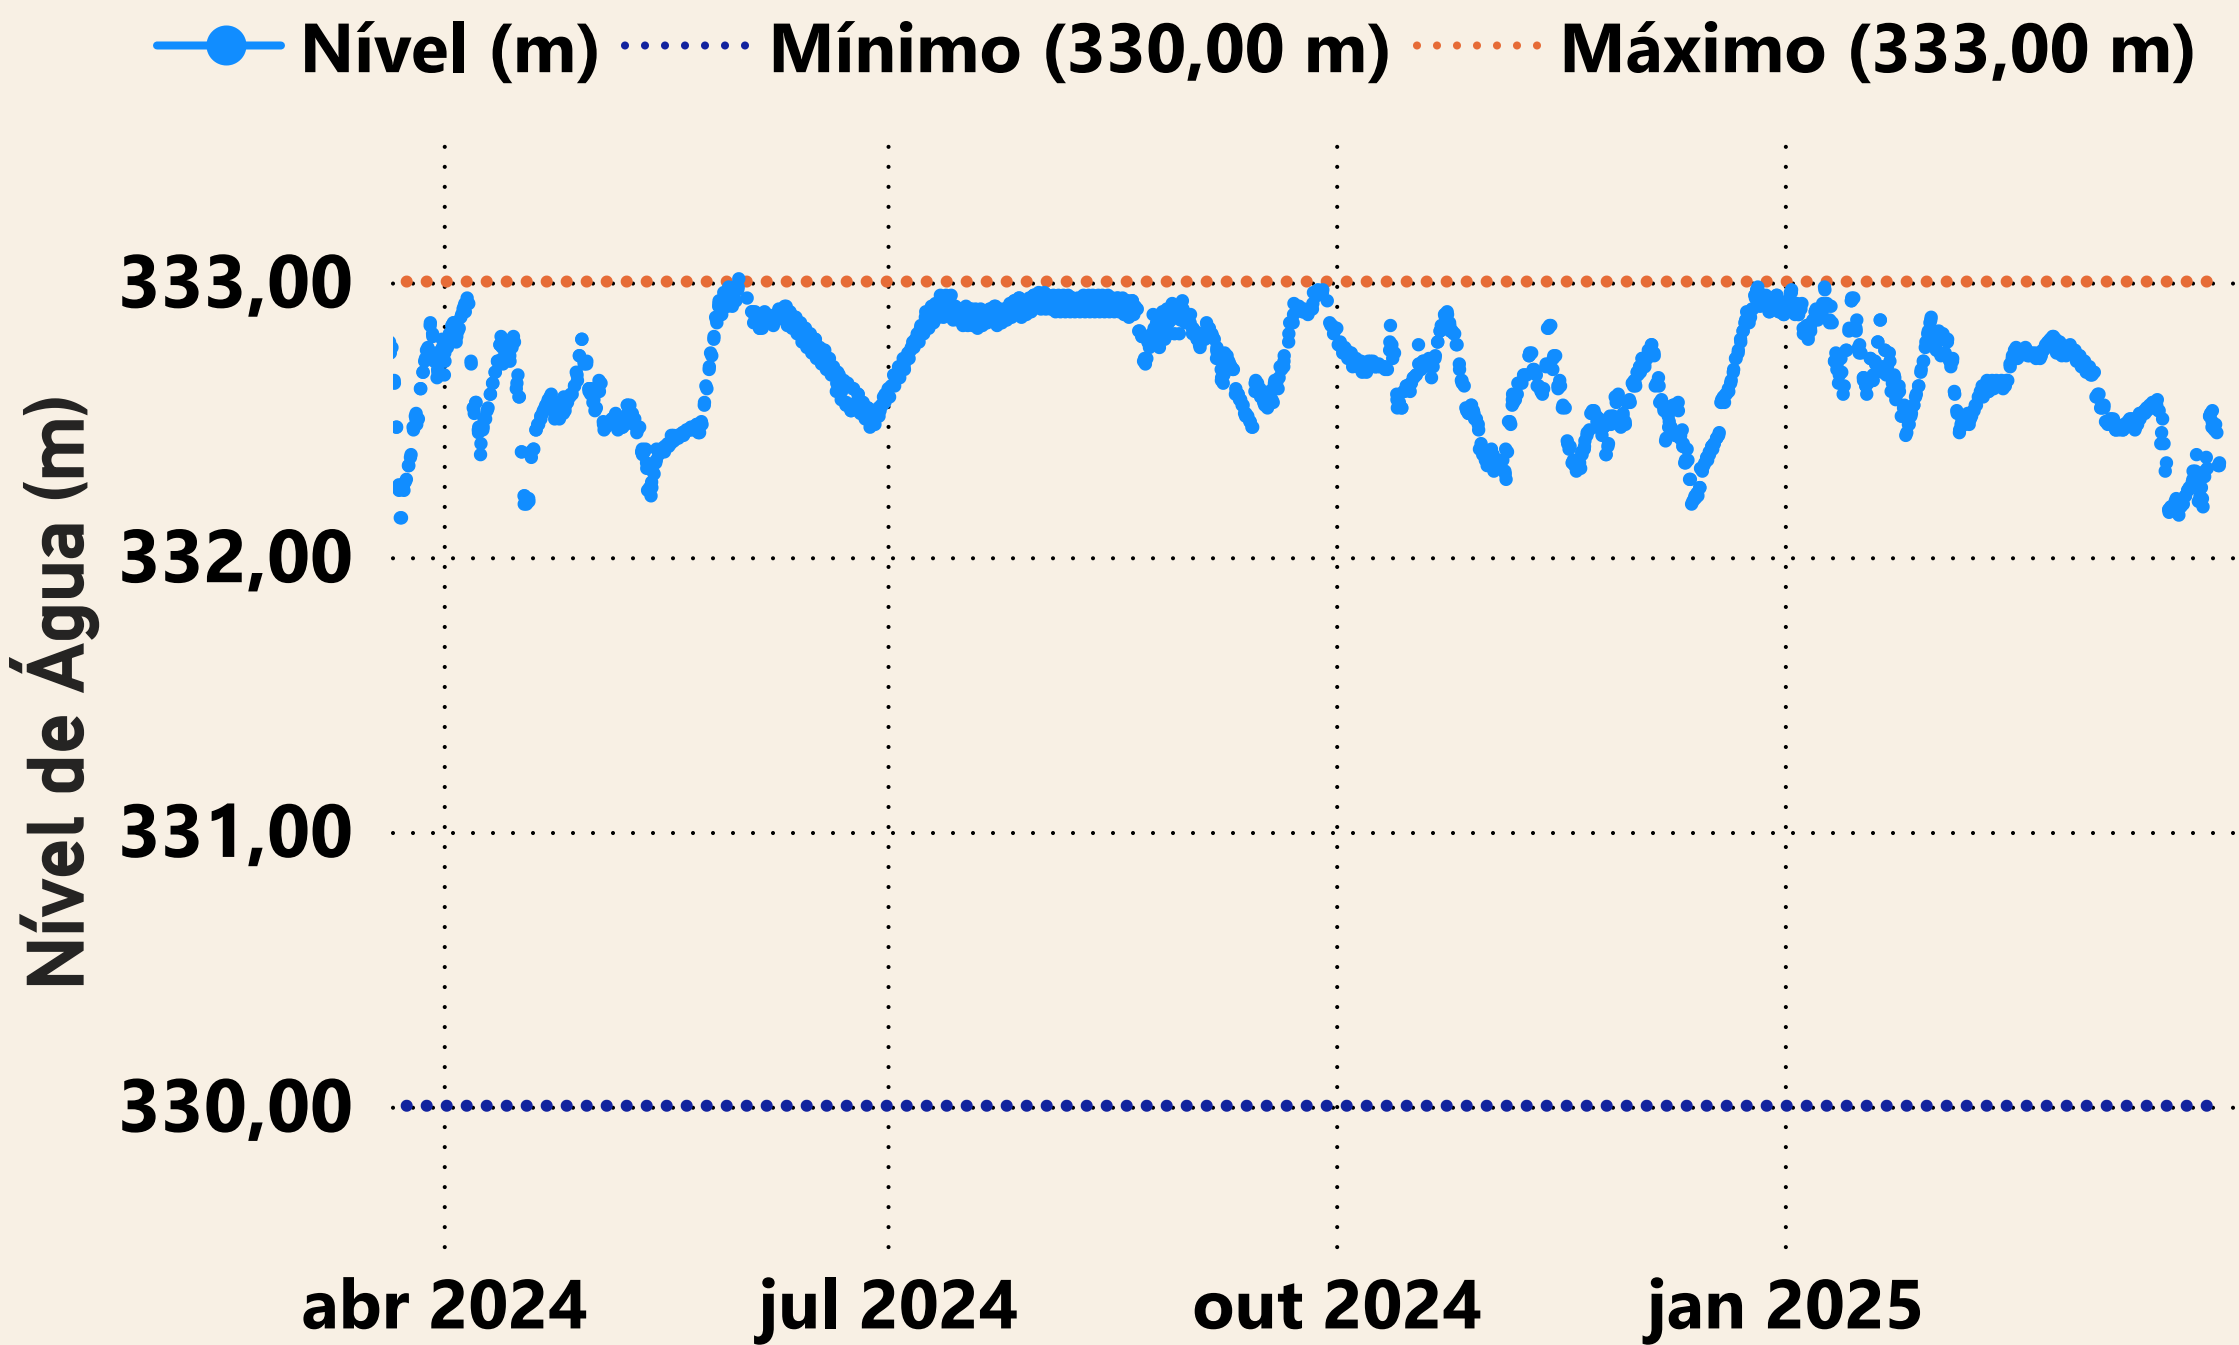

Estação UHE Cana Brava Barramento (21050080)

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
26/03/2025	615	693
27/03/2025	449	496
28/03/2025	736	422
29/03/2025	597	423
30/03/2025	514	735


UHE São Salvador

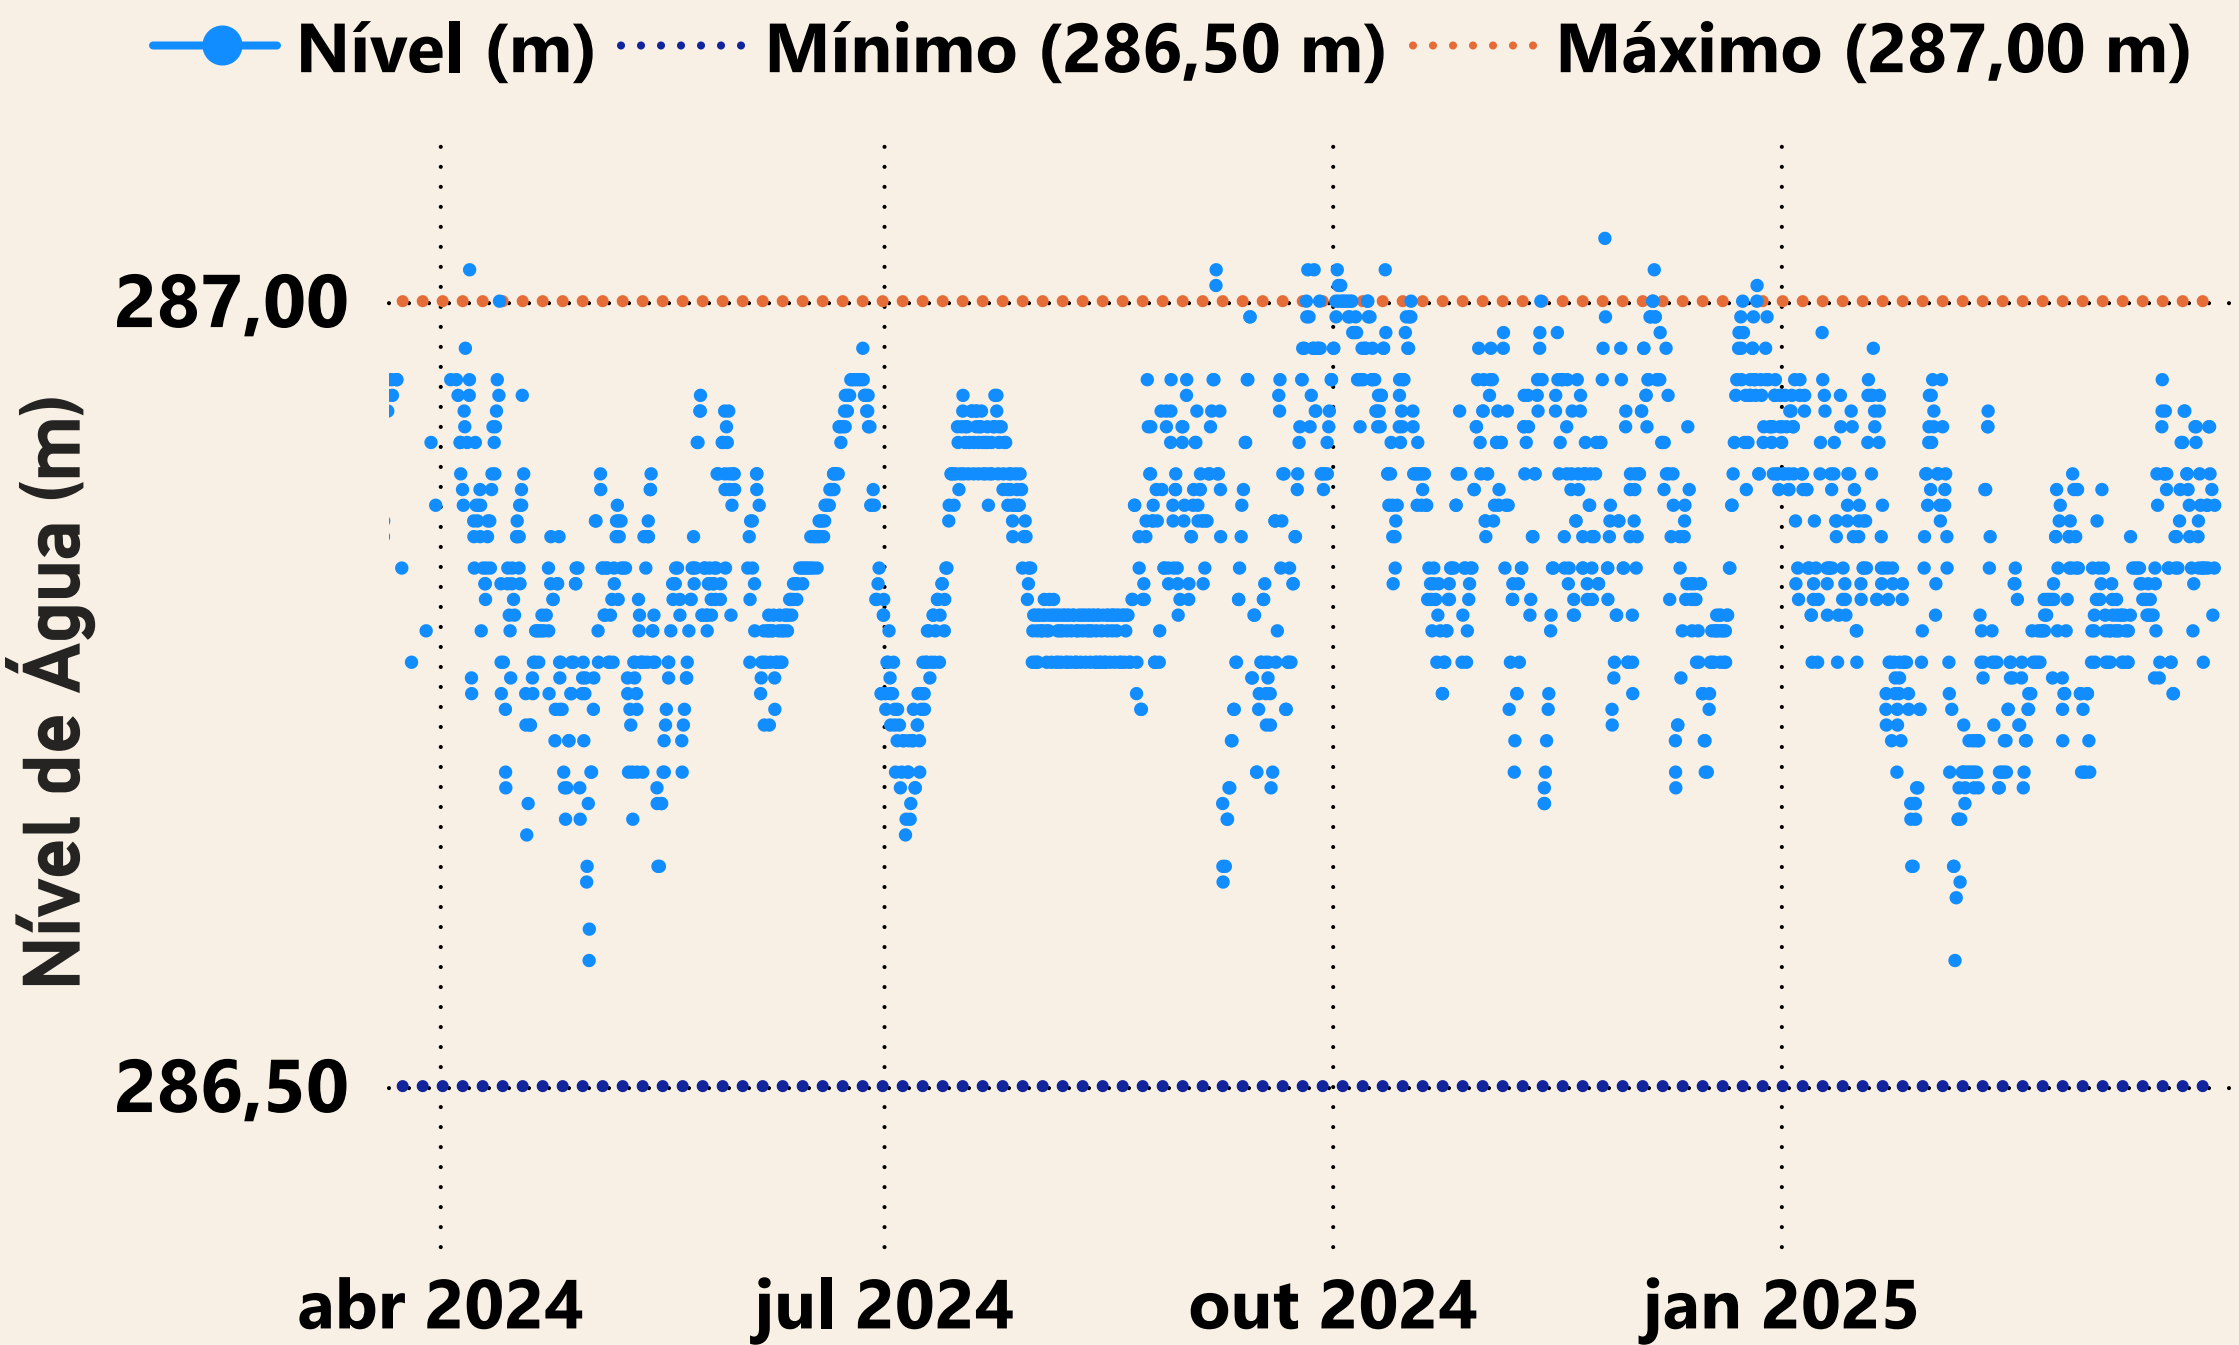


Estação UHE São Salvador Barramento (21080000)

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
26/03/2025	709	709
27/03/2025	584	598
28/03/2025	526	554
29/03/2025	531	420
30/03/2025	694	833

*Dados consistidos sujeitos a novas revisões

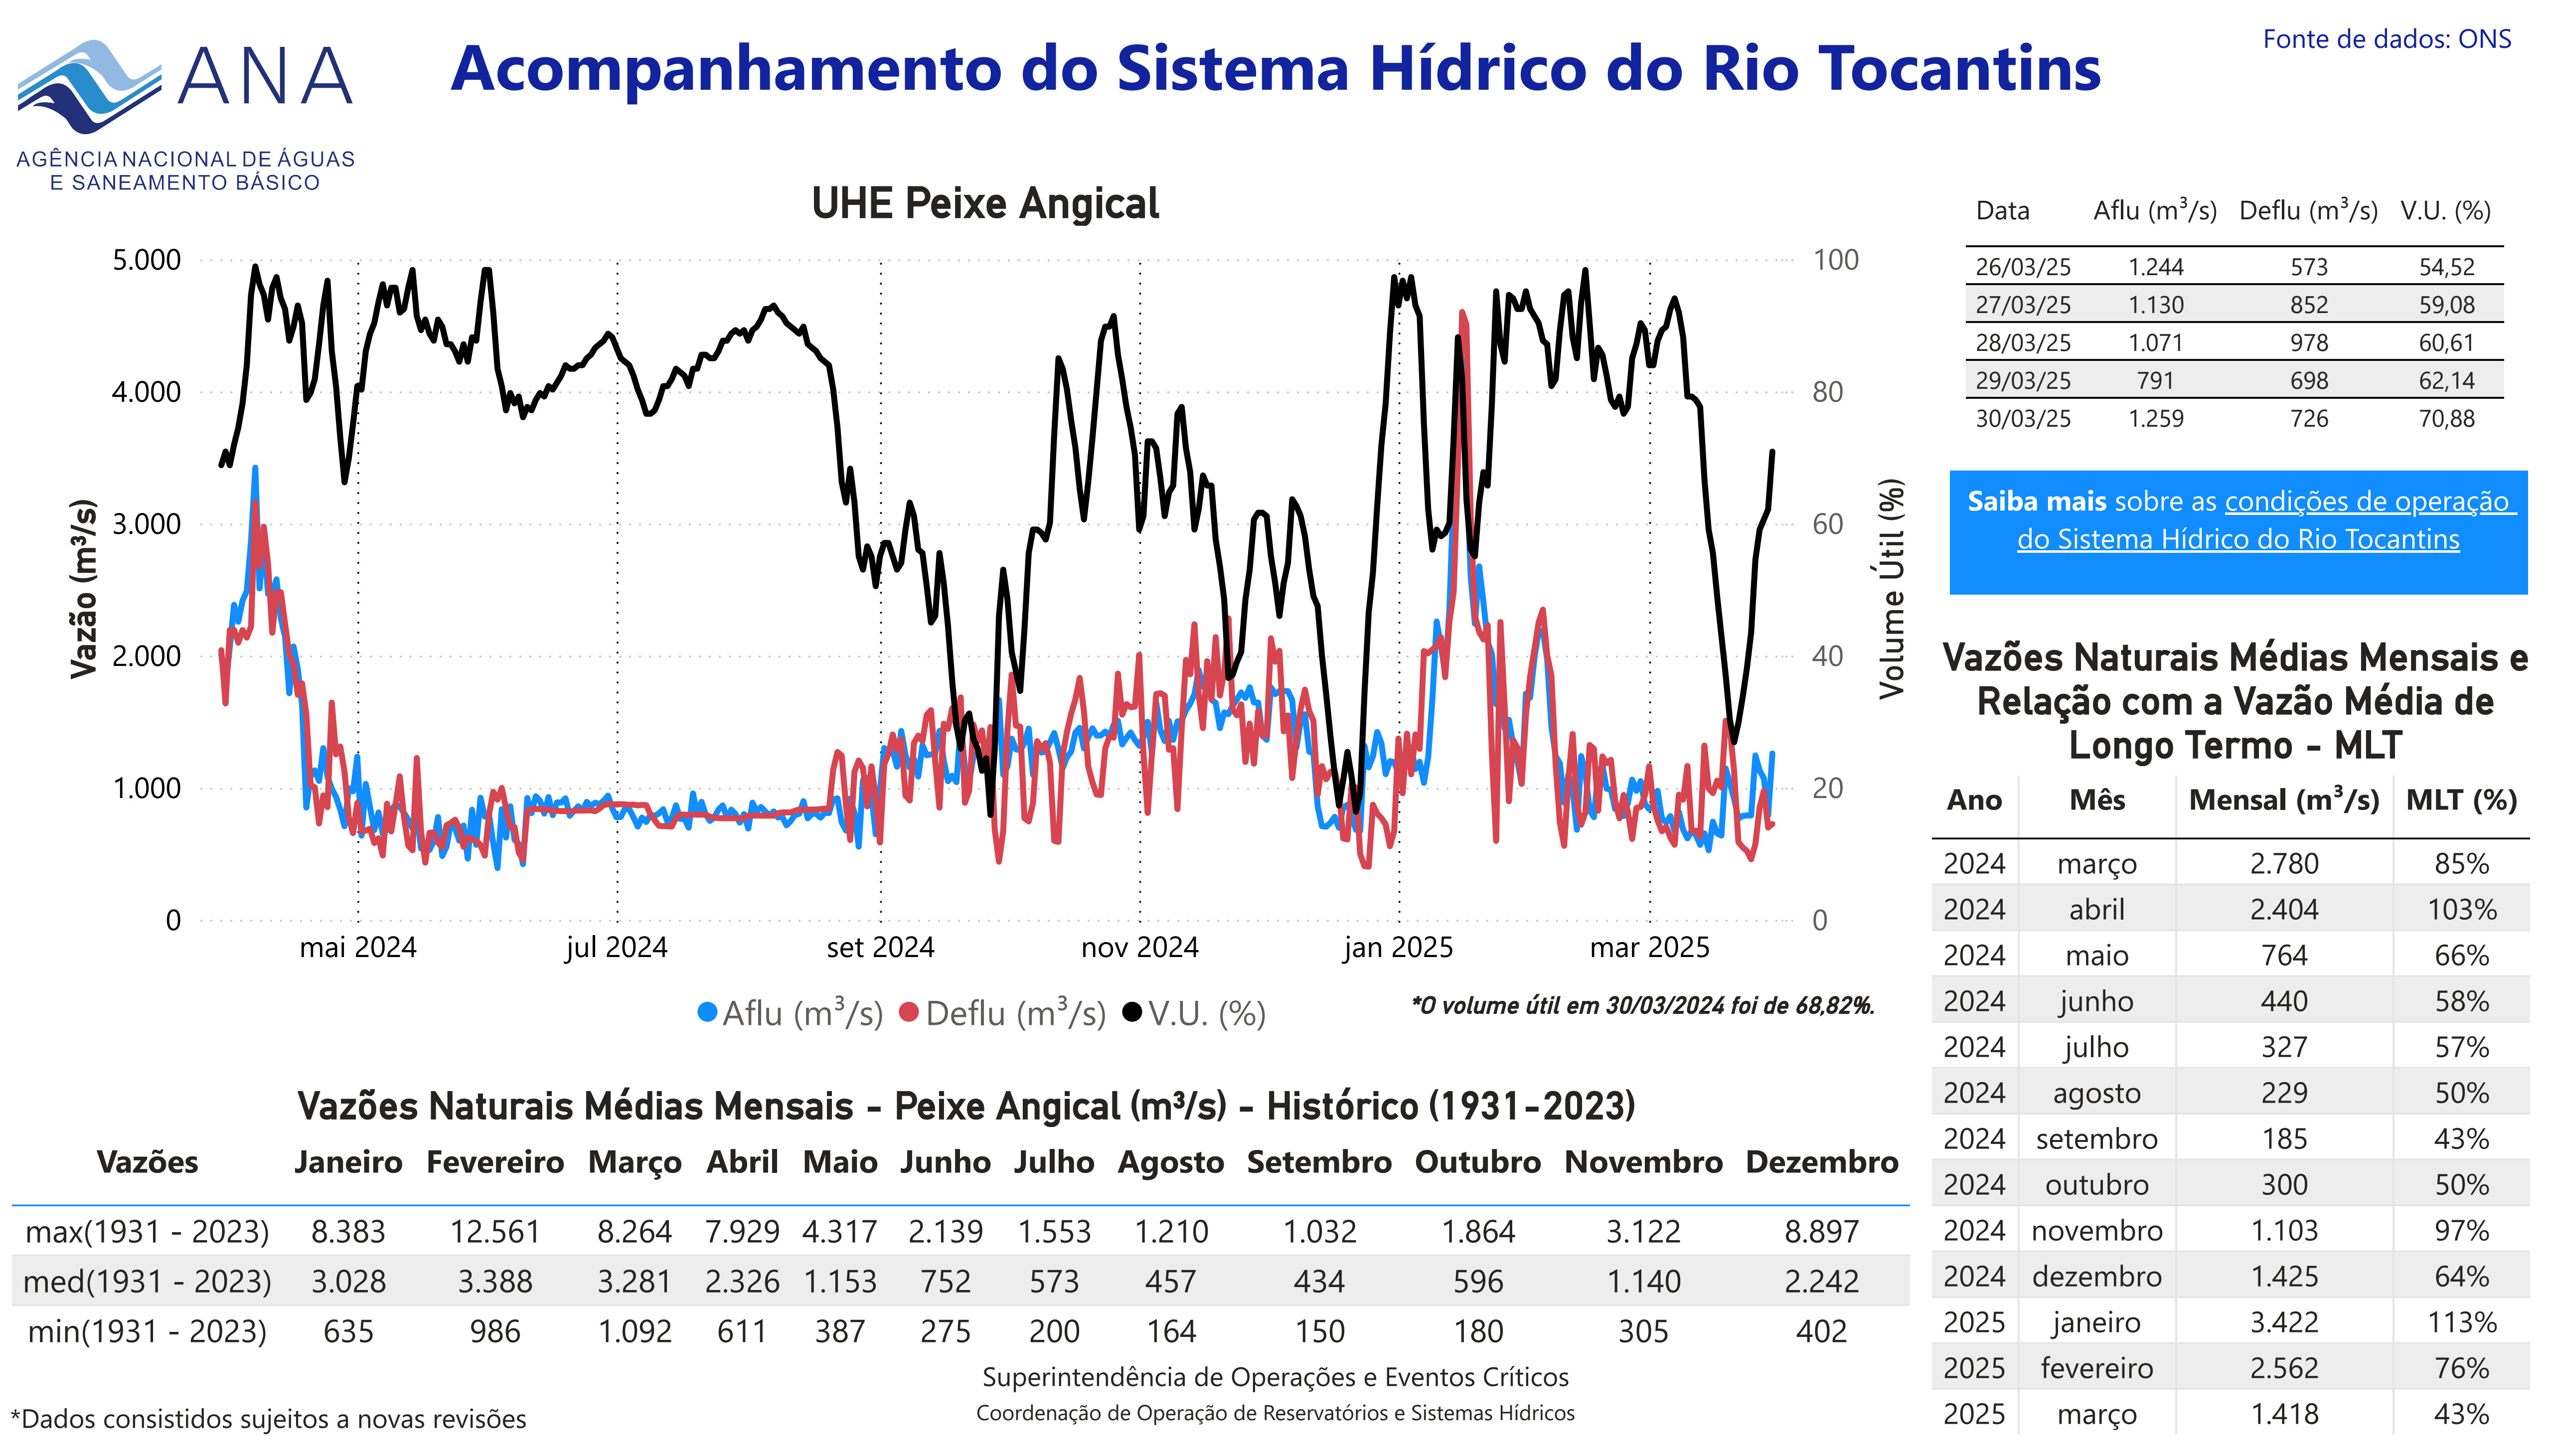


UHE Lajeado

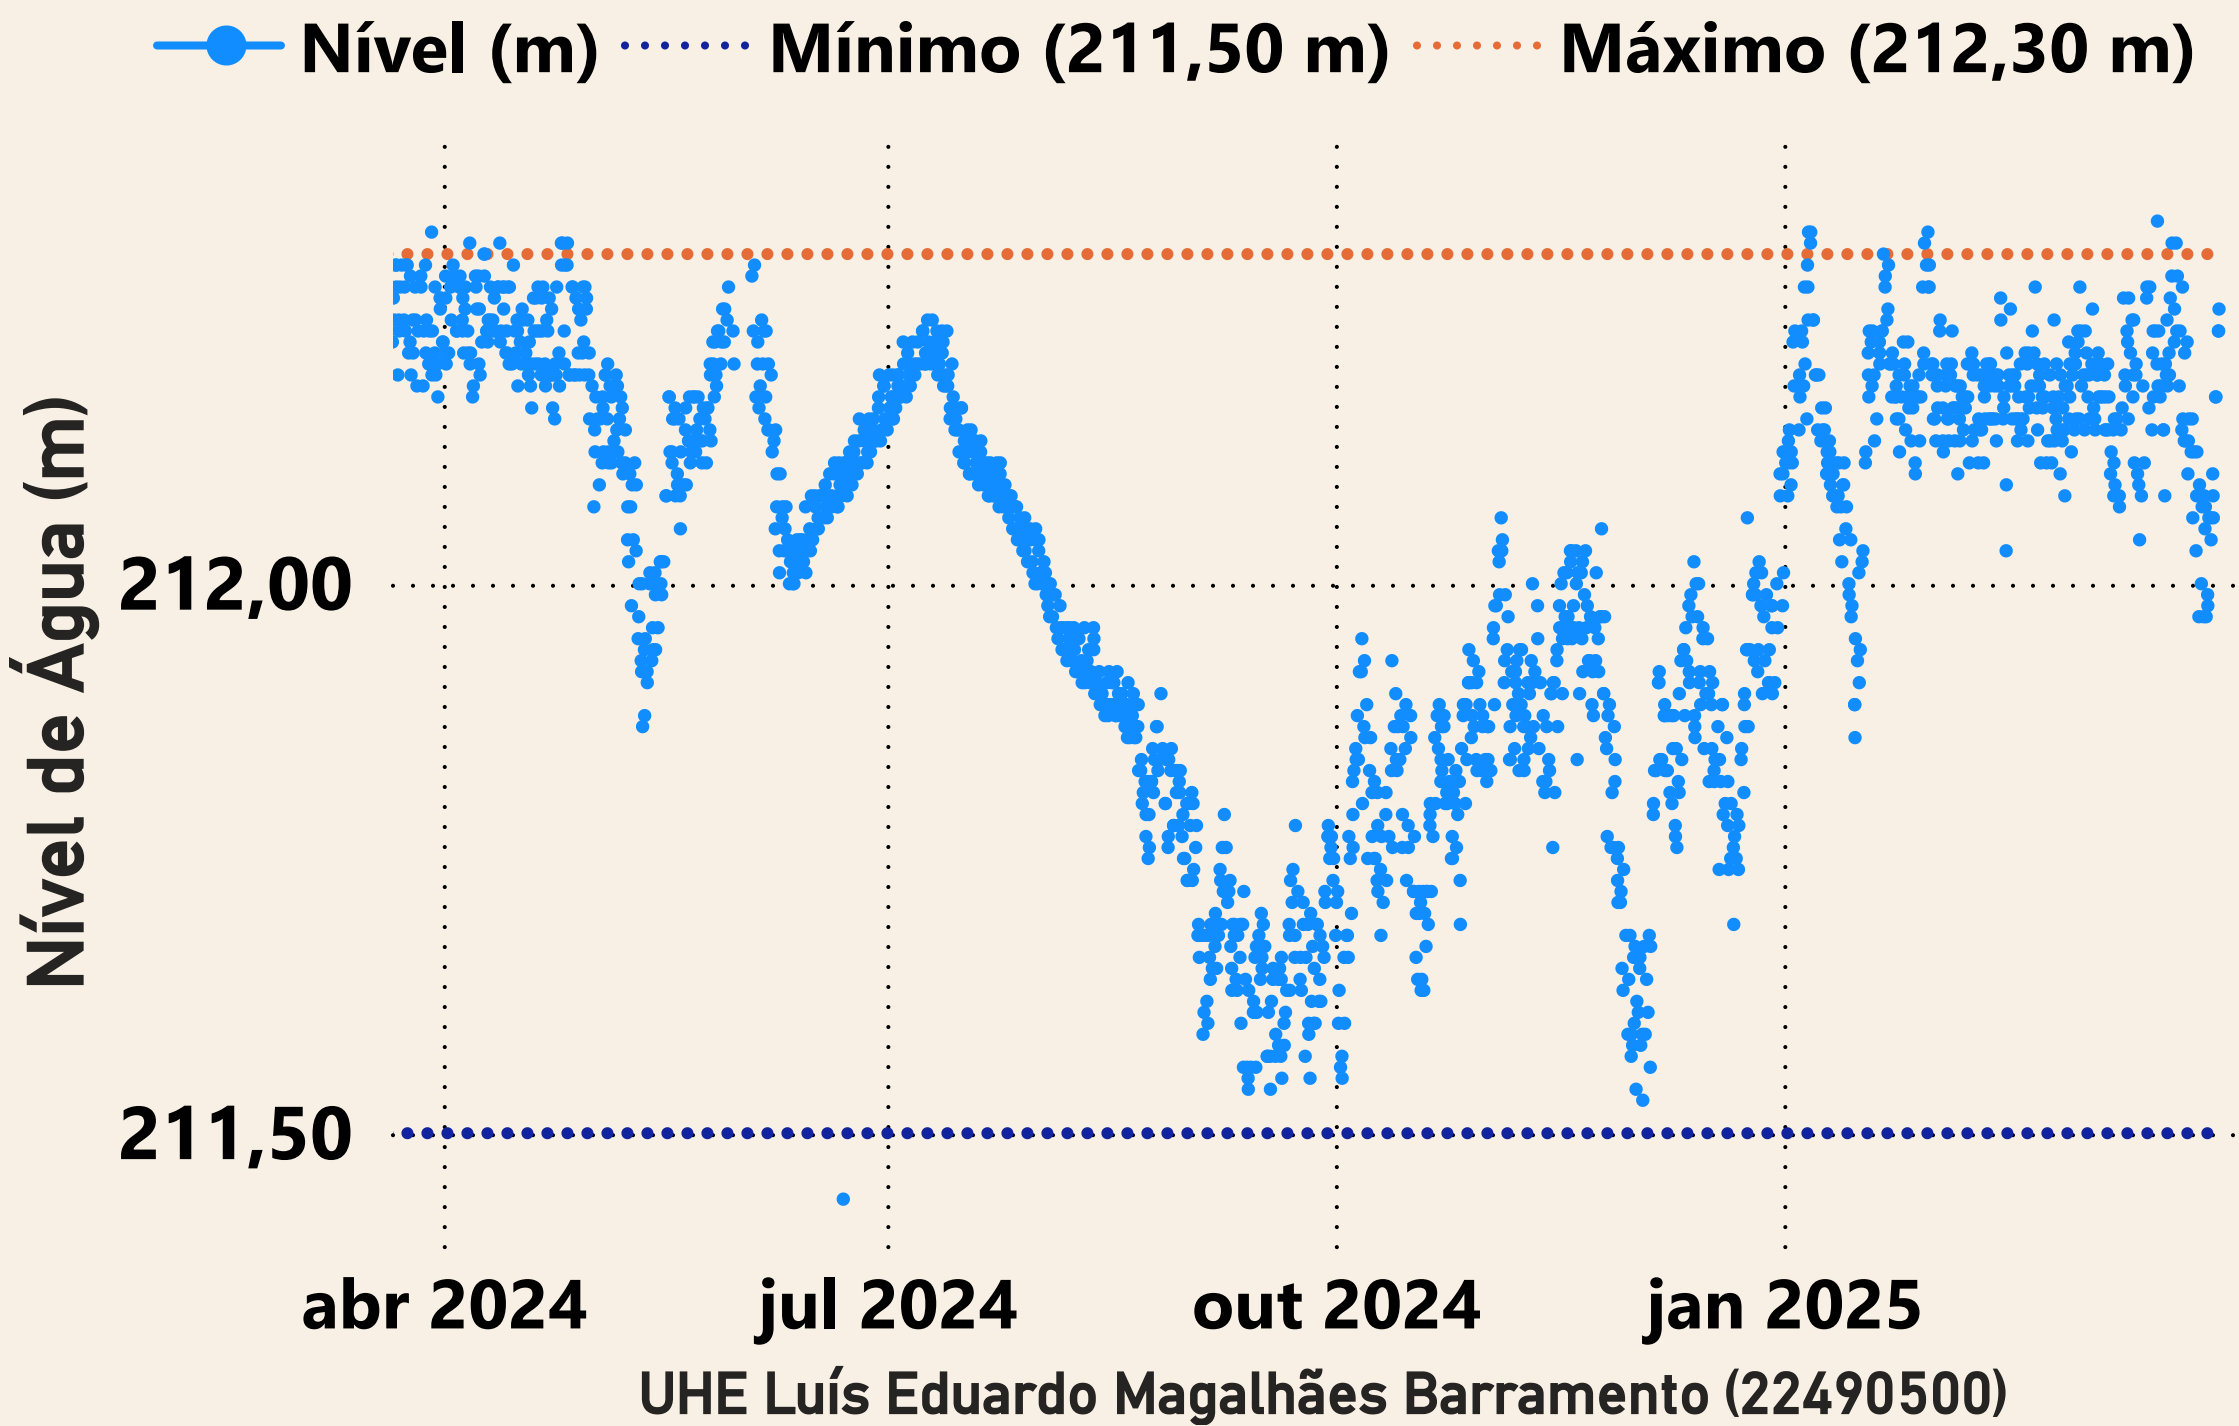

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
26/03/2025	1.274	1.698
27/03/2025	1.648	1.507
28/03/2025	1.467	1.678
29/03/2025	1.544	1.262
30/03/2025	1.844	993

UHE Estreito

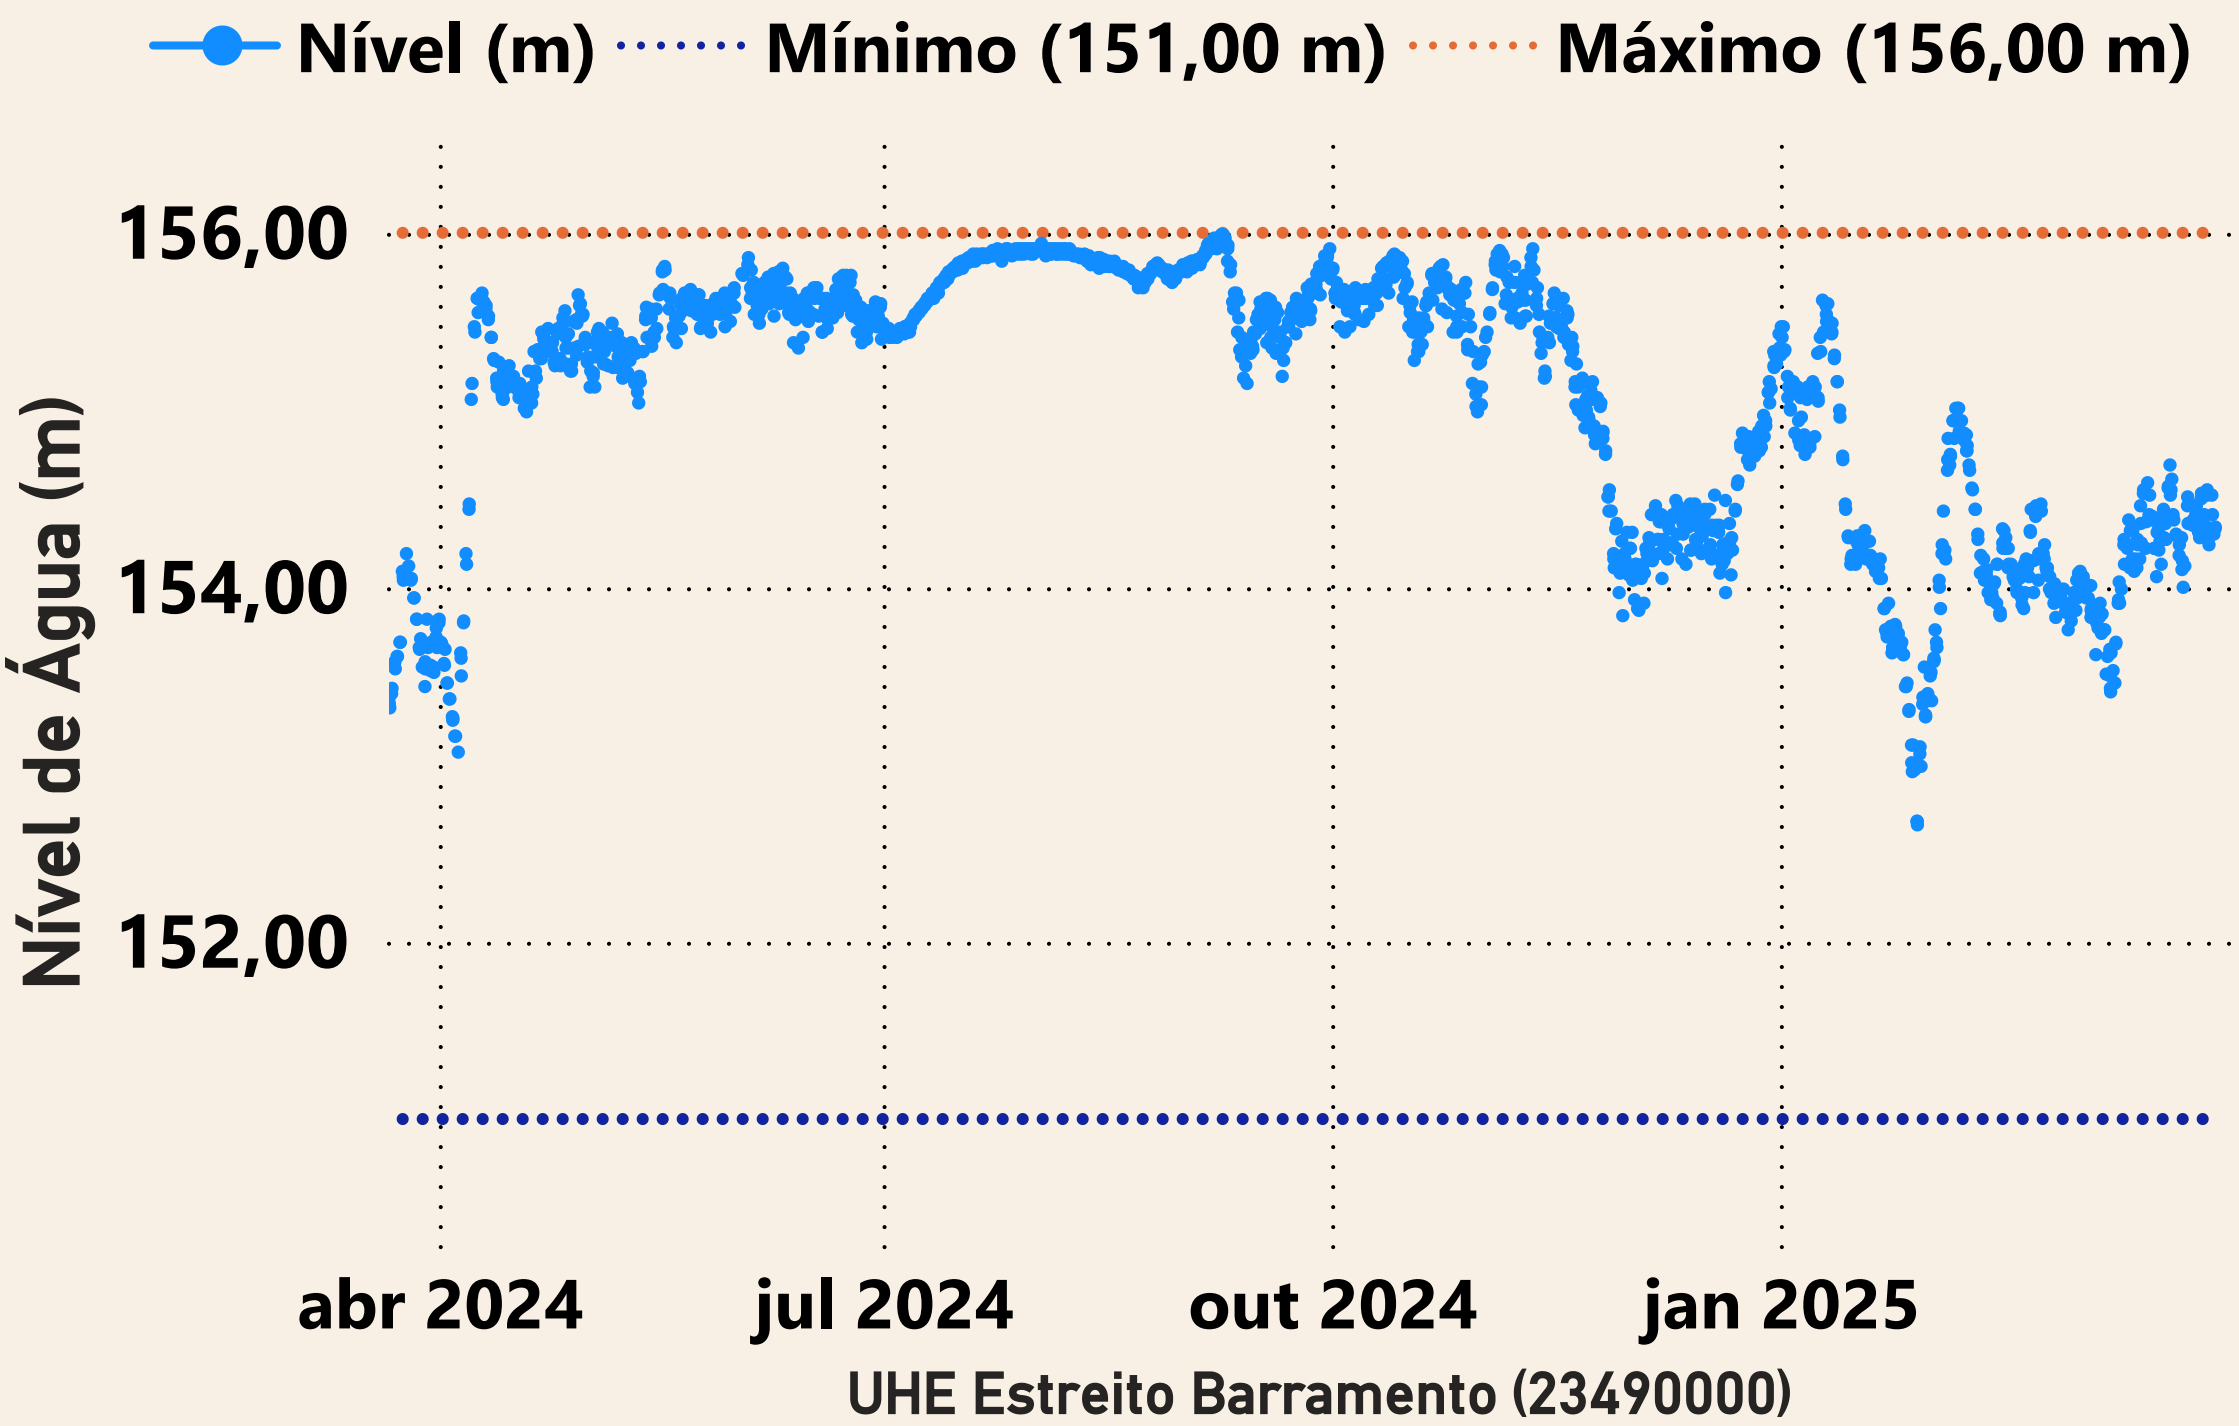

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
26/03/2025	4.315	4.498
27/03/2025	4.438	4.438
28/03/2025	3.940	3.695
29/03/2025	3.818	4.428
30/03/2025	4.441	4.623



*Dados brutos sujeitos a posterior consolidação