




Acompanhamento do Sistema Hídrico do Rio Tocantins

Data do boletim
23/06/2025

Rio Araguaia

Rio Tocantins

Serra da Mesa



124 610
71,18


Defluência Mínima
300 m³/s

Faixa de Operação
em junho/2025
Normal

Defluência Média
Máxima Mensal em
junho/2025
Sem restrição


Defluência Média
Mensal em
junho/2025
503 m³/s

Cana Brava




645 597

São Salvador




609 609

Peixe Angical




784 784
61,12

Lajeado



817 885


Estreito



1.623 1.800

Defluência Mínima
744 m³/s

Tucuruí



4.000 3.318
97,02

Situação em
22/06/2025

Período Seco

Temporada de Praias
Serra da Mesa:
Defluência de 600 m³/s até 20/08

Saiba mais sobre as [condições de operação do Sistema Hídrico do Rio Tocantins](#)

LEGENDA

- Usina com reservatório
- Usina a fio d'água
- xxx Vazão Afluente (m³/s)
- xxx Vazão Defluente (m³/s)
- xxx Volume Útil (%)

Vazão natural mensal de junho de 2025

Aproveitamento Mensal (m³/s) MLT (%)

Serra da Mesa	269	71%
Cana Brava	292	69%
São Salvador	316	68%
Peixe Angical	491	65%
Lajeado	691	64%
Estreito	1.429	63%
Tucuruí	4.569	64%


Saiba mais sobre os termos técnicos da operação dos reservatórios no [Glossário do Sistema de Acompanhamento de Reservatórios - SAR da ANA](#)

Superintendência de Operações e Eventos Críticos
Coordenação de Operação de Reservatórios e Sistemas Hídricos


Fonte de dados: ONS

**Dados consistidos sujeitos a novas revisões

***Limites de defluência com tolerância de variação de $\pm 5\%$

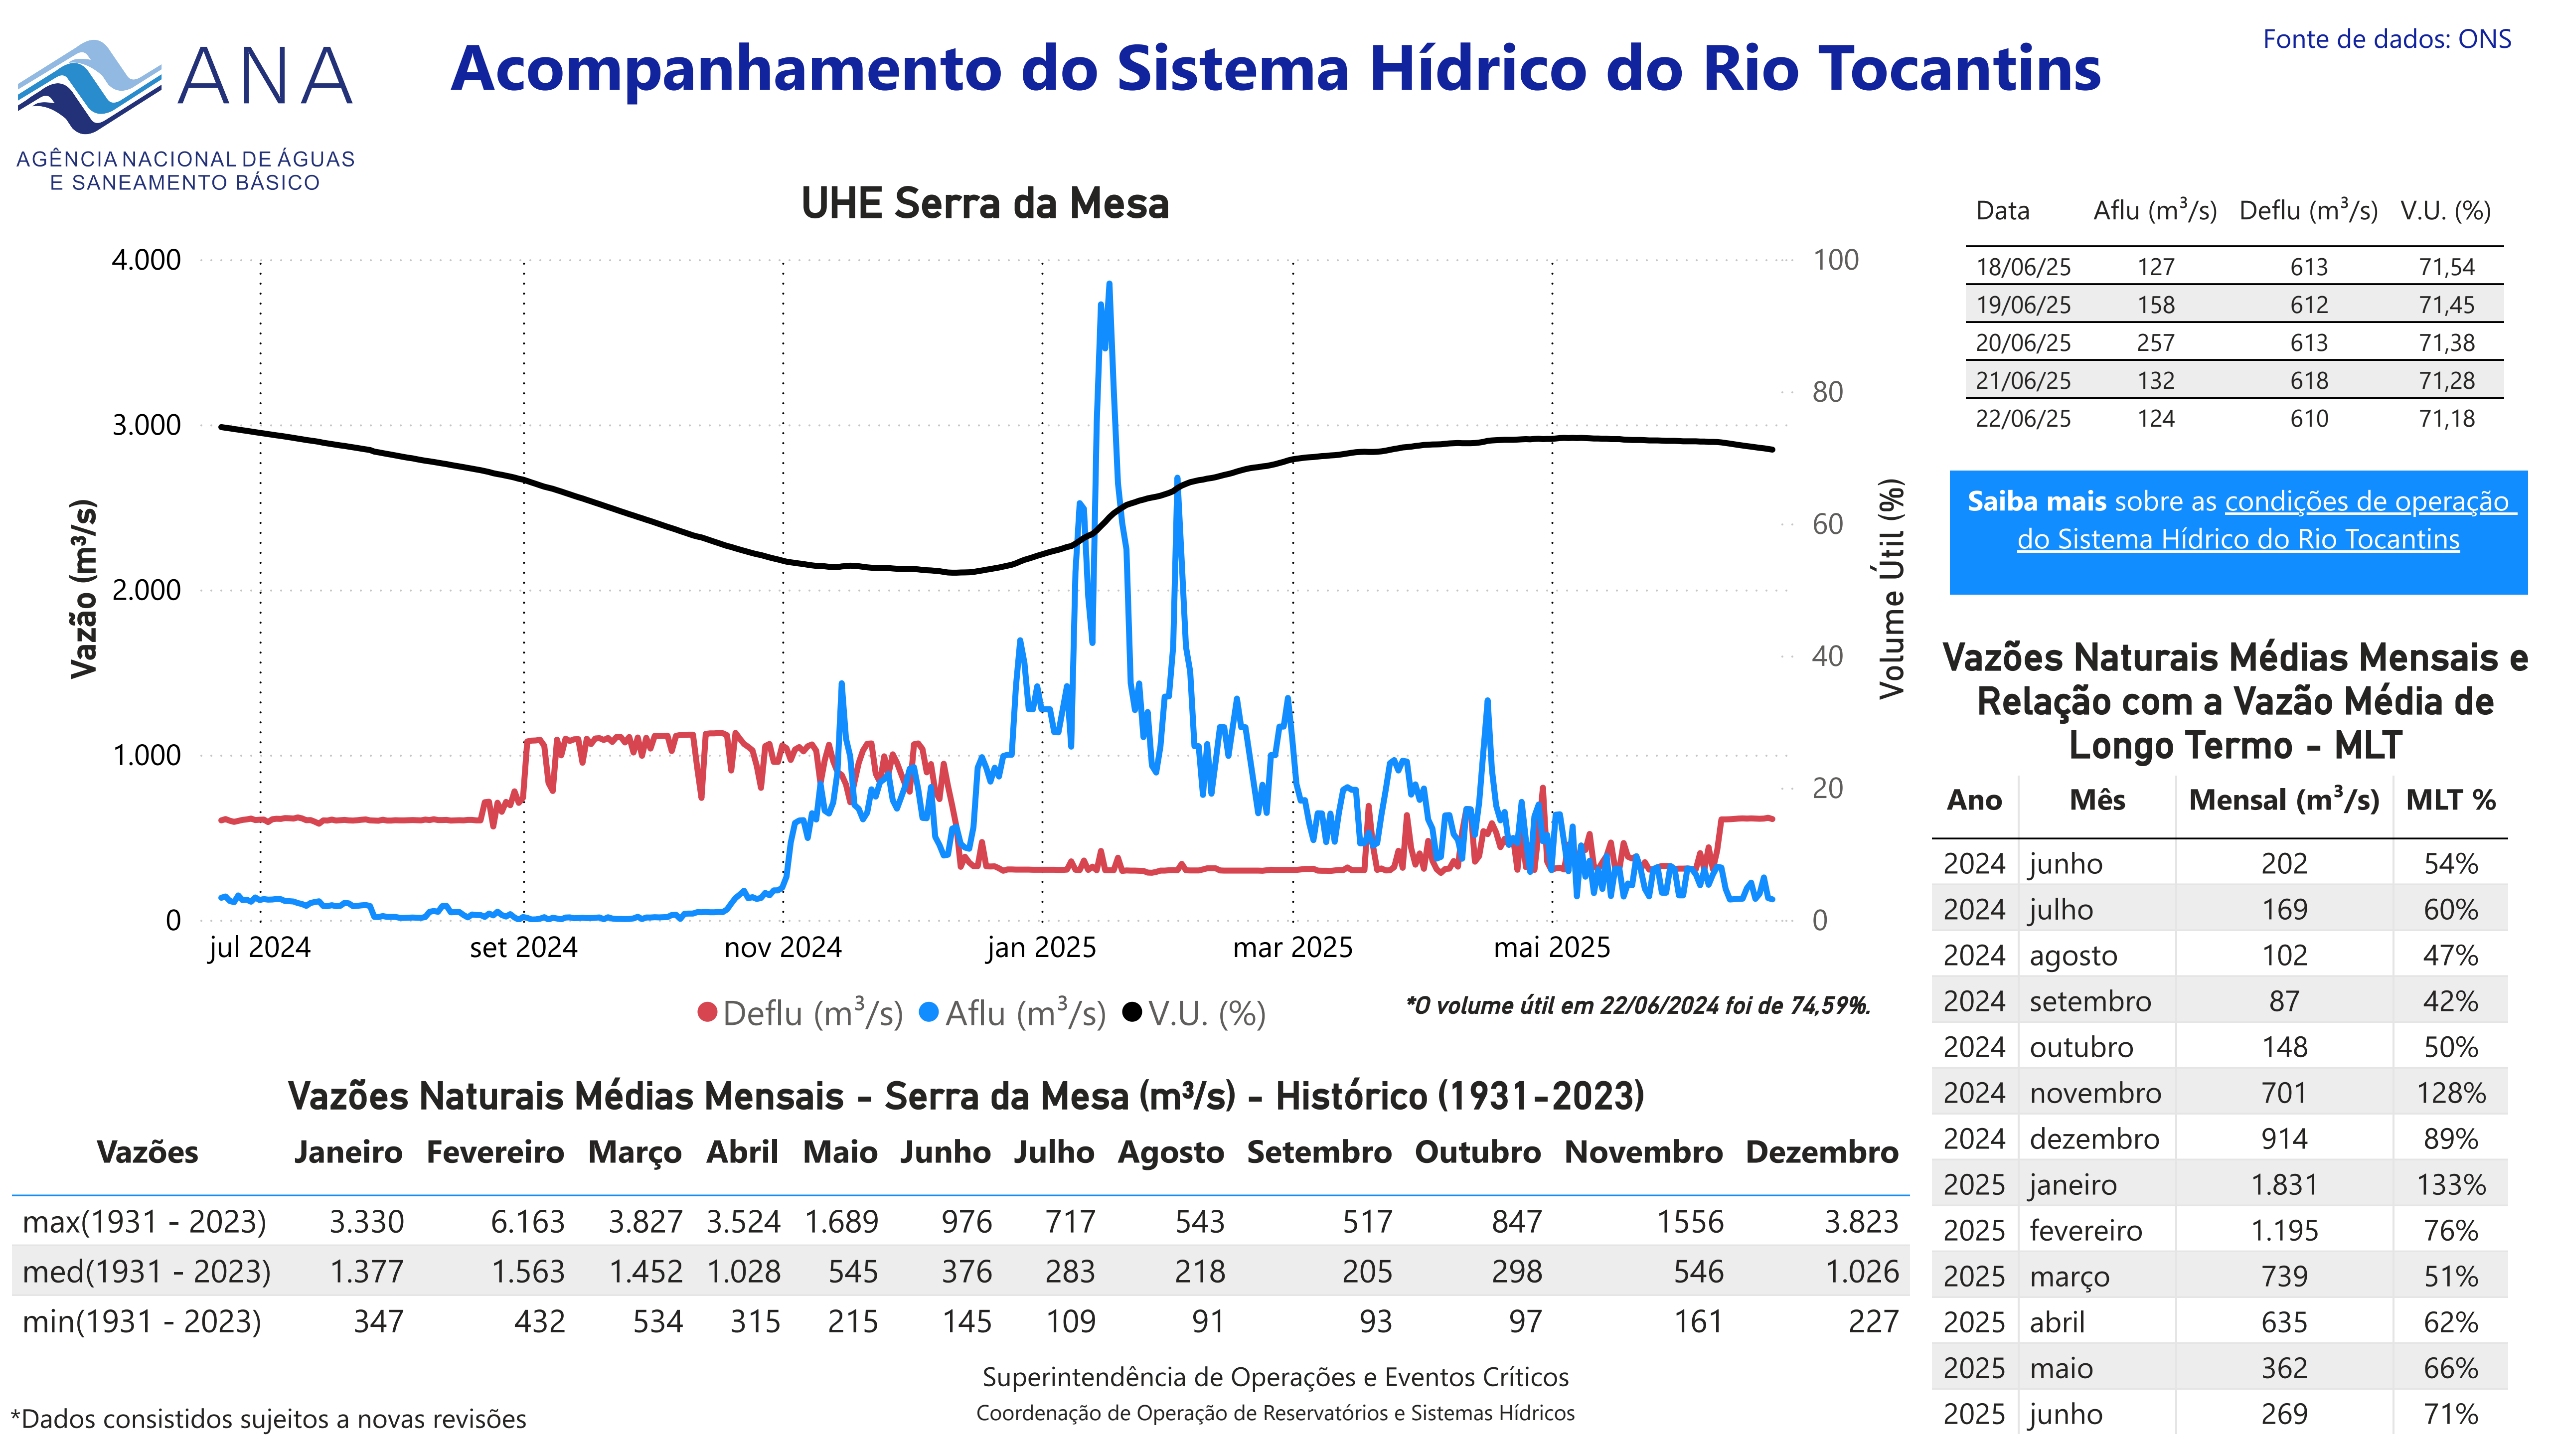


UHE Cana Brava

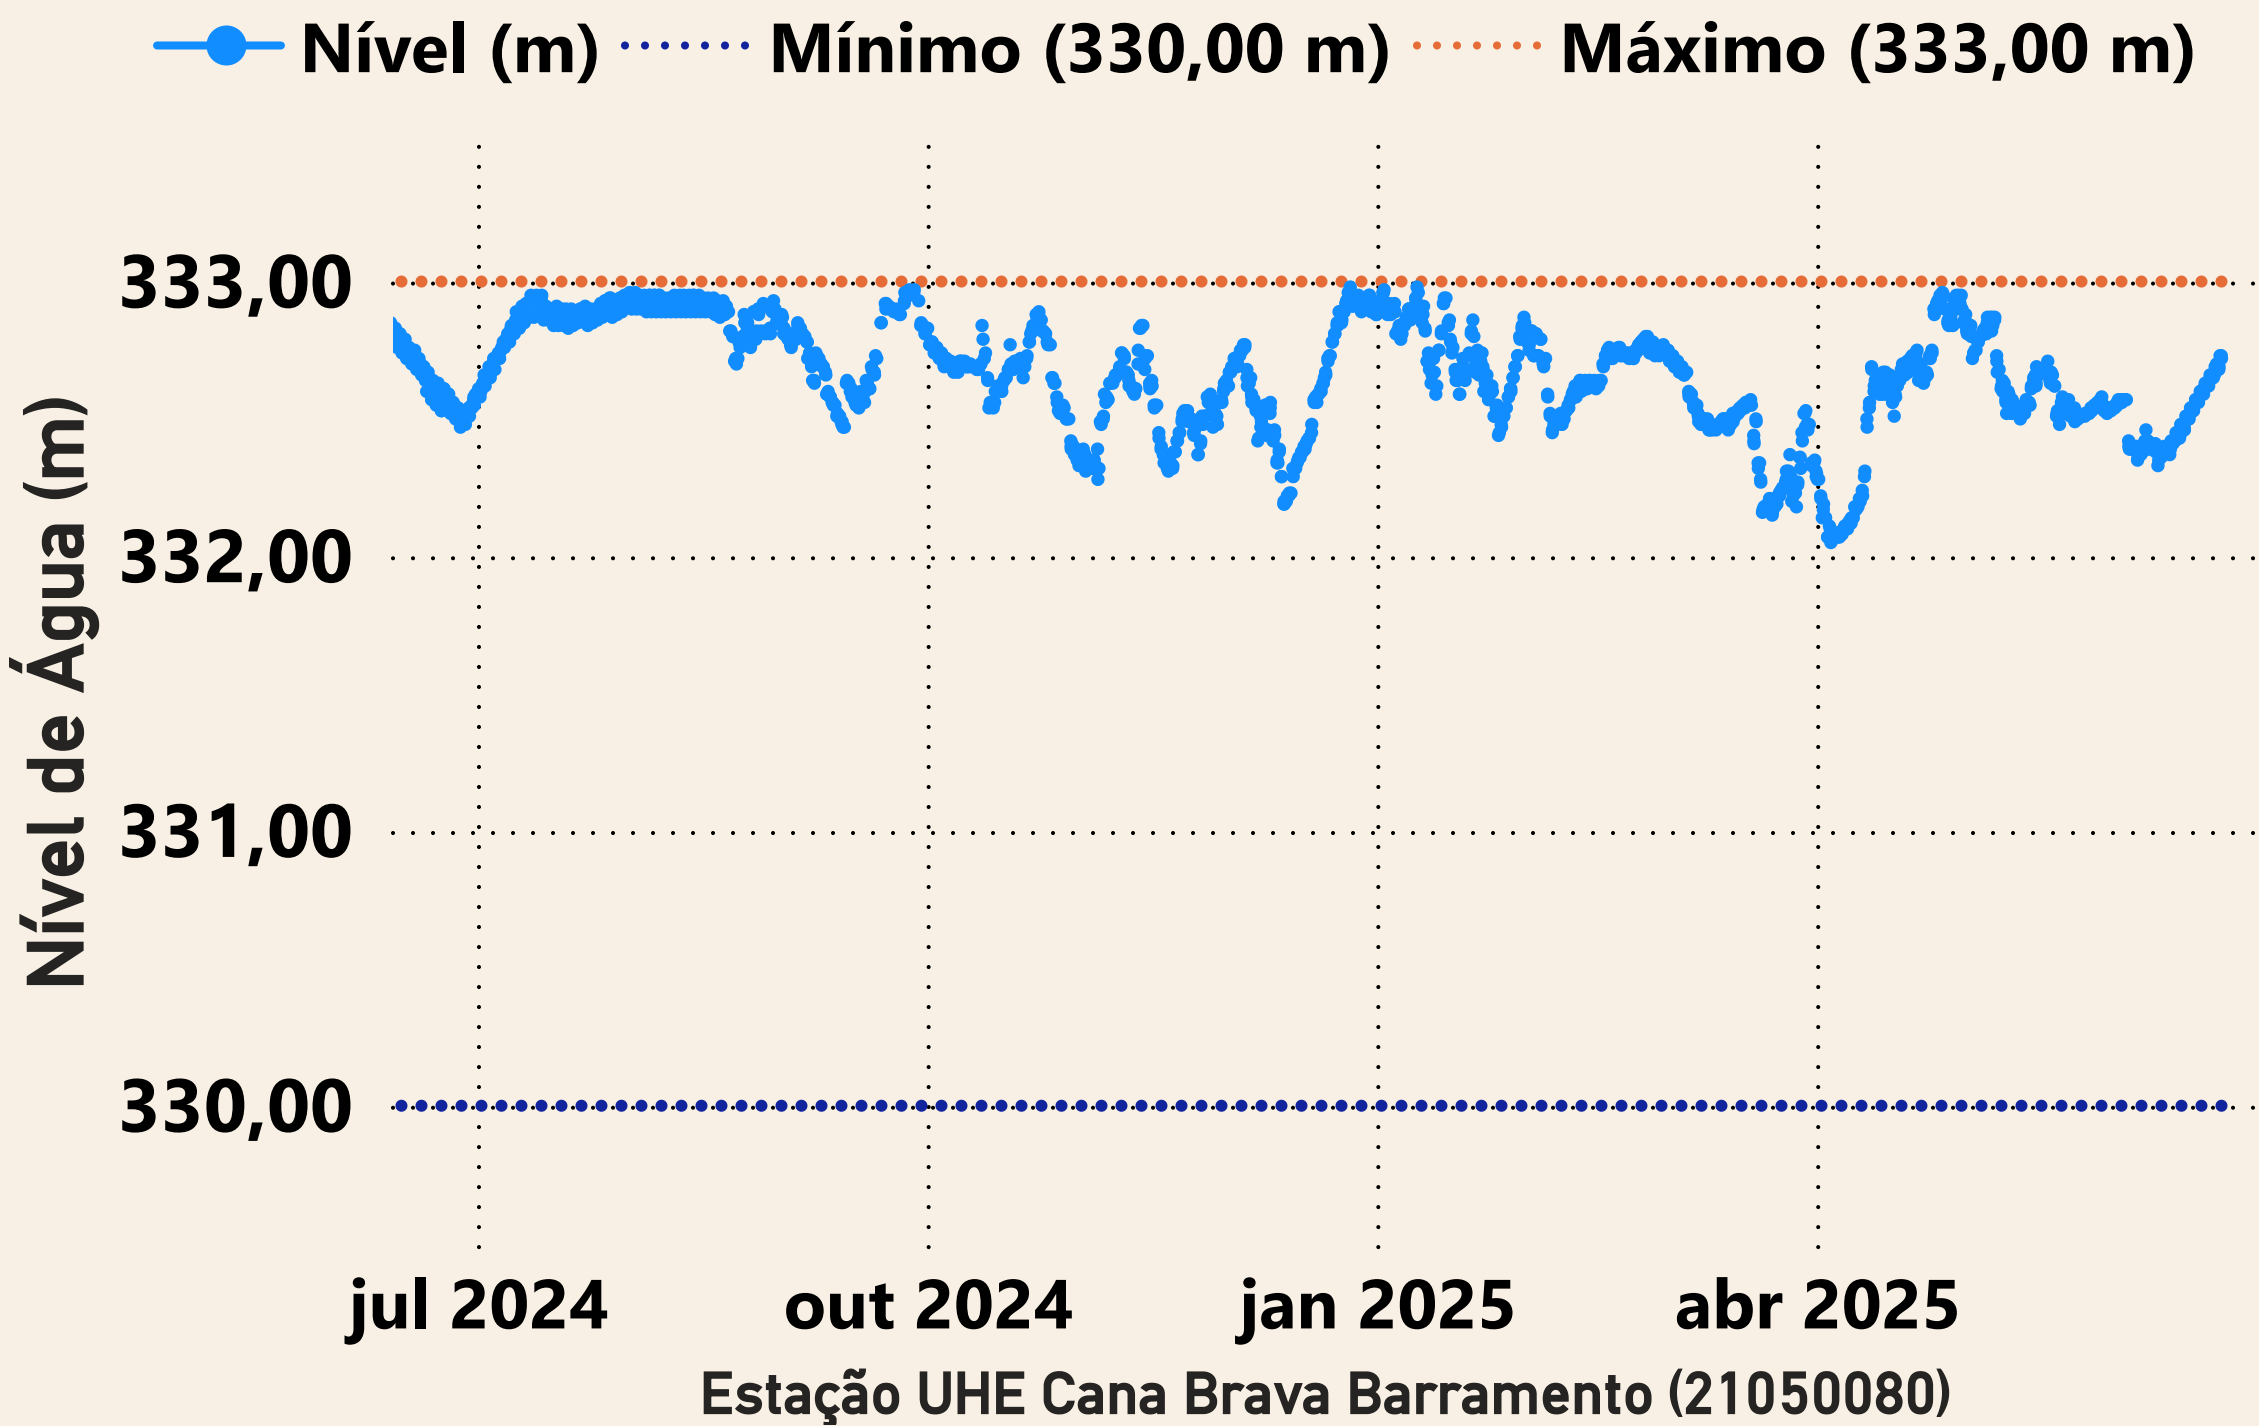

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
18/06/2025	643	595
19/06/2025	649	601
20/06/2025	666	602
21/06/2025	639	591
22/06/2025	645	597

UHE São Salvador

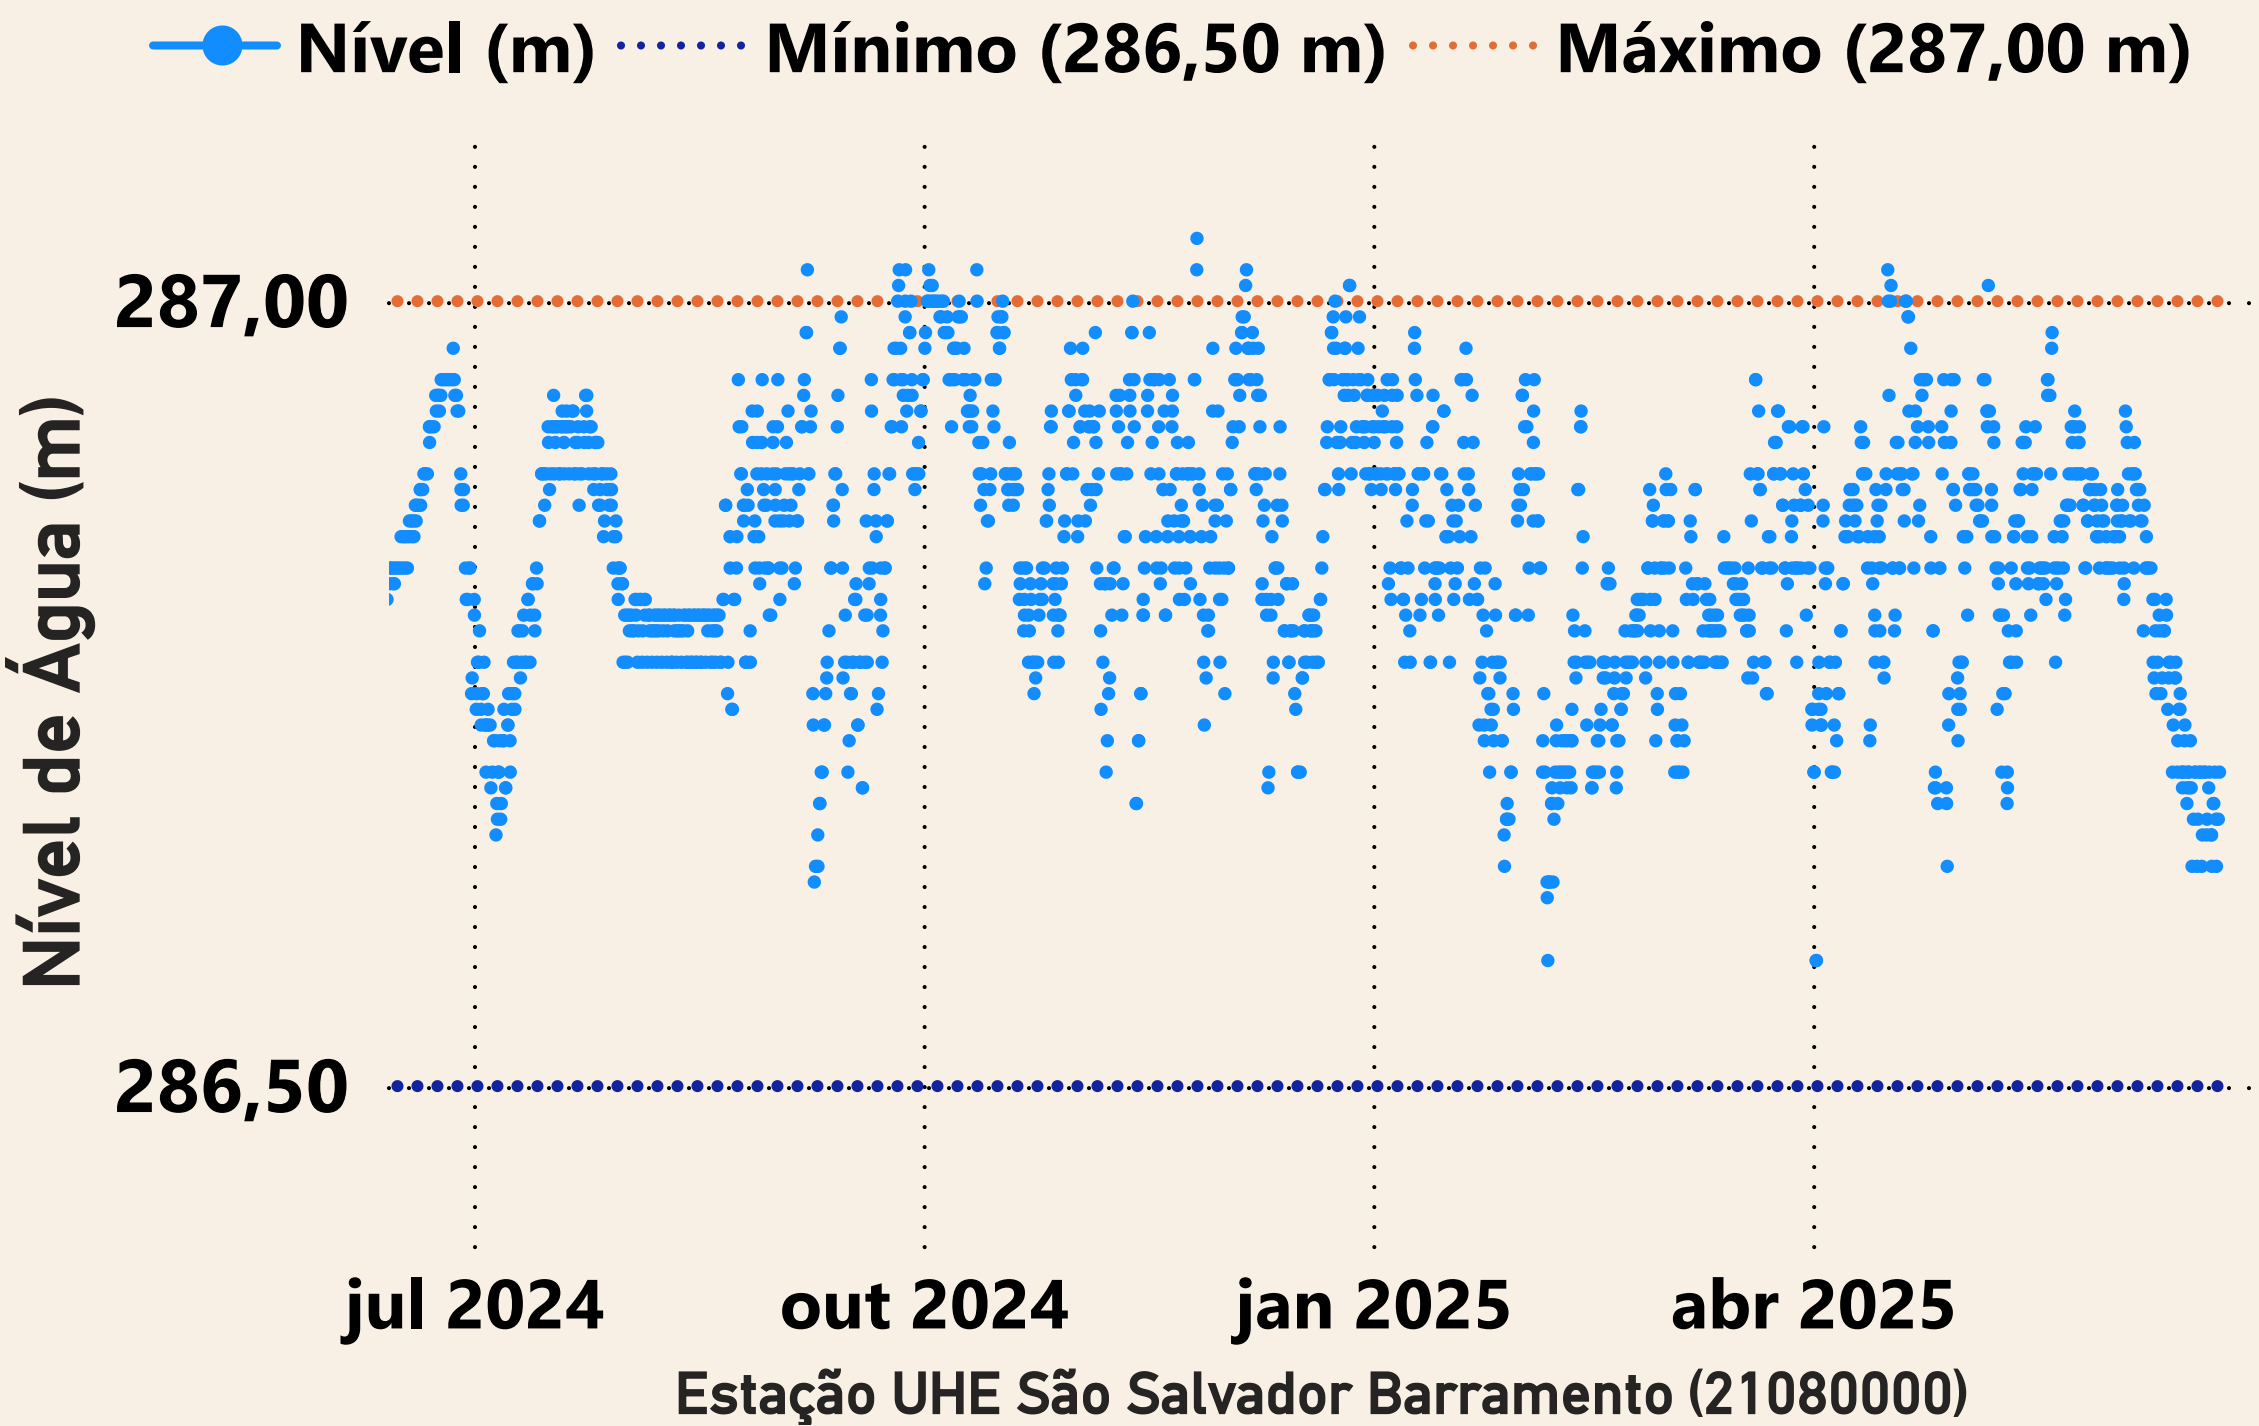


Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
18/06/2025	595	609
19/06/2025	634	620
20/06/2025	620	606
21/06/2025	582	609
22/06/2025	609	609



Superintendência de Operações e Eventos Críticos
Coordenação de Operação de Reservatórios e Sistemas Hídricos


*Dados consistidos sujeitos a novas revisões

UHE Lajeado

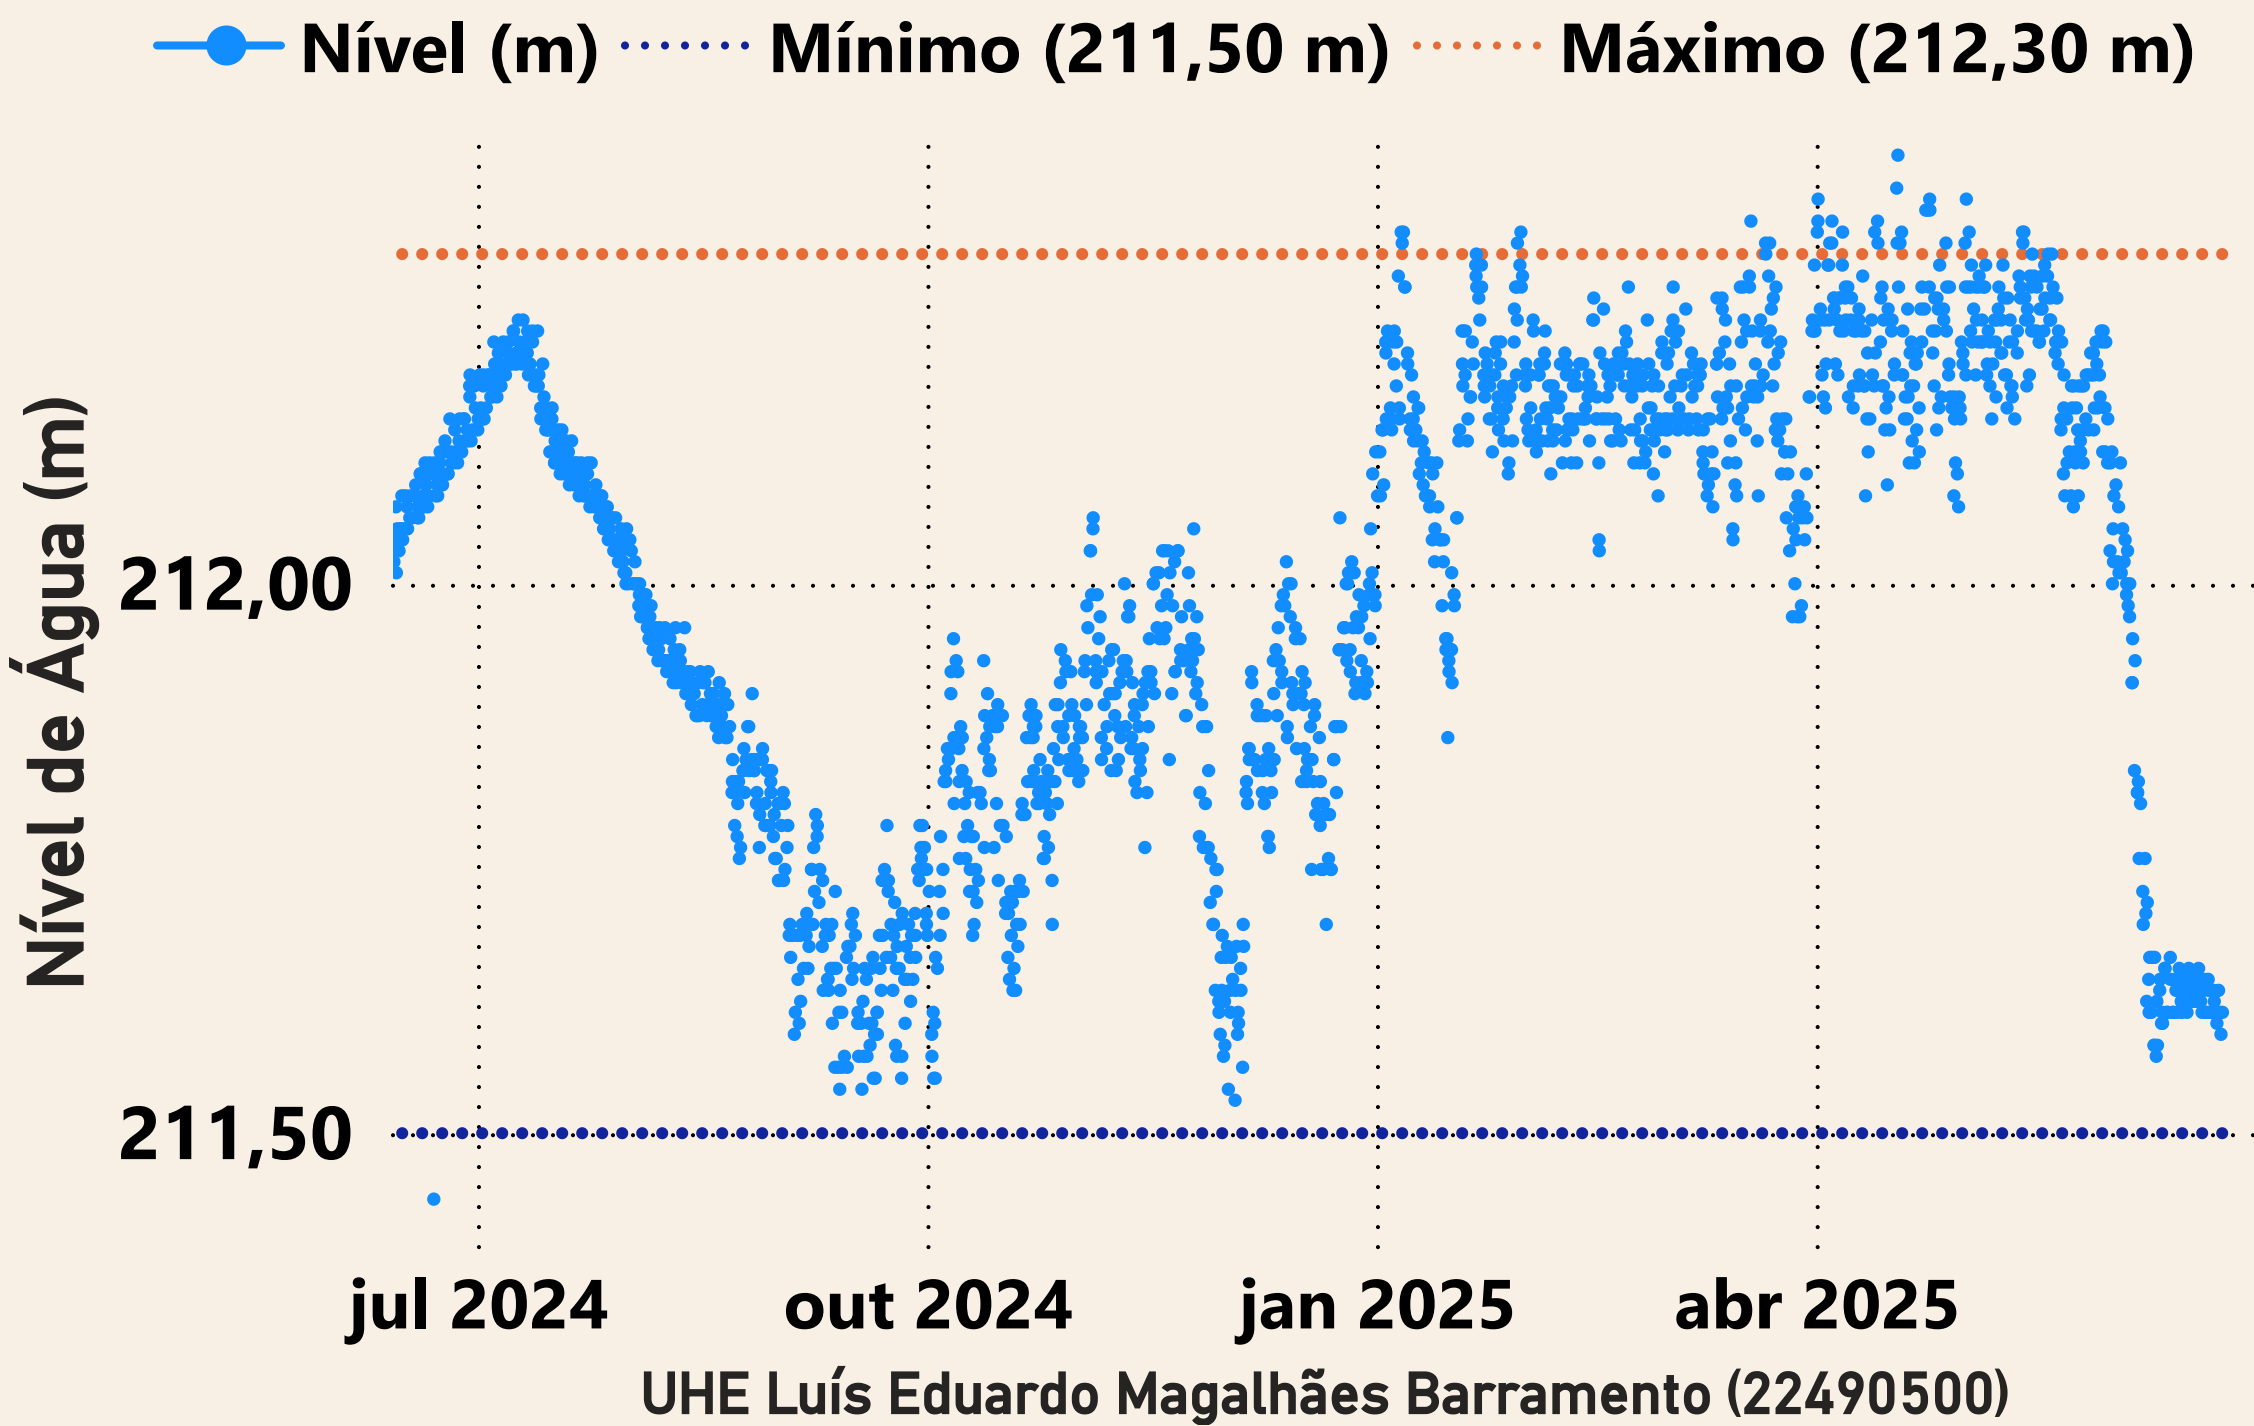

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
18/06/2025	821	889
19/06/2025	884	884
20/06/2025	817	885
21/06/2025	885	885
22/06/2025	817	885

UHE Estreito

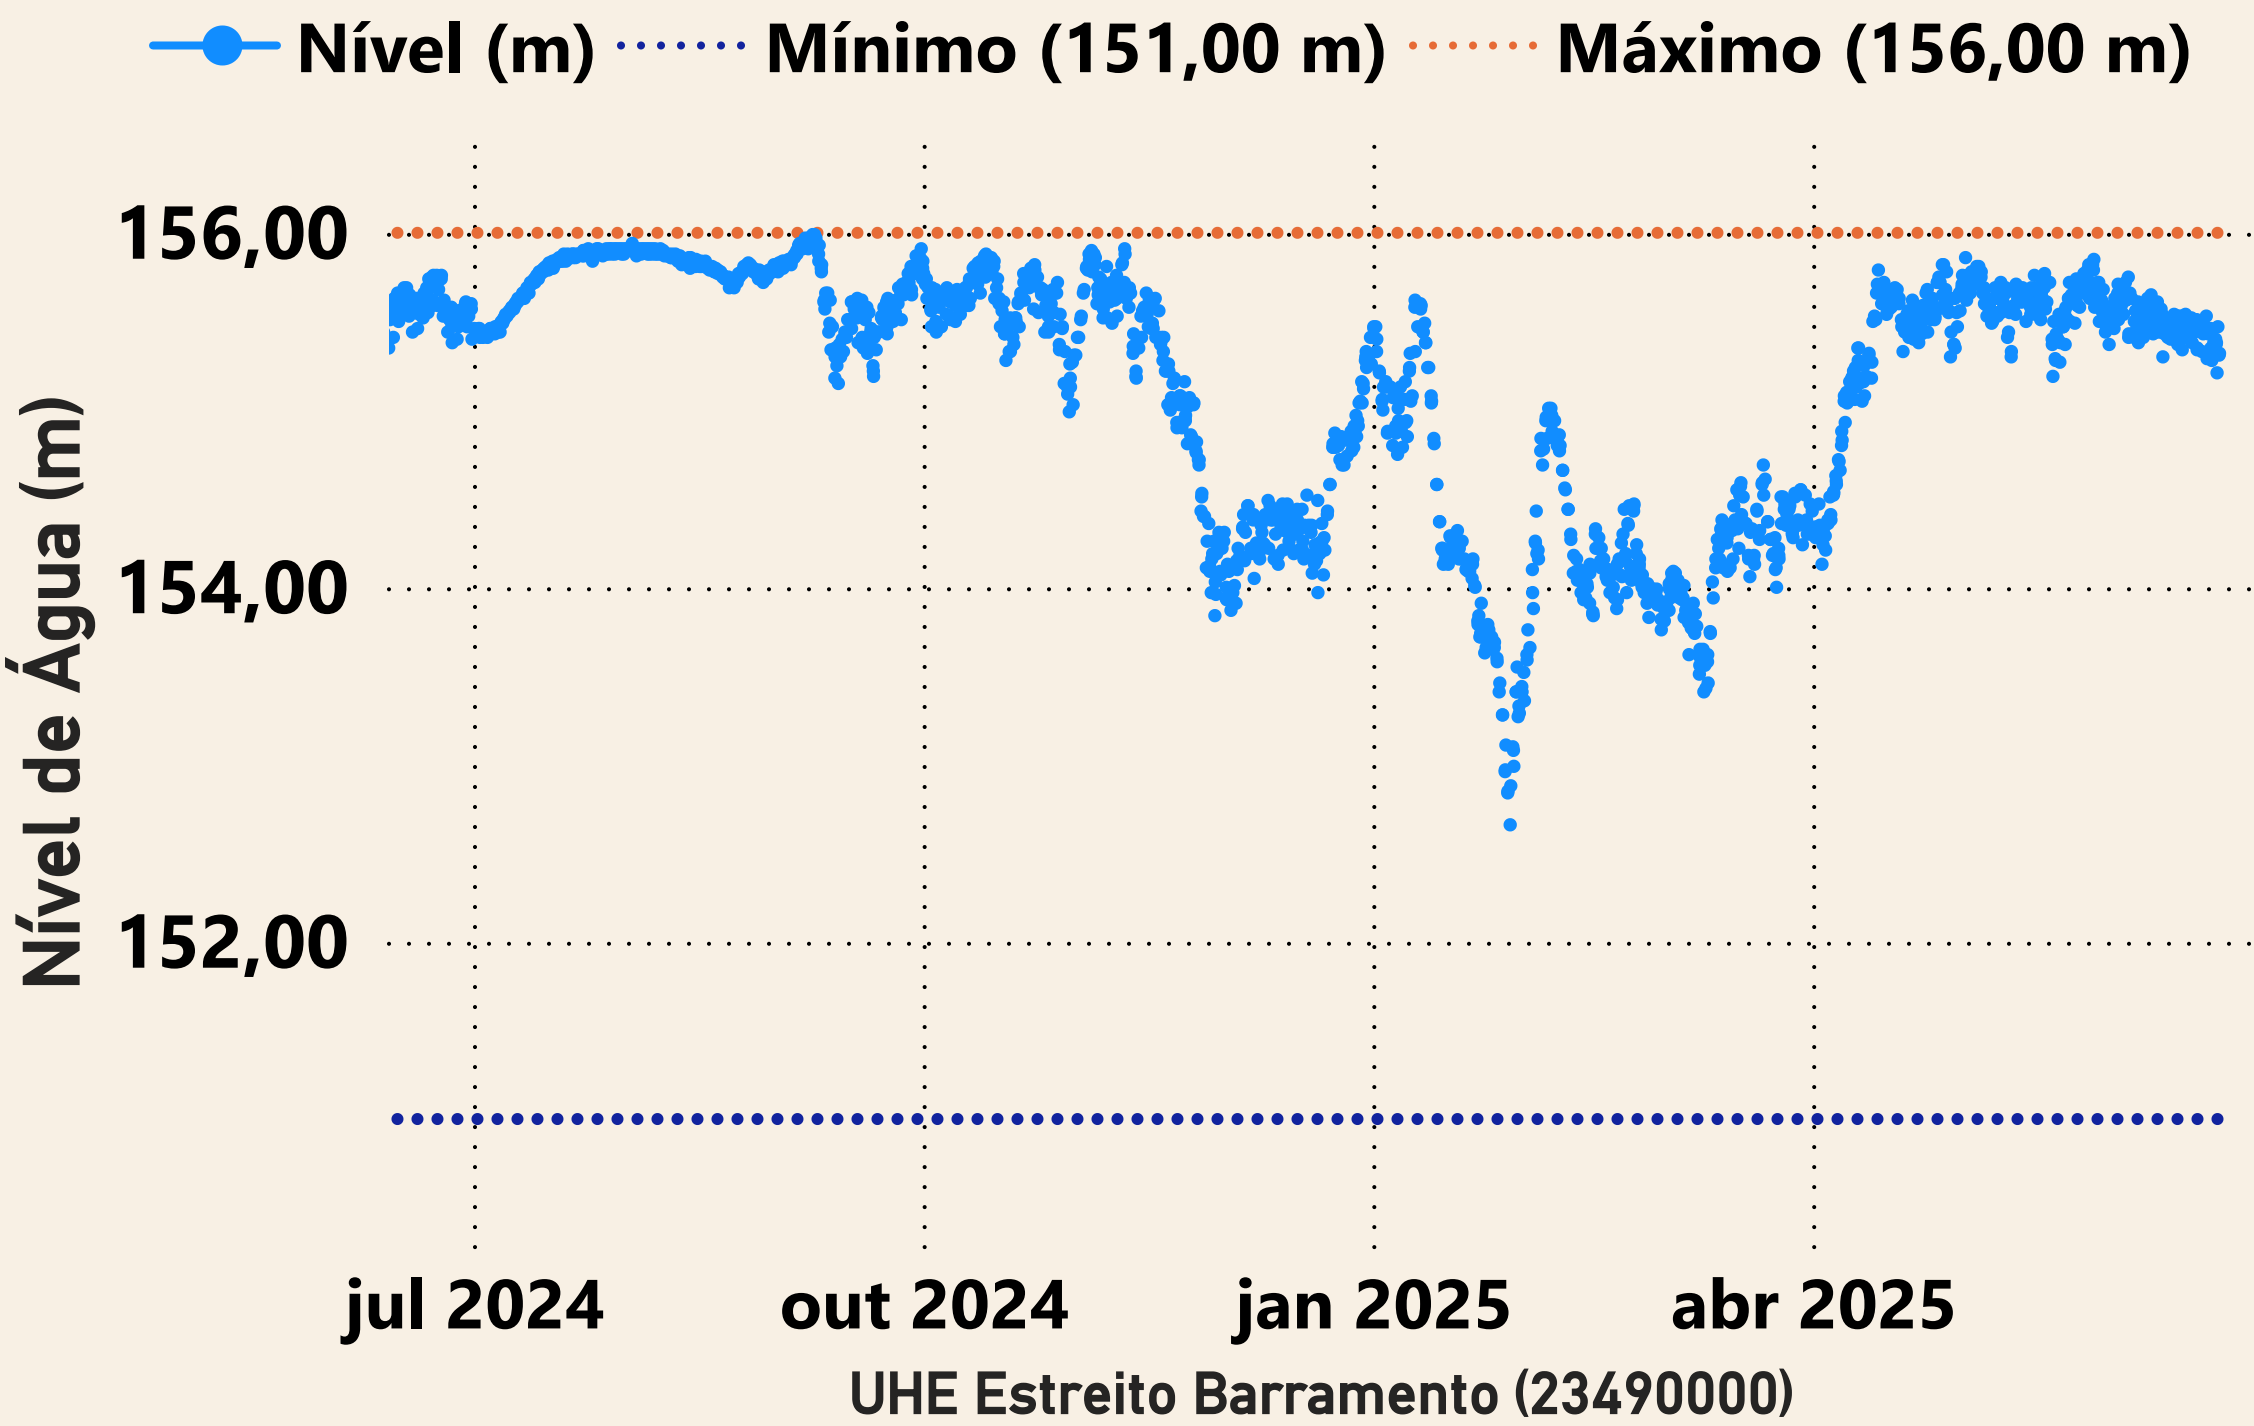

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
18/06/2025	1.587	1.587
19/06/2025	1.473	1.532
20/06/2025	1.562	1.621
21/06/2025	1.563	1.740
22/06/2025	1.623	1.800

