




Acompanhamento do Sistema Hídrico do Rio Tocantins

Data do boletim
09/07/2025

Rio Araguaia

Rio Tocantins

Serra da Mesa



101 622
69,54


Defluência Mínima
300 m³/s

Faixa de Operação
em julho/2025
Normal

Defluência Média
Máxima Mensal em
julho/2025
Sem restrição


Defluência Média
Mensal em julho/2025
619 m³/s

Cana Brava




668 636

São Salvador




631 658

Peixe Angical




811 811
59,08

Lajeado




805 805

Estreito



1.430 1.372
Defluência Mínima
744 m³/s

Tucuruí



2.695 4.049
95,59

Situação em
08/07/2025

Período Seco

Temporada de Praias
Serra da Mesa:
Defluência de 600 m³/s até 20/08

Estreito:
Minimizar as flutuações de
vazões até 14/09

Saiba mais sobre as [condições de operação do Sistema Hídrico do Rio Tocantins](#)

LEGENDA

- Usina com reservatório
- Usina a fio d'água
- xxx Vazão Afluente (m³/s)
- xxx Vazão Defluente (m³/s)
- xxx Volume Útil (%)

Vazão natural mensal de julho de 2025

Aproveitamento Mensal (m³/s) MLT (%)

Serra da Mesa	178	63%
Cana Brava	194	61%
São Salvador	210	60%
Peixe Angical	328	57%
Lajeado	463	60%
Estreito	1.028	64%
Tucuruí	2.737	68%

Saiba mais sobre os termos técnicos da operação dos reservatórios no [Glossário do Sistema de Acompanhamento de Reservatórios - SAR da ANA](#)

Superintendência de Operações e Eventos Críticos
Coordenação de Operação de Reservatórios e Sistemas Hídricos

Fonte de dados: ONS


**Dados consistidos sujeitos a novas revisões

***Limites de defluência com tolerância de variação de $\pm 5\%$




*Dados consistidos sujeitos a novas revisões

UHE Cana Brava

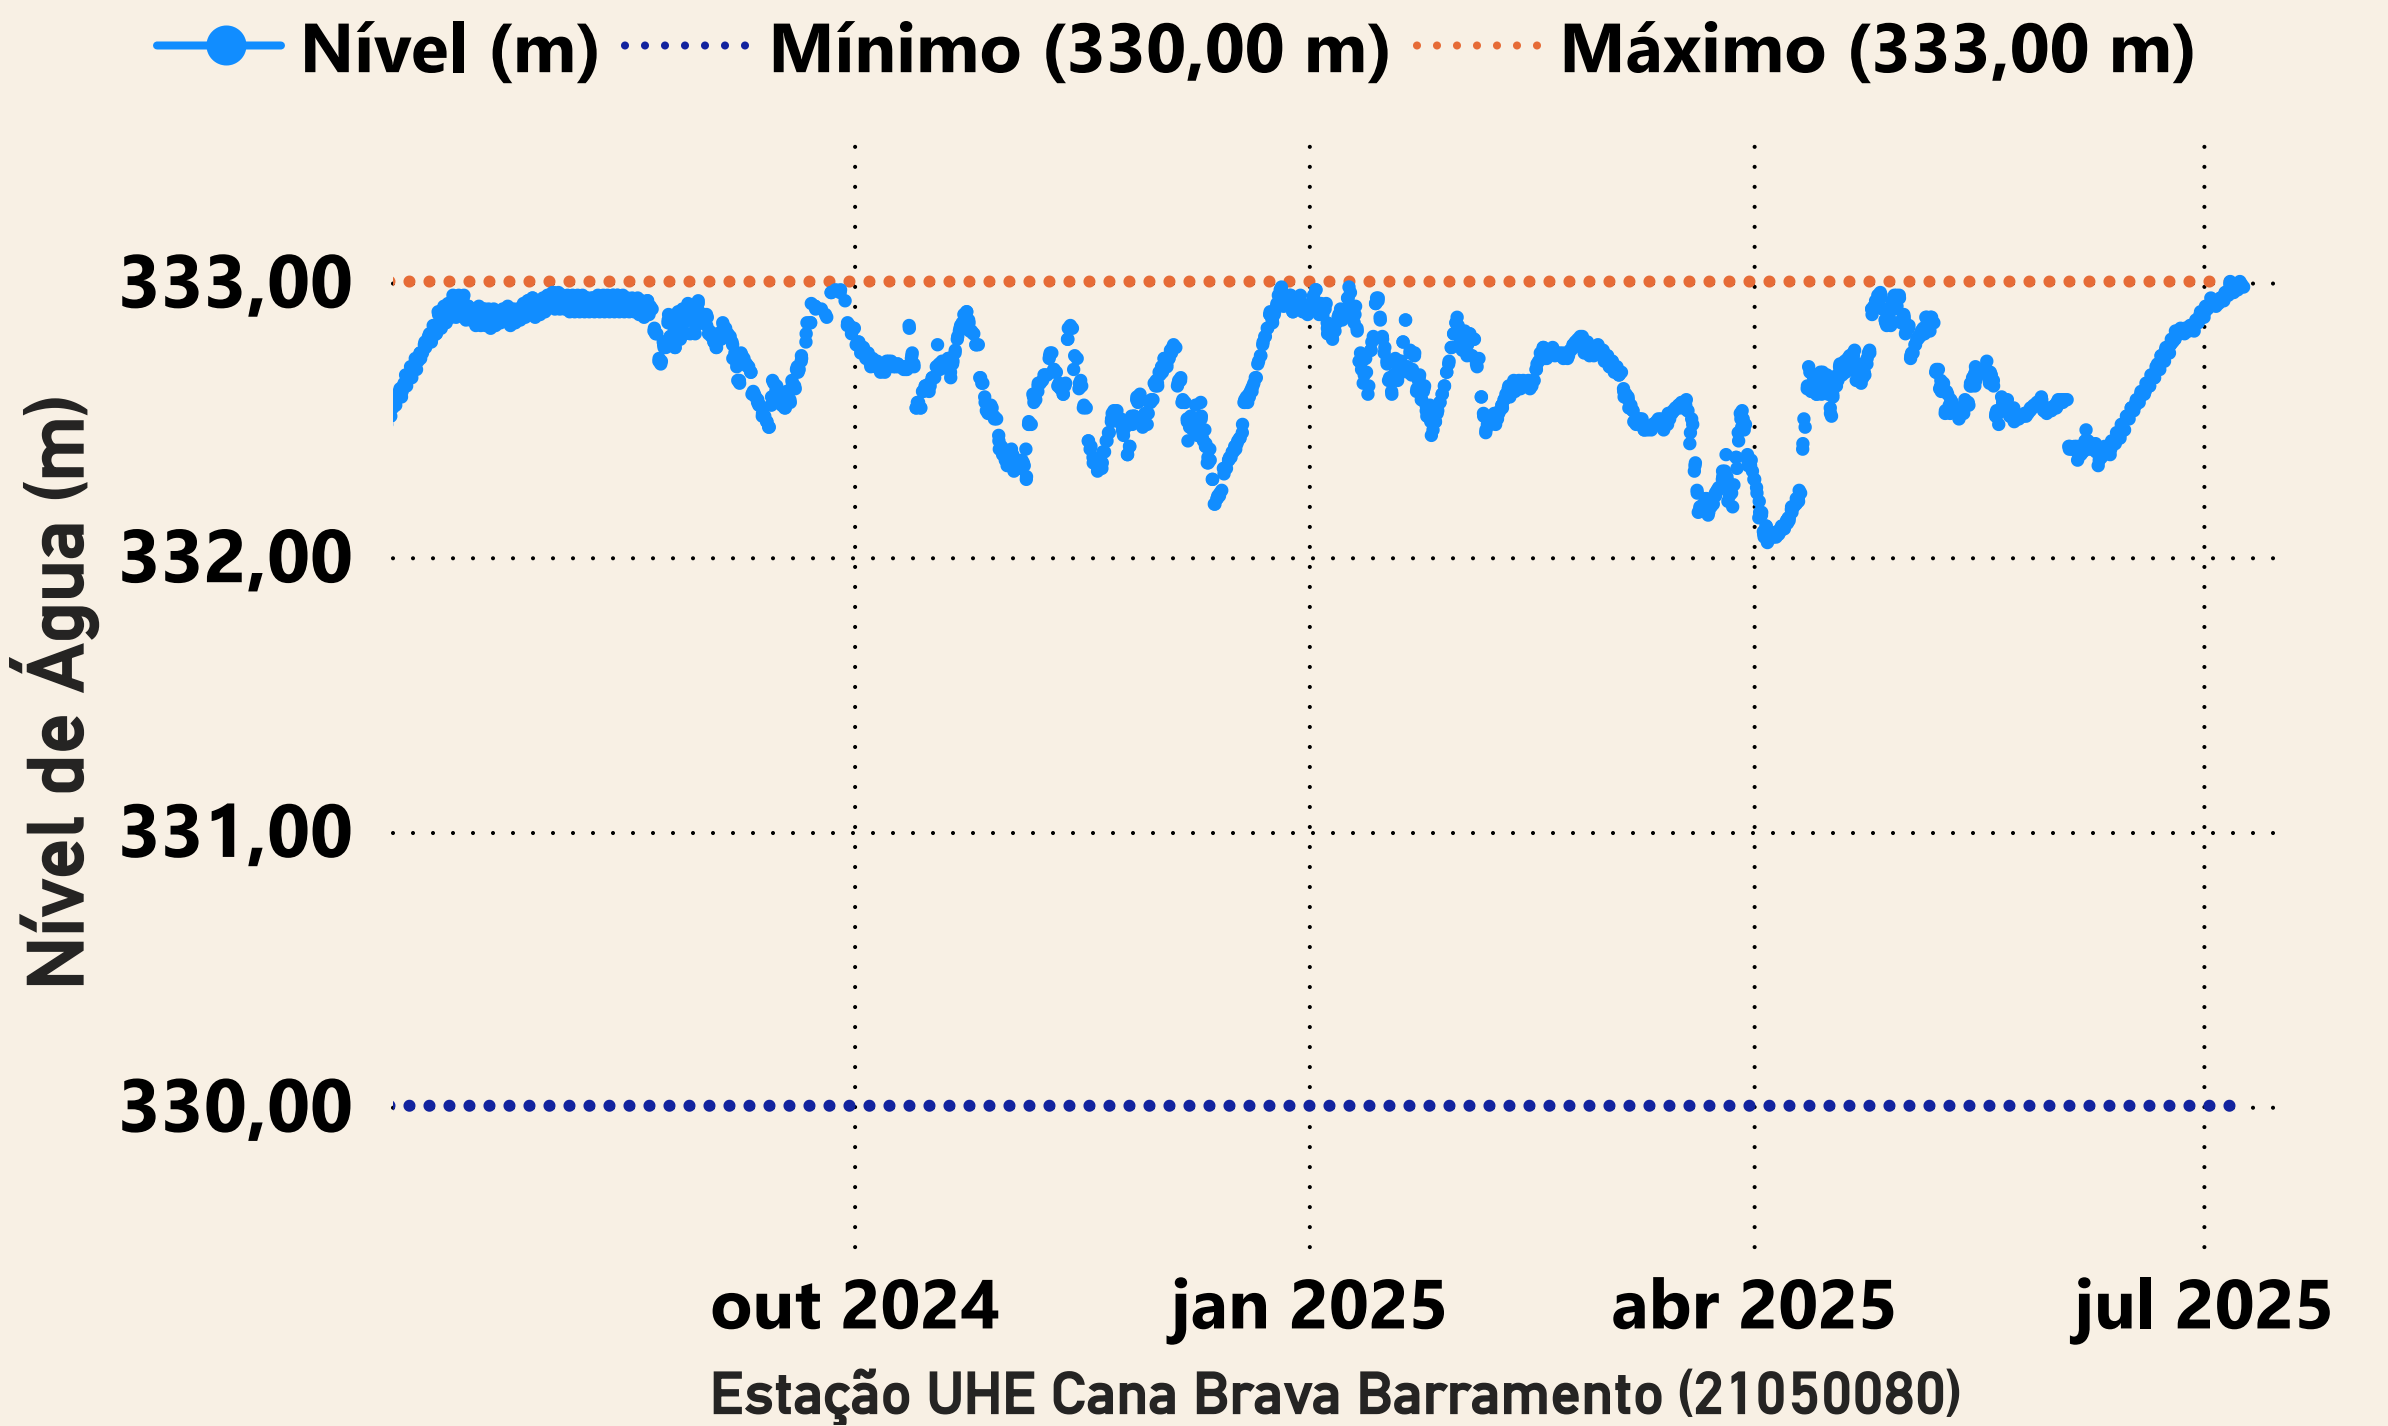


Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
04/07/2025	668	636
05/07/2025	612	612
06/07/2025	657	609
07/07/2025	642	642
08/07/2025	668	636

UHE São Salvador

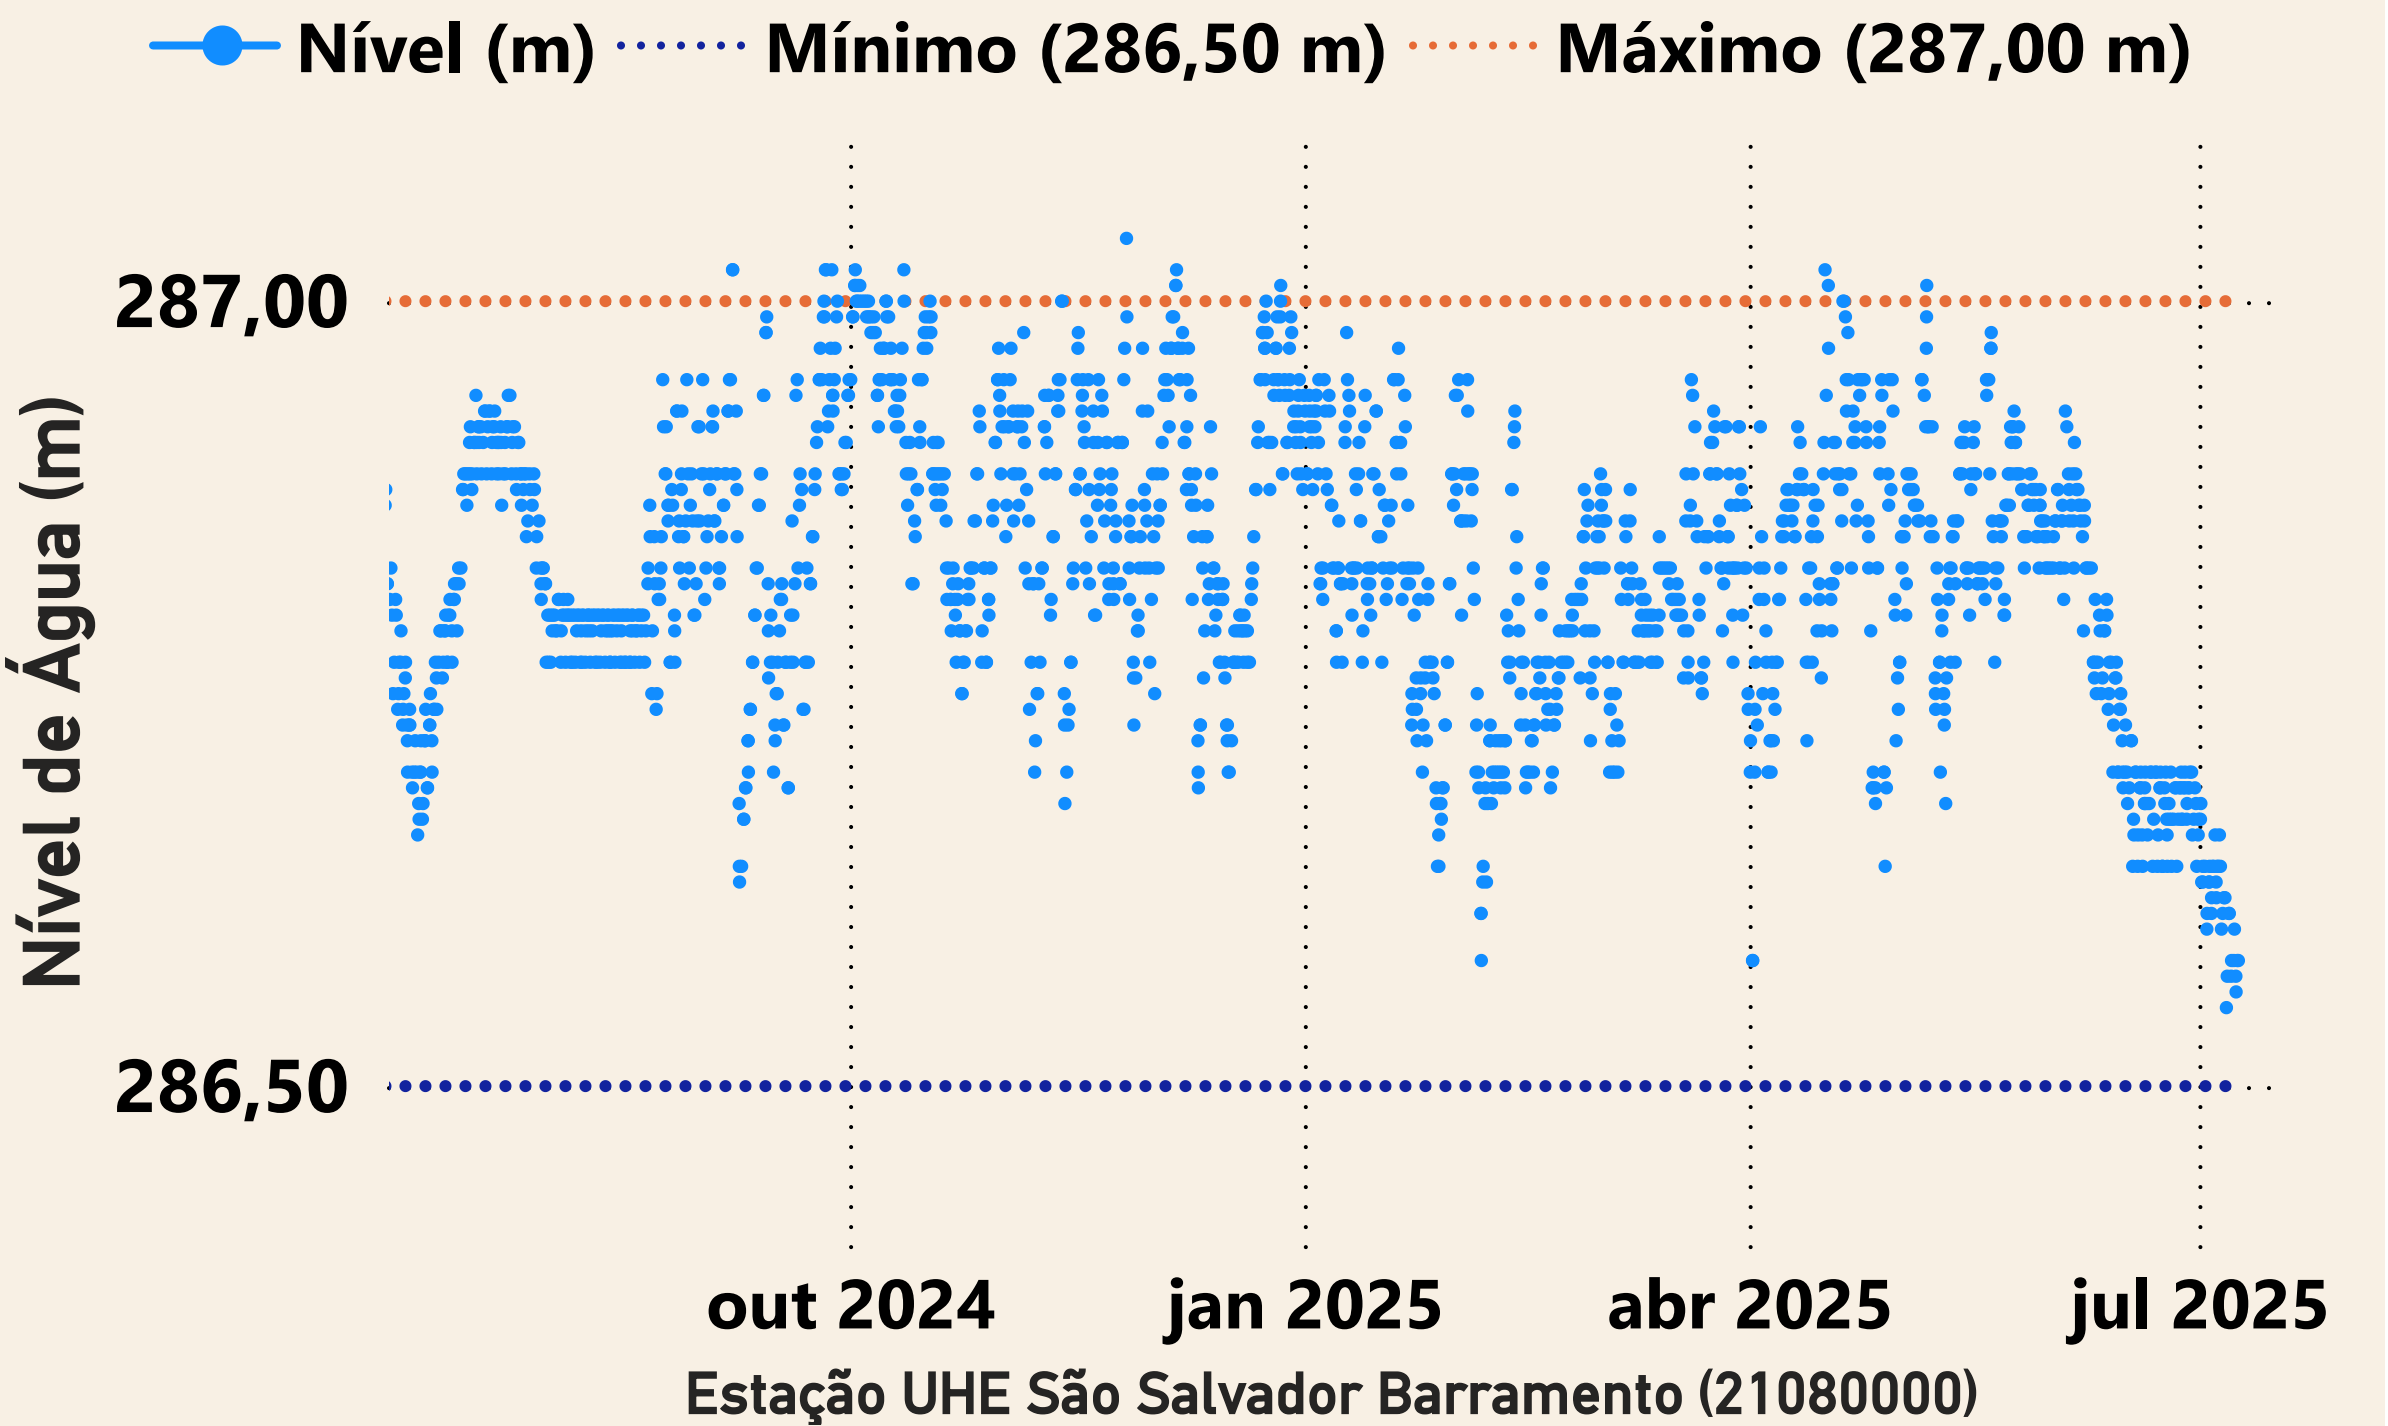


Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
04/07/2025	638	638
05/07/2025	581	635
06/07/2025	603	630
07/07/2025	634	634
08/07/2025	631	658

*Dados consistidos sujeitos a novas revisões

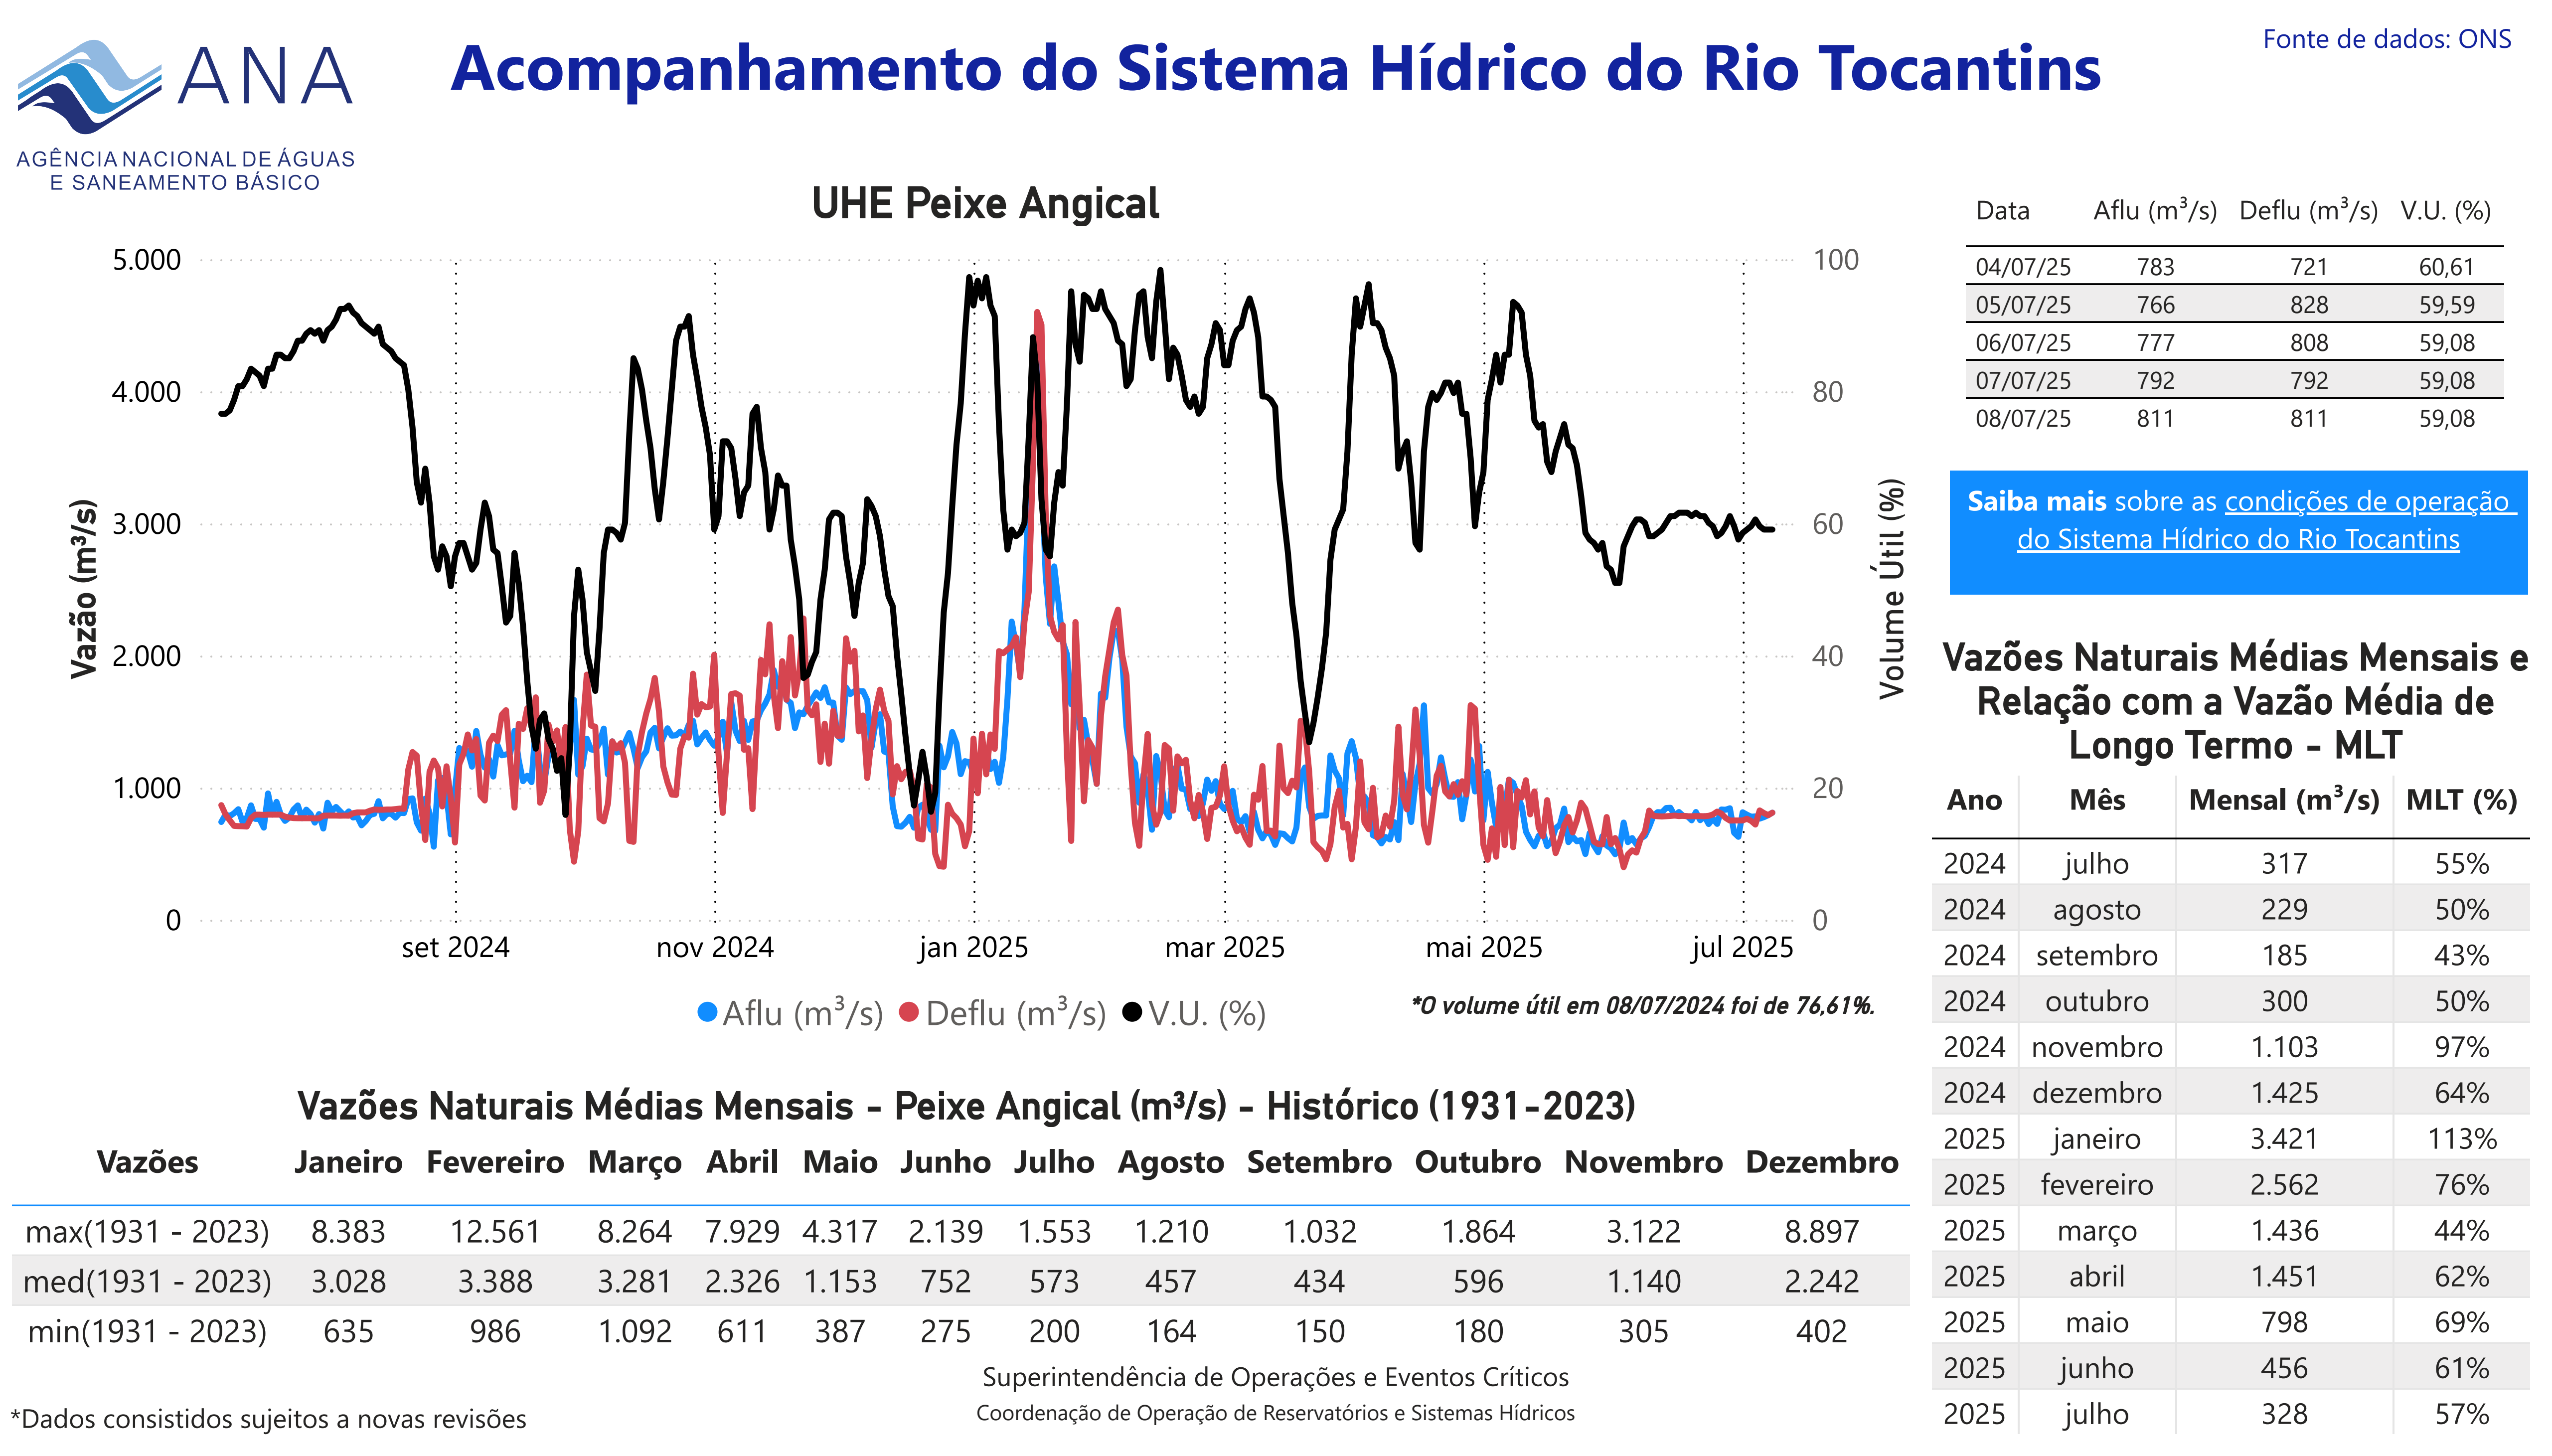


UHE Lajeado

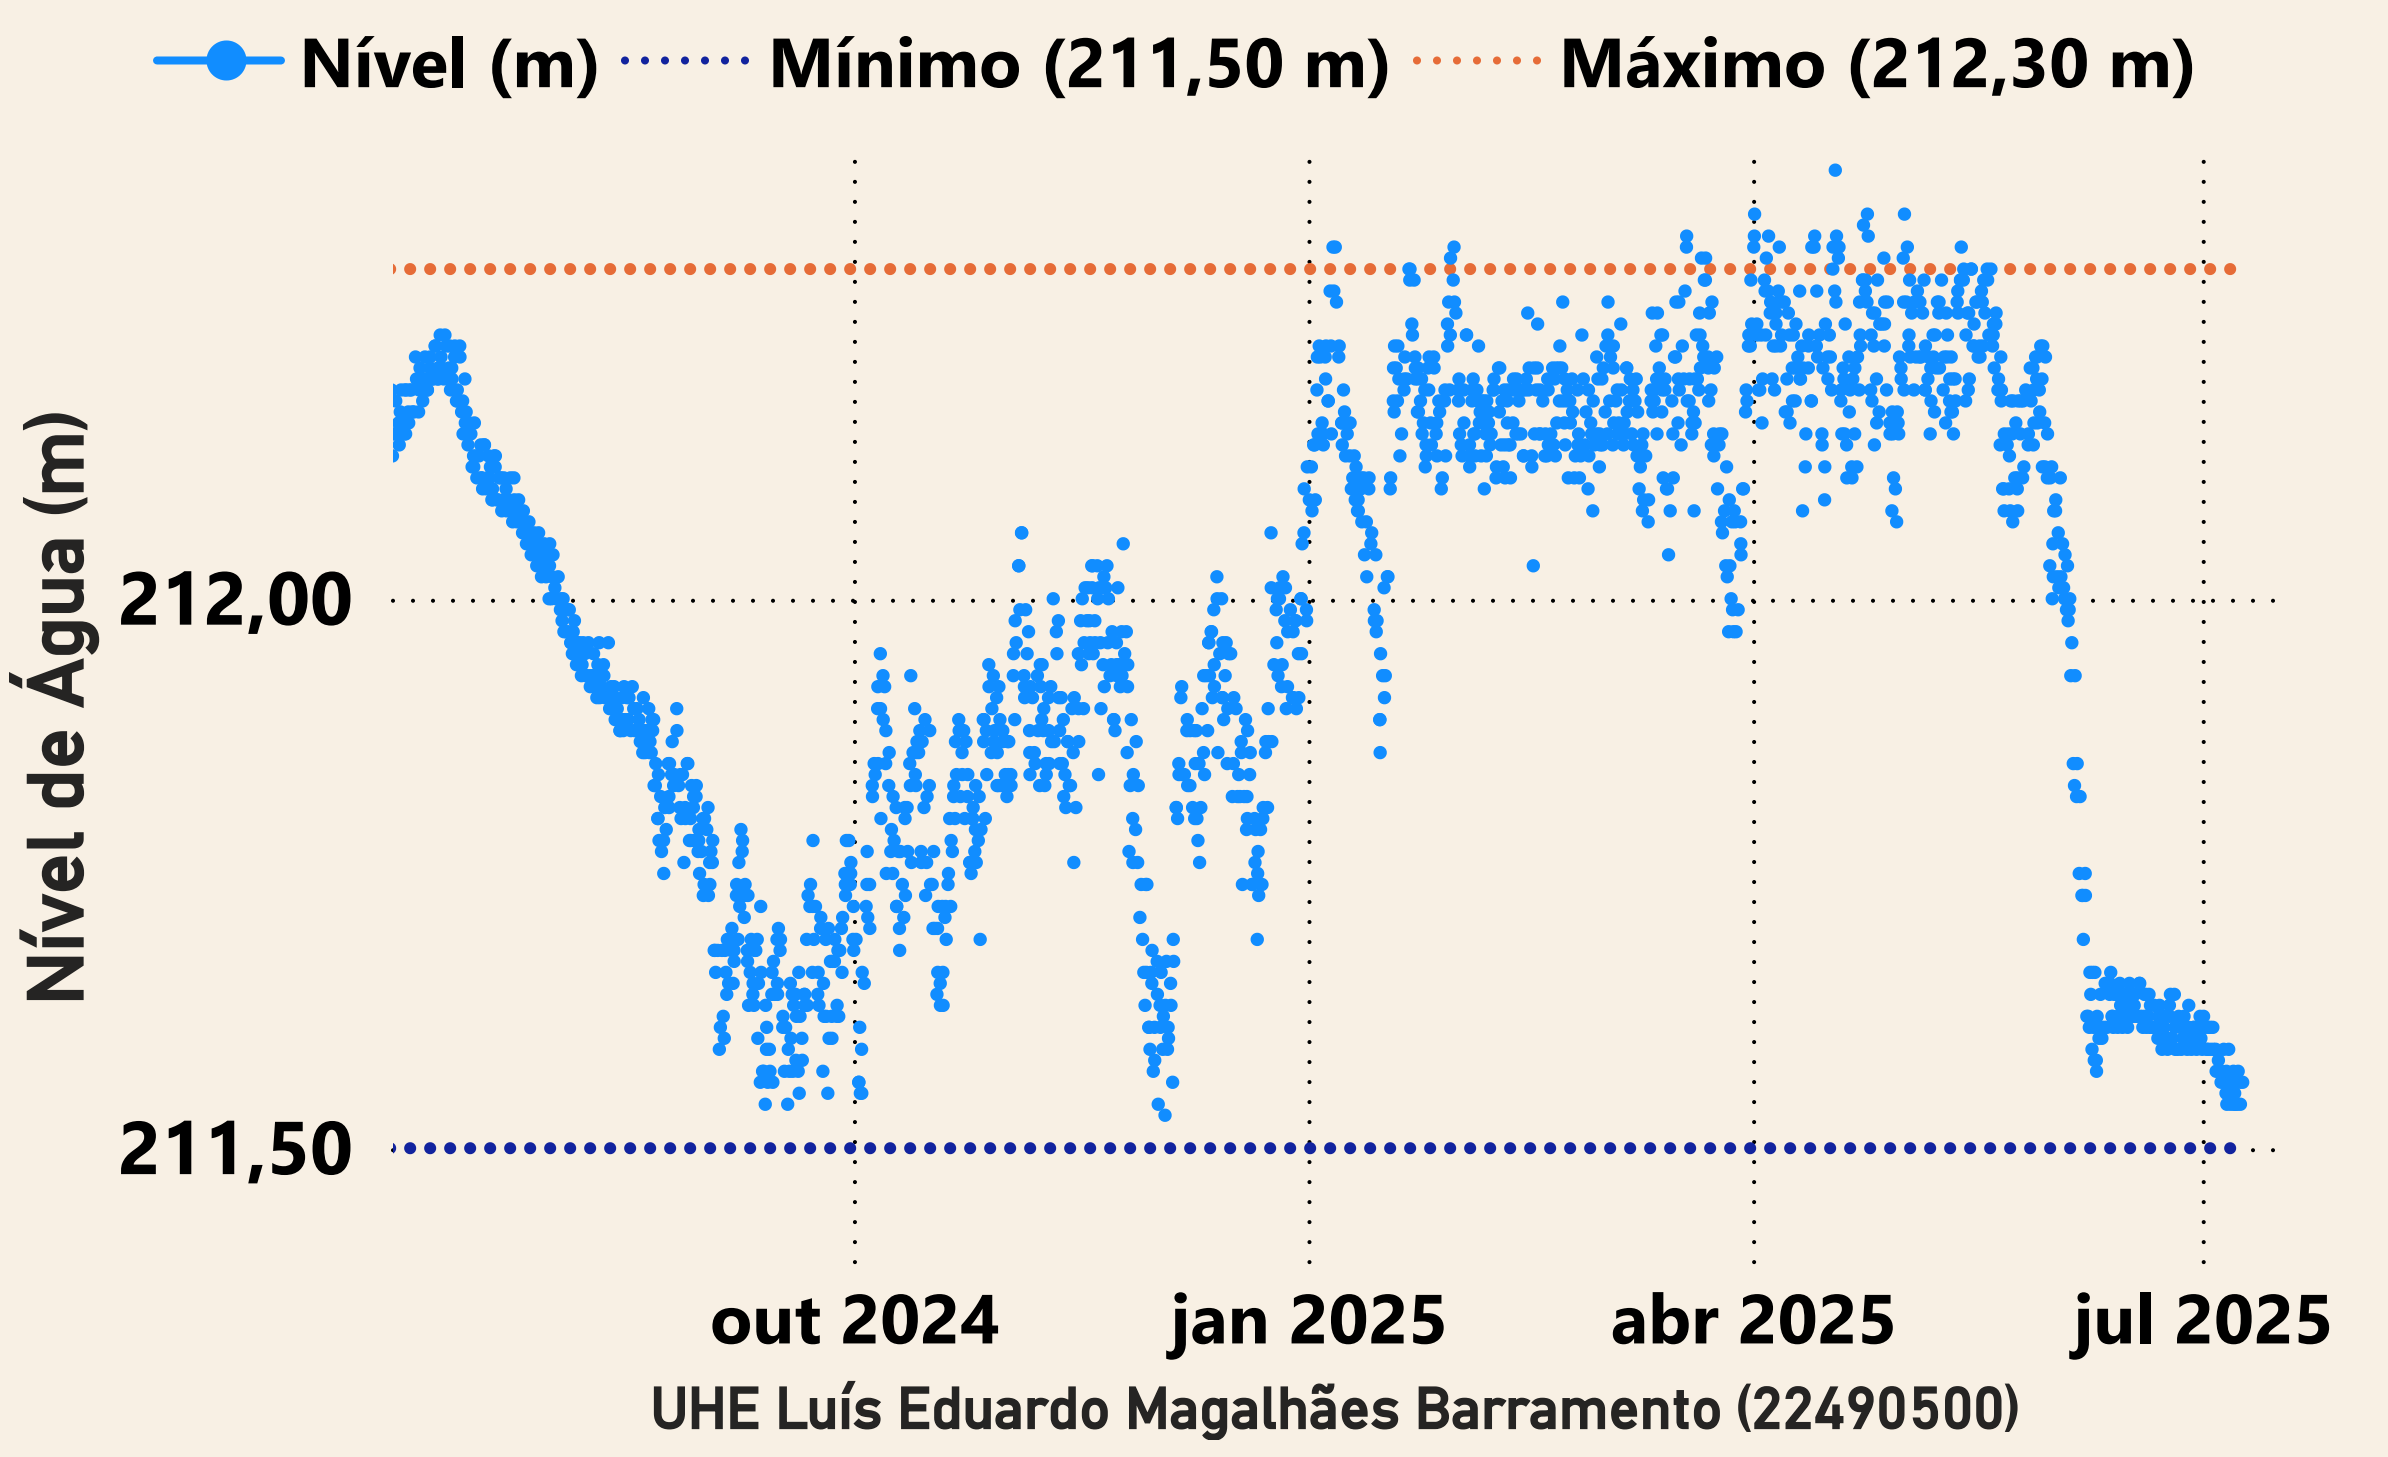

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
04/07/2025	817	885
05/07/2025	886	886
06/07/2025	750	886
07/07/2025	866	866
08/07/2025	805	805

UHE Estreito

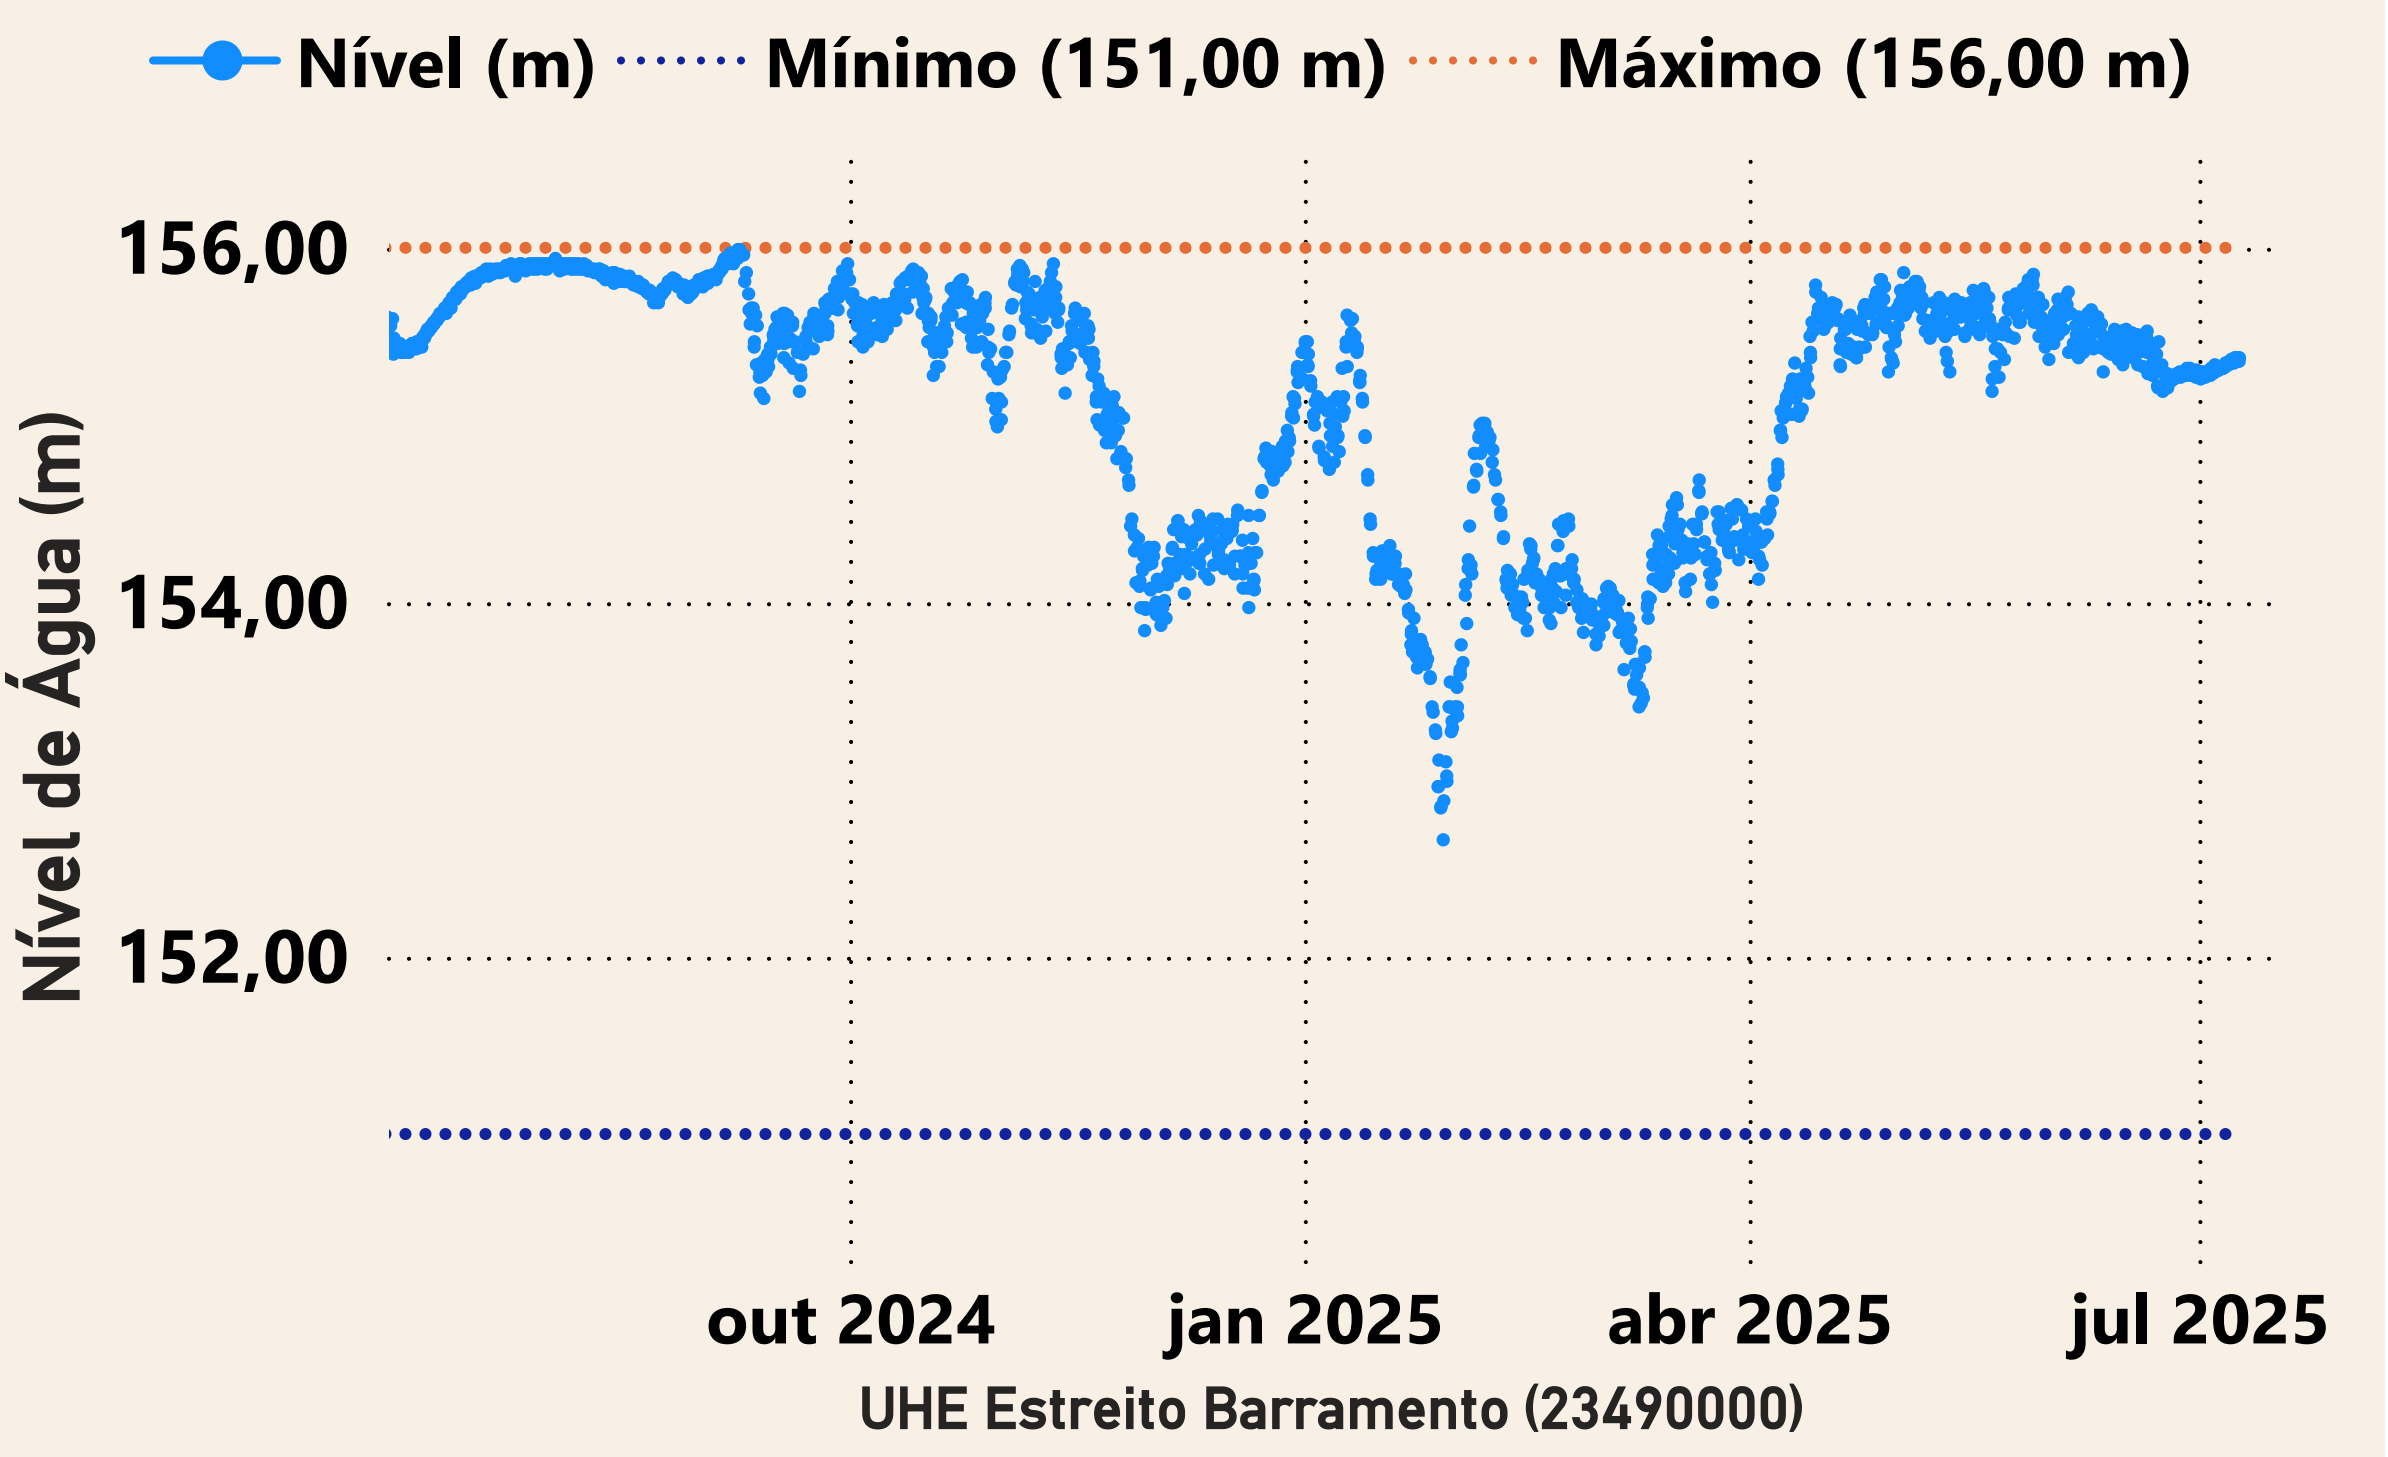

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
04/07/2025	1.402	1.344
05/07/2025	1.428	1.370
06/07/2025	1.371	1.371
07/07/2025	1.431	1.373
08/07/2025	1.430	1.372



*Dados brutos sujeitos a posterior consolidação