




Acompanhamento do Sistema Hídrico do Rio Tocantins

Data do boletim
11/07/2025

Rio Araguaia

Rio Tocantins

Serra da Mesa



30 620
69,26


Defluência Mínima
300 m³/s

Faixa de Operação
em julho/2025
Normal

Defluência Média
Máxima Mensal em
julho/2025
Sem restrição


Defluência Média
Mensal em julho/2025
619 m³/s

Cana Brava




675 675

São Salvador




709 655

Peixe Angical




785 816
59,08

Lajeado



807 807


Estreito



1.369 1.310

Defluência Mínima
744 m³/s

Tucuruí



2.894 2.894
95,52

Situação em
10/07/2025

Período Seco

Temporada de Praias
Serra da Mesa:
Defluência de 600 m³/s até 20/08

Estreito:
Minimizar as flutuações de
vazões até 14/09

Saiba mais sobre as [condições de operação do Sistema Hídrico do Rio Tocantins](#)

LEGENDA

- Usina com reservatório
- Usina a fio d'água
- xxx Vazão Afluente (m³/s)
- xxx Vazão Defluente (m³/s)
- xxx Volume Útil (%)

Vazão natural mensal de julho de 2025

Aproveitamento Mensal (m³/s) MLT (%)

Serra da Mesa	164	58%
Cana Brava	181	57%
São Salvador	198	57%
Peixe Angical	324	57%
Lajeado	461	59%
Estreito	1.024	64%
Tucuruí	2.662	66%

Saiba mais sobre os termos técnicos da operação dos reservatórios no [Glossário do Sistema de Acompanhamento de Reservatórios - SAR da ANA](#)

Superintendência de Operações e Eventos Críticos
Coordenação de Operação de Reservatórios e Sistemas Hídricos

Fonte de dados: ONS


**Dados consistidos sujeitos a novas revisões

***Limites de defluência com tolerância de variação de $\pm 5\%$




*Dados consistidos sujeitos a novas revisões

UHE Cana Brava

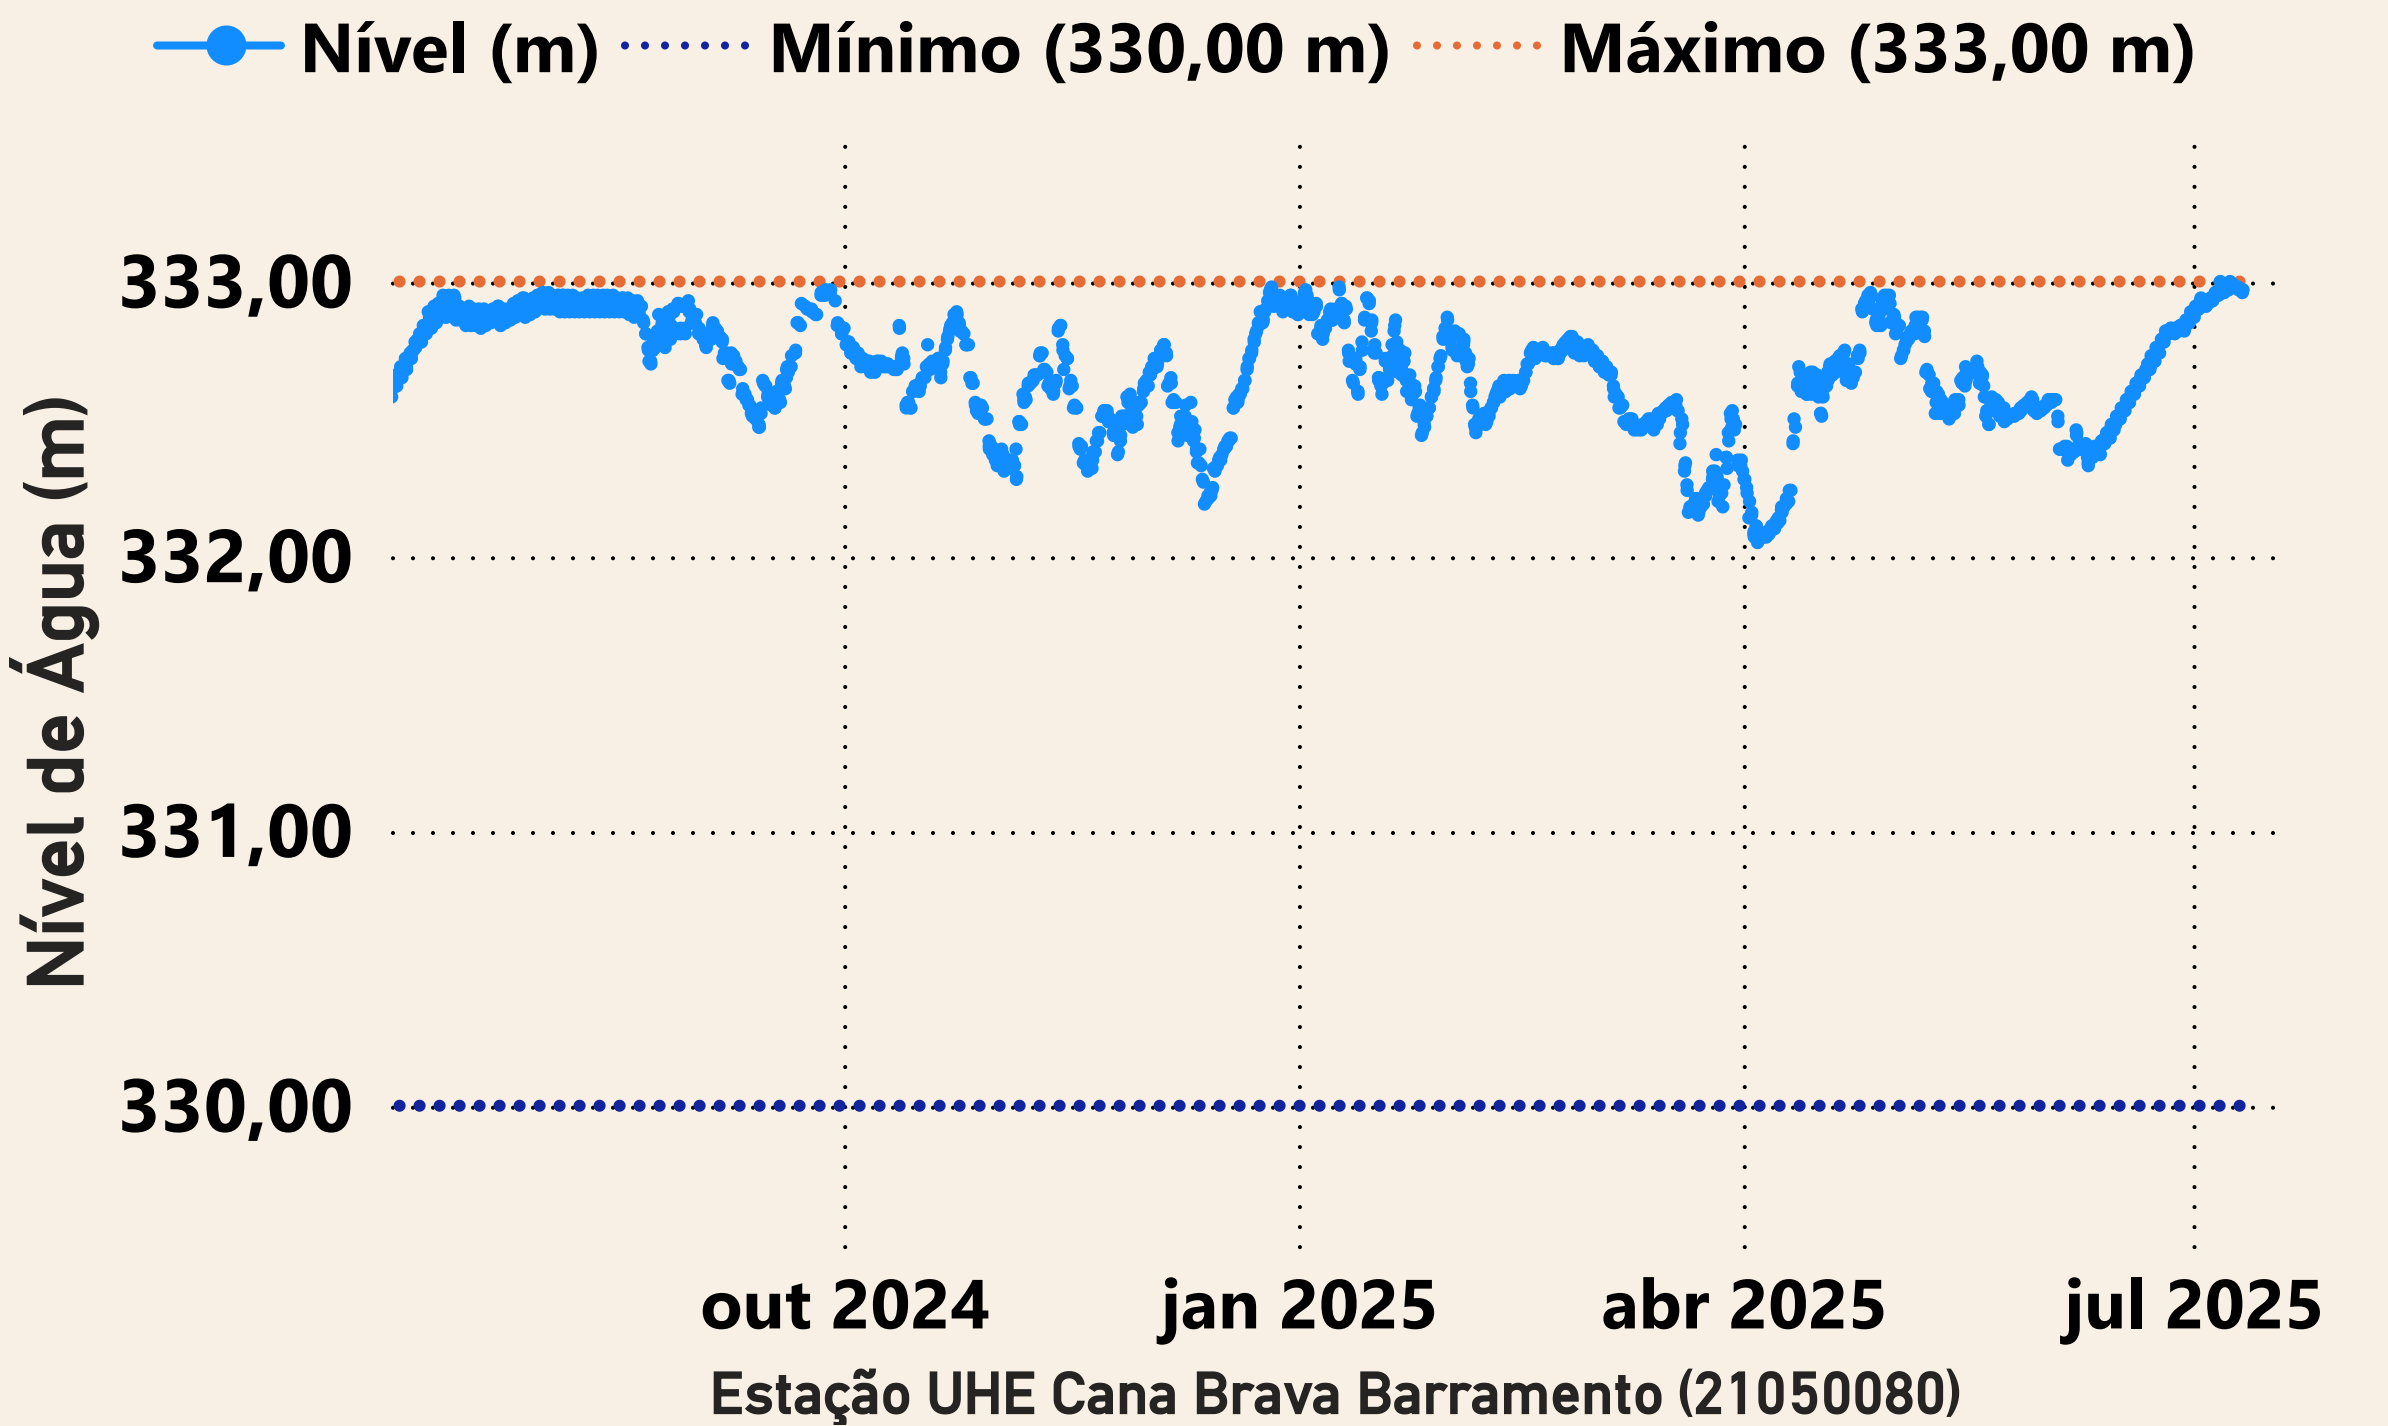

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
06/07/2025	657	609
07/07/2025	642	642
08/07/2025	668	636
09/07/2025	642	674
10/07/2025	675	675

UHE São Salvador

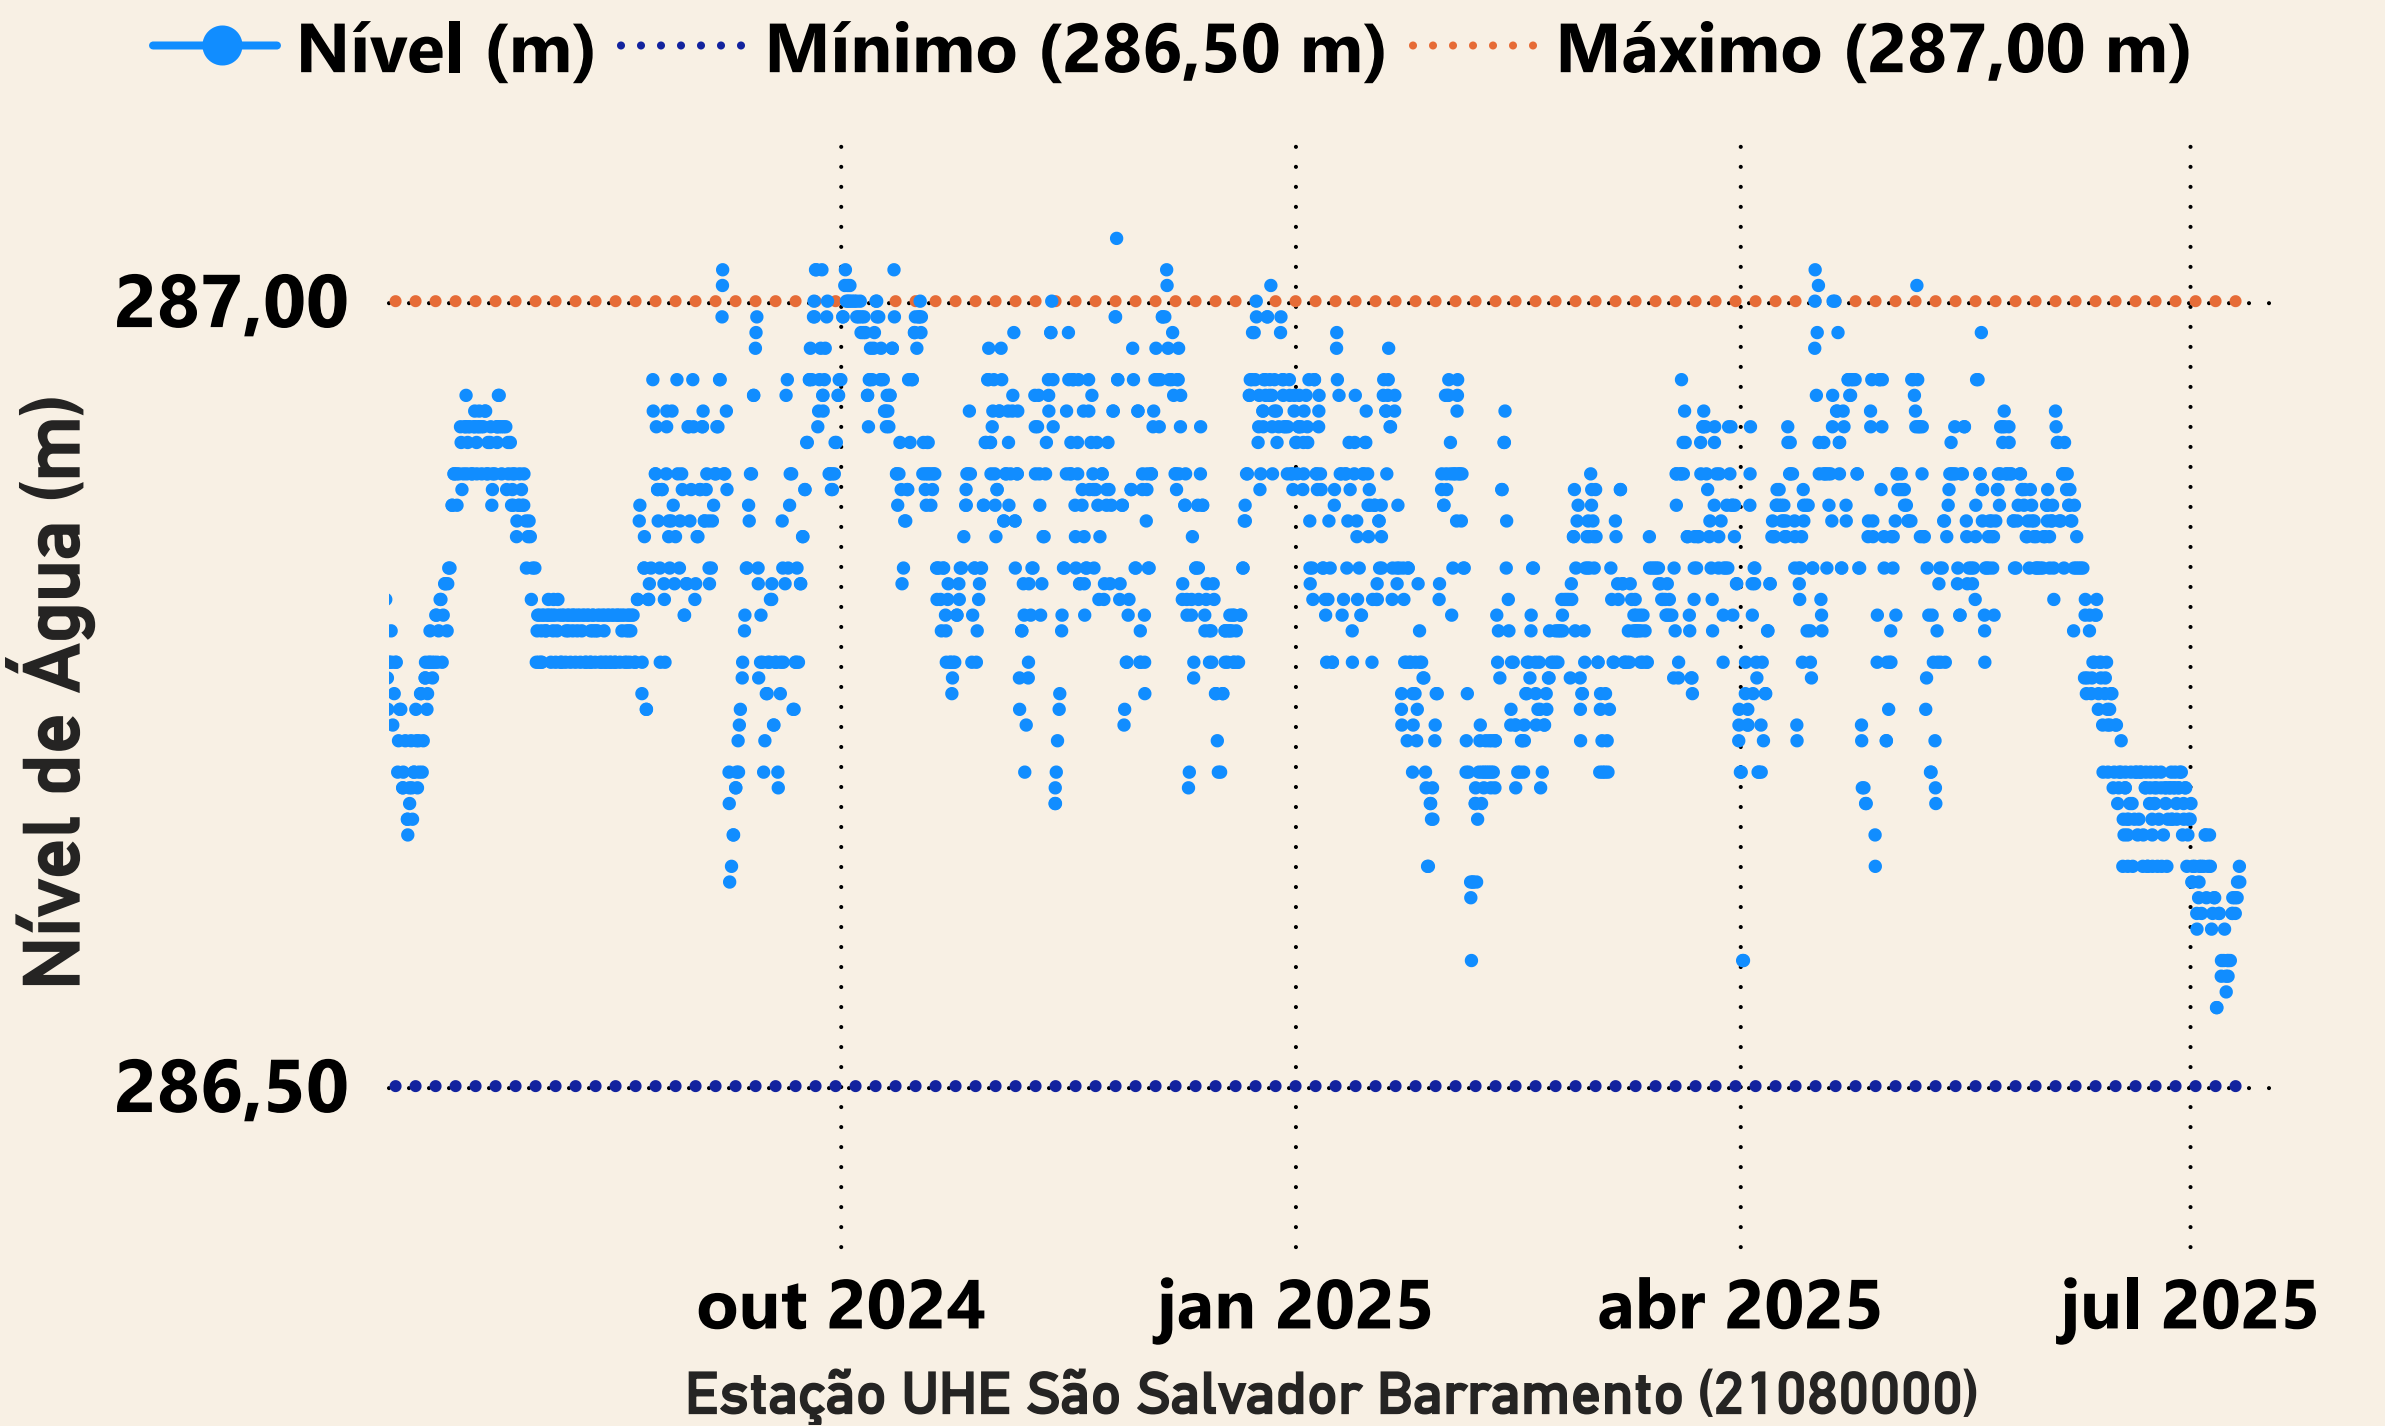


Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
06/07/2025	603	630
07/07/2025	634	634
08/07/2025	631	658
09/07/2025	675	648
10/07/2025	709	655




*Dados consistidos sujeitos a novas revisões

UHE Lajeado

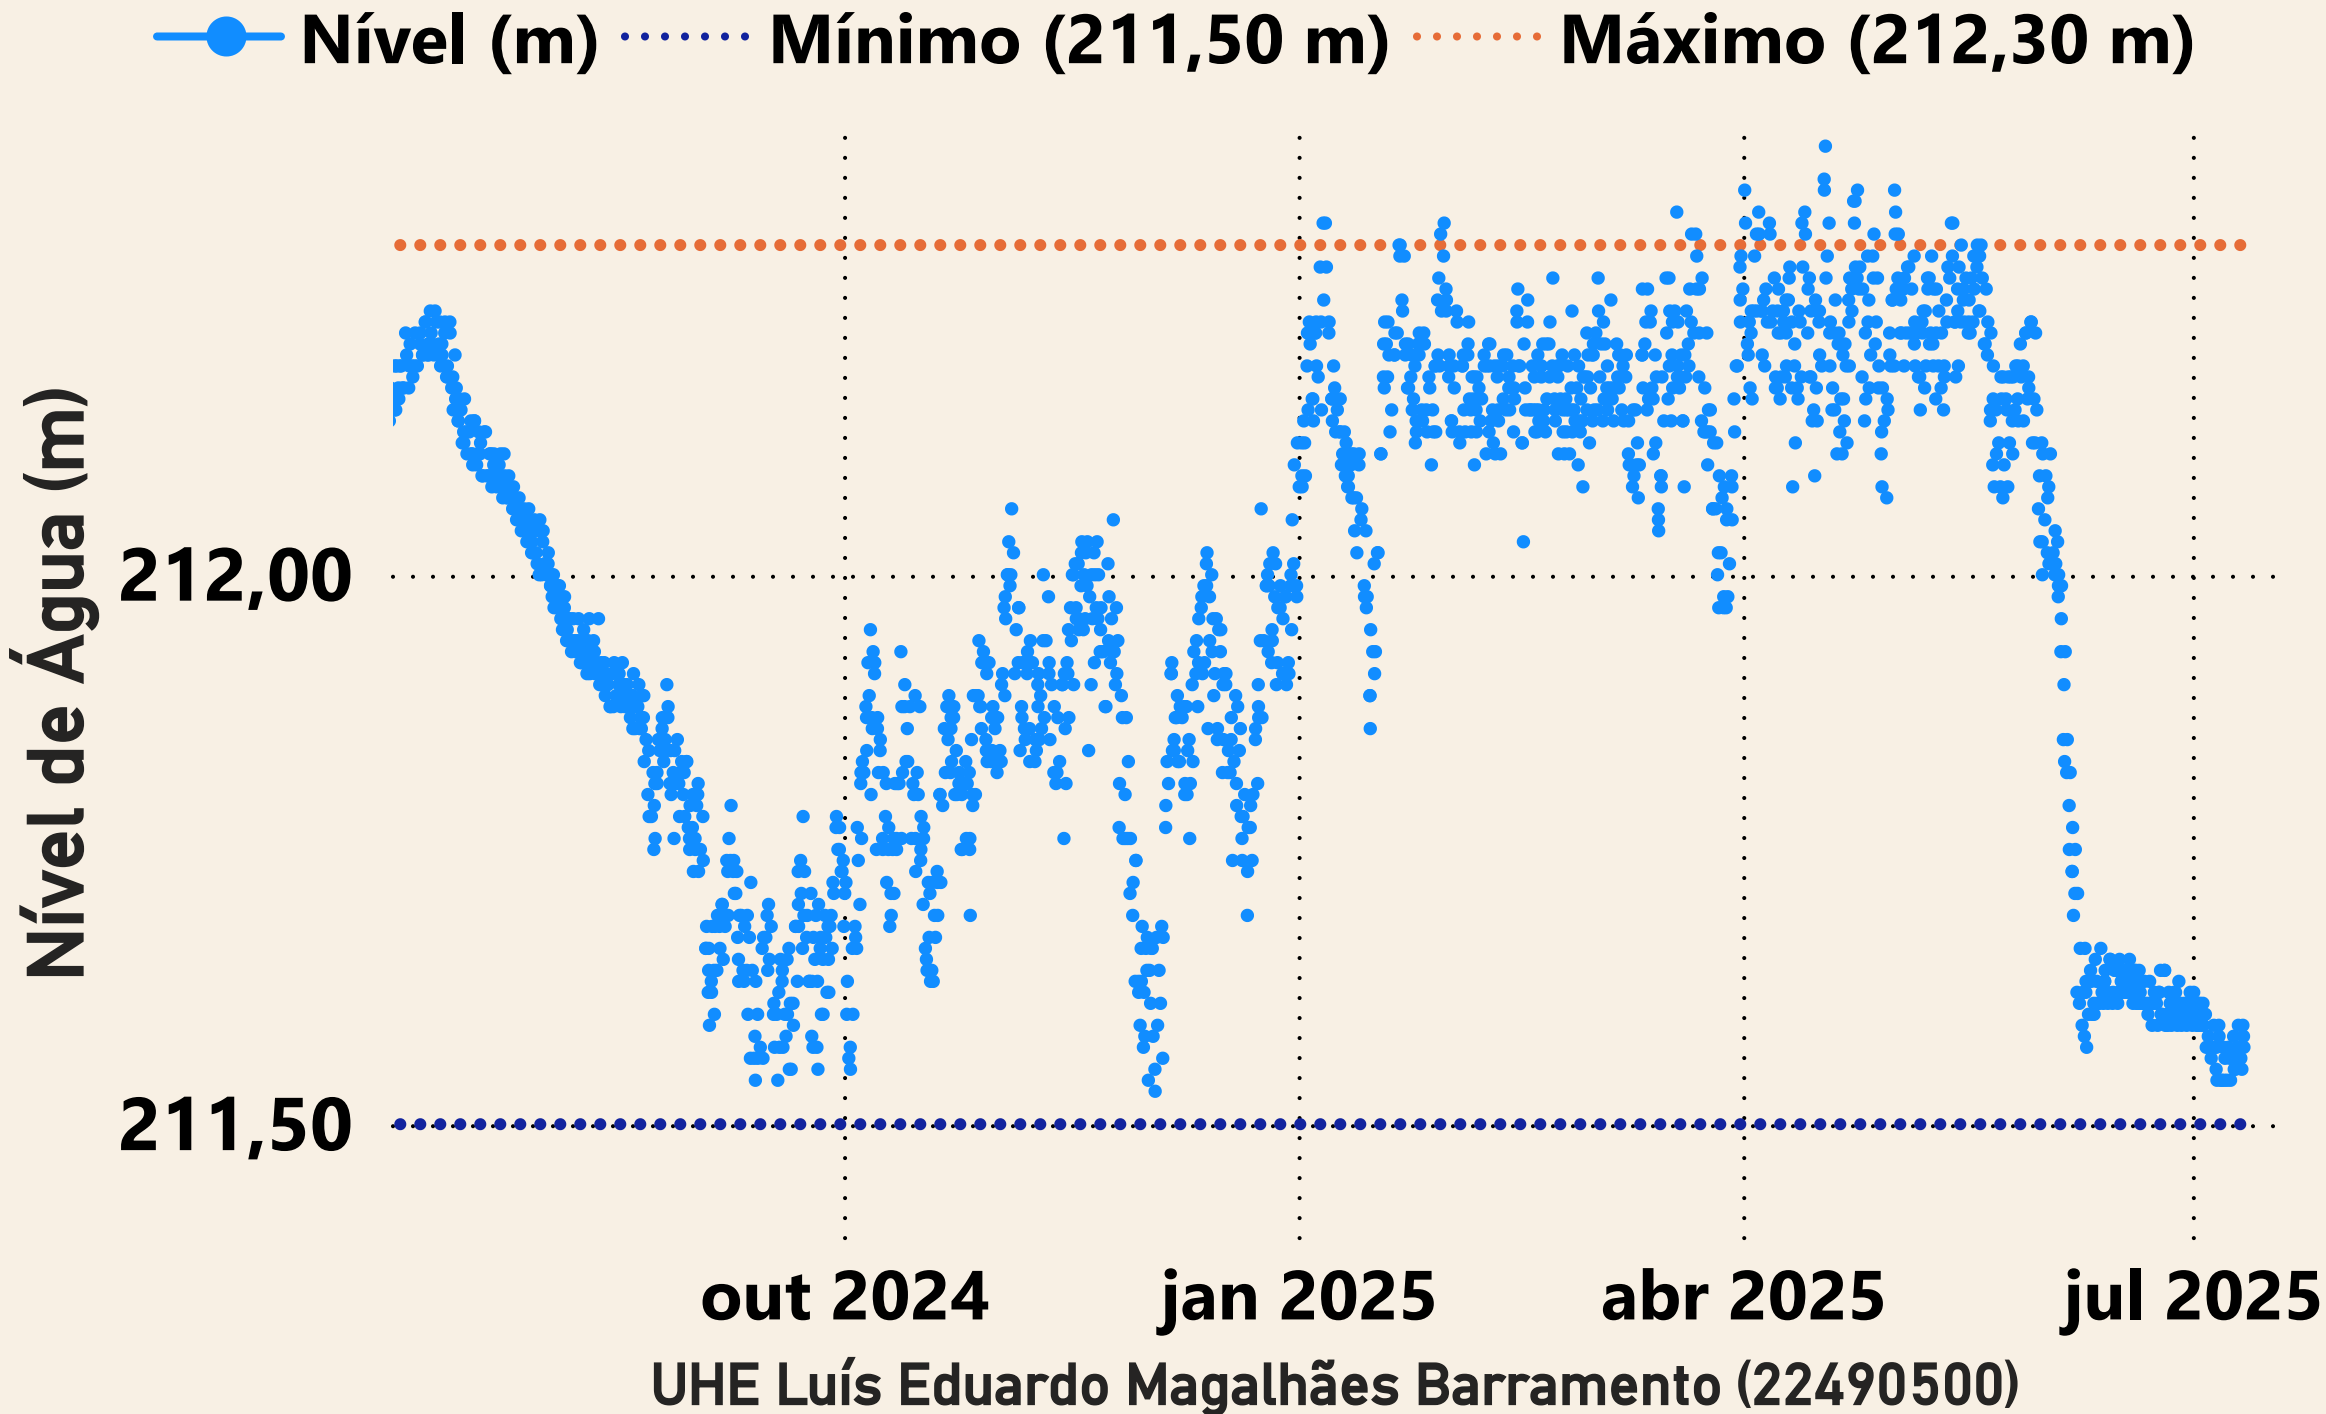

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
06/07/2025	818	886
07/07/2025	866	866
08/07/2025	805	805
09/07/2025	942	806
10/07/2025	807	807

UHE Estreito

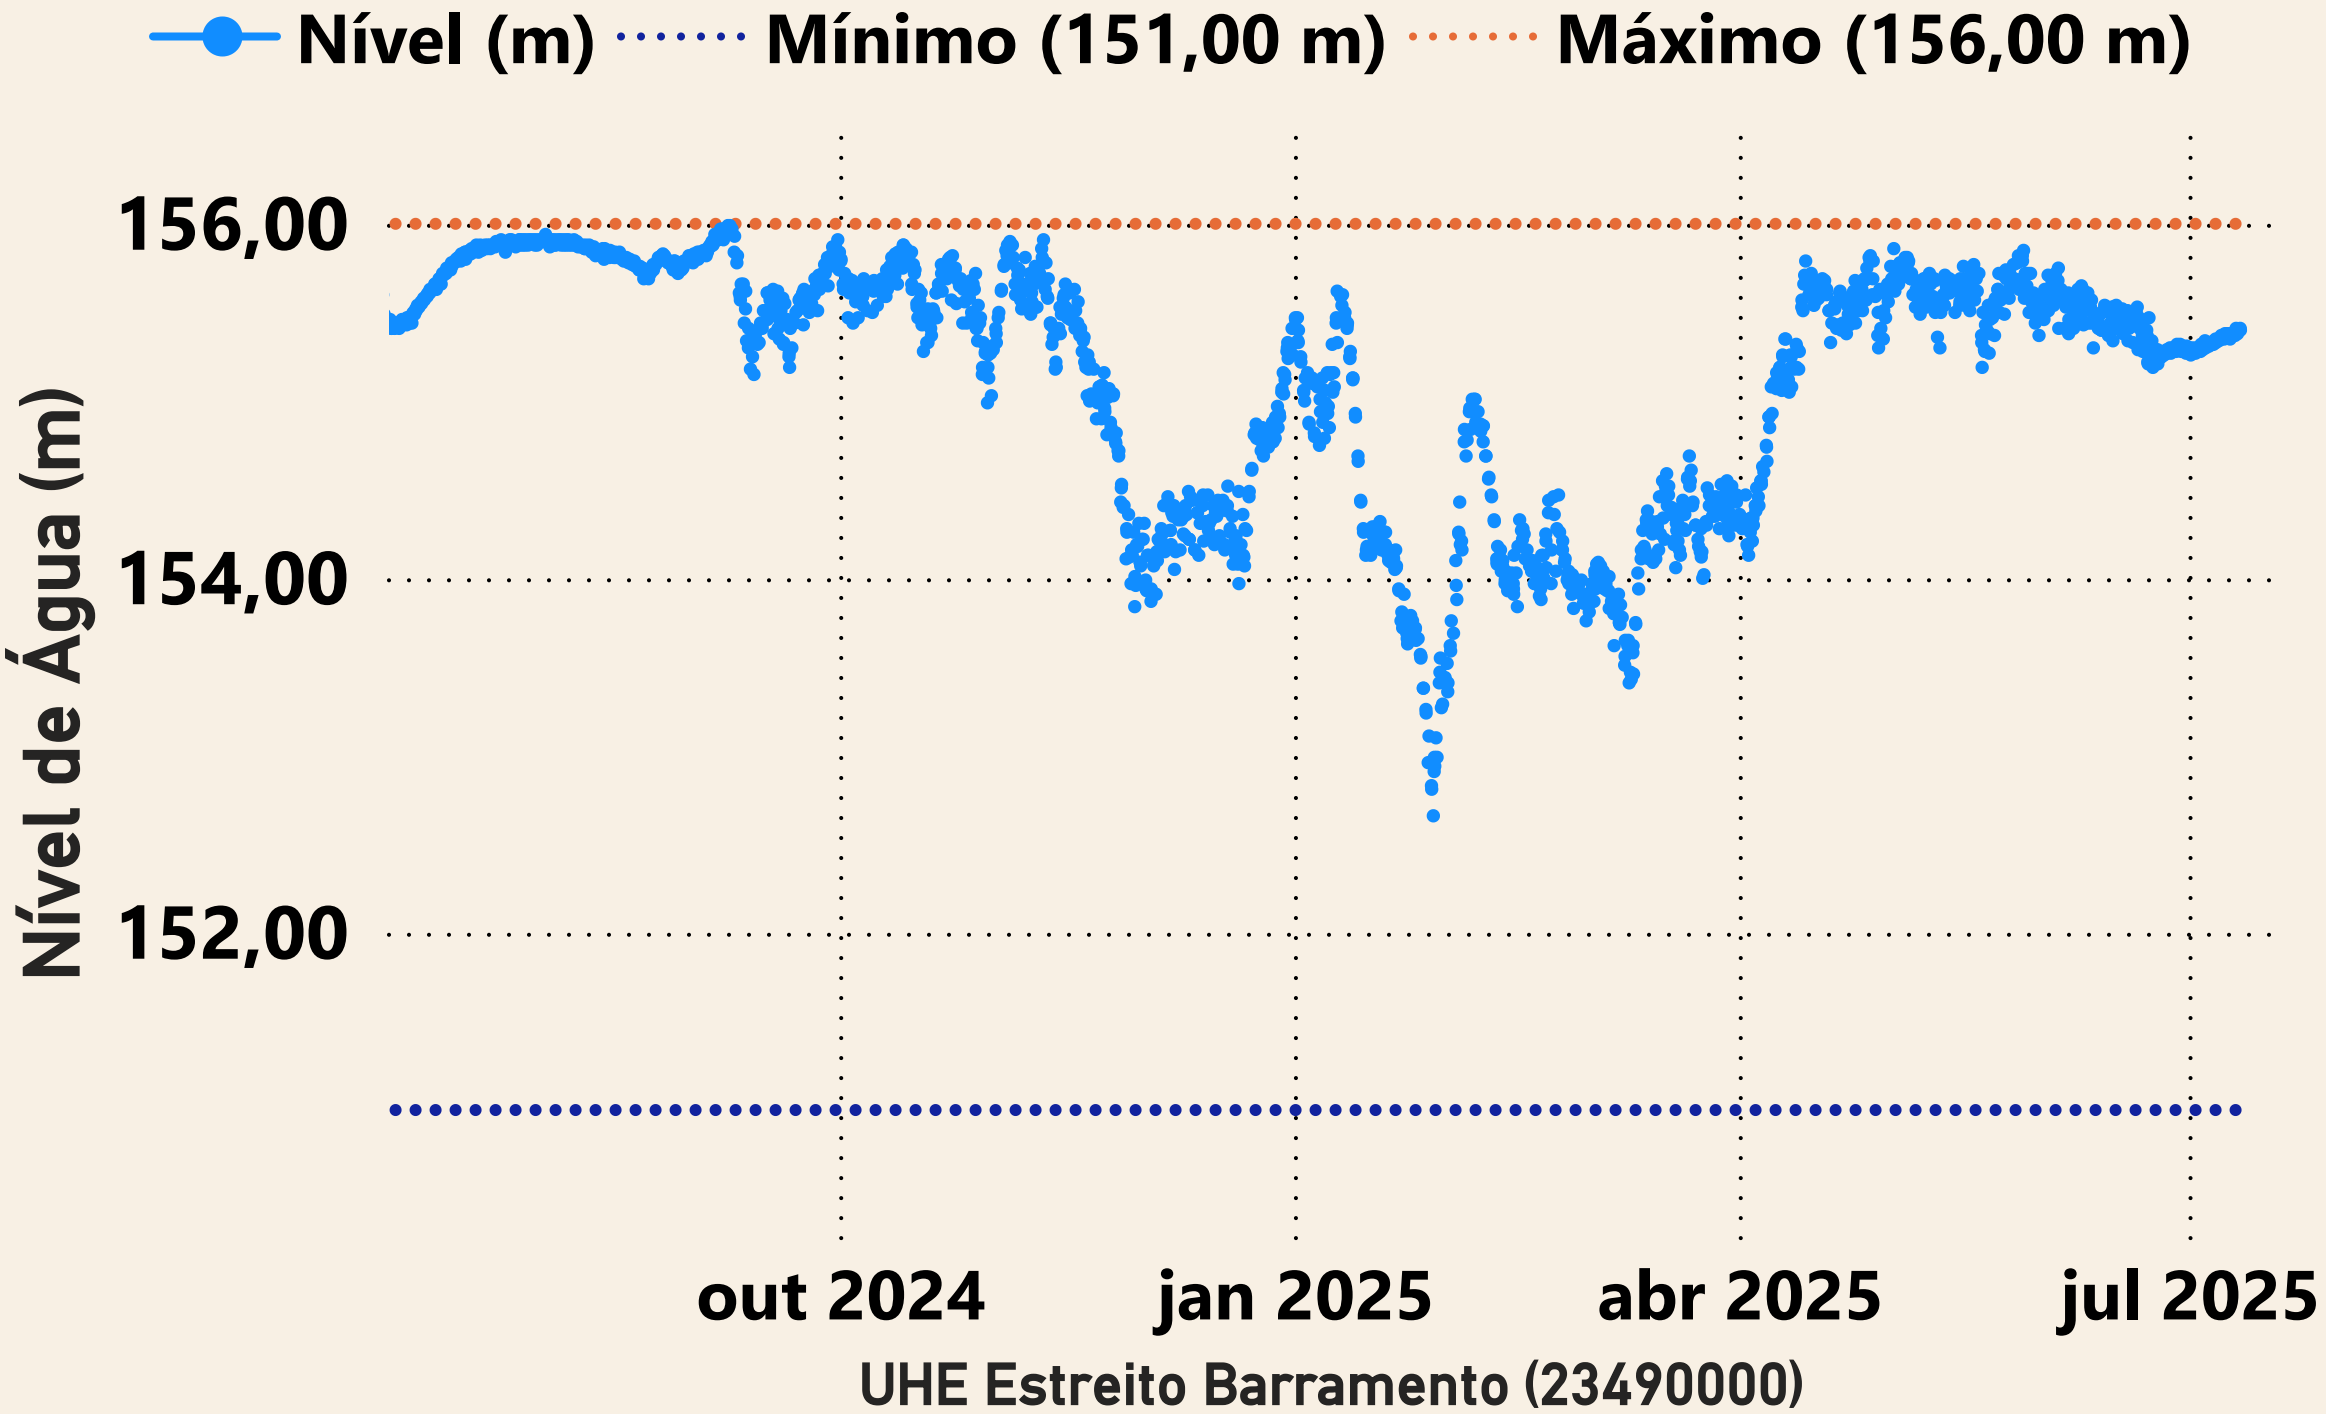

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
06/07/2025	1.429	1.371
07/07/2025	1.431	1.373
08/07/2025	1.430	1.372
09/07/2025	1.399	1.340
10/07/2025	1.369	1.310

