




Acompanhamento do Sistema Hídrico do Rio Tocantins

Data do boletim
18/07/2025

Rio Araguaia

Rio Tocantins

Serra da Mesa



102 623
68,50


Defluência Mínima
300 m³/s

Faixa de Operação
em julho/2025
Normal

Defluência Média
Máxima Mensal em
julho/2025
Sem restrição


Defluência Média
Mensal em julho/2025
619 m³/s

Cana Brava




643 675

São Salvador




663 663

Peixe Angical




835 835
56,54

Lajeado




1.157 609

Estreito



1.454 1.217
Defluência Mínima
744 m³/s

Tucuruí



2.180 3.863
94,55

Situação em
17/07/2025

Período Seco

Temporada de Praias
Serra da Mesa:
Defluência de 600 m³/s até 20/08

Estreito:
Minimizar as flutuações de
vazões até 14/09

Saiba mais sobre as [condições de operação do Sistema Hídrico do Rio Tocantins](#)

LEGENDA

- Usina com reservatório
- Usina a fio d'água
- xxx Vazão Afluente (m³/s)
- xxx Vazão Defluente (m³/s)
- xxx Volume Útil (%)

Vazão natural mensal de julho de 2025

Aproveitamento	Mensal (m³/s)	MLT (%)
Serra da Mesa	156	55%
Cana Brava	171	53%
São Salvador	186	53%
Peixe Angical	297	52%
Lajeado	419	54%
Estreito	996	62%
Tucuruí	2.445	60%

Saiba mais sobre os termos técnicos da operação dos reservatórios no [Glossário do Sistema de Acompanhamento de Reservatórios - SAR da ANA](#)


Superintendência de Operações e Eventos Críticos
Coordenação de Operação de Reservatórios e Sistemas Hídricos

Fonte de dados: ONS
**Dados consistidos sujeitos a novas revisões
***Limites de defluência com tolerância de variação de $\pm 5\%$




*Dados consistidos sujeitos a novas revisões

UHE Cana Brava

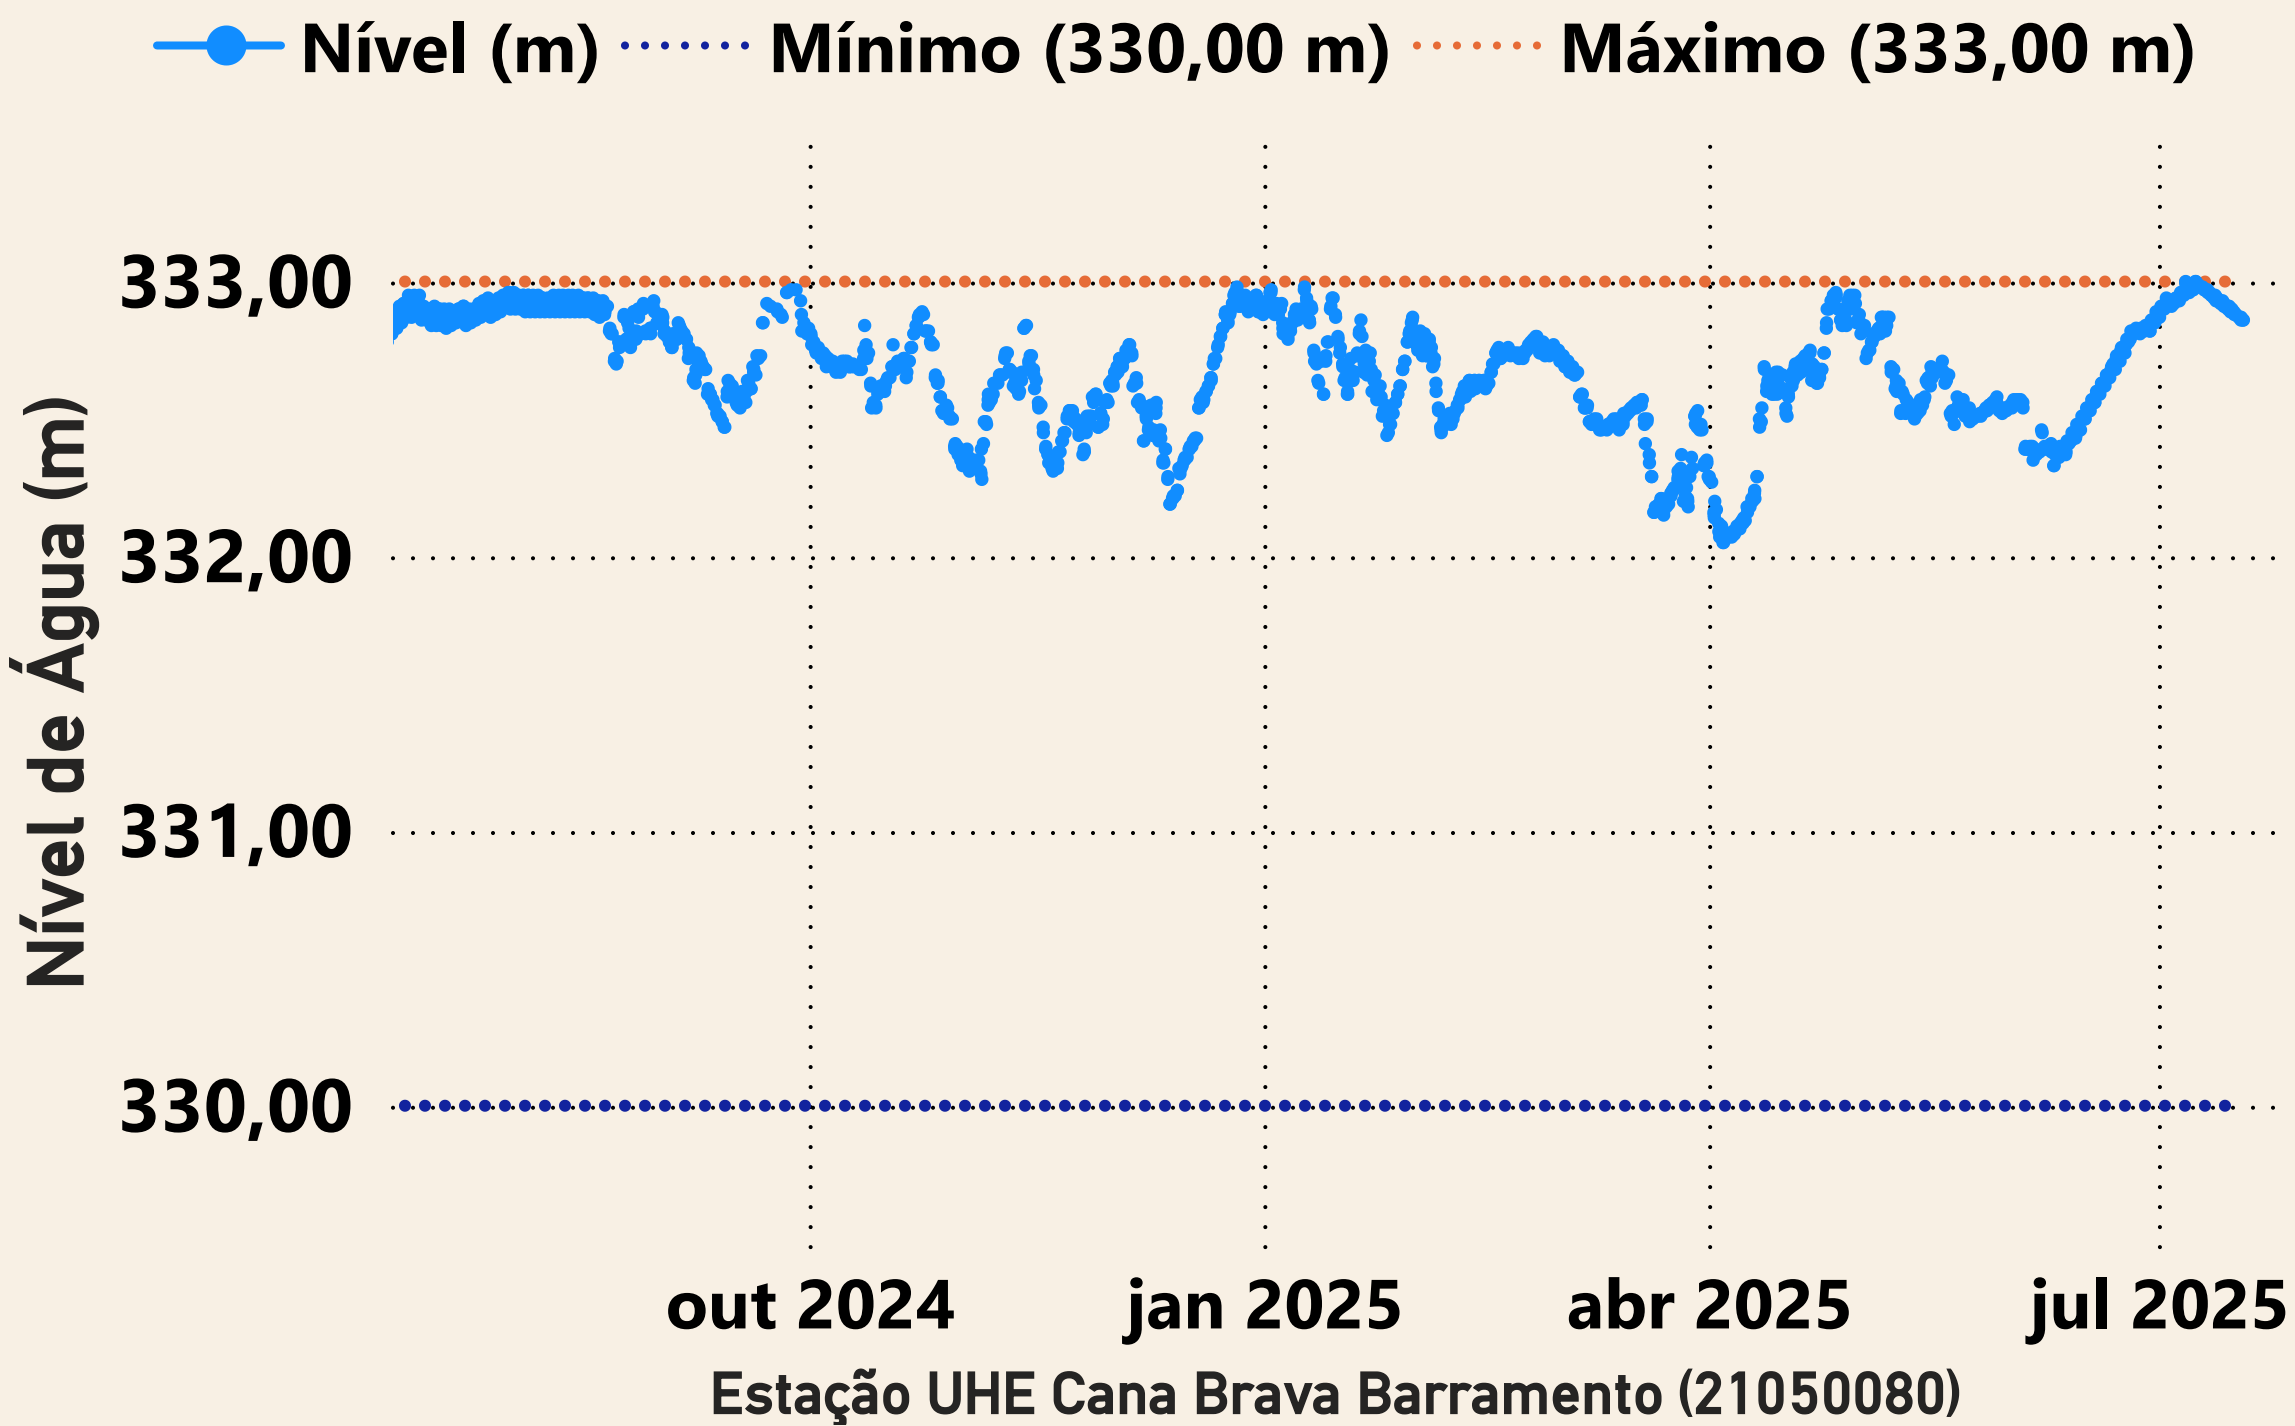

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
13/07/2025	643	675
14/07/2025	641	673
15/07/2025	659	675
16/07/2025	692	676
17/07/2025	643	675

UHE São Salvador

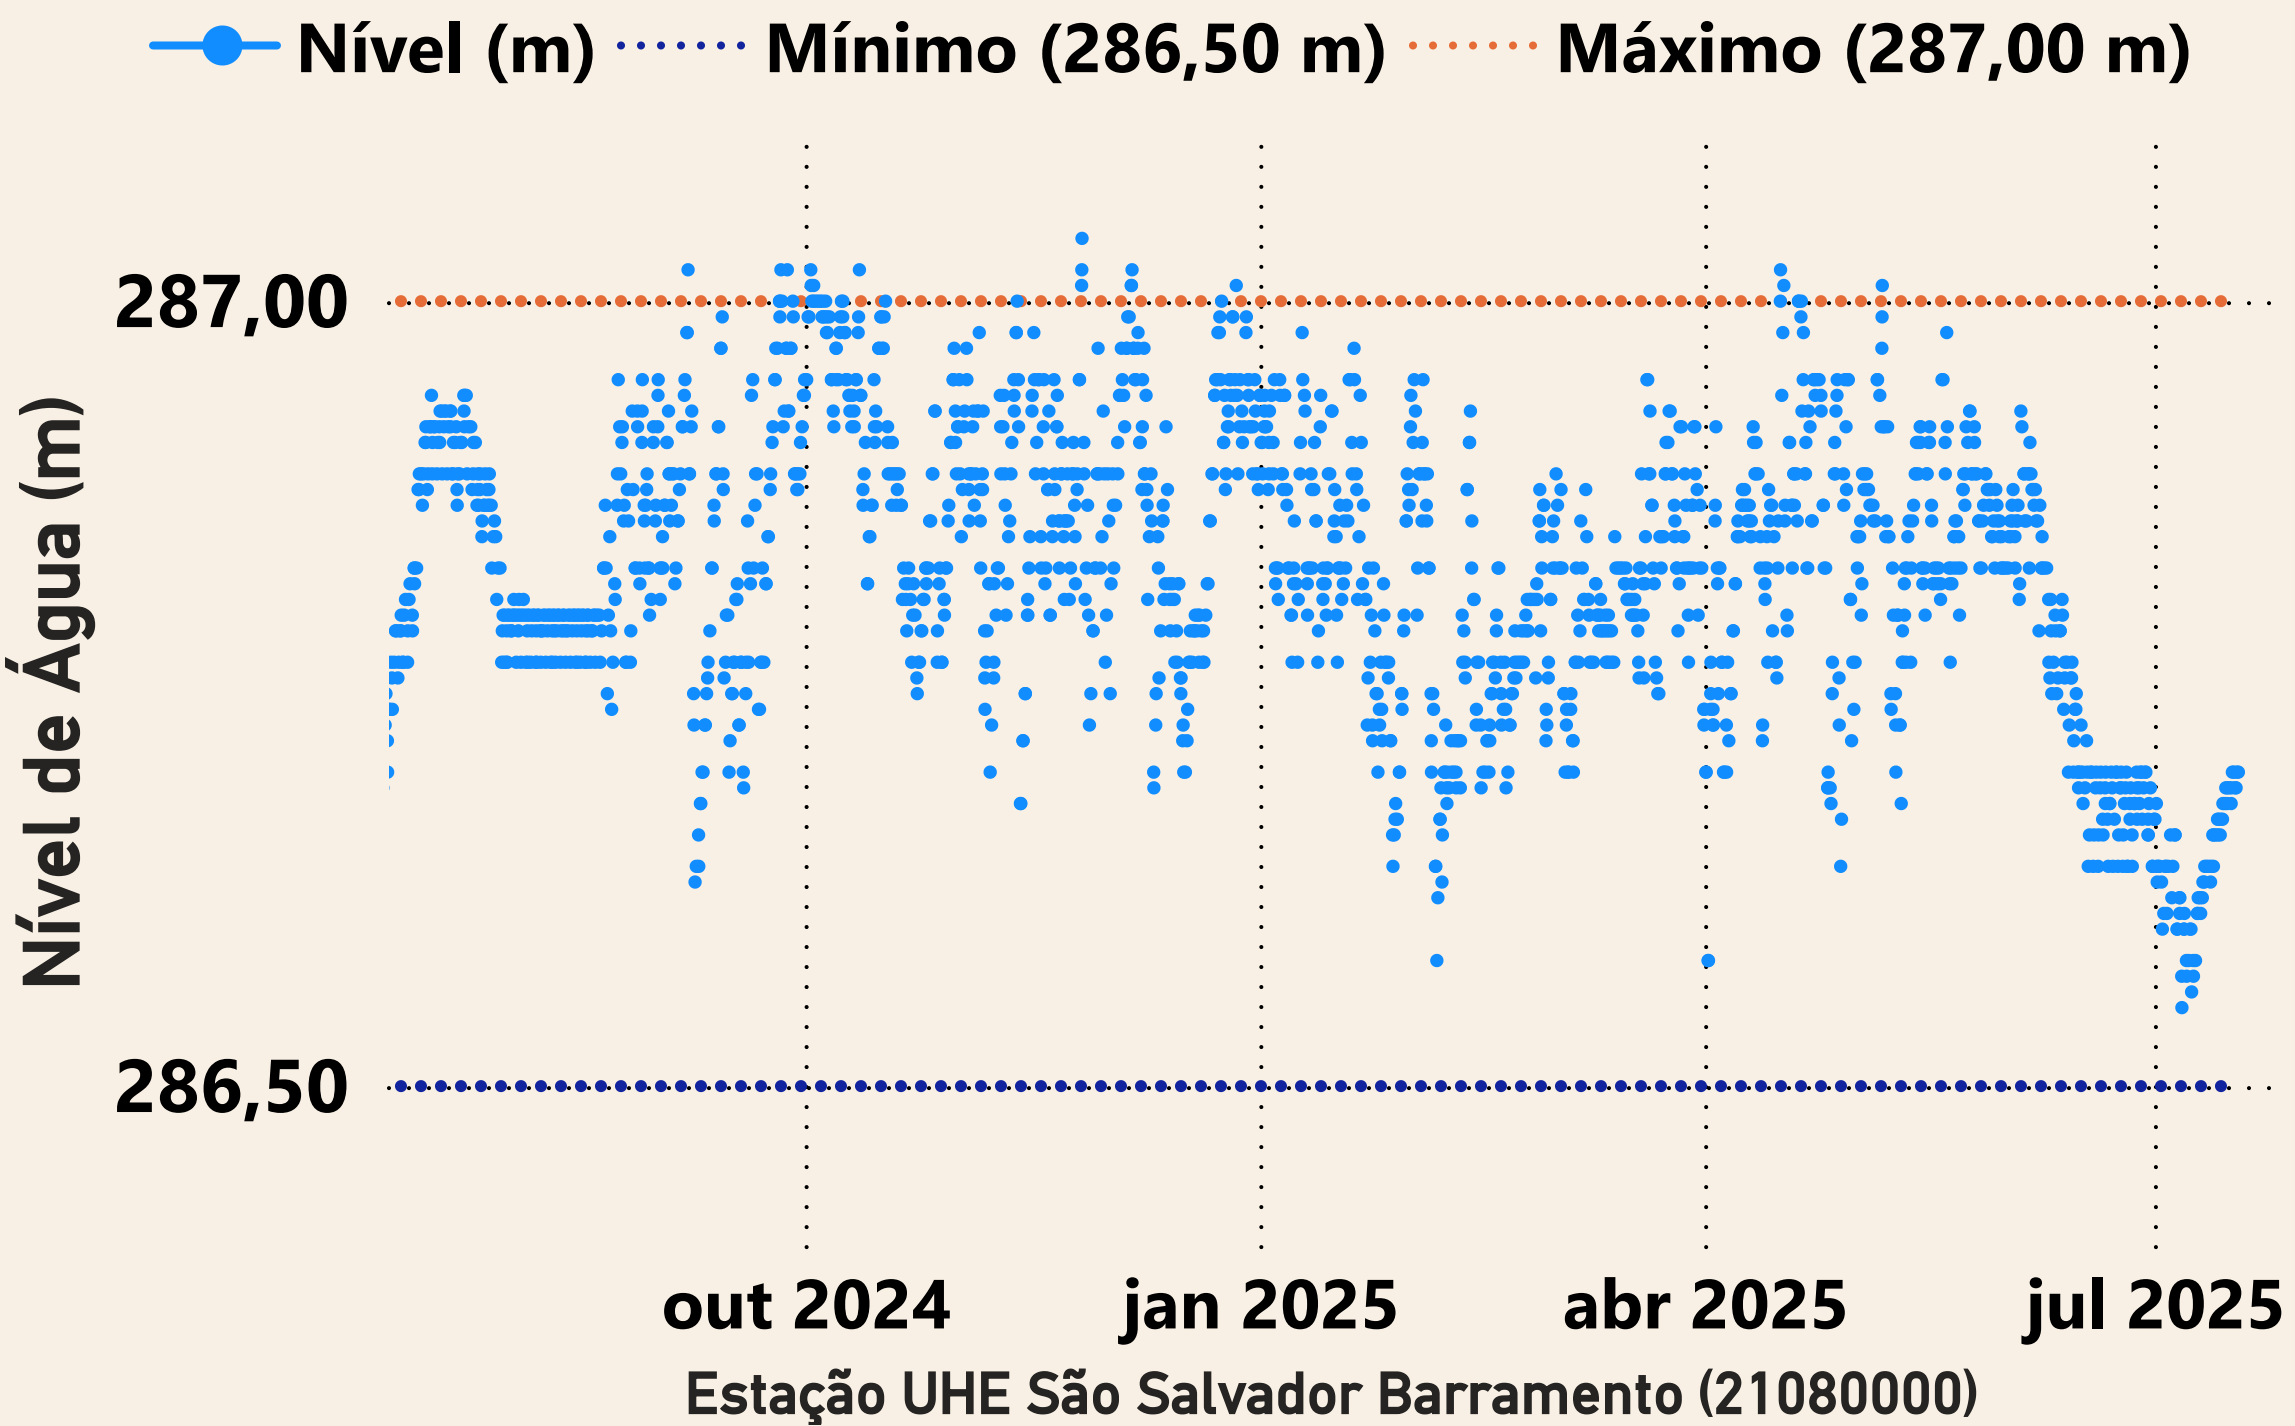

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
13/07/2025	663	663
14/07/2025	676	663
15/07/2025	705	664
16/07/2025	663	663
17/07/2025	663	663


*Dados consistidos sujeitos a novas revisões



Superintendência de Operações e Eventos Críticos
Coordenação de Operação de Reservatórios e Sistemas Hídricos


*Dados consistidos sujeitos a novas revisões

UHE Lajeado

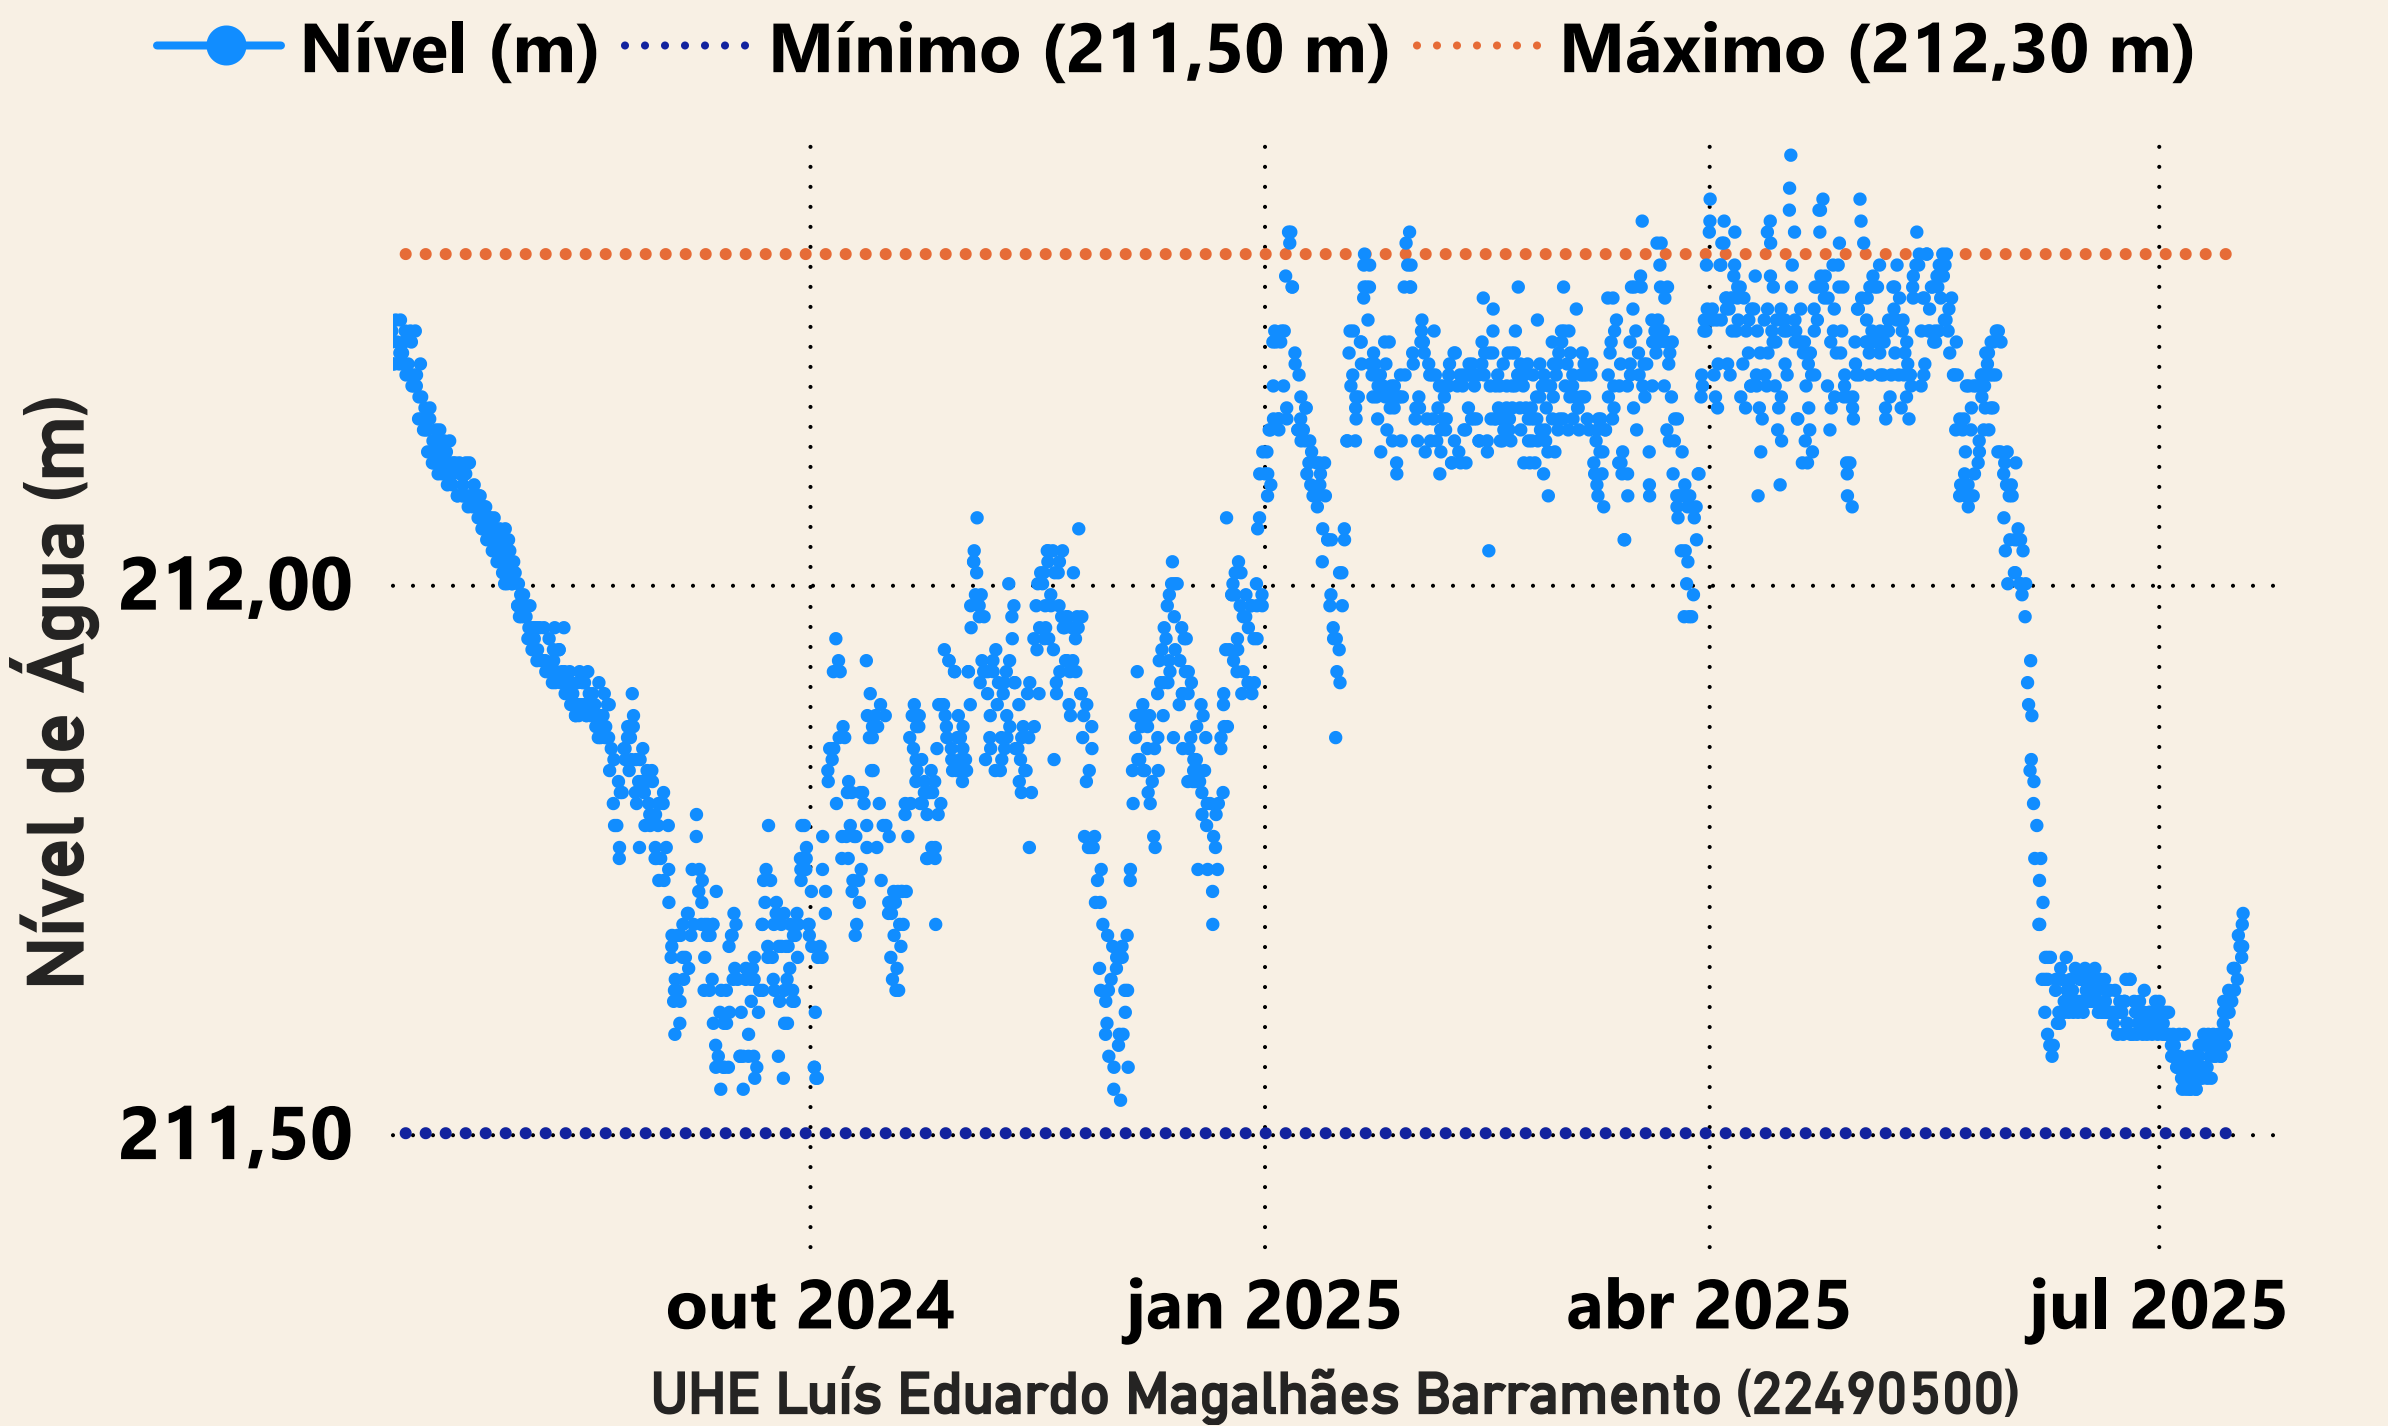

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
13/07/2025	777	777
14/07/2025	811	743
15/07/2025	661	661
16/07/2025	729	661
17/07/2025	1.157	609

UHE Estreito

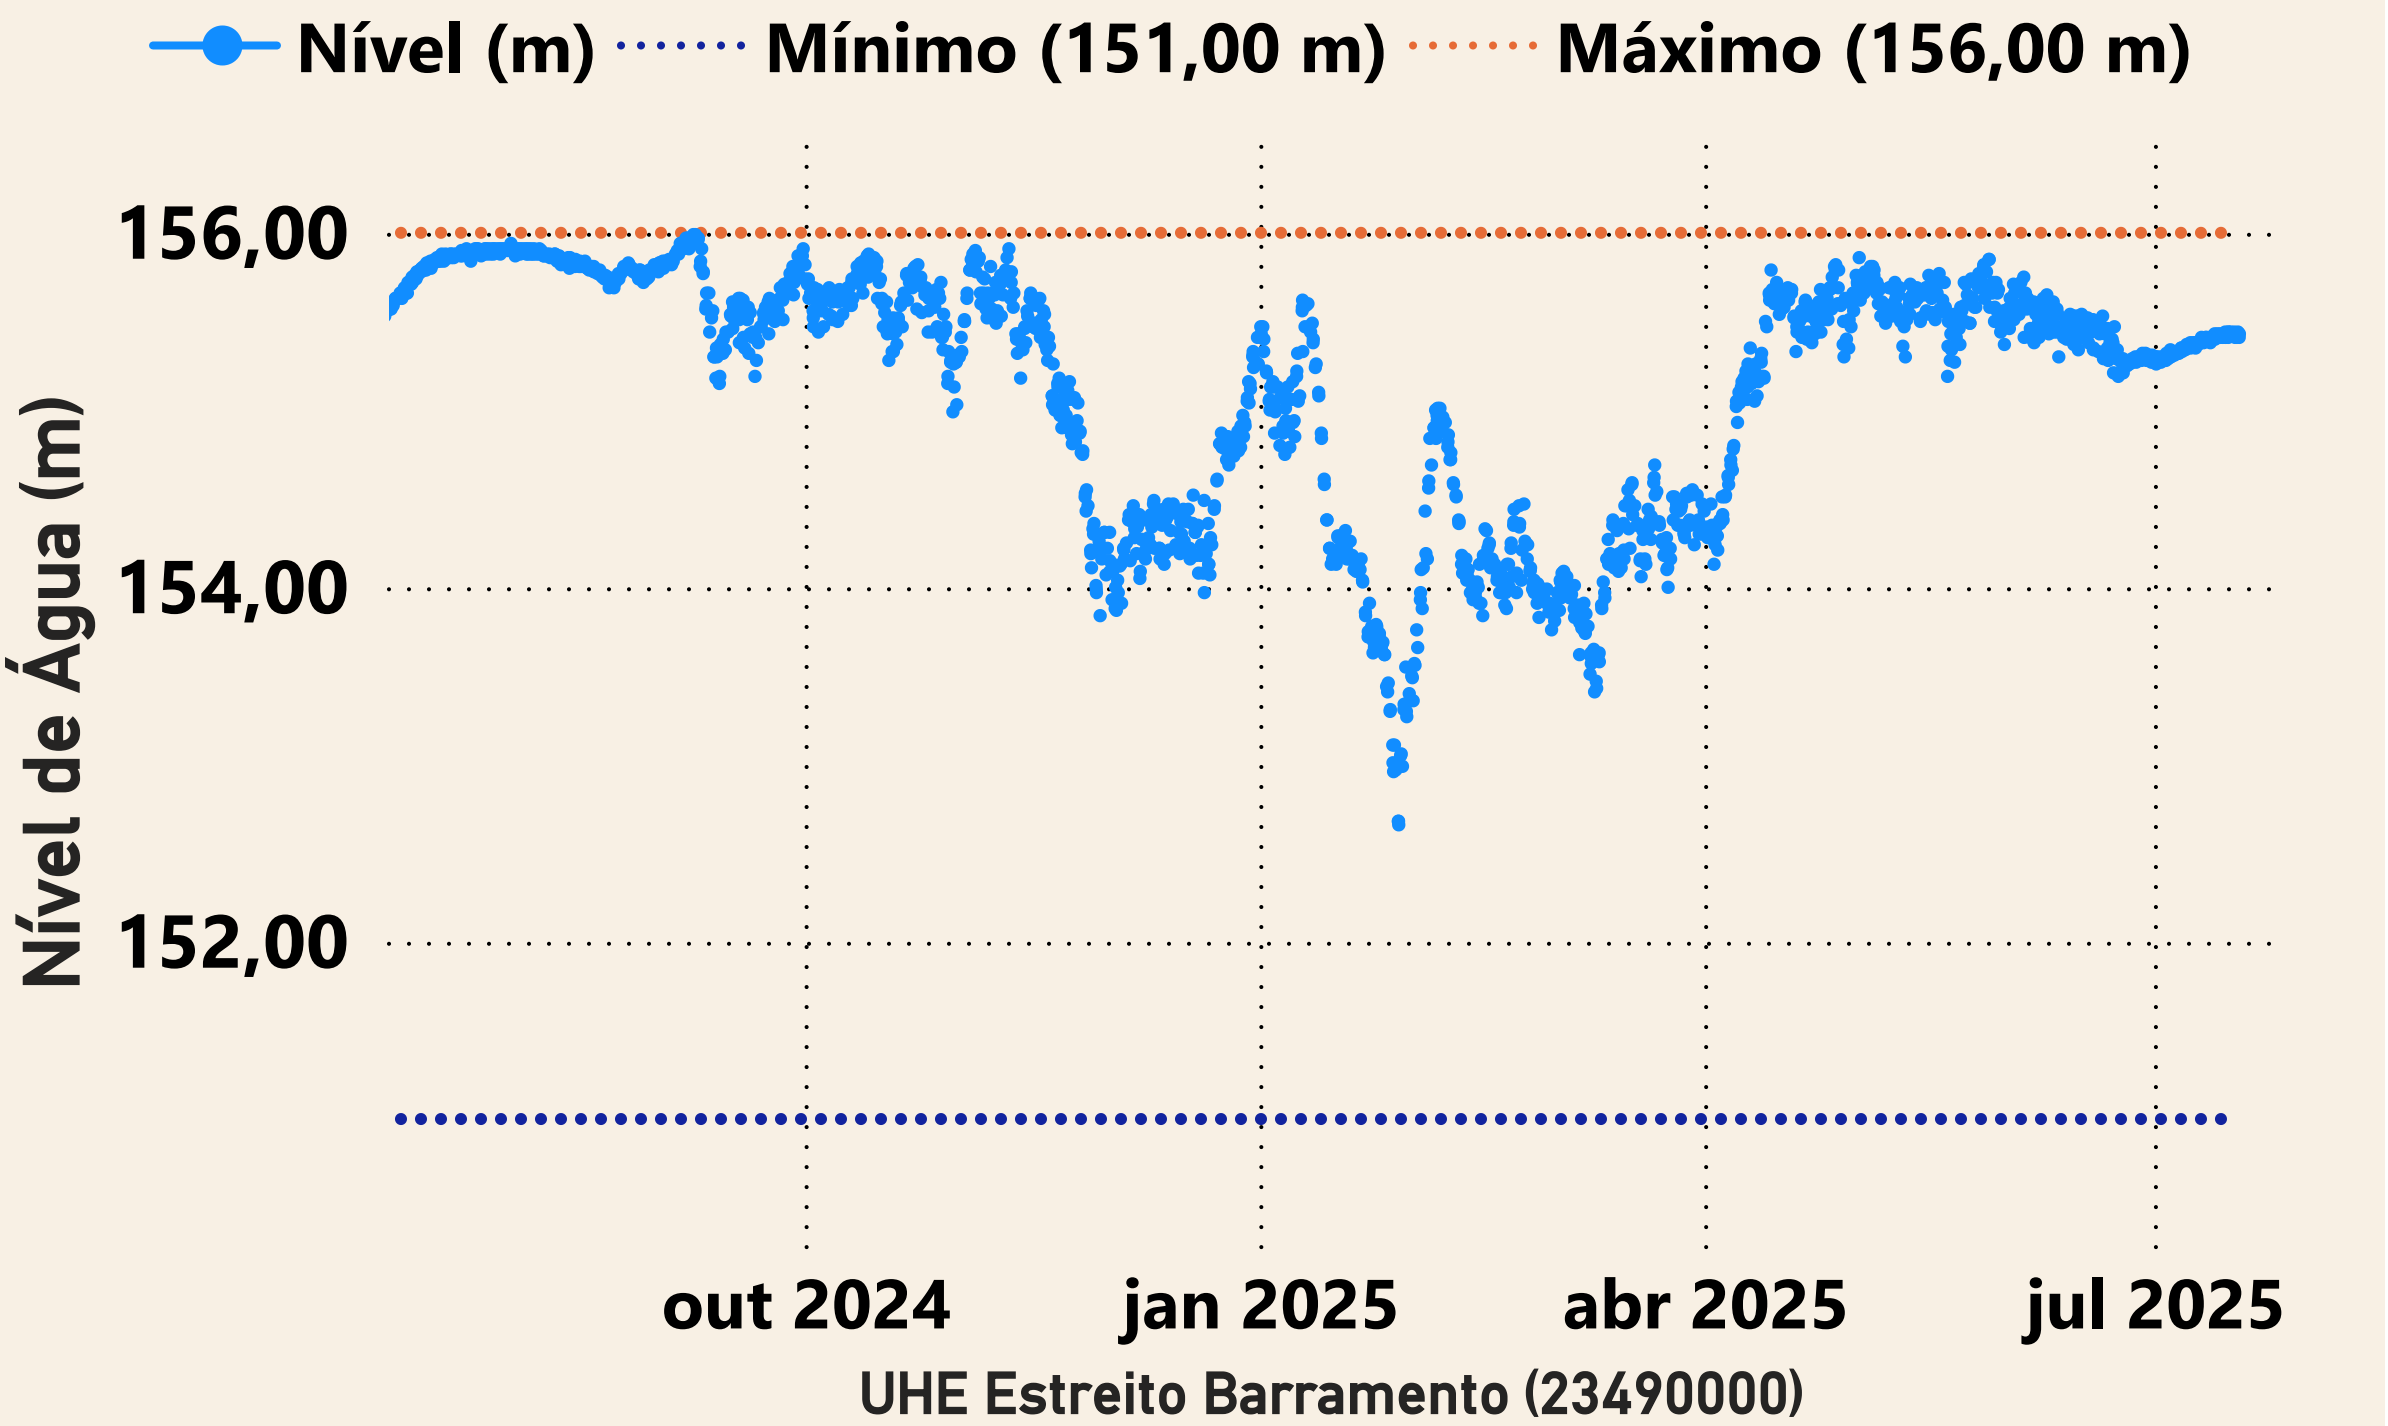

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
13/07/2025	1.299	1.299
14/07/2025	1.295	1.295
15/07/2025	1.254	1.254
16/07/2025	1.296	1.237
17/07/2025	1.454	1.217

*Dados consistidos sujeitos a novas revisões



*Dados brutos sujeitos a posterior consolidação